

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BIAŁYSTOK**

z dnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia „Trzeciej aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Białegostoku na lata 2012-2030”

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 19 ust. 2 i 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2024 r. poz. 266 z późn. zm.²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się „Trzecią aktualizację projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Białegostoku na lata 2012-2030”, stanowiącą Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białystok.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Katarzyna Jamróż

¹⁾ Zmiana tekstu jednolitego ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1907 oraz 1940.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 834, poz. 859, poz. 1681, poz. 1847, poz. 1881, w Dz. U. z 2025 r. poz. 303, poz. 1093.

***Trzecia aktualizacja
projektu założeń do planu
zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe dla
Miasta Białegostoku na lata
2012-2030***

CZĘŚĆ I - OPISOWA

ZLECENIODAWCA:



MIASTO BIAŁYSTOK
ul. Słonimska 1
15 – 950 Białystok

WYKONAWCA:



NARODOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A.
ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU
ul. Pułaskiego 17, lokal U2
15 - 337 Białystok

Białystok, marzec 2025 r.

ZESPÓŁ AUTORSKI

dr inż. Andrzej Stempniak

dr inż. Wiesław Sarosiek

dr inż. Elżbieta Rudczyk - Malijewska

mgr Jolanta Korzątkowska

mgr inż. Krzysztof Ziemacki

Przy wykonywaniu niniejszego opracowania współpracowano z następującymi jednostkami Urzędu Miasta:

- Biuro Zarządzania Efektywnością Energetyczną,
- Departament Urbanistyki i Architektury,
- Departament Strategii i Rozwoju,
- Departament Inwestycji,
- Departament Obsługi Urzędu,
- Departament Gospodarki Komunalnej,
- Departament Finansów Miasta,
- Departament Kultury, Promocji i Sportu,
- Departament Obsługi Mieszkańców,
- Departament Edukacji,
- Departament Spraw Społecznych,
- Biuro Funduszy Europejskich
- Biuro Gospodarowania Odpadami

oraz z następującymi przedsiębiorstwami energetycznymi:

- ENEA Ciepło Sp. z o.o. w Białymstoku ul. Warszawska 27,
- Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku ul. Gen. S. Sosabowskiego 24,
- PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. Departament Zakupu, Bilansowania Gazu i Energii, Sekcja Sprawozdawczości w Warszawie ul. Jana Kazimierza 3,
- PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Departament Eksploatacji i Rozwoju ul. Elektryczna 13,
- PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Departament Usług Dystrybucyjnych ul. Świętojańska 12
- PUHP „LECH” Sp. z o.o. w Białymstoku ul. Kombatantów 4

SPIS TREŚCI OPRACOWANIA

Część I: „Trzecia aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Białegostoku na lata 2012 – 2030”

1.	PODSTAWA OPRACOWANIA
2.	CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
3.	OCENA ISTNIEJĄCEJ GOSPODARKI CIEPLNEJ
3.1.	OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MIASTA
3.2.	CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJĄCEJ GOSPODARKI CIEPLNEJ
3.2.1.	OCENA OBECNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO
3.2.2.	ŹRÓDŁA CIEPŁA
3.2.3.	SIECI CIEPŁOWNICZE
3.2.4.	WĘZŁY CIEPLNE
3.2.5.	WEWNĘTRZNE INSTALACJE ODBIORCZE
3.2.6.	BUDYNKI
3.3.	CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU GAZOWNICZEGO
3.4.	CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJĄCEJ GOSPODARKI ELEKTRO - ENERGETYCZNEJ
4.	ANALIZA PRZEDSIĘWZIĘĆ RACJONALIZUJĄCYCH UŻYTKOWANIE CIEPŁA, ENERGII ELEKTRYCZNEJ I PALIW GAZOWYCH
4.1.	PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE UŻYTKOWANIE CIEPŁA
4.1.1.	PRZEDSIĘWZIĘCIA ZMNIEJSZAJĄCE ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC CIEPLNĄ
4.1.2.	PRZEDSIĘWZIĘCIA ZMNIEJSZAJĄCE ZUŻYCIE ENERGII CIEPLNEJ
4.1.3.	PRZEDSIĘWZIĘCIA DYSCYPLINUJĄCE ZUŻYCIE ENERGII CIEPLNEJ
4.2.	PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE UŻYTKOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
4.3.	PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE UŻYTKOWANIE PALIW GAZOWYCH
5.	OCENA PRZEWIDYWANYCH ZMIAN ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE
5.1.	UWARUNKOWANIA I KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ORAZ PROGNOZA ZMIAN LUDNOŚCI MIASTA
5.1.1.	PROGNOZA ZMIAN LUDNOŚCI BIAŁEGOSTOKU
5.1.2.	UWARUNKOWANIA I KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA

5.2.	PRZEWIDYWANE ZMIANY ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO, ENERTGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA BUDOWNICTWA ISTNIEJĄCEGO
5.2.1.	PRZEWIDYWANE ZMIANY ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO
5.2.2.	PRZEWIDYWANE ZMIANY ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERTGIĘ ELEKTRYCZNĄ
5.2.3.	PRZEWIDYWANE ZMIANY ZAPOTRZEBOWANIA NA PALIWA GAZOWE
5.3.	PRZEWIDYWANE ZMIANY ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO, ENERTGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA BUDOWNICTWA PERSPEKTYWICZNEGO
5.3.1.	BUDOWNICTWO PERSPEKTYWICZNE
5.3.2.	PRZEWIDYWANE ZMIANY ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO
5.3.3.	PRZEWIDYWANE ZMIANY ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERTGIĘ ELEKTRYCZNĄ
5.3.4.	PRZEWIDYWANE ZMIANY ZAPOTRZEBOWANIA NA PALIWA GAZOWE
5.4.	SUMARYCZNE ZMIANY ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO, ENERTGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE
5.4.1.	DOCELOWE ZMIANY ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO
5.4.2.	DOCELOWE ZMIANY ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERTGIĘ ELEKTRYCZNĄ
5.4.3.	DOCELOWE ZMIANY ZAPOTRZEBOWANIA NA PALIWA GAZOWE
6.	MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA ISTNIEJĄCYCH NADWYŻEK I LOKALNYCH ZASOBÓW PALIW I ENERGII, Z UWZGLĘDNIENIEM ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA WYTWARZANYCH W INSTALACJACH ODNAWIALNEGO ŹRÓDŁA ENERGII, ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA UŻYTKOWEGO WYTWARZANYCH W KOGENERACJI ORAZ ZAGOSPODAROWANIA CIEPŁA ODPADOWEGO Z INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH
6.1.	ANALIZA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA ISTNIEJĄCYCH NADWYŻEK I LOKALNYCH ZASOBÓW ENERGII
6.1.1.	MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIE ISTNIEJĄCYCH NADWYŻEK I LOKALNYCH ZASOBÓW ENERGII CIEPLNEJ
6.1.2.	MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIE ISTNIEJĄCYCH NADWYŻEK I LOKALNYCH ZASOBÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ
6.1.3.	MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIE ISTNIEJĄCYCH NADWYŻEK I LOKALNYCH ZASOBÓW PALIW GAZOWYCH
6.2.	ANALIZA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
6.2.1.	RODZAJE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
6.2.2.	SPOSOBY WYKORZYSTANIA ENERGII PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO

6.2.3.	SPOSOBY WYKORZYSTANIA ENERGII WEWNĘTRZNEJ OTOCZENIA
6.2.4.	SPOSOBY WYKORZYSTANIA BIOMASY
6.3.	ANALIZA MOŻLIWOŚCI ZAGOSPODAROWANIA CIEPŁA ODPADOWEGO Z INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH
7.	MOŻLIWOŚCI STOSOWANIA ŚRODKÓW POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W ROZUMIENIU ART. 6 UST. 2 USTAWY Z DNIA 20 MAJA 2016 R. O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
8.	MOŻLIWOŚCI WSPÓŁPRACY Z SĄSIEDNIMI GMINAMI
8.1.	OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SĄSIEDNICH GMIN
8.2.	UWARUNKOWANIA TECHNICZNE DOTYCZĄCE WSPÓŁPRACY Z SĄSIEDNIMI GMINAMI
8.2.1.	WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE SYSTEMU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO
8.2.2.	WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE SYSTEMU ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ
8.2.3.	WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE SYSTEMU ZAOPATRZENIA W PALIWA GAZOWE
8.2.4.	DODATKOWE UWARUNKOWANIA TECHNICZNE WSPÓŁPRACY BIAŁEGOSTOKU Z SĄSIEDNIMI GMINAMI
9.	OKREŚLENIE ZAŁOŻEŃ DO TRZECIEJ AKTUALIZACJI PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE
	WYKAZ TABEL
	WYKAZ RYSUNKÓW
	WYKAZ PODSTAWOWYCH JEDNOSTEK MOCY I ENERGII ORAZ ICH PRZELICZNIKÓW

CZEŚĆ GRAFICZNA OPRACOWANIA

Część graficzną opracowania stanowią mapy ze "Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Białegostoku" uchwalonego w 2023 r.:

- „Kierunki zagospodarowania przestrzennego. Zaopatrzenie w ciepło”;
- „Kierunki zagospodarowania przestrzennego. Zaopatrzenie w gaz”;
- „Kierunki zagospodarowania przestrzennego. Zaopatrzenie w energię elektryczną”.

Część II: Załączniki Nr 1 i 2 do „Trzeciej aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Białegostoku na lata 2012 – 2030”

Załącznik nr 1. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJĄCYCH ODBIORCÓW CIEPŁA OBJĘTYCH ANKIETAMI ORAZ BUDYNKÓW, KTÓRE UZYSKAŁY POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE W LATACH 2016 – 2019 ORAZ 2020 - 2024

Załącznik nr 2. CHARAKTERYSTYKA BUDOWNICTWA JEDNORODZINNEGO, KTÓRE UZYSKAŁO POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE W LATACH 2012 – 2016, 2016 – 2019 ORAZ 2020 – 2024

Część III: Załączniki Nr 3, 4 i 5 do „Trzeciej aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Białegostoku na lata 2012 – 2030”

Załącznik nr 3. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJĄCYCH KOTŁOWNI OBJĘTYCH ANKIETAMI ORAZ KOTŁOWNI W BUDYNKACH, KTÓRE UZYSKAŁY POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE W LATACH 2016 – 2019 ORAZ 2020 – 2024

Załącznik nr 4. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJĄCYCH SIECI CIEPŁOWNICZYCH

Załącznik nr 5. CHARAKTERYSTYKA WĘZŁÓW CIEPLNYCH ZASILANYCH Z MIEJSKIEGO SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO

Część IV: Załączniki Nr 6 i 7 do „Trzeciej aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Białegostoku na lata 2012 – 2030”

Załącznik nr 6. CHARAKTERYSTYKA ODBIORCÓW PLANOWANYCH DO PODŁĄCZENIA DO M.S.C. PRZEZ ENEA CIEPŁO SP. Z O. O.

Załącznik nr 7. MOŻLIWE DO UZYSKANIA EFEKTY ENERGETYCZNE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawą do wykonania niniejszego opracowania były:

- Umowa nr BZE.271.2.11.2024.UMB zawarta, w dniu 18.10.2024 roku, pomiędzy Miastem Białystok a Narodową Agencją Poszanowania Energii S.A. z siedzibą w Warszawie,
- Aneks nr 1 z dnia 5 lutego 2025 r. do umowy nr BZE.271.2.11.2024.UMB zawartej w dniu 18 października 2024 roku na „Trzecią aktualizację projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Białegostoku na lata 2012 – 2030” pomiędzy Miastem Białystok a Narodową Agencją Poszanowania Energii S.A. z siedzibą w Warszawie,
- „Druga aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Białegostoku na lata 2012 – 2030” przyjęta na podstawie Uchwały nr XLIV/632/21 Rady Miasta Białystok z dnia 25 października 2021 r.,
- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2024 r., poz. 266),
- „Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030” przyjęta Uchwałą Nr XVIII/213/2020 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 27 kwietnia 2020 r.,
- „Program Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego do 2030 roku”, Zarząd Województwa Podlaskiego, Białystok 2021 r.,
- „Strategia Rozwoju Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do 2030 roku”, Białystok 2024 r.
- „Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku do 2030 roku” przyjęta Uchwałą Nr XLVI/666/21 Rady Miasta Białystok z dnia 20 grudnia 2021 r.,
- „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Białegostoku” – przyjęte Uchwałą Nr LXXVII/1079/23 Rady Miasta Białystok z dnia 18 grudnia 2023 r.,
- „Program Ochrony Środowiska dla Miasta Białystok na lata 2021 – 2024 z perspektywą na lata 2025 – 2028” przyjęty Uchwałą Nr LIV/767/22 Rady Miasta Białystok z dnia 23 maja 2022 r.,
- „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Białegostoku” przyjęty Uchwałą Nr XLIV/631/21 Rady Miasta Białystok z dnia 25 października 2021 r.,
- „Aneks Nr 1 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Białegostoku” przyjęty Uchwałą Nr LX/841/22 Rady Miasta Białystok z dnia 26 września 2022 r.,
- „Plan Rozwoju Miejskiego Systemu Ciepłowniczego Białegostoku na lata 2024 – 2028”. ENEA Ciepło Sp. z o.o. Białystok, 2023 r.,
- Dane udostępnione przez poszczególne departamenty Urzędu Miasta Białystok,
- Dane udostępnione przez ENEA Ciepło Sp. z o.o. w Białymstoku,

- Dane udostępnione przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku,
- Dane udostępnione przez PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. w Warszawie Departament Zakupu, Bilansowania Gazu i Energii, Sekcja Sprawozdawczości,,
- Dane udostępnione przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Departament Eksploatacji i Rozwoju,
- Dane udostępnione przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Departament Usług dystrybucyjnych,
- Dane udostępnione przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne „LECH” Sp. z o.o. w Białymstoku,
- Dane: urzędów i instytucji państwowych, przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, obiektów wojskowych i wymiaru sprawiedliwości oraz policji, obiektów straży pożarnej, obiektów służby zdrowia i szkolnictwa wyższego, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, przedszkoli i żłobków, banków, parafii, hoteli i obiektów kultury oraz sportu, supermarketów i salonów sprzedaży samochodów oraz innych obiektów, które zostały objęte ankietami budynków i ich źródeł ciepła.

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Ustawa „Prawo energetyczne” (według tekstu jednolitego z 2024 r.) nakłada, na gminy i ich władze, poniższy obowiązek (cytat) :

„Art. 19.1. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) opracowuje **projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe**, zwany dalej „**projektem założeń**”.

2. Projekt założeń sporządza się dla obszaru gminy co najmniej na okres 15 lat i aktualizuje co najmniej raz na 3 lata.”

Pierwsza „Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Białystok na lata 2012 - 2030” została wykonana w listopadzie 2016 roku, zatem w roku 2020 upłynął okres 3 lat, po którym „Projekt założeń...” powinien zostać zaktualizowany.

W związku z powyższym do wykonania „Drugiej aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Białystok na lata 2012 - 2030” przystąpiono w listopadzie 2020 roku i zakończono ją w październiku 2021 roku.

Natomiast do obecnej „Trzeciej aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Białystok na lata 2012 - 2030” przystąpiono 18 października 2024 roku w momencie podpisania umowy na jej wykonanie - spełniając tym

samym wymagania „Prawa energetycznego” dotyczące częstotliwości aktualizacji tego dokumentu.

Analogicznie do wcześniejszych aktualizacji obecna „Trzecia aktualizacja ...” będzie obejmowała wszystkie elementy w nich zawarte i zrealizowana zostanie z zachowaniem dotychczasowej struktury opracowania (tj. część I – opisowa oraz części II, III i IV stanowiące załączniki) oraz kolejności występowania poszczególnych rozdziałów.

3. OCENA ISTNIEJĄCEJ GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ

3.1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MIASTA

Miasto Białystok położone jest na Nizinie Podlaskiej, w zachodniej części makroregionu zwanego Wysoczyzną Białostocką. Białystok jest największym miastem północno – wschodniej Polski i stolicą województwa podlaskiego, o powierzchni 102,12 km². Zgodnie z danymi Departamentu Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Białymstoku liczba ludności miasta, zameldowana na pobyt stały i tymczasowy, wynosiła 268 085 osób według stanu na dzień 25.11.2024 roku. Miasto Białystok wraz z powiatem białostockim i sokólskim tworzą Białostocki Obszar Metropolitalny przedstawiony na rysunku 1.


Warunki meteorologiczne dla miasta Białegostoku określane są na bazie pomiarów realizowanych przez stację meteorologiczną zlokalizowaną w tym mieście. Zgodnie z danymi Ministerstwa Infrastruktury oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 346) średnie wieloletnie temperatury miesięczne i liczby dni ogrzewania, dla Białegostoku, które należy stosować w obliczeniach i analizach energetycznych, przedstawiono w poniższej tabeli. Dane te, przedstawione w „Drugiej aktualizacji ...” wykonanej w 2021 roku, są nadal aktualne.

Tabela 1. Średnie, obliczeniowe temperatury powietrza zewnętrznego i liczby dni trwania standardowego sezonu grzewczego dla Białegostoku

Miesiąc	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Te (m)	-4,9	-2,0	1,7	7,3	13,2	15,9	17,3	14,5	12,1	7,1	1,6	-1,3
Ld (m)	31	28	31	30	10	---	---	---	10	31	30	31

Roczna amplituda temperatury: $T_a = 11,1\text{ }^{\circ}\text{C}$.
Średnia roczna temperatura: $T_o = 0,9\text{ }^{\circ}\text{C}$.
Obliczeniowa temperatura zewnętrzna: $T_{e_{min}} = - 22,0\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Obecnie, na terenie miasta, funkcjonują trzy systemy energetyczne tj. system ciepłowniczy, system gazowniczy i system elektroenergetyczny.

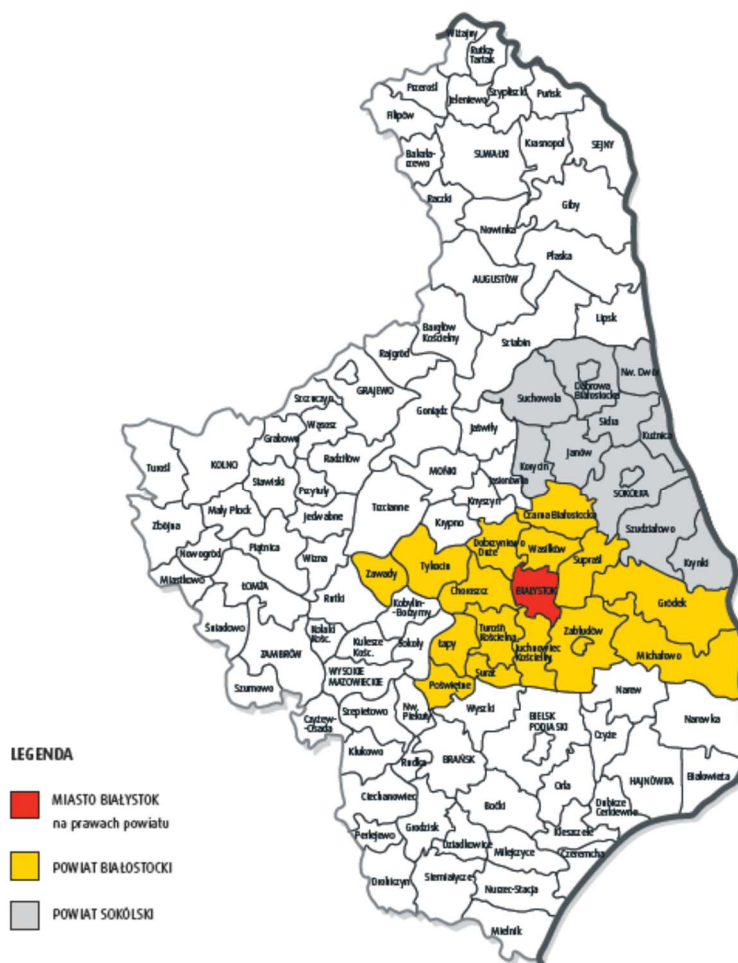

Rys. 1. Białostocki Obszar Metropolitalny
(Źródło: www.bialystok.pl)

3.2. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJĄCEJ GOSPODARKI CIEPLNEJ

Potrzeby ciepłe odbiorców, zlokalizowanych w centralnej części Białegostoku, w dalszym ciągu są zaspokajane, prawie w całości, przez istniejący system ciepłowniczy. Natomiast znacznie mniejsza część odbiorców, usytuowanych w dzielnicach budownictwa jednorodzinnego na obrzeżach miasta, zaopatruje się w energię ciepłą z własnych kotłowni indywidualnych. Charakterystykę istniejącej gospodarki ciepłej przedstawiono poniżej.

3.2.1. OCENA OBECNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO

Szczegółową charakterystykę, istniejących na terenie miasta, odbiorców ciepła wykonano w oparciu o ankiety budynków i przedstawiono ją w załączniku nr 1 (umieszczonym w II części opracowania), w którym zamieszczono korektę danych określonych w 2019 roku oraz dane dotyczące nowych budynków, które uzyskały pozwolenia na użytkowanie w latach 2020 – 2024.

Zbiorcze zestawienie głównych danych, charakteryzujących istniejących odbiorców ciepła, przedstawiono w poniższej tabeli – według stanu na koniec 2024 roku.

Tabela 2. Charakterystyka istniejących odbiorców ciepła

Lp.	Rodzaj budynków	Ilość bud. [szt.]	Kubatura [m³]	Pow. [m²]	Zapotrzebowanie na moc cieplną		
					Qco [kW]	Qcwu,śr [kW]	Suma Q [kW]
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bud. wielorodzinne, w tym:	2 322	27 942 996,7	6 468 921,3	367 390,3	125 224,3	492 614,6
	BSM	317	3 196 907,8	726 445,9	45 404,6	24 152,0	69 556,6
	SM „Słoneczny Stok”	399	3 230 292,8	680 078,9	44 931,6	14 517,0	59 448,6
	SM „Rodzina Kolejowa”	264	3 758 182,2	923 951,5	53 666,0	17 701,5	71 367,4
	SBM „Wielkoblokowa”	78	881 707,5	195 281,1	13 706,7	4 967,2	18 673,9
	SM „Mickiewicza”	76	779 636,8	167 082,0	8 856,4	4 173,4	13 029,8
	SM „Budowlani”	51	476 617,6	100 815,0	5 667,9	2 501,3	8 169,2
	SM „Piaski”	13	368 781,2	132 538,0	6 745,7	1 117,6	7 863,2
	SM „Zachęta”	138	1 535 566,4	427 013,7	22 348,7	7 266,5	29 615,2
	SM „Elemencik”	39	513 504,4	103 444,6	5 533,9	2 177,9	7 711,8
	SM „Bacieczki”	56	557 019,0	127 173,3	7 717,9	2 915,4	10 633,3
	SM „Alternatywa”	3	23 356,0	6 042,0	331,5	44,3	375,8
	SM „Małutka”	1	27 825,0	10 500,0	750,4	163,6	914,0
	Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego	84	875 822,4	224 117,9	13 243,3	4 188,4	17 431,6
	Wspólnoty Mieszkaniowe	710	11 140 978,1	2 516 730,2	129 598,2	36 620,6	166 218,9
	Zarząd Mienia Komunalnego	93	576 799,6	127 707,2	8 887,5	2 717,6	11 605,1
2	Bud. jednorodzinne ¹⁾	20 756	10 218 588,1	2 545 026,9	183 307,4	25 548,7	208 856,1
3	Bud. użyteczności publicznej, w tym:	1 439	17 595 923	3 420 798	274 528	33 129	307 656,6
	Bud. urzędów i instytucji	266	2 122 291,4	450 243,5	34 025,9	2 445,4	36 471,3
	Bud. służby zdrowia i opieki społecznej	165	1 809 212,8	435 892,1	38 714,4	5 779,2	44 493,6
	Budynki oświaty i szkolnictwa wyższego	352	6 296 825,6	1 284 761,8	107 906,7	16 100,1	124 006,8
	Bud. kultury, sportu, hotele	86	1 206 140,2	222 473,6	13 203,4	2 871,7	16 075,1
	Budynki parafii	75	478 431,4	70 580,2	4 353,6	414,5	4 768,1
	Bud. handlowo - usługowe	495	5 683 021,1	956 846,4	76 323,9	5 517,8	81 841,7
4	Bud. przemysłowe	375	5 430 937,5	809 153,8	74 730,1	4 861,7	79 591,8
	OGÓŁEM w 2024 roku	24 892	61 188 444,8	13 243 899,7	899 955,7	188 763,4	1 088 719,1
	Wg opracowania z 2019 r.	24 032	56 368 026,0	12 062 957,5	849 436,7	158 764,4	923 972,6
	Zmiana ilościowa	860	4 820 418,8	1 180 942,1	50 519,0	29 999,0	164 746,5
	Zmiana procentowa [%]	3,58	8,55	9,79	5,95	18,90	17,83


¹⁾ Szczegółowe dane dotyczące budownictwa jednorodzinnego zamieszczono w załączniku nr 2, który znajduje się w II części opracowania.

Łączne zapotrzebowanie na moc cieplną, dla powyższych odbiorców, (bez przemysłowych potrzeb technologicznych) na koniec 2024 roku wyniosło:

około 1 088,7 MW


i wzrosło w stosunku do danych z 2019 roku o około **17,8 %** (tj. około 164,7 MW).

Udziały w całkowitym zapotrzebowaniu na moc cieplną, dla głównych grup odbiorców, przedstawiono na poniższym rysunku.

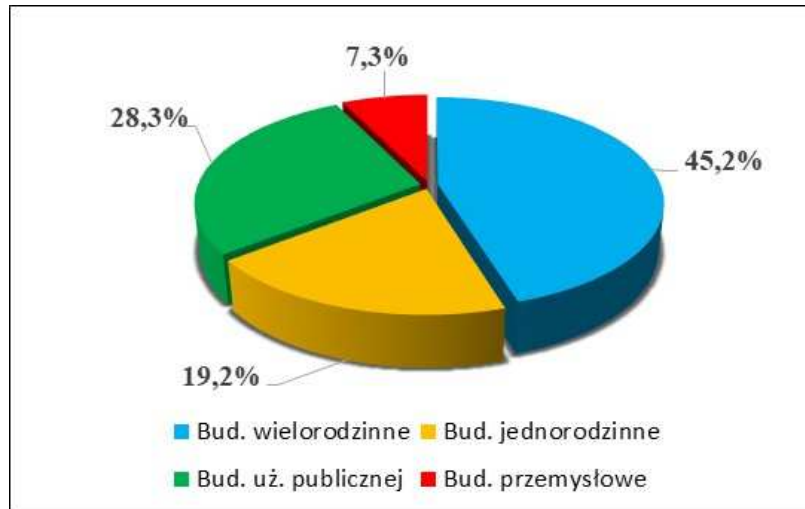

Rys. 2. Udziały głównych grup odbiorców w całkowitym zapotrzebowaniu na moc ciepłą dla Białegostoku

Natomiast udziały odbiorców, w łącznym zapotrzebowaniu na moc ciepłą dla odbiorców zaliczonych do grupy budownictwa użyteczności publicznej, przedstawiono na rysunku 3.

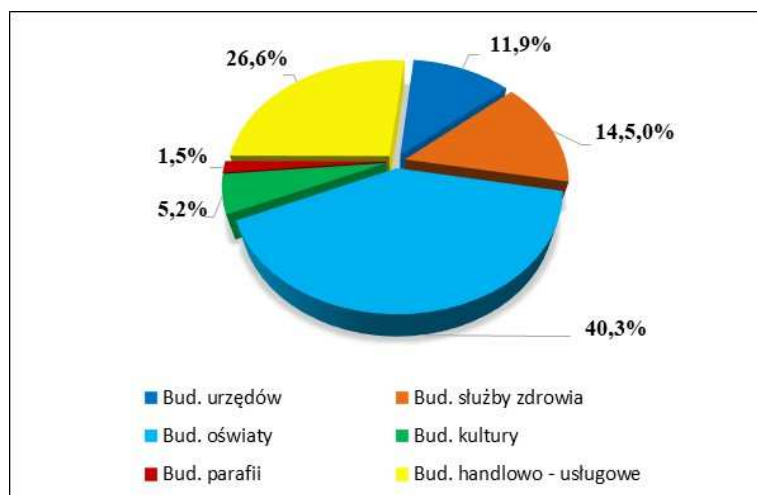

Rys. 3. Udziały odbiorców w łącznym zapotrzebowaniu na moc ciepłą dla grupy budownictwa użyteczności publicznej

Szacunkowe zużycie energii cieplnej, odpowiadające powyższym zapotrzebowaniom na moc ciepłą na cele c.o. i c.w.u., określono z następujących zależności:

$$E_{co} = \frac{Q_{co}}{\Delta t_{obl}} \cdot 24 \cdot Sd(obl) \cdot 3600 \cdot 10^{-3} \text{ (GJ/sezon)}$$

gdzie:

Q_{co} - zapotrzebowania na moc ciepłą na cele c.o., dla poszczególnych grup odbiorców, (MW),

$\Delta t_{obl} = t_{wew}(obl) - t_{zew}(obl)$ - różnica średniej temperatury powietrza w budynkach i temperatury powietrza zewnętrznego w warunkach obliczeniowych ($t_{zew} = -22^{\circ}\text{C}$), przyjmowana w wysokości:

- dla budynków mieszkalnych, przy $t_{wew} = 20^{\circ}\text{C}$: $\Delta t_{obl} = 42^{\circ}\text{C}$,
- dla budynków urzędów i instytucji, oświaty, służby zdrowia i opieki społecznej, kultury oraz parafii, przy $t_{wew} = 18^{\circ}\text{C}$: $\Delta t_{obl} = 40^{\circ}\text{C}$,
- dla budynków handlowo – usługowych i przemysłowych, przy $t_{wew} = 16^{\circ}\text{C}$: $\Delta t_{obl} = 38^{\circ}\text{C}$,

$Sd(obl) = \Sigma L(m) \cdot [t_{wew} - t_{zew}(m)]$ - liczba stopniogodzin [$\text{K} \cdot \text{doba/sezon}$] dla obliczeniowego sezonu grzewczego (wg danych Ministerstwa Infrastruktury – tabela nr 1), przyjmowana w wysokości:

- dla budynków mieszkalnych: $Sd = 4095,4$
- dla budynków urzędów i instytucji, oświaty, służby zdrowia i opieki społecznej, kultury oraz parafii: $Sd = 3631,4$
- dla budynków handlowo – usługowych i przemysłowych: $Sd = 3167,4$

$$E_{cwu} = Q_{cwu} \cdot n \cdot 3600 \cdot 10^{-3} \text{ (GJ/sezon)}$$

gdzie:

$Q_{cwu, \text{sr}}$ - zapotrzebowania na moc cieplną na cele c.w.u., dla poszczególnych odbiorców, (MW),

$n = 0,8 \times 365 \times 18 = 5256 \text{ h}$ – liczba godzin, w ciągu roku, wykorzystywania instalacji c.w.u. w budynkach mieszkalnych;

$n = 0,8 \times 365 \times 8 = 2336 \text{ h}$ – liczba godzin, w ciągu roku, wykorzystywania instalacji c.w.u. w pozostałych typach budynków;

Wyniki powyższych obliczeń przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię cieplną dla analizowanego budownictwa

Lp.	Wyszczególnienie odbiorców	Zapotrzebowanie na energię cieplną [GJ/rok]		
		Eco	Ecwu	Suma E
1	2	3	4	5
1	Budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne	3 095 197	2 369 443	5 464 641
2	Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne	1 544 332	483 422	2 027 754
3	Budynki urzędów i instytucji	266 893	20 565	287 458
4	Budynki służby zdrowia i opieki społecznej	303 669	48 601	352 270
5	Budynki oświaty i szkolnictwa wyższego	846 401	135 395	981 796
6	Budynki kultury, sportu, hoteli	103 565	24 150	127 715
7	Budynki parafialne	34 149	3 486	37 635
8	Budynki handlowo – usługowe	549 660	46 402	596 062
9	Budynki przemysłowe	538 182	40 885	579 066
Razem		7 282 047	3 172 350	10 454 396
Wg opracowania z 2019 roku		6 876 288	3 018 092	9 894 380
Zmiana ilościowa		405 758	154 258	560 017
Zmiana procentowa [%]		5,90	5,11	5,66


Łączne zapotrzebowanie na energię ciepłą, dla powyższych odbiorców, (bez przemysłowych potrzeb technologicznych) na koniec 2024 roku wyniosło:

10 454 396 GJ/rok = 2 903 999 MWh/rok

i wzrosło w stosunku do danych z 2019 roku o około 5,7 %.

Powyższe zapotrzebowanie na energię ciepłą zostało określone dla warunków obliczeniowego sezonu grzewczego i wymaganych temperatur powietrza w pomieszczeniach. W warunkach rzeczywistych może być ono niższe ze względu na łagodniejsze sezony grzewcze oraz utrzymywanie niższych temperatur powietrza wewnętrznego zgodnie z indywidualną regulacją.

Udziały poszczególnych grup budownictwa w całkowitym zużyciu energii ciepłej, oszacowanym dla danych z 2024 roku, przedstawiono na poniższym rysunku. Struktura ta uległa nieznacznej zmianie w stosunku do danych z 2019 roku.

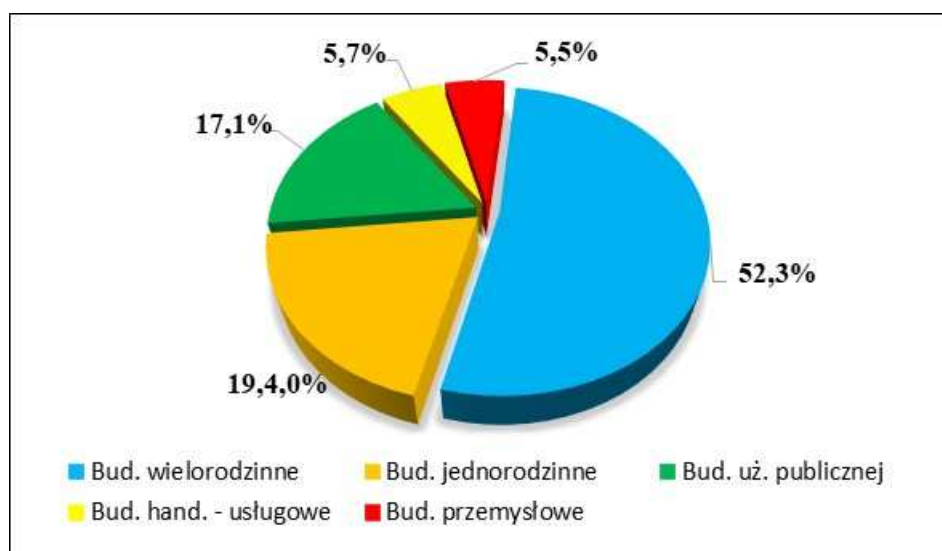


Rys. 4. Udziały rodzajów budownictwa w całkowitym zapotrzebowaniu na energię ciepłą

3.2.2. ŹRÓDŁA CIEPŁA

Na terenie Białegostoku występują trzy zawodowe źródła ciepła współpracujące z miejskim systemem ciepłowniczym tj. Elektrociepłownia przy ul. Gen. Wł. Andersa 15 należąca do ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o., Ciepłownia „Zachód” przy ul. Starosielce 2/1 należąca do ENEA Ciepło Sp. z o.o. oraz Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Andersa 40F należący do PUHP „LECH” Sp. z o.o. Usytuowanie tych źródeł ciepła na terenie miasta przedstawiono na rysunku 5 obrazującym cały system ciepłowniczy. Ponadto potrzeby cieplne budynków są pokrywane energią ciepłą wyprodukowaną w około 630 indywidualnych i lokalnych źródłach ciepła - bez budownictwa jednorodzinnego. Podstawowe parametry techniczno – eksploatacyjne tych źródeł przedstawiono poniżej.

Schemat sieci ciepłowniczej

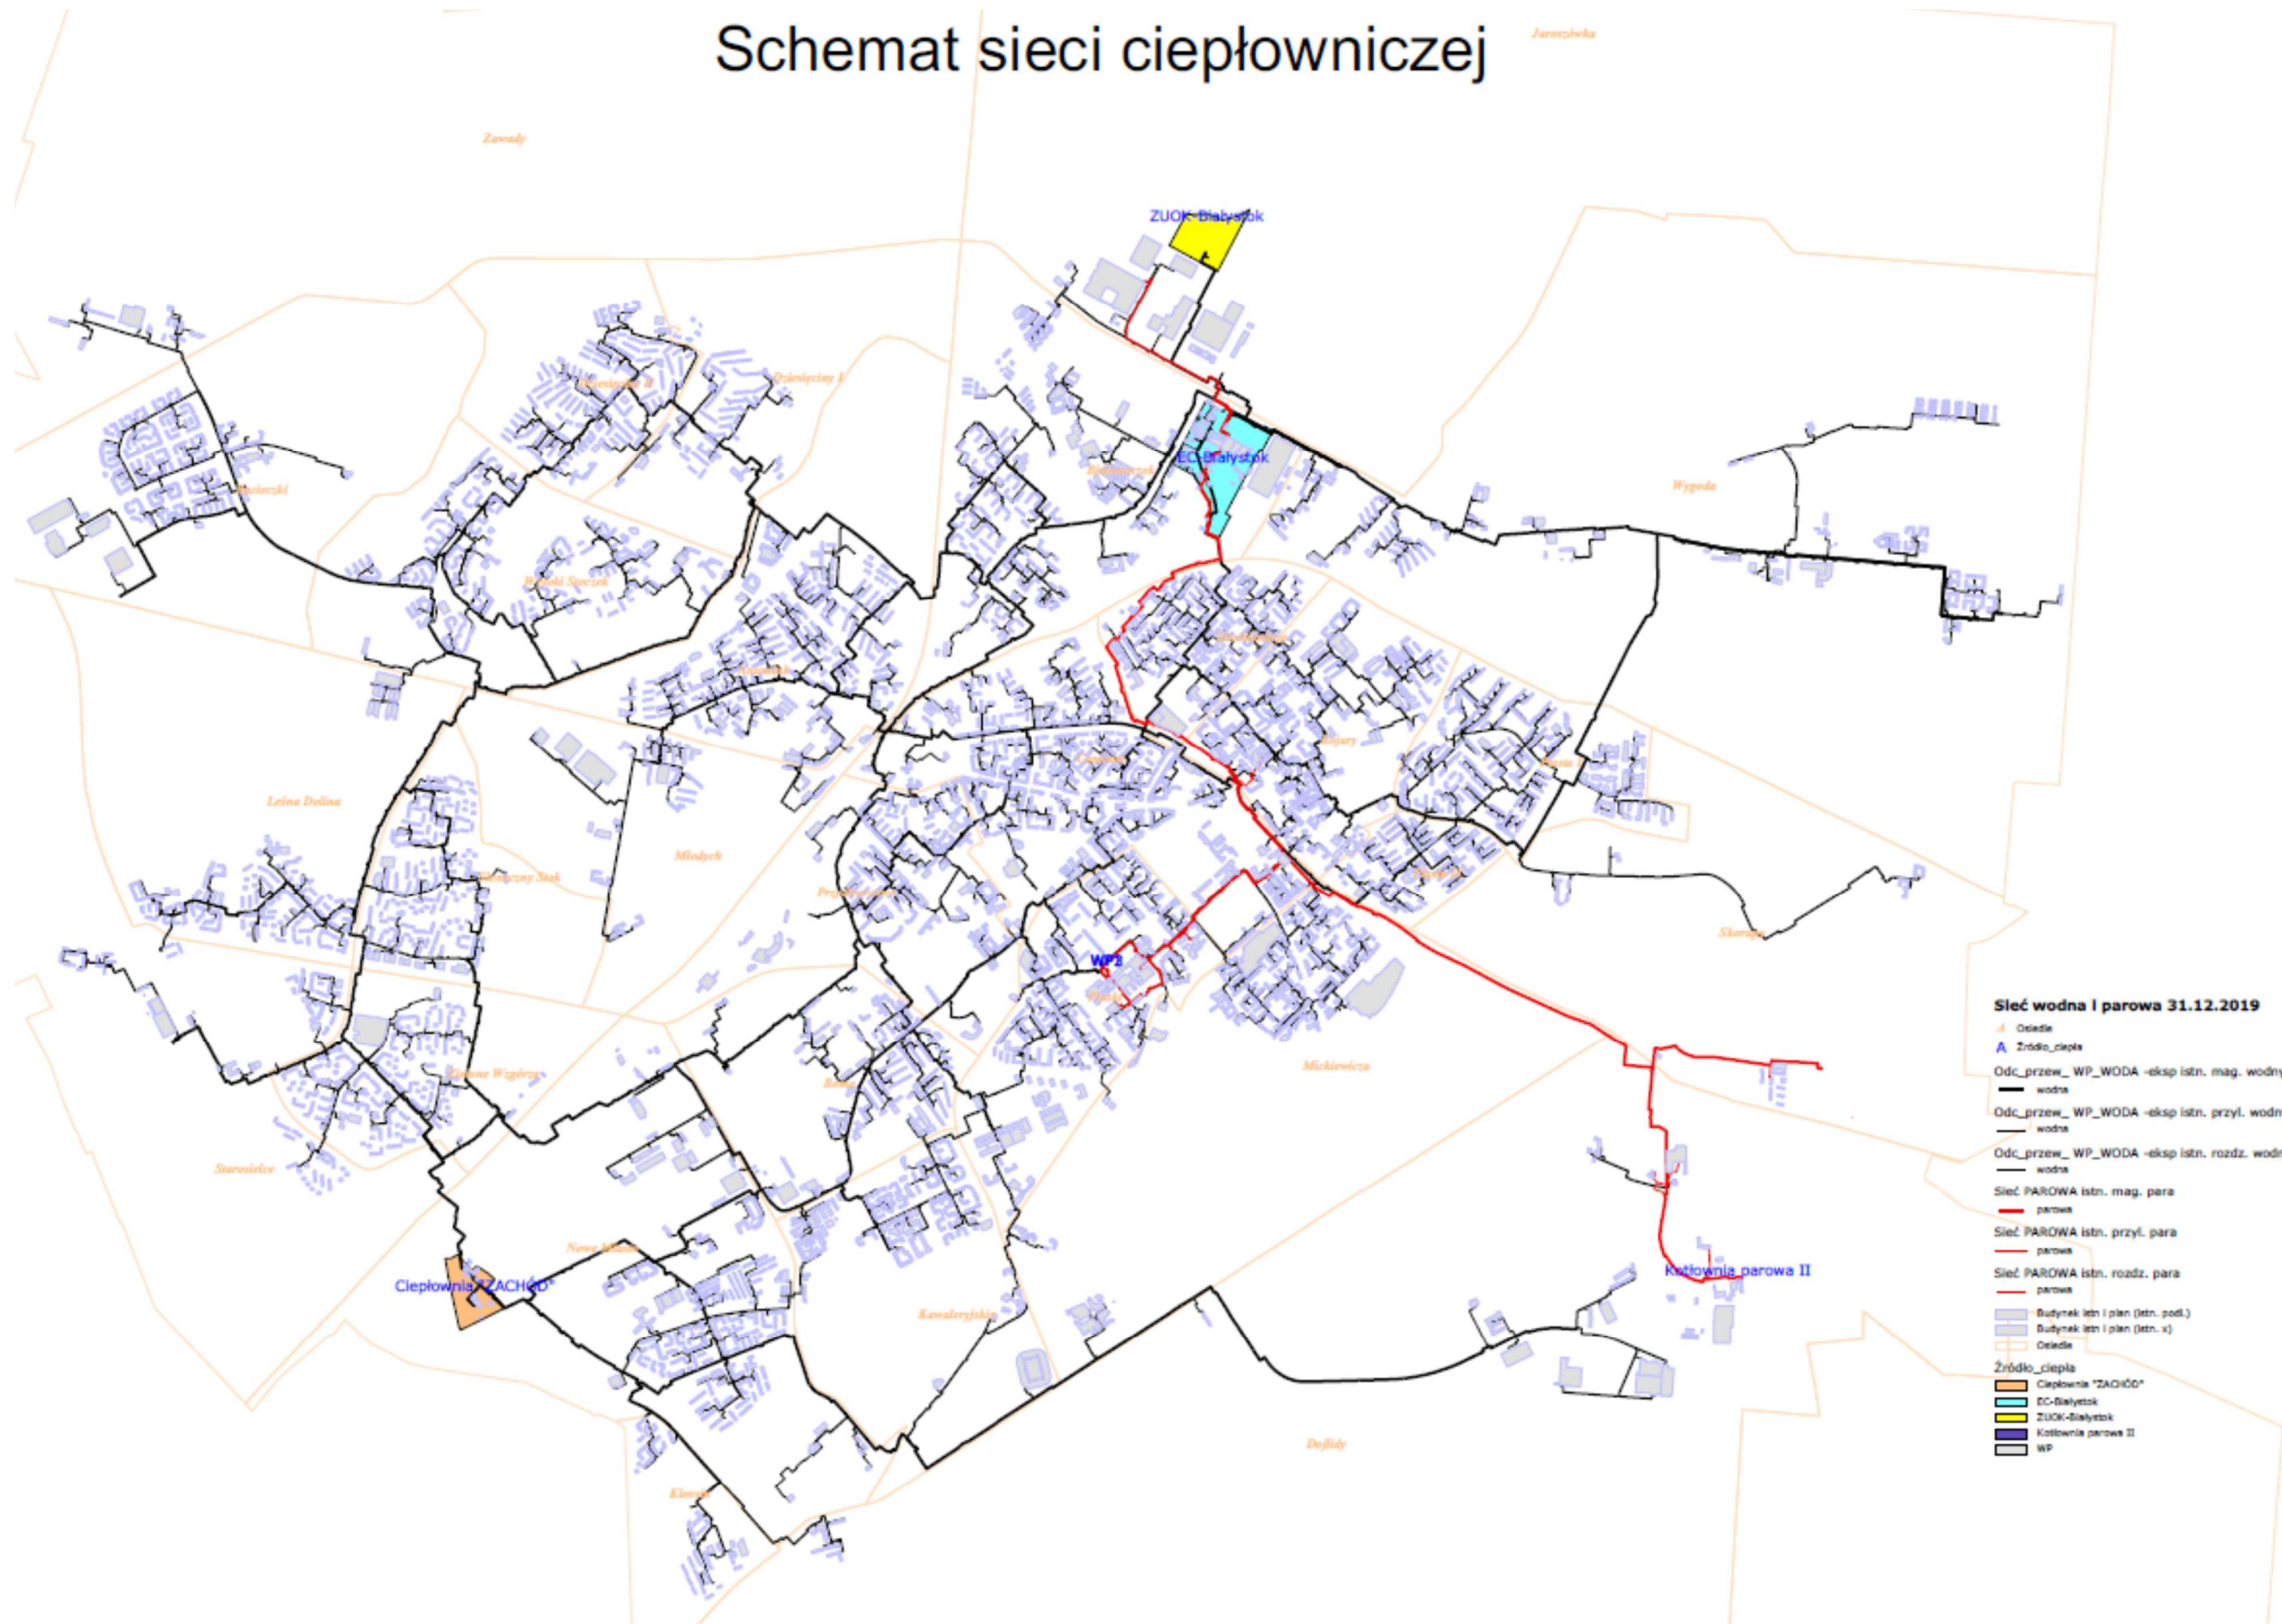

Rys. 5. Usytuowanie źródeł ciepła zasilających miejski system ciepłowniczy Białegostoku

- Charakterystyka techniczno - eksploatacyjna Elektrociepłowni Białystok**

W poniższych tabelach przedstawiono (na podstawie danych udostępnionych przez ENEA Ciepło Sp. z o.o. w Białymstoku) szczegółowe dane techniczne oraz eksploatacyjne dotyczące Elektrociepłowni Białystok zlokalizowanej przy ul. Gen. Wł. Andersa 15. Elektrociepłownia Białystok jest największym źródłem ciepła współpracującym z miejskim systemem ciepłowniczym znajdującym się na terenie Białegostoku.

Tabela 4. Parametry techniczne bloków energetycznych Elektrociepłowni Białystok w 2024 roku

Obiekt	Dane	BLOK 1		BLOK 2	BLOK 3	TZ 4
1	2	3		4	5	6
Kotły parowe	Nr kotła	K 5	K 6	K 7	K 8	Turbina zasilana parą z kolektora pary technologicznej
	Typ	OFB - 105	OFB - 105	OP - 230	OP - 230	
	Producent	Rafako S.A.	Rafako S.A.	Rafako S.A.	Rafako S.A.	
	Max moc cieplna	75,2 MWt	75,2 MWt + układ odzysku ciepła 18,7 MWt	165 MWt	165 MWt	
	Paliwo	Biomasa	Biomasa	Miał węglowy	Miał węglowy	
	Wydajność kotła max [t/h]	105	105	230	230	
	Parametry pary z kotła [°C/MPa]	540/13,8	540/13,8	540/13,8	540/13,8	
Turbiny	Nr turbiny	TZ 1		TZ 2	TZ 3	TZ 4
	Typ	Turbina akcyjna 13UP65		Turbina akcyjna 13UP55	Turbina akcyjna 13UP55	V63 kondensacyjna
	Producent	Zamech Elbląg		Zamech	Zamech	Alstom Brno
	Moc turbiny	63,6 MWel		52,3 MWel	52,3 MWel	23,15 MWel
	Przepływ pary przez turbinę [t/h]	280		230	230	130
	Moc cieplna	125,6 MWt		104,7 MWt	104,7 MWt	---
	Wymagany przepływ wody sieciowej [m³/h]	2 650		2 570	2 570	---
	Parametry pary przed turbiną [°C/MPa]	535/12,7		535/12,7	535/12,7	130-260/1,0
Generatory	Typ	GTH-63/05		GTH-63/02	GTH-70	81 H 592782/2
	Producent	Dolmel		Dolmel	Dolmel	BRUSH
	Moc znamionowa pozorna	68,75 MVA		68,75 MVA	87,5 MVA	27,65 MVA
	Moc znamionowa czynna	55 MW		55 MW	70 MW	23,503 MW
	Napięcie znamionowe	10,5 kV		10,5 kV	10,5 kV	10,5 kV
	Chłodzenie	wodorowe		wodorowe	wodorowe	powietrzne

Tabela 5. Podstawowe parametry wytwórcze urządzeń Elektrociepłowni Białystok w 2024 roku

Parametry	BLOK 1		BLOK 2	BLOK 3	TZ 4*
1	2	3	4	5	6
Kocioł	K5	K6 + UOC**	K7	K8	---
Rodzaj paliwa	biomasa	biomasa	węgiel kamienny	węgiel kamienny	---
Wydajność cieplna [MWt]	75,2	75,2 + 18,7	165	165	---
Turbozespół	TZ1		TZ2	TZ3	
Moc zainstalowana elektryczna [MWel]	55		55	70	23,5
Moc cieplna osiągalna w skojarzeniu [MWt]	98,4		108	108	---
Moc elektryczna osiągalna brutto [MWel]	50/43,635		52/45**	52/45**	23,0
Moc elektryczna osiągalna netto [MWel]	128,4				

* turbina kondensacyjna z upustu TZ1-3

** moc osiągalna przy współpracy z turbozespołem TZ4

*** układ odzysku ciepła (ciepło odzyskiwane jest w specjalnym skraplaczu i przekazywane do powrotnej wody sieciowej. Ilość ciepła jaką można odzyskać w ten sposób zależy od wilgotności spalanej biomasy i od temperatury powrotnej wody sieciowej)

Tabela 6. Zdolności produkcyjne Elektrociepłowni Białystok w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Moc/wydajność	Jednostka miary
1	2	3	4
1	Wydajność zainstalowanych kotłów parowych z UOC	670	t/h
		499,09	MWt
2	Wydajność osiągalna kotłów parowych z UOC	670	t/h
		499,09	MWt
3	Zainstalowana moc elektryczna	203,503	MWt
4	Osiągalna moc elektryczna brutto	156,60*/154,00**	MW
5	Osiągalna moc elektryczna netto	128,4	MW
6	Najwyższa moc elektryczna przy osiągalnej mocy cieplnej	98,5	MW
7	Moc cieplna przy osiągalnej mocy elektrycznej	265,19	MW
8	Osiągalna moc cieplna elektrociepłowni	383,69	MWt
9	Najwyższa, osiągalna moc cieplna w skojarzeniu	314,4	MWt

* moc osiągalna turbozespołów TZ1 – 3 przy współpracy z turbozespołem TZ4

** moc osiągalna turbozespołów TZ1 – 3 przy postoju turbozespołu TZ4


Ponadto (zgodnie z danymi zamieszczonymi w „Drugiej aktualizacji ...”) na terenie Elektrociepłowni Białystok znajduje się akumulator ciepła w postaci wodnego zbiornika buforowego, którego zadaniem jest stabilizowanie pracy źródła ciepła i doraźne zasilanie miejskiej sieci ciepłnej w sytuacjach awaryjnych. Zbiornik ten posiada następujące parametry techniczne:

- pojemność: 12 000 m³;
- pojemność cieplna: 780 MWh;
- przeliczeniowa moc cieplna: 130 MW;
- temperatura wody (min/max): 40/98 °C.

W poniższej tabeli przedstawiono roczne wyniki eksploatacyjne jakie, w latach 2020 - 2024, uzyskała Elektrociepłownia Białystok (wg danych ENEA Ciepło Sp. z o.o.).

Tabela 7. Wyniki eksploatacyjne Elektrociepłowni Białystok w latach 2020 - 2024

Rok	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
Całkowita produkcja energii elektrycznej [MWh]	440 061,128	517 388,296	470 410,257	440 251,773	389 177,147
Całkowita produkcja energii cieplnej [GJ]	3 438 113,534	4 100 187,424	3 859 094,821	3 556 998,643	3 533 293,670
Wykorzystanie mocy elektrycznej [%]	60,2	60,6	54,1	56,2	44,8
Wykorzystanie mocy cieplnej [%]	65,7	66,4	60,5	62,3	58,9
Udział biomasy w całkowitej produkcji energii cieplnej [%]	66,91	48,65	55,50	59,23	49,53

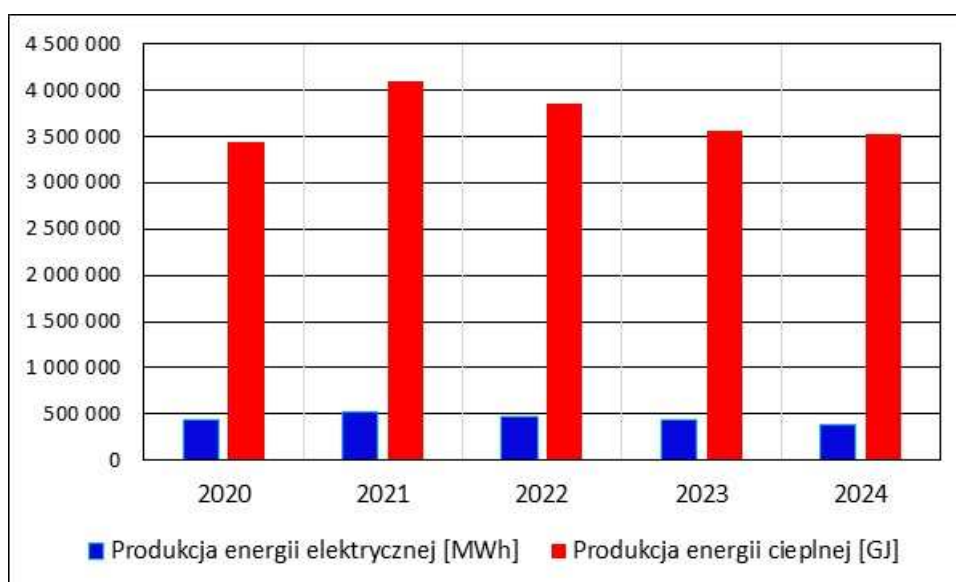

Rys. 6. Produkcja energii elektrycznej i cieplnej w Elektrociepłowni Białystok w latach 2020 - 2024

Porównanie średnich, rocznych wyników eksploatacyjnych Elektrociepłowni Białystok z okresów 2012 – 2015 oraz 2016 – 2019 i 2020 - 2024 przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 8. Średnie, roczne wyniki eksploatacyjne Elektrociepłowni Białystok w analizowanych okresach

Rok	Średnia z lat 2012 - 2015	Średnia z lat 2016 - 2019	Średnia z lat 2020 - 2024
1	2	3	4
Produkcja energii elektrycznej [MWh]	505 181	484 756	451 458
Produkcja energii cieplnej [GJ]	3 590 952	3 818 201	3 697 538
Wykorzystanie mocy elektrycznej [%]	28,34	64,11	55,18
Wykorzystanie mocy cieplnej [%]	72,95	74,00	62,76
Udział energii chemicznej biomasy w ogólnym strumieniu energii chemicznej [%]	57,13	45,00	55,96

Na podstawie porównania średnich, rocznych wyników eksploatacyjnych Elektrociepłowni Białystok (z lat 2016 – 2019) można stwierdzić, że w okresie 2020 – 2024 nastąpiło:

- zmniejszenie produkcji energii elektrycznej o około 6,9 %;
- zmniejszenie produkcji energii cieplnej o około 3,2 %;
- zmniejszenie wykorzystania mocy elektrycznej o około 13,9 %;
- zmniejszenie wykorzystania mocy cieplnej o około 15,2 %;
- zwiększenie udziału biomasy w produkcji energii cieplnej o około 24,4 %.

Z udostępnionych danych wynika, że urządzenia technologiczne znajdujące się w Elektrociepłowni Białystok są w dobrym stanie technicznym i spełniają obecne wymogi ochrony środowiska. Do sterowania pracą Elektrociepłowni wykorzystywane są nowoczesne komputerowe systemy sterowania i nadzoru klasy DCS. W poniższych tabelach przedstawiono szacowany czas życia poszczególnych urządzeń oraz przeprowadzone modernizacje w latach 2019 – 2024.

Tabela 9. Planowany czas życia głównych urządzeń Elektrociepłowni Białystok

Wyszczególnienie urządzeń	Planowany czas życia
1	2
Blok Nr 1	
Kocioł parowy K5 (BFB 105)	do 2032 roku
Kocioł parowy K6 (BFB 105)	do 2032 roku
Turbozespół upustowy	do 2028 roku
Blok Nr 2	
Kocioł parowy K7 (OP 230)	do 2040 roku
Turbozespół upustowy	do 2040 roku
Blok Nr 3	
Kocioł parowy K8 (OP 230)	do 2055 roku
Turbozespół upustowy	do 2055 roku

Tabela 10. Przeprowadzone remonty i modernizacje w Elektrociepłowni Białystok
w latach 2020 - 2024

Lp.	Tytuł projektu	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Budowa elektrofiltru kotła OP-230 nr 8 – dostosowanie do wymogów BAT; zmniejszenie emisji pyłu	X					
2	Rozbudowa ciągłego monitoringu spalin kotłów biomasowych K5 i K6 o pomiary NH ₃ i HCL - dostosowanie do wymogów BAT			X	X		
3	Montaż III pakietu katalizatorów instalacji SCR K-7 - - dostosowanie do wymogów BAT; poprawa pracy instalacji deNOx					X	
4	Przebudowa misy olejowej oraz fundamentu transformatora TB3 – zabezpieczenie gruntu i wód podziemnych przed zanieczyszczeniem					X	
5	Odtworzenie osadnika ścieków deszczowo - przemysłowych					X	
6	Modernizacja misy olejowej transformatora potrzeb ogólnych TR-2, w tym wykonanie urządzenia separującego – monitorującego typu BUNDGUARD - zabezpieczenie gruntu i wód podziemnych przed zanieczyszczeniem				X		
7	Wdrożenie systemu ciągłej kontroli i raportowania emisji MIKROS			X	X		
8	Modernizacja elektrofiltra kotła K-5 – dostosowanie do wymogów BAT			X			
9	Dostosowanie instalacji SNCR na kotłach K-5 i K-6 do wymagań BAT		X				
10	Wykonanie urządzenia separującego – monitorującego typu BUNDGUARD wraz z osadnikiem w związku z przebudową stanowiska transformatora TR 1 - zabezpieczenie gruntu i wód podziemnych przed zanieczyszczeniem	X					
11	Modernizacja komina kotłowni rezerwowej, na terenie Browaru Dojlidy, umożliwiająca wykonywanie pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza – możliwość wykonywania okresowych pomiarów					X	
12	Wymiana silników na energooszczędne – zmniejszenia zużycia energii elektrycznej na potrzeby własne, a tym samym zmniejszenie zużycia paliwa					X	

Dzięki przeprowadzaniu okresowych remontów oraz powyższych modernizacji, w Elektrociepłowni Białystok osiągane są wysokie sprawności wytwarzania oraz współczynniki dyspozycyjności i niezawodności

W celu dalszego zwiększania efektywności energetycznej, utrzymywania systemu efektywnego energetycznie oraz ograniczania emisji do powietrza gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń oraz w celu dążenia do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku planowany jest szereg inwestycji. Obecnie, dla tych inwestycji, wykonywane są następujące analizy techniczno – ekonomiczne:

- zwiększenie wydajności (mocy) kotłów biomasowych K-5 i K-6 (łącznie z modernizacją wentylatorów spalinowych);
- wydłużenie żywotności technicznej turbozespołu TZ1 oraz kotłów K-5 i K-6;
- budowa pompy ciepła w układzie wody chłodzącej;
- budowa pompy ciepła w układzie spali kotła K-5 i K-6;
- budowa UOC ze spalin na kotle K-5;
- budowa kotłów elektrodowych;
- budowa akumulatora ciepła;
- odtworzenia mocy wytwórczej bloku nr 1 w źródle Elektrociepłownia Białystok po roku 2035;
- gruntowy akumulator ciepła wraz z optymalizacją jego współpracy ze źródłami wytwórczymi;
- budowa piaskowego akumulatora ciepła wraz z optymalizacją jego współpracy ze źródłami wytwórczymi;
- pompy ciepła w oparciu o wykorzystanie ścieków, źródeł ujęcia wody jako dolnego źródła;
- współspalanie pelletu w kotłach węglowych K-7 i K-8;
- konwersja kotła węglowego K-7 i K-8 do spalania biomasy;
- zabudowa nowych palników na olej roślinny na kotłach węglowych K-7 i K-8;
- współspalania gazu sieciowego z LNG;
- zgazowanie biomasy i pozyskanie biogazu;
- wykorzystanie wodoru do produkcji ciepła i energii elektrycznej;
- wykorzystanie potencjału cieplnego kondensatu pary wodnej.

• **Charakterystyka techniczna Ciepłowni „Zachód” (według danych ENEA Ciepło Sp. z o.o.)**

Zgodnie z udostępnionymi danymi, przez ENEA Ciepło Sp. z o.o., w okresie od 2019 do 2024 roku, Ciepłownia „Zachód” stanowiła szczytowo – rezerwowe źródło ciepła w stosunku do źródeł podstawowych (tj. ECB i ZTPO).

Do 2024 roku energia cieplna, w postaci wody sieciowej, produkowana była przy wykorzystaniu czterech kotłów wodnych przystosowanych do spalania miału węglowego (tj. dwa kotły WR25-014S, WRm40 i WRp-40-022) oraz kotła WR25-014S/WZG 25 przystosowanego do spalania gazu ziemnego wysokometanowego. Całkowita moc cieplna zainstalowanych kotłów wynosiła 185 MW. W roku 2024 przystąpiono do realizacji inwestycji polegającej na przebudowie (tj. demontażu i budowie) kotłów WRm40 (K-4) i WRp-40 (K-5) z przystosowaniem ich do spalania gazu ziemnego i/lub oleju opałowego. Obecnie trwają prace demontażowe tych kotłów i całkowita moc cieplna zainstalowanych kotłów, na sezon 2024/2025, wynosi 105 MW.

W poniższych tabelach przedstawiono obecne parametry techniczne kotłów oraz parametry eksploatacyjne Ciepłowni „Zachód” uzyskane w latach 2020 – 2024.


Tabela 11. Parametry techniczne kotłów eksploatowanych w Ciepłowni „Zachód” do 2024 roku

Nr kotła	Nr 1	Nr 2	Nr 3	Nr 4	Nr 5
1	2	3	4	5	6
Typ kotła	WR 25-014S/WGZ25	WR 25-014S	WR 25-014S	WRm-40	WRp-40-022
Wydajność max. trwała [MW]	33,0 *	35,0	35,0	40,0	40,0
Wydajność nominalna [MW]	30,0 *	29,3	29,3	34,0	34,0
Wydajność minimalna [MW]	10,0 *	14,0	14,0	16,0	16,0
Sprawność nominalna [%]	>92,0	86,0	86,0	84,0	84,5
Maks. zużycie opału [Mg/h]	---	5,478	5,478	6,508	6,469
Maks. zużycie opału [Nm ³ /h]	4 650	---	---	---	---
Rok uruchomienia	1987	1987	1988	1996	1999
Rok modernizacji	2019	2006	2003	2004	brak modernizacji

* Podane wartości są określone z dokładnością $\pm 2,0$ MW.

Tabela 12. Parametry eksploatacyjne Ciepłownia „Zachód” uzyskane w latach 2020 - 2024

Rok	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
Produkcja energii cieplnej [GJ]	204 168	216 716	133 207	171 039	92 998
w tym z węgla	83 441	112 129	114 661	125 928	59 142
w tym z gazu	120 727	104 587	18 546	45 111	33 857
Sprawność wytwarzania z węgla [%]	90,17	85,29	87,89	87,50	88,57
Sprawność wytwarzania z gazu [%]	91,19	87,12	93,02	87,80	89,03
Sprawność wytwarzania całkowita [%]	90,57	86,16	88,31	87,67	88,80

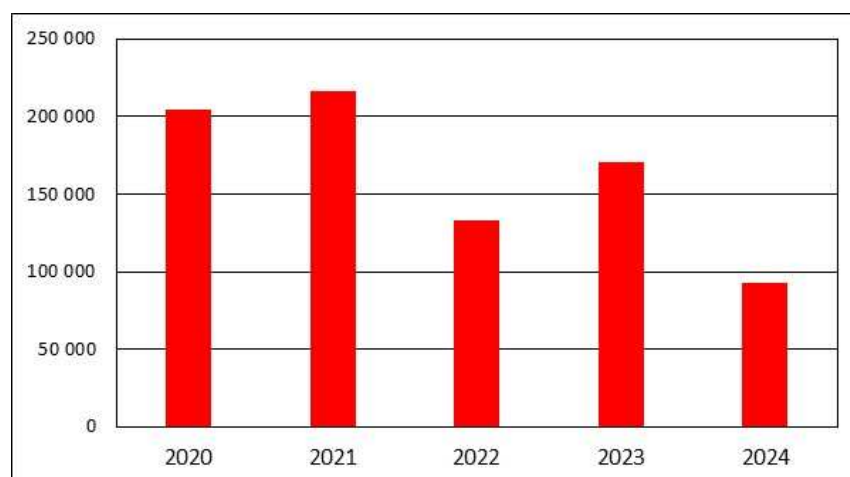

Rys. 7. Produkcja energii cieplnej w Ciepłowni „Zachód” w latach 2020 - 2024

Przeprowadzone, w lata 2020 – 2024, prace remontowe i modernizacyjne przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 13. Przeprowadzone prace remontowe i modernizacyjne w Ciepłowni „Zachód”
w latach 2020 - 2024

Lp.	Wyszczególnienie wykonanych remontów i modernizacji
Rok 2020	
1	Modernizacja instalacji kotła K-2 w zakresie analizatora spalin – tlenku węgla w gazach spalinowych
2	Modernizacja układu SZR rozdzielni 0,4 kV na terenie Ciepłowni „Zachód” wraz z niezbędną wymianą układu szyn zbiorczych oraz montażem wyłączników aparatu przełączającego
3	Remont konstrukcji stalowej wsporczej przy kanale spalin kotła K-1
Rok 2021	
1	Modernizacja systemu SSIN Ciepłowni Zachód w zakresie wymiany serwerów podstawowych oraz aktualizacji oprogramowania z dostosowaniem do Nowego Środowiska i wymagań cyberbezpieczeństwa
2	Remont kotłów WR-25 (2 szt.) oraz WR-40 (2 szt.) w zakresie niezbędnym do przygotowania do sezonu grzewczego 2021/2022 (czyszczenie kotłów os strony spalin, pasywacja części ciśnieniowej, wymiana zużytych lub uszkodzonych wymurówek i sklepień zapłonowych, naprawa lejów zsykowych żużla, malowanie powierzchni zewnętrznych, osłon, barierek itp.)
3	Remont innych urządzeń Ciepłowni i instalacji Odsiarczania Spalin (pompy, mieszalnik, zbiornik filtratu) w zakresie wynikającym z przeglądów dokonanych po sezonie grzewczym 2020/2021
4	Remont generalny wirówki dekantacyjnej na stacji IOS
5	Remont pomp zmieszania gorącego w zakresie elektrycznym
6	Remonty przenośników nawęglania
7	Remont rozdzielnic 6 kW UniwerC
Rok 2022	
1	Rozpoczęcie modernizacji układu odpylania kotłów K-2 i K-3 polegającej na demontażu istniejących układów odpylania i zamontowanie w ich miejsce filtrów workowych w związku z dostosowaniem do obowiązujących norm prawnych. W ramach tej inwestycji wymieniono również odżuźlacze zgrzebne kotłów K-2 i K-3
2	Remont kotłów WR-25 (2 szt.) oraz WR-40 (2 szt.) w zakresie niezbędnym do przygotowania do sezonu grzewczego 2022/2023 (czyszczenie kotłów os strony spalin, pasywacja części ciśnieniowej, wymiana zużytych lub uszkodzonych wymurówek i sklepień zapłonowych, naprawa lejów zsykowych żużla, malowanie powierzchni zewnętrznych, osłon, barierek itp.)
3	Remont innych urządzeń Ciepłowni i instalacji Odsiarczania Spalin (pompy, mieszalnik, zbiornik filtratu) w zakresie wynikającym z przeglądów dokonanych po sezonie grzewczym 2021/2022
4	Remonty przenośników nawęglania
Rok 2023	
1	Zakończenie modernizacji układu odpylania kotłów K-2 i K-3 polegającej na demontażu istniejących układów odpylania i zamontowanie w ich miejsce filtrów workowych w związku z dostosowaniem do obowiązujących norm prawnych. W ramach tej inwestycji wymieniono również odżuźlacze zgrzebne kotłów K-2 i K-3
2	Remont kotłów WR-25 (2 szt.) oraz WR-40 (2 szt.) w zakresie niezbędnym do przygotowania do sezonu grzewczego 2022/2023 (czyszczenie kotłów os strony spalin, pasywacja części ciśnieniowej, wymiana zużytych lub uszkodzonych wymurówek i sklepień zapłonowych, naprawa lejów zsykowych żużla, malowanie powierzchni zewnętrznych, osłon, barierek itp.)
3	Remont innych urządzeń Ciepłowni i instalacji Odsiarczania Spalin (pompy, mieszalnik, zbiornik filtratu) w zakresie wynikającym z przeglądów dokonanych po sezonie grzewczym 2022/2023
4	Remonty przenośników nawęglania, zsyków nawęglania
5	Remont sterowania pomp hydroforowych stacji uzdatniania wody

6	Zakup nowych sterowników Honeywell HC900 przeznaczonych do montażu w miejsce starych części: elektrycznej, ogólnokotłowej oraz kotłów K-1, K-2 i K-3
7	Wymiana sterownika Honeywell HC900 (kocioł K-3)
Rok 2024	
1	Remont kotłów WR-25 (2 szt.) oraz WR-40 (2 szt.) w zakresie niezbędnym do przygotowania do sezonu grzewczego 2024/2025 (czyszczenie kotłów os strony spalin, pasywacja części ciśnieniowej, wymiana zużytych lub uszkodzonych wymurówek i sklepień zapłonowych, naprawa lejów zsympowych żużla, malowanie powierzchni zewnętrznych, osłon, barierki itp.)
2	Remont innych urządzeń Ciepłowni i instalacji Odsiarczania Spalin (pompy, mieszalnik, zbiornik filtratu) w zakresie wynikającym z przeglądów dokonanych po sezonie grzewczym 2023/2024
3	Remonty przenośników nawęglania, zsympów nawęglania
4	Wymiana sterowania instalacji odgazowania na stacji uzdatniania wody
5	Rozpoczęcie wymiany kotłów węglowych WRm-40 nr 4 i WRp-40 nr 5 na kotły wielopaliwowe wraz z budową magazynu oleju opałowego

Na dalsze lata planowane są następujące remonty i prace rozwojowe w Ciepłowni „Zachód”:

- Plany na rok 2025

- zakończenie inwestycji związanej z wymianą kotłów węglowych WRm-40 (nr 4) i WRp-40 (nr 5) na kotły wielopaliwowe wraz z budową magazynu oleju opałowego;
- remont kotłów WR-25 (2 szt.) oraz WR-25/WGZ25 (nr 1) w zakresie niezbędnym do przygotowania do sezonu grzewczego 2025/2026 w zakresie wynikającym z przeglądów dokonanych po sezonie grzewczym 2024/2025;
- remont szaf sterowniczych pomp głębinowych;
- remont wirówki dekantacyjnej IOS;
- remont mieszalnika MO1 IOS.

- Plany na lata 2026 - 2029

- remont kotłów w zakresie niezbędnym do przygotowania do kolejnego sezonu grzewczego w zakresie wynikającym z przeglądów dokonanych po poprzednim sezonie grzewczym;
- remont innych urządzeń Ciepłowni i Instalacji Odsiarczania Spalin (pompy, mieszalnik, zbiornik filtratu) w zakresie wynikającym z przeglądów dokonanych po zakończonym sezonie grzewczym w celu zapewnienia niezawodności działania Ciepłowni „Zachód” jako źródło szczytowo – rezerwowe.

- Inne źródła systemowe ENEA Ciepło Sp. z o.o. w Białymstoku

Zgodnie z udostępnionymi danymi, do dodatkowych źródeł ciepła eksploatowanych przez ENEA Ciepło Sp. z o.o. należą:

- a) Rezerwowe źródło pary, które stanowiły trzy kotłownie kontenerowe wyposażone w kotły typu UNIWERSA firmy CERTUS WAREMTECHNIK GmbH Krefeld zasilane olejem

opałowym. Łączna moc znamionowa tych kotłowni wynosiła 3,9 MW. W II kwartale 2024 roku, w miejsce jednego z powyższych kotłów, zainstalowano nową wytwornicę pary wraz z całą instalacją i kontenerem. Stąd w sezonie grzewczym 2024/2025 rezerwowe źródło pary będą stanowiły: dotychczasowe dwie kotłownie kontenerowe z kotłami parowymi UNIWERSA o łącznej mocy cieplnej wynoszącej 2,6 MW oraz nowa kotłownia kontenerowa wyposażona w kocioł parowy Clayton EO-125-4-LN o mocy znamionowej 1,227 MW. W związku z powyższym, łączna moc nominalna, rezerwowego źródła pary wynosi obecnie 3,827 MW.

- b) Rezerwowe źródło pary – kotłownia parowa Browar przy ul. Dojlidy Fabryczne 28 wyposażona w kocią parowy trójciągowy typu Omnibloc firmy Babcock o mocy znamionowej wynoszącej 6,5 MW i zasilany olejem opałowym.

• **Charakterystyka techniczna Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych**

Ogólna charakterystyka Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych przy ul. Gen. Wł. Andersa 40F w Białymstoku, od roku 2016, nie uległa zmianie i jest zgodna z poniższą tabelą.


Tabela 14. Podstawowe parametry eksploatacyjne instalacji do termicznego przekształcania odpadów

Lp.	Wyszczególnienie parametrów	Jednostka	Wartość
1	2	3	4
1	Nominalna wydajność linii termicznego przekształcania odpadów	Mg/h Mg/rok	15,5 120 000
2	Ilość linii przekształcania odpadów	szt.	1
3	Czas pracy linii termicznego przekształcania odpadów	h/doba	24
<i>Odpady poddawane termicznemu przekształcaniu</i>			
1	Stale zmieszane odpady komunalne	Mg/rok	120 000
2	Nominalna wartość opałowa	kJ/kg	7 500
<i>Technologia spalania i konwersji energii</i>			
1	Palenisko	Rusztowe zintegrowane z kotłem	
2	Kocioł	Z pionowym układem 5-ciu ciągów	
3	Turbina	Upustowo - kondensacyjna	

Natomiast zgodnie z danymi przekazanymi przez PUHP LECH Sp. z o.o., Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, w latach 2020 – 2024, osiągnął następujące parametry eksploatacyjne, które przedstawiono w poniższej tabeli oraz na wykresie.

Tabela 15. Ilość przetwarzanych odpadów oraz wielkości produkcji energii elektrycznej i ciepłej, w latach 2020 – 2024, przez ZUOK

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Ilość odpadów poddanych termicznemu przekształceni [Mg]	107 599,50	111 132,40	113 067,54	107 307,54	107 281,70
2	Energia elektryczna wytworzona (produkcja brutto) [MWh]	53 820,048	54 004,322	54 907,040	48 351,424	52 878,536
3	Energia elektryczna wprowadzona do sieci (produkcja netto) [MWh]	44 437,20	45 101,47	46 203,13	31 413,37	43 669,00
4	Wytworzone ciepło użytkowe [GJ]	351 875,2	354 319,4	347 002,4	337 518,2	348 327,2
5	Ciepło użytkowe wprowadzone do miejskiej sieci ciepłowniczej [GJ]	350 232,33	350 070,25	344 235,50	335 846,25	346 727,00

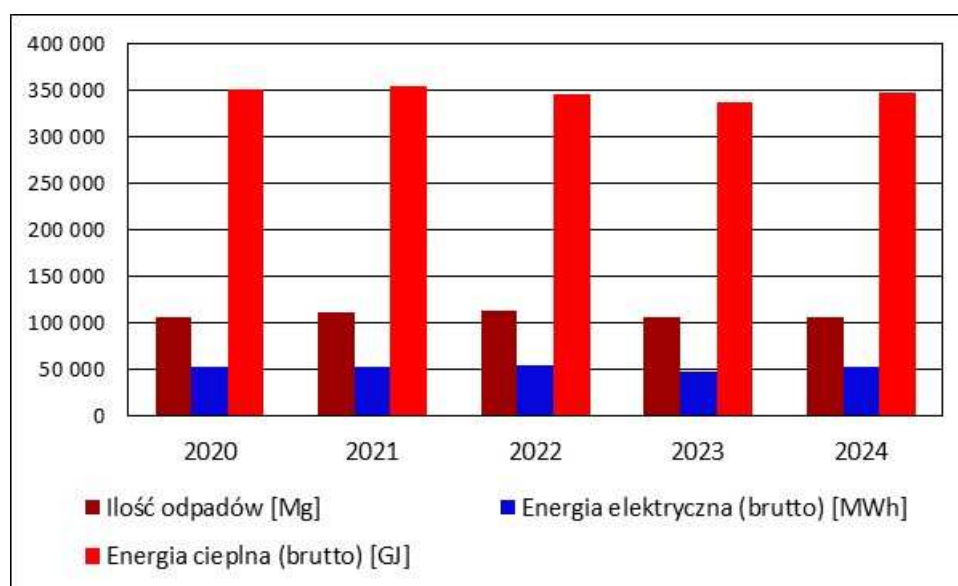

Rys. 8. Wykorzystanie odpadów oraz produkcja energii elektrycznej i ciepłej w ZUOK w latach 2020 - 2024

Zgodnie z udostępnionymi danymi, w latach 2020 – 2024, obecne moce przerobowe instalacji termicznego przekształcania odpadów były wykorzystywane w 100 %. Stąd dla zwiększenia tych mocy planowana jest modernizacja kotła polegająca na zwiększeniu jego wydajności. Obecnie zlecone zostały prace projektowe, które określą dokładne parametry eksploatacyjne możliwe do uzyskania po wykonanej modernizacji. Przewiduje się, że planowana inwestycja zostanie w całości zrealizowana pod koniec 2026 roku.

- **Charakterystyka techniczna pozostałych kotłowni lokalnych i indywidualnych**

Obecnie, na terenie Białegostoku, występuje około 630 lokalnych i indywidualnych źródeł ciepła, które zabezpieczają budynki w energię ciepłą. Szczegółowe charakterystyki tych kotłowni, sporządzone na podstawie ankiet, przedstawiono w załączniku nr 3 – umieszczonym w części II opracowania. Natomiast zbiorcze ich zestawienie przedstawia poniższa tabela.

Tabela 16. Zbiorcza charakterystyka pozostałych źródeł ciepła

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość kotłowni [szt.]	Moc cieplna kotłowni [kW]	Obciążenie kotłowni [kW]	Udział mocy cieplnej [%]
1	2	3	4	5	6
1	Obiekty przemysłowe	46	76 607	62 986	41,02
2	Budynki urzędów i instytucji	39	17 189	11 131	9,20
3	Budynki służby zdrowia i opieki społecznej	26	11 341	10 237	6,07
4	Budynki oświaty, kultury i sportu	60	10 614	9 395	5,68
5	Budownictwo wielorodzinne	147	21 704	20 644	11,62
6	Budynki handlowo - usługowe	185	25 242	23 621	13,52
7	Pozostałe obiekty	127	24 048	22 309	12,88
Razem		630	186 745	160 323	100,00
Wg opracowania z 2019 r.		449	173 456	132 002	---
Zmiana ilościowa		181	13 289	28 321	---
Zmiana procentowa [%]		40,31	7,66	21,45	---

Uwaga: w poprzednim opracowaniu (w kolumnie nr 3) podano liczbę kotłów a nie kotłowni, która łącznie na koniec 2019 roku wynosiła 449 kotłowni.

Z powyższych danych wynika, że w okresie od 2020 do 2024 roku, nastąpił znaczący przyrost ilości kotłowni indywidualnych wynoszący łącznie około 40 %. Przyrost ten dotyczył głównie następujących rodzajów budownictwa: przemysłowego (64,3 %), wielorodzinnego (113,0 %) i handlowo – usługowego (38,1 %). Natomiast przyrost mocy cieplnej kotłowni, wynoszący około 7,7 %, był ponad dwukrotnie mniejszy od tego przyrostu na koniec 2019 roku w wysokości 20,1 %.


Ilościową strukturę kotłowni (według stanu na koniec 2024 roku), pod względem mocy kotłowni obsługujących poszczególne rodzaje obiektów przedstawia rysunek 9, zaś udziały mocy kotłowni na poszczególne paliwa (w sumarycznej mocy cieplnej kotłowni) przedstawiono na rysunku 10.

Do największych kotłowni, w tej grupie źródeł ciepła, nadal należą te same kotłownie, co w 2019 roku, a mianowicie:

- Kotłownia „Energ – Tech” $Q_k = 15,6 \text{ MW}$,
- Kotłownia „Biaform” $Q_k = 9,9 \text{ MW}$,
- Kotłownia CEDC International $Q_k = 9,6 \text{ MW}$,
- Kotłownia Oczyszczalni Ścieków $Q_k = 7,9 \text{ MW}$,
- Kotłownia MISPOL $Q_k = 6,4 \text{ MW}$,

- Kotłownia F.M. „Forte” $Q_k = 5,8 \text{ MW}$,
- Kotłownia PPH „Silikaty – Białystok” $Q_k = 5,8 \text{ MW}$.

Pozostałe kotłownie posiadają moce znamionowe od kilkudziesięciu do 5000 kW.

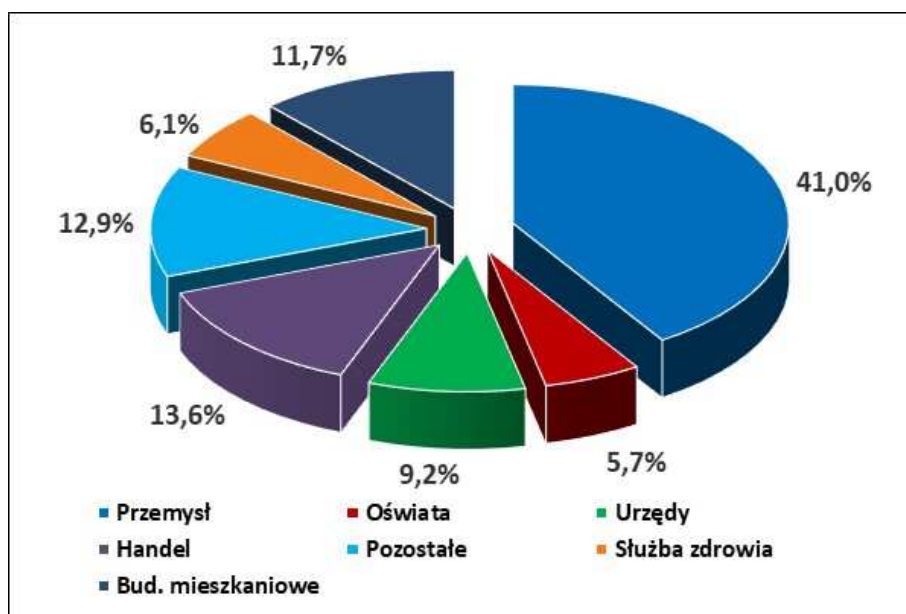

Rys. 9. Udziały mocy kotłowni obsługujących poszczególne grupy odbiorców



Rys. 10. Udziały mocy kotłowni w zależności od rodzaju zużywanego paliwa

Średnie i małe kotłownie węglowe wyposażone są w kotły o przestarzałych rozwiązaniach konstrukcyjnych (tj. z rusztem stałym) oraz o niskiej sprawności eksploatacyjnej. W wielu przypadkach ich stan techniczny jest średni lub zły, a małe wysokości emitorów spalin powodują silne zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego w ich bezpośrednim sąsiedztwie.

Kotłownie tego typu powinny zostać zastąpione przez kotłownie opalane paliwami ekologicznymi (drewno, gaz ziemny, lekki olej opałowy) lub przez węzły cieplne zasilane z sieci ciepłowniczej lub w niekonwencjonalne źródła energii (np. pompy ciepła). Ten kierunek działań jest zgodny z założeniami zawartymi w takich opracowaniach jak: „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Białegostoku”, „Strategia rozwoju Miasta Białegostoku do 2030 rok”, „Program ochrony środowiska województwa podlaskiego do 2030 roku”, „Strategia rozwoju BOF do 2030 roku”, „Program ochrony środowiska dla miasta Białystok na lata 2021 – 2024 z perspektywą na lata 2025 – 2028” oraz „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej”.


Łączna moc cieplna, istniejących na terenie Białegostoku, źródeł ciepła (objętych ankietami i analizami) na koniec 2024 roku wynosiła:

- Elektrociepłownia:	499,1 MW
- Ciepłownia Zachód:	183,0 MW
- Spalarnia (ZTPO):	17,5 MW
- pozostałe kotłownie:	186,7 MW
- <u>kotłownie jednorodzinne:</u>	<u>188,0 MW</u>

Razem: 1 074,3 MW

Uwaga: łączną moc cieplną dla kotłowni jednorodzinnych oszacowano w wysokości 90 % łącznego zapotrzebowania na moc cieplna dla tego budownictwa - określoną w tabeli 2 niniejszego opracowania.

Na poniższym rysunku przedstawiono udziały poszczególnych kotłowni w całkowitym bilansie mocy cieplnej.

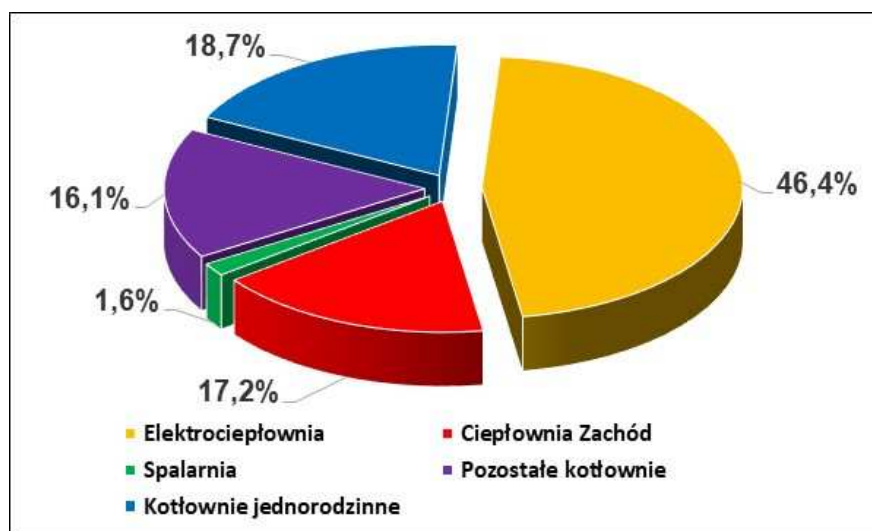

Rys. 11. Udziały poszczególnych kotłowni w całkowitym bilansie ich mocy cieplnych

3.2.3. SIECI CIEPŁOWNICZE

Na terenie Białegostoku znajduje się obecnie (tj. na koniec 2024 roku) ponad 301,4 km wodnych, wysokoparametrowych sieci ciepłowniczych oraz ponad 15,2 km parowej sieci ciepłowniczej. Eksploatacją tych sieci zajmuje się ENEA Ciepło Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Warszawskiej 27 w Białymstoku. Obecny obszar oddziaływania sieci ciepłowniczych przedstawiono na rysunku 12 (udostępnionym przez ENEA Ciepło Sp. z o.o.). System ciepłowniczy przedstawia również rysunek 11k ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Białegostoku” przyjętego Uchwałą Rady Miasta Białegostoku Nr LXXVII/1079/2023 z dnia 18 grudnia 2023 roku, który zamieszczono w części graficznej opracowania.

Zgodnie z opracowaniem pt.: „Plan rozwoju miejskiego systemu ciepłowniczego Białegostoku na lata 2024 – 2028” wysokoparametrowa, wodna sieć ciepłownicza składa się obecnie z pięciu magistral (tj. magistrala: A, B, C, D i E), których podstawowe dane techniczne i obszary oddziaływania przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 17. Podstawowe informacje dotyczące magistral wysokotemperaturowych sieci ciepłowniczych

Źródło zasilania	Magistrala	Średnica nominalna	Obszar oddziaływania (Kierunek)
1	2	3	4
Elektrociepłownia Białystok	Magistrala - 1 A	2 x Dn 700	Osiedle Sienkiewicza, Bojary, Piasta, Centrum, Szpitale, Piaski oraz Mickiewicza
	Magistrala - 2 B	2 x Dn 900	Osiedle Białostoczek, Antoniuk, Dziesięciny, Młodych, Przydworcowe, Bema oraz Politechnika
	Magistrala - 3 C	2 x Dn 600 + 1 x Dn 500	Osiedle w rejonie ul. Wasilkowskiej, 42 Pułki Piechoty, obiektów Fabryki Mebli, do osiedla Skorupy i Piaski
Ciepłownia Zachód	Magistrala - 4 D	2 x Dn 700	Osiedle Słoneczny Stok, Leśna Dolina, Zielone Wzgórza, Starosielce, Bacieczki, Wysoki Stoczek i Dziesięciny
	Magistrala - 6 A	2 x Dn 700	Osiedle Nowe Miasto, Bażantarnia, Dojlidy oraz gminy Kleosin i Juchnowiec Kościelny
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych	Magistrala – 3 C	2 x Dn 300	Do komory BK-3A, poprzez połączenie w komorze CK-505 w kierunku osiedla przy ul. Wasilkowskiej i 42 Pułku Piechoty, obiektów Fabryki Mebli, do osiedla Skorupy i Piaski

W załączniku nr 4 (umieszczonym w III części opracowania) przedstawiono szczegółową charakterystykę długości sieci ciepłowniczych jakie eksploatowano w latach 2019 – 2024. W poniższej tabeli przedstawiono podstawowe informacje z powyższych danych.

Tabela 18. Długości eksploatowanych sieci ciepłowniczych w latach 2020 - 2024

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Wodne sieci wysokoparametrowe [mb]	290 507	293 828	295 294	297 736	301 415
	w tym preizolowane	161 513	170 843	179 396	187 830	193 472
	udział sieci preizolowanych [%]	55,6	58,1	60,8	63,1	64,2
2	Wodne sieci niskoparametrowe [mb]	12 389	12 737	13 049	12 872	12 646
	w tym preizolowane	0	4 915	5 042	5 171	5 055
	udział sieci preizolowanych [%]	0	38,6	38,6	40,2	40,0
3	Sieci parowe [mb]	14 754	15 330	15 331	15 331	15 222
	w tym preizolowane	9 191	10 016	10 017	10 017	9 925
	udział sieci preizolowanych [%]	62,3	65,3	65,3	65,3	65,2

Z danych przedstawionych w załączniku nr 4 wynika, że w okresie od końca 2019 do końca 2024 roku, wykonano 15,289 km nowych, wodnych wysokoparametrowych sieci ciepłowniczych, co stanowi przyrost długości tej sieci wynoszący około 5,3 %.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że nastąpiło zwiększenie udziału sieci preizolowanych w całkowitej długości wodnych, wysokoparametrowych sieci ciepłowniczych z 52,8 % (na koniec 2019 roku) na 64,2 % w analizowanym okresie (tj. na koniec 2024 roku).


Ilości energii cieplnej wprowadzanej do systemu ciepłowniczego, sprzedawanej odbiorcom oraz straty przesyłowe energii zawartej w wodzie sieciowej, według danych eksploatacyjnych ENEA Ciepło Sp. z o.o., w latach 2019 – 2024 przedstawiono w tabeli 19.

Tabela 19. Przesył, sprzedaż oraz straty energii cieplnej w wodnym systemie ciepłowniczym w latach 2019 - 2024

Rok	Energia cieplna dostarczona do systemu (przesył) [GJ/rok]	Sprzedaż energii cieplnej [GJ/rok]	Zużycie energii cieplnej na potrzeby własne [GJ/rok]	Straty energii cieplnej na przesył [GJ/rok]	Straty energii cieplnej na przesył [%]
1	2	3	4	5	6
2020	3 730 919	3 221 760	8 778	500 381	13,4
2021	4 365 929	3 792 988	16 078	556 863	12,8
2022	4 064 773	3 546 103	18 523	500 147	12,3
2023	3 806 237	3 258 823	14 806	532 608	14,0
2024	3 723 057	3 235 528	17 626	469 903	12,6
2019	3 806 755	3 298 042	10 606	498 107	13,1
Zmiana	-83 698	-62 514	7 020	-28 204	-0,50
Zmiana [%]	-2,20	-1,90	66,19	-5,66	---

SCHEMAT SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO ENEA CIEPŁO SP. Z O.O.

stan: 31.12.2024r

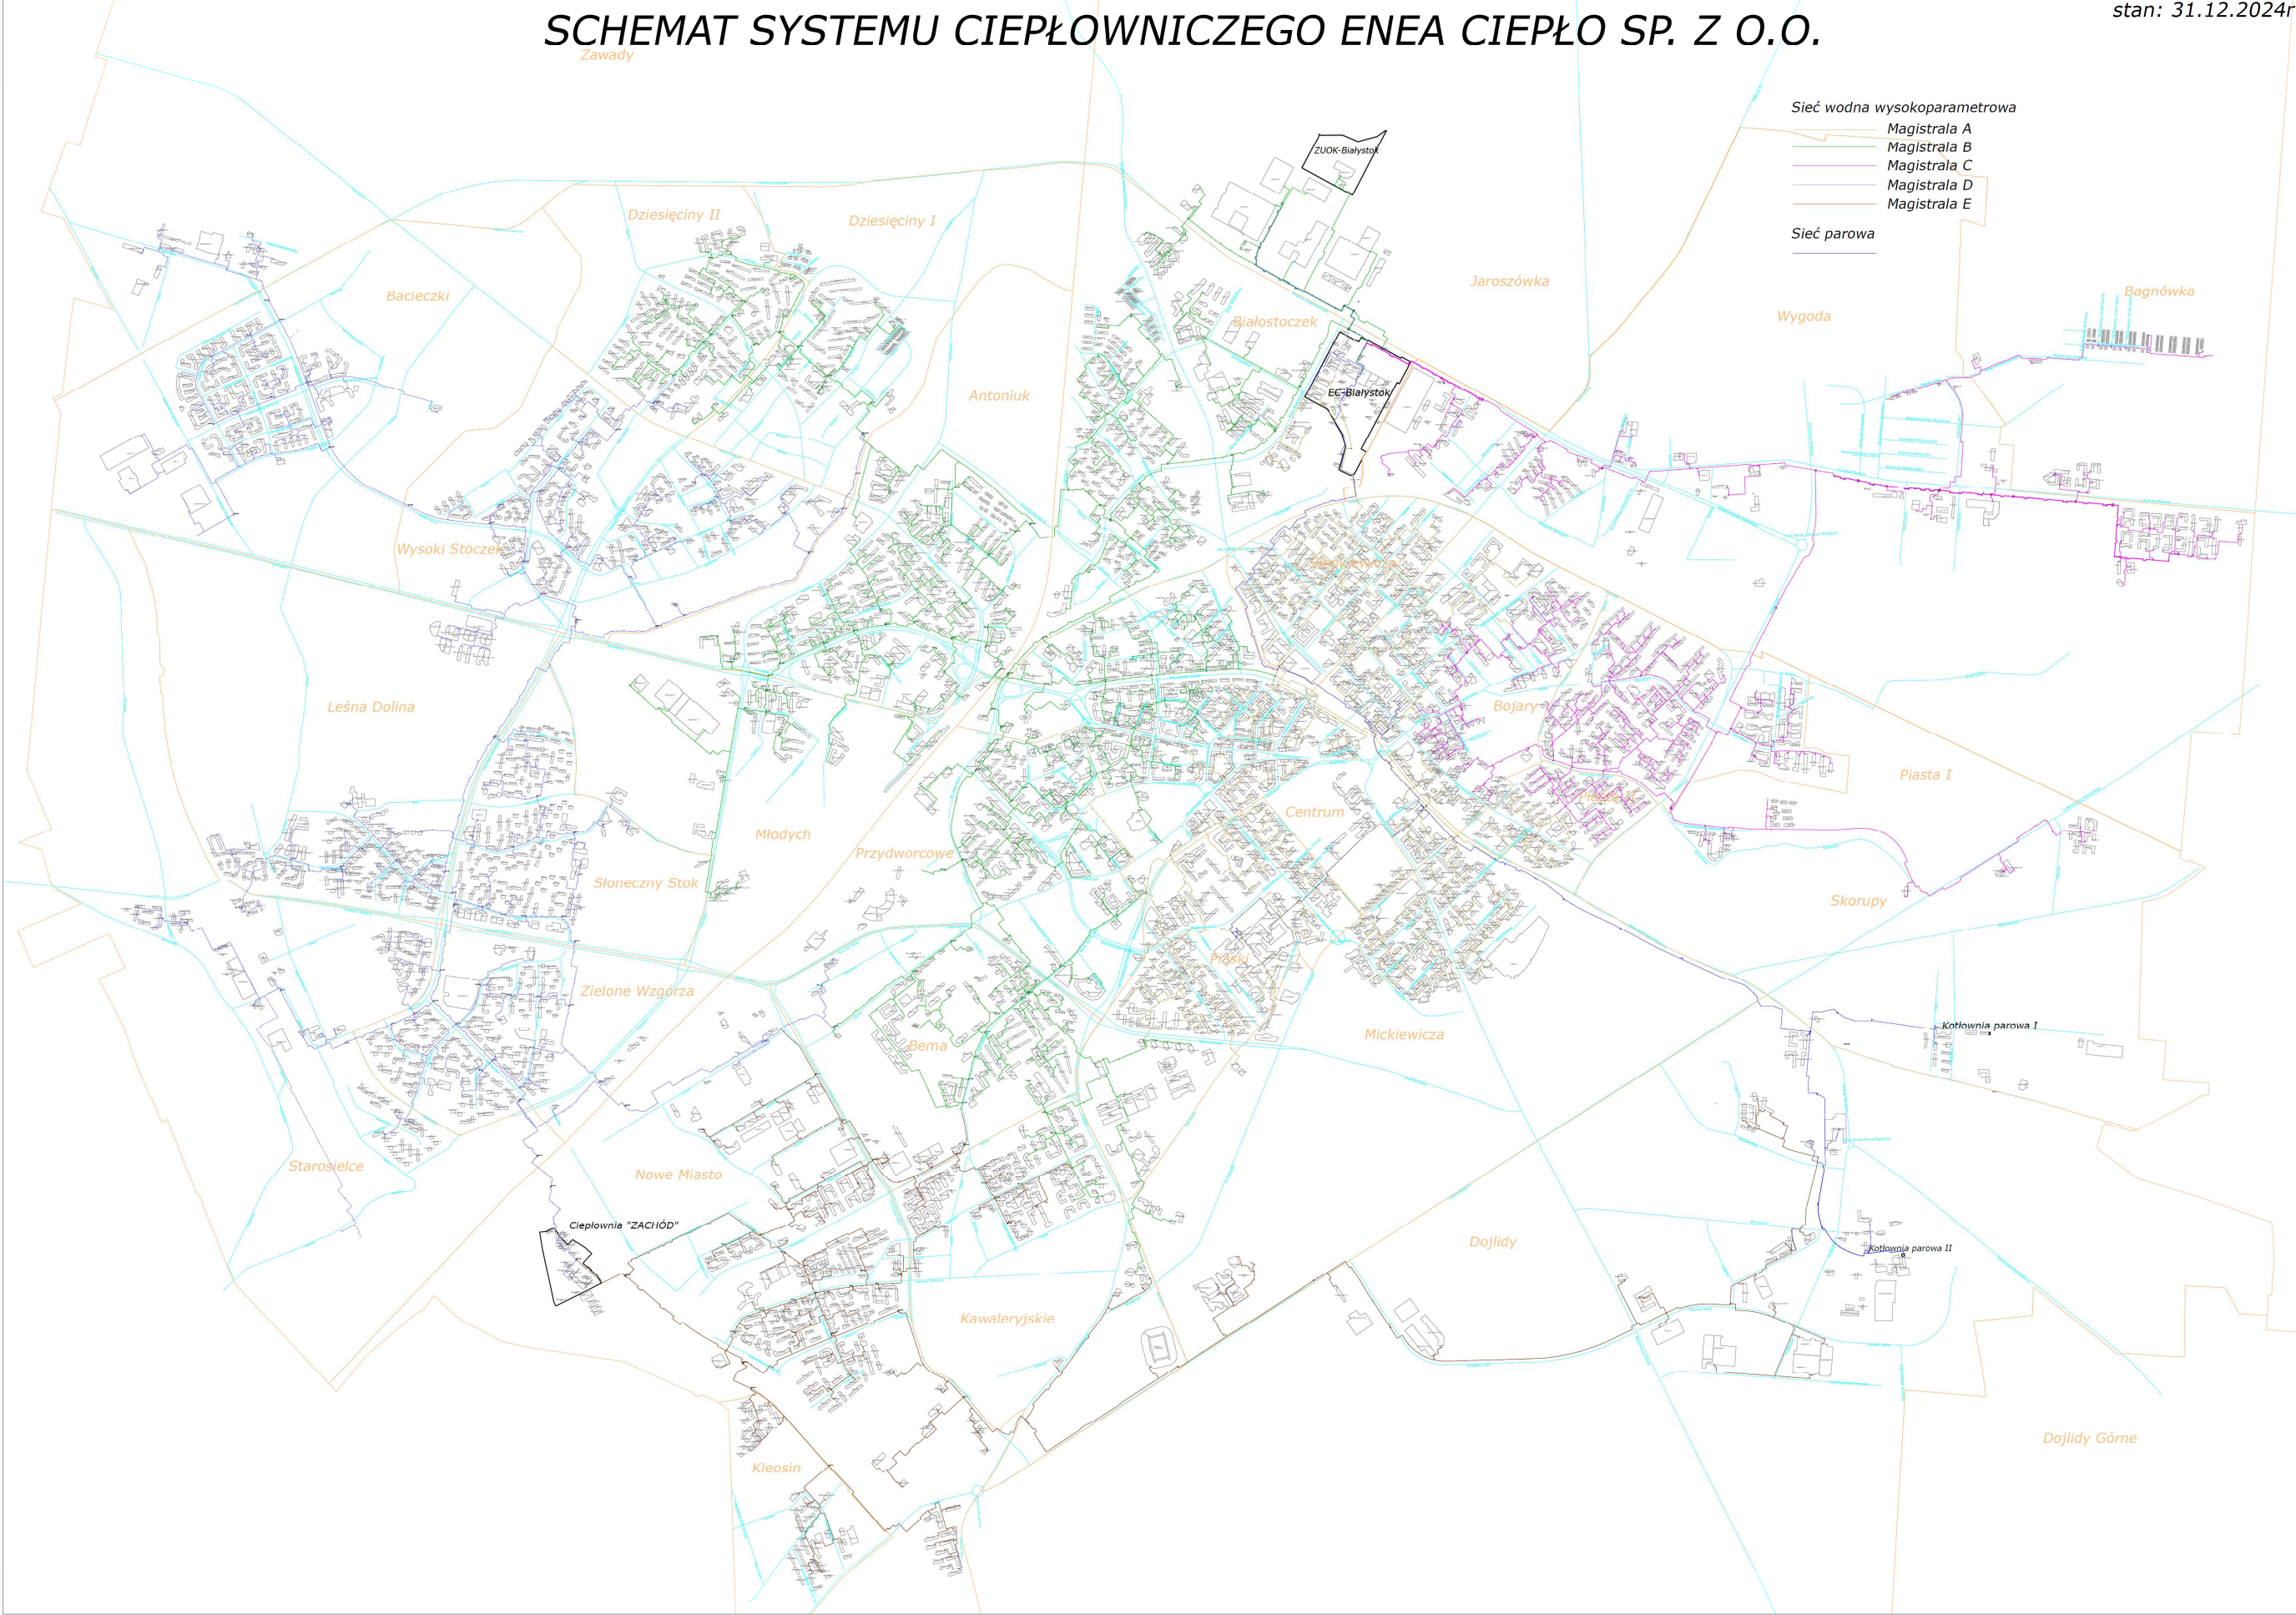

Rys. 12. Obszar oddziaływania istniejącego systemu ciepłowniczego w Białymstoku na koniec 2024 roku

Na podkreślenie zasługuje fakt (zgodnie z danymi w powyższej tabeli), że przy zmniejszonej ilości przesyłanej energii cieplnej o 2,2 % (w roku 2024 w stosunku do przesyłu w 2019 roku) straty energii cieplnej zmniejszyły się o 5,66 % (w stosunku do porównywanych wyżej lat). Można domniemywać, że fakt ten wynika z przeprowadzonych modernizacji sieci ciepłowniczych i przyrostu z 52,8 % do 64,2 % udziału sieci preizolowanych w całkowitej długości przewodów systemu ciepłowniczego.

Ilości przesyłanej i sprzedawanej energii cieplnej w postaci pary wodnej oraz straty przesyłowe tej energii (według danych eksploatacyjnych ENEA Ciepło Sp. z o.o.), w latach 2019 – 2024, przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 20. Przesył, sprzedaż oraz straty energii cieplnej w parowym systemie ciepłowniczym w latach 2019 - 2024

Rok	Energia cieplna dostarczona do systemu (przesył) [GJ/rok]	Sprzedaż energii cieplnej [GJ/rok]	Straty energii cieplnej na przesył [GJ/rok]	Straty energii cieplnej na przesył [%]
1	2	3	4	5
2020	230 067	138 719	91 348	39,7
2021	259 784	170 254	89 530	34,5
2022	235 911	150 616	85 295	36,2
2023	223 898	138 018	85 880	38,4
2024	220 835	133 827	87 008	39,4
2019	259 801	167 830	91 971	35,4
Zmiana	-38 966	-34 003	-4 963	-4,0
Zmiana [%]	-15,00	-20,26	-5,40	---

Zgodnie z danymi przedstawionymi w powyższej tabeli przy zmniejszonym przesył pary wodnej o 15 % (w roku 2024 w stosunku do przesyłu w 2019 roku) straty energii cieplnej zmniejszyły się o 5,4 % (w stosunku do porównywanych wyżej lat). Można domniemywać, że fakt ten wynika z przeprowadzonych modernizacji sieci parowych.

Szczegółowy plan rozwoju i modernizacji miejskiego systemu ciepłowniczego Białegostoku na lata 2024 – 2028, zgodnie z danymi ENEA Ciepło Sp. z o.o., przedstawiono w załączniku 4 (umieszczonym w III części niniejszego opracowania). Natomiast zbiorcze przedstawienie tych planów stanowi poniższa tabela.

Tabela 21. Planowana, na lata 2024 – 2028, modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu ciepłowniczego

Lp.	Wyszczególnienie	Łączna długości odcinków sieci [m]
1	2	3
1	Wymiana odcinków sieci kanałowych na sieci preizolowane	6 415,4
2	Przebudowa odcinków sieci kanałowych na preizolowane	260,0

1	2	3
3	Wymiana izolacji termicznej na odcinkach przewodów sieci napowietrznych	286,0
4	Budowa nowych odcinków preizolowanych sieci magistralnych	5 834,9
5	Budowa nowych odcinków preizolowanych sieci osiedlowych	2 641,9
Ogółem		15 438,2

3.2.4. WĘZŁY CIEPLNE

Zgodnie z udostępnionymi danymi, przedsiębiorstwo ENEA Ciepło Sp. z o.o. w Białymstoku (wg stanu na dzień 31.12.2024 r.) zaopatrywało odbiorców w wodną energię ciepłą za pośrednictwem 2 504 węzłów cieplnych oraz za pośrednictwem 18 węzłów w systemie parowym. Węzły te usytuowane są na terenie gminy Białystok oraz gminy Juchnowiec Kościelny. Ilościowe zmiany węzłów cieplowniczych w latach 2019 – 2024 przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 22. Ilościowe zmiany węzłów cieplowniczych w latach 2019 – 2024

Lp.	Rok	System wodny [szt.]	System parowy [szt.]	Razem [szt.]
1	2	3	4	5
1	2019	2 315	20	2 335
2	2020	2 365	22	2 387
3	2021	2 406	17	2 423
4	2022	2 438	18	2 456
5	2023	2 475	19	2 494
6	2024	2 504	18	2 522


Z przedstawionych, w tabeli 22, danych wynika, że do końca roku 2024 nastąpił przyrost węzłów w wodnym systemie cieplowniczych o 189 szt. (co stanowi 8,16 % ilości węzłów w 2019 roku). Natomiast w parowym systemie cieplowniczym liczba węzłów zmniejszyła się o 2 sztuki.

W poniższej tabeli przedstawiono zmiany mocy zamówionych oraz sprzedaży energii cieplnej jakie wystąpiły w latach 2019 – 2024. Natomiast na rysunkach 13 i 14 przedstawiono interpretację graficzną tych wyników.


Tabela 23. Wielkości mocy zamówionej dla węzłów cieplowniczych i sprzedaży energii cieplnej w latach 2019 – 2024

Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Moc zamówiona przez odbiorców w wodzie [MW]	690,093	697,451	704,911	712,536	698,305	692,394
Moc zamówiona przez odbiorców w parze [MW]	24,090	24,040	23,570	25,374	25,374	23,157

1	2	3	4	5	6	7
Razem moc zamówiona	714,183	721,491	728,481	737,910	723,679	715,551
Całkowita sprzedaż energii cieplnej [tys. GJ/rok]	3 673	3 624	3 757	3 690	3 647	3 236

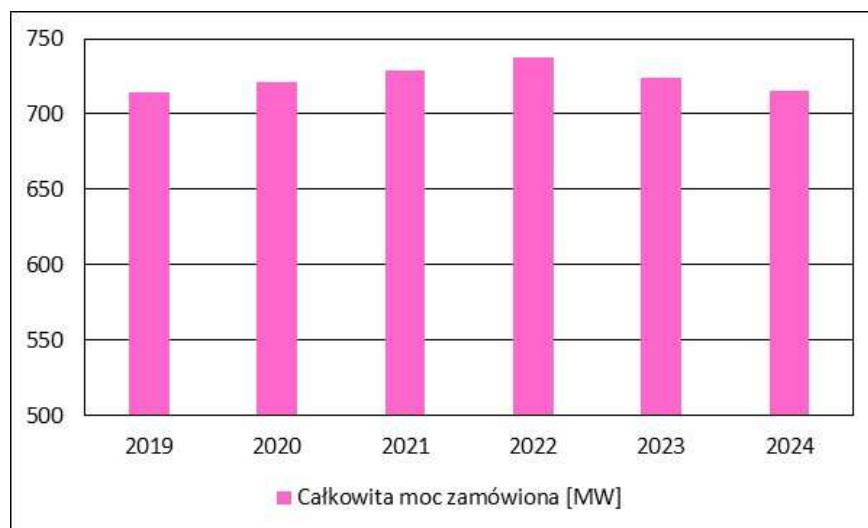

Rys. 13. Wielkości mocy zamówionej dla wszystkich węzłów ciepłych w latach 2019 - 2024

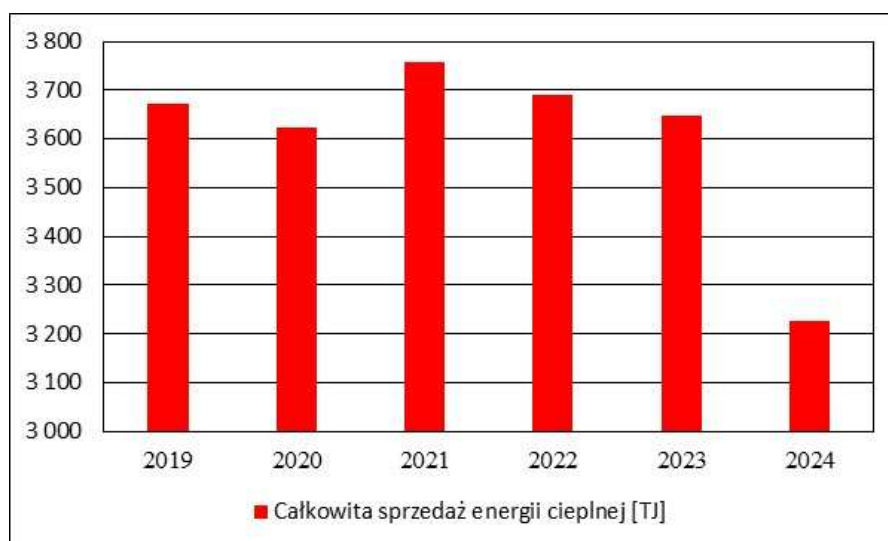


Rys. 14. Wielkości sprzedaży energii cieplnej dla wszystkich węzłów ciepłych w latach 2019 - 2024

Natomiast ilościowe zmiany charakterystyk węzłów ciepłowniczych pod względem ich konstrukcji (tj. zastosowanych rozwiązań technicznych do podłączenia instalacji odbiorczych) oraz obsługiwanych instalacji odbiorczych (tj. tylko c.o. lub co/cwu/inny przedstawiono w tabeli 24.


Tabela 24. Zbiorecze zestawienie rodzajów węzłów w systemie wodnym Gmina Białystok i Gmina Juchnowiec Kościelny																
Własność	Hydroelewatory			Wymienniki			Odbiór Bezpośredni			Zmieszanie pompowe			Łącznie		Ogółem	
	CO	CO/CW/ /inny	Razem	CO	CO/CW/ inny	Razem	CO	CO/CW/ inny	Razem	CO	CO/CW/ inny	Razem	CO	CO/CW/ inny		
Stan na dzień 31-12-2024																
Enea Ciepło sp. z o.o.				180	1 985	2 165	1	2	3	1			1	182	1 987	2 169
Obce	3	3	6	95	212	307	13	9	22					111	224	335
Ogółem	3	3	6	275	2 197	2 472	14	11	25	1		1	293	2 211	2 504	
Stan na dzień 31-12-2023																
Enea Ciepło sp. z o.o.				180	1 953	2 133	1	2	3	1			1	182	1 955	2 137
Obce	3	3	6	95	215	310	12	10	22				110	228	338	
Ogółem	3	3	6	275	2 168	2 443	13	12	25	1		1	292	2 183	2 475	
Stan na dzień 31-12-2022																
Enea Ciepło sp. z o.o.	1		1	175	1 918	2 093	2	1	3	1			1	179	1 919	2 098
Obce	3	3	6	96	216	312	13	9	22			0	112	228	340	
Ogółem	4	3	7	271	2 134	2 405	15	10	25	1		1	291	2 147	2 438	
Stan na dzień 31-12-2021																
Enea Ciepło sp. z o.o.	1		1	171	1 887	2 058	2	1	3	1			1	175	1 888	2 063
Obce	4	3	7	94	217	311	15	10	25				113	230	343	
Ogółem	5	3	8	265	2 104	2 369	17	11	28	1		1	288	2 118	2 406	
Stan na dzień 31-12-2020																
Enea Ciepło sp. z o.o.	1		1	169	1 846	2 015	2	1	3	1			1	173	1 847	2 020
Obce	5	3	8	95	216	311	16	10	26				116	229	345	
Ogółem	6	3	9	264	2 062	2 326	18	11	29	1		1	289	2 076	2 365	

Na podkreślenie zasługuje fakt, że od roku 2019 do roku 2024 zmniejszyła się łączna liczba węzłów energochłonnych (tj. bezpośrednich, hydroelewatorowych i zmieszania pompowego) z 39 do 32 sztuk, co stanowi 17,95 % tych węzłów w 2019 roku.

Nową strukturę węzłów ciepłych, pod kątem spełnianych funkcji oraz sposobów połączenia z instalacjami wewnętrznymi, przedstawiono na rysunkach 15 i 16. Szczegółowe dane na ten temat zamieszczono w Tabeli 24.

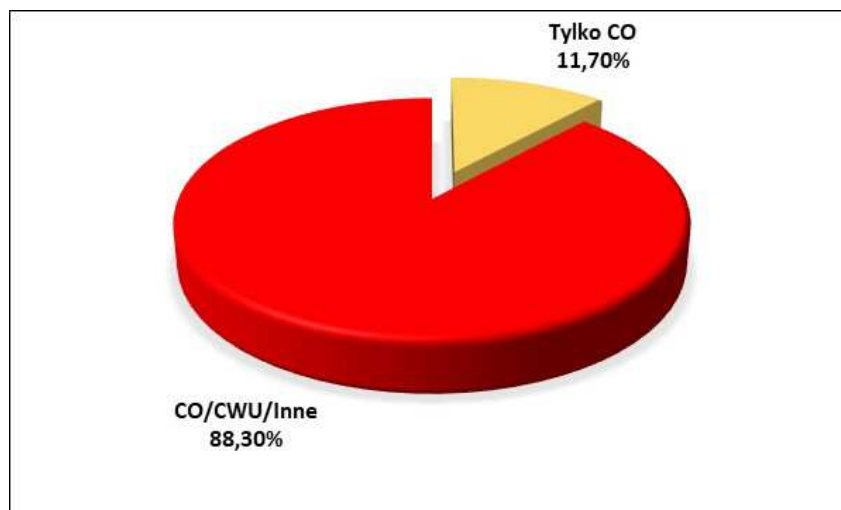

Rys. 15. Udziały węzłów ciepłych w zależności od pełnionej funkcji

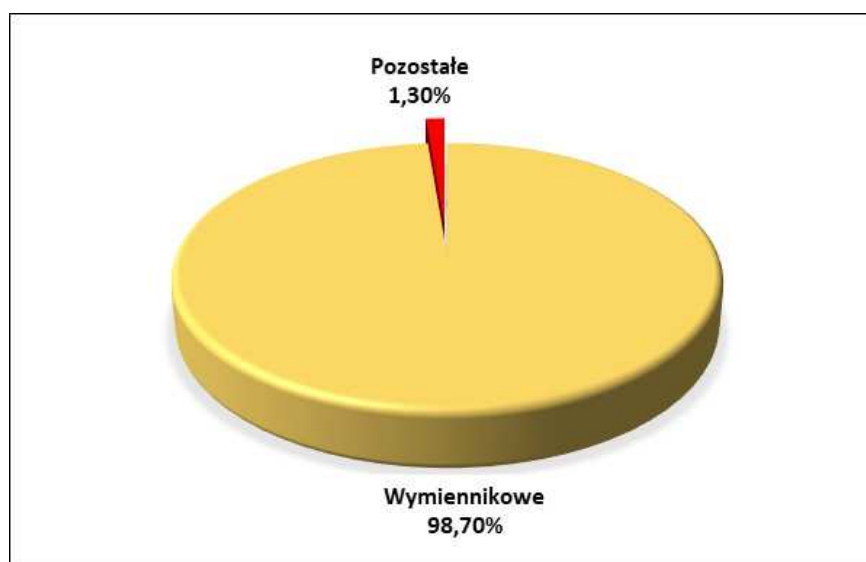

Rys. 16. Udziały węzłów ciepłych w zależności od sposobu połączenia z instalacjami wewnętrznymi

Należy stwierdzić, że powyższe struktury węzłów ciepłych są dobre ale należy dążyć do całkowitego zastąpienia węzłów hydroelewatorowych, bezpośrednich i zmieszania pompowego przez energooszczędne węzły wymiennikowe.

Ilościowy podział węzłów ze względu na źródło ich zasilania na koniec w 2024 roku przedstawiono w poniższej tabeli. Natomiast dane te z lat 2020, 2021, 2022 i 2023 zamieszczono w załączniku nr 5 (znajdującym się w III części opracowania).

Tabela 25. Charakterystyka źródeł zasilania węzłów ciepłowniczych w 2024 roku


Zestawienie węzłów w systemie wodnym Gmina Białystok i Juchnowiec Kościelny stan na 31-12-2024				
magistrala	własne/obce	grupowe	indywidualne	łącznie
Mag A	własne	63	498	561
	obce	15	124	139
	ogółem	78	622	700
Mag B	własne	117	569	686
	obce	19	85	104
	ogółem	136	654	790
Mag C	własne	24	363	387
	obce	5	29	34
	ogółem	29	392	421
Mag D	własne	144	197	341
	obce	9	21	30
	ogółem	153	218	371
Mag E	własne	40	141	181
	obce	7	21	28
	ogółem	47	162	209
Suma	własne	388	1 768	2 156
	obce	55	280	335
	ogółem	443	2 048	2 491
Zestawienie węzłów zasilanych z sieci wodnej wewnętrznej EC Oddział				
EC	własne	5	8	13
	ogółem	5	8	13
Zestawienie węzłów w systemie parowym Gmina Białystok i Juchnowiec Kościelny				
	własne/obce	grupowe	indywidualne	łącznie
Para	własne	4	1	5
	obce	4	5	9
Para/woda	własne		4	4
	obce			
ogółem		8	10	18

Natomiast charakterystyka ilościowa węzłów ciepłowniczych, w latach 2020 – 2024, w zależności od systemu, z którego są zasilane przedstawiono w załączniku nr 5.

Wielkości zużycia energii cieplnej przez poszczególne grupy odbiorców, według danych ENEA Ciepło Sp. z o.o., obsługiwanych w 2024 roku przedstawiono w poniższej tabeli. Natomiast interpretację graficzną tych danych przedstawiono na rysunku nr 17.

Tabela 26. Zużycia energii cieplnej, w 2024 roku, przez poszczególne grupy odbiorców zasilanych z miejskiego systemu ciepłowniczego

Wyszczególnienie odbiorców	Ilość dostarczonej energii cieplnej odbiorcom w 2024 [GJ/rok]	Udział procentowy [%]
1	2	3
Gospodarka Komunalna	90 100	2,80%
Jednostki Budżetowe	96 083	
Służby Mundurowe	54 045	
Razem jednostki budżetowe	150 128	4,64%
Przemysł	43 776	1,40%
Służba Zdrowia Niepubliczna	4 612	
Służba Zdrowia Publiczna	105 075	
Razem Służba Zdrowia	109 687	3,39%
Spółdzielnie Mieszkaniowe	1 373 032	42,40%
Wspólnoty Mieszkaniowe	989 958	30,60%
Szkolnictwo Niepubliczne	9 784	
Szkolnictwo Publiczne	95 484	
Uczelnie Wyższe	116 874	
Przedszkola - Żłobki	23 268	
Razem Oświata	245 410	7,58%
Pawilony Handlowe	69 906	
Pozostali	63 359	
Indywidualni	11 451	
Usługi	82 266	
Spółdzielczość Pozostała	6 453	
Razem Pozostali odbiorcy	233 435	7,21%
Ogółem	3 235 528	100,00%

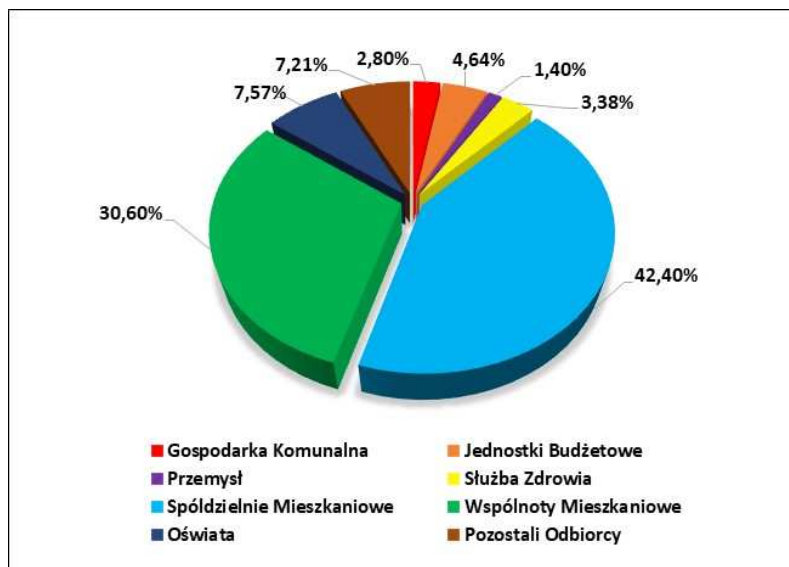

Rys. 17. Udziały poszczególnych grup odbiorców w całkowitym zużyciu energii ciepłej dostarczonej do węzłów ciepłych w 2024 roku

Zgodnie z danymi uzyskanymi w roku 2015, od roku 2012 zamontowano w budynkach 663 „stacje mieszkaniowe”, które służą do podgrzewu ciepłej wody użytkowej bezpośrednio w mieszkaniach. Rozwiązanie to jest energooszczędne, gdyż eliminuje konieczność budowy centralnej instalacji c.w.u. z obiegiem cyrkulacyjnych i dzięki temu likwiduje straty energii ciepłej jakie występują w typowych, centralnych instalacjach c.w.u. na drodze przesyłu ciepłej wody od źródła ciepła do punktów czerpalnych oraz w wyniku krążenia wody w obiegu cyrkulacyjnym. Stacje te są wyposażone w wysokowydajne wymienniki płytowe, niezbędne urządzenia automatycznej regulacji oraz licznik energii ciepłej zużywanej na cele c.w.u. Takie podgrzewanie ciepłej wody użytkowej powoduje zmianą dotychczasowej struktury dwufunkcyjnych węzłów co/cwu na jednofunkcyjne węzły c.o.. Widok „Stacji mieszkaniowej c.w.u.” przedstawiono na poniższym rysunku.




Rys. 18. Widok stacji mieszkaniowej c.w.u. (Źródło: www.danfoss.pl)

Zgodnie z „Planem rozwoju miejskiego systemu ciepłowniczego Białegostoku na lata 2019 – 2023” zakładano dalszy przyrost montażu tego typu rozwiązań technicznych. W poniższej tabeli przedstawiono ilości stacji mieszkaniowych w latach 2019 – 2024. Natomiast na rysunku 19 przedstawiono graficzną interpretację tych danych.

Tabela 27. Całkowita ilości zamontowanych stacji mieszkaniowych w latach 2019 – 2024

Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ilość stacji [szt.]	799	843	890	916	918	937

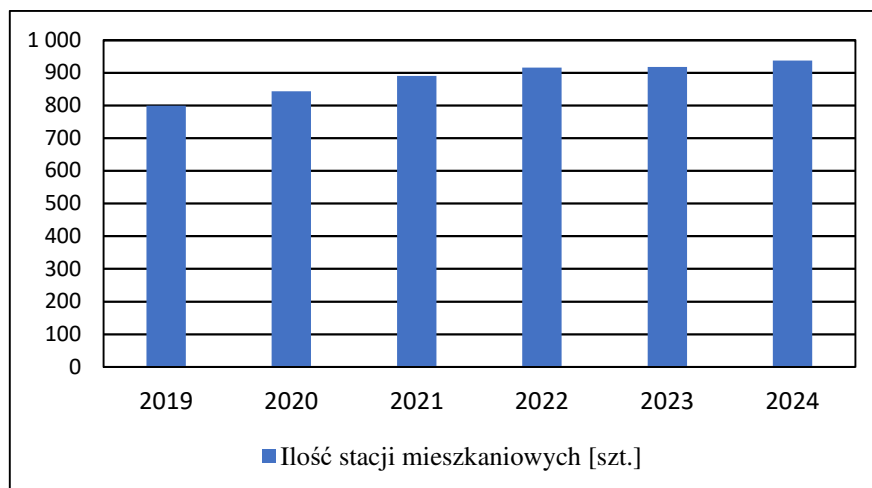

Rys. 19. Ilość stacji mieszkaniowych w poszczególnych latach 2019 - 2024

Nowymi danymi dotyczącymi węzłów ciepłowniczych, udostępnionymi obecnie przez ENEA Ciepło Sp. z o.o., są informacje dotyczące wyposażenia systemu ciepłowniczego w system telemetrii. Dane te przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 28. Ilości węzłów ciepłych włączonych do systemu telemetrycznego w systemie ciepłowniczym Białegostoku w latach 2018 – 2024

Rok	Ilość wszystkich węzłów [szt.]	Ilość węzłów własności ENEA Ciepło [szt.]	Ilość węzłów własności ENEA Ciepło z telemetrią [szt.]	Udział węzłów ENEA Ciepło z telemetrią *[%]
1	2	3	4	5
2018	2 283	1 917	1 563	81,5
2019	2 335	1 971	1 677	85,1
2020	2 387	2 028	1 778	87,7
2021	2 423	2 070	1 940	93,7
2022	2 456	2 106	2 049	97,3
2023	2 494	2 146	2 124	99,0
2024	2 522	2 178	2 161	99,2

* Wskaźnik telemetryzacji WT

Co roku ENEA Ciepło Sp. z o.o. przeprowadza typowanie istniejących węzłów wymagających modernizacji. Na tej podstawie, w latach 2025 – 2027, planowana jest modernizacja 121 węzłów ciepłowniczych.

3.2.5. WEWNĘTRZNE INSTALACJE ODBIORCZE

Szczegółową charakterystykę wyposażenia, analizowanych budynków, w instalacje wewnętrzne opracowano w oparciu o ankiety budynków i zamieszczono w załączniku nr 1 – w części II opracowania. Charakterystyka ta obejmuje również ocenę wyposażenia instalacji wewnętrznych w urządzenia służące do racjonalizacji zużycia energii cieplnej takie jak: zawory termostatyczne w instalacjach c.o. oraz wodomierze c.w.u. w budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym. Zbiorcze zestawienie tych danych przedstawiono w tabelach 29 i 30.

Tabela 29. Charakterystyka wyposażenia budynków mieszkalnych, wielorodzinnych w instalacje wewnętrzne

Lp.	Rodzaj budynków	Ilość bud. [szt.]	Budynki wyposażone w instalacje [szt.]		Wyposażenie instalacji w [szt.]	
			c.o.	c.w.u.	zawory termostatyczne	wodomierze c.w.u.
1	2	3	4	5	6	7
1	BSM	317	317	317	315	297
2	SM „Słoneczny Stok”	399	399	399	398	399
3	SM „Rodzina Kolejowa”	264	264	264	264	263
4	SBM „Wielkoblokowa”	78	78	78	77	72
5	SM „Mickiewicza”	76	76	76	76	76
6	SM „Budowlani”	51	51	51	51	51
7	SM „Piaski”	13	13	13	13	13
8	SM „Zachęta”	138	138	138	137	125
9	SM „Elemencik”	39	39	39	39	39
10	SM „Bacieczki”	56	56	56	56	56
11	SM „Alternatywa”	3	3	3	3	3
12	SM „Malutka”	1	1	1	1	1
13	Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego	84	81	81	79	77
14	Wspólnoty Mieszkaniowe	710	710	710	707	707
15	Zarząd Mienia Komunalnego	93	82	74	82	74
	RAZEM	2 322	2 308	2 300	2 298	2 253

Z powyższej tabeli wynika, że budownictwo mieszkaniowe, wielorodzinne w 99,4 % wyposażone jest w instalacje c.o. oraz w 99,1 % w centralne instalacje c.w.u. Natomiast zawory termostatyczne posiada 99,0 % instalacji c.o., zaś wodomierze c.w.u. występują w 97,0 % budynków wyposażonych w centralne instalacje c.w.u. Powyższy stan wyposażenia budynków wielorodzinnych w instalacje wewnętrzne nieznacznie poprawił się w stosunku do tego z 2019 roku i należy uznać go za bardzo dobry. Należy jednak dążyć do uzyskania 100 % wyposażenia budynków w instalacje wewnętrzne i urządzenia służące do racjonalizacji zużycia energii cieplnej przez te budynki.

Tabela 30. Charakterystyka wyposażenia pozostałych budynków w instalacje wewnętrzne

Lp.	Wyszczególnienie budynków	Liczba budynków [szt.]	Budynki wyposażone w instalację [szt.]		Budynki wyposażone w zawory termostatyczne [szt.]
			c.o.	c.w.u.	
1	2	3	4	5	6
1	Bud. urzędów i instytucji	266	265	224	219
2	Bud. służby zdrowia i opieki społecznej	165	165	158	154
3	Budynki oświaty i szkolnictwa wyższego	352	352	347	341
4	Bud. kultury, sportu, hotele	86	84	84	81
5	Budynki parafii	75	75	74	73
6	Bud. handlowo - usługowe	495	495	274	385
Razem		1 439	1 436	1 161	1 253

W analizowanej grupie budynków w 99,8 % są one wyposażone w instalacje centralnego ogrzewania. W mniejszym stopniu, bo tylko w 80,7 %, budynki te wyposażone są w instalacje ciepłej wody użytkowej. Największe braki tych instalacji występują w grupie budynków handlowo – usługowych, w których często stosowany jest indywidualny podgrzew c.w.u. przy punktach czerpalnych. Natomiast budynki posiadające instalacje c.o. wyposażone są tylko w 87,1 % w zawory termostatyczne. Powyższa struktura wyposażenia budynków w instalacje wewnętrzne jest nieznacznie lepsza od tej struktury z 2019 roku. Należy dążyć do uzyskania 100 % wyposażenia instalacji c.o. w zawory termostatyczne w takich grupach obiektów jak: urzędy i instytucje państwowe; służba zdrowia i opieka społeczna; kultura i sport oraz oświata i uczelnie wyższe. W przypadku obiektów handlowo – usługowych kwestia ta zależy od rodzaju instalacji grzewczych, które są stosowane w takich budynkach (np. ogrzewanie powietrzne lub podłogowe regulowane miejscowo lub centralnie). Ze względu na różnorodność i często nietypowość rozwiązań stosowanych w budownictwie przemysłowym, w powyższej analizie, zostały one pominięte.

3.2.6. BUDYNKI

Szczegółową charakterystykę analizowanych budynków, wraz z oszacowaniem wskaźników ich energochłonności, przedstawiono w załączniku nr 1 (umieszczonym w II części opracowania). Jako wskaźniki energochłonności przyjęto: wskaźnik kubaturowego zapotrzebowania na moc cieplną q (W/m^3) oraz wskaźnik jednostkowego zużycia energii cieplnej w ciągu sezonu grzewczego E ($kWh/m^2 a$). Zbiorną charakterystykę analizowanych budynków, z oceną ich energochłonności, przedstawiono w tabeli 31. W analizie tej poddano ocenie energochłonności tylko budynki, które powstały do 2019 roku włącznie, gdyż budynki wybudowane w późniejszych latach muszą już spełniać zastrzone wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej poszczególnych przegród budowlanych.

W ocenie energochłonności cieplnej budynków przyjęto następujące kryteria energochłonności (dotyczące wskaźnika q):

- budynki energochłonne, gdy: $q \geq 18 W/m^3$
- budynki średnio energochłonne, gdy: $9 < q < 18 W/m^3$,

- budynki nisko energochłonne, gdy: $q \leq 9 \text{ W/m}^3$.

Powyższe kryteria zostały zmienione w stosunku do tych jakie zastosowano w „Drugiej aktualizacji projektu założeń ...” ze względu na to, że od 2021 roku zaczęły obowiązywać bardziej rygorystyczne wymagania dotyczące maksymalnych wartości współczynników przenikania ciepła przez przegrody budowlane, które określone są w „Warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225). Przy spełnieniu tych wymagań budynki nisko energochłonne posiadają wartości kubaturowego wskaźnika zapotrzebowania na moc cieplną do ogrzewania budynków wielorodzinnych na poziomie równym lub mniejszym niż 9 W/m^3 . Zrezygnowano z wydzielenia grupy „budynki bardzo energochłonne”, co jest równoznaczne z zakwalifikowaniem tych budynków do grupy „budynki energochłonne”. Należało tak postąpić, gdyż przy obecnych standardach jakości energetycznej budynków obiekty o wartości wskaźnika $q > 18 \text{ W/m}^3$ powinny zostać poddane kompleksowej termomodernizacji.

Tabela 31. Ogólna charakterystyka energetyczna budynków

Lp.	Wyszczególnienie budynków	Kubatura [m ³]	Pow. [m ²]	Zap. na moc dla c.o. [kW]	q _{śr.} [W/m ³]	E _{śr.} [kWh/m ² a]	Ocena energochłonności
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Budownictwo wielorodzinne	25 016 392,2	57 49 365,1	340 303,5	13,6	138,5	średnio energochłonne
2	Budynki urzędów i instytucji	2 066 659,0	438 032,5	33 592,3	16,3	167,1	średnio energochłonne
3	Bud. służby zdrowia i opieki społecznej	1 759 717,4	424 677,5	38 090,5	21,6	209,9	energochłonne
4	Bud. oświaty i uczelnie wyższe	6 023 857,2	1 219 286,6	104 188,6	17,3	186,2	średnio energochłonne
5	Bud. kultury, sportu i hotele	1 145 746,3	209 179,8	12 451,2	10,9	136,5	średnio energochłonne
6	Budynki parafialne	295 585,8	43 317,2	3 168,2	10,7	129,4	średnio energochłonne
7	Budynki handlowo – usługowe	4 929 312,2	860 717,5	67 208,2	13,6	156,2	średnio energochłonne

Uwaga: w grupie budynków parafialnych pominięto oceny energochłonności kościołów i świątyń ze względu na specyfikę tych budynków. Również z tego względu zaniechano oceny energochłonności budynków przemysłowych.

W przypadku budynków energochłonnych ich właściciele powinni podjąć działania w celu obniżenia tej energochłonności. Może być to uzyskane dzięki termomodernizacji tych budynków, która powinna być przeprowadzona w oparciu o szczegółowe audyty energetyczne budynków. Audyty te wskażą optymalny zakres i sposób termomodernizacji budynku – zapewniający uzyskanie określonego efektu energetycznego. Ponadto, w oparciu o audyt energetyczny budynku, można ubiegać się o tzw. premię termomodernizacyjną zgodnie z Ustawą, z dnia 21 listopada 2008 r., „O wspieraniu termomodernizacji i remontów” (Dz. U. Nr 223, poz. 1459, z późniejszymi zmianami).

W przypadku budynków średnio energochłonnych ich właściciele powinni przeprowadzić ocenę efektywności ekonomicznej ewentualnej termomodernizacji tych budynków i należy łączyć ją z koniecznymi remontami elewacji zewnętrznej budynków.

3.3. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU GAZOWNICZEGO

Na terenie miasta Białegostoku znajduje się rozbudowany system gazowniczy, którego eksploatacją zajmuje się Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku przy ul. Gen. S. Sosabowskiego 24.

Poniżej zostanie przedstawiony nowy opis tego systemu, który został udostępniony przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku. Duży stopień ogólności tego opisu wynika z obowiązujących obecnie przepisów prawa, a mianowicie: (cytat) „Na podstawie art. 9c ust. 4a Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne Operator Systemu Dystrybucyjnego jest obowiązany zachować poufność informacji handlowych, które uzyskał w trakcie wykonywania działalności oraz zapobiegać ujawnianiu, w sposób dyskryminacyjny, informacji o własnej działalności, które mogą powodować korzyści handlowe. Ochroną zostały objęte wszystkie informacje, które mogą pojawić się w związku z działalnością operatorską.”

Obecnie Białystok zasilany jest w gaz przewodowy z kierunku Ostożne (Zambrów) oraz Wólki Radzywińskiej poprzez stacje wysokiego ciśnienia zlokalizowane w: Grabówce, Stanisławowie, Lewickich, Turośni Dolnej oraz stacji zlokalizowanej na terenie Oddziału Zakład Gazowniczy w Białymstoku przy ul. Gen. S. Sosabowskiego. Dodatkowo układ sieci może być wspomagany jest dzięki stacji regazyfikacji LNG zlokalizowanej także na terenie OZG w Białymstoku.

Ciśnienie gazu dostarczanego do systemu gazowniczego redukowane jest za pomocą dwóch stacji redukcyjno – pomiarowych wysokiego ciśnienia (usytuowanych przy ul. Gen. S. Sosabowskiego) i dwóch stacji redukcyjno –pomiarowej podwyższonego średniego ciśnienia (usytuowanych przy ul. Gen. Sosabowskiego i ul. Paderewskiego) oraz za pomocą 20 stacji redukcyjnych średniego ciśnienia (usytuowanych na terenie całego miasta).

Rozwój systemu gazowniczego w latach 2020 – 2024, według danych udostępnionych przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku, pod względem długości przewodów tworzących system dystrybucji gazu przedstawiono w tabeli 32. Interpretację graficzną tych danych przedstawiono na rysunku 20.

Natomiast zgodnie z danymi udostępnionymi przez PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. w Warszawie w tabeli 33 przedstawiono ilości odbiorców gazu oraz wolumen jego zużycia w latach 2020 – 2023. Interpretację graficzną zmian wolumenu sprzedaży gazu, w analizowanym okresie, przedstawiono na rysunku 21.

Tabela 32. Długości sieci gazowej na terenie Białegostoku w latach 2020 - 2024

Stan na dzień	Długość gazociągów bez przyłączy [km] wg podziału na ciśnienie				Długość przyłączy [km] wg podziału na ciśnienie				Ilość przyłączy [sztuki] wg podziału na ciśnienie				Długość sieci dystrybucyjnej [km]
	niskie	średnie	podwy.*	wysokie	niskie	średnie	podwy.*	wysokie	niskie	średnie	podwy.*	wysokie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31.12.2020	266,17	336,49	8,09	3,92	118,76	145,75	0,001	0,00	6 434	11 870	1	0	879,18
31.12.2021	268,07	343,47	8,09	3,92	119,47	149,74	0,001	0,00	6 489	12 297	1	0	892,76
31.12.2022	267,10	351,19	8,09	3,92	119,85	152,36	0,001	0,00	6 543	12 619	1	0	902,51
31.12.2023	267,23	355,35	8,09	3,92	119,52	154,78	0,001	0,00	6 546	12 877	1	0	908,89
31.10.2024	251,55	370,49	8,09	3,92	122,83	163,97	0,001	0,00	7 491	13 983	1	0	920,85

* podwy. – oznacza ciśnienie podwyższone średnie


Tabela 33. Ilości odbiorców gazu i wolumen jego zużycia, na terenie Białegostoku, w latach 2020 - 2024

Rok	Liczba odbiorców gazu [sztuki]						Zużycie gazu w ciągu roku [MWh]					
	Ogółem	Gospodarstwo domowe	Przemysł i budownictwo	Handel i usługi	Pozostali	Ogółem	Gospodarstwo domowe	Przemysł i budownictwo	Handel i usługi	Pozostali		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
2020	79 172	78 177	267	721	7	678 708,3	433 444,0	171 907,9	73 057,6	298,8		
2021	79 527	78 402	250	868	7	805 630,9	434 394,6	177 495,2	193 398,8	342,3		
2022	78 444	77 388	225	826	5	851 737,7	393 579,7	133 679,6	124 165,8	312,6		
2023	79 002	77 956	221	820	5	622 262,1	383 484,5	118 194,6	120 350,8	232,2		
2024	79 560	78 514	221	820	5	637 693,2	398 915,6	118 194,6	120 350,8	232,2		


Uwaga: dane dla roku 2024 zostały oszacowane przez autorów opracowania, gdyż dane otrzymane od PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. w Warszawie obejmowały okres od 2020 do 2023 roku.

Z przedstawionych danych (w tabeli 32) wynika, że w okresie od 2020 do 2024 roku, nastąpił przyrost ilości przyłączy gazowych o 13470 sztuk, co stanowi około 19,27 % ilości przyłączy w 2020 roku. Również nastąpił przyrost całkowitej długości systemu dystrybucyjnego o 58,07 km w stosunku do długości tego systemu w 2019 roku, która wynosiła 862,78 km.

Natomiast z danych przedstawionych (w tabeli 33) wynika, że w analizowanym okresie od 2020 do 2024 roku, nastąpił nieznaczny spadek liczby odbiorców wynoszący 170 odbiorców oraz spadek wolumenu sprzedaży paliw gazowych wynoszący 56 446,2 MWh (tj. 8,31 %) w odniesieniu do wolumenu sprzedaży w 2020 roku. Natomiast w odniesieniu do 2022 roku spadek ten wyniósł aż 229 475,6 MWh (tj. 26,94 %).

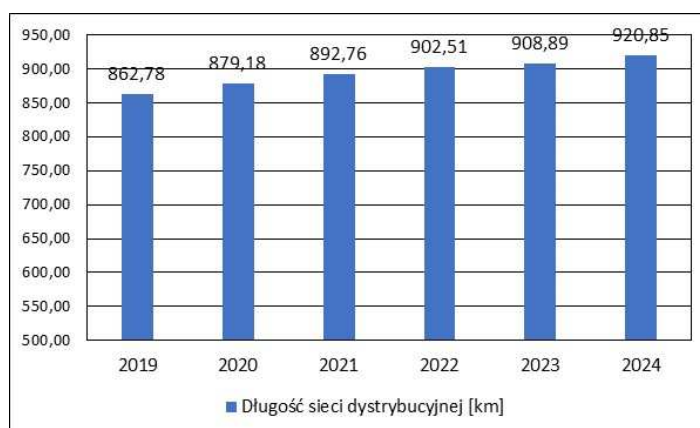

Rys. 20. Zmiany długości sieci dystrybucyjnej gazu ziemnego w latach 2020 - 2024

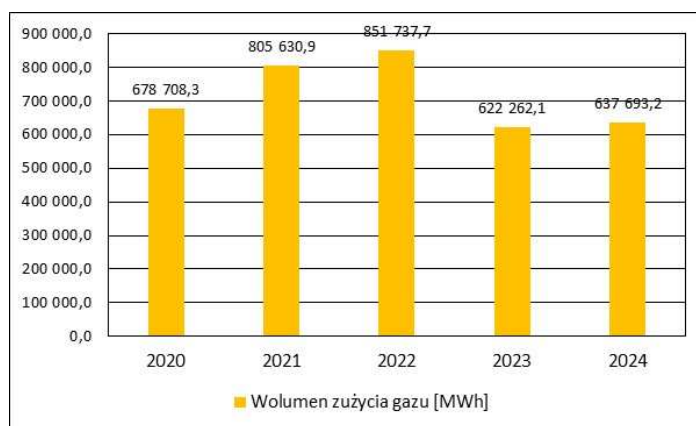

Rys. 21. Zmiany wolumenu zużycia gazu ziemnego w latach 2020 - 2024

Przedstawione, w tabeli 33 i na rysunku 21, zmiany wolumenu zużycia gazu w poszczególnych latach są spowodowane w głównej mierze średnimi, miesięcznymi temperaturami zewnętrznymi w sezonach grzewczych jakie wystąpiły w tych latach. Miarą tych warunków jest liczba stopniodni sezonu grzewczego (Sd), której wartości w latach 2020 – 2024 przedstawiono w poniższej tabeli. Obliczenia stopniodni wykonano dla rzeczywistych, średnich miesięcznych temperatur powietrza zewnętrznego w danym roku (wg danych IMiGW-BIP) oraz dla średniej temperatury powietrza wewnętrznego w budynkach w wysokości $t_{wew} = 18\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Tabela 34. Liczby stopniodni sezonów grzewczych, na terenie Białegostoku, w latach 2020 - 2024

Rok	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
Sd (K x dni/sezon)	2 895,9	3 502,4	3 213,1	3 012,3	3 087,0


Obecny obszar oddziaływania sieci gazowniczej przedstawia poniższa mapa udostępniona przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku. Usytuowanie głównych Stacji Redukcyjno – Pomiarowych oraz sieci gazowych wysokiego ciśnienia, zasilających system gazowniczy na terenie miasta Białystok przedstawia również rys. 12 ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Białegostoku”, który zamieszczono w części graficznej opracowania.

Planowane przez Spółkę przedsięwzięcia związane z modernizacją sieci gazowej na terenie Białegostoku przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 35. Planowane przedsięwzięcia modernizacyjne systemu gazowniczego, na terenie Białegostoku, w latach 2025 - 2030

Lp.	Nazwa zadania	Planowany termin ukończenia [rok]
1	2	3
1	ul. Reymonta, ul. Zygmunta Augusta, ul. Swobodna, ul. Ukośna + Narewska, ul. Popiełuszki, ul. Litewska, ul. Akacyjowa/Dębowa, ul. Kręta, ul. Dolistowska, ul. Konduktorska, ul. Asnyka, ul. Pieczurki, ul. Ściegiennego	2025
2	ul. Żółkiewskiego, ul. Warneńczyka, ul. Kordiana, ul. Brzostowskiego, ul. Czerwonego Kapturka	2026
3	ul. Produkcyjna, ul. Matejki, ul. Chodkiewicza, ul. Bacieczki, ul. Astronautów, ul. Św. Andrzeja Boboli, ul. Warmińska, ul. Gospodarska, ul. Domeyki, ul. Gołębia, ul. Zagórna I etap	2027
4	ul. Sobieskiego, ul. Kraszewskiego, ul. Promienna, ul. Nowosielska i Meksykańska, ul. Solnicka, obr. Pieczurki (w/c), ul. Prądyńskiego, ul. Równa, ul. Zielna, ul. Polska, ul. Składowa, ul. Żwirowa, ul. Wołyńska, ul. Rycerska, ul. Jarzębinowa, ul. Kryniczna, ul. Gajowa, ul. Zagórna II etap	2028

Ponadto, zgodnie z udostępnionymi danymi PSG, rozbudowa dystrybucyjnej sieci gazowej na terenie Białegostoku jest realizowana sukcesywnie i ciągle na podstawie składanych wniosków oraz zawieranych umów o przyłączenie zainteresowanych podmiotów. Realizacja rozbudowy sieci gazowych uzależniana jest od spełnienia warunków technicznych oraz od uzyskania pozytywnej oceny efektywności ekonomicznej danej inwestycji.

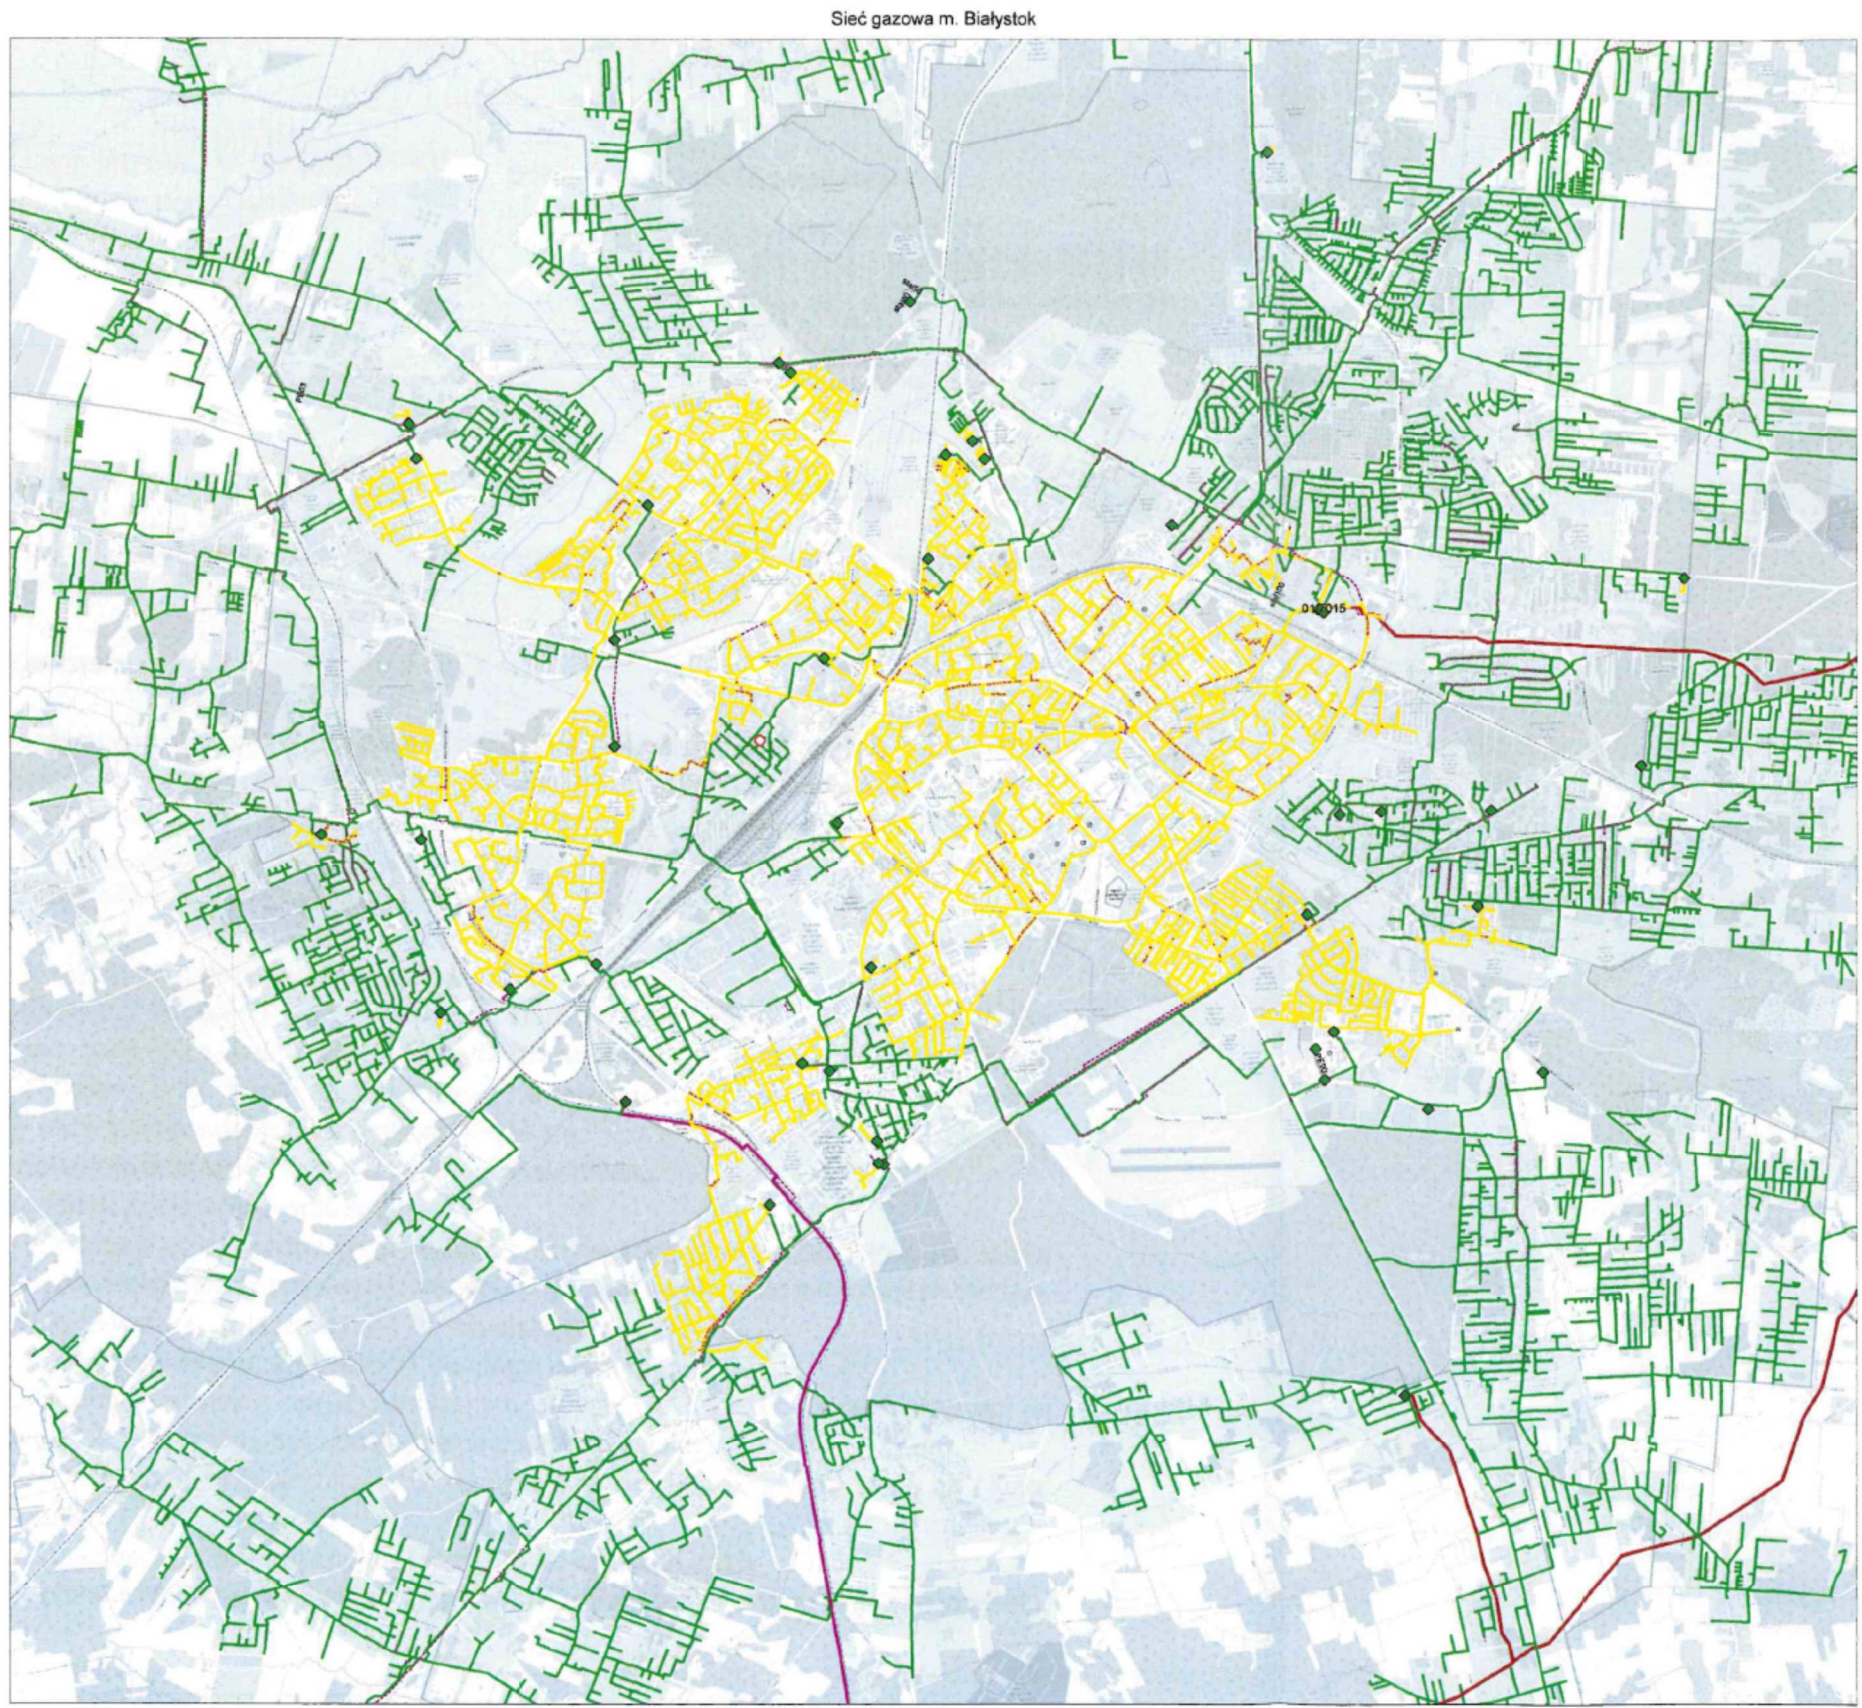

Legenda:

- Sieć gazowa niskiego ciśnienia
- Sieć gazowa średniego ciśnienia
- Sieć gazowa śr. podwyższonego ciśnienia
- Sieć wysokiego ciśnienia
- Stacja gazowa

KIEROWNIK
Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym

p.o. DYREKTORA
Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku

Paweł Rorkowski

Luiza Ołdziej-Dziejma

Rys. 22. Układ istniejących sieci gazowych na terenie Białegostoku

3.4. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJĄCEJ GOSPODARKI ELEKTRO-ENERGETYCZNEJ

Zaopatrzenie odbiorców w energię elektryczną, na obszarze miasta, leży w gestii PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok z siedzibą przy ul. Elektrycznej 13. Zgodnie z danymi PGE Dystrybucja S.A. głównym źródłem zasilania miasta w energię elektryczną jest nadal Elektrociepłownia Białystok oraz krajowy system przesyłowy poprzez stację 400/110 kV Narew. Na terenie miasta zlokalizowane jest również mniejsze źródło energii elektrycznej w postaci Spalarni odpadów, która może wprowadzić do sieci moc 7,15 MWel. System miejski połączony jest z siecią dystrybucyjną ośmioma liniami 110 kV pracującymi jako sieć zamknięta. Na terenie miasta zlokalizowane jest obecnie 10 stacji transformatorowo – rozdzielczych WN/SN, których dane przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 36. Podstawowe dane techniczne stacji WN/SN w 2024 roku

Lp.	Nazwa stacji	Moc transformatorów	Rok budowy	Uwagi
1	2	3	4	5
1	110/15 kV GPZ-1 BIAŁYSTOK	TR 1 – 16 MVA TR 2 – 16 MVA	1952	zmodernizowana
2	110/15 kV RPZ-3 (BI3)	TR 1 – 25 MVA TR 2 – 25 MVA	2002	
3	110/15 kV RPZ-4 (BI4)	TR 1 – 16 MVA TR 2 – 16 MVA	1978	zmodernizowana
4	110/15 kV RPZ-5 (BI5)	TR 1 – 25 MVA TR 2 – 25 MVA	1978	przewidziana do modernizacji
5	110/15 kV RPZ-6 (BI6)	TR 1 – 25 MVA TR 2 – 25 MVA	2014	
6	110/15 kV RPZ-8 (BI8)	TR 1 – 25 MVA TR 2 – 25 MVA	1986	przewidziana do modernizacji
7	110/15 kV RPZ-9 (BI9)	TR 1 – 16 MVA TR 2 – 16 MVA	1972	przewidziana do modernizacji
8	110/15 kV RPZ-11 (BI11)	TR 1 – 25 MVA TR 2 – 25 MVA	2014	
9	110/15/6 kV RPZ-FASTY (FAS)	TR 1 – 10 MVA TR 2 – 16 MVA	2008	zmodernizowana
10	110/15 kV ECB Białystok (BI2)	TR 1 – 25 MVA TR 2 – 25 MVA		zmodernizowana

Ponadto na terenie miasta zlokalizowane są dwie rozdzielnie sieciowe 15/15 kV: RS7 - przy ul. Grunwaldzkiej i RS10 – przy ul. Południowej.

Obecny stopień wykorzystania przepustowości stacji WN/SN, zgodnie z danymi PGE Dystrybucja SA Oddział Białystok, przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 37. Stopień wykorzystania przepustowości stacji WN/SN w 2024 r.

Lp.	Nazwa stacji	Suma mocy transformatorów zamontowanych w stacji	Suma zapotrzebowania mocy w stacji		Obciążenie stacji
		[MVA]	P [MW]	Q [Mvar]	[%]
1	2	3	4	5	6
1	EC2 Białystok	25 + 25	12,8	-1,3	25,6
2	RPZ3 Białystok	25 + 25	22,10	-1,0	44,2
3	RPZ4 Białystok	16 + 16	11,20	-1,5	35,0
4	RPZ5 Białystok	25 + 25	19,6	0,0	39,2
5	RPZ6 Białystok	25 + 25	10,4	0,0	20,8
6	RPZ8 Białystok	25 + 25	20,2	0,0	40,4
7	RPZ9 Białystok	16 + 16	14,3	0,0	44,7
8	RPZ11 Białystok	25 + 25	19,3	-0,5	38,3
9	GPZ-1 Białystok	16 + 16	13,2	0,3	41,25
10	Fasty	16 + 16	17,2	-0,3	53,75

Uwaga: obciążenie stacji powyżej 50 % oznacza brak możliwości pełnego rezerwowania przy wyłączeniu jednego transformatora.

Usytuowanie powyższych stacji transformatorowo - rozdzielczych i ich zasilanie głównymi sieciami elektroenergetycznymi przedstawiono na rysunku 23, pochodzącym ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Białegostoku” uchwalonego w 2023 roku.

Łączna długość linii 110 kV na terenie miasta wynosi obecnie około 65,4 km sieci napowietrznej jedno i dwutorowej oraz około 5,7 km sieci kablowej. Szczegółową charakterystykę tych linii przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 38. Charakterystyka linii 110 kV na terenie Białegostoku

Lp.	Nazwa linii 110 kV	Rok budowy	Przewody – przekroje [mm ²]	Długość [m]
1	2	3	4	5
1	Linia kablowa ziemna 110 kV RPZ11 – RPZ4 st.57	2014	1000	1734,00
2	Linia kablowa ziemna 110 kV RPZ6 Białystok - Narew	2014	630	53,00
3	Linia kablowa ziemna 110 kV RPZ6 Białystok – GPZ1 Białystok	2014	630	53,00
4	Linia kablowa ziemna 110 kV w ciągu GPZ1 Białystok - Jeżewo	2013	630	210,0
5	Linia kablowa ziemna 110 kV w ciągu BI9 – BI3	2002	800	965,00
6	Linia kablowa ziemna 110 kV w ciągu BI3 – NAR	2002	800	949,00

1	2	3	4	5
7	Linia kablowa ziemna 110 kV RPZ11 – Narew st.57	2014	1000	1725,00
8	Linia napow. 110 kV RPZ4 – RPZ11 – st. 57	1993	240	1683,20
9	Linia napow. 110 kV GPZ1 – RPZ6/FAS – dwutorowa st. 76	1980	185	2136,145
10	Linia napow. 110 kV GPZ1 – FAS/RPZ8 - FAS – dwutorowa st. 10/7 – 6/11	1980	240	575,115
11	Linia napow. 110 kV GPZ1 – RPZ6/RPZ8 - FAS – dwutorowa st. 74/17 – 68/23	1980	240	1612,86
12	Linia napow. 110 kV GPZ1 Białystok – RPZ6 Białystok st. (76-74/17, 68/23-59)	1977	240	1838,10
13	Linia napow. 110 kV GPZ1 Białystok – ECB Białystok	1974	240	2594,95
14	Linia napow. 110 kV ECB Białystok - Michałowo	1987	240	2303,93
15	Linia napow. 110 kV ECB Białystok – RPZ9 Białystok	1977	240	6749,36
16	Linia napow. 110 kV ECB Białystok - Wasilków	1990	240	1352,03
17	Linia napow. 110 kV GPZ1 Białystok – Polanka	1993	240	1523,48
18	Linia napow. 110 kV GPZ1 Białystok – Jeżewo	1979	240	5078,18
19	Linia napow. 110 kV GPZ1 Białystok – Knyszyn	1977	240	3560,15
20	Linia napow. 110 kV GPZ1 Białystok – Fasty st. (76-10/7, 6/11-15)	1973	240	2094,61
21	Linia napow. 110 kV RPZ5 Białystok – Narew	1984	240	1468,25
22	Linia napow. 110 kV GPZ1 Białystok – RPZ4 Białystok	1993	240	4301,53
23	Linia napow. 110 kV RPZ5 Białystok – RPZ8 Białystok	1978	240	3360,35
24	Linia napow. 110 kV Fasty – RPZ8 (Fasty-6/11, 10/7-74/17, 68/23-B18)	1973	240	4724,76
25	Linia napow. 110 kV RPZ9 Białystok – RPZ3 Białystok	1984	240	2109,45
26	Linia napow. 110 kV RPZ3 Białystok – Narew	1984	240	5640,32
27	Linia napow. 110 kV ECB Białystok – Michałowo/ Wasilków dwutor st. 13	1986	240	2843,27
28	Linia napow. 110 kV GPZ1 Białystok – Polanka/RPZ4 – dwutor 21A	1993	240	4805,02
29	Linia napow. Narew – RPZ3/RPZ11 dwutor st. 50	1993	240	1110,495
30	Linia napow. RPZ3 – Narew/RPZ9 dwutor st. 77-78	1993	240	179,705
31	Linia napow. Narew – RPZ11 st. 57	1993	240	1759,44

Obecny stopień wykorzystania przepustowości poszczególnych linii 110 kV, według danych PGE Dystrybucja S.A., przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 39. Stopień wykorzystania przepustowości linii 110 kV

Lp.	Nazwa ciągu WN	Zaprojektowany I _{max} ciągu [A]	Obciążenie linii [%]
1	2	3	4
1	RPZ11 – RPZ4	625	46
2	RPZ11 – Narew	625	45
3	EC Białystok – RPZ9	625	44

1	2	3	4
4	EC Białystok – GPZ Białystok	625	52
5	EC Białystok – Michałowo	625	33
6	EC Białystok – Wasilków	625	13
7	RPZ3 – RPZ9	625	34
8	RPZ3 – Narew	625	69
9	RPZ4 – GPZ Białystok	625	34
10	RPZ5 – RPZ8	625	56
11	RPZ5 – Narew	625	85
12	RPZ6 – GPZ Białystok	540	70
13	RPZ6 – Narew	540	91
14	RPZ8 – RPZ Fasty	540	53
15	GPZ Białystok – RPZ Fasty	540	84
16	GPZ Białystok – Jeżewo	625	43
17	GPZ Białystok – RPZ Knyszyn	625	96
18	GPZ Białystok – RPZ Polanka	405	103

Zasilanie odbiorców w energię elektryczną, na terenie Białegostoku, odbywa się obecnie przy wykorzystaniu 965 stacji transformatorowych SN/nn (tj. 15/0,4 kV), w tym 919 szt. stacji wewnętrznych i 46 szt. stacji słupowych. Stacje te połączone są ciągami napowietrznymi i kablowymi 15 kV o łącznej długości 820,9 km (w tym sieciami napowietrznymi SN o długości 9 km i sieciami kablowymi SN o długości 811,9 km).

Charakterystykę systemu średniego i niskiego napięcia, w latach 2020 – 2024, przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 40. Charakterystyka systemu SN i nn, na terenie Białegostoku, w latach 2020 - 2024

Rok	Linie napowietrzne SN [km]	Linie kablowe SN [km]	Stacje wewnętrzne SN/nn [szt.]	Stacje słupowe SN/nn [szt.]	Linie napowietrzne nn [km]	Linie kablowe nn [km]
1	2	3	4	5	6	7
2020	10,034	779,323	904	47	340,166	1175,241
2021	9,034	790,867	915	47	349,326	1193,779
2022	9,034	796,430	926	47	349,326	1223,214
2023	9,034	804,209	945	47	349,326	1239,466
2024	9,034	811,880	919	46	343,404	1148,676

Wielkości sprzedaży energii elektrycznej, w latach 2020 – 2024, zrealizowanych przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 41. Sprzedaż energii elektrycznej przez PGE Dystrybucja SA Oddział Białystok w latach 2020 - 2024

Taryfa	Rok 2020		Rok 2021		Rok 2022		Rok 2023		Rok 2024	
	Liczba odbiorców	Zużycie [kWh]	Liczba odbiorców	Zużycie [kWh]	Liczba odbiorców	Zużycie [kWh]	Liczba odbiorców	Zużycie [kWh]	Liczba odbiorców	Zużycie [kWh]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A (WN)	1	76 276	1	203 996	1	193 049	1	8 950	1	3 454 897
B (SN)	140	272 173 101	152	292 268 217	156	277 756 422	171	263 608 550	180	275 140 608
C (mN)	12 029	205 880 048	12 158	216 113 193	12 121	215 787 791	12 057	208 575 188	12 190	209 495 308
G (mN) w tym gospodarstwa domowe	151 469	207 696 868	155 198	220 907 119	157 801	214 334 245	160 682	213 304 540	163 410	217 447 791
	129 858	169 885 832	132 456	177 027 903	133 857	168 942 333	135 961	166 602 001	141 135	177 181 343
Razem	163 639	685 826 793	167 509	729 492 525	170 079	708 071 507	172 911	685 497 228	175 781	705 538 604


Uwaga:

- taryfa A dotyczy odbiorców zasilanych na wysokim napięciu,
- taryfa B dotyczy odbiorców zasilanych na średnim napięciu,
- taryfa C dotyczy odbiorców zasilanych na niskim napięciu,
- taryfa G dotyczy odbiorców pobierających energię na potrzeby gospodarstw domowych.

W niniejszym opracowaniu nie przedstawiono ilości przesyłanej energii elektrycznej przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok na rzecz podmiotów sprzedających tą energię odbiorcom na terenie Białegostoku (w latach 2020 - 2024), gdyż dane te nie zostały udostępnione przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok.

Zgodnie z Planem Rozwoju PGE Dystrybucja SA na lata 2023 – 2028 w ramach przedsięwzięć modernizacyjnych i rozwojowych na terenie Białegostoku będą realizowane następujące zadania:

- a) w zakresie inwestycji rozwojowych w latach 2025 – 2028 PGE Dystrybucja S.A. planuje wybudować: 45 sztuk stacji transformatorowych SN/nn, 13,92 km linii 15 kV, 53,1 km linii 0,4 kV oraz 2229 sztuk przyłączy kablowych i 33 sztuki przyłączy napowietrznych,
- b) w ramach inwestycji modernizacyjnych w latach 2025 – 2028 Spółka planuje:
 - zmodernizować stację 110/15 kV RPZ9 Białystok,
 - zmodernizować stację 110/15 kV RPZ5 Białystok,
 - zmodernizować linie 110 kV GPZ1 Białystok – Polanka,
 - rozpocząć modernizację rozdzielni 110 kV w stacji 110/15 kV RPZ8,
 - rozpocząć modernizację linii 110 kV EC Białystok – GPZ Białystok,
 - rozpocząć modernizację linii 110 kV RPZ4 – RPZ11,
 - rozpocząć modernizację linii 110 Kv RPZ6 – Narew,
 - rozpocząć modernizację linii 110 kV RPZ6 – GPZ Białystok,
 - rozpocząć modernizację linii 110 kV RPZ5 – Narew,
 - rozpocząć modernizację linii 110 kV RPZ3 – Narew,
 - zmodernizować 63 sztuk stacji transformatorowych SN/nn,
 - zmodernizować 17,455 km linii kablowych 15 kV,
 - zmodernizować 58,47 km linii kablowych 0,4 kV,
 - zmodernizować 2345 sztuk przyłączy.

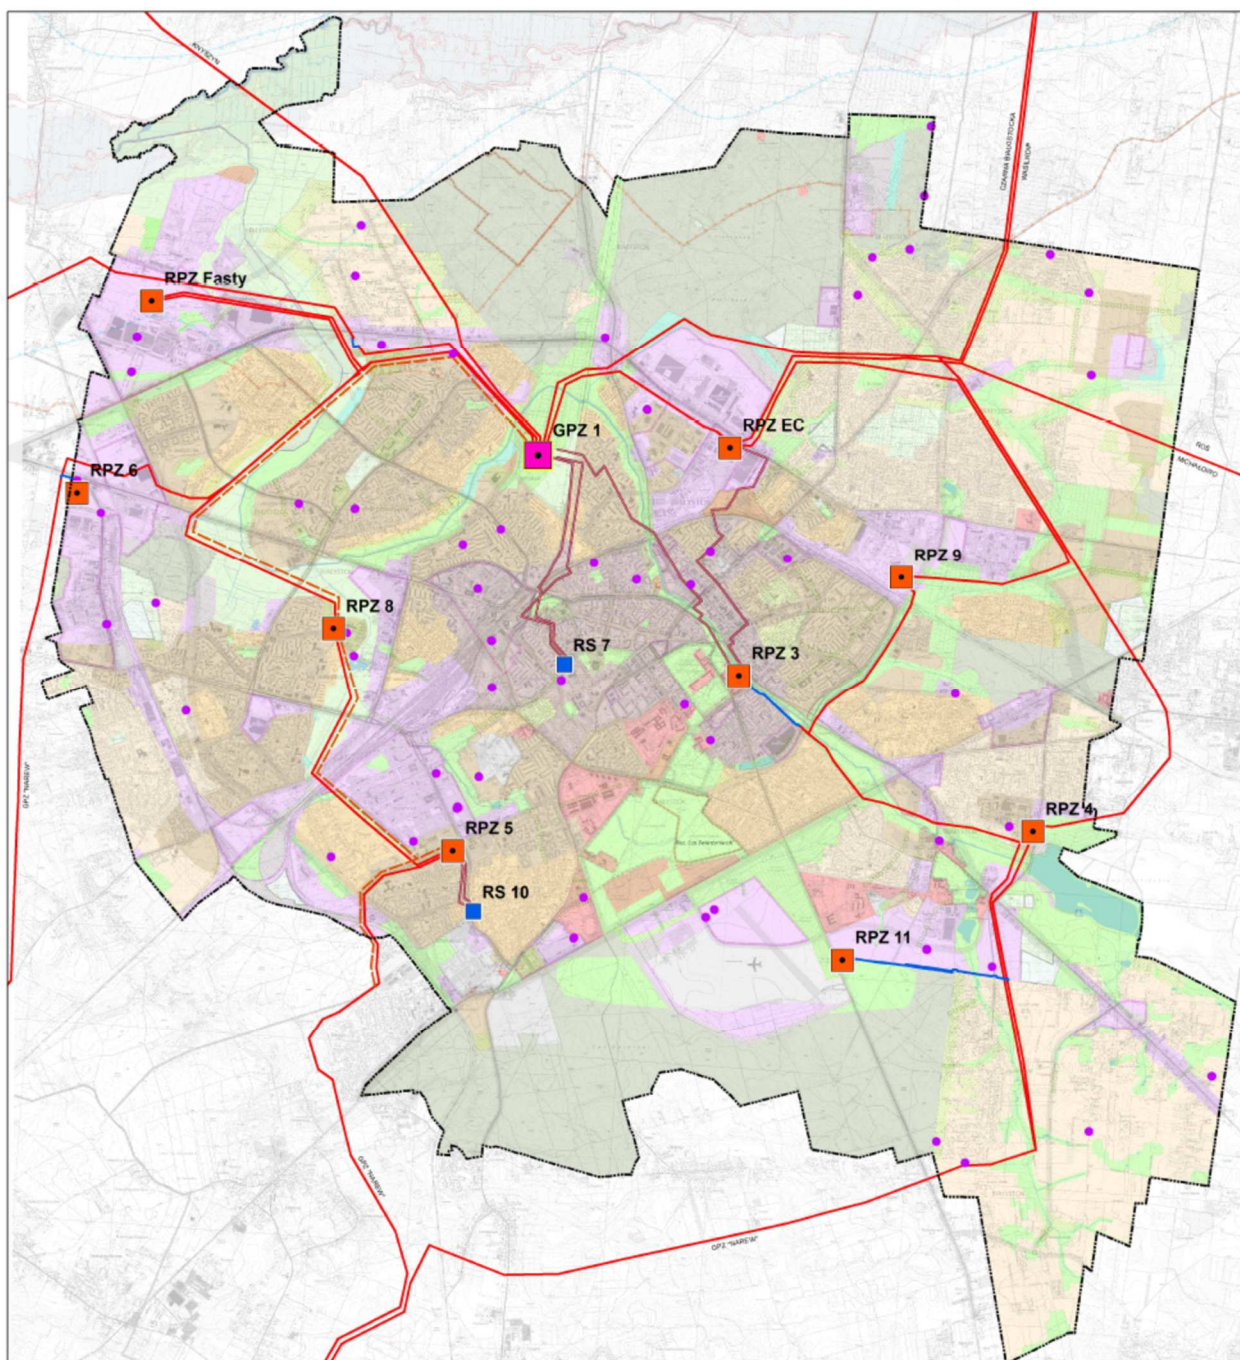

Rys. 23. Układ zasilania sytemu elektroenergetycznego na terenie Białegostoku
 (Źródło: „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
 Białegostoku” Białystok 2019, 2023)

4. ANALIZA PRZEDSIĘWZIĘĆ RACJONALIZUJĄCYCH UŻYTKOWANIE CIEPŁA, ENERGII ELEKTRYCZNEJ I PALIW GAZOWYCH

4.1. PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE UŻYTKOWANIE CIEPŁA

Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła przez odbiorców i użytkowników można podzielić na następujące grupy:

- przedsięwzięcia zmniejszające zapotrzebowanie na moc cieplną,
- przedsięwzięcia zmniejszające zużycie energii cieplnej,
- przedsięwzięcia dyscyplinujące zużycie energii cieplnej.

Szczegółową analizę dotyczącą przedsięwzięć racjonalizujących zużycie energii cieplnej przedstawiono poniżej.

4.1.1. PRZEDSIĘWZIĘCIA ZMNIEJSZAJĄCE ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC CIEPLNĄ

Obniżenie zapotrzebowania na moc cieplną do ogrzewania budynków można uzyskać dzięki ich termomodernizacji tj. dociepleniu ścian zewnętrznych, dachów, stropodachów i stropów nad piwnicami oraz wymianie stolarki okiennej i drzwiowej. Termomodernizacja musi być tak wykonana, aby współczynniki przenikania ciepła przez przegrody zewnętrzne spełniały aktualne wymagania dotyczące warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Budynki spełniające obecne wymagania, dotyczące wartości współczynników przenikania ciepła dla przegród budowlanych, charakteryzują się wartościami kubaturowego współczynnika zapotrzebowania na moc cieplną na cele c.o. (q_v) rzędu 9 W/m^3 .

Uwzględniając powyższe wymagania oraz techniczne możliwości oszacowano efekty energetyczne, jakich można się spodziewać po termomodernizacji poszczególnych grup budynków (w zależności od ich przeznaczenia). Wyniki obliczeń przedstawiono w załączniku nr 7 (umieszczony w IV części opracowania). W załączniku tym przedstawiono tylko te budynki, dla których możliwe jest uzyskanie redukcji obecnego zapotrzebowania na użytkową energię cieplną do ich ogrzewania w wysokości co najmniej 30 %. Przyjęta wysokość oczekiwanych efektów termomodernizacji budynków odpowiada obecnym wymaganiom efektywności energetycznej realizowanych przedsięwzięć modernizacyjnych, które są stawiane przez różne dostępne obecnie programy wsparcia finansowego dla realizacji tego typu przedsięwzięć.

Zbiorcze zestawienie wyników tej analizy zamieszczono w poniższej tabeli.

Tabela 42. Zestawienie efektów energetycznych termomodernizacji budynków

Lp.	Wyszczególnienie odbiorców	Redukcja zap. na moc cieplną ΔQ_{co} [kW]	Redukcja zużycia energii cieplnej ΔE_{co} [GJ/rok]
1	2	3	4
1	Budownictwo mieszkaniowe, wielorodzinne w tym:		
	- Białostocka Spółdzielnia Mieszkaniowa	14 378	121 130
	- S.M. „Słoneczny Stok”	13 824	116 466
	- S.M. „Rodzina Kolejowa”	17 830	150 214
	- S.B-M. „Wielkoblokowa”	5 454	45 947
	- S.M. im. A. Mickiewicza	2 445	20 599
	- S.M. „Budowlani”	1 549	13 047
	- S.M. „Piaski”	3 483	29 340
	- S.M. „Zachęta”	7 892	66 485
	- S.M. „Elemencik”	1 179	9 931
	- S.M. „Bacieczki”	2 156	18 161
	- S.M. „Alternatywa”	61	512
	- S.M. „Malutka”	500	4 212
	- Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego	4 512	38 009
	- Budynki Wspólnot Mieszkaniowych	21 884	184 372
	- Zarząd Mienia Komunalnego	2 758	23 239
	Razem	99 905	841 664
2	Budownictwo jednorodzinne ¹⁾	---	---
3	Pozostałe budownictwo, w tym:		
	Budynki urzędów i instytucji	14 688	115 212
	Budynki służby zdrowia i opieki społecznej	10 177	79 824
	Budynki oświaty	36 117	283 295
	Budynki kultury, sportu, hotele	4 061	31 855
	Budynki parafialne	1 571	12 324
	Budynki handlowo - usługowe	13 139	94 620
	Budynki przemysłowe ¹⁾	---	---
	Razem	79 753	617 130
OGÓŁEM		179 658	1 458 794

¹⁾ W niniejszym opracowaniu odstąpiono od oszacowania ewentualnych efektów energetycznych wynikających z termomodernizacji tych budynków ze względu na ich bardzo indywidualny charakter.

Redukcję zużycia energii cieplnej, która będzie towarzyszyła redukcji zapotrzebowania na ciepło, określono dla obliczeniowego sezonu grzewczego z następującej zależności i dla poniższych danych liczbowych:

$$\Delta E_{co} = \frac{\Delta Q_{co}}{\Delta t_{obl}} \cdot S_d \cdot 24 \cdot 3600 \cdot 10^{-3} (\text{GJ/sezon})$$

gdzie:

ΔQ_{co} - redukcja zapotrzebowania na moc cieplną z tytułu termomodernizacji (MW),

Δt_{obl} - różnica średniej temperatur powietrza w budynkach i temperatury powietrza zewnętrznego w warunkach obliczeniowych ($t_{zew} = - 22\text{ }^{\circ}\text{C}$), przyjmowana w wysokości:

- dla budynków mieszkalnych, przy $t_{wew} = 20\text{ }^{\circ}\text{C}$: $\Delta t_{obl} = 42\text{ }^{\circ}\text{C}$,
- dla budynków urzędów i instytucji, oświaty, służby zdrowia i opieki społecznej, kultury oraz parafii, przy $t_{wew} = 18\text{ }^{\circ}\text{C}$: $\Delta t_{obl} = 40\text{ }^{\circ}\text{C}$,
- dla budynków handlowo – usługowych i przemysłowych, przy $t_{wew} = 16\text{ }^{\circ}\text{C}$: $\Delta t_{obl} = 38\text{ }^{\circ}\text{C}$,

Sd - liczba stopniodni dla obliczeniowego sezonu grzewczego, przyjmowana w wysokości:

- dla budynków mieszkalnych: $Sd = 4095,4$
- dla budynków urzędów i instytucji, oświaty, służby zdrowia i opieki społecznej, kultury oraz parafii: $Sd = 3631,4$
- dla budynków handlowo – usługowych i przemysłowych: $Sd = 3167,4$.


Szacunkową redukcję zapotrzebowania na moc cieplną oraz zużycia energii na cele c.o., dla poszczególnych grup odbiorców, zamieszczono w tabeli 43, a ich graficzną interpretację przedstawiono na rysunku 24. Powyższe wyniki zostały uzyskane przy założeniu uzyskania (dzięki termomodernizacji budynków) docelowej wartości kubaturowego współczynnika zapotrzebowania na moc cieplną na cele c.o. (q_v) wynoszącego 9 W/m^3 – jak dla budynków nisko energochłonnych (wg punktu 3.2.6.).

Tabela 43. Szacunkowa redukcja zapotrzebowania na energię cieplną, w poszczególnych grupach odbiorców, z tytułu termomodernizacji budynków

Lp.	Wyszczególnienie odbiorców	Redukcja zap. na moc cieplną ΔQ_{co} [kW]	Redukcja zużycia energii cieplnej ΔE [GJ/rok]	Udział w redukcji zużycia energii cieplnej [%]
1	2	3	4	5
1	Budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne	99 905	841 664	57,70
2	Budynki urzędów i instytucji	14 688	115 212	7,90
3	Budynki służby zdrowia i opieki społecznej	10 177	79 824	5,47
4	Budynki oświaty	36 117	283 295	19,42
5	Budynki kultury, sportu i hotele	4 061	31 855	2,18
6	Budynki parafii	1 571	12 324	0,84
7	Budynki handlowo – usługowe	13 139	94 620	6,49
Razem		179 658	1 458 794	100,00

Przed przystąpieniem do termomodernizacji każdego budynku należy wykonać audyt energetyczny tego budynku. Wskaże on optymalny zakres i sposób termomodernizacji konkretnego budynku. Ponadto, w oparciu o taki audyt, można ubiegać się o tzw. premię

termomodernizacyjną zgodnie z Ustawą, z dnia 21 listopada 2008 r., „O wspieraniu termomodernizacji i remontów” (Dz. U. Nr 223, poz. 1459, z późniejszymi zmianami).

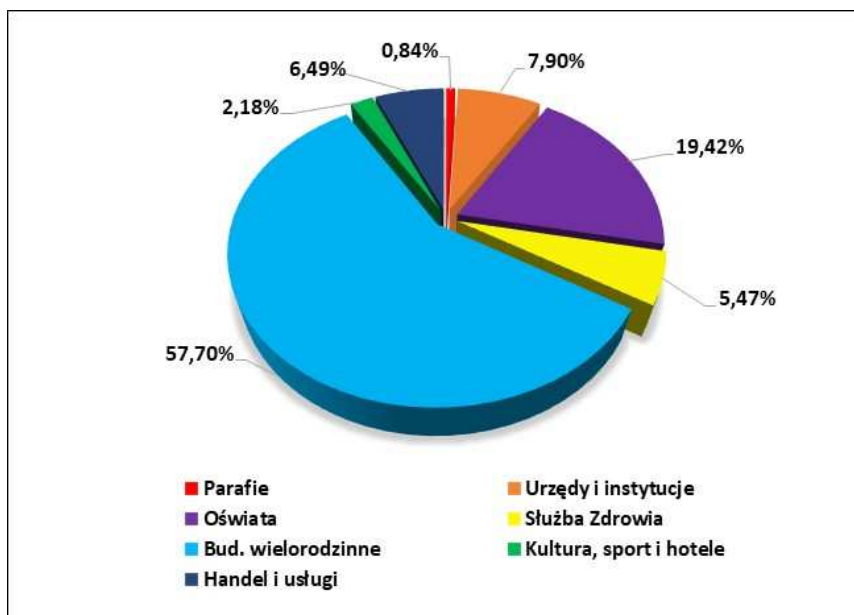

Rys. 24. Struktura szacunkowej redukcji zapotrzebowania na energię ciepłą w wyniku termomodernizacji budynków

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń można stwierdzić, że obecna możliwość obniżenia zapotrzebowania na moc ciepłą do ogrzewania analizowanych budynków jest na zbliżonym poziomie do szacunków wykonanych w poprzednim opracowaniu – pomimo zaostrzenia obecnej oceny energochłonności budynków. Świadczy to o tym, że w latach 2020 – 2024 wiele budynków zostało już poddanych termomodernizacji.

Zgodnie z danymi Departamentu Inwestycji Urzędu Miejskiego w Białymstoku, na najbliższe lata planowane są termomodernizacje 16 budynków oświaty, które szczegółowo opisane zostaną w punkcie 7 niniejszego opracowania. Realizacja termomodernizacji budynków jest zgodny z przedsięwzięciami racjonalizującymi zużycie energii cieplnej przedstawionymi w następujących opracowaniach: „Strategia rozwoju województwa podlaskiego 2030”, „Program ochrony środowiska województwa podlaskiego do 2030 roku”, „Program ochrony środowiska dla miasta Białymstok na lata 2021 – 2024 z perspektywą na lata 2025 – 2028”, „Strategia rozwoju miasta Białegostoku do 2030 roku”, „Strategia rozwoju Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do 2030 roku” oraz w „Planie gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Białegostoku” z Aneksem nr 1.

4.1.2. PRZEDSIĘWZIĘCIA ZMNIEJSZAJĄCE ZUŻYCIE ENERGII CIEPLNEJ

Zmniejszenie zużycia energii cieplnej u odbiorców i użytkowników można uzyskać w wyniku:

- modernizacji wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania dostosowujących je do reagowania na zmienne potrzeby ciepłe poszczególnych pomieszczeń,
- modernizacji węzłów i sieci ciepłowniczych,
- zwiększenia sprawności produkcji energii cieplnej w źródłach ciepła,
- wymienione w pkt. 4.1.1. przedsięwzięcia termomodernizacyjne.


4.1.2.1. Modernizacja wewnętrznych instalacji c.o.

Dostosowanie wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania do reagowania na zmiany zapotrzebowania na ciepło dla poszczególnych pomieszczeń polega na wyposażeniu ich w termostatyczne zawory grzejnikowe oraz dodatkowe urządzenia poprawiające pracę zmodernizowanych instalacji (np. filtry, automatyczne odpowietrzniki pionów, podpionowe regulatory różnicy ciśnienia lub przepływu, pompy obiegowe z samoczynną regulacją parametrów pracy). Według dotychczasowych doświadczeń, obniżenie zużycia energii cieplnej z tytułu montażu zaworów termostatycznych, wynosi od 10 do 30 % pierwotnego zużycia energii cieplnej w tych instalacjach. Należy jednak podkreślić, że takie efekty są możliwe do uzyskania tylko przy spełnieniu poniższych warunków:

- zmodernizowana instalacja c.o. będzie prawidłowo zrównoważona hydraulicznie, tj. nastawy wstępne zaworów termostatycznych i regulatorów podpionowych będą określone w wyniku pełnych obliczeń hydraulicznych wykonanych dla zmodernizowanej instalacji,
- modernizacja musi obejmować wszystkie grzejniki (również w pomieszczeniach ogólnodostępnych takich jak klatki schodowe, suszarnie, pralnie itp.) oraz tzw. piony świecowe w łazienkach;
- źródła ciepła zostaną dostosowane do współpracy z instalacjami wyposażonymi w zawory termostatyczne;
- użytkownicy otrzymają niezbędne informacje dotyczące działania i posługiwania się zaworami termostatycznymi.

Przykładowy schemat zmodernizowanych instalacji c.o., dla różnych ich rozwiązań technicznych jakie mogą występować w istniejących budynkach, przedstawiono na rysunku 25.

W obecnej aktualizacji „Projektu założeń ...” odstąpiono od oszacowania oszczędności energetycznych jakie są możliwe do uzyskania z tytułu realizacji powyższych modernizacji. Wynikło to z faktu bardzo wysokiego stopnia obecnego wyposażenie instalacji c.o. w zawory termostatyczne (według pkt. 3.2.5. opracowani) na poziomie 99 % we wszystkich analizowanych budynkach. W związku z tym, realizacja tego przedsięwzięcia nie będzie miała istotnego wpływu na przyszłe zużycie energii cieplnej do ogrzewania budynków w skali całego miasta. Natomiast w skali indywidualnej należy te modernizacje zrealizować.

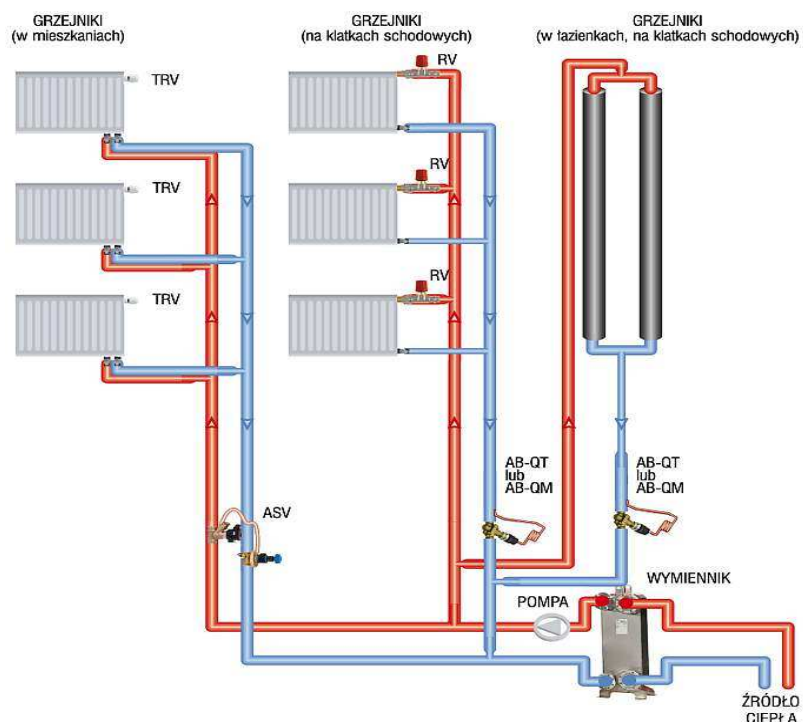

Rys. 25. Schemat instalacji centralnego ogrzewania z zalecanymi układami automatycznej regulacji: TRV – zawory regulacyjne z nastawami wstępnymi i z głowicami termostatycznymi, RV - zawory regulacyjne z nastawami wstępnymi, AB-QT lub AB-QM – zawory regulacyjne natężenia przepływu z ograniczeniem maksymalnej temperatury (QT) lub ograniczeniem maksymalnego przepływu (QM)


(Źródło: www.danfoss.pl)

4.1.2.2. Modernizacja węzłów ciepłowniczych


Istniejące węzły wymiennikowe powinny być wyposażone w niezbędne urządzenia automatycznej regulacji, w zależności od spełnianych funkcji, a mianowicie:

- w układ regulacji „pogodowej” parametrów pracy instalacji c.o.;
- w układ regulacji temperatury ciepłej wody użytkowej;
- w układ regulacji różnicy ciśnień wody sieciowej z ograniczeniem jej maksymalnego przepływu.


Usytuowanie powyższych układów automatycznej regulacji w węzłach ciepłowniczych przedstawiono na rysunku 26. Natomiast widok nowoczesnego węzła kompaktowego (z układami automatycznej regulacji, z wymiennikami płytowymi, z elektronicznymi pompami obiegowymi oraz z licznikiem energii cieplnej) przedstawia rysunek 27.

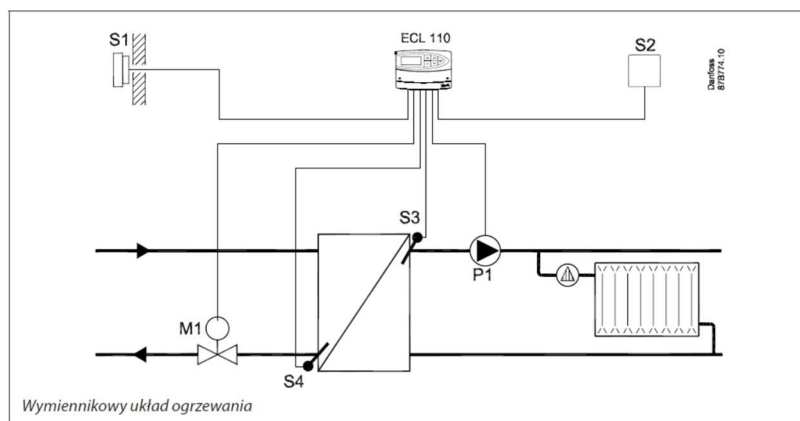

Rys. 26 a. Układ regulacji temperatury wody na zasilaniu instalacji c.o. w funkcji temperatury powietrza zewnętrznego (tzw. regulacja „pogodowa”) (Źródło: www.danfoss.pl)

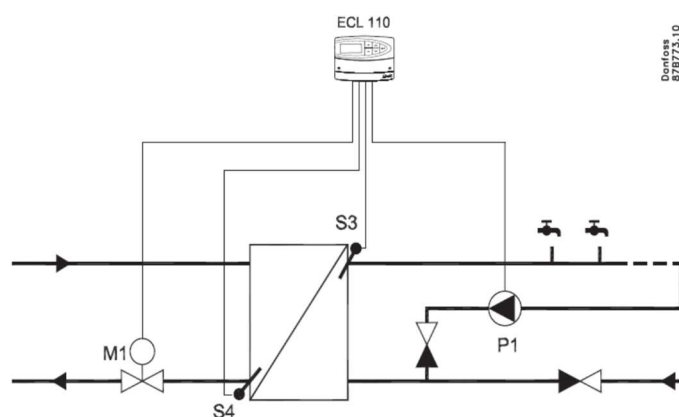

Rys. 26 b. Układ regulacji temperatury wody na zasilaniu instalacji c.w.u. (Źródło: www.danfoss.pl)

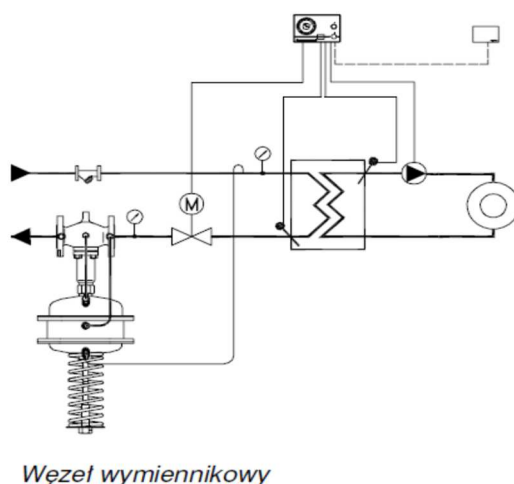

Rys. 26 c. Układ regulacji różnicy ciśnień z ograniczeniem maksymalnego przepływu wody sieciowej przez węzeł (Źródło: www.danfoss.pl)



Rys. 27. Widok kompaktowego węzła cieplowniczego
(Źródło: www.danfoss.pl)

Powyższe układy automatycznej regulacji umożliwiają racjonalne zaopatrzenie instalacji wewnętrznych w energię ciepłą. Natomiast wszystkie węzły ciepłne typu bezpośredniego (tj. hydroelewatorowe, bezpośrednie, zmieszania pompowego) powinny być zastąpione przez węzły wymiennikowe, wyposażone w odpowiednie układy automatycznej regulacji. Schemat zmodernizowanego węzła ciepłnego przedstawiono na rysunku 20.

Szacuje się, że wyposażenie węzłów wymiennikowych w niezbędne urządzenia automatycznej regulacji oraz przebudowa węzłów bezpośrednich na węzły wymiennikowe spowodują w efekcie od 10 do 20 % obniżenie obecnego zużycia energii cieplnej przez te węzły w stosunku do ich stanu przed modernizacją.

W obecnej aktualizacji „Projektu założeń ...” odstąpiono od oszacowania oszczędności energetycznych jakie są możliwe do uzyskania z tytułu powyższych modernizacji węzłów cieplowniczych, gdyż (zgodnie z tabelą 24 opracowania) w systemie cieplowniczym występują 32 węzły wymagające kompleksowej modernizacji (tj. hydroelewatorowe, bezpośrednie i zmieszania pompowego) na 2 504 węzły występujące w obecnym systemie cieplowniczym. Ilość tych węzłów stanowi zaledwie 1,28 % wszystkich węzłów i uzyskane efekty energetyczne z ich modernizacji będą bez znaczenia na przyszłe zapotrzebowanie na energię ciepłą w skali całego systemu cieplowniczego. Natomiast w skali indywidualnej należy te modernizacje zrealizować.

Zgodnie z „Planem rozwoju miejskiego systemu cieplowniczego Białegostoku na lata 2024 – 2028” Spółka Enea Ciepło realizuje modernizacje, należących do niej, węzłów cieplowniczych polegające głównie na sukcesywnym zastępowaniu węzłów grupowych przez węzły indywidualne wyposażone w odpowiednie urządzenia automatycznej regulacji. Na lata 2025 – 2027 zaplanowana jest modernizacja 121 węzłów cieplowniczych.

4.1.2.3. Modernizacja sieci ciepłowniczych

Modernizacji powinny być poddane sieci ciepłownicze wykonane w technologii tradycyjnej (kanałowe i napowietrzne) znajdujące się na terenie Białegostoku oraz te, które charakteryzują się dużymi stratami ciepła. Działania takie są przewidywane w „Planie rozwoju miejskiego systemu ciepłowniczego Białegostoku na lata 2024 – 2028” opracowanym przez Enea Ciepło Sp. z o.o. w grudniu 2023 r. Zakres planowanych modernizacji sieci ciepłowniczych na lata 2024 – 2028 zawiera tabela zamieszczona w załączniku 4 (znajdującym się w III części niniejszego opracowania). Z powyższych danych wynika, że w okresie 2024 – 2028 planowano przebudować 6 415,4 m sieci kanałowych na sieci ciepłownicze z rur i elementów preizolowanych. Zgodnie z dodatkową informacją, przekazaną przez Enea Ciepło Sp. z o.o., na lata 2025 – 2028 pozostało jeszcze do wymiany 5 300 m. Do dalszych analiz zakłada się, że pozostała do wymiany długość sieci kanałowych rozłoży się równomiernie na poszczególne lata - co przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 44. Długość liniowa sieci przewidzianych do modernizacji [m]

Wyszczególnienie	Rok				Razem
	2025	2026	2027	2028	
Długości odcinków sieci kanałowych przebudowywanych na sieci preizolowane [m]	1 325	1 325	1 325	1 325	5 300

Określenie rzeczywistych efektów energetycznych modernizacji sieci ciepłowniczej, polegającej na zastąpieniu sieci kanałowych przez sieci preizolowane, jest zagadnieniem bardzo złożonym, gdyż na wielkość przesyłowych strat energii cieplnej ma wpływ wiele czynników takich jak:

- grubość izolacji cieplnej i materiał z którego jest ona wykonana oraz stan techniczny tej izolacji w przypadku sieci istniejących;
- średnia roczna temperatura przesyłanej wody sieciowej, która jest zależna od średnich miesięcznych temperatur w sezonie grzewczym;
- średnia roczna temperatura powietrza w kanałach ciepłowniczych – zależna od temperatury przesyłanego czynnika oraz od temperatury gruntu przylegającego do kanałów;
- średnia temperatura gruntu stykającego się bezpośrednio z płaszczem zewnętrznym przewodów preizolowanych;
- głębokość usytuowania sieci kanałowych oraz przewodów preizolowanych na analizowanym odcinku;
- średnia wilgotność i rodzaj gruntu stykającego się z powierzchnią zewnętrzną kanałów ciepłowniczych i z płaszczem zewnętrznym izolacji przewodów preizolowanych;
- średnica wewnętrzna przewodowej rury stalowej, od której zależy prędkość przepływu wody sieciowej a tym samym współczynnik przejmowania ciepła od wody do wewnętrznej powierzchni rury stalowej.

W związku z powyższym, w niniejszym opracowaniu oszacowany zostanie średni wskaźnik redukcji strat ciepła na przesyle wody sieciowej w wyniku zastosowania w miejsce sieci kanałowej przewodów preizolowanych na odcinku o długości 1000 m. Do tego celu wykorzystane zostaną dane udostępnione przez Enea Ciepło Sp. z o.o., które zamieszczono w poniższej tabeli.

Tabela 45. Zmiany strat ciepła wodnego systemu ciepłowniczego oraz długości sieci preizolowanych w latach 2020 - 2024

Lp.	Wyszczególnienie	Rok				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Produkcja energii cieplnej [GJ]	3 730 919	4 365 929	4 064 773	3 806 237	3 723 057
2	Straty ciepła [%]	13,41	12,75	12,30	13,99	12,62
3	Całkowita długość sieci [m]	290 507	293 828	295 294	297 736	301 415
4	Długość sieci preizolowanych [m]	161 513	170 843	179 396	187 830	193 472
5	Udział sieci preizolowanych [%]	55,60	58,14	60,75	63,09	64,19

Z powyższych danych wynika, że:

- pomiędzy rokiem 2020 i 2021 nastąpiło zmniejszenia strat ciepła o 0,66 % przy przyroście długości sieci preizolowanych wynoszącym $\Delta L = 9\,330$ m. Stąd dzięki zastosowaniu sieci preizolowanych o długości 1000 m uzyskano redukcję strat ciepła wynoszącą 0,071 %;
- pomiędzy rokiem 2021 i 2022 nastąpiło zmniejszenia strat ciepła o 0,45 % przy przyroście długości sieci preizolowanych wynoszącym $\Delta L = 8\,553$ m. Stąd dzięki zastosowaniu sieci preizolowanych o długości 1000 m uzyskano redukcję strat ciepła wynoszącą 0,053 %;
- pomiędzy rokiem 2023 i 2024 nastąpiło zmniejszenia strat ciepła o 1,37 % przy przyroście długości sieci preizolowanych wynoszącym $\Delta L = 5\,642$ m. Stąd dzięki zastosowaniu sieci preizolowanych o długości 1000 m uzyskano redukcję strat ciepła wynoszącą 0,243 %;

W analizie pominięto zmiany jakie zaszły pomiędzy rokiem 2022 i 2023, gdyż występuje tu znacząca różnica w sprzedaży ciepła oraz wzrost strat ciepła w 2023 roku.

Do oszacowania efektów energetycznych modernizacji sieci ciepłowniczych (planowanych na lata 2025 – 28) o długości 5 300 m można przyjąć, średnią arytmetyczną (z wyznaczonych powyżej) redukcję strat ciepła przypadających na 1000 m zmodernizowanej sieci ciepłowniczey, która wynosi 0,122 %. Stąd redukcja strat ciepła, dzięki zakładanej modernizacji, będzie wynosiła:

$$0,122 \cdot 5\,300 \cdot 10^{-3} \cong 0,65 \%$$

i całkowite straty ciepła na konie 2028 roku będą wynosiły $12,62 - 0,65 = 11,97$ %. Natomiast odnosząc powyższą redukcję strat ciepła do średniej arytmetycznej produkcji energii cieplnej z

analizowanego okresu (tj. 2020 – 2024) można wyznaczyć oszczędność energii cieplnej jaka będzie odpowiadała tej redukcji:


$$\Delta E = \frac{19\,690\,915}{5} \cdot 0,0065 \cong 25\,598\, GJ$$

Realizacja powyższej modernizacji systemów ciepłowniczych i ich rozbudowa są zgodne z przedsięwzięciami racjonalizującymi zużycie energii cieplnej przedstawionymi w następujących opracowaniach: „Strategia rozwoju województwa podlaskiego 2030”, „Program ochrony środowiska województwa podlaskiego do 2030 roku”, „Program ochrony środowiska dla miasta Białystok na lata 2021 – 2024 z perspektywą na lata 2025 – 2028”, „Strategia rozwoju miasta Białegostoku do 2030 roku”, „Strategia rozwoju Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do 2030 roku” oraz „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Białegostoku”.

4.1.2.4. Modernizacja istniejących kotłowni węglowych

W opracowaniach: „Strategia rozwoju województwa podlaskiego 2030”, „Program ochrony środowiska województwa podlaskiego do 2030 roku”, „Program ochrony środowiska dla miasta Białystok na lata 2021 – 2024 z perspektywą na lata 2025 – 2028”, „Strategia rozwoju miasta Białegostoku do 2030 roku”, „Strategia rozwoju Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do 2030 roku” oraz „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Białegostoku” jako jedno z przedsięwzięć służących ochronie powietrza atmosferycznego wymieniana jest modernizacja źródeł ciepła na paliwa stałe. Można to uzyskać w wyniku przebudowy istniejących kotłowni węglowych na węzły ciepłne zasilane z systemu ciepłowniczego lub na kotłownie opalane paliwem gazowym lub ciekłym. Schemat zmodernizowanej kotłowni na paliwo gazowe lub ciekłe przedstawiono na rysunku 28, zaś schemat zamiennego węzła ciepłnego przedstawia rysunek 27.

Kotłownia taka powinna być wyposażona w konsolę sterowniczą, której zadaniem jest dostosowywanie parametrów pracy kotłów do aktualnych potrzeb odbiorców. W wyniku działania urządzeń automatycznej regulacji możliwe jest obniżenie obecnego zużycia energii cieplnej o około 10%. Natomiast możliwy do uzyskania wzrost sprawności produkcji energii cieplnej wynosi około 40-60%, w zależności od stanu technicznego i sposobu eksploatacji istniejących kotłowni węglowych. W związku z tym, w każdym przypadku należy przeprowadzić indywidualną analizę techniczno-ekonomiczną modernizacji kotłowni.

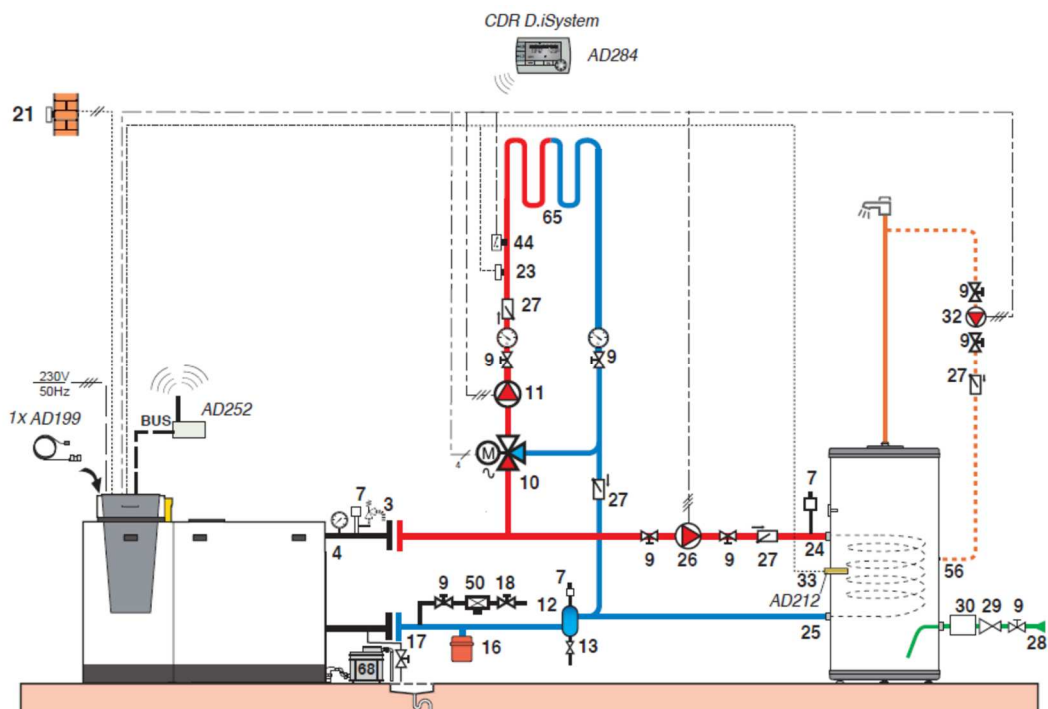

Rys. 28. Schemat kotłowni opalanej paliwem ciekłym lub gazowym
(Źródło: www.dedietrich.pl)

W „Drugiej aktualizacji projektu założeń ...” do oszacowania efektów energetycznych wynikających z modernizacji kotłowni węglowych wykorzystano opracowanie udostępnione przez Departament Ochrony Środowiska UM pt. „Raport z przeprowadzonej inwentaryzacji systemów grzewczych na terenie miasta Białystok” wykonany przez firmę ATMOTERM z Opola w 2020 roku. Na etapie wstępnym autorzy raportu wyeliminowali z analiz średnie i duże obiekty zasilane w energię ciepłą pochodzącą z miejskiego systemu ciepłowniczego oraz z kotłowni zasilanych gazem sieciowym. Z danych przedstawionych w tabeli 46 wynikało, że na koniec 2019 roku ilość budynków ogrzewanych za pomocą kotłowni węglowych stanowiła około 29 % wszystkich budynków objętych analizą. Ze względu na brak aktualnych danych tego typu, gdyż wymaga to odrębnych i czasochłonnych badań, do dalszych analiz przyjęto, że w latach 2020 – 2024 kotłownie węglowe w około 30 % zostały zastąpione przez nowe źródła ciepła. Stąd udział procentowy kotłowni węglowych stanowi teraz tylko 20,3 % wszystkich analizowanych źródeł ciepła.

Tabela 46. Struktura sposobów ogrzewania analizowanych budynków

Rodzaj budynku	Ilość budynków z danym ogrzewaniem [szt.]							
	ogrzewania na paliwo stałe	ogrzewanie olejowe	ogrzewanie gazowe	ogrzewanie elektryczne	ogrzewanie z m.s.c.	OZE (pompa ciepła)	inne	brak ogrzewania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mieszkalny	7 777	185	13 984	171	2 835	89	6	16
Usługowy	70	42	516	86	583	9	1	18
Użyteczności publicznej	2	8	97	1	381	0	0	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Mieszkalno - usługowy	108	3	369	21	28	2	1	2
Brak danych	0	0	0	0	36	0	0	0
Suma	7 957	238	14 966	279	3 863	100	8	40
Łączna ilość budynków z ogrzewaniem	27 411							
Udział [%]	29,03	0,87	54,60	1,02	14,09	0,36	0,03	

Wykorzystując nowy udział budynków ogrzewanych przez kotłownie na paliwo stałe, w wysokości 20,3 %, oszacowano ilość energii użytkowej zużywanej przez te budynki, która została określona dla całego budownictwa jednorodzinne (na koniec 2024 roku) w wysokości 2 027 754 GJ/rok (według tabeli 3 niniejszego opracowania). Stąd na budynki z kotłowniami węglowymi przypadało następujące zużycie ciepłej energii użytkowej:

$$Q_{H,nd} = 0,203 \cdot 2\,027\,754 = 411\,634 \text{ GJ/rok}$$

Dla oszacowania efektów energetycznych związanych z modernizacją kotłowni węglowych konieczne jest przeliczenie zużycia ciepłej energii użytkowej na końcowe zużycie tej energii, które uwzględnia rodzaj źródła wytwarzającego energię ciepłą. Można tego dokonać za pomocą poniższej zależności:

$$Q_{H,K} = \frac{Q_{H,nd}}{\eta} \text{ [GJ/rok]}$$

gdzie:

$Q_{H,nd}$ – roczne zapotrzebowanie na użytkową energię ciepłą do ogrzewania budynku, (GJ/rok);
 η - całkowita sprawność systemu grzewczego, przyjmowana zgodnie z zaleceniami Rozporządzenia Ministra Energii (Dz. U. z 2017 r., poz. 1912, z późniejszymi zmianami) przedstawionymi w tabeli 47 tego opracowania.

Stąd zużycie energii końcowej do ogrzewania analizowanych budynków będzie wynosiło:

- przy istniejących kotłowniach na paliwo stałe

$$Q_{H,K(0)} = \frac{411\,634}{0,59} \cong 697\,685 \text{ GJ/rok}$$

- przy nowych kotłowniach na paliwo płynne lub gazowe

$$Q_{H,K(1)} = \frac{411\,634}{0,74} \cong 556\,262 \text{ GJ/rok}$$

zaś szacunkowy efekt energetyczny takiej modernizacji będzie wynosił:

$$\Delta Q_{H,K} = Q_{H,K(0)} - Q_{H,K(1)} = 697\,685 - 556\,262 = 141\,423 \text{ GJ/rok}$$

Tabela 47. Współczynniki sprawności systemów grzewczych w zależności od sposobu ogrzewania i sposobu zasilania budynku w ciepło

Lp.	Rodzaj ogrzewania budynku	Współczynnik sprawności systemu grzewczego – budynki mieszkalne	Współczynnik sprawności systemu grzewczego – budynki użyteczności publicznej
1	2	3	4
1	Instalacja centralnego ogrzewania zasilana z kotła gazowego lub olejowego - w budynku	0,74	0,87
2	Instalacja centralnego ogrzewania zasilana z kotła węglowego lub na drewno - w budynku	0,59	0,69

Nadrzędnym efektem zastąpienia kotłowni węglowych przez kotłownie na paliwo płynne lub gazowe będzie redukcja zużycia energii pierwotnej zawartej w paliwie, a tym samym redukcja emisji zanieczyszczeń pochodzących z energetycznego spalania paliw.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że w Elektrociepłowni Białystok, analizowane są przedsięwzięcia modernizacyjne dotyczące docelowego zmniejszenia zużycia węgla poprzez:

- zwiększenie wydajności (mocy) kotłów biomasowych K-5 i K-6;
- wprowadzenie współspalania pelletu w kotłach węglowych K-7 i K-8;
- konwersja kotłów węglowych K-7 i K-8 do spalania biomasy.

4.1.3. PRZEDSIĘWZIĘCIA DYSCYPLINUJĄCE ZUŻYCIE ENERGII CIEPLNEJ

Psychologiczne oddziaływanie na użytkowników, wymuszające nawyki oszczędnego użytkowania energii cieplnej, można uzyskać przez:

- montaż wodomierzy ciepłej wody użytkowej u poszczególnych użytkowników,
- montaż grzejnikowych podzielników kosztów, w poszczególnych pomieszczeniach, przy instalacjach c.o. wyposażonych w zawory termostatyczne;
- montaż liczników energii cieplnej na zasilaniu instalacji c.o. wykonanych w układzie mieszkaniowym.

Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że po zamontowaniu mieszkaniowych wodomierzy ciepłej wody użytkowej jej zużycie przez odbiorców maleje o około 30%. Jest to efektem racjonalnego korzystania z instalacji c.w.u. oraz likwidacji przecieków baterii czepalnych. Zmniejszenie zużycia ciepłej wody użytkowej powoduje proporcjonalne obniżenie zużycia energii cieplnej potrzebnej do jej podgrzania.

Natomiast montaż grzejnikowych podzielników kosztów lub liczników energii cieplnej wymusza na odbiorcach świadome korzystanie z możliwości jakie dają termostatyczne zawory grzejnikowe tj. utrzymywanie temperatur powietrza w pomieszczeniach na zadanym poziomie

(bez ich przegrzewania) oraz obniżanie temperatury powietrza w godzinach nocnych i w okresach kiedy pomieszczenia nie są wykorzystywane przez użytkowników.

Na podstawie charakterystyk budynków mieszkalnych, wielorodzinnych (zamieszczonych w załączniku nr 1 – znajdującym się w II część opracowania) można stwierdzić, że prawie całość tego budownictwa jest wyposażona w zawory termostatyczne i wodomierze c.w.u. Stąd pomija się oszacowanie wpływu realizacji powyższych przedsięwzięć na bilans energetyczny całego miasta. Natomiast w skali indywidualnej, właściciele budynków, powinni wykonać analizy techniczno – ekonomiczne określające efektywność ekonomiczną realizacji tych przedsięwzięć modernizacyjnych.

4.2. PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE UŻYTKOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Technologie użytkowania energii elektrycznej w Polsce są w coraz mniejszym stopniu przestarzałe, stąd istnieją coraz mniejsze możliwości zmniejszenia zużycia tej energii. Możliwe do uzyskania oszczędności energii elektrycznej, na poziomie użytkownika finalnego, przedstawia tabela 48.

Tabela 48. Możliwe oszczędności energii elektrycznej

Lp.	Odbiorca	Możliwości zaoszczędzenia energii elektrycznej [%]
1	2	3
1	Gospodarstwa domowe, w tym:	
	- oświetlenie	20 - 80
	- przechowywanie żywności (lodówki, zamrażarki)	20 - 50
	- utrzymywanie czystości (pralki, odkurzacze)	10 - 30
	- inne (miksery, suszarki, mikrofalówki i rtv)	10 - 30
2	Budynki i inne elementy użyteczności publicznej, w tym:	
	- oświetlenie budynków	15 - 80
	- silniki pomp i wentylatorów	20 - 55
	- oświetlenie ulic i placów	20 - 40

Duże rozpiętości, możliwych do uzyskania oszczędności, spowodowane są różnym stanem technicznym urządzeń elektrycznych oraz zróżnicowanym stopniem ich wykorzystywania w ciągu roku.

Racjonalizacja użytkowania energii elektrycznej wiąże się przede wszystkim z zamianą energochłonnych urządzeń elektrycznych (starej generacji) przez nowoczesne, energooszczędne urządzenia. Zamiany tej muszą dokonać, w sferze gospodarstw domowych i budynków, ich właściciele.

W przypadku oświetlenia ulic i miejsc publicznych, racjonalizacja zużycia energii leży w gestii gmin, do zadań których należy organizowanie i finansowanie tego oświetlenia. Racjonalizacja ta wiąże się z wymianą starych lamp żarowych i jarzeniowych na nowoczesne lampy np. sodowe lub typu LED. W każdym przypadku, przy modernizacji oświetlenia ulic i placów, należy wykonać analizę techniczno - ekonomiczną, która wskaże optymalny wariant modernizacji w odniesieniu do istniejących źródeł światła i ich rozmieszczenia.

Przyjmując za punkt wyjścia zużycie energii elektrycznej na koniec 2024 roku, przez odbiorców (rozlicznych według taryfy G) pobierających energię na potrzeby gospodarstw domowych przedstawione w punkcie 3.4 (tabela 41) opracowania, oraz docelowe obniżenie tego zużycia o 20 % można określić redukcję zużycia energii elektrycznej, w skali miasta, która będzie wynosiła:

$$\Delta E_{el} = 0,2 \cdot 177\,181\,343 \cong 35\,436\,269 \text{ kWh/rok}$$

W przypadku budynków ogrzewanych energią elektryczną przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie ciepła (termomodernizacja budynków) będą w 100 % przekładały się na zmniejszenie zapotrzebowania na moc elektryczną dla tych budynków oraz na zmniejszenie zużycia prądu elektrycznego na cele grzewcze.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że rozpoczęte w latach 2013 – 15 działania dotyczące modernizacji oświetlenia ulicznego, które obejmowały wymianę istniejących źródeł światła na energooszczędne (tj. typu LED) oraz montaż szafek oświetleniowych z zegarami czasu astronomicznego i modemami internetowymi GPRS do transmisji dwukierunkowej umożliwiającej zdalne sterowanie godzinami włączenia i wyłączenia oświetlenia są nadal kontynuowane. Potwierdzeniem tego są przedsięwzięcia tego typu przewidziane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2024 – 2040. Pod pozycją WPF 1.3.2.68 umieszczone jest zadanie pod nazwą „Energooszczędne oświetlenie uliczne w Białymstoku” z założonym finansowaniem w latach 2024 i 2025 wynoszącym odpowiednio 8,00 i 8,62 mln zł.

4.3. PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE UŻYTKOWANIE PALIW GAZOWYCH

Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie ciepła (takie jak: termomodernizacja budynków i modernizacja instalacji c.o.), zrealizowane w budynkach zasilanych w energię ciepłą produkowaną w kotłowniach gazowych, będą przyczyniały się jednocześnie do zmniejszenia zużycia paliw gazowych. Szacunkowe oszczędności w zużyciu paliw gazowych, w wyniku realizacji termomodernizacji budynków, przedstawiono w tabeli 49. Wyniki te są wypadkową danych zamieszczonych w załączniku nr 3 („Charakterystyka istniejących kotłowni ...” - część III opracowania) oraz w załączniku nr 7 („Efekty energetyczne termomodernizacji ...” - część IV opracowania).

Tabela 49. Szacunkowa redukcja zużycia paliw gazowych z tytułu termomodernizacji budynków

Lp.	Wyszczególnienie budynków	Redukcja zużyciu energii cieplnej [GJ/rok]	Redukcja zużycia gazu [m ³ /rok]
1	2	3	4
1	Wielorodzinne	16 893	634 122
2	Urzędy i instytucje	14 840	557 057
3	Służba zdrowia	9 987	374 887
4	Oświata	6 541	245 533
5	Handlowo - usługowe	25 768	967 267
6	Parafie	8 493	318 806
7	Pozostałe	10 316	387 237
RAZEM		92 838	3 484 910

Powyższą redukcję zużycia gazu określono na podstawie następującej zależności:

$$\Delta B = \frac{\Delta E_{co}}{Q_i \cdot \eta} \quad (tys. m^3/rok)$$

gdzie:

ΔE_{co} – efekt energetyczny realizacji termomodernizacji budynków wyposażonych w kotłownie gazowe, (GJ/rok);

$Q_i = 36 \text{ MJ/m}^3$ – wartość opałowa gazu ziemnego, wysokometanowego (wg KOBIZE);

$\eta = 0,74$ – średnia, eksploatacyjna sprawność systemów grzewczych z kotłami na paliwa gazowe – zgodnie z tabelą 47 opracowania.

5. OCENA PRZEWIDYWANYCH ZMIAN ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE

Ocenę przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe przeprowadzono dla 10-cio letniego okresu perspektywicznego tj. do końca 2019 do końca 2029 roku. W ocenie tej, uwzględniono przewidywane zmiany powyższych potrzeb wynikające z:

- przewidywanych zmian demograficznych;
- realizacji przedsięwzięć racjonalizujących zużycie poszczególnych mediów energetycznych;
- już zaplanowanych i przewidywanych do realizacji inwestycji.

Szacunkową analizę tych zmian przedstawiono poniżej.

5.1. UWARUNKOWANIA I KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ORAZ PROGNOZA ZMIAN LUDNOŚCI MIASTA

5.1.1. PROGNOZA ZMIAN LUDNOŚCI BIAŁEGOSTOKU


W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Białegostoku”, uchwalonego w grudniu 2023 roku, zgodnie z punktem 9.6.1. w odniesieniu do roku 2030, do obliczeń przyjęto przewidywany stan ludności na terenie miasta Białegostoku na dzień 31 grudnia, na podstawie „Prognozy ludności gmin na lata 2017 – 2030” opracowanej przez Główny Urząd Statystyczny w 2017 roku.

Natomiast liczby osób zameldowanych na pobyt stały i czasowy w Białegostoku, w latach 2020 – 2024 (wg stanów na 31 grudnia), zgodnie z danymi udostępnionymi przez Departament Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta, przedstawiono w poniższej tabeli. Graficzną ilustrację tych danych stanowi rysunek 29.

Tabela 50. Zmiany ludności Białegostoku w latach 2020 - 2024

Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Liczba osób	277 748	274 574	273 148	270 636	268 085

Z powyższej tabeli wynika, że w latach 2020 – 2024 liczba zameldowanych mieszkańców Białegostoku zmalała o 9 663 osoby i malała średnio o około 2416 osób rocznie.

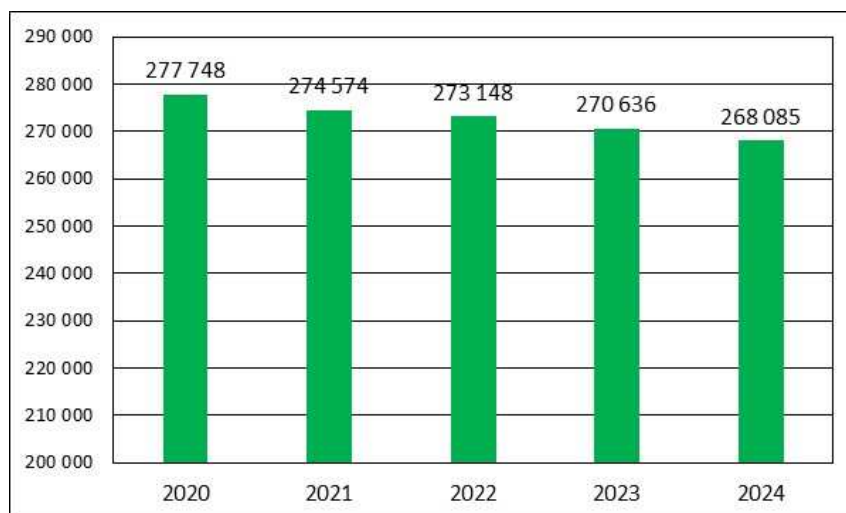

Rys. 29. Zmiany ludności miasta Białegostoku w latach 2020 - 2024

5.1.2. UWARUNKOWANIA I KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA

W opracowaniu przyjęto, zgodnie z wymaganiami Ustawy „Prawo energetyczne”, że rozwój miasta będzie przebiegał zgodnie z założeniami polityki przestrzennej, określonymi w obowiązującym „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Białegostoku” przyjętym Uchwałą Nr LXXVII/1079/23 Rady Miasta Białystok z dnia 18 grudnia 2023 roku. Mapy przedstawiające kierunki rozwoju infrastruktury technicznej, pochodzące z tego „Studium...”, zamieszczono w części graficznej niniejszego opracowania.

W powyższym opracowaniu określone zostały kierunki rozwoju infrastruktury technicznej miasta, które są następujące (cytat):

Rozdział 6. Kierunki rozwoju systemów infrastruktury technicznej

6.1. Cele rozwoju infrastruktury technicznej

Celem rozwoju systemów infrastruktury technicznej jest:

- 1) zaopatrzenie mieszkańców w wodę, energię i paliwa, odprowadzenie ścieków i wód opadowych, przesyłanie informacji i sygnałów oraz zagospodarowanie odpadów;
- 2) zmniejszenie intensywności oddziaływania wynikającego z koncentracji ludności, przemysłu, usług i systemów infrastruktury, urbanizacji terenów i eksploatacji zasobów środowiska naturalnego oraz ochrona tego środowiska.

6.2. Zasady rozwoju infrastruktury technicznej

Przyjmuje się następujące podstawowe zasady rozwoju infrastruktury technicznej:

1) dotyczące planowania systemów infrastruktury:

- a) planowanie poszczególnych etapów rozbudowy infrastruktury w dostosowaniu do przyjętych ogólnych zasad budowy i funkcjonowania systemów ogólnomiejskich,
- b) stosowanie efektywnych systemów o niskich kosztach inwestycyjnych i eksploatacyjnych, dostosowanie typów i parametrów sieci do przewidywanych potrzeb,
- c) dążenie do etapowania i koordynacji inwestycji,
- d) dostosowanie funkcji i rozwiązań technicznych do wymogów i potrzeb ochrony środowiska;

2) dotyczące lokalizacji infrastruktury:

- a) **na terenach przeznaczonych pod cele publiczne**, szczególnie w pasach drogowych dróg publicznych i na terenach przeznaczonych pod lokalizację infrastruktury należy dążyć do:
 - dostosowania rodzajów infrastruktury do przewidywanych potrzeb odbiorców w obszarze obsługiwanym przez tę infrastrukturę i zapewnienia możliwości lokalizacji wszystkich planowanych sieci,
 - ustalania i przestrzegania zasad rozmieszczenia sieci infrastruktury technicznej na terenach obejmowanych ustaleniami planów (tzw. rozrządu uzbrojenia),
 - dopuszczenia możliwości wprowadzania zmian w rozrządzie infrastruktury technicznej (np. w przypadku konieczności dostosowania przebiegu sieci do warunków lokalnych),
- b) **na terenach niepublicznych** należy dążyć do wyznaczenia korytarzy lub tras do prowadzenia magistralnych sieci infrastruktury ogólnomiejskiej;
- c) **na terenach o dużej gęstości sieci infrastruktury** należy dążyć do prowadzenia sieci telekomunikacyjnych w kanałach zbiorczych oraz przeanalizowania celowości budowy w niektórych rejonach miasta systemu zbiorczych kanałów służących do prowadzenia również innych sieci (np. elektrycznych i sanitarnych), w szczególności w ulicach, przy których zlokalizowana jest duża ilość budynków usługowych lub przemysłowych, i w których infrastruktura jest często uzupełniania lub modernizowana (np. w nowych centrach lub na terenie parku technologicznego);

3) dotyczące prowadzenia sieci pod względem wysokościowym (podziemnych lub nadziemnych):

- a) infrastrukturę techniczną należy prowadzić pod powierzchnią terenu – dotyczy to szczególnie potrzeby prowadzenia infrastruktury pod rzekami i ciekami (sieci infrastruktury prowadzone nad lustrem wody są

elementem szpecącym krajobraz i pogarszającym estetykę zabudowy, a przy wysokich stanach wód mogą utrudniać przepływ w rzece),

b) napowietrzne prowadzenie infrastruktury technicznej przewiduje się w przypadku:

- linii elektroenergetycznych 110 kV i wyższych napięć,
- budowli tymczasowych,
- braku stosowanych rozwiązań technicznych lub technologicznych umożliwiających realizację budowli podziemnych,
- gdy rachunek techniczno-ekonomiczny realizacji inwestycji wskazuje, że koszt realizacji budowli podziemnych znacznie przewyższy koszt budowli nad powierzchnią terenu, a realizacja inwestycji jest dopuszczalna ze względu na ochronę ład przestrzennego i krajobrazu,

c) przy prowadzeniu infrastruktury technicznej nad powierzchnią terenu należy przewidzieć wkomponowanie jej w otaczającą zabudowę, osłonięcie elementami małej architektury, zielenią lub prowadzenie przy wykorzystaniu jako osłon innych budowli, np. mostów (nie dotyczy to sieci elektroenergetycznych prowadzonych na słupach).

6.6. Zaopatrzenie w ciepło

6.6.1. Zasady zaopatrzenia w ciepło

Podstawowym źródłem zaopatrzenia w energię cieplną w postaci wody gorącej lub pary jest ogólnomiejski system ciepłowniczy (rysunek Studium Kierunki zagospodarowania przestrzennego – zaopatrzenie w ciepło). Dopuszcza się stosowanie indywidualnych i lokalnych źródeł ciepła – korzystających z energii odnawialnej, przetwarzających energię elektryczną, odzyskujących ciepło odpadowe z instalacji przemysłowych lub uzyskujących ciepło ze spalania paliw, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z przeznaczenia terenu i ochrony środowiska.

6.6.2. System zaopatrzenia w ciepło

Przewiduje się rozbudowę systemu zaopatrzenia w ciepło z uwzględnieniem następujących zasad:

- 1) system sieci ciepłowniczych rozbudowywany będzie na podstawie istniejącego układu sieci;
- 2) rozbudowę systemu sieci ciepłowniczych należy planować z uwzględnieniem przewidywanych potrzeb, z zachowaniem priorytetu dostarczenia ciepła do odbiorców na terenach intensywnej zabudowy lub obszarach o wysokich stężeniach zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego;
- 3) system sieci ciepłowniczych należy planować w układzie pierścieniowym z uwzględnieniem możliwości dywersyfikacji źródeł zasilania i możliwości zmian kierunków zasilania;
- 4) należy zmodernizować lub przebudować odcinki sieci o złym stanie technicznym lub posiadające izolację o niskiej sprawności;
- 5) należy uwzględnić możliwość budowy nowych źródeł ciepła zasilających odbiorców poprzez system ogólnomiejskich sieci ciepłowniczych;
- 6) należy dopuścić możliwość stosowania lokalnych źródeł ciepła wytwarzanego w wyniku odzyskiwania energii – solarnej, gruntowej, wodnej lub zawartej w innych nośnikach.

6.6.3. Źródła ciepła

Przyjmuje się zaopatrzenie w ciepło z ogólnomiejskiego systemu ciepłowniczego zasilanego z Elektrociepłowni Białystok, Ciepłowni Zachód oraz Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych.

Przewiduje się możliwość realizacji innych źródeł ciepła lub rozbudowy źródeł istniejących, tj.:

- 1) kotłowni zlokalizowanych poza zasięgiem ogólnomiejskiego systemu ciepłowniczego;
- 2) kotłowni zaopatrujących ogólnomiejski systemem ciepłowniczym, zlokalizowanych na terenach aktywności gospodarczej;
- 3) źródeł ciepła produkowanego w kogeneracji lub w wyniku odzyskiwania energii: odpadowej, solarnej i geotermalnej lub zawartej w innych nośnikach.

6.6.4. Ograniczenia związane z zaopatrzeniem w ciepło

Przewiduje się wprowadzenie następujących ograniczeń w zakresie zaopatrzenia w ciepło:

- 1) ograniczenie stosowania paliw stałych lub kotłów o wysokich wskaźnikach emisji zanieczyszczeń na terenach, na których występują przekroczenia dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń powietrza oraz stosowanie na całym obszarze miasta wytycznych wynikających z obowiązujących programów ochrony powietrza;
- 2) ograniczenie stosowania pomp ciepłych pobierających energię z gruntu i wód podziemnych w obszarze ochronnym Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 218;

3) ograniczenie lokalizacji lokalnych lub indywidualnych źródeł ciepła wykorzystujących paliwa stałe (w tym wykorzystujących paliwa odnawialne) na terenie, na którym istnieją techniczne warunki dostarczania ciepła z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej).

6.6.5. Powiązania systemu ciepłowniczego Białegostoku z gminami sąsiadującymi

Przewiduje się możliwość rozbudowy sieci ciepłowniczych w celu zaopatrzenia dużych odbiorców ciepła w sąsiednich gminach. Z ciepła z miejskich wodnych sieci ciepłowniczych korzystają w niewielkim zakresie odbiorcy na terenie Kleosina w gminie Juchnowiec Kościelny.

6.7. Zaopatrzenie w gaz

6.7.1. Zasady zaopatrzenia w gaz

Podstawowym źródłem zaopatrzenia w gaz jest ogólnomiejaska sieć gazowa zasilana gazem ziemnym z krajowego systemu gazowniczego za pomocą stacji redukcyjno-pomiarowych wysokiego ciśnienia i podwyższonego średniego ciśnienia (rysunek Studium Kierunki zagospodarowania przestrzennego – zaopatrzenie w gaz). Przewiduje się dopuszczenie stosowania innych paliw gazowych, pod warunkiem spełnienia wymogów w zakresie ich magazynowania, spalania oraz związanych z ochroną środowiska.

6.7.2. System zaopatrzenia w gaz

Planuje się rozbudowę systemu zaopatrzenia w gaz według następujących zasad:

- 1) system sieci gazowych będzie rozbudowywany na podstawie istniejącego układu sieci, z uwzględnieniem potrzeb w zakresie modernizacji lub przebudowy odcinków o złym stanie technicznym;
- 2) ze względu na ochronę powietrza należy dążyć do wymiany kotłowni opalanych paliwami stałymi na kotłownie gazowe, a w rozrządzie uzbrojenia, w pasach drogowych dróg publicznych należy przewidywać możliwość lokalizacji sieci gazowych;

6.7.3. Źródła gazu

Przewiduje się, że źródłem gazu dla odbiorców na terenie Białegostoku pozostaną gazociągi wysokiego ciśnienia zlokalizowane głównie poza granicami miasta. Odgałęzieniem od wyżej wymienionych gazociągów jest odcinek gazociągu wysokiego ciśnienia Dn 250 mm przebiegający od strony Grabówki przez osiedle Pieczurki do stacji redukcyjno-pomiarowej wysokiego ciśnienia na terenie zakładu gazowniczego przy ul. Zacisze. Ponieważ opisywany gazociąg zlokalizowany jest na terenach zabudowanych, przewiduje się potrzebę obniżenia ciśnienia gazu w tym gazociągu (z wysokiego ciśnienia na podwyższone lub średnie) i jego przebudowy w miejscach kolidujących z zagospodarowaniem terenu. Do czasu zmiany parametrów tego gazociągu lub jego przebudowy przyjmuje się utrzymanie dotychczasowych lokalizacji gazociągu i stacji redukcyjno-pomiarowej wysokiego ciśnienia. Omawiany gazociąg stanowi główne źródło zasilania sieci gazowych na terenie miasta. Mniejsze znaczenie ma zasilanie miejskich sieci gazowych ze stacji redukcyjnej wysokiego ciśnienia w rejonie wsi Stanisławowo.

Ze względu na potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, niezbędna jest większa dywersyfikacja źródeł zasilania poprzez zasilanie rozdzielczych sieci gazowych Białegostoku również od strony zachodniej. Aby to umożliwić, niezbędna jest budowa gazociągu wysokiego ciśnienia na odcinku od Turośni Dolnej do Choroszczy wzdłuż zachodniej obwodnicy miasta i stacji redukcyjnej wysokiego ciśnienia w rejonie Choroszczy Zambrowa do odgałęzienia w kierunku Wyszek oraz z Wyszek do Białegostoku. Dywersyfikacji zasilania służy również planowana budowa stacji regazyfikacji LNG na terenie Polskiej Spółki Gazownictwa przy ul. gen. S. Sosabowskiego, z której gaz wtłaczany byłby do sieci rozdzielczych zaopatrujących odbiorców na terenie miasta.

6.7.4. Ograniczenia związane z zaopatrzeniem w gaz

Przewiduje się następujące ograniczenia w zakresie zaopatrzenia w gaz:

- 1) zbiorniki na gaz należy lokalizować z uwzględnieniem ograniczeń związanych z zagospodarowaniem i funkcją terenów oraz sąsiedztwem budynków (pod względem zachowania warunków bezpieczeństwa i estetyki);
- 2) należy ograniczyć stosowanie wolnostojących zbiorników na terenach zabudowy mieszkaniowej.

6.7.5. Powiązania systemu zaopatrzenia w gaz Białegostoku z gminami sąsiadującymi

System gazowniczy Białegostoku jest powiązany z systemem sieci gazowych gmin sąsiednich.

Przewiduje się możliwość rozwoju istniejącego systemu powiązań i jego rozbudowę poprzez:

- 1) wykorzystanie zasilania gazociągów wysokiego ciśnienia zlokalizowanych wokół Białegostoku;

- 2) wykorzystanie istniejących i planowanych stacji redukcyjno-pomiarowych wysokiego ciśnienia zlokalizowanych w sąsiednich gminach: w Grabówce (gmina Supraśl), Stanisławowie (gmina Juchnowiec), Turośni Dolnej (gmina Turośń Kościelna) oraz planowanej stacji w pobliżu Choroszczy, zasilających sieci gazowe średniego ciśnienia na terenie Białegostoku i gmin sąsiednich;
- 3) rozbudowę systemu sieci gazowych średniego ciśnienia;
- 4) wykorzystanie zasilania z projektowanej w Białymstoku ze stacji regazyfikacji LNG.

6.8. Zaopatrzenie w energię elektryczną

Kierunki rozwoju systemu elektroenergetycznego Białegostoku zawierają zasady utrzymania, rozbudowy i modernizacji głównych elementów sieci wysokiego, średniego i niskiego napięcia oraz elementów źródłowych (rysunek Studium Kierunki zagospodarowania przestrzennego – zaopatrzenie w energię elektryczną). Istniejące linie napowietrzne wysokiego napięcia 110 kV, położone w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy i na terenach potencjalnie przeznaczonych pod zabudowę, wymagać mogą przebudowy, polegającej na zmianie trasy przebiegu odcinka linii napowietrznej WN lub zastąpienia jej odcinkiem linii kablowej WN. Niezbędne jest wprowadzanie ustaleń dotyczących stref technicznych linii wysokiego napięcia 110 kV w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z przepisami szczególnymi. Postulowane szerokości stref technicznych pod liniami wysokiego napięcia wynoszą dla linii WN 110 kV – 40 m – po 20 m od osi linii. W strefach technicznych należy wprowadzić odpowiednie ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenów.

6.8.1. Źródła zasilania

Głównymi źródłami zasilania miasta w energię elektryczną są:

- 1) stacja transformatorowo-rozdzielcza 400/110 kV GPZ-„NAREW”;
- 2) Elektrociepłownia Białystok;
- 3) stacja transformatorowo-rozdzielcza 220/110/15 kV GPZ-1 zasilana liniami 110 kV.

Poprawa bezpieczeństwa pracy krajowego systemu energetycznego na napięciu WN 400 kV, w tym zasilania stacji 400/110 kV GPZ-„NAREW” wymagać będzie realizacji inwestycji poza granicami miasta, w tym między innymi:

- 1) budowy na obszarze województwa podlaskiego linii WN 400 kV GPZ „NAREW” – GPZ w rejonie Łomży – Ostrołęka;
 - 2) budowy dwutorowej linii 400 kV z projektowanego GPZ w rejonie Łomży – GPZ Ełk – Alytus Litwa.
- Linie te wzmocnią niezawodność pracy stacji GPZ-„NAREW”, a w konsekwencji niezawodność pracy systemu WN miasta Białegostoku. Przewiduje się przebudowę linii WN 220 kV ROŚ – GPZ 1, na linię WN 400 kV i wprowadzenie jej do GPZ „NAREW” lub na linię wielotorową/wielonapięciową, której trasa będzie przebiegać częściowo po trasie linii 220 kV poza terenem miasta – rozbiórka, zdemontowana.
- Stosowanie innych dostępnych źródeł energii odnawialnej, takich, jak np. energia słoneczna, energia wiatru, przewiduje się na poziomie źródeł indywidualnych, o mocy poniżej 100 kW, na potrzeby własne, przy czym nie wyklucza się możliwości sprzedaży energii do sieci energetyki zawodowej.

6.8.2. System sieci wysokiego napięcia

Istniejąca sieć elektroenergetyczna pierścienia wokół miejskiego wysokiego napięcia WN miasta Białegostoku wymaga utrzymania w należytym stanie technicznym poprzez jej sukcesywną rozbudowę i modernizację.

System sieci wysokiego napięcia tworzą:

- 1) istniejące stacje transformatorowo-rozdzielcze 110/15 kV RPZ-3, RPZ-4, RPZ-5, RPZ-8, RPZ-9, RPZ-ECB, RPZ-Fasty, RPZ-6, RPZ-11 oraz stacji WN/SN GPZ-1;
 - 2) istniejące ciągi linii napowietrznych i kablowych 110 kV pierścienia wokół miejskiego, zasilające stacje transformatorowo-rozdzielcze 110/15 kV, wyprowadzone z GPZ- „NAREW” oraz linie napowietrzne 110 kV wyprowadzone z GPZ-1 i RPZ-ECB do stacji transformatorowo-rozdzielczych 110 kV terenowych: RPZ-Knyszyn, Łomża Jeżewo, Czarna Białostocka, Wasilków, Michałowo.
- Wzrost zapotrzebowania na moc w związku z rozwojem miasta i terenów sąsiednich oraz potrzeba zwiększenia niezawodności zasilania wymagać będzie, w zakresie sieci wysokiego napięcia WN, rozbudowy istniejącego układu.

Przewiduje się rozbudowę układu sieci wysokiego napięcia poprzez:

- 1) budowę stacji transformatorowo-rozdzielczych wewnętrznych 110/15 kV: RPZ – „Wyżyny” w rejonie ul. J. K. Kluka oraz RPZ- „Dojlidy Górne”;

2) budowę linii 110 kV napowietrznych GPZ-„NAREW” – RPZ-8 oraz RPZ-5 – GPZ-1, uzupełniających podstawowy układ linii 110 kV, tworzący podwójny pierścień wokół miejskiego systemu sieci 110 kV;

3) budowę następujących linii wysokiego napięcia 110 kV:

- a) linii kablowej 110 kV z linii RPZ-ECB - RPZ-Michałowo do zasilania RPZ-Wyżyny,
- b) linii kablowej 110 kV docelowo z linii GPZ-„NAREW” – RPZ-Choroszcz GPZ-1 do zasilania RPZ-6,
- c) linii 110 kV z linii GPZ-„NAREW” - RPZ-4 lub 9 do zasilania RPZ-„Dojlidy Górne”,
- d) budowa stacji 110/15 kV Przemysłowa,
- e) modernizacja stacji 110/15 kV RPZ-5 Białystok i RPZ-9 Białystok.

6.8.3. System sieci średniego i niskiego napięcia

Dostosowanie systemu elektroenergetycznego na napięciu SN 15 kV i NN 0,4 kV do potrzeb wynikających z rozwoju miasta oraz terenów podmiejskich przy zachowaniu standardów jakościowych i ilościowych dostarczanej energii elektrycznej wymagać będzie modernizacji i rozbudowy.

Przewiduje się rozbudowę układu sieci średniego i niskiego napięcia poprzez:

1) modernizację istniejących sieci SN i NN na osiedlach zabudowy mieszkaniowej w zakresie:

- a) wymiany stacji transformatorowych 15/0,4 kV napowietrznych na kontenerowe,
- b) przebudowy i zastąpienia linii napowietrznych 15 kV liniami kablowymi,
- c) modernizacji sieci napowietrznych niskiego napięcia i ich przebudowy na sieci kablowe lub kablo-
napowietrzne;

2) rozbudowę sieci SN i NN na terenach zabudowy istniejącej oraz przeznaczonych pod nową zabudowę w zakresie:

- a) budowy stacji transformatorowych 15/0,4 kV,
- b) linii kablowych średniego napięcia 15 kV,
- c) linii kablowych niskiego napięcia 0,4 kV ze złączami kablowymi,
- d) budowy w uzasadnionych przypadkach linii napowietrzno-kablowych niskiego napięcia;

3) rozbudowy sieci SN i NN pozwalającej na zasilanie odbiorców położonych na obszarach podmiejskich graniczących z miastem, przeznaczonych pod zabudowę;

4) budowę nowych ciągów linii kablowych średniego napięcia 15 kV m.in., ze stacji transformatorowo-rozdzielczych 110/15 kV RPZ-11-Strefa, RPZ-„Wyżyny”, RPZ-6, RPZ-„Dojlidy Górne”.

Racjonalne wykorzystanie przestrzeni w rozbudowie systemu elektroenergetycznego sieci SN i NN wymagać będzie:

1) koncentracji liniowych urządzeń z zastosowaniem najnowszych rozwiązań technicznych;

2) ograniczenia do koniecznego minimum budowy linii elektroenergetycznych SN napowietrznych na obszarze miasta, a w szczególności w obszarach:

- a) istniejących lub projektowanych terenach zieleni urządzonej,
- b) terenach położonych w strefach ochrony konserwatorskiej,
- c) planowanej zabudowy, zwłaszcza mieszkaniowej.

5.2. PRZEWIDYWANE ZMIANY ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA BUDOWNICTWA ISTNIEJĄCEGO

Zmiany zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla budownictwa istniejącego będą wynikały z zakresu realizacji przedsięwzięć modernizacyjnych, które opisano w punkcie 4 opracowania.

5.2.1. PRZEWIDYWANE ZMIANY ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO

W punkcie 4.1. opracowania opisano przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie energii cieplnej, których realizacja może przynieść określone efekty energetyczne. Zestawienie, możliwych do uzyskania, efektów energetycznych tych przedsięwzięć przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 51. Zbiorcze zestawienie, możliwych do uzyskania, efektów energetycznych przedsięwzięć modernizacyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	Redukcja zap. na moc cieplną [kW]	Redukcja zużycia energii cieplnej [GJ/rok]
1	2	3	4
1	Termomodernizacja budynków	179 658	1 458 794
2	Modernizacja sieci ciepłych	---	25 598
3	Modernizacja kotłowni węglowych	---	141 423
RAZEM		179 658	1 625 815

Z powyższych redukcji, zapotrzebowania na moc i energię cieplną, na istniejący system ciepłowniczy, będą przypadły:

- redukcja zużycia energii cieplnej z tytułu modernizacji sieci ciepłych - w 100 %;
- redukcja zapotrzebowania na moc cieplną i zużycia energii cieplnej z tytułu termomodernizacji budynków, które są podłączone do miejskiego systemu ciepłowniczego.

W celu wyznaczenia efektów energetycznych termomodernizacji budynków, które będą przypadły na system ciepłowniczy, przeprowadzono szczegółową analizę źródeł ciepła budynków poddanych termomodernizacji (według załącznika nr 7 w części IV opracowania). Wyniki tej analizy przedstawiono w poniższej tabeli.

W związku z powyższym, łączne efekty energetyczne przedsięwzięć modernizacyjnych, przypadające na system ciepłowniczy będą wynosiły:

- redukcja zapotrzebowania na moc cieplną: $\Delta Q_{co} = 179\,658\text{ kW}$;
- redukcja zapotrzebowania na energię cieplną: $\Delta E = 1\,378\,462\text{ GJ/rok}$.

Tabela 52. Podział efektów energetycznych termomodernizacji budynków na poszczególne źródła energii cieplnej

Lp.	Wyszczególnienie budynków	Całkowite efekty		Kotłownie gazowe		Inne kotłownie		Sieć ciepłna	
		ΔQ_{co} [kW]	ΔEco [GJ/rok]	ΔQ_{co} [kW]	ΔEco [GJ/rok]	ΔQ_{co} [kW]	ΔEco [GJ/rok]	ΔQ_{co} [kW]	ΔEco [GJ/rok]
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
1	Urzędy i Instytucje	14 688	115 212	1 892	14 840	752	5 897	12 045	94 475
2	Służba Zdrowia	10 177	79 824	1 273	9 987	81	634	8 823	69 203
3	Oświata	36 117	283 295	834	6 541	172	1 349	35 111	275 406
4	Handel i usługi	13 139	94 620	3 578	25 768	655	4 720	8 905	64 132
5	Parafie	1 571	12 324	1 083	8 493	63	493	426	3 338
6	Pozostałe	4 061	31 855	1 315	10 316	0	0	2 746	21 539
7	Bud. Wielorodzinne	99 905	841 664	2 005	16 893	0	0	97 900	824 771
	Razem	179 658	1 458 794	11 980	92 837	1 723	13 093	165 955	1 352 864

5.2.2. PRZEWIDYWANE ZMIANY ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

Przy założeniu docelowej realizacji wszystkich przedsięwzięć modernizacyjnych (opisanych w punkcie 4.2 opracowania), możliwe do uzyskania obniżenie obecnego zużycia energii elektrycznej będzie wynosiło:

około 35 436 MWh/rok.

5.2.3. PRZEWIDYWANE ZMIANY ZAPOTRZEBOWANIA NA PALIWA GAZOWE

Przy założeniu docelowej realizacji wszystkich przedsięwzięć modernizacyjnych (opisanych w punkcie 4.3 opracowania), możliwe do uzyskania obniżenie obecnego zużycia gazu ziemnego będzie wynosiło:

około 3 485 tys. m³/rok.

Natomiast w wyniku modernizacji kotłowni węglowych w budownictwie jednorodinnym, przy założeniu że w 70 % będą one zastąpione kotłowniami gazowymi, nastąpi poniższy przyrost zużycia gazu ziemnego:

$$\Delta B = \frac{\Delta E_{co}}{Q_i} = \frac{0,7 \cdot 141\,423}{36} \cong 2\,750 \text{ tys. m}^3/\text{rok}$$

gdzie:

ΔE_{co} = 141 423 GJ/rok – efekt energetyczny modernizacji kotłowni węglowych (według tabeli 51 opracowania) jako redukcja zużycia końcowej energii cieplnej;

Q_i = 36 MJ/m³ – wartość opałowa gazu ziemnego, wysokometanowego (wg KOBIZE);

Podsumowując powyższe zmiany zapotrzebowania na paliwa gazowe, wynikające z realizacji analizowanych przedsięwzięć modernizacyjnych, można stwierdzić, że w ostatecznym rozrachunku będzie występowała redukcja zapotrzebowania na gaz ziemny wynosząca:

$$\Delta B = 2\,750 - 3\,485 = -735 \text{ tys. m}^3/\text{rok}$$

5.3. PRZEWIDYWANE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA BUDOWNICTWA PERSPEKTYWICZNEGO

W punkcie tym określone zostaną zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną oraz na paliwa gazowe dla już zaplanowanych obiektów do wykonania przez inwestorów oraz dla budownictwa perspektywicznego określonego w obowiązującym „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Białegostoku” uchwalonym w grudniu 2023 roku..

5.3.1. BUDOWNICTWO PERSPEKTYWICZNE

5.3.1.1. Planowane do wykonania obiekty kubaturowe

Szczegółowe dane dotyczące obiektów, które posiadają zawarte z ENEA Ciepło sp. z o.o. umowy przyłączeniowe do miejskiego systemu ciepłowniczego do realizacji w latach 2025 – 2030 ze względu na ich ilość umieszczono w załączniku nr 6 w części IV niniejszego opracowania. Zbiorcze zestawienie tych obiektów przedstawiono w tabeli 53. Natomiast w tabeli 54 zamieszczono obiekty, które są planowane do wykonania w najbliższych latach i zostały one zgłoszone przez inwestorów w przeprowadzonych ankietach.

Tabela 53. Zbiorcze zestawienie obiektów kubaturowych posiadających umowy przyłączeniowe do miejskiego systemu ciepłowniczego na lata 2025 - 2028

Lp.	Planowany rok podłączenia	Ilość umów [szt.]	Całkowita moc zamówiona [MW]	Szacunkowa kubatura [m ³]	Szacunkowa pow. użytkowa [m ²]
1	2	3	4	5	6
1	2025	68	28 226,5	2 603 110,6	644 734
2	2026	35	12 748,9	1 175 731,9	293 933
3	2027	6	2 877,9	265 406,3	66 351
4	2028	1	466,0	42 975,6	10 744
Razem		110	44 319,3	4 087 224,3	1 015 762

Uwaga: w związku z tym, że udostępnione dane dotyczące umów przyłączeniowych posiadały tylko całkowitą moc zamówioną przez nowych odbiorców to do dalszych analiz konieczne było oszacowanie kubatur i powierzchni użytkowych tych budynków. Obliczenia te wykonano dla poniższych założeń:

- zapotrzebowanie na moc cieplną do ogrzewania i wentylacji stanowi 83 % całkowitej mocy zamówionej (Q_z);
- kubaturowy współczynnik zapotrzebowania na moc cieplną do ogrzewania i wentylacji dla nowych budynków wynosi $q_v = 9 \text{ W/m}^3$;
- średnia wysokość kondygnacji (w świetle stropów) wynosi $H = 3,0 \text{ m}$.

Tabela 54. Zbiorcze zestawienie planowanych do wykonania obiektów kubaturowych, które zgłosili inwestorzy w ankietach

Lp.	Adres inwestycji	Inwestor i planowany obiekt	Kubatura [m ³]	Pow. użytkowa [m ²]
1	2	3	4	5
Plany inwestycyjne Urzędu Miejskiego w Białymstoku na rok 2025 i kolejne lata (według danych Departamentu Inwestycji)				
1	ul. Warmińska 5	Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 28	8 679,52	1 343,34
2	ul. Kawaleryjska	Budowa żłobka miejskiego	12 528,07	1 873,85
3	ul. Depowa	Budowa żłobka miejskiego	12 500,0	1 800,00
4	ul. Hotelowa	Budowa Centrum Zarządzania Kryzysowego	15 000,0	3 750,00
5	ul. Częstochowska 6A	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4	10 000,0	2 500,00
6	ul. Dobra 1/1	Rozbudowa budynku na potrzeby przedszkola	8 000,0	2 000,00
7	ul. Wierzbowa 7	Budowa sali gimnastycznej przy VII LO	14 505,83	1 716,33
8	ul. Świętojańska 1	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2	14 500,0	1 700,00
9	ul. Konopnickiej 3	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego	14 500,0	1 700,00
10	ul. Strażacka 25	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1	14 500,0	1 700,00
11	ul. Stołeczna 6	Budowa sali gimnastycznej przy X LO	14 500,0	1 700,00
12	ul. Leśna 30	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 20	14 500,0	1 700,00
13	ul. Gdańska 23/1	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3	14 500,0	1 700,00
14	ul. Antoniu Fabryczny 40	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Zawodowych nr 5	14 500,0	1 700,00
15	ul. Żurawia 12	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 31	14 500,0	1 700,00
16	Al. 1000-lecia P.P.14	Budowa Centrum Sportowego Tysiąclecia	6 375,8	797,02
17	ul. Zwycięstwa 28	Modernizacja budynku Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego	14 079,0	2 228,20
18	ul. J. K. Branickiego 3	Modernizacja budynku na potrzeby Domu Kultury Śródmieście	12 338,0	1 799,19
Plany inwestycyjne BOSiR				
1	ul. Dolna	Budowa budynku Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego na os. Zawady	4 286,0	952,44
1	2	3	4	5

2	ul. Plażowa	Rozbudowa budynku Saunarium OSW „Dojlidy”	335,6	92,20
3	ul. Plażowa	Budowa budynku przebieralni przy boisku OSW „Dojlidy”	1 265,0	233,31
Plany inwestycyjne Zarządu Mienia Komunalnego				
1	ul. Kijowska 3	Przebudowa budynków w 2025 roku	2 106,0	702,00
2	ul. Suchowolca 25		617,0	205,67
3	ul. Suchowolca 25A		716,0	238,67
4	ul. Suchowolca 25E	Przebudowa budynków w 2026 roku	691,0	230,33
5	ul. Suchowolca 25G		711,0	237,00
6	Lotnisko Krywlany	Budowa hangaru z częścią biurową w 2026 roku	30 696,0	5116,00
7	ul. Nowowarszawska 32 i 32/1	Przebudowa budynków w 2027 roku	515,0	171,67
8	ul. Sobieskiego 22	Przebudowa budynku w 2027 roku	10 941,0	3 647,00
9	ul. Suchowolca 6	Przebudowa budynku w 2027 roku	48 828,0	16 276
10	ul. Ciołkowskiego	Budowa budynku administracyjnego na Targowisku Miejskim w roku 2027	2 667,0	889,00
11	ul. Absolwentów	Budowa mieszkalnego budynku B w roku 2027	27 816,0	9 272,00
12	ul. Absolwentów	Budowa mieszkalnego budynku C w roku 2028	40 914,0	13 638,00
13	ul. Dojnowska 80A	Przebudowa budynku w 2028 roku	8 539,0	2 846,33
14	ul. Dojnowska 80B	Przebudowa budynku w 2028 roku	8 136,0	2712,00
15	ul. Letnia 1/1	Przebudowa budynku w 2028 roku	10 000,0	3 333,33
16	ul. Suchowolca 25	Przebudowa budynków w 2028 roku	614,0	204,67
17	ul. Suchowolca 25A		634,0	211,33
Plany inwestycyjne Starostwa Powiatowego				
1	ul. Wiewiórcza/ Niedźwiedzia	Budowa nowego budynku w 2026 roku	20 372,0	3 631,9
Plany inwestycyjne Białostockiego Centrum Onkologii				
1	ul. Ogrodowa 23	Budowa łącznika w 2026 roku	355,0	118,33
2	ul. Warszawska 18	Budowa nowego budynku w 2027 - 2028 roku	27 000,0	6 600,00
3	ul. Ogrodowa 23	Budowa części niskiej w 2028 roku	7 659,0	2 553,00
Plany inwestycyjne Dziecięcego Szpitala Klinicznego				
1	ul. Waszyngtona 17	Budowa przychodni specjalistycznej w 2027 roku	30 917,0	4 862,00
Plany inwestycyjne SP ZOZ MSWiA				
1	ul. Fabryczna 27	Budowa budynku B w roku 2026	66 770,0	23 108,00
2		Budowa budynku D w roku 2026	145 000,0	59 790,00
1	2	3	4	5

Plany inwestycyjne Uniwersytetu w Białymstoku				
1	ul. Ciołkowskiego	Budowa budynku Wydziału Nauk Humanistycznych w roku 2026	52 022,0	9 744,00
2	ul. Ciołkowskiego	Budowa budynku Wydziału Nauk Społecznych w roku 2028	47 216,0	10 843,00
3	ul. Ciołkowskiego	Budowa Domu Studenta w roku 2030	55 000,0	15 835,00
4	ul. Ciołkowskiego	Budowa budynku Wydziału Prawa w roku 2030	40 000,0	8 000,00
Plany inwestycyjne PSS „Społem”				
1	ul. Dywizjonu 303	Budowa Centrum przechowywania i dystrybucji w 2026 roku	74 285,11	7 323,11

Uwaga: pismem pochyłym zaznaczono wartości oszacowane przez autorów opracowania ze względu na brak tych danych w ankietach i materiałach źródłowych.

5.3.1.2. Budownictwo perspektywiczne według „Studium ...”

W punkcie 9.6.1.1 o nazwie „Szacunek potrzeb mieszkaniowych” w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Białegostoku”, uchwalonym w grudniu 2023 r., bardzo szczegółowo określono perspektywiczne zapotrzebowanie na obiekty pełniące określone funkcje użytkowe. Dane te przedstawia poniższa tabela.

Tabela 55. Prognozowane zapotrzebowanie na budownictwo perspektywiczne wg „Studium ...”

Lp.	Przeznaczenie budynków	Planowana ilość obiektów	Planowany okres realizacji	Planowana pow. użytkowa [m ²]
1	2	3	4	5
1	Bud. mieszkalne, wielorodzinne	22 750 mieszkania po 77 m ² p. u.	2022-30	1 751 000
2	Bud. mieszkalne, jednorodzinne	5 000 bud. po 180 m ² p. u.	2022-30	900 000
3	Żłobki Samorządowe	4 bud. po 1 500 m ² p. u.	2022-30	6 000
4	Przedszkola Samorządowe	3 bud. po 2 000 m ² p. u.	2022-30	6 000
5	Samorządowe Szkoły Podstawowe	1 bud. po 4 000 m ² p. u.	2022-30	4 000
6	Samorządowe Szkoły Ponadpodstawowe	2 bud. po 4 000 m ² p. u.	2022-30	8 000
7	Usługi zdrowia	42 bud. po ok. 273,8 m ² p. u.	2022-30	11 500
8	Opieka społeczna	5 bud. po 3 000 m ² p. u. 2 bud. po 1 000 m ² p. u.	2022-30	15 000 2 000
9	Usługi kultury	Łącznie o pow. 10 500 m ² p. u.	2022-30	10 500
10	Administracja i bezpieczeństwo publiczne		2022-30	
	a). Siedziba UM w Dojlidach	1 bud. o pow. 8 300 m ² p. u.		8 300
	b). JRG ul. Plażowa	1 bud. o pow. 8 100 m ² p. u.		8 100
	c). mniejsze inwestycje	Brak danych	2022-30	40 000
1	2	3	4	5

	Usługi i sport		2022-30	
11	a). Hala widowiskowo – sportowa przy ul. Ciołkowskiego	1 bud. o pow. 55 000 m ² p. u.		55 000
	b). infrastruktura przy boiskach	Brak danych	2022-30	3 000
12	Targowiska	Pow. sprzedaży	2022-30	58 300
13	Zabudowa handlowo - usługowa	Brak danych	2022-30	1 795 000
14	Zabudowa przemysłowa	Brak danych	2022-30	965 000
Razem			---	5 646 700

W przypadku budownictwa mieszkaniowego wielo- i jednorodzinnego przyjęto dane określone dla I wariantu, który został wskazany przez autorów „Studium ...” jako optymalny.

W związku z tym, że występują różnice pomiędzy planowanymi okresami realizacji budownictwa perspektywicznego przyjętymi w „Studium ...” (lata 2022 – 2030 - kolumna 4 w tabeli 55) oraz okresem objętym przez niniejsze opracowanie (tj. od końca 2024 roku do 2030 roku) konieczne było, do dalszych analiz, skorygowanie planowanych do wybudowania powierzchni użytkowych poszczególnych typów obiektów. Obliczenia te przedstawiono w tabeli 56. Natomiast dla docelowych analiz, w skorygowanych powierzchniach użytkowych poszczególnych rodzajów budownictwa, uwzględniono powierzchnie użytkowe:

- już wykonanych obiektów w latach 2022 – 2024 (włącznie);
- zaplanowanych do wykonania obiektów w latach 2025 – 2030 (zgodnie z danymi przedstawionymi w tabeli 54 – według przeprowadzonych ankiet);
- obiektów, dla których zawarto wstępne umowy przyłączeniowe do miejskiego systemu ciepłowniczego, których wykazy na lata 2025 – 2028 zamieszczono w załączniku nr 6 w części IV opracowania.

Wyniki powyższej korekty łącznych powierzchni użytkowych budownictwa perspektywicznego przedstawiono w tabeli 57.

Tabela 56. Korekta planowanej, wg „Studium ...”, powierzchni użytkowej poszczególnego budownictwa perspektywicznego ze względu na zmianę analizowanego okresu realizacji

Lp.	Przeznaczenie budynków	Planowana pow. użytkowa [m ²]	Planowany okres	Ilość lat	Roczny przyrost pow. [m ² /rok]	Rozpatrywany okres	Ilość lat	Planowana pow. uż. po korekcie lat [m ²]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Bud. mieszkalne, wielorodzinne	1 751 000	2022-30	9	194 556	2025-30	6	1 167 333
2	Bud. mieszkalne, jednorodzinne	900 000	2022-30	9	100 000	2025-30	6	600 000
3	Żłobki Samorządowe	6 000	2022-30	9	---	2025-30	6	6 000
4	Przedszkola Samorządowe	6 000	2022-30	9	---	2025-30	6	6 000
5	Samorządowe Szkoły Podstawowe	4 000	2022-30	9	---	2025-30	6	4 000
6	Samorządowe Szkoły Ponadpodstawowe	8 000	2022-30	9	---	2025-30	6	8 000
7	Usługi zdrowia	11 500	2022-30	9	1 278	2025-30	6	7 667
8	Opieka społeczna	17 000	2022-30	9	1 889	2025-30	6	11 333
9	Usługi kultury	10 500	2022-30	9	1 167	2025-30	6	7 000
10	Administracja i bezpieczeństwo publ.							
	a) siedziba UM	8 300	---	1	8 300	---	1	8 300
	b) JRG ul. Płażowa	8 100	---	1	8 100	---	1	8 100
	c) mniejsze inwestycje	40 000	2022-30	9	4 444	2025-30	6	26 667
11	Usługi i sport							
	a) hala widowiskowo - sportowa	55 000	---	1	55 000	---	1	55 000
	b) infrastruktura towarzysząca przy nowych boiskach	3 000	2022-30	9	333	2025-30	6	2 000
12	Targowiska	58 300	2022-30	9	6 478	2025-30	6	38 867
13	Zabudowa handlowo - usługowa	1 795 000	2022-30	9	199 444	2025-30	6	1 196 667
14	Zabudowa przemysłowa	965 000	2022-30	9	107 222	2025-30	6	643 333
	RAZEM	5 646 700	---	---	---	---	---	3 796 267

Tabela 57. Korekta planowanej, wg „Studium ...”, powierzchni użytkowej poszczególnego budownictwa perspektywicznego ze względu na już wykonane oraz zaplanowane do realizacji obiekty

Lp.	Przeznaczenie budynków	Planowana pow. uż. po korekcie lat [m ²]	Pow. uż. wykonanych obiektów w latach 2022-24 [m ²]	Pow. uż. nowych obiektów (wg ankiet) [m ²]	Pow. uż. nowych obiektów (wg umów) [m ²]	Pozostała pow. uż. po korektach [m ²]
1	2	3	4	5	6	7
1	Bud. mieszkalne, wielorodzinne	1 167 333	455 053	54 815	969 448	0
2	Bud. mieszkalne, jednorodzinne	600 000	33 684	0	0	566 316
3	Żłobki Samorządowe	6 000	0	3674	0	6 000
4	Przedszkola Samorządowe	6 000	0	2000	0	6 000
5	Samorządowe Szkoły Podstawowe	4 000	4 253	10 643	0	0
6	Samorządowe Szkoły Ponadpodstawowe	8 000	14 103	52 938	11 334	0
7	Usługi zdrowia	7 667	13 866	97 031	12 837	0
8	Opieka społeczna	11 333	1 425	0	0	9 908
9	Usługi kultury	7 000	0	1 799	0	5 201
10	Administracja i bezpieczeństwo publ.					
	a) siedziba UM	8 300	0	0	0	8 300
	b) JRG ul. Plażowa	8 100	0	0	0	8 100
	c) mniejsze inwestycje	26 667	10 241	7 381	2 605	6 440
	Usługi i sport			0		
11	a) hala widowiskowo - sportowa	55 000	0	0	0	55 000
	b) infrastruktura towarzysząca przy boiskach	2 000	0	4 303	0	2 000
12	Targowiska	38 867	0	0	0	38 867
13	Zabudowa handlowo - usługowa	1 196 667	86 924	12 439	9 868	1 087 436
14	Zabudowa przemysłowa	643 333	19 104	0	0	624 230
	RAZEM	3 796 267	638 653	247 023	1 006 092	1 904 498

5.3.2. PRZEWIDYWANE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO

Przewidywane zapotrzebowania na moc i energię cieplną, dla zgłoszonych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz perspektywicznego budownictwa, z uwzględnieniem podanych i założonych okresów ich realizacji przedstawiono w poniższych tabelach.

Wyznaczenie zapotrzebowania na moc i energię cieplną na cele c.o. i c.w.u., dla analizowanych obiektów, określono na podstawie zależności i danych wyjściowych opisanych w punkcie 3.2.1. opracowania oraz dla przyjętych kubaturowych wskaźników zapotrzebowani na moc cieplną:

- wskaźnik zapotrzebowania na moc cieplną dla ogrzewania: $q_{co} = 9,0 \text{ W/m}^3$;
- wskaźnik zapotrzebowania na moc cieplną dla c.w.u.: $q_{cwu} = 1,5 \text{ W/m}^3$.

W przypadku danych ENEA Ciepło sp. z o.o. określających łączne zapotrzebowanie na moc cieplną (w umowie przyłączeniowej) dla danego budynku przyjmowano, że 27 % tej wartości stanowi średnie zapotrzebowanie na moc cieplną na cele c.w.u. a reszta przypada na cele c.o. i wentylację. Wyniki tych obliczeń, dla danych z umów przyłączeniowych, przedstawiono w tabeli 58.

Tabela 58. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię cieplną dla budynków posiadających umowy przyłączeniowe do miejskiego systemu ciepłowniczego

Lp.	Planowany rok podłączenia	Całkowita moc zamówiona [MW]	Szacunkowe zużycie energii cieplnej [GJ/rok]		
			Dla c.o.	Dla c.w.u.	Razem
1	2	3	4	5	6
1	2025	28 226,5	197 377	144 204	341 581
2	2026	12 748,9	89 148	65 132	154 280
3	2027	2 877,9	20 124	14 703	34 827
4	2028	466,0	3 259	2 381	5 640
Razem		44 319,3	309 907	226 420	536 328

Zapotrzebowanie na moc i energię cieplną na cele c.o. i c.w.u., dla planowanych obiektów, które zostały zgłoszone w ankietach lub przez inwestorów, przedstawione w tabeli 59. W tabeli tej dokonano również podziału realizacji danych obiektów na lata ich wykonania zgodnie z udostępnionymi danymi. Natomiast przy braku tych danych autorzy opracowania sami założyli te lata starając się rozłożyć równomiernie terminy ich realizacji w okresie 2025 – 2030.

Zapotrzebowanie na moc i energię cieplną na cele c.o. i c.w.u. dla obiektów, które po korektach (zgodnie z tabelą 57) powinny zostać zrealizowane zgodnie z założeniami „Studium ...”, przedstawiono w tabeli 60.

Tabela 59. Szacunkowe zapotrzebowanie na moc i energię cieplną dla obiektów planowanych do realizacji zgodnie z danymi zamieszczonymi w ankietach lub zgłoszonych przez inwestorów

Lp.	Adres inwestycji	Inwestor i planowany obiekt	Kubatura [m ³]	Pow. użytkowa [m ²]	Szac. zap. na moc cieplną dla c.o. [kW]	Szac. zap. na moc cieplną dla c.w.u. [kW]	Suma szac. zap. na moc cieplną [kW]	Szac. zap. na energię cieplną dla c.o. [GJ/rok]	Szac. zap. na energię cieplną dla c.w.u. [GJ/rok]	Suma szac. zap. na energię cieplną [GJ/rok]	Rodzaj źródła ciepła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Inwestycje zaplanowane na 2025 rok											
1	ul. Warmińska 5	Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 28 (UM)	8 679,52	1 343,34	78,1	13,0	91,1	658,1	246,3	904,5	W
2	ul. Kawaleryjska	Budowa żłobka miejskiego (UM)	12 528,07	1 873,85	112,8	18,8	131,5	949,9	355,6	1305,5	W
3	ul. Kijowska 3	Przebudowa budynków (ZMK)	2 106,00	702,00	19,0	3,2	22,1	159,7	59,8	219,5	W
4	ul. Suchowolca 25		617,00	205,67	5,6	0,9	6,5	46,8	17,5	64,3	KG
5	ul. Suchowolca 25A		716,00	238,67	6,4	1,1	7,5	54,3	20,3	74,6	KG
Razem			24 646,59	4 363,53	221,8	37,0	258,8	1 868,8	699,5	2 568,3	
Inwestycje zaplanowane na 2026 rok											
1	ul. Suchowolca 25E	Przebudowa budynków (ZMK)	691,00	230,33	6,2	1,0	7,3	52,4	19,6	72,0	KG
2	ul. Suchowolca 25G		711,00	237,00	6,4	1,1	7,5	53,9	20,2	74,1	KG
3	ul. Wiewiórcza/ Niedźwiedzia	Budowa nowego budynku (Starostwo Powiatowe)	20 372,00	3 631,90	183,3	30,6	213,9	1 544,7	578,2	2 122,9	W
4	ul. Ogródowa 23	Budowa łącznika (BCO)	355,00	118,33	3,2	0,5	3,7	26,9	10,1	37,0	W
5	ul. Fabryczna 27	Budowa budynku B (SP ZOZ MSWiA)	66 770,00	23 108,00	600,9	100,2	701,1	5 062,7	1 895,1	6 957,8	W
6		Budowa budynku D (SP ZOZ MSWiA)	145 000,00	59 790,00	1305,0	217,5	1 522,5	10 994,4	4 115,4	15 109,8	W
7	ul. Ciołkowskiego	Budowa budynku Wydziału Nauk Humanistycznych (UwB)	52 022,00	9 744,00	468,2	78,0	546,2	3 944,5	1 476,5	5 421,0	W
8	ul. Dywizjonu 303	Budowa Centrum przechowywania i dystrybucji (PSS Spółem)	74 285,11	7 323,11	668,6	111,4	780,0	5 632,5	2 108,4	7 740,9	W
9	Lotnisko Krywlany	Budowa hangaru z częścią biurową (UM)	30 696,00	5 116,00	276,3	46,0	322,3	2 327,5	871,2	3 198,7	W
10	ul. Hotelowa	Budowa Centrum Zarządzania Kryzysowego (UM)	15 000,00	3 750,00	135,0	22,5	157,5	1 137,4	425,7	1 563,1	KG
11	ul. Depowa	Budowa żłobka miejskiego (UM)	12 500,00	1 800,00	112,5	18,8	131,3	947,8	354,8	1 302,6	W
12	ul. Częstochowska 6A	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 (UM)	10 000,00	2 500,00	90,0	15,0	105,0	758,2	283,8	1 042,1	W
13	ul. Dobra 1/1	Rozbudowa budynku na potrzeby przedszkola (UM)	8 000,00	2 000,00	72,0	12,0	84,0	606,6	227,1	833,6	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	ul. Zwycięstwa 28	Modernizacja budynku Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego (UM)	14 079,00	2 228,20	126,7	21,1	147,8	1 067,5	399,6	1 467,1	W
15	Al. 1000-lecia P.P.14	Budowa Centrum Sportowego Tysiąclecia (UM)	6 375,80	797,02	57,4	9,6	66,9	483,4	181,0	664,4	W
	Razem		456 856,91	122 373,89	4 111,71	685,3	4 797,0	34 640,4	12 966,7	47 607,1	
Investycje zaplanowane na 2027 rok											
1	ul. Strażacka 25	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 (UM)	14 500,00	1 700,00	130,5	21,8	152,3	1 099,4	411,5	1 511,0	W
2	ul. Leśna 30	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 20 (UM)	14 500,00	1 700,00	130,5	21,8	152,3	1 099,4	411,5	1 511,0	W
3	ul. Gdańska 23/1	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 (UM)	14 500,00	1 700,00	130,5	21,8	152,3	1 099,4	411,5	1 511,0	W
4	ul. Żurawia 12	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 31 (UM)	14 500,00	1 700,00	130,5	21,8	152,3	1 099,4	411,5	1 511,0	W
5	ul. J. K. Branickiego 3	Modernizacja budynku na potrzeby Domu Kultury Śródmieście (UM)	12 338,00	1 799,19	111,0	18,5	129,5	935,5	350,2	1 285,7	W
6	ul. Wierzbowa 7	Budowa sali gimnastycznej przy VII LO (UM)	14 505,83	1 716,33	130,6	21,8	152,3	1 099,9	411,7	1 511,6	W
7	ul. Świętojańska 1	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 (UM)	14 500,00	1 700,00	130,5	21,8	152,3	1 099,4	411,5	1 511,0	W
8	ul. Dolna	Budowa budynku Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego na os. Zawady (BOSiR)	4 286,00	952,44	38,6	6,4	45,0	325,0	121,6	446,6	EL
9	ul. Płazowa	Rozbudowa budynku Saunarium OSW „Dojlidy” (BOSiR)	335,60	92,20	3,0	0,5	3,5	25,4	9,5	35,0	EL
10	ul. Płazowa	Budowa budynku przebieiralni przy boisku OSW „Dojlidy”	1 265,00	233,31	11,4	1,9	13,3	95,9	35,9	131,8	EL
11	ul. Nowowarszawska 32 i 32/1	Przebudowa budynków (ZMK)	515,00	171,67	4,6	0,8	5,4	39,0	14,6	53,7	W
					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
12	ul. Sobieskiego 22	Przebudowa budynku (ZMK)	10 941,00	3 647,00	98,5	16,4	114,9	829,6	310,5	1 140,1	W
13	ul. Suchowolca 6	Przebudowa budynku (ZMK)	48 828,00	16 276,00	439,5	73,2	512,7	3 702,3	1 385,9	5 088,2	KG
14	ul. Ciolkowskiego	Budowa budynku administracyjnego na Targowisku Miejskim (ZMK)	2 667,00	889,00	24,0	4,0	28,0	202,2	75,7	277,9	W
15	ul. Absolutów	Budowa mieszkalnego budynku B (ZMK)	27 816,00	9 272,00	250,3	41,7	292,1	2 109,1	789,5	2 898,6	W
16	ul. Waszyngtona 17	Budowa przychodni specjalistycznej (Dziecięcy Szpital Kliniczny)	30 917,00	4 862,00	278,3	46,4	324,6	2 344,2	877,5	3 221,7	W
	Razem		226 914,43	46 611,95	2 042,2	340,4	2 382,6	17 205,4	6 440,4	23 645,8	
Investycje zaplanowane na 2028 rok											
1	ul. Konopnickiej 3	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego (UM)	14 500,00	1 700,00	130,5	21,8	152,3	1 099,4	411,5	1 511,0	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	ul. Stoleczna 6	Budowa sali gimnastycznej przy X LO (UM)	14 500,00	1 700,00	130,5	21,8	152,3	1 099,4	411,5	1 511,0	W
3	ul. Antoniu Fabryczny 40	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Zawodowych nr 5 (UM)	14 500,00	1 700,00	130,5	21,8	152,3	1 099,4	411,5	1 511,0	W
4	ul. Absolutów	Budowa mieszkalnego budynku C (ZMK)	40 914,00	13 638,00	368,2	61,4	429,6	3 102,2	1 161,2	4 263,5	W
5	ul. Dojnowska 80A	Przebudowa budynku (ZMK)	8 539,00	2 846,33	76,9	12,8	89,7	647,5	242,4	889,8	W
6	ul. Dojnowska 80B	Przebudowa budynku (ZMK)	8 136,00	2 712,00	73,2	12,2	85,4	616,9	230,9	847,8	W
7	ul. Letnia 1/1	Przebudowa budynku (ZMK)	10 000,00	3 333,33	90,0	15,0	105,0	758,2	283,8	1 042,1	W
8	ul. Suchowolca 25	Przebudowa budynków (ZMK)	614,00	204,67	5,5	0,9	6,4	46,6	17,4	64,0	KG
9	ul. Suchowolca 25A		634,00	211,33	5,7	1,0	6,7	48,1	18,0	66,1	KG
10	ul. Warszawska 18	Budowa nowego budynku (BCO)	27 000,00	6 600,00	243,0	40,5	283,5	2 047,2	766,3	2 813,6	W
11	ul. Ogródowa 23	Budowa części niskiej (BCO)	7 659,00	2 553,00	68,9	11,5	80,4	580,7	217,4	798,1	W
12	ul. Ciołkowskiego	Budowa budynku Wydziału Nauk Społecznych (UwB)	47 216,00	10 843,00	424,9	70,8	495,8	3 580,1	1 340,1	4 920,2	PC
Razem			194 212,00	48 041,66	1 747,9	291,3	2 039,2	14 725,8	5 512,2	20 238,0	
Investycje zaplanowane na 2030 rok											
1	ul. Ciołkowskiego	Budowa Domu Studenta (UwB)	55 000,00	15 835,00	495,0	82,5	577,5	4 170,3	1 561,0	5 731,3	PC
2	ul. Ciołkowskiego	Budowa budynku Wydziału Prawa (UwB)	40 000,00	8 000,00	360,0	60,0	420,0	3 032,9	1 135,3	4 168,2	PC
Razem			95 000,00	23 835,00	855,0	142,5	997,5	7 203,2	2 696,3	9 899,5	

Uwaga: symbole w kolumnie 12 oznaczają: W – węzeł ciepły, KG – kotłownia gazowa, EL – ogrzewanie elektryczne, PC – pompa ciepła

Tabela 60. Szacunkowe zapotrzebowanie na moc i energię ciepłą dla obiektów, które po korektach, powinny być wybudowane zgodnie z założeniami 'Studium ...'

Lp.	Przeznaczenie budynków	Pow. uż. pozostała do realizacji w latach 2025-30 [m ²]	Przyjęta wysokość kondygnacji [m]	Szacunkowa kubatura obiektów do wykonania [m ³]	Szac. zap. na moc ciepłą dla c.o. [kW]	Szac. zap. na moc ciepłą dla c.w.u. [kW]	Suma szac. zap. na moc ciepłą [kW]	Szac. zap. na energię ciepłą dla c.o. [GJ/rok]	Szac. zap. na energię ciepłą dla c.w.u. [GJ/rok]	Suma szac. na energię ciepłą [GJ/rok]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Bud. mieszkalne, wielorodzinne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Bud. mieszkalne, jednorodzinne	566 316	3	1 698 949	15 291	2 548	17 839	128 820	48 220	177 040
3	Żłobki Samorządowe	6 000	4,5	27 000	243	41	284	2 047	341	2 388
4	Przedszkola Samorządowe	6 000	4,5	27 000	243	41	284	2 047	341	2 388

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Samorządowe Szkoły Podstawowe	0	0		0	0	0	0	0	0
6	Samorządowe Szkoły Ponadpodstawowe	0	0		0	0	0	0	0	0
7	Usługi zdrowia									
8	Opieka społeczna	9 908	4,5	44 587	401	67	468	3 148	562	3 710
9	Usługi kultury	5 201	4,5	23 405	211	35	246	1 652	295	1 947
	Administracja i bezpieczeństwo publiczne									
10	a) siedziba UM	8 300	4,5	37 350	336	56	392	2 637	471	3 108
	b) JRG ul. Piłzowa	8 100	7	56 700	510	85	595	4 003	715	4 718
	c) mniejsze inwestycje	6 440	4,5	28 978	261	43	304	2 046	366	2 411
	Usługi i sport									
11	a) hala widowiskowo - sportowa	55 000	10	550 000	4 950	825	5 775	38 827	6 938	45 765
	b) infrastruktura towarzysząca przy nowych boiskach	2 000	3	6 000	54	9	63	424	76	499
12	Targowiska	38 867	4,5	174 900	1 574	262	1 836	12 347	2 206	14 553
13	Zabudowa handlowo - usługowa	1 087 436	4,5	4 893 461	44 041	7 340	51 381	345 451	61 728	407 179
14	Zabudowa przemysłowa	624 230	7	4 369 607	39 326	6 554	45 881	283 216	55 120	338 336
	RAZEM	2 423 797	---	11 937 936	107 441	17 907	125 348	826 664	177 379	1 004 043

Uwaga: do dalszych analiz przyjęto, że wyszczególnione w tabeli 61 obiekty będą realizowane w następujących latach:

- pojedyncze obiekty (w kategoriach: żłobki, przedszkola, opieka społeczna, administracja i bezpieczeństwo, usługi i sport) zostaną wszystkie zrealizowane w 2028 rok;
- obiekty w kategoriach: budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, targowiska, zabudowa handlowo – usługowa i zabudowa przemysłowa będą realizowane równomiernie w analizowanym okresie od 2025 do 2030 roku łącznie.

W związku z powyższym, w tabeli 61 zestawiono wszystkie szacunkowe zapotrzebowania na moc i energię ciepłą dla zaplanowanych i założonych wg „Studium ...” obiektów z uwzględnieniem poszczególnych lat ich realizacji.

Tabela 61. Zestawienie wszystkich szacunkowych zapotrzebowani na moc i energię cieplną dla zaplanowanego i perspektywicznego budownictwa

Rok realizacji inwestycji	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Budownictwo według umów przyłączeniowych do m.s.c.						
Przyrost zapotrzebowania na moc cieplną [kW]	28 227	12 749	2 878	466	0	0
Przyrost zapotrzebowania na energię cieplną [GJ]	341 581	154 280	34 827	5 640	0	0
Budownictwo według ankiet i zgłoszeń						
Przyrost zapotrzebowania na moc cieplną [kW]	259	4 797	2 383	2 039	0	998
Przyrost zapotrzebowania na energię cieplną [GJ]	2 568	47 607	23 646	20 238	0	9 900
Budownictwo według „Studium ...”						
Przyrost zapotrzebowania na moc cieplną [kW]	19 490	19 490	27 901	19 490	19 490	19 490
Przyrost zapotrzebowania na energię cieplną [GJ]	156 185	156 185	223 119	156 185	156 185	156 185
Całość budownictwa						
Przyrost zapotrzebowania na moc cieplną [kW]	47 976	37 036	33 162	21 995	19 490	20 488
Przyrost zapotrzebowania na energię cieplną [GJ]	500 334	358 072	281 592	182 063	156 185	166 085

Do dalszych analiz powyższe perspektywiczne zapotrzebowania na moc i energię cieplną rozdzielono na planowane rodzaje źródeł tej energii, co przedstawiono w tabeli 63.

Podziału tego dokonano zgodnie z deklaracjami tych źródeł (podanymi w ankietach budynków) oraz dla następujących założeń dotyczących wymaganego budownictwa perspektywicznego, które powinno być wykonane dla spełnienia założeń „Studium ...”:

a). w przypadku budownictwa jednorodzinnego i budownictwa przemysłowego założono, że energia cieplna będzie dostarczana do tych obiektów przy następujących udziałach poszczególnych źródeł energii:

- w 20 % energia cieplna będzie dostarczana z sieci ciepłowniczej;
- w 50 % energia cieplna będzie dostarczana z kotłowni gazowych;
- w 30 % energia cieplna będzie dostarczana z pomp ciepła;

b). w przypadku budownictwa targowisk i handlowo - usługowego założono, że energia cieplna będzie dostarczana do tych obiektów przy następujących udziałach poszczególnych źródeł energii:

- w 50 % energia cieplna będzie dostarczana z sieci ciepłowniczej;
- w 20 % energia cieplna będzie dostarczana z kotłowni gazowych;
- w 30 % energia cieplna będzie dostarczana z pomp ciepła.

Ponadto założono, że obiekty te będą realizowane równomiernie w poszczególnych latach analizowanego okresu czasu tj. w latach 2025 – 2030. Wyniki tych podziałów przedstawiono w tabeli 62.

Tabela 62. Podział perspektywicznego zapotrzebowania na moc i energię cieplną (dla obiektów określonych w „Studium ...”) na założone źródła energii

Obiekty	Rodzaje źródeł energii cieplnej					
	Sieć cieplna		Kotłownie gazowe		Pompy ciepła	
	Q [kW]	E [GJ/rok]	Q [kW]	E [GJ/rok]	Q [kW]	E [GJ/rok]
1	2	3	4	5	6	7
Bud. jednorodzinne	594,6	5 901	1 486,6	14 753	891,9	8 852
Targowiska + handel i usługi	4 434,8	35 145	1 773,9	14 058	2 660,9	21 087
Bud. przemysłowe	1 529,4	11 278	3 823,4	28 195	2 294,0	16 917,0
Razem	6 558,8	52 324	7 083,9	57 006	5 846,8	46 856,0

Podział całkowitego, perspektywicznego zapotrzebowania na moc i energię cieplną rozdzielono na planowane rodzaje źródeł tej energii, co przedstawiono w tabeli 63.

Tabela 63. Podział całkowitego, perspektywicznego zapotrzebowania na moc i energię ciepłą na założone źródła energii

Rok realizacji	Źródło danych	Rodzaje źródeł energii cieplnej									
		Sieć ciepła		Kotłownie gazowe		Pompy ciepła		Ogrzewanie elektryczne			
		Q [kW]	E [GJ/rok]	Q [kW]	E [GJ/rok]	Q [kW]	E [GJ/rok]	Q [kW]	E [GJ/rok]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2025	Ankiety budynków	244,8	2 429	14,0	139	0	0	0	0	0	
	Umowy przyłączeniowe	28 226,5	341 581	0	0	0	0	0	0	0	
	Założenia "Studium ..."	6 558,8	52 324	7 083,9	57 006	5 846,8	46 856	0	0	0	
	Razem	35 030,1	396 334	7 097,9	57 145	5 846,8	46 856	0	0	0	
2026	Ankiety budynków	4 624,8	45 898	172,2	1 709	0	0	0	0	0	
	Umowy przyłączeniowe	12 748,9	154 280	0	0	0	0	0	0	0	
	Założenia "Studium ..."	6 558,8	52 324	7 083,9	57 006	5 846,8	46 856	0	0	0	
	Razem	23 932,5	252 502	7 256,1	58 715	5 846,8	46 856	0	0	0	
2027	Ankiety budynków	1 808,1	17 944	512,7	5 088	0	0	61,8	613	0	
	Umowy przyłączeniowe	2 877,9	34 827	0	0	0	0	0	0	0	
	Założenia "Studium ..."	6 558,8	52 324	7 083,9	57 006	5 846,8	46 856	0	0	0	
	Razem	11 244,8	105 095	7 596,6	62 094	5 846,8	46 856	61,8	613	0	
2028	Ankiety budynków	1 530,4	15 188	13,1	130	495,8	4 920	0	0	0	
	Umowy przyłączeniowe	466,0	5 640	0	0	0	0	0	0	0	
	Założenia "Studium ..."	6 558,8	52 324	7 083,9	57 006	5 846,8	46 856	0	0	0	
	Razem	8 555,2	73 152	7 097,0	57 136	6 342,6	51 776	0	0	0	
2029	Ankiety budynków	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Umowy przyłączeniowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Założenia "Studium ..."	6 558,8	52 324	7 083,9	57 006	5 846,8	46 856	0	0	0	
	Razem	6 558,8	52 324	7 083,9	57 006	5 846,8	46 856	0	0	0	
2030	Ankiety budynków	0	0	0	0	997,5	9 900	0	0	0	
	Umowy przyłączeniowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Założenia "Studium ..."	6 558,8	52 324	7 083,9	57 006	5 846,8	46 856	0	0	0	
	Razem	6 558,8	52 324	7 083,9	57 006	6 844,3	56 756	0	0	0	

5.3.3. PRZEWIDYWANE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

Przewidywany przyrost zużycia energii elektrycznej, przez zaplanowane i przewidywane do realizacji nowe obiekty (opisane powyżej), określono w oparciu o średnie, jednostkowe wskaźniki zużycia energii elektrycznej przypadające na metr kwadratowy powierzchni użytkowej danych obiektów. Wartości liczbowe tych wskaźników wyznaczono na podstawie danych PGE Dystrybucja SA Oddział Białystok dla roku 2024 (zamieszczonych w tabeli 41 niniejszego opracowania) oraz całkowitych powierzchni użytkowych poszczególnych obiektów na koniec 2024 roku (zamieszczonych w tabeli 2 niniejszego opracowania). Wyniki tych obliczeń przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 64. Szacunkowe wskaźniki zużycie energii elektrycznej przez poszczególne grupy odbiorców

Lp.	Grupa taryfowa	Rodzaj odbiorców	Łączne zużycie energii elektrycznej w 2024 roku [kWh]	Łączna powierzchnia użytkowa [m ²]	Wskaźnik zużycia energii elektrycznej [kWh/m ²]
1	2	3	4	5	6
1	G	Gospodarstwa domowe (budynki jedno – i wielorodzinne)	177 181 343	9 013 948	19,66
2	C	Budynki użyteczności publicznej oraz handlowo - usługowe	209 495 308	4 377 644	47,86
3	A + B	Budynki przemysłowe	278 595 505	809 154	344,30

Wykorzystując określone wskaźniki zużycia energii elektrycznej oszacowano zużycie energii elektrycznej przez poszczególne grupy odbiorców w analizowanym okresie realizacji zaplanowanych i perspektywicznych obiektów. Wyniki tych obliczeń przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 65. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną dla planowanego i perspektywicznego budownictwa

Rok realizacji inwestycji	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Zużycie energii przez gospodarstwa domowe [kWh]	12 016 308	6 486 583	3 279 342	2 517 501	1 855 284	2 323 794
Zużycie energii przez budynki użyteczności publicznej oraz handlowo - usługowe [kWh]	15 308 096	17 630 505	15 561 784	10 184 319	8 983 331	8 983 331
Zużycie energii przez budynki przemysłowe [kWh]	35 820 779	35 820 779	35 820 779	35 820 779	35 820 779	35 820 779
Łączne zużycie energii [kWh]	63 145 182	59 937 866	54 661 905	48 522 598	46 659 395	47 127 904

Dla wykonania powyższych obliczeń konieczne było wyznaczenie łącznych powierzchni użytkowych planowanego i perspektywicznego budownictwa. Wyniki tych obliczeń przedstawiono w tabeli 66.

Tabela 66. Wyznaczenie łącznych powierzchni użytkowych dla planowanych i perspektywicznych obiektów z ich podziałem pod względem przeznaczenia

Rok realizacji	Źródło danych	Rodzaje budownictwa				
		Wielorodzinne	Jednorodzinne	Użyteczności publicznej	Handlowo - usługowe	Przemysłowe
2025	Ankiety budynków	1 146,3	0,0	3 217,2	0,0	0,0
	Umowy przyłączeniowe	515 787,0	0,0	64 473,0	64 473,0	0,0
	Założenia "Studium ..."	0,0	94 386,0	0,0	187 717,0	104 038,0
	Razem	516 933,3	94 386,0	67 690,2	252 190,0	104 038,0
2026	Ankiety budynków	467,3	0,0	121 906,6	0,0	0,0
	Umowy przyłączeniowe	235 146,0	0,0	29 393,0	29 393,0	0,0
	Założenia "Studium ..."	0,0	94 386,0	0,0	187 717,0	104 038,0
	Razem	235 613,3	94 386,0	151 299,6	217 110,0	104 038,0
2027	Ankiety budynków	19 366,7	0,0	17 245,3	0,0	0,0
	Umowy przyłączeniowe	53 081,0	0,0	6 635,0	6 635,0	0,0
	Założenia "Studium ..."	0,0	94 386,0	106 949,0	187 717,0	104 038,0
	Razem	72 447,7	94 386,0	130 829,3	194 352,0	104 038,0
2028	Ankiety budynków	22 945,7	0,0	25 096,0	0,0	0,0
	Umowy przyłączeniowe	10 744,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Założenia "Studium ..."	0,0	94 386,0	0,0	187 717,0	104 038,0
	Razem	33 689,7	94 386,0	25 096,0	187 717,0	104 038,0
2029	Ankiety budynków	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Umowy przyłączeniowe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Założenia "Studium ..."	0,0	94 386,0	0,0	187 717,0	104 038,0
	Razem	0,0	94 386,0	0,0	187 717,0	104 038,0
2030	Ankiety budynków	23 835,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Umowy przyłączeniowe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Założenia "Studium ..."	0,0	94 386,0	0,0	187 717,0	104 038,0
	Razem	23 835,0	94 386,0	0,0	187 717,0	104 038,0

5.3.4. PRZEWIDYWANE ZAPOTRZEBOWANIE NA PALIWA GAZOWE

Na podstawie określonego, w tabeli 64 niniejszego opracowania, podziału perspektywicznego zapotrzebowania na energię cieplną na poszczególne źródła energii pierwotnej wyznaczono zużycie gazu ziemnego dla wyprodukowania tej energii cieplnej w kotłowniach gazowych. Obliczenia te wykonano według poniższej zależności:

$$B = \frac{\Sigma E}{Q_i \cdot \eta} \quad [\text{tys. m}^3/\text{rok}]$$

gdzie:

ΣE – sumaryczne zapotrzebowanie na energię cieplną w danym roku (dla analizowanych obiektów), która będzie produkowana w kotłowniach gazowych,

$Q_i = 36 \text{ MJ/m}^3$ – średnia wartość opałowa gazu ziemnego, wysokometanowego (wg KOBIZE);

$\eta = 0,805$ – eksploatacyjna sprawność kotłów gazowych przyjęta do obliczeń jako średnia arytmetyczna dla danych z tabeli 47.

Wyniki przeprowadzonych obliczeń przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 67. Szacunkowe zużycie gazu ziemnego dla zaspokojenia potrzeb cieplnych planowanego i perspektywicznego budownictwa

Rok realizacji inwestycji	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Zapotrzebowanie na energię cieplną [GJ/rok]	57 145	58 715	62 094	57 136	57 006	57 006
Zużycie gazu ziemnego [tys. m ³ /rok]	1 972	2 026	2 143	1 972	1 967	1 967

5.4. SUMARYCZNE ZMIANY ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE

Sumując przewidywane zmiany zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, określone dla budownictwa istniejącego oraz planowanego i przewidywanego do realizacji otrzymamy ostateczny obraz tych zmian. Zmiany te w odniesieniu do poszczególnych systemów energetycznych przedstawiono poniżej.

5.4.1. DOCELOWE ZMIANY ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO

Biorąc pod uwagę oszacowane, w punkcie 5.2.1 opracowania, redukcje zapotrzebowania na moc i energię cieplną oraz oszacowane, w punkcie 5.3.2 opracowania, przyrosty zapotrzebowania na moc i energię cieplną można oszacować ostateczne zmiany tych zapotrzebowani. W tabeli 68 przedstawiono obliczenia dotyczące całkowitych zmian

zapotrzebowania na moc i energię cieplną, natomiast w tabeli 69 przedstawiono zmiany przypadające tylko na system ciepłowniczy. W obu przypadkach założono, że redukcje zapotrzebowania na moc i energię cieplną będą rozłożone równomiernie w analizowanym okresie i termomodernizacja budynków (według załącznika nr 7 w części IV opracowania) zostanie zrealizowane w 30 %.

Tabela 68. Szacunkowe, całkowite zmiany zapotrzebowania na moc i energię cieplną

Rok realizacji inwestycji	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Przyrost zapotrzebowania na moc cieplną [kW]	47 976	37 036	33 162	21 995	19 490	20 488
Redukcja zapotrzebowania na moc cieplną [kW]	8 983	8 983	8 983	8 983	8 983	8 983
Zmiana zapotrzebowania na moc cieplną [kW]	38 993	28 053	24 179	13 012	10 507	11 505
Przyrost zapotrzebowania na energię cieplną [GJ]	500 334	358 072	281 592	182 063	156 185	166 085
Redukcja zapotrzebowania na energię cieplną [GJ]	81 291	81 291	81 291	81 291	81 291	81 291
Zmiana zapotrzebowania na energię cieplną [GJ]	419 043	276 781	200 301	100 772	74 894	84 794

Tabela 69. Szacunkowe zmiany zapotrzebowania na moc i energię cieplną, przypadające na miejski system ciepłowniczy

Rok realizacji inwestycji	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Przyrost zapotrzebowania na moc cieplną [kW]	35 030	23 933	11 245	8 555	6 559	6 559
Redukcja zapotrzebowania na moc cieplną [kW]	8 298	8 298	8 298	8 298	8 298	8 298
Zmiana zapotrzebowania na moc cieplną [kW]	26 732	15 635	2 947	257	-1 739	-1 739
Przyrost zapotrzebowania na energię cieplną [GJ]	396 334	252 502	105 095	73 152	52 324	52 324
Redukcja zapotrzebowania na energię cieplną [GJ]	71 910	71 910	71 910	71 910	71 910	71 910
Zmiana zapotrzebowania na energię cieplną [GJ]	324 424	180 592	33 185	1 242	-19 586	-19 586

Z powyższych tabel wynika, że przy przyjętych danych wyjściowych oraz założeniach od roku 2029 zacznie występować redukcja zapotrzebowania na moc i energię cieplną dostarczaną z miejskiego systemu ciepłowniczego.

5.4.2. DOCELOWE ZMIANY ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

Biorąc pod uwagę oszacowaną, w punkcie 5.2.2 opracowania, redukcję zapotrzebowania na energię elektryczną oraz oszacowany, w punkcie 5.3.3 opracowania, przyrost zapotrzebowania na energię elektryczną można oszacować ostateczne zmiany tego zapotrzebowania, które przedstawiono w poniższej tabeli. W obliczeniach założono, że

redukcja zapotrzebowania na energię elektryczną zostanie zrealizowana w 100 % i będzie rozłożona równomiernie w analizowanym okresie. W obliczeniach uwzględniono zapotrzebowanie na energię elektryczną, która będzie zużywane przez nowe pompy ciepła wykazane w tabeli 63 niniejszego opracowania. Przyjęto wartość współczynnika wydajności grzewczej dla pomp ciepła typu powietrze – woda w wysokości COP = 2,6 (według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju – Dz. U. z 2015 r., poz. 376 z późniejszymi zmianami). Natomiast zapotrzebowanie na energię elektryczną zużywaną przez nowe budynki przyjęto zgodnie z tabelą 65 niniejszego opracowania.

Tabela 70. Szacunkowe zmiany zapotrzebowania na energię elektryczną

Rok realizacji inwestycji	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Przyrost zapotrzebowania na energię elektryczną dla nowych pomp ciepła [kWh]	5 005 983	5 005 983	5 005 983	5 531 624	5 005 983	6 063 675
Przyrost zapotrzebowania na energię elektryczną dla nowych budynków [kWh]	63 145 182	59 937 866	54 661 905	48 522 598	46 659 395	47 127 904
Redukcja zapotrzebowania na energię elektryczną [kWh]	5 906 000	5 906 000	5 906 000	5 906 000	5 906 000	5 906 000
Zmiana zapotrzebowania na energię elektryczną [kWh]	62 245 165	59 037 849	53 761 888	48 148 222	45 759 378	47 285 579

5.4.3. DOCELOWE ZMIANY ZAPOTRZEBOWANIA NA PALIWA GAZOWE

Biorąc pod uwagę oszacowaną, w punkcie 5.2.3 opracowania, redukcję zapotrzebowania na gaz ziemny oraz oszacowany, w punkcie 5.3.2 opracowania, przyrost zapotrzebowania na paliwa gazowe (dla nowych kotłowni gazowych według tabeli 67 niniejszego opracowania) można oszacować ostateczne zmiany tego zapotrzebowania, które przedstawiono w poniższej tabeli. W obliczeniach założono, że redukcja zapotrzebowania na paliwa gazowe z punktu 5.2.3. będzie rozłożona równomiernie w analizowanym okresie.

Tabela 71. Szacunkowe zmiany zapotrzebowania na gaz ziemny

Rok realizacji inwestycji	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Przyrost zapotrzebowania na gaz dla nowych kotłowni [tys. m ³]	1 972	2 026	2 143	1 972	1 967	1 967
Redukcja zapotrzebowania wg pkt. 5.2.3 [tys. m ³]	123	123	123	123	123	123
Zmiana zapotrzebowania na gaz ziemny [tys. m³]	1 850	1 904	2 021	1 850	1 845	1 845

6. MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA ISTNIEJĄCYCH NADWYŻEK I LOKALNYCH ZASOBÓW PALIW I ENERGII, Z UWZGLĘDNIENIEM ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA WYTWARZANYCH W ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII, ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA UŻYTKOWEGO WYTWARZANYCH W KOGENERACJI ORAZ ZAGOSPODAROWANIA CIEPŁA ODPADOWEGO Z INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH

6.1. ANALIZA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA ISTNIEJĄCYCH NADWYŻEK I LOKALNYCH ZASOBÓW PALIW I ENERGII

6.1.1. MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA ISTNIEJĄCYCH NADWYŻEK I LOKALNYCH ZASOBÓW ENETRGI CIEPLNEJ

Wykorzystując dane techniczno – eksploatacyjne (przedstawione w punkcie 3.2.2. niniejszego opracowania) dotyczące podstawowych źródeł energii cieplnej, współpracujących z miejskim systemem ciepłowniczym w Białymstoku, określono stopnie wykorzystania potencjału produkcji energii cieplnej w analizowanym okresie tj. w latach 2020 – 2024. Wyniki tych obliczeń przedstawiono w poniższych tabelach.

Tabela 72. Oszacowanie stopni wykorzystania potencjału produkcji energii cieplnej
Elektrociepłowni Białystok w latach 2020 - 2024

Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	ŚREDNIA
1	2	3	4	5	6	7
Całkowity potencjał produkcji [GJ]	5 233 050	6 174 981	6 378 669	5 709 468	5 998 801	5 891 551
Całkowita produkcja energii cieplnej [GJ]	3 438 114	4 100 187	3 859 095	3 556 999	3 533 294	3 697 538
Wykorzystanie potencjału [%]	65,7	66,4	60,5	62,3	58,9	62,76

W przypadku Ciepłowni Zachód, do określenia całkowitego potencjału produkcji energii cieplnej wykorzystano dane dotyczące maksymalnego godzinowego zużycia paliwa przez poszczególne kotły, sprawności eksploatacyjne tych kotłów, średnie wartości opałowe stosowanego paliwa oraz przyjęty czas produkcji energii cieplnej (wynoszący 200 dni) odpowiadający średniej długości obecnych sezonów grzewczych, gdyż Ciepłownia Zachód jest wykorzystywana tylko w tym okresie.

Tabela 73. Oszacowanie stopni wykorzystania potencjału produkcji energii ciepłej
Ciepłowni Zachód w latach 2020 - 2024

Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	ŚREDNIA
1	2	3	4	5	6	7
Całkowity potencjał produkcji [GJ]	9 884 357	9 884 357	9 884 357	9 884 357	9 884 357	9 884 357
Całkowita produkcja energii ciepłej [GJ]	204 168	216 716	133 207	171 039	92 998	163 626
Wykorzystanie potencjału [%]	2,07	2,19	1,35	1,73	0,94	1,66

W przypadku Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych do określenia stopni wykorzystania całkowitego potencjału produkcji energii ciepłej wykorzystano informację zawartą w opracowaniu ENEA Ciepło Sp. z o.o. pt.: „Plan rozwoju miejskiego systemu ciepłowniczego Białegostoku na lata 2024 – 2028” w którym podano, że maksymalne moce wytwórcze wynoszą rocznie 360 tys. GJ energii ciepłej.

Tabela 74. Oszacowanie stopni wykorzystania potencjału produkcji energii ciepłej ZUOK w latach 2020 - 2024

Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	ŚREDNIA
1	2	3	4	5	6	7
Całkowity potencjał produkcji [GJ]	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000
Całkowita produkcja energii ciepłej [GJ]	351 875,20	354 319,40	347 002,40	337 518,20	348 327,20	347 808,48
Wykorzystanie potencjału [%]	97,74	98,42	96,39	93,76	96,76	96,61

Przedstawione stopnie wykorzystania możliwości produkcji energii ciepłej w podstawowych źródłach ciepła oprócz ZUOK, pokazują że istnieją rezerwy dla zabezpieczenia docelowych (tj. do 2030 roku) potrzeb ciepłych istniejących i potencjalnych odbiorców energii ciepłej z tego systemu. Powyższe rezerwy potwierdza „Plan rozwoju miejskiego systemu ciepłowniczego Białegostoku na lata 2024 – 2028”, w którym wykonano bilans mocy wytwórczej i przyłączeniowej dla całego systemu ciepłowniczego. Bilans ten przedstawia poniższa tabela.

Tabela 75. Bilans mocy wytwórczej i przyłączeniowej (MWt) wg ENEA Ciepło sp. z o.o.

Wyszczególnienie	Rok				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
Elektrociepłownia	365,0	365,0	365,0	365,0	365,0
ZUOK	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Ciepłownia Zachód	185,0	185,0	185,0	185,0	185,0
Razem	567,5	567,5	567,5	567,5	567,5
Moc przyłączeniowa	516,35	515,50	516,58	517,66	518,74
Rezerwa	51,15	52,00	50,92	49,84	48,76

Różnica między mocą zamówioną (przez odbiorców ciepła z systemu ciepłowniczego) na koniec roku 2024 (tj. 715,551 MW – wg punktu 3.2.4 opracowania) a maksymalną mocą źródeł ciepła do wykorzystania w 2024 roku (tj. 621,5 MW – wg punktu 3.2.2 opracowania) spowodowana jest szeregiem czynników:

- zawyżone moce zamówione, które nie uwzględniają zrealizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych takich jak: wymiana, przez lokatorów, stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych oraz docieplenia ścian zewnętrznych budynków bez audytów energetycznych;
- zmniejszona intensywność wentylacji grawitacyjnej w wyniku zastosowania szczelnej stolarki okiennej lub stosowanie różnego rodzaju uszczelnień w przypadku starej stolarki okiennej – w celu oszczędzania drogiej energii przez mieszkańców;
- eksploatacja pomieszczeń przy obniżonych (w stosunku do wartości obliczeniowych) temperaturach powietrza w pomieszczeniach – ze względów oszczędnościowych;
- mniejsze zużycie ciepłej wody użytkowej przez mieszkańców (w stosunku do wartości obliczeniowych) – w celu obniżenia ponoszonych opłat;
- nie korzystanie z instalacji wentylacji mechanicznej – występuje to często w budynkach użyteczności publicznej ze względów oszczędnościowych lub technicznych (np. uszkodzone nagrzewnice powietrza lub silniki wentylatorów);
- łagodniejsze sezony grzewcze w stosunku do standardowego, obliczeniowego sezonu oraz obliczeniowej temperatury powietrza zewnętrznego, która dla IV strefy klimatycznej wynosi $t_{zew} = - 22\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Zgodnie z tabelą 72 niniejszego opracowania potencjał produkcji energii cieplnej przez Elektrociepłownię Białystok, w latach 2020 – 2024, wyniósł średnio około 5 900 000 GJ. Natomiast ilość energii cieplnej dostarczonej do systemu ciepłowniczego, na koniec 2024 roku (wg tabeli 19) wyniosła 3 806 755 GJ i zgodnie z obliczeniami w docelowym 2030 roku zapotrzebowanie na energię ciepłą dostarczaną przez ten system zmniejszy się o około 19 600 GJ (wg tabeli 70).

W związku z powyższym można stwierdzić, że tylko Elektrociepłownia Białystok dysponuje znaczną rezerwą produkcji energii cieplnej w stosunku do potrzeb jakie zostały oszacowane dla 2030 roku. Natomiast Ciepłownia Zachód będzie stanowiła, w coraz większym zakresie, źródło rezerwowe. W przypadku Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych jego potencjał produkcji energii cieplnej jest obecnie wykorzystywany prawie w 100 %.

W przypadku pozostałych, przemysłowych źródeł ciepła nie dysponują one rezerwami mocy cieplnych możliwych do wykorzystania dla pokrycia potrzeb cieplnych istniejących i przyszłych odbiorców ciepła.

6.1.2. MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA ISTNIEJĄCYCH NADWYŻEK I LOKALNYCH ZASOBÓW ENETRGI ELEKTRYCZNEJ

Wykorzystując dane techniczno – eksploatacyjne (przedstawione w punkcie 3.2.2. niniejszego opracowania) dotyczące podstawowych źródeł energii elektrycznej, na terenie Białegostoku, określono stopnie wykorzystania potencjału produkcji tej energii w analizowanym okresie tj. w latach 2020 – 2024. Wyniki tych obliczeń przedstawiono w poniższych tabelach.

Tabela 76. Oszacowanie stopni wykorzystania potencjału produkcji energii elektrycznej Elektrociepłowni Białystok w latach 2020 - 2024

Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	ŚREDNIA
1	2	3	4	5	6	7
Całkowity potencjał produkcji [MWh]	730 999	853 776	869 520	783 366	868 699	818 155
Całkowita produkcja energii elektrycznej [MWh]	440 061	517 388	470 410	440 252	389 177	451 458
Wykorzystanie potencjału [%]	60,2	60,6	54,1	56,2	44,8	55,18

W przypadku Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych do określenia stopni wykorzystania całkowitego potencjału produkcji energii elektrycznej wykorzystano informację zawartą w opracowaniu ENEA Ciepło Sp. z o.o. pt.: „Plan rozwoju miejskiego systemu ciepłowniczego Białegostoku na lata 2024 – 2028” w którym podano, że maksymalne moce wytwórcze tej energii wynoszą rocznie 55 tys. MWh.

Tabela 77. Oszacowanie stopni wykorzystania potencjału produkcji energii elektrycznej ZUOK w latach 2020 - 2024

Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	ŚREDNIA
1	2	3	4	5	6	7
Całkowity potencjał produkcji [MWh]	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000
Całkowita produkcja energii elektrycznej [MWh]	53 820	54 004	54 907	48 351	52 879	52 792
Wykorzystanie potencjału [%]	97,85	98,19	99,83	87,91	96,14	95,99

Według danych udostępnionych przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok całkowite zużycie energii elektrycznej na koniec 2024 roku wyniosło 705 538,6 MWh (wg tabeli 41 niniejszego opracowania). W wyniku realizacji przedsięwzięć modernizacyjnych na koniec 2030 roku zużycie energii elektrycznej może zmniejszyć się o 35 436 MWh/rok, zaś z tytułu powstania nowych obiektów oszacowano, że zużycie energii elektrycznej w skali miasta może wzrosnąć o około 47 128 MWh/rok. Stąd w roku 2030 nastąpi szacunkowy przyrost zużycia energii elektrycznej o około 11 692 MWh/rok i będzie wynosiło około 717 231 MWh/rok. Zapotrzebowanie to będzie mogło być w około 70,3 % zaspokojone przez Elektrociepłownię

Białystok łącznie z ZUOK przy utrzymaniu łącznej produkcji energii elektrycznej (na średnim poziomie z lat 2020 – 2024) w wysokości 504 259 MWh/rok. Całkowity potencjał wytwórczy samej Elektrociepłowni Białystok jest większy od docelowego zapotrzebowania na energię elektryczną w roku 2030, ale o jego ekonomicznym wykorzystaniu (w skojarzeniu) decyduje ilość potrzebnej produkcji energii cieplnej. Niedobory produkcji energii elektrycznej przez Elektrociepłownię Białystok łącznie z ZUOK będą uzupełniane energią elektryczną pochodzącą z krajowego systemu elektroenergetycznego.

6.1.3. MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA ISTNIEJĄCYCH NADWYŻEK I LOKALNYCH ZASOBÓW PALIW GAZOWYCH

Zgodnie z danymi zawartymi w „Pierwszej aktualizacji ...” niniejszego opracowania łączny potencjał głównych stacji redukcyjno – pomiarowych wynosił 394 200 tys. Nm³/rok. Natomiast roczne, oszacowane w tabeli 33, zużycie gazu na koniec 2024 roku wyniosło 637 693,2 MWh co przy współczynniku konwersji 10,97 kWh/m³ daje zużycie paliwa gazowego w ilości około 58 131 tys. m³/rok. Uwzględniając docelowy, perspektywiczny przyrost zapotrzebowania na paliwa gazowe (do 2025 do 2030 roku) wynoszący około 11 315 tys. m³/rok (wg tabeli 72) można stwierdzić, że całkowite docelowe zapotrzebowanie na paliwo gazowe w roku 2030 wynoszące 69 446 tys. m³/rok będzie stanowiło tylko 17,62 % potencjału przesyłowego istniejących głównych stacji redukcyjno – pomiarowych. Świadczy to o bardzo dużych rezerwach przepustowości stacji redukcyjno – pomiarowych.

6.2. ANALIZA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

6.2.1. RODZAJE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

Na podstawie literatury technicznej dotyczącej odnawialnych źródeł energii można sporządzić ogólne ich zestawienie określające źródło pochodzenia energii, jej postać oraz możliwy sposób jej wykorzystania. Zestawienie takie przedstawia poniższa tabela.

Tabela 78. Rodzaje odnawialnych źródeł energii i sposoby ich wykorzystania

Lp.	Źródło pochodzenia energii odnawialnej	Sposób przetworzenia energii odnawialnej	Finalna postać energii użytkowej
1	2	3	4
1	Energia wiatru	Elektrownie wiatrowe	Prąd elektryczny
2	Energia wód	Elektrownie wodne	Prąd elektryczny
3	Energia geotermalna	Ciepłownie geotermalne	Ciepło

1	2	3	4
4	Energia promieniowania słonecznego	Architektura słoneczna budynków	Ciepło
		Kolektory słoneczne	Ciepło
		Ogniwa fotowoltaiczne	Prąd elektryczny
5	Energia wewnętrzna otoczenia (powietrze, grunt i wody gruntowe)	Pompy ciepła	Ciepło
6	Biomasa	Wytwórnice biogazu	Prąd i ciepło
		Wytwórnice biopaliw	Prąd i ciepło
		Spalanie	Ciepło

O możliwości praktycznego wykorzystania źródeł energii odnawialnej decyduje szereg czynników, z których najważniejszymi są:

- dostępność źródła energii odnawialnej na danym terenie;
- potencjał energetyczny danego źródła energii odnawialnej;
- uwarunkowania techniczno – ekonomiczne oraz prawne związane z wykorzystaniem danego źródła energii odnawialnej.

Powyższe uwarunkowania odnoszą się w szczególności do następujących źródeł energii odnawialnej: energii kinetycznej wiatru, energii kinetycznej i potencjalnej wód rzecznych oraz energii geotermalnej. Jedynie w przypadku wykorzystania energii promieniowania słonecznego, wewnętrznej energii otoczenia i biomasy uwarunkowania te można ograniczyć do analizy techniczno – ekonomicznej rozwiązań, które mają być zastosowane. Wynika to z faktu, że praktycznie nie ma ograniczeń w dostępności do tych źródeł energii odnawialnej oraz ich potencjał energetyczny jest rozpoznany i możliwy do określenia.

W związku z powyższym, poniżej omówione zostaną sposoby wykorzystania tylko tych źródeł energii odnawialnej, które nie wymagają specjalnych uwarunkowań formalno – prawnych, tj.: energii promieniowania słonecznego, energii wewnętrznej otoczenia i biomasy.

6.2.2. SPOSOBY WYKORZYSTANIA ENERGII PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO

6.2.2.1. Architektura słoneczna budynków


Praktyczne wykorzystanie architektury słonecznej budynków powinno być uwzględnione już na etapie projektu architektonicznego. W przypadku obiektów istniejących zastosowanie tego sposobu jest bardzo ograniczone i ze względów technicznych możliwe jest jedynie zastosowanie przezroczystych obudów balkonów i loggi lub werand.

6.2.2.2. Panele fotowoltaiczne

Panele fotowoltaiczne, do produkcji prądu elektrycznego, znajdują coraz szersze zastosowanie. Przykład instalacji z panelami fotowoltaicznymi przedstawia rysunek 22, zaś schemat elektryczny takiej instalacji przedstawia rysunek 23.



Rys. 30. Przykład domowej instalacji fotowoltaicznej
(Źródło: <https://pvgroup.pl/>)

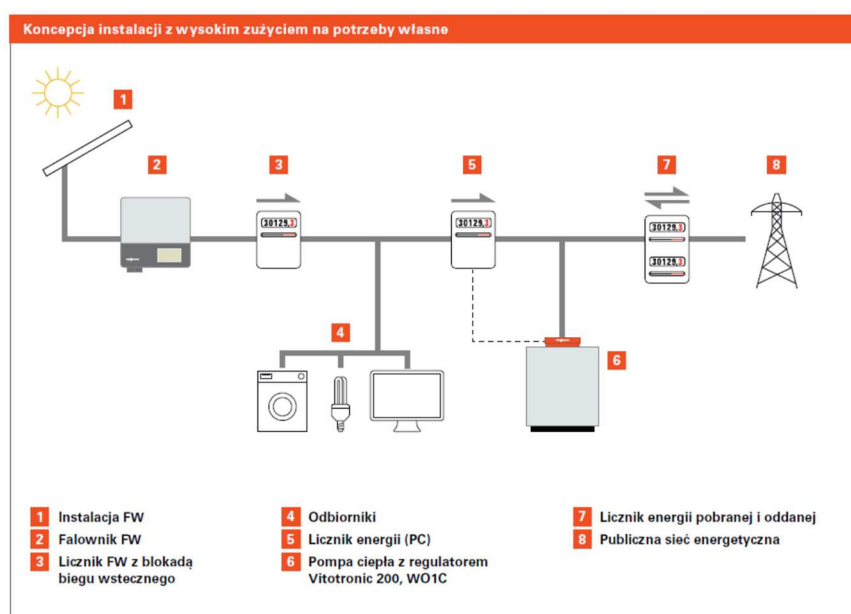

Rys. 31. Schemat domowej instalacji fotowoltaicznej (Źródło: www.viessmann.pl)

W „Drugiej aktualizacji ...” stwierdzono, że zgodnie z posiadanymi danymi z własnych ankiet oraz z „Raportu z przeprowadzonej inwentaryzacji systemów grzewczych na terenie miasta Białystok” (wykonanego przez firmę ATMOTERM z Opola) w roku 2020 było już około 200 dachowych instalacji fotowoltaicznych. W zdecydowanej większości były to małe instalacje zamontowane na budynkach jednorodzinnych o mocach rzędu 5 – 10 kWel. Instalacje o większych mocach do 50 kWel coraz częściej były montowane przez małe i średnie przedsiębiorstwa znajdujące się na terenie miasta czego przykładem były następujące firmy: 13VIP przy ul. Kawalerskiej 4c, MERKRY przy ul. Sejneńskiej 16 oraz AKCES przy ul. Lawendowej 62.

Zgodnie z danymi udostępnionymi przez Biuro Zarządzania Efektywnością Energetyczną Urzędu Miejskiego w Białymstoku w kolejnych latach powstało 59 nowych mikroinstalacji fotowoltaicznych, które przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 79. Wykaz mikroinstalacji fotowoltaicznych, które powstały w latach 2020 - 2025

Lp	Nazwa jednostki	Adres	Moc zainstalowana [kW]
1	2	3	4
Rok 2021			
1	Urząd Miejski	ul Słonimska 1	41,91
2	Urząd Miejski Departament Obsługi Mieszkańców	ul Jana Klemensa Branickiego 3/5	48,51
3	Urząd Miejski Zarząd Dróg	ul Składowa 11	48,00
Razem			138,42
Rok 2022			
1	Dom Pomocy Społecznej	ul Baranowicka 203	116,48
2	Filia Dom Pomocy Społecznej	ul Bobrowa 22	49,59
3	Szkoła Podstawowa nr 12	ul Komisji Edukacji Narodowej 1	49,595
4	Szkoła Podstawowa nr 50	ul Kazimierza Puławskiego 96	48,685
5	XIV Liceum Ogólnokształcące	ul Upalna 26	49,14
6	Pływalnia Sportowa BOSiR	ul Włókiennicza 4	46,865
7	Szkoła Podstawowa nr 51	ul Jana Krzysztofa Kluka 11A	48,685
8	Centrum Technologiczne BPN-T	ul Żurawia 71	48,685
Razem			457,73
Rok 2023			
1	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2	ul K Pułaskiego 25	49,595
2	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2	ul K Pułaskiego 25	39,13
3	Samodzielny Szpital Miejski	ul Sienkiewicza 79	45,05
4	Dom Pomocy Społecznej	ul Świerkowa 9	49,95
5	Przedszkole Samorządowe nr 81	ul Brzoskwiniowa 8	49,595
6	Przedszkole Samorządowe nr 82	ul Herberta 82	49,595
7	Szkoła Podstawowa nr 34	ul Pogodnej 12	49,595
8	Szkoła Podstawowa nr 49	ul Armii Krajowej 32	49,595
9	Szkoła Podstawowa nr 9	ul Legionowa 7	27,3
10	Szkoła Podstawowa nr 21	ul Polowa 7/1	49,14

1	2	3	4
11	Szkoła Podstawowa nr 52	ul Dojlidy Górne 48	49,92
12	UM Budynek Biura Rzeczy Znalezionej	ul Bitwy Białostockiej 2/2	42,3
13	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4	ul Porzeczkowa 11	49,6
14	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego nr 3	ul Pietrasze 29	49,6
15	Zespół Szkół Rolniczych w Białymstoku	ul Ks. Suchowolca 26	49,14
16	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1	ul Strażacka 25	49,6
17	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	ul Zwycięstwa 28	49,92
18	Ośrodek Sportów Wodnych "Dojlidy" BOSiR	ul Plażowa	49,92
19	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5	ul Magnoliowa 13	49,92
20	Szkoła Podstawowa nr 47	ul Palmowa 28	49,92
21	Żłobek Miejski nr 8	ul Oriona 38	39,01
22	I Liceum Ogólnokształcące	ul Brukowa 2	49,875
23	Zespół Placówek Oświatowych Bursa Szkolna	ul Dobra 3	39,84
24	Zespół Szkół Budowlano - Geodezyjnych CKP	ul Słonimska 47/1	22,8
25	Zespół Szkół Budowlano - Geodezyjnych	ul Słonimska 47/1	39,425
26	V Liceum Ogólnokształcące	ul Miodowa 6	49,82
Razem			1 189,16
Rok 2024			
1	Pływalnia Rodzinna BOSiR	ul Stroma 1	31,2
2	Szkoła Podstawowa nr 5	ul Kamienna 15	49,82
3	Szkoła Podstawowa nr 11	ul Poleska 27	49,82
4	Zespół Szkół Gastronomicznych CKP	ul Knyszyńska 12	49,82
5	Hala Wielofunkcyjna CKP nr 2 przy ZSM	ul. Władysława Broniewskiego 14	49,4
6	IV Liceum Ogólnokształcące	ul. Zwierzyniecka 9 A	49,44
7	Szkoła Podstawowa nr 37	ul. Jaworowa 8	49,44
8	Szkoła Podstawowa nr 45	ul. Łagodna 10	49,4
9	XI Liceum Ogólnokształcące	ul. Artura Grottgera 9	49,4
10	Szkoła Podstawowa nr 1	ul. Juliusza Słowackiego 4	39,84
11	Szkoła Podstawowa nr 15	ul. Władysława Broniewskiego 1	39,84
12	Budynek Warsztatowy „B” Zespołu Szkół Mechanicznych	ul. Władysława Broniewskiego 14	37,05
13	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	ul. Narewska 11	39,84
14	Szkoła Podstawowa nr 8	ul. Jesienna 8	36,48
15	Szkoła Podstawowa nr 24	ul. Antoniuk Fabryczny 5/7	49,44
16	Szkoła Podstawowa nr 26	ul. Radzywińska 11	48,96
17	VIII Liceum Ogólnokształcące	ul. Piastowska 5	39,84
18	Budynek Internatu Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych	ul. gen. Józefa Bema 105	33,6
Razem			792,63
Rok 2025			
1	Szkoła Podstawowa nr 19	ul. Mieszka I 18	39,95

1	2	3	4
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego nr 2	ul. Promienna 13 A	39,95
3	Zespół Szkół Technicznych	ul. Stołeczna 21	34,2
4	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi	ul. Sienkiewicza 57	29,9
Razem			144,00
CAŁOŚĆ (59 sztuk)			2 721,93

Ponadto, w latach 2020 – 2024, instalacje fotowoltaiczne zamontowało szereg firm, a mianowicie: „AKCES” przy ul. Lewandowej 62 (o mocy 36 kWp), „CENERGO LOGISTYKA” przy ul. Św. Proroka Eliasza 4 (o mocy 49,95 kWp), „DARMET” przy ul. Komunalnej 4C (o mocy 49,595 kWp), „ASTWA” przy ul. Kombatantów 4 (o mocy 15,015 kWp), „FADBET” przy ul. 42 Pułku Piechoty 46 (o mocy 49,595 kWp), „KONTRAST” przy ul. Przędzalnianej 8 (o mocy 49,95 kWp), „R&S” przy ul. Antoniuk Fabryczny 55/9 (o mocy 49,94 kWp), „EM” przy ul. Dreszera 3 (o mocy 49,595 kWp), „Centrum Ortopedyczno – Protetyczne” przy ul. Dreszera 5 (o mocy 49,595 kWp), „HAVO” przy ul. Przędzalnianej 64 (o mocy 37,22 kWp), „LEGA” przy ul. Botanicznej 9A (o mocy 29,9 kWp), „TAPLARACH” przy ul. Octowej 2A (o mocy 119,34 kWp), „EuropeGas” przy ul. Hurtowej 13 (o mocy 39,44 kWp) oraz „APS” przy ul. Mickiewicza 95F (o mocy 39,56 kWp).

Obecnie duże instalacje fotowoltaiczne posiadają Wodociągi Białostockie na terenie Stacji Uzdatniania Wody Pietrasze – Wasilków przy ul. Wysockiego 160 (o mocy 892,12 kWp) oraz Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej przy ul. Składowej 11 (o mocy około 300 kWp). W trakcie realizacji, przez BIAZET S.A. przy ul. Andersa 44, jest instalacja o mocy 1499,7 kWp.


Ponadto, zgodnie z danymi zawartymi w Aneksie nr 1 do „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Białegostoku” planowane jest wykonanie następujących instalacji fotowoltaicznych:

- budowa instalacji o mocy około 2 MWp na potrzeby Oczyszczalni Ścieków przy ul. Produkcyjnej 102;
- budowa instalacji o mocy od 1,6 do 2 MWp na potrzeby Działu Produkcji Wody w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 77;
- budowa instalacji o mocy 2 MWp na potrzeby Działu Produkcji Wody w Jurowcach przy Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 77.

6.2.2.3. Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne są, w chwili obecnej, najbardziej rozpowszechnionym sposobem wykorzystania energii promieniowania słonecznego. Ich dodatkową zaletą jest to, że mogą być zastosowane w już istniejących obiektach bez ingerencji w wewnętrzne instalacje odbiorcze. Najczęściej oferowanym, przez producentów i dystrybutorów tych urządzeń, układem

technologicznym jest układ wykorzystujący kolektory słoneczne do podgrzewu ciepłej wody użytkowej, który przedstawiono na poniższym rysunku.

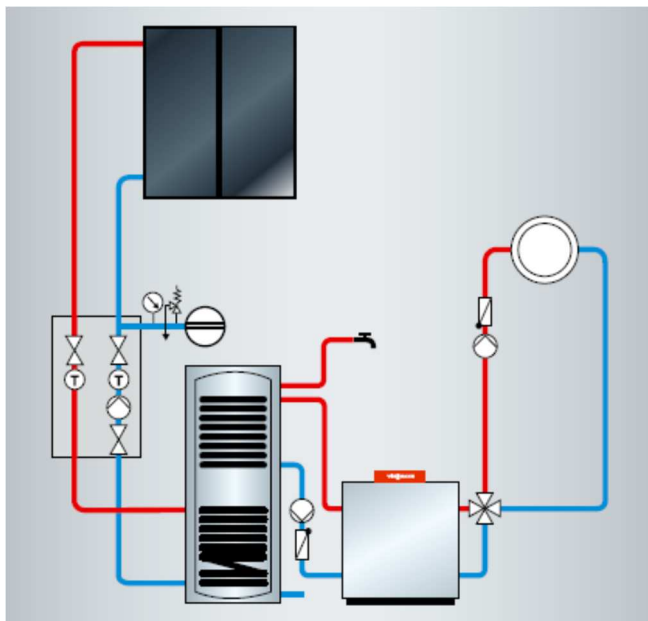


Rys. 32. Układ technologiczny wykorzystania energii promieniowania słonecznego do podgrzewu ciepłej wody użytkowej (Źródło: www.viessmann.pl)

Zgodnie z literaturą techniczną, powyższe układy, są w stanie pokryć 60% rocznego zapotrzebowanie energii cieplnej do podgrzewu ciepłej wody użytkowej. Jednak nie gwarantują one pełnego wykorzystania energii promieniowania słonecznego padającego na zamontowane kolektory słoneczne. Wynika to z pracy regulatora solarnego oraz dobowej zmienności rozbiorów ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych, która charakteryzuje się tym, że w ciągu doby występują trzy szczyty rozbiorów ciepłej wody:

- w godzinach porannych (6^{oo} – 9^{oo}),
- w godzinach popołudniowych (15^{oo} – 17^{oo}),
- w godzinach wieczornych (20^{oo} – 22^{oo}).

Z okresowości występowania dużego zapotrzebowania na energię cieplną na cele c.w.u. wynika, że w pozostałych godzinach doby (po temperaturowym naładowaniu podgrzewacza ciepłej wody użytkowej) będą występowały nadwyżki energii pochodzącej z promieniowania słonecznego, które nie będą potrzebne dla instalacji ciepłej wody użytkowej. W takich momentach regulator będzie wyłączał obieg solarny żeby nie przegrzać ciepłej wody użytkowej ponad wymaganą temperaturę. W celu pełniejszego wykorzystania energii promieniowania słonecznego powinny być stosowane bardziej rozbudowane układy technologiczne pozwalające na współpracę kolektorów słonecznych (w godzinach nadwyżek promieniowania słonecznego) z instalacjami centralnego ogrzewania. Układ taki przedstawiono na poniższym rysunku.

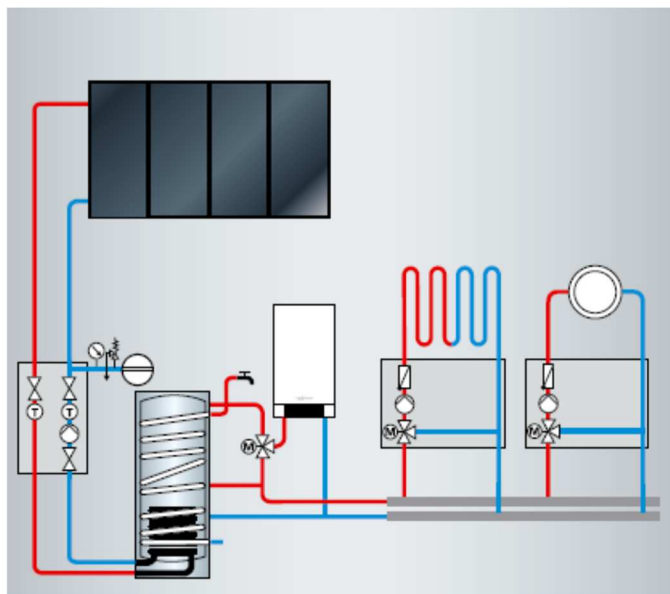

Rys. 33. Układ technologiczny wykorzystania energii promieniowania słonecznego do podgrzewu ciepłej wody użytkowej oraz w pracy instalacji centralnego ogrzewania
(Źródło: www.viessmann.pl)

Powyższe układy technologiczne wykorzystania energii promieniowania słonecznego mogą być stosowane w nowych oraz istniejących źródłach ciepła. Technicznym ograniczeniem ich zastosowania może być brak dostatecznej powierzchni przegród budowlanych (o odpowiedniej orientacji względem stron świata), niezbędnej do zamontowania wymaganej ilości kolektorów słonecznych.

W „Drugiej aktualizacji ...” stwierdzono na podstawie własnych ankiet oraz „Raportu z przeprowadzonej inwentaryzacji systemów grzewczych na terenie miasta Białystok” (wykonanego przez firmę ATMOTERM z Opola) że w roku 2020 na terenie miasta znajdowało się około 420 instalacji z kolektorami słonecznymi do podgrzewu ciepłej wody użytkowej. W zdecydowanej większości były to małe instalacje zamontowane w budynkach jednorodzinnych. Większa instalacja tego typu zamontowana jest na dachu „Domu Asystenta” Politechniki Białostockiej przy ul. Zwierzynieckiej. W chwili obecnej sytuacja ta nie uległa istotnym zmianom ze względu na znacznie większe zainteresowanie potencjalnych inwestorów montażem instalacji fotowoltaicznych.

6.2.3. SPOSOBY WYKORZYSTANIA ENERGII WEWNĘTRZNEJ OTOCZENIA


Wszystkie elementy naszego otoczenia, charakteryzujące się określoną temperaturą, posiadają określone zasoby ciepłej energii wewnętrznej. Do takich odnawialnych źródeł energii wewnętrznej otoczenia zalicza się:

- powietrze zewnętrzne,
- wody powierzchniowe (rzeki, jeziora, stawy),
- wody gruntowe (podskórne, głębinowe),
- grunt.


Ze względu na temperaturę tych źródeł (od -25°C do $+35^{\circ}\text{C}$) nazywane są one źródłami niskotemperaturowymi. Z tego też względu energia wewnętrzna tych źródeł nie może być bezpośrednio wykorzystywana do celów grzewczych. Wynika to z tej przyczyny, że niskotemperaturowe ogrzewania podłogowe wymagają temperatury czynnika w wysokości około 35°C , a podgrzew ciepłej wody użytkowej wymaga czynnika grzewczego o temperaturze około 60°C .

W związku z powyższym, dla podniesienia poziomu energetycznego tych źródeł (tj. temperatury uzyskiwanej z tych źródeł), do wartości eksploatacyjnych, konieczne jest stosowanie odpowiednich urządzeń mechanicznych. Urządzeniami tymi są pompy ciepła, zwane również transformatorami temperaturowymi.


W zależności od wykorzystywanego rodzaju źródła energii wewnętrznej otoczenia określa się pompy ciepła następującym przymiotnikiem: powietrzna, wodna lub gruntowa. Schematy tych rozwiązań przedstawiono na poniższych rysunkach.

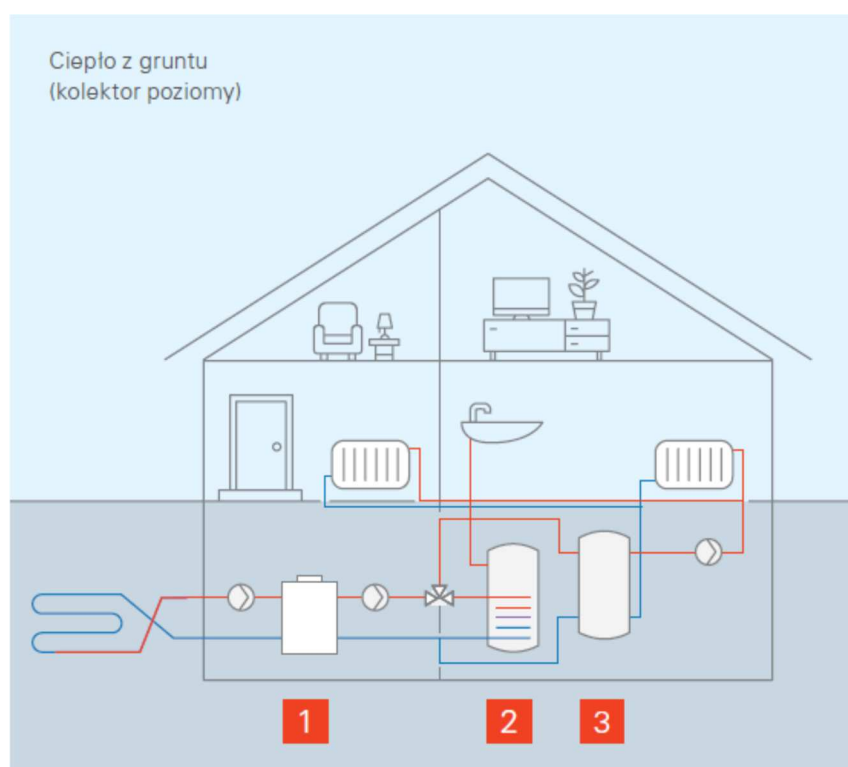


Rys. 34. Układ pompy ciepła z poziomym wymiennikiem gruntowym
1 –pompa ciepła, 2 – podgrzewacz c.w.u., 3 – zbiornik buforowy
(Źródło: www.viessmann.pl)

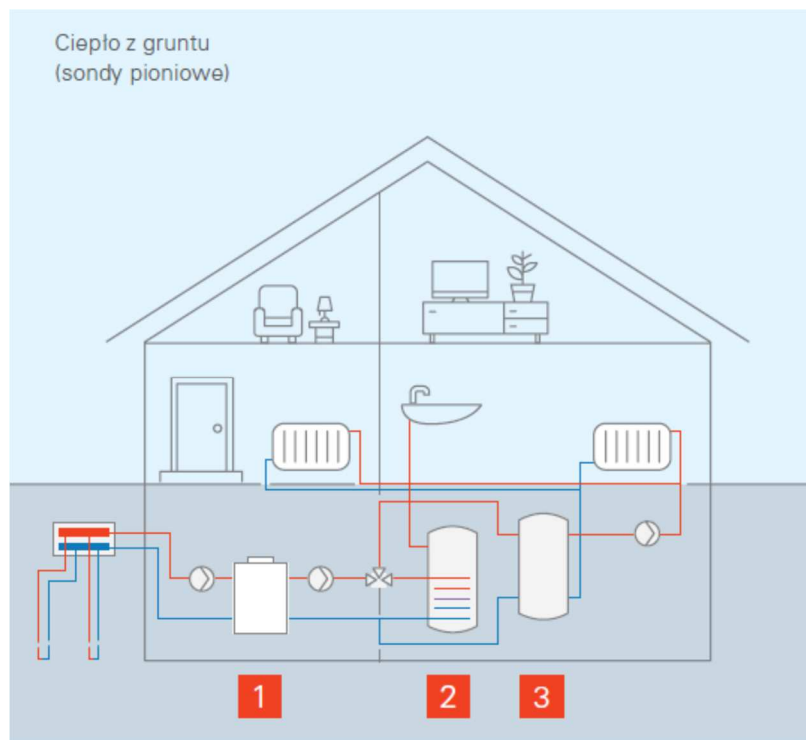

Rys. 35. Układ pompy ciepła z pionowym wymiennikiem gruntowym
 1 –pompa ciepła, 2 – podgrzewacz c.w.u., 3 – zbiornik buforowy
 (Źródło: www.viessmann.pl)

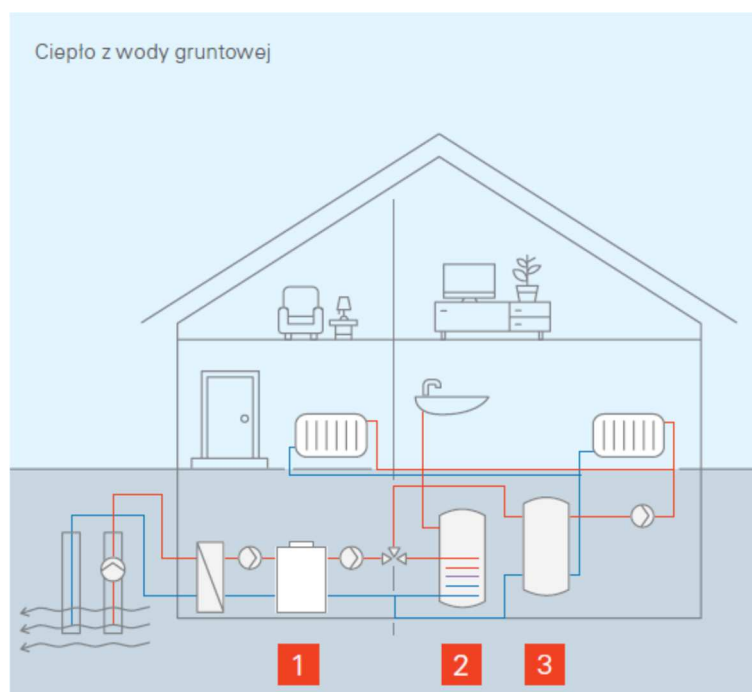

Rys. 36. Układ pompy ciepła z wykorzystaniem studni głębinowej
 1 –pompa ciepła, 2 – podgrzewacz c.w.u., 3 – zbiornik buforowy
 (Źródło: www.viessmann.pl)

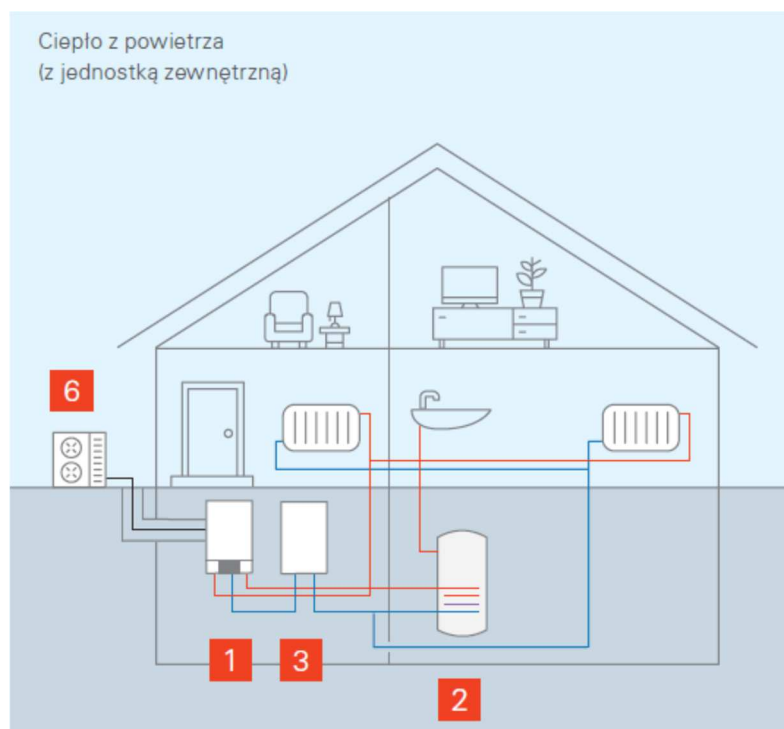

Rys. 37. Układ pompy ciepła z wykorzystaniem energii z powietrza zewnętrznego
 1 –pompa ciepła, 2 – podgrzewacz c.w.u., 3 – zbiornik buforowy, 6 – jednostka zewnętrzna
 (Źródło: www.viessmann.pl)

W „Drugiej aktualizacji ...” na podstawie własnych ankiet oraz „Raportu z przeprowadzonej inwentaryzacji systemów grzewczych na terenie miasta Białystok” (wykonanego przez firmę ATMOTERM z Opola w roku 2020) stwierdzono, że na terenie miasta znajduje się około 125 instalacji grzewczych z pompami ciepła. W większości były to małe instalacje zamontowane w budynkach jednorodzinnych z przewagą pomp ciepła typu powietrze/woda. Takie systemy grzewcze powinny być stosowane łącznie z instalacjami fotowoltaicznymi, gdyż sprężarkowe pompy ciepła wymagają znacznych ilości energii elektrycznej do ich funkcjonowania.

Przedstawionymi przykładami wykorzystania energii wewnętrznej otoczenia za pomocą pomp ciepła, na terenie Białegostoku, były w tamtym opracowaniu następujące obiekty (poza budownictwem jednorodzinny): Budynek INNO – EKO – TECH Politechniki Białostockiej przy ul. Wiejskiej 45E, Poliklinika Ginekologiczno – Położnicza przy ul. Zamenhofa 19, P.W. ANATOM przy ul. Branickiego 33, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przy ul. Klepackiej 18, Budynek mieszkalny przy ul. Barszczańskiej 4, Hotel „Pod Herbem” przy ul. Wiejskiej 49.

Natomiast w latach 2020 – 2024 pompy ciepła zastosowane zostały w następujących obiektach:

- Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2 przy ul. Pułaskiego 25 (o mocy 4 x 80 kW),

- Sala gimnastyczna V Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Miodowej 5 (o mocy 90 kW),
- Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 4 przy ul. Porzeczkowej 11 (o mocy 90 kW),
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza przy ul. Barszczańskiej 5A (o mocy 10 kW),
- Budynek Obsługi Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego przy ul. Dolnej (o mocy 37 kW),
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przy ul. Klepackiej (o mocy 95 kW),
- Białostockie Centrum Obrazowania Molekularnego przy ul. Kuronia (o mocy 43 kW),
- Centrum Ortopedyczno – Protetyczne przy ul. Dreszera 5 (o mocy 164,5 kW),
- Firma EM przy ul. Dreszera 3 (o mocy 164,4 kW),
- Firma „TAPLARACH” przy ul. Octowej 2A (o mocy 112 kW),
- Firma „APS” przy ul. Mickiewicza 95F (o mocy 110 kW)

Ponadto planowane są następujące zastosowania pomp ciepła:

- dla nowego Domu Studenta UwB przy ul. Ciołkowskiego,
- dla nowego budynku Wydziału Nauk Społecznych UwB przy ul. Ciołkowskiego,
- dla nowego budynku Wydziału Prawa UwB przy ul. Ciołkowskiego,
- dla budynku Żłobka przy ul. Depowej.

6.2.4. SPOSOBY WYKORZYSTANIA BIOMASY

W oparciu o literaturę techniczną można sporządzić zestawienie zbiorcze określające formy występowania, sposoby ich przetwarzania oraz postać finalną wykorzystania biomasy. Zestawienie takie przedstawia poniższa tabela.

Tabela 80. Rodzaje biomasy i sposoby jej wykorzystania


Lp.	Forma występowania biomasy	Sposób przetworzenia biomasy	Finalna postać użytkowa biomasy
1	Drewno (odpadowe, plantacje energetyczne)	Rozdrabianie	Paliwo stałe
		Brykietowanie	
2	Słoma zbóż	Balotowanie	Paliwo stałe
3	Zboże, buraki cukrowe itp.	Fermentacja alkoholowa	Paliwo silnikowe
4	Rośliny oleiste	Tłoczenie i ekstrakcja	Biopaliwo
5	Odpady organiczne	Fermentacja anaerobowa	Biogaz

Najbardziej rozpowszechnioną i wykorzystywaną obecnie (do celów grzewczych) formą występowania biomasy jest drewno odpadowe, które jest spalane bezpośrednio w małych źródłach ciepła. Wynika to z faktu łatwej dostępności do tej formy biomasy (drewno opałowe). Największe efekty energetyczne ze spalania polan drewna uzyskuje się za pomocą kotłów zgazowujących drewno. Kocioł taki przedstawiono na rys. 30.



Rys. 38. Przekrój kotła do spalania polan drewna metodą ich zgazowywania
(Źródło: www.viessmann.pl)

Znacznie szersze zastosowanie, w ostatnich latach, znalazły kotły przystosowane do automatycznego spalania zrębków i peletów drewnnych. Widok i przekrój takich kotłów przedstawiono na poniższym rysunku.

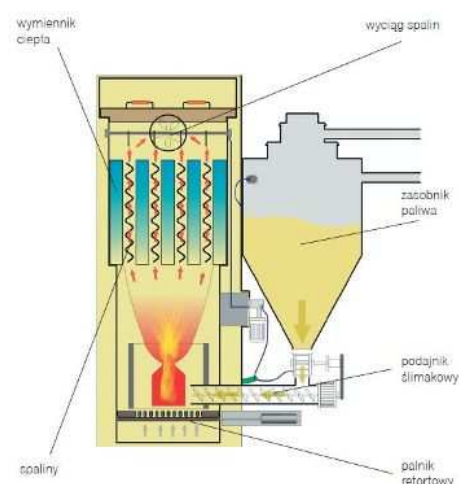

Rys. 39. Widok i przekrój kotła do spalania zrębków lub peletów drewnnych
(Źródło: www.termomodernizacja.pl)

Wykorzystanie pozostałych form występowania biomasy wymaga poniesienia określonych nakładów inwestycyjnych na zakup i montaż odpowiednich urządzeń technologicznych do jej magazynowania, przetwarzania i ostatecznego wykorzystania w postaci paliwa.

W „Drugiej aktualizacji ...” stwierdzono na podstawie własnych ankiet oraz „Raportu z przeprowadzonej inwentaryzacji systemów grzewczych na terenie miasta Białystok” (wykonanego przez firmę ATMOTERM z Opolą w roku 2020), że na terenie miasta było około 7400 instalacji grzewczych z kotłami na biomasę oraz na biomasę i węgiel (tzw. wielopaliwowe). W większości były to małe instalacje zamontowane w budynkach jednorodzinnych. Sytuacja ta nie uległa istotnym zmianom.

Nadal do największych źródeł ciepła wykorzystujących biomasę, na terenie Białegostoku, należą następujące obiekty:

- Elektrociepłownia Białystok przy ul. Gen. Andersa 15;
- Zakłady Przemysłu Sklejek „Biaform” S.A. przy ul. Dojlidy Fabryczne 24;
- Fabryka Mebli „FORTE” S.A. przy ul. Gen. Andersa 5;
- „Starpol” Sp. z o.o. przy ul. Handlowej 6A;
- Hurtownia „SINDBAD” przy ul. Ciołkowskiego 125;
- Firma „Światło” przy ul. Poleskiej 73, ul. Popiełuszki 16 i Słowackiej 12;
- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przy ul. Orzeszkowej 30;
- Parafia Prawosławna p.w. Świętego Eliasza przy ul. Ks. Suchowolca 37.

6.3. ANALIZA MOŻLIWOŚCI ZAGOSPODAROWANIA CIEPŁA ODPADOWEGO Z INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH

Obecnie na terenie miasta Białystok nie ma zakładów przemysłowych, w których występuje ciepło odpadowe możliwe do wykorzystania w pokrywaniu potrzeb cieplnych odbiorców zlokalizowanych w ich sąsiedztwie.

7. MOŻLIWOŚCI STOSOWANIA ŚRODKÓW POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W ROZUMIENIU ART. 6 UST. 2 USTAWY Z DNIA 20 MAJA 2016 R. O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 roku o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94 z 2011 r., poz. 551, z późn. zmianami) do zadań jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej (Rozdział 3) należą:

„Art. 10.1. Jednostka sektora publicznego, realizując swoje zadania, stosuje co najmniej dwa ze środków poprawy efektywności energetycznej, o których mowa w ust. 2.

2. Środkiem poprawy efektywności energetycznej jest:

- 1) umowa, której przedmiotem jest realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej;
- 2) nabycie nowego urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;
- 3) wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd, o których mowa w pkt 2, albo ich modernizacja;
- 4) nabycie lub wynajęcie efektywnych energetycznie budynków lub ich części albo przebudowa lub remont użytkowanych budynków, w tym realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 223, poz. 1459, z 2009 r., Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 76, poz. 493);
- 5) sporządzenie audytu energetycznego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów eksploatowanych budynków w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159 i Nr 45, poz. 235), o powierzchni użytkowej powyżej 500 m², których jednostka sektora publicznego jest właścicielem lub zarządcą.

3. Jednostka sektora publicznego informuje o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej na swojej stronie internetowej lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.”

Wszystkie, wymienione powyżej, środki poprawy efektywności energetycznej są już przez miasto Białystok stosowane. Przykładami tych zastosowań, w latach 2020 – 2024, są:

1). Przebudowa i remont użytkowanych budynków:

- rozbudowa i modernizacja bazy Kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP przy ul. Ks. St. Suchowolca 26;
- rozbudowa Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK przy ul. Sienkiewicza 79,
- przebudowa Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2 przy ul. Mazowieckiej 35.

2). Wykonanie audytów energetycznych i przeprowadzenie zgodnie z nimi termomodernizacji następujących obiektów:

- Przedszkola Samorządowego Nr 42 przy ul. Ciepłej 19A,
- Przedszkola Samorządowego Nr 71 przy ul. Dziesięciny 50,
- Przedszkola Samorządowego Nr 73 przy ul. Gajowej 66,
- Przedszkola Samorządowego Nr 7 przy ul. Bydgoskiej 4,
- Przedszkola Samorządowego Nr 52 przy ul. Waszyngtona 16,
- Przedszkola Samorządowego Nr 31 przy ul. Świętokrzyskiej 4,

- Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Poleskiej 27,
- X Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Stołecznej 6,
- Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Stołecznej 21,
- Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5 przy ul. Antoniuk Fabryczny 40,
- Internatu Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 przy ul. Warszawskiej 62,
- Internatu Zespołu Handlowo – Ekonomicznych przy ul. Bema 103,
- Bursy Szkolnej Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 przy ul. Dobrej 1.

3). Nabycie i zamontowanie instalacji fotowoltaicznych w 59 obiektach wymienionych w tabeli nr 80 niniejszego opracowania.

4). Umowa, której przedmiotem jest realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej. Przykładem takiego przedsięwzięcia była modernizacja oświetlenia ulicznego, która była zrealizowana w roku 2023 i dotyczyła tunelu Gen. A. E. Fieldorfa - Nila oraz tunelu na skrzyżowaniu ul. Gen. S. Sosabowskiego z ul. Wasilkowską. Modernizacja ta została wykonana w ramach programu RPOWP na lata 2014 – 2020.

Ponadto planowane są już na lata 2025 i dalsze następujące przedsięwzięcia, dla których wykonana jest niezbędna dokumentacja techniczna dotycząca termomodernizacji poniższych obiektów:

- Przedszkola Samorządowego Nr 39 przy ul. Witosa 22,
- Przedszkola Samorządowego Nr 46 przy ul. Mieszka I 4A,
- Przedszkola Samorządowego Nr 47 przy ul. Św. Wojciecha 14,
- Przedszkola Samorządowego Nr 68 przy ul. Mieszka I 19,
- Przedszkola Samorządowego Nr 78 przy ul. Zagórnej 2/3,
- Domu Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej 203,
- Zespołu Szkół Nr 16 przy ul. Zwycięstwa 28

Planowane przedsięwzięcia do realizacji po 2025 roku, dla których nie ma jeszcze wymaganej dokumentacji technicznej to termomodernizacje następujących obiektów:

- Szkoły Podstawowej Nr 43 przy ul. Stromej 16,
- Szkoły Podstawowej Nr 44 przy ul. Rumiankowej 13,
- Przedszkola Samorządowego Nr 48 przy ul. Pogodnej 8,
- Przedszkola Samorządowego Nr 53 przy ul. Wyszyńskiego 2A,
- Przedszkola Samorządowego Nr 58 przy ul. Palmowej 20A,
- Przedszkola Samorządowego Nr 65 przy ul. Łagodnej 12,
- Zespołu Szkół Handlowo – Ekonomicznych przy ul. Bema 105,
- Zespołu Szkół Elektrycznych przy Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 14,
- Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi przy ul. Mickiewicza 31/2.

8. MOŻLIWOŚCI WSPÓŁPRACY Z SĄSIEDNIMI GMINAMI

8.1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SĄSIEDNICH GMIN

Białystok sąsiaduje z następującymi gminami: Dobrzyniewo Duże, Wasilków, Supraśl, Zabłudów, Juchnowiec Kościelny oraz Choroszcz. Usytuowanie tych gmin przedstawiono na poniższym rysunku.



Rys. 40. Białostocki Obszar Funkcjonalny
(Źródło: Strategia ZIT BOF na lata 2014 – 2020)

Istniejąca wcześniej współpraca gminy Białystok z gminami sąsiednimi od roku 2013 przyjęła formę instytucjonalną, gdyż w grudniu 2013 roku zostało zarejestrowane, w Krajowym Rejestrze Sądowym, Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. Dzięki tej rejestracji Zarząd Województwa Podlaskiego uchwałą nr 29/250/2015 z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie wyznaczenia obszaru realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 określił, że obszar realizacji Strategii ZIT BOF obejmuje następujące gminy: Białystok, Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Supraśl, Turośń Kościelna, Wasilków i Zabłudów. Powyższe akty prawne spowodowały, że Stowarzyszenie BOF może pełnić rolę Instytucji Pośredniczącej w odniesieniu do zadań związanych z realizacją Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz wdrażania strategii ZIT BOF.

Powyższe zintegrowanie działań wszystkich gmin tworzących BOF skutkowało powstaniem następujących opracowań wyznaczających wspólne kierunki działań rozwojowych oraz wskazujących na możliwe do wykorzystania źródła finansowania poszczególnych inwestycji:

- „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Białegostoku i gmin: Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Supraśl, Wasilków, Zabłudów do roku 2020” – przyjęty Uchwałą Nr XV/222/15 Rady Miasta Białegostoku z dnia 7.12.2015 r.,
- „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014 – 2020” (wersja 6), BOF, Białystok 2020 r.

Bardzo szczegółowo współpracę Białegostoku na szczeblu lokalnym (tj. z sąsiednimi gminami) opisano w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Białegostoku” uchwalonym w 2019 roku. Niestety w nowelizacji tego opracowania, uchwalonej w 2023 roku zagadnienia te zostały pominięte. W związku z tym w niniejszym opracowaniu pozostawiono cały opis możliwości współpracy Białegostoku z sąsiednimi gminami przedstawiony w „Drugiej aktualizacji projektu założeń ...”.

➤ **Ogólna charakterystyka gminy Choroszcz**

„Gmina Choroszcz przylega do granic miasta od strony zachodniej, a miejscowości Łyski, Porosły, Krupniki i Klepacze to silnie zurbanizowane przedmieścia Białegostoku bezpośrednio przylegające do położonych w mieście osiedli Bacieczki i Starosielce. Z gminą Choroszcz występują następujące powiązania w poszczególnych zakresach:

- **usługi** – specjalistyczny ZOZ w m. Choroszcz (opieka dla przewlekłe chorych);
- **zabytki** – kościół i klasztor dominikański, pałacyk myśliwski z założeniem parkowym Branickich, zespół poprzemysłowy Moesa;
- **rekreacja** – tereny plażowe nad rzeką Narew we wsi Żółtki i Złotoria oraz kompleks rekreacyjnych lasów przy wsi Klepacze i Dzikie;
- **komunikacja** – projektowane korytarze dróg ekspresowych: Nr S8 i Nr S19 (proj. odcinek południowej obwodnicy miasta Białegostoku);
- **infrastruktura techniczna** – linie elektroenergetyczne WN 110 kV relacji GPZ 1 – RPZ Fasty w Białymstoku – RPZ Jeżewo i na odcinku GPZ 1 Białystok – GPZ „NAREW” oraz gazociąg średniego ciśnienia pomiędzy m. Białystok i m. Choroszcz.”

➤ **Ogólna charakterystyka gminy Juchnowiec Kościelny**

„Gmina Juchnowiec Kościelny przylega do granic miasta od strony południowej. W zasięgu obszaru intensywnej urbanizacji znajdują się w szczególności miejscowości Kleosin (oddzielony od miasta jedynie torami kolejowymi), Księżyno, Ignatki, położone za Lasem Solnickim Hryniewiczze, Olmonty i Stanisławowo oraz dalsze miejscowości: Solniczki, Niewodnica Nargilewska, Hermanówka, Lewickie, Kopłany, Juchnowiec Kościelny, Juchnowiec Dolny, Janowicze, Wólka. Gmina ta wyznaczyła do zabudowy najwięcej, bo około 865 ha gruntów, z czego większość objęta jest ustaleniami sukcesywnie opracowywanych planów miejscowych. Są to głównie tereny zabudowy mieszkaniowej uzupełnionej usługami, w

mniej stopniu zabudowa przemysłowa.” Z gminą Juchnowiec Kościelny występują następujące powiązania w poszczególnych zakresach:

- **usługi** – Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej w Kleosinie;
- **przemysł** – Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach (instalacja biologiczno-mechanicznego unieszkodliwiania odpadów i składowisko odpadów komunalnych);
- **rekreacja** – zespół stawów rekreacyjnych na terenach powyrobiskowych dawnej cegielni w Koplanach;
- **komunikacja** – projektowany korytarz odcinka południowej obwodnicy drogowej m. Białegostoku w ciągu drogi ekspresowej Nr S19 z węzłami: z drogą wojewódzką Nr 678 i z drogą powiatową Białystok – Wojszki;
- **infrastruktura techniczna** – istniejące linie elektroenergetyczne WN 110 kV powiązane z systemem elektroenergetycznym m. Białegostoku i istniejący gazociąg wysokiego ciśnienia powiązany z systemem gazociągów wysokiego ciśnienia m. Białegostoku.”

➤ **Ogólna charakterystyka gminy Zabłudów**

„Gmina Zabłudów przylega do granic miasta od strony południowo-wschodniej. Jej dominujące obszary urbanizacji zostały w 2004 r. przyłączone do miasta Białegostoku. Gmina aktualnie nie opracowuje planów miejscowych. Potencjalne możliwości realizacji zabudowy na terenie gminy są znaczne, zwłaszcza w miejscowościach Kuriany, Protasy, Zwierki, Łubniki, Halickie i Kudrycze. Z gminą Zabłudów występują następujące powiązania w poszczególnych zakresach:

- **komunikacja** – projektowany korytarz odcinka południowej obwodnicy drogowej m. Białegostoku w ciągu drogi ekspresowej Nr S19 połączony z drogą Nr 65 Białystok – Bobrowniki z węzłem z istniejącą drogą krajową Nr 19 w rejonie wsi Protasy;
- **infrastruktura techniczna** – istniejąca linia elektroenergetyczna WN 110 kV relacji ECII – RPZ Michałowo, proj. linia elektroenergetyczna 400 kV w relacji GPZ Narew – ROŚ (Białoruś), istniejący gazociąg wysokiego ciśnienia zasilający gazociągi wysokiego ciśnienia m. Białegostoku.”

➤ **Ogólna charakterystyka gminy Supraśl**

„Gmina Supraśl przylega do granic miasta od strony wschodniej z sąsiedztwem kompleksu leśnego Puszczy Knyszyńskiej, w otoczeniu której położne jest miasto uzdrowskie Supraśl, najbardziej urokliwe ze wszystkich ościennych miejscowości. Tereny do zabudowy, zarówno w mieście jak i pozostałych miejscowościach (Grabówka, Sowłany, Karakule, Ogrodniczki, Ciasne) cieszą się dużym zainteresowaniem. Pod nową zabudowę przeznaczono około 250 ha, w tym pod usługi i produkcję około 70 ha. Z gminą Supraśl występują następujące powiązania w poszczególnych zakresach:

- **usługi** – miasto - uzdrowskie z licznym ośrodkami wypoczynkowymi, gastronomicznymi i kwaterami turystycznymi, Liceum Sztuk Plastycznych, teatr Wierszalin, muzeum ikon;
- **zabytki** – zespół klasztoru prawosławnego, pałac Bucholtza (siedziba liceum plastycznego);

- **przemysł** – składowisko odpadów paleniskowych EC II i byłe składowisko odpadów komunalnych Białegostoku w Sowlanach – do ewentualnego zagospodarowania na cele rekreacyjno-sportowe (np. moto-cross);
- **rekreacja** – zalew z kąpieliskiem nad rzeką Supraśl, duży kompleks terenów poeksploatacyjnych dawnej żwirowni w Ogrodnickach ze stawami – do zagospodarowania jako ośrodek sportu i rekreacji całorocznej – ze szczególnym uwzględnieniem sportów zimowych, kompleks lasów Puszczy Knyszyńskiej;
- **cmentarz** parafii Wniebowstąpienia Pańskiego we wsi Karakule;
- **komunikacja** – droga krajowa Nr 65 (Białystok – Bobrowniki – przejście graniczne z Białorusią) w przyszłości powiązania z południową obwodnicą Białegostoku;
- **infrastruktura techniczna** – linia WN 220 kV ROŚ – GPZ 1 w Białymstoku i linia 110 kV EC II – Michałowo, gazociąg średniego ciśnienia zaopatrujący w gaz ziemny Supraśl i miejscowości przy trasie jego przebiegu, powiązany z systemem gazowniczym m. Białegostoku, system kanalizacji sanitarnej odprowadzający ścieki komunalne z miasta Supraśl i miejscowości po trasie przebiegu do systemu kanalizacji sanitarnej m. Białegostoku.”

➤ **Opólna charakterystyka gminy Wasilków**

„Gmina Wasilków przylega do granic miasta od strony północnej z doliną rzeki Supraśl i sąsiedztwem kompleksu leśnego Puszczy Knyszyńskiej. Pod nową zabudowę, w większości mieszkaniową w gminie wyznaczono blisko 700 ha, z czego najwięcej w Wasilkowie, Jurowcach, Woroszyłach i Nowodworcach, a w dalszej kolejności w Osowiczach, Sielachowskich, Sochoniach, Studziankach, Dąbrówce i Katrynce. Z gminą Wasilków występują następujące powiązania w poszczególnych zakresach:

- **usługi** – skansen Białostockiego Muzeum Wsi, sanktuarium w Świętej Wodzie;
- **rekreacja** – zalew z kąpieliskiem nad rzeką Supraśl, ogrody działkowe mieszkańców Białegostoku, zabudowa letniskowa w Zapieckach, kompleks lasów Puszczy Knyszyńskiej;
- **komunikacja** – obwodnica Wasilkowa łącząca drogę Nr 19 z drogą Nr 8 w Sochoniach, docelowo po połączeniu z drogą Nr 65 w Dobrzyniewie Dużym stanowiąca północną obwodnicę Białegostoku;
- **infrastruktura techniczna** – ujęcia komunalne wody miasta Białegostoku w Jurowcach i Wasilkowie wraz ze strefami ochrony sanitarnej, system kanalizacji sanitarnej miasta Wasilkowa i miejscowości podmiejskich przy strefie ochronnej ujęcia w Jurowcach – powiązany z systemem kanalizacji sanitarnej Białegostoku, linia 110 kV GPZ 1 Białystok – RPZ Czarna Białostocka i EC II Białystok – RPZ Wasilków, system gazowniczy Wasilkowa powiązany z systemem gazowniczym Białegostoku.”

➤ **Opólna charakterystyka gminy Dobrzyniewo Duże**

„Gmina Dobrzyniewo Duże przylega do miasta Białegostoku od strony północno-zachodniej z miejscowościami Dobrzyniewo Duże i Kościelne, Nowe Aleksandrowo, Letniku, Leńce, Pogorzałki, Ponikła i Gniła, w których pod nową zabudowę wyznaczono prawie 500 ha gruntów, w tym ok. 135 ha terenów produkcyjno-usługowych. Z gminą Dobrzyniewo Duże występują następujące powiązania w poszczególnych zakresach:

- **rekreacja** – zabudowa letniskowa we wsiach na obrzeżu Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej – Letniki, Kulikówka, Chraboły, Zalesie;
- **komunikacja** – korytarz odcinka zachodniej i północnej obwodnicy Białegostoku od drogi krajowej S8 do drogi Nr 19, z węzłem drogowym Dobrzyniewo Duże, odcinek linii kolejowej w relacji Białystok – Ełk z przystankami w Fastach, Dobrzyniewie Dużym i Pogorzałkach (obecnie wariant „Rail Baltica”);
- **infrastruktura techniczna** – istniejące linie elektroenergetyczne WN 110 Kv w relacjach: GPZ 1 Białystok – RPZ Knyszyn i GPZ 1 Białystok – RPZ Fasty – RPZ – Jeżewo, system gazociągów średniego ciśnienia zasilanych z systemu gazowniczego m. Białegostoku, sieć kanalizacji sanitarnej powiązaną z systemem sieci m. Białegostoku.”

➤ **Ogólna charakterystyka gminy Turośń Kościelna**


„Gmina Turośń Kościelna wprawdzie nie przylega bezpośrednio do granic miasta, ale położona jest w bliskim sąsiedztwie między gminami Choroszcz i Juchnowiec Kościelny. Do zabudowy, głównie mieszkaniowej wyznaczono w obszarze gminy około 180 ha gruntów w miejscowościach: Turczyn (położony najbliżej granic miasta), Niewodnica Korycka, Niewodnica Kościelna, Turośń Dolna, Turośń Kościelna, Tołcze, Zalesiany, Markowszczyzna i Pomigacze. Z gminą Turośń Kościelna występują następujące powiązania w poszczególnych zakresach:

- **rekreacja** – tereny letniskowe w Niewodnicy Kościelnej, kompleks lasów Turczyna i Niewodnicy, zespół stawów na bazie wyrobisk dawnej cegielni Markowszczyzna oraz ogrody działkowe Politechniki Białostockiej w Zalesianach;
- **komunikacja** – proj. korytarz odcinka południowej obwodnicy m. Białegostoku w ciągu drogi ekspresowej Nr S19 oraz magistrała kolejowa („Rail Baltica”) Warszawa – Białystok.
- **infrastruktura techniczna** – stacja elektroenergetyczna NAREW 400/110 kV w Turośni Kościelnej powiązana z systemem elektroenergetycznym WN miasta Białegostoku liniami 110 kV i gazociąg wysokiego ciśnienia, stanowiący przedłużenie odcinka zasilającego sieć na terenie m. Białegostoku.”

8.2. UWARUNKOWANIA TECHNICZNE DOTYCZĄCE WSPÓŁPRACY Z SĄSIEDNIMI GMINAMI

8.2.1. WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE SYSTEMU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO

Ukształtowanie i zasięg istniejącego systemu ciepłowniczego, na terenie miasta Białegostoku, przedstawia rysunek 41. W chwili obecnej system ciepłowniczy zasila w ciepło budynki usytuowane w centralnych rejonach miasta. W nieznacznym zakresie zasilane są również budynki znajdujące się na terenach gminy Juchnowiec Kościelny, które bezpośrednio przylegają do granic administracyjnych Białegostoku.

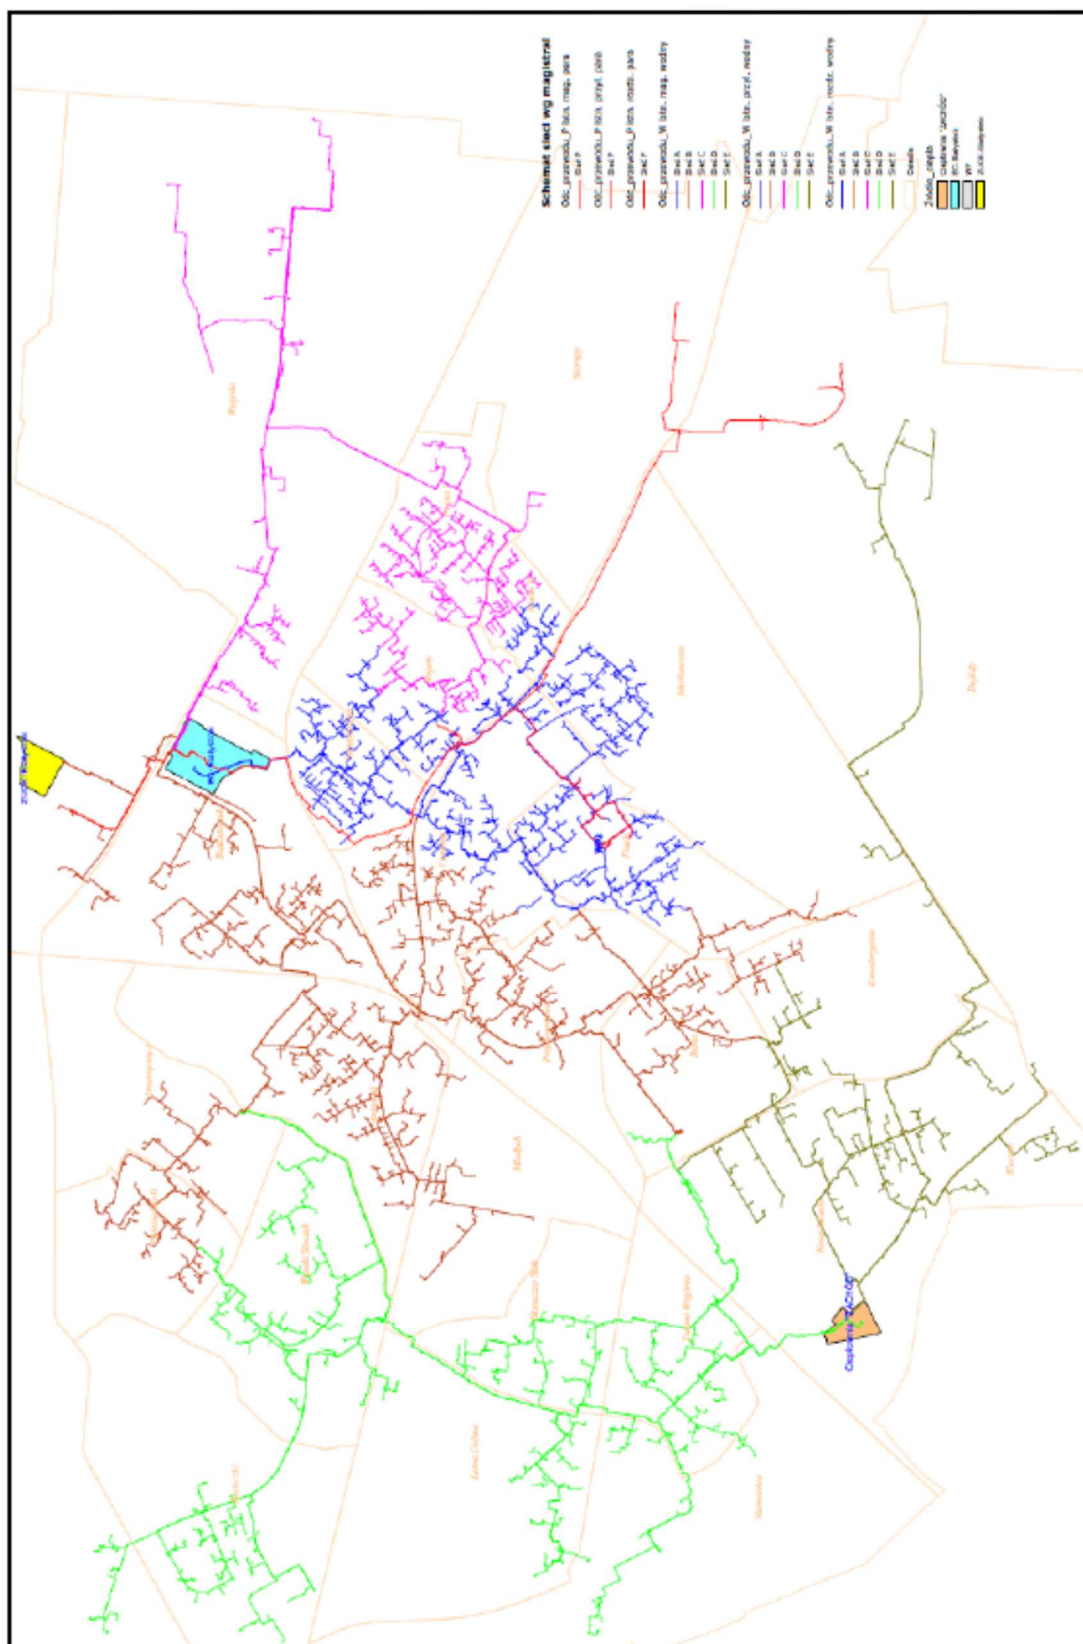

Rys. 41. Obecny system zaopatrzenia w ciepło

(Źródło: „*Studium ukierunkowani i kierunków zagospodarowania przestrzennego Białegostoku*”
Departament Urbanistyki UM, 2023 r.)

Dalszy rozwój systemu ciepłowniczego uwzględniający odbiorców zlokalizowanych w sąsiednich gminach powinien być rozważany dopiero po zapewnieniu docelowych potrzeb ciepłych odbiorców zlokalizowanych na terenie miasta Białegostoku.

8.2.2. WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE SYSTEMU ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ


Istniejący system elektroenergetyczny, znajdujący się na terenie miasta Białystok, jest ściśle powiązany z sąsiednimi gminami, gdyż zasilany jest sieciami wysokiego napięcia przebiegającymi przez gminę Supraśl oraz z gminę Juchnowiec Kościelny. Ponadto gminy ościenne zasilane są w energię elektryczną, w głównej mierze, ciągami SN wyprowadzonymi z następujących stacji transformatorowo – rozdzielczych zlokalizowanych na terenie Białegostoku:

- RPZ – EC: zasilanie gm. Supraśl i gm. Wasilków;
- GPZ 1: zasilanie gm. Supraśl i gm. Wasilków oraz gm. Dobrzyniewo Duże;
- RPZ – 4: zasilanie gm. Zabłudów i gm. Juchnowiec Kościelny;
- RPZ – 9: zasilanie gm. Zabłudów i gm. Juchnowiec Kościelny;
- RPZ – 8: zasilanie gm. Choroszcz;
- RPZ – 5: zasilanie gm. Juchnowiec Kościelny.


Przebieg linii wysokiego napięcia na obszarze Białegostoku i gmin sąsiednich przedstawia rysunek 42.

8.2.3. WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE SYSTEMU ZAOPATRZENIA W PALIWA GAZOWE

Obecny system gazowniczy, znajdujący się na terenie miasta Białystok, przedstawia rysunek 43. System ten jest ściśle powiązany z sąsiednimi gminami, gdyż zasilany jest sieciami wysokiego ciśnienia przebiegającymi przez gminę Supraśl do stacji redukcyjno – rozdzielczej I^o zlokalizowanej we wsi Grabówka oraz przez gminę Juchnowiec Kościelny do stacji redukcyjno – rozdzielczej I^o zlokalizowanej we wsi Stanisławowo. Ponadto sieciami tymi zasilana jest również stacja redukcyjno – rozdzielcza I^o zlokalizowanej przy ul. Sosabowskiego w Białymstoku. Ze stacji tej, sieciami średniego ciśnienia, zasilane są następujące gminy: Dobrzyniewo Duże, Choroszcz, Wasilków i Supraśl.

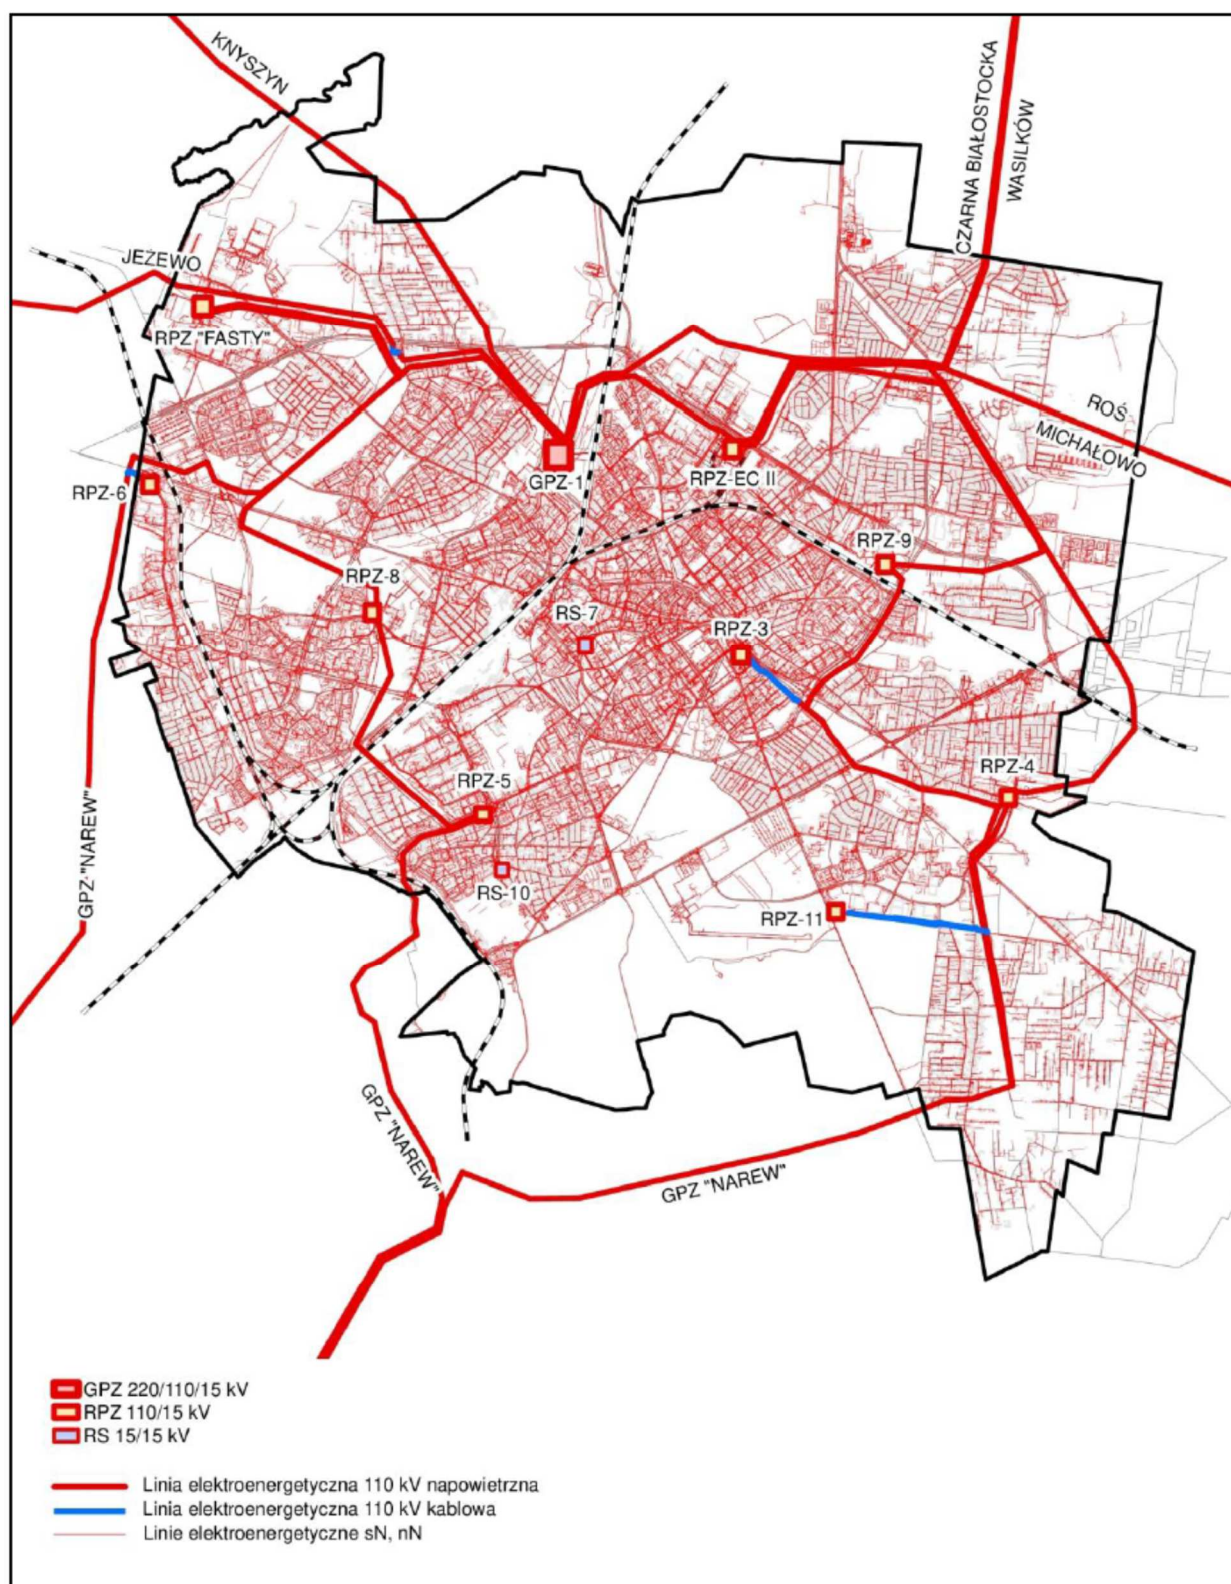

Rys. 42. Obecny system zaopatrzenia w energię elektryczną
 (Źródło: „Studium ukierunkowani i kierunków zagospodarowania przestrzennego Białegostoku”
 Departament Urbanistyki UM, 2023 r.)

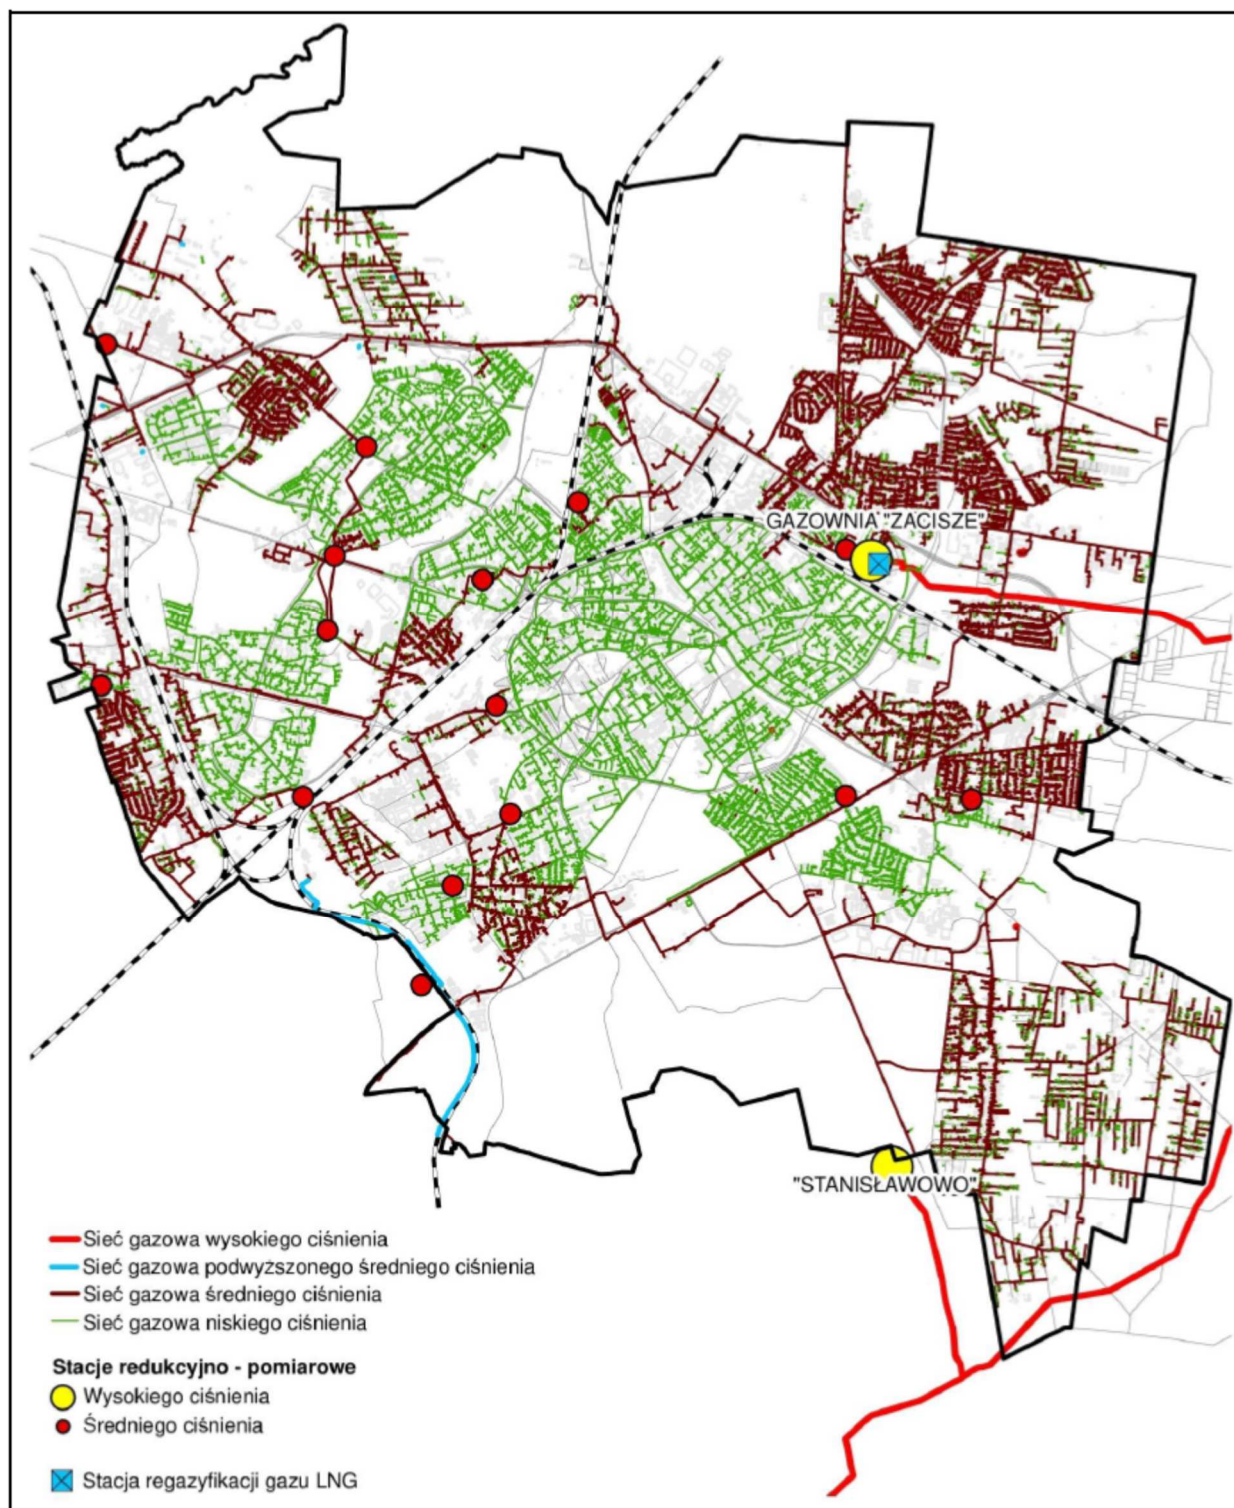

Rys. 43. Obecny system zaopatrzenia w paliwa gazowe
 (Źródło: „Studium ukierunkowani i kierunków zagospodarowania przestrzennego Białegostoku”
 Departament Urbanistyki UM, 2023 r.)

8.2.4. DODATKOWE UWARUNKOWANIA TECHNICZNE WSPÓŁPRACY BIAŁEGOSTOKU Z SĄSIEDNIMI GMINAMI

Do dodatkowych uwarunkowań technicznych obligujących wszystkie gminy, sąsiadujące z Białymstokiem, do wzajemnej współpracy należą:

1). Istniejący układ drogowy

Białystok z miejscowościami w sąsiednich gminach połączony jest układem drogowym, który tworzą następujące drogi powiatowe: 1431B Zielona – Białystok, 1432B Zielona – Białystok, 1483B Białystok – Hryniewicze – Juchnowiec Kościelny – Wojszki – S19, 1484B Białystok – Stanisławowo – Wojszki, 1485B Białystok – Łubniki – Zwierki, 1486B Stanisławowo – droga Nr 1485B, 1493B Olmonty – Białystok, 1535B Białystok – Choroszcz – Kruszewo, 1550B Niewodnica Kościelna – Klepacze – Białystok.

2). Istniejący system zaopatrzenia w wodę

System wodociągowy Białegostoku korzysta z komunalnych ujęć wody w Jurowcach i w Wasilkowie, które zlokalizowane są na terenie gminy Wasilków. Natomiast woda z tego systemu dostarczana jest do wszystkich sąsiednich gmin.

3). Istniejący system odprowadzania ścieków


Do kanalizacji sanitarnej Białegostoku odprowadzane są ścieki z następujących wsi i miejscowości:

- z Klepacz i Turczyna w gminie Choroszcz,
- z Dobrzyniewa Dużego, Gnilej, Pogorzałek, Fast, Nowego Aleksandrowa, Ogrodniki, Dobrzyniewa Kościelnego i Dobrzyniewa Fabrycznego w gminie Dobrzyniewo,
- z Supraśla, Ogródniczek, Karakul, Ciasnego, Sowlan, Henrykowa, Grabówki, Sobolewa i Zaścianek w gminie Supraśl,
- z Wasilkowa, Jurowiec, Sochoń, Osowicz, Nowodworców, Woroszył, Wólki Przedmieście, Sielachowskich i Dąbrówki w gminie Wasilków,
- z Księżyna, Kolonii Księżyno, Kolonii Koplany, Solniczek, Stanisławowa, Izabelina, Olmontów, Hryniewicz i os. Śródlisie w gminie Juchnowiec.

3). Istniejące porozumienia i przedsięwzięcia ponadlokalne

Do takich ponadlokalnych przedsięwzięć technicznych należy obecnie tworzenie Klastrow energii lub spółdzielni energetycznych, których głównym celem jest współpraca gminy lub podmiotów je tworzących w zakresie planowania i stosowania energooszczędnych oraz ekologicznych (tj. z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii i innowacyjnych rozwiązań technicznych) systemów zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną lokalnych odbiorców znajdujących się na terenie działania danego Klastra. Przykładem takich działań jest założenie, w dniu 27.09.2023 roku, Białostockiego Klastra Energii, którego członkami zostali: Urząd Miejski w Białymstoku, Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowo

– Produkcyjne „LECH” Sp. z o.o. w Białymstoku. Główną jego rolą jest osiągnięcie efektu synergii pomiędzy uczestnikami w celu doprowadzenia w jak największym stopniu do samowystarczalności energetycznej. Obszar działania Klastra obejmuje trzy gminy, a mianowicie: miasto Białystok, gminę Wasilków i gminę Juchnowiec Kościelny – co przedstawia poniższy rysunek.

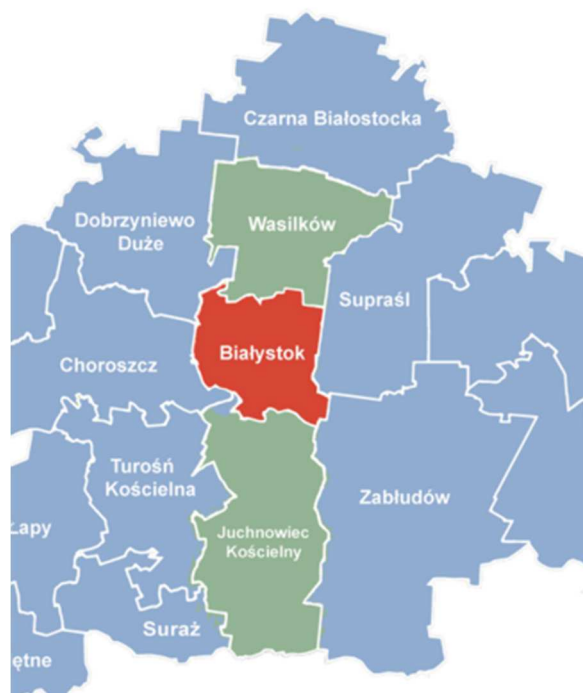

Rys. 44. Obszar funkcjonowania Białostockiego Klastra Energii

W roku 2024 zarejestrowany został w URE, pod numerem RKE/URE/0004/2024, drugi Klaster o nazwie Białostocki Klaster Energii – EKOOPER, którego członkami zostali: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Gmina Zabłudów, Politechnika Białostocka oraz Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku. Zgłoszony zakres działalności obejmuje: wytwarzanie, magazynowanie, dystrybucję oraz obrót energii elektrycznej oraz równoważenie zapotrzebowania na energię elektryczną. Zarejestrowanym obszarem działania jest miasto Białystok, gmina Zabłudów oraz gmina Juchnowiec Kościelny.

9. OKREŚLENIE ZAŁOŻEŃ DO TRZECIEJ AKTUALIZACJI PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE

Na podstawie przeprowadzonych analiz i obliczeń proponuje się przyjęcie następujących założeń do „Trzeciej aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Białegostoku na lata 2012 – 2030”:

1. Plan nadal obejmuje okres do roku 2030, po którym konieczne będzie wykonanie nowego „Projektu założeń ...” obejmującego nowy 15 letni okres – zgodnie z wymaganiami „Prawa energetycznego” (Dz. U. z 2024 r., poz. 266).
2. Podtrzymuje się, że zmiany demograficzne w Białegostoku będą zgodne z założeniami zawartymi w opracowaniu wykonanym w 2016 roku tj. prognozowany jest spadek liczby mieszkańców na średnim, rocznym poziomie – 0,19 %. Tendencję tą potwierdzają zmiany liczby ludności miasta w okresie od 2016 do 2019 roku.
3. Podtrzymuje się założenie, że rozwój Białegostoku będzie odbywał się zgodnie z obowiązującym „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Białegostoku” uchwalonego w 2019 roku i skorygowanego w 2023 roku.
4. Podtrzymuje się założenie, że w celu zmniejszenia obecnego zapotrzebowania na moc cieplną dla celów grzewczych należy realizować kompleksową termomodernizację budynków. Przed przystąpieniem do tego przedsięwzięcia należy wykonać audyty energetyczne budynków, które określą najefektywniejszy ekonomicznie sposób jego realizacji. Jednocześnie audyt energetyczny budynku jest podstawą do ubiegania się o przyznanie kredytu i premii na przedsięwzięcia termomodernizacyjne. Zakłada się, że do roku 2030 zostanie poddanych termomodernizacji 30 % zasobów zakwalifikowanych, w niniejszym opracowaniu, do tego przedsięwzięcie. Przyjmuje się, że realizacja tych przedsięwzięć będzie równomiernie rozłożona w latach 2025 - 2030.
5. Przyjmuje się, że w dalszym ciągu będą promowane i realizowane programy dotyczące likwidacji źródeł niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, dzięki likwidacji kotłowni węglowych oraz ogrzewania piecowego, występujących jeszcze na terenie Białegostoku.
6. Podtrzymuje się założenie, że w celu obniżenia obecnego zużycia energii cieplnej przez węzły cieplne bez urządzeń automatycznej regulacji oraz typu bezpośredniego należy przeprowadzić ich modernizację. Zakłada się, że węzły te, do roku 2030, zostaną zmodernizowane w 100 %. Przyjmuje się, że realizacja tych przedsięwzięć będzie rozłożona równomiernie w czasie.
7. Przyjmuje się, że zgodnie z opracowaniem pt. „Plan rozwoju miejskiego systemu ciepłowniczego Białegostoku na lata 2024 – 2028” ENEA Ciepło sp. z o.o., do roku 2028 wszystkie grupowe węzły cieplne, stanowiące własność tej firmy, zostaną zastąpione przez węzły indywidualne w celu podniesienia standardów zaopatrywania istniejących odbiorców w

energię ciepłą. Przyjmuje się, że realizacja tych przedsięwzięć będzie równomiernie rozłożona w czasie.

8. Przyjmuje się, że ENEA Ciepło Sp. z o.o. będzie modernizowała istniejące sieci przesyłowe typu kanałowego w celu obniżenia przesyłowych strat ciepła. W okresie od 2020 do 2024 roku tego typu modernizacje były realizowane, o czym świadczy przyrost sieci preizolowanych na koniec 2024 roku. Przyjmuje się, że realizacja tych przedsięwzięć będzie przeprowadzona zgodnie z planami Spółki ENEA Ciepło zawartymi w opracowaniu pt. „Plan rozwoju miejskiego systemu ciepłowniczego Białegostoku na lata 2024 – 2028”.
9. Przyjmuje się, że do roku 2030, wszystkie perspektywiczne obiekty kubaturowe zostaną zrealizowane w pełnym, przyjętym wymiarze dla poszczególnych grup funkcjonalnych. Zakłada się, że realizacja tych inwestycji będzie rozłożona równomiernie w czasie oprócz realizacji tych inwestycji, które są już zaplanowanych przez inwestorów na dany rok kalendarzowy.
10. Przyjmuje się, że istniejący system ciepłowniczy dysponuje niezbędną rezerwą mocy cieplnej źródeł ciepła dla pokrycia potrzeb cieplnych już zaplanowanych do wykonania obiektów oraz dla pokrycia potrzeb cieplnych przyszłych obiektów kubaturowych przewidzianych do zasilania z tego systemu.
11. Przyjmuje się, że istniejące systemy: elektroenergetyczny i gazowniczy dysponują znacznymi rezerwami, które powinny być wykorzystywane poprzez bieżące podłączanie nowych odbiorców i odpowiednią rozbudowę tych systemów dla perspektywicznej zabudowy. Planowane przedsięwzięcia modernizacyjne i rozwojowe, przedstawione przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok oraz Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku są zgodne z założeniami przyjętymi w obowiązującym „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Białegostoku” (uchwalonego w 2023 roku) i zapewniają zabezpieczenie potrzeb energetycznych oraz zapotrzebowania na paliwo gazowe dla obecnych i przyszłych odbiorców.
12. Zakłada się, że dzięki kontynuowanym lub nowym projektom i programom realizowanym, w latach 2025 – 2030, przez Urząd Miejski w Białymstoku, dwa Białostockie Klastry Energii oraz inne podmioty rosnąć będą liczby zamontowanych na terenie miasta instalacji wykorzystujących Odnawialne Źródła Energii oraz liczby obiektów poddanych kompleksowej termomodernizacji. Przyjmuje się również, że kontynuowana będzie energooszczędna modernizacja istniejącego oświetlenia ulic i placów na terenie Białegostoku.

Powyższe założenia są zgodne z zapisami zawartymi w głównych opracowania obowiązujących na terenie Białegostoku takimi jak: „Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030”, „Program Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego do 2030 roku”, „Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku do 2030 roku”, „Strategia Rozwoju Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do 2030 roku”, „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Białegostoku” z 2023 roku, „Program Ochrony

Środowiska dla Miasta Białystok na lata 2021 – 2024 z perspektywą na lata 2025 – 2028” oraz z „Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Białegostoku” z 2021 roku wraz z Anekssem Nr 1 do PGN z 2022 roku.

WYKAZ TABEL

Tabela 1.	Średnie, obliczeniowe temperatury powietrza zewnętrznego i liczby dni trwania sezonu grzewczego dla Białegostoku
Tabela 2.	Charakterystyka istniejących odbiorców ciepła
Tabela 3.	Szacunkowe zapotrzebowanie na energię cieplną dla analizowanego budownictwa
Tabela 4.	Parametry techniczne bloków energetycznych Elektrociepłowni Białystok w 2024 roku
Tabela 5.	Podstawowe parametry wytwórcze urządzeń Elektrociepłowni Białystok w 2024 roku
Tabela 6.	Zdolności produkcyjne Elektrociepłowni Białystok w 2024 roku
Tabela 7.	Wyniki eksploatacyjne Elektrociepłowni Białystok w latach 2020 - 2024
Tabela 8.	Średnie, roczne wyniki eksploatacyjne Elektrociepłowni Białystok w analizowanych okresach
Tabela 9.	Planowany czas życia głównych urządzeń Elektrociepłowni Białystok
Tabela 10.	Przeprowadzone remonty i modernizacje w Elektrociepłowni Białystok w latach 2020 – 2024
Tabela 11.	Parametry techniczne kotłów eksploatowanych w Ciepłowni „Zachód” do 2024 roku
Tabela 12.	Parametry eksploatacyjne Ciepłowni „Zachód” uzyskane w latach 2020 - 2024
Tabela 13.	Przeprowadzone prace remontowe i modernizacyjne w Ciepłowni Zachód w latach 2020 - 2024
Tabela 14.	Podstawowe parametry eksploatacyjne instalacji do termicznego przekształcania odpadów
Tabela 15.	Ilość przetwarzanych odpadów oraz wielkość produkcji energii elektrycznej i ciepła, w latach 2020 – 2024, przez ZUOK
Tabela 16.	Zbiorcza charakterystyka pozostałych źródeł ciepła
Tabela 17.	Podstawowe informacje dotyczące magistral wysokotemperaturowych sieci ciepłowniczych
Tabela 18.	Długości eksploatowanych sieci ciepłowniczych w latach 2020 – 2024
Tabela 19.	Przesył, sprzedaż oraz straty energii cieplnej w wodnym systemie ciepłowniczym w latach 2020 - 2024
Tabela 20.	Przesył, sprzedaż oraz straty energii cieplnej w parowym systemie ciepłowniczym w latach 2020 - 2024
Tabela 21.	Planowane, na lata 2020 – 2024, modernizacje i rozbudowa miejskiego systemu ciepłowniczego
Tabela 22.	Ilościowe zmiany węzłów ciepłowniczych w latach 2020 - 2024

Tabela 23.	Wielkość mocy zamówionej dla węzłów ciepłowniczych i sprzedaży energii cieplnej w latach 2019 - 2024
Tabela 24.	Zbiornicze zestawienie rodzajów węzłów w systemie wodnym. Gmina Białystok i Gmina Juchnowiec Kościelny
Tabela 25.	Charakterystyka źródeł zasilania węzłów ciepłowniczych w 2024 roku
Tabela 26.	Zużycie energii cieplnej, w 2024 roku, przez poszczególne grupy odbiorców zasilanych z miejskiego systemu ciepłowniczego
Tabela 27.	Całkowita ilość zamontowanych stacji mieszkaniowych w latach 2019 - 2024
Tabela 28.	Ilości węzłów ciepłych włączonych do systemu telemetrycznego w systemie ciepłowniczym Białegostoku w latach 2018 - 2024
Tabela 29.	Charakterystyka wyposażenia budynków mieszkalnych, wielorodzinnych w instalacje wewnętrzne
Tabela 30.	Charakterystyka wyposażenia pozostałych budynków w instalacje wewnętrzne
Tabela 31.	Ogólna charakterystyka energetyczna budynków
Tabela 32.	Długości sieci gazowej na terenie Białegostoku w latach 2020 - 2024
Tabela 33.	Ilości odbiorców gazu i wolumen jego zużycia, na terenie Białegostoku, w latach 2020 - 2024
Tabela 34.	Liczby stopniodni sezonów grzewczych, na terenie Białegostoku, w latach 2020 - 2024
Tabela 35.	Planowane przedsięwzięcia modernizacyjne systemu gazowniczego, na terenie Białegostoku, w latach 2025 - 2030
Tabela 36.	Podstawowe dane techniczne stacji WN/SN w 2024 roku
Tabela 37.	Stopień wykorzystania przepustowości stacji WN/SN w 2024 roku
Tabela 38.	Charakterystyka linii 110 kV na terenie Białegostoku
Tabela 39.	Stopień wykorzystanie przepustowości linii 110 kV
Tabela 40.	Charakterystyka systemu SN i nn, na terenie Białegostoku, w latach 2020 - 2024
Tabela 41.	Sprzedaż energii elektrycznej przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok w latach 2020 - 2024
Tabela 42.	Zestawienie efektów energetycznych termomodernizacji budynków
Tabela 43.	Szacunkowa redukcja zapotrzebowania na energię ciepłą, w poszczególnych grupach odbiorców, z tytułu termomodernizacji budynków
Tabela 44.	Długości liniowe sieci przewidzianych do modernizacji [m]
Tabela 45.	Zmiany strat ciepła wodnego systemu ciepłowniczego oraz długości sieci preizolowanych w latach 2020 - 2024
Tabela 46.	Struktura sposobów ogrzewania analizowanych budynków
Tabela 47.	Współczynniki sprawności systemów grzewczych w zależności od sposobu ogrzewania i sposobu zasilania budynków w ciepło
Tabela 48.	Możliwe oszczędności energii elektrycznej

Tabela 49.	Szacunkowa redukcja zużycia paliw gazowych z tytułu termomodernizacji budynków
Tabela 50.	Zmiany ludności Białegostoku w latach 2020 - 2024
Tabela 51.	Zbiorcze zestawienie, możliwych do uzyskania, efektów energetycznych przedsięwzięć modernizacyjnych
Tabela 52.	Podział efektów energetycznych termomodernizacji budynków na poszczególne źródła energii cieplnej
Tabela 53.	Zbiorcze zestawienie obiektów kubaturowych posiadających umowy przyłączeniowe do miejskiego systemu ciepłowniczego na lata 2025 - 2028
Tabela 54.	Zbiorcze zestawienie planowanych do wykonania obiektów kubaturowych które zgłosili inwestorzy w ankietach
Tabela 55.	Prognozowane zapotrzebowanie na budownictwo perspektywiczne wg „Studium ...”
Tabela 56.	Korekta planowanej, wg „Studium ...”, powierzchni użytkowej poszczególnego budownictwa perspektywicznego ze względu na zmianę analizowanego okresu realizacji
Tabela 57.	Korekta planowanej, wg „Studium ...”, powierzchni użytkowej poszczególnego budownictwa perspektywicznego ze względu na już wykonane oraz zaplanowane do realizacji obiekty
Tabela 58.	Szacunkowe zapotrzebowanie na energię cieplną dla budynków posiadających umowy przyłączeniowe do miejskiego systemu ciepłowniczego
Tabela 59.	Szacunkowe zapotrzebowanie na moc i energię cieplną dla obiektów planowanych do realizacji zgodnie z danymi zamieszczonymi w ankietach lub zgłoszonych przez inwestorów
Tabela 60.	Szacunkowe zapotrzebowanie na moc i energię cieplną dla obiektów, które po korektach, powinny być wybudowane zgodnie z założeniami „Studium ...”
Tabela 61.	Zestawienie wszystkich szacunkowych zapotrzebowani na moc i energię cieplną dla zaplanowanego i perspektywicznego budownictwa
Tabela 62.	Podział perspektywicznego zapotrzebowania na moc i energię cieplną (dla obiektów określonych w „Studium ...”) na założone źródła ciepła
Tabela 63.	Podział całkowitego, perspektywicznego zapotrzebowania na moc i energię cieplną na założone źródła ciepła
Tabela 64.	Szacunkowe wskaźniki zużycia energii elektrycznej przez poszczególne grupy odbiorców
Tabela 65.	Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną dla planowanego i perspektywicznego budownictwa
Tabela 66.	Wyznaczenie łącznych powierzchni użytkowych dla planowanych i perspektywicznych obiektów z ich podziałem pod względem przeznaczenia
Tabela 67.	Szacunkowe zużycie gazu ziemnego dla zaspokojenia potrzeb cieplnych planowanego i perspektywicznego budownictwa
Tabela 68.	Szacunkowe, całkowite zmiany zapotrzebowania na moc i energię cieplną

Tabela 69.	Szacunkowe zmiany zapotrzebowania na moc i energię ciepłą przypadające na miejski system ciepłowniczy
Tabela 70.	Szacunkowe zmiany zapotrzebowania na energię elektryczną
Tabela 71.	Szacunkowe zmiany zapotrzebowania na gaz ziemny
Tabela 72.	Oszacowanie stopni wykorzystania potencjału produkcji energii ciepłej Elektrociepłowni Białystok w latach 2020 - 2024
Tabela 73.	Oszacowanie stopni wykorzystania potencjału produkcji energii ciepłej Ciepłowni Zachód w latach 2020 - 2024
Tabela 74.	Oszacowanie stopni wykorzystania potencjału produkcji energii ciepłej ZUOK w latach 2020 - 2024
Tabela 75.	Bilans mocy wytwórczej i przyłączeniowej (MWt) wg ENEA Ciepło sp. z o.o.
Tabela 76.	Oszacowanie stopni wykorzystania potencjału produkcji energii elektrycznej Elektrociepłowni Białystok w latach 2020 - 2024
Tabela 77.	Oszacowanie stopni wykorzystania potencjału produkcji energii elektrycznej ZUOK w latach 2020 - 2024
Tabela 78.	Rodzaje odnawialnych źródeł energii i sposoby ich wykorzystania
Tabela 79.	Wykaz mikroinstalacji fotowoltaicznych, które powstały w latach 2020 - 2024
Tabela 80.	Rodzaje biomasy i sposoby jej wykorzystania

WYKAZ RYSUNKÓW

Rysunek 1.	Białostocko Obszar Metropolitalny
Rysunek 2.	Udziały głównych grup odbiorców w całkowitym zapotrzebowaniu na moc ciepłą dla Białegostoku
Rysunek 3.	Udziały odbiorców w łącznym zapotrzebowaniu na moc ciepłą dla grupy budownictwa użyteczności publicznej
Rysunek 4.	Udziały rodzajów budownictwa w całkowitym zapotrzebowaniu na energię ciepłą
Rysunek 5.	Usytuowanie źródeł ciepła zasilających miejski system ciepłowniczy Białegostoku
Rysunek 6.	Produkcja energii elektrycznej i ciepłej w Elektrowni Białystok w latach 2020 - 2024
Rysunek 7.	Produkcja energii ciepłej w Ciepłowni Zachód w latach 2020 - 2024
Rysunek 8.	Wykorzystanie odpadów oraz produkcja energii elektrycznej i ciepłej w ZUOK w latach 2020 - 2024
Rysunek 9.	Udziały mocy kotłowni obsługujących poszczególne grupy odbiorców
Rysunek 10.	Udziały mocy kotłowni w zależności od rodzaju zużywanego paliwa
Rysunek 11.	Udziały poszczególnych kotłowni w całkowitym bilansie ich mocy cieplnych

Rysunek 12.	Obszar oddziaływania istniejącego systemu ciepłowniczego w Białymstoku na koniec 2024 roku
Rysunek 13.	Wielkości mocy zamówionej dla wszystkich węzłów ciepłych w latach 2020 - 2024
Rysunek 14.	Wielkości sprzedaży energii ciepłej dla wszystkich węzłów ciepłych w latach 2020 - 2024
Rysunek 15.	Udziały węzłów ciepłych w zależności od pełnionych funkcji
Rysunek 16.	Udziały węzłów ciepłych w zależności od sposobu połączenia z instalacjami wewnętrznymi
Rysunek 17.	Udziały poszczególnych grup odbiorców w całkowitym zużyciu energii ciepłej dostarczanej do węzłów ciepłych w 2024 roku
Rysunek 18.	Widok stacji mieszkaniowej c.w.u.
Rysunek 19.	Ilości stacji mieszkaniowych w poszczególnych latach 2020 - 2024
Rysunek 20.	Zmiany długości sieci dystrybucyjnej gazu ziemnego w latach 2020 - 2024
Rysunek 21.	Zmiany wolumenu zużycia gazu ziemnego w 2020 - 2024
Rysunek 22.	Układ istniejących sieci gazowych na terenie Białegostoku
Rysunek 23.	Układ zasilania systemu elektroenergetycznego na terenie Białegostoku
Rysunek 24.	Struktura szacunkowej redukcji zapotrzebowania na energię ciepłą w wyniku termomodernizacji budynków
Rysunek 25.	Schemat instalacji centralnego ogrzewania z zalecanymi układami automatycznej regulacji
Rysunek 26a.	Układ regulacji temperatury na zasilaniu instalacji c.o. w funkcji temperatury powietrza zewnętrznego
Rysunek 26b.	Układ regulacji temperatury wody na zasilaniu instalacji c.w.u.
Rysunek 26c.	Układ regulacji różnicy ciśnień z ograniczeniem maksymalnego przepływu wody sieciowej przez węzeł
Rysunek 27.	Widok kompaktowego węzła ciepłowniczego
Rysunek 28.	Schemat kotłów opalanych paliwem ciekłym lub gazowym
Rysunek 29.	Zmiany ludności miasta Białegostoku w latach 2020 - 2024
Rysunek 30.	Przykład domowej instalacji fotowoltaicznej
Rysunek 31.	Schemat domowej instalacji fotowoltaicznej
Rysunek 32.	Układ technologiczny wykorzystania energii promieniowania słonecznego do podgrzewu ciepłej wody użytkowej
Rysunek 33.	Układ technologiczny wykorzystania energii promieniowania słonecznego do podgrzewu ciepłej wody użytkowej oraz w pracy instalacji centralnego ogrzewania
Rysunek 34.	Układ pompy ciepła z poziomym wymiennikiem gruntowym
Rysunek 35.	Układ pompy ciepła z pionowym wymiennikiem gruntowym

Rysunek 36.	Układ pompy ciepła z wykorzystaniem studni gruntowej
Rysunek 37.	Układ pompy ciepła z wykorzystaniem energii powietrza zewnętrznego
Rysunek 38.	Przekrój kotła do spalania polan drewna metodą ich zgazowania
Rysunek 39.	Widok i przekrój kotła do spalania zrębków lub peletów drzewnych
Rysunek 40.	Białostocki Obszar Funkcjonalny
Rysunek 41.	Obecny system zaopatrzenia w ciepło
Rysunek 42.	Obecny system zaopatrzenia w energię elektryczną
Rysunek 43.	Obecny system zaopatrzenia w paliwa gazowe
Rysunek 44.	Obszar funkcjonowania Białostockiego Klastra Energii

Wykaz podstawowych jednostek mocy i energii oraz ich przeliczników

W opracowaniu stosowano podstawowe jednostki mocy i energii oraz następujące ich przeliczniki:

1 MW = 1 000 kW = 1 000 000 W (jednostki mocy)

1 GJ = 1 000 MJ = 1 000 000 kJ (jednostki energii)

1 MWh = 1 000 kWh = 1 000 000 Wh (jednostki energii)

1 GJ = 0,27778 MWh = 277,78 kWh (przeliczniki)

1 MWh = 3,6 GJ = 3 600 MJ = 3 600 000 kJ (przeliczniki)

CZEŚĆ II – ZAŁĄCZNIKI NR 1 I 2

ZAŁĄCZNIK NR 1

**CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJĄCYCH ODBIORCÓW
CIEPŁA OBJĘTYCH ANKIETAMI ORAZ
BUDYNKÓW, KTÓRE UZYSKAŁY POZWOLENIE NA
UŻYTKOWANIE W LATACH 2016 - 2019
ORAZ W 2020 - 2024**

BUDOWNICTWO WIELORODZINNE

CHARAKTERYSTYKA BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO - uwzględnionego w opracowaniu z 2016 roku

Lp.	Adres	Technologia i rok wykonania	Rodzaj budynku i opis docieplenia	Kubatura	Powierzch-nia	Zap. na moc dla c.o.	Zap. na moc dla c.w.u. max.	Zap. na moc dla c.w.u. śr.	Zawory termost.	Wodom. c.w.u.	Liczba mieszkań	Wsp. q _v	Wsp. E	Ocena energochłonności budynku
				[m³]	[m²]	[kW]	[kW]	[kW]	[%]	[%]	[szt.]	[W/m³]	[kWh/rok m²]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Budynki Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej														
1	Antoniukowska 1	mieszana 1993	mieszkalny - doc. śc. szczyt, stropod., reg. c.o.	6 012,0	1 248,2	272,21	184,62	54,95	100%	100%	30	13,5	153,3	średnio energochłonny
2	Antoniukowska 1A	mieszana 1993	mieszkalny - doc. ściany,.,stropod., reg. c.o.	14 170,0	2 908,5				100%	100%	60			
3	Antoniukowska 3	tradyc.1971	mieszkalny - doc. stropodach i ściany	14 147,4	3 148,0	175,00	237,47	86,00	100%	100%	75	12,4	130,1	średnio energochłonny
4	Antoniukowska 3A	tradyc.1972	mieszkalny - doc. stropodach i ściany	14 147,4	3 148,0	166,00	237,00	87,00	100%	100%	75	11,7	123,4	średnio energochłonny
5	Antoniukowska 3B	tradyc.1973	mieszkalny - doc. stropodach i ściany	14 147,4	3 148,0	168,00	237,00	84,84	100%	100%	75	11,9	124,9	średnio energochłonny
6	Antoniukowska 5A	tradyc.1974	mieszkalny - doc. stropodach i ściany	14 147,0	3 148,0	163,00	237,47	85,60	100%	100%	75	11,5	121,2	średnio energochłonny
7	Antoniukowska 15	tradyc.1972	mieszkalny - doc. stropodach i ściany	12 697,0	3 390,0	199,91	237,47	91,67	100%	100%	75	15,7	138,0	średnio energochłonny
8	Antoniukowska 15A	tradyc.1972	mieszkalny - doc. stropodach i ściany	12 697,0	3 950,0	199,91	237,47	92,93	100%	100%	75	15,7	118,4	średnio energochłonny
9	Antoniukowska 15B	tradyc.1972	mieszkalny - doc. stropodach i ściany	12 697,0	3 390,0	197,34	237,47	91,06	100%	100%	75	15,5	136,2	średnio energochłonny
10	Antoniukowska 17	tradyc.1971	mieszkalny - doc. stropodach i ściany	12 697,0	3 390,0	197,34	237,47	91,45	100%	100%	75	15,5	136,2	średnio energochłonny
11	Antoniukowska 17A	tradyc.1972	mieszkalny - doc. stropodach i ściany	12 697,0	3 390,0	197,34	237,47	92,98	100%	100%	75	15,5	136,2	średnio energochłonny
12	Antoniukowska 17B	tradyc.1972	mieszkalny - doc. stropodach i ściany	12 697,0	3 390,0	197,34	237,47	93,42	100%	100%	75	15,5	136,2	średnio energochłonny
13	Antoniukowska 19	tradyc.1971	mieszkalny - doc. stropodach i ściany	12 607,0	3 390,0	189,65	237,47	93,42	100%	100%	75	15,0	130,9	średnio energochłonny
14	Antoniukowska 19A	tradyc.1971	mieszkalny - doc. stropodach i ściany	12 697,0	3 390,0	189,65	237,47	93,42	100%	100%	75	14,9	130,9	średnio energochłonny
15	Antoniukowska 19B	tradyc.1970	mieszkalny - doc. stropodach i ściany	12 697,0	3 390,0	189,65	237,47	93,42	100%	100%	75	14,9	130,9	średnio energochłonny
16	Antoniukowska 23	OWT-67 1975	mieszkalny - doc. stropodach i ściany	17 174,0	3 919,6	269,24	97,98	97,98	100%	100%	89	15,7	160,8	średnio energochłonny
17	Al. Solidarności 2	OWT-67 1977	mieszkalny - doc. ściany	23 222,7	5 269,4	452,47	353,70	121,95	100%	100%	115	19,5	200,9	energochłonny
18	Al. Solidarności 6	OWT-67 1977	mieszkalny - doc. ściany	23 222,7	5 269,4	452,47	353,70	125,90	100%	100%	116	19,5	200,9	energochłonny
19	Al. Solidarności 8	OWT-67 1976	mieszkalny - doc. ściany	23 222,7	5 269,4	452,47	353,70	124,40	100%	100%	110	19,5	200,9	energochłonny
20	Broniewskiego 5	OWT-67 1976	mieszkalny - doc. ściany	23 222,7	5 269,4	452,47	353,70	123,49	100%	100%	116	19,5	200,9	energochłonny
21	Broniewskiego 6	tradyc.1974	mieszkalny - doc. stropodach i ściany	18 062,0	5 535,0	267,76	351,46	137,95	100%	100%	104	14,8	113,2	średnio energochłonny
22	Broniewskiego 6A	tradyc.1973	mieszkalny - doc. stropodach i ściany	18 062,0	5 535,0	267,76	251,73	145,54	100%	100%	104	14,8	113,2	średnio energochłonny
23	Broniewskiego 6B	tradyc.1970	mieszkalny - doc. stropodach i ściany	18 062,0	5 535,0	267,76	351,46	119,59	100%	100%	105	14,8	113,2	średnio energochłonny
24	Broniewskiego 6C	tradyc.1970	mieszkalny - doc. stropodach i ściany	18 062,0	5 535,0	267,76	351,46	115,83	100%	100%	105	14,8	113,2	średnio energochłonny
25	Broniewskiego 7	tradyc.1966	mieszkalny - doc. stropodach i ściany	7 637,0	1 774,8	107,88	137,70	51,30	100%	100%	45	14,1	142,2	średnio energochłonny
26	Wierzbowa 3	OWT-67 1975	mieszkalny - termomod. 2019	17 174,2	3 950,4	269,24	251,81	51,37	100%	100%	88	15,7	159,5	średnio energochłonny
27	Wierzbowa 3A	tradyc.1992	mieszkalny - doc. stropod.,ściany, reg. c.o.	9 475,0	1 967,0	164,88	228,39	65,67	100%	100%	30	9,7	109,5	średnio energochłonny
28	Wierzbowa 3B	tradyc.1992	mieszkalny - doc. stropod.,ściany, reg. c.o.	7 494,0	1 452,0				100%	100%	24	9,7	117,4	średnio energochłonny
29	Wierzbowa 5	tradyc.1968	mieszkalny - doc. stropodach i ściany	18 062,0	5 535,0	267,76	351,45	111,81	100%	100%	105	14,8	113,2	średnio energochłonny
30	Wierzbowa 5A	tradyc.1968	mieszkalny - doc. stropodach i ściany	18 062,0	5 535,0	267,76	351,46	118,64	100%	100%	105	14,8	113,2	średnio energochłonny
31	Wierzbowa 5B	tradyc.1969	mieszkalny - doc. stropodach i ściany	18 062,0	5 535,0	267,76	351,45	110,78	100%	100%	105	14,8	113,2	średnio energochłonny
32	Białostoczek 3	OWT 1978	mieszkalny - doc. ściany	3 084,0	647,7	43,85	72,20	21,30	100%	100%	15	14,2	158,4	średnio energochłonny
33	Białostoczek 5	OWT 1978	mieszkalny - doc. ściany	3 119,5	647,7	54,81	72,20	20,85	100%	100%	15	17,6	198,0	średnio energochłonny
34	Białostoczek 7	OWT 1978	mieszkalny - doc. ściany	8 993,9	2 159,0	161,86	160,44	65,86	100%	100%	50	18,0	175,4	średnio energochłonny
35	Białostoczek 9	OWT 1978	mieszkalny - doc. ściany	6 770,0	1 622,0	118,91	130,84	45,93	100%	100%	35	17,6	171,6	średnio energochłonny
36	Białostoczek 11	OWT 1979	mieszkalny - doc. ściany	17 447,4	4 081,8	336,83	276,39	113,09	100%	100%	94	19,3	193,1	energochłonny
37	Białostoczek 12	OWT 1979	mieszkalny - doc. ściany	7 093,0	1 621,5	82,22	61,88	61,88	100%	100%	35	11,6	118,7	średnio energochłonny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
38	Białostoczek 13A	OWT 1979	mieszkalny - doc. ściany	17 447,4	4 081,8	298,00	276,39	75,33	100%	100%	94	17,1	170,9	średnio energochłonny

39	Białostoczek 14	OWT 1979	mieszkalny - doc. ściany	7 093,0	1 621,5	91,65	134,71	68,82	100%	100%	35	12,9	132,3	średnio energochłonny
40	Białostoczek 15	OWT 1979	mieszkalny - doc. ściany	17 447,4	4 097,2	318,96	276,39	81,42	100%	100%	95	18,3	182,2	energochłonny
41	Białostoczek 17	OWT 1979	mieszkalny - doc. ściany	17 447,4	4 081,8	289,19	276,39	81,42	100%	100%	94	16,6	165,8	średnio energochłonny
42	Białostoczek 19A	OWT 1978	mieszkalny - doc. ściany	17 447,4	4 077,3	348,75	276,39	80,14	100%	100%	103	20,0	200,2	energochłonny
43	Białostoczek 16	OWT 1989	mieszkalny - doc. ściany	11 417,0	2 459,0	298,13	276,39	89,54	100%	100%	35	13,3	144,5	średnio energochłonny
44	Białostoczek 18	OWT 1989	mieszkalny - doc. ściany	10 995,0	2 355,6				100%	100%	39	13,3	145,3	średnio energochłonny
45	Białostoczek 22	OWT 1980	mieszkalny - doc. ściany	14 936,0	3 385,0	760,55	592,12	194,81	100%	100%	59	17,5	180,7	średnio energochłonny
46	Białostoczek 24	OWT 1980	mieszkalny - doc. ściany	16 314,0	3 365,3				100%	100%	62	17,5	198,5	średnio energochłonny
47	Radzywińska 10	OWT 1980	mieszkalny - doc. ściany	12 208,0	2 523,8				100%	100%	46	17,5	198,1	średnio energochłonny
48	Białostoczek 26	OWT 1979	mieszkalny - doc. ściany	10 331,0	2 415,0	351,84	295,40	117,90	100%	100%	45	15,3	153,0	średnio energochłonny
49	Białostoczek 28	OWT 1979	mieszkalny - doc. ściany	7 046,0	1 637,0				100%	100%	35	15,3	154,0	średnio energochłonny
50	Białostoczek 30	OWT 1979	mieszkalny - doc. ściany	5 643,5	1 324,0				100%	100%	25	15,3	152,5	średnio energochłonny
51	Białostoczek 27	OWT 1980	mieszk. - doc. ściany szczyt., podł.	4 703,0	1 091,2	180,01	232,17	93,34	100%	100%	20	10,3	103,4	średnio energochłonny
52	Białostoczek 29	OWT 1981	mieszk. - doc. ściany szczyt., podł.	9 066,1	2 178,1				100%	100%	40	10,3	99,9	średnio energochłonny
53	Białostoczek 31	OWT 1981	mieszk. - doc. ściany szczyt., podł.	3 787,0	596,8				100%	100%	16	10,3	152,3	średnio energochłonny
54	Białostoczek 32	OWT 1980	mieszkalny - doc. ściany	9 368,0	2 178,0	343,63	354,32	115,60	100%	100%	40	12,3	124,1	średnio energochłonny
55	Białostoczek 34	OWT 1980	mieszkalny - doc. ściany	5 591,0	1 309,8				100%	100%	24	12,3	123,1	średnio energochłonny
56	Olsztyńska 1	OWT 1980	mieszkalny - doc. ściany	5 511,0	1 309,8				100%	100%	24	12,3	121,4	średnio energochłonny
57	Olsztyńska 1A	cegła 1992	mieszkalny - doc. ściany	7 411,0	1 434,8				100%	100%	25	12,3	149,0	średnio energochłonny
58	Białostoczek 23	OWT 1980	mieszkalny - doc. ściany	6 858,5	1 636,3	337,00	267,10	124,95	100%	100%	30	16,2	158,7	średnio energochłonny
59	Zagumienna 4	OWT 1980	mieszkalny - doc. ściany	4 768,3	1 091,2				100%	100%	20	16,2	165,4	średnio energochłonny
60	Zagumienna 8	OWT 1980	mieszkalny - doc. ściany	9 203,3	2 178,0				100%	100%	40	16,2	160,0	średnio energochłonny
61	Białostoczek 25	OWT 1980	mieszkalny - doc. ściany	4 722,2	1 091,2	338,50	314,32	160,89	100%	100%	20	13,3	134,4	średnio energochłonny
62	Sokółska 11	OWT 1980	mieszkalny - doc. ściany	11 669,9	2 728,5				100%	100%	50	13,3	132,8	średnio energochłonny
63	Zagumienna 10	OWT 1980	mieszkalny - doc. ściany	9 123,4	2 178,2				100%	100%	40	13,3	130,0	średnio energochłonny
64	I Armii Woj. Polskiego 29	cegła 1999	mieszkalny	10 557,0	1 972,8	133,77	120,80	50,52	100%	100%	40	12,7	158,7	średnio energochłonny
65	I Armii Woj. Polskiego 32D	cegła 2005	mieszkalny	13 730,2	2 651,1	138,61	193,76	68,31	100%	100%	56	10,1	122,4	średnio energochłonny
66	Buska 10	cegła 1995	mieszkalny	8 834,0	1 651,9	472,81	253,31	78,72	100%	100%	32	13,3	166,0	średnio energochłonny
67	Buska 12	cegła 1997	mieszkalny	2 510,0	361,3				100%	100%	9	13,3	215,7	średnio energochłonny
68	Buska 14	cegła 1995	mieszkalny	6 169,0	1 224,6				100%	100%	26	13,3	156,4	średnio energochłonny
69	Buska 19	cegła 1995	mieszkalny	5 771,0	1 063,8				100%	100%	24	13,3	168,4	średnio energochłonny
70	Buska 21	cegła 1995	mieszkalny	6 179,0	1 232,0				100%	100%	25	13,3	155,7	średnio energochłonny
71	Buska 23	cegła 1995	mieszkalny	6 179,0	1 231,3				100%	100%	25	13,3	155,8	średnio energochłonny
72	Kozłowa 3	OWT 1983	mieszkalny - doc. śc. szczytowe, podł., reg. c.o.	4 486,0	864,0	149,08	129,42	52,82	100%	100%	16	15,3	186,0	średnio energochłonny
73	Kozłowa 5	OWT 1983	mieszkalny - doc. śc. szczytowe, stropod., reg. c.o.	5 255,0	1 057,0				100%	100%	16	14,5	178,1	średnio energochłonny
74	Kozłowa 26	OWT 1978	mieszkalny - termomod. 2018	5 302,3	1 622,0	80,03	130,84	27,05	100%	100%	35	15,1	115,5	średnio energochłonny
75	Kozłowa 28	OWT 1993	mieszkalny - termomod. 2015	12 674,0	3 438,0	143,27	162,69	41,22	100%	100%	37	11,3	97,5	średnio energochłonny
76	Kozłowa 29	OWT 1978	mieszkalny - doc. ściany	6 772,0	1 622,0	153,37	166,00	40,46	100%	100%	35	14,4	140,4	średnio energochłonny
77	Kozłowa 29A	cegła 1992	mieszkalny	3 901,0	1 359,8				100%	100%	8	14,4	96,5	średnio energochłonny
78	Kozłowa 30	OWT 1977	mieszkalny - termomod. 2018	6 770,0	1 622,0	116,76	130,84	44,64	100%	100%	35	17,2	168,5	średnio energochłonny
79	Kozłowa 31	OWT 1978	mieszkalny - doc. ściany	3 074,2	647,6	60,75	72,20	24,57	100%	100%	15	19,8	219,5	energochłonny
80	Kozłowa 32	OWT 1978	mieszkalny - termomod. 2018	6 770,0	1 622,0	80,05	130,84	40,88	100%	100%	35	11,8	115,5	średnio energochłonny
81	Kozłowa 33	OWT 1978	mieszkalny - doc. ściany	8 993,9	2 159,0	145,55	160,44	54,13	100%	100%	50	16,2	157,8	średnio energochłonny
82	Kozłowa 34	OWT 1977	mieszkalny - termomod. 2018	4 579,0	1 079,5	54,72	101,65	26,75	100%	100%	25	12,0	118,6	średnio energochłonny
83	Kozłowa 35	OWT 1978	mieszkalny - doc. ściany	4 533,3	1 079,3	70,95	101,65	29,14	100%	100%	25	15,7	153,8	średnio energochłonny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
84	Kozłowa 8	OWT 1983	mieszkalny - doc. śc. szczytowe, stropod., reg. c.o.	4 013,0	651,0	261,99	200,46	103,23	100%	100%	12	14,6	210,5	średnio energochłonny
85	Kozłowa 10	OWT 1983	mieszkalny - doc. śc. szczytowe, stropod., reg. c.o.	6 583,0	1 302,0				100%	100%	24	14,6	172,6	średnio energochłonny

86	Gołdapska 10	OWT 1984	mieszkalny - doc. śc. szczytowe, stropod., reg. c.o.	7 362,0	1 519,0				100%	100%	28	14,6	165,5	średnio energochłonny
87	Kozłowa 36	OWT 1978	mieszkalny - termomod. 2018	4 551,5	1 079,3	54,72	101,65	26,75	100%	100%	25	12,0	118,7	średnio energochłonny
88	Gołdapska 4	OWT 1982	mieszkalny - doc. śc. szczytowe, stropod., reg. c.o.	7 898,4	1 619,2	358,00	271,30	87,75	100%	100%	30	15,6	178,5	średnio energochłonny
89	Gołdapska 6	OWT 1982	mieszkalny - doc. śc. szczytowe, stropod., reg. c.o.	6 132,9	1 338,0				100%	100%	20	15,6	167,7	średnio energochłonny
90	Gołdapska 8	OWT 1982	mieszkalny - doc. śc. szczytowe, stropod., reg. c.o.	8 864,8	1 875,4				100%	100%	30	15,6	173,0	średnio energochłonny
91	Białostoczek 36	OWT 1980	mieszk. - doc. ściany szczyt, podł.	3 862,4	873,0	62,00	196,72	14,60	100%	100%	16	4,2	43,6	mało energochłonny
92	Olsztyńska 3	OWT 1980	mieszk. - doc. ściany szczyt, podł.	7 724,9	1 742,5				100%	100%	32	16,5	43,7	średnio energochłonny
93	Olsztyńska 5	OWT 1980	mieszk. - doc. ściany szczyt, podł.	3 130,2	653,4				100%	100%	12	16,5	47,2	średnio energochłonny
94	Olsztyńska 2	OWT 1980	mieszkalny - doc. ściany	2 949,0	654,8	240,70	172,30	60,54	100%	100%	12	17,7	186,2	średnio energochłonny
95	Olsztyńska 4	OWT 1980	mieszkalny - doc. ściany	2 949,0	654,8				100%	100%	12	17,7	186,2	średnio energochłonny
96	Olsztyńska 6	OWT 1980	mieszkalny - doc. ściany	7 724,9	1 637,1				100%	100%	30	17,7	195,1	średnio energochłonny
97	Radzywińska 2A	cegła 1997	mieszkalny - termomod. 2020	20 218,0	3 791,6	198,98	223,60	65,87	100%	100%	80	9,8	122,8	średnio energochłonny
98	Olsztyńska 8	OWT 1980	mieszkalny - doc. ściany	6 111,7	1 309,4	112,47	143,74	79,06	100%	100%	24	9,2	100,5	średnio energochłonny
99	Olsztyńska 10	OWT 1980	mieszkalny - doc. ściany	6 111,0	1 309,4				100%	100%	24	9,2	100,5	średnio energochłonny
100	Olsztyńska 7	OWT 1981	mieszkalny - doc. ściany	6 260,4	1 309,4	250,51	184,82	96,90	100%	100%	24	17,8	199,3	średnio energochłonny
101	Olsztyńska 9	OWT 1981	mieszkalny - doc. ściany	4 676,1	982,4				100%	100%	18	17,8	198,4	średnio energochłonny
102	Olsztyńska 11	OWT 1981	mieszkalny - doc. ściany	3 130,2	654,7				100%	100%	12	17,8	199,3	średnio energochłonny
103	Radzywińska 4	OWT 1979	mieszkalny - doc. ściany	7 153,0	1 637,0	345,22	302,10	82,84	100%	100%	30	14,0	143,1	średnio energochłonny
104	Radzywińska 6	OWT 1979	mieszkalny - doc. ściany	5 643,5	1 324,0				100%	100%	20	14,0	139,6	średnio energochłonny
105	Radzywińska 8	OWT 1979	mieszkalny - doc. ściany	11 868,8	2 727,5				100%	100%	50	14,0	142,5	średnio energochłonny
106	Radzywińska 42	OWT 1979	mieszkalny - doc. śc. szczytowe, stropod., reg. c.o.	6 244,5	1 320,7	297,60	245,17	83,24	100%	100%	20	14,0	155,2	średnio energochłonny
107	Radzywińska 44	OWT 1986	mieszkalny - doc. śc. szczytowe, stropod., reg. c.o.	10 493,0	2 154,0				100%	100%	40	14,0	159,9	średnio energochłonny
108	Radzywińska 46	OWT 1980	mieszkalny - doc. śc. szczytowe, stropod., reg. c.o.	4 474,9	864,2				100%	100%	16	14,0	170,0	średnio energochłonny
109	Radzywińska 15	OWT 1983	mieszkalny - doc. ściany	13 900,2	2 941,0	305,57	244,38	100,76	100%	100%	50	15,3	169,1	średnio energochłonny
110	Radzywińska 17	OWT 1983	mieszkalny - doc. ściany	6 092,0	1 251,0				100%	100%	16	15,3	174,2	średnio energochłonny
111	Radzywińska 18	OWT 1981	mieszkalny - doc. ściany	16 296,4	3 379,2	923,54	701,15	285,51	100%	100%	72	14,2	159,9	średnio energochłonny
112	Radzywińska 20	OWT 1981	mieszkalny - doc. ściany	16 296,4	3 379,2				100%	100%	72	14,2	159,9	średnio energochłonny
113	Radzywińska 22	OWT 1979	mieszkalny - doc. ściany	16 296,4	3 379,2				100%	100%	59	14,2	159,9	średnio energochłonny
114	Radzywińska 26	OWT 1979	mieszkalny - doc. ściany	16 296,4	3 379,2				100%	100%	61	14,2	159,9	średnio energochłonny
115	Radzywińska 24	cegła 1991	mieszkalny - doc. śc. szczytowe, stropod., reg. c.o.	13 652,6	2 637,3	179,80	159,33	67,29	100%	100%	49	13,2	159,5	średnio energochłonny
116	Radzywińska 40	OWT 1986	mieszkalny - doc. ściany	17 741,8	3 872,0	258,71	228,80	100,80	100%	100%	71	14,6	156,4	średnio energochłonny
117	Radzywińska 5	cegła 1991	mieszkalny - termomod. 2015	10 627,0	2 069,5	139,83	197,55	79,02	100%	100%	24	13,2	158,1	średnio energochłonny
118	Radzywińska 7	OWT 1986	mieszkalny - doc. ściany	8 661,5	1 886,2	170,92	194,00	65,90	100%	100%	29	12,0	128,7	średnio energochłonny
119	Radzywińska 9	OWT 1986	mieszkalny - doc. ściany	5 610,2	1 315,0				100%	100%	20	12,0	119,6	średnio energochłonny
120	Sokóleńska 3	OWT 1981	mieszkalny - doc. ściany	7 133,0	1 638,0	325,52	267,10	104,69	100%	100%	30	15,2	155,0	średnio energochłonny
121	Sokóleńska 5	OWT 1980	mieszkalny - doc. ściany	7 133,0	1 638,0				100%	100%	30	15,2	155,0	średnio energochłonny
122	Sokóleńska 7	OWT 1980	mieszkalny - doc. ściany	7 140,0	1 633,0				100%	100%	30	15,2	155,6	średnio energochłonny
123	Zagumienna 5	OWT 1981	mieszk. - doc. ściany szczyt, podł.	6 788,3	1 637,3	329,35	319,01	162,75	100%	100%	30	13,3	129,4	średnio energochłonny
124	Zagumienna 7	OWT 1981	mieszk. - doc. ściany szczyt, podł.	6 895,8	1 148,9				100%	100%	30	19,1	187,4	energochłonny
125	Zagumienna 9	OWT 1981	mieszk. - doc. ściany szczyt, podł.	4 676,0	1 627,0				100%	100%	20	19,1	89,7	energochłonny
126	Zagumienna 11	OWT 1981	mieszk. - doc. ściany szczyt, podł.	6 326,0	1 591,0				100%	100%	20	19,1	124,1	energochłonny
127	Zagumienna 13	OWT 1984	mieszkalny - doc. śc. szczytowe, stropod., reg. c.o.	6 092,0	1 251,0	208,30	177,94	59,89	100%	100%	16	17,8	203,4	średnio energochłonny
128	Zagumienna 13A	OWT 1994	mieszkalny	1 496,0	347,6				100%	100%	5	19,0	179,8	energochłonny
129	Zagumienna 15	OWT 1984	mieszkalny - doc. śc. szczytowe, stropod., reg. c.o.	2 041,0	646,0				100%	100%	12	19,0	132,0	energochłonny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
130	Sitarska 52	OWT 1983	mieszkalny - doc. śc. szczytowe, stropod., reg. c.o.	2 041,0	646,0				100%	100%	12	19,0	132,0	energochłonny
131	Sokóleńska 15	OWT 1981	mieszk. - doc. ściany szczyt, podł.	6 754,3	1 637,3	326,21	434,73	131,13	100%	100%	30	11,7	113,0	średnio energochłonny
132	Sokóleńska 17	OWT 1981	mieszk. - doc. ściany szczyt, podł.	3 795,7	873,0				100%	100%	16	0,0	119,1	mało energochłonny

133	Sokólska 19	OWT 1981	mieszk. - doc. ściany szczyt, podł.	6 895,8	1 637,3	448,97	318,41	166,25	100%	100%	30	0,0	115,4	mało energochłonny
134	Sokólska 25	OWT 1981	mieszk. - doc. ściany szczyt, podł.	6 788,3	1 637,3				100%	100%	30	0,0	113,6	mało energochłonny
135	Zagumienna 11A	cegła 1992	mieszk. - doc. ściany szczyt, podł.	3 639,0	946,4				100%	100%	13	0,0	105,3	mało energochłonny
136	Sokólska 21	OWT 1982	mieszkalny - doc. śc. szczytowe, stropod., reg. c.o.	5 608,0	1 248,9				100%	100%	16	17,4	182,8	średnio energochłonny
137	Sokólska 23	OWT 1982	mieszkalny - doc. śc. szczytowe, stropod., reg. c.o.	3 157,0	654,0				100%	100%	12	17,4	196,5	średnio energochłonny
138	Sokólska 27	OWT 1982	mieszkalny - doc. śc. szczytowe, stropod., reg. c.o.	5 670,0	1 309,4				100%	100%	24	17,4	176,3	średnio energochłonny
139	Sokólska 29	OWT 1982	mieszkalny - doc. śc. szczytowe, stropod., reg. c.o.	4 584,0	982,4				100%	100%	18	17,4	190,0	średnio energochłonny
140	Sokólska 31	OWT 1982	mieszkalny - doc. śc. szczytowe, stropod., reg. c.o.	6 788,0	1 637,0	146,64	136,40	46,83	100%	100%	30	17,4	168,8	średnio energochłonny
141	Sokólska 9	U-SAM-860 1982	sklep	4 368,0	825,4				100%		0	11,6	144,0	średnio energochłonny
142	Sitarska 64	OWT 1983	mieszkalny - doc. śc. szczytowe, stropod., reg. c.o.	4 357,0	862,4				100%	100%	16	13,7	162,2	średnio energochłonny
143	Sitarska 68	OWT 1981	mieszkalny - doc. śc. szczytowe, stropod., reg. c.o.	6 335,0	1 295,8				100%	100%	24	13,7	156,9	średnio energochłonny
144	Sokólska 13	OWT 1985	mieszkalny - doc. śc. szczytowe, stropod., reg. c.o.	4 714,5	1 078,0				100%	100%	20	15,4	157,9	średnio energochłonny
145	Zagumienna 9/1	OWT 1985	mieszkalny - doc. śc. szczytowe, stropod., reg. c.o.	12 695,0	3 173,0				100%	100%	50	15,4	144,4	średnio energochłonny
146	Zagumienna 38	OWT 1982	mieszkalny - doc. śc. szczytowe, stropod., reg. c.o.	4 609,7	1 089,9	84,00	48,00	16,00	100%	100%	20	4,6	45,6	mało energochłonny
147	Zagumienna 40	OWT 1982	mieszkalny - doc. śc. szczytowe, stropod., reg. c.o.	5 856,7	1 309,8	106,45	67,20	22,40	100%	100%	24	17,7	48,2	średnio energochłonny
148	Zagumienna 52	OWT 1982	mieszkalny - doc. śc. szczytowe, stropod., reg. c.o.	4 723,6	981,9	84,90	44,70	14,90	100%	100%	18	17,7	51,8	średnio energochłonny
149	Zagumienna 54	OWT 1982	mieszkalny - doc. śc. szczytowe, stropod., reg. c.o.	3 057,4	652,3	54,90	37,50	12,50	100%	100%	12	17,7	50,5	średnio energochłonny
150	Białostoczek 1	S-400 1980	sklep	5 495,0	982,0	136,39	15,00	3,00	100%		0	24,8	325,0	energochłonny
151	Białostoczek 21	Usł. cegła 1979	pocztą - doc. ścian	369,0	106,2	13,82	9,00	2,50	100%		0	37,5	304,5	energochłonny
152	Kozłowa 4	Cegła 1983	biurowo -usł.-han. - doc. ścian	7 490,0	1 686,6	115,30	19,65	6,55	100%	100%	0	15,4	160,0	średnio energochłonny
153	Radzywińska 12	Sp1300 1986	sklep	6 594,0	1 283,0	120,00	15,00	3,00	100%		0	18,2	218,9	energochłonny
154	Radzywińska 13	OWT 1979	sklep - doc. ścian szczytowych	1 054,8	290,3	26,66	5,00	1,50	100%		0	25,3	214,9	energochłonny
155	Piłsudskiego 2	tradyc.1959	mieszkalny - doc. stropodach i ściany	11 751,2	1 795,4	232,17	117,04	59,48	100%	100%	42	19,8	302,6	energochłonny
156	Piłsudskiego 4	tradyc.1958	mieszkalny - doc. śc. szczytowe, stropod., reg. c.o.	16 636,0	3 128,3	160,33	177,45	90,16	100%	100%	80	9,6	119,9	średnio energochłonny
157	Piłsudskiego 7	tradyc.1961	mieszkalny - doc. śc. szczytowe, stropod., reg. c.o.	12 919,0	3 423,9	153,75	178,64	65,72	100%	100%	60	11,9	105,1	średnio energochłonny
158	Piłsudskiego 10	tradyc.1960	mieszkalny - śc. zew., stropodach	17 960,0	4 404,5	206,00	210,33	71,31	100%	100%	75	11,5	109,5	średnio energochłonny
159	Piłsudskiego 11/2	tradyc.1985	mieszkalny - doc. śc. Podłużne	17 536,4	4 668,3	393,55	107,33	41,46	100%	100%	32	22,4	197,3	energochłonny
160	Piłsudskiego 15	tradyc.1961	mieszkalny - śc. zew., stropodach	9 585,0	1 770,4	130,31	119,58	39,86	100%	100%	42	13,6	172,3	średnio energochłonny
161	Piłsudskiego 19	tradyc.1970	mieszkalny - doc. ściany, stropodach	12 789,9	2 856,7	167,67	204,21	71,90	100%	100%	67	13,1	137,4	średnio energochłonny
162	Piłsudskiego 19/1	tradyc.1970	doc. ściany	1 938,8	548,9	32,42	0,00	0,00	100%		0	16,7	138,2	średnio energochłonny
163	Piłsudskiego 20	tradyc.1960	mieszkalny - doc. stropodach i ściany	7 255,0	1 466,7	151,77	79,34	32,92	100%	100%	32	20,9	242,2	energochłonny
164	Piłsudskiego 21	tradyc.1970	mieszkalny - doc. ściany	12 789,9	2 799,2	184,60	204,21	71,90	100%	100%	66	14,4	154,3	średnio energochłonny
165	Piłsudskiego 22	tradyc.1960	mieszkalny - doc. śc. szczytowe, stropod., reg. c.o.	14 943,0	3 800,2	137,61	135,23	64,41	100%	100%	65	9,2	84,7	średnio energochłonny
166	Boh. Getta 3	tradyc.1966	mieszkalny - doc. śc. szczytowe, stropod., reg. c.o.	8 581,0	2 414,8	127,11	99,57	30,33	100%	100%	36	14,8	123,2	średnio energochłonny
167	Boh. Getta 13	tradyc.1988	mieszkalny - doc. stropodach i ściany	3 540,0	1 011,3	51,40	40,15	20,69	100%	100%	10	14,5	118,9	średnio energochłonny
168	Św. Mikołaja 12	tradyc.1965	mieszkalny - doc. stropodach i ściany	4 123,0	877,8	79,78	74,21	20,56	100%	100%	20	19,3	212,7	energochłonny
169	Proletariacka 2A	tradyc.1966	mieszkalny - doc. śc. szczytowe, stropod., reg. c.o.	9 130,0	2 203,3	166,50	147,70	81,00	100%	100%	60	18,2	176,8	energochłonny
170	Proletariacka 4	tradyc.1962	mieszkalny - doc. stropodach i ściany	9 864,0	2 048,1	196,98	142,75	73,58	100%	100%	45	20,0	225,1	energochłonny
171	Krakowska 17	tradyc.1980	mieszkalny - doc. stropodach i ściany	15 497,0	2 698,0	200,00	169,45	56,64	100%	100%	50	12,9	173,5	średnio energochłonny
172	Kolejowa 16	tradyc.1964	mieszkalny - doc. stropodach i ściany	19 410,0	3 908,6	250,44	206,60	87,32	100%	100%	65	12,9	149,9	średnio energochłonny
173	Pałacowa 4	tradyc.1963	mieszkalny - doc. ściany, stropod.	17 720,0	3 550,3	186,92	129,57	42,97	100%	100%	56	10,5	123,2	średnio energochłonny
174	Lipowa 47/1	tradyc.1961	mieszkalny - ściany, stropodach, regul. c.o.	4 093,0	707,0	53,70	46,46	11,03	100%	100%	12	13,1	177,8	średnio energochłonny
175	Lipowa 31/33	tradyc.1950	mieszkalny - ściany, stropodach, regul. c.o.	12 582,0	1 893,2	164,47	68,60	18,50	100%	100%	31	13,1	203,3	średnio energochłonny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
176	Lipowa 34	tradyc.1958	mieszkalny - doc. ściany	24 365,0	5 938,4	519,96	153,37	78,14	100%	100%	75	21,3	204,9	energochłonny
177	Włókiennicza 1	tradyc.1972	mieszkalny - doc. ściany	12 790,0	2 849,0	176,50	204,21	71,90	100%	100%	66	13,8	145,0	średnio energochłonny
178	Włókiennicza 25	tradyc.1995	mieszkalny	16 054,0	4 263,8	154,94	158,00	53,38	100%	100%	60	9,7	85,0	średnio energochłonny
179	Waryńskiego 34	tradyc.1985	mieszkalny - doc. stropodach i ściany	6 364,0	1 765,0	103,03	68,57	31,60	100%	100%	25	16,2	136,6	średnio energochłonny

180	Warszawska 22	tradyc.1963	mieszkalny - doc. ściany	4 020,0	640,3	77,13	91,62	16,05	100%	100%	11	19,2	281,9	energochłonny
181	Żabia 20	tradyc.1985	mieszkalny - doc. śc. podłużne	17 911,0	4 877,0	273,28	112,75	43,53	100%	100%	36	15,3	131,1	średnio energochłonny
182	Żabia 22	tradyc.1987	mieszkalny - doc. śc. podłużne	14 560,0	4 255,0	138,48	147,67	57,01	100%	100%	44	9,5	76,2	średnio energochłonny
183	Św. Rocha 11/1	tradyc.1967	doc. ściany	14 539,0	3 077,2	373,77	142,50	57,00	100%		0	25,7	284,3	energochłonny
184	Trawiasta 6	tradyc. 2001	mieszkalny	17 654,2	6 100,8	212,22	215,75	86,30	100%	100%	82	12,0	81,4	średnio energochłonny
185	Trawiasta 8	tradyc. 2001	mieszkalny	12 222,0	4 365,0	151,44	163,25	65,30	100%	100%	62	12,4	81,2	średnio energochłonny
186	Trawiasta 10	tradyc. 2003	mieszkalny	28 710,0	6 454,2	305,95	218,93	87,57	100%	100%	33	10,7	110,9	średnio energochłonny
187	Trawiasta 12	tradyc. 2003	mieszkalny							100%	85	10,7	110,9	średnio energochłonny
188	Ciepła 3	tradyc.1985	mieszkalny - doc. ściany	12 076,0	2 287,1	160,09	142,12	45,82	100%	100%	36	13,3	163,8	średnio energochłonny
189	Ciepła 3A	tradyc.1979	mieszkalny - doc. ściany	5 907,0	1 151,0	82,63	100,48	25,12	100%	100%	20	14,0	168,0	średnio energochłonny
190	Ciepła 7	tradyc.1977	mieszkalny - doc. ściany	16 285,0	2 564,6	193,12	200,96	57,10	100%	100%	46	11,9	176,2	średnio energochłonny
191	Ciepła 9	tradyc.1978	mieszkalny - doc. ściany	4 516,4	1 636,2	109,34	106,76	26,69	100%	100%	27	24,2	156,4	energochłonny
192	Ciepła 13	tradyc.1974	mieszkalny - ściany, stropodach, regul. c.o.	11 136,0	2 423,0	166,30	155,44	51,81	100%	100%	50	14,9	160,6	średnio energochłonny
193	Ciepła 19B	tradyc.1973	mieszk. - doc. stropod., śc. szczyt., podł., reg. c.o.	11 136,0	2 423,2	171,98	186,68	64,37	100%	100%	55	15,4	166,1	średnio energochłonny
194	Ciepła 19C	tradyc.1972	mieszk. - doc. stropod., śc. szczyt., podł., reg. c.o.	11 136,0	2 404,4	171,98	186,68	64,37	100%	100%	55	15,4	167,4	średnio energochłonny
195	Ciepła 21	tradyc.1974	mieszk. - doc. stropod., śc. szczyt., podł., reg. c.o.	8 682,2	2 153,0	173,77	162,11	54,93	100%	100%	45	20,0	188,9	energochłonny
196	Ciepła 21A	tradyc.1974	mieszkalny - doc. śc. szczytowe, stropod., reg. c.o.	8 682,2	2 147,0	155,33	158,01	53,38	100%	100%	50	17,9	169,3	średnio energochłonny
197	Ciepła 21B	tradyc.1973	mieszkalny - doc. śc. szczytowe, stropod., reg. c.o.	12 284,0	2 645,7	188,84	201,36	70,65	100%	100%	65	15,4	167,0	średnio energochłonny
198	Ciepła 21C	tradyc.1971	mieszkalny - doc. śc. szczytowe, stropod., reg. c.o.	11 136,0	2 404,4	166,33	186,68	64,37	100%	100%	55	14,9	161,9	średnio energochłonny
199	Ciepła 21D	tradyc.1974	mieszkalny - doc. śc. szczytowe, stropod., reg. c.o.	8 682,2	2 157,0	144,41	158,01	53,38	100%	100%	45	16,6	156,7	średnio energochłonny
200	Poleska 13	tradyc.1974	mieszkalny - doc. śc. szczytowe, stropod., reg. c.o.	8 682,2	2 150,0	138,06	158,01	53,38	100%	100%	50	15,9	150,3	średnio energochłonny
201	Poleska 15	tradyc.1974	mieszkalny - doc. śc. szczytowe, stropod., reg. c.o.	8 682,2	2 157,0	138,06	158,01	53,38	100%	100%	50	15,9	149,8	średnio energochłonny
202	Poleska 17	tradyc.1971	mieszkalny - doc. śc. szczytowe, stropod., reg. c.o.	19 887,2	4 311,1	260,44	342,12	116,18	100%	100%	100	13,1	141,4	średnio energochłonny
203	Poleska 19	tradyc.1987	mieszkalny - doc. śc. szczytowe, stropod., reg. c.o.	8 116,0	1 790,9	263,30	98,11	36,50	100%	100%	30	13,8	146,2	średnio energochłonny
204	Poleska 21	tradyc.1988	mieszkalny - stropodach, śc. podłuż., regul. c.o.	10 986,0	2 998,8		163,74	60,88	100%	100%	50	13,8	118,2	średnio energochłonny
205	Poleska 23	OWT 1991	mieszkalny - doc. stropod., ściany, regul. c.o.	8 061,0	1 720,0	214,86	103,07	36,29	100%	100%	30	13,1	143,6	średnio energochłonny
206	Poleska 25	OWT 1991	mieszkalny - doc. śc. szczytowe, stropod., reg. c.o.	8 345,3	1 760,0		112,81	39,72	100%	100%	30	13,1	145,3	średnio energochłonny
207	Nowogródzka 2	tradyc.1968	mieszkalny - doc. stropodach i ściany	8 552,0	1 879,9	119,45	153,86	51,87	100%	100%	45	14,0	148,7	średnio energochłonny
208	Nowogródzka 2A	tradyc.1968	mieszkalny - doc. stropodach i ściany	8 365,0	1 869,2	99,75	153,86	51,87	100%	100%	45	11,9	124,9	średnio energochłonny
209	Nowogródzka 2B	tradyc.1967	mieszkalny - doc. stropodach i ściany	8 437,0	1 877,1	102,81	153,86	51,81	100%	100%	45	12,2	128,2	średnio energochłonny
210	Nowogródzka 2C	tradyc.1968	mieszkalny - doc. stropodach i ściany	8 558,0	1 876,6	112,14	153,86	51,81	100%	100%	45	13,1	139,8	średnio energochłonny
211	Nowogródzka 4A	tradyc.1964	mieszkalny - doc. stropodach i ściany	20 700,0	4 235,5	207,51	256,00	75,36	100%	100%	90	10,0	114,7	średnio energochłonny
212	Nowogródzka 5/1	tradyc.1981	mieszkalny - doc. ściany	10 660,0	2 747,8	287,08	118,63	29,66	100%	100%	67	26,9	244,5	energochłonny
213	Nowogródzka 6	tradyc.1969	mieszkalny - doc. stropodach i ściany	16 542,0	3 589,0	237,13	312,75	103,20	100%	100%	90	14,3	154,6	średnio energochłonny
214	Nowogródzka 8	tradyc.1969	mieszkalny - doc. stropodach i ściany	16 542,0	3 634,0	239,62	312,75	103,20	100%	100%	90	14,5	154,3	średnio energochłonny
215	Nowogródzka 10	tradyc.1970	mieszkalny - doc. stropodach i ściany	16 542,0	3 583,5	249,00	312,75	103,20	100%	100%	90	15,1	162,6	średnio energochłonny
216	Nowogródzka 7	tradyc.1972	mieszkalny - doc. stropodach i ściany	8 294,7	1 796,4	138,44	155,44	51,81	100%	100%	45	16,7	180,4	średnio energochłonny
217	Nowogródzka 7A	tradyc.1972	mieszkalny - doc. stropo., śc. szczyt.	8 294,7	1 781,3	153,85	155,44	51,82	100%	100%	45	18,5	202,1	energochłonny
218	Nowogródzka 7B	tradyc.1974	mieszkalny - termomod. 2017	8 408,0	1 830,4	118,98	155,44	27,62	100%	100%	45	14,2	152,1	średnio energochłonny
219	Plac Wyzwolenia 4	OWT 1987	mieszkalny - doc. stropod., ściany, reg. c.o.	10 327,0	2 332,9	240,06	124,88	39,25	100%	100%	40	12,5	129,1	średnio energochłonny
220	Jagienki 1	OWT 1987	mieszkalny - doc. stropodach i ściany	8 942,0	2 037,5		107,86	35,33	100%	100%	30	12,5	128,0	średnio energochłonny

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
221	Jagienki 6	tradyc.1993	mieszkalny	13 067,0	2 804,3	268,23	162,47	67,14	100%	100%	50	11,7	127,5	średnio energochłonny
222	Jagienki 6A	tradyc.1997	mieszkalny	9 869,0	2 100,7		94,61	39,10	100%	100%	44	11,7	128,6	średnio energochłonny
223	Fabryczna 18	OWT 1979	mieszkalny - doc. ściany	34 629,9	8 501,7	537,32	353,70	138,17	100%	100%	160	15,5	147,9	średnio energochłonny
224	Fabryczna 24	OWT 1980	mieszkalny - doc. ściany	38 456,5	9 510,7	631,28	457,30	185,90	100%	100%	181	16,4	155,3	średnio energochłonny
225	Fabryczna 57	OWT 1990	mieszkalny - doc. ściany	37 296,5	8 782,5	593,28	361,74	141,31	100%	100%	169	15,9	158,1	średnio energochłonny

226	Wąska 4	OWT 1989	mieszkalny - szczyt. i uskok kl I, stropod., regul. c.o.	36 955,0	8 151,7	440,02	414,40	166,43	100%	100%	140	11,9	126,3	średnio energochłonny
227	Wąska 6	OWT 1988	mieszkalny - termom. 2015	25 385,0	5 643,9	305,33	302,08	116,19	100%	100%	88	12,0	126,6	średnio energochłonny
228	Sienkiewicza 81/4	OWT 1990	mieszkalny - doc. śc. szczyt, stropod., reg. c.o.	13 351,0	2 840,0	328,46	151,04	58,09	100%	100%	50	12,3	135,3	średnio energochłonny
229	Sienkiewicza 81/6	OWT 1990	mieszkalny - śc. podłuż., stropod., reg. c.o.	13 351,0	2 840,0		151,04	58,09	100%	100%	50	12,9	135,3	średnio energochłonny
230	Sienkiewicza 83	OWT 1975	mieszk. - szczyty, stropod, śc. podłuż., reg. c.o.	8 877,0	2 154,3	135,44	147,24	56,70	100%	100%	44	15,3	147,1	średnio energochłonny
231	Sienkiewicza 85	OWT 1975	mieszk. - szczyty, stropod, śc. podłuż., reg. c.o.	8 877,0	2 154,0	135,44	147,24	56,70	100%	100%	45	15,3	147,1	średnio energochłonny
232	Sienkiewicza 87	OWT 1975	mieszk. - szczyty, stropod, śc. podłuż., reg. c.o.	8 877,0	2 154,0	135,44	147,24	56,70	100%	100%	45	15,3	147,1	średnio energochłonny
233	Sienkiewicza 89	OWT 1975	mieszkalny - doc. stropodach i ściany,reg. c.o.	8 877,0	2 154,0	132,89	147,24	56,70	100%	100%	45	15,0	144,4	średnio energochłonny
234	Jurowiecka 28	OWT1987	mieszkalny - doc. ściany, stropod., regul. c.o.	8 455,0	1 818,6	122,30	126,94	21,44	100%	100%	28	14,5	157,4	średnio energochłonny
235	Jurowiecka 32	tradyc. 1988	mieszkalny - doc. ściany, szczyty	6 400,0	1 267,1	87,62	87,92	21,98	100%	100%	25	13,7	161,8	średnio energochłonny
236	Jurowiecka 40A	tradyc. 1972	mieszkalny - termomod. 2017	8 294,7	1 807,0	117,47	155,44	27,27	100%	100%	45	14,2	152,1	średnio energochłonny
237	Sienkiewicza 81/3	tradyc.1993	pawilon	13 074,4	2 381,0	168,62	25,00	5,00			0	12,9	165,7	średnio energochłonny
238	Ciepła 15	tradyc.1993	pawilon - ściany, stropod., regul. c.o.	3 977,0	1 281,7	64,79	15,00	3,00	100%		0	16,3	118,3	średnio energochłonny
239	Ciepła 17	tradyc.1969	doc. ściany	3 635,0	745,0	64,79	15,00	3,00	100%		0	17,8	203,5	średnio energochłonny
240	Fabryczna 22	konstr. stalowa	pawilon	5 028,0	866,7	60,21	15,00	3,00			0	12,0	162,6	średnio energochłonny
241	Nowogródzka 6/1	tradyc.1973	pawilon - ściany, stropod., regul. c.o.	2 637,0	627,6	44,30	15,00	3,00	100%		0	16,8	165,2	średnio energochłonny
242	Mazowiecka 37A	tradyc.1964	mieszkalny - doc. ściany	3 802,0	746,4	40,91	104,04	17,14	100%	100%	18	10,8	128,3	średnio energochłonny
243	Mazowiecka 37B	tradyc.1964	mieszkalny - doc. stropodach i ściany	3 802,0	746,4	40,91	96,00	17,14	100%	100%	18	10,8	128,3	średnio energochłonny
244	Mazowiecka 37C	tradyc.1964	mieszkalny - śc. szczytowe	23 100,0	5 025,4	308,57	272,84	78,15	100%	100%	120	13,4	143,7	średnio energochłonny
245	Mazowiecka 37D	tradyc.1963	mieszkalny - śc. szczytowe	6 839,0	1 444,0	96,65	108,05	32,81	100%	100%	31	14,1	156,6	średnio energochłonny
246	Mazowiecka 37E	tradyc.1964	mieszkalny - śc. szczytowe	6 939,0	1 456,6	94,80	108,05	32,81	100%	100%	32	13,7	152,3	średnio energochłonny
247	Mazowiecka 37F	tradyc.1963	mieszkalny - śc. szczytowe	6 839,0	1 448,6	94,66	108,05	32,81	100%	100%	32	13,8	152,9	średnio energochłonny
248	Mazowiecka 39	tradyc.1967	mieszkalny - śc. szczytowe	18 339,0	3 813,8	226,03	256,23	9 405,00	100%	100%	90	12,3	138,7	średnio energochłonny
249	Mazowiecka 39A	tradyc.1967	mieszkalny - doc. stropodach i ściany	8 234,0	2 317,8	49,79	112,25	29,82	100%	100%	45	4,6	38,0	mało energochłonny
250	Mazowiecka 39D	tradyc.1982	doc. ściany	1 948,0	414,2				100%		0	12,6	50,3	średnio energochłonny
251	Mazowiecka 39A	tradyc.1967	sklep - 2 ściany (50%)	706,4	141,3				100%		0	12,6	53,5	średnio energochłonny
252	Mazowiecka 39B	tradyc.1967	mieszkalny - śc. zew., stropodach	8 234,0	1 768,9	108,82	115,40	33,80	100%	100%	45	13,2	144,0	średnio energochłonny
253	Mazowiecka 39D	OWT 1970	admin.	4 487,0	859,8	49,79	0,00	0,00	100%		0	11,1	135,5	średnio energochłonny
254	Mazowiecka 41	tradyc.1967	mieszkalny - śc. szczytowe	19 107,0	4 154,8	261,48	214,74	76,28	100%	100%	105	13,7	147,3	średnio energochłonny
255	Zwierzyniecka 1	tradyc.1967	mieszkalny - doc. stropodach i ściany	8 214,0	1 742,0	498,76	309,12	88,39	100%	100%	45	15,2	167,5	średnio energochłonny
256	Zwierzyniecka 3	tradyc.1968	mieszkalny - doc. stropodach i ściany	8 214,0	1 755,5				100%	100%	44	15,2	167,5	średnio energochłonny
257	Zwierzyniecka 5	tradyc.1968	mieszkalny - doc. stropodach i ściany	8 214,0	1 783,2				100%	100%	44	15,2	167,5	średnio energochłonny
258	Zwierzyniecka 7	tradyc.1968	mieszkalny - doc. stropodach i ściany	8 214,0	1 774,8				100%	100%	45	15,2	167,5	średnio energochłonny
259	Zwierzyniecka 9	tradyc.1969	mieszkalny - termomod. 2020	2 152,0	486,2	61,48	0,00	0,00	100%		0	28,6	295,9	energochłonny
260	Zwierzyniecka 11	tradyc.1966	mieszkalny - doc. ściany	23 550,0	5 323,3	300,97	223,90	76,95	100%	100%	159	12,8	132,3	średnio energochłonny
261	Zwierzyniecka 11A	tradyc.1971		2 687,1	427,1				100%	0%	0	12,8	132,3	średnio energochłonny
262	Zwierzyniecka 13	tradyc.1965	mieszkalny - doc. ściany	24 206,0	5 283,8	572,22	359,10	141,10	100%	100%	160	11,3	120,9	średnio energochłonny
263	Zwierzyniecka 13A	tradyc.1967		2 346,3	466,0				100%	0%	0	11,3	132,8	średnio energochłonny
264	Zwierzyniecka 15	tradyc.1965	mieszkalny - doc. stropodach i ściany	24 206,0	5 311,1				100%	100%	160	11,3	120,2	średnio energochłonny
265	Zwierzyniecka 17	tradyc.1964	mieszkalny - doc. ściany	3 802,0	771,3	51,38	62,17	21,43	100%	100%	18	13,5	155,9	średnio energochłonny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
266	Zwierzyniecka 19	tradyc.1962	mieszkalny - śc. szczytowe	8 015,0	1 656,1	81,40	119,54	29,73	100%	100%	36	10,2	115,0	średnio energochłonny
267	Zwierzyniecka 19A	tradyc.1962	mieszkalny - śc. szczytowe	8 015,0	1 648,1	95,20	108,05	29,73	100%	100%	36	11,9	135,2	średnio energochłonny
268	Zwierzyniecka 19B	tradyc.1962	mieszkalny - śc. szczytowe	8 015,0	1 650,5	90,45	108,05	29,73	100%	100%	36	11,3	128,2	średnio energochłonny
269	Zwierzyniecka 21	tradyc.1963	mieszkalny - śc. szczytowe	18 339,0	3 883,4	203,37	256,23	98,77	100%	100%	90	11,1	122,6	średnio energochłonny
270	Zwierzyniecka 21/1	tradyc.1963	mieszkalny - doc. ściany	3 802,0	770,0	43,06	62,17	17,17	100%	100%	18	11,3	130,9	średnio energochłonny
271	Wołodziejowskiego 8	tradyc.1966	mieszkalny - szczyty, styropian	8 519,0	1 420,0	97,63	106,33	27,47	100%	100%	34	11,5	160,9	średnio energochłonny
272	Wołodziejowskiego 8A	tradyc.1962	mieszkalny - szczyty	8 619,0	1 673,1	98,34	106,33	27,47	100%	100%	36	11,4	137,6	średnio energochłonny

273	Wołodzjowskiego 8B	tradyc.1962	mieszkalny - doc. stropodach i ściany	8 519,0	1 687,4	91,43	106,33	27,47	100%	100%	36	10,7	126,8	średnio energochłonny
274	Wołodzjowskiego 8C	tradyc.1961	mieszkalny - doc. stropodach i ściany	8 519,0	1 667,1	97,60	110,16	24,42	100%	100%	36	11,5	137,0	średnio energochłonny
275	Wołodzjowskiego 8D	tradyc.1961	mieszkalny - doc. stropodach i ściany	8 519,0	1 685,0	97,60	108,04	24,42	100%	100%	36	11,5	135,6	średnio energochłonny
276	Wołodzjowskiego 8E	tradyc.1961	mieszkalny - doc. stropodach i ściany	8 519,0	1 683,0	96,25	92,90	28,99	100%	100%	36	11,3	133,8	średnio energochłonny
277	Wołodzjowskiego 6	tradyc.1965	mieszkalny - śc. szczytowe	8 616,0	1 911,4	118,48	123,00	33,49	100%	100%	45	13,8	145,1	średnio energochłonny
278	Wołodzjowskiego 6A	tradyc.1965	mieszkalny - śc. szczytowe	8 616,0	1 915,1	118,49	123,93	33,49	100%	100%	44	13,8	144,8	średnio energochłonny
279	Wołodzjowskiego 6B	tradyc.1965	mieszkalny - śc. szczytowe	27 800,0	5 753,9	341,96	325,41	116,04	100%	100%	135	12,3	139,1	średnio energochłonny
280	Waszyngtona 25	tradyc.1961	mieszkalny - śc. szczytowe	8 519,0	1 691,0	99,43	108,05	34,52	100%	100%	26	11,7	137,6	średnio energochłonny
281	Waszyngtona 25A	tradyc.1961	mieszkalny - śc. szczytowe	8 519,0	1 679,6	97,80	126,45	36,01	100%	100%	35	11,5	136,3	średnio energochłonny
282	Waszyngtona 25B	tradyc.1961	mieszkalny - śc. szczytowe	8 519,0	1 701,3	97,80	126,45	36,01	100%	100%	34	11,5	134,5	średnio energochłonny
283	Waszyngtona 25C	tradyc.1960	mieszkalny - śc. szczytowe	8 519,0	1 673,9	88,03	126,45	36,01	100%	100%	35	10,3	123,1	średnio energochłonny
284	Waszyngtona 25D	tradyc.1960	mieszkalny - śc. szczytowe	8 519,0	1 725,0	97,80	126,25	36,01	100%	100%	34	11,5	132,7	średnio energochłonny
285	Wesoła 6	OWT 1980	mieszkalny - śc. zew., stropodach	21 000,0	3 556,4	260,34	169,39	56,10	100%	100%	93	12,4	171,3	średnio energochłonny
286	Wesoła 7	OWT 1966	mieszkalny - termomod. 2015	17 400,0	3 775,4	206,30	107,40	35,80	100%	100%	90	11,9	127,9	średnio energochłonny
287	Wesoła 9	OWT.1987	mieszkalny - termomod. 2015	6 221,2	1 128,6	64,12	54,96	13,74	100%	100%	18	10,3	133,0	średnio energochłonny
288	Wesoła 11	OWT 1966	mieszkalny - termomod. 2015	8 591,0	1 858,7	107,30	54,96	30,58	100%	100%	45	8,4	90,7	mało energochłonny
289	Wesoła 13	tradyc.1996	mieszkalny - termomod. 2018	4 204,8	683,2				100%	100%	10	9,1	120,8	średnio energochłonny
290	Wesoła 14	szkiel. 1967		2 437,0	470,7	35,40	0,00	0,00	100%		0	14,5	176,0	średnio energochłonny
291	Wesoła 16	szkiel. 1969		2 730,0	460,6	41,20	0,00	0,00	100%		0	15,1	209,3	średnio energochłonny
292	Wesoła 17/1	tradyc.1968		6 080,0	890,9	104,62	0,00	0,00	100%		0	17,2	274,8	średnio energochłonny
293	Wesoła 19	tradyc.1964	mieszkalny - doc. ściany	3 802,0	778,1	44,28	62,28	17,26	100%	100%	18	11,6	133,2	średnio energochłonny
294	Wesoła 20	tradyc.1968	mieszkalny - doc. ściany	11 749,0	2 452,0	132,55	150,00	58,97	100%	100%	76	11,3	126,5	średnio energochłonny
295	Wesoła 20A	tradyc.1969	mieszkalny - doc. ściany	11 749,0	2 486,1	135,40	150,00	58,97	100%	100%	76	11,5	127,5	średnio energochłonny
296	Wesoła 20B	tradyc.1969	mieszkalny - doc. ściany	11 749,0	2 461,5	132,55	150,00	58,97	100%	100%	76	11,3	126,0	średnio energochłonny
297	Wesoła 21	tradyc.1970	mieszkalny - śc. zew., stropodach	5 653,0	1 184,5	61,45	107,13	30,19	100%	100%	30	10,9	121,4	średnio energochłonny
298	Wesoła 23	tradyc.1970	mieszkalny - śc. zew., stropodach	5 653,0	1 185,4	61,45	111,58	30,19	100%	100%	25	10,9	121,3	średnio energochłonny
299	Wesoła 25	tradyc.1969	mieszkalny - doc. ściany	5 653,0	1 183,1	59,61	107,13	30,19	100%	100%	30	10,5	117,9	średnio energochłonny
300	Wesoła 27	tradyc.1967	mieszkalny - doc. ściany	5 285,0	1 212,8	58,32	110,39	29,00	100%	100%	24	11,0	112,5	średnio energochłonny
301	Wesoła 36	tradyc.1964	mieszkalny - doc. ściany	3 802,0	770,5	46,80	78,38	17,15	100%	100%	18	12,3	142,1	średnio energochłonny
302	Żelazna 38	OWT 1990	mieszkalny - termomod. 2015	13 334,0	3 570,5	202,59	159,71	45,63	100%	100%	60	15,2	132,8	średnio energochłonny
303	Pogodna 2	OWT 1976	mieszkalny - śc. zew., stropodach	21 926,0	5 384,0	435,25	385,00	159,84	100%	100%	115	19,9	189,2	energochłonny
304	Pogodna 2A	OWT 1996	mieszkalny	6 198,0	1 288,0				100%	100%	20	15,4	146,3	średnio energochłonny mało energochłonny
305	Wiejska 6	OWT 1976	mieszkalny - śc. zew., stropodach	21 926,0	5 384,0	336,57	440,15	98,37	100%	100%	115			
306	Wiejska 8	OWT 1976	mieszkalny - śc. zew., stropodach	21 926,0	5 384,0	362,64	383,68	103,55	100%	100%	115	16,5	157,6	średnio energochłonny
307	Kopernika 3	OWT 1977	mieszkalny - doc. ściany	17 222,0	409,6	265,86	270,51	86,45	100%	100%	92	15,4	1519,0	średnio energochłonny
308	Olsztyńska 3	2013	mieszkalny	10 984,6	3 051,3	142,80	88,40	27,40	100%	100%		13,0	109,5	średnio energochłonny
309	Olsztyńska 5	2013	mieszkalny	4 615,4	1 282,1	60,00	50,80	13,10	100%	100%		13,0	109,5	średnio energochłonny
310	Białostoczek 36	2013	mieszkalny	4 769,2	1 324,8	62,00	54,87	14,60	100%	100%		13,0	109,5	średnio energochłonny
311	Zagumienna 38	2013	mieszkalny	6 461,5	1 794,9	84,00	57,90	15,60	100%	100%		13,0	109,5	średnio energochłonny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
312	Zagumienna 40	2013	mieszkalny	8 188,5	2 274,6	106,45	75,90	22,40	100%	100%		13,0	109,5	średnio energochłonny
313	Zagumienna 52	2013	mieszkalny	6 530,8	1 814,1	84,90	55,50	14,90	100%	100%		13,0	109,5	średnio energochłonny
314	Zagumienna 54	2013	mieszkalny	4 223,1	1 173,1	54,90	33,10	7,50	100%	100%		13,0	109,5	średnio energochłonny
315	Nowogródzka	2014	mieszkalny	12 307,7	3 418,8	160,00	180,00	72,80	100%	100%		13,0	109,5	średnio energochłonny
316	Waryńskiego 34	2015	mieszkalny	7 925,4	2 201,5	103,03	85,72	26,51	100%	100%		13,0	109,5	średnio energochłonny
	Razem			3 185 392,8	724 661,1	45 273,6	42 101,0	24 108,6	---	---	13 912	14,2	146,2	średnio energochłonny
Budynki Spółdzieni Mieszkaniowej „ZACHEŃTA"														
1	Piastowska 3	OWT 1970	mieszkalny - śc. zew., stropodach	17 433,0	4 306,0	229,00	325,00	130,00	100%	100%	100	13,1	124,5	średnio energochłonny

2	Piastowska 3A	OWT 1970	mieszkalny - śc. zew., stropodach	17 433,0	4 306,0	228,91	330,00	132,00	100%	100%	100	13,1	124,4	średnio energochłonny
3	Piastowska 3B	OWT 1970	mieszkalny - śc. zew., stropodach	17 433,0	4 306,0	228,91	315,00	126,00	100%	100%	100	13,1	124,4	średnio energochłonny
4	Piastowska 3C	OWT 1970	mieszkalny - śc. zew., stropodach	17 433,0	4 300,0	228,30	325,00	130,00	100%	100%	100	13,1	124,2	średnio energochłonny
5	Piastowska 7	murowana 1970	mieszkalny - śc. zew., stropodach	16 524,0	3 662,9	195,64	250,00	100,00	100%	100%	90	11,8	125,0	średnio energochłonny
6	Piastowska 9	murowana 1970	mieszkalny - śc. zew., stropodach	16 524,0	3 652,0	200,00	250,00	100,00	100%	100%	80	12,1	128,2	średnio energochłonny
7	Piastowska 13	OWT 1973	mieszkalny - śc. zew., stropodach	13 031,0	3 217,0	179,50	250,00	100,00	100%	100%	70	13,8	130,6	średnio energochłonny
8	Piastowska 13A	OWT 1973	mieszkalny - śc. zew., stropodach	12 468,0	2 892,0	153,34	222,50	89,00	100%	100%	60	12,3	124,1	średnio energochłonny
9	Piastowska 13B	OWT 1973	mieszkalny - śc. zew., stropodach	13 035,0	3 232,0	180,80	217,50	87,00	100%	100%	70	13,9	130,9	średnio energochłonny
10	Piastowska 13C	OWT 1973	mieszkalny - śc. zew., stropodach	11 989,0	3 223,7	180,19	215,00	86,00	100%	100%	70	15,0	130,8	średnio energochłonny
11	Piastowska 13D	OWT 1973	mieszkalny - śc. zew., stropodach	13 045,0	3 232,3	180,20	227,50	91,00	100%	100%	70	13,8	130,5	średnio energochłonny
12	Piastowska 15	OWT 1972	mieszkalny - śc. zew., stropodach	13 313,0	3 239,5	181,40	250,00	100,00	100%	100%	70	13,6	131,0	średnio energochłonny
13	Piastowska 15A	OWT 1972	mieszkalny - śc. zew., stropodach	12 318,0	2 892,0	160,99	205,00	82,00	100%	100%	60	13,1	130,3	średnio energochłonny
14	Piastowska 15B	OWT 1973	mieszkalny - śc. zew., stropodach	13 313,0	3 227,0	180,63	232,50	93,00	100%	100%	75	13,6	131,0	średnio energochłonny
15	Piastowska 17	OWT 1972	mieszkalny - śc. zew., stropodach	13 313,0	3 230,5	179,95	240,00	96,00	100%	100%	75	13,5	130,4	średnio energochłonny
16	Piastowska 19	OWT 1972	mieszkalny - śc. zew., stropodach	13 313,0	3 230,5	180,80	240,00	96,00	100%	100%	75	13,6	131,0	średnio energochłonny
17	Piastowska 21	OWT 1972	mieszkalny - śc. zew., stropodach	13 313,0	3 230,5	180,80	242,50	97,00	100%	100%	75	13,6	131,0	średnio energochłonny
18	Piastowska 23	OWT 1972	mieszkalny - śc. zew., stropodach	13 313,0	3 232,5	180,20	250,00	100,00	100%	100%	75	13,5	130,5	średnio energochłonny
19	Chrobrego 4	OWT 1979	mieszkalny - śc. zew., stropodach	12 880,0	2 841,5	156,57	180,00	72,00	100%	100%	69	12,2	128,9	średnio energochłonny
20	Chrobrego 6	OWT 1972	mieszkalny - śc. zew., stropodach	13 099,0	3 244,0	174,84	258,20	108,00	100%	100%	70	13,3	126,1	średnio energochłonny
21	Chrobrego 6A	OWT 1972	mieszkalny - śc. zew., stropodach	13 099,0	3 244,0	174,85	255,14	94,00	100%	100%	70	13,3	126,1	średnio energochłonny
22	Chrobrego 8	OWT 1971	mieszkalny - śc. zew., stropodach	13 099,0	3 244,0	174,85	270,00	108,00	100%	100%	70	13,3	126,1	średnio energochłonny
23	Chrobrego 10	OWT 1971	mieszkalny - śc. zew., stropodach	13 099,0	3 244,0	174,00	260,00	104,00	100%	100%	70	13,3	125,5	średnio energochłonny
24	Chrobrego 12	OWT 1971	mieszkalny - śc. zew., stropodach	13 099,0	3 244,1	174,84	258,20	88,00	100%	100%	70	13,3	126,1	średnio energochłonny
25	Chrobrego 12A	OWT 1971	mieszkalny - śc. zew., stropodach	13 168,0	3 244,0	174,85	230,00	92,00	100%	100%	70	13,3	126,1	średnio energochłonny
26	Chrobrego 14	OWT 1971	mieszkalny - śc. zew., stropodach	13 099,0	3 238,1	174,25	258,20	100,00	100%	100%	75	13,3	125,9	średnio energochłonny
27	Chrobrego 16	OWT 1971	mieszkalny - śc. zew., stropodach	13 170,0	3 238,1	174,00	230,00	92,00	100%	100%	74	13,2	125,8	średnio energochłonny
28	Chrobrego 18	tradyc.1970	mieszkalny - śc. zew., stropodach	16 542,0	3 614,5	194,14	258,20	102,00	100%	100%	80	11,7	125,7	średnio energochłonny
29	Chrobrego 20	tradyc.1970	mieszkalny - śc. zew., stropodach	16 524,0	3 580,3	192,87	295,00	118,00	100%	100%	80	11,7	126,1	średnio energochłonny
30	Św. Wojciecha 2	OWT 1976	mieszkalny - śc. zew., stropodach	13 750,0	3 239,1	174,20	220,00	88,00	100%	100%	65	12,7	125,9	średnio energochłonny
31	Św. Wojciecha 4	OWT 1977	mieszkalny - śc. zew., stropodach	13 750,0	3 240,3	174,08	296,68	93,00	100%	100%	65	12,7	125,7	średnio energochłonny
32	Św. Wojciecha 6	OWT 1978	mieszkalny - śc. zew., stropodach	13 381,0	3 264,7	183,30	187,50	75,00	100%	100%	60	13,7	131,4	średnio energochłonny
33	Św. Wojciecha 8	OWT 1979	mieszkalny - śc. zew., stropodach	13 381,0	3 278,0	176,62	291,65	78,00	100%	100%	60	13,2	126,1	średnio energochłonny
34	Św. Wojciecha 10	OWT 1978	mieszkalny - śc. zew., stropodach	13 381,0	3 262,0	175,44	303,81	84,00	100%	100%	65	13,1	125,9	średnio energochłonny
35	Św. Wojciecha 12	OWT 1978	mieszkalny - śc. zew., stropodach	13 861,0	3 276,0	184,03	273,98	90,00	100%	100%	65	13,3	131,5	średnio energochłonny
36	Św. Wojciecha 16	OWT 1980	mieszkalny - śc. zew., stropodach	17 290,0	4 193,2	218,62	250,00	100,00	100%	100%	102	12,6	122,0	średnio energochłonny
37	Św. Wojciecha 18	OWT 1979	mieszkalny - śc. zew., stropodach	12 880,0	2 801,9	154,02	169,57	72,00	100%	100%	69	12,0	128,6	średnio energochłonny
38	Warszawska 67	OWT 1976	mieszkalny - śc. zew., stropodach	13 760,0	3 236,0	174,16	296,68	88,00	100%	100%	70	12,7	126,0	średnio energochłonny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
39	Warszawska 69	OWT 1975	mieszkalny - śc. zew., stropodach	13 053,0	3 236,5	174,17	196,68	93,00	100%	100%	70	13,3	125,9	średnio energochłonny
40	Warszawska 71	OWT 1975	mieszkalny - śc. zew., stropodach	13 035,0	3 237,0	174,10	225,00	90,00	100%	100%	75	13,4	125,9	średnio energochłonny
41	Warszawska 73	OWT 1975	mieszkalny - śc. zew., stropodach	13 053,0	3 236,8	174,08	222,50	89,00	100%	100%	70	13,3	125,9	średnio energochłonny
42	Warszawska 75	OWT 1975	mieszkalny - śc. zew., stropodach	13 053,0	3 236,0	174,08	227,50	91,00	100%	100%	70	13,3	125,9	średnio energochłonny
43	Warszawska 77	OWT 1975	mieszkalny - śc. zew., stropodach	13 035,0	3 241,1	174,84	296,68	85,00	100%	100%	70	13,4	126,2	średnio energochłonny
44	Chrobrego 1	tradyc.1997	mieszkalny - stropodach	10 240,0	1 836,9	93,80	108,00	49,00	100%	100%	36	9,2	119,5	średnio energochłonny
45	Chrobrego 1B	tradyc.1997	mieszkalny - stropodach	9 610,0	1 727,3	93,80	122,50	49,00	100%	100%	36	9,8	127,1	średnio energochłonny
46	Chrobrego 1C	tradyc.1997	mieszkalny	8 160,0	1 595,0	96,00	144,00	39,80	100%	100%	30	11,8	140,9	średnio energochłonny
47	Chrobrego 1E	tradyc.1996	mieszkalny	7 357,0	1 450,8	91,70	94,80	37,92	100%	100%	30	12,5	147,9	średnio energochłonny
48	Chrobrego 1F	tradyc.1996	mieszkalny	8 790,0	1 718,0	97,80	97,95	39,18	100%	100%	35	11,1	133,2	średnio energochłonny

49	Chrobrego 1G	tradyc.1996	mieszkalny - stropodach	11 584,7	2 294,4	154,28	126,00	57,72	100%	100%	45	13,3	157,4	średnio energochłonny
50	Chrobrego 1H	tradyc.1996	mieszkalny	9 150,0	1 837,0	111,38	100,05	40,02	100%	100%	35	12,2	141,9	średnio energochłonny
51	Chrobrego 3	tradyc.1994	mieszkalny	9 438,6	1 864,3	111,40	108,00	46,00	100%	100%	40	11,8	139,8	średnio energochłonny
52	Chrobrego 3A	tradyc.1994	mieszkalny - stropodach	12 791,0	2 530,2	169,40	155,00	62,00	100%	100%	55	13,2	156,7	średnio energochłonny
53	Chrobrego 3D	tradyc.1994	mieszkalny	8 671,4	1 804,1	257,10	108,00	84,78	100%	100%	40	12,9	145,6	średnio energochłonny
54	Chrobrego 3E	tradyc.1994	mieszkalny	11 194,3	2 306,8				100%	100%	45	12,9	147,0	średnio energochłonny
55	Chrobrego 3B	tradyc.1995	mieszkalny - stropodach	8 380,0	1 608,7	399,10	208,00	177,10	100%	100%	30	11,5	140,6	średnio energochłonny
56	Chrobrego 3C	tradyc.1995	mieszkalny	7 758,5	1 580,3				100%	100%	35	11,5	132,5	średnio energochłonny
57	Chrobrego 5E	tradyc.1995	mieszkalny	8 866,6	1 736,4				100%	100%	35	11,5	137,8	średnio energochłonny
58	Chrobrego 5F	tradyc.1995	mieszkalny	9 600,0	1 846,3				100%	100%	34	11,5	140,3	średnio energochłonny
59	Sowłańska 38	tradyc.1977	mieszkalny - ściany + stropodach	14 398,0	2 836,5	407,00	370,00	148,00	100%	100%	70	6,6	78,3	mało energochłonny
60	Sowłańska 42	tradyc.1977	mieszkalny - stropodach, śc. zewn.	7 736,0	1 521,5				100%	100%	35	6,6	78,4	mało energochłonny
61	Sowłańska 44	tradyc.1977	mieszkalny - stropodach, śc. zewn.	6 609,4	1 292,8				100%	100%	35	6,6	78,9	mało energochłonny
62	Sowłańska 46	tradyc.1978	mieszkalny - całość ścian+stropod.	6 609,4	1 298,9				100%	100%	35	6,6	78,5	mało energochłonny
63	Sowłańska 40	tradyc.1978	pawilon	3 717,2	719,0				100%	100%	0	6,6	79,8	mało energochłonny
64	Leśna 37	tradyc.1978	mieszkalny - całość ścian+stropod.	11 627,0	2 229,3				100%	100%	60	6,6	80,5	mało energochłonny
65	Leśna 38	tradyc.1985	mieszkalny - stropodach+ ściany	11 036,1	3 028,3				100%	100%	60	6,6	56,2	mało energochłonny
66	Piastowska 5A	szkieł. 1970	pawilon - ściany, dach.	3 568,0	639,0	97,30	39,60	18,00	100%	100%	0	27,3	356,3	energochłonny
67	Piastowska 11	tradyc. 1984	pawilon	9 580,0	1 943,0	145,40	50,00	12,50	100%		0	15,2	175,1	średnio energochłonny
68	Piastowska 11A	tradyc. 1984	pawilon	6 377,0	1 245,0	173,10	39,60	18,00	100%		0	27,1	325,4	energochłonny
69	Warszawska 79	szkieł. 1979	pawilon	32 387,0	6 602,0	535,40	80,00	20,00	100%		0	16,5	189,8	średnio energochłonny
70	Warszawska 79A	tradyc.1983	-	9 904,0	1 967,6	182,70	50,00	12,50	100%		0	18,4	217,3	energochłonny
71	Warszawska 81	tradyc. 1977	ściany, drzwi	3 081,0	620,6	72,10	28,00	7,00	100%		0	23,4	271,9	energochłonny
72	Konopnickiej 16	tradyc. 1970	zakład	3 353,2	332,8	101,40	28,00	7,00	100%		0	30,2	713,0	energochłonny
73	Chrobrego 2	szkieł. 1984	dociepl. wełną min.	15 403,0	3 022,0	175,30	60,00	15,00	100%		0	11,4	135,8	średnio energochłonny
74	Chrobrego 1A	tradyc. 1997	-	960,0	178,3	23,40	12,00	4,00	100%		0	24,4	307,1	energochłonny
75	Chrobrego 1D	tradyc. 1996	-	1 850,0	381,4	23,40	15,00	4,50	100%		0	12,6	143,6	średnio energochłonny
76	Chrobrego 5A	OWT-67 1974	mieszkalny - termomod.	11 995,0	4 310,0	223,70	146,00	34,30	100%	100%	100	18,6	121,5	energochłonny
77	Chrobrego 5B	OWT-67 1974	mieszkalny - termomod.	11 995,0	4 310,0	213,26	191,43	47,86	100%	100%	100	17,8	115,8	średnio energochłonny
78	Chrobrego 5C	OWT-67 1974	mieszkalny - termomod.	11 959,0	4 317,0	231,80	146,00	43,32	100%	100%	100	19,4	125,7	energochłonny
79	Chrobrego 5D	OWT-67 1974	mieszkalny - termomod.	12 282,5	4 310,0	212,88	146,00	46,06	100%	100%	100	17,3	115,6	średnio energochłonny
80	Chrobrego 5G	OWT-67 1973	mieszkalny - termomod.	8 939,0	3 225,5	147,06	100,00	34,24	100%	100%	75	16,5	106,7	średnio energochłonny
81	Chrobrego 5H	OWT-67 1973	mieszkalny - termomod.	8 983,0	3 226,5	168,35	100,00	27,34	100%	100%	75	18,7	122,1	energochłonny
82	Kamienna 5	tradyc. 2001	mieszkalny - ściany + stropodach	14 500,0	2 812,2	97,20	108,00	36,00	100%	100%	48	6,7	80,9	mało energochłonny
83	Łąkowa 14	OWT-67 1992	mieszkalny - termomod.	8 502,0	3 036,9	121,51	98,20	24,55	100%	100%	50	14,3	93,6	średnio energochłonny
84	Mieszka I 1	OWT-67 1977	mieszkalny - termomod.	20 967,5	7 541,5	372,88	312,68	78,17	100%	100%	154	17,8	115,7	średnio energochłonny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
85	Mieszka I 2	OWT-67 1978	mieszkalny - termomod.	6 024,0	2 168,0	108,37	87,82	21,96	100%	100%	50	18,0	117,0	średnio energochłonny
86	Mieszka I 2A	OWT-67 1982	mieszkalny - termomod.	10 346,0	3 730,4	173,86	124,31	31,08	100%	100%	99	16,8	109,1	średnio energochłonny
87	Mieszka I 2/I	OWT-67 1979	mieszkalny - termomod.	15 016,0	5 423,1	251,62	218,76	54,69	100%	100%	109	16,8	108,6	średnio energochłonny
88	Mieszka I 3	OWT-67 1977	mieszkalny - termomod.	17 818,0	6 505,4	322,89	236,80	59,20	100%	100%	135	18,1	116,2	energochłonny
89	Mieszka I 4	OWT-67 1980	mieszkalny - termomod.	29 790,0	9 956,8	442,65	350,37	87,59	100%	100%	220	14,9	104,0	średnio energochłonny
90	Mieszka I 7	OWT-67 1977	mieszkalny - termomod.	9 034,8	3 251,5	161,02	140,35	35,09	100%	100%	75	17,8	115,9	średnio energochłonny
91	Mieszka I 8	OWT-67 1974	mieszkalny - termomod.	9 000,3	3 234,5	169,02	118,19	29,55	100%	100%	70	18,8	122,3	energochłonny
92	Mieszka I 8A	OWT-67 1974	mieszkalny - termomod.	8 954,0	3 231,5	149,22	136,96	34,24	100%	100%	75	16,7	108,1	średnio energochłonny
93	Mieszka I 8B	OWT-67 1974	mieszkalny - termomod.	8 957,0	3 232,5	154,95	144,97	36,24	100%	100%	70	17,3	112,2	średnio energochłonny
94	Mieszka I 10	OWT-67 1975	mieszkalny - termomod.	8 865,0	3 235,0	158,45	113,72	28,43	100%	100%	70	17,9	114,6	średnio energochłonny
95	Mieszka I 11	OWT-67 1979	mieszkalny - termomod.	29 615,0	9 886,5	474,13	393,60	98,40	100%	100%	222	16,0	112,2	średnio energochłonny

96	Mieszka I 15	OWT-67 1974	mieszkalny - termomod.	8 660,0	3 114,0	143,18	104,05	26,01	100%	100%	70	16,5	107,6	średnio energochłonny
97	Mieszka I 17	OWT-67 1976	mieszkalny - termomod.	14 986,0	5 390,5	265,08	214,04	53,51	100%	100%	120	17,7	115,1	średnio energochłonny
98	Mieszka I 19A	c. żerań 1993	mieszkalny	10 700,0	2 033,2	131,40	112,00	28,00	100%	100%	38	12,3	151,2	średnio energochłonny
99	Mieszka I 21	OWT-67 1976	mieszkalny - termomod.	11 959,0	4 320,0	207,26	177,01	44,25	100%	100%	90	17,3	112,3	średnio energochłonny
100	Mieszka I 23	OWT-67 1976	mieszkalny - termomod.	9 025,0	3 233,0	169,20	107,32	26,83	100%	100%	70	18,7	122,5	energochłonny
101	Ogrodowa 11	OWT-67 1990	mieszkalny - termomod.	3 361,0	1 228,0	53,45	47,48	11,87	100%	100%	20	15,9	101,9	średnio energochłonny
102	Ogrodowa 13	OWT-67 1990	mieszkalny - termomod.	6 112,0	2 182,0	100,15	72,88	18,22	100%	100%	35	16,4	107,4	średnio energochłonny
103	Piasta 50	OWT-67 1988	mieszkalny - termomod.	7 075,0	2 597,0	109,82	92,91	23,23	100%	100%	40	15,5	99,0	średnio energochłonny
104	Piasta 52	OWT-67 1987	mieszkalny - termomod.	8 106,0	2 950,8	128,32	113,74	28,43	100%	100%	49	15,8	101,8	średnio energochłonny
105	Próżna 2	OWT-67 1990	mieszkalny - termomod.	5 259,0	1 847,5	79,85	66,59	16,65	100%	100%	30	15,2	101,1	średnio energochłonny
106	Próżna 4	OWT-67 1991	mieszkalny - termomod.	6 076,0	2 168,0	97,56	96,12	24,03	100%	100%	35	16,1	105,3	średnio energochłonny
107	Sobieskiego 16	OWT-67 1991	mieszkalny - termomod.	5 109,0	1 790,0	75,61	59,02	14,76	100%	100%	30	14,8	98,8	średnio energochłonny
108	Sobieskiego 18	OWT-67 1991	mieszkalny - termomod.	3 376,0	1 234,0	53,70	44,20	11,05	100%	100%	20	15,9	101,8	średnio energochłonny
109	Sienkiewicza 50	OWT-67 1991	mieszkalny - termomod.	2 864,0	1 523,3	48,40	48,06	12,01	100%	100%	16	16,9	74,4	średnio energochłonny
110	Sienkiewicza 52	OWT-67 1991	mieszkalny - termomod.	2 762,0	1 277,0	47,62	47,26	11,81	100%	100%	16	17,2	87,3	średnio energochłonny
111	Starobojarska 25	OWT-67 1990	mieszkalny - termomod.	4 778,0	2 288,1	68,97	56,19	14,05	100%	100%	28	14,4	70,5	średnio energochłonny
112	Starobojarska 27	OWT-67 1990	mieszkalny - termomod.	2 866,0	1 498,3	45,80	33,71	8,43	100%	100%	16	16,0	71,5	średnio energochłonny
113	Sienkiewicza 90	OWT-67 1992	mieszkalny - termomod.	8 842,0	3 180,8	142,39	137,76	34,44	100%	100%	45	16,1	104,8	średnio energochłonny
114	Sienkiewicza 92	OWT-67 1991	mieszkalny - termomod.	5 851,0	2 165,5	94,85	70,30	17,58	100%	100%	35	16,2	102,5	średnio energochłonny
115	Skorupska 28	OWT-67 1989	mieszkalny - termomod.	6 545,5	2 411,0	109,43	92,00	23,00	100%	100%	40	16,7	106,2	średnio energochłonny
116	Skorupska 30	OWT-67 1988	mieszkalny - termomod.	3 378,0	1 368,5	74,53	34,79	8,70	100%	100%	20	22,1	127,5	energochłonny
117	Skorupska 28/1	OWT-67 1983	mieszkalny - termomod.	4 521,0	1 633,5	72,44	69,22	17,31	100%	100%	30	16,0	103,8	średnio energochłonny
118	Skorupska 30/1	OWT-67 1978	mieszkalny - termomod.	6 021,5	2 167,0	110,43	91,74	22,94	100%	100%	50	18,3	119,3	energochłonny
119	Skorupska 32	OWT-67 1989	mieszkalny - termomod.	7 224,0	2 656,5	113,41	86,79	21,70	100%	100%	40	15,7	99,9	średnio energochłonny
120	Skorupska 34	OWT-67 1988	mieszkalny - termomod.	8 588,0	3 134,5	137,29	86,58	21,64	100%	100%	49	16,0	102,5	średnio energochłonny
121	Skorupska 32/1	OWT-67 1978	mieszkalny - ściany + stropodach	5 943,0	2 170,0	110,13	79,64	19,91	100%	100%	45	18,5	118,8	energochłonny
122	Sobieskiego 4	c. żerań. 1992	mieszkalny - ściany + stropodach	7 435,0	2 548,9	153,27	112,13	28,03	100%	100%	50	20,6	140,7	energochłonny
123	Starobojarska 18	c. żerań. 1991	mieszkalny - termomod. 2021	9 163,4	2 727,4	180,47	127,32	31,83	100%	100%	44	19,7	154,9	energochłonny
124	Starobojarska 20	c. żerań. 1993	mieszkalny - termomod.	4 651,8	1 451,5	92,63	89,00	22,25	100%	100%	25	19,9	149,3	energochłonny
125	Starobojarska 22	c. żerań. 1991	mieszkalny - termomod.	4 328,3	1 347,0	81,11	73,68	18,42	100%	100%	19	18,7	140,9	energochłonny
126	Starobojarska 21	c. żerań. 1992	mieszkalny - termomod.	7 602,7	2 969,8	172,00	103,14	34,38	100%	100%	36	22,6	135,5	energochłonny
127	Towarowa 4	OWT-67 1979	mieszkalny - termomod.	21 079,0	7 615,2	373,27	241,49	80,50	100%	100%	144	17,7	114,7	średnio energochłonny
128	Towarowa 6	OWT-67 1979	mieszkalny - termomod.	12 126,0	4 383,6	208,04	145,68	36,42	100%	100%	80	17,2	111,1	średnio energochłonny
129	Towarowa 8A	OWT-67 1980	mieszkalny - termomod.	29 615,0	9 908,1	475,21	304,02	101,34	100%	100%	223	16,0	112,2	średnio energochłonny
130	Towarowa 10	OWT-67 1978	mieszkalny - termomod.	20 822,0	7 513,4	365,53	236,40	78,80	100%	100%	164	17,6	113,9	średnio energochłonny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
131	Towarowa 12	OWT-67 1978	mieszkalny - termomod.	18 020,0	6 508,2	317,40	227,07	75,69	100%	100%	145	17,6	114,1	średnio energochłonny
132	Towarowa 14	OWT-67 1977	mieszkalny - termomod.	17 961,0	6 484,5	301,65	203,47	67,82	100%	100%	129	16,8	108,9	średnio energochłonny
133	Towarowa 16	OWT-67 1977	mieszkalny - termomod.	8 988,5	3 233,0	159,59	134,08	33,52	100%	100%	75	17,8	115,5	średnio energochłonny
134	Towarowa 20	OWT-67 1977	mieszkalny - termomod.	17 631,3	6 430,3	316,29	208,18	69,39	100%	100%	134	17,9	115,1	średnio energochłonny
135	Towarowa 22	OWT-67 1977	mieszkalny - termomod.	11 843,0	4 249,0	221,65	165,73	41,43	100%	100%	90	18,7	122,1	energochłonny
136	Mieszka I 14	trad,c. żerań. 1991		10 450,0	2 692,0	156,75	35,00	11,00			0	15,0	136,3	średnio energochłonny
137	Mieszka I 16	trad,c. żerań. 1980		3 945,0	990,0	63,70	0,00	0,00	100%	0%	0	16,1	150,6	średnio energochłonny
138	Piastowska 25	trad,c. żerań. 1984	budynek po kapitalnym remoncie	6 500,0	1 292,8	97,50	27,00	9,00		0%	0	15,0	176,5	średnio energochłonny
	Razem			1 535 566,4	427 013,7	22 348,7	21 032,1	7 266,5	---	---	8 477	14,6	122,5	średnio energochłonny
Budynki Spółdzieni Mieszkaniowej „BACIECZKI"														
1	Swobodna 2	OWT-67 1985	mieszkalny - wełna + blacha	9 028,0	2 061,2	140,35	131,81	62,00	100%	100%	35	15,5	159,4	średnio energochłonny
2	Swobodna 5	OWT-67 1985	mieszkalny - wełna + blacha	9 028,0	2 061,2	140,36	131,81	62,00	100%	100%	35	15,5	159,4	średnio energochłonny

3	Swobodna 7	OWT-67 1985	mieszkalny - styropian, szczyty	12 136,0	2 770,8	271,68	246,18	116,00	100%	100%	50	13,8	141,1	średnio energochłonny
4	Swobodna 9	OWT-67 1985	mieszkalny - styropian, szczyty	7 604,0	1 736,1				100%	100%	30	13,8	141,1	średnio energochłonny
5	Swobodna 12	OWT-67 1985	mieszkalny - styropian, szczyty	7 571,0	1 728,5	529,57	392,51	185,00	100%	100%	30	14,5	148,7	średnio energochłonny
6	Swobodna 14	OWT-67 1985	mieszkalny - styropian, szczyty	10 212,0	2 331,5				100%	100%	40	14,5	148,7	średnio energochłonny
7	Swobodna 16	OWT-67 1985	mieszkalny - styropian, szczyty	5 064,0	1 156,2				100%	100%	20	14,5	148,7	średnio energochłonny
8	Swobodna 18	OWT-67 1985	mieszkalny - styropian, szczyty	13 665,0	3 119,9				100%	100%	50	14,5	148,7	średnio energochłonny
9	Swobodna 17	OWT-67 1985	mieszkalny - styropian, szczyty	14 176,0	3 236,5	382,19	366,48	174,00	100%	100%	50	11,2	115,0	średnio energochłonny
10	Swobodna 19	OWT-67 1986	mieszkalny - styropian, szczyty	9 276,0	2 117,8				100%	100%	32	11,2	115,0	średnio energochłonny
11	Swobodna 21	OWT-67 1985	mieszkalny - styropian, szczyty	10 622,0	2 425,1				100%	100%	24	11,2	115,0	średnio energochłonny
12	Swobodna 28	OWT-67 1986	mieszkalny - styropian, szczyty	15 977,0	3 647,7	406,72	366,36	174,00	100%	100%	60	11,7	120,3	średnio energochłonny
13	Swobodna 30	OWT-67 1986	mieszkalny - styropian, szczyty	10 622,0	2 425,1				100%	100%	40	15,3	120,3	średnio energochłonny
14	Swobodna 32	OWT-67 1986	mieszkalny - styropian, szczyty	8 046,0	1 837,0				100%	100%	30	15,3	120,3	średnio energochłonny
15	Swobodna 34	OWT-67 1986	mieszkalny - styropian, szczyty	38 847,0	8 869,2	417,60	366,46	173,00	100%	100%	123	10,7	110,2	średnio energochłonny
16	Swobodna 36	OWT-67 1986	mieszkalny - styropian, szczyty	14 349,0	3 276,0	188,82	176,90	84,00	100%	100%	60	13,2	134,9	średnio energochłonny
17	Swobodna 33	OWT-67 1986	mieszkalny - styropian, szczyty	13 224,0	3 019,2	398,11	137,78	168,00	100%	100%	50	13,6	139,8	średnio energochłonny
18	Swobodna 35	OWT-67 1986	mieszkalny - styropian, szczyty	7 982,0	1 822,4				100%	100%	30	13,6	139,8	średnio energochłonny
19	Swobodna 37	OWT-67 1986	mieszkalny - styropian, szczyty	7 982,0	1 822,4				100%	100%	30	13,6	139,8	średnio energochłonny
20	Swobodna 39	OWT-67 1986	mieszkalny - styropian, szczyty	13 980,0	3 191,8	211,35	174,85	91,00	100%	100%	48	15,1	155,0	średnio energochłonny
21	Swobodna 41	OWT-67 1986	mieszkalny - styropian, szczyty	12 786,0	2 919,2	167,26	159,20	74,00	100%	100%	46	13,1	134,1	średnio energochłonny
22	Swobodna 43	tradyc.1994	mieszkalny	17 063,0	3 895,7	346,20	275,34	137,00	100%	100%	58	15,2	156,0	średnio energochłonny
23	Swobodna 45	tradyc.1993	mieszkalny	5 688,0	1 298,6				100%	100%	40	15,2	156,0	średnio energochłonny
24	Swobodna 45A	tradyc.1997	mieszkalny	15 109,0	3 449,5	170,59	156,80	78,00	100%	100%	60	11,3	115,7	średnio energochłonny
25	Szeroka 12A	tradyc.1996	mieszkalny	9 970,0	2 276,3	102,49		67,00	100%	100%	48	10,3	105,4	średnio energochłonny
26	Szeroka 6	OWT-67 1985	mieszkalny - styropian, szczyty	6 657,0	1 519,9	325,04	258,59	134,00	100%	100%	4	13,4	137,8	średnio energochłonny
27	Szeroka 8	OWT-67 1985	mieszkalny - styropian, szczyty	9 772,0	2 231,1				100%	100%	32	13,4	137,8	średnio energochłonny
28	Szeroka 10	OWT-67 1985	mieszkalny - styropian, szczyty	7 752,0	1 769,9				100%	100%	24	13,4	137,8	średnio energochłonny
29	Szeroka 7	OWT-67 1986	mieszkalny - wełna, blacha trapezowa	9 028,0	2 061,2	148,92	131,81	68,00	100%	100%	35	16,5	169,1	średnio energochłonny
30	Swobodna 27	tradyc.1993	mieszkalny	14 430,0	3 294,5	178,59	140,13	40,00	100%	100%	50	12,4	126,9	średnio energochłonny
31	Łagodna 14	tradyc.1992	mieszkalny	14 437,0	3 296,1	259,75	168,16	62,00	100%	100%	40	13,2	134,9	średnio energochłonny
32	Swobodna 25	tradyc.1999	mieszkalny - wełna, blacha trapezowa	5 300,0	1 210,0				100%	100%		13,2	134,9	średnio energochłonny
33	Łagodna 5	OWT-67 1987	mieszkalny - wełna, blacha trapezowa	10 525,0	2 403,0	476,86	350,77	183,00	100%	100%	46	20,4	208,6	energochłonny
34	Łagodna 7	OWT-67 1986	mieszkalny - wełna, blacha trapezowa	12 903,0	2 945,9				100%	100%	56	20,4	208,6	energochłonny
35	Łagodna 9	OWT-67 1986	mieszkalny - wełna, blacha trapezowa	10 525,0	2 403,0				100%	100%	46	20,4	208,6	energochłonny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
36	Łagodna 1	OWT-67 1986	mieszkalny - styropian, szczyty	4 344,0	991,8	144,86	123,86	64,00	100%	100%	16	15,2	208,6	średnio energochłonny
37	Łagodna 3	OWT-67 1987	mieszkalny - styropian, szczyty	5 162,0	1 178,5				100%	100%	20	15,2	208,6	średnio energochłonny
38	Łagodna 2	OWT-67 1986	mieszkalny - styropian, szczyty	14 090,0	3 216,9	308,97	230,80	109,00	100%	100%	54	14,2	145,1	średnio energochłonny
39	Łagodna 4	OWT-67 1986	mieszkalny - styropian, szczyty	7 734,0	1 765,8				100%	100%	30	14,2	145,1	średnio energochłonny
40	Swobodna 54	OWT-67 1987	mieszkalny - styropian, szczyty	3 576,0	816,4	401,80	420,68	200,00	100%	100%	40	12,4	126,9	średnio energochłonny
41	Swobodna 56	OWT-67 1987	mieszkalny - styropian, szczyty	10 616,0	2 423,7				100%	100%	40	12,4	126,9	średnio energochłonny
42	Swobodna 58	OWT-67 1987	mieszkalny - styropian, szczyty	12 844,0	2 932,4				100%	100%	44	12,4	126,9	średnio energochłonny
43	Wysoki Stoczek 15	tradyc.1998	mieszkalny	5 423,0	1 238,1				100%	100%	24	12,4	126,9	średnio energochłonny
44	Swobodna 60	OWT-67 1987	mieszkalny - styropian, szczyty	6 502,0	1 484,5	601,76	356,46	131,59	100%	100%	24	19,8	202,8	energochłonny
45	Swobodna 62	OWT-67 1987	mieszkalny - styropian, szczyty	13 134,0	2 998,6				100%	100%	50	19,8	202,8	energochłonny
46	Swobodna 64	OWT-67 1987	mieszkalny - styropian, szczyty	10 779,0	2 461,0				100%	100%	40	19,8	202,8	energochłonny
47	Dworska 1	OWT-67 1991	mieszkalny - styropian, szczyty	4 892,0	1 116,9	341,14	204,82	71,86	100%	100%	20	30,8	315,6	energochłonny
48	Dworska 3	OWT-67 1991	mieszkalny - styropian, szczyty	6 187,0	1 412,6				100%	100%	20	30,8	315,6	energochłonny
49	Dworska 5	OWT-67 1991	mieszkalny - styropian, szczyty	4 812,0	1 098,6	444,33	354,12	146,25	100%	100%	20	11,8	120,8	średnio energochłonny

50	Dworska 1A	tradyc.1995	mieszkalny	6 408,0	1 463,0				100%	100%	32	11,8	120,8	średnio energochłonny
51	Dworska 7	OWT-67 1991	mieszkalny - styropian, szczyty	4 892,0	1 116,9				100%	100%	20	11,8	120,8	średnio energochłonny
52	Dworska 7A	tradyc.1995	mieszkalny - doc. fragm. elewacji	6 727,0	1 535,8				100%	100%	30	11,8	120,8	średnio energochłonny
53	Dworska 9	OWT-67 1991	mieszkalny - styropian, szczyty	4 812,0	1 098,6				100%	100%	20	11,8	120,8	średnio energochłonny
54	Dworska 11	OWT-67 1991	mieszkalny - styropian, szczyty	4 812,0	1 098,6				100%	100%	20	11,8	120,8	średnio energochłonny
55	Dworska 13	OWT-67 1991	mieszkalny - styropian, szczyty	5 250,0	1 198,6				100%	100%	20	11,8	120,8	średnio energochłonny
56	Jałbrzykowskiego 2	tradyc.2000	mieszkalny	12 687,0	2 896,6	212,61	168,00	60,70	100%	100%	63	16,8	171,8	średnio energochłonny
	Razem			557 019,0	127 173,3	7 717,9	5 990,7	2 915,4	---	---	2 099	13,9	142,0	średnio energochłonny
Budynki Spółdzieni Mieszkaniowej „Elemencik”														
1	Dubois 15	c. żerań 1995	mieszkalny - 1 szczyt	28 477,0	5 679,3	801,90	456,80	134,00	100%	100%	129	28,2	330,4	energochłonny
2	Dubois 19	OWT-75 1992	mieszkalny - cały bud.	16 295,0	3 722,5	516,20	525,38	219,00	100%	100%	60	10,3	105,6	średnio energochłonny
3	Dubois 17	OWT-75 1993	mieszkalny - ściany	9 106,0	1 896,4				100%	100%	60	10,3	115,8	średnio energochłonny
4	Dubois 19	OWT-67N 1993	mieszkalny - ściany + stropodach	9 011,3	2 011,3				100%	100%	40	10,3	108,0	średnio energochłonny
5	Dubois 21	OWT-75 1992	mieszkalny - ściany + stropodach	15 680,0	3 541,1				100%	100%	65	10,3	106,8	średnio energochłonny
6	Dubois 18	OWT-75 1989	mieszkalny - ściany + stropodach	11 546,0	2 336,7				100%	100%	45	8,2	95,2	mało energochłonny
7	Dubois 16	OWT-75 1990	mieszkalny - ściany + stropodach	12 156,0	2 477,6	459,30	693,91	272,00	100%	100%	38	8,2	94,5	mało energochłonny
8	Dubois 20	OWT-75 1988	mieszkalny - ściany + stropodach	16 049,0	3 704,7				100%	100%	60	8,2	83,4	mało energochłonny
9	Dubois 22	OWT-75 1988	mieszkalny - ściany + stropodach	16 049,0	3 675,0				100%	100%	60	8,2	84,1	mało energochłonny
10	Dubois 23	OWT-75 1990	mieszkalny - ściany + stropodach	1 125,0	248,1				100%	100%	40	22,2	235,4	energochłonny
11	Dubois 25	OWT-75 1990	mieszkalny - ściany + stropodach	11 370,0	2 551,8	580,80	472,24	206,00	100%	100%	40	22,2	231,3	energochłonny
12	Dubois 27	OWT-75 1990	mieszkalny - ściany + stropodach	13 684,0	3 165,9				100%	100%	50	22,2	224,4	energochłonny
13	Dubois 7	OWT-75 1993	mieszkalny - ściany + stropodach	8 863,0	1 861,8				100%	100%	48	9,5	106,0	średnio energochłonny
14	Dubois 9	OWT-75 1994	mieszkalny - ściany + stropodach	10 101,0	2 019,3	180,40	219,70	100,00	100%	100%	60	9,5	111,4	średnio energochłonny
15	Dubois 5	c. żerań.1995	mieszkalny - ściany + stropodach, okna kl. sch.	13 450,0	3 184,2	242,22	164,73	59,88	100%	100%	65	6,1	60,3	mało energochłonny
16	Dubois 5A	c. żerań.1996	mieszkalny	16 171,7	3 248,8	402,90	327,90	166,00	100%	100%	58	10,2	71,1	średnio energochłonny
17	Rzymowskiego 51A	OWT-75 1995	mieszkalny - ściany + stropodach	10 065,0	2 052,5				100%	100%	60	10,2	70,0	średnio energochłonny
18	Pułaskiego 109	c. żerań. 1992	mieszkalny - ściany + stropodach	11 710,5	2 308,3	613,30	651,13	271,31	100%	100%	40	10,2	120,6	średnio energochłonny
19	Pułaskiego 113	szkiel. 1992	mieszkalny - ściany	18 608,8	3 839,9				100%	100%	60	10,2	115,2	średnio energochłonny
20	Pułaskiego 123	szkiel. 1992	mieszkalny - ściany	17 930,0	3 784,7				100%	100%	60	10,2	112,7	średnio energochłonny
21	Pułaskiego 127	szkiel. 1992	mieszkalny - ściany	12 105,0	2 636,9				100%	100%	40	10,2	109,2	średnio energochłonny

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22	Pułaskiego 127	OWT-75 1994	mieszkalny - ściany + stropodach	6 414,0	1 353,0	252,85	413,46	158,00	100%	100%	27	7,1	79,0	mało energochłonny
23	Pułaskiego 129	c. żerań. 1993	mieszkalny - ściany + stropodach	8 845,3	1 695,5				100%	100%	35	7,1	87,0	mało energochłonny
24	Pułaskiego 131	c. żerań. 1994	mieszkalny - ściany + stropodach	8 624,0	1 726,4				100%	100%	30	7,1	83,3	mało energochłonny
25	Pułaskiego 133	szkiel. 1992	mieszkalny - ści. szczyt., stropodach	11 603,3	2 252,7				100%	100%	40	7,1	85,9	mało energochłonny
26	Pułaskiego 61	OWT 1991	mieszkalny - ści. osłon., stropodach	20 400,0	4 097,9	315,90	336,50	185,00	100%	100%	95	8,3	97,2	mało energochłonny
27	Pułaskiego 63	OWT 1997	mieszkalny - ści. osłon., stropodach	17 450,0	3 011,0				100%	100%	64	8,3	113,2	mało energochłonny
28	Transportowa 12	murow. 2008	mieszkalny	16 248,6	2 918,0	131,83	153,80	53,83	100%	100%	53	8,1	105,7	mało energochłonny
29	Pułaskiego 65	OWT 1998	mieszkalny - ściany, okna	13 160,0	2 615,7	173,50	117,36	43,20	100%	100%	64	2,8	33,0	mało energochłonny
30	Pułaskiego 67	prefabr. 1998	mieszkalny - ściany	13 160,0	2 683,8	183,67	124,21	45,54	100%	100%	60	7,6	32,1	mało energochłonny
31	Pułaskiego 69	tradyc. 1999	mieszkalny	17 900,0	2 397,5				100%	100%	50	7,6	48,9	mało energochłonny
32	Dubois 3	OWT 2000	mieszkalny	17 774,0	2 300,0				100%	100%	50	7,6	50,6	mało energochłonny
33	Rzymowskiego 49A	c. żerań. 2000	mieszkalny	18 032,0	2 779,7	286,60	231,70	118,00	100%	100%	60	10,1	153,4	średnio energochłonny
34	Rzymowskiego 49B	c. żerań. 1999	mieszkalny	10 333,0	2 100,0				100%	100%	41	10,1	116,3	średnio energochłonny
35	Pułaskiego 115	OWT 1995	mieszkalny	9 624,0	2 030,0	148,59	106,45	39,40	100%	100%	45	5,2	58,1	mało energochłonny
36	Pułaskiego 117	OWT 1995	mieszkalny	18 733,4	3 664,5				100%	100%	95	8,9	62,7	mało energochłonny

37	Ekologiczna 14	tradyc.	mieszkalny	12 966,4	2 217,5	243,95	336,16	106,75	100%	100%	50	9,5	130,1	średnio energochłonny
38	Ekologiczna 14A	tradyc.	mieszkalny	9 032,0	1 589,6				100%	100%	32	9,5	126,5	średnio energochłonny
39	Ekologiczna 16	tradyc.	mieszkalny	3 651,1	2 065,0				100%	100%	31	9,5	39,4	średnio energochłonny
	Razem			513 504,4	103 444,6	5 533,9	5 331,4	2 177,9	---	---	2 100	10,8	125,2	średnio energochłonny
Budynki Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej „WIELKOBLOKOWA”														
1	Akademicka 34	murow. 1959	mieszkalny	8 560,0	2 340,0	200,70	131,10	64,80	100%	100%	23	23,4	200,7	energochłonny
2	Podleśna 1	murow. 1965	mieszkalny - ściany	6 033,0	1 190,0	113,00	84,30	46,00	100%	100%	24	18,7	222,2	energochłonny
3	Pułkowa 7A	c. żerań. 1970	mieszkalny - szczyty	10 572,0	2 357,0	180,50	138,90	72,20	100%	100%	40	17,1	179,2	średnio energochłonny
4	Pułkowa 5A	c. żerań. 1970	mieszkalny - szczyty	10 572,0	2 355,0	190,00	138,90	76,00	100%	100%	40	18,0	188,8	średnio energochłonny
5	Pułkowa 9	c. żerań. 1970	mieszkalny - szczyty	17 632,0	3 975,0	304,00	223,00	122,00	100%	100%	90	14,5	150,8	średnio energochłonny
6	Pułkowa 9A	tradyc. 1971	mieszkalny - szczyty	3 300,0	1 000,0				100%	100%		14,5	112,2	średnio energochłonny
7	Pułkowa 5	c. żerań. 1972	mieszkalny - szczyty	17 213,0	3 827,5	283,00	227,50	125,00	100%	100%	75	16,4	173,0	średnio energochłonny
8	Pułkowa 7	c. żerań. 1972	mieszkalny - szczyty	17 632,0	3 975,0	304,00	222,90	122,00	100%	100%	9	17,2	179,0	średnio energochłonny
9	Pułkowa 3A	c. żerań. 1973	mieszkalny - szczyty	10 572,0	2 357,0	190,00	138,90	76,00	100%	100%	40	18,0	188,6	średnio energochłonny
10	Pułkowa 3	c. żerań. 1973	mieszkalny - szczyty + stropodach	17 632,0	3 975,0	268,90	227,60	118,70	100%	100%	75	15,3	158,3	średnio energochłonny
11	Pułkowa 1	c. żerań. 1973	mieszkalny - szczyty	17 256,0	3 861,0	301,00	227,20	125,00	100%	100%	90	17,1	179,0	średnio energochłonny
12	Pułkowa 1A	murow. 1973	mieszkalny - szczyty	330,0	132,0				100%	100%		17,1	100,1	średnio energochłonny
13	Wasilkowska 8	pref. OWT 1975	mieszkalny - ściany + stropodach	10 532,0	2 732,0	200,00	150,00	55,10	100%	100%	55	19,0	171,3	energochłonny
14	Wasilkowska 10	pref. OWT 1975	mieszkalny - ściany + stropodach	10 532,0	2 695,4	200,00	150,00	82,00	100%	100%	55	19,0	173,6	energochłonny
15	Wasilkowska 12	pref. OWT 1976	mieszkalny - ściany + stropodach	10 532,0	2 696,8	200,00	150,00	83,00	100%	100%	55	19,0	173,6	energochłonny
16	Wasilkowska 41	pref. OWT 1977	mieszkalny - ściany + stropodach	12 992,0	3 248,7	228,00	196,00	62,60	100%	100%	65	17,5	164,2	średnio energochłonny
17	Wasilkowska 43	pref. OWT 1977	mieszkalny - ściany + stropodach	12 992,0	3 248,7	228,00	196,00	62,60	100%	100%	65	17,5	164,2	średnio energochłonny
18	Wasilkowska 45	pref. OWT 1977	mieszkalny - ściany + stropodach	12 992,0	3 248,7	228,00	196,00	62,60	100%	100%	65	17,5	164,2	średnio energochłonny
19	Wasilkowska 47A	pref. OWT 1978	mieszkalny - ściany + stropodach	11 554,0	2 641,3	203,00	164,00	90,00	100%	100%	44	17,6	179,9	średnio energochłonny
20	Wasilkowska 47	pref. OWT 1978	mieszkalny - ściany + stropodach	11 554,0	2 641,3	165,00	164,00	90,00	100%	100%	44	13,1	133,8	średnio energochłonny
21	Wasilkowska 47C	murow. 1981	mieszkalny - ściana frontowa	1 069,0	215,0				100%	100%		13,1	152,1	średnio energochłonny
22	Wasilkowska 39	c. żerań. 1987	mieszkalny - stropodach	5 490,0	1 070,1	94,00	84,40	25,00	100%	100%	16	17,1	205,6	średnio energochłonny
23	Wasilkowska 37	c. żerań. 1987	mieszkalny - stropodach	5 490,0	1 070,0	94,00	844,00	25,00	100%	100%	16	17,1	205,6	średnio energochłonny
24	Wasilkowska 1	murow. 1987	usługowy	9 497,0	1 660,0	170,00	15,00	3,00	100%		0	17,9	239,7	średnio energochłonny

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
25	Świętojańska 19	murow. 1989	mieszkalny	8 410,0	2 186,0	163,00	120,00	36,00	100%	100%	28	14,4	129,9	średnio energochłonny
26	Akademicka 34/1	murow. 1990	mieszkalny - strop poddasza	2 887,6	558,0				100%	100%	8	14,4	174,7	średnio energochłonny
27	Daleka 3	pref. OWT 1983	mieszkalny - doc. ściany	7 919,0	1 871,5	496,60	336,90	166,50	100%	100%	30	20,9	207,0	energochłonny
28	Daleka 5	pref. OWT 1983	mieszkalny - doc. ściany	7 919,0	1 871,5				100%	100%	30	20,9	207,0	energochłonny
29	Daleka 7	pref. OWT 1983	mieszkalny - doc. ściany	7 919,0	1 871,9				100%	100%	30	20,9	206,9	energochłonny
30	Daleka 9	pref. OWT 1983	mieszkalny - doc. ściany	7 919,0	1 871,9	414,60	296,00	146,70	100%	100%	30	20,1	198,6	energochłonny
31	Towarowa 2A	pref. OWT 1984	mieszkalny - ściany + stropodach	12 744,2	2 948,4				100%	100%	54	20,1	203,0	energochłonny
32	Towarowa 2	pref. OWT 1984	mieszkalny - stropodach	12 744,2	2 948,4	547,10	382,70	189,00	100%	100%	54	19,4	195,7	energochłonny
33	Kraszewskiego 34	pref. OWT 1984	mieszkalny - doc. ściany	7 725,0	1 942,8				100%	100%	36	19,4	180,1	energochłonny
34	Kraszewskiego 30A	pref. OWT 1984	mieszkalny - doc. ściany	7 802,4	1 948,0				100%	100%	36	19,4	181,4	energochłonny
35	Dobra 14	pref. OWT 1985	mieszkalny - ściany + stropodach	10 476,0	2 262,5	441,30	240,00	128,20	100%	100%	40	20,7	224,0	energochłonny
36	Dobra 14A	murow. 2002	użytkowy - DIPOL	2 365,9	478,9				100%	100%	6	20,7	239,0	energochłonny
37	Kraszewskiego 28A	pref. OWT 1988	mieszkalny - doc. ściany	8 510,0	1 904,8				100%	100%	32	20,7	216,1	energochłonny
38	Dobra 10	pref. OWT 1985	mieszkalny - ściany + stropodach	18 016,6	4 001,8	481,40	106,20	297,20	100%	100%	66	26,7	281,5	energochłonny
39	Dobra 12	murow. 1986	biurowy - Książnica Podlaska	7 607,1	1 083,5	127,90	38,40	38,40	100%		0	16,8	276,2	średnio energochłonny
40	Daleka 1	pref. OWT 1986	mieszkalny - doc. ściany	6 444,0	1 383,6	461,80	173,00	159,20	100%	100%	24	21,9	238,4	energochłonny
41	Daleka 1A	pref. OWT 1986	mieszkalny - doc. ściany	9 095,0	2 035,0				100%	100%	30	21,9	228,8	energochłonny

42	Dobra 8	pref. OWT 1989	mieszkalny - doc. ściany	5 573,6	1 833,2				100%	100%	28	21,9	155,6	energochłonny
43	Daleka 1B	murow. 1991	doc. ściany	2 086,7	450,0	41,73	18,00	5,00	100%		0	20,0	217,0	energochłonny
44	Kraszewskiego 30	murow. 1991	usługowy - ściana frontowa	8 215,0	1 825,6	130,50	15,00	3,00			0	15,9	167,3	średnio energochłonny
45	Kręta 8	pref. OWT 1991	mieszkalny - ściany	6 747,0	1 375,0	82,00	107,60	33,60	100%	100%	20	12,2	139,6	średnio energochłonny
46	Wiejska 76	pref. OWT 1991	mieszkalny - ściany	8 642,0	1 869,3	110,00	146,20	50,40	100%	100%	30	12,7	137,7	średnio energochłonny
47	Wiejska 78	pref. OWT 1991	mieszkalny - ściany	8 351,0	1 874,0	112,00	146,20	50,40	100%	100%	30	13,4	139,9	średnio energochłonny
48	Kręta 6	pref. OWT 1992	mieszkalny - ściany	7 062,0	1 559,8	88,00	121,50	39,50	100%	100%	20	12,5	132,0	średnio energochłonny
49	Wiejska 72	murow. 1992	mieszkalny	24 194,0	4 781,8	347,00	245,20	90,00	100%	100%	70	14,3	169,8	średnio energochłonny
50	Wiejska 74	murow. 1992	mieszkalny	14 960,0	2 767,6	170,00	181,70	67,20	100%	100%	40	11,4	143,7	średnio energochłonny
51	Pogodna 3	murow. 1992	mieszkalny	16 848,0	3 249,3	537,70	411,40	151,10	100%	100%	49	14,9	180,8	średnio energochłonny
52	Pogodna 1	murow. 1992	mieszkalny	19 241,0	4 000,6				100%	100%	60	14,9	167,7	średnio energochłonny
53	Wiejska 68	murow. 1993	mieszkalny	19 263,0	3 247,2	203,30	194,40	73,60	100%	100%	48	10,6	146,5	średnio energochłonny
54	Wiejska 70	murow. 1993	mieszkalny	11 282,0	2 667,3	162,00	165,10	59,30	100%	100%	40	14,4	142,1	średnio energochłonny
55	Kręta 8/1	pref. OWT 1993	mieszkalny - ściany	7 006,0	1 559,0	96,50	121,50	39,50	100%	100%	20	13,8	144,9	średnio energochłonny
56	Wiejska 60	murow. 1993	mieszkalny	10 459,0	2 565,7	142,20	188,50	70,60	100%	100%	42	13,6	129,7	średnio energochłonny
57	Wiejska 62	murow. 1994	mieszkalny	17 029,0	3 232,5	219,50	202,70	77,60	100%	100%	55	12,9	158,9	średnio energochłonny
58	Wiejska 74A	murow. 1994	mieszkalny	12 411,0	2 858,6	166,30	156,50	81,70	100%	100%	54	13,4	136,1	średnio energochłonny
59	Pogodna 7	murow. 1995	mieszkalny	19 849,5	4 123,8	381,60	252,50	125,10	100%	100%	70	12,2	137,6	średnio energochłonny
60	Pogodna 9	murow. 1995	mieszkalny	11 380,0	2 407,3				100%	100%	40	12,2	135,2	średnio energochłonny
61	Pogodna 11	murow. 1995	mieszkalny	43 768,0	7 712,2	441,00	336,10	165,60	100%	100%	119	10,1	133,8	średnio energochłonny
62	Pogodna 25	murow. 1995	mieszkalny	22 694,0	4 748,8	425,70	258,60	127,80	100%	100%	85	13,1	147,0	średnio energochłonny
63	Pogodna 27	murow. 1995	mieszkalny	9 696,0	2 100,2				100%	100%	30	13,1	142,0	średnio energochłonny
64	Wiejska 68A	c. żerań. 1998	mieszkalny	19 164,0	4 688,6	269,10	220,50	108,90	100%	100%	78	14,0	134,3	średnio energochłonny
65	Pogodna 37A	murow. 1998	mieszkalny	12 633,0	2 439,5	155,00	118,20	38,30	100%	100%	42	12,3	148,7	średnio energochłonny
66	Pogodna 23	murow. 2000	mieszkalny	7 364,0	1 820,4	139,30	101,20	38,30	100%	100%	36	18,9	179,1	energochłonny
67	Pogodna 21	murow. 2000	mieszkalny	7 057,0	1 680,6	121,40	92,40	35,00	100%	100%	36	17,2	169,0	średnio energochłonny
68	Kręta 6	2012	mieszkalny	6 769,2	1 574,2	88,00	121,52	39,51	100%	100%		13,0	130,8	średnio energochłonny
69	Kręta 8	2012	mieszkalny	6 307,7	1 466,9	82,00	107,57	33,62	100%	100%		13,0	130,8	średnio energochłonny
70	Kręta 8/1	2012	mieszkalny	7 423,1	1 726,3	96,50	121,52	39,51	100%	100%		13,0	130,8	średnio energochłonny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
71	Wiejska 76	2012	mieszkalny	21 538,5	5 008,9	280,00	277,34	117,68	100%	100%		13,0	130,8	średnio energochłonny
72	Wiejska 78	2012	mieszkalny	8 615,4	2 003,6	112,00	146,16	50,44	100%	100%		13,0	130,8	średnio energochłonny
73	Kraszewskiego 30	2012	mieszkalny	10 043,8	2 335,8	130,57	158,00	57,00	100%	0%		13,0	130,8	średnio energochłonny
74	Wasilkowska 1	2012	mieszkalny	13 076,9	3 041,1	170,00	178,00	67,00	100%	0%		13,0	130,8	średnio energochłonny
75	Wiejska 60	2013	mieszkalny	10 938,5	2 543,8	142,20	188,50	70,61	100%	100%		13,0	130,8	średnio energochłonny
76	Wiejska 62	2013	mieszkalny	16 884,6	3 926,7	219,50	202,75	77,75	100%	100%		13,0	130,8	średnio energochłonny
77	Wiejska 68	2013	mieszkalny	15 638,5	3 636,9	203,30	194,37	73,55	100%	100%		13,0	130,8	średnio energochłonny
78	Wiejska 70	2013	mieszkalny	12 461,5	2 898,0	162,00	165,11	59,26	100%	100%		13,0	130,8	średnio energochłonny
	Razem			881 707,5	195 281,1	13 706,7	11 424,7	4 967,2	---	---	2 662	15,5	164,3	średnio energochłonny
Budynki Zarządu Mienia Komunalnego														
1	Barszczańska 1	murowany 1997	mieszkalny	25 998,0	4 705,9	398,00	467,00	69,00	100%	100%	112	15,3	197,9	średnio energochłonny
2	Barszczańska 2	mur.-drew. 1996	mieszkalny	6 174,0	1 096,3	117,00	156,00	50,00	100%	100%	34	19,0	249,8	energochłonny
3	Barszczańska 3	murowany 1996	mieszkalny - dach, ost. kondygnacja	16 551,0	2 917,8	244,22	154,00	56,00	100%	100%	68	14,8	195,9	średnio energochłonny
4	Barszczańska 4	mur.-drew. 1995	mieszkalny	6 174,0	1 307,8	74,40	10,00	50,00	100%	100%	40	12,1	133,1	średnio energochłonny
5	Barszczańska 5	murowany 1998	mieszkalny - dach, ost. kondygnacja	27 112,0	4 883,0	397,86	478,00	69,08	100%	100%	116	14,7	190,7	średnio energochłonny
6	Barszczańska 6	mur.-drew. 1995	mieszkalny	6 174,0	1 347,1	117,00	156,00	50,00	100%	100%	29	19,0	203,3	energochłonny
7	Barszczańska 8	mur.-drew. 1995	mieszkalny	4 772,0	1 046,4	85,30	120,00	33,20	100%	100%	25	17,9	190,8	średnio energochłonny
8	Barszczańska 10	mur.-drew. 1995	mieszkalny	4 772,0	1 010,9	85,30	120,00	33,20	100%	100%	32	17,9	197,5	średnio energochłonny

9	Barszczańska 12	mur.-drew. 1994	mieszkalny	4 772,0	1 029,7	85,30	120,00	33,20	100%	100%	32	17,9	193,9	średnio energochłonny
10	Barszczańska 14	mur.-drew. 1994	mieszkalny	4 772,0	1 030,1	85,30	120,00	32,20	100%	100%	32	17,9	193,8	średnio energochłonny
11	Barszczańska 16	mur.-drew. 1994	mieszkalny	4 772,0	1 034,9	66,45	12,54	32,20	100%	100%	32	13,9	150,3	średnio energochłonny
12	Dojnowska 80C	murowany 2005	mieszkalny	14 950,0	3 193,7	175,00	266,20	121,00	100%	100%	100	11,7	128,2	średnio energochłonny
13	Dojlidy Górne 48A	murowany	mieszkalny	908,0	107,0	15,00	12,00	3,40	0%	0%	1	16,5	328,1	średnio energochłonny
14	Klepacka 2	mur.-drew. 1996	mieszkalny	2 646,0	671,0	56,10	107,40	25,00	100%	100%	17	21,2	195,7	energochłonny
15	Klepacka 2A	mur.-drew. 1996	mieszkalny	3 512,0	905,9	74,10	17,80	7,56	100%	100%	24	21,1	191,4	energochłonny
16	Klepacka 2D	mur.-drew. 1995	mieszkalny	8 744,0	2 189,2	89,56	17,80	7,56	100%	100%	58	10,2	95,7	średnio energochłonny
17	Klepacka 4	murowany 1999	mieszkalny	20 261,0	3 750,8	236,30	197,00	79,08	100%	100%	90	11,7	147,4	średnio energochłonny
18	Klepacka 6	murowany 1999	mieszkalny	16 552,0	2 915,4	187,19	154,00	83,80	100%	100%	70	11,3	150,3	średnio energochłonny
19	Niedźwiedzia 37	murowany	mieszkalny	3 058,0	448,0	37,50	46,20	12,10	100%	100%	10	12,3	195,9	średnio energochłonny
20	Św. Eliasza 3	murowany 2006	mieszkalny	11 570,0	2 396,5	130,00	186,34	84,70	100%	podg. el.	70	11,2	126,9	średnio energochłonny
21	Św. Eliasza 3A	murowany 2006	mieszkalny	11 570,0	2 502,1	130,00	186,34	84,70	100%	podg. el.	70	11,2	121,6	średnio energochłonny
22	Żurawia 23	murowany 1958	mieszkalny	2 734,0	509,0	44,30	33,60	7,20	100%	100%	89	16,2	203,7	średnio energochłonny
23	Armii Krajowej 31	murowany 2011	mieszkalny	23 584,3	4 914,0	313,30	138,57	138,57	100%	100%	100	13,3	149,2	średnio energochłonny
24	Częstochowska 3	murowany	mieszkalny	3 334,0	566,3	48,42	74,61	16,58	100%	100%	15	14,5	200,1	średnio energochłonny
25	Fabryczna 51	murowany	mieszkalny	3 794,0	751,9	50,00	60,00	20,00	100%	100%	12	13,2	155,6	średnio energochłonny
26	Krakowska 1	murowany	mieszkalny	10 620,0	1 510,0	140,00	112,13	35,38	100%	100%	27	13,2	217,0	średnio energochłonny
27	Kopernika 20	murowany 1953	mieszkalny	5 068,0	915,2	65,00	67,42	18,11	100%	100%	18	12,8	166,2	średnio energochłonny
28	Matejki 22	murowany 1979	mieszkalny	1 960,0	348,0	38,20	29,58	13,44	100%	100%	8	19,5	256,9	energochłonny
29	Matejki 24	murowany 1979	mieszkalny	1 960,0	348,0	38,20	29,58	13,44	100%	100%	8	19,5	256,9	energochłonny
30	Matejki 26	murowany 1978	mieszkalny	2 400,0	359,0	38,20	29,58	13,44	100%	100%	8	15,9	249,0	średnio energochłonny
31	Matejki 28	murowany 1978	mieszkalny	1 960,0	349,0	38,20	29,58	13,44	100%	100%	8	19,5	256,2	energochłonny
32	KEN 9	murowany 2003	mieszkalny	10 037,0	2 585,1	478,51	212,90	99,85	100%	100%	58	16,2	146,9	średnio energochłonny
33	Pietkiewicza 10	murowany 2002	mieszkalny	19 551,0	6 674,5				100%	100%	70	16,2	110,9	średnio energochłonny
34	Pietkiewicza 12	murowany 2002	mieszkalny	10 037,0	2 585,0	285,52	259,80	107,86	100%	100%	40	13,7	124,3	średnio energochłonny
35	Pietkiewicza 14	murowany 2002	mieszkalny	10 841,0	3 690,4				100%	100%	38	13,7	94,0	średnio energochłonny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
36	Przędzalniana 4A	murowany 1990	mieszkalny	7 019,0	1 261,2	69,00	95,67	40,87	100%	100%	39	9,8	128,0	średnio energochłonny
37	Pułaskiego 85	OWT 1989	mieszkalny	6 494,0	1 517,0	78,90	114,53	36,54	100%	100%	27	12,1	121,7	średnio energochłonny
38	Suchowolca 26C	murowany 1956	mieszkalny	742,7	195,5	15,00	26,70	5,40	100%	0%	5	20,2	179,6	energochłonny
39	Suchowolca 26D	murowany 1959	mieszkalny	930,5	244,9	18,00	29,50	6,40	100%	0%	6	19,3	172,0	energochłonny
40	Suchowolca 26E	murowany 1937	mieszkalny	1 180,4	310,6	28,00	37,00	9,00	100%	0%	8	23,7	210,9	energochłonny
41	Świętojańska 26	murowany 1634	mieszkalny	1 482,0	271,0	28,00	16,86	16,86	100%	100%	4	18,9	241,8	energochłonny
42	Warszawska 38	murowany 1880	mieszkalny	2 512,0	703,2	91,00	51,00	16,00	100%	100%	11	36,2	302,8	energochłonny
43	Zamenhofs 5C	murowany 1879	mieszkalny	2 032,0	363,8	50,13	25,89	9,66	100%	100%	8	24,7	322,5	energochłonny
44	Antoniuk Fabr. 1B	murowany 1973	mieszkalny	1 153,0	233,8	24,21	43,00	11,20	0%	0%	4	21,0	242,4	energochłonny
45	Artyleryjska 5	murowany 1939	mieszkalny	914,0	196,8	19,19	29,50	6,40	0%	0%	3	21,0	228,2	energochłonny
46	Chelmońskiego 2	murowany 1985	mieszkalny - okna, instal. c.o. i c.w.u.	6 939,8	1 734,9	125,03	106,42	26,01	100%	100%	42	18,0	168,7	energochłonny
47	Dojnowska 80A	murowany 2003	mieszkalny	8 539,0	1 963,2	179,32	95,67	40,87	0%	elektr.	41	21,0	213,8	energochłonny
48	Dojnowska 80B	murowany 2003	mieszkalny	8 136,0	1 845,6	170,86	85,67	34,87	0%	elektr.	35	21,0	216,6	energochłonny
49	Jesienna 2	murowany 1931	mieszk. - termomod., instal. c.o. i c.w.u.+węzeł c.	3 132,0	520,8	52,04	52,66	13,06	100%	100%	10	16,6	233,8	średnio energochłonny
50	Jesienna 2A	murowany 1934	mieszk. - termomod., instal. c.o. i c.w.u.+węzeł c.	3 132,0	536,3	59,79	58,96	15,17	100%	100%	19	19,1	260,9	energochłonny
51	Mickiewicza 34	murowany 1924	mieszkalny - piece kaflowe	487,8	116,1	13,66	0,00	0,00	0%	0%	4	28,0	275,2	energochłonny
52	Sukienna 5	murowana 1894	Placówka Opiek. Wychowawcza od 2021 r.	2 556,0	488,9	40,00	21,00	4,50	100%	100%	12	15,6	191,5	średnio energochłonny
53	Suchowolca 25B	drewniany 1900	mieszkalny	559,0	115,9	15,65	15,00	3,00	0%	0%	5	28,0	316,2	energochłonny
54	Suchowolca 25C	drewniany 1900	mieszkalny	592,0	103,7	16,58	12,00	2,50	0%	0%	3	28,0	374,1	energochłonny
55	Suchowolca 25E	drewniany 1900	mieszkalny - piece kaflowe	689,2	147,9	19,30	0,00	0,00	0%	0%	4	28,0	305,5	energochłonny

56	Suchowolca 25G	drewniany 1900	mieszkalny - piece kaflowe	715,4	141,4	20,03	0,00	0,00	0%	0%	6	28,0	331,5	energochłonny
57	Warszawska 13	murowany 1900	użytkowy	4 627,7	1 156,9	71,73	53,38	14,11	100%	100%	6	15,5	145,1	średnio energochłonny
58	Waszyngtona 8	murowany 1923	mieszkalny	1 208,0	251,0	33,82	43,00	11,20	100%	100%	4	28,0	315,4	energochłonny
59	Wiktorii 5	drewniany 1905	<i>Galeria im. Ślendzińskich, docieplenia, c.o., stolarka</i>	884,1	210,5	13,00	18,00	2,50	100%	100%		14,7	144,5	średnio energochłonny
60	Żółwia 22D	murowany 1964	mieszkalny	1 826,0	421,8	48,00	51,00	12,75	100%	100%	8	26,3	266,3	energochłonny
61	Błękitna 23	murowany	użytkowy - piece kaflowe	1 844,2	439,1	47,21	0,00	0,00	0%	0%		25,6	251,6	energochłonny
62	Bema 89/1	murowany	użytkowy	1 850,0	411,1	51,85	51,00	12,75	100%	0%		28,0	295,2	energochłonny
63	Mickiewicza 2	murowany	użytkowy	5 061,9	1 205,2	102,80	82,00	20,50	100%	0%		20,3	199,6	energochłonny
64	Sienkiewicza 22	murowany	użytkowy - nowa inst. c.o. i węzeł indyw.	3 700,0	799,9	98,00	67,00	16,75	100%	0%		26,5	286,7	energochłonny
65	Waryńskiego 24A	murowany	użytkowy	1 516,0	345,0	24,00	43,00	10,75	100%	0%		15,8	162,8	średnio energochłonny
66	Waryńskiego 41A	murowany	użytkowy	1 516,0	345,0	24,00	43,00	10,75	100%	0%		15,8	162,8	średnio energochłonny
67	Borsucza 8	tradyc. 2012	mieszkalny	8 276,5	1 782,0	79,59	117,27	39,77	100%	100%	36	9,6	104,5	średnio energochłonny
68	Borsucza 10	tradyc. 2012	mieszkalny	13 743,0	2 686,0	119,00	156,10	57,18	100%	100%	51	8,7	103,7	mało energochłonny
69	Klepacka 16	tradyc. 2014	mieszkalny	3 421,0	824,6	53,03	81,00	23,00	100%	100%	20	15,5	150,5	średnio energochłonny
70	Klepacka 16A	tradyc. 2014	mieszkalny	3 421,0	824,6	53,03	81,00	23,00	100%	100%	20	15,5	150,5	średnio energochłonny
71	Klepacka 16B	tradyc. 2014	mieszkalny	3 421,0	824,6	53,03	81,00	23,00	100%	100%	20	15,5	150,5	średnio energochłonny
72	Bema 100 C	tradyc. 2015	mieszkalny	16 514,0	3 310,0	225,10	251,31	103,22	100%	100%	70	13,6	159,1	średnio energochłonny
73	Waszyngtona 8	2013	mieszkalny	2 000,0	500,0	31,00	46,25	9,10	100%	100%	8	15,5	145,1	średnio energochłonny
74	Jesienna 2	2013	mieszkalny	3 357,4	839,4	52,04	52,66	13,06	100%	100%	20	15,5	145,1	średnio energochłonny
75	Jesienna 2A	2014	mieszkalny	3 857,4	964,4	59,79	58,96	15,17	100%	100%	20	15,5	145,1	średnio energochłonny
76	Warszawska 13	2013	mieszkalny	4 627,7	1 156,9	71,73	53,38	14,11	100%	100%	25	15,5	145,1	średnio energochłonny
77	Św. Rocha 3	2012	mieszkalny	5 600,0	1 400,0	86,80	58,70	58,70	100%	100%	24	15,5	145,1	średnio energochłonny
78	Mieszka I 8C	2013	<i>Przychodnia Lek.</i>	9 073,5	2 268,4	140,64	90,74	30,24	100%	100%	39	15,5	145,1	średnio energochłonny
79	Pułaskiego 85	2014	mieszkalny	5 090,3	1 272,6	78,90	114,53	36,54	100%	100%	22	15,5	145,1	średnio energochłonny
80	Bema	2013	bud. A	16 193,5	4 048,4	251,00	105,00	45,00	100%	100%	70	15,5	145,1	średnio energochłonny

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
81	Bema	2014	bud. B	7 612,9	1 903,2	118,00	67,00	25,00	100%	100%	33	15,5	145,1	średnio energochłonny
	Razem			503 875,4	109 798,0	7 585,5	6 965,3	2 440,8	---	---	2 353	15,1	161,7	średnio energochłonny

Budynki Spółdzielni Mieszkaniowej „SŁONECZNY STOK"														
1	Upalna 16	OWT - 75, 1984	mieszkalny - szczyty (lekko-mokrą)	6 435,2	1 387,2	302,23	235,21	70,89	100%	100%	24	15,5	168,3	średnio energochłonny
2	Upalna 18	OWT - 75, 1984	mieszkalny - szczyty + podł. 15 cn	6 435,2	1 387,9				100%	100%	25	15,5	168,3	średnio energochłonny
3	Upalna 20	OWT - 75, 1984	mieszkalny - szczyty + podłużne	6 435,2	1 362,0				100%	100%	23	15,5	168,3	średnio energochłonny
4	Upalna 24	OWT - 75, 1983	mieszkalny - szczyty + podłużne	6 626,4	1 337,4	504,98	365,18	94,83	100%	100%	23	16,0	185,5	średnio energochłonny
5	Upalna 22	OWT - 75, 1983	mieszkalny - szczyty + podłużne	6 435,0	1 342,5				100%	100%	29	16,0	179,4	średnio energochłonny
6	Upalna 30	OWT- 75, 1985	mieszkalny - szczyty + podł. 15 cn	6 169,0	1 393,0				100%	100%	29	16,0	165,8	średnio energochłonny
7	Upalna 32	OWT - 75, 1985	mieszkalny - szczyty + podł. 15 cn	6 169,0	1 389,9				100%	100%	27	16,0	166,2	średnio energochłonny
8	Upalna 34	OWT - 75, 1985	mieszkalny - szczyty + podł. 15 cn	6 169,0	1 423,9	736,42	559,10	150,83	100%	100%	25	16,0	162,2	średnio energochłonny
9	Upalna 48	OWT - 75, 1981	mieszkalny - cały bud. (lekko-mokrą)	9 028,4	2 154,0				100%	100%	36	16,3	159,6	średnio energochłonny
10	Upalna 50	OWT - 75, 1981	mieszkalny - cały bud. (lekko-mokrą)	9 028,4	2 154,0				100%	100%	36	16,3	159,6	średnio energochłonny
11	Upalna 52	OWT - 75, 1980	mieszkalny - cały bud. (lekko-mokrą)	9 028,4	2 154,0				100%	100%	36	16,3	159,6	średnio energochłonny
12	Upalna 54	OWT - 75, 1981	mieszkalny - cały bud. (lekko-mokrą)	9 028,4	2 149,0				100%	100%	36	16,3	159,9	średnio energochłonny
13	Upalna 56	OWT- 75, 1981	mieszkalny - cały bud. (lekko-mokrą)	9 158,6	2 179,5	787,50	607,70	157,50	100%	100%	36	16,3	160,0	średnio energochłonny
14	Upalna 60	OWT - 75, 1980	mieszkalny - cały bud. (lekko-mokrą)	7 579,6	1 682,7				100%	100%	29	16,3	172,2	średnio energochłonny
15	Upalna 62	OWT - 75, 1980	mieszkalny - cały bud. (lekko-mokrą)	10 989,7	2 499,6				100%	100%	42	16,3	168,0	średnio energochłonny
16	Upalna 64	OWT - 75, 1980	mieszkalny - cały bud. (lekko-mokrą)	11 445,6	2 574,8				100%	100%	46	16,3	169,9	średnio energochłonny
17	Upalna 66	OWT - 75, 1980	mieszkalny - cały bud. (lekko-mokrą)	9 081,0	1 992,9				100%	100%	35	16,3	174,2	średnio energochłonny
18	Upalna 68	OWT - 75, 1980	mieszkalny - cały bud. (lekko-mokrą)	9 122,0	2 001,0				100%	100%	35	16,3	174,2	średnio energochłonny

19	Upalna 70	OWT - 75, 1980	mieszkalny - cały bud. (lekko-mokrą)	3 781,0	856,8	863,87	588,58	189,63	100%	100%	16	16,1	166,4	średnio energochłonny
20	Upalna 72	OWT - 75, 1980	mieszkalny - cały bud. (lekko-mokrą)	13 992,6	2 793,3				100%	100%	48	16,1	188,9	średnio energochłonny
21	Upalna 74	OWT - 75, 1980	mieszkalny - cały bud. (lekko-mokrą)	5 319,0	906,4				100%	100%	16	16,1	221,2	średnio energochłonny
22	Upalna 76	OWT - 75, 1980	mieszkalny - cały bud. (lekko-mokrą)	5 176,2	1 133,0				100%	100%	20	16,1	172,2	średnio energochłonny
23	Upalna 78	OWT - 75, 1980	mieszkalny - cały bud. (lekko-mokrą)	3 781,0	856,8				100%	100%	16	16,1	166,4	średnio energochłonny
24	Upalna 80	OWT - 75, 1980	mieszkalny - cały bud.15 cm	13 992,6	2 830,5				100%	100%	50	16,1	186,4	średnio energochłonny
25	Upalna 82	OWT - 75, 1980	mieszkalny - cały bud. (lekko-mokrą)	7 579,6	1 637,6	566,39	440,88	131,90	100%	100%	28	16,1	174,5	średnio energochłonny
26	Upalna 86	OWT - 75, 1980	mieszkalny - szczyty, ści. podłużne	11 499,3	2 546,1				100%	100%	46	17,2	181,9	średnio energochłonny
27	Upalna 88	OWT - 75, 1980	mieszkalny - szczyty, ści. podłużne	6 264,8	1 135,1				100%	100%	21	17,2	222,3	średnio energochłonny
28	Upalna 90	OWT - 75, 1980	mieszkalny - szczyty, ści. podłużne	3 781,0	856,8				100%	100%	16	17,2	177,8	średnio energochłonny
29	Upalna 92	OWT - 75, 1980	mieszkalny - szczyty, ści. podłużne	3 781,0	856,8				100%	100%	16	17,2	177,8	średnio energochłonny
30	Upalna 94	OWT - 75, 1980	mieszkalny - szczyty, ści. podłużne	7 579,6	1 743,8				100%	100%	30	17,2	175,1	średnio energochłonny
31	Upalna 96	OWT - 75, 1982	mieszkalny - cały bud. (lekko-mokrą)	24 401,4	5 428,0	1 022,96	745,57	219,20	100%	100%	114	16,5	173,4	średnio energochłonny
32	Sikorskiego 2	OWT - 75, 1983	mieszkalny - cały bud. (lekko-mokrą)	37 666,0	8 615,4				100%	100%	180	16,5	168,6	średnio energochłonny
33	Stroma 5	OWT- 75, 1981	mieszkalny - cały bud. (lekko-mokrą)	9 028,4	2 154,0	788,93	454,90	183,72	100%	100%	36	17,5	171,4	średnio energochłonny
34	Stroma 7	OWT- 75, 1981	mieszkalny - cały bud. (lekko-mokrą)	9 028,4	2 155,5				100%	100%	36	17,5	171,3	średnio energochłonny
35	Stroma 9	OWT- 75, 1981	mieszkalny - cały bud. (lekko-mokrą)	9 028,4	2 107,1				100%	100%	35	17,5	175,2	średnio energochłonny
36	Stroma 11	OWT- 75, 1981	mieszkalny - cały bud. (lekko-mokrą)	9 028,4	2 106,6				100%	100%	34	17,5	175,3	średnio energochłonny
37	Stroma 18	OWT- 75, 1982	mieszkalny - cały bud. (lekko-mokrą)	9 028,4	2 150,5				100%	100%	36	17,5	171,7	średnio energochłonny
38	Stroma 13	OWT- 75, 1981	mieszkalny - cały bud. (lekko-mokrą)	11 794,5	2 660,2	515,31	305,64	113,20	100%	100%	46	16,0	166,1	średnio energochłonny
39	Stroma 15	OWT- 75, 1982	mieszkalny - cały bud. (lekko-mokrą)	11 314,5	2 575,5				100%	100%	45	16,0	164,6	średnio energochłonny
40	Stroma 17	OWT- 75, 1981	mieszkalny - cały bud. (lekko-mokrą)	9 074,9	2 040,4				100%	100%	35	16,0	166,7	średnio energochłonny

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	Stroma 20	OWT- 75, 1985	mieszkalny - szczyty + podłużne	5 045,2	1 134,0	966,08	647,80	237,16	100%	100%	20	18,1	188,4	energochłonny
42	Stroma 22	OWT- 75, 1982	mieszkalny - szczyty + podłużne	9 431,8	2 115,9				100%	100%	37	18,1	188,8	energochłonny
43	Stroma 24	OWT- 75, 1983	mieszkalny - szczyty + podłużne	13 730,3	3 111,1				100%	100%	55	18,1	186,9	energochłonny
44	Witosa 15	OWT- 75, 1982	mieszkalny - szczyty i śc. podłużne	11 446,4	3 233,7				100%	100%	57	18,1	149,9	energochłonny
45	Witosa 17	OWT- 75, 1982	mieszkalny - szczyty i śc. podłużne	13 730,3	2 997,2				100%	100%	53	18,1	194,0	energochłonny
46	Stroma 19	OWT- 75, 1982	mieszkalny - cały bud. (lekko-mokrą)	4 736,1	1 133,0	584,49	483,51	148,05	100%	100%	40	19,4	190,1	energochłonny
47	Stroma 21	OWT- 75, 1982	mieszkalny - szczyty + podłużne	4 043,3	856,8				100%	100%	16	19,4	214,6	energochłonny
48	Stroma 23	OWT- 75, 1982	mieszkalny - cały bud. (lekko-mokrą)	4 736,1	1 133,0				100%	100%	20	19,4	190,1	energochłonny
49	Stroma 25	OWT- 75, 1982	mieszkalny - cały bud. (lekko-mokrą)	4 736,1	1 133,0				100%	100%	20	19,4	190,1	energochłonny
50	Stroma 27	OWT- 75, 1982	mieszkalny - cały bud. (lekko-mokrą)	7 787,0	1 606,5				100%	100%	20	19,4	220,4	energochłonny
51	Stroma 29	OWT- 75, 1982	mieszkalny - cały bud. (lekko-mokrą)	4 043,3	856,8				100%	100%	30	19,4	214,6	energochłonny
52	Stroma 28	OWT- 75, 1982	mieszkalny - szczyty + podłużne	10 922,5	3 162,4	949,55	893,60	251,79	100%	100%	56	16,2	130,8	średnio energochłonny
53	Stroma 30	OWT- 75, 1983	mieszkalny - szczyty + podłużne	13 556,8	3 111,0				100%	100%	55	16,2	165,0	średnio energochłonny
54	Witosa 19	OWT- 75, 1986	mieszkalny - szczyty (lekko-mokrą)	5 045,2	1 134,0				100%	100%	20	16,2	168,5	średnio energochłonny
55	Witosa 19A	OWT- 75, 1986	mieszkalny - szczyty (lekko-mokrą)	5 045,2	1 134,0				100%	100%	20	16,2	168,5	średnio energochłonny
56	Witosa 21	OWT- 75, 1982	mieszkalny - szczyty (lekko-mokrą)	9 431,8	2 057,8				100%	100%	36	16,2	173,6	średnio energochłonny
57	Witosa 23	OWT- 75, 1983	mieszkalny - szczyty + podłużne	14 683,0	3 540,5				100%	100%	65	16,2	157,0	średnio energochłonny
58	Stroma 37	OWT- 75, 1981	mieszkalny - cały bud. (lekko-mokrą)	7 091,2	1 606,5	682,36	390,95	156,38	100%	100%	30	18,5	190,8	energochłonny
59	Stroma 39	OWT- 75, 1982	mieszkalny - cały bud. (lekko-mokrą)	9 028,4	1 133,0				100%	100%	20	18,5	344,5	energochłonny
60	Stroma 41	OWT- 75, 1982	mieszkalny - cały bud. (lekko-mokrą)	9 024,9	2 040,5				100%	100%	35	18,5	191,2	energochłonny
61	Stroma 43	OWT- 75, 1981	mieszkalny - cały bud. (lekko-mokrą)	7 091,2	1 606,5				100%	100%	30	18,5	190,8	energochłonny
62	Stroma 45	OWT- 75, 1981	mieszkalny - cały bud. (lekko-mokrą)	4 701,2	1 071,0				100%	100%	20	18,5	189,8	energochłonny
63	Stroma 31	OWT- 75, 1982	mieszkalny - cały bud. (lekko-mokrą)	4 843,0	856,8	523,28	444,40	121,86	100%	100%	16	16,3	216,0	średnio energochłonny
64	Stroma 32	OWT- 75, 1982	mieszkalny - cały bud. (lekko-mokrą)	7 787,0	1 606,5				100%	100%	30	16,3	185,2	średnio energochłonny
65	Stroma 34	OWT- 75, 1982	mieszkalny - cały bud. (lekko-mokrą)	14 683,0	3 540,5				100%	100%	65	16,3	158,5	średnio energochłonny

66	Stroma 35	OWT- 75, 1982	mieszkalny - cały bud. (lekko-mokrą)	4 736,1	1 135,5				100%	100%	20	16,3	159,4	średnio energochłonny
67	Sikorskiego 4	OWT- 75, 1983	mieszkalny - cały bud. (lekko-mokrą)	24 401,4	5 363,2	1 100,45	704,64	216,99	100%	100%	112	17,3	183,8	średnio energochłonny
68	Sikorskiego 6	OWT- 75, 1984	mieszkalny - cały bud. (lekko-mokrą)	39 343,1	9 033,6				100%	100%	187	17,3	176,0	średnio energochłonny
69	Sikorskiego 18	OWT- 75, 1984	mieszkalny - szczyty + podłużne	7 805,0	1 819,5				100%	100%	30	13,7	137,3	średnio energochłonny
70	Sikorskiego 24	OWT- 75, 1984	mieszkalny - szczyty i śc. podłużne	6 342,5	1 413,6	264,00	288,31	71,12	100%	100%	24	13,7	143,7	średnio energochłonny
71	Sikorskiego 30	OWT- 75, 1984	mieszkalny - szczyty + podłużne	5 148,8	1 092,3				100%	100%	18	13,7	150,9	średnio energochłonny
72	Sikorskiego 8	OWT- 75, 1984	mieszkalny - szczyty + podł. 15 cn	6 623,7	1 592,0				100%	100%	20	17,4	169,1	średnio energochłonny
73	Sikorskiego 10	OWT- 75, 1984	mieszkalny - szczyty + podł. 15 cn	9 312,1	2 140,0	674,81	217,60	156,34	100%	100%	40	17,4	176,8	średnio energochłonny
74	Sikorskiego 14	OWT- 75, 1984	mieszkalny - szczyty + podł. 15 cn	8 212,2	1 924,5				100%	100%	30	17,4	173,4	średnio energochłonny
75	Sikorskiego 16	OWT- 75, 1984	mieszkalny - szczyty + podł. 15 cn	8 212,2	1 924,5				100%	100%	30	17,4	173,4	średnio energochłonny
76	Sikorskiego 20	OWT- 75, 1984	mieszkalny - szczyty + podł. 15 cn	6 505,7	1 456,4				100%	100%	24	17,4	181,5	średnio energochłonny
77	Sikorskiego 22	OWT- 75, 1984	mieszkalny - szczyty + podł. 15 cn	9 114,5	2 100,0	264,32	252,00	72,56	100%	100%	16	17,4	131,1	średnio energochłonny
78	Sikorskiego 26	OWT- 75, 1984	mieszkalny - szczyty + podł. 15 cn	6 219,3	1 400,0				100%	100%	24	17,0	134,2	średnio energochłonny
79	Sikorskiego 28	OWT- 75, 1984	mieszkalny - szczyty + podłużne	5 148,8	1 092,3				100%	100%	18	12,9	142,4	średnio energochłonny
80	Sikorskiego 14A	c. żerań 1995	mieszkalny	5 905,0	1 217,9	81,85	103,60	24,78	100%	100%	20	13,9	157,3	średnio energochłonny
81	Sikorskiego 6A	trad. 1993	mieszkalny - szczyty + podłużne	18 789,6	1 450,0	138,91	120,90	14,48	100%	100%	23	7,4	224,2	mało energochłonny
82	Witosa 25	trad. 1994	usługowo-mieszkalny - całość 15 cm	20 745,1	1 379,6	231,90	120,90	28,28	100%	100%	19	11,2	393,4	średnio energochłonny
83	Witosa 2	OWT- 75, 1983	mieszkalny - szczyty + podłużne	5 077,8	1 085,6	638,18	364,25	123,64	100%	100%	19	20,5	224,1	energochłonny
84	Witosa 4	OWT- 75, 1983	mieszkalny - szczyty + podłużne	6 345,1	1 413,6				100%	100%	24	20,5	215,1	energochłonny
85	Witosa 6	OWT- 75, 1983	mieszkalny - szczyty + podłużne	4 583,9	1 028,0				100%	100%	16	20,5	213,6	energochłonny
86	Witosa 8	OWT- 75, 1983	mieszkalny - szczyty + podłużne	4 411,9	985,2				100%	100%	16	20,5	214,6	energochłonny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
87	Witosa 10	OWT- 75, 1983	mieszkalny - szczyty + podłużne	4 410,6	981,6	273,70	194,70	56,99	100%	100%	16	20,5	215,3	energochłonny
88	Witosa 12	OWT- 75, 1983	mieszkalny - szczyty + podłużne	6 342,5	1 439,3				100%	100%	25	20,5	211,1	energochłonny
89	Witosa 26	OWT- 75, 1983	mieszkalny - szczyty + podłużne	4 412,1	985,2				100%	100%	16	17,3	181,0	średnio energochłonny
90	Witosa 20	OWT- 75, 1983	mieszkalny - szczyty + podłużne	6 844,7	1 536,8				100%	100%	24	17,3	180,0	średnio energochłonny
91	Witosa 18	OWT- 75, 1983	mieszkalny - szczyty + podłużne	4 587,7	1 028,0	369,93	215,10	64,41	100%	100%	16	17,3	180,4	średnio energochłonny
92	Witosa 14	OWT- 75, 1983	mieszkalny - szczyty i śc. podłużne	7 022,2	2 066,4				100%	100%	34	19,1	151,8	energochłonny
93	Witosa 16	OWT- 75, 1983	mieszkalny - szczyty + podłużne	4 582,1	1 028,0				100%	100%	16	19,1	199,2	energochłonny
94	Witosa 24	OWT- 75, 1983	mieszkalny - szczyty + podłużne	7 770,4	1 712,0				100%	100%	32	19,1	202,8	energochłonny
95	Witosa 1	OWT- 75, 1984	mieszkalny - cały bud. (lekko-mokrą)	5 045,2	1 134,0	410,62	374,20	104,20	100%	100%	20	13,6	141,2	średnio energochłonny
96	Witosa 3	OWT- 75, 1984	mieszkalny - cały bud. (lekko-mokrą)	5 045,2	1 134,0				100%	100%	20	13,6	141,2	średnio energochłonny
97	Witosa 5	OWT- 75, 1984	mieszkalny - cały bud. (lekko-mokrą)	5 045,2	1 134,0				100%	100%	20	13,6	141,2	średnio energochłonny
98	Witosa 7	OWT- 75, 1984	mieszkalny - cały bud. (lekko-mokrą)	5 045,2	1 134,0				100%	100%	20	13,6	141,2	średnio energochłonny
99	Witosa 9	OWT- 75, 1984	mieszkalny - cały bud. (lekko-mokrą)	5 045,2	1 134,0				100%	100%	20	13,6	141,2	średnio energochłonny
100	Witosa 11	OWT- 75, 1984	mieszkalny - cały bud. (lekko-mokrą)	5 045,2	1 134,0				100%	100%	20	13,6	141,2	średnio energochłonny
101	Witosa 28	OWT- 75, 1984	mieszkalny - szczyty + podłużne	9 312,1	2 140,0	389,67	459,40	98,84	100%	100%	40	14,9	151,3	średnio energochłonny
102	Witosa 30	OWT- 75, 1984	mieszkalny - szczyty + podłużne	9 312,1	2 140,0				100%	100%	40	14,9	151,3	średnio energochłonny
103	Sikorskiego 12	OWT- 75, 1984	mieszkalny - szczyty + podłużne	7 603,9	1 767,0				100%	100%	30	14,9	149,6	średnio energochłonny
104	Skrajna 2	mieszana 1997	mieszkalny - cały budynek (lek-mok)	5 495,5	1 148,7	603,50	336,40	109,44	100%	100%	23	16,3	182,3	średnio energochłonny
105	Skrajna 4	mieszana 1997	mieszkalny - cały budynek (lek-mok)	5 495,5	1 157,3				100%	100%	23	16,3	180,9	średnio energochłonny
106	Skrajna 6	mieszana 1996	mieszkalny - cały budynek (lek-mok)	4 115,5	745,5				100%	100%	16	16,3	210,4	średnio energochłonny
107	Skrajna 8	mieszana 1996	mieszkalny - cały budynek (lek-mok)	4 115,5	745,5				100%	100%	16	16,3	210,4	średnio energochłonny
108	Skrajna 10	mieszana 1996	mieszkalny - cały budynek (lek-mok)	4 115,5	745,5				100%	100%	16	16,3	210,4	średnio energochłonny
109	Skrajna 12	mieszana 1995	mieszkalny - cały bud.15 cm	4 115,5	745,5				100%	100%	16	16,3	210,4	średnio energochłonny
110	Skrajna 14	mieszana 1995	mieszkalny - cały bud.15 cm	5 495,5	1 157,3				100%	100%	23	16,3	180,9	średnio energochłonny
111	Skrajna 16	mieszana 1995	mieszkalny - cały bud.15 cm	4 115,5	747,5				100%	100%	15	16,3	209,8	średnio energochłonny
112	Skrajna 3	OWT- 75, 1988	mieszkalny - cały budynek (lek-mok)	5 274,6	1 157,0	704,86	534,80	159,36	100%	100%	20	15,9	169,4	średnio energochłonny

113	Skrajna 5	OWT - 75, 1988	mieszkalny - cały budynek (lek-mok)	5 274,6	1 157,0				100%	100%	20	15,9	169,4	średnio energochłonny
114	Skrajna 7	OWT - 75, 1988	mieszkalny - cały budynek (lek-mok)	5 274,6	1 157,0				100%	100%	20	15,9	169,4	średnio energochłonny
115	Skrajna 9	OWT - 75, 1988	mieszkalny - cały budynek (lek-mok)	5 274,6	1 157,0				100%	100%	20	15,9	169,4	średnio energochłonny
116	Skrajna 11	OWT - 75, 1988	mieszkalny - cały budynek (lek-mok)	7 649,1	1 332,0				100%	100%	24	15,9	213,3	średnio energochłonny
117	Skrajna 13	OWT - 75, 1988	mieszkalny - cały budynek (lek-mok)	13 520,8	2 365,2				100%	100%	42	15,9	212,4	średnio energochłonny
118	Skrajna 15	OWT - 75, 1988	mieszkalny - cały budynek (lek-mok)	11 008,4	1 982,6				100%	100%	38	15,9	206,3	średnio energochłonny
119	Rumiankowa 1	OWT - 75, 1985	mieszkalny - cały budynek (lek-mok)	13 172,1	2 805,8	543,59	516,20	198,07	100%	100%	52	12,2	134,5	średnio energochłonny
120	Lniana 4	OWT - 75, 1985	mieszkalny - cały budynek (lek-mok)	7 298,2	1 591,7				100%	100%	29	12,2	131,4	średnio energochłonny
121	Lniana 6	OWT - 75, 1985	mieszkalny - cały budynek (lek-mok)	5 045,2	1 134,0				100%	100%	20	12,2	127,5	średnio energochłonny
122	Lniana 12	OWT - 75, 1985	mieszkalny - cały budynek (lek-mok)	5 045,2	1 139,5				100%	100%	19	12,2	126,8	średnio energochłonny
123	Słonecznikowa 5	OWT - 75, 1985	mieszkalny - cały budynek (lek-mok)	6 498,0	1 524,5				100%	100%	25	12,2	122,1	średnio energochłonny
124	Słonecznikowa 7	OWT - 75, 1985	mieszkalny - cały budynek (lek-mok)	5 045,2	1 134,0				100%	100%	20	12,2	127,5	średnio energochłonny
125	Słonecznikowa 9		pawilon	2 300,0	500,0	531,67	524,50	219,27			0	12,2	131,8	średnio energochłonny
126	Rumiankowa 5	OWT - 75, 1985	mieszkalny - cały budynek (lek-mok)	5 045,2	1 134,0				100%	100%	20	12,1	125,9	średnio energochłonny
127	Rumiankowa 9	OWT - 75, 1985	mieszkalny - cały budynek (lek-mok)	14 585,0	3 291,5				100%	100%	56	12,1	125,4	średnio energochłonny
128	Lniana 16	OWT - 75, 1985	mieszkalny - cały budynek (lek-mok)	6 953,1	1 524,5				100%	100%	25	12,1	129,1	średnio energochłonny
129	Lniana 18	OWT - 75, 1985	mieszkalny - cały budynek (lek-mok)	7 298,2	1 556,4				100%	100%	28	12,1	132,7	średnio energochłonny
130	Lniana 20	OWT - 75, 1985	mieszkalny - cały budynek (lek-mok)	5 045,2	1 134,0				100%	100%	20	12,1	125,9	średnio energochłonny
131	Lniana 22	OWT - 75, 1985	mieszkalny - cały budynek (lek-mok)	5 045,2	1 134,0				100%	100%	20	12,1	125,9	średnio energochłonny

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
132	Różana 1	OWT - 75, 1985	mieszkalny - cały budynek (lek-mok)	5 045,2	1 134,0	586,08	516,20	215,34	100%	100%	20	14,1	146,9	średnio energochłonny
133	Różana 3	OWT - 75, 1985	mieszkalny - cały budynek (lek-mok)	11 383,0	2 526,5				100%	100%	45	14,1	148,8	średnio energochłonny
134	Słonecznikowa 11	OWT - 75, 1985	mieszkalny - cały budynek (lek-mok)	6 953,1	1 510,2	571,42	516,10	202,34	100%	100%	25	14,1	152,0	średnio energochłonny
135	Rumiankowa 2	OWT - 75, 1984	mieszkalny - cały budynek (lek-mok)	13 111,1	2 945,0				100%	100%	50	14,1	147,0	średnio energochłonny
136	Rumiankowa 4	OWT - 75, 1985	mieszkalny - cały budynek (lek-mok)	5 045,2	1 134,0				100%	100%	20	14,1	146,9	średnio energochłonny
137	Różana 7	OWT - 75, 1985	mieszkalny - cały budynek (lek-mok)	5 045,2	1 134,0				100%	100%	20	13,1	135,9	średnio energochłonny
138	Różana 9	OWT - 75, 1985	mieszkalny - cały budynek (lek-mok)	5 045,2	1 134,0				100%	100%	20	13,1	135,9	średnio energochłonny
139	Różana 13	OWT - 75, 1985	mieszkalny - cały budynek (lek-mok)	9 426,4	2 113,5				100%	100%	35	13,1	136,3	średnio energochłonny
140	Różana 15	OWT - 75, 1985	mieszkalny - cały budynek (lek-mok)	5 045,2	1 134,0	729,89	500,80	178,35	100%	100%	20	13,1	135,9	średnio energochłonny
141	Rumiankowa 8	OWT - 75, 1985	mieszkalny - cały budynek (lek-mok)	14 158,7	3 154,0				100%	100%	60	13,1	137,2	średnio energochłonny
142	Rumiankowa 10	OWT - 75, 1985	mieszkalny - cały budynek (lek-mok)	5 045,2	1 134,0				100%	100%	20	13,1	135,9	średnio energochłonny
143	Słonecznikowa 17	OWT - 75, 1986	mieszkalny - cały budynek (lek-mok)	15 380,2	3 030,9				100%	100%	48	16,5	196,3	średnio energochłonny
144	Słonecznikowa 21	OWT - 75, 1986	mieszkalny - cały budynek (lek-mok)	12 327,0	2 454,5				100%	100%	38	16,5	194,3	średnio energochłonny
145	Różana 2	OWT - 75, 1986	mieszkalny - cały budynek (lek-mok)	6 361,1	1 278,3				100%	100%	21	16,5	192,5	średnio energochłonny
146	Różana 4	OWT - 75, 1985	mieszkalny - cały budynek (lek-mok)	5 045,2	1 134,0	362,90	233,80	174,15	100%	100%	20	16,5	172,1	średnio energochłonny
147	Różana 6	OWT - 75, 1985	mieszkalny - cały budynek (lek-mok)	5 045,2	1 134,0				100%	100%	20	16,5	172,1	średnio energochłonny
148	Słonecznikowa 23	OWT - 75, 1985	mieszkalny - cały budynek (lek-mok)	5 045,2	1 134,0				100%	100%	20	14,0	146,1	średnio energochłonny
149	Słonecznikowa 25	OWT - 75, 1986	mieszkalny - cały budynek (lek-mok)	18 768,5	4 117,8				100%	100%	62	14,0	149,7	średnio energochłonny
150	Różana 8	OWT - 75, 1985	mieszkalny - cały budynek (lek-mok)	2 045,2	500,0				100%	100%	20	14,0	134,3	średnio energochłonny
151	Słonecznikowa 27	OWT - 75, 1986	mieszkalny - szczyty i filarki (l-m)	5 274,6	1 160,2	863,57	771,43	368,80	100%	100%	20	15,3	162,5	średnio energochłonny
152	Słonecznikowa 29	OWT - 75, 1986	mieszkalny - szczyty i filarki (l-m)	5 274,6	1 160,2				100%	100%	20	15,3	162,5	średnio energochłonny
153	Słonecznikowa 31	OWT - 75, 1986	mieszkalny - szczyty i filarki (l-m)	5 274,6	1 160,2				100%	100%	20	15,3	162,5	średnio energochłonny
154	Słonecznikowa 33	OWT - 75, 1986	mieszkalny - szczyty i filarki (l-m)	6 518,0	2 007,6				100%	100%	30	15,3	116,0	średnio energochłonny
155	Słonecznikowa 35	OWT - 75, 1986	mieszkalny - szczyty i filarki (l-m)	6 743,3	2 095,8				100%	100%	28	15,3	115,0	średnio energochłonny
156	Zielonogórska 3	OWT - 75, 1986	mieszkalny - szczyty i filarki (l-m)	11 628,9	3 653,1				100%	100%	57	15,3	113,7	średnio energochłonny
157	Zielonogórska 5	OWT - 75, 1987	mieszkalny - szczyty i filarki (l-m)	5 588,7	1 223,6				100%	100%	20	15,3	163,2	średnio energochłonny

158	Zielonogórska 7	OWT - 75, 1987	mieszkalny - szczyty i filarki (l-m)	10 255,0	2 061,9	987,50	906,40	428,90	100%	100%	44	15,3	177,7	średnio energochłonny
159	Zielonogórska 15	OWT - 75, 1986	mieszkalny - szczyty, filarki + podłuż., okna klatek	6 201,9	1 371,9				100%	100%	20	13,3	140,9	średnio energochłonny
160	Zielonogórska 17	OWT - 75, 1986	mieszkalny - szczyty, filarki + podłuż., okna klatek	8 588,0	1 876,1				100%	100%	30	13,3	142,7	średnio energochłonny
161	Zielonogórska 19	OWT - 75, 1986	mieszkalny - szczyty i filarki (l-m)	11 083,0	2 447,2				100%	100%	40	13,3	141,1	średnio energochłonny
162	Rumiankowa 20	OWT - 75, 1986	mieszkalny - szczyty i filarki (l-m)+ podłużne	5 989,0	1 300,0				100%	100%	32	13,3	143,6	średnio energochłonny
163	Rumiankowa 22	OWT - 75, 1987	mieszkalny - szczyty, filarki + podłuż., okna klatek	5 274,6	1 160,2				100%	100%	20	13,3	141,7	średnio energochłonny
164	Rumiankowa 24	OWT - 75, 1987	mieszkalny - szczyty, filarki + podłuż., okna klatek	14 374,5	3 386,2				100%	100%	46	13,3	132,3	średnio energochłonny
165	Rumiankowa 18	OWT - 75, 1986	mieszkalny - szczyty, filarki + podłuż., okna klatek	5 274,6	1 151,9				100%	100%	20	13,3	142,7	średnio energochłonny
166	Rumiankowa 14	OWT - 75, 1987	mieszkalny - szczyty i filarki (l-m)+ podłużne	12 091,0	2 696,5				100%	100%	40	13,3	139,7	średnio energochłonny
167	Rumiankowa 16	OWT - 75, 1986	mieszkalny - szczyty i filarki (l-m)+ podłużne	5 274,6	1 160,2				100%	100%	20	13,3	141,7	średnio energochłonny
168	Rumiankowa 19	OWT - 75, 1986	mieszkalny - ściany podł., okna kl.	8 450,7	1 878,0	877,45	617,99	275,27	100%	100%	30	18,0	189,9	energochłonny
169	Rumiankowa 21	OWT - 75, 1986	mieszkalny - szczyty i filarki (l-m)+ podłużne	7 630,0	1 644,0				100%	100%	26	18,0	195,8	energochłonny
170	Rumiankowa 23	OWT - 75, 1986	mieszkalny - szczyty, filarki + podłuż., okna klatek	5 274,6	1 160,2				100%	100%	20	18,0	191,8	energochłonny
171	Rumiankowa 25	OWT - 75, 1986	mieszkalny - szczyty i filarki (l-m)+ podłużne	5 274,6	1 161,0				100%	100%	20	18,0	191,7	energochłonny
172	Rumiankowa 27	OWT - 75, 1986	mieszkalny - ściany, filarki, okna kl.	5 274,6	1 161,0				100%	100%	20	18,0	191,7	energochłonny
173	Rumiankowa 29	OWT - 75, 1986	mieszkalny - ściany, filarki, okna kl.	6 991,7	1 377,7				100%	100%	20	18,0	214,1	energochłonny
174	Rumiankowa 31	OWT - 75, 1986	mieszkalny - ściany, filarki, okna kl.	9 769,2	2 242,9				100%	100%	36	18,0	183,8	energochłonny

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
175	Konwaliowa 1	OWT - 75, 1987	mieszkalny - szczyty, filarki + podłuż., okna klatek	9 413,2	2 103,8	1 051,42	963,20	377,61	100%	100%	30	12,7	133,0	średnio energochłonny
176	Konwaliowa 3	OWT - 75, 1987	mieszkalny - szczyty i filarki (l-m)+ podłużne	9 351,0	2 103,8				100%	100%	28	12,7	132,2	średnio energochłonny
177	Konwaliowa 5	OWT - 75, 1987	mieszkalny - szczyty i filarki (l-m)+ podłużne	5 274,6	1 157,0				100%	100%	20	12,7	135,6	średnio energochłonny
178	Konwaliowa 9	OWT - 75, 1987	mieszkalny - szczyty i filarki (l-m)+ podłużne	5 274,6	1 157,0				100%	100%	20	12,7	135,6	średnio energochłonny
179	Zielonogórska 26	OWT - 75, 1987	mieszkalny - szczyty i filarki (l-m)+ podłużne	13 986,1	3 073,2				100%	100%	47	12,7	135,3	średnio energochłonny
180	Zielonogórska 28	OWT - 75, 1987	mieszkalny - szczyty i filarki (l-m)+ podłużne	5 274,6	1 156,0	1 194,55	802,00	379,26	100%	100%	20	12,7	135,7	średnio energochłonny
181	Zielonogórska 30	OWT - 75, 1988	mieszkalny - szczyty, filarki + podłuż., okna klatek	6 992,0	1 735,4				100%	100%	25	12,7	119,8	średnio energochłonny
182	Zielonogórska 32	OWT - 75, 1988	mieszkalny - szczyty, filarki + podłuż., okna klatek	9 796,8	2 243,4				100%	100%	36	12,7	129,9	średnio energochłonny
183	Zielonogórska 34	OWT - 75, 1987	mieszkalny - szczyty, filarki + podłuż., okna klatek	5 493,0	1 223,6				100%	100%	20	12,7	133,5	średnio energochłonny
184	Zielonogórska 36	OWT - 75, 1987	mieszkalny - szczyty, filarki + podłuż., okna klatek	11 892,0	2 614,1				100%	100%	44	12,7	135,3	średnio energochłonny
185	Konwaliowa 4	OWT - 75, 1987	mieszkalny - szczyty i filarki (l-m)+ podłużne	6 992,0	1 444,7				100%	100%	21	14,0	158,7	średnio energochłonny
186	Konwaliowa 6	OWT - 75, 1988	mieszkalny - szczyty i filarki (l-m)+ podłużne	9 861,0	2 321,8				100%	100%	35	14,0	139,3	średnio energochłonny
187	Zielonogórska 16	OWT - 75, 1987	mieszkalny - szczyty i filarki (l-m)+ podłużne	8 558,0	1 854,3				100%	100%	34	14,0	151,3	średnio energochłonny
188	Zielonogórska 18	OWT - 75, 1987	mieszkalny - szczyty, filarki + podłuż., okna klatek	5 469,0	1 223,6				100%	100%	20	14,0	146,5	średnio energochłonny
189	Zielonogórska 20	OWT - 75, 1987	mieszkalny - szczyty i filarki (l-m)+ podłużne	12 338,0	2 658,4				100%	100%	40	14,0	152,2	średnio energochłonny
190	Magnoliowa 1	OWT - 75, 1987	mieszkalny - szczyty i filarki (l-m)+ podłużne	6 804,0	1 471,2				100%	100%	24	14,0	151,6	średnio energochłonny
191	Magnoliowa 11	OWT - 75, 1987	mieszkalny - szczyty i filarki (l-m)+ podłużne	10 968,0	2 242,9				100%	100%	36	14,0	160,3	średnio energochłonny
192	Magnoliowa 7	OWT - 75, 1987	mieszkalny - szczyty, filarki + podłuż., okna klatek	8 558,0	1 854,3				100%	100%	34	14,0	151,3	średnio energochłonny
193	Magnoliowa 9	OWT - 75, 1987	mieszkalny - szczyty, filarki + podłuż., okna klatek	9 560,0	1 948,7				100%	100%	31	14,0	160,9	średnio energochłonny
194	Magnoliowa 3	OWT - 75, 1988	mieszkalny - szczyty, filarki + podłuż., okna klatek	6 153,0	1 173,7				100%	100%	17	14,0	171,9	średnio energochłonny
195	Zielonogórska 14	OWT - 75, 1987	mieszkalny - szczyty i filarki (l-m) + podłuż.,	11 676,0	2 711,1	1 333,10	1 053,90	449,79	100%	100%	40	15,5	156,7	średnio energochłonny
196	Zielonogórska 36	OWT - 75, 1987	mieszkalny - szczyty i filarki (l-m)	10 133,0	2 176,9				100%	100%	36	15,5	169,4	średnio energochłonny
197	Zielonogórska 36	OWT - 75, 1987	mieszkalny - szczyty i filarki (l-m)	10 133,0	2 176,9				100%	100%	36	15,5	169,4	średnio energochłonny
198	Zielonogórska 36	OWT - 75, 1988	mieszkalny - szczyty i filarki (l-m)	10 133,0	2 176,9				100%	100%	36	15,5	169,4	średnio energochłonny
199	Zielonogórska 10	OWT - 75, 1987	mieszkalny - szczyty, filarki + podłuż., okna klatek	8 429,0	1 835,4				100%	100%	30	15,5	167,1	średnio energochłonny
200	Zielonogórska 12	OWT - 75, 1987	mieszkalny - szczyty, filarki + podłuż., okna klatek	6 631,0	1 390,4				100%	100%	20	15,5	173,5	średnio energochłonny
201	Magnoliowa 2	OWT - 75, 1987	mieszkalny - szczyty i filarki (l-m)+ podłużne	10 968,0	2 235,6				100%	100%	35	15,5	178,5	średnio energochłonny
202	Storczykowa 1	OWT - 75, 1988	mieszkalny - szczyty, filarki + podłuż., okna klatek	12 305,0	2 683,7				100%	100%	54	15,5	166,8	średnio energochłonny
203	Storczykowa 3	OWT - 75, 1988	mieszkalny - szczyty, filarki + podłuż., okna klatek	5 326,0	1 223,6				100%	100%	20	15,5	158,4	średnio energochłonny

204	Konwaliowa 7	OWT - 75, 1988	mieszkalny - szczyty, filarki + podłuż., okna klatek	9 589,0	2 299,4	983,78	898,80	429,78	100%	100%	30	12,7	124,2	średnio energochłonny
205	Konwaliowa 11	OWT - 75, 1988	mieszkalny - szczyty, filarki + podłuż., okna klatek	5 596,0	1 343,2				100%	100%	20	12,7	124,1	średnio energochłonny
206	Konwaliowa 13	OWT - 75, 1988	mieszkalny - szczyty, filarki + podłuż., okna klatek	9 794,0	2 321,9				100%	100%	35	12,7	125,6	średnio energochłonny
207	Konwaliowa 10	OWT - 75, 1988	mieszkalny - szczyty, filarki + podłuż., okna klatek	11 892,0	2 614,1				100%	100%	44	12,7	135,5	średnio energochłonny
208	Konwaliowa 12	OWT - 75, 1988	mieszkalny - szczyty, filarki + podłuż., okna klatek	5 493,0	1 223,6				100%	100%	20	12,7	133,7	średnio energochłonny
209	Konwaliowa 14	OWT - 75, 1988	mieszkalny - szczyty, filarki + podłuż., okna klatek	5 274,5	1 157,0				100%	100%	20	12,7	135,8	średnio energochłonny
210	Konwaliowa 16	OWT - 75, 1988	mieszkalny - szczyty, filarki + podłuż., okna klatek	5 274,5	1 157,0				100%	100%	20	12,7	135,8	średnio energochłonny
211	Konwaliowa 18	OWT - 75, 1988	mieszkalny - szczyty, filarki + podłuż., okna klatek	5 274,5	1 157,0				100%	100%	20	12,7	135,8	średnio energochłonny
212	Konwaliowa 20	OWT - 75, 1988	mieszkalny - szczyty, filarki + podłuż., okna klatek	9 560,8	1 892,6				100%	100%	26	12,7	150,4	średnio energochłonny
213	Konwaliowa 22	OWT - 75, 1988	mieszkalny - szczyty i filarki (l-m)	9 560,8	2 322,3				100%	100%	35	12,7	122,6	średnio energochłonny
214	Storczykowa 28	OWT - 75, 1988	mieszkalny - szczyty, filarki + podłuż., okna klatek	8 124,4	1 735,8	687,46	863,90	398,46	100%	100%	25	9,6	105,0	średnio energochłonny
215	Storczykowa 26	OWT - 75, 1988	mieszkalny - szczyty, filarki + podłuż., okna klatek	9 606,7	2 305,7				100%	100%	35	9,6	93,5	średnio energochłonny
216	Storczykowa 22	OWT - 75, 1989	mieszkalny - szczyty, filarki + podłuż., okna klatek	9 411,0	2 201,6				100%	100%	32	9,6	95,9	średnio energochłonny
217	Storczykowa 24	OWT - 75, 1989	mieszkalny - szczyty, filarki + podłuż., okna klatek	9 008,0	1 002,8				100%	100%	34	9,6	201,6	średnio energochłonny
218	Magnoliowa 6	OWT - 75, 1988	mieszkalny - szczyty, filarki + podłuż., okna klatek	8 124,4	1 732,3				100%	100%	25	9,6	105,2	średnio energochłonny
219	Magnoliowa 8	OWT - 75, 1988	mieszkalny - szczyty, filarki + podłuż., okna klatek	9 606,7	2 305,7				100%	100%	35	9,6	93,5	średnio energochłonny
220	Magnoliowa 10	OWT - 75, 1988	mieszkalny - szczyty, filarki + podłuż., okna klatek	8 124,4	1 777,3				100%	100%	26	9,6	102,6	średnio energochłonny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
221	Magnoliowa 12	OWT - 75, 1989	mieszkalny - szczyty, filarki + podłuż., okna klatek	9 687,6	2 242,2	750,63	712,50	267,19	100%	100%	36	9,6	97,0	średnio energochłonny
222	Storczykowa 12	OWT - 75, 1988	mieszkalny - szczyty, filarki + podłuż., okna klatek	5 274,6	1 157,0				100%	100%	20	11,9	127,0	średnio energochłonny
223	Storczykowa 6	OWT - 75, 1988	mieszkalny - szczyty, filarki + podłuż., okna klatek	5 533,6	1 223,6				100%	100%	20	11,9	125,9	średnio energochłonny
224	Storczykowa 14	OWT - 75, 1988	mieszkalny - szczyty, filarki + podłuż., okna klatek	5 274,6	1 157,0				100%	100%	20	11,9	127,0	średnio energochłonny
225	Storczykowa 2	OWT - 75, 1988	mieszkalny - szczyty, filarki + podłuż., okna klatek	9 304,0	2 018,2				100%	100%	33	11,9	128,4	średnio energochłonny
226	Storczykowa 8	OWT - 75, 1989	mieszkalny - szczyty, filarki + podłuż., okna klatek	5 274,6	1 157,0				100%	100%	20	11,9	127,0	średnio energochłonny
227	Storczykowa 10	OWT - 75, 1989	mieszkalny - szczyty, filarki + podłuż., okna klatek	5 274,6	1 157,0				100%	100%	20	11,9	127,0	średnio energochłonny
228	Storczykowa 4	OWT - 75, 1989	mieszkalny - szczyty i filarki (l-m)+ podłużne	9 600,0	2 068,3				100%	100%	44	11,9	129,3	średnio energochłonny
229	Storczykowa 20	OWT - 75, 1989	mieszkalny - szczyty i filarki (l-m)+ podłużne	9 797,0	2 242,9				100%	100%	36	11,9	121,6	średnio energochłonny
230	Storczykowa 18	OWT - 75, 1989	mieszkalny - szczyty i filarki (l-m)+ podłużne	7 749,0	1 746,8				100%	100%	25	11,9	123,5	średnio energochłonny
231	Niepodległości 13	OWT - 75, 1991	mieszk.-szczyty, filarki + podł.15 cm	9 608,0	2 061,5	658,80	574,40	207,06	100%	100%	44	13,2	143,9	średnio energochłonny
232	Niepodległości 5	OWT - 75, 1991	mieszk.-szczyty, filarki + podł.15 cm	8 755,0	1 854,3				100%	100%	34	13,2	145,8	średnio energochłonny
233	Niepodległości 7	OWT - 75, 1992	mieszk.-szczyty, filarki + podł.15 cm	5 580,0	1 223,6				100%	100%	20	13,2	140,8	średnio energochłonny
234	Niepodległości 7A	OWT - 75, 1992	mieszk.-szczyty, filarki + podł.15 cm	5 580,0	1 223,6				100%	100%	20	13,2	140,8	średnio energochłonny
235	Niepodległości 9	OWT - 75, 1991	mieszk.-szczyty, filarki + podł.15 cm	9 450,0	3 034,5				100%	100%	34	13,2	96,2	średnio energochłonny
236	Niepodległości 11	OWT - 75, 1991	mieszk.-szczyty, filarki + podł.15 cm	10 962,0	2 447,2				100%	100%	40	13,2	138,3	średnio energochłonny
237	Lawendowa 87	OWT - 75, 1991	mieszk. - szczyty i filarki (l-m)+ podłużne	4 943,9	1 159,6	415,76	365.9	153,99	100%	100%	20	11,6	115,7	średnio energochłonny
238	Lawendowa 85	OWT - 75, 1991	mieszkalny - szczyty i filarki (l-m)	4 943,9	1 159,6				100%	100%	20	11,6	115,7	średnio energochłonny
239	Lawendowa 83	OWT - 75, 1990	mieszkalny - szczyty i filarki (l-m)	4 943,9	1 159,6				100%	100%	20	11,6	115,7	średnio energochłonny
240	Lawendowa 81	OWT - 75, 1990	mieszk.-szczyty, filarki + podł.15 cm	10 100,6	2 004,0				100%	100%	30	11,6	136,8	średnio energochłonny
241	Lawendowa 77	tradyc. 1995	mieszkalny - doc. całości, okna kl.	4 768,7	927,2				100%	100%	20	11,6	139,6	średnio energochłonny
242	Lawendowa 79	tradyc. 1995	mieszkalny - szczyty i filarki (l-m)	6 140,3	1 183,8				100%	100%	29	11,6	140,8	średnio energochłonny
243	Lawendowa 48	OWT - 75, 1989	mieszk.-szczyty, filarki + podł.15 cm	5 275,0	1 159,6	869,16	703,50	313,12	100%	100%	20	13,1	139,0	średnio energochłonny
244	Lawendowa 48A	OWT - 75, 1989	mieszk.-szczyty, filarki + podł.15 cm	5 275,0	1 159,7				100%	100%	20	13,1	139,0	średnio energochłonny
245	Lawendowa 48B	OWT - 75, 1989	mieszk.-szczyty, filarki + podł.15 cm	5 275,0	1 159,6				100%	100%	20	13,1	139,0	średnio energochłonny
246	Lawendowa 48C	OWT - 75, 1989	mieszk.-szczyty, filarki + podł.15 cm	5 275,6	1 159,6				100%	100%	20	13,1	139,0	średnio energochłonny
247	Lawendowa 48D	OWT - 75, 1989	mieszk.-szczyty, filarki + podł.15 cm	5 274,6	1 159,6				100%	100%	20	13,1	139,0	średnio energochłonny
248	Lawendowa 48E	OWT - 75, 1990	mieszk.-szczyty, filarki + podł.15 cm	5 274,6	1 159,6				100%	100%	20	13,1	139,0	średnio energochłonny
249	Lawendowa 52	OWT - 75, 1990	mieszk.-szczyty, filarki + podł.15 cm	11 634,2	2 478,3				100%	100%	60	13,1	143,5	średnio energochłonny
250	Lawendowa 56	OWT - 75, 1990	mieszk.-szczyty, filarki + podł.15 cm	11 634,2	2 478,3				100%	100%	60	13,1	143,5	średnio energochłonny

251	Lawendowa 58	OWT - 75, 1990	mieszk.-szczyty, filarki + podł.15 cm	11 634,2	2 478,3	527,40	415,00	198,36	100%	100%	60	13,1	143,5	średnio energochłonny
252	Wrocławska 67	OWT - 75, 1992	mieszkalny - szczyty i filarki (l-m)+ podłużne	7 125,4	1 525,2				100%	100%	25	13,1	143,4	średnio energochłonny
253	Wrocławska 65	cegła żerań. 1993	mieszkalny - cały budynek (lek-mok)	3 905,0	718,6				100%	100%	15	13,1	166,8	średnio energochłonny
254	Wrocławska 69	mieszana 1995	mieszkalny - cały budynek (lek-mok)	5 377,5	984,0				100%	100%	20	13,1	167,8	średnio energochłonny
255	Wrocławska 63	mieszana 1995	mieszkalny - cały budynek (lek-mok)	7 678,1	1 346,2				100%	100%	30	13,1	175,1	średnio energochłonny
256	Wrocławska 59	mieszana 1995	mieszkalny - ściany podł., okna kl.	5 377,5	984,0				100%	100%	20	13,1	167,8	średnio energochłonny
257	Wrocławska 57	mieszana 1995	mieszkalny - ściany podł., okna kl.	5 377,5	984,0				100%	100%	20	13,1	167,8	średnio energochłonny
258	Wrocławska 57A	mieszana 1995	mieszkalny - szczyt klatki I, ściany podł., okna kl.	5 361,0	1 012,8				100%	100%	20	13,1	162,5	średnio energochłonny
259	Wrocławska 61	OWT - 75, 1992	mieszkalny - szczyty i filarki (l-m)+ podłużne	9 722,2	2 119,8	251,20	322,30	133,10	100%	100%	40	10,2	109,6	średnio energochłonny
260	Wrocławska 55	mieszana 1996	mieszkalny - cały budynek (lek-mok)	5 757,0	984,0				100%	100%	20	10,2	139,9	średnio energochłonny
261	Wrocławska 53	mieszana 1996	mieszkalny - cały budynek (lek-mok)	9 111,0	1 531,5				100%	100%	30	10,2	142,2	średnio energochłonny
262	Magnoliowa 4	mieszana 1992	mieszkalny	9 410,4	540,4	121,34	55,20	9,57	100%	100%	10	12,9	525,5	średnio energochłonny
263	Zielonogórska 9	tradyc. 1993	mieszkalny - szczyt klatki I - śc. podłuż.	16 189,0	3 265,8	170,24	183,00	44,18	100%	100%	51	10,5	122,0	średnio energochłonny
264	Magnoliowa 5	udoskonalona 1994	mieszkalny - cały budynek (lek-mok)	13 541,0	2 602,9	131,66	158,20	70,43	100%	100%	57	9,7	118,4	średnio energochłonny
265	Storczykowa 16	tradyc. 1995	mieszkalny	19 357,0	3 529,3	219,11	170,40	76,14	100%	100%	70	11,3	145,3	średnio energochłonny
266	Storczykowa 1/1	tradyc. 1995	mieszkalny - szczyt, ściany podł.	5 583,0	1 077,3	50,15	107,70	42,01	100%	100%	20	9,0	108,9	mało energochłonny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
267	Zielonogórska 2A	tradyc. 1994	mieszkalny - śc. podłużne	9 323,7	1 963,6	86,40	120,90	58,29	100%	100%	35	9,3	103,0	średnio energochłonny
268	Wrocławska 49	mieszana 1996	mieszkalny - cały budynek (lek-mok)	3 245,0	618,8	319,97	262,60	126,15	100%	100%	12	11,7	143,3	średnio energochłonny
269	Wrocławska 47	mieszana 1996	mieszkalny - cały budynek (lek-mok)	5 121,0	1 003,4				100%	100%	20	11,7	139,5	średnio energochłonny
270	Wrocławska 45	mieszana 1996	mieszkalny - szczyty, filarki + podłuż., okna klatek	8 596,0	1 705,4				100%	100%	40	11,7	137,7	średnio energochłonny
271	Wrocławska 41	mieszana 1996	mieszkalny - szczyty, filarki + podłuż., okna klatek	6 568,0	1 301,0				100%	100%	30	11,7	138,0	średnio energochłonny
272	Wrocławska 43	mieszana 1996	mieszkalny - szczyty	3 870,0	740,4				100%	100%	15	11,7	142,8	średnio energochłonny
273	Rumiankowa 33	tradyc. 1994	mieszkalny - cały budynek	6 136,0	1 236,7	68,95	80,00	46,98	100%	100%		11,2	130,5	średnio energochłonny
274	Lawendowa 77A	tradyc. 2001	mieszkalny	8 127,0	1 670,4	185,16	191,50	65,29	100%	100%	36	10,6	121,2	średnio energochłonny
275	Lawendowa 81A	tradyc. 2001	mieszkalny	9 270,0	1 816,7				100%	100%	40	10,6	127,1	średnio energochłonny
276	Barszczańska 24	cegła żerań. 1998	mieszkalny	11 920,0	2 390,6	721,00	414,72	172,80	100%	100%	64	26,8	313,1	energochłonny
277	Barszczańska 20A	cegła żerań. 1999	mieszkalny	8 960,0	1 797,4				100%	100%	48	26,8	313,0	energochłonny
278	Barszczańska 20A	cegła żerań. 1999	mieszkalny	5 990,0	1 191,8				100%	100%	32	26,8	315,6	energochłonny
279	Wiedeńska 3	cegła żerań. 1998	mieszkalny	10 165,0	1 908,8	138,80	66,00	61,49	100%	100%	48	13,7	170,2	średnio energochłonny
280	Magnoliowa 11A	tradyc. 2007	mieszkalny	19 540,0	4 226,6	233,68	248,20	101,53	100%	100%	71	12,0	129,4	średnio energochłonny
281	Armii Krajowej 15	mieszana 1994	mieszkalny - ściany	8 793,5	1 535,6	318,46	263,30	84,08	100%	100%	30	18,3	245,9	energochłonny
282	Armii Krajowej 17	mieszana 1994	mieszkalny - szczyt - ściany	1 016,2	250,0				100%	100%	20	18,3	174,5	energochłonny
283	Szarych Szeregów 1	mieszana 1994	mieszkalny - ściany	981,0	240,0				100%	100%	20	18,3	175,5	energochłonny
284	Szarych Szeregów 3	mieszana 1994	mieszkalny - ściany	6 564,7	1 205,1				100%	100%	25	18,3	233,9	energochłonny
285	Szarych Szeregów 7A	tradyc. 2000	mieszkalny	7 749,0	1 528,0	238,91	350,50	139,20	100%	100%	31	7,8	92,3	mało energochłonny
286	Szarych Szeregów 5A	tradyc. 2000	mieszkalny	8 139,0	1 399,8				100%	100%	32	7,8	105,9	mało energochłonny
287	Szarych Szeregów 5B	tradyc. 2000	mieszkalny	8 003,0	1 399,8				100%	100%	32	7,8	104,1	mało energochłonny
288	Szarych Szeregów 7	tradyc. 2000	mieszkalny	6 817,0	1 029,1				100%	100%	24	7,8	120,6	mało energochłonny
289	Armii Krajowej 21	cegła żerań. 1993	mieszkalny - szczyt - ściany	7 066,0	1 347,7	532,49	365,60	151,38	100%	100%	21	13,2	161,5	średnio energochłonny
290	Armii Krajowej 23	cegła żerań. 1994	mieszkalny - strop - ściany	6 385,0	1 116,0				100%	100%	16	13,2	176,2	średnio energochłonny
291	Armii Krajowej 23A	cegła żerań. 1994	mieszkalny - elewacja + strop	3 835,8	762,9				100%	100%	15	13,2	154,9	średnio energochłonny
292	Armii Krajowej 25	tradyc. 1993	mieszkalny - elewacja + strop	6 085,2	1 122,5				100%	100%	20	13,2	167,0	średnio energochłonny
293	Armii Krajowej 27	tradyc. 1992	mieszkalny - elewacja + strop	6 085,2	1 122,5				100%	100%	19	13,2	167,0	średnio energochłonny
294	Armii Krajowej 29	mieszana 1994	mieszkalny - strop - ściany	10 998,0	1 939,6				100%	100%	39	13,2	174,7	średnio energochłonny
295	Armii Krajowej 20	OWT - 75, 1992	mieszkalny - elewacja + strop	7 217,5	1 525,6	433,07	415,70	102,66	100%	100%	20	12,7	141,0	średnio energochłonny
296	Armii Krajowej 22	OWT - 75, 1992	mieszkalny - elewacja + strop	5 274,6	1 161,0				100%	100%	20	12,7	135,4	średnio energochłonny
297	Armii Krajowej 24	tradyc. 1992	mieszkalny - strop- ściany	5 699,7	1 063,0				100%	100%	20	12,7	159,8	średnio energochłonny

298	Armii Krajowej 26	OWT - 75, 1992	mieszkalny - elewacja + strop	5 274,6	1 161,0	437,50	452,20	134,85	100%	100%	20	12,7	135,4	średnio energochłonny
299	Armii Krajowej 18	OWT - 75, 1992	mieszkalny - elewacja + strop	5 274,6	1 161,0				100%	100%	20	12,7	135,4	średnio energochłonny
300	Armii Krajowej 30	OWT - 75, 1992	mieszkalny - elewacja + strop	5 274,6	1 161,0				100%	100%	20	12,7	135,4	średnio energochłonny
301	Szarych Szeregów 9A	mursa 1993	mieszkalny - elewacja + strop	14 780,0	2 662,4				100%	100%	50	11,2	145,9	średnio energochłonny
302	Szarych Szeregów 7B	cegła żerań. 1992	mieszkalny - elewacja + strop	6 060,0	1 121,5				100%	100%	20	11,2	142,0	średnio energochłonny
303	Szarych Szeregów 9C	mursa 1992	mieszkalny - elewacja + strop	6 008,0	1 241,0				100%	100%	20	11,2	127,2	średnio energochłonny
304	Powstańców 6	cegła żerań. 1992	mieszkalny - elewacja + strop	6 060,0	1 121,5	479,80	479,60	167,04	100%	100%	20	11,2	142,0	średnio energochłonny
305	Powstańców 6A	cegła żerań. 1992	mieszkalny - elewacja + strop	6 060,0	1 121,5				100%	100%	20	11,2	142,0	średnio energochłonny
306	Szarych Szeregów 9	mursa 1991	mieszkalny - elewacja + strop	5 945,1	1 207,4				100%	100%	20	11,1	127,6	średnio energochłonny
307	Szarych Szeregów 5	cegła żerań. 1992	mieszkalny - elewacja + strop	10 601,9	1 839,1				100%	100%	28	11,1	149,4	średnio energochłonny
308	Szarych Szeregów 9B	mursa 1992	mieszkalny - elewacja + strop	6 008,0	1 238,0				100%	100%	20	11,1	125,7	średnio energochłonny
309	Szarych Szeregów 11	mursa 1991	mieszkalny - elewacja + strop	9 633,9	1 980,7				100%	100%	30	11,1	126,0	średnio energochłonny
310	Szarych Szeregów 13	mursa 1992	mieszkalny - elewacja + strop	11 150,0	2 331,0				100%	100%	31	11,1	123,9	średnio energochłonny

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
311	Szarych Szeregów 6	tradyc. 1991	mieszkalny - elewacja + strop	11 030,6	1 959,0	476,76	361,50	126,15	100%	100%	30	10,5	138,8	średnio energochłonny
312	Szarych Szeregów 8	tradyc. 1992	mieszkalny - elewacja	6 085,2	1 122,5				100%	100%	20	10,5	133,6	średnio energochłonny
313	Szarych Szeregów 10	tradyc. 1991	mieszkalny - elewacja + strop	10 990,9	1 959,0				100%	100%	30	10,5	138,3	średnio energochłonny
314	Szarych Szeregów 12	tradyc. 1992	mieszkalny - elewacja	6 085,2	1 122,5				100%	100%	20	10,5	133,6	średnio energochłonny
315	Szarych Szeregów 14	tradyc. 1992	mieszkalny - strop - ściany	11 071,4	1 996,8				100%	100%	31	10,5	136,7	średnio energochłonny
316	Armii Krajowej 3	OWT - 75, 1991	mieszkalny - elewacja	7 047,2	1 386,0	520,25	285,00	140,07	100%	100%	24	15,1	179,9	średnio energochłonny
317	Armii Krajowej 5	OWT - 75, 1991	mieszkalny - elewacja	4 242,8	890,8				100%	100%	16	15,1	168,5	średnio energochłonny
318	Bat. Chłopskich 2	OWT - 75, 1991	mieszkalny - elewacja	8 674,6	1 848,8				100%	100%	30	15,1	166,0	średnio energochłonny
319	Bat. Chłopskich 6	OWT - 75, 1991	mieszkalny - elewacja	8 697,8	1 894,6				100%	100%	34	15,1	162,4	średnio energochłonny
320	Bat. Chłopskich 8	OWT - 75, 1991	mieszkalny - elewacja	5 757,0	1 230,0				100%	100%	20	15,1	165,6	średnio energochłonny
321	Szarych Szeregów 21	cegła żerań. 1997	mieszkalny - szczyt - ściany	7 780,0	1 586,9	228,69	217,51	96,28	100%	100%	33	11,8	135,4	średnio energochłonny
322	Szarych Szeregów 19	cegła żerań. 1997	mieszkalny - ściany	11 595,0	2 199,2				100%	100%	46	11,8	145,6	średnio energochłonny
323	Św. Boboli 92	cegła żerań. 1996	mieszkalny - elewacja	9 395,6	1 393,0	337,66	462,00	220,98	100%	100%	30	8,4	133,2	mało energochłonny
324	Św. Boboli 90	cegła żerań. 1996	mieszkalny - elewacja	9 395,6	1 880,3				100%	100%	39	8,4	98,7	mało energochłonny
325	Św. Boboli 94	cegła żerań. 1996	mieszkalny - elewacja	7 017,9	1 521,3				100%	100%	30	8,4	91,1	mało energochłonny
326	Św. Boboli 88	cegła żerań. 1996	mieszkalny - elewacja	4 456,5	918,9				100%	100%	19	8,4	95,8	mało energochłonny
327	Św. Boboli 86	cegła żerań. 1997	mieszkalny - elewacja	9 741,5	2 041,7				100%	100%	43	8,4	94,2	mało energochłonny
328	Powstańców 3	OWT - 75, 1990	mieszkalny - elewacja	5 757,0	1 230,0	402,09	265,30	100,05	100%	100%	20	14,8	161,9	średnio energochłonny
329	Powstańców 5	cegła żerań. 1992	mieszkalny - elewacja	6 687,4	1 251,0				100%	100%	20	14,8	185,0	średnio energochłonny
330	Armii Krajowej 9	OWT - 75, 1990	mieszkalny - elewacja	14 751,9	2 853,7				100%	100%	50	14,8	178,9	średnio energochłonny
331	Szarych Szeregów 23	cegła żerań. 1996	mieszkalny - ściany	9 198,0	2 090,8	440,95	366,70	175,74	100%	100%	40	13,3	137,3	średnio energochłonny
332	Św. Boboli 96	cegła żerań. 1997	mieszkalny - elewacja	7 804,6	1 607,1				100%	100%	34	13,3	151,6	średnio energochłonny
333	Św. Boboli 98	cegła żerań. 1996	mieszkalny - elewacja	4 423,7	885,2				100%	100%	19	13,3	156,0	średnio energochłonny
334	Św. Boboli 102	cegła żerań. 1997	mieszkalny - ściany	6 494,7	1 400,4				100%	100%	30	13,3	144,8	średnio energochłonny
335	Św. Boboli 100	cegła żerań. 1997	mieszkalny - ściany	5 140,0	1 131,6				100%	100%	24	13,3	141,8	średnio energochłonny
336	Armii Krajowej 2	mieszana 1993	mieszkalny - elewacja	3 603,0	499,7	316,61	252,70	120,93	100%	100%	12	13,6	229,4	średnio energochłonny
337	Armii Krajowej 2A	mieszana 1993	mieszkalny - elewacja	3 973,7	807,5				100%	100%	15	13,6	156,6	średnio energochłonny
338	Armii Krajowej 2B	mieszana 1993	mieszkalny - elewacja	6 505,0	1 227,0				100%	100%	20	13,6	168,7	średnio energochłonny
339	Bat. Chłopskich 16	mieszana 1993	mieszkalny - elewacja	6 505,0	1 227,0				100%	100%	20	13,6	168,7	średnio energochłonny
340	Bat. Chłopskich 18	mieszana 1993	mieszkalny - elewacja	2 700,4	414,8				100%	100%	8	13,6	207,1	średnio energochłonny
341	Amii Krajowej 16	cegła żerań. 1995	mieszkalny - cały bud.15 cm	7 646,0	1 450,0	69,10	115,00	48,23	100%	100%	24	9,0	111,5	średnio energochłonny
342	Amii Krajowej 1D	mieszana 1993	mieszkalny - elewacja	6 505,0	1 227,0	327,39	261,70	76,56	100%	100%	20	15,6	193,1	średnio energochłonny

343	Amii Krajowej 1	mieszana 1993	mieszkalny - elewacja	2 876,5	422,5				100%	100%	8	15,6	247,9	średnio energochłonny
344	Amii Krajowej 1A	mieszana 1993	mieszkalny - elewacja	2 452,0	985,8				100%	100%	20	15,6	90,6	średnio energochłonny
345	Amii Krajowej 1B	mieszana 1993	mieszkalny - elewacja	6 505,0	1 227,0				100%	100%	20	15,6	193,1	średnio energochłonny
346	Amii Krajowej 1C	mieszana 1993	mieszkalny - elewacja	2 700,0	414,8				100%	100%	8	15,6	237,0	średnio energochłonny
347	Św. Boboli 63	cegła żerań. 1997	mieszkalny -ściany	13 468,0	2 498,8	389,46	339,00	161,82	100%	100%	60	8,8	111,6	mało energochłonny
348	Św. Boboli 61	cegła żerań. 1998	mieszkalny -ściany	17 074,0	1 996,0				100%	100%	48	8,8	177,2	mało energochłonny
349	Św. Boboli 65	cegła żerań. 1998	mieszkalny - cały bud.12 cm	13 468,0	2 498,8				100%	100%	60	8,8	111,6	mało energochłonny
350	Szarych Szeregów 2	cegła żerań. 1992	mieszkalny -ściany	7 030,0	1 327,0	494,97	354,10	113,97	100%	100%	20	18,0	223,0	średnio energochłonny
351	Szarych Szeregów 4	tradyc. 1992	mieszkalny - szczyty + strop+ ściany	7 782,5	1 578,5				100%	100%	20	18,0	207,6	średnio energochłonny
352	Amii Krajowej 19A	cegła żerań. 1993	mieszkalny -ściany	6 351,0	1 116,0				100%	100%	16	18,0	239,6	średnio energochłonny
353	Amii Krajowej 19	cegła żerań. 1993	mieszkalny -ściany	6 351,1	1 116,0				100%	100%	16	18,0	239,6	średnio energochłonny
354	Św. Boboli 75	mieszana 1999	mieszkalny - cały bud.15 cm	4 655,0	813,4	535,21	427,10	204,39	100%	100%	15	14,9	199,1	średnio energochłonny
355	Św. Boboli 77	mieszana 1999	mieszkalny - cały bud.15 cm	7 465,2	1 417,2				100%	100%	36	14,9	183,3	średnio energochłonny
356	Św. Boboli 79	mieszana 2000	mieszkalny	7 981,3	1 509,6				100%	100%	32	14,9	184,0	średnio energochłonny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
357	Św. Boboli 81	mieszana 2001	mieszkalny	8 277,0	1 520,4				100%	100%	40	14,9	189,4	średnio energochłonny
358	Św. Boboli 83	mieszana 2001	mieszkalny	7 616,8	1 386,8				100%	100%	32	14,9	191,1	średnio energochłonny
359	Bat. Chłopskich 7	cegła żerań. 1990	mieszkalny - elewacja + strop	10 514,0	2 062,7	205,57	220,40	105,27	100%	100%	34	9,9	118,1	średnio energochłonny
360	Bat. Chłopskich 9	cegła żerań. 1991	mieszkalny - elewacja + strop	10 257,0	2 087,1				100%	100%	30	9,9	113,8	średnio energochłonny
361	Armii Krajowej 6	OWT - 75, 1990	mieszkalny - elewacja + strop	8 674,6	1 848,8	476,26	406,70	210,54	100%	100%	30	12,2	133,5	średnio energochłonny
362	Armii Krajowej 4	OWT - 75, 1990	mieszkalny - elewacja + strop	9 110,8	1 955,2				100%	100%	35	12,2	132,6	średnio energochłonny
363	Armii Krajowej 8	OWT - 75, 1990	mieszkalny - elewacja + strop	5 757,0	1 230,0				100%	100%	20	12,2	133,2	średnio energochłonny
364	Armii Krajowej 8A	cegła żerań. 1995	mieszkalny - strop - ściany	6 525,8	1 202,8				100%	100%	27	12,2	154,3	średnio energochłonny
365	Bat. Chłopskich 5	OWT - 75, 1990	mieszkalny - elewacja + strop	9 110,8	1 955,2	479,10	458,10	219,24	100%	100%	35	12,2	132,6	średnio energochłonny
366	Bat. Chłopskich 3	OWT - 75, 1991	mieszkalny - elewacja	14 751,9	2 853,7				100%	100%	50	10,9	131,9	średnio energochłonny
367	Bat. Chłopskich 1	OWT - 75, 1991	mieszkalny - elewacja	8 975,2	1 887,2				100%	100%	30	10,9	121,4	średnio energochłonny
368	Powstańców 11	OWT - 75, 1991	mieszkalny - elewacja	5 757,0	1 230,0				100%	100%	20	10,9	119,4	średnio energochłonny
369	Powstańców 9	OWT - 75, 1991	mieszkalny - elewacja	8 697,7	1 894,6				100%	100%	34	10,9	117,1	średnio energochłonny
370	Powstańców 7	OWT - 75, 1991	mieszkalny - elewacja	5 757,0	1 230,0	306,06	353,10	168,63	100%	100%	20	10,9	119,4	średnio energochłonny
371	Bat. Chłopskich 12	OWT - 75, 1989	mieszkalny - elewacja + strop	10 636,9	2 229,0				100%	100%	40	10,2	114,1	średnio energochłonny
372	Bat. Chłopskich 10	OWT - 75, 1990	mieszkalny - elewacja	12 051,2	2 562,8				100%	100%	45	10,2	112,4	średnio energochłonny
373	Bat. Chłopskich 14	OWT - 75, 1989	mieszkalny - elewacja + strop	7 272,2	1 504,3				100%	100%	30	10,2	115,6	średnio energochłonny
374	Armii Krajowej 10	OWT - 75, 1990	mieszkalny - elewacja + strop	7 251,4	1 563,6	427,30	427,30	194,23	100%	100%	25	16,5	178,9	średnio energochłonny
375	Armii Krajowej 14	OWT - 75, 1991	mieszkalny - elewacja + strop	7 849,7	1 618,1				100%	100%	30	16,5	187,1	średnio energochłonny
376	Armii Krajowej 12	OWT - 75, 1991	mieszkalny - elewacja + strop	10 820,9	2 230,6				100%	100%	40	16,5	187,1	średnio energochłonny
377	Powstańców 2	OWT - 75, 1990	mieszkalny - elewacja	7 251,4	1 563,6	463,20	463,20	195,23	100%	100%	25	16,4	178,2	średnio energochłonny
378	Powstańców 4	OWT - 75, 1991	mieszkalny - elewacja	7 251,4	1 563,6				100%	100%	25	16,4	178,2	średnio energochłonny
379	Armii Krajowej 11	OWT - 75, 1991	mieszkalny - elewacja	13 708,1	2 854,4				100%	100%	50	16,4	184,5	średnio energochłonny
380	Powstańców 8	OWT - 75, 1990	mieszkalny - elewacja + strop	5 757,0	1 230,0	389,20	389,20	186,18	100%	100%	20	18,2	199,6	energochłonny
381	Powstańców 12	OWT - 75, 1991	mieszkalny - elewacja	10 322,1	2 115,9				100%	100%	40	18,2	208,1	energochłonny
382	Powstańców 10	OWT - 75, 1990	mieszkalny - elewacja	5 274,6	1 157,0				100%	100%	20	18,2	194,5	energochłonny
383	Św. Boboli 89	mieszana 2004	mieszkalny	11 344,0	2 104,3	322,33	385,00	152,84	100%	100%	40	11,7	147,6	średnio energochłonny
384	Św. Boboli 87	mieszana 2005	mieszkalny	9 140,0	1 680,7				100%	100%	32	11,7	148,9	średnio energochłonny
385	Św. Boboli 91	mieszana 2004	mieszkalny	7 062,0	1 243,2				100%	100%	23	11,7	155,6	średnio energochłonny
386	Niska 23	tradyc. 2006	mieszkalny	18 880,0	3 728,8	195,39	244,00	99,61	100%	100%	78	10,3	122,6	średnio energochłonny
387	Św. Boboli 93	tradyc. 2009	mieszkalny	39 264,0	7 968,6	375,61	344,40	156,56	100%	100%	129	9,6	110,3	średnio energochłonny
388	Św. Boboli 71	mieszana 1999	mieszkalny - cały bud.12 cm	4 977,0	1 244,3	331,42	219,10	104,40	100%	100%	24	13,8	129,4	średnio energochłonny
389	Św. Boboli 73	mieszana 1999	mieszkalny - cały bud.12 cm	5 995,0	1 498,8				100%	100%	20	13,8	129,4	średnio energochłonny

390	Św. Boboli 67	mieszana 1988	mieszkalny - cały bud.12 cm	5 003,0	1 250,8	407,90	407,90	194,25	100%	100%	24	13,8	129,4	średnio energochłonny
391	Św. Boboli 69	mieszana 1988	mieszkalny - cały bud.12 cm	7 995,0	1 998,8				100%	100%	28	13,8	129,4	średnio energochłonny
392	KEN 5	mieszana 2001	mieszkalny	13 330,0	2 475,9				100%	100%	56	10,7	134,7	średnio energochłonny
393	KEN 5A	mieszana 2001	mieszkalny	9 190,0	2 078,2				100%	100%	46	10,7	110,6	średnio energochłonny
394	KEN 5B	mieszana 2001	mieszkalny	8 650,0	1 744,0				100%	100%	36	10,7	124,1	średnio energochłonny
395	KEN 5C	mieszana 2001	mieszkalny	6 990,0	1 371,7	408,00	408,00	194,25	100%	100%	28	10,7	127,5	średnio energochłonny
396	KEN 7	mieszana 2003	mieszkalny	13 470,0	2 619,6				100%	100%	60	10,2	122,5	średnio energochłonny
397	Pietkiewicza 19	mieszana 2004	mieszkalny	9 300,0	2 138,1				100%	100%	47	10,2	103,6	średnio energochłonny
398	Mackiewicza 10	mieszana 2004	mieszkalny	8 650,0	1 744,0				100%	100%	36	10,2	118,2	średnio energochłonny
399	Mackiewicza 10A	mieszana 2003	mieszkalny	8 650,0	1 744,0				100%	100%	28	10,2	118,2	średnio energochłonny
	Razem			3 230 292,8	680 078,9	44 931,6	36 682,1	14 517,0	---	---	12 156	13,9	154,6	średnio energochłonny

Budynki Spółdzielni Mieszkaniowej im. A. Mickiewicza														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Branickiego 25	OWT 1976	mieszkalny - ściany,. stropod., okna piwn.	17 417,0	4 075,0	91,01	385,04	122,21	100%	100%	101	5,2	52,3	mało energochłonny
2	Branickiego 25A	Tradyc. cegła 2005	mieszkalny	5 451,0	1 362,8	229,50	45,20	29,04	100%	100%	24	42,1	394,1	energochłonny
3	Branickiego 27	OWT 1977	mieszkalny - ściany,. stropod., okna piwn.	17 417,0	4 191,9	91,30	430,73	42,00	100%	100%	105	5,2	51,0	mało energochłonny
4	Branickiego 27A	Tradyc. cegła 2002	mieszkalny	5 194,7	1 298,7	18,90	48,05	22,99	100%	100%	19	3,6	34,1	mało energochłonny
5	Branickiego 29	OWT 1977	mieszkalny - ściany,. stropod., okna piwn.	17 417,0	4 219,2	111,34	373,26	127,05	100%	100%	105	6,4	61,8	mało energochłonny
6	Branickiego 29A	Tradyc. cegła 2001	mieszkalny	9 607,1	1 800,0	36,66	77,68	38,72	100%	100%	32	3,8	47,7	mało energochłonny
7	Grottgera 1	Tradyc. cegła 1960	mieszkalny - ściany, dach	5 400,0	1 350,0	12,26	57,00	21,78	100%	100%	18	2,3	21,3	mało energochłonny
8	Grottgera 2/1	Tradyc. cegła 1964	mieszkalny - ściany	4 862,0	1 032,8	44,77	64,68	29,04	100%	100%	24	9,2	101,4	średnio energochłonny
9	Grottgera 4	Tradyc. cegła 1962	mieszkalny - ściany	7 722,0	1 500,0	50,40	109,28	38,72	100%	100%	32	6,5	78,6	mało energochłonny
10	Grottgera 12	Tradyc. cegła 1961	mieszkalny - ściany, stropodach	9 203,0	2 300,8	53,13	101,58	42,35	100%	100%	35	5,8	54,0	mało energochłonny
11	Konopnickiej 2	Tradyc. cegła 1966	mieszkalny - ściany,. stropod., okna piwn.	10 899,0	2 455,1	127,55	189,00	64,50	100%	100%	60	11,7	121,6	średnio energochłonny
12	Konopnickiej 2A	Tradyc. cegła 1966	mieszkalny - ściany, stropod., okna piwn.	10 899,0	2 479,0	150,35	167,05	80,69	100%	100%	60	13,8	141,9	średnio energochłonny
13	Konopnickiej 4	Tradyc. cegła 1964	mieszkalny - ściany	9 287,0	2 321,8	300,00	130,58	54,45	100%	100%	45	11,5	107,3	średnio energochłonny
14	Konopnickiej 4	Tradyc. cegła 2007	dobudówka	3 800,0	817,1			18,15	100%	100%	15	11,5	124,7	średnio energochłonny
15	Konopnickiej 4	Tradyc. cegła	mieszkalny	13 087,0	2 522,5			72,60	100%	100%	60	11,5	139,2	średnio energochłonny
16	Konopnickiej 5	Tradyc. cegła 2005	mieszkalny	17 500,0	3 263,7	223,19	83,85	75,02	100%	100%	62	12,8	160,0	średnio energochłonny
17	Konopnickiej 5A	Tradyc. cegła 1963	mieszkalny - ściany	9 726,0	2 123,1	130,00	130,64	54,45	100%	100%	45	13,4	143,3	średnio energochłonny
18	Konopnickiej 6	Tradyc. cegła 1966	mieszkalny - ściany	8 397,0	1 860,0	147,62	164,98	66,55	100%	100%	45	12,6	133,6	średnio energochłonny
19	Konopnickiej 6	Tradyc. cegła 1997	dobudówka	3 277,0	629,0					100%	10	12,6	154,2	średnio energochłonny
20	Konopnickiej 8	Tradyc. cegła 1964	mieszkalny - ściany	8 510,0	1 770,0	130,00	153,14	73,81	100%	100%	45	10,8	121,1	średnio energochłonny
21	Konopnickiej 8	Tradyc. cegła 1997	dobudówka	3 565,0	626,0				100%	100%	15	10,8	143,5	średnio energochłonny
22	Konopnickiej 10	Tradyc. cegła 1963	mieszkalny - ściany, stropodach	9 287,0	2 321,8	142,27	142,27	70,15	100%	100%	46	11,3	106,0	średnio energochłonny
23	Konopnickiej 10	Tradyc. cegła 1997	dobudówka	3 277,0	627,0				100%	100%	10	11,1	138,5	średnio energochłonny
24	Konopnickiej 12	Tradyc. cegła 1962	mieszkalny - ściany, dach	9 173,0	2 186,0	89,87	221,35	87,12	100%	100%	57	7,4	111,2	mało energochłonny
25	Konopnickiej 12	Tradyc. cegła 2000	dobudówka	3 011,0	752,8				100%	100%	15	7,4	106,0	mało energochłonny
26	Konopnickiej 12A	Tradyc. cegła 1966	mieszkalny - ściany, dach	10 899,0	2 463,2	85,12	209,48	72,60	100%	100%	60	7,8	80,9	mało energochłonny
27	Konopnickiej 12B	Tradyc. cegła 1999	mieszkalny	9 420,0	2 000,0	63,65	143,45	47,19	100%	100%	39	6,8	74,5	mało energochłonny
28	Konopnickiej 12C	Tradyc. cegła 2000	mieszkalny	9 996,0	2 200,0	80,00	109,25	48,40	100%	100%	40	8,0	85,1	mało energochłonny
29	Konopnickiej 14	Tradyc. cegła 1965	mieszkalny - ściany	9 725,0	2 197,2	80,00	151,24	55,66	100%	100%	46	8,2	85,2	mało energochłonny
30	Mickiewicza 14	Tradyc. cegła 1980	mieszkalny - ściany	6 770,0	1 692,5	59,66	210,37	31,46	100%	100%	26	8,8	82,5	mało energochłonny
31	Mickiewicza 17	Tradyc. cegła 1970	mieszkalny - ściany, stropod., okna piwn.	9 750,0	2 200,0	153,61	170,89	62,85	100%	100%	37	15,8	163,4	średnio energochłonny
32	Mickiewicza 27	Tradyc. cegła 1987	mieszkalny - ściany, dach	38 033,0	8 500,0	500,00	373,54	113,74	100%	100%	94	13,1	137,7	średnio energochłonny
33	Mickiewicza 30	Płyta żerań. 1987	mieszkalny - ściany, dach	7 852,0	1 963,0	122,27	48,36	27,83	100%	100%	23	15,6	145,8	średnio energochłonny

34	Mickiewicza 32	Tradyc. cegła 1961	mieszkalny - ściany	10 570,0	2 319,3	76,29	144,19	33,88	100%	100%	28	7,2	77,0	mało energochłonny
35	Mickiewicza 33A	Tradyc. cegła 1966	mieszkalny - ściany, stropod., okna piwn.	10 360,0	2 244,5	143,97	164,40	60,30	100%	100%	60	13,9	150,1	średnio energochłonny
36	Mickiewicza 38	Tradyc. cegła 1960	mieszkalny - ściany	10 000,0	2 100,0	107,46	497,80	35,09	100%	100%	29	10,7	119,8	średnio energochłonny
37	Mickiewicza 38/1	Tradyc. cegła 1958	mieszkalny - ściany	4 950,0	891,2	27,84	64,13	25,41	100%	100%	21	5,6	73,1	mało energochłonny
38	Mickiewicza 42	Płyta żerań. 1989	mieszkalny - ściany, stropod., okna kl. i piwn.	29 056,0	5 761,6	237,03	314,50	164,25	100%	100%	101	8,2	96,3	mało energochłonny
39	Mickiewicza 44A	Tradyc. cegła 1969	mieszkalny - ściany, dach	9 816,0	2 200,0	91,96	223,16	58,08	100%	100%	48	9,4	97,8	średnio energochłonny
40	Orzeszkowej 2	Tradyc. cegła 1968	mieszkalny - ściany, stropod., okna piwn.	16 524,0	3 645,0	206,18	227,06	100,45	100%	100%	85	12,5	132,4	średnio energochłonny
41	Orzeszkowej 3A	Tradyc. cegła 1963	mieszkalny - ściany	10 199,0	1 998,8	133,00	62,61	52,03	100%	100%	43	13,0	155,7	średnio energochłonny
42	Orzeszkowej 5A	Tradyc. cegła 1963	mieszkalny - ściany	10 199,0	1 989,6	66,31	138,17	52,03	100%	100%	43	6,5	78,0	mało energochłonny
43	Orzeszkowej 6	Tradyc. cegła 1968	mieszkalny - ściany, stropod., okna piwn.	16 542,0	3 733,1	243,44	227,06	100,45	100%	100%	90	14,7	152,6	średnio energochłonny
44	Orzeszkowej 7A	Tradyc. cegła 1963	mieszkalny - ściany	9 825,0	2 200,0	61,85	129,96	52,03	100%	100%	43	6,3	65,8	mało energochłonny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
45	Orzeszkowej 9	Tradyc. cegła 1963	mieszkalny - ściany, stropodach	10 491,0	1 883,1	139,94	64,20	52,03	100%	100%	43	13,3	173,9	średnio energochłonny
46	Orzeszkowej 9A	Tradyc. cegła 1964	mieszkalny - ściany	9 474,0	1 863,0	124,45	195,04	82,28	100%	100%	43	7,9	93,5	mało energochłonny
47	Orzeszkowej 9A	Tradyc. cegła 1988	dobudówka	6 362,0	1 239,0				100%	100%	25	7,9	94,4	mało energochłonny
48	Orzeszkowej 14	Tradyc. cegła 1972	mieszkalny - ściany, dach	11 020,0	2 414,0	124,45	385,70	84,70	100%	100%	60	8,7	92,7	mało energochłonny
49	Orzeszkowej 14	Tradyc. cegła 1995	dobudówka	3 317,0	635,0				100%	100%	10	8,7	106,1	mało energochłonny
50	Orzeszkowej 16	Tradyc. cegła 1996	mieszkalny	7 636,0	1 548,0	68,72	55,00	16,30	100%	100%	30	9,0	103,9	mało energochłonny
51	Orzeszkowej 21	Tradyc. cegła 1985	mieszkalny - ściany	3 700,0	1 261,6	93,60	30,83	11,00	100%	100%	25	25,3	173,6	energochłonny
52	Parkowa 2A	Tradyc. cegła 1962	mieszkalny - ściany	9 104,0	1 913,5	45,32	123,35	54,45	100%	100%	45	5,0	55,4	mało energochłonny
53	Parkowa 4A	Tradyc. cegła 1962	mieszkalny - ściany szczytowe	9 104,0	1 913,5	64,03	124,11	54,45	100%	100%	45	7,0	78,3	mało energochłonny
54	Parkowa 6A	Tradyc. cegła 1962	mieszkalny - ściany	9 104,0	1 947,4	69,83	130,35	55,66	100%	100%	46	7,7	83,9	mało energochłonny
55	Parkowa 7	Tradyc. cegła 1965	mieszkalny - ściany	8 535,0	1 900,4	72,28	112,73	54,45	100%	100%	45	8,5	89,0	mało energochłonny
56	Parkowa 8	Tradyc. cegła 1965	mieszkalny - ściany	8 535,0	1 758,1	48,30	130,28	54,45	100%	100%	45	5,7	64,3	mało energochłonny
57	Parkowa 14	Tradyc. cegła 1968	mieszkalny - ściany, dach	20 069,0	3 800,0	248,81	292,89	101,64	100%	100%	84	12,4	153,2	średnio energochłonny
58	Podleśna 5A	Tradyc. cegła 1968	mieszkalny - ściany, stropod., okna piwn.	11 172,0	2 408,0	150,50	125,91	46,00	100%	100%	60	13,5	146,3	średnio energochłonny
59	Podleśna 17A	Tradyc. cegła 1960	mieszkalny - ściany	9 203,0	1 784,9	114,79	66,98	43,56	100%	100%	36	12,5	150,5	średnio energochłonny
60	Słowackiego 2A	Tradyc. cegła 1961	mieszkalny - ściany	9 203,0	1 579,5	97,19	47,50	42,35	100%	100%	35	10,6	144,0	średnio energochłonny
61	Słowackiego 3A	Tradyc. cegła 1968	mieszkalny - ściany	11 172,0	2 500,0	79,35	150,53	72,60	100%	100%	60	7,1	74,3	mało energochłonny
62	Słowackiego 5A	Tradyc. cegła 1968	mieszkalny - ściany	8 408,0	1 817,4	60,68	115,05	54,45	100%	100%	45	7,2	78,1	mało energochłonny
63	Słowackiego 7	Tradyc. cegła 2009	mieszkalny	9 950,0	1 756,8	48,87	100,16	42,35	100%	100%	35	4,9	65,1	mało energochłonny
64	Słowackiego 9A	Tradyc. cegła 1968	mieszkalny - ściany	11 172,0	2 432,7	46,35	158,55	72,60	100%	100%	60	4,1	44,6	mało energochłonny
65	Słowackiego 10	Tradyc. cegła 1960	mieszkalny - ściany	9 203,0	1 583,3	35,63	113,81	42,35	100%	100%	35	3,9	52,7	mało energochłonny
66	Świętojańska 4	Tradyc. cegła 1960	mieszkalny - ściany	5 366,0	703,1	194,79	194,79	77,24	100%	100%	18	13,1	191,8	średnio energochłonny
67	Świętojańska 6	Tradyc. cegła 1965	mieszkalny - ściany, stropodach	9 480,0	1 673,7				100%	100%	40			mało energochłonny
68	Świętojańska 13A	Tradyc. cegła 1967	mieszkalny - ściany, stropodach	11 307,0	2 497,2	164,73	164,73	71,71	100%	100%	60	14,6	154,4	średnio energochłonny
69	Świętojańska 13B	Tradyc. cegła 1967	mieszkalny - ściany, stropodach	13 307,0	2 504,5	162,63	162,63	71,63	100%	100%	60	12,2	152,0	średnio energochłonny
70	Świętojańska 13/2	Tradyc. cegła 1966	mieszkalny - ściany	20 053,0	3 800,0	103,08	286,24	127,05	100%	100%	105	5,1	63,5	mało energochłonny
71	Świętojańska 13/3	Tradyc. cegła 1963	mieszkalny - ściany	9 374,0	1 872,0	62,61	120,76	53,24	100%	100%	44	6,7	78,3	mało energochłonny
72	Świętojańska 13/4	Tradyc. cegła 1966	mieszkalny	8 599,0	1 898,0	65,08	148,99	71,39	100%	100%	45	5,6	59,4	mało energochłonny
73	Świętojańska 13/4	Tradyc. cegła 2000	dobudówka	3 012,0	676,0				100%	100%	14	5,6	58,4	mało energochłonny
74	Warszawska 74	Tradyc. cegła 2000	mieszkalny	4 499,0	1 000,0	40,00	69,26	30,25	100%	100%	25	8,9	93,6	mało energochłonny
75	Warszawska 76	Tradyc. cegła 1977	mieszkalny - ściany, stropodach	17 417,0	4 132,2	790,73	383,61	124,63	100%	100%	103	45,4	447,8	energochłonny
76	Warszawska 78	Tradyc. cegła 1979	mieszkalny - ściany, stropodach	17 417,0	4 201,3	819,90	392,35	83,49	100%	100%	69	47,1	456,7	energochłonny
	Razem			779 636,8	167 082,0	8 856,4	11 131,3	4 173,4	---	---	3 536	11,4	124,0	średnio energochłonny
Budynki Spółdzielni Mieszkaniowej „PIASKI"														
1	Waszyngtona 12	OWT-67 1975	mieszkalny (+ usługi) - ściany	32 692,2	13 137,4	699,65	395,00	109,80	100%	100%	233	21,4	142,9	energochłonny
2	Waszyngtona 14	OWT-67 1974	mieszkalny (+ usługi) - ściany	27 531,7	11 057,5	632,60	306,00	105,50	100%	100%	198	23,0	136,9	energochłonny

3	Waszyngtona 14A	OWT-67 1974	mieszkalny (+ usługi) - ściany	14 166,8	5 690,5	334,54	156,00	58,36	100%	100%	103	23,6	152,8	energochłonny
4	Waszyngtona 14B	OWT-67 1976	mieszkalny (+ usługi) - ściany	32 654,0	13 122,2	665,72	333,00	112,10	100%	100%	216	20,4	159,2	energochłonny
5	Waszyngtona 18	OWT-67 1978	mieszkalny (+ usługi) - ściany	46 773,0	18 740,8	856,95	246,00	126,30	100%	100%	223	18,3	187,8	energochłonny
6	Waszyngtona 22	OWT-67 1977	mieszkalny (+ usługi) - ściany	24 854,2	9 967,4	433,12	122,00	82,50	100%	100%	113	17,4	180,7	średnio energochłonny
7	Waszyngtona 22A	OWT-67 1978	mieszkalny (+ usługi) - ściany	14 081,9	5 656,7	256,91	67,00	55,70	100%	100%	70	18,2	205,7	energochłonny
8	Waszyngtona 24	OWT-67 1977	mieszkalny (+ usługi) - ściany	43 542,4	17 459,6	811,75	240,00	115,40	100%	100%	208	18,6	184,8	energochłonny
9	Legionowa 9	OWT-75 1985	mieszkalny (+ usługi) - ściany	28 299,3	10 851,5	492,70	153,00	94,64	100%	100%	138	17,4	192,2	średnio energochłonny
10	Legionowa 11	OWT-75 1985	mieszkalny (+ usługi) - ściany	27 375,8	10 844,5	495,37	159,00	87,65	100%	100%	141	18,1	194,3	energochłonny
11	Legionowa 13	OWT-75 1984	mieszkalny (+ usługi) - ściany	14 490,6	3 622,7	273,09	94,00	51,90	100%	100%	81	18,8	157,7	energochłonny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	Legionowa 15	OWT-75 1983	mieszkalny (+ usługi) - ściany	32 328,3	8 082,1	579,25	184,00	93,70	100%	100%	162	17,9	264,7	średnio energochłonny
13	Skłodowskiej 12	tradyc. 1999	mieszkalny (+ usługi) - ściany	29 991,0	4 305,0	214,00	63,00	24,00	100%	100%	44	7,1	116,3	mało energochłonny
	Razem			368 781,2	132 538,0	6 745,7	2 518,0	1 117,6	---	---	1 930	18,3	119,1	energochłonny
Budynki Spółdzielni Mieszkaniowej L. W. „ALTERNATYWA "														
1	Warszawska 55	tradyc. 1994	mieszkalny	8 876,0	2 074,0	106,00	43,00	15,70	100%	100%	32	11,9	119,6	średnio energochłonny
2	Warszawska 55A	tradyc. 1994	mieszkalny	9 618,0	2 159,0	121,00	50,00	18,60	100%	100%	28	12,6	131,2	średnio energochłonny
3	Warszawska 57	tradyc. 1999	mieszkalny	4 862,0	1 809,0	104,50	27,00	10,00	100%	100%	29	21,5	135,2	energochłonny
	Razem			23 356,0	6 042,0	331,5	120,0	44,3	---	---	89	14,2	128,4	średnio energochłonny
Budynki Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o.														
1	Popieluski 71	uprzem.TF1998	mieszkalny	8 918,8	3 191,3	106,27	133,97	42,63	100%	100%	44	11,9	77,9	średnio energochłonny
2	Popieluski 73	uprzem.TF1998	mieszkalny	2 048,0	736,3	25,18	32,38	13,33	100%	100%	12	12,3	80,0	średnio energochłonny
3	Popieluski 75	uprzem.TF1998	mieszkalny	10 890,8	4 300,1	131,22	194,21	51,22	100%	100%	67	12,0	71,4	średnio energochłonny
4	Kołątaja 67	uprzem.TF1999	mieszkalny	16 011,6	6 350,6	219,26	206,06	64,92	100%	100%	90	13,7	80,8	średnio energochłonny
5	Kołątaja 69	uprzem.TF1999	mieszkalny	4 208,9	1 692,1	51,92	48,96	25,20	100%	100%	28	12,3	71,8	średnio energochłonny
6	Kołątaja 71	uprzem.TF1999	mieszkalny	4 208,0	1 693,7	63,43	48,96	22,44	100%	100%	28	15,1	87,6	średnio energochłonny
7	Kołątaja 73	uprzem.TF1999	mieszkalny - termomod 2021	4 208,9	1 693,7	63,43	51.94	23,97	100%	100%	28	15,1	87,6	średnio energochłonny
8	Kołątaja 75	uprzem.TF1999	mieszkalny - termomod 2021	13 520,4	3 380,1	199,69	201,28	59,03	100%	100%	70	14,8	138,3	średnio energochłonny
9	Pileckiego 2	uprzem.TF1999/ 2022	mieszkalny-rozbudowa, docieplenie	9 475,0	2 368,8	179,90	149,70	51,16	100%	100%	37	19,0	177,7	energochłonny
10	Pileckiego 4	uprzem.TF1999	mieszkalny	11 430,2	2 857,6	155,91	162,84	49,68	100%	100%	67	13,6	127,7	średnio energochłonny
11	Pietkiewicza 1	uprzem.TF1999	mieszkalny - termomod 2021	14 191,4	3 547,9	272,73	188,90	67,70	100%	100%	82	19,2	179,9	energochłonny
12	Pietkiewicza 3	uprzem.TF1999	mieszkalny - termomod 2021	4 208,3	1 052,1	85,64	49,82	28,55	100%	100%	28	20,4	190,5	energochłonny
13	Pietkiewicza 5	uprzem.TF1999	mieszkalny - termomod 2021	4 219,8	1 055,0	86,19	49,82	28,63	100%	100%	28	20,4	191,2	energochłonny
14	Pietkuna 5	tradyc. 2001	usługowy	2 305,0	576,3	46,00	15,0	3,0	100%	100%	8	20,0	186,8	energochłonny
15	Pileckiego 6	tradyc. 2000	mieszkalny	29 919,0	7 479,8	376,73	205,84	89,88	100%	100%	111	12,6	117,9	średnio energochłonny
16	Pileckiego 8	tradyc. 2001	mieszkalny	23 389,0	5 847,3	317,04	187,29	83,99	100%	100%	92	13,6	126,9	średnio energochłonny
17	Pietkiewicza 7	tradyc. 2001	mieszkalny	6 518,0	1 629,5	89,53	91,10	32,70	100%	100%	24	13,7	128,6	średnio energochłonny
18	Pietkiewicza 9	tradyc. 2000	mieszkalny	14 711,0	3 677,8	181,72	96,19	42,00	100%	100%	56	12,4	115,6	średnio energochłonny
19	Pietkiewicza 11	tradyc. 2001	mieszkalny	11 581,0	2 895,3	152,54	101,26	36,96	100%	100%	48	13,2	123,3	średnio energochłonny
20	Pietkiewicza 13	tradyc. 2001	mieszkalny	14 614,0	3 653,5	191,78	112,37	50,39	100%	100%	56	13,1	122,8	średnio energochłonny
21	Pietkiewicza 15	tradyc. 2001	mieszkalny	4 354,0	1 088,5	54,07	29,96	13,44	100%	100%	16	12,4	116,2	średnio energochłonny
22	KEN 54	tradyc. 2003	mieszkalny	18 543,0	4 635,8	196,65	203,80	99,73	100%	100%	81	10,6	99,3	średnio energochłonny
23	KEN 56	tradyc. 2003	mieszkalny	15 476,0	3 869,0	149,22	165,80	74,35	100%	100%	68	9,6	90,3	średnio energochłonny
24	KEN 58	tradyc. 2005	usługowy	2 716,0	679,0	33,00	34,89	11,63	100%	100%	2	12,2	113,7	średnio energochłonny
25	Pietkiewicza 6	tradyc. 2004	mieszkalny	18 321,3	3 734,5	174,47	171,39	84,42	100%	100%	74	9,5	109,3	średnio energochłonny
26	Pietkiewicza 6A	tradyc. 2004	mieszkalny	9 848,8	2 462,2	93,71	83,58	35,27	100%	100%	36	9,5	89,1	średnio energochłonny
27	Pietkiewicza 6B	tradyc. 2004	mieszkalny	9 513,1	2 378,3	89,10	79,61	33,60	100%	100%	36	9,4	87,7	średnio energochłonny
28	Pietkiewicza 6C	tradyc. 2004	mieszkalny	14 569,1	3 642,3	134,85	111,45	47,03	100%	100%	56	9,3	86,6	średnio energochłonny
29	Pietkiewicza 6D	tradyc. 2004	mieszkalny	27 465,6	6 866,4	255,71	272,01	133,99	100%	100%	106	9,3	87,2	średnio energochłonny

30	Pietkiewicza 8	tradyc. 2003	mieszkalny	13 464,0	3 366,0	130,79	161,12	72,25	100%	100%	56	9,7	90,9	średnio energochłonny
31	Pietkiewicza 8A	tradyc. 2003	mieszkalny	7 589,6	1 897,4	80,14	92,15	45,10	100%	100%	32	10,6	98,8	średnio energochłonny
32	Pietkiewicza 8B	tradyc. 2003	mieszkalny	7 586,9	1 896,7	78,01	92,15	45,10	100%	100%	32	10,3	96,3	średnio energochłonny
33	Pietkiewicza 4	tradyc. 2007	mieszkalny	12 480,0	3 120,0	140,30	215,90	106,79	100%	100%	48	11,2	105,2	średnio energochłonny
34	Pietkiewicza 4A	tradyc. 2007	mieszkalny	12 037,0	3 009,3	147,90	169,36	83,40	100%	100%	51	12,3	115,0	średnio energochłonny
35	Pietkiewicza 4B	tradyc. 2007	mieszkalny	12 012,0	3 003,0	133,24	161,83	79,69	100%	100%	48	11,1	103,8	średnio energochłonny
36	Pietkiewicza 4C	tradyc. 2006	mieszkalny	12 480,0	3 120,0	116,60	99,70	47,00	100%	100%	47	9,3	87,5	średnio energochłonny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
37	Pietkiewicza 4D	tradyc. 2006	mieszkalny	18 783,0	4 695,8	170,02	168,50	79,50	100%	100%	71	9,1	84,7	średnio energochłonny
38	Pietkiewicza 4E	tradyc. 2006	mieszkalny	11 927,0	2 981,8	106,70	109,40	51,60	100%	100%	44	8,9	83,7	mało energochłonny
39	Pietkiewicza 2	tradyc. 2007	mieszkalny	12 376,0	3 094,0	150,63	166,05	74,19	100%	100%	48	12,2	113,9	średnio energochłonny
40	Pietkiewicza 2A	tradyc. 2007	mieszkalny	11 645,0	2 911,3	140,19	162,05	72,00	100%	100%	48	12,0	112,7	średnio energochłonny
41	Pietkiewicza 2B	tradyc. 2007	mieszkalny	11 645,0	2 911,3	136,57	160,20	71,15	100%	100%	48	11,7	109,8	średnio energochłonny
42	Pietkiewicza 2C	tradyc. 2007	mieszkalny	12 012,0	3 003,0	147,71	166,01	73,35	100%	100%	47	12,3	115,1	średnio energochłonny
43	Pietkiewicza 21	tradyc. 2008	mieszkalny	12 949,0	3 237,3	136,62	146,19	50,42	100%	100%	53	10,6	98,8	średnio energochłonny
44	Pietkiewicza 23	tradyc. 2008	mieszkalny	7 652,0	1 913,0	77,46	101,24	31,05	100%	100%	34	10,1	94,8	średnio energochłonny
45	Pietkuna 1	tradyc. 2008	mieszkalny	17 630,0	4 407,5	180,32	178,70	65,94	100%	100%	72	10,2	95,7	średnio energochłonny
46	Pietkuna 3	tradyc. 2008	mieszkalny	11 969,0	2 992,3	113,47	145,03	50,01	100%	100%	53	9,5	88,7	średnio energochłonny
47	Akademicka 10	tradyc. 1963	mieszkalny	16 078,0	4 019,5	327,85	245,45	100,10	100%	100%	88	20,4	190,9	energochłonny
48	Antoniuk Fabryczny 56	tradyc. 1985	mieszkalny	4 509,2	1 127,3	115,32	117,87	37,92	100%	100%	35	25,6	239,4	energochłonny
49	Białówny 6	tradyc. 1951	mieszkalny	2 970,0	742,5	86,94	48,40	24,85	100%	100%	9	29,3	274,0	energochłonny
50	Branickiego 7	tradyc. I. 50-te	mieszkalny	3 649,5	912,4	114,00	8,96	5,00	100%	100%	16	31,2	292,4	energochłonny
51	Broniewskiego 15	cegła żer. 1965	mieszkalny	7 240,0	1 810,0	209,00	164,57	51,00	100%	100%	45	28,9	270,2	energochłonny
52	Jarzębinowa 6	OWT-67 1984	mieszkalny	9 830,0	2 457,5	348,00	188,70	63,96	100%	100%	55	35,4	331,4	energochłonny
53	Kraszewskiego 7	tradyc. 1901	mieszkalny	2 829,6	707,4	61,40	61,20	16,00	100%	100%	11	21,7	203,1	energochłonny
54	Lipowa 20	tradyc. 1954	mieszkalny	6 861,3	1 891,0	130,36	93,17	26,62	100%	100%	22	19,0	161,3	energochłonny
55	Malmeda 8	tradyc. 1930	mieszkalny	7 584,0	1 457,2	123,54	54,00	15,73	100%	100%	15	16,3	198,4	średnio energochłonny
56	Ogrodowa 2	tradyc. 1953	mieszkalny; piece kaflowe	3 457,0	1 088,0	65,68	0,00	0,00			13	19,0	141,3	energochłonny
57	Piłsudskiego 38	tradyc. 1959	mieszkalny	9 229,8	1 941,4	240,00	92,15	40,00	100%	100%	38	26,0	289,3	energochłonny
58	Przejazd 2	tradyc. 1959	mieszkalny	2 366,9	591,7	78,23	122,70	55,21	100%	100%	14	33,1	309,4	energochłonny
59	Przędzalniana 4B	tradyc. 1990	mieszkalny	5 015,8	1 254,0	98,77	120,68	27,14	100%	100%	40	19,7	184,3	energochłonny
60	Pułaskiego 87	OWT-67 1995	mieszkalny	6 933,3	1 762,1	136,89	130,53	43,39	100%	100%	31	19,7	181,8	energochłonny
61	Rzymowskiego 40	tradyc. 1992	mieszkalny	20 359,0	4 320,5	404,03	233,98	98,73	100%	100%	80	19,8	218,8	energochłonny
62	Jana Pawła II 58	tradyc. 1950	mieszkalny; piece kaflowe	6 518,0	1 272,5	130,36	0,00	0,00			12	20,0	239,7	energochłonny
63	Tuwima 1/1	tradyc. 1966	mieszkalny	11 030,0	2 600,0	235,38	215,83	83,91	100%	100%	77	21,3	211,9	energochłonny
64	Waryńskiego 1A	tradyc. 1958	mieszkalny	2 727,0	681,8	59,07	58,96	16,60	100%	100%	18	21,7	202,8	energochłonny
65	Zagórna 11	OWT-67 1981	mieszkalny	12 729,6	3 182,4	579,40	285,81	157,00	100%	100%	100	45,5	426,1	energochłonny
66	Waryńskiego 2	tradyc. 1919	mieszkalny	2 725,0	681,3	59,78	73,29	20,22	100%	100%	10	21,9	205,4	energochłonny
67	Piłsudskiego 24	tradyc. 1959	mieszkalny	9 569,3	2 904,3	280,72	154,53	60,97	100%	100%	65	29,3	226,2	energochłonny
68	Pułaskiego 119	cegła żer. 1993	mieszkalny	5 626,9	1 406,7	113,99	58,93	23,11	100%	100%	34	20,3	189,6	energochłonny
69	Brukowa 26	OWT-67 1994	mieszkalny	4 730,0	1 056,0	76,17	29,00	11,61	100%	100%	25	16,1	168,8	średnio energochłonny
70	Berlinga 46	OWT 1979	mieszkalny - ściany, stropodach	17 650,8	4 303,8	340,00	126,76	50,70	100%	100%	101	19,3	184,9	energochłonny
71	Sobieskiego 2	tradyc. 1901	mieszkalny; piece kaflowe	1 814,0	453,5	36,28	0,00	0,00			9	20,0	187,2	energochłonny
72	Jarzębinowa 8	OWT-67 1981	mieszkalny - ściany	9 513,1	2 378,3	510,00	333,00	150,00	100%	100%	107	53,6	501,8	energochłonny
73	Proletariacka 11	tradyc. 1963	usługowy	1 521,0	380,3	37,00	15,00	3,00	100%		4	24,3	227,7	energochłonny
74	Lipowa 16A	tradyc. 1979	mieszkalny; ogrzewanie indywidualne	2 380,0	595,0	45,22	0,00	0,00				19,0	177,9	energochłonny
75	Jurowiecka 42	tradyc.	mieszkalny	2 448,0	612,0	66,00	38,73	21,00	100%			27,0	252,4	energochłonny
76	Bema 89D	tradyc. 1974	usługowy	4 087,0	1 021,8	147,64	15,00	3,00			6	36,1	338,2	energochłonny

77	KEN 38	2013	mieszkalny	17 969,2	4 178,9	233,60	259,00	107,50	100%	100%		13,0	130,8	średnio energochłonny
78	KEN 38 A	2014	mieszkalny	7 092,3	1 649,4	92,20	148,80	51,70	100%	100%		13,0	130,8	średnio energochłonny
79	KEN 38 B	2015	mieszkalny	14 715,4	3 422,2	191,30	249,70	102,50	100%	100%		13,0	130,8	średnio energochłonny
80	KEN 4A	2014	mieszkalny	10 814,0	2 771,9	140,58	188,50	70,61	100%	100%		13,0	118,7	średnio energochłonny
81	Kořątajaja	2013	bud. 1	28 461,5	6 619,0	370,00	110,00	57,00	100%	100%		13,0	130,8	średnio energochłonny
82	Kořątajaja	2015	bud. 2	24 615,4	5 724,5	320,00	90,00	42,00	100%	100%		13,0	130,8	średnio energochłonny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Razem			845 272,4	214 571,4	12 968,3	10 109,2	4 137,5	---	---	3 391	15,3	141,4	średnio energochłonny
Budyunki S.M. „MALUTKA"														
1	Młynowa 70-82	tradyc. mur. 1990/94	mieszkalne	27 825,0	10 500,0	750,40	431,90	163,60	100%	100%	165	27,0	167,2	energochłonny
Budyunki SM „Budowlani"														
1	Rzymowskiego 19	OWT 1989	mieszkalny - styropian 6 cm	12 315,0	2 796,7	558,00	127,32	70,03	100%	100%	45	12,5	129,3	średnio energochłonny
2	Rzymowskiego 21	OWT 1989	mieszkalny - styropian 6 cm	13 684,0	3 096,2		141,47	77,80	100%	100%	50	12,5	129,8	średnio energochłonny
3	Rzymowskiego 23	OWT 1988	mieszkalny - styropian 6 cm	18 477,0	4 271,4		162,11	89,14	100%	100%	70	12,5	127,0	średnio energochłonny
4	Rzymowskiego 4	OWT 1993	mieszkalny - styropian 6 cm	14 700,0	3 336,9	183,80	160,29	94,00	100%	100%	88	12,5	128,9	średnio energochłonny
5	Puławskiego 91	OWT 1991	mieszkalny - styropian 6 cm	6 933,0	1 734,8	134,00	91,23	33,70	100%	100%	32	19,3	180,8	energochłonny
6	Dubois 10	trad+ cegła ż.2001	mieszkalny	19 951,0	3 327,0	178,10	198,99	73,09	100%	100%	63	8,9	125,3	mało energochłonny
7	Rzymowskiego 8	trad.,uprzem.1994	mieszkalny - styropian 8 cm	4 300,0	757,4	385,80	16,88	9,88	100%	100%	12	10,3	136,3	średnio energochłonny
8	Rzymowskiego 10	trad+ cegła ż.1994	mieszkalny - wełna, blacha	6 588,0	1 275,7		45,01	26,35	100%	100%	32	11,6	124,0	średnio energochłonny
9	Rzymowskiego 12	trad+ cegła ż.1994	mieszkalny - styropian 8 cm	5 966,0	1 195,3		45,01	26,35	100%	100%	28	11,6	119,9	średnio energochłonny
10	Puławskiego 57	trad+ cegła ż.1994	mieszkalny - wełna, blacha	8 215,0	1 575,4		56,26	32,32	100%	100%	40	11,6	125,2	średnio energochłonny
11	Puławskiego 59	trad+ cegła ż.1994	mieszkalny - wełna, blacha	12 528,0	2 489,7	251,00	98,45	57,62	100%	100%	55	11,6	120,8	średnio energochłonny
12	Rzymowskiego 14	trad+ cegła ż.1994	mieszkalny - styropian 8 cm	6 046,0	1 228,4		60,25	33,14	100%	100%	28	12,4	143,2	średnio energochłonny
13	Rzymowskiego 16	trad+ cegła ż.1993	mieszkalny - styropian 8 cm	9 194,0	1 893,5		102,92	56,60	100%	100%	36	12,4	141,3	średnio energochłonny
14	Rzymowskiego 18	trad+ cegła ż.1993	mieszkalny - styropian 8 cm	4 942,0	1 219,0	666,20	56,79	31,24	100%	100%	24	12,4	118,0	średnio energochłonny
15	Rzymowskiego 30	uprzem. 1993	mieszkalny - styropian 8 cm	17 714,0	4 211,6		182,81	122,00	100%	100%	69	13,0	128,1	średnio energochłonny
16	Rzymowskiego 32	OWT 1991	mieszkalny - styropian 8 cm	7 361,0	1 821,7		86,46	71,78	100%	100%	30	16,5	123,1	średnio energochłonny
17	Puławskiego 95	OWT 1992	mieszkalny - styropian 12 cm	26 119,5	6 121,5	535,60	240,17	176,36	100%	100%	95	16,5	129,9	średnio energochłonny
18	Rzymowskiego 34	OWT 1992	mieszkalny - styropian 6 cm	12 373,0	2 950,9		137,51	77,82	100%	100%	50	12,8	125,8	średnio energochłonny
19	Rzymowskiego 36	tradyc.uprzem.1995	mieszkalny	5 810,0	1 118,6		67,73	21,30	100%	100%	25	14,3	155,8	średnio energochłonny
20	Rzymowskiego 38	OWT 1991	mieszkalny - styropian 12 cm	23 607,0	5 642,7	582,50	259,51	142,67	100%	100%	81	14,3	125,5	średnio energochłonny
21	Zachodnia 10	tradyc. 2000	mieszkalny	5 790,0	1 033,6		30,95	13,72	100%	100%	19	14,5	189,6	średnio energochłonny
22	Puławskiego 48	tradyc. 1995/96	mieszkalny	3 170,0	541,5		22,10	9,79	100%	100%	9	20,2	198,1	energochłonny
23	Zachodnia 18	tradyc. 1997	mieszkalny - ściany podłużne - styrop.	7 125,0	1 196,8		44,22	19,60	100%	100%	20	20,2	201,5	energochłonny
24	Zachodnia 20	tradyc. 1994	mieszkalny - ściany (bez klatek sch.)	4 140,0	1 349,9		70,75	31,34	100%	100%	21	20,2	103,8	energochłonny
25	Zachodnia 20A	trad.+ cegła ż.1996	mieszkalny - styropian 8 cm	6 176,0	1 125,0		44,22	19,60	100%	100%	18	20,2	185,8	energochłonny
26	Zachodnia 22	trad.+ cegła ż.1995	mieszkalny - doc. miejscowo, styrop.	4 140,0	1 471,1		66,33	29,39	100%	100%	24	20,2	95,2	energochłonny
27	Zachodnia 24	trad.+ cegła ż.1994	mieszkalny - styropian 8 cm	4 140,0	1 286,4		70,75	31,34	100%	100%	21	20,2	108,9	energochłonny
28	Zachodnia 26	trad.+ cegła ż.1994	mieszkalny - doc. miejscowo, styrop.	5 600,0	1 017,4	180,20	48,64	21,55	100%	100%	14	20,2	186,3	energochłonny
29	Zachodnia 14A	trad.+ cegła ż.2004	mieszkalny	16 631,0	3 346,9		358,90	94,06	100%	100%	72	10,8	126,0	średnio energochłonny
30	Zachodnia 14	trad.+ cegła ż.2000	mieszkalny	7 020,0	1 261,9	288,30	48,58	18,90	100%	100%	26	9,5	123,4	średnio energochłonny
31	Zachodnia 16	trad.+ cegła ż.2000	mieszkalny	7 020,0	1 261,5		48,58	18,90	100%	100%	27	9,5	123,4	średnio energochłonny
32	Zachodnia 18A	trad.+ cegła ż.2000	mieszkalny	7 020,0	1 265,2		48,58	18,90	100%	100%	27	9,5	123,1	średnio energochłonny
33	Zachodnia 18B	tradyc.uprzem.2000	mieszkalny	9 360,0	1 684,9		64,77	25,20	100%	100%	35	9,5	123,2	średnio energochłonny
34	Zachodnia 28	tradyc.uprz.ceg.1997	mieszkalny	6 220,0	1 266,9	381,10	63,28	39,98	100%	100%	21	11,7	134,5	średnio energochłonny
35	Zachodnia 30	tradyc.uprz.ceg.1997	mieszkalny	6 220,0	1 274,5		61,35	37,88	100%	100%	22	12,8	133,7	średnio energochłonny
36	Zachodnia 32	tradyc.uprz.ceg.1997	mieszkalny	4 150,0	895,6		45,41	28,12	100%	100%	14	12,8	127,0	średnio energochłonny
37	Zachodnia 34	tradyc.uprz.ceg.1997	mieszkalny	3 604,0	858,8		41,43	25,66	100%	100%	13	12,8	115,0	średnio energochłonny

38	Zachodnia 22A	tradyc.uprz.ceg.1996	mieszkalny - doc. (bez kl. sch.) styrop	6 176,0	1 125,0		57,36	29,19	100%	100%	18	12,8	150,4	średnio energochłonny
39	Zachodnia 24A	tradyc.uprz.ceg.1996	mieszkalny - styropian 8 cm	6 176,0	1 125,0		57,36	29,19	100%	100%	18	12,8	150,4	średnio energochłonny
40	Zachodnia 36	tradyc.uprz.ceg.1998	mieszkalny	8 474,7	1 728,5	78,10	124,75	36,60	100%	100%	29	9,2	105,7	średnio energochłonny
41	Palmowa 30A	tradyc.uprz.ceg.2002	mieszkalny	15 084,4	4 205,6	230,50	273,49	115,44	100%	100%	96	15,3	128,3	średnio energochłonny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
42	Palmowa 30B	tradyc.uprz.ceg.2005	mieszkalny	6 732,4	1 610,3	89,30	135,30	45,50	100%	100%	30	13,3	129,8	średnio energochłonny
43	Palmowa 30	tradyc.uprz.ceg.1995	mieszkalny - styropian 8 cm	17 724,4	3 153,0	524,40	123,85	89,96	100%	100%	76	13,7	133,8	średnio energochłonny
44	Palmowa 32	trad.+ cegła ż.2000	mieszkalny - styropian 8 cm	12 838,5	2 506,2		85,68	60,21	100%	100%	62	13,7	121,9	średnio energochłonny
45	Palmowa 34	trad.+ cegła ż.1996	mieszkalny - styropian 8 cm	10 199,3	2 109,6		92,39	49,44	100%	100%	50	13,7	115,1	średnio energochłonny
46	Palmowa 36	trad.+ cegła ż.1996	mieszkalny - styropian 8 cm	2 276,4	404,1		79,88	58,96	100%	100%	8	13,7	134,1	średnio energochłonny
47	Palmowa 36A	tradyc. 1997	mieszkalny - styropian 8 cm	2 979,0	417,6				100%	100%	8	13,7	169,8	średnio energochłonny
48	Palmowa 38	trad.+ cegła ż.1996	mieszkalny - styropian 8 cm	5 537,6	983,0				100%	100%	20	13,7	134,1	średnio energochłonny
49	Słonimska 50	trad. uprzem. 2007	mieszkalny	11 739,2	1 810,3	105,00		40,00	100%	100%	32	8,9	135,7	mało energochłonny
50	Transportowa 3	trad. uprzem. 2011	mieszkalny	17 514,5	3 384,7	182,00	257,00	106,00	100%	100%	72	10,4	125,8	średnio energochłonny
51	Pułaskiego 91	2012		8 815,8	2 050,2	134,00	107,83	33,70	100%	100%		15,2	153,0	średnio energochłonny
	Razem			476 617,6	100 815,0	5 667,9	4 910,9	2 501,3	---	---	1 875	11,9	131,6	średnio energochłonny
Budynki S.M. „Rodzina Kolejowa"														
„Os. Młodych"														
1	Asnyka 14	tradyc. 2003	mieszkalny	20 180,0	3 700,0	246,70	175,18	64,04	100%	100%	78	12,2	156,0	średnio energochłonny
2	Gruntowa 1	tradyc. 1967	mieszkalny - cały budynek - styropian	17 109,0	3 808,0	237,02	211,34	86,63	100%	100%	102	13,9	145,7	średnio energochłonny
3	Gruntowa 2	tradyc. 1997	mieszkalny	6 960,0	1 473,0	283,79	253,00	101,00	100%	100%	30	11,6	128,2	średnio energochłonny
4	Ślusarska 21	tradyc. 1998	mieszkalny	17 522,0	3 225,0				100%	100%	69	15,7	147,4	średnio energochłonny
5	Gruntowa 3	tradyc. 1966	mieszkalny - cały budynek - styropian	17 109,0	3 715,0	230,90	207,38	84,49	100%	100%	102	13,5	145,5	średnio energochłonny
6	Gruntowa 5	tradyc. 1965	mieszkalny - cały budynek - styropian	17 109,0	3 731,0	191,66	190,62	75,58	100%	100%	102	11,2	120,2	średnio energochłonny
7	Gruntowa 7	tradyc. 1964	mieszkalny - cały budynek - styropian	17 996,0	3 732,0	204,87	183,77	72,01	100%	100%	102	11,4	128,5	średnio energochłonny
8	Gruntowa 6	tradyc. 1994	mieszkalny - styropian	7 199,0	1 525,0	827,97	858,27	369,93	100%	100%	25	11,3	86,2	średnio energochłonny
9	Gruntowa 6A	tradyc. 1994	mieszkalny - styropian	7 737,0	1 546,0				100%	100%	30	11,3	91,3	średnio energochłonny
10	Gruntowa 6B	tradyc. 1993	mieszkalny - styropian	51 685,0	12 014,0				100%	100%	19	11,3	78,5	średnio energochłonny
11	Gruntowa 6C	tradyc. 1993	mieszkalny - styropian	4 267,0	911,0				100%	100%	20	11,3	85,5	średnio energochłonny
12	Gruntowa 8B	tradyc. 1971	mieszkalny - cały budynek - styropian	17 632,0	3 678,0				100%	100%	90	11,3	87,5	średnio energochłonny
13	Gruntowa 8C	tradyc. 1971	mieszkalny - cały budynek - styropian	17 632,0	3 733,0				100%	100%	90	11,3	86,2	średnio energochłonny
14	Gruntowa 8	tradyc. 1970	mieszkalny - cały budynek - styropian	19 872,0	4 215,0	142,27	341,86	156,09	100%	100%	100	7,2	79,0	mało energochłonny
15	Gruntowa 9	tradyc. 1965	mieszkalny - cały budynek - styropian	17 109,0	3 764,0	198,46	217,23	89,83	100%	100%	102	11,6	123,4	średnio energochłonny
16	Ślusarska 14	tradyc. 1995	mieszkalny	7 578,0	1 515,0	218,50	153,90	51,80	100%	100%	30	14,9	174,9	średnio energochłonny
17	Ślusarska 16	tradyc. 1995	mieszkalny	7 049,0	1 351,0				100%	100%	25	14,9	182,4	średnio energochłonny
18	Wierzbowa 17	tradyc. 1964	mieszkalny - cały budynek - styropian	8 908,0	2 012,0	110,55	175,45	60,50	100%	100%	50	12,4	128,6	średnio energochłonny
19	Zwycięstwa 27	tradyc. 1974	mieszkalny - cały budynek - styropian	12 790,0	2 716,0	158,98	204,20	71,90	100%	100%	66	12,4	137,0	średnio energochłonny
20	Zwycięstwa 29	tradyc. 1973	mieszkalny - cały budynek - styropian	12 790,0	2 705,0	158,05	204,20	71,90	100%	100%	66	12,4	136,7	średnio energochłonny
21	Zwycięstwa 31	tradyc. 1974	mieszkalny - cały budynek - styropian	12 790,0	2 692,0	156,22	204,20	71,90	100%	100%	67	12,2	135,8	średnio energochłonny
22	Zwycięstwa 33	tradyc. 1973	mieszkalny - cały budynek - styropian	12 790,0	2 742,0	159,78	204,20	71,90	100%	100%	67	12,5	136,4	średnio energochłonny
	Razem			331 813,0	70 503,0	3 525,7	3 784,8	1 499,5	---	---	1 432	10,6	117,0	średnio energochłonny
„Os. Przydworcowe"														
1	Sukienna 2	tradycyjna	mieszkalny - styropian	8 630,0	1 589,0	398,87	320,63	127,58	100%	100%	36	15,2	146,4	średnio energochłonny
2	Sukienna 2A	tradycyjna	mieszkalny - styropian	8 630,0	1 583,3				100%	100%	36	15,2	146,9	średnio energochłonny
3	Sukienna 2B	tradycyjna	mieszkalny - styropian	8 535,0	1 597,5				100%	100%	36	15,2	144,0	średnio energochłonny
4	Sukienna 2C	tradycyjna	mieszkalny - styropian	8 829,0	1 742,4				100%	100%	41	15,2	136,6	średnio energochłonny
5	Sukienna 4	tradycyjna	mieszkalny - styropian	11 628,0	2 629,0	514,86	443,09	207,37	100%	100%	60	17,0	125,1	średnio energochłonny
6	Stoleczna 12	tradycyjna	mieszkalny - styropian	4 228,0	659,2				100%	100%	15	17,0	181,5	średnio energochłonny

7	Stoleczna 14	tradycyjna	mieszkalny - styropian	8 909,0	2 031,0				100%	100%	50	17,0	124,1	średnio energochłonny
8	Stoleczna 14A	tradycyjna	mieszkalny - styropian	8 909,0	2 037,0				100%	100%	50	17,0	123,8	średnio energochłonny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	Stoleczna 14B	tradycyjna	mieszkalny - styropian	8 909,0	2 036,0				100%	100%	50	17,0	123,8	średnio energochłonny
10	Sukienna 4A	tradycyjna	mieszkalny - styropian	11 628,0	2 629,0	231,33	419,87	163,86	100%	100%	60	11,3	116,6	średnio energochłonny
11	Stoleczna 14C	tradycyjna	mieszkalny - styropian	8 909,0	2 037,0				100%	100%	50	11,3	115,3	średnio energochłonny
12	Stoleczna 4	tradycyjna	mieszkalny - styropian	8 630,0	2 272,0	246,72	220,90	73,43	100%	100%	51	14,1	125,6	średnio energochłonny
13	Stoleczna 4/2B	tradycyjna	mieszkalny - styropian	8 829,0	1 856,4				100%	100%	45	14,1	157,3	średnio energochłonny
14	Stoleczna 25	tradycyjna	mieszkalny - styropian	18 342,0	4 424,3	175,12	332,41	113,00	100%	100%	103	9,5	92,6	średnio energochłonny
15	Boh. Monte Cassino 5	tradycyjna	mieszkalny - styropian	20 000,0	5 917,9	224,20	335,90	123,80	100%	100%	131	11,2	88,7	średnio energochłonny
16	Boh. Monte Cassino 5A	tradycyjna	mieszkalny - styropian	17 000,0	3 010,2	185,30	336,70	124,20	100%	100%	83	10,9	144,1	średnio energochłonny
17	Wyszyńskiego 9	OWT	mieszkalny - blacha, wełna	17 533,0	3 990,2	249,68	251,80	93,30	100%	100%	100	14,2	146,4	średnio energochłonny
18	Wyszyńskiego 15	OWT	mieszkalny - blacha, wełna	22 037,0	5 428,6	327,14	323,30	124,30	100%	100%	114	14,8	141,0	średnio energochłonny
19	Wyszyńskiego 19	OWT	mieszkalny - blacha, wełna	23 269,0	5 419,8	319,27	353,70	138,20	100%	100%	114	13,7	137,9	średnio energochłonny
20	Sukienna 9	OWT	mieszkalny - szczyty, filarki	9 927,0	2 153,4	239,89	313,95	122,57	100%	100%	35	9,3	99,8	średnio energochłonny
21	Stoleczna 15	tradycyjna	mieszkalny - ściana warstwowa	9 279,0	1 832,7				100%	100%	30	9,3	109,7	średnio energochłonny
22	Stoleczna 15A	tradycyjna	mieszkalny - ściana warstwowa	6 715,0	1 492,4				100%	100%	21	9,3	97,4	średnio energochłonny
23	Boh. Monte Cassino 13	OWT	mieszkalny - filarki, styropian	15 366,0	3 486,7	290,10	337,58	152,51	100%	100%	60	10,6	109,0	średnio energochłonny
24	Wyszyńskiego 4C	tradycyjna	mieszkalny - ściana warstwowa	12 086,0	2 305,8				100%	100%	56	10,6	129,6	średnio energochłonny
25	Boh. Monte Cassino 13A	tradycyjna	mieszkalny - ściana warstwowa	7 722,0	1 427,4	76,93	70,65	19,30	100%	100%	24	10,0	126,1	średnio energochłonny
26	Boh. Monte Cassino 15	OWT	mieszkalny - filarki, styropian	22 564,0	5 397,5	318,99	439,60	139,80	100%	100%	115	14,1	138,3	średnio energochłonny
27	Boh. Monte Cassino 19	OWT	mieszkalny - filarki, styropian	18 075,0	4 321,0	254,29	333,41	113,00	100%	100%	90	14,1	137,7	średnio energochłonny
28	Boh. Monte Cassino 21	OWT	mieszkalny - filarki, styropian	22 564,0	5 397,5	324,39	439,61	134,40	100%	100%	115	14,4	140,6	średnio energochłonny
29	Boh. Monte Cassino 23	OWT	mieszkalny - filarki - styropian	12 514,0	3 238,0	192,07	271,91	83,20	100%	100%	70	15,3	138,8	średnio energochłonny
30	Wyszyńskiego 8A	OWT	mieszkalny - filarki - styropian	22 564,0	5 396,0	322,06	431,60	136,60	100%	100%	115	14,3	139,7	średnio energochłonny
31	Wyszyńskiego 8B	OWT	mieszkalny - filarki - styropian	13 493,0	3 237,5	191,09	270,80	84,10	100%	100%	70	14,2	138,1	średnio energochłonny
32	Wyszyńskiego 8C	OWT	mieszkalny - filarki - styropian	13 493,0	3 237,5	113,83	270,80	84,10	100%	100%	70	8,4	82,3	mało energochłonny
33	Wyszyńskiego 4	OWT	mieszkalny - styropian	22 564,0	5 395,5	323,62	429,30	135,00	100%	100%	120	14,3	140,4	średnio energochłonny
34	Wyszyńskiego 4A	OWT	mieszkalny - styropian	18 075,0	4 320,0	254,10	332,30	113,10	100%	100%	90	14,1	137,7	średnio energochłonny
35	Wyszyńskiego 4B	OWT	mieszkalny - styropian	22 564,0	5 397,5	322,79	423,40	136,00	100%	100%	115	14,3	140,0	średnio energochłonny
36	Wyszyńskiego 6B	mieszana	mieszkalny - styropian	19 369,0	4 223,8	228,68	246,70	90,10	100%	100%	64	11,8	126,7	średnio energochłonny
37	Młynowa 62	tradycyjna	mieszkalny - ściana warstwowa	3 238,0	579,9	292,43	231,28	81,79	100%	100%	10	12,1	157,5	średnio energochłonny
38	Młynowa 64	tradycyjna	mieszkalny - ściana warstwowa	7 267,0	1 366,8				100%	100%	25	12,1	149,9	średnio energochłonny
39	Młynowa 66	tradycyjna	mieszkalny - ściana warstwowa	5 884,0	1 169,1				100%	100%	20	12,1	141,9	średnio energochłonny
40	Młynowa 68	tradycyjna	mieszkalny - ściana warstwowa	7 878,0	1 821,6				100%	100%	30	12,1	122,0	średnio energochłonny
	Razem			526 585,0	120 087,4	6 617,8	8 181,2	2 914,6	---	---	2 570	12,6	129,0	średnio energochłonny
„Os. Sady Antoniukowskie”														
1	Antoniukowska 10A	tradyc. 1973	mieszkalny - ściany, szczyty	17 149,0	3 829,0	186,75	302,80	98,90	100%	100%	90	10,9	114,1	średnio energochłonny
2	Antoniukowska 12A	tradyc. 1973	mieszkalny - ściany, szczyty	17 149,0	3 829,0	185,44	302,80	98,90	100%	100%	90	10,8	113,3	średnio energochłonny
3	Antoniukowska 20A	tradyc. 1972	mieszkalny - ściany, szczyty	17 149,0	3 829,0	218,61	236,00	97,40	100%	100%	90	12,7	133,6	średnio energochłonny
4	Antoniukowska 22A	tradyc. 1972	mieszkalny - ściany, szczyty	17 149,0	3 829,0	217,05	302,80	98,90	100%	100%	90	12,7	132,7	średnio energochłonny
5	Antoniukowska 26/36	tradyc. 1969	mieszkalny - ściany, szczyty	17 137,0	3 124,5	167,08	174,07	66,66	100%	100%	75	9,7	125,1	średnio energochłonny
6	Antoniukowska 42	tradyc. 1969	mieszkalny - ściany, szczyty	14 137,0	3 184,5	167,79	170,80	65,59	100%	100%	75	11,9	123,3	średnio energochłonny
7	Antoniukowska 46	tradyc. 1969	mieszkalny - ściany, szczyty	14 137,0	3 184,5	170,22	174,07	67,03	100%	100%	75	12,0	125,1	średnio energochłonny
8	Antoniukowska 48	tradyc. 1968	mieszkalny - ściany i stropodach	14 137,0	3 184,5	177,60	164,16	62,00	100%	100%	75	12,6	130,5	średnio energochłonny
9	Antoniukowska 50	tradyc. 1968	mieszkalny - ściany i stropodach	14 137,0	3 124,5	165,94	159,95	59,91	100%	100%	75	11,7	124,3	średnio energochłonny
10	Antoniukowska 52	tradyc. 1968	mieszkalny - ściany i stropodach	14 137,0	3 124,5	152,58	165,67	62,77	100%	100%	75	10,8	114,3	średnio energochłonny
11	Antoniukowska 54	tradyc. 1972	mieszkalny - ściany i stropodach	11 962,0	2 672,5	130,58	156,27	58,10	100%	100%	60	10,9	114,3	średnio energochłonny

12	Narewska 2	tradyc. 1969	mieszkalny - ściany i stropodach	14 137,0	3 124,5	120,70	194,04	73,32	100%	100%	75	8,5	90,4	mało energochłonny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	Narewska 2A	tradyc. 1970	mieszkalny - ściany i stropodach	14 137,0	3 124,5	170,10	201,56	77,10	100%	100%	75	12,0	127,4	średnio energochłonny
14	Narewska 3	tradyc. 1995	mieszkalny	11 083,0	1 850,3	217,90	104,84	29,95	100%	100%	75	19,7	275,6	energochłonny
15	Narewska 7	tradyc. 1972	mieszkalny - ściany, szczyty	14 873,0	3 825,5	256,99	175,47	67,73	100%	100%	90	17,3	157,2	średnio energochłonny
16	Narewska 7A	tradyc. 1967	mieszkalny - ściany, szczyty	14 873,0	3 825,5	198,22	181,02	70,58	100%	100%	90	13,3	121,3	średnio energochłonny
17	Narewska 7B	tradyc. 1968	mieszkalny - ściany, szczyty	14 873,0	3 825,5	208,86	184,38	72,33	100%	100%	90	14,0	127,8	średnio energochłonny
18	Narewska 9	tradyc. 1967	mieszkalny - ściany, szczyty	14 873,0	3 825,5	196,64	201,56	77,10	100%	100%	90	13,2	120,3	średnio energochłonny
19	Ukośna 1	tradyc. 1974	mieszkalny - filarki międzyokienne	13 046,4	3 237,5	192,03	230,50	83,20	100%	100%	70	14,7	138,8	średnio energochłonny
20	Ukośna 3	tradyc. 1974	mieszkalny - filarki międzyokienne	13 046,4	3 237,5	192,03	230,50	83,20	100%	100%	70	14,7	138,8	średnio energochłonny
21	Ukośna 5	tradyc. 1975	mieszkalny - filarki międzyokienne	17 380,5	4 317,1	91,50	332,21	113,10	100%	100%	90	5,3	49,6	mało energochłonny
22	Ukośna 7	OWT- 67 1973	mieszkalny - filarki międzyokienne	17 380,5	4 317,1	253,63	270,00	113,40	100%	100%	90	14,6	137,5	średnio energochłonny
23	Ukośna 9	OWT- 67 1973	mieszkalny - filarki międzyokienne	13 046,4	3 237,5	192,03	230,50	83,20	100%	100%	70	14,7	138,8	średnio energochłonny
24	Ukośna 11	OWT- 67 1973	mieszkalny - filarki międzyokienne	13 046,4	3 237,5	192,03	230,50	83,20	100%	100%	70	14,7	138,8	średnio energochłonny
25	Wiatrakowa 4	cegła żerań. 1991	mieszkalny	13 975,0	3 550,5	698,11	454,15	165,17	100%	100%	40	14,6	134,1	średnio energochłonny
26	Wiatrakowa 4/1	cegła żerań. 1992	mieszkalny	17 121,3	3 315,1				100%	100%	52	14,6	175,9	średnio energochłonny
27	Wiatrakowa 4/2	cegła żerań. 1992	mieszkalny	16 867,7	3 227,4				100%	100%	50	14,6	178,0	średnio energochłonny
28	Wiatrakowa 1	tradyc. 2006	mieszkalny	5 350,0	1 282,5	156,70	177,87	65,33	100%	100%	15	10,0	97,2	średnio energochłonny
29	Wiatrakowa 5	tradyc. 2004	mieszkalny	10 391,0	2 717,8				100%	100%	35	10,0	89,1	średnio energochłonny
30	Wiatrakowa 8	OWT 1981	mieszkalny	19 167,0	5 476,3				100%	100%	91	11,4	93,3	średnio energochłonny
	Razem			437 047,6	101 470,6	5 495,5	5 988,5	2 194,1	---	---	2 198	12,6	126,7	średnio energochłonny
„Os. Dziesięciny II”														
1	Gajowa 59	OWT 1983	mieszkalny - filarki, ściany szczyt.	23 987,0	5 852,0	883,98	1 078,99	375,94	100%	100%	97	13,9	132,9	średnio energochłonny
2	Gajowa 61	OWT 1983	mieszkalny - filarki, ściany szczyt.	24 684,0	5 389,0				100%	100%	102	13,9	148,5	średnio energochłonny
3	Zagórna 39	OWT 1983	mieszkalny - filarki, ściany szczyt.	15 145,0	3 524,0				100%	100%	83	13,9	139,3	średnio energochłonny
4	Gajowa 63	OWT 1982	mieszkalny - filarki, ściany szczyt.	7 183,0	1 624,8	737,68	787,67	273,51	100%	100%	32	14,4	148,5	średnio energochłonny
5	Gajowa 65	OWT 1982	mieszkalny - filarki, ściany szczyt.	7 183,0	1 471,0				100%	100%	28	14,4	164,0	średnio energochłonny
6	Gajowa 67	OWT 1983	mieszkalny - filarki, ściany szczyt.	6 404,0	1 471,0				100%	100%	28	14,4	146,2	średnio energochłonny
7	Gajowa 69	OWT 1983	mieszkalny - filarki, ściany szczyt.	8 470,0	1 954,0				100%	100%	36	14,4	145,6	średnio energochłonny
8	Gajowa 71	OWT 1984	mieszkalny - filarki, ściany szczyt.	22 159,0	5 386,7				100%	100%	125	14,4	350,0	średnio energochłonny
9	Gajowa 76	OWT 1982	mieszkalny - filarki, ściany szczyt.	12 022,0	2 775,0	191,70	190,62	19,06	100%	100%	71	15,9	62,5	średnio energochłonny
10	Gajowa 74	OWT 1982	mieszkalny - filarki, ściany szczyt.	16 561,0	3 837,9	250,32		26,36	100%	100%	101	15,1	62,3	średnio energochłonny
11	Gajowa 78	OWT 1982	mieszkalny - filarki, ściany szczyt.	12 022,0	2 769,8	191,74		19,02	100%	100%	71	15,9	62,6	średnio energochłonny
12	Gajowa 77	OWT 1984	mieszkalny - filarki, ściany szczyt.	7 594,0	1 727,3	344,28	644,10	201,22	100%	100%	28	9,2	150,0	średnio energochłonny
13	Gajowa 81	OWT 1984	mieszkalny - filarki, ściany szczyt.	9 570,0	2 045,4				100%	100%	38	9,2	150,0	średnio energochłonny
14	Jarzębinowa 24	OWT 1984	mieszkalny - filarki, ściany szczyt.	7 560,0	1 723,0				100%	100%	30	9,2	150,0	średnio energochłonny
15	Jarzębinowa 26	OWT 1984	mieszkalny - filarki, ściany szczyt.	12 696,0	25 495,0				100%	100%	54	9,2	150,0	średnio energochłonny
16	Gajowa 80	OWT 1984	mieszkalny - filarki, ściany szczyt.	8 942,0	2 885,0	368,64	355,07	163,04	100%	100%	50	13,6	99,7	średnio energochłonny
17	Gajowa 82	OWT 1981	mieszkalny - filarki	8 942,0	2 885,0				100%	100%	50	13,6	143,8	średnio energochłonny
18	Gajowa 84	OWT 1982	mieszkalny - filarki	8 943,0	2 885,0				100%	100%	50	13,6	143,8	średnio energochłonny
19	Porzeczkowa 13	OWT 1982	mieszkalny - filarki, ściany szczyt.	8 842,3	2 793,0	539,84	586,95	225,57	100%	100%	50	16,2	119,9	średnio energochłonny
20	Porzeczkowa 15	OWT 1982	mieszkalny - filarki, ściany szczyt.	13 258,0	3 230,0				100%	100%	75	16,2	155,5	średnio energochłonny
21	Porzeczkowa 17	OWT 1982	mieszkalny - filarki, ściany szczyt.	11 246,3	2 749,6				100%	100%	52	16,2	155,0	średnio energochłonny
22	Porzeczkowa 19	OWT 1983	mieszkalny - filarki, ściany szczyt.	11 877,4	2 700,0	1 139,01	436,93	175,46	100%	100%	136	16,2	376,9	średnio energochłonny
23	Gajowa 57	OWT 1983	mieszkalny - filarki, ściany szczyt.	19 231,0	4 597,7				100%	100%	82	16,2	250,6	średnio energochłonny
24	Palmowa 2	OWT 1981	mieszkalny - filarki	8 150,0	1 977,0	1 306,21	1 205,74	426,29	100%	100%	30	29,4	283,2	energochłonny
25	Palmowa 4	OWT 1982	mieszkalny - filarki	8 151,0	1 977,0				100%	100%	30	29,4	283,2	energochłonny
26	Palmowa 6	OWT 1981	mieszkalny - filarki, ściany szczyt.	8 281,3	1 918,4				100%	100%	40	29,4	296,5	energochłonny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

27	Palmowa 8	OWT 1981	mieszkalny - filarki, stropodach	2 393,7	3 836,8				100%	100%	80	29,4	42,9	energochłonny
28	Palmowa 10	OWT 1981	mieszkalny - filarki, ściany szczyt.	2 393,7	3 836,8				100%	100%	80	29,4	42,9	energochłonny
29	Palmowa 12	OWT 1981	mieszkalny - filarki, ściany szczyt.	2 393,7	3 836,8				100%	100%	80	29,4	42,9	energochłonny
30	Palmowa 18	OWT 1981	mieszkalny - filarki, stropodach	12 734,5	3 003,0				100%	100%	60	29,4	291,3	energochłonny
31	Zagórna 2	OWT 1991	mieszkalny - filarki, ściany szczyt.	5 050,0	1 074,0	310,97	429,60	166,03	100%	100%	20	11,8	129,4	średnio energochłonny
32	Zagórna 2A	OWT 1991	mieszkalny - filarki, ściany szczyt.	5 015,0	1 073,0				100%	100%	20	11,8	128,7	średnio energochłonny
33	Zagórna 2B	OWT 1991	mieszkalny - filarki, ściany szczyt.	5 349,0	1 194,0				100%	100%	20	11,8	123,3	średnio energochłonny
34	Zagórna 2C	OWT 1991	mieszkalny - filarki, ściany szczyt.	5 047,0	1 076,0				100%	100%	20	11,8	129,1	średnio energochłonny
35	Zagórna 2D	OWT 1991	mieszkalny - filarki, ściany szczyt.	5 975,0	1 321,0	524,79	399,56	153,70	100%	100%	20	11,8	124,5	średnio energochłonny
36	Zagórna 2E	tradyc. 1997	mieszkalny	11 615,0	2 187,5				100%	100%	40	13,6	169,0	średnio energochłonny
37	Zagórna 2F	tradyc. 1996	mieszkalny - stropy, ściany fundam.	8 162,0	2 357,3				100%	100%	35	13,6	218,5	średnio energochłonny
38	Zagórna 2G	tradyc. 1996	mieszkalny	8 162,0	2 135,0				100%	100%	35	13,6	218,5	średnio energochłonny
39	Zagórna 2H	tradyc. 1996	mieszkalny	10 640,0	2 818,7	388,64	258,26	107,00	100%	100%	40	13,6	218,5	średnio energochłonny
40	Zagórna 6	OWT 1983	mieszkalny - filarki, ściany szczyt.	7 324,0	1 950,0				100%	100%	30	18,3	160,6	energochłonny
41	Zagórna 8	OWT 1983	mieszkalny - filarki, ściany szczyt.	13 952,0	2 642,0				100%	100%	60	18,3	225,7	energochłonny
42	Zagórna 23	OWT 1984	mieszkalny - filarki, ściany szczyt.	25 264,0	6 000,0	370,64	398,21	153,75	100%	100%	110	14,7	144,6	średnio energochłonny
43	Zagórna 25	tradyc. 1993	mieszkalny - narożniki, ściany elew.	8 284,5	1 432,5	282,05	263,79	92,17	100%	100%	25	11,2	151,2	średnio energochłonny
44	Zagórna 25A	tradyc. 1993	mieszkalny - narożniki, ściany elew.	6 669,4	1 324,5				100%	100%	20	11,2	131,6	średnio energochłonny
45	Zagórna 25B	tradyc. 1995	mieszkalny	10 293,0	2 592,2				100%	100%	35	11,2	103,8	średnio energochłonny
46	Zagórna 27	OWT 1983	mieszkalny - filarki, ściany szczyt.	9 350,0	2 085,0				100%	100%	36	14,9	156,4	średnio energochłonny
47	Zagórna 29	OWT 1983	mieszkalny - filarki, ściany szczyt.	13 858,0	3 022,0	758,80	731,35	222,81	100%	100%	61	14,9	159,9	średnio energochłonny
48	Zagórna 31	OWT 1983	mieszkalny - filarki, ściany szczyt.	13 859,0	3 020,5				100%	100%	61	14,9	160,0	średnio energochłonny
49	Zagórna 33	OWT 1983	mieszkalny - filarki, ściany szczyt.	13 859,0	3 020,5				100%	100%	61	14,9	160,0	średnio energochłonny
50	Zagórna 35	tradyc. 1995	mieszkalny	8 734,0	2 225,5				100%	100%	61	14,9	160,0	średnio energochłonny
51	Zagórna 35A	tradyc. 1994	mieszkalny	7 482,0	1 526,5	241,43	266,58	94,20	100%	100%	30	10,2	93,6	średnio energochłonny
52	Zagórna 35B	tradyc. 1994	mieszkalny	7 482,0	1 526,5				100%	100%	35	10,2	116,9	średnio energochłonny
53	Jarzębinowa 2	OWT 1984	mieszkalny - filarki, ściany szczyt.	10 623,0	2 399,8				100%	100%	35	10,2	116,9	średnio energochłonny
54	Jarzębinowa 4	OWT 1984	mieszkalny - filarki, ściany szczyt.	9 388,0	2 155,0				100%	100%	45	14,4	149,0	średnio energochłonny
55	Jarzębinowa 10	OWT 1984	mieszkalny - filarki, ściany szczyt.	9 388,0	2 155,0	763,71	927,75	312,75	100%	100%		14,4	250,0	średnio energochłonny
56	Jarzębinowa 12	OWT 1984	mieszkalny - filarki, ściany szczyt.	13 159,3	2 879,3				100%	100%		14,4	146,7	średnio energochłonny
57	Jarzębinowa 14	OWT 1984	mieszkalny - filarki, ściany szczyt.	10 523,0	2 315,0				100%	100%		14,4	153,9	średnio energochłonny
58	Jarzębinowa 16	OWT 1984	mieszkalny - filarki, ściany szczyt.	10 523,0	2 315,0				100%	100%		14,4	153,1	średnio energochłonny
59	Jarzębinowa 18	OWT 1985	mieszkalny - filarki, ściany szczyt.	18 006,8	4 034,4	482,06	573,98	220,38	100%	100%		11,6	121,6	średnio energochłonny
60	Jarzębinowa 20	OWT 1985	mieszkalny - filarki, ściany szczyt.	16 130,0	5 785,2				100%	100%		11,6	76,0	średnio energochłonny
61	Jarzębinowa 22	OWT 1985	mieszkalny - filarki, ściany szczyt.	7 269,0	1 600,0				100%	100%		11,6	123,8	średnio energochłonny
62	Jarzębinowa 24	OWT 1985	mieszkalny - filarki, ściany szczyt.	7 269,0	1 600,0				100%	100%		11,6	123,8	średnio energochłonny
63	Jarzębinowa 14A	tradyc. 1996	mieszkalny	18 173,4	4 698,4	306,75	229,67	82,02	100%	100%		15,8	142,9	średnio energochłonny
64	Jarzębinowa 16A	tradyc. 1996	mieszkalny	18 173,4	4 698,4				100%	100%		15,8	142,9	średnio energochłonny
65	Jarzębinowa 18A	tradyc. 1998	mieszkalny	1 256,7	314,2				100%	100%		20,0	147,8	energochłonny
66	Jarzębinowa 20A	tradyc. 1998	mieszkalny	1 256,7	314,2				100%	100%		20,0	147,8	energochłonny
	Razem			654 363,0	188 097,4	10 383,2	9 764,8	3 510,3	---	---	2 763	15,9	129,2	średnio energochłonny
„Os. Dziesięciny I”														
1	Dziesięciny 1	OWT-67 1977	mieszkalny - szczyty, ściany podłu.	8 796,0	2 161,0	192,45	313,71	354,52	100%	100%	45	21,9	208,4	energochłonny
2	Dziesięciny 3	OWT-67 1977	mieszkalny - szczyty, ściany podłu.	17 619,0	4 312,0	384,09			100%	100%	95	21,8	208,5	energochłonny
3	Gajowa 28	OWT-67 1977	mieszkalny - szczyty, ściany podłu.	8 769,0	2 161,0	192,45			100%	100%	45	21,9	208,4	energochłonny
4	Gajowa 30	OWT-67 1977	mieszkalny - szczyty, ściany podłu.	8 778,0	2 155,0	191,91			100%	100%	50	21,9	208,4	energochłonny
5	Gajowa 30B	OWT-67 1977	mieszkalny	8 276,0	2 371,7	136,30	1 059,93	379,53	100%	100%	31	16,5	134,5	średnio energochłonny
6	Kalinowa 9	OWT-67 1978	mieszkalny - filarki, ściany szczyt.	13 148,0	3 232,0	277,37			100%	100%	75	21,1	200,8	energochłonny
7	Kalinowa 11	OWT-67 1978	mieszkalny - filarki, ściany szczyt.	13 149,0	3 186,0	277,37			100%	100%	75	21,1	203,7	energochłonny
8	Kalinowa 13	OWT-67 1978	mieszkalny - filarki, ściany szczyt.	11 423,5	2 901,0	249,01			100%	100%	50	21,8	200,9	energochłonny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	Kalinowa 15	OWT-67 1978	mieszkalny - filarki, ściany szczyt.	8 778,8	2 155,4	435,32			100%	100%	86	49,6	472,6	energochłonny

10	Leszczynowa 44	OWT-67 1978	mieszkalny - filarki, ściany szczyt.	17 681,0	4 506,9	369,99			100%	100%	100	20,9	192,1	energochłonny
11	Kalinowa 13A	tradyc. 2001	mieszkalny	10 500,5	2 928,3	142,55	188,94	70,78	100%	100%		13,6	113,9	średnio energochłonny
12	Dziesięciny 41	OWT-67 1979	mieszkalny - filarki, ściany szczyt.	22 780,4	5 568,0	481,49	1 246,51	424,47	100%	100%	98	21,1	202,4	energochłonny
13	Dziesięciny 45	OWT-67 1979	mieszkalny - filarki, ściany szczyt.	14 510,0	3 628,0	313,71			100%	100%	60	21,6	202,4	energochłonny
14	Dziesięciny 45A	OWT-67 1980	mieszkalny - filarki, ściany szczyt.	14 680,0	3 770,0	313,97			100%	100%	60	21,4	194,9	energochłonny
15	Dziesięciny 47	OWT-67 1979	mieszkalny - filarki, ściany szczyt.	13 271,0	3 232,0	279,51			100%	100%	75	21,1	202,4	energochłonny
16	Leszczynowa 56	OWT-67 1979	mieszkalny - filarki, ściany szczyt.	9 116,1	2 697,4	184,01	2 719,27	925,71	100%	100%	50	20,2	159,6	energochłonny
17	Leszczynowa 55	OWT-67 1980	mieszkalny - filarki, ściany szczyt.	27 482,6	6 508,2	550,59			100%	100%	117	20,0	198,0	energochłonny
18	Hallera 42	OWT-67 1980	mieszkalny - filarki, ściany szczyt.	26 683,3	6 459,8	551,02			100%	100%	150	20,7	199,6	energochłonny
19	Hallera 40	OWT-67 1980	mieszkalny - filarki, ściany szczyt.	62 732,3	14 859,2	1 305,31			100%	100%	275	20,8	205,6	energochłonny
20	Hallera 34	OWT-67 1979	mieszkalny - filarki, ściany szczyt.	23 924,0	5 677,8	481,71	916,50	335,99	100%	100%	98	20,1	198,5	energochłonny
21	Hallera 17	OWT-67 1980	mieszkalny - filarki, ściany szczyt.	8 281,0	2 427,4	164,30			100%	100%	40	19,8	158,4	energochłonny
22	Hallera 19	OWT-67 1980	mieszkalny - filarki, ściany szczyt.	27 898,0	6 369,0	531,85			100%	100%	107	19,1	195,4	energochłonny
23	Hallera 21	OWT-67 1981	mieszkalny - filarki, ściany szczyt.	27 899,0	5 820,2	533,36			100%	100%	108	19,1	214,5	energochłonny
24	Gajowa 58	OWT-67 1980	mieszkalny - filarki, ściany szczyt.	10 602,0	3 097,0	210,62			100%	100%	50	19,9	159,2	energochłonny
25	Gajowa 60	OWT-67 1980	mieszkalny - filarki, ściany szczyt.	8 281,0	2 427,4	164,30	214,98	83,97	100%	100%	40	19,8	158,4	energochłonny
26	Gajowa 62	OWT-67 1981	mieszkalny - filarki, ściany szczyt.	27 898,0	6 119,1	535,80			100%	100%	108	19,2	204,9	energochłonny
27	Gajowa 64A	tradyc. 1997	mieszkalny	16 975,0	3 581,3	314,42			100%	100%	75	18,5	205,5	energochłonny
28	Hallera 27	OWT-67 1980	mieszkalny - filarki, ściany szczyt.	8 292,0	2 427,4	123,74			100%	100%	40	14,9	119,3	średnio energochłonny
29	Hallera 25	OWT-67 1982	mieszkalny - filarki, ściany szczyt.	27 899,0	5 916,6	401,74			100%	100%	106	14,4	158,9	średnio energochłonny
30	Palmowa 22	OWT-67 1981	mieszkalny - filarki, ściany szczyt.	27 899,0	5 926,6	402,19			100%	100%	108	14,4	158,8	średnio energochłonny
31	Palmowa 24	OWT-68 1980	mieszkalny - filarki, ściany szczyt.	8 292,0	2 427,4	123,74			100%	100%	40	14,9	119,3	średnio energochłonny
32	Palmowa 20	OWT-69 1980	mieszkalny - filarki, ściany szczyt.	10 602,0	3 097,0	158,64			100%	100%	50	15,0	119,9	średnio energochłonny
33	Palmowa 14	OWT-70 1981	mieszkalny - filarki, ściany szczyt.	12 735,0	3 001,8	193,02			100%	100%	60	15,2	150,5	średnio energochłonny
34	Palmowa 16	OWT-71 1981	mieszkalny - filarki, ściany szczyt.	12 734,5	3 007,4	194,02			100%	100%	60	15,2	151,0	średnio energochłonny
	Razem			578 386,0	140 116,2	11 361,9	7 785,4	2 963,8	---	---	2 627	19,6	189,8	energochłonny
„Wysoki Stoczek Południe”														
1	Blokowa 10	OWT-67 1990	mieszkalny - ściany szczytowe	4 922,0	1 077,0	207,83	301,22	80,07	100%	100%	20	11,9	127,8	średnio energochłonny
2	Blokowa 12	OWT-67 1990	mieszkalny - ściany szczytowe	7 856,0	1 735,0				100%	100%	30	11,9	126,6	średnio energochłonny
3	Blokowa 14	OWT-67 1990	mieszkalny - ściany szczytowe	4 621,0	1 077,0				100%	100%	20	11,9	119,9	średnio energochłonny
4	Blokowa 16	OWT-67 1990	mieszkalny - ściany szczytowe	5 568,0	1 196,5	144,43	283,07	70,97	100%	100%	20	9,2	100,1	średnio energochłonny
5	Blokowa 18	OWT-67 1990	mieszkalny - ściany szczytowe	4 621,0	1 078,0				100%	100%	20	9,2	92,2	średnio energochłonny
6	Blokowa 22	OWT-67 1990	mieszkalny - ściany szczytowe	5 522,0	1 197,1				100%	100%	20	9,2	99,2	średnio energochłonny
7	Dziedzinna 3	OWT-67 1989	mieszkalny - ściany szczytowe	4 784,0	1 083,5	200,83	231,24	93,37	100%	100%	20	10,3	106,5	średnio energochłonny
8	Dziedzinna 5	OWT-67 1989	mieszkalny - ściany szczytowe	7 354,0	1 615,5				100%	100%	30	10,3	109,8	średnio energochłonny
9	Blokowa 3	OWT-67 1989	mieszkalny - ściany szczytowe	7 353,0	1 615,5				100%	100%	30	10,3	109,8	średnio energochłonny
10	Dziedzinna 7	OWT-67 1989	mieszkalny - ściany szczytowe	5 076,0	1 077,0	146,26	188,09	47,12	100%	100%	20	14,1	155,9	średnio energochłonny
11	Dziedzinna 11	OWT-67 1989	mieszkalny - ściany szczytowe	5 274,0	1 197,5				100%	100%	20	14,1	145,6	średnio energochłonny
12	Studzienna 6	OWT-67 1988	mieszkalny - ściany szczytowe	16 241,0	3 508,7				100%	100%	59	13,1	141,5	średnio energochłonny
13	Studzienna 8	OWT-67 1988	mieszkalny - ściany szczytowe	7 915,0	1 741,5	315,45	352,00	130,40	100%	100%	30	13,1	138,9	średnio energochłonny
14	Studzienna 10	OWT-67 1988	mieszkalny - ściany szczytowe	9 926,0	2 081,1				100%	100%	35	13,8	154,0	średnio energochłonny
15	Studzienna 12	OWT-67 1988	mieszkalny - ściany szczytowe	8 928,0	1 897,4				100%	100%	32	13,8	151,9	średnio energochłonny
16	Studzienna 16	OWT-67 1988	mieszkalny - ściany szczytowe	8 888,0	1 898,4	331,03	463,07	135,63	100%	100%	32	13,1	143,4	średnio energochłonny
17	Studzienna 18	OWT-67 1988	mieszkalny - ściany szczytowe	7 893,0	1 732,0				100%	100%	30	13,1	139,6	średnio energochłonny
18	Studzienna 9	OWT-67 1988	mieszkalny - ściany szczytowe	8 509,0	1 859,5				100%	100%	30	13,1	140,2	średnio energochłonny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19	Konst. 3-Maja 22	tradyc. 1995	mieszkalny	16 657,7	3 602,9	231,15	194,69	67,83	100%	100%	73	11,0	119,2	średnio energochłonny
20	Konst. 3-Maja 22A	tradyc. 1995	mieszkalny	4 318,1	741,7				100%	100%	9	11,0	150,1	średnio energochłonny

21	Konst. 3-Maja 30	tradyc. 1996	mieszkalny	13 051,0	3 706,2	336,60	194,69	67,83	100%	100%	65	25,8	212,5	energochłonny
22	Konst. 3-Maja 32	tradyc. 1997	mieszkalny	16 572,0	3 216,6	311,85			100%	100%	77	25,8	226,9	energochłonny
23	Pochyla 3	OWT-67 1990	mieszkalny - ściany szczytowe	5 967,0	1 315,0	137,00	104,70	28,26	100%	100%	20	23,0	243,8	energochłonny
24	Pochyla 4	tradyc. 1998	mieszkalny	14 000,0	2 885,3	230,99	160,50	57,10	100%	100%	68	16,5	187,4	średnio energochłonny
25	Rzemieślnicza 30	OWT-67 1987	mieszkalny - ściany, poddasze	35 520,0	8 268,7	1 065,63	1 130,84	447,45	100%	100%	140	13,7	137,3	średnio energochłonny
26	Rzemieślnicza 32	OWT-67 1987	mieszkalny - ściany, poddasze	15 595,0	3 502,0				100%	100%	59	13,7	142,3	średnio energochłonny
27	Rzemieślnicza 34	OWT-67 1988	mieszkalny - ściany szczytowe	15 595,0	3 463,6				100%	100%	58	13,7	143,9	średnio energochłonny
28	Działkowa 11	OWT-67 1987	mieszkalny - ściany, poddasze	11 325,0	2 563,0				100%	100%	43	13,7	141,2	średnio energochłonny
29	Rzemieślnicza 30A	tradyc. 1999	mieszkalny	7 320,0	1 316,1	165,92	188,40	70,60	100%	100%	31	13,3	173,7	średnio energochłonny
30	Rzemieślnicza 30B	tradyc. 1999	mieszkalny	5 110,0	1 277,5				100%	100%	24	13,3	125,0	średnio energochłonny
31	Scaleniowa 17	tradyc. 1999	mieszkalny	12 888,0	2 234,6	168,80	159,08	56,60	100%	100%	55	13,1	176,8	średnio energochłonny
32	Rzemieślnicza 15	OWT-67 1989	mieszkalny - ściany szczytowe	4 700,0	1 082,5	274,78	371,95	90,72	100%	100%	20	14,6	148,0	średnio energochłonny
33	Rzemieślnicza 15A	OWT-67 1989	mieszkalny - ściany szczytowe	4 804,0	1 079,0				100%	100%	20	14,6	151,7	średnio energochłonny
34	Fiedorowicza 3	OWT-67 1989	mieszkalny - ściany szczytowe	4 795,0	1 079,4				100%	100%	20	14,6	151,4	średnio energochłonny
35	Fiedorowicza 5	OWT-67 1989	mieszkalny - ściany szczytowe	4 570,0	1 082,5				100%	100%	20	14,6	143,9	średnio energochłonny
36	Rzemieślnicza 21	OWT-67 1991	mieszkalny - ściany szczytowe	7 865,0	1 736,0	426,35	574,21	176,44	100%	100%	30	10,3	108,8	średnio energochłonny
37	Ogrodniczki 23	OWT-67 1988	mieszkalny - ściany szczytowe	9 970,0	3 146,7				100%	100%	40	10,3	76,1	średnio energochłonny
38	Gromadzka 3	OWT-67 1991	mieszkalny - ściany szczytowe	7 865,4	1 736,0				100%	100%	30	10,3	108,8	średnio energochłonny
39	Fiedorowicza 6	OWT-67 1988	mieszkalny - ściany szczytowe	10 880,0	2 642,5				100%	100%	40	10,3	98,8	średnio energochłonny
40	Fiedorowicza 7	OWT-67 1989	mieszkalny - ściany szczytowe	4 982,0	1 078,0	340,94	357,03	106,76	100%	100%	20	13,9	150,0	średnio energochłonny
41	Rzemieślnicza 11	OWT-67 1989	mieszkalny - ściany szczytowe	4 983,0	1 078,0				100%	100%	40	13,9	151,0	średnio energochłonny
42	Ogrodniczki 43	OWT-67 1989	mieszkalny - ściany szczytowe	10 028,0	2 155,0				100%	100%	40	13,9	152,9	średnio energochłonny
43	Rzemieślnicza 12/1	OWT-67 1989	mieszkalny - ściany szczytowe	9 582,0	2 033,5				100%	100%	20	14,7	155,6	średnio energochłonny
44	Rzemieślnicza 27	OWT-67 1988	mieszkalny - ściany szczytowe	5 419,0	1 201,0	189,46	205,35	70,81	100%	100%	30	14,7	137,8	średnio energochłonny
45	Gromadzka 4	OWT-67 1988	mieszkalny - ściany szczytowe	7 434,0	1 861,0				100%	100%	50	13,6	145,7	średnio energochłonny
46	Scaleniowa 16	OWT-67 1990	mieszkalny - ściany szczytowe	13 394,0	2 930,5	261,67	319,00	99,45	100%	100%	20	13,6	140,8	średnio energochłonny
47	Scaleniowa 20	OWT-67 1990	mieszkalny - ściany szczytowe	5 813,0	1 316,0				100%	100%	43	13,0	137,5	średnio energochłonny
48	Scaleniowa 21	OWT-67 1988	mieszkalny - ściany szczytowe	11 605,0	2 563,6	604,13	637,00	264,00	100%	100%	43	13,0	138,3	średnio energochłonny
49	Scaleniowa 23	OWT-67 1988	mieszkalny - ściany szczytowe	11 643,0	2 557,6				100%	100%	86	13,0	138,3	średnio energochłonny
50	Scaleniowa 25	OWT-67 1988	mieszkalny - ściany szczytowe	23 286,0	5 115,5				100%	100%				średnio energochłonny
	Razem			468 788,2	104 235,7	6 351,2	6 672,9	2 239,2	---	---	1 852	13,5	142,6	średnio energochłonny
„Os. Bacieczki”														
1	Pileckiego 1	cegła żerań 2001	mieszkalny	8 295,0	1 718,5	130,00	135,00	45,00	100%	100%	36	15,7	177,0	średnio energochłonny
2	Pileckiego 3	mieszana 2000	mieszkalny	17 185,0	3 580,0	261,29	256,00	106,00	100%	100%	84	15,2	170,8	średnio energochłonny
3	Pileckiego 5	mieszana 2000	mieszkalny	7 760,0	1 477,8	115,39	133,00	44,00	100%	100%	35	14,9	182,7	średnio energochłonny
4	KEN 40	mieszana 2001	mieszkalny	15 058,0	3 067,8	190,40	206,00	80,00	100%	100%	63	12,6	145,2	średnio energochłonny
5	KEN 42	mieszana 2001	mieszkalny	7 079,0	1 498,4	115,38	135,00	45,00	100%	100%	36	16,3	180,2	średnio energochłonny
6	KEN 44	mieszana 2001	mieszkalny	17 185,0	3 030,0	234,71	228,00	91,00	100%	100%	72	13,7	181,3	średnio energochłonny
7	H. Kołłątaja 65	mieszana 2003	mieszkalny	16 250,0	3 277,9	235,80	221,00	87,00	100%	100%	69	14,5	168,3	średnio energochłonny
8	KEN 3B	mieszana 2006	mieszkalny	15 035,0	3 019,8	180,00	178,00	65,00	100%	100%	61	12,0	139,5	średnio energochłonny
9	KEN 3C	mieszana 2005	mieszkalny	9 164,0	1 803,0	96,00	146,00	51,00	100%	100%	40	10,5	124,6	średnio energochłonny
10	KEN 3D	mieszana 2003	mieszkalny	15 225,0	3 024,0	243,00	228,00	91,00	100%	100%	72	16,0	188,1	średnio energochłonny
11	KEN 3E	mieszana 2004	mieszkalny	5 626,0	1 127,0	86,00	100,00	31,00	100%	100%	24	15,3	178,6	średnio energochłonny
12	KEN 3F	mieszana 2005	mieszkalny	15 180,0	3 031,2	235,00	219,00	86,00	100%	100%	68	15,5	181,4	średnio energochłonny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	Gajowa 86	tradyc. 1982	administracyjny - styropian	2 019,0	504,8	38,20	8,70	3,00	100%		0	18,9	177,1	energochłonny
14	Gajowa 68/1	2012	mieszkalny	16 753,1	4 653,6	217,79	215,00	85,00	100%	100%		13,0	109,5	średnio energochłonny
15	Gajowa 74	2012	mieszkalny	15 052,3	4 181,2	195,68	208,00	81,00	100%	100%		13,0	109,5	średnio energochłonny

16	Gajowa 76	2012	mieszkalny	11 289,2	3 135,9	146,76	175,00	64,00	100%	100%		13,0	109,5	średnio energochłonny
17	Gajowa 78	2012	mieszkalny	11 289,2	3 135,9	146,76	175,00	64,00	100%	100%		13,0	109,5	średnio energochłonny
18	Gajowa 75	2014	mieszkalny	6 538,5	1 816,2	85,00	82,00	21,00	100%	100%		13,0	109,5	średnio energochłonny
19	Kalinowa 7	2014	mieszkalny	200 222,3	55 617,3	2 602,89	1 059,93	379,53	100%	100%		13,0	109,5	średnio energochłonny
20	Dziesięciny 5	2014	mieszkalny	113 547,7	31 541,0	1 476,12	1 049,85	349,52	100%	100%		13,0	109,5	średnio energochłonny
21	Herberta 18	2014	mieszkalny	7 582,0	2 093,2	94,75	90,83	26,88	100%	100%		12,5	105,9	średnio energochłonny
22	Dziesięciny 43	2015	mieszkalny	160 547,7	44 596,6	2 087,12	952,27	343,06	100%	100%		13,0	109,5	średnio energochłonny
23	Kołłontaja	2013	bud. 4	8 461,5	2 350,4	110,00	65,00	25,00	100%	100%		13,0	109,5	średnio energochłonny
24	Herberta	2015	bud. 7	19 230,8	5 341,9	250,00	110,00	50,00	100%	100%		13,0	109,5	średnio energochłonny
	Razem			721 575,3	188 623,4	9 574,0	6 376,6	2 314,0	---	---	660	13,3	118,8	średnio energochłonny
	Razem SM "Rodzina Kolejowa"			3 718 558,1	913 133,7	53 309,4	48 554,2	17 635,5	---	---	14 102	14,3	136,6	średnio energochłonny
	Razem Spółdzielnie Mieszkaniowe			16 647 405,4	3 912 132,7	235 727,4	207 302,8	88 166,5	---	---	68 847	14,2	141,0	średnio energochłonny

Budynki Wspólnot Mieszkaniowych

Budynki administrowane przez P.U.H. „OVEN"														
1	Ordonówny 4		mieszkalny	12 776,0	3 052,0	198,30	207,00	69,00	100%	100%	75	15,5	152,1	średnio energochłonny
2	27 Lipca 80A		mieszkalny	6 906,0	1 504,0	97,50	62,40	19,63	100%	100%	28	14,1	151,7	średnio energochłonny
3	Broniewskiego 12		mieszkalny	12 656,0	3 035,7	202,21	195,00	65,00	100%	100%	75	16,0	155,9	średnio energochłonny
4	27 Lipca 80		mieszkalny	5 805,0	1 403,8	103,00	62,40	28,00	100%	100%	32	17,7	171,7	średnio energochłonny
5	Łąkowa 15/1		mieszkalny	2 880,2	1 050,0	85,23	66,33	22,11	100%	100%	30	29,6	190,0	energochłonny
6	Baranowicka 113		mieszkalny	7 320,2	1 337,9	99,35	78,33	26,11	100%	100%	23	13,6	173,8	średnio energochłonny
7	Marmurowa 3 i 3A		mieszkalny	12 121,2	2 579,9	161,17	87,33	29,11	100%	100%	46	13,3	146,2	średnio energochłonny
8	Skłodowskiej 13		mieszkalny	11 725,0	2 347,2	137,12	99,33	33,11	100%	100%	48	11,7	136,7	średnio energochłonny
9	Lipowa 1		mieszkalny	7 000,0	1 610,2	123,12	54,24	18,08	100%	100%	27	17,6	178,9	średnio energochłonny
10	Kraśńskiego 2		mieszkalny	9 047,1	1 948,8	138,17	75,42	25,14	100%	100%	40	15,3	165,9	średnio energochłonny
	Razem			88 236,8	19 869,5	1 345,2	987,8	335,3	---	---	424	15,2	158,4	średnio energochłonny

Budynki Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Prowiantowej 19

1	Prowiantowa 19	tradyc. 2006	mieszkalny	35 371,9	8 182,8	398,00	209,00	89,10	100%	100%	111	11,3	113,8	średnio energochłonny
Budynki Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Jodłowej 3														
1	Jodłowa 3	tradyc. 2010	mieszkalny	29 898,9	4 262,2	277,40	101,21	82,70	100%	100%	84	9,3	152,3	średnio energochłonny
2	Jodłowa 3A	tradyc. 2010	mieszkalny	38 906,0	6 012,2	370,00	131,93	110,96	100%	100%	110	9,5	144,0	średnio energochłonny
	Razem			68 804,9	10 274,4	647,4	233,1	193,7	---	---	194	9,4	147,5	mało energochłonne

Budynki administrowane przez MG DOM Sp. z o.o.

1	Popiełuszki 101	OWT-67 N 1976	mieszkalny - szczyty, stropodach	8 772,0	2 155,0	249,25	135,78	67,22	100%	100%	50	28,4	270,7	energochłonny
2	Popiełuszki 103	OWT-67 N 1976	mieszkalny - szczyty, stropodach	5 432,0	1 358,0	165,56	133,73	81,00	100%	100%	50	30,5	285,3	energochłonny
3	Popiełuszki 107	OWT-67 N 1976	mieszkalny - ściany, stropodach	8 806,0	2 161,0	245,37	133,73	66,20	100%	100%	45	27,9	265,7	energochłonny
4	Nowosielska 56	OWT-67 N 1982	mieszkalny - ściany, stropodach	8 815,0	2 186,0	265,05	131,88	52,89	100%	100%	40	30,1	283,7	energochłonny
5	Nowosielska 58	OWT-67 N 1981	mieszkalny - ściany, stropodach	4 862,0	1 215,0	157,40	96,72	30,22	100%	100%	20	32,4	303,2	energochłonny
6	Nowosielska 62	OWT-67 N 1981	mieszkalny - ściany, stropodach	8 815,0	2 186,0	265,05	131,88	52,89	100%	100%	40	30,1	283,7	energochłonny
7	Popiełuszki 121	OWT-67 N 1982	mieszkalny - szczyty, stropodach	6 620,0	1 635,0	146,64	115,43	33,09	100%	100%	35	22,2	209,9	energochłonny
8	Popiełuszki 123	OWT-67 N 1981	mieszkalny - szczyty	8 815,0	2 186,0	265,05	131,88	52,89	100%	100%	40	30,1	283,7	energochłonny
9	Popiełuszki 125	OWT-67 N 1981	mieszkalny - ściany, stropodach	4 404,0	1 093,0	138,46	76,93	26,52	100%	100%	20	31,4	296,4	energochłonny
10	Nowosielska 40	OWT-67 N 1986	mieszkalny - szczyt, stropodach	4 712,9	1 070,0	90,14	108,16	26,38	100%	100%	20	19,1	197,2	energochłonny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	Nowosielska 42	OWT-67 N 1986	mieszkalny - ściany, stropodach	7 532,4	1 731,4	136,54	117,46	41,23	100%	100%	35	18,1	184,5	energochłonny
12	Nowosielska 44	OWT-67 N 1985	mieszkalny - szczyty, stropodach	6 656,0	1 664,0	118,58	136,31	64,03	100%	100%	40	17,8	166,8	średnio energochłonny
13	Nowosielska 46	OWT-67 N 1987	mieszkalny - stropodach	11 600,6	2 900,2	264,25	162,82	66,29	100%	100%	47	22,8	213,2	energochłonny
14	Nowosielska 48	OWT-67 N 1986	mieszkalny - szczyty, stropodach	9 447,0	2 361,8	209,50	145,70	60,50	100%	100%	40	22,2	207,6	energochłonny

	Razem			105 289,8	25 902,3	2 716,8	1 758,4	721,3	---	---	522	25,8	245,5	energochłonny
Budynki administrowane przez ADM „BOJARY” SP. z o.o.														
1	Branickiego 1	tradyc. 1936	mieszkalny	8 343,0	1 854,0	160,36	85,76	25,00	100%	100%	19	19,2	202,4	energochłonny
2	Borsucza 6	OWT 1979	mieszkalny - ściany, stropodach	8 324,0	1 849,8	70,00	60,00	20,00	100%	100%	32	8,4	88,6	mało energochłonny
3	Biała 3	tradyc. 1955	mieszkalny - ściany, poddasze	3 420,0	760,0	62,59	69,80	18,96	100%	100%	20	18,3	192,7	energochłonny
4	Fabryczna 10/1	tradyc. 1953	mieszkalny - ściany, poddasze	5 123,0	1 138,4	47,87	23,40	68,04	100%	100%	18	9,3	98,4	średnio energochłonny
5	Gradowa 6	tradyc. 1969	mieszkalny - ściany	2 290,0	508,9	32,70	31,89	7,11	100%	100%	8	14,3	150,4	średnio energochłonny
6	Jurowiecka 34	tradyc. 1957	mieszkalny - ściany, strop poddasza	6 239,0	1 386,4	93,00	67,45	24,19	100%	100%	24	14,9	157,0	średnio energochłonny
7	Jurowiecka 40	tradyc. 1958	mieszkalny - ściany	2 956,0	656,9	32,30	29,08	10,47	100%	100%	13	10,9	115,1	średnio energochłonny
8	Jurowiecka 44	tradyc. 1958	mieszkalny - ściany	6 469,0	1 437,6	31,70	65,71	23,49	100%	100%	22	4,9	51,6	mało energochłonny
9	Kilińskiego 10	tradyc. 1980	mieszkalny	3 816,0	848,0	88,00	63,00	21,00	100%	100%	9	23,1	242,9	energochłonny
10	Kraszewskiego 23	tradyc. 1967	mieszkalny - ściany	16 457,0	3 657,1	179,95	189,00	75,00	100%	100%	90	10,9	115,2	średnio energochłonny
11	Leśna 39	tradyc. 1963	mieszkalny - ściany	5 179,0	1 150,9	70,00	60,00	20,00	100%	100%	32	13,5	142,3	średnio energochłonny
12	Leśna 45	tradyc. 1963	mieszkalny - ściany	4 683,0	1 040,7	70,00	60,00	20,00	100%	100%	25	14,9	157,4	średnio energochłonny
13	Legionowa 2	tradyc. 1953	mieszkalny - ściany, stropodach	6 334,0	1 407,6	80,00	72,27	21,00	100%	100%	29	12,6	133,0	średnio energochłonny
14	Legionowa 2/1	tradyc. 1953	mieszkalny - ściany	5 463,0	1 214,0	99,00	75,24	25,08	100%	100%	24	18,1	190,8	energochłonny
15	Nowy Świat 12	tradyc. 1919	mieszkalny - ściany, strop	3 536,0	785,8	32,80	48,52	19,41	100%	100%	14	9,3	97,7	średnio energochłonny
16		tradyc. 1957	mieszkalny - ściany, strop	8 362,0	1 858,2	79,08	62,55	20,70	100%	100%	26	9,5	99,6	średnio energochłonny
17	Orla 2 - <i>LM Nieruch.</i>	tradyc. 1964	mieszkalny - ściany, strop	650,0	187,3	4,31	8,00	3,00	100%	100%	4	6,6	53,9	mało energochłonny
18	Orzeszkowej 36	tradyc. 1948	mieszkalny - ściany	7 247,0	1 610,4	54,40	94,08	29,33	100%	100%	30	7,5	79,1	mało energochłonny
19	Parkowa 1	tradyc. 1955	mieszkalny - ściany, stropodach	13 548,0	3 010,7	212,80	72,20	30,25	100%	100%	25	15,7	165,4	średnio energochłonny
20	Piłsudskiego 20/3 i 20/5	tradycyjna	mieszkalny - ściany, strop	5 760,0	1 280,0	41,50	69,33	18,84	100%	100%	15	7,2	75,9	mało energochłonny
21	Świętojańska 5	tradycyjna	mieszkalny	1 525,0	338,9	35,08	8,00	3,00	100%	100%		23,0	242,2	energochłonny
22	Świętojańska 28	tradyc. 1904	mieszkalny	1 525,0	338,9	28,00	51,00	17,00	100%	100%	6	18,4	193,4	energochłonny
23	Sporna 5	tradyc. 1949	mieszkalny	2 743,0	609,6	38,00	69,00	23,00	100%	100%	8	13,9	145,9	średnio energochłonny
24	Sienkiewicza 44	tradyc. 1954	mieszkalny - ściany, strop	9 338,0	2 075,1	61,23	72,48	18,84	100%	100%	14	6,6	69,1	mało energochłonny
25	Sienkiewicza 69	tradyc. 1967	mieszkalny	2 504,0	556,4	42,00	21,00	7,00	100%	100%	9	16,8	176,6	średnio energochłonny
26	Traugutta 6	tradyc. 1902	mieszkalny	2 736,0	608,0	62,93	72,48	18,84	100%	100%	8	23,0	242,2	energochłonny
27	Warszawska 2	tradyc. 1911	mieszkalny	2 336,0	519,1	53,73	60,00	15,00	100%	100%	2	23,0	242,2	energochłonny
28	Warszawska 5	tradyc. 1894	mieszkalny	624,0	155,6	14,35	8,00	3,00	100%	100%	1	23,0	215,9	energochłonny
29	Warszawska 5A	tradyc. 1894	mieszkalny	<i>5 820,0</i>	<i>1 455,0</i>	133,86	70,00	25,00	100%	100%	2	23,0	215,3	energochłonny
30	Warszawska 5/1	tradyc. 1835	mieszkalny - ściany	2 394,0	532,0	38,40	14,40	4,80	100%	100%	6	16,0	168,9	średnio energochłonny
31	Warszawska 20	tradyc. 1937	mieszkalny	3 917,0	870,4	48,00	84,00	28,00	100%	100%	12	12,3	129,1	średnio energochłonny
32	Warszawska 42	tradyc. 1938	mieszkalny	800,0	152,0	16,20	10,80	3,60	100%	100%	2	20,3	249,4	energochłonny
33	Warszawska 72/2	tradyc. 1938	mieszkalny - ściany	5 124,0	1 138,7	45,40	66,00	18,00	100%	100%	20	8,9	93,3	mało energochłonny
34	Warszawska 72/3	tradyc. 1958	mieszkalny - ściany	5 124,0	1 062,6	52,00	58,00	24,20	100%	100%	20	10,1	114,5	średnio energochłonny
35	Wiewiórcza 55	tradycyjna	mieszkalny - ściany	1 027,0	250,0	17,77	51,00	17,00	100%	100%	6	17,3	166,3	średnio energochłonny
36	Wiewiórcza 63/67	tradyc. 1968	mieszkalny - ściany	3 616,8	724,8	62,57	65,34	21,78	100%	100%	18	17,3	202,0	średnio energochłonny
37	Złota 3	tradyc. 1958	mieszkalny - ściany	4 157,0	833,2	71,92	76,23	25,41	100%	100%	21	17,3	202,0	średnio energochłonny
38	Żurawia 17	tradycyjna		2 131,0	550,0	49,01	60,00	15,00	100%	100%	5	23,0	208,5	energochłonny
39	Dojnowska 60A	tradycyjna 1998	mieszkalny	5 532,0	1 180,4	60,00	74,00	21,00	100%	100%	24	10,8	119,0	średnio energochłonny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
40	Boh. Monte Cassino 11	tradycyjna 2011	mieszkalny	11 518,0	3 938,0	107,00	176,05	64,46	100%	100%	46	9,3	63,6	średnio energochłonny
41	Warszawska 23	murow. 1964	mieszkalny - ściany	6 053,0	1 101,8	68,00	29,90	8,35	100%	100%	20	11,2	144,4	średnio energochłonny
	Razem			204 743,8	46 633,1	2 647,8	2 505,0	883,2	---	---	729	12,9	132,9	średnio energochłonny
Budynki administrowane przez ADM Centrum														
1	Akademicka 8	tradyc. 1956	mieszkalny - ściany zewn., piwnice, śc. poddasza i stropu nad ost. kond., stropodach, okna piwnic i kl. schod., mod. c.o.	4 447,0	1 111,8	63,06	18,22	18,22	100%	100%	18	14,2	132,7	średnio energochłonny

2	Piłsudskiego 5	tradyc. 1961	mieszkalny - termomodernizacja	12 816,0	3 204,0	170,24	32,26	32,26	100%	100%	59	13,3	124,3	średnio energochłonny
3	Piłsudskiego 6	tradyc. 1958	mieszkalny - śc. zewn., śc. piwnic, okna piwnic.,mod. inst. c.o.	18 300,0	4 575,0	287,00	38,00	38,00	100%	100%	79	15,7	146,8	średnio energochłonny
4	Piłsudskiego 12	tradyc. 1960	mieszkalny - śc. zewn. piwnic i nadziem, doc.stropodachu, okna piwnic i pom. gospod., mod. inst.c.o. i c.w.u.	17 150,0	4 287,5	161,77	35,00	35,00	100%	100%	71	9,4	88,3	średnio energochłonny
5	Piłsudskiego 16	tradyc. 1960	mieszkalny - termomodernizacja	18 740,0	4 685,0	236,47	41,00	41,00	100%	100%	80	12,6	118,1	średnio energochłonny
6	Piłsudskiego 20A	tradyc. 1960	mieszkalny -śc. zewn. piwnic, śc. zewn. nadziem, doc. stropod., okna piw. i kl. schod, mod. inst. c.o.	12 022,0	3 005,5	193,94	48,88	48,88	100%	100%	57	16,1	151,0	średnio energochłonny
7	Piłsudskiego 30	tradyc. 1958	mieszkalny	8 765,0	2 191,3	138,91	34,10	34,10	100%	100%	35	15,8	148,4	średnio energochłonny
8	Piłsudskiego 36	tradyc. 1960	mieszkalny - okna piwnic, śc. szczytowe lokali usług. nadziem, śc, lokali usł. w piwnicy, śc. nadz. I okna lok. usług., stropodach pełny, inst. c.o.	8 765,0	2 191,3	125,85	25,00	25,00	100%	100%	39	14,4	134,4	średnio energochłonny
9	Piłsudskiego 44	tradyc. 1958	mieszkalny - śc. poddasza, strop, okna piwnic,śc. zewn. nadziem, inst. c.o.	6 326,0	1 581,5	78,37	28,00	28,00	100%	100%	29	12,4	116,0	średnio energochłonny
10	Białówny 1	tradyc. 1952	mieszkalny - okna piwnicy i kl. schod., śc, zewn. piwn., śc. zewn. nadziem, strop nad ost. kondygn.	4 273,0	1 068,3	36,34	10,18	10,18	100%	100%	12	8,5	79,6	mało energochłonny
11	Białówny 2	tradyc. 1949	mieszkalny - termomodernizacja	6 554,0	1 638,5	77,00	17,40	17,40	100%	100%	29	11,7	110,0	średnio energochłonny
12	Białówny 2A	tradyc. 1950	mieszkalny	6 348,0	1 587,0	69,06	27,00	27,00	100%	100%	30	10,9	101,8	średnio energochłonny
13	Białówny 3	tradyc. 1952	mieszkalny - śc. zewn. nadziem, śc. wew. poddasza, strop płaski nad II p., dach nad poddaszem, strop nad poddaszem, okna w piwnicach	1 447,0	361,8	16,37	8,30	8,30	100%	100%	6	11,3	105,9	średnio energochłonny
14	Białówny 4	tradyc. 1960	mieszkalny - śc, zewn., strop, dach, okna klatek schod. i piwnic, strop, remont dachu i klatek schod.,wymiana grzejników	3 622,6	905,7	79,00	22,00	22,00	100%	100%	27	21,8	204,1	energochłonny
15	Białówny 5	tradyc. 1951	mieszkalny - termomodernizacja	9 046,0	2 261,5	98,25	25,00	25,00	100%	100%	30	10,9	101,7	średnio energochłonny
16	Kościelna 6	tradyc. 1977	mieszkalny - termomodernizacja	58 670,6	14 667,7	83,67	18,00	18,00	100%	100%	20	1,4	13,3	mało energochłonny
17	Lipowa 12	murow. 1955	mieszkalny - stare okna cz. usług., stropodach nad cz. mieszkalną, śc. zewn.nadziem, cz. usług., śc. zewn. nadziem, cz. mieszk. podłogi i poddasza, strop nad przejazdem, wymiana drzwi zewn.	16 615,9	4 154,0	200,00	35,00	35,00	100%	100%	51	12,0	112,7	średnio energochłonny
18	Lipowa 18	murow. 1952	mieszkalny - śc. zewn. piwnic, stropodach, strop nad przejazdem, śc. zewn. cz. mieszk. I usług.,wymiana drzwi zewn. cz. usług., oka piwnic i cz. usług., mod. instal. c.o. i c.w.u.	20 862,3	5 215,6	254,20	80,00	80,00	100%	100%	85	12,2	114,1	średnio energochłonny
19	Lipowa 18A	tradyc. 1957	mieszkalny - śc. zewn. nadziem, śc. wewn. poddasza, strop płaski nad II p., dach nad poddaszem, strop nad poddaszem, okna piwnic	4 300,0	1 075,0	53,72	15,00	15,00	100%	100%	21	12,5	116,9	średnio energochłonny
20	Liopowa 43	tradyc. 1956	mieszkalny - strop nad przejściem, śc. zewn., strop poddasza, wymiana i zamurów. okien w piwnicy, okna na kl. schod., śc. zewn. cokołu, remont dachu	4 566,0	1 141,5	48,36	8,30	8,30	100%	100%	10	10,6	99,1	średnio energochłonny
21	Malmeda 10	tradyc. 1953	mieszkalny - termomodernizacja	10 895,0	2 723,8	165,32	39,69	39,69	100%	100%	32	15,2	142,0	średnio energochłonny
22	Malmeda 12	tradyc. 1953	mieszkalny - remont elewacji budynku wraz z doc. śc. i stropu nad ost. kondygnacją	15 200,0	3 800,0	143,00	25,00	25,00	100%	100%	60	9,4	88,1	średnio energochłonny
23	Skłodowskiej 8	tradyc. 1962	mieszkalny - docieplenie budynku	7 624,0	1 906,0	131,95	25,47	25,47	100%	100%	40	17,3	162,0	średnio energochłonny
24	Skłodowskiej 10	tradyc. 1962	mieszkalny - docieplenie budynku	7 628,0	1 907,0	93,64	8,38	8,38	100%	100%	40	12,3	114,9	średnio energochłonny
25	Nowogródzka 3	tradyc. 1959	mieszkalny - śc. zewn. piwnicy, śc. zewn. nadz., stropodach wentylowany, strop nad poddaszem, wym. drzwi zewn. piwnicy, okna poddasza i piwnicy	11 380,0	2 845,0	134,60	30,68	30,68	100%	100%	44	11,8	110,7	średnio energochłonny
26	Nowy Świat 4	tradyc. 1929	mieszkalny	5 266,0	1 316,5	100,86	7,57	7,57	100%	100%	10	19,2	179,3	energochłonny
27	Nowy Świat 6	tradyc. 1957	mieszkalny - śc. zewn. piwnic, śc. nadziem, cz. usług.,, śc. wewn. poddasza, strop nad ost. kondygn., okna piwnic, drzwi wejśc.do cz. nadziem, bud.	6 500,0	1 625,0	79,24	15,39	15,39	100%	100%	27	12,2	114,1	średnio energochłonny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
28	Nowy Świat 7	tradyc. 1959	mieszkalny - termomodernizacja	7 984,0	1 996,0	76,36	24,19	24,19	100%	100%	31	9,6	89,5	średnio energochłonny
29	Nowy Świat 7A	tradyc. 1959	mieszkalny - termomodernizacja	7 600,0	1 900,0	74,17	25,80	25,80	100%	100%	32	9,8	91,4	średnio energochłonny
30	Nowy Świat 8	tradyc. 1958	mieszkalny - termomodernizacja	11 283,0	2 820,8	88,40	20,00	20,00	100%	100%	24	7,8	73,3	mało energochłonny
31	Nowy Świat 10	tradyc. 1955	mieszkalny - okna na kl. schodowej, okna w piwnicy, śc. lok. usługowego, śc. nadziem, stropod. wentylowanego, mod.inst. c.o.	3 674,0	918,5	45,23	15,00	15,00	100%	100%	13	12,3	115,2	średnio energochłonny
32	Nowy Świat 11	tradyc. 1962	mieszkalny	4 093,0	1 023,3	56,94	11,30	11,30	100%	100%	21	13,9	130,2	średnio energochłonny
33	Nowy Świat 13	tradyc. 1958	mieszkalny - śc. piwnic, śc. piwnic lok. usług., drzwi zewn., strop nad ost. kondygn., śc. zewn. nadz., okna piwnicy, modern. inst. c.o.	8 362,0	2 090,5	61,40	18,72	18,72	100%	100%	25	7,3	68,7	mało energochłonny

34	Nowy Świat 14	tradyc. 1959	mieszkalny - mod. instal. c.o., stropodach nad mieszkaniem, śc. zewn., okna piwnicy i strychu, drzwi zewn., stropodach nad klatką	5 932,0	1 483,0	49,49	15,00	15,00	100%	100%	19	8,3	78,1	mało energochłonny
35	Nowy Świat 14/1	tradyc. 1954	mieszkalny - śc. piwnic, okna na klatce schod., oka piwnicy, strop na poddaszu, śc. kondygnacji nadziemnych, mieszkania na poddaszu, strop nad ost. kondygnacją	8 200,0	2 050,0	90,63	23,00	23,00	100%	100%	29	11,1	103,5	średnio energochłonny
36	Piotrkowska 4	tradyc.1957	mieszkalny - śc. zewn. nadziemna, stropodach pełny, okna w piwnicach	8 362,0	2 090,5	77,45	20,00	20,00	100%	100%	28	9,3	86,7	średnio energochłonny
37	Podleśna 13	tradyc. 1955	mieszkalny - śc. zewn. nadzienia, sc. wewnętrzne poddasza, strop płaski nad piętrem i poddaszem, okna klatek schodowych	9 980,0	2 495,0	100,00	30,00	30,00	100%	100%	44	10,0	93,8	średnio energochłonny
38	Rynek Kościuszki 15A	tradyc. 1958	mieszkalny - okna na kl. schodowych, okna piwnic, stropodach pełny, okna suszarni, śc. zewn. piwnic i podłużne budynku, okna w piwnicy i śc. zewn. lokalu usługowego	6 128,0	1 532,0	86,62	39,00	39,00	100%	100%	34	14,1	132,3	średnio energochłonny
39	Sienkiewicza 1	murow. 1973	mieszkalny - śc. podłużne nadziemna, strop nad ost. kondygnacją, śc. szczytowe nadziemna, modernizacja inst. c.w.u.i c.o.	9 541,4	2 385,4	120,00	25,00	25,00	100%	100%	29	12,6	117,7	średnio energochłonny
40	Sienkiewicza 7	treadyc. 1951	mieszkalny - termomodernizacja	8 624,7	2 156,2	104,98	20,87	20,87	100%	100%	27	12,2	113,9	średnio energochłonny
41	Zamenhofa 1	murow. 1950	mieszkalny - śc. wewn. poddasza, strop pod nieogrzewanym poddaszem i nad cz. mieszkalną poddasza, śc. zewn. nadziemna, i lukarn, okna piwnicy	5 650,0	1 412,5	130,00	26,00	26,00	100%	100%	35	23,0	215,4	energochłonny
42	Zamenhofa 8	tradyc. 1950	mieszkalny	6 525,0	1 631,3	93,00	22,96	22,96	100%	100%	27	14,3	133,4	średnio energochłonny
43	Zamenhofa 10	tradyc. 1952	mieszkalny - śc. zewn. kondygnacji nadz.,sc. zewn. cz. usług., okna piwnicy,	5 389,8	1 347,5	65,14	18,78	18,78	100%	100%	24	12,1	113,1	średnio energochłonny
44	Zamenhofa 21	tradyc. 1954	mieszkalny	2 845,0	711,3	43,94	11,72	11,72	100%	100%	13	15,4	144,6	średnio energochłonny
45	Zamenhofa 26	tradyc. 1955	mieszkalny	6 458,0	1 614,5	64,12	20,00	20,00	100%	100%	20	9,9	92,9	średnio energochłonny
46	Zamenhofa 27	tradyc. 1954	mieszkalny	2 154,0	538,5	40,24	37,81	37,81	100%	100%	7	18,7	174,9	energochłonny
47	Kościelna 8	tradyc. 1958	mieszkalny	2 367,0	591,8	74,10	30,80	16,80	100%	100%	20	31,3	293,0	energochłonny
48	Waryńskiego 38	murowany 1961	mieszkalny - ściany + dach	10 198,0	2 549,5	140,78	84,27	28,09	100%	100%	44	13,8	129,2	średnio energochłonny
	Razem			449 480,3	112 370,1	5 003,2	1 259,0	1 188,9			1 587	11,1	104,2	średnio energochłonny
Budynki administrowane przez P.P.U.H. „KOMBINAT BUDOWLANY" SP. Z O.O.														
1	Orzeszkowej 18	tradyc. 2009	mieszkalny	15 095,8	3 774,0	129,20	133,80	45,21	100%	100%	29	8,6	80,1	mało energochłonny
2	Mickiewicza 37	tradyc. 2008	mieszkalny	6 507,0	1 586,1	72,05	81,23	23,17	100%	100%	17	11,1	106,3	średnio energochłonny
3	I Armii Woj. Polskiego 25	tradyc. 2008	mieszkalny	10 300,0	3 018,2	115,20	126,69	41,71	100%	100%	31	11,2	89,3	średnio energochłonny
4	Warszawska 52	tradyc. 2011	mieszkalny	11 476,2	3 707,9	129,82	109,83	33,39	100%	100%	32	11,3	81,9	średnio energochłonny
5	Transportowa 9	tradyc. 2009	mieszkalny	6 792,0	1 698,0	99,40	97,47	29,49	100%	100%	24	14,6	137,0	średnio energochłonny
6	Transportowa 7, 7A	tradyc. 2009	mieszkalny	14 158,0	4 402,2	160,70	155,65	54,77	100%	100%	45	11,4	85,4	średnio energochłonny
7	Transportowa 5, 5A	tradyc. 2010	mieszkalny	14 153,0	4 400,8	160,70	155,65	54,77	100%	100%	45	11,4	85,5	średnio energochłonny
8	Transportowa 13	tradyc. 2011	mieszkalny	24 919,0	7 821,0	252,00	298,78	129,76	100%	100%	82	10,1	75,4	średnio energochłonny
9	Transportowa 15	tradyc. 2011	mieszkalny	15 853,0	4 511,9	144,27	189,80	71,20	100%	100%	47	9,1	74,8	średnio energochłonny
10	Jana III Sobieskiego 3	tradyc. 2011	mieszkalny	4 990,0	1 415,4	62,27	58,96	15,17	100%	100%	12	12,5	103,0	średnio energochłonny
11	1000 - lecia P. P. 52	tradyc. 2010	mieszkalny	23 360,0	5 410,6	227,41	237,93	95,91	100%	100%	64	9,7	98,4	średnio energochłonny
12	1000 - lecia P. P. 54	tradyc. 2010	mieszkalny	23 750,0	5 506,4	215,68	232,47	93,11	100%	100%	67	9,1	91,7	średnio energochłonny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	1000 - lecia P. P. 56	tradyc. 2010	mieszkalny	20 955,0	5 238,8	438,00	363,15	167,46	100%	100%	128	20,9	195,7	energochłonny
14	Ks. Andrukiewicza 6	tradyc. 2012	mieszkalny	16 720,0	4 652,0	198,39	175,97	64,46	100%	100%	61	11,9	99,8	średnio energochłonny
15	1000 - lecia P. P. 58	tradyc. 2012	mieszkalny	13 278,0	3 016,0	221,10	226,88	90,60	100%	100%	61	16,7	171,6	średnio energochłonny
16	Krakowska 7	tradyc. 2013	mieszkalny	6 075,0	1 292,4	109,70	74,69	20,92	100%	100%	16	18,1	198,6	energochłonny
17	Krakowska 7A	tradyc. 2013	mieszkalny	22 329,2	5 582,3	257,60	259,03	107,43	100%	100%	16	11,5	108,0	średnio energochłonny
18	I Armii W. Polskiego 37	tradyc. 2014	mieszkalny	33 400,0	8 350,0	347,0	379,0	178,00	100%	100%	121	10,4	97,3	średnio energochłonny
19	I Armii W. Polskiego 35A	tradyc. 2014	mieszkalny	6 957,0	1 739,3	106,22	111,00	35,00	100%	100%	33	15,3	142,9	średnio energochłonny
20	1000 - lecia P. P. 60	tradyc. 2014	mieszkalny	30 967,0	7 941,8	358,00	295,97	127,93	100%	100%	98	11,6	105,5	średnio energochłonny
21	Kawaleryjska 3	tradyc. 2015	mieszkalny	14 400,0	3 600,0	140,50	212,65	82,75	100%	100%	47	9,8	91,3	średnio energochłonny
22	Stalowa 5	tradyc. 2015	mieszkalny	22 731,2	5 682,8	476,78	411,64	198,38	100%	100%	144	21,0	196,3	energochłonny

	Razem			359 166,4	94 347,7	4 422,0	4 388,2	1 760,6	---	---	1 220	12,3	109,7	średnio energochłonny
Budynki administrowane przez <i>POSESJA Usługi Zarządzania i Administrowania Niruchomościami Sp. z o.o. (poprzednio Zespół Zarządców Nieuchomości Sp. z o.o.)</i>														
1	Bema 62	cegła żerań 1972	mieszkalny - ściany, stropodach	11 041,0	2 296,7	130,70	123,25	49,30	100%	100%	55	11,8	133,2	średnio energochłonny
2	Bema 62A	cegła żerań 1970	mieszkalny - ściany, stropodach	11 021,0	2 372,0	130,00	123,50	49,40	100%	100%	55	11,8	128,3	średnio energochłonny
3	Bema 62B	cegła żerań 1971	mieszkalny - ściany, stropodach	11 041,0	2 402,0	130,60	123,50	49,40	100%	100%	55	11,8	127,2	średnio energochłonny
4	Bema 64	cegła żerań 1971	mieszkalny -	11 041,0	2 409,0	235,47	118,98	47,59	100%	100%	55	21,3	228,7	energochłonny
5	Kopernika 3A	OWT 67 1978	mieszkalny - wełna, blacha falista	17 980,7	4 254,1	279,83	194,80	97,40	100%	100%	63	15,6	153,9	średnio energochłonny
6	Dubois 6	OWT 67 1991	mieszkalny - ściany, stropodach	13 296,0	2 492,5	154,50	113,75	45,50	100%	100%	42	11,6	145,1	średnio energochłonny
7	Pułaskiego 93	OWT 1990	mieszkalny - ściany szczyt, stropod.	6 164,0	1 525,2	60,00	75,00	30,00	100%	100%	21	9,7	92,1	średnio energochłonny
8	Pułaskiego 89	OWT 1988	mieszkalny - ściany, stropodach	13 210,0	3 465,0	170,00	75,00	30,00	100%	100%	48	12,9	114,8	średnio energochłonny
9	Gajowa 32	OWT 1977	mieszkalny - wełna + blacha falista	8 779,0	2 156,0	167,15	132,18	52,87	100%	100%	50	19,0	181,4	energochłonny
10	Leszczynowa 50	OWT 1980	mieszkalny - ściany szczyt, stropod.	29 150,0	7 182,0	390,00	250,00	100,00	100%	100%	120	13,4	127,1	średnio energochłonny
11	Zagórna 19	OWT 1984	mieszkalny - ściany szczyt, stropod.	11 106,0	3 854,0	210,00	149,53	59,81	100%	100%	70	9,5	63,8	średnio energochłonny
12	Zagórna 21	OWT 1984	mieszkalny - ściany szczyt, stropod.	11 106,0	3 794,0	210,19	149,53	59,81	100%	100%	70	13,3	64,8	średnio energochłonny
13	Dworska 15	OWT 1992	mieszkalny - ściany, stropodach	8 714,0	2 156,0	159,30	112,50	37,50	100%	100%	20	11,8	111,4	średnio energochłonny
14	Dworska 17	OWT 1993	mieszkalny - ściany, stropodach	4 812,0	900,0				100%	100%	20	11,8	147,4	średnio energochłonny
15	Broniewskiego 8C	cegła żerań 1970	mieszkalny - ściany, stropodach	18 090,0	4 522,5	230,00	150,00	67,00	100%	100%	105	12,7	119,0	średnio energochłonny
16	Broniewskiego 8	cegła żerań 1968	mieszkalny - ściany, stropodach	12 697,0	3 174,3	150,00	90,00	52,00	100%	100%	75	11,8	110,6	średnio energochłonny
17	Broniewskiego 13	cegła żerań 1965	mieszkalny - ściany, stropodach	7 637,0	1 909,3	82,83	57,17	25,00	100%	100%	45	10,8	101,5	średnio energochłonny
18	Tuwima 6	tradyc. 1961	mieszkalny - ściany, stropodach	2 850,0	712,5	113,00	47,00	47,00	100%	100%	20	39,6	371,2	energochłonny
19	Malmeda 19	tradyc. 1953	mieszkalny - ściany, stropodach	8 345,0	2 086,3	161,51	20,37	20,37	100%	100%	38	19,4	181,2	energochłonny
20	Rynek Kościuszki 3	tradyc. 1965	mieszkalny	3 612,0	903,0	67,50	20,20	20,20	100%	100%	18	18,7	174,9	energochłonny
21	Podleśna 5	tradyc. 1959	mieszkalny	4 198,0	1 049,5	40,77	19,23	19,23	100%	100%	18	9,7	90,9	średnio energochłonny
22	Skorupska 22	murowany 2004	mieszkalny	10 760,0	2 690,0	102,00	51,00	24,00	100%	100%	40	9,5	88,7	średnio energochłonny
23	Andrukiewicza 15	2011	-	11 452,0	2 863,0	117,64	112,70	45,08	100%	100%	40	10,3	96,2	średnio energochłonny
24	Rzymowskiego 43/60	tradyc. 1959	mieszkalny - ściany, stropodach	1 423,0	355,8	26,04	15,00	7,00	100%	100%	4	18,3	171,3	energochłonny
25	Lipowa 35	tradyc. 1939	biurowy -	3 429,0	857,3	56,74	15,00	6,72	100%		0	16,5	154,9	średnio energochłonny
26	Zagórna 17	OWT 67 1984	mieszkalny	9 750,0	2 437,5	101,48	85,56	28,52	100%	100%	50	10,4	97,4	średnio energochłonny
27	Broniewskiego 11	c. żerań. 1984	mieszkalny - śc. piwnic, nadziemia, stropo.	7 701,0	1 925,3	100,00	87,00	29,00	100%	100%	45	13,0	121,6	średnio energochłonny
28	Tuwima 1A	tradyc. 1964	mieszkalny - ściany, stropodach, okna kl.	8 909,0	2 227,3	161,02	128,18	43,99	100%	100%	50	18,1	169,2	energochłonny
29	Tuwima 4	tradyc. 1963	mieszkalny - ściany, stropod.	2 858,0	714,5	56,00	50,13	16,71	100%	100%	20	19,6	183,4	energochłonny
30	Tuwima 13	tradyc. 1963	mieszkalny - ściany, stropod.	10 604,0	2 651,0	113,00	47,00	33,39	100%	100%	48	10,7	99,8	średnio energochłonny
31	Malmeda 15	tradyc. 1953	mieszkalny - ściany, stropod.	5 635,0	1 408,8	58,94	63,18	21,06	100%	100%	24	10,5	97,9	średnio energochłonny
32	Malmeda 31A	murowany 1952	mieszkalny	4 432,0	1 108,0	73,74	46,80	15,60	100%	100%	17	16,6	155,7	średnio energochłonny
33	Proletariacka 13	tradyc. 1962	mieszkalny - ściany, stropodach, okna kl.i piw.	7 500,0	1 875,0	136,65	74,49	24,83	100%	100%	40	18,2	170,6	energochłonny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
34	Zamenhofa 17	tradyc. 1956	mieszkalny - ściany, strop	2 883,0	720,8	44,05	32,85	10,95	100%	100%	17	15,3	143,0	średnio energochłonny
35	Waryńskiego 3/5	tradyc. 1999	mieszkalno - użytkowy	10 080,0	2 520,0	83,00	51,00	17,00	100%	100%	22	8,2	77,1	mało energochłonny
36	Waryńskiego 31	tradyc. 2011	mieszkalno - użytkowy	12 774,0	3 193,5	142,17	67,83	25,00	100%	100%	50	11,1	104,2	średnio energochłonny
37	Waryńskiego 6	tradyc. 1998	mieszkalno - użytkowy	3 704,0	926,0	80,00	69,00	23,00	100%	100%	18	21,6	202,2	energochłonny
38	Żytnia 15	tradyc. 2012	mieszkalny	3 620,6	827,4	113,80	37,98	12,66	100%	100%	8	31,4	321,9	energochłonny
39	M. Skłod.-Curie 19	tradyc. 1964	mieszkalny	9 371,0	1 961,0	130,00	67,50	22,00	100%	100%	36	13,9	155,1	średnio energochłonny
40	Brukowa 7	tradyc. 1997	mieszkalno - użytkowy	13 713,00	3 151,0	183,40	60,90	20,30	100%	100%	43	13,4	136,2	średnio energochłonny
41	Brukowa 9	tradyc. 1998	mieszkalno - użytkowy	10 452,00	2 570,5	149,60	50,10	16,70	100%	100%	34	14,3	136,2	średnio energochłonny
42	Podleśna 16	tradyc. 2002	mieszkalno - użytkowy	5 876,00	1 299,6	99,89	69,00	23,00	100%	100%	19	17,0	179,9	średnio energochłonny
43	Sobieskiego 26	tradyc. 1967	mieszkalny	16 457,0	3 702,0	175,00	75,00	75,00	100%	100%	90	10,6	110,6	średnio energochłonny
44	Szeroka 6A	murowany 1999	mieszkalny	4 140,0	805,0	42,00	66,00	22,00	100%	100%	14	10,1	122,1	średnio energochłonny
45	Szeroka 6B	murowany 1999	mieszkalny	4 670,0	866,6	45,00	72,00	24,00	100%	100%	12	9,6	121,5	średnio energochłonny

46	Szeroka 6C	murowany 1999	mieszkalny	4 140,0	3 709,0	42,00	66,00	22,00	100%	100%	14	10,1	26,5	średnio energochłonny
47	Żytnia 16	murowany 2015	mieszkalno - użytkowy	6 534,3	1 201,1	78,77	82,14	27,38	100%	100%	21	12,1	153,5	średnio energochłonny
48	Nowowarszawska 73B	murowany 2014	mieszkalny	524,2	109,8	8,13	15,00	5,00	100%	100%	2	15,5	173,2	średnio energochłonny
49	Nowowarszawska 73C	murowany 2014	mieszkalny	524,2	109,8	8,13	15,00	5,00	100%	100%	2	15,5	173,2	średnio energochłonny
50	Nowowarszawska 73D	murowany 2014	mieszkalny	524,2	109,8	8,13	15,00	5,00	100%	100%	2	15,5	173,2	średnio energochłonny
51	Nowowarszawska 73E	murowany 2014	mieszkalny	524,2	113,3	8,13	15,00	5,00	100%	100%	2	15,5	167,8	średnio energochłonny
52	Nowowarszawska 73F	murowany 2014	mieszkalny	524,2	109,8	8,13	15,00	5,00	100%	100%	2	15,5	173,2	średnio energochłonny
53	Spacerowa 8	murowany 2013	mieszkalny	12 595,9	3 149,0	77,34	52,66	15,05	100%	100%	35	6,1	57,5	mało energochłonny
54	Kawaleryjska 70/50	murowany	mieszkalny	5 505,0	1 376,3	42,76	27,24	7,24	100%	100%		7,8	72,7	mało energochłonny
55	Kawaleryjska 70/57	murowany	mieszkalny	5 986,4	1 496,6	42,98	27,02	7,02	100%	100%		7,2	67,2	mało energochłonny
56	Kawaleryjska 70/59	murowany	mieszkalny	5 798,2	1 449,5	42,76	27,24	7,24	100%	100%		7,4	69,0	mało energochłonny
57	Łąkaowa 11	murowany (kamienica)	mieszkalny	6 799,0	1 699,8	57,79	29,75	8,50	100%	100%		8,5	79,6	mało energochłonny
58	Łąkowa 11 BIS	murowany (kamienica)	mieszkalny	1 480,3	370,1	12,58	15,05	4,30	100%	100%		8,5	79,6	mało energochłonny
59	Wierzbowa 29A	murowany	mieszkalny	11 490,0	2 872,5	225,00	51,81	51,81	100%	100%		19,6	183,3	energochłonny
60	Waryńskiego 4	murowany	mieszkalny	4 395,0	1 098,8	81,20	11,54	11,54	100%	100%		18,5	172,9	energochłonny
61	Lipowa 22	murowany	mieszkalny	11 294,0	2 823,5	91,00	29,00	29,00	100%	100%		8,1	75,4	mało energochłonny
62	Warszawska 23	murowany	mieszkalny	6 053,0	1 513,3	88,00	37,00	37,00	100%	100%		14,5	136,1	średnio energochłonny
63	Św. Jerzego 43/60	murowany	mieszkalny	1 423,0	355,8	12,38	15,05	4,30	100%	100%		8,7	81,4	mało energochłonny
64	Dziesięciny 27		wielorodzinny	1 992,0	498,0	33,29	16,71	5,00	100%	100%		11,4	101,9	średnio energochłonny
65	Stroma 1F		wielorodzinny	3 380,0	845,0	46,3	37,7	7,50	100%	100%		8,2	78,2	mało energochłonny
66	Legionowa 3	tradyc. 2010	mieszkalny	8 040,0	2 010,0	125,00	75,00	25,00	100%	100%	7	15,5	145,5	średnio energochłonny
67	Boh. Getta 11	murow. 1963	mieszkalny - ściany + dach	19 770,0	4 942,5	197,00	189,00	63,00	100%	100%	45	10,0	93,3	średnio energochłonny
68	Boh. Getta 7	murow. 1963	mieszkalny - ściany + dach	10 362,0	2 590,5	115,00	121,74	40,58	100%	100%	45	11,1	103,9	średnio energochłonny
69	Podleśna 14		mieszkalny	5 876,0	1 469,0	51,12	15,05	4,30	100%	100%		8,7	81,4	mało energochłonny
70	Słonimska 28		mieszkalny	4 970,0	1 242,5	96,00	35,31	7,50	100%	100%		19,3	180,8	energochłonny
71	Malmeda 31	murowany 1952	mieszkalny - jedna ściana + dwa szczyty	8 622,0	2 155,5	151,56	37,17	56,87	100%	100%	47	17,6	164,5	średnio energochłonny
	Razem			557 211,4	138 693,0	7 415,0	4 714,9	2 014,0	---	---	1 981	13,3	125,1	średnio energochłonny
Budynki administrowane przez S. A. RAWBUD DEVELOPMENT - Sp. komandytowa														
1	Warszawska 39	tradyc. 2010	mieszkalny	13 197,0	2 642,3	174,92	180,40	51,02	100%	100%	22	13,3	154,9	średnio energochłonny
2	S. Bukowskiego 1	tradyc. 2010	mieszkalny	30 507,0	4 648,7	229,90	202,42	77,53	100%	100%	58	7,5	115,7	mało energochłonny
3	S. Bukowskiego 1A	tradyc. 2010	mieszkalny	9 955,0	2 754,1	118,52	157,46	55,61	100%	100%	38	11,9	100,7	średnio energochłonny
4	S. Bukowskiego 1B	tradyc. 2010	mieszkalny	6 731,0	1 682,8	54,62	51,45	12,66	100%	100%	12	8,1	76,0	mało energochłonny
5	S. Bukowskiego 1C	tradyc. 2010	mieszkalny	5 764,0	1 386,6	64,90	91,06	26,95	100%	100%	19	11,3	109,5	średnio energochłonny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Razem			66 154,0	13 114,4	642,9	682,8	223,8	---	---	149	9,7	114,7	średnio energochłonny
Budynki administrowane przez RED - BUD - Sp. z o.o.														
1	Andersa 5	OWT 1975	mieszkalny - ściany zewn.	10 153,0	2 538,3	316,20	242,60	88,60	100%	100%	75	31,1	291,5	energochłonny
2	Andersa 5A	OWT 1986	mieszkalny	21 428,0	5 357,0	359,20	214,70	83,90	100%	100%	70	16,8	156,9	średnio energochłonny
3	Bema 97	OWT 1974	mieszkalny - ściany zewn.	21 925,0	5 393,4	615,40	457,10	182,20	100%	100%	120	28,1	267,0	energochłonny
4	Bema 101	OWT 1975	mieszkalny - ściany + dach	21 927,0	5 394,0	615,40	314,80	139,00	brak	100%	120	28,1	267,0	energochłonny
5	Białówny 7	murow. 1953	mieszkalny - doc. całości 14 cm	4 371,0	1 004,9	45,87	75,00	18,75	100%	100%	20+1	10,5	106,8	średnio energochłonny
6	Białówny 9	murow. 1954	mieszkalny - ściany + dach	4 565,0	931,8	130,00	75,00	28,00	100%	100%	22	28,5	326,5	energochłonny
7	Boh. Getta 5	murow. 1966	mieszkalny - ściany + dach	8 186,0	2 046,5	182,10	118,90	39,60	100%	100%	36	22,2	208,2	energochłonny
8	Broniewskiego 8A	murow. 1967	mieszkalny - ściany zewn.	12 697,0	3 004,4	244,52	113,43	45,37	100%	100%	75	19,3	190,5	energochłonny
9	Broniewskiego 8B	murow. 1967	mieszkalny - ściany zewn.	12 697,0	3 000,8	241,95	113,43	45,37	100%	100%	75	19,1	188,7	energochłonny
10	Broniewskiego 10	murow. 1967	mieszkalny - ściany zewn.	12 645,0	2 974,9	304,00	259,70	156,60	100%	100%	75	24,0	239,1	energochłonny
11	Broniewskiego 17	murow. 1965	mieszkalny - ściany zewn.	7 701,0	1 792,6	208,70	159,70	56,60	100%	100%	45	27,1	272,5	energochłonny

12	Broniewskiego 19	murow. 1965	mieszkalny - ściany zewn.	7 701,0	1 792,3	208,70	159,70	56,60	100%	100%	45	27,1	272,5	energochłonny
13	Broniewskiego 21	murow. 1965	mieszkalny - ściany zewn.	7 701,0	1 791,8	208,70	159,70	56,60	100%	100%	45	27,1	272,6	energochłonny
14	Broniewskiego 23	murow. 1965	mieszkalny - ściany zewn.	7 701,0	1 793,0	208,70	158,50	56,20	100%	100%	45	27,1	272,4	energochłonny
15	Broniewskiego 9	murow. 1966	mieszkalny - ściany zewn.	7 701,0	1 792,7	208,70	158,80	56,30	100%	100%	45	27,1	272,4	energochłonny
16	Ciepła 1	murow. 1903	mieszkalny - ściany + dach	5 599,0	1 333,3	102,46	36,30	12,10	100%	100%	10	18,3	179,8	energochłonny
17	Celownicza 37	murow. 1998	mieszkalny	8 391,0	1 573,0	139,60	97,00	53,40	100%	100%	34	16,6	207,7	średnio energochłonny
18	Chmielna 18	murow. 2007	mieszkalny	7 610,0	1 550,3	96,20	105,80	32,90	100%	100%	28	12,6	145,2	średnio energochłonny
19	Chmielna 18A	murow. 2007	mieszkalny	17 910,0	3 970,0	195,00	188,00	70,40	100%	100%	72	10,9	114,9	średnio energochłonny
20	Częstochowska 25	murow. 1961	mieszkalny - ściany + dach	17 000,0	3 291,2	188,29	47,11	47,11	100%	100%	73	11,1	133,9	średnio energochłonny
21	Elektryczna 4	murow. 1958/60	mieszkalny - ściany + dach	8 457,0	1 609,5	392,60	179,40	79,40	100%	100%	34	46,4	570,9	energochłonny
22	Elektryczna 6	murow. 1932	mieszkalny	1 430,0	289,6	54,60	35,50	8,30	100%	100%	5	38,2	441,2	energochłonny
23	Gajowa 69B	murow. 2008	mieszkalny	10 756,0	2 438,8	118,80	175,20	64,10	100%	100%	48	11,0	114,0	średnio energochłonny
24	Gajowa 70	OWT 1981	mieszkalny - ściany	12 895,3	2 474,5	247,90	164,00	59,00	100%	100%	51	19,2	234,4	energochłonny
25	Gajowa 72	OWT 1981	mieszkalny - ściany	12 895,3	2 474,7	247,90	164,00	59,00	100%	100%	51	19,2	234,4	energochłonny
26	Grochowa 4A	murow. 1957	mieszkalny - ściany + dach	4 964,0	1 608,3	140,14	72,66	24,22	100%	100%	35	28,2	203,9	energochłonny
27	Grottgera 11	murow. 1956	mieszkalny - doc. całości 18 cm	6 000,0	1 220,0	47,35	98,00	32,67	100%	100%	28	7,9	90,8	mało energochłonny
28	Hetmańska 107	murow. 1988	mieszkalny - ściany	1 405,0	351,3	25,71	14,52	4,84	100%	100%	4	18,3	171,3	energochłonny
29	Jana Pawła II 79	OWT 1972	mieszkalny - ściany + dach	5 653,0	2 125,0	103,45	108,90	36,30	100%	100%	30	18,3	113,9	energochłonny
30	Jurowiecka 30	murow. 1961	mieszkalny - ściany + dach	6 955,0	1 344,4	84,73	101,64	33,88	100%	100%	28	12,2	147,5	średnio energochłonny
31	Jurowiecka 32A	murow. 1961	mieszkalny - ściany + dach	7 800,0	1 508,8	163,00	112,50	35,70	100%	100%	33	20,9	252,8	energochłonny
32	Kalinowskiego 6	murow. 1958	mieszkalny - ściany + dach	13 531,0	2 492,7	247,62	208,80	69,60	100%	100%	57+1	18,3	232,5	energochłonny
33	Kolejowa 5	murow. 1950	mieszkalny - ściany + dach	5 365,0	1 020,1	53,50	66,12	22,04	100%	100%	18	10,0	122,7	średnio energochłonny
34	Kraszewskiego 23A	murow. 1967	mieszkalny - ściany + dach	16 457,0	4 114,3	276,58	147,24	49,08	100%	100%	90	16,8	157,3	średnio energochłonny
35	Kraszewskiego 12	murow. 2006	mieszkalny	9 630,0	1 521,8	205,12	87,12	29,04	100%	100%	24	21,3	315,4	energochłonny
36	Krucza 6A	murow. 1998	mieszkalny	5 887,4	1 133,4	125,40	87,12	29,04	100%	100%	24	21,3	258,9	energochłonny
37	Łagodna 8	OWT 1987	mieszkalny - ściany	10 153,0	2 153,6	185,80	162,00	54,00	100%	100%	40+5	18,3	201,9	energochłonny
38	Malmeda 6	murowany 1952	mieszkalny - ściany + dach	12 438,0	3 109,5	82,95	84,84	28,28	100%	100%	35	6,7	62,4	mało energochłonny
39	Malmeda 33	murowany 1957	mieszkalny - jedna ściana + dwa szczyty	4 617,0	1 154,3	84,49	72,60	24,20	100%	100%	20	18,3	171,3	energochłonny
40	Ordonówny 6	murowany 1968	mieszkalny - ściany + dach	12 697,0	3 019,8	195,43	102,25	40,90	100%	100%	75	15,4	151,4	średnio energochłonny
41	Ordonówny 2	murowany 1967	mieszkalny - ściany + dach	12 766,0	3 060,9	324,30	235,80	94,40	100%	100%	54	25,4	247,9	energochłonny
42	Piłsudskiego 3	murowany 1961	mieszkalny - ściany + dach	12 919,0	2 623,2	169,40	91,65	30,55	100%	100%	60	13,1	151,1	średnio energochłonny
43	Piłsudskiego 28	murowany 1959	mieszkalny - śc. zewnętrzne	8 765,0	1 682,2	160,40	123,42	41,14	100%	100%	34	18,3	223,1	energochłonny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
44	Piłsudskiego 11	murowany 1961	mieszkalny - ściany + dach	6 779,0	1 418,9	100,00	64,62	21,54	100%	100%	32	14,8	164,9	średnio energochłonny
45	Piłsudskiego 13	murowany 1961	mieszkalny - ściany + dach	9 585,0	1 810,9	128,10	90,63	30,21	100%	100%	42	13,4	165,5	średnio energochłonny
46	Piłsudskiego 17	murowany 1960	mieszkalny - ściany szczyt. + dach	12 919,0	3 229,8	241,50	140,30	51,20	100%	100%	60	18,7	175,0	energochłonny
47	Piłsudskiego 32	murowany 1960	mieszkalny - śc. zewnętrzne	8 765,0	1 920,3	160,40	145,20	48,40	100%	100%	40	18,3	195,5	energochłonny
48	Piłsudskiego 8	murowany 1959	mieszkalny	18 474,0	4 618,5	393,50	214,78	85,91	100%	100%	69+2	21,3	199,4	energochłonny
49	Piłsudskiego 9	murowany 1961	mieszkalny - śc. zewnętrzne	6 779,0	1 416,0	124,06	116,16	38,72	100%	100%	32	18,3	205,0	energochłonny
50	Proletariacka 1	murowany 1962	mieszkalny - ściany + dach	8 270,0	1 723,8	88,13	70,14	23,38	100%	100%	41	10,7	119,6	średnio energochłonny
51	Proletariacka 2	murowany 1962	mieszkalny - śc. zewn. zawory c.o.	12 900,0	2 652,0	144,50	117,36	39,12	100%	100%	59	11,2	127,5	średnio energochłonny
52	Proletariacka 3	murowany 1962	mieszkalny - ściany + dach	8 270,0	1 645,5	87,94	70,92	23,64	100%	100%	41	10,6	125,1	średnio energochłonny
53	Proletariacka 5	murowany 1962	mieszkalny - ściany + dach	8 270,0	1 632,9	94,97	88,56	29,52	100%	100%	39	11,5	136,1	średnio energochłonny
54	Proletariacka 7	murowany 1962	mieszkalny - ściany + dach	8 270,0	1 262,8	82,32	65,13	21,71	100%	100%	39	10,0	152,6	średnio energochłonny
55	Proletariacka 9	murowany 1962	mieszkalny - śc. zewnętrzne	7 500,0	1 637,9	137,25	141,57	47,19	100%	100%	39	18,3	196,1	energochłonny
56	Przędzalniana 2	murowany 1961	mieszkalny - doc. 14 cm, wym. c.o.	4 917,0	1 229,3	59,00	57,00	15,47	100%	100%	18	12,0	112,3	średnio energochłonny
57	Przędzalniana 4	murowany 1955	mieszkalny - doc. całości 15 cm	4 099,0	1 024,8	49,19	57,00	11,91	100%	100%	18	12,0	112,3	średnio energochłonny
58	Przędzalniana 4C	murowany 1980	mieszkalny - doc. całości 14 cm	6 539,5	1 273,5	78,47	191,30	26,02	100%	100%	39	12,0	144,2	średnio energochłonny

59	Przędalniana 6	murowany 1959	mieszkalny - ściany + dach	5 068,6	1 267,2	51,75	65,49	21,83	100%	100%	18	10,2	95,6	średnio energochłonny
60	Pułaskiego 26	murowany 2001	mieszkalny	12 272,2	1 827,5	261,40	108,90	36,30	100%	100%	30	21,3	334,7	energochłonny
61	Pułaskiego 47/1	OWT 1990	mieszkalny - śc. zewnętrzne	31 786,0	7 503,3	581,68	280,72	140,36	100%	100%	116	18,3	181,4	energochłonny
62	Pułaskiego 47/2	OWT 1991	mieszkalny - śc. zewnętrzne	10 590,0	2 246,1	193,80	174,24	58,08	100%	100%	48	18,3	201,9	energochłonny
63	Pułaskiego 51	OWT 1990	mieszkalny - śc. zewnętrzne	25 250,0	5 848,7	462,08	299,48	119,79	100%	100%	99	18,3	184,9	energochłonny
64	Rynek Kościuszki 5A	murowany 1956	mieszkalny - brak zgody konserwat.	5 559,9	1 390,0	118,43	65,34	21,78	100%	100%	18	21,3	199,4	energochłonny
65	Rzymowskiego 22	murowany 1992	mieszkalny-użytkowy	7 595,6	2 170,2	152,50	48,30	10,70	100%	100%	6	20,1	164,5	energochłonny
66	Sienkiewicza 18	murowany 1960	mieszkalny - śc. od dziedzińca	14 090,0	2 381,9	300,12	163,35	54,45	100%	100%	40+5	21,3	294,9	energochłonny
67	Sienkiewicza 26	murowany 1956	mieszkalny - śc. od dziedzińca	18 831,0	3 960,6	401,10	248,05	99,22	100%	100%	82	21,3	237,0	energochłonny
68	Sienkiewicza 28	murowany 1956	mieszkalny	17 797,0	3 611,0	372,50	229,20	99,50	100%	100%	60+6	20,9	241,4	energochłonny
69	Sienkiewicza 28A	murowany 1956	mieszkalny	16 828,0	3 272,3	352,30	216,70	94,00	100%	100%	74	20,9	252,0	energochłonny
70	Sienkiewicza 5	murowany 1951	mieszkalny - docieplony strych	13 170,0	2 423,2	151,46	59,72	14,93	100%	100%	27+12	11,5	146,3	średnio energochłonny
71	Sienkiewicza 7A	murowany 1951	mieszkalny - doc. całości 14 cm	4 320,0	1 080,0	37,80	44,00	11,00	100%	100%	18	8,8	81,9	mało energochłonny
72	Skłodowskiej 5A	murowany 1964	mieszkalny - ściany + dach	7 526,0	1 653,6	65,85	80,88	26,96	100%	100%	40	8,8	93,2	mało energochłonny
73	Suraska 2	murowany 1954	mieszkalny - śc. od dziedzińca, brak zgody	6 236,0	2 012,8	132,83	78,00	29,00	100%	100%	30+3	21,3	154,4	energochłonny
74	Św. Boboli 41/43	murowany 1960	mieszkalny	3 270,0	614,4	69,65	50,82	16,94	0	0	14	21,3	265,3	energochłonny
75	Tuwima 1/3	murowany 1968	mieszkalny - ściany + dach	11 030,0	2 200,0	235,40	214,90	83,90	100%	100%	77	21,3	250,4	energochłonny
76	Tuwima 2	murowany 1963	mieszkalny - ściany + dach	3 603,0	900,8	76,74	72,60	24,20	100%	100%	20	21,3	199,4	energochłonny
77	Tuwima 5	murowany 1963	mieszkalny - ściany + dach	10 604,0	2 808,8	162,35	90,48	30,16	100%	100%	52	15,3	135,3	średnio energochłonny
78	Tuwima 8	murowany 1963	mieszkalny - ściany + dach	3 603,0	727,6	63,00	52,92	17,64	100%	100%	20	17,5	202,6	średnio energochłonny
79	Tuwima 9	murowany 1963	mieszkalny - ściany + dach	10 604,0	2 291,1	162,63	92,79	30,93	100%	100%	52	15,3	166,1	średnio energochłonny
80	Waryńskiego 29	murowany 1961	mieszkalny - ściany + dach	12 919,0	3 229,8	223,50	107,10	35,70	100%	100%	58	17,3	161,9	średnio energochłonny
81	Waryńskiego 43	murowany 1961	mieszkalny - ściany + dach	16 522,0	4 130,5	285,83	167,90	56,40	100%	100%	73	17,3	161,9	średnio energochłonny
82	Wąska 15	murowany 2006	mieszkalny	19 570,0	4 892,5	161,00	186,30	69,50	100%	100%	64	4,4	40,8	mało energochłonny
83	Wąska 15A	murowany 2006	mieszkalny	17 389,0	4 347,3	223,50	107,10	35,70	100%	100%	72	4,4	40,8	mało energochłonny
84	Wrocławska 49A	murowany 2003	mieszkalny	15 392,5	3 848,1	163,10	108,30	54,20	100%	100%	54	10,6	99,2	średnio energochłonny
85	Wrocławska 49B	murowany 2004	mieszkalny	8 009,8	2 002,5	84,90	56,40	28,20	100%	100%	30	10,6	99,2	średnio energochłonny
86	Wrocławska 49C	murowany 2004	mieszkalny	13 795,3	3 448,8	145,80	96,80	48,30	100%	100%	46	10,6	98,9	średnio energochłonny
87	Wrocławska 49D	murowany 2005	mieszkalny	22 774,5	5 693,6	241,30	160,20	80,10	100%	100%	49	10,6	99,2	średnio energochłonny
88	Wrocławska 49E	murowany 2006	mieszkalny	10 972,0	2 831,5	116,20	77,40	38,70	100%	100%	51	10,6	96,0	średnio energochłonny
89	Wierzbowa 15	murowany 1970	mieszkalny	8 909,0	2 055,2	180,00	142,29	51,87	100%	100%	50	20,2	205,0	energochłonny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
90	Wierzbowa 29	murowany 1964	mieszkalny - ściany + dach	8 909,0	2 227,3	176,42	115,00	37,48	100%	100%	50	19,8	185,4	energochłonny
91	Wierzbowa 29A	murowany 1964	mieszkalny - śc. zewnętrzne	11 499,0	2 874,8	198,93	149,50	38,20	100%	100%	65	17,3	161,9	średnio energochłonny
92	Wierzbowa 9	murowany 1969	mieszkalny - ściany + dach	12 697,0	3 174,3	188,82	161,00	39,36	100%	100%	70	14,9	139,2	średnio energochłonny
93	Włókiennicza 17	murowany 1961	mieszkalny - ściany + dach	9 371,1	3 711,0	256,36	167,90	37,65	100%	100%	73	27,4	161,7	energochłonny
94	Zagórna 4	murowany 1982	mieszkalny - śc. zewnętrzne	8 927,0	2 153,3	282,30	147,40	64,10	100%	100%	50	31,6	306,8	energochłonny
95	Zwycięstwa 3	murowany 1953	mieszkalny	5 365,0	1 520,8	155,70	117,80	40,10	100%	100%	36	29,0	239,6	energochłonny
96	Żabia 3	murowany 1965	mieszkalny - ściany + dach	9 130,0	2 302,4	101,24	130,00	31,77	100%	100%	60	11,1	102,9	średnio energochłonny
97	Żabia 8	murowany 1965	mieszkalny - ściany + dach	9 130,0	2 243,8	105,50	130,00	34,58	100%	100%	60	11,6	110,0	średnio energochłonny
98	Żabia 9	murowany 1964	mieszkalny - ściany + dach	6 958,0	1 432,0	95,00	101,30	33,80	100%	100%	32	13,7	155,3	średnio energochłonny
99	Żabia 10	murowany 1965	mieszkalny - ściany + dach	9 130,0	2 249,5	155,00	130,00	61,04	100%	100%	60	17,0	161,2	średnio energochłonny
100	Żabia 12	murowany 1965	mieszkalny - ściany + dach	9 130,0	2 246,7	162,85	130,00	60,21	100%	100%	60	17,8	169,6	średnio energochłonny
101	Żabia 14	murowany 1965	mieszkalny - ściany + dach	9 130,0	2 247,5	110,00	130,00	11,60	100%	100%	60	12,0	114,5	średnio energochłonny
102	Żabia 18	murowany 1964	mieszkalny	6 958,0	1 407,3	155,00	101,30	33,80	100%	100%	34	22,3	257,7	energochłonny
103	Żytnia 11	murowany 1965	mieszkalny - ściany + dach	9 130,0	2 296,1	191,13	130,00	71,40	100%	100%	60	20,9	194,8	energochłonny
104	Żytnia 13	murowany 1965	mieszkalny - ściany + dach	9 130,0	2 258,0	191,14	130,00	62,36	100%	100%	60	20,9	198,1	energochłonny
105	Kilińskiego 12	tradyc. 1955	mieszkalny - ściany	4 362,0	969,3	65,32	50,09	12,22	100%	100%	16	15,0	157,7	średnio energochłonny

106	Zachodnia 30A	murowany 2010	mieszkalny	12 195,0	2 362,0	130,00	187,29	40,00	100%	100%	59	10,7	128,8	średnio energochłonny
107	Grochowa 6	murowany 1966	mieszkalny - ściany + dach	11 018,0	1 732,0	155,0	107,8	33,70	100%	100%	40	14,1	209,4	średnio energochłonny
108	Lewandowskiego 1	OWT 1986	mieszkalny - doc. całości 14 cm	47 252,5	3 780,2	309,1	167,8	83,9	100%	100%		6,5	191,4	mało energochłonny
	Razem			1 157 690,6	257 212,1	19 718,0	13 905,0	5 121,1	---	---	4 706	17,0	179,4	średnio energochłonny
Budynki administrowane przez Socha Nieruchomości Sp. K.														
1	Jana Pawła II 59C	murowany 2013	mieszkalno - użytkowy	24 899,0	3 936,0	269,91	225,28	89,32	100%	100%	80	10,8	160,5	średnio energochłonny
2	Jana Pawła II 59D	murowany 2013	mieszkalno - użytkowy	24 899,0	3 936,0	256,10	224,50	89,10	100%	100%	80	10,3	152,3	średnio energochłonny
3	Jana Pawła II 72	murowany 2013	mieszkalno - użytkowy	28 443,0	7 050,0	509,00	307,54	134,82	100%	100%	114	17,9	169,0	średnio energochłonny
4	Ogrodowa 7	murowany 2013	mieszkalny	15 060,0	4 438,0	138,08	190,91	71,62	100%	100%	48	9,2	72,8	średnio energochłonny
5	Sobieskiego 13	murowany 2013	mieszkalno - użytkowy	24 353,0	3 483,0	277,50	157,38	55,61	100%	100%	53	11,4	186,5	średnio energochłonny
6	Swobodna 26	murowany 2014	mieszkalno - użytkowy	13 628,0	1 927,0	148,40	172,93	63,02	100%	100%	32	10,9	180,2	średnio energochłonny
7	Świerkowa 24	murowany 2013	mieszkalno - użytkowy	9 417,0	1 386,0	93,00	92,90	27,70	100%	100%	27	9,9	157,0	średnio energochłonny
8	1000 - Lecia P.P. 10	murowany 2013	mieszkalno - użytkowy	92 950,0	14 768,0	878,00	528,00	179,00	100%	100%	149	9,4	139,1	średnio energochłonny
	Razem			233 649,0	40 924,0	2 570,0	1 899,4	710,2			583	11,0	147,0	średnio energochłonny
Budynki administrowane przez BiG s.c. Zarządzanie Nieruchomościami														
1	Pułaskiego 17	cegła 1999	mieszkalno - usług.	21 845,0	7 509,3	300,00	135,00	43,00	100%	100%	79	13,7	93,5	średnio energochłonny
2	Kisiela 15, 17	miesz. tradyc.	mieszkalny	19 830,0	5 507,1	234,65	123,00	41,00	100%	100%	76	11,8	99,7	średnio energochłonny
3	Andrukiewicza 9		mieszkalny	12 694,0	2 589,7	134,99	44,25	14,75	100%	100%	44	10,6	122,0	średnio energochłonny
4	Zachodnia 32A		mieszkalny	13 268,0	2 398,0	120,05	38,95	12,98	100%	100%	51	9,0	117,2	średnio energochłonny
5	Zachodnia 28A		mieszkalny	12 660,0	2 322,0	143,59	43,36	14,45	100%	100%	59	11,3	144,7	średnio energochłonny
6	Mickiewicza 7		mieszkalny	10 077,0	2 977,5	81,50	26,90	8,97	100%	100%	23	8,1	64,1	mało energochłonny
	Razem			90 374,0	23 303,6	1 014,8	411,5	135,2			332	11,2	101,9	średnio energochłonny
Budynki administrowane przez LM Nieruchomości														
1	Częstochowska 23	cegła 1900	mieszkalny	2 915,6	647,9	68,52	33,00	12,50	100%	100%	14	23,5	247,5	energochłonny
2	Kalinowskiego 8A	cegła silikat.1963	mieszkalny - ściany zewn.	3 802,0	809,0	87,07	79,00	21,00	100%	99%	18	22,9	251,9	energochłonny
3	Legionowa 4	cegła 1952	mieszkalny - ściany zewn., fund.,okna	3 980,0	711,6	75,66	28,00	11,00	100%	100%	15	19,0	248,8	energochłonny
4	Legionowa 6	cegła 1956	mieszkalny - ściany zewn.,okna	6 384,0	1 142,0	133,60	64,00	18,00	100%	100%	15	20,9	273,8	energochłonny
5	Lipowa 45	cegła 1952	mieszkalny - ściany zewn., okna	8 162,6	1 669,4	118,81	59,00	15,00	100%	100%	18	14,6	166,6	średnio energochłonny
6	Malmeda 13B	murowany 1951	mieszkalny - <i>termomod.</i>	6 572,0	1 143,2	137,24	81,00	23,00	100%	100%	21	20,9	280,9	energochłonny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	Sienkiewicza 2	cegła ceram. 1952	mieszkalny - termomodernizacja	7 526,0	1 632,0	125,00	71,00	23,00	100%	100%	28	16,6	179,2	średnio energochłonny
8	Skłodowskiej 9A	cegła 1964	mieszkalny - termomodernizacja	7 516,0	1 631,0	117,20	139,00	46,00	100%	100%	39	15,6	168,2	średnio energochłonny
9	Św. Mikołaja 6	cegła 1959	mieszkalny - <i>termomod.</i>	5 059,8	1 868,7	79,09	108,00	28,24	100%	100%	26	15,6	99,0	średnio energochłonny
10	Św. Mikołaja 7	cegła 1964	mieszkalny - <i>docieplenie ścian</i>	6 405,0	1 356,0	100,52	73,00	28,00	100%	100%	29	15,7	173,5	średnio energochłonny
11	Św. Rocha 7	cegła 1947	mieszkalny - docieplenie	9 837,0	1 564,6	169,20	155,00	57,00	100%	100%	21	17,2	253,1	średnio energochłonny
12	Świętojańska 8	murowany 2000	mieszkalny	5 719,0	1 338,7	70,00	30,00	6,70	100%	100%	20	12,2	122,4	średnio energochłonny
13	Świętojańska 18	cegła 1929	mieszkalny - termomodernizacja	4 057,0	726,6	60,94	55,00	37,00	100%	100%	8	15,0	196,3	średnio energochłonny
14	Skłodowskiej 9	cegła 1964	mieszkalny - termomodernizacja	7 526,0	1 629,0	117,20	154,00	53,00	100%	100%	40	15,6	168,4	średnio energochłonny
15	Skłodowskiej 5	cegła 1964	mieszkalny - termomodernizacja	7 526,0	1 632,0	85,39	139,00	46,00	100%	100%	40	11,3	122,4	średnio energochłonny
16	Bacieczki 219	murowany 1995	mieszkalny - docieplenie	23 152,0	4 498,7	206,00	95,00	33,00	100%	100%	72	8,9	107,2	mało energochłonny
17	Pogodna 35	murowany 2009	mieszkalny -docieplenie 2020	6 999,5	2 048,0	80,00	60,00	20,00	100%	100%	20	11,4	91,4	średnio energochłonny
18	Sobieskiego 26A	murowany 1967	mieszkalny - termomodernizacja	11 915,0	4 203,0	187,04	159,00	49,56	100%	100%	90	15,7	104,1	średnio energochłonny
19	Młynowa 17	murowany 1920	mieszkalny - ściany, okna	6 400,0	1 184,8	108,00	34,00	11,00	100%	100%	10	16,9	213,3	średnio energochłonny
20	Św. Rocha 6	cegła 1999	mieszkalny	6 644,0	1 274,0	159,08	45,50	13,00	100%	100%	25	23,9	292,2	energochłonny
21	Cisowa 8 i 8A		mieszkalny	1 591,0	383,7	13,52	14,00	3,50	100%	100%		8,5	82,5	mało energochłonny
22	Rzemieślnicza 13		mieszkalny	6 050,0	2 012,5	105,78	63,00	42,78	100%	100%		17,5	123,0	średnio energochłonny
	Razem			155 739,5	35 106,4	2 404,9	1 738,5	598,3			569	15,4	160,3	średnio energochłonny

Budynki administrowane przez E. Kowalczuk „Administrowanie Nieruchomościami"														
1	Mickiewicza 83	2013	mieszkalny	9 170,0	2 203,0	162,00	106,50	35,50	100%	100%	36	17,7	172,1	średnio energochłonny
2	Mławska 4	2015	mieszkalny	14 080,0	3 082,0	167,00	169,70	61,50	100%	100%	51	11,9	46,7	średnio energochłonny
	Razem			23 250,0	5 285,0	329,0	276,2	97,0			87	14,2	145,7	średnio energochłonny
Budynki administrowane przez P.P.U. "MARK-BUD"														
1	Lipowa 24	murowany XIX	biurowy - dach - <i>docieplenie</i>	2 277,0	635,4	29,11	42,00	14,00	100%		12	12,8	107,2	średnio energochłonny
Budynki pozostałych Wspólnot Mieszkaniowych														
1	Legionowa 30	murow. 1997	mieszkalny	15 100,0	2 036,3	321,63	101,64	33,88	100%	100%	28	21,3	369,6	energochłonny
2	Malmeda 31A	murowany 1952	mieszkalny	4 432,0	786,5	94,40	65,34	21,78	100%	100%	18	21,3	280,9	energochłonny
3	Piłsudskiego 26	murowany 1959	mieszkalny	12 612,0	2 387,6	268,64	192,39	64,13	100%	100%	49+4	21,3	263,3	energochłonny
4	Sienkiewicza 6	murowany 1954	mieszkalny - brak zgody kons. od ul. Sienkiewicza	11 905,0	2 299,9	238,30	141,10	48,20	100%	100%	37+5	20,0	242,5	energochłonny
5	Kraszewskiego 8	murow. 1995	mieszkalny	12 960,0	2 791,2	276,05	163,35	54,45	100%	100%	45	21,3	231,4	energochłonny
6	Szkolna 6	drewniany 1885	mieszkalny	1 700,0	359,1	36,21	32,67	10,89	100%	100%	9	21,3	236,0	energochłonny
7	Tuwima 1/2	murowany 1970	mieszkalny	3 427,0	591,4	73,00	10,89	3,63	100%	100%	3	21,3	288,9	energochłonny
8	Wiejska 65	murowany 2008	mieszkalny	17 811,0	3 533,9	379,37	101,20	28,09	100%	100%	44	21,3	251,2	energochłonny
9	Pułaskiego 99	OWT 1990	mieszkalny	8 282,0	1 931,0	400,00	293,80	127,74	100%	100%	32	17,5	176,0	średnio energochłonny
10	Pułaskiego 101	OWT 1990	mieszkalny	6 246,0	1 356,0				100%	100%	32	17,5	189,0	średnio energochłonny
11	Pułaskiego 103	OWT 1990	mieszkalny	8 282,0	1 928,0				100%	100%	29	17,5	176,3	średnio energochłonny
12	Skłodowskiej 24	murowany 1939	mieszkalny	1 644,0	329,7	32,00	14,53	14,53	100%	100%	4	19,5	227,2	energochłonny
13	Mieszka I 12			1 050,0	300,0	15,75	15,00	5,00			0	15,0	122,9	średnio energochłonny
14	Grottgera 2B	tradyc. 1959	mieszkalny	6 375,0	1 157,0	100,00	20,00	20,00	100%	100%	26	15,7	202,3	średnio energochłonny
15	Piasta 152	2012	mieszkalny	12 550,0	3 474,8	131,40	137,17	46,34	100%	100%		10,5	88,5	średnio energochłonny
16	Łąkowa 19	2012	mieszkalny	6 093,1	1 305,0	68,00	69,80	18,96	100%	100%		11,2	121,9	średnio energochłonny
17	Transportowa 11	2012	mieszkalny	24 830,0	6 477,4	261,00	298,78	129,76	100%	100%		10,5	94,3	średnio energochłonny
18	Leszczynowa 49	2012	mieszkalny	8 935,0	1 304,5	102,49	97,48	29,49	100%	100%		11,5	183,9	średnio energochłonny
19	Kręta 2	2012	mieszkalny	48 801,7	6 791,8	687,00	370,98	171,98	100%	100%		14,1	236,7	średnio energochłonny
20	Ślusarska 18	2012	mieszkalny	57 450,0	3 959,2	630,04	597,30	324,40	100%	100%		11,0	372,4	średnio energochłonny
21	Stonimska 3	2012	mieszkalny	12 538,0	2 059,1	156,59	146,51	50,56	100%	100%		12,5	178,0	średnio energochłonny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22	Warmińska 29	2012	mieszkalny	9 714,5	2 168,9	207,00	199,00	76,00	100%	100%		10,4	109,3	średnio energochłonny
23	Warmińska 31	2012	mieszkalny	10 238,1	2 261,2				100%	100%		12,5	178,0	mało energochłonny
24	Żeromskiego 1B	2013	mieszkalny	49 454,6	6 951,9	523,00	278,84	118,52	100%	100%	10,6 7,9	176,1 158,2	średnio energochłonny mało energochłonny	
25	Ryska 3A	2013	mieszkalny	38 100,8	5 428,9	477,00	389,90	184,80	100%	100%				
26	Ryska 3B	2013	mieszkalny	21 992,5	1 627,6				100%	100%				10,6
27	Waszyngtona 26	2013	mieszkalny	19 753,0	2 490,3	153,00	118,70	38,30	100%	100%	7,7 8,6	143,8 145,2	mało energochłonny mało energochłonny	
28	Waszyngtona 26A	2013	mieszkalny	12 580,0	1 740,7	108,00	100,70	30,80	100%	100%				
29	42 Pułku Piech. 127	2013	mieszkalny	20 950,0	5 190,5	252,00	199,00	76,00	100%	100%		12,0	113,6	średnio energochłonny
30	42 Pułku Piechoty 35	2013	mieszkalny	16 506,7	3 477,3	176,00	183,82	68,25	100%	100%		10,7	118,4	średnio energochłonny
31	Mazowiecka 48	2013	mieszkalny	16 959,5	2 703,2	163,80	110,22	32,75	100%	100%		9,7	141,8	średnio energochłonny
32	Piotrowska 2A	2013	mieszkalny	10 181,0	1 677,9	170,00	190,00	74,00	100%	100%		16,7	237,1	średnio energochłonny
33	Sobieskiego 13	2013	mieszkalny	24 353,0	5 842,7	277,50	157,38	55,61	100%	100%		11,4	111,1	średnio energochłonny
34	Swobodna 29	2014	mieszkalny	13 628,2	1 906,6	153,00	117,40	39,80	100%	100%		11,2	187,8	średnio energochłonny
35	42 Pułku Piechoty 125	2014	mieszkalny	15 510,0	3 927,3	193,00	139,00	53,00	100%	100%		12,4	115,0	średnio energochłonny
36	42 Pułku Piechoty 123	2014	mieszkalny	9 730,0	2 368,8	103,00	140,00	48,00	100%	100%		10,6	101,8	średnio energochłonny
37	42 Pułku Piechoty 129	2014	mieszkalny	14 680,0	3 589,3	167,00	196,00	75,00	100%	100%		11,4	108,9	średnio energochłonny
38	Zachodnia 2G	2014	mieszkalny	56 799,4	6 801,8	603,99	340,27	154,25	100%	100%		10,6	207,8	średnio energochłonny
39	Kijowska 7	2014	mieszkalny	36 202,7	10 236,8	432,50	256,72	106,17	100%	100%		11,9	98,9	średnio energochłonny
40	Zachodnia 14B	2014	mieszkalny	14 488,8	2 323,2	125,99	132,44	44,24	100%	100%	52	8,7	126,9	mało energochłonny

41	I Armii W. Pol. 43	2014	mieszkalny	14 714,0	2 470,6	179,90	149,64	52,32	100%	100%	55	12,2	170,4	średnio energochłonny
42	Fabryczna 8	2014	mieszkalny	8 899,3	3 170,0	242,60	173,20	63,20	100%	100%	46	27,3	179,1	energochłonny
43	Ogrodowa 3	2014	mieszkalny	4 126,6	1 243,1	89,20	107,80	33,70	100%	100%	24	21,6	167,9	energochłonny
44	Sienkiewicza 63A	2013	mieszkalny	6 909,7	1 158,8	100,00	86,00	25,00	100%	100%	18	14,5	202,0	średnio energochłonny
45	Atlasowa 1	2013	mieszkalny	4 096,0	1 018,0	43,00	66,25	17,69	100%	100%	12	10,5	98,9	średnio energochłonny
46	Atlasowa 2	2013	mieszkalny	4 096,0	1 018,0	43,00	66,25	17,69	100%	100%	12	10,5	98,9	średnio energochłonny
47	Atlasowa 3	2013	mieszkalny	4 096,0	1 018,0	43,00	66,25	17,69	100%	100%	12	10,5	98,9	średnio energochłonny
48	Atlasowa 4	2015	mieszkalny	4 096,0	1 018,0	43,00	66,25	17,69	100%	100%	12	10,5	98,9	średnio energochłonny
49	Atlasowa 5	2015	mieszkalny	4 096,0	1 018,0	43,00	66,25	17,69	100%	100%	12	10,5	98,9	średnio energochłonny
50	Atlasowa 6	2015	mieszkalny	4 096,0	1 018,0	43,00	66,25	17,69	100%	100%	12	10,5	98,9	średnio energochłonny
51	Atlasowa 7	2015	mieszkalny	4 096,0	1 018,0	43,00	66,25	17,69	100%	100%	12	10,5	98,9	średnio energochłonny
52	Atlasowa 8	2015	mieszkalny	4 096,0	1 018,0	43,00	66,25	17,69	100%	100%	12	10,5	98,9	średnio energochłonny
53	Atlasowa 9	2015	mieszkalny	4 096,0	1 018,0	43,00	66,25	17,69	100%	100%	12	10,5	98,9	średnio energochłonny
54	Atlasowa 10	2015	mieszkalny	4 096,0	1 018,0	43,00	66,25	17,69	100%	100%	12	10,5	98,9	średnio energochłonny
55	Atlasowa 11	2015	mieszkalny	4 096,0	1 018,0	43,00	66,25	17,69	100%	100%	12	10,5	98,9	średnio energochłonny
56	Atlasowa 12	2015	mieszkalny	4 096,0	1 018,0	43,00	66,25	17,69	100%	100%	12	10,5	98,9	średnio energochłonny
57	Atlasowa 13	2015	mieszkalny	4 096,0	1 018,0	43,00	66,25	17,69	100%	100%	12	10,5	98,9	średnio energochłonny
58	Atlasowa 14	2015	mieszkalny	4 096,0	1 018,0	43,00	66,25	17,69	100%	100%	12	10,5	98,9	średnio energochłonny
59	Atlasowa 15	2015	mieszkalny	4 096,0	1 018,0	43,00	66,25	17,69	100%	100%	12	10,5	98,9	średnio energochłonny
60	Atlasowa 16	2015	mieszkalny	4 096,0	1 018,0	43,00	66,25	17,69	100%	100%	12	10,5	98,9	średnio energochłonny
61	Atlasowa 17	2015	mieszkalny	4 096,0	1 018,0	43,00	66,25	17,69	100%	100%	12	10,5	98,9	średnio energochłonny
62	Atlasowa 18	2015	mieszkalny	4 096,0	1 018,0	43,00	66,25	17,69	100%	100%	12	10,5	98,9	średnio energochłonny
63	Atlasowa 19	2015	mieszkalny	4 096,0	1 018,0	43,00	66,25	17,69	100%	100%	12	10,5	98,9	średnio energochłonny
64	Atlasowa 20	2015	mieszkalny	4 096,0	1 018,0	43,00	66,25	17,69	100%	100%	12	10,5	98,9	średnio energochłonny
65	Atlasowa 21	2015	mieszkalny	4 096,0	1 018,0	43,00	66,25	17,69	100%	100%	12	10,5	98,9	średnio energochłonny
66	Atlasowa 22	2015	mieszkalny	4 096,0	1 018,0	43,00	66,25	17,69	100%	100%	12	10,5	98,9	średnio energochłonny
67	Herberta 14	2014	mieszkalny	8 223,6	1 889,1	95,10	90,83	26,88	100%	100%	24	11,6	117,8	średnio energochłonny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
68	Herberta 16	2014	mieszkalny	8 223,6	1 889,1	95,10	90,83	26,88	100%	100%	24	11,6	117,8	średnio energochłonny
69	Transportowa 2B	2014	Sonata Park - mieszkalny	58 616,1	10 222,8	908,50	443,66	218,55	100%	100%	219	15,5	208,0	średnio energochłonny
70	Transportowa 2C	2015	Sonata Park - mieszkalny	23 441,5	3 917,6	354,50	206,83	79,86	100%	100%	78	15,1	211,8	średnio energochłonny
71	Waszyngtna 38	2015	mieszkalny	24 872,1	3 558,8	282,70	164,60	59,00	100%	100%	55	11,4	185,9	średnio energochłonny
72	42 Pułku Piechoty 131	2015	mieszkalny	21 425,0	5 269,7	242,56	213,30	83,00	100%	100%		11,3	107,7	średnio energochłonny
73	42 Pułku Piechoty 131A	2015	mieszkalny	23 357,0	4 971,2	207,00	238,10	96,00	100%	100%		8,9	97,4	mało energochłonny
74	Słonimska 56	2015	mieszkalny	10 107,5	2 634,5	193,29	148,56	51,58	100%	100%		19,1	171,7	energochłonny
75	Zachodnia 2F	2015	mieszkalny	24 893,0	5 050,0	484,50	270,08	113,48	100%	100%		19,5	224,5	energochłonny
76	Jana Pawła II 59E	2015	mieszkalny	24 367,0	5 165,9	401,63	271,93	114,74	100%	100%		16,5	181,9	średnio energochłonny
77	Młynowa 38	2015	mieszkalny	39 176,4	13 078,1	457,60	292,89	126,39	100%	100%		11,7	81,9	średnio energochłonny
78	Kaczorowskiego 7	2015	mieszkalny	105 819,0	24 423,1	1 487,25	691,00	317,32	100%	100%		14,1	142,5	średnio energochłonny
79	Sybiraków 3	2016	mieszkalny	35 657,0	5 443,3	342,50	230,08	91,84	100%	100%	95	9,6	147,2	średnio energochłonny
80	Boboli 97	2016	mieszkalny	9 294,0	2 493,7	120,00	127,64	42,13	100%	100%	57	12,9	112,6	średnio energochłonny
81	Hetmańska 83	2016	mieszkalny	16 026,8	3 876,8	179,00	122,00	43,00	100%	100%	35	11,2	108,1	średnio energochłonny
82	42 Pułku Piech. 133A	2016	mieszkalny	25 311,0	5 361,3	281,70	251,82	103,63	100%	100%		11,1	123,0	średnio energochłonny
83	Łąkowa 7	2016	mieszkalny	45 389,0	5 179,7	576,60	486,02	198,64	100%	100%		12,7	260,5	średnio energochłonny
84	Berlinga 6	2016	mieszkalny	19 282,9	3 931,3	190,20	184,70	72,50	100%	100%		9,9	113,2	średnio energochłonny
85	Nowy Świat 9A	2016	mieszkalny	11 025,6	1 846,9	245,00	139,00	44,00	100%	100%		22,2	310,4	energochłonny
86	Kombatantów 18 i 18A	2016	mieszkalny	77 700,0	8 866,8	593,34	486,15	197,59	100%	100%		7,6	156,6	mało energochłonny
87	Jana Pawła II 59F	2016	mieszkalny	31 181,0	5 345,7	399,60	271,08	113,90	100%	100%		12,8	174,9	średnio energochłonny

88	Fabryczna 4	2016	mieszkalny	24 872,1	4 715,9	464,02	83,13	24,49	100%	100%		18,7	230,3	energochłonny
89	Piasta 10	silikat. 2001	mieszkalny	4 165,0	712,4	70,00	50,00	11,30	100%	100%	16	16,8	229,9	średnio energochłonny
90	Skłodowskiej 11	cegła 1962	mieszkalny - termomodernizacja	10 170,0	2 213,0	130,00	194,00	41,00	100%	100%	40	12,8	137,5	średnio energochłonny
91	Warszawska 42 A	tradyc. 1998	mieszkalny	7 892,0	1 289,0	92,64	108,00	34,00	100%	100%	25	11,7	168,2	średnio energochłonny
92	Warszawska 70	cegła 1999	mieszkalny	5 101,0	371,0	65,00	65,00	17,00	100%	100%	16	12,7	410,0	średnio energochłonny
93	Waszyngtona 6	cegła 1965	mieszkalny - termomodernizacja	5 101,0	371,0	65,00	110,00	35,00	100%	100%	25	12,7	410,0	średnio energochłonny
94	Konopnickiej 12 C	tradyc. 2000	mieszkalny	9 996,0	2 287,0	109,25	135,00	45,00	100%	100%	37	10,9	111,8	średnio energochłonny
95	Bema 93	OWT 1974	mieszkalny - ściany, dach	21 857,0	5 376,0	300,00	100,00		100%	100%	120	13,7	130,6	średnio energochłonny
96	Bema 95	OWT 1974	mieszkalny - docieplenie	21 927,0	5 514,0	361,00	151,00	57,00	100%	100%	120	16,5	153,2	średnio energochłonny
97	Kopernika 5 A	OWT 1976	mieszkalny - docieplenie	17 194,0	3 995,0	312,12	304,00	134,00	100%	100%	88	18,2	182,8	energochłonny
98	Magnoliowa 11 A	OWT 2007	mieszkalny - szczyty	19 350,0	4 226,6	357,98	135,00	43,00	100%	100%	73	18,5	198,2	energochłonny
99	Rzemieślnicza 35	2015	mieszkalny	4 289,1	934,5	62,60	24,01	12,00	100%	100%	24	14,6	156,8	średnio energochłonny
100	Ślonimska 56	2015	mieszkalny	8 358,4	1 857,4	129,56	139,00	46,00	100%	100%	40	15,5	163,2	średnio energochłonny
101	Łącznikowa 26, 28, 30	murowany 2013	mieszkalny	11 701,4	2 600,3	181,37	70,00	24,00	100%	100%	22	15,5	163,2	średnio energochłonny
102	Zaulek Podlaski 1	2015	mieszkalny	2 826,0	529,3	45,00	38,00	15,00	100%	100%	8	15,9	199,0	średnio energochłonny
	Razem			1 637 797,3	311 720,4	20 998,5	15 220,7	5 802,4	---	---	1 970	12,8	157,6	średnio energochłonny
	Razem Wspólnoty Mieszkaniowe			5 235 236,6	1 143 574,1	72 302,5	50 231,5	19 887,9	---	---	15 176	13,8	148,0	średnio energochłonny
	OGÓŁEM			21 882 642,0	5 055 706,8	308 029,9	257 534,3	108 054,5	---	---	84 023	14,1	142,6	średnio energochłonny

Pismem pogrubionym i pochyłym zaznaczono dane, które po roku 2019 uległy zmianie i zostały skorygowane przez właścicieli budynków.

CHARAKTERYSTYKA BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO - nowe obiekty, które powstały po 2015 roku

Lp.	Adres	Technologia i rok wykonania	Rodzaj budynku i opis docieplenia	Kubatura	Powierzch-nia	Zap. na moc dla c.o.	Zap. na moc dla c.w.u. max.	Zap. na moc dla c.w.u. śr.	Zawory termost.	Wodom. c.w.u.	Liczba mieszkań	Wsp. q _v	Wsp. E	Ocena energochłonności budynku
				[m ³]	[m ²]	[kW]	[kW]	[kW]	[%]	[%]	[szt.]	[W/m ³]	[kWh/rok m ²]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Nowe budynki SM i ZMK														
1	Bema	2017	mieszkalny „B”(ZMK)	7 717,4	1 929,4	168,00	116,30	37,96	100%	100%		21,8	203,8	energochłonny
2	Bema	2017	mieszkalny „C”(ZMK)	14 547,2	3 636,8	298,00	170,00	78,00	100%	100%		20,5	191,8	energochłonny
3	Stalowa 5	2015	mieszkalny (ADM Poł.)	40 024,0	12 333,9	476,78	456,27	198,38	100%	100%		11,9	90,5	średnio energochłonny
4	Filipowicza 6	2020	mieszkalny (ADM Poł.)	42 965,4	11 524,2	462,82	511,52	222,40	100%	100%		10,8	94,0	średnio energochłonny
	Razem			105 254,0	29 424,3	1 405,60	1 254,09	536,74	---	---		13,4	111,8	średnio energochłonny
Budynki Yuniversal Podlaski														
1	Waszyngtona 38	2015	mieszkalny	24 872,1	3 558,8	282,70	135,70	59,00	100%	100%		11,4	185,9	średnio energochłonny
2	Sybiraków 4	2017	mieszkalny	35 657,0	5 443,0	342,50	211,23	91,84	100%	100%		9,6	147,3	średnio energochłonny
3	Sybiraków 6	2017	mieszkalny	19 967,0	2 467,6	153,00	121,12	52,66	100%	100%		7,7	145,1	mało energochłonny
4	Sybiraków 4A	2017	mieszkalny	8 968,0	1 265,8	75,10	62,01	26,96	100%	100%		8,4	138,8	mało energochłonny
5	Botaniczna 9A	2018	mieszkalny	22 784,0	4 065,6	320,00	239,55	104,15	100%	100%		14,0	184,2	średnio energochłonny
6	Wiadukt 7	2018	mieszkalny	30 234,1	5 824,1	352,74	305,23	132,71	100%	100%		11,7	141,7	średnio energochłonny
7	Filipowicza 4	2019	mieszkalny	26 043,5	4 958,0	327,17	246,10	107,00	100%	100%		12,6	154,4	średnio energochłonny
8	Filipowicza 10	2020	mieszkalny	20 464,1	3 823,0	214,19	244,26	106,20	100%	100%		10,5	131,1	średnio energochłonny
9	Piasta 35, 37	2019	mieszkalny	6 214,4	3 327,5	210,50	162,79	70,78	100%	100%		33,9	148,0	energochłonny

	Razem			195 204,3	34 733,4	2 277,90	1 727,99	751,30	---	---		11,7	153,5	średnio energochłonny
WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE														
Rok 2016														
1	Konopnickiej 1C		wielorodzinny	8 345,4	2 085,7	100,1	83,5	34,2	100%	100%		12,0	112,4	średnio energochłonny
2	Żubrów 12		wielorodzinny	3 992,6	838,9	47,9	39,9	16,4	100%	100%		12,0	133,7	średnio energochłonny
3	Żubrów 14		wielorodzinny	3 992,6	841,1	47,9	39,9	16,4	100%	100%		12,0	133,3	średnio energochłonny
4	Żubrów 16		wielorodzinny	3 992,6	840,5	47,9	39,9	16,4	100%	100%		12,0	133,4	średnio energochłonny
5	J. Pawła II 59 F		wielorodzinny - Rogowski NOVA	31 181,0	6 674,6	374,2	311,8	127,8	100%	100%		12,0	131,2	średnio energochłonny
6	Hetmańska 83		wielorodzinny - PBM „Śródmieście"	16 026,8	3 876,8	245,30	186,39	69,51	100%	100%		15,3	148,1	średnio energochłonny
7	Mławska 6		wielorodzinny - Markbud	19 253,5	4 039,0	164,64	192,28	72,29	100%	100%		8,6	95,4	mało energochłonny
8	Gen. J. Bema 100E		wielorodzinny B	7 717,4	2 150,1	115,5	152,01	53,08	100%	100%		15,0	125,7	średnio energochłonny
9	Gen. J. Bema 100D		wielorodzinny C	14 547,2	4 173,4	215,7	212,3	82,57	100%	100%		14,8	121,0	średnio energochłonny
10	Sybiraków 8		wielorodzinny z usługą	14 502,5	3 217,6	121,75	142,37	48,76	100%	100%		8,4	88,6	mało energochłonny
11	Nowogródzka 4		wielorodzinny - BSM	11 515,0	1 784,8	131	125,2	43,4	100%	100%		11,4	171,8	średnio energochłonny
12	42 Pułku Piechoty 133		wielorodz.	22 153,0	5 129,2	188,7	228,4	91	100%	100%		8,5	86,1	mało energochłonny
13	42 Pułku Piech. 133A		wielorodz.	25 311,0	6 022,3	281,7	251,82	103,63	100%	100%		11,1	109,5	średnio energochłonny
14	Kombatantów 18 i 18A		wielorodz.	77 700,0	9 867,8	932,4	777,0	318,6	100%	100%		12,0	221,1	średnio energochłonny
15	Łąkowa 7		wielorodz.	45 389,0	14 184,1	544,7	453,9	186,1	100%	100%		12,0	89,9	średnio energochłonny
16	Krańcowa 16C		wielorodzinny	2 696,5	702,1	32,4	27,0	11,1	100%	100%		12,0	107,9	średnio energochłonny
17	Hallera 6		wielorodzinny	19 282,9	4 811,0	231,4	192,8	79,1	100%	100%		12,0	112,6	średnio energochłonny
18	Krańcowa 16A		wielorodzinny	2 575,2	1 156,6	30,9	25,8	10,6	100%	100%		12,0	62,5	średnio energochłonny
19	Krańcowa 16B		wielorodzinny	2 233,2	1 069,8	26,8	22,3	9,2	100%	100%		12,0	58,6	średnio energochłonny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20	Nowy Świat 9A		wielorodzinny	11 025,6	2 732,6	132,3	110,3	45,2	100%	100%		12,0	113,3	średnio energochłonny
	Razem			343 433,0	76 198,0	4 013,2	3 614,8	1 435,1	---	---		11,7	123,3	średnio energochłonny
Rok 2017														
1	Sybiraków 12		wielorodzinny	30 878,0	5 183,8	336,16	267,2	111,8	100%	100%		10,9	151,8	średnio energochłonny
2	Sybiraków 10		wielorodzinny	15 315,2	2 260,7	110,64	123,46	40,35	100%	100%		7,2	114,5	mało energochłonny
3	42 Pułku Piechoty 72A		wielorodzinny	21 518,0	5 091,8	175,5	221,7	87,63	100%	100%		8,2	80,7	mało energochłonny
4	Działkowa 6		wielorodzinny	17 870,6	5 163,9	168	179,9	70,1	100%	100%		9,4	76,1	średnio energochłonny
5	Dziesięciny 9		wielorodzinny	7 072,4	2 009,2	102,1	121,4	39,5	100%	100%		14,4	118,9	średnio energochłonny
6	A. Solidarności 13		wielorodzinny	29 135,4	6 848,0	380,6	340,27	154,67	100%	100%		13,1	130,1	średnio energochłonny
7	Kręta (dz. 408/12)		wielorodzinny	58 136,7	12 286,9	581,4	581,4	238,4	100%	100%		10,0	110,7	średnio energochłonny
8	Młynowa 60A		wielorodzinny	47 107,4	8 508,8	304,84	285,93	153,15	100%	100%		6,5	83,8	mało energochłonny
9	Borsuca 6A		wielorodzinny	7 739,0	2 066,9	87,06	116,13	37,96	100%	100%		11,2	98,6	średnio energochłonny
10	Młynowa 60		wielorodzinny	59 288,4	5 809,8	383,66	285,93	153,15	100%	100%		6,5	154,5	mało energochłonny
11	Zubrów 10		wielorodzinny	13 650,0	3 562,0	136,5	136,5	56,0	100%	100%		10,0	89,7	średnio energochłonny
12	Zubrów 4		wielorodzinny	3 145,0	977,0	31,5	31,5	12,9	100%	100%		10,0	75,3	średnio energochłonny
13	Zubrów 6		wielorodzinny	3 145,0	977,0	31,5	31,5	12,9	100%	100%		10,0	75,3	średnio energochłonny
14	Zubrów 8		wielorodzinny	3 145,0	977,0	31,5	31,5	12,9	100%	100%		10,0	75,3	średnio energochłonny
15	Gajowa 83		wielorodzinny	17 892,3	3 809,9	143,07	160,15	56,88	100%	100%		8,0	87,9	mało energochłonny
16	42 Pułku Piechoty 72D		wielorodzinny	28 269,0	6 743,8	218	217,2	89,9	100%	100%		7,7	75,7	mało energochłonny
17	42 Pułku Piechoty 72C		wielorodzinny	14 575,0	3 460,4	120,5	153,6	53,9	100%	100%		8,3	81,5	mało energochłonny
18	Jurowiecka 21		wielorodzinny	44 550,0	18 781,2	686,32	530,06	260,59	100%	100%		15,4	85,5	średnio energochłonny
19	42 Pułku Piechoty 72B		wielorodzinny	28 779,0	6 833,2	209,6	281,1	119,6	100%	100%		7,3	71,8	mało energochłonny
20	Słonimska 24		wielorodzinny	22 215,0	8 619,5	202,8	169,04	61,09	100%	100%		9,1	55,1	średnio energochłonny
21	Włókiennicza 7A		wielorodzinny	2 029,0	679,3	20,3	20,3	8,3	100%	100%		10,0	69,9	średnio energochłonny

22	Stoleczna 5		zamieszkania zbior. SMŚR	571,2	91,0	5,7	2,00	0,86	100%	100%		10,0	146,9	średnio energochłonny
23	Sybiraków 1		mieszkalny	8 968,0	1 265,8	75,10	91,12	26,96	100%	100%		8,4	138,8	mało energochłonny
24	Sybiraków 2		mieszkalny	19 967,0	2 476,6	153,00	151,10	52,66	100%	100%		7,7	144,6	mało energochłonny
	Razem			504 961,6	114 483,5	4 695,2	4 529,8	1 912,1	---	---		9,3	96,0	średnio energochłonny
Rok 2018														
1	Pogodna 4B		wielorodzinny	17 165,0	3 971,7	180,2	173,43	63,19	100%	100%		10,5	106,2	średnio energochłonny
2	Hetmańska 81		wielorodzinny	14 732,5	4 215,2	256	184	69	100%	100%		17,4	142,1	średnio energochłonny
3	Kawalerska 9		mieszkalno-handlowo-usług.	15 647,0	4 414,4	144,03	143,19	51,88	100%	100%		9,2	76,4	średnio energochłonny
4	Grażyny 1A		wielorodzinny z cz. usług.	17 110,0	4 693,0	141,052	161,522	60,767	100%	100%		8,2	70,3	mało energochłonny
5	Wiadukt 1/3		wielorodzinny	14 449,4	3 645,3	172	191	60	100%	100%		11,9	110,4	średnio energochłonny
6	Hetmańska 79		wielorodzinny z cz. usług.	14 007,4	3 106,2	189,3	119,97	38,97	100%	100%		13,5	142,6	średnio energochłonny
7	Jurowiecka 19		wielorodzinny z cz. usług.	52 440,0	16 611,4	911,73	513,32	259,84	100%	100%		17,4	128,4	średnio energochłonny
8	Łąkowa 1		wielorodzinny z cz. usług.	83 689,4	11 848,3	773,4	709,2	335,1	100%	100%		9,2	152,8	średnio energochłonny
9	42 Pułku Piechoty 72 J		wielorodzinny	26 881,0	6 336,8	204,5	198,7	79,9	100%	100%		7,6	75,5	mało energochłonny
10	42 Pułku Piechoty 72 E		wielorodzinny	11 812,0	2 810,2	91,1	108	35,6	100%	100%		7,7	75,9	mało energochłonny
11	Łąkowa 1 bud E		wielorodzinny z cz. usług.	83 689,4	5 641,5	836,9	836,9	343,1	100%	100%		10,0	347,2	średnio energochłonny
12	Krańcowa 7		wielorodzinny	2 962,0	625,8	29,6	29,6	12,1	100%	100%		10,0	110,8	średnio energochłonny
13	Piasta 5		wielorodzinny z cz. usług.	15 374,9	3 781,7	134,3	155,6	54,8	100%	100%		8,7	83,1	mało energochłonny
14	Sybiraków 14		wielorodzinny	36 507,0	6 839,5	328,46	305,75	134,07	100%	100%		9,0	112,4	mało energochłonny
15	42 Pułku Piechoty 72G		wielorodzinny	12 053,0	2 785,2	105,3	93,8	29,6	100%	100%		8,7	88,5	mało energochłonny
16	Antoniuk Fabr. 11A		wielorodzinny bud.A	19 659,9	6 242,4	335,09	318,33	141,22	100%	100%		17,0	125,6	średnio energochłonny
17	Wysoki Stoczek 58		wielorodzinny	39 220,5	10 221,2	224	319,5	142	100%	100%		5,7	51,3	mało energochłonny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18	42 Pułku Piechoty 72F		wielorodzinny	16 271,0	3 806,1	107,5	130,2	45,6	100%	100%		6,6	66,1	mało energochłonny
19	Komisji Eduk. Nar. 38C		wielorodzinny	6 648,0	1 212,0	66,3	115,5	37,000	100%	100%		10,0	128,0	średnio energochłonny
	Razem			500 319,4	102 807,9	5 230,8	4 807,5	1 993,8	---	---		10,5	119,1	średnio energochłonny
Rok 2019														
1	J. Klimkiewiczowej 3		wielorodzinny cz.A	14 351,0	2 934,9	143,5	143,5	58,8	100%	100%		10,0	114,4	średnio energochłonny
2	Transportowa 2D		wielorodz. z cz. usług. cz. E	4 416,0	1 104,0	44,2	44,2	18,1	100%	100%		10,0	93,6	średnio energochłonny
3	Solidarności 11		wielorodz. z cz. usług.	13 446,5	2 556,1	125	100	31	100%	100%		9,3	114,4	średnio energochłonny
4	Kochanowskiego 20		wielorodz. z cz. usług.	48 440,0	9 688,0	304	252,8	109,8	100%	100%		6,3	73,4	mało energochłonny
5	Transportowa 2D		wielorodzinny	56 627,0	10 223,9	489,69	520,32	272,42	100%	100%		8,6	112,1	mało energochłonny
6	Kręta 50		wielorodz. z cz. usług.	56 610,2	8 520,0	512,03	373,22	174,4	100%	100%		9,0	140,6	średnio energochłonny
7	Plażowa 7		wielorodzinny B	41 833,6	10 464,8	665,9	377,73	176,94	100%	100%		15,9	148,9	średnio energochłonny
8	Młynowa 40		wielorodzinny z cz. usług.	25 736,0	6 453,0	331	238,37	95,54	100%	100%		12,9	120,0	średnio energochłonny
9	Wiosenna 10		wielorodzinny I	13 470,9	3598,7	134,7	134,7	55,2	100%	100%		10,0	87,6	średnio energochłonny
10	Wiosenna 10		wielorodzinny II	21 183,9	5911,1	211,8	211,8	86,9	100%	100%		10,0	83,9	średnio energochłonny
11	Wiosenna 10		wielorodzinny III	10 720,8	2 865,4	245,01	203,6	80,5	100%	100%		22,9	200,1	energochłonny
12	Jana Pawła II 59H		wielorodzinny z cz. usług.	36 147,0	7 339,4	409	243,5	104,6	100%	100%		11,3	130,4	średnio energochłonny
13	Towarowa 28		wielorodzinny	42 994,3	12 786,2	358,4	360,2	175,7	100%	100%		8,3	65,6	mało energochłonny
14	Warzywna 1A (e. gr. 566/215)		wielorodzinny Nr 2	7 435,4	2 402,7	74,4	74,4	30,5	100%	100%		10,0	72,4	średnio energochłonny
15	42 Pułku Piechoty 70E		mieszkalny	8 065,0	1 922,8	52,4	77,1	22,8	100%	100%		6,5	63,8	mało energochłonny
16	42 Pułku Piechoty 72H		wielorodzinny	28 231,0	6 676,3	179,7	194,7	77,7	100%	100%		6,4	63,0	mało energochłonny
17	Łąkowa 3		wielorodzinny z cz. usług. Nr D	93 113,3	7 677,3	784,8	613,3	335,1	100%	100%		8,4	239,2	mało energochłonny
18	Warzywna 1B		wielorodzinny Nr 3	7 443,5	1 568,9	74,4	74,4	30,5	100%	100%		10,0	111,0	średnio energochłonny
19	Sybiraków 16		wielorodzinny Nr 5A i 5B	29 118,0	5 758,8	248,73	233,31	93,73	100%	100%		8,5	101,1	mało energochłonny
20	Bełzy 5-7		wielorodzinny Nr 4A i 4B	43 700,0	7 777,1	450,4	396,58	189,75	100%	100%		10,3	135,5	średnio energochłonny
21	Piasta 37		wielorodzinny	3 094,0	719,0	30,9	30,9	12,7	100%	100%		10,0	100,7	średnio energochłonny

22	Plażowa 15		wielorodzinny C	30 290,0	8 062,7	302,9	302,9	124,2	100%	100%		10,0	87,9	średnio energochłonny
23	42 Pułku Piechoty 72 M		wielorodzinny O	28 996,0	6 857,0	224,69	201,4	81,3	100%	100%		7,7	76,7	mało energochłonny
24	Baranowicka 149		wielorodzinny z cz. handl.	1 683,0	304,9	16,8	16,8	6,9	100%	100%		10,0	129,2	średnio energochłonny
25	Kilińskiego 17		wielorodzinny z cz. usług.	2 214,1	495,0	22,1	22,1	9,1	100%	100%		10,0	104,7	średnio energochłonny
26	Kraszewskiego 12A		wielorodzinny	3 313,0	588,9	38,2	37,3	8,3	100%	100%		11,5	151,8	średnio energochłonny
27	42 Pułku Piechoty 70 D		wielorodzinny K	22 198,0	5 294,5	139,8	174,1	67	100%	100%		6,3	61,8	mało energochłonny
28	Krańcowa 13		wielorodzinny	4 113,9	592,2	41,1	41,1	16,9	100%	100%		10,0	162,6	średnio energochłonny
	Razem			698 985,4	141 143,6	6 655,7	5 694,5	2 546,3	---	---		9,5	110,4	średnio energochłonny
Rok 2020														
1	Szendzielarza 4		wielorodzinny A z cz. usług.	2 003,2	466,5	18,0	20,0	8,2	100%	100%		9,0	90,4	mało energochłonny
2	Szendzielarza 4		wielorodzinny B	2 016,8	438,2	18,2	20,2	8,3	100%	100%		9,0	96,9	mało energochłonny
3	Narewska 40		wielorodzinny	10 658,6	3 416,4	95,9	106,6	43,7	100%	100%		9,0	65,7	mało energochłonny
4	Sudecka 10		wielorodzinny C1	3 687,5	800,9	33,2	36,9	15,1	100%	100%		9,0	97,0	mało energochłonny
5	Sudecka 10A		wielorodzinny C2	3 687,5	798,5	33,2	36,9	15,1	100%	100%		9,0	97,3	mało energochłonny
6	Sudecka 10B		wielorodzinny C3	687,5	799,1	6,2	6,9	2,8	100%	100%		9,0	18,1	mało energochłonny
7	Jurowiecka 17		wielorodzinny z cz. usług.	125 475,0	27 687,5	1171	689,0	384,2	100%	100%		9,3	99,0	średnio energochłonny
8	Stary Rynek 13		wielorodzinny	2 011,3	855,1	28	37,8	8,42	100%	100%		13,9	76,6	średnio energochłonny
9	Stary Rynek 9		wielorodzinny C2	2 888,8	655,6	26,0	28,9	11,8	100%	100%		9,0	92,8	mało energochłonny
10	Stary Rynek 11		wielorodzinny B	1 934,8	552,8	53	56,4	14,32	100%	100%		27,4	224,4	energochłonny
11	42 Pułku Piech. 72K		wielorodzinny M	11 009,0	2 700,6	99,1	110,1	45,1	100%	100%		9,0	85,9	mało energochłonny
12	42 Pułku Piech. 72L		wielorodzinny N	15 374,0	3 074,8	138,4	153,7	63,0	100%	100%		9,0	105,3	mało energochłonny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	Plażowa 13		wielorodzinny D	27 204,0	7 371,4	408,7	261,3	108,7	100%	100%		15,0	129,8	średnio energochłonny
14	Fabryczna 35		wielorodzinny z cz. usług.	15 204,0	4 900,0	174,4	164,2	58,84	100%	100%		11,5	83,3	średnio energochłonny
15	Sybiraków 18		wielodzinny 6	34 306,1	4 910,0	341,0	233,0	92,88	100%	100%		9,9	162,5	średnio energochłonny
16	Sybiraków 20		wielodzinny 7	13 355,0	1 587,8	102,0	115,8	37,01	100%	100%		7,6	150,3	mało energochłonny
17	Antoniuk Fabr. 11 B		wielorodzinny B	15 512,8	5 299,6	140,4	223,1	88,26	100%	100%		9,1	62,0	średnio energochłonny
18	Piasta 35		wielorodzinny 1	13 721,0	3 361,3	210,5	189,0	70,78	100%	100%		15,3	146,6	średnio energochłonny
19	Piasta 37		wielorodzinny 2	3 094,0	718,9	27,8	30,9	12,7	100%	100%		9,0	90,6	mało energochłonny
20	Plażowa 15		wielorodzinny z cz. usług. C	30 290,0	8 062,7	433,9	265,9	111,22	100%	100%		14,3	125,9	średnio energochłonny
21	42 Pułku Piech. 72 M		wielorodzinny O	28 996,0	6 857,1	261,0	290,0	118,9	100%	100%		9,0	89,1	mało energochłonny
22	Młynowa 46		wielorodzinny z cz. usług.	74 650,8	21 051,8	897,6	555,0	302,38	100%	100%		12,0	99,8	średnio energochłonny
23	Marczukowska 20		wielorodz. z cz. usl.	7 666,1	2 953,7	69,0	76,7	31,4	100%	100%		9,0	54,7	mało energochłonny
24	Magazynowa 3		wielorodzinny D	37 394,9	13 598,2	373,9	306,6	153,3	100%	100%		10,0	64,4	średnio energochłonny
25	Wesoła 17		wielorodz. z cz. usl.	5 779,6	1 467,7	54,55	65,9	17,39	100%	100%		9,4	87,0	średnio energochłonny
26	S. Wyszynskiego 10		mieszkalno-usług.	30 971,2	5 942,3	278,7	287,5	125	100%	100%		9,0	109,8	mało energochłonny
27	Klimkiewiczowej 3		wielorodzinny cz. B	15 515,1	4180,5	215,0	236,0	95	100%	100%		13,9	120,4	średnio energochłonny
28	Kaczorowskiego 14		wielorodzinny z cz. usług.	114 325,0	23 901,0	1 016,0	563,0	300	100%	100%		8,9	99,5	mało energochłonny
29	Sudecka 6A		wielorodzinny A1	8 730,0	3 132,4	78,6	87,3	35,8	100%	100%		9,0	58,7	mało energochłonny
30	Sudecka 6		wielorodzinny B3	7 613,1	2 788,4	68,5	76,1	31,2	100%	100%		9,0	57,5	mało energochłonny
31	Sudecka 8		wielorodzinny B4	7 002,5	2 500,1	63,0	70,0	28,7	100%	100%		9,0	59,0	mało energochłonny
32	42 P. Piechoty 72P		wielorodzinny	12 421,0	2 979,0	111,8	124,2	50,9	100%	100%		9,0	87,8	mało energochłonny
33	42 P. Piechoty 72N		wielorodzinny	18 182,0	4 250,1	163,6	181,8	74,5	100%	100%		9,0	90,1	mało energochłonny
34	Plażowa 9		wielorodzinny E	32 420,4	7 977,6	291,8	324,2	132,9	100%	100%		9,0	85,6	mało energochłonny
35	Komisji E. Nar. 36B		wielorodzinny Nr 5	18 162,0	6 428,6	155,0	137,82	70,05	100%	100%		8,5	56,4	mało energochłonny
36	Komisji E. Nar. 36A		wielorodzinny Nr 4B	12 388,0	3 117,9	105,7	137,82	46,7	100%	100%		8,5	79,3	mało energochłonny
	Razem			766 338,6	191 584,1	7 762,7	6 306,6	2 814,9	---	---		10,1	94,8	średnio energochłonny
	Razem nowe budownictwo wielorodzinne			3 133 750,2	693 658,3	32 273,6	28 210,6	12 102,2	---	---		10,3	108,9	średnio energochłonny

	CAŁE BUDOWNICTWO WIELORODZINNE W 2019 ROKU	25 016 392,2	5 749 365,1	340 303,5	285 744,9	120 156,7					13,6	138,5	średnio energochłonny

UZUPENIENIE BUDYNKÓW NIE UJĘTYCH W POPRZEDNIM OPRACOWANIU

Lp.	Adres	Technologia i rok wykonania	Rodzaj budynku i opis docieplenia	Kubatura	Powierzch-nia	Zap. na moc dla c.o.	Zap. na moc dla c.w.u. max.	Zap. na moc dla c.w.u. śr.	Zawory termost.	Wodom. c.w.u.	Liczba mieszkań	Wsp. q _v	Wsp. E	Ocena energochłonności budynku
				[m³]	[m²]	[kW]	[kW]	[kW]	[%]	[%]	[szt.]	[W/m³]	[kWh/rok m²]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Budynki Wspólnot Mieszkaniowych														
1	Pogodna 4C	murowany	wielorodzinny - P.H.U. OVEN s.c.	9 800,0	3 433,4	175,0	147,5	59,0	100%	100%		17,9	119,3	średnio energochłonny
2	Pogodna 29D		wielorodzinny	7 808,0	2 168,0	111,8	80,7	32,3	100%	100%		14,3	120,7	średnio energochłonny
3	Pogodna 29A, 29B, 29C		wielorodzinny	23 993,0	7 222,0	310,3	133,6	53,4	100%	100%		12,9	100,6	średnio energochłonny
4	Niedźwiedzia 61 i 63		wielorodzinny	540,3	207,8	15,0	18,3	4,58	100%	100%		27,8	169,2	energochłonny
5	Malmeda 9		wielorodzinny	7 903,0	1 447,5	62,6	83,0	33,2	100%	100%		7,9	101,2	mało energochłonny
6	KoŃątaja 24, 26, 28		wielorodzinny	26 039,3	6 074,1	290,9	176,4	70,6	100%	100%		11,2	112,1	średnio energochłonny
7	Fabryczna 56		wielorodzinny	4 509,2	2186,41	116,7	55,6	22,2	100%	100%		25,9	124,9	energochłonny
8	1000-lecia P.P. 75/2		wielorodzinny	647,6	265,9	14,6	25,0	6,25	100%	100%		22,5	128,3	energochłonny
9	Szarych Szeregów 22		wielorodzinny	16 754,2	5 708,6	201,9	132,35	52,9	100%	100%		12,1	82,8	średnio energochłonny
10	Antoniuk Fabryczny 11E		wielorodzinny	3 083,0	628,3	29,2	51,2	12,8	100%	100%		9,5	108,9	średnio energochłonny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	Akademicka 26A		GrupaOKO - mieszkalno-usług.	1 473,4	584,9	21,5	68,3	17,1	100%	100%		14,6	86,2	średnio energochłonny
	Razem			102 551,0	29 926,9	1 349,6	971,9	364,3	---	---		13,2	105,5	średnio energochłonny
Budynki ZMK														
1	Kilińskiego 13	murowany	użytkowy	4 933,0	1 068,0	88,0	55,6	22,2	100%	100%		17,8	192,8	średnio energochłonny
2	Ordonówny 1A	murowany	użytkowy	2 024,0	415,0	55,0	32,0	9,1	100%	100%		27,2	310,2	energochłonny
3	Ordonówny 15A	murowany	użytkowy	3 989,0	750,7	48,4	45,0	15,0	100%	100%		12,1	151,0	średnio energochłonny
4	Skłodowskiej 6/1	murowany	użytkowy	806,0	163,0	30,0	12,5	2,5	100%	100%		37,2	430,7	energochłonny
5	Al. Piłsudskiego/Sienkiewicza	murowany	użytkowy - przejście podziemne	2 240,0	168,0	13,0	14,0	4,0	0%	100%		5,8	181,1	mało energochłonny
6	Absolwentów 4	murowany 2024	mieszkalny	21 176,6	6689,12	329,6	155,0	62,0	100%	100%		15,6	115,3	średnio energochłonny
7	Suchowolca 25D	drewniany	mieszkalny	700,0	143,0	22,0	15,0	3,0	100%	100%		31,4	360,0	energochłonny
8	Waryńskiego 7	murowany	mieszkalny	6 576,0	603,9	25,0	30,5	15,0	100%	100%		3,8	96,9	mało energochłonny
9	Węglowa 7	murowany	mieszkalny	6 420,0	2 071,0	215,0	65,0	25,0	100%	100%		33,5	242,9	energochłonny
10	Barszczańska 5A	murowany 2019	Pacówka Opiekuńczo-Wychowawcza	1 795,0	271,4	10,0	15,0	3,0	100%	100%		5,6	86,2	mało energochłonny
	Razem			50 659,6	12 343,1	836,0	439,6	160,9				16,5	158,5	średnio energochłonny

NOWE BUDYNKI POWSTAŁE W LATACH 2020 - 2024 WEDŁUG WYDANYCH POZWOLEŃ NA UŻYTKOWANIE

Lp.	Adres	Inwestor i rodzaj budynku	Kubatura	Powierzchnia	Zap. na moc dla c.o.	Zap. na moc dla c.w.u. max.	Zap. na moc dla c.w.u. śr.
			[m³]	[m²]	[kW]	[kW]	[kW]
1	2	3	4	5	6	7	8
ROK 2020							
1	KEN 36B	KTBS Sp z o.o. - wielorodz.	18 162,0	6 428,6	163,5	90,8	30,3
2	KEN 36A	KTBS Sp z o.o. - wielorodz.	12 388,0	3 117,9	111,5	61,9	20,6
3	M. Motoszko 26	MK-BUD - wielorodz.	4 019,9	904,8	36,2	20,1	6,7
4	Antoniuk Fabryczny 11B	Rutkowski Development S.j. - wielor.	15 512,8	4 043,0	139,6	77,6	25,9
5	Wierzbowa 2	JAZ-BUD Sp z o.o. - cz. bud. mieszk.	4 140,2	1 035,1	37,3	20,7	6,9
6	Fabryczna 4	NOVI INVEST Sp. z o.o.Sp. K. usl.-biur.-handl.-wielor.	42 979,0	8 342,0	386,8	214,9	71,6

7	Ukońska 4	Melpi Development Sp z o.o. S.k - wielorodz.	3 107,0	776,8	28,0	15,5	5,2
	Razem		100 309,0	24 648,0	902,8	501,5	167,2
ROK 2021							
1	Ukońska 38	SM Rodzina Kolejowa - wielorodz.	13 057,1	3 602,0	117,5	65,3	21,8
2	Sudecka (e. gr. 466/36)	Rogowski Development Sp. z o.o.- 3 wielorodzinne	11 062,4	2 765,6	99,6	55,3	18,4
3	Sudecka 6A	Rogowski Development Sp. z o.o.- wielorodz.	8 730,0	3 132,4	78,6	43,6	14,5
4	Warmińska 25	Rogowski Development Sp. z o.o.- wielorodz.z usług.	12 485,0	3 749,0	112,4	62,4	20,8
5	Warmińska 27	Rogowski Development Sp. z o.o.- wielorodz. z usług.	15 279,0	4 808,0	137,5	76,4	25,5
6	Czarna 2	Rogowski Development BIS II Sp. K.- wielorodz.	63 370,5	15 842,6	570,3	316,9	105,6
7	Bełzy 3	Rogowski Development Bis II Sp. z o.o.- wielorodz. (5A)	20 200,4	5 050,1	181,8	101,0	33,7
8	Bełzy 9	Rogowski Development Bis II Sp. z o.o.- wielorodz.	21 200,0	5 300,0	190,8	106,0	35,3
9	Podlaska 2, 2A, 2B, 2C	Rogowski Developmen Sp. k.- zespół bud. wielorodz.	7 738,8	1 934,7	69,6	38,7	12,9
10	Sudecka 4	Rogowski Devel. Sp. k.- wielorodz.	8 013,0	2 003,2	72,1	40,1	13,4
11	Sudecka 4A	Rogowski Devel. Sp. k.- wielorodz.	8 656,3	2 164,1	77,9	43,3	14,4
12	Hallera 12	Sokołowski Sp z o.o.- wielorodz. z usług.	17 600,5	4 400,1	158,4	88,0	29,3
13	Kraszewskiego 45	JAZ-BUD - wielorodz. z usług,	18 473,0	4 618,3	166,3	92,4	30,8
14	42 Pułku Piechoty 72S	PPUH Kombinat Bud. Sp z o.o.-wielorodz.	16 614,0	4 000,6	149,5	83,1	27,7
1	2	3	4	5	6	7	8
15	Plażowa 11	PPUH Komb. Bud. Sp z o.o. -wielor.	33 549,7	5 952,7	301,9	167,7	55,9
16	Prowiantowa 15	PPUH Komb. Bud. Sp z o.o. -wielor.	51 971,4	14 207,0	467,7	259,9	86,6
17	Słonimska 28	Everest Trade Sp.z o.o. s. k.- wielor.	8 098,0	2 281,5	72,9	40,5	13,5
18	Wiatrakowa (e.gr. 355)	Willa Wiatrakowa Sp z o.o. - wielor.	8 710,5	320,0	78,4	43,6	14,5
19	Wiatrakowa (e.gr. 308)	Pogodna Invest Sp z o.o. - wielorodz. z usług	14 311,5	3 645,6	128,8	71,6	23,9
20	Jurowiecka 15	Apart. Jagiel, Sp z o.o.-wielor. z usług.	72 003,0	18 259,3	648,0	360,0	120,0
21	Boh. M. Cassino/Sukienna	Apart. Jagiel. II Sp z o.o.-wielor.usług.	39 763,8	5 927,3	357,9	198,8	66,3
22	Jurowiecka 13	Apart.Jagiel. Sp.zoo.-wieloro.z usług.	94 031,3	21 779,8	846,3	470,2	156,7
23	Wierzbowa 2	JAZ-BUD Sp z o.o. - cz. bud. mieszk.usług.	27 473,6	6 868,4	247,3	137,4	45,8
24	Kołtątaja (e.gr.1659/25)	JAZ-BUD Sp. z o.o. - wielorodz.	5 214,0	1 303,5	46,9	26,1	8,7
25	Wierzbowa 2	Jaz-Bud Sp z o.o.- wielorodz.	16 534,9	4 133,7	148,8	82,7	27,6
26	Nowowarszawska 134	JAZ-BUD Sp. J. - wielorodz. Nr 2	25 125,9	6 281,5	226,1	125,6	41,9
27	Filipowicza 12	Yuniversal Podl. Sp z o.o.-wielorodz.	36 438,0	9 712,7	327,9	182,2	60,7
28	Hallera 1	BIA-VITA Devel. - wielorodz.	22 230,0	5 603,4	200,1	111,1	37,0
29	Hallera 3	BIA-VITA Devel. - wielorodz.	6 348,8	2 778,3	57,1	31,7	10,6
30	Rzemieślnicza 40	Marvis B. Woł., Orl. - wielorodz.	45 062,5	9 966,0	405,6	225,3	75,1
31	Piasta 17	Piasta 17 Sp. z o.o. S. k.-wielorodz.	45 046,0	11 261,5	405,4	225,2	75,1
	Razem		794 392,7	193 652,8	7 149,5	3 972,0	1 324,0
ROK 2022							
1	42 Pułku Piechoty 74	PPUH Kombinat Bud. - wielorodz.	18 915,0	4 728,8	170,2	94,6	31,5
2	Sudecka 2	Rogowski D.N.- wielorodz.	12 259,0	4 349,8	110,3	61,3	20,4
3	Sudecka 2A	Rogowski D.N.- wielorodz.	8 730,0	3 132,4	78,6	43,6	14,5
4	Sukienna 8 i 8A	Apart. Rogowski Sp. k.-wielor. usług.	44 322,0	11 080,5	398,9	221,6	73,9
5	Magazynowa 5	PPUH Komb. Bud. - wielorodz. usług.	73 937,8	18 720,3	665,4	369,7	123,2
6	Kraszewskiego/Towarowa	JAZ-BUD Sp. J. - wielorodz.usług. „H”	33 416,2	8 354,0	300,7	167,1	55,7
7	Łąkowa 20	Yuniversal Podlaski - wielorodzinny	223 012,5	49 558,3	2 007,1	1115,1	371,7
8	Filipowicza 18	Yuniversal Podl. Sp z o.o.-wielorodz.	27 505,0	7 530,0	247,5	137,5	45,8
9	Warszawska 64	Warszawska 64 Sp. z o.o.-wielorodz.	7 306,5	1 826,6	65,8	36,5	12,2
10	Warszawska14B	PBU Birkbud S.j. - cz. mieszk.usług.	3 220,0	805,0	29,0	16,1	5,4
11	Augustowska 3	wielorodzinny	2 093,9	523,5	18,8	10,5	3,5

12	Ogrodowa 4	PBM Śródmieście - wielor. usług.	10 766,4	2 691,6	96,9	53,8	17,9
13	Kijowska 2	zabytk. kamienica - odbud., przebud.	1 426,3	356,6	12,8	7,1	2,4
14	Jurowiecka 42	mieszk z usług. - nadbud., dociepl.	3 482,9	870,7	31,3	17,4	5,8
	Razem		470 393,3	114 528,1	4 233,5	2 352,0	784,0
ROK 2023							
1	Narewska	SM Rodzina Kolejowa - wielorodz.	26 567,0	7 215,8	239,1	132,8	44,3
2	Kopernika 2	Apart. Rogowski Sp. k.-wielor. usług.	114 301,8	28 575,5	1 028,7	571,5	190,5
3	Lodowa 79	Rogowski Group Sp. z .o.o.-wielor.	18 419,0	6 256,0	165,8	92,1	30,7
4	Lodowa 79A	Rogowski Group Sp. z .o.o.-wielor.	9 262,0	4 059,3	83,4	46,3	15,4
5	Kard. S.Wyszyńskiego 27	Rogowski Dev. Bis-wielorodz. z usł.	38 090,0	12 609,0	342,8	190,5	63,5
6	Magazynowa 7	PPUH Kombinat Bud. - wielor.usług	38 497,9	9 990,8	346,5	192,5	64,2
7	42 Pułku Piechoty 74C	PPUH Kom. Bud. - wielorodz.nr 5	19 811,0	4 952,8	178,3	99,1	33,0
8	42 Pułku Piechoty 74D	PPUH Kombinat Bud. - wielorodz.	22 356,0	5 231,7	201,2	111,8	37,3
9	Przemysłowa 27	PPUH Kombinat Bud. - wielorodz.	10 212,0	2 186,3	91,9	51,1	17,0
10	Transportowa 2F	PPUH Kombinat Bud. - wielor.usł.	37 455,8	9 629,2	337,1	187,3	62,4
11	42 Pułku Piechoty 74A	PPUH Kombinat Bud. - wielor.usług.	29 104,0	4 301,8	261,9	145,5	48,5
1	2	3	4	5	6	7	8
12	Plażowa 5	PPUH Kombinat Bud. - wielor.usług.	34 647,0	5 928,0	311,8	173,2	57,7
13	Kraszewskiego/Towarowa	JAZ-BUD Sp. J. - mieszkalne	41 895,8	10 473,9	377,1	209,5	69,8
14	Nowowarszawska 136	JAZ-BUD S. Sp. K.- wielorodzinny	15 709,8	3 927,5	141,4	78,5	26,2
15	Św. Rocha 5A	Apartamenty Rocha 5- wielorodz.	25 796,4	6 892,1	232,2	129,0	43,0
16	Jurowiecka 11	Aart. Jagiell V - wielorodz. Usług.	70 843,0	8 377,3	637,6	354,2	118,1
17	Arktyczna 4	Melpi Dev. Sp z o.o. - wielorodz.	6 128,8	1 532,2	55,2	30,6	10,2
18	Arktyczna 4B	Melpi Dev. Sp z o.o. - wielorodz.	6 658,6	1 664,7	59,9	33,3	11,1
19	Arktyczna 4A	Melpi Dev. Sp z o.o. - wielorodz.	2 555,5	638,9	23,0	12,8	4,3
20	Depowa 9G	Yuniversal Podl. Sp z o.o.-wielorodz.	36 509,0	8 635,0	328,6	182,5	60,8
21	Lewandowskiego 5	Yuniversal P. Sp z o.o.-wielor.usług.	14 230,0	3 630,8	128,1	71,2	23,7
22	Oleńki 9	Yuniversal P. Sp z o.o.-wielorodz.	6 013,7	1 500,0	54,1	30,1	10,0
23	Oleńki 7	Yuniversal P. Sp z o.o.-wielorodz.	6 013,7	1 499,6	54,1	30,1	10,0
24	Oleńki 5	Yuniversal P. Sp z o.o.-wielorodz.	5 862,3	1 457,3	52,8	29,3	9,8
25	Nowosielska118A	mieszkalno-usług.-rozbudowa	1 306,0	326,5	11,8	6,5	2,2
26	Marczukowska 18	wielorodzinny	27 657,2	6 914,3	248,9	138,3	46,1
27	Warszawska	wielorodz. z usługami	10 740,0	3 624,1	96,7	53,7	17,9
28	Żubrów 18	Zielone Dojlidy Sp. z o.o.- wielorodz.	11 689,0	1 738,0	105,2	58,4	19,5
29	Żubrów 18A	Zielone Dojlidy Sp. z o.o.- wielorodz.	11 555,6	2 909,5	104,0	57,8	19,3
30	Słonimska 34	Kalter Nier.P. 18 Sp z o.o. - wielor.	7 392,0	1 848,0	66,5	37,0	12,3
31	Sosnowskiego 9	Butikowa Kam. Sp z o.o.-wielorodz.	31 103,7	7 775,9	279,9	155,5	51,8
32	Ciepła 36	Asko Ap. Ciepła Sp z o.o. - wielor.	40 909,0	10 227,2	368,2	204,5	68,2
33	Wysoki Stoczek 60	S.C. Ekomasa - wielorodz.usług.	23 341,7	5 835,4	210,1	116,7	38,9
	Razem		802 634,3	192 364,2	7 223,7	4 013,2	1 337,7
ROK 2024							
1	Wspólna 2	Rogowski Dev.Sp zo.o.-wielorodz.	16 541,6	4 135,4	148,9	82,7	27,6
2	Bełzy 15	Rogowski Dev.Sp zo.o.-wielorodz.	24 700,0	4 631,8	222,3	123,5	41,2
3	Bełzy13	Rogowski Dev.Sp zo.o.-wielorodz.	24 900,0	5 366,6	224,1	124,5	41,5
4	Bełzy 11	Rogowski Dev.Sp zo.o.-wielorodz.	35 800,0	8 950,0	322,2	179,0	59,7
5	Transportowa/Magazynowa	PPUH Komb. Bud. - wielor.usług.	34 070,0	8 947,4	306,6	170,3	56,8
6	Sosnowskiego 4	PPUH Komb. Bud. - wielor.usług.	47 978,0	11 496,2	431,8	239,9	80,0
7	42 Pułku Piechoty 74F	PPUH Komb. Bud. - wielor.	16 928,0	4 232,0	152,4	84,6	28,2

8	Rzemieślnicza 28 i 28A	JAZ-BUD S. Sp. K.- wielorodzinne	16 564,5	4 141,1	149,1	82,8	27,6
9	Nowowarszawska 136	JAZ-BUD S. Sp. K.- wielorodzinny	17 488,0	4 372,0	157,4	87,4	29,1
10	Artyleryjska 2A	Yuniversal Podl. - wielorodz. usług.	19 250,0	5 855,4	173,3	96,3	32,1
11	Marczukowska 30	Yuniversal Podl. - wielorodzinny	39 076,0	9 769,0	351,7	195,4	65,1
12	Gen. W.Sikorskiego 7	Sokołowscy Sp. z o.o.- wielorodz.	12 581,9	3 145,5	113,2	62,9	21,0
13	Gen. W.Sikorskiego 7A	Sokołowscy Sp. z o.o.- wielorodz.	3 971,0	992,8	35,7	19,9	6,6
14	Gen. W.Sikorskiego 7B	Sokołowscy Sp. z o.o.- wielorodz.	3 971,0	992,8	35,7	19,9	6,6
15	Wysoka (e.gr. 359)	WaMar Sp.j.- wielorodzinny	1 701,3	425,3	15,3	8,5	2,8
16	Mrożna 6	wielorodzinny	5 170,1	1 292,5	46,5	25,9	8,6
17	Mrożna 6A	wielorodzinny	5 418,1	1 354,5	48,8	27,1	9,0
18	Mrożna 6B	wielorodzinny	4 082,4	1 020,6	36,7	20,4	6,8
19	Gen. J.Bema	wielorodzinny „A”	40 718,0	10 179,5	366,5	203,6	67,9
20	Sienkiewicza 55B	wielorodzinny	12 742,8	3 185,7	114,7	63,7	21,2
21	Bema (e.gr. 734/5, 734/8)	RDM Bema Ł.i W. - wielorodz.	24 014,7	6 003,7	216,1	120,1	40,0
22	Warszawska 66	Warszawska 66 Sp. z o.o.- wielor.	14 220,1	3 555,0	128,0	71,1	23,7
1	2	3	4	5	6	7	8
23	Lodowa 34	wielorodzinny	8 708,7	2 177,2	78,4	43,5	14,5
24	Bohuna 8	wielorodzinny	12 727,0	3 181,8	114,5	63,6	21,2
25	Jurowiecka 22	Strus Development - wielorodz.	91 080,5	22 770,1	819,7	455,4	151,8
26	Złota 2	Rogowski Dev.Sp zo.o.-wielor.usług.	29 228,0	7 307,0	263,1	146,1	48,7
27	Kołłątaja 23	wielorodzinny z lok. handl.i usług.	34 720,0	8 680,0	312,5	173,6	57,9
	Razem		598 351,7	148 160,8	5 385,2	2 991,8	997,3
		CAŁOŚĆ BUDYNKÓW	2 766 081,0	673 354,0	24 894,7	13 830,4	4 610,1

BUDYNKI URZĘDÓW I INSTYTUCJI

Lp.	Adres	Techn. i rok wykon.	Właściciel budynku i opis docieplenia	Kubatura	Pow.	Zap. na moc dla c.o.	Zap. na moc dla c.w.u. max.	Zap. na moc dla c.w.u. śr.	Zaw. termost.	Wsp. qv	Wsp. E	Ocena energochłonności budynku
				[m³]	[m²]	[kW]	[kW]	[kW]	[%]	[W/m³]	[kWh/rok m²]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego												
1	Wyszyńskiego 1		Urząd Marszałkowski Woj. Podlaskiego	24 017,4	5337,2	350,00	0,00	0,00	100%	14,6	142,9	średnio energochłonny
2	Gen. F. Kleeberga 20		Urząd Marszałkowski Woj. Podlaskiego	5 760,0	1302,9	139,00	21,00	4,50	100%	24,1	232,5	energochłonny
3	Poleska 89		Urząd Marszałkowski Woj. Podl. - bud. A	9 374,6	2101,6	144,31	99,54	44,22	100%	7,8	75,4	mało energochłonny
4			Urząd Marszałkowski Woj. Podl. - bud. C	9 219,5	2497,2	162,70			100%	7,8	62,4	mało energochłonny
5	Skłodowskiej - Curie 14	szkieł. żelb. 1965	Urząd Marszałkowski Woj. Podl.	16 010,0	3076	459,67				28,7	88,0	energochłonny
6	Kilińskiego 16	cegła 1951	Urząd Marszałkowski Woj. Podl. - remont	5 744,0	1498,7	123,47				21,5	64,8	energochłonny
7	Handlowa 6	murowany 1970	Urząd Marszałkowski Woj. Podl	3 000,0	960	75,00				25,0	52,8	energochłonny
	Razem			73 125,5	16 773,6	1 454,2	120,5	48,7	---	19,9	188,9	energochłonny
Podlaski Urząd Wojewódzki												
1	Mickiewicza 3	cegła 1935-1938	Podlaski Urząd Wojewódzki - term. 2006	29 319,0	5193,0	461,23	134,62	52,85	100%	15,7	193,5	średnio energochłonny
2		cegła 1971	Podlaski Urząd Wojewódzki - dociep. 2009	6 109,0	1382,0	141,76	0,00	0,00	10%	23,2	223,5	energochłonny
3		cegła 1968-1971	Podlaski Urząd Wojewódzki - dociep. 2004	7 406,7	2260,5	360,04	110,60	21,81	100%	48,6	347,0	energochłonny
4	Mickiewicza 9	cegła 1985-1988	Podlaski Urząd Wojewódzki- <i>docieplenie</i>	4 961,0	1002,4	122,00	0,00	0,00	100%	24,6	265,2	energochłonny
5	Szosa Baranowicka 35	cegła 1975-1985	Podlaski Urząd Wojewódzki	10 220,0	2141,6	181,20			100%	17,7	184,4	średnio energochłonny
6	Wysockiego 75B	murowany	Podlaski Urząd Wojewódzki - Ośr. Szkol. - ściany	3 302,0	690,77	100,00	52,00	25,00	100%	30,3	315,4	energochłonny
	Razem			61 317,7	12 670,3	1 366,2	297,2	99,7	---	22,3	234,9	energochłonny
Urząd Miasta												
1	Słonimska 1	prefabryk. 1991	biurowy cz. A - okna, ściany, dach	24 454,0	6595,0	502,59	111,38	44,55	100%	16,6	133,8	średnio energochłonny
2		mur. trad.1991	biurowy cz. B - okna, ściany, dach	2 687,0	499,0				100%	22,1	194,3	energochłonny
3		mur. trad.1991	biurowy cz. C - okna, ściany, dach	3 209,0	640,0				100%	22,1	180,9	energochłonny
4	Słonimska 2/2	1991	biurowy	5 607,0	1483,0	245,80	52,89	15,47	100%	43,8	361,1	energochłonny
5	Kilińskiego 9	1952	Pałacyk Gościnny - dach, poddasze	4 293,0	821,0	56,46	0,00	0,00	100%	13,2	149,8	średnio energochłonny
6	Składowa 11	1976	biurowy - okna, ściany, dach	8 917,0	1640,0	250,08	147,10	84,20	100%	18,9	223,9	energochłonny
7		1976	biurowy - okna, ściany, dach	4 313,0	943,0				100%	18,9	188,4	energochłonny
8	Bema 60/1	1983	biurowy	2 608,0	448,0	81,41	7,91	7,91	100%	31,2	395,9	energochłonny
9	Warszawska 21	1986	biurowy	2 320,0	441,0	72,40	0,00	0,00	100%	31,2	357,7	energochłonny
10	Branickiego 3/5	2011	biurowy	17 455,0	3491,0	210,00	29,00	8,00	100%	12,0	131,1	średnio energochłonny
11	Wojska Polskiego 2/2	1980	brak ociepl. - od Uniw. Medycz.	4 396,0	1 455,0	121,71	31,40	7,00	100%	27,7	182,3	energochłonny
12	Bitwy Białostockiej 2/2	szkieletowa 1975	mag.-biurowy - remont-nowa elewacja,okna	3 250,0	858,1	124,34	21,00	7,00	100%	17,3	137,3	średnio energochłonny mało energochłonny mało energochłonny
13	Bitwy Białostockiej 2/2	mur. trad.1975	biurowy - <i>audyt 2022</i>	2 223,7	680,9				100%			
14	Bitwy Białostockiej 2/2	mur. trad.1975	Nadzór Farmaceutyczny	1 700,0	433,7				100%			
15	Św. Rocha 3	mur. trad.1939	biurowy - remont 2016, termomod.	7 774,8	1 532,7	88,31	40,00	13,33	100%	11,4	125,5	średnio energochłonny
	Razem			95 207,5	21 961,3	1 753,1	440,7	187,5	---	18,4	173,9	energochłonny
Starostwo Powiatowe												
1	Borsucza 2	1976	Starostwo Powiatowe - styrop, tynk min.	7 996,5	2098,8	160,00	40,00	13,00	100%	20,0	166,1	energochłonny
2	Borsucza 2	tradycyjna 2024	Starostwo Powiatowe - rozbudowa	10 476,5	3400,2	57,30	18,10	6,20	100%	5,5	36,7	mało energochłonny
3	Słonimska 15/1	1968	Starostwo Powiatowe - <i>docieplenie</i>	9 864,0	2463,3	160,00	40,00	12,00	100%	16,2	141,5	średnio energochłonny
4	Nowowarszawska 32A	w przebud.(~ 2014)	Starostwo Powiatowe									
	Razem			28 337,0	7 962,3	377,3	98,1	31,2	---	13,3	103,2	średnio energochłonny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Sądy i Prokuratura												

1	Sienkiewicza 84	trad.,nadbud. 2005	Woj. Sąd Administracyjny - śc. stropod.	11 475,0	1602,1	100,00	41,35	11,81	100%	8,7	136,0	mało energochłonny
2	Mickiewicza 103	tradyc. 2007	Sąd Rejonowy	98 296,8	24462,2	1 305,00	260,00	86,80	100%	13,3	116,2	średnio energochłonny
3	Skłodowskiej-Curie 1	murow. 1954	Sąd Okręgowy - skrzydła bud., śc. zewn.	27 203,0	8647,6	558,00	25,00	10,00	100%	20,5	140,6	energochłonny
4	Mickiewicza 5	tradyc. 1927	Sąd Apelacyjny - dach, stropodach	31 593,0	6528,5	693,03	0,00	0,00	100%	21,9	231,3	energochłonny
5	Kilińskiego 14	tradyc. 1951	Prokuratura Okręgowa - dociepl. 1997	7 198,0	1765,3	101,00	elektr.	elektr.	100%	14,0	124,7	średnio energochłonny
6	Sienkiewicza 67	cegła 1949	Prokuratura Apelacyjna (biurowy) - śc. zewn.	5 154,0	1096,6	104,90	32,70	7,50		20,4	208,4	energochłonny
7	Sienkiewicza 69	murow. 1949	Prokuratura Apelacyjna (biurowy) - śc. zewn., rem. inst. c.o., planowana wym. stolarki i docieplenie	3 215,0	603,6	63,02	17,46	5,82	100%	19,6	227,5	energochłonny
8	Włókiennicza 34	2001 szkieletowa	Prokuratura Apelacyjna (biurowy) - styropian	5 962,0	1020,3	105,00	35,00	8,00	100%	17,6	224,2	średnio energochłonny
	Razem			190 096,7	45 726,2	3 030,0	411,5	129,9	---	15,9	144,4	średnio energochłonny
Komenda Wojewódzka Policji												
1	Sienkiewicza 65	murow. 1957	Komenda Woj. Policji - doc. 2011, mod. c.o.	38 000,0	8189,0	357,32	58,30	29,20	100%	9,4	95,1	średnio energochłonny
2	Warszawska 65	cegła 1900	Komenda Wojewódzka Policji	2 869,0	493,0	520,22	0,00	0,00	100%	22,5	285,2	energochłonny
3		cegła 1900	Komenda Wojewódzka Policji	1 304,0	154,0				100%	22,9	415,0	energochłonny
4		cegła 1900	Komenda Wojewódzka Policji	1 001,0	175,0				100%	22,9	280,3	energochłonny
5		cegła 1900	Komenda Wojewódzka Policji - docieplenie	430,0	116,0				100%	22,9	181,7	energochłonny
6		cegła 1900	Komenda Wojewódzka Policji	1 426,0	407,4				100%	22,9	171,5	energochłonny
7		cegła 1900	Komenda Wojewódzka Policji	2 288,0	395,0				100%	22,9	283,9	energochłonny
8		cegła 1900	Komenda Wojewódzka Policji	1 303,0	235,0				100%	22,9	271,8	energochłonny
9		cegła 1900	Komenda Wojewódzka Policji - termomod.	896,0	163,0				100%	22,9	269,4	energochłonny
10		cegła 1900	Komenda Wojewódzka Policji	1 770,0	284,0				100%	22,9	305,5	energochłonny
11		cegła 1900	Komenda Wojewódzka Policji - docieplenie	9 840,0	1764,0				100%	22,9	273,4	energochłonny
12	Hajnowska 8, 10	cegła 1981	Komenda Wojewódzka Policji - docieplenie	5 793,0	1041,0	487,80	104,00	57,00	100%	34,8	421,9	energochłonny
13		gazob. 1964	Komenda Wojewódzka Policji - termomodern.	4 904,0	1143,0				100%	31,9	325,3	energochłonny
14		płyty warstw. 2008	Komenda Wojewódzka Policji - nieogrzewany	447,0	102,0					31,9	332,2	energochłonny
15		gazob. cegła 1985	Komenda Wojewódzka Policji - termomod.	2 875,0	394,0				100%	31,9	553,2	energochłonny
16	Wspólna 32	murow.,cegła 1953	Komenda Wojewódzka Policji - docieplony	12 550,0	2280,0	120,00			100%	9,6	114,7	średnio energochłonny
17	42 Pułku Piechoty 44	szkieł., gazob.1980	Komenda Wojewódzka Policji - docieplony	14 412,0	2673,0	834,96	161,19	80,59	100%	20,1	236,3	energochłonny
18		murow.,cegła 1980	Komenda Wojewódzka Policji	1 105,0	158,0				100%	20,1	306,6	energochłonny
19		murow.,cegła 1980	Komenda Wojewódzka Policji	2 271,0	418,0				100%	20,1	238,2	energochłonny
20		murow.,gazob.1980	Komenda Wojewódzka Policji - docieplony	4 610,0	834,0				100%	20,1	242,3	energochłonny
21		murow.,cegła 1980	Komenda Wojewódzka Policji	6 484,0	1590,0				100%	20,1	178,8	energochłonny
22		słup. cegła 1980	Komenda Woj. Policji (strzel.) - docieplony	2 686,0	488,0				100%	20,1	241,3	energochłonny
23		murow.,cegła 1980	Komenda Wojewódzka Policji	482,0	104,0				100%	20,1	203,2	energochłonny
24		szkieł., gazob.1980	Komenda Wojewódzka Policji - docieplony	5 118,0	1132,0				100%	20,1	198,2	energochłonny
25		murow.,cegła 1980	Komenda Wojewódzka Policji - docieplony	1 776,0	393,0				100%	20,1	198,1	energochłonny
26		murow.,cegła 1980	Komenda Wojewódzka Policji	255,0	58,0				100%	20,1	192,7	energochłonny
27		murow.,gazob.1980	Komenda Wojewódzka Policji - docieplony	2 303,0	360,0				100%	20,1	280,4	energochłonny
28	Bema 4	szkieł., gazob.1978	Komenda Wojewódzka Policji - doc. w 2012	33 923,0	7410,0	461,40	59,50	40,00	100%	13,6	135,7	średnio energochłonny
29	Słowackiego 1	murow.,cegła 1980	Komenda Wojewódzka Policji - docieplony	4 850,0	1036,0	56,51	8,49	8,49	100%	11,7	118,8	średnio energochłonny
30	Wrocławska 51A	żelbet. 2015	Komenda Wojewódzka Policji -Komisariat III	8 295,0	1 839,2	138,5	68,0	18,4	100%	16,7	164,1	średnio energochłonny
	Razem			176 266,0	35 828,6	2 976,7	459,5	233,7	---	16,9	181,0	średnio energochłonny
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej												
		murow.1976	administracyjny - po termomodernizacji	2 640,0	659,5				95%	29,0	252,9	energochłonny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Warszawska 3	murow. 1967	Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 1 - po termomodernizacji	5 380,0	1196,0	462,00	85,86	62,00	90%	29,0	284,2	energochłonny
		murow. 1967	socjalny - po termomodernizacji	2 263,7	522,3				100%	29,0	273,9	energochłonny
		murow. 1974	magazynowo-garaż.	2 700,0	555,5					29,0	307,1	energochłonny

		murow. 1967	warsztatowy - planowana term.	1 494,2	275,6				95%	29,0	342,6	energochłonny
		wiata stal. 1987	garażowo - magazyn. (nieogrzewany)	1 310,4	327,6				95%	29,0	252,8	energochłonny
		murow. 1891	wieża strażacka	142,1	24,0				60%	29,0	374,1	energochłonny
2	Gen. Andersa 46	murow. 1999	Jednostka Rat.- Gaś. nr 2 - po termomod.	8 262,8	1686,2	183,46	27,23	10,89	95%	10,4	111,0	średnio energochłonny
		murow. 2002	mag. środków gaśn. - docieplony	2 138,0	422,6				95%	10,4	114,6	średnio energochłonny
		w trakcie bud.	warsztatowy - docieplony	7 240,5	1383,1				50%	10,4	118,6	średnio energochłonny
3	Przędzalniana 6D	murow. 1958	Jednostka Rat.- Gaś. nr 3 - po termomod.	3 226,3	640,0	84,82	98,14	21,89	100%	24,7	271,2	energochłonny
		murow. 1958	garażowo - magazyn. - po termomod.	208,4	81,7				50%	13,1	137,2	średnio energochłonny
4	Transportowa 6	murow. 2006	Jednostka Rat.- Gaś. nr 4 - po termomod.	5 178,0	1404,6	81,12	22,20	7,40	100%	15,7	125,8	średnio energochłonny
	Razem			43 714,0	9 364,4	811,4	233,4	102,2	---	18,6	188,8	energochłonny
Podlaski Oddział Straży Granicznej												
1	Bema 100	1937	bud. Nr 1 - ściany, stolar.	1 652,0	294,0	35,00	0,00	0,00	100%	21,2	259,4	energochłonny
2		1863	bud. Nr 2 - przebud. 2020	16 521,0	3244,0	131,41	0,00	0,00	100%	8,0	88,3	mało energochłonny
3		1863	bud. Nr 3 - stolarka	14 874,8	2504,0	136,70	97,40	59,60	100%	9,2	118,9	średnio energochłonny
4		1863	bud. Nr 30- stolarka	11 380,0	1080,0	187,71	0,00	0,00	100%	16,5	378,7	średnio energochłonny
5		1863	bud. Nr 4 - przebudowa 2017	6 568,6	1017,0	87,29	0,00	0,00	100%	13,3	187,0	średnio energochłonny
6		1863/1990	bud. Nr 6 - stolarka	8 453,0	1303,6	272,21	192,50	72,40	100%	32,2	455,0	energochłonny
7		1863	bud. Nr 5	18 085,0	2448,0	143,61			100%	7,9	127,8	mało energochłonny
8		2007	bud. Nr 5A	782,0	131,6	12,80			100%	16,4	211,9	średnio energochłonny
9		1970	bud. Nr 55 - ściany, stolar.	2 004,5	715,2	18,90			100%	9,4	57,6	średnio energochłonny
10		1970	bud. Nr 56 - ściany, stolar.	1 998,3	1161,5	36,80			100%	18,4	69,0	energochłonny
11		1863	bud. Nr 7 - stolarka	14 090,0	1888,0	187,24	0,00	0,00	30%	13,3	216,1	średnio energochłonny
12		1863	bud. Nr 8 - stolarka	6 932,0	1082,0	133,74	0,00	0,00	50%	19,3	269,3	energochłonny
13		1863	bud. Nr 21 - stolarka	1 445,5	368,0	25,48	21,28	11,71	100%	17,6	150,9	średnio energochłonny
14		1863	bud. Nr 22 - stolarka	1 690,0	351,0	53,57			100%	31,7	332,5	energochłonny
15		1863	bud. Nr 23	3 373,0	587,0	106,80			0	31,7	396,4	energochłonny
16		2006	bud. Nr 10	688,9	1118,3	13,66	0,00	0,00	100%	19,8	26,6	energochłonny
17		2006	bud. Nr 11	688,9	101,0	13,08			100%	19,0	282,2	energochłonny
	Razem			111 227,4	19 394,2	1 596,0	311,2	143,7	---	14,3	179,3	średnio energochłonny
Koszary Wojskowe												
1	Warszawska 16	murow. 1936	Koszary Wojskowe - <i>remont</i>	3 422,0	500,0	78,24			100%	22,9	340,9	energochłonny
2	Lipowa 35	murow. 1939	Koszary Wojskowe	5 575,0	704,0	99,00	8,00	3,20		17,8	306,4	średnio energochłonny
3	Kawaleryjska 70	murow. 1897	Koszary Wojskowe - bud Nr 1	6 172,0	712,0	107,00	5,00	2,00		17,3	327,4	średnio energochłonny
4		murow. 1897	Koszary Wojskow - bud Nr 2	4 504,0	505,0	108,00	5,00	2,00		24,0	466,0	energochłonny
5		murow. 1897	Koszary Wojskow - bud Nr 3 - ściany, okna	11 945,0	1427,0	192,00	5,00	2,00		16,1	293,2	średnio energochłonny
6		murow. 1897	Koszary Wojskow- bud Nr 5 - drzwi, okna, <i>dociepl.</i>	5 124,0	586,0	93,00	9,00	3,00	100%	18,1	345,8	energochłonny
7		murow. 1897	Koszary Woj.- bud Nr 7 - ściany, drzwi, okna	2 970,0	302,0	59,00	10,00	4,00	100%	19,9	425,7	energochłonny
8		murow. 1897	Koszary Wojskow- bud Nr 8- remont <i>docieplenie</i>	3 358,0	474,0	47,00	19,80	6,60		14,0	216,0	średnio energochłonny
9		murow. 1897	Koszary Wojskow- bud Nr 9 - drzwi, okna	2 906,0	380,0	53,00	1,50	0,60	100%	18,2	303,9	energochłonny
10		murow. 1897	Koszary Wojskow- bud Nr 11 - okna	5 579,0	808,0	104,00	17,00	6,80	100%	18,6	280,4	energochłonny
11		murow. 1897	Koszary Wojskow- bud Nr 12 - <i>dociepl.</i>	933,0	146,0	21,00				22,5	313,4	energochłonny
12		murow. 1897	Koszary Wojskow- bud Nr 13 - <i>termom.</i>	12 267,0	1315,0	156,00	0,00	0,00		12,7	258,5	średnio energochłonny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13		murow. 1897	Koszary Wojskow- bud Nr 15	859,0	178,0	22,00				25,6	269,3	energochłonny
14		murow. 1897	Koszary Wojskow- bud Nr 16	1 530,0	1266,0	32,00	0,00	0,00		20,9	55,1	energochłonny
15		murow. 1932	Koszary Woj.- bud Nr 21 -ściany, drzwi, okna	13 268,0	2102,0	174,00	26,00	10,40	100%	13,1	180,4	średnio energochłonny
16		murow. 1965	Koszary Wojskow- bud Nr 22	90,0	30,0	2,00				22,2	145,3	energochłonny
17		murow. 1897	Koszary Wojskow- bud Nr 23	1240,0	86,0	3,00	0,00	0,00		2,4	76,0	mało energochłonny

18		murow. 1897	Koszary Wojskow- bud Nr 24 - <i>termomod.</i>	627,0	213,0	11,00	0,00	0,00		17,5	112,5	średnio energochłonny
19		murow. 1897	Koszary Wojskow- bud Nr 25	549,0	41,0	10,00				18,2	531,4	energochłonny
20		murow. 1954	Koszary Wojskow- bud Nr 27 - stolarka	313	78	3,00	0,00	0,00		9,6	83,8	średnio energochłonny
21		murow. 1897	Koszary Wojskow- bud Nr 32	1 590,0	300,0	36,00	22,00	8,80		22,6	261,5	energochłonny
22		murow. 1897	Koszary Wojskow- bud Nr 33	2 165,0	399,0	43,00	6,00	2,40		19,9	234,8	energochłonny
23		murow. 1897	Koszary Wojskow- bud Nr 38	1 264,0	103,0	30,00				23,7	634,6	energochłonny
24		murow. 1897	Koszary Wojskow- bud Nr 40 - okna, drzwi	1 560,0	299,0	36,00	0,00	0,00	100%	23,1	262,3	energochłonny
25		murow. 1950	Koszary Wojskow- bud Nr 42 - <i>termomod.</i>	4 768,0	953,0	70,00	1,00	0,40	100%	14,7	160,0	średnio energochłonny
26		murow. 1948	Koszary Wojskow- bud Nr 43- <i>termomod.</i>	2 856,0	720,0	56,40		10,00	100%	19,7	170,7	energochłonny
27		murow. 1952	Koszary Wojskow- bud Nr 47 - stolarka, strop	1 358,0	376,0							
28		murow. 1952	Koszary Wojskow- bud Nr 48 - stolarka	2 091,0	342,0	42,00	11,00	4,40		20,1	267,6	energochłonny
29		murow. 1952	Koszary Wojskow- bud Nr 49 - stolarka, podłoga, strop	1 277,0	289,0							
30		murow. 1952	Koszary Wojskow- bud Nr 55	1 023,0	199,0	25,00				24,4	273,7	energochłonny
31		murow. 1970	Koszary Wojskow- bud Nr 75	5 078,0	976,0	77,00				15,2	171,9	średnio energochłonny
32		murow. 1970	Koszary Wojskow- bud Nr 76	5 078,0	976,0	77,00				15,2	171,9	średnio energochłonny
33		murow. 1970	Koszary Wojskow- bud Nr 77	5 078,0	974,0	40,00				7,9	89,5	mało energochłonny
34		murow. 1972	Koszary Wojskow- bud Nr 78	9 870,0	1531,0	159,00	0,20			16,1	226,3	średnio energochłonny
35		murow. 1974	Koszary Wojskow- bud Nr 79 - okna	1 601,0	608,0	33,00	23,00	9,20	100%	20,6	118,3	energochłonny
36		murow. 1976	Koszary Wojskow- bud Nr 86 - <i>termomod.</i>	10 284,0	2602,0	126,00	99,00	33,00	100%	12,3	105,5	średnio energochłonny
37		murow. 1976	Koszary Wojskow- bud Nr 87 - okna	10 284,0	1804,0	115,00	33,00	13,20	100%	11,2	138,9	średnio energochłonny
38		murow. 1979	Koszary Wojskow- bud Nr 91 - okna	520,0	101,0	16,00				30,8	345,2	energochłonny
39		murow. 1979	Koszary Wojskow- bud Nr 92	5 078,0	982,0	77,00				15,2	170,8	średnio energochłonny
40		murow. 1980	Koszary Wojskow- bud Nr 95	580,0	70,0	16,00				27,6	498,0	energochłonny
41		murow. 1980	Koszary Wojskow- bud Nr 96	208,0	36,0	3,00				14,4	181,6	średnio energochłonny
42		murow. 1981	Koszary Wojskow- bud Nr 104	201,0	40,0	7,00				34,8	381,3	energochłonny
43		murow. 1982	Koszary Wojskow- bud Nr 108	1 871,0	1179,0	34,00				18,2	62,8	energochłonny
44		murow. 1982	Koszary Wojskow- bud Nr 109	6 056,0	1321,0	61,00				10,1	100,6	średnio energochłonny
45		murow. 1985	Koszary Wojskow- bud Nr 121	738,0	641,0	14,00				19,0	47,6	energochłonny
46		murow. 1988	Koszary Wojskow- bud Nr 126	12 126,0	2224,0	203,00			15%	16,7	198,9	średnio energochłonny
47	Kawaleryjska 70	1988	Koszary Wojskowe bud Nr 127	373,0	75	10,00			100%	26,8	290,5	energochłonny
48	Kawaleryjska 70	2015	Koszary wojskowe - myjnia			295,0	8,0	1,1				
49	Kawaleryjska 70	2015	Koszary wojskowe - bud Nr 138	3 731,0	562,0	35,0				9,4	135,7	średnio energochłonny
	Razem			181 938,0	32 535,0	3 110,6	309,5	123,1	---	17,1	208,3	średnio energochłonny
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego												
1	Żurawia 69		Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	13 879,3	3976,9	165,10	35,00	12,00	100%	11,9	90,5	średnio energochłonny
2	I Armii Woj. Polskiego 3		Agencja Bezpieczeństwa Wewn.-termomod.	9 192,0	1920,0	230,48	40,70	18,52	100%	25,1	261,6	energochłonny
	Razem			23 071,3	5 896,9	395,6	75,7	30,5	---	17,1	146,2	średnio energochłonny
Oddział Instytutu Pamięci Narodowej												
1	Warsztatowa 1A	cegła 2002	Oddział IPN cz. „stara” - styropian	9 915,0	1504,0	137,00	5,00	1,50	100%	13,8	198,5	średnio energochłonny
2		żelbet. 2007	Oddział IPN cz. „nowa” - styropian	12 798,0	2 866,2	210,00	10,00	3,50	100%	16,4	159,6	średnio energochłonny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Razem			22 713,0	4 370,2	347,0	15,0	5,0	---	15,3	87,9	średnio energochłonny
IAS Białystok -Urzędy Skarbowe												
1	Młynowa 21A	uprzemysłow. 2005	Podlaski Urząd Skarbowy	10 025,0	1956,4	104,13	14,30	4,77	100%	10,4	116,0	średnio energochłonny
2	Świętojańska 13	1968	Pierwszy Urząd Skarbowy - docieplenie 2001	14 885,0	4888,0	427,50	21,00	6,50	100%	28,7	190,6	energochłonny
3	Plażowa17	tradyc. 1979	Drugi Urząd Skarbowy - elewacja 1996- <i>okna 90%</i>	16 155,0	2727,8	261,69	25,00	8,50	100%	16,2	209,0	średnio energochłonny
4	1000 - lecia P. P. 8	żelbet. 1988	Podlaski Urząd Celno Skarbowy -admin.	11 983,4	3456,1	263,00	24,00	8,00	100%	21,9	165,8	energochłonny
5	Branickiego 13	tradyc. 1968	Regionalna Izba Obrachunkowa -ści., okna	5 718,0	1566,0	120,00	elektr.	elektr.	100%	21,0	167,0	energochłonny

	Razem			58 766,4	14 594,3	1 176,3	84,3	27,8	---	20,0	175,6	energochłonny
Zakłady Ubezpieczeń												
1	Jana Pawła II 75	stal. szkielet. 2001	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	3 972,0	728,0	77,40	35,00	6,00	100%	19,5	231,6	energochłonny
2	Suraska 3A	szkieł. mur. 1972	Pow. Zakład Ubezpieczeń S.A. - okna, ściany	14 361,1	4269,5	279,97	45,00	13,50	100%	19,5	142,9	energochłonny
3	Legionowa 18	żelbet. 1963	Kasa Rol. Ubezp. Społecznego - ściany	5 800,0	1561,3	137,00	12,50	4,60	100%	23,6	191,2	energochłonny
4	Młynowa 29	cegła żerań. 1993	Zakład Ubezp. Społ. Bud. „A” - całość	22 710,0	3428,8	626,02	74,48	40,83	100%	11,7	168,6	średnio energochłonny
5		szkieł. żelbet. 2002	Zakład Ubezp. Społ. Bud. „B”	30 887,3	4817,1				100%	11,7	163,2	średnio energochłonny
	Razem			77 730,4	14 804,7	1 120,4	167,0	64,9	---	14,4	164,9	średnio energochłonny
IAS - Podlaski Urząd Celno - skarbowy												
1	Octowa 10	murow. 1988/2002	Urząd Celny (adm.)-okna,drzwi,ściany	6 567,0	1323,0	100,82	64,84	24,60	100%	15,4	166,0	średnio energochłonny
2		murow. 2002	Urząd Celny - ściany	6 028,0	1137,0	73,84			100%	12,2	141,5	średnio energochłonny
3		murow. 1988/2002	Urząd Celny (magazyn)- okna, drzwi, ściany	357,0	93,0	7,35			100%	20,6	172,2	energochłonny
4		murow. 2002	Urząd Celny (portiernia) - ściany	101,0	19,4	3,20			100%	31,7	359,4	energochłonny
	Razem			13 053,0	2 572,4	185,2	64,8	24,6	---	14,2	156,9	średnio energochłonny
Zakład Karny												
1	Hetmańska 89	trad. I. 80-te/2008	bud. Administracyjny	3 126,2	1378,4	79,08	44,00	17,60	100%	25,3	125,0	energochłonny
2		tradyc. 1970	bud. Penitencjarny	6 502,7	2297,8	247,63	86,40	34,56	100%	38,1	234,8	energochłonny
3	Hetmańska 89	tradyc. 1962	magazynowo-produkcyjny	2 380,0	437,2	161,75	20,48	8,19	100%	68,0	806,1	energochłonny
	Razem			12 008,9	4 113,4	488,5	150,9	60,4	---	40,7	258,7	energochłonny
Zakład Poprawczy												
1	42 Pułku Piechoty 117	tradyc. 1967	Zakład Poprawczy - płyta wiór.-cem., styrop.	17 000,0	4738,0	516,00	159,00	60,00	100%	22,7	806,1	energochłonny
2		tradyc. 1967	Zakład Poprawczy - strop	4 795,0	856,0				0	22,7		energochłonny
3		tradyc. 1967	Zakład Poprawczy	821,0	134,0				0	22,7		energochłonny
4		tradyc. 1975	Zakład Poprawczy - ściany, strop	160,0	50,0				0	22,7		energochłonny
	Razem			22 776,0	5 778,0	516,0	159,0	60,0	---	22,7	194,6	energochłonny
Areszt Śledczy												
1	Kopernika 21	cegła 1908	Areszt Śl. „A”- pawilon zakwat. skazanych	22 502,2	4250,0	1 389,60	372,16	124,05	0	26,3	303,8	energochłonny
2		cegła 1908	Areszt Śl. „B”- pawilon zakw. skaz.-wymiana inst. c.o., doc. stropu	2 930,0	308,1	302,38	63,97	25,90	100%	20,6	545,7	energochłonny
3		cegła 1908	Areszt Śledczy (admin.) - mod. c.o., stolarka, doc. stropu	8 085,8	1696,7	145,38	15,00	3,50	100%	20,6	273,4	energochłonny
4		2002	Areszt Śl. „D”- pawilon zakwat. osadzonych	1 505,0	337,4	24,32	25,00	4,50	100%	20,6	255,9	energochłonny
5		1970	Areszt Śledczy (ochr.-bramowy)	3 353,3	773,9	13,96			10%	20,6	248,6	energochłonny
6		1984	Areszt Śledczy (warsz., magazyn) - cz. okien i drzwi	4 570,0	999,0	94,00			0	20,6	262,5	energochłonny
7		1908	Areszt Śledczy - pawilon „C” - cześć.stolarka , doc. poddasza	9 822,0	1696,7	209,34	34,00	7,50	0	20,6	332,2	energochłonny
8	Kopernika 21	tradyc.1996	Areszt Śledczy - hala sport. i hotel	3 067,0	438,5	14,60	27,00	9,00	0%	21,6	401,3	energochłonny
	Razem			55 835,2	10 500,3	2 193,6	537,1	174,5	---	39,3	455,2	energochłonny
Orange Polska S.A. (Telekomunikacja Polska S.A.)												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pułkowa 11	śc. prefabryk.	ściany, styropian	10 190,0	2043,0	111,30	50,40	19,25	100%	10,9	118,7	średnio energochłonny
2	Skorupska 17	mur.stropy prefabr.	ściany, styropian	9 700,0	1959,0	131,22	46,52	46,52	100%	13,5	145,9	średnio energochłonny
3	Choroszczańska 17	mur.stropy prefabr.	ściany, styropian	10 112,0	1968,0	61,20	18,80	18,80	100%	6,1	67,8	mało energochłonny
4	Baśniowa 53	mur.stropy prefabr.	ściany, styropian	1 285,0	260,3	10,92	6,00	2,00	100%	8,5	91,4	mało energochłonny
5	Rzymowskiego 38	mur. stropy kanał.	ściany, styropian	551,0	113,0	4,68	3,00	1,50	100%	8,5	90,3	mało energochłonny
6	Cieszyńska 3A	szkielet. słup.- płyt.	ściany, styropian	22 050,0	5730,6	148,10	66,25	26,50	100%	6,7	56,3	mało energochłonny
7	Cieszyńska 3	mur. 1966/1993	ściany, styropian	10 160,0	1935,4	156,30	42,50	42,50	100%	15,4	176,0	średnio energochłonny
8	Upalna 36	śc. prefabr.1989	ściany, styropian	10 190,0	2074,0	146,25	51,75	51,75	100%	14,4	153,6	średnio energochłonny

9	Studzienne 2	śc. prefabr.	Sprzedano w 2014 r.									
10	Szarych Szeregów 10	murow. 1996	ściany, styropian	734,0	112,4	7,00	5,00	1,50	100%	9,5	135,7	średnio energochłonny
11	Sowleńska 1/3	murow.	Sprzedano pod wyburzenia									
12	Dziesięciny 15	murow.	Sprzedano (pod bloki mieszkalne)									
	Razem			74 972,0	16 195,6	777,0	290,2	210,3	---	10,4	104,5	średnio energochłonny
Poczta Polska S.A.												
1	Kolejowa 15	1964	Poczta Polska S.A. - styropian	32 436,0	7208,0	300,04	61,06	31,29	100%	9,3	90,7	średnio energochłonny
2	Kolejowa 26	1984	Poczta Polska S.A. - styropian	47 704,5	10601,0	388,27	69,00	32,00	100%	8,1	79,8	mało energochłonny
3	Warszawska 10		Poczta Polska S.A. - styropian	92 713,5	20603,0	302,38	78,00	35,00	100%	3,3	32,0	mało energochłonny
4	I Armii W. Polskiego 8A	pustak	Poczta Polska S.A. - styropian	6 920,0	1564,0	152,00	15,00	4,00	100%	22,0	211,8	energochłonny
	Razem			179 774,0	39 976,0	1 142,7	223,1	102,3	---	6,4	62,3	mało energochłonny
Banki												
1	Piękna 1	mieszana 1994	Narodowy Bank Polski - <i>okna</i>	24 787,0	5476,0	375,53	78,36	17,31	100%	15,2	149,4	średnio energochłonny
2	Al. 1000-lecia P.P. 6	gazob. 1996	PKO Bank Polski S.A.	8 308,5	2807,7	132,10	elektr.	elektr.	50%	15,9	102,5	średnio energochłonny
3	Rynek Kościuszki 16	żelbet.2001	PKO Bank Polski S.A.	15 545,0	3367,0	331,53	elektr.	elektr.	100%	21,3	214,5	energochłonny
4	Sienkiewicza 40	murow.	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	11 700,0	2098,5	203,00	18,86	7,86	100%	17,4	210,8	średnio energochłonny
5	Sienkiewicza 42	murow.	Bank Polska Kasa Opieki S.A. II Oddz.	8 200,0	2011,6	125,00	18,89	6,30	100%	15,2	135,4	średnio energochłonny
6	Rynek Kościuszki 7	murow.	Bank Polska Kasa Opieki S.A. - styropian	14 962,0	3042,7	208,60	26,40	12,00	100%	13,9	149,4	średnio energochłonny
7	Zamenhofa 4	półszkielet. 1976	Bank Spółdzielczy - styropianm, cz. <i>okien</i>	6 998,0	1518,8	90,90	12,00	6,00	100%	13,0	130,4	średnio energochłonny
8	Warszawska 14	murow. XIX-XX w.	Kredyt Bank S.A.	1 839,7	375,4	140,00	0,00	0,00	100%	76,1	812,6	energochłonny
9	Gen. Andersa 5	szkieletowy	Podl.-Maz. Bank Spółdz. w Zabłudowie - styr.	12 367,5	2550,0	178,00	52,34	13,27	100%	14,4	152,1	średnio energochłonny
10	Piłsudskiego 13/1	żelbet. szkielet.	Bank Milenium S.A.	6 000,0	1965,0	204,57	16,70	16,70	100%	34,1	226,8	energochłonny
	Razem			110 707,7	25 212,7	1 989,2	223,6	79,4	---	18,0	171,9	średnio energochłonny
Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego												
1	Spółdzielcza 8	rozbud. 1997	Podlaska Fund. Rozw. Regionalnego - ściany, podd.	4 426,0	1057,6	69,23	25,00	6,00	100%	15,6	142,6	średnio energochłonny
2	Starobojarska15	1998	Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego	1 688,1	511,9	65,17	15,00	4,00	100%	38,6	277,4	energochłonny
	Razem			6 114,1	1 569,5	134,4	40,0	10,0	---	22,0	186,6	energochłonny
Telewizja Polska S.A. O. Białystok												
1	Wiókiennicza 16A	szkielet.1948	Telewizja Polska S.A. O. Białystok - dociepl.	10 777,0	2049,2	146,57	35,70	25,00	100%	11,3	129,0	średnio energochłonny
2		żelb. 2003	Telewizja Polska S.A. O. Białystok - dociepl.	1 943,8	462,8							
	Razem			12 720,8	2 512,0	146,6	35,7	25,0	---	11,5	127,1	średnio energochłonny
Polskie Radio												
1	Świerkowa 1	1973	Polskie Radio (gospodarczy)- dociepl.	3 175,0	514,3	351,00	49,80	23,50	100%	27,0	362,6	energochłonny
2		1973	Polskie Radio (bud.studyjny) - dociepl. 2013	9 844,0	988,9							
	Razem			13 019,0	1 503,2	351,0	49,8	23,5	---	27,0	362,6	energochłonny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska												
1	Ciołkowskiego 2/3	żel.-mur. 2010	WIOŚ	7 197,0	1614,2	75,00	38,00	12,00	100%	6,9	60,3	mało energochłonny
2		żelbet. OWT 1986	WIOŚ - ściany	3 597,0	1096,1							
	Razem			10 794,0	2 710,3	75,0	38,0	12,0	---	6,9	60,3	mało energochłonny
Wojewódzki Insp. Ochrony Roślin i Nasiennictwa												
1	Zwycięstwa 26B	tradyc. lata 80-te	Woj. Insp. Ochr. Roślin i Nasiennictwa - <i>dociepl.</i>	4 030,0	851,6	48,36	16,50	4,30	100%	12,0	123,7	średnio energochłonny
2	Myśliwska 9A	tradyc. lata 80-te	Woj. Insp. Ochr. Roślin i Nasiennictwa	2 299,0	621,6	41,38	12,50	2,50	100%	18,0	145,1	energochłonny
	Razem			6 329,0	1 473,2	89,7	29,0	6,8	---	14,2	132,7	średnio energochłonny
Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne												
1	Warszawska 57A	murow. lata 30-te	Pow. Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna	4 150,0	922,2	92,00	13,00	4,00	100%	22,2	217,4	energochłonny
2	Legionowa 8	cegła 1950	Woj. Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna	14 700,0	2912,0	190,70	21,00	6,00	100%	13,0	142,7	średnio energochłonny

	Razem			18 850,0	3 834,2	282,7	13,0	4,0	---	15,0	160,6	średnio energochłonny
Agencja Mienia Wojskowego - Oddział terenowy w Olsztynie												
1	Bema 100	1863	bud. Nr 18	998,0	146,0	25,00	13,00	3,90	0	25,1	373,1	energochłonny
2		1863	bud. Nr 19	1 431,0	255,0	45,50	15,40	4,30	0	31,8	388,8	energochłonny
	Razem			2 429,0	401,0	70,5	28,4	8,2	---	29,0	383,1	energochłonny
Pozostałe instytucje												
1	Fabryczna 2	cegła 1959	Państwowa Insp. Pracy, Okr. Insp. Pracy-okna,elew.	7 973,0	1824,5	112,98	0,00	0,00	100%	14,2	134,9	średnio energochłonny
2	Rynek Kościuszki 9	cegła 1949	Kuratorium Oświaty - docieplenie ścian	5 345,0	749,3	145,49	23,80	7,93	100%	27,2	423,1	energochłonny
3	Dojlidy Fabryczne 23	tradyc. k. XIX w.	Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków	9 500,0	1500,0	124,23	25,00	8,00	100%	13,1	180,5	średnio energochłonny
4	Akademicka 4	tradyc.1952/2010	NIK Del. W Białymstoku - ocieplenie, izol. fund. i ścian	4 879,0	985,0	59,73	15,00	5,00	100%	12,2	132,1	średnio energochłonny
5	Pałacowa 3	cegła 1905/1999	Podlaski O. Woj. Narodowego Funduszu Zdrowia	6 500,0	2163,7	170,00	21,00	5,50	100%	26,2	171,2	energochłonny
6	Warszawska 32		CARITAS Arcidiecezji Białostockiej - styropian	540,0	180,0	36,00	14,00	4,67	100%	66,7	435,8	energochłonny
7	Jurowiecka 33		Polski Związek Łowiecki, Zarząd Okręgowy	4 845,0	1124,0	176,00	15,00	4,50	100%	36,3	341,2	energochłonny
8	Ogrodowa 10	murow. 1959-61	Główny Insp. Jakości Handlowej Art. Spoż.	8 310,0	1321,0	112,00	23,00	7,00	100%	13,5	184,7	średnio energochłonny
9	Kopernika 89	1988	Obwodowy Urząd Miar	5 592,0	1229,6	119,27	15,00	4,50	100%	21,3	211,3	energochłonny
10	Lipowa 51	tradyc. 1956	Lasy Państwowe, Regionalna Dyrekcja	14 794,0	3627,9	294,00	35,00	9,00	100%	19,9	176,6	energochłonny
11	Rynek Kościuszki 4	murow. 1960	Galeria im. Śleńdzińskich	3 263,0	402,0	50,00	14,00	4,00	100%	15,3	271,0	średnio energochłonny
12	Świętojańska 7	cegła 1988	Okręgowa Izba Lekarska	3 779,0	734,4	68,00	15,00	4,50	100%	18,0	201,8	średnio energochłonny
13	Krakowska 13	żelbet. cegła 1968	Urząd Statystyczny - styropian	5 787,4	1448,2	81,83	16,50	4,50	100%	14,1	123,1	średnio energochłonny
14	Pogodna 22	murow. 1974-76	Wojewódzki Urząd Pracy - styropian	5 661,0	1359,8	68,04	16,50	4,50	100%	12,0	109,0	średnio energochłonny
15	Skłodowskiej-Curie 2	murow. 1964	NOT- okna, drzwi, elewacje, stropodach	11 650,0	2194,8	223,23	26,00	6,00	100%	19,2	221,6	energochłonny
16	Skłodowskiej-Curie 23	murow. lata 50-te	Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa - styropian, okna	15 934,9	3103,8	150,00	12,00	9,00	100%	9,4	105,3	średnio energochłonny
17	Akademicka 36	tradyc. 1980	Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa-bud. byłej tlenowni SPZOZ im. J. Śniadeckiego	418,5	93,0	7,95	10,00	3,50		19,0	186,3	energochłonny
18	Pałacowa 3/1	cegła. 1937	Związek Harcerstwa Polskiego - Chor. Białostocka	2 645,0	388,8	30,00	elektr.	elektr.	100%	11,3	168,1	średnio energochłonny
19		1981	ZHP - (gospodarczy) - Chor. Białostocka	255,0	79,5							
20	Elewatorska 6	murow. 1974	Podlaski Zarz. Dróg Woj. - okna,drzwi,ściany,stropod.	2 619,0	582,0	103,50	40,70	13,57	100%	39,5	387,5	energochłonny
21	Produkcyjna 102	mur.prefabr. 1980	Przeds. Eksploat. Ulic i Mostów (bud. warszt.) - okna	8 223,0	1906,7	150,00	21,00	6,00	100%	18,2	171,4	energochłonny
22			Przeds. Eksploatacji Ulic i Mostów - ściany, okna	2 116,0	430,0		12,00	3,00	100%			
23	Wiewiórcza 64		Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego	6 277,2	1184,6	144,30	4,50	3,00	100%	23,0	265,4	energochłonny
24	Lipowa 35	murow.	Wojskowa Komenda Uzupełnień	5 575,0	704,0	65,00	0,00	0,00	100%	11,7	201,2	średnio energochłonny
25	Lipowa 32A		„RUCH” S.A.	6 500,0	1557,0	220,51	128,00	42,67	100%	33,9	308,6	energochłonny
26	Ciołkowskiego 90	prefabryk. 1970	Gen. Dyr. Dróg Kraj. i Autostrad - styropian	3 000,0	671,8	38,00	12,00	4,00	100%	12,7	123,2	średnio energochłonny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	Zwycięstwa 2	żelb.,ceg.1958/2012	Gen. Dyr. Dróg Kraj. i Autostrad - styropian	11 608,0	2207,1	233,00	75,00	25,00	100%	20,1	230,0	energochłonny
28	Warszawska 29	cegła 1877	Podlaski Oddział Okręgowy PCK	3 372,0	450,9	68,00	15,00	4,00	100%	20,2	328,6	energochłonny
29	Branickiego 9	1939	Izba Admin. Skarbowej w Białymstoku - bud.były UM po rem. - termom.	10 000,0	1788,7	136,14	65,00	13,12	100%	13,6	165,8	średnio energochłonny
30	Branickiego 9	1960	Izba Admin. Skarbowej w Białymstoku - bud.były UM po rem. - termom.	3 829,3	1276,4	52,08	16,00	4,00	100%	13,6	88,9	średnio energochłonny
31	Żurawia 71	2014	Białostocki Park Naukowo - Technologiczny - budynek Inkubatora i administracji	30 177,1	5 550,8	377,0	176,7	58,9	100%	12,5	148,0	średnio energochłonny
32	Żurawia 71 A	2014	Białostocki Park Naukowo - Technologiczny - budynek Centrum technologicznego	44 442,0	7 226,3	537,1	96,7	32,2	100%	12,1	161,9	średnio energochłonny
33	Hetmańska	2015	Oddział Urzędu Dozoru Technicznego - budynek biurowy	14 608,0	2 043,1	182,6	68,0	24,0	100%	12,5	194,7	średnio energochłonny
34	Bema 100	2014	Podlaski Oddział Straży Granicznej - bud. nr 8 (Sztab)	6 226,7	1 556,7	93,4	12,0	3,0	100%	15,0	130,7	średnio energochłonny
35	Suraska 1	2014	Region Podlaski NSZZ "Solidarność"	14 866,7	3 716,7	223,0	27,0	7,5	100%	15,0	130,7	średnio energochłonny
36	Zwycięstwa 26A	murowany	Powiatowy Inspektorat Weterynarii - termomod.	5 000,0	790,0	52,0	12,0	3,0	95%	10,4	143,4	średnio energochłonny
37	Zwycięstwa 26A/1	1950 murowany	Powiatowy Inspektorat Weterynarii - termomod.	3 821,0	1 376,0	39,0	12,0	3,0	95%	10,2	61,8	średnio energochłonny
38	Zwycięstwa 26B	2015	Powiatowy Inspektorat Weterynarii	6 666,7	1 666,7	100,0	15,0	5,8	100%	15,0	130,7	średnio energochłonny

39			Woj. Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa	5 000,0	1 250,0	75,0	28,0	6,2	100%	15,0	130,7	średnio energochłonny
40	Andersa 46B	2015	Centralne Biuro Antykorupcyjne	10 000,0	2 500,0	150,0	13,0	5,0	100%	15,0	130,7	średnio energochłonny
	Razem			321 599,4	64 944,7	5 068,4	1 146,4	359,1	---	15,8	170,0	średnio energochłonny
IAS Białystok - Podlaski Urząd Celno - Skarbowy												
1	Octowa 2	mur.1968/98	Izba Celna - administracyjny-stolarka, ściany, <i>okna 30%</i>	8255	2025	131,05	72,7	20,77	100%	15,9	141,0	średnio energochłonny
2		mur. 1985/98	Izba Celna - administracyjny B-stolarka, ściany	3 100,0	792	44,23	8,30	2,91	100%	14,3	121,7	średnio energochłonny
3		mur. 1968/98	Izba Celna - magazynowy-stolarka, ściany	2 951,0	435	27,33	0,00	0,00	100%	9,3	136,9	średnio energochłonny
	Razem			14 306,0	3 252,0	202,6	81,0	23,7	---	14,2	135,7	średnio energochłonny
	OCÓŁEM			2 018 799,1	428 430,3	33 227,8	6 133,6	2 411,5	---	16,5	169,0	średnio energochłonny

Pismem pogrubionym i pochyłym zaznaczono dane, które po roku 2019 uległy zmianie i zostały skorygowane przez właścicieli budynków.

BUDYNKI URZĘDÓW I INSTYTUCJI - nowe obiekty wybudowane po 2015 roku.												
Lp.	Adres	Techn. i rok wykon.	Właściciel budynku i opis docieplenia	Kubatura	Pow.	Zap. na moc dla c.o.	Zap. na moc dla c.w.u. max.	Zap. na moc dla c.w.u. śr.	Zaw. termost.	Wsp. qv	Wsp. E	Ocena energochłon-ności budynku
				[m³]	[m²]	[kW]	[kW]	[kW]	[%]	[W/m³]	[kWh/rok m²]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Hajnowska <i>12</i>	2020	Komenda Wojewódzka Policji -admin.-magaz.	30 816,0	5 509,0	175,0	8,0	3,2	100%	5,7	69,2	mało energochłonny
2	Mickiewicza 101	2017	Archiwa Państwowe	15 247,7	3 633,6	171,5	12,5	3,0	100%	11,3	102,9	średnio energochłonny
3	Skłodowskiej Curie 1		Sąd - rozbudowa	1 796,2	459,5	18,0	6,29	2,69	100%	10,0	91,5	średnio energochłonny
	Razem			47 859,9	9 602,1	364,5	26,8	8,9	---	7,6	82,7	mało energochłonny
CAŁOŚĆ w 2019 r.				2 066 659,0	438 032,5	33 592,3	6 160,4	2 420,4	---	16,3	167,1	średnio energochłonny

BUDYNKI URZĘDÓW I INSTYTUCJI - nowe obiekty wybudowane po 2020 roku.												
Lp.	Adres	Techn. i rok wykon.	Właściciel budynku i opis docieplenia	Kubatura	Pow.	Zap. na moc dla c.o.	Zap. na moc dla c.w.u. max.	Zap. na moc dla c.w.u. śr.	Zaw. termost.	Wsp. qv	Wsp. E	Ocena energochłon-ności budynku
				[m³]	[m²]	[kW]	[kW]	[kW]	[%]	[W/m³]	[kWh/rok m²]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Legionowa 8	2021/2022	Wojewódzka Stacja Sanit. Epidemiolog. - nadbudowa	3 500,0	950,0	30,5	8,0	2,0	100%	8,7	69,8	mało energochłonny
2	J. Bema 100		Podlaski Oddział Straży Granicznej	23 815,9	5 292,4	200,1	35,0	7,0	100%	8,4	82,4	mało energochłonny
3	J. Bema 100		Podlaski Oddział Straży Granicznej	658,7	159,5	5,6	5,0	1,5	100%	8,5	76,5	mało energochłonny
4	Ogrodowa 21	2022	Komenda Wojewódzka Policji	10 438,0	2 149,0	70,0	24,0	4,0	100%	6,7	71,0	mało energochłonny
5	Wspólna 32	2022	Komenda Wojewódzka Policji	10 438,0	2 149,0	70,0	24,0	4,0	100%	6,7	71,0	mało energochłonny
6	Kawaleryjska 70	w realiz.	Infrastruktura Wojskowa bud ŻW	6 605,9	1 468,0	57,5	43,0	6,5	100%	8,7	85,3	mało energochłonny
7	Włókiennicza 16A	stalowa-dobudowa	Telewizja PolskaS.A. O. Białystok	176,0	43,1	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	nie oceniano
			Razem	55 632,4	12 211,0	433,6	139,0	25,0	---	7,8	77,4	mało energochłonny
CAŁOŚĆ w 2024 r.				2 122 291,4	450 243,5	34 025,9	6 299,4	2 445,4	---	16,0	164,7	średnio energochłonny

OBIEKTY SŁUŻBY ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

Lp.	Adres	Techn. i rok wykon.	Rodzaj budynku i opis docieplenia	Kubatura	Pow.	Zap. na moc dla c.o.	Zap. na moc dla c.w.u. max.	Zap. na moc dla c.w.u. śr.	Zaw. termost.	Wsp. qv	Wsp. E	Ocena energochłonności budynku
				[m³]	[m²]	[kW]	[kW]	[kW]	[%]	[W/m³]	[kWh/rok m²]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego												
1	M. Skłodowskiej 26	tradyc. 1945	Bud. nr 12 Oddział Neurologii i Rehabilitacji rozb. 2020	28 530,0	3 740,0	750,00	417,40	229,60	20%	24,5	255,4	energochłonny
2		tradyc. 1970	Budynek warsztatowo - socjalny	328,5	73,0					24,5	255,4	energochłonny
3		tradyc. 1974	St. Trafo PS247 - ściany, drzwi zew.	256,5	57,0					24,5	255,4	energochłonny
4		tradyc. 1967	Warsztat Elektryczno - Mechaniczny	1 471,5	327,0					24,5	255,4	energochłonny
5		tradyc. 1948	Budynek Administracyjno - Techniczny	333,0	74,0					24,5	255,4	energochłonny
6		tradyc. 1937	Pawilon Administracyjno - Biurowy	3 357,0	746,0	100,00	46,10	20,90	0%	29,8	313,7	energochłonny
7		tradyc. 1950/1974	Pawilon Pediatrii- <i>dociepl ścian, stropu, okna</i>	21 856,5	4 857,0	529,00	139,60	69,80	50%	24,2	254,9	energochłonny
8		tradyc. 1953	Woj.. Przychodnia Chorób Wewn.	2 745,0	610,0	100,00	90,20	49,60	90%	36,4	383,6	energochłonny
9		tradyc. 1945/1964	Pawilon Laryngologiczno-Okulistyczny	7 996,5	1 777,0	200,00	131,30	72,20	0%	25,0	211,7	energochłonny
10		tradyc. 1970	Pawolon Diagnostyki Laboratoryjnej	1 953,0	434,0					20,1	211,7	energochłonny
11		tradyc. 1950/1986	Bud. Interny z hydriterapią C - ściany	17 154,0	3 812,0					31,3	329,8	energochłonny
12		tradyc. 1981	Budynek Interny A - ściany	22 342,5	4 965,0	1 491,75	652,40	479,20	90%	31,3	329,8	energochłonny
13		tradyc. 1983/2007	Pawilon Interny OIT	8 131,5	1 807,0					31,0	327,0	energochłonny
14	Wołodajowskiego 2/1	<i>moderniz. 2013</i>	Zakład Piel. Opiek. - ściany, okna, drzwi	8 034,0	2 588,0	390,00	233,00	192,00	100%	48,5	352,7	energochłonny
15	Warszawska 15		Bud. Nr 18 kuchenno - warsztatowy	8 579,7	1 906,6	2 521,40	854,50	497,40	100%	78,8	830,2	energochłonny
16			Bud. Nr 16 administr. - gospodarczy	4 929,8	1 095,5					78,8	830,2	energochłonny
17			+	305,1	67,8					75,8	798,7	energochłonny
18			Łącznik	330,0	73,3					75,8	798,7	energochłonny
19	Warszawska 15	tradyc. 2000	Budynek Ginekologii nr 31	17 840,0	3 965,0	500,00	170,00	100,00	100%	28,0	295,1	energochłonny
20	Skłodowskiej 25	tradyc. 2013	Bud. nr 6 - Blok Operacyjny	25 200,0	6 006,0	745,00			100%	29,6	290,3	energochłonny
21	Wołodajowskiego 2/1	2013				229,60	195,40	160,80	100%			
22	Skłodowskiej 25	2014	węzeł na ciepło technologiczne			2 336,61						
23	Skłodowskiej 26	2015	Budynek nr 8	24 807,0	5 512,7	707,00	215,00	75,00	100%	28,5	300,1	energochłonny
24	Skłodowskiej 25	tradyc. 2016	Budynek nr 1B	8 525,0	2 520,0	645,00	105,00		100%	47,5	599,0	energochłonny
25	Skłodowskiej 25	tradyc. 2016	Budynek nr 2	5 063,0	935,0				100%			
	Razem			220 069,1	47 948,9	11 245,4	3 249,9	1 946,5	---	51,1	548,8	energochłonny
Uniwersytecki Szpital Kliniczny												
1	M. Skłodowskiej -C. 24A	cegła 1963	Budynek Główny	123 253,3	34 622,0	1 728,00	819,00	545,00	100%	14,0	116,8	średnio energochłonny
2		cegła 1961	Pralnia	4 918,0	885,2	118,00	160,00	85,00	100%	24,0	312,0	energochłonny
3		cegła 1963	Budynek warsztatowo-magazynowy	1 646,0	391,0	40,60	62,00	18,00	100%	24,7	243,0	energochłonny
4	Skłodowskiej - C. 24A	2012	(W - I)- <i>termomod 2016</i>	249 893,60	93 399,80	2 615,00	1 265,00	510,00	100%	36,7	243,0	energochłonny
5	Skłodowskiej - C. 24A	2013	węzeł na ciepło technologiczne			2 065,00	0,00	0,00	100%			
6	Skłodowskiej - C. 24A	2014	(W - II)			3 525,00	0,00	0,00	100%			
7	Skłodowskiej - C. 24A	2014	(W - III)			954,00	0,00	0,00	100%			
8	Waszyngtona 15	gazobeton 2000	„Collegium Novum" - wełna min.	42 831,0	8 620,0	442,00	120,00	90,00	100%	10,3	120,0	średnio energochłonny
9	Wołodajowskiego 2	t. drewniana 1959	Budynek administracyjny	1 470,0	625,0	70,00	22,00	10,00	100%	47,6	262,1	energochłonny
10	Szpitalna 35	cegła 1962	Budynek mieszkalny	17 311,0	3 670,0	283,00	220,00	77,00	100%	16,3	180,5	średnio energochłonny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	Waszyngtona 15		były Blok M Dziec. Szpit. Klin.	42 831,0	8 620,0	442,00	157,00	24,00		10,3	120,0	średnio energochłonny
	Razem			484 153,9	150 833,0	12 282,6	2 825,0	1 359,0	---	25,4	190,6	energochłonny

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny												
1	Waszyngtona 17	t. szkielet. 2003	Uniwersytecki DSK - wełna, styropian	140 605,0	25 902,0	2 073,00	566,00	99,00	100%	14,7	187,3	średnio energochłonny
2	Waszyngtona 17	murowany 2012	Blok B	1 682,0	391,0	28,00	25,00	11,00	100%	16,6	167,6	średnio energochłonny
3	Waszyngtona 17	murowany 2016	Blok AI.	3 549,0	650,0	48,00	37,00	16,00	100%	13,5	172,8	średnio energochłonny
	Razem			145 836,0	26 943,0	2 149,0	628,0	126,0	---	14,7	186,7	średnio energochłonny
Białostockie Centrum Onkologii												
1	Ogrodowa 12	żelbet.,cegła 1976	Bud. Onkologii „nowej”-ściany ,dach, stropod.	14 951,0	3 614,5	122,50	16,53	11,40	100%	8,2	79,3	nisko energochłonny
2		tradyc. 1961	Bud. Onkol. „starej”- ściany ,dach, stropod.	10 554,0	1 941,5	75,10	11,44	8,10	100%	7,1	90,5	nisko energochłonny
3		tradyc.1981	Bud. Przyspieszacza - ściany ,dach, stropod.	4 800,0	827,0	34,80	7,39	5,10	100%	7,3	98,5	nisko energochłonny
4		murow. 1971	Bud. Kobaltoterapii - ściany ,dach, stropod.	3 460,0	430,0	22,20	5,80	4,00	100%	6,4	120,8	nisko energochłonny
5		murow. 1958/2004	Zakład Radioterapii - ściany ,dach, stropod.	10 772,0	2 199,9	153,10	10,15	7,00	100%	14,2	162,9	średnio energochłonny
6		tradyc. 1993	Bud. tlenowni	618,0	92,0	9,50	0,00	0,00		15,4	241,7	średnio energochłonny
7			Bud. E - ściany stropodach	15 030,0	3 048,8	107,40	35,00	12,00	100%	7,1	82,4	nisko energochłonny
8			Bud. F - ściany stropodach						100%			
9	Warszawska 15	tradyc. 1959/1993	Bud. administrac. - termom. 2020	5 769,8	915,0	98,27	8,70	17,55	100%	17,0	251,3	średnio energochłonny
10	Warszawska 15	2013	Białostockie Centrum Onkologii	145 069,6	26 376,3	1 668,30	519,4	237,7	100%	11,5	148,0	średnio energochłonny
11	Warszawska 15	murowany 2014	Budynek B - Przychodnia	5 796,5	1 747,7	54,20	4,84	3,34	100%	9,4	72,6	średnio energochłonny
12	Warszawska 15	murowany 2014	Budynek A nr 14	5 205,0	1 076,3	22,70	3,19	2,20	100%	4,4	49,4	nisko energochłonny
13	Warszawska 15	murowany 2014	Budynek A nr 15	15 060,0	3 469,6	90,00	12,32	8,50	100%	6,0	60,7	nisko energochłonny
	Razem			237 085,8	45 738,6	2 458,1	634,8	316,9	---	10,4	125,8	średnio energochłonny
ZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji												
1	Fabryczna 27	cegła 1952	Bud. Przychodni A - docieplony	10 791,0	2 579,0	133,90	17,00	4,00	100%	12,4	121,5	średnio energochłonny
2		cegła 1999	Portiernia - docieplony	107,3	13,6	3,80	elektr.			35,4	653,9	energochłonny
3		cegła 1986	Kotłownia G - docieplony	2 539,3	512,1	90,17	0,00	0,00	100%	35,5	412,1	energochłonny
4		cegła 1986	Hydrofornia z elektrownią zapasową	2 687,0	413,4	46,10	0,00	0,00		17,2	261,0	średnio energochłonny
5		pustak silikat. 2002	Garaże i pom. socjalne - docieplony	1 765,0	408,6	30,10	elektr.		100%	17,1	172,4	średnio energochłonny
6		cegła 1986	Tlenownia	232,9	58,2	11,50	0,00	0,00		49,4	462,4	energochłonny
7		murow. 1986	Bud. Administracyjny F	15 876,0	3 739,7	174,00	98,70	66,00	100%	2,5	24,6	nisko energochłonny
8		murow. 1997	Bud. łóżkowy C	19 190,0	4 688,8	4,10			100%	2,5	23,7	nisko energochłonny
9		murow. 1997	Bud. diagnostyczno - zabiegowy E	23 960,0	5 992,8	248,10			100%	2,5	23,2	nisko energochłonny
10		murow. 2005	Oddział Intensywnej Terapii D1	5 809,5	1 551,6	54,77			100%	2,5	21,7	nisko energochłonny
11		murow. 1950/2002	Bud. geriatрії B	5 432,9	939,0	49,75			100%	2,5	33,5	nisko energochłonny
	Razem			88 390,9	20 896,8	846,3	115,7	70,0	---	9,6	94,8	średnio energochłonny
Samodzielny Szpital Miejski im. PCK												
1	Sienkiewicza 79	mur. okr. międzywoj.	Bud. szpitala - ściany	24 401,2	4 231,5	315,00	145,00	49,00	100%	12,9	174,2	średnio energochłonny
Specjalistyczny ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc												
1	Warszawska 18	szkielet. i trad. 1960	Bud. szpitala - ściany, stropodachy, stropy, okna, drzwi, instal. c.o. i c.w.u.	13 886,3	4 492,0	223,55	199,30	79,74	100%	16,1	116,5	średnio energochłonny
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. K. Dłuskiego												
1	Żurawia 14	1967, 2006	Pawilon C	11 848,1	2 632,9	132,00	65,00	25,00	100%	11,1	117,3	średnio energochłonny
2		1967, 2006	Pawilon D	11 116,4	2 470,3	135,00	65,00	25,00	100%	12,1	127,9	średnio energochłonny
3		1967, 2006	Pawilon E	12 242,7	2 720,6	137,00	65,00	25,00	100%	11,2	117,8	średnio energochłonny
4		1967, 1999, 2011	Pawilon łóżkowy B ze stac. dializ	11 589,3	2 575,4	156,00	65,00	25,00	100%	13,5	141,8	średnio energochłonny
5		1967, 2002	Bud. administr., kuchnia, oddz. dermatol.	12 700,8	2 822,4	165,00	65,00	25,00	100%	13,0	136,8	średnio energochłonny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6		1983	B. Poradni Dermatolog. H	2 524,5	561,0	52,00	25,00	6,00	100%	20,6	216,9	energochłonny
7		1983	B. Poradni Zakażn. G	2 178,0	484,0	44,00	25,00	6,00	100%	20,2	212,7	energochłonny
8		1967	Apteka i laboratorium F - ściany, okna, drzwi	4 893,3	1 087,4	52,00	8,00	2,50	100%	10,6	111,9	średnio energochłonny

9		1967	Apteka ogólnowstępna - okna	504,0	112,0	10,00	8,00	2,50	100%	19,8	208,9	energochłonny
10		1967	Laboratorium II K - docieplenie, część okien	697,5	155,0	22,00	15,00	3,00	część	31,5	332,2	energochłonny
11		1981	Magazyn techn.-gospod. M	1 021,5	227,0	10,00	0,00	0,00				nie oceniano
12		1967	Magazyn mat. budowlanych	337,5	75,0	0,00	0,00	0,00				nie oceniano
13		1994	Kotłownia gazowo-olejowa	2 362,5	525,0	125,00	0,00	0,00				nie oceniano
14		1967	Bud. starej hydroformi	139,5	31,0	0,00	0,00	0,00				nie oceniano
15		1967	inne budynki nowe i planowane	9 000,0	2 000,0	300,00	0,00	0,00				nie oceniano
16		1967	Portiernia	112,5	25,0	5,00	0,00	0,00				nie oceniano
17		1967	Oczyszczalnia ścieków i chlorownia	360,0	80,0	14,00	0,00	0,00				nie oceniano
18		1994	Hydroformia	432,0	96,0	10,00	0,00	0,00				nie oceniano
19		1994	Agregatornia i rozdzielnia	783,0	174,0	5,00	0,00	0,00				nie oceniano
20		1967	Stara agregatornia	324,0	72,0		0,00	0,00				nie oceniano
21		2012	Spalarnia odp. med.- ściany, stropodach	1 462,5	325,0	60,00	0,00	0,00				nie oceniano
	Razem			86 630	19 251,0	1 434,0	406,0	145,0	---	16,6	174,3	średnio energochłonny
SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego												
1	Pogodna 22	cegła 1978	Garaże, hala napraw, magazyny, obsł. tech.	38 017,0	7 751,8	337,00	0,00	0,00	100%	7,9	90,6	nisko energochłonny
2		cegła 1978	Stacja obsługi	4 103,0	807,0					7,9	93,9	nisko energochłonny
3		murow. 1978	Stacja paliw	242,6	55,0				66%	7,4	81,5	nisko energochłonny
4		murow. 1978	Portiernia	318,0	44,3				100%	7,4	132,6	nisko energochłonny
5	Poleska 89	cegła 2011	Bud. administracyjny A - doc. od zewnątrz	20 188,0	1 878,7	201,80	57,76	17,18	100%	10,0	251,4	średnio energochłonny
6			Bud. Informacyjny - doc. od zewnątrz	1 757,0	405,8				100%			
7		żelbet. 2011	Garaż podziemny - doc. od zewnątrz	3 441,0	852,6				100%	18,7	176,9	energochłonny
	Razem			68 066,6	11 795,2	603,3	57,8	17,2	---	8,9	119,7	nisko energochłonny
Lekarska Specjalistyczna Spółdzielnia Pracy „ESKULAP"												
1	Nowy Świat 11C		Przychodnia nr 1 - <i>audyt</i>	2 898,0	828	102,00	25,80	17,20	100%	30,4	249,2	energochłonny
2			Bud. gospodarczy	455,0	130				0%			
3	Malmeda 6		Przychodnia nr 2 - ocieplony w 2011	892,2	255	15,17	8,00	4,00	100%	17,0	139,2	średnio energochłonny
4	Białówny 9/1		Przychodnia nr 3	1 798,7	514	44,97	10,00	8,00	100%	25,0	204,8	energochłonny
	Razem			6 043,9	1 726,8	162,1	43,8	29,2	---	26,8	219,7	energochłonny
Kliniki, Przychodnie												
1	Parkowa 6		Prywatna Klinika Poł. - Ginekologiczna	1 800,0	514,3	45,00	6,80	6,00	100%	25,0	204,8	energochłonny
2	Zamenhofa 19		Poliklinika Ginekol.-Położnicza NZOZ-styrop.	2 800,0	1 000,0	60,00	10,00	8,00	100%	21,4	140,4	energochłonny
3	Wiejska 81	tradyc. 2010	NZOZ OSTEO-MEDIC s.c. A. Racewicz, J. Supronik	5 764,0	1 550,0	90,00	45,00	15,00	100%	15,6	135,9	średnio energochłonny
4	NMP Królowej Rodzin 21	2002	NZOZ Przychodnia Położniczo - Ginekologiczna	1 260,0	360,0	21,00	35,00	8,00	100%	16,7	136,5	średnio energochłonny
5	Niedźwiedzia 69	murow. 1969	Centrum Medyczne "DOJLIDY" Sp. z o.o.	8 820,0	2 262,9	108,00	28,00	12,00	100%	12,2	111,7	średnio energochłonny
6	Miłosna 24	beton komórk. 2009	NZOZ Villa Med. - styropian	868,0	202,7	16,00	24,00	18,00	100%	18,4	184,7	energochłonny
7	Wiewiórcza 10	1970, przebud. 2011	Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy - ściany	2 875,5	829,5	58,00	27,20	11,50	100%	20,2	163,6	energochłonny
8	Antoniuk Fabryczny 10	2008	NAPROMEDICA, Wasilewski i wsp. sp. J. - ściany	1 360,0	463,0	32,00	24,90	10,40	100%	23,5	161,7	energochłonny
9	Ogrodowa 19		Wspólnota LEKMED	3 913,0	1 057,6	90,00	37,00	8,00	100%	23,0	199,2	energochłonny
10	A. Krzywoń	błoczki 2001	Przychodnia Lekarska „LORANTHUS" - ściany, strop	3 350,0	680,0	59,50	10,00	5,00	100%	17,8	204,8	średnio energochłonny
11	Św. Rocha 12A	błoczki silikat. 2004	NZOZ „VISUS" Ośrodek Okulistyki Klin. J. Michnowski	12 000,0	3 000,0	80,00	elektr.	elektr.	100%	6,7	62,4	nisko energochłonny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	Bema 2	murowany	przychodnia - ZMK	13 429,70	3 665,60	240,00	66,87	140,00		22,3	191,5	energochłonny
13	Berlinga 8	murowany 1982	przychodnia - ZMK	11 128,00	2 622,30	116,37	57,26	28,63	100%	10,5	103,9	średnio energochłonny
14	Białówny 11	murowany 1956	przychodnia - ZMK	11 694,00	2 543,00	280,00	69,78	27,91	100%	23,9	257,7	energochłonny
15	Bukowskiego 4	murowany	przychodnia - ZMK	5 000,00	1 149,00	110,00	90,48	40,00	100%	22,0	224	energochłonny
16	Dobra 6	murowany	przychodnia - ZMK	1 166,70	369,4	37,10	8,41	3,36	100%	45,4	335,8	energochłonny

17	Mieszka 18C	murowany	przychodnia - ZMK - termomodernizacja	11 880,00	2 553,60	140,64	45,00	30,24	100%	23,3	253,9	energochłonny
18	Piłsudskiego 4A	murowany 1960	przychodnia - ZMK - termomodernizacja	7 019,00	1 719,00	68,72	0,00	0,00	100%	15,7	149,8	średnio energochłonny
19	Radzymińska 16	murowany 1968	przychodnia - ZMK	9 983,00	2 560,10	118,35	83,76	41,56	100%	11,9	108,2	średnio energochłonny
20	Sienkiewicza 53		przychodnia - ZMK - termomodernizacja	7 890,40	796,1	139,38	145,00	67,00	100%	11,6	201,1	średnio energochłonny
21	Sienkiewicza 53B		przychodnia - ZMK - termomodernizacja	4 129,10	825,8				100%			
22	Siewna 2	murowany 1968	przychodnia - ZMK	8 980,00	1 567,70	90,00	62,54	59,78	100%	10,0	134,4	średnio energochłonny
23	Storczykowa 5	murowany 1991	przychodnia - ZMK - termomodernizacja	7 434,00	1 486,80	109,02	50,00	38,96	100%	10,9	127,8	średnio energochłonny
24	Storczykowa 7	murowany 1991	przychodnia - ZMK - termomodernizacja	2 549,00	509,8				100%			nisko energochłonny
25	Swobodna 24	murowany	przychodnia - ZMK - termomodernizacja	10 179,00	1 527,60	85,00	75,56	14,00	100%	11,0	171,6	średnio energochłonny
26	Witosa 36	murowany 1968	przychodnia - ZMK	9 515,00	2 445,10	160,00	48,17	38,48	100%	13,6	132,9	średnio energochłonny nisko energochłonny
27	Witosa 38	murowany 1968	przychodnia - ZMK	2 237,00	372,8				100%			
28	Ogrodniczki 51	2012	"OTOTRAUMA" Sp.z o.o. - pawilon usług medycznych	8 181,0	1 055,4	216,80	27,30	10,90	100%	26,5	480,7	energochłonny
	Razem			177 205,5	39 689,0	2 570,9	1 078,0	642,7	---	14,5	151,6	średnio energochłonny
Domy Opieki Społecznej, Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze												
1	Wysockiego 79		Stowarzyszenie Dzieła Nieustającej Pomocy - Katolicki Młodz. Ośrodek Socjoterapii „EXODUS"	560,0	160,0	18,00	5,00	1,50	100%	32,1	263,3	energochłonny
2	Sobieskiego 1	murow. 2002	Towarzystwo Przyj. Chorych „HOSPICIJUM" - ściany	2 400,0	800,0	60,00	55,00	30,00	100%	25,0	175,5	energochłonny
3		murow. 2012	Towarzystwo Przyj. Chorych „HOSPICIJUM" - ściany	8 000,0	2 200,0	160,00	80,00	35,00	100%	20,0	170,2	energochłonny
4	11 Listopada 6	cegła 1947	Wielof. Plac. Opiek.- Wychow.,„DWÓJKA"-term. 2006- <i>okna, ociepl. fundament.</i>	10 847,0	2 193,0	345,00	281,10	187,40	100%	22,3	258,2	energochłonny
5		cegła 1950	Wielof. Plac. Opiek.- Wychow.,„DWÓJKA"-term. 2006	4 622,0	1 027,1				100%	22,3	234,9	energochłonny
6	Słonimska 8	murow. 1934	Plac. Opiek.- Wychow.,„Jedynka"- ściany	11 743,0	3 173,8	200,00	71,00	58,00	100%	15,2	131,6	średnio energochłonny
7		murow. 1934	Plac. Opiek.- Wychow.,„Jedynka"- ściana	1 419,0	383,5				100%	15,2	131,6	średnio energochłonny
8	Nowa 32A	rozbudowa 2000	CARITAS-Rodzinny Dom Dziecka - styropian	1 279,0	535,1	38,00	18,00	9,00	100%	29,7	166,2	energochłonny
9	Świerkowa 9	cegła 2000/2009	Dom Pomocy Społecznej - styropian	27 865,0	6 899,0	294,00	201,20	164,57	100%	10,6	99,7	średnio energochłonny
10	Baranowicka 203		Dom Pomocy Społecznej 3A - docieplony	8 061,0	2 425,8	874,50	454,00	45,40	100%	14,4	111,8	średnio energochłonny
11	Baranowicka 203		Dom Pomocy Społecznej 3B - docieplony	11 480,0	2 899,0				100%	14,4	133,2	średnio energochłonny
12	Baranowicka 203		Dom Pomocy Społecznej 3C - docieplony	22 234,0	2 725,0				100%	11,7	274,5	średnio energochłonny
13	Baranowicka 203		Dom Pomocy Społecznej IB - docieplony	1 564,0	336,4				100%	11,7	156,4	średnio energochłonny
14	Baranowicka 203		Dom Pomocy Społ., bud. admin.- sport. - <i>termomod.</i>	16 482,0	4 591,0				100%	11,7	120,8	średnio energochłonny
15	Baranowicka 203		Dom Pomocy Społ., warszt.-szk. - dociepl.	1 010,0	224,5				100%	11,7	151,4	średnio energochłonny
16	Mickiewicza 13	trad., remont 1997	„Nasz Dom: Dobry Pasterz"	2 082,0	239,4	60,00	13,00	4,00	100%	28,8	586,5	energochłonny
17	Barszczańska 18	tradyc. 1998	Dzienny Dom Pomocy Społecznej - świetlica	1 648,3	478,0	36,00	15,00	3,00	50%	21,8	176,3	energochłonny
18	Orla 2	tradyc. 1960	Pogotowie Opiekuńcze - ściany, stolarka, c.o.	8 300,0	2 299,0	184,58	147,10	73,85	100%	22,2	187,9	energochłonny
19	Raginisa 55	1950	Caritas Archid. Białost. - Noclegownia dla Kobiet - styrop.	676,0	163,1	21,00	21,00	4,00	100%	31,1	301,3	energochłonny
20	Sienkiewicza 81/9		Caritas Archid. Białostockiej - Dom dla Bezdomnych i Noclegownie Caritas	5 624,0	605,0	110,15	93,00	31,00	100%	19,6	426,1	energochłonny
21	Warszawska 47	cegła	ELEOS Prawosł. Oś. Miłosierdzia - dociepl.	1 248,0	416,0	110,00	30,00	7,00	100%	88,1	618,8	energochłonny
22	Kujawska 24	pustak 1977/1981	Dom Opieki Kościoła Chrześcijan Baptystów	6 106,0	1 690,0	180,00	63,00		100%	29,5	249,3	energochłonny
23	Włókiennicza 7	cegła dziur. 1892	Ośrodek Interwencji Kryzysowej - okna, drzwi,grzejniki,elewacja	3 490,8	706,3	56,00	60,00	9,30	100%	16,0	185,5	średnio energochłonny
24	Biała 13/33	cegła ceram.1955	Środowiskowy Dom Samopom. - ściany, okna, drzwi	4 537,0	957,9	121,50	16,00	4,00	100%	26,8	296,8	energochłonny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	Świętojańska 2A	cegła 1980	Stowarzyszenie Penit. „PATRONAT"- ściany	1 898,4	513,1	32,21	26,73	5,81	100%	17,0	146,9	średnio energochłonny
26	Proletariacka 21		Stowarzysz. Pomocy Rodzinie „DROGA" - docieplony	2 787,0	1 043,5	42,20	13,80	7,60	100%	15,1	94,6	średnio energochłonny
27	Proletariacka 22		Stowarzysz. Pomocy Rodzinie „DROGA" (gospodarczy) - docieplony	1 665,0	450,0	29,97	9,00	3,00	100%	18,0	155,9	energochłonny
28	Stołeczna 5	cegła 1984/1991	Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Św. Rodziny	5 797,0	1 350,0	85,00	12,50	3,50	50%	14,7	147,3	średnio energochłonny
29	Klepacka 18	tradyc. 2014	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	11 751,0	2 063,9	95,02	58,18	19,40	100%	8,1	107,7	nisko energochłonny
30	Św. A. Boboli 5	murowany 2015	Plac. Opiek. Wych. „Dom pod Modrzewiem"	2 261,0	234,5	65,00	65,00	25,00	100%	28,7	648,7	energochłonny

	Razem			192 057,4	44 309,0	3 247,9	1 826,4	738,0	---	16,9	171,5	średnio energochłonny
	OGÓŁEM			1 718 149,1	417 854,8	37 538,0	11 209,7	5 519,3	---	21,8	210,2	energochłonny

Pismem pogrubionym i pochyłym zaznaczono dane, które po roku 2019 uległy zmianie i zostały skorygowane przez właścicieli budynków.

OBIEKTY SŁUŻBY ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ - nowe obiekty powstałe po 2015 roku

Lp.	Adres	Techn. i rok wykon.	Rodzaj budynku i opis docieplenia	Kubatura	Pow.	Zap. na moc dla c.o.	Zap. na moc dla c.w.u. max.	Zap. na moc dla c.w.u. śr.	Zaw. termost.	Wsp. qv	Wsp. E	Ocena energochłonności budynku
				[m³]	[m²]	[kW]	[kW]	[kW]	[%]	[W/m³]	[kWh/rok m²]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Żurawia 14	2021	Uniw. Szpital kliniczny- Paw. E1	26 434,0	3 567,0	380,00	160,00	80,00	100%	14,4	249,3	średnio energochłonny
2	M. Skłodowskiej Curie 24A	2016	USK - nadbudowa bud. D	5 148,5	1 071,3	61,8	51,5	21,1	100%	12,0	135,0	średnio energochłonny
3	M. Skłodowskiej Curie 24A	2016	USK - nadbudowa bud. E	5 421,0	1 183,5	65,1	54,2	22,2	100%	12,0	128,6	średnio energochłonny
4	Kujawska 36	2017	Dentico Rehabilis Clinic	1 864,8	325,9	18,6	6,53	2,80	100%	10,0	133,9	średnio energochłonny
5	Sobieskiego 1	2017	Hospicjum - dobudowa	2 700,0	675,0	27,0	9,45	4,05	100%	10,0	93,6	średnio energochłonny
	Razem			41 568,30	6 822,70	552,5	281,7	130,2	---	13,3	189,5	średnio energochłonny
	OGÓŁEM w 2019 r.			1 759 717,4	424 677,5	38 090,5	11 491,3	5 649,4	---	21,6	209,9	energochłonny

OBIEKTY SŁUŻBY ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ - nowe obiekty powstałe po 2020 roku

Lp.	Adres	Techn. i rok wykon.	Rodzaj budynku i opis docieplenia	Kubatura	Pow.	Zap. na moc dla c.o.	Zap. na moc dla c.w.u. max.	Zap. na moc dla c.w.u. śr.	Zaw. termost.	Wsp. qv	Wsp. E	Ocena energochłonności budynku
				[m³]	[m²]	[kW]	[kW]	[kW]	[%]	[W/m³]	[kWh/rok m²]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Zaścianańska 84	Izba Wyrzeźwień	wymiana okien	5 619,0	1 873,0	126,70	65,40	21,80		22,5	158,3	energochłonny
2	Ogródowa 23 (cz. wysoka)	tradyc. murowany 2025	Białostockie Centrum Onkologii - budynek po Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych	34 999,2	7 777,6	420,0	102,1	43,0	100%	12,0	126,4	średnio energochłonny
3	Sienkiewicza 79	<i>murow. 2020</i>	<i>nowe skrzydło Szpital Miejski im. PCK</i>	<i>8 877,2</i>	<i>1 564,0</i>	<i>77,2</i>	<i>165,00</i>	<i>65,00</i>	<i>100%</i>	8,7	115,6	nisko energochłonny
4	Mazowiecka 35	murowany, cegła 1863	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2- 2020 przebud.- <i>okna, grzejniki, dociepl.</i>	2 620,0	526,2	29,73	17,80	6,70	100%	11,3	132,2	średnio energochłonny
	Razem			52 115,4	11 740,8	653,7	350,3	136,5	---	12,5	130,3	średnio energochłonny
	CAŁOŚĆ NA KONIEC 2024			1 809 212,8	435 892,1	38 714,4	11 823,8	5 779,2	---	21,4	207,9	energochłonny

OBIEKTY OŚWIATY I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Lp.	Adres	Techn. i rok wykon.	Nazwa budynku i opis docieplenia	Kubatura	Pow.	Zap. na moc dla c.o.	Zap. na moc dla c.w.u. max.	Zap. na moc dla c.w.u. śr.	Zaw. termo.	Wsp. qv	Wsp. E	Ocena energochłonności budynku
				[m³]	[m²]	[kW]	[kW]	[kW]	[%]	[W/m³]	[kWh/rok m²]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Publiczne Szkoły Podstawowe												
1	Słowackiego 4	cegła żerań. 1973	SP Nr 1 - termomod. 2007	16 590,0	3 310,0	372,27	148,86	44,54	100%	22,4	245,1	energochłonny
2	Boh. M. Cassino 25	tradycyjna 1938,1985,1997	SP Nr 2 - termomod. 2007	29 661,0	5 833,0	567,51	271,14	124,31	100%	19,1	212,0	energochłonny
3	Gdańska 23/1	tradyc. 1927	SP Nr 3 - termom. 2018 okna ,dach	8 760,0	1 922,0	215,00	50,00	25,00	100%	24,5	243,7	energochłonny
4	Częstochowska 6A	tradyc. 1956	SP Nr 4 - termomod. 2006	12 050,0	3 314,0	215,65	122,46	61,23	100%	17,9	141,8	średnio energochłonny
5	Kamienna 15	tradyc. 1968	SP Nr 5 - termomod. 2005	19 853,0	3 938,0	529,00	148,00	74,00	100%	26,6	292,7	energochłonny
6	Wesoła 11A	tradyc. 1959	SP Nr 6 - termomod. 2006	11 349,0	2 789,0	198,87	96,00	48,00	100%	17,5	155,4	średnio energochłonny
7	Wiatrakowa 18	tradyc. 1936	SP Nr 7 - termomod. 2009	30 667,5	6 815,0	217,17	32,20	26,50	80%	7,1	69,4	mało energochłonny
8	Jesienna 8	tradyc. 1952 + rozb. 2016	SP Nr 8- termomod. 2003	40 333,0	6 948,0	547,72	600,50	283,78	100%	13,6	171,8	średnio energochłonny
9	Legionowa 7	tradyc. 1963, 1993	SP Nr 9 - term. 2005	33 094,0	7 234,0	347,50	158,17	78,50	100%	10,5	104,7	średnio energochłonny
10	Spacerowa 6	tradyc. 1959	SP Nr 10 - term. 2008	11 159,0	2 681,0	223,30	88,50	56,70	100%	20,0	181,5	energochłonny
11	Poleska 27	wielka płyta 1983	SP Nr 11 z Oddz. Integracyjnymi- termomod. 2022	22 703,0	4 874,0	400,00	154,68	46,40		17,6	178,8	średnio energochłonny
12	Komisji Edukacji Nar. 1A	tradyc. 2010	SP Nr 12 - nowy budynek	40 530,0	8 259,0	453,00	164,00	55,00	100%	11,2	119,5	średnio energochłonny
13	K. Pułaskiego 25	tradyc. 1994	SP Nr 14 z Oddz. Integr. ZSP Nr 2 - nowy budynek- 2023 r. wym. okien, dociepl. poddasza, panele pv	27 613,0	5 068,0	900,00	335,00	200,00	100%	32,6	386,9	energochłonny
14	W. Broniewskiego 1	tradyc. 1974	SP Nr 15 - termomod. 2006	22 447,0	4 720,0	545,03	148,86	55,82	100%	24,3	251,6	energochłonny
15	Strażacka 25	płyta kanał. żelbet. 1972	SP Nr 16 ZSP Nr 1, Przedszk. Sam. Nr 84	12 950,0	2 847,0	370,00	128,00	64,00	100%	28,6	283,2	energochłonny
16	Rzemieślnicza 12/3	tradyc. 1965 + nowa część 2022	SP Nr 17 Specjalna - termomod. 2005	5 570,0	1 237,8	193,75	112,00	35,00	100%	34,8	341,1	energochłonny
17	Mieszka I 18	cegła żerań. 1985	SP Nr 19 - termomod. 2007	24 540,0	5 132,0	484,00	160,00	80,00	100%	19,7	205,5	energochłonny
18	Leśna 30	tradyc. 1955	SP Nr 20- termomod 2007- okna, c.o.,poddasze	6 402,0	1 981,0	135,67	135,67	27,90	100%	21,2	149,2	energochłonny
19	Polowa 7/1	tradyc. 1958, 2002	SP Nr 21 - termomod. 2005	41 710,0	8 666,0	542,10	135,00	49,00	100%	13,0	136,3	średnio energochłonny
20	Antoniuk Fabryczny 5/7	tradyc. 1960	SP NR 24- rozbudowa 2017	23 450,0	5 211,1	103,20	187,00	93,50	100%	4,4	43,1	mało energochłonny
21	Radzymińska 11	cegła żerań. 1966 + rozb. 2018	SP Nr 26 - termomod. 2002	22 957,0	5 101,6	379,40	164,60	82,30	100%	16,5	162,0	średnio energochłonny
22	Warmińska 55	cegła żerań. 1965	SP Nr 28 - termomod. 2004	14 367,0	3 192,7	325,00	106,00	53,00	100%	22,6	221,8	energochłonny
23	Promienna 13A	tradyc. 1960	SP Nr 29	10 834,0	2 407,6	223,00	210,50	48,00	100%	20,6	201,8	energochłonny
24	Orla 2	tradyc. 1963	SP Nr 30 (Spec.)	3 000,0	666,7	42,00	33,60	14,00	100%	14,0	137,3	średnio energochłonny
25	Żurawia 12	cegła żerań. 1963	SP Nr 31 - term. 2007	10 663,0	2 369,6	300,00	108,00	54,00	100%	28,1	275,9	energochłonny
26	Pietrasze 29	tradyc. 1968	SP Nr 32- bud. gł. - term. 2004	19 200,0	4 266,7	244,40	270,00	200,00	100%	12,7	124,8	średnio energochłonny
27		tradyc. 1996	bud. dyd. - term. 2004	2 508,0	615,0				100%	14,6	129,9	średnio energochłonny
28		tradyc. 2004	bud. dyd.	4 163,0	811,0				100%	11,7	131,3	średnio energochłonny
29		tradyc. 1992	kompleks sportowy	18 690,0	4 153,3	370,00			100%	19,8	194,1	energochłonny
30		2014	wypoż. nart i rowerów	998,0	246,2	12,92	4,50	1,50	100%	12,9	114,3	średnio energochłonny
31	Podgodna 12	płyta żerań. 1979	SP Nr 34 - termomod. 2006	21 537,0	4 229,0	441,90	104,00	52,00	100%	20,5	227,7	energochłonny
32	Jaworowa 8	płyta żerań. 1983	SP Nr 37 - termomod. 2008	28 703,0	5 789,0	604,00	156,00	78,00	100%	21,0	227,3	energochłonny
33	Sokołska 1	1986	SP Nr 42 - term. 2009	32 032,0	6 870,0	695,45	273,34	101,39	100%	21,7	220,6	energochłonny
34	Stroma 16	płyta żerań. 1986	SP Nr 43	22 032,0	6 041,0	565,31	195,62	65,21	100%	25,7	203,9	energochłonny
35	Rumiankowa 13	cegła żerań. 1988	SP Nr 44	38 540,0	6 044,0	962,27	281,68	93,85	100%	25,0	346,9	energochłonny
36	Łagodna 10	tradyc. 1988	SP Nr 45	29 609,0	6 000,0	407,81	195,62	66,30	100%	13,8	148,1	średnio energochłonny
37	Słonimska 38	tradyc. 1930	SP Nr 46 Specjalna - term. 2006 - rozbudowa 2022	16 313,0	3 625,1	138,00	108,00	37,14	100%	8,5	82,9	mało energochłonny
38	Palmowa 28	płyta żerań. 1991	SP Nr 47 - termomod. 2008	36 443,0	6 695,0	431,77	396,51	109,22	100%	11,8	140,5	średnio energochłonny
39	Armii Krajowej 32	tradyc. 1999	SP Nr 49 z Oddz. Integr. - nowy budynek	45 665,0	9 000,0	572,20	268,80	117,60	100%	12,5	138,5	średnio energochłonny
40	K. Pułaskiego 96	tradyc. 2001	SP Nr 50 z Oddz. Integr. - nowy budynek	64 500,0	9 302,0	762,00	374,00	117,00	100%	11,8	178,5	średnio energochłonny
41	J. K. Kluka 11A	tradyc. 2003 , 2019	SP Nr 51 - nowy budynek	51 409,0	10 600,0	781,00	160,00	50,00	100%	15,2	160,5	średnio energochłonny
42	Dojlidy Górne 48	I -tradyc.1962 II - tradyc. 2002	SP Nr 52 : I -nowy bud.,II - term. 2007	15 943,0	3 683,0	512,00	92,00	46,00	100%	32,1	302,9	energochłonny
43	Dojlidy Górne 48	2012	Sala gimnastyczna SP Nr 52	11 120,0	2 471,1	100,1	60,0	20,0	100%	9,0	88,2	mało energochłonny
	Razem			962 657,5	196 959,4	16 431,2	6 938,8	2 935,7	---	17,1	181,8	średnio energochłonny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zespoły Szkół Publicznych												

1	Antoniuk Fabryczny 40	tradyc. 1964	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wych., SP Spec.	14 811,0	4 937,0	151,00	55,20	47,00	100%	10,2	66,6	średnio energochłonny
2	Krakowska 19	tradyc. 1955	Zespół Plac. Szkolno-Wych., SP Nr 35	3 377,0	667,0	80,00	29,90	13,00	100%	23,7	261,3	energochłonny
3	Ślonimska 38	tradyc. 1930	Zespół Szkół Nr 13 - termomod. 2006	8 093,0	1 503,0	90,51	86,10	27,30	0%	11,2	131,2	średnio energochłonny
4	J. Waszyngtona 17		Zespół Szkół Nr 15 przy Uniw. Dziec. Szp. Klinicz.									
5	Piastowska 3D	tradyc. 1975	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 , SP Nr 33, Przedszk. Sam. Nr 85	16 454,0	4 543,0	450,00	108,00	45,00	100%	27,3	215,8	energochłonny
6	Porzeczkowa 11	cegła żerań. 1985	Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 4, SP Nr 38, Przedszk. Sam. Nr 86	27 010,0	5 760,0	423,50	234,00	78,00	100%	15,7	160,2	średnio energochłonny
7	Magnoliowa 13	plyta żerań. 1991	Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 5, SP NR 48, Przedszkole Sam. Nr 87	50 228,0	10 129,0	700,00	521,00	116,60		13,9	150,6	średnio energochłonny
	Razem			1 675 418,5	344 535,9	27 977,7	11 993,5	4 839,5	---	16,7	176,9	średnio energochłonny
Szkoły średnie i pozostałe jednostki oświatowe												
1	Ciepła 32	cegła żerań. 1960	Centrum Kształcenia Ustawicznego	12 832,0	2 955,0	272,31	94,20	11,63	100%	21,2	200,8	energochłonny
2	K. Pułaskiego 25	tradyc. 1957	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 (Publiczne Gimnazjum Nr 5) - termomod. 2010 - <i>audyt</i>	19 011,9	5 998,5	407,60	97,50	32,50	100%	22,0	148,1	energochłonny
3	K. Eduk. Narodowej 1	tradyc. 2002, 2006	SP Nr 12 (II bud)	45 294,0	8 514,0	575,01	249,20	89,00	100%	12,7	147,2	średnio energochłonny
4	Brukowa 2	tradyc. 1967, 2000	I Liceum Ogólnokształcące - term. 2008, cz. Sportowa - częściowe ociepl.	36 270,0	7 134,0	552,00	201,15	74,50	50%	15,2	168,6	średnio energochłonny
5	Zwierzyniecka 9A	cegła żerań. 1970	IV Liceum Ogólnokształcące - term. 2004	21 714,0	4 634,0	293,00	174,20	67,00	100%	13,5	137,8	średnio energochłonny
6	Miodowa 5	tradyc. 1948	V Liceum Ogólnokształcące - term. 2002	13 211,0	2 950,0	350,00	87,50	35,00		26,5	258,5	energochłonny
7	Warszawska 8	tradyc. 1803	VI Liceum Ogólnokształcące	40 765,0	6 310,0	500,00	229,60	82,00	20%	12,3	172,6	średnio energochłonny
8	Wierzbowa 7	cegła żerań. 1976	VII Liceum Ogólnokształcące - term. 2005	17 971,0	3 711,0	212,80	84,76	32,60	100%	11,8	124,9	średnio energochłonny
9	Piastowska 5	plyta żerań. 1976	VIII Liceum Ogólnokształcące - term. 2008	13 527,0	3 292,0	384,27	81,41	33,96	100%	28,4	254,3	energochłonny
10		plyta żerań. 1976	Internat - wymiana okien 80%	9 222,0	2 152,0	215,06	160,49	65,92	100%	23,3	217,7	energochłonny
11	Stoleczna 6	tradyc. 1964	X Liceum Ogólnokształcące- wym. okien - 56%	12 800,0	3 454,0	469,00	82,50	33,00	100%	36,6	295,9	energochłonny
12	A. Grottgera 9	tradyc. 1960	XI Liceum Ogólnokształcące - term. 2009	13 526,0	3 060,0	263,66	93,04	93,04	100%	19,5	187,7	energochłonny
13	M. Konopnickiej 3	tradyc. 1959	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego , SP Nr 22	11 170,0	2 576,0	242,36	29,61	16,05	100%	21,7	205,0	energochłonny
14	Narewska 11	plyta żerań. 1970 - rozbud. 2014	Zesp. Szkół Ogólnokszt. Nr 2 , SP Nr 53	29 349,0	5 654,3	259,58	193,90	19,39	100%	8,8	100,0	mało energochłonny
15	Pałacowa 2/1	tradyc. 1928	Zesp. Szkół Ogólnokszt. Nr 3 - term. 2005	17 693,0	3 966,0	261,68	50,24	20,00	100%	14,8	143,8	średnio energochłonny
16	Upalna 26	plyta żerań. 1983	Zesp. Szkół Ogólnokszt. Nr 9 - term. 2007	37 125,0	8 385,0	705,02	662,91	245,52	100%	19,0	183,2	energochłonny
17	Ślonimska 47/1	tradyc. 1962, 2000, 2008	Zesp. Szkół Bud.-Geod. - termomod. 2015	44 305,0	6 657,0	596,65	450,00	151,73	100%	13,5	195,3	średnio energochłonny
18	Al. 1000-Lecia P.P.14	tradyc. 1995	Zesp. Szkół Elektrycznych	29 780,0	7 026,0	505,00	151,00	58,00	50%	17,0	156,6	średnio energochłonny
19	Al. 1000-Lecia P.P. 14	tradyc.2023	Ośrodek Kształc. Zawod. i Egzam. przy ZS Elektrycznych	13 812,0	4 272,4	272,72	74,00	28,92	100%	19,7	139,1	energochłonny
20	Knyszyńska 12	cegła żerań. 1968 - przebud. 2019	Zesp. Szkół Gastronomicznych - term. 2005	26 639,0	5 693,0	891,00	232,50	93,00	0%	33,4	341,0	energochłonny
21	Gen. J. Bema 105	plyta żerań. 1981	Zesp. Szkół Hand.-Ekonom. - okna 100%	22 363,0	5 158,0	538,51	174,45	87,23	0%	24,1	227,5	energochłonny
22	Gen. J. Bema 103	plyta żerań. 1983	Internat Zesp. Szk. Handl. Ekon.- okna 90%- <i>termomod.</i>	20 062,0	4 489,0	297,00	158,75	52,96	10%	14,8	144,2	średnio energochłonny
23	W. Broniewskiego 14	tradyc. 1960	Zesp. Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 Bud. „A” - termomod. 2003	16 800,0	3 200,0	772,80	115,00	38,55	100%	17,4	199,2	średnio energochłonny
24		tradyc. 2005	łącznik	532,0	153,0				100%	17,4	131,9	średnio energochłonny
25		tradyc. 1959	Internat - termomod. 2007 - 2008	12 839,0	2 900,0				100%	17,4	168,0	średnio energochłonny
26		tradyc. 1960	warsztaty mechaniczne - term. 2004	6 000,0	900,0				100%	17,4	253,0	średnio energochłonny
27		1983	Budynek „B” - termomod. 2004	10 964,0	2 340,0	322,00	<i>158,00</i>	85,71	100%	29,4	299,8	energochłonny
28		tradyc. 2014	Hala wielofunk.	13 227,0	1 771,5	180,60	125,00	50,00	100%	13,7	222,1	średnio energochłonny
29		tradyc. 2020	Sala sport.	16 807,4	2 248,5	301,28	273,44	103,80	100%	17,9	291,9	średnio energochłonny
30	Antoniuk Fabryczny 1	tradyc. 1965	Zesp. Szkół Ogólnokszt. i Tech. - termomod. 2010	12 955,0	2 513,0	441,59	206,70	58,41	100%	13,4	150,5	średnio energochłonny
31		tradyc. przed II W. ŚW.	lewe skrzydło szkoły „B” - termomod. 2010	9 061,0	1 346,0				100%	13,4	196,5	średnio energochłonny
32		tradyc. 1961	Internat - termomod. 2010	6 941,0	2 216,0				100%	13,4	91,4	średnio energochłonny
33		tradyc. 1962	dydaktyczny	3 999,0	582,0				100%	13,4	200,6	średnio energochłonny
34	Zwycięstwa 28	tradyc. 1963	Zesp. Szkół Nr 16	18 054,0	3 198,0	754,00	184,80	66,00	100%	23,0	283,3	energochłonny
35		tradyc. 1963	Internat - wymiana okien 75%	14 684,0	3 834,0				100%	22,5	192,2	energochłonny
36	Letnia 1/1	tradyc. 1988	Zesp. Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	14 311,0	3 514,0	560,00	159,60	57,00	100%	23,2	205,6	energochłonny
37		tradyc. 1890	ZSP stara szkoła	4 015,0	597,0				100%	23,2	339,5	energochłonny
38		drewniany 1918	ZSP sekretariat	301,0	82,0				100%	23,2	185,3	energochłonny
39	Boboli 33	drewniany 1935	ZSP - internat - wymiana okien 47%	5 540,0	860,0	116,34	67,00	32,00	100%	23,2	325,2	energochłonny
40	Szkolna	tradyc. 1948	ZSP sala gimnastyczna	1 138,0	210,0	55,65	35,00	12,00	100%	48,9	577,4	energochłonny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	Ks. S. Suchowolca 26	tradyc. 1969 - rozbud. i modern.2020	Zesp.Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego - okna 95%	16 020,0	3 924,0	517,00	143,10	53,00	100%	8,6	76,3	mało energochłonny
42		tradyc. 1955	ZSR - internat - wymiana okien 95%	10 030,0	2 518,0				100%	15,5	74,5	średnio energochłonny
43		tradyc. 1969	ZSR - warsztaty - wymiana okien 100%	3 216,0	612,0				100%	15,5	98,2	średnio energochłonny
44		tradyc.	zespół hal sportowych - nowy	31 000,0	4 273,0				100%	15,5	135,6	średnio energochłonny

45	Stoleczna 21	tradyc. 1960 - modernizacja 2019	Zespół Szkół Technicznych - termomod.	19 316,0	4 038,0	201,41	102,34	53,85	100%	10,4	108,7	średnio energochłonny
46	Grunwaldzka 18	tradyc.	Pracownia Zajęć Prakt. ZST - termomodernizacja	13 698,0	4 431,0	164,38	62,87	41,87	100%	12,0	80,8	średnio energochłonny
47	Sienkiewicza 57	tradyc. I poł. XIX w., szkoła 1925, łącznik 1989, sala gimn. 1995	Zesp. Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi - termomod. 2016, 2020	17 747,0	5 311,0	454,52	199,98	38,46	100%	25,6	186,5	energochłonny
48	Świętojańska 1	tradyc. 1962	Zesp. Szkół Zawodowych Nr 2 - term. 2003	18 244,0	3 990,0	490,00	106,74	45,00	100%	17,0	168,9	średnio energochłonny
49	Warszawska 62	tradyc. 1963	Internat - wymiana okien 100% - termomod.	9 156,0	3 032,0				100%	17,3	111,5	średnio energochłonny
50	Świętojańska 1	tradyc. 1968	Pomocniczy pawilon szkoleniowy	1 508,0	264,0				100%	17,3	211,0	średnio energochłonny
51	Pogodna 63/1		Zesp. Szkół Zawodowych Nr 4 - bud. ZDZ									
52	Antoniuk Fabryczny 40	tradyc. 1965	Zesp. Szkół Zawodowych Nr 5 - okna 70%	12 333,0	2 731,0	326,50	54,00	45,00	100%	26,5	260,5	energochłonny
53	Lipowa 41 D	tradyc. 1903	Zesp. Szkół Nr 16 - wym. okien 16%	9 054,0	1 578,0	201,91	85,00	34,00	100%	22,3	278,8	energochłonny
54	Żabia 5	cegła żerań. 1975	Centrum Kszt. Ustawicznego - okna 100%	4 108,0	625,0	126,41	61,64	26,80	100%	30,8	440,7	energochłonny
55	Dobra 3	cegła żerań. 1965	Bursa Szkolna- termomod. ściany, strop, okna, drzwi, c.o.	21 531,0	5 555,0	407,48	143,75	57,50	100%	18,9	159,8	energochłonny
56	Dobra 3	2013	Bursa szkolna	20 375,0	5 821,4	407,5	156,5	57,5	100%	20,0	152,5	energochłonny
57	Zwycięstwa 28	tradyc. 1970,1990,2004	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - term. bud. głów. 2008	14 079,0	1 812,0	301,70	250,00	125,00	100%	21,4	362,8	energochłonny
58	Piotrkowska 2	tradyc. 1956	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 - termomod. 2007	4 619,0	1 095,0	130,50	elektr.	elektr.	100%	28,3	259,7	energochłonny
59	Mazowiecka 35	tradyc. 1863	Poradnia Psychol.-Pedagog. Nr 2 - wym. okien 100%	2 750,0	775,0	46,00	25,00	6,00	100%	16,7	129,3	średnio energochłonny
60	A. Mickiewicza 31/2	tradyc. 1985	Specjalistyczna Poradnia Psychol.-Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży - wym. okien 100%	1 170,0	259,0	48,00	elektr.	elektr.	100%	41,0	403,8	energochłonny
61	J. Piłsudskiego 7B	drewniany 1930	Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Podlasie” ZPO Nr 1 - nowa elewacja (siding), izolacja z wełny min. I folii	833,8	233,4	24,25	3,73	2,73	100%	29,1	226,4	energochłonny
62	Podleśna 2	2014	Zespół Szkół Muzycznych	42 344,0	10 180,8	711,6	71,5	7,5	90%	16,8	152,3	średnio energochłonny
63	Ciepła 32	cegła żerań. 1960	Centrum Kształcenia Ustawicznego - term. 2010	12 832,0	2 955,0	190,40	94,20	11,63	100%	14,8	140,4	średnio energochłonny
64	Ogrodowa 23	cegła 1964	Centrum Zawodów Medycznych i Społ. - Szkoła Policealna Woj.Podł.- audyt ex post	22 458,6	5 955,0	285,8	121,78	44,90	90%	12,7	104,6	średnio energochłonny
	Razem			985 032,7	212 474,7	17 603,9	6 819,6	2 577,2	---	17,9	180,5	średnio energochłonny
Przedszkola Samorządowe												
1	Kawaleryjska 70A	tradyc. 1953	Przedszkole S. nr 1 - termomod. 2019, dociepl. piwnic, poddasza, c.o.	2 925,0	376,0	70,00	86,50	25,00	100%	23,9	435,7	energochłonny
2	Mazowiecka 39E	tradyc. 1974	Przedszkole S. nr 2 -term. 2017, wym. okien 95%	1 813,0	648,0	152,00	14,80	3,70	100%	83,8	548,9	energochłonny
3	Sokółska 2	plyta żerań. 1986	Przedszkole S. nr 4 - term. 2008	4 849,0	1 240,0	90,00	35,60	35,60	100%	18,6	169,9	energochłonny
4	Krańcowa 5	tradyc. 1932 łącznik 1969	Przedszkole S. nr 5 - wym. okien - 100%	1 302,0	457,0	55,00	44,50	26,17	100%	42,2	281,6	energochłonny
5	Bydgoska 4	tradyc. 1972	Przedszkole S. nr 7 - termom. 2020 - audyt ex post	1 500,0	570,0	59,25	43,90	12,20	100%	39,5	243,3	energochłonny
6	Nowogródzka 5A	tradyc. 1959	Przedszkole S. nr 8 - term. 2017	4 950,0	794,9	58,99	61,41	25,59	100%	11,9	173,7	średnio energochłonny
7	J. Piłsudskiego 34	tradyc. 1967	Przedszkole S. nr 10 - term. 2010	2 603,0	793,0	58,00	20,21	10,11	100%	22,3	171,2	energochłonny
8	Podleśna 3A	tradyc. 1952	Przedszkole S. nr 12 - term. 2005	3 780,0	1 037,0	100,00	71,20	28,42	100%	26,5	225,7	energochłonny
9	J. Piłsudskiego 20/4	tradyc.	Przedszkole S. Nr 14 - term. 2009	2 920,0	378,0	86,00	elekt.	elekt.	100%	29,5	532,4	energochłonny
10	Sowłańska 40		Przedszkole S. Nr 20 - SM „ZACHEŃTA"									
11	S. Staszica 16/18	cegła żerań. 1957	Przedszkole S. Nr 21 - term. 2007	3 530,0	783,0	29,00	1,40	1,40	100%	8,2	86,7	mało energochłonny
12	Łąkowa 17	cegła żerań. 1967	Przedszkole S. Nr 22 - term. 2005	3 034,0	732,0	56,00	71,97	24,42	100%	18,5	179,0	energochłonny
13	M. Konopnickiej 1	tradyc. 1957	Przedszkole S. Nr 23 - term. 2008	1 431,0	572,0	65,00	65,40	26,16	100%	45,4	265,9	energochłonny
14	J. Waszyngtona 4	tradyc. 1967	Przedszkole S. Nr 25 - term. 2006	4 253,0	781,0	100,00	42,50	15,70	100%	23,5	299,6	energochłonny
15	Ciepła 19	tradyc. 1976	Przedszk. S. Nr 26 Integr.-term. 2011	4 376,0	862,0	86,00	43,03	28,67	100%	19,7	233,5	energochłonny
16	J. Piłsudskiego 8A	tradyc. 1967	Przedszkole S. Nr 27 - wym. okien 90%	4 097,0	553,0	97,00	65,71	21,17	100%	23,7	410,5	energochłonny
17	Wierzbowa 21A	tradyc. 1966	Przedszkole S. Nr 28 - term. 2016	4 097,0	994,0	77,62	78,70	25,00	100%	18,9	182,7	energochłonny
18	W. Broniewskiego 25	tradyc. 1970	Przedszkole S. Nr 29 - termomodern. 2014	3 008,0	733,0	45,00	69,08	38,00	100%	15,0	143,7	średnio energochłonny
19	Piastowska 1A	tradyc. 1972	Przedszkole S. Nr 30 - term. 2010	3 916,0	826,0	91,00	57,57	25,12	100%	23,2	257,8	energochłonny
20	Świętokrzyska 4	tradyc. 1972 - rozbud. 2019	Przedszkole S. Nr 31 - wym. okien 75%, doc. ścian, okna, c.o.	5 330,0	1 202,3	79,00	32,00	13,91	100%	14,8	153,8	średnio energochłonny
21	Świętokrzyska 4	2019	Przedszkole S. Nr 31 - dobudowa	2 539,9	577,9	30,48	25,00	6,00	100%	12,0	123,4	średnio energochłonny
22	K. Pułaskiego 55	tradyc. 1991, 2016 rozbud.	Przedszkole S. Nr 32 - term. 2016	13 467,0	2 398,0	240,00	104,67	28,51	100%	17,8	234,2	średnio energochłonny
23	Wesoła 22	tradyc. 1967	Przedszkole S. Nr 35 - termomod. 2015	4 306,0	1 043,0	125,04	10,05	34,21	100%	29,0	280,6	energochłonny
24	Św. Mikołaja 9	tradyc. 1964	Przedszkole S. Nr 36 - term. 2011	4 325,0	1 372,0	64,00	61,25	30,62	100%	14,8	109,2	średnio energochłonny
25	W. Witosa 22	cegła żerań. 1985	Zespół Przedszkoli nr 1 - wym. okien 28%- audyt en.	7 350,0	2 323,6	150,95	103,37	6,98	100%	20,5	152,0	energochłonny
26	K. E. Narodowej 58		Przedszkole S. Nr 40 - TBS	2 716,0	784,6	83,90	34,00	13,60	100%	30,9	250,2	energochłonny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	Świętojańska 13/4B	tradyc. 1975	Przedszkole S. Nr 41 Integr. - term. 2010	4 503,0	1 155,0	80,00	56,00	25,00	100%	17,8	162,1	średnio energochłonny
28	Ciepła 19A	tradyc. 1975	Przedszkole S. Nr 42 - wym. okien 98%- termomod.-audyt en.	3 361,0	912,0	56,20	57,57	20,29	100%	16,7	144,2	średnio energochłonny
29		tradyc. 1977	budynek Filia - term. 2005	593,0	87,0	8,90	13,50	3,45	100%	15,0	239,3	średnio energochłonny
30	B. Głowackiego 3	tradyc. 1975	Przedszkole S. Nr 43	3 774,0	749,0	70,00	61,17	14,27	100%	18,5	218,7	energochłonny
31	Antoniukowska 9	cegła żerań. 1977	Przedszkole S. Nr 44 - term. 2017	4 108,0	912,9	85,00	61,64	26,28	100%	20,7	217,9	energochłonny
32	Sosabowskiego 6	baraki sys. szwedzki 1977	Przedszkole S. Nr 45 - term. 2007	4 108,0	873,0	119,00	96,00	34,00	100%	29,0	319,0	energochłonny

33	Mieszka I 4A	cegła żerań. 1977	Przedszkole S. Nr 46 - wym. okien 75% - <i>audyt en.</i>	2 654,0	851,0	79,22	32,00	6,50	100%	29,8	217,9	energochłonny
34	Św. Wojciecha 14	plyta żerań. 1978- rozbudowa 2019	Przedszkole S. Nr 47 - wym. okien 75%- <i>audyt en.</i>	2 654,0	851,0	79,22	32,00	6,50	100%	29,8	217,9	energochłonny
35	Pogodna 8	tradyc. 1978	Przedszkole S. Nr 48 - wym. okien 100%	4 108,0	625,0	111,00	23,73	4,30	100%	27,0	415,6	energochłonny
36	Pogodna 16	plyta żerań. 1976	Przedszkole S. Nr 49 - term. 2009	4 684,0	625,0	134,00	73,27	24,42	100%	28,6	501,7	energochłonny
37	Upalna74	OWT - 75, 1980	Przedszkole S. Nr 50 - SM Słoneczny Stok									
38	Boh. M. Cassino 17	cegła żerań. 1983	Przedszkole S. Nr 51- term. 2016	4 791,0	1 272,0	133,45	62,80	20,93	100%	27,9	245,5	energochłonny
39	J. Waszyngtona 16	tradyc. 1982	Przedszkole S. Nr 52 - <i>term.-ściany, okna - audyt ex post</i>	4 276,0	982,0	70,88	50,01	4,40	100%	16,6	168,9	średnio energochłonny
40	Kard. S. Wyszyńskiego 2A	tradyc. 1982	Przedszkole S. Nr 53 - wym. okien 100%	2 157,0	583,0	112,00	41,10	25,91	100%	51,9	449,6	energochłonny
41	Kozłowa 25	cegła żerań. 1989	Przedszkole S. Nr 55 - term. 2007	9 300,0	2 260,0	134,00	104,00	24,00	100%	14,4	138,8	średnio energochłonny
42	Gen. Hallera 38	tradyc. 1981	Przedszkole S. Nr 56 - wym. okien 100%	4 040,0	919,0	136,00	50,01	4,40	100%	33,7	346,3	energochłonny
43	Palmowa 20A	plyta żerań. 1993	Przedszkole S. Nr 58 - wym. okien 3%	8 700,0	2 433,0	143,00	47,12	32,12	100%	16,4	137,5	średnio energochłonny
44	Ks. Popieluszki 125		Przedszkole S. Nr 60 - WM "MG DOM"									
45	S. Dubois 12	cegła żerań. 1991 , dobudowa 2017	Przedszkole S. Nr 64 - term. 2017	11 143,0	2 607,4	212,80	94,64	36,40	100%	19,1	191,0	energochłonny
46	Łagodna 12	cegła żerań. 1991	Przedszkole S. Nr 65 - wym. okien 30%	6 926,0	1 074,0	120,00	85,35	35,82	50%	17,3	261,5	średnio energochłonny
47	Mieszka I 19	cegła żerań. 1985	Przedszkole S. Nr 68 - wym. okien 95% - <i>audyt en.</i>	3 385,9	1 159,6	76,99	59,24	3,93	100%	22,7	155,4	energochłonny
48	A. Karpowicza 1	tradyc. 1976	Przedszkole S. Nr 69 - wym. okien 100%	1 050,0	224,0	35,00	15,00	3,00	100%	33,3	365,7	energochłonny
49	Dziesięciny 50	cegła żerań. 1985	Przedszkole S. Nr 71 - termomo. 2020 - <i>audyt en.</i>	4 040,0	950,0	70,05	34,54	7,50	100%	17,3	172,6	średnio energochłonny
50	Gajowa 66	tradyc. 1986	Przedszkole S. Nr 73 - term. 2020 - <i>audyt en.</i>	4 011,0	935,0	70,10	33,60	7,12	100%	17,5	175,5	średnio energochłonny
51	Różana 19	tradyc. 1987	Przedszkole S. Nr 76- termomodernizacja 2013	6 223,0	1 514,0	129,00	78,50	26,17	100%	20,7	199,4	energochłonny
52	Rumiankowa 15	cegła żerań. 2010	Przedszkole S. Nr 77 - term. 2010	6 713,0	1 542,0	77,00	27,39	9,13	100%	11,5	116,9	średnio energochłonny
53	Zagórna 2/3	cegła żerań. 1988	Przedszkole S. Nr 78 - wym, okien 50%- <i>audyt en.</i>	6 974,7	2 416,7	94,43	34,70	7,70	100%	13,5	91,4	średnio energochłonny
54	Konwaliowa 8	cegła żerań. 1990	Przedszkole S. Nr 79 - wym. okien 40%	9 294,0	2 302,0	166,00	46,50	8,40	100%	17,9	168,8	średnio energochłonny
55	Armii Krajowej 34	tradyc. 1996	Przedszkole S. Nr 80 - wym. okien 100%	6 811,0	1 491,0	100,00	57,57	19,19	100%	14,7	157,0	średnio energochłonny
56	Brzaskwiniowa 8	2014	Przedszkole Sam. Nr 81	9 301,5	2 331,0	106,3	111,3	44,50	100%	11,4	99,4	średnio energochłonny
57	Z. Herberta 63	tradyc. 2008	Przedszkole S. Nr 82 - nowy budynek	8 400,0	1 742,0	78,00	52,45	17,45	100%	9,3	104,8	średnio energochłonny
	Razem			250 501,9	59 209,9	5 036,76	2 836,47	1 009,34	---	20,1	185,3	energochłonny
Szkoły niepubliczne												
1	Kalinowa 5	cz. starsza-cegła żerań. I. 70-te, cz. nowsza-2010	Białostockie Towarzystwo Oświatowe: Społeczne Przedszkole BTO, Społeczna SP BTO	7 933,0	2 064,8	122,74	32,00	32,00	100%	15,5	129,5	średnio energochłonny
2	Kalinowa 5	2014	Białostockie Towarzystwo Oświatowe	10 958,3	2 435,2	131,5	32,0	8,0	100%	12,0	117,7	średnio energochłonny
3	Mieszka I 5	cegła żerań. 1978	ZS Społ. Tow. Oświatowego: Społ. SP nr 1 STO, Przedszkole	4 844,0	939,0	100,00	34,00	6,00	100%	20,6	232,0	energochłonny
4	Słowackiego 4	prefab., gazob.1973	ZSO Mistrz. Sportowego, SP nr 1 - doc. bud., okna	16 590,0	3 310,0	372,27	148,86	44,54	100%	22,4	245,1	energochłonny
5	Fabryczna 10	cegła1871+ dobud.	Zespół Szkół Społecznego STO- <i>audyt ex post 2024</i>	3 170,0	893,9	49,63	27,00	4,00	100%	15,7	121,0	średnio energochłonny
6	Fabryczna 10A	drewniany- ok. 100 lat	Zespół Szkół Społecznego STO - docieplony	909,0	325,0	26,00	14,00	3,00	100%	28,6	174,3	energochłonny
7	Dzielna 19		Zespół Szkół Podlaskiego Towarzystwa Oświatowego	4 160,0	1 060,0	29,00	32,00	6,00	100%	7,0	59,6	mało energochłonny
8	Dzielna 19	panelowa drewniana 2016	Podlaskie Towarzystwo Oświatowe	13 041,0	2 589,6	197,80	61,00	21,00	100%	15,2	166,4	średnio energochłonny
9	Mickiewicza 95	cegła 1972	II Społeczne Liceum Ogólnokształcące	5 403,0	1 791,6	80,00	30,00	9,00	100%	14,8	97,3	średnio energochłonny
10	Mickiewicza 43		SP Sióstr Misjonarek Św. Rodziny	7 730,0	1 513,0	126,00	47,00	17,00	100%	16,3	181,4	średnio energochłonny
11			hala sport.	5 974,0	1 419,0	50,64	46,00	13,00	100%	8,5	77,8	mało energochłonny
12	Sitarska 25	murow. 1920;1986	Zespół Szkół Katolickich-dociepl.	3 440,0	653,4	66,00	34,00	8,00	100%	19,2	220,1	energochłonny
13	Transportowa 2	plyta żerań. 1974	Katot. SP	8 836,0	1 927,7	237,77	27,00	27,00	100%	26,9	268,8	energochłonny
14	Kościelna 3	1956	Katol. SP	12 000,0	2 682,0	70,00	40,00	15,00	100%	5,8	56,9	mało energochłonny
15		2010	sala gimnastyczna	16 484,0	2 015,0	70,00	40,00	15,00	100%	20,0	75,7	energochłonny
16	Św. A. Boboli 47	murow. 2004	Pryw. SP nr 6 - styropian, okna	7 500,0	2 027,0	50,00	45,00	16,00	100%	6,7	53,7	mało energochłonny
17	Ks. Abp. E. Kisiela 8		Akad. Sukcesu Prywatna Szk. Podst. nr 8	20 252,0	4 547,7	222,77	85,00	37,00	90%	11,0	106,7	średnio energochłonny
18			Akad. Sukcesu Pryw. ,Przedszkole Niep. nr 1	8 370,0	1 290,0	90,00	25,00	20,00	100%	10,8	152,0	średnio energochłonny
19	Antoniuk Fabryczny 40		Specjalny Ośrodek Szk.-Wychow.-ściany,stropodach	19 110,0	4 937,0	151,00	95,00	47,00	100%	7,9	66,6	mało energochłonny
20	Boruty 18	cegła 1994	Prywatna SP Nr 1; Prywatne Przedszkole Kids Academy	7 549,0	1 374,0	90,00	25,00	20,00	100%	11,9	142,7	średnio energochłonny
21	Waryńskiego 30	tradyc. 1961	Niepubliczna SP - wymiana okien 90%	11 455,0	2 384,0	244,00	86,00	36,00	100%	21,3	223,0	energochłonny
22	Narewska 13	uprzemysłowiona 1975	Zespół Szkół Społecznych Nr 2	4 823,0	948,5	90,00	90,00	90,00	100%	18,7	206,8	energochłonny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	Hetmańska 8	murowany	Świat Ucznia Prywatna SP	7 974,0	2 848,0	223,27	38,00	11,00	100%	28,0	170,8	energochłonny
	Razem			200 531,3	43 127,3	2 667,1	1 095,9	494,5	---	13,3	134,7	średnio energochłonny
Przedszkola niepubliczne												
1	Rynek Kościuszki 5	murow. 1769	Niepubl. Przedszkole nr 2 Zgrom. Sióstr Miłosierdzia	8 251,0	1 335,0	136,00	60,00	20,00	100%	16,5	238,4	średnio energochłonny
2	Produkcyjna 66	murow. 1976	Przedszkole Niepubl. Nr 5 - docieplone	1 122,0	164,0	24,00	21,00	8,00	100%	21,4	342,5	energochłonny
3	Gajowa 108	murow. 2010	Przed szk. Niepubl. „Słoneczne Przedszkole" - dociepl.	2 334,0	747,0	80,00	15,00	10,00	100%	34,3	250,6	energochłonny
4	Zielna 16		Przedszkole Niepubl. nr 6 Zgrom. Sióstr Misjonarek	1 050,0	300,0	31,00	20,70	9,00	100%	29,5	241,8	energochłonny
5	Zielna 16		Dom Zakonny Zgrom. Sióstr Misjonarek - dociepl.	3 437,0	982,0	109,00	34,82	7,57	100%	31,7	259,8	energochłonny

6	Żeromskiego 7C	tradyc. 2008	Niepubliczne Przedszkole im. Piotrusia Pana - dociepl.	660,0	220,0	28,00	15,00	3,00	100%	42,4	297,8	energochłonny
7			cz. mieszkalna	595,0	170,0	25,00	4,50	1,50	100%	42,0	344,2	energochłonny
8	Św. A. Boboli 49B	tradyc. l. 20-te	„Domowe Przedszkole” Przedsz. Niepubl.-część. ociepl.	1 003,0	314,0	17,05	20,70	9,00	100%	17,0	127,1	średnio energochłonny
9	Ks. Abpa E. Kisiela 28	tradyc. 2003 - 2004	Przedszkole Niepubl. nr 3 „Promyczek”-ściany, strop„posadzki	3 839,0	927,0	74,00	87,00	6,00	90%	19,3	186,8	energochłonny
10	Przyjazna 39	beton komórkowy 2010	Niepubliczne Przedszkole „Przyjazny Domek”	828,0	202,7	24,00	20,00	12,00	100%	23,2	193,1	energochłonny
11		beton komórkowy 2015		205,0	68,1				100%			
	Razem			23 324,0	5 429,8	548,1	298,7	86,1	---	23,5	219,9	energochłonny
Żłobki												
1	Wesoła 10	tradyc. 1973	Żłobek Miejski nr 1 Integracyjny - term. 2007	4 507,0	1 066,0	135,63	40,70	5,82	100%	30,1	297,8	energochłonny
2	Rumiankowa 12	OWT 1989	Żłobek Miejski nr 2 - term.	6 221,0	1 041,0	59,30	76,75	30,70	100%	9,5	133,3	średnio energochłonny
3	Warszawska 75A		Żłobek Miejski nr 3 Filia - strop, ściany	4 566,0	876,0	90,00	39,00	6,00	100%	19,7	240,4	energochłonny
4	Wasilkowska 4	uprzemysł. 1980	Żłobek Miejski nr 3 - strop, ściany, grzejniki	4 807,0	948,0	90,00	39,00	6,00	100%	18,7	222,2	energochłonny
5	Broniewskiego 1A	cegła 1975	Żłobek Miejski nr 4	4 566,0	876,0	99,77	42,57	36,20	100%	21,9	266,5	energochłonny
6	Grottgera 10/1	tradyc. 1974	Żłobek Miejski nr 5 - term. 2010	4 931,0	900,0	126,35	126,35	42,12	100%	25,6	328,5	energochłonny
7	Upalna 58	OWT 1984	Żłobek Miejski nr 6 - term.	5 366,0	832,0	127,93	81,40	32,56	100%	23,8	359,8	energochłonny
8	Warszawska 75A	tradyc. 1972	Żłobek Miejski nr 7	4 566,0	876,5	90,00	43,50	17,40	100%	19,7	240,3	energochłonny
9	Oriona 38		Żłobek Miejski nr 8 - term.	8 246,3	1 034,3	115,00	85,00	45,00	100%	13,9	260,2	średnio energochłonny
	Razem			47 776,3	8 449,8	933,98	574,27	221,80	---	19,5	240,8	energochłonny
Zakład Doskonalenia Zawodowego												
1	Sienkiewicza 77	murow. 1974	budynek szkolno-administracyjny	8 501,0	2 241,0	309,00	67,00	23,00	100%	23,0	190,1	energochłonny
2		p. XX w.	zabytkowa kamienica	4 934,0	1 053,0				30%	23,0	234,8	energochłonny
3	Nowy Świat 1	murow.	budynek	8 277,0	2 759,0	324,00	43,00	18,00	100%	39,1	255,9	energochłonny
4	Pogodna 63/1	cegła żerań.	budynek administracyjny	11 394,0	2 881,0	736,00	55,00	12,00	100%	12,6	108,4	średnio energochłonny
5		cegła żerań. 1988	łącznik produkcyjny	8 819,0	2 008,0				100%	13,4	120,3	średnio energochłonny
6		szkieletowa 1989	hala 4A	7 272,0	1 043,0				100%	13,4	191,0	średnio energochłonny
7		szkieletowa 1989	hala 4C	7 002,0	1 057,0				100%	13,4	181,5	średnio energochłonny
8		cegła żerań. 1989	budynek byłej stołówki	4 000,0	770,0				100%	13,4	142,3	średnio energochłonny
9		szkieletowa 1989	hala 4B	6 889,0	971,0				100%	13,4	194,4	średnio energochłonny
10		murow. 1988	budynek 9-10-11	7 347,0	1 064,0				100%	13,4	189,2	średnio energochłonny
11		szkieletowa 1988	budynek 12	5 804,0	987,0				100%	13,4	161,1	średnio energochłonny
12	Pogodna 65	murow.	hala sportowa	3 348,0	423,0	148,90	35,00	8,00	100%	44,5	767,0	energochłonny
	Razem			83 587,0	17 257,0	1 517,90	200,00	61,00	---	18,2	191,6	energochłonny
Centrum Kształcenia Ustawicznego												
13	Żabia 5	cegła żerań. 1975	okna	4 108,0	625,0	126,00	62,00	27,00	100%	30,7	439,3	energochłonny
SZKOLNICTWO WYŻSZE												
Uniwersytet Medyczny												
1	Mickiewicza 2C	2011	Euroregionalne Centrum Farmacji - ociepl.	33 873,0	4 999,0	340,00	115,00	55,00	100%	10,0	148,2	średnio energochłonny
2	Szpitalna 37	2011	Centrum Dyd. Nauk o Zdrowiu-pełne ociepl.	33 942,0	8 049,0	242,14	666,00	206,00	100%	7,1	65,5	mało energochłonny
3	Skłodowskiej 24A	2006	Centrum Medycyny Doświadczalnej - ociepl.	10 450,0	1 861,0	77,40	251,00	76,52	100%	7,4	90,6	mało energochłonny
4	Mieszka I 4B	1980	budynek dydaktyczny - plan. term.2021	14 293,0	1 399,0	94,20	36,00	11,00	100%	6,6	146,7	mało energochłonny
5	Wołodyjowskiego 1	1976	hala sportowa - <i>audyt en.</i>	11 242,7	1 453,2	33,80	64,10	31,50	100%	3,0	50,7	mało energochłonny
6	Skłodowskiej 24A	1960	Centr. Dyd. Stomatologicznej - term. 2011	9 622,0	1 635,0	138,20	49,20	32,80	100%	14,4	184,2	średnio energochłonny
7	Skłodowskiej 7A	1980	budynek dydaktyczny - ociepl.	5 000,0	974,0	70,22	133,30	44,84	100%	14,0	157,1	średnio energochłonny
8	Kilińskiego 1 + Mickiewicza 2	1984	Kampus Akademicki - brak ociepl.	173 728,0	30 603,0	3647,40	1007,35	551,26	100%	21,0	259,7	energochłonny
9	Waszyngtona 13	1976	Collegium Pathologicum - term. 2012	34 782,0	9 550,0	883,87	200,89	50,59	100%	25,4	201,7	energochłonny
10	Waszyngtona 23	1980	Dom Studenta nr 2 - <i>audyt en.</i>	22 220,9	8 897,1	498,27	390,19	120,54	100%	22,4	122,0	energochłonny
11	Waszyngtona 15	1980	budynek dydaktyczny - likwidacja	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0%	0,0	0,0	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	Waszyngtona 13A	2015	Centrum Badań Innowacyjnych	6 022,7	742,8	61,00	27,00	10,00	100%	10,1	178,9	średnio energochłonny
13	Szpitalna	2017	Centrum Symulacji Medycznych	9 020,8	1 882,6	148,90	44,10	22,05	100%	16,5	172,3	średnio energochłonny
	Razem			364 197,2	72 045,7	6 235,40	2 984,13	1 212,10	---	17,1	188,6	średnio energochłonny
Uniwersytet w Białymstoku												
1	Świerkowa 20	murow. 1956	Wydział Pedagogiki i Psychologii - śc. zew.	24 037,0	5 205,0	494,97	170,73	56,91	100%	20,6	207,2	energochłonny
2		żelbet. 2012	Aula Wudziału PIP	17 065,0	3 926,0	217,14	52,37	17,46	100%	12,7	120,5	średnio energochłonny
3	Świerkowa 20B	murow. 1956	Rektorat UwB (były Inst. Biologii)- termom. 2018	17 166,2	4 912,8	232,77	116,30	66,25	100%	13,6	103,2	średnio energochłonny
4	Świerkowa 20C	murow. 1956	mieszkalny	6 255,0	1 266,0	115,81	90,43	67,87	100%	18,5	199,3	energochłonny
5	Świerkowa 20D	prefabr. drewn.1978	magazynowo – gospodarezy									
6	Świerkowa 20E	prefabr.blacha 1981	barak-kontenerowy									

7	Pogodna 65	c. żerań. 1978	Dom Studenta nr 3 i Instytutu Chemii	8 930,0	2 395,0	266,70	86,10	25,20	100%	29,9	242,6	energochłonny
8	Żeromskiego 1	murow. 2003	Dom Studenta nr 1	30 660,0	7 937,0	590,19	331,80	103,72	100%	19,2	162,0	energochłonny
9	Plac Uniwersytecki 1	tradyc. cegła 1952	Wydział Historyczno-Socjolog. I Wydz. Filologiczny	23 000,0	4 223,0	383,50	75,65	12,00	100%	16,7	197,9	średnio energochłonny
10	Liniarskiego 3	tradyc. cegła 1952	Wydział Filologiczny	7 197,0	1 375,0	179,10	114,56	35,12	100%	24,9	283,8	energochłonny
11	Zamenhofs 15	cegła 1989	Dom Profesora, mieszkalny	5 194,0	1 032,0	111,36	23,50	8,71	100%	21,4	235,1	energochłonny
12	Mickiewicza 1	tradyc. cegła k. XIX	Wydział Prawa	25 320,0	3 981,0	498,08	46,00	15,35	100%	19,7	272,6	energochłonny
13		murow. 2005	Aula Wydziału Prawa	4 650,0	761,3	139,50	0,00	0,00	100%	30,0	399,2	energochłonny
14	Warszawska 63	murow. 1870	Wydział Ekonomii i Zarządzania	25 740,0	3 107,3	315,94	82,31	41,16	100%	12,3	221,5	średnio energochłonny
15	Świerkowa 20A	cz. adm. -murow.„sala sport.-k. stal. 2006	hala sportowa	19 958,0	2 575,4	263,75	60,00	30,00	100%	13,2	223,1	średnio energochłonny
16	Ciołkowskiego 1M	żelbet. 2014	Kampus UwB, Bud. wydz. Matematyki i Inform.	38 191,8	4 719,5	639,02	161,00	50,20	100%	16,7	295,0	średnio energochłonny
17	Ciołkowskiego 1J	żelbet. 2014	Kampus UwB, Bud. <i>Wydziału</i> Biologii	57 493,8	7 339,0	1186,00	325,42	180,79	100%	20,6	352,1	energochłonny
18	Ciołkowskiego 1L	żelbet. 2014	Kampus UwB, Bud. <i>Wydziału</i> Fizyki i UCK	18 138,0	3 085,0	741,00	112,00	62,00	100%	40,9	523,3	energochłonny
19	Ciołkowskiego 1K	żelbet. 2014	Kampus UwB, Bud. <i>Wydziału</i> Chemii	52 162,0	6 437,0	1283,00	310,00	172,10	100%	24,6	434,3	energochłonny
	Razem			381 157,8	64 277,4	7 657,8	2 158,2	944,8	---	20,1	259,6	energochłonny
Budynki byłego Uniwersytetu w Białymstoku - sprzedane												
1	Lipowa 41	tradyc. cegła 1952	Wydział Fiz. - Rogowski Developmment Nova	12 340,0	1 954,0	327,00	35,00	15,00	100%	26,5	364,6	energochłonny
2	Lipowa 41A	tradyc. cegła 1950	bud. magaz. Inst. Chemii - Rogowski D.Nova	1 564,0	331,0	43,79	0,00	0,00		28,0	288,3	energochłonny
3	Krakowska 9A	murow.cegła 1967	Dom Stud. nr 2 - Rogowski Devel. Nova	11 260,0	2 652,0	200,16	112,81	70,48	100%	17,8	164,4	średnio energochłonny
4	Hurtowa 1	ryglowo-słup. 1974	Instytut Chemii - dociepl. Całkowite - Adam Rożko	9 089,0	2 027,6	387,41	52,34	17,45	100%	42,6	416,3	energochłonny
5	Piłsudskiego 11/4	murowany 1924	Instytut Chemii	6 627,0	1 244,0	496,00	35,00	15,00	10%	74,8	868,7	energochłonny
6		murowany 1968	bud. magazynowy Instytutu Chemii	263,0	56,0	5,26	0,00	0,00		20,0	204,7	energochłonny
7	Akademicka 2	murow. 1945	Instytut Matematyki - cz.st. niedocieplona	2 710,0	1 226,0	140,00	35,00	15,00	100%	51,7	248,8	energochłonny
8	Skłodowskiej 14	szkielet., gazob.1965	adm. - dydaktyczny - śc. klatki schod.	16 010,0	3 076,0	402,63	51,04	25,52	100%	25,1	285,2	energochłonny
	Razem			59 863,0	12 566,6	2 002,3	321,2	158,5	---	33,4	347,2	energochłonny
Politechnika Białostocka												
1	Wiejska 45A		Budynek Ogólnotechniczny A,B,C - <i>audyt en.</i>	44 152,0	13 456,0	884,04	35,00	15,00	100%	20,0	143,1	energochłonny
2	Wiejska 45C		Wydział Mechaniczny A,B,C	115 483,0	13 956,0	1100,00	35,00	15,00	100%	9,5	171,7	średnio energochłonny
3	Wiejska 45D		Wydział Elektryczny + Aula - wełna min.	44 459,0	9 013,9	379,80	35,00	15,00	100%	8,5	91,8	mało energochłonny
4	Wiejska 45E		Wydział Budownictwa A,B,B1	62 748,0	11 314,0	1100,00	35,00	15,00	100%	17,5	211,8	średnio energochłonny
5	Zwierzyniecka		Budynek CNK - styropian	48 013,0	7 642,1	850,00	35,00	15,00	100%	17,7	242,3	średnio energochłonny
6	Grunwaldzka 11/15		W. Architektury - Bud. Główny + hala - styr.	30 294,0	4 764,0	300,00	38,00	12,00	100%	9,9	137,2	średnio energochłonny
7	O. Tarasiuka 2		W. Zarządzania- Bud. Główny - styropian	5 746,0	1 102,0	1000,00	132,00	32,00	100%	16,9	191,9	średnio energochłonny
8			W. Zarządzania- Bud. Dziekanatu- styropian	4 450,0	462,0				100%	16,9	354,6	średnio energochłonny
9			W. Zarządzania- bud. 1-piętrowy- styropian	7 085,0	1 848,0				100%	16,9	141,1	średnio energochłonny
10			W. Zarządzania - Hala Berlin- styropian	27 217,0	3 157,0				100%	16,9	317,3	średnio energochłonny
11			W. Zarządzania - „warsztat”- dociep.	3 314,0	726,0				100%	16,9	168,0	średnio energochłonny
12			W. Zarządzania - Inst. Innow. i Tech.	11 380,0	1 220,0				100%	16,9	343,4	średnio energochłonny
13			Studium Wychowania Fiz. I Sportu	24 502,0	3 987,0		215,00	125,00	100%	10,9	146,5	średnio energochłonny
14	Zamenhofs 29		Zakład Chemii	4 650,0	840,0	165,00	16,00	4,00	100%	35,5	428,0	energochłonny
15	Zwierzyniecka 14		Dom Studenta nr 1 - styropian	25 801,0	5 050,0	340,00	160,00	45,00	100%	13,2	146,7	średnio energochłonny
16	Zwierzyniecka 12		Dom Studenta nr 2 - styropian	25 801,0	5 050,0	340,00	160,00	45,00	100%	13,2	146,7	średnio energochłonny
17	Zwierzyniecka 8		Dom Studenta nr 3 - styropian	25 801,0	5 050,0	340,00	160,00	45,00	100%	13,2	146,7	średnio energochłonny
18	Zwierzyniecka 6		Dom Studenta nr 4 - styropian	25 801,0	5 050,0	340,00	160,00	45,00	100%	13,2	146,7	średnio energochłonny
19	Zwierzyniecka 4		Hotel Asystenta - <i>audyt en.</i>	25 826,0	7 572,3	442,25	139,67	37,8	100%	17,1	127,3	średnio energochłonny
20	Zwierzyniecka 10		bud. byłej stołówki+s. gimn., Inkubator Przedsiębiorcz.	23 616,0	4 250,0	200,00	87,00	35,00	100%	8,5	102,5	mało energochłonny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	Wiejska	2014	INNO - EKO - TECH	42 240,0	8 047,3	1 109,0	57,0	20,0	100%	26,3	300,3	energochłonny
	Razem			628 379,0	113 557,6	9 158,09	1 499,67	520,80	---	14,6	175,7	średnio energochłonny
Akademia Teatralna												
1	Sienkiewicza 14		Akad. Teatralna Wydz. Sztuki Łalkarskiej - doc. 2006	16 147,0	2 487,0	254,60	54,80	15,28	0%	15,8	223,1	średnio energochłonny
Uniwersytet Muzyczny F. Chopina												
1	Kawalerska 5	słupowa 1987	Budynek Dydaktyczny	13 550,0	2 892,0	369,20	45,00	17,50	100%	27,2	278,2	energochłonny
2		tradycyjna 1994	Dom Studenta	5 890,0	1 075,0	55,00	86,75	25,28	100%	9,3	111,5	średnio energochłonny
3	Kawalerska 5	tradycyjna 2015	Budynek dydaktyczny	5 800,0	1 241,6	196,00	35,00	12,00	100%	33,8	343,9	energochłonny
	Razem			25 240,0	5 208,6	620,20	166,75	54,78	---	24,6	259,4	energochłonny
Papieski Wydział Teologiczny - Studium Teologii w Białymstoku												
1	Warszawska 50	murow. XIX-XX	Studium Teologii	7 275,0	606,0	89,30	132,67	33,17	100%	12,3	321,1	średnio energochłonny

Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne												
1	Warszawska 46	1985	AWS D - okna	20 888,0	5 898,0	316,00	200,00	100,00	100%	15,1	116,7	średnio energochłonny
2		1994	Profesorówka I	5 786,0	1 231,0	144,65			100%	25,0	256,0	energochłonny
3		1980	Profesorówka II - okna	1 980,0	690,0	49,50			100%	25,0	156,3	energochłonny
4		1998	Biblioteka i archiwum - okna	5 892,0	2 056,0	189,00			100%	32,1	200,3	energochłonny
	Razem			34 546,0	9 875,0	699,15	200,00	100,00	---	20,2	154,3	energochłonny
Wyższa Szkoła Ekonomiczna												
1	Choroszczańska 31			8 540,0	1 886,0	138,40	26,50	5,50	100%	16,2	159,9	średnio energochłonny
2	Zwycięstwa 14/2			1 180,0	327,0	262,00	47,60	23,20	100%	18,6	146,3	energochłonny
3	Zwycięstwa 14/3			12 900,0	3 216,0				100%	18,6	162,6	energochłonny
	Razem			22 620,0	5 429,0	400,40	74,10	28,70	---	17,7	160,7	średnio energochłonny
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania + Humana Medica "OMEDA" (bud F i G)												
1	Ciepła 40		Budynek A - styropian	1 955,0	434,4	895,00	132,00	46,00	100%	81,2	796,6	energochłonny
2			Budynek B - styropian	2 267,0	503,8				100%	81,2	796,6	energochłonny
3			Budynek C - styropian	1 323,0	294,0				100%	81,2	796,6	energochłonny
4			Budynek D	1 872,0	416,0				100%	81,2	796,6	energochłonny
5			Budynek E	3 599,0	799,8				100%	81,2	796,6	energochłonny
6	Fabryczna 39		Budynek F	1 356,0	301,3	200,00	45,00	15,00	100%	86,8	850,7	energochłonny
7			Budynek G	949,0	210,9				100%	86,8	850,7	energochłonny
	Razem			13 321,0	2 960,2	1095,00	177,00	61,00	---	82,2	806,0	energochłonny
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej												
1	Dojlidy Fabryczne 26		Pałac Lubomirskich	9 162,0	1 764,0	320,67			100%	35,0	396,1	energochłonny
2	Ks. St. Suchowolca 6		WSAP Collegium Nowum - styropian	26 068,0	4 330,0	437,00	26,00	26,00	100%	16,8	219,9	średnio energochłonny
3			WSAP Collegium Uniwersum - styropian	22 760,0	3 213,0	327,00	52,00	52,00	100%	14,4	221,7	średnio energochłonny
	Razem			57 990,0	9 307,0	764,00	78,00	78,00	100%	13,2	178,9	średnio energochłonny
Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna												
1	Jana Pawła II 91	murowany 1997		7 560,0	2 720,0	240,00	260,00	180,00	100%	31,7	192,3	energochłonny
Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki												
1	Mickiewicza 49	tradycyjna		16 633,0	3 074,0	163,96	55,00	25,00	100%	9,9	116,2	średnio energochłonny
Wyższa Szkoła Medyczna												
1	Krakowska 9		termomodernizacja 2005	21 886,0	4541,9	214,25	65,00	27,00	100%	9,8	102,8	średnio energochłonny
Wyższa Szkoła Menedżerska												
1	Sobieskiego 3	murowany 2001		1 662,0	544,0	40,00	13,00	4,00	100%	24,1	160,2	energochłonny
	Szkolnictwo wyższe - Razem			1 650 917,0	306 480,0	29 394,4	7 979,5	3 263,1	---	17,8	209,0	średnio energochłonny
	OGÓŁEM			5 883 854,2	1 194 548,7	102 237,1	38 798,6	15 515,2	---	17,4	186,5	średnio energochłonny
Pismem pogrubionym i pochyłym zaznaczono dane, które po roku 2019 uległy zmianie i zostały skorygowane przez właścicieli budynków.												

OBIEKTY OŚWIATY I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO - nowe obiekty powstałe po 2015 roku												
Lp.	Adres	Techn. i rok wykon.	Nazwa budynku i opis docieplenia	Kubatura	Pow.	Zap. na moc dla c.o.	Zap. na moc dla c.w.u. max.	Zap. na moc dla c.w.u. śr.	Zaw. termost.	Wsp. qv	Wsp. E	Ocena energochłonności budynku
				[m³]	[m²]	[kW]	[kW]	[kW]	[%]	[W/m³]	[kWh/rok m²]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Wierzbowa 7	tradyc. 2020	Centrum Animacji Kultury przy VII LO	3 293,0	509,0	212,08		32,60	100%	11,0	907,8	średnio energochłonny
2	Ślonimska 47/1	tradyc. 2018	Z.S.B.G. - Centrum Kszt. Zawodowego	17 457,0	3 707,8	169,00	35,00	14,00	100%	9,7	99,3	średnio energochłonny
3	Broniewskiego 14	tradyc. 2020	sala sportowa	16 807,4	151,3	311,40	125,00	50,00	100%	18,5	4485,9	energochłonny
4	Palmowa 28	tradyc. 2018	Centrum Aktywności Wielopokoleniowej	453,8	151,3	7,89	40,00	16,00	100%	17,4	113,7	średnio energochłonny
5	Ciołkowskiego 1P	żelbet 2021	Uniwersytet w Białymstoku - Obserwatorium Astronomiczne z Planetarium - docieplenie-wełna 18 cm	2 010,3	172,6	112,65	15,93	6,37	100%	56,0	1422,1	energochłonny
6	Szpitalna 30	tradyc. 2017	Uniwersytet Medyczny - Centrum Symulacji Medycznej	9 020,8	1 882,6	148,90	110,25	44,10	100%	16,5	172,3	średnio energochłonny

7	Wiejska 45E	2016	PB WBiŚ bud. C i łącznik	40 000,0	8 210,4	480,0	140,00	60,00	100%	12,0	136,8	średnio energochłonny
8	Szpitalna 37	2017	Centrum Symulacji Med.. UM	9 020,8	2 038,3	90,2	31,57	13,53	100%	10,0	103,6	średnio energochłonny
9	Dzielna 19	2017	hala sportowa - rozbudowa	13 041,0	2 589,6	130,4	45,64	19,56	100%	10,0	117,9	średnio energochłonny
10	Ks. Abp. E.Kisiela 8	2018	przedszkole/szkoła - rozb.	1 910,0	465,5	19,1	6,69	2,87	100%	10,0	96,0	średnio energochłonny
11	Świerkowa 20B	2018	Instytut Biologii UwB - rozb.	1 156,0	237,0	11,6	4,05	1,73	100%	10,0	114,1	średnio energochłonny
12	Boruty 18	2018	Pryw. SP Nr 1 - rozbudowa	741,0	161,0	7,4	5,0	1,5	100%	10,0	107,7	średnio energochłonny
13	Sybiraków 8A	2019	Przedszkole Niepub.	6 132,9	882,7	61,3	21,47	9,20	100%	10,0	162,6	średnio energochłonny
14	Ciołkowskiego 161	2019	laboratorium	12 994,1	2 380,5	129,9	45,48	19,49	100%	10,0	127,7	średnio energochłonny
15	Trawiasta 20B	2019	Centrum Szkol. i Akt. Zaw. Młodz.	5 965,0	1 198,4	59,7	20,88	8,95	100%	10,0	116,5	średnio energochłonny
	Razem			140 003,0	24 737,9	1 951,5	646,94	267,30	---	13,9	171,9	średnio energochłonny
			CAŁOŚĆ w 2019 r.	6 023 857,2	1 219 286,6	104 188,6	39 445,6	15 782,5	---	17,3	186,2	średnio energochłonny

OBIEKTY OŚWIATY I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO - nowe obiekty powstałe po 2019 roku

Lp.	Adres	Techn. i rok wykon.	Nazwa budynku i opis docieplenia	Kubatura	Pow.	Zap. na moc dla c.o.	Zap. na moc dla c.w.u. max.	Zap. na moc dla c.w.u. śr.	Zaw. termost.	Wsp. qv	Wsp. E
				[m³]	[m²]	[kW]	[kW]	[kW]	[%]	[W/m³]	[kWh/rok m²]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Mościckiego 2J	2020	Żłobek Miejski nr 9	7 294,0	2 020,7	90,0	50,00	12,00	100%	9,0	81,9
2	Ciołkowskiego (dz 1018/4)	2020	UwB	2 010,3	402,1	18,1	7,04	3,02	100%	9,0	105,3
3	Ciołkowskiego 1R	żelbet 2021	Biblioteka Uniwersytecka	18 814,5	3 222,5	307,00	33,00	20,00	100%	16,3	207,6
4	Ks. S. Suchowolca 26	2021	ZSR Centrum Kształcenia Zawodowego nr 5	10 240,2	2 300,0	319,78	69,00	19,00	100%	22,5	
5	Grottgera 9	tradyc 2021	sala sportowa	9 607,4	1 921,5	96,07	53,00	21,00	100%	10,0	108,9
6	Zwycięstwa 28	dobudowa 2021	budynek przy ZS nr 16	500,0	142,9	9	5,0	2,0	100%	18,0	137,3
7	J. Kuronia	2021-2022	Białostockie Centrum Obraz. Molek.	4744,6	614,1	43	15,0	3,0	100%	9,1	152,6
8	Waszyngtona / Skłodowskiej	2021-2022	Centrum Prewencji i Medycyny Spersonalizowanej	12 534,1	2 248,7	70,65	23,0	9,7	100%	5,6	68,5
9	Waszyngtona/ Skłodowskiej/Szpitalna	2021-2022	Centrum Genomu	3 950,7	846,2	21,24	16,0	3,0	100%	5,4	54,7
10	Mickiewicza 2B		Ośr. Przeciwdz. Zdrow. I Społ. Skutkom P.S.	3 955,0	708,8	40,52	9,0	3,23	100%	10,2	124,6
11	Słonimska 38	2022	Sala gimn. Przy SP nr 146 Specjalnej	8 220,0	2 348,6	46,14	25,0	12,0	100%	5,6	42,8
12	Al. 1000 lecia PP 14	2022	Centrum Kształc. Zawod. Nr 1 Zesp. Szkół El.	16 503,0	4 715,1	273	38,0	12,0	100%	16,5	126,2
13	Antoniuk Fabr. 40	2022	Sala gimn. przy Spec. Ośr. Szkol. Wych.	22 777,0	6 507,7	763	46,0	13,0	100%	33,5	255,5
14	Waszyngtona (e.gr. 1784/20, 1784/12)	2022	Uniwersytet Medyczny-Collegium Pathologicum-rozbud.	3 320,0	396,5	28,9	15,0	3,0	100%	8,7	158,7
15	Skłodowskiej - Curie 24A	2022	Uniwersytet Medyczny - budowa Centrum Psychiatrii- przeb., nadbud.cz. „C” i „E”	20 770,4	3 616,1	180,7	65,0	26,0	100%	8,5	108,9
16	Zwyciestwa (e.gr. 458/6)	2023	ZS nr 16 - dydaktyczny	1 434,5	253,2	12,5	13,0	4,0	100%	8,7	107,4
17	Świętojańska 2	2023	Sala gimnastyczna przy ZSZ Nr 2	8 000,0	2 285,7	112,0	33,0	7,0	100%	14,0	106,8
18	Warmińska 5	rozbudowa - 2023	Sala gimnastyczna przy SP Nr 28	14 000,0	4 000,0	196,0	43,0	13,0	100%	14,0	106,8
19	Waszyngtona 15A		Collegium Novum UM (Blok M)	30 411,9	10 157,2	414,8	70,2	21,0	100%	13,6	89,0
20	Antoniuk Fabryczny 41	tradyc. 2023	sala gimnastyczna	3 890,0	567,4	70,24	40,1	16,0	100%	18,1	269,7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Miodowa 5	2023	Sala gimnastyczna przy LO Nr 5	8 102,2	1 340,8	67,0	25,0	5,0	100%	8,3	108,9
22	Ciołkowskiego	2024	Bud. Wydz. Ekonomii i Finansów oraz Zarządzania	20 000,0	3 900,0	174,0	58,0	22,5	100%	8,7	97,2
23	Branickiego	modern . 2024	b.d.	12 338,0	3 525,1	107,3	43,0	13,0	100%	8,8	66,3
24	Knyszyńska 12	2024	Sala gimn. przy Zesp. Szk. Gastron.	9 542,6	2 726,5	83,0	33,5	9,6	100%	8,7	66,3
25	Narewska 11	2024	ZSO Nr 2 - nowy budynek	6 307,0	997,0	54,9	45,00	15,00	100%	9,0	119,9
26	Strażacka 25	2024	Sala gimnastyczna przy ZSP Nr 1	8 000,0	2 285,7	69,6	31,6	8,7	100%	8,7	66,3
27	Antoniuk Fabryczny 40	2024	Specjalny Ośr. Szkolno - Wych.	4 670,0	1167,5	40,6	24,2	6,3	100%	8,5	75,8
28	Św. Rocha 11	2024	Stowarz. Pom. Dziec. z Por. Mózg. JASNY CEL- wielorodz.(rozbud.)	1 030,9	257,7	9,0	46,7	14,5	100%	8,7	75,8
	Razem			272 968,3	65 475,3	3 718,0	975,3	317,6	---	13,6	123,7
			CAŁOŚĆ OŚWIATY	6 296 825,6	1 284 761,8	107 906,7	40 420,9	16 100,1	---	17,1	183,0

OBIEKTY KULTURY i SPORTU ORAZ HOTELE

Lp.	Adres	Techn. i rok wykon.	Rodzaj budynku i opis docieplenia	Kubatura	Pow.	Zap. na moc dla c.o.	Zap. na moc dla c.w.u. max.	Zap. na moc dla c.w.u. śr.	Zaw. termost.	Wsp. qv	Wsp. E	Ocena energochłonności budynku
				[m³]	[m²]	[kW]	[kW]	[kW]	[%]	[W/m3]	[kWh/rok m²]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Elektryczna 12	szkieł.- mur. 1938	Teatr Dramatyczny-stoł., elewacja	25 317,0	4 147,1	270,00	112,00	28,00	100%	10,7	149,3	średnio energochłonny
2	Branickiego 15	cegła	Teatr Dramatyczny (zapl. tech.)	3 560,0	803,9	150,42	35,00	7,00		35,9	364,1	energochłonny
3			Teatr Dramatyczny (zapl. tech.)	635,7	101,8					35,9	513,5	energochłonny
4	Podleśna 2	szkielet. 1975	Filharmonia - ściany	10 200,0	2 033,0	195,00	50,00	25,00	100%	19,1	220,0	energochłonny
5	Odeska 1	żelbet. 2012	Opera Podl. - Europ. Centrum Sztuki	108 869,0	12 979,0	750,00	200,00	70,00	100%	6,9	132,5	mało energochłonny
6	Kalinowskiego 1	1979	Białostocki Teatr Lalek - styropian	13 485,9	2 559,2	200,00	50,00	25,00	100%	14,8	179,2	średnio energochłonny
7	Branickiego 17/2	1990	Białostocki Teatr Lalek - styropian	1 775,0	566,0	49,00	15,00	3,00	100%	27,6	198,6	energochłonny
8	Zamenhofa 26/11		Białostocki Teatr Lalek	135,0	52,0	3,17	12,00	3,00	100%	23,5	139,8	energochłonny
9	Rynek Kosciuszki10	murow. 1954/1958	Muzeum Podl. - Ratusz	9 975,0	1 425,0	138,60	67,00	16,75	10%	13,9	223,1	średnio energochłonny
10	Warszawska 37	murow. 1900/1910	Muzeum Podl.	4 668,0	778,0	112,20	8,00	2,00	100%	24,0	330,8	energochłonny
11	Świętojańska 17	drewniany 1890	Muzeum Podl.	3 628,2	604,7	180,00	8,00	2,00	0%	33,1	455,4	energochłonny
12		drewniany 1890	Muzeum Podl.	1 811,1	301,9		8,00	2,00		33,1	455,4	energochłonny
13	Kilińskiego 7		Muzeum Wojska - elewacja	3 630,8	688,7	90,70	8,00	2,00	100%	25,0	302,1	energochłonny
14	Kilińskiego 13	zabytek	Dom Kultury „Śródmieście"	528,3	132,1	12,68	23,00	4,00	100%	24,0	220,2	energochłonny
15	Legionowa 5	1954 -1956	Białostocki Ośrodek Kultury	14 604,0	1 420,0	353,35	67,00	13,00	100%	24,2	570,7	energochłonny
16	Kilińskiego 16	murow. 1951	Urząd Marszałkowski - była Książnica P.	5 744,0	1 498,7	123,47	36,00	7,00	50%	21,5	189,0	energochłonny
17	Kilińskiego 11	murow. lata 50-te	Urząd Marszałkowski - była Książnica P.	4 007,2	762,5	62,20	32,00	6,00	50%	15,5	187,1	średnio energochłonny
18	Gajowa 73	murow. 1987	Książnica Podlaska- ściany	2 400,0	581,7	66,00	17,00	3,00	100%	27,5	260,2	energochłonny
19	Skłodowskiej-Curie 14A	żelbet. 2005	Książnica Podlaska	34 802,0	8 324,0	695,00	60,00	30,00	100%	20,0	191,5	energochłonny
20	Kilińskiego 8	zabytek 1905	Wojewódzki Ośr. Anim. Kultury	8 003,9	1 252,3	111,00	35,00	6,50	100%	13,9	203,3	średnio energochłonny
21	Św. Rocha 14	1973	WOAK - elewacja, okna	10 328,0	2 052,3	177,20	43,00	8,70	100%	17,2	198,0	średnio energochłonny
22	Warszawska 19	2009	Centrum im. L. Zamenhofa	3 923,4	1 837,3	138,00	13,60	13,60	50%	35,2	172,3	energochłonny
23	Włókiennicza 4	murow. 1973	Pływalnia - ściany zew., stropy	20 246,0	4 046,0	154,03	367,24	174,44	100%	7,6	87,3	mało energochłonny
24	Mazowiecka 39C	murow. 1971	Pływalnia Kameralna	3 633,0	610,0	61,49	224,28	56,07	100%	16,9	231,2	średnio energochłonny
25	Stroma 1	murowany	Pływalnia Rodz. - mod., rozbud. 2017	19 651,6	4 698,9	66,60	501,00	165,00	100%	3,4	32,5	mało energochłonny
26	11 Listopada 28 Wołodziejowskiego 5 Wołodziejowskiego 5	trad.,mur.1999/2002	Lodowisko	6 680,0	1 908,0	96,94	150,00	66,00	100%	14,5	116,5	średnio energochłonny
27		trad., murow.1988	Trybuny i bud. pod - termomod.	5 871,0	1 838,3	327,83	226,00 165,00	121,53 76,00	100% 100%	22,4	164,0	energochłonny
28		trad., murow.1988	Hotel MOSiR - termomod.	8 773,0	2 167,7	140,96				5,2	207,8	mało energochłonny
29	Słoneczna 1	2007	Stadion Miejski			1 500,00	podg. murawy					
30		murow. 1973	Stadion Miejski	3 326,0	777,0	78,49	37,00	8,00		23,6	231,7	energochłonny
31	Zamenhofa 25	tradyc. 2004	Hotel Branicki - styropian	7 860,0	1 898,0	214,00	186,00	87,00	100%	27,2	258,6	energochłonny
32	Lipowa 3	murow. 1953	„CRISTAL" sp. z o.o. - elewacja	21 671,0	4 049,9	105,29	158,00	79,52	100%	4,9	59,6	mało energochłonny
33	Pałacowa 7	1974	Hotel Gołębiewski - styropian	55 389,1	12 297,1	1 096,91	1 174,38	587,19	100%	19,8	204,6	energochłonny
34	Towarowa 5B		Dom Weselny „Gracja"- dociepie.	7 843,0	1 359,6	120,00	50,00	12,50	100%	15,3	202,4	średnio energochłonny
35	Wiejska 47		Hotel „Pod Herbem" - styropian - dobudowa 2015	7 683,0	1 607,3	52,00	38,00	9,50	50%	6,8	74,2	mało energochłonny
36	Wiejska 49		Hotel „Pod Herbem" - wynajęty bud.	685,0	235,0	11,65	10,00	5,00	100%	17,0	113,7	średnio energochłonny
37	Jana Pawła II 77	tradyc.,OWT 1976	Hotel „Gromada"- termomod.	10 281,9	2 870,5	163,90	39,15	9,79	100%	15,9	131,0	średnio energochłonny
38	Waszyngtona 24A	cegła	Willa Pastel - styropian	4 000,0	1 000,0	70,00	10,00	8,00	100%	17,5	160,5	średnio energochłonny
39	Hurtowa 3	1976	Hotel 3 TRIO	8 800,0	2 200,0	180,00	64,00	25,00	100%	20,5	187,7	energochłonny
40		2010	Hotel 3 TRIO	8 879,0	1 973,1	250,00	40,00	25,00	100%	28,2	290,6	energochłonny
41	Paderewskiego 8A	pustak 2001	„NIAGARA" Centrum Bankietowe	4 280,0	775,0	70,00	25,00	13,00	100%	16,4	207,2	średnio energochłonny
42	Bursztynowa 8	1997	Zajazd „Bursztyn"	1 030,0	397,0	40,00	10,00	5,00	100%	38,8	231,1	energochłonny
43	Rumiankowa 17		Restauracja „ MOZART"	4 463,7	1 144,6	75,88	60,00	25,00	100%	17,0	152,1	średnio energochłonny
44	I Armii Woj. Pol. 7	cegła żerań. 1976	Zajazd „Budowlani"	11 143,0	3 297,0	344,11	179,92	77,11	100%	16,3	141,6	średnio energochłonny mało energochłonny
45		cegła żerań. 1996	Bud. Usług. - Handlowy	9 937,6	2 275,0				100%			
46	Al. Jana Pawła II 54	lata 70 - te	„Hotel Turkus" - wełna,styrop, stolarka	10 430,0	3 680,0	237,72	124,00	15,17	100%	22,8	148,2	energochłonny
47	Wierzbowa 6	lata 70 - te	Klub Rozrywki „Krag"	9 140,0	1 340,0	169,00	64,00	25,00	100%	18,5	289,3	energochłonny
48	Transportowa 4	lata 70 - te	Dom Turystyczny- docieplenie	11 062,0	2 861,0	120,00	90,00	30,00	100%	10,8	96,2	średnio energochłonny
49	Kolejowa 26A	1958	ILONA s.c.	1 609,0	360,0	35,00	15,00	10,00	10%	21,8	223,0	energochłonny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	Włókiennicza 5		„Villa Tradycja"	833,3	219,3	15,00	9,00	5,00	100%	18,0	156,9	energochłonny
51	Słonimska 2		„7 Pokus"	8 127,0	1 806,0	103,32	40,00	25,00	100%	12,7	131,2	średnio energochłonny

52	Pogodna 16D	murow. 2003	Centrum Konf.-Bankiet. „TITANIC"	7 500,0	1 400,0	131,00	60,00	25,00	100%	17,5	214,6	średnio energochłonny
53	Zwierzyniecka 64	cegła szczelin.	Pensjonat „Błękitna Laguna"	1 767,0	344,0	25,00	7,00	5,00	100%	14,1	166,7	średnio energochłonny
54	Jagienki 12	siporeks 1961	Hotel „JAGIENKA"	1 880,0	360,0	25,00	7,00	5,00	100%	13,3	159,3	średnio energochłonny
55	Kleeberga 167	bloczki silikat.2007	Restauracja „Savilla"	6 560,5	1 076,1	56,82	60,00	25,00	100%	8,7	121,1	mało energochłonny
56	Skalna 1		Willa Tanona-Chaber sp. z o.o.	5 851,0	1 383,4	64,10	25,00	13,00	100%	11,0	106,3	średnio energochłonny
57	Jarzębinowa 2A	murow. 2010	„Pruszyńska" Gastronomia - dociep.	3 600,0	1 200,0	43,00	8,00	5,00	100%	11,9	82,2	średnio energochłonny
58	Elewatorska 12	2009	Sala Bankietowa „LECH" - dociep.	3 024,0	756,0	48,21	32,80	26,00	100%	15,9	146,3	średnio energochłonny
59	Sienkiewicza 24	cegła 1953	Kamienica sp. z o.o.	1 540,0	592,4	73,08	16,00	4,00	100%	47,5	283,0	energochłonny
60	Antoniukowska 60	kontenery 2010	Klub Sportowy „Włókniarz"	416,8	166,7	elektr.	16,00	5,00				nie oceniano
61	Kawaleryjska 17A	murow. 2004	BKS Hetman (adm.- biur.) - ściany	278,0	99,4	5,00	elektr.	elektr.	100%	18,0	115,5	energochłonny
62		2007	BKS Hetman	458,9	74,0	elektr.	elektr.	elektr.	100%			nie oceniano
63	J.K. Branickiego 3	murow. 1939	BKS Hetman	5 343,0	676,0	107,23	68,10	68,10	100%	20,1	363,8	energochłonny
64	Zwycięstwa 28	2015	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - węzeł dla wentylacji			472,0						nie oceniano
65	Zwycięstwa 28	1972	Międzyszkolny Ośr. Sport. - termom.	14 079,0	1 812,1	301,70	250,00	127,00	100%	21,4	381,8	energochłonny
66	Plażowa	bloczki silikat. 2014	Ośr. Sportów Wod.,„Dojlidy"- styropian	3 270,0	701,6	43,10	90,00	32,00	100%	13,2	140,9	średnio energochłonny
67	Kawaleryjska 17B	2015	BKS Hetman - nowa hala	5 840,0	774,0	92,00	54,00	26,00	100%	15,8	272,6	średnio energochłonny
68	Piłsudskiego 25	beton 2014	Hotel Ibis Styles	29 933,4	6 598,5	302,87	255,51	127,75	100%	10,1	105,3	średnio energochłonny
69	Legionowa 10	tradyc. 2012	Casablanka Catering Sp. z .o.	18 365,3	3 720,6	451,60	161,10	77,60	100%	24,6	278,4	energochłonny
70	Słoneczna 1	2013	Stadion Miejski - I etap budowy	183 687,0	10 281,0							
71		2014	Stadion Miejski - II etap budowy	242 407,0	56 975,2							
	Razem			1 081 160,6	197 583,2	12 019,8	6 067,1	2 594,8	---	11,1	139,5	średnio energochłonny

Pismem pogrubionym i pochylłym zaznaczono dane, które po roku 2019 uległy zmianie i zostały skorygowane przez właścicieli budynków.

OBIEKTY KULTURY i SPORTU ORAZ HOTELE - nowe obiekty powstałe po 2015 roku												
Lp.	Adres	Techn. i rok wykon.	Rodzaj budynku i opis docieplenia	Kubatura	Pow.	Zap. na moc dla c.o.	Zap. na moc dla c.w.u. max.	Zap. na moc dla c.w.u. śr.	Zaw. termost.	Wsp. qv	Wsp. E	Ocena energochłonności budynku
				[m³]	[m²]	[kW]	[kW]	[kW]	[%]	[W/m3]	[kWh/rok m²]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Węglowa 1	2019	Muzeum Pamięci Sybiru	29 141,0	5 743,9	47,00	25,00		100%	1,6	18,8	mało energochłonny
2	42 Pułku Piechoty 6		Hotel Podlasie	3 446,0	984,6	39,00	73,00	20,86	100%	11,3	90,8	średnio energochłonny
3	Traugutta 3		Hotel Traugutta	2 610,9	746,0	24,00	63,90	18,26	100%	9,2	73,8	średnio energochłonny
4	Rynek Kościuszki 11	2017	Hotel ROYAL	24 749,0	3 229,0	275,0	86,62	37,12	100%	11,1	179,4	średnio energochłonny
5	Elewatorska 4	2019	sportowo-rekrec.	4 638,9	893,1	46,4	16,24	6,96	100%	10,0	121,6	średnio energochłonny
	Razem			64 585,8	11 596,5	431,4	264,8	83,2		6,7	85,3	mało energochłonny
OBIEKTY KULTURY i SPORTU ORAZ HOTELE - nowe obiekty nie ujęte w „Drugirj aktualizacji ...”												
Lp.	Adres	Techn. i rok wykon.	Rodzaj budynku i opis docieplenia	Kubatura	Pow.	Zap. na moc dla c.o.	Zap. na moc dla c.w.u. max.	Zap. na moc dla c.w.u. śr.	Zaw. termost.	Wsp. qv	Wsp. E	Ocena energochłonności budynku
				[m³]	[m²]	[kW]	[kW]	[kW]	[%]	[W/m3]	[kWh/rok m²]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Kilińskiego 15		Hotel ARISTO	5 320,0	1 366,0	79,80	65,00	23,00	100%	15,0	134,0	średnio energochłonny
2	Rynek Kościuszki 4		Galeria im. Sleńdzińskich- wymiana c.o. cwu z węzła, okna, drzwi	2 134,2	573,6	50,00	29,33	6,00	100%	23,4	199,9	energochłonny
3	Węglowa 3		Park Miliarny Muzeum Wojska- bud. admin.	369,2	50,5	10,00	16,00	4,00	100%	27,1	454,3	energochłonny
4	Węglowa 3A		Park Miliarny Muzeum Wojska- hala	3 074,0	510,6	0,0	0,00	0,00	100%	0,0	179,4	mało energochłonny
5	Dolna	tradycyjna	Budynek Obsługi Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego	4 286,0	623,7	37,0	23,0	12,00	100%	8,6	136,1	mało energochłonny
6	Plażowa	szkieletowa, drewniana	Saunarium OSW Dojlidy	393,3	83,4	5,9	45,23	18,09	100%	14,9	160,8	średnio energochłonny
7	Plażowa	tradycyjna	Budynek przebieralni i obsługi zawodników prezy boisku do piłki plażowej OSW Dojlidy	1 265,0	233,3	3,8	33,5	13,4	100%	3,0	37,0	mało energochłonny
8	Lipowa 14/ Nowy Świat 2		Kinoplex - BSK Sp. z o.o.	11 617,3	3 452,0	230,0	67,0	38,25	100%	19,8	152,8	energochłonny
	Razem			28 459,0	6 893,2	416,5	279,1	114,7		14,6	138,6	średnio energochłonny
			CAŁOŚĆ w 2019 r.	1 145 746,3	209 179,8	12 451,2	6 331,8	2 678,0	---	10,9	136,5	średnio energochłonny

OBIEKTY KULTURY i SPORTU ORAZ HOTELE - nowe obiekty powstałe po 2019 roku według pozwoleń na użytkowanie												
Lp.	Adres	Techn. i rok wykon.	Rodzaj budynku i opis docieplenia	Kubatura	Pow.	Zap. na moc dla c.o.	Zap. na moc dla c.w.u. max.	Zap. na moc dla c.w.u. śr.	Zaw. termost.	Wsp. qv	Wsp. E	Ocena energochłonności budynku

				[m³]	[m²]	[kW]	[kW]	[kW]	[%]	[W/m3]	[kWh/rok m²]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Hetmańska (e.gr. 818/7, 818/8)	2022	City Interhotels Sp. z o.o. - hotel	17 957,2	3 982,5	215,5	125,0	45,0	100%			
2	Kijowska 5	2024	PBU BIRKBUD - hotel	13 977,7	2 418,2	120,2	109,0	34,0	100%			
	Razem			31 934,9	6 400,6	335,7	234,0	79,0	---			
			CAŁOŚĆ po 2024 r.	1 206 140,2	222 473,6	13 203,4	6 844,9	2 871,7	---			

OBIEKTY PARAFIALNE

Lp.	Adres	Techn. i rok wykon.	Rodzaj budynku i opis docieplenia	Kubatura	Pow.	Zap. na moc dla c.o.	Zap. na moc dla c.w.u. max.	Zap. na moc dla c.w.u. śr.	Zaw. termost.	Wsp. qv	Wsp. E	Ocena energochłon-ności budynku
				[m³]	[m²]	[kW]	[kW]	[kW]	[%]	[W/m³]	[kWh/rok m²]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Wiadukt 2B	cegła 1994	Parafia rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława B.M. - plebania - okna	2 200,0	550,0	30,00	12,00	8,00	100%	13,6	118,8	średnio energochłonny
2		cegła 1895	kościół - dach (ogrz. elektr.)	4 200,0	600,0	24,00				nie określano		
3	Ks. St. Suchowolca 27	murow. 1949-55	Parafia rzymsk. p.w. N. Serca Maryi - kościół - <i>audyt</i>	6 251,7	801,5	110,85	0,00	0,00		nie określano		
4		cz. drewniana 1960 cz. murowana 1970	plebania - szalówka, styropian, okna	780,0	300,0	30,00	15,00	5,00	100%	38,5	217,9	energochłonny
5	Ks. St. Suchowolca 27A	drewniany 1960	wikariat - okna	490,0	196,0	22,00			100%	44,9	244,6	energochłonny
6	Ks. A. Abramowicza 1	1927	Parafia rzymskokatolicka p.w. Św. Rocha - okna	11 492,2	3 052,8	250,00	334,00	7,16	100%	21,8	178,4	energochłonny
7	Antoniuk Fabryczny 45		Parafia rzymskokat. p.w. Wszystkich Świętych - plebania	5 356,0	913,9	110,00			100%	20,5	262,3	energochłonny
8			kościół	5 320,0	428,0	97,00				nie określano		
9	Pogodna 65	2008	Parafia rzymskokatolicka p.w. NMP Matki Kościoła - plebania	4 780,0	1 097,5	114,00	30,00	5,00	50%	23,8	226,3	energochłonny
10	Św. A. Boboli 49A	murowany	Parafia rzymskokatolicka Św. A. Boboli M. - plebania - strop	4 000,0	1 000,0	100,00	25,00	20,00	100%	25,0	217,9	energochłonny
11	Słonecznikowa 8	murowany	Parafia rzymskokatolicka Św. Jadwigi Królowej - kościół	5 623,0	4 589,8	65,00			80%	nie określano		
12		murowana	plebania	550,0	130,0	50,70	15,00	5,00	100%	92,2	849,7	energochłonny
13			plebania	700,0	210,0	35,00	15,00	5,00	100%	50,0	363,1	energochłonny
14	Bł. St. Sopoćki 1		Parafia rzymskokatolicka p.w. Miłosierdzia Bożego - kościół (ogrz. elektr.)	40 000,0	3 403,0				100%	nie określano		
15			plebania - <i>termomoderniz.</i>	43 037,7	2 512,0	150,00	43,42	10,69	100%	3,5	130,1	mało energochłonny
16	Św. M. M. Kolbego 8	c.kratówka 1985-92	Parafia rzymskokatolicka p.w. M. M. Kolbego - plebania - stolarka, styropian	2 210,5	589,0	44	41,00	4,00	100%	20,0	163,5	energochłonny
17		c.kratówka 1985-92	dom katechetyczny - <i>audyt ex post 2022</i>	2 443,5	531,8	35	43,00	3,76	100%	20,0	143,0	energochłonny
18	Św. M. M. Kolbego 8	żelbet. - mur.1995	Kościół - audyt <i>ex post 2022</i>	21 577,7	2 336,2	195		1,18		nie określano		
19	Warszawska 46A		Archidiecezja Białostocka Parafia rzymskokatolicka p.w. Św. Wojciecha B.M. - plebania	2 668,1	592,9	62,70	7,90	4,60	100%	23,5	230,4	<i>energochłonny</i>
20			kościół							nie określano		
21	Traugutta 25	murowany	Parafia rzymskokatolicka p.w. Najśw. Serca Jezusa - styropian	2 000,0	450,0	48,00	48,00	17,00	75%	24,0	232,4	energochłonny
22		murowany	<i>Stara plebania</i>	1 200,0	350,0	40,00	40,00	16,00	75%	33,3	249,0	energochłonny
23		murowany	<i>Salki</i>	698,0	251,0	24,00	24,00	10,00	75%	34,4	208,3	energochłonny
24	Białostocka 76	murowany 1995	Archidiecezja Białostocka Parafia rzymskokatolicka p.w. Krzyża Świętego - plebania	1 800,0	450,0	29,00		12,00	100%	16,1	140,4	średnio energochłonny
25	R. Kaczorowskiego 5	murowany 1962	Archidiecezja Białostocka Parafia rzymskokatolicka p.w. Św. Anny - kaplica i plebania - styropian	2 764,1	578,6	66,20	30,20	30,20	100%	24,0	249,3	energochłonny
26	R. Kaczorowskiego 6	murow. (w budowie)	kościół (w budowie)	11 912,3	906,0					nie określano		
27	Polna 4	(w budowie)	Archidiecezja Białostocka Parafia rzymskokatolicka p.w. Św. Krzysztofa -plebania (w budowie)	2 893,1	413,3	28,79	10,32	1,78	100%	10,0	151,8	średnio energochłonny
28		(w budowie)	budynek duszpasterski	585,9	252,2	15,01	4,09	0,52	100%	25,6	129,7	energochłonny
29	Wrocławska 8	2008	Archidiecezja Białostocka Parafia rzymsk. p.w. NMP z Guadalupe - <i>termom. 2019</i>	192,2	71,2	10,00	23,7	3,50		52,0	306,0	energochłonny
30	Lipowa 15	tradyc. 1848	Par. prawosławna p.w. Św. M. Cudotwórcy-katedra	4 106,0	450,1	90,00	0,00	0,00	100%	nie określano		
31	Św. Mikołaja 4	tradyc. cegła	Parafia prawosławna p.w.św. Mikołaja Cudotwórcy	1 180,0	287,0	30,00	16,00	4,00	100%	25,4	227,8	energochłonny
32	Ks. St. Suchowolca 37	tradyc. 1970	Par. prawosławna Św. Prokopa Eliasza - świątynia	1 600,0	234,0	36,00			100%	22,5	335,2	energochłonny
33		murowany	Dom Spok. Starości - styropian	540,0	180,0	23,00	5,00	1,50	100%	42,6	278,4	energochłonny
34		murowany 1965	plebania - styropian	660,0	120,0	23,00	6,50	2,00	100%	34,8	417,6	energochłonny
35	Pułaskiego 36	2000/2005	Parafia prawosławna p.w. Św. Jerzego - dolna świątynia	2 000,0	400,0					nie określano		
36	Wysockiego 1		Parafia prawosławna p.w. Wszystkich Świętych - plebania	655,6	163,9	34,00	6,00	2,50	100%	51,9	452,0	energochłonny
37		1901, rozb. 1982	świątynia - okna, dach, ściany (ogrz. el.)	1 654,0	102,3					nie określano		
38	Sikorskiego 9	tradycyjna	Parafia prawosławna p.w. Zmartwychwstania Pańskiego - świątynia	6 776,0	462,5	100,00	30,00	8,00	100%	nie określano		
39		tradycyjna	plebania - styropian	2 718,0	467,8				100%	22,1	279,5	energochłonny
40	Św. Mikołaja 3	tradyc. k. XIX w.	Prawosławna Kancelaria Biskupia	3 264,6	978,2	96,83	60,00	15,00	100%	29,7	215,7	energochłonny
41	Św. Mikołaja 5	tradyc.		9 340,0	2 270,7	194,16			100%	20,8	186,3	energochłonny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	Węgierska 15	cz. drewniana 1954 cz. murowana 1979	Parafia prawosł. p.w. Zaśnięcia NMP - styrop. - plebania	660,0	220,0	21,60	5,20	5,00	100%	32,7	213,9	energochłonny

43	Węgierska 15		Parafia prawosł. p.w. Zaśnięcia NMP - styr. - świątynia	1 573,0	140,0	34,70					nie określano		
44	Czarnej Hańczy	2012	Parafia rzymskokatolicka p.w. Najświętszej Marii Panny Nieustającej Pomocy - plebania	2 324,6	614,7	36,73	10,00	5,00	100%	15,8	130,2	średnio energochłonny	
45	Św. Józefa	2012	Parafia rzymskokatolicka p.w. Św. Józefa Oblubieńca - plebania	1 409,5	304,7	21,57	12,00	3,00	100%	15,3	154,2	średnio energochłonny	
46		2014	Parafia rzymskokatolicka p.w. Św. Józefa Oblubieńca - kościół	8 717,3	732,4					nie określano			
47	Ks. Abp. Jaiłrzykowskiego 5	2016	Parafia rzymskokatolicka p.w. Zmartwywstania Pańskiego - nowa plebania	3 495,0	1 200,0	54,00	24,00	6,00	100%	15,5	98,0	średnio energochłonny	
48	Sybiraków 2	murowany 1997	Parafia rzymskokatolicka p.w.Ducha Św. - nowa i pomieszcz. Parafialne	5 232,0	1 495,0	174,00	35,00	4,00	100%	33,3	253,6	energochłonny	
49	Pl. Ks. A. Ołdziejewskiego 1	murowany 1985	Parafia rzymskokatolicka p.w. Chrystusa Króla - Kościół - stol. okienna i drzwiowa	13 688,0	1 608,0	63,00				nie określano			
50	Wysockiego 1	murowany 2000	Parafia prawosławna p.w. Wszystkich Świętych - plebania	3 013,0	658,6	48,00	21,50	3,50	100%	15,9	158,8	średnio energochłonny	
	Razem			262 332,7	40 646,6	2 867,2	992,8	229,9	---	10,9	153,7	średnio energochłonny	
OBIEKTY PARAFIALNE - nowe obiekty powstałe po 2015 roku													
Lp.	Adres	Techn. i rok wykon.	Rodzaj budynku i opis docieplenia	Kubat.	Pow.	Zap. na moc dla c.o.	Zap. na moc dla c.w.u. max.	Zap. na moc dla c.w.u. śr.	Zaw. termost.	Wsp. qv	Wsp. E	Ocena energochłon-ności budynku	
				[m³]	[m²]	[kW]	[kW]	[kW]	[%]	[W/m³]	[kWh/rok m²]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Kraszewskiego 15A	2020	Kościół	16 380,0	823,7	147,4				nie określano			
2	Kraszewskiego 15A	2020	Plebania	2 379,0	410,1	21,4	8,33	3,57	100%	9,0	122,2	mało energochłonny	
3	Pułaskiego 36	2020	Cerkiew	12 752,0	1 192,6	114,8				nie określano			
4	Ekologiczna 9	2018	Bud. rel. Św. Jehowy	1 742,1	244,2	17,4			100%	10,0	166,9	średnio energochłonny	
	Razem			33 253,1	2 670,6	301,0	8,3	3,6	---	9,1	245,6	średnio energochłonny	
			CAŁOŚĆ w 2019 roku	295 585,8	43 317,2	3 168,2	1 001,2	233,5	---	10,7	159,4	średnio energochłonny	
OBIEKTY PARAFIALNE – nie objęte w poprzednim opracowaniu													
Lp.	Adres	Techn. i rok wykon.	Rodzaj budynku i opis docieplenia	Kubat.	Pow.	Zap. na moc dla c.o.	Zap. na moc dla c.w.u. max.	Zap. na moc dla c.w.u. śr.	Zaw. termost.	Wsp. qv	Wsp. E	Ocena energochłon-ności budynku	
				[m³]	[m²]	[kW]	[kW]	[kW]	[%]	[W/m³]	[kWh/rok m²]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	M. Dąbrowskiej 3		Parafia rzymskokatolicka p.w. bł. B. Lament - Kościół	7 281,1	918,6	8,8				nie oceniano			
2			Parafia rzymskokatolicka p.w. bł. B. Lament -dom paraf.	5 018,7	1 174,0	35,0	22,0	5,0	100%	7,0	65,0	mało energochłonny	
3	Pułaskiego 94	murowany - cegła	Parafia rzymskokat. p.w. św. K. Boromeusza - plebania	4 382,0	1 275,0	100,0	43,0	8,0	100%	22,8	170,9	energochłonny	
4			Parafia rzymskokat. p.w. św. K. Boromeusza - Kościół	20 190,0	1 173,0	100,0				nie oceniano			
5	Warszawska 50		Archidiecezja Białost. Kuria Metrop. Białost. - kamienica	7 275,0	1 384,5	89,3	55,0	13,2	100%	12,3	140,5	średnio energochłonny	
6	Pl. J. Pawła II 1		Archidiecezja Białost. Kuria Metrop. Białost. - Dom Arcybiskupów B.	3 600,9	800,2	61,2	41,0	9,5	100%	17,0	166,7	średnio energochłonny	
7	Kościelna 1		Archidiecezja Białost. Kuria Metrop. Białost. -Centrum Pastoralno - Admin.	8 496,9	1 888,2	144,4	59,0	12,0	100%	17,0	166,7	średnio energochłonny	
8	Kościelna 1A		Archidiecezja Białost. Kuria Metrop. Białost. -Centrum Wystawienniczo - Konferencyjne	14 289,8	3 175,5	242,9	37,0	11,0	100%	17,0	166,7	średnio energochłonny	
9	Warszawska 48		Archidiecezja Białost. Kuria Metrop. Białost. Archiwum i Muzeum	4 815,2	1 070,1	81,9	42,0	8,0	100%	17,0	166,7	średnio energochłonny	
10	Cedrowa 16	1990	Dom Księży Emerytów	14 251,2	2 017,5	150,0	166,2	83,1	100%	10,5	162,0	średnio energochłonny	
11	Cedrowa 16A	1996 - tradycyjna	Budynek gościnny-Archidiecezja Białostocka - audyt	1 723,0	638,2	22,9	65,00	14,3	100%	13,3	78,1	średnio energochłonny	
12	Stoczni Gdańskiej 69		Parafia rzymskokat. p.w. św. Jana Chrzciciela- plebania										
13	Pogodna 63	murowany	Parafia rzymskokatolicka p.w. NMP Matki Kościoła - kościół	27 400,0	2 530,0					nie oceniano			
14	Ogrodowa 2A	murowany	Parafia rzymskokatolicka p.w. Świętej Rodziny- kościół	12 223,0	1 407,0					nie oceniano			
15	Ogrodowa 2A	murowany	Parafia rzymskokatolicka p.w. Świętej Rodziny- plebania	3 246,0	652,0	55,2	40,0	8,0	100%	17,0	184,4	średnio energochłonny	
16	Nowosielska 49	murowany	Parafia rzymskokatolicka p.w. Św. R. Kalinowskiego - kościół	6 941,2	513,0								
17	Nowosielska 49	murowany	Parafia rzymskokatolicka p.w. Św. R. Kalinowskiego - plebania	2 679,0	662,0	35,0	7,0	2,0	100%	13,1	115,2	średnio energochłonny	
18	Antoniuk Fabryczny 13		Parafia prawosławna Świętego Ducha - świątynia	5 757,7	2 402,6								
	Razem			33 253,1	2 670,6	301,0	8,3	3,6	---	9,1	245,6	średnio energochłonny	
			CAŁOŚĆ w 2019 roku	295 585,8	43 317,2	3 168,2	1 001,2	233,5	---	10,7	159,4	średnio energochłonny	
Pismem pogrubionym i pochylým zaznaczono dane, które po roku 2019 uległy zmianie i zostały skorygowane przez właścicieli budynków.													

OBIEKTY PARAFIALNE powstałe po 2020 roku – według pozwoleń na użytkowanie										
Lp.	Adres	Techn. i rok wykon.	Rodzaj budynku i opis docieplenia	Kubat.	Pow.	Zap. na moc dla c.o.	Zap. na moc dla c.w.u. max.	Zap. na moc dla c.w.u. śr.	Zaw. termost.	

				[m³]	[m²]	[kW]	[kW]	[kW]	[%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ordonówny 3	2023	kościół pw. Św. Floriana	bd	bd				
2	Ks.Abp. R. Jałbrzykowskiego	2024	Kościół	29 354,0	2 355,7				
3	Klepacka 11	2024	Par. Przem. Pańskiego - plebania	3 920,9	1226	58,8	34,0	7,0	100%
	Razem			33 274,9	3 581,7	58,8	34,0	7,0	
			CAŁOŚĆ	478 431,4	70 580,2	4 353,6	1 612,4	414,5	

OBIEKTY HANDLOWO - USŁUGOWE

Lp.	Adres	Techn. i rok wykon.	Właściciel budynku i opis docieplenia	Kubat.	Pow.	Zap. na moc dla c.o.	Zap. na moc dla c.w.u. max.	Zap. na moc dla c.w.u. śr.	Zaw. termost.	Wsp. qv	Wsp. E	Ocena energochłonności budynku
				[m³]	[m²]	[kW]	[kW]	[kW]	[%]	[W/m³]	[kWh/rok m²]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Centra handlowe i Supermarkety												
1	Miłosza 2	2007	C.H. Atrium Biała	73 043,0	37 651,0	2 700,00			100%	37,0	143,5	energochłonny
2	Świętojańska 15	2008	C.H. Alfa	383 931,0	58 749,0	3 300,00			100%	8,6	112,4	mało energochłonny
3	Nar. Sił Zbrojnych 13	żelbet 2012	Castorama Białystok	85 818,0	9 747,6	2 230,00			100%	26,0	457,7	energochłonny
4	Wysockiego 67	stal. 2007	C.H. Galeria Podlaska (bud. „A”)	25 233,0	4 738,4	159,80	37,80	9,45	100%	6,3	67,5	mało energochłonny
5		stal. 2007	CH Galeria Podlaska (bud. „B”)	57 490,0	10 871,8	376,39	0,00	0,00	100%	6,5	69,3	mało energochłonny
6	Hetmańska 18	stal. 2011	Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o.	93 500,0	10 783,0	1 153,00	solar	solar	100%	12,3	213,9	średnio energochłonny
7	Przędzalniana 84	stal. 2000	Auchan Polska Sp. z o.o.	272 150,00	35 772,0	3 704,00	348,80	160,00	100%	13,6	207,1	średnio energochłonny
8	Jana Pawła II 92	stal.	Makro Cash and Carry Polska	116 274,0	12 923,0	800,00	800,00	600,00	100%	6,9	123,8	mało energochłonny
9	Produkcyjna 99	żelb.,szkieł.2008	Selgros Sp. Z o.o.	118 251,0	12 893,1	134,59	34,00	94,00	100%	1,1	20,9	mało energochłonny
10	Dojlidy Fabryczne 1	murow. 1974	C.H.U. „Dojlidy” S.P.(adm.- han.)	3 347,5	960,4	150,00				44,8	312,4	energochłonny
11		murow. 1991	C.H.U.,,Dojlidy” S.P.(paw.h.U-1)	2 438,0	738,8	120,00				49,2	324,9	energochłonny
12		murow. 1991	C.H.U.,,Dojlidy” S.P.(paw.h.U-2)	1 980,0	600,0	100,00				50,5	333,4	energochłonny
13		murow. 1975	C.H.U.,,Dojlidy” S.P.(mag.- han.)	364,8	125,8	80,00				62,1	360,0	energochłonny
14		murow. 1975	C.H.U.,,Dojlidy” S.P.(m.han.M-5)	261,3	81,6					62,1	397,5	energochłonny
15		murow. 1975	C.H.U.,,Dojlidy” S.P.(han.- hurt.)	245,9	93,8					62,1	325,4	energochłonny
16		murow. 1985	C.H.U.,,Dojlidy” S.P.(warszt. B-2)	417,2	124,7					62,1	415,3	energochłonny
17	Kołłątaja 50	murow.	PSS „SPOŁEM”(skł. nr 1) - ściany, dach	12 586,8	1 877,0	242,00			100%	19,2	257,9	energochłonny
18	Prusa 1	prefabr.drew.	PSS „SPOŁEM”(skł. nr 8) - ściany	512,0	127,0	8,70			100%	17,0	137,1	średnio energochłonny
19	Wrocławska 5	żelb. murow.	PSS „SPOŁEM”(skł. nr 15) -przebud. 2018	8 790,0	1 451,0	127,60		62,00	100%	14,5	175,9	średnio energochłonny
20	Mieszka I - go 6	żelb. stal.	PSS „SPOŁEM”(skł. nr 18)	9 540,0	1 800,0	67,50	27,60	12,50	100%	7,1	75,0	mało energochłonny
21	Brzechwy 3	żelb.stal.	PSS „SPOŁEM”(skł. nr 24)-ściany, dach-przeb. 2017	6 063,0	1 573,7	80,00		36,00	100%	13,2	101,7	średnio energochłonny
22	Polska 2	beton. prefabr.	PSS „SPOŁEM”(skł. nr 30)-ściany	1 403,0	400,6	35,08			100%	25,0	175,1	energochłonny
23	Dojlidy Fabryczne 8	beton. prefabr.	PSS „SPOŁEM”(skł. nr 31)-ściany	1 619,0	378,3	40,48			100%	25,0	214,0	energochłonny
24	Bema 89/2	żelb.stal.	PSS „SPOŁEM”(skł. nr 35)-ściany,dach	4 368,0	787,4	94,00			100%	21,5	238,8	energochłonny
25	Kopernika 41	beton. murow.	PSS „SPOŁEM”(skł. nr 41)-ściany	1 125,0	275,0	25,00			100%	22,2	181,9	energochłonny
26	Zwierzyniecka 51	żelb. murow.	PSS „SPOŁEM”(skł. nr 51)-ściany,dach	1 350,0	389,0	31,00			100%	23,0	159,4	energochłonny
27	Ślonimska 2/1	żelb. murow.	PSS „SPOŁEM”(skł. nr 53)-ściany,podda.	5 499,0	1 033,2	93,48			100%	17,0	181,0	średnio energochłonny
28	Traugutta 1	żelb. murow.	PSS „SPOŁEM”(skł. nr 56)-ściany,podda.	4 840,0	850,0	80,00			100%	16,5	188,3	średnio energochłonny
29	Piłsudskiego 10/1	żelb. murow.	PSS „SPOŁEM”(skł. nr 60)-ściany,podda.	3 112,0	662,0	84,00			100%	27,0	253,8	energochłonny
30	Wiejska 70A	beton. murow.	PSS „SPOŁEM”(skł. nr 76)-ściany	1 013,2	297,8	17,22			100%	17,0	115,7	średnio energochłonny
31	Pietrasze 2	beton. murow.	PSS „SPOŁEM”(skł. nr 91)-ściany	1 013,2	297,8	17,22			100%	17,0	115,7	średnio energochłonny
32	Niedźwiedzia 26	beton. murow.	PSS „SPOŁEM”(skł. nr 127)-ściany,strop	2 003,0	437,2	34,05			100%	17,0	155,8	średnio energochłonny
33	Pogodna 6	beton. murow.	PSS „SPOŁEM”(skł. nr 172)-ściany	11 495,0	1 280,0	71,98		36,29	70%	6,3	112,5	mało energochłonny mało energochłonny mało energochłonny
34		żelb. murow.	PSS „SPOŁEM”(cias. nr 1)-ściany,stropod.									
35		żelb. murow.	PSS „SPOŁEM”(piek. nr 2)-ściany									
36	Marczukowska 12	żelb. murow.	PSS „SPOŁEM”(piek. nr 5)-stropodach	29 212,0	4 266,3	496,60			100%	17,0	232,9	średnio energochłonny
37		żelb. murow.	PSS „SPOŁEM”(baza transp.)-ściany	2 967,0	607,1	50,44			100%	17,0	166,2	średnio energochłonny
38	Sienkiewicza 4	żelb. murow.	PSS „SPOŁEM”(Centr. Astoria)-śc.,dach	11 756,0	2 939,0	463,87	167,62	67,05	100%	39,5	315,7	energochłonny
39	Wasilkowska 22/24	beton. prefabr.	PSS „SPOŁEM”(Bar Topolanka)-śc.,dach	1 346,0	429,0	110,00	34,20	23,30	100%	81,7	512,9	energochłonny
40	Hetmańska 44	żelb. murow.	PSS „SPOŁEM”(admin.-soc.)	10 865,1	2 243,9	439,80	65,30	40,20	100%	40,5	392,1	energochłonny
41	Rynek Kościuszki 15	żelb. murow.	PSS „SPOŁEM”(admin.)	14 595,0	3 300,0	306,00	125,00	50,00	100%	21,0	185,5	energochłonny
42	Dojnowska 61	żelb. murow.	PSS „SPOŁEM”(Zakł. „Zodiak”)-śc.,stropod.	6 005,0	1 285,5	150,13			100%	25,0	233,6	energochłonny
43	Gospodarska 6	żelb. murow.	PSS „SPOŁEM”(piek. nr 3)-ściany	7 989,0	1 172,0	199,73			100%	25,0	340,9	energochłonny
44	Ordonówny 1	żelb. murow.	PSS „SPOŁEM”(w dzierzawie)-ściany	1 534,0	306,6	36,00	31,25	12,73	100%	23,5	234,9	energochłonny
45	Skłodowskiej 2/1	żelb. murow.	PSS „SPOŁEM”(SDH Central)	42 000,0	7 560,0	536,60	132,60	126,30	100%	12,8	142,0	średnio energochłonny
46	Dojnowska 65A	żelb. murow.	PSS „SPOŁEM”(Zakł. Przetw. Mięsnego)	10 032,0	2 199,3	147,89	180,69	180,69	100%	14,7	134,5	średnio energochłonny
47	Dojnowska 65	cegła	PSS „SPOŁEM”(Hurt. Nab.iChem.)-śc.,stropod.	5 832,0	1 220,0	151,40	23,81	23,81	100%	26,0	248,3	energochłonny
48	Artyleryjska 7	cegła	PSS „SPOŁEM”(Hurt. Spoż.) - stropod.	1 088,0	300,0	27,20			60%	25,0	181,4	energochłonny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	Zwycięstwa 8		Madro Biał. Sp. z o.o. (Galeria) - ociepl.	13 452,0	2 394,0	242,14				18,0	202,3	energochłonny

50			Madro Biał. Sp. z o.o. (biur.) - ociepl.	28 883,8	6 418,6	519,91				18,0	162,0	energochłonny
51	Św. Rocha 14A		Stow. Wł. Lok. H.U.P. D.H. „WENUS"	5 208,0	1 493,3	90,00				17,3	120,6	średnio energochłonny
52	Berlinga 31	bet. kom. 1998	EURO OGRÓD s.c. - styropian	1 820,0	520,0	40,00			100%	22,0	153,9	energochłonny
53	Bema 11	murow. 1974	W.W.L. Paw. „Rzemieślnik 1" - stropod., śc.	14 000,0	4 600,0	250,00			100%	17,9	108,7	średnio energochłonny
54	Białostoczek 1	1980	Supermarket TESCO (paw. handl.)	5 495,0	982,0	136,39			100%	24,8	277,8	energochłonny
55	Składowa 10	tradyc. 1979	P.H.S.,„BAŻANTARNIA"Sp. z o.o.- dociepl	4 758,0	1 441,6	115,00			100%	24,2	159,6	energochłonny
56	Dubois 14	tradyc. 1987	P.H.S.,„BAŻANTARNIA"Sp. z o.o.	2 305,0	330,0	45,00			100%	19,5	272,8	energochłonny
57	Św. Rocha 33	szkielet. 1991	C.H. „PARK" (91 lok. handl.)	6 845,0	1 850,0	150,00	piecyki gaz.			21,9	162,2	energochłonny
58	Św. Rocha 31	1996	C.H. „PARK" (57 lok. handl.)	4 255,0	1 150,0	97,00	piecyki gaz.			22,8	168,7	energochłonny
59	Wyszyńskiego 2	1996	„REMAX" S. Hartman	905,8	244,8	21,00			100%	23,2	171,6	energochłonny
60	J. Pawła II 94	1999	Restauracja McDonalds	1 347,0	298,2	elektr.	elektr.	elektr.	100%			
61	Konstytucji 3 Maja 34	1998	PiK sp. j. HURT-DETAL K. i B. Nartowicz	3 662,0	898,7	53,35				14,6	118,8	średnio energochłonny
62	Trawiasta/Raginis		Lidl Polska Sp. z o.o.	11 590,0	1 750,0	120,00			100%	10,4	137,2	średnio energochłonny
63	Nowowarszawska 6		Lidl Polska Sp. z o.o.	11 590,0	1 750,0	120,00			100%	10,4	137,2	średnio energochłonny
64	Wyszyńskiego 2/1	blocz.bet.1993	D.H.U. „KORAL"	14 200,0	2 357,9	232,25			100%	16,4	197,0	średnio energochłonny
65	Św. Rocha 5	tradyc. 1998	C.H. „Zielona Kamienica" - ściany	13 920,0	3 250,0	150,00	55,50	55,50	100%	10,8	92,3	średnio energochłonny
66	Konwaliowa 2	1990	Sklep „Lewiatan"	800,0	250,0	35,00	1,50	1,50	100%	43,8	280,1	energochłonny
67	Upalna 3		Sklep „BIEDRONKA"- styropian	8 140,0	2 200,0	97,00				11,9	88,2	średnio energochłonny
68	27 Lipca 13A		Sklep „EURO-SAM"	1 110,0	300,0	25,00				22,5	166,7	energochłonny
69	Hetmańska 16	płyty warstw. 2008	Auchan Polska Sp. z o.o.	196 596,0	22 451,0	2 140,00	340,00	136,00	100%	10,9	190,7	średnio energochłonny
70	Pogodna 63A	2012	Lidl Polska Sp. z o.o.	11 060,8	1 673,2	118,60				10,7	141,8	średnio energochłonny
71	Jana Pawła II 51	2012	DECATHLON	34 364,0	2 298,7	437,20				12,7	380,5	średnio energochłonny
72	Piłsudskiego 2		PSS Spółem	1 716,8	409,3	67,00			100%	39,0	327,5	energochłonny
73	Nowowarszawska 4	tradycyjna 2014	KFC Białystok	1 953,3	399,3	22,00			100%	11,3	110,2	średnio energochłonny
74	Nar. Sił Zbrojnych 15A	2014	Biedronka	5 747,2	1 058,6	96,70			100%	16,8	182,7	średnio energochłonny
75	Jurowiecka 1	beton 2015	Galeria Jurowiecka	312 382,9	53 291,7	977,21	430,35	210,39	100%	3,1	36,7	mało energochłonny
76	Wiewiórcza i Żurawia	2015	RAD-INVEST - budynek handlowy	7 367,0	658,8	127,45			100%	17,3	387,0	średnio energochłonny
77	Św. A. Boboli 95	2015	PSS Spółem	5 127,1	1 140,9	110,00	46,00	14,70	100%	21,5	192,9	energochłonny
78	Rzemieślnicza 3	2015	PSS Spółem	3 445,4	453,2	62,36			100%	18,1	275,3	energochłonny
79	Wrocławska 51B	2015	Delikatesy "Piotr i paweł"	11 690,0	1 249,0	229,80	61,40	19,20	100%	19,7	368,1	energochłonny
80	Nar. Sił Zbrojnych 15B	2015	OUTLET CENTER	113 876,0	15 240,4	1 573,00	0,00	0,00	100%	13,8	206,5	średnio energochłonny
81	Nar. Sił Zbrojnych 11	żelbet. 2015	Salon Meblowy Agata Meble	83 825,0	11487	440,60	20,00	10,00	100%	5,3	76,7	mało energochłonny
	Razem			2 399 736,0	384 889,8	28 213,7	2 963,4	1 981,6	---	11,8	146,6	średnio energochłonny
Przedsiębiorstwa handlowo - usługowe												
1	Octowa 3	2005	Konsorcjum Stali S.A. - pom. biurowo-socjalne	3 269,2	426,0	45,00	45,00		100%	13,8	211,3	średnio energochłonny
2	Serwisowa 10	żelb.,mur.1968/99	Palisander sp. z o.o. - bud. Biur.-ściany, strop.	2 009,0	412,0	48,00	elektr.	elektr.	100%	23,9	233,1	energochłonny
3		żelb., mur.1968/05	Palisander sp. z o.o. - warsztat-ściany, stropod.	2 688,0	730,0	20,00	elektr.	elektr.	100%	7,4	54,8	mało energochłonny
4	Elewatorska 11B	1970	Palisander sp. z o.o. - docieplenie	1 421,0	216,9	36,00	2,00	1,00	100%	25,3	332,1	energochłonny
5	Elewatorska 11B	1970	Palisander sp. z o.o. - docieplenie	3 440,0	800,0	42,00	2,00	1,00	20%	12,2	105,0	średnio energochłonny
6	Wysockiego 69		BIS PLUS Sp. z o.o. - styropian, wełna	3 650,0	950,0	90,00				24,7	189,5	energochłonny
7	Octowa 5	żelb.,prefabr.1978	Grupa Ożarów S.A. - garaż, lokomotywy	942,0	145,0	54,00	elektr.	elektr.		57,3	745,0	energochłonny
8		żelb.,prefabr.1978	Grupa Ożarów S.A. - bud. admin. boczniczy	936,0	177,0	38,33				41,0	433,2	energochłonny
9		żelb.,prefabr.1977	Grupa Ożarów S.A. - sprężarkownia	1 223,0	197,0	27,00	elektr.	elektr.		22,1	274,2	energochłonny
10	Ks. J. Popiełuszki 115	tradyc.,mur.1986	BCMB Sp. z o.o. - admin. biurowy - styropian	650,0	226,0	80,00				123,1	708,1	energochłonny
11		żelb.,cegła 1969	BCMB Sp. z o.o. - handl. - cz. stolarki, tynk	13 720,0	1 620,0	343,00				25,0	423,6	energochłonny
12		trad., mur. 1961	BCMB Sp. z o.o. - admin. - płyta pilśniowa	5 268,0	1 007,0	65,00				12,3	129,1	średnio energochłonny
13	Składowa 10	murow.,stal.1970	PHU BAWI S.A. - doc. stropu styropianem	5 864,5	1 585,0	70,00				11,9	88,3	średnio energochłonny
14	Al. J. Pawła II 92	stal., szkielet.	Metro Properities Sp. z o.o.	116 274,0	12 923,0	800,00	800,00	500,00	100%	6,9	123,8	mało energochłonny
15	Jarzębinowa 2A	murow. 2010	„Pruszyńska" Gastr. P. Pruszyński - styrop.	2 800,0	800,0	40,00	10,00	8,00	100%	14,3	100,0	średnio energochłonny
16	Sienkiewicza 55a	1956	Biał. Spółdz. „Sam. Chłopska" - styropian	10 070,0	2 893,0	199,00				19,8	137,6	energochłonny
17	Marczkowska 20	blacha trap. 2003	FERROX Sp. z o.o. - usług. - handl. - biurowy	2 078,0	659,0	31,00	30,00	18,00	100%	14,9	94,1	średnio energochłonny
18	Kombatantów 4	murow. 1972/80	PU-A ASTWA - wełna, styropian	13 500,0	4 136,0	383,00	elektr.	elektr.	100%	28,4	185,2	energochłonny
19	Elewatorska 11	murow. 1961	P. „ELTOR" (admin.)	5 989,0	1 472,0	140,00	elektr.	elektr.	100%	23,4	190,3	energochłonny
20		1968	P. „ELTOR" (kręgi.)- stropod., ścia.				elektr.	elektr.	100%			
21		murow. 1956	P. „ELTOR" (garaż)	1 383,0	274,0	35,00	elektr.	elektr.	100%	25,3	255,5	energochłonny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22		murow. 1969	P. „ELTOR" (warsztat)- ściany	4 348,0	750,0	45,00	elektr.	elektr.	100%	10,3	120,0	średnio energochłonny
23		murow. 1957	P. „ELTOR" (portier.)- ściany	65,0	10,0	1,63			100%	25,0	325,1	energochłonny
24	Nowosielska 2A	murow. 1983	P.W. „BISTAR" s.k. - styropian	980,0	380,0	50,00	10,00	6,00	100%	51,0	263,2	energochłonny
25	Sielska 2	stal., cegła 1987	Podlaska Spółdzielnia P.H.U.	9 512,0	1 660,0	90,00				9,5	108,5	średnio energochłonny

26	Handlowa 6A	murow. 1960	Stalpol Biuroserwis Sp. z o.o. (administr.)	2 615,0	614,0	280,00				107,1	912,3	energochłonny
27		murow. 1998-99	Stalpol Biuroserwis Sp. z o.o. (hala)	6 552,0	910,0	163,80				25,0	360,1	energochłonny
28		stal, blacha 2004	Stalpol Biuroserwis Sp. z o.o. (hala) - styropod.	1 200,0	170,0	30,00				25,0	353,0	energochłonny
29	Radzyńska 12	1997	AKCESS Starosta i wsp. Sp. J. - elewacja	19 665,0	2 732,0	270,00				13,7	197,7	średnio energochłonny
30	Elewatorska 7	moderniz.1998	AKCESS Starosta i wsp. Sp. J. - elewacja	1 100,0	387,0	45,00				40,9	232,6	energochłonny
31	Ciołkowskiego 125	tradyc. 2008	Sindbad Dywany Hurt. Dyw. Hurt-Detal - styrop.			50,00			100%			
32	Al. Solidarności 15		P.Z.S. Cezas Sp. z o.o. - ściany, okna	6 604,5	1 785,0	180,00			100%	27,3	201,7	energochłonny
33	Raginisa 26	pustak silikat.	Kondrusik i Wspóln. S.c.	5 117,0	1 090,0	50,00			100%	9,8	91,8	średnio energochłonny
34	Świętojańska 40	cegła 1930	W. Lipnicki	1 200,0	330,0	30,00	elektr.	elektr.	100%	25,0	181,9	energochłonny
35	Gen. Wł. Andersa 40	stłup. rygl. 1998	Podl. Centr. Rolno - Towarowe (hala nr 1)	64 665,0	7 246,5	400,00	60,00	30,00	50%	6,2	110,4	mało energochłonny
36		szkieł.stal 2005	Podl. Centr. Rolno - Towarowe (Paw. 1)	244,0	78,0	6,00	2,00	1,00	100%	24,6	153,9	energochłonny
37		szkieł.stal 2005	Podl. Centr. Rolno - Towarowe (Paw. 3-9)	812,0	261,0	14,00	7,00	3,50	100%	17,2	107,3	średnio energochłonny
38		szkieł.stal 2005	Podl. Centr. Rolno - Towarowe (Paw. 17-23)	924,0	297,0	14,00	7,00	3,50	100%	15,2	94,3	średnio energochłonny
39		szkieł.stal 2005	Podl. Centr. Rolno - Towarowe (Paw. 42-48)	821,0	264,0	14,00	7,00	3,50	100%	17,1	106,1	średnio energochłonny
40		szkieł.stal 2005	Podl. Centr. Rolno - Towarowe (Paw. 53-56)	448,0	144,0	8,00	4,00	2,00	100%	17,9	111,1	średnio energochłonny
41		szkieł.stal 2005	Podl. Centr. Rolno - Towarowe (Paw. 57-58)	174,0	56,0	4,00	2,00	1,00	100%	23,0	142,9	energochłonny
42		szkieł.stal 2005	Podl. Centr. Rolno - Towarowe (Segm. A)	488,0	178,0	18,00	12,00	6,00	100%	36,9	202,3	energochłonny
43		szkieł.stal 2005	Podl. Centr. Rolno - Towarowe (Segm. B)	532,0	194,0	18,00	12,00	6,00	100%	33,8	185,6	energochłonny
44		szkieł.stal 2005	Podl. Centr. Rolno - Towarowe (Segm. C)	151,0	56,0	6,00	4,00	2,00	100%	39,7	214,3	energochłonny
45		szkieł.stal 2005	Podl. Centr. Rolno - Towarowe (Segm. D)	423,0	157,0	6,00	4,00	2,00	100%	14,2	76,5	średnio energochłonny
46		szkieł.stal 2005	Podl. Centr. Rolno - Towarowe (Segm. E)	533,0	195,0	18,00	12,00	6,00	100%	33,8	184,7	energochłonny
47		szkieł.stal 2005	Podl. Centr. Rolno - Towarowe (Segm. F)	443,0	162,0	18,00	12,00	6,00	100%	40,6	222,3	energochłonny
48		szkieł.stal 2005	Podl. Centr. Rolno - Towarowe (Segm. N)	136,0	50,0	4,50	2,00	1,00	100%	33,1	180,0	energochłonny
49		szkieł.stal 2005	Podl. Centr. Rolno - Towarowe (Segm. O)	445,0	165,0	18,00	12,00	6,00	100%	40,4	218,2	energochłonny
50		szkieł.stal 2005	Podl. Centr. Rolno - Towarowe (Segm. H)	479,0	175,0	16,50	11,00	5,50	100%	34,4	188,6	energochłonny
51		szkieł.stal 2005	Podl. Centr. Rolno - Towarowe (Segm. J)	443,0	162,0	18,00	12,00	6,00	100%	40,6	222,3	energochłonny
52		szkieł.stal 2005	Podl. Centr. Rolno - Towarowe (Segm. K)	443,0	162,0	18,00	12,00	6,00	100%	40,6	222,3	energochłonny
53		szkieł.stal 2005	Podl. Centr. Rolno - Towarowe (Segm. L)	275,0	100,0	9,00	6,00	3,00	100%	32,7	180,0	energochłonny
54		szkieł.stal 2005	Podl. Centr. Rolno - Towarowe (Segm. M)	445,0	75,0	6,00	4,00	2,00	100%	13,5	160,0	średnio energochłonny
55	Gen. Wł. Andersa 40	szkieł.stal 2009	Podl. Centr. Rolno - Towarowe (segm. G)	217,0	68,0	6,00	4,00	2,00	100%	27,6	176,5	energochłonny
56	Gen. Wł. Andersa 40	wiąta stal 2012	Podl. Centr. Rolno - Towarowe - myjnia ręczna	470,0	137,9	85,00	0,00	0,00	10%	180,9	1233,1	energochłonny
57	Rycerska 2		Zakład Piekarniczo-Cukierniczy - ściany	870,0	290,0	15,00	8,00	5,00	100%	17,2	103,5	średnio energochłonny
58	Handlowa 6C	szkielet. 1970	ELKOND Sp. z o.o. - ściany	6 338,0	1 269,0	63,80			100%	10,1	100,6	średnio energochłonny
59	Towarowa 1	murow. 1996	ELKOND Sp. z o.o. - styropian	1 950,0	442,0	63,00			100%	32,3	285,1	energochłonny
60	Stawowa 7		S.J. REMIS Malinowski i Wspóln.	7 707,0	1 674,0	200,00			100%	26,0	239,0	energochłonny
61			S.J. REMIS Malinowski i Wspóln.	1 183,0	369,0	29,58			100%	25,0	160,3	energochłonny
62		gazob. 2003	S.J. REMIS Malinowski i Wspóln.	1 062,0	256,0	26,55			100%	25,0	207,5	energochłonny
63		gazob. 2005	S.J. REMIS Malinowski i Wspóln.	7 022,0	1 704,0	265,00			0%	37,7	311,1	energochłonny
64	Elewatorska 17/1	szkielet. stłup.	P.P.H. EKTO Sp. z o.o. - styropian	27 255,0	5 889,0	960,00	49,00	12,60	0%	24,0	222,1	energochłonny
65	Elewatorska 17	szkielet. stłup.	P.P.H. EKTO Sp. z o.o. - styropian	12 771,0	2 357,0					24,0	260,0	energochłonny
66	Rzemieślnicza 1		Wydawnictwa Akcydensowe Skł. Firm. Nr 1	1 080,0	260,00	25,00	elektr.	elektr.	100%	23,1	192,4	energochłonny
67	Sejneńska 7	2008	Firma „BARTOSZ" Sp. J. (hala prod.)	10 980,0	1 007,00	110,00			0%	10,0	218,5	średnio energochłonny
68		2003	Firma „BARTOSZ" Sp. J. (bud. h.- biur.)	2 144,0	517,00	100,00				46,6	386,9	energochłonny
69		2003	Firma „BARTOSZ" Sp. J. (bud. magazyn.)	976,0	190,00	20,00				20,5	210,6	energochłonny
70	Gen. F. Kleegerga 8	1965	KOSTAR E. Barszczewska	4 491,0	1 089,00	48,00			100%	10,7	88,2	średnio energochłonny
71		1965	KOSTAR E. Barszczewska	1 186,0	282,00	28,00			100%	23,6	198,6	energochłonny
72	Elewatorska 7	1966	P.P.U.H. TECHNOSAN Sp. z o.o. (adm.)- styr.	939,0	313,00	23,48			0%	25,0	150,0	energochłonny
73		murow.	P.P.U.H. TECHNOSAN Sp. z o.o. (magaz.)	780,0	256,00	19,50			0%	25,0	152,4	energochłonny
74	Hetmańska 35/2		Centrum Oświetlenia „Światło"	1 500,0	500,00	30,00				20,0	120,0	energochłonny
75	Popieluszki 16		Centrum Oświetlenia „Światło"	1 110,0	370,00	25,00				22,5	135,2	energochłonny
76	Poleska 73		Centrum Oświetlenia „Światło"	180,0	60,00	10,00				55,6	333,4	energochłonny
77	Słowacka 12		Centrum Oświetlenia „Światło"	1 080,0	360,00	50,00				46,3	277,8	energochłonny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
78	27 Lipca 62	1969	MPO Sp. z o.o. (admin.)	5 322,0	1 308,0	669,00	166,89	31,11	100%	33,2	270,1	energochłonny
79		1969	MPO Sp. z o.o.	6 977,0	1 224,0				100%	33,2	378,4	energochłonny
80		1969	MPO Sp. z o.o. (stacja kontr. poj.)	6 470,0	4 470,0				100%	33,2	96,1	energochłonny
81		1969	MPO Sp. z o.o. (mag. gosp.)	1 159,0	770,0				100%	33,2	99,9	energochłonny
82		1969	MPO Sp. z o.o. (staja paliw)	231,0	83,0				100%	33,2	184,8	energochłonny
83	Augustowska 8	stłup. żelbet.	KALTER Sp. z o.o.	5 620,0	1 209,0	36,00	21,95	15,13	41%	6,4	59,6	mało energochłonny
84	Wiklinowa 10	gazob.cegła1997	P.H.U. J.M.K. -pawilon handl. - styropian	4000	860,0	100,0			35%	25,0	232,6	energochłonny

85	Choroszczańska 24	cegła 1950	P.U.P. „TOR” S.A. - styropian	4 500,0	900,0	651,00			100%	144,7	1447,0	energochłonny
86		cegła 1968	P.U.P. „TOR” S.A. - styropian	1 100,0	350,0	27,50			20%	25,0	157,2	energochłonny
87		cegła 1969	P.U.P. „TOR” S.A. - styropian	4 700,0	900,0	117,50				25,0	261,2	energochłonny
88	Choroszczańska 24	cegła 1950	P.U.P. „TOR” S.A. - styropian	5 900,0	1 312,0	147,50			50%	25,0	224,9	energochłonny
89	I Armii W. Polskiego 2C	murow. 1987	„PARTNER” S.j. - wełna, elewacja blaszana	6 070,0	1 410,0	90,00			100%	14,8	127,7	średnio energochłonny
90	Przędzalniana 29	murow.	DPD Polska Sp. z o.o. (biurowy, hala) - styrop.	14 788,0	2 308,0	91,00	19,40	19,40	100%	6,2	78,9	mało energochłonny
91	Elewatorska 29A	stal.	MIG Import-Export Głowacki Sp.j. (hala)	1 650,0	1 050,0	128,00				77,6	243,9	energochłonny
92		murow.	MIG Import-Export Głowacki Sp.j. (hala)	3 300,0	1 100,0	105,00				31,8	191,0	energochłonny
93	Branickiego 17	tradyc. 2010	Centrum Finansowe ELJO Sp. Z o.o. - styropian	3 143,0	898,0	45,64			100%	14,5	101,7	średnio energochłonny
94	Branickiego 17 A	tradyc. 1997	Centrum Finansowe ELJO Sp. Z o.o. - styropian	8 239,0	2 354,0	118,50			100%	14,4	100,7	średnio energochłonny
95	Branickiego 17 D		Centrum Finansowe ELJO Sp. Z o.o. - styropian	2 562,0	732,0	64,05			100%	25,0	175,0	energochłonny
96	Branickiego 17 E		Centrum Finansowe ELJO Sp. Z o.o. - styropian	1 351,0	386,0	33,78			100%	25,0	175,0	energochłonny
97	Elewatorska 11/1	stłup. żelbet.	BIASCAN S.A. - styropian, płyty warstwowe	6 480,0	1 150,0	162,00			100%	25,0	281,8	energochłonny
98	Składowa 12	mur.,stal. 1975	Refleks Rożko Sp. j. (biurowiec, hala)-styrop.	34 436,5	9 839,0	320,00	30,00	30,00	100%	9,3	65,1	średnio energochłonny
99	Magazynowa 2	mur.,stal. 2012	Refleks Rożko Sp. j. (biurowiec, hala)-styrop.	38 500,0	11 000,0	755,00	60,00	60,00	100%	19,6	137,3	energochłonny
100	Kolejowa 4A	murow. 1950	P.H.U. „Market” Sp. z o.o.	13 478,0	2 300,0	189,00				14,0	164,4	średnio energochłonny
101	Kolejowa 14	murow. 1950	P.H.U. „Market” Sp. z o.o.	8 985,0	887,0	181,00				20,1	408,2	energochłonny
102	Kolejowa 12	murow. 1960	P.H.U. „Market” Sp. z o.o.	12 520,0	2 370,0	220,00				17,6	185,7	średnio energochłonny
103	Piłsudskiego 29	1967	P.H.U. „Market” Sp. z o.o.	4 851,0	1 120,0	130,00				26,8	232,2	energochłonny
104	Grochowa 3		„Sztuka Ludowa”Sp. Wyt. Ręk. Lud. i Artyst.	2 593,0	740,9	64,83				25,0	175,0	energochłonny
105	Wierzbowa 10	murow. 1974	S.P. MOTOTRANSPORT	3 603,0	653,0	202,00			0%	56,1	618,8	energochłonny
106	Zacisze 3	murow.	S.P. MOTOTRANSPORT (st. obsł. i adm.)-płyty	3 853,0	1 467,0	147,00				38,2	200,5	energochłonny
107	Pogodna 18	szkieł. żelb.1975	P.H.U.P. Lambud J. Gutowski - styropian	3 614,0	713,0	150,00				41,5	420,9	energochłonny
108	Bema 102	szkieł. żelb.	P.H.U.P. Lambud J. Gutowski - styropian	3 500,0	1 000,0	70,00				20,0	140,0	energochłonny
109	Gen. Kleeberga 36	pustak 2010-11	Kamlot J.Grygoruk i wsp.Sp.j.	10 400,0	2 052,0	180,00	9,45	2,50	0%	17,3	175,5	średnio energochłonny
110	Eweliny Sawickiej 8	murow.	Spół. Inw.,„Podlasie” (handl.-gosp.)	1 603,0	458,0	40,00			100%	25,0	174,7	energochłonny
111	Prowiantowa 3		Spół. Inw.,„Podlasie” (handl.)	409,5	117,0	35,00				85,5	598,4	energochłonny
112	Strażacka 2	murow.	Spół. Inw.,„Podlasie” -cz. magaz. doc.	1 631,0	466,0	50,00			100%	30,7	214,6	energochłonny
113	Wiewiórcza 66	murow.	Spół. Inw.,„Podlasie” (handl.) - wełna	311,5	89,0	elektr.	elektr.	elektr.				
114	Studzienna 19	murow.	Spół. Inw.,„Podlasie” (handl.) - okna, tyrop.	448,0	128,0	elektr.	elektr.	elektr.				
115	Grochowa 2A	murow. 1981	Przeds. Gosp. Komunalnej Sp. z o.o.-okna+ doc.15 cm	4 000,0	1 008,0	69,25	13,00	3,60	100%	17,3	137,4	średnio energochłonny
116	Dolistowska 1	murow.1963/64	Przeds. Gospod. Komunalnej Sp. z o.o. - okna	1 526,0	509,0	55,00	9,80	2,20	0%	36,0	216,2	energochłonny
117	Orzeszkowej 30	murow. 1930/67/74	Przeds. Gospod. Komunalnej Sp. z o.o.	2 427,0	693,0	120,00	8,50	2,00	0%	49,4	346,4	energochłonny
118	Wysockiego 63	murow. 1990	Przeds. Gospod. Komunalnej Sp. z o.o.	1 198,0	287,0	41,00	5,80	1,50	0%	34,2	285,8	energochłonny
119	Nowogródzka 11	drewn.	Przeds. Gospod. Komunalnej Sp. z o.o.	213,0	81,0	15,00	5,50	2,50	0%	70,4	370,5	energochłonny
120	Nowogródzka 13	drew./mur.2004	Przeds. Gospod. Komunalnej Sp. z o.o.	714,0	151,0	15,00	5,50	2,50	0%	21,0	198,7	energochłonny
121	Stonimska 2 (dz.721/1)	murow .1952	Przeds. Gospod. Komunalnej Sp. z o.o.	1 295,0	233,0	46,00	3,50	1,00	0%	35,5	394,9	energochłonny
122	Przędzalniana 31	murow.	BIOS Sp. z o.o. - styropian	20 140,0	3 636,0	300,00				14,9	165,1	średnio energochłonny
123	Warszawska 34,36	tradyc. 1997	P.B.U. „Birkbud” (handl.usług.admin.)	6 215,0	1 988,0	74,00	50,10	24,68	100%	11,9	74,5	średnio energochłonny
124	Św. Mikołaja 1	tradyc. 2001	P.B.U. „Birkbud” (handl.usług.admin.)	16 881,0	2 999,0	150,00	63,00	25,26	100%	8,9	100,1	mało energochłonny
125	Świętokrzyska 3	tradyc. 2010	P.B. JAZ-BUD Sp. z o.o. (biurowy)	2 700,0	878,0	65,00				24,1	148,1	energochłonny
126	Hetmańska 42		P.B. JAZ-BUD Sp. z o.o. (hala napraw)			37,00						
127	Chmielna 21		Spółdz. Inwal. „SPINWAR” (9 budynków)	19 062,0	3 452,0	150,00				7,9	86,9	mało energochłonny
128	Krakowska 5	cegła żer.I. 70-te	Podl. Spółdz. Pracy „JUBILAT”	7 660,0	2 077,0	192,80	99,56	82,97	100%	25,2	185,7	energochłonny
129	1000-lecia P.P. 6	tradyc. 1992	Med Biał Spółdz. Inwalidów (bud. „C”)	30 500,0	6 845,0	380,00	120,00	65,00		12,5	111,1	średnio energochłonny
130		tradyc. 1992	Med Biał Spółdz. Inwalidów (bud. „B”)	1 718,0	380,0	42,95				25,0	226,1	energochłonny
131		tradyc. 1992	Med Biał Spółdz. Inwalidów (portier.)	32,0	13,0	0,80				25,0	123,1	energochłonny
132	Nowowarszawska 32	1967	S.P. „ELEKTRYK” - styropian	395,0	101,0	9,88			100%	25,0	195,6	energochłonny
133	Kraszewskiego 26/2	1967	Spółdz. SNB (Hotel) - styropian	5 150,0	1 442,0	76,00	43,00	14,33		14,8	105,4	średnio energochłonny
134		1985	Spółdz. SNB (admin. prod.)	12 819,0	2 536,0	623,00	126,00	42,00		48,6	491,4	energochłonny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
135		1967	Spółdz. SNB (prod.) - <i>termomod. 2017</i>	10 667,0	2 700,0	187,00		8,00	100%	17,5	138,6	średnio energochłonny
136		2003	Spółdz. SNB (rozbud. bud. prod.) - styropian	3 227,0	817,0	80,68				25,0	197,5	energochłonny
137		1967	Spółdz. SNB (admin. socjal.) - <i>termomod. 2017</i>	1 950,0	640,0	44,00		4,00	100%	22,6	137,5	energochłonny
138		1997	Spółdz. SNB (magazyn. prod.)	3 733,0	802,0	93,33				25,0	232,8	energochłonny
139	Króla Z. Augusta 26	prefabr. 1988	Ch. S. P. „BETESCA” (biur. magaz.)	17 025,0	3 295,0	210,00	43,40	30,00		12,3	127,5	średnio energochłonny
140		szkielet. 1972	Ch. S. P. „BETESCA” (produkcyjny)	5 513,0	1 352,0	180,00	43,40	30,00		32,7	266,3	energochłonny
141		cegła krat. 1988	Ch. S. P. „BETESCA” (laboratorium)	559,0	109,0	15,00	50,00	40,00		26,8	275,3	energochłonny
142		cegła cer. 1972	Ch. S. P. „BETESCA” (warsztatowy)	1 462,0	333,0	45,00				30,8	270,3	energochłonny
143		cegła cer. 1965	Ch. S. P. „BETESCA” (magazynowy)	1 151,0	224,0	30,00				26,1	267,9	energochłonny

144		cegła silik. 1994	Ch. S. P. „BETESCA" (wózkownia)	286,0	54,0	8,00				28,0	296,4	energochłonny
145	Przędalniana 8	słupowo-ryglowa 1965	Przeds Handlu Tekstyliami Sp. z o.o.	179 391,8	28 296,2	1 954,00	807,00	200,00	100%	10,9	138,1	średnio energochłonny
146	Przędalniana 8	murow. 1958/2010	Andropol S.A. i Biał. Wyk. Tkanin - dociepl. częściowe	2 647,0	418,2	105,00	5,00	3,00	100%	39,7	502,3	energochłonny
147	Skłodowskiej 3		PPUH "DEKOM" użytkowy	16 894,0	951,0	257,00				15,2	540,6	średnio energochłonny
148			łącznik (użytkowy)	1 996,0	284,0	49,90				25,0	351,5	energochłonny
149	Mickiewicza 95F	tradyc. 2010	Automatyka Pomiary Sterowane S.A.	6 313,0	2 010,0	145,60	3,80		100%	23,1	144,9	energochłonny
150	Octowa 2B		Kursor Horodeńscy Sp.j. - ściany, sufit	3 658,0	1 045,0	99,00	18,00	9,00	100%	27,1	189,5	energochłonny
151	Octowa 2A		Kursor Horodeńscy Sp.j. - ściany, sufit	3 065,0	876,0	99,00	18,00	9,00	100%	32,3	226,1	energochłonny
152	Skorupska 9	ażurowa,cegła	Centr. Informat. ZETO S.A.	20 361,0	3 604,0	312,30	93,00	31,00	100%	15,3	173,3	średnio energochłonny
153	Składowa 10		WAMAR Sp. j. - na cz.bud. styropian	40 000,0	7 900,0	120,00			100%	3,0	30,4	mało energochłonny
154	Nar. Sił Zbrojnych 9	szkieł. żelbet.	Auto Idea Sp. z o.o.- salon	17 983,0	2 718,0	125,00				7,0	92,0	mało energochłonny mało energochłonny mało energochłonny
155			Auto Idea Sp. z o.o.- serwis PKW									
156			Auto Idea Sp. z o.o.- serwis LKW									
157	Nar. Sił Zbrojnych 3	murow. 1999	Multi Auto Sp. z o.o. - styropian	3 330,0	750,0	80,00				24,0	213,4	energochłonny
158	Krupniki 25	1995	TOP-AUTO - styropian	4 500,0	1 000,0	130,00	2,00		100%	28,9	260,1	energochłonny
159		2005/2010	TOP-AUTO	6 000,0	1 400,0	125,00	2,00		100%	20,8	178,6	energochłonny
160	Wysockiego 65	mieszana 2001	Sieńko i Syn Sp. z o.o.		2 022,0							
161		uprzem.l. 60 XX w.	Sieńko i Syn Sp. z o.o.									
162	Zwycięstwa 8F	murow. 1996	KONRYS K. i K. Wierzbiccy Sp.j.-serwis- - styropian	10 546,0	1 922,0	200,00			100%	19,0	208,2	energochłonny
163		murow. 1992	KONRYS K. i K. Wierzbiccy Sp.j. - wełna	1 078,0	1 165,3	64,70			100%	60,0	111,1	energochłonny
164	Elewatorska 60	2000/2009	Autopark Czarnik i S-ka, sp.j.	12 572,0	2 013,0	283,00	47,00	47,00	100%	22,5	281,2	energochłonny
165	Orzechowa 42	murow. 1992	AUTO-KRAS Sp. z o.o.	1 700,0	476,0	45,00				26,5	189,1	energochłonny
166	Orzechowa 42	tradyc. 1968/1995	AUTO-KRAS Sp. z o.o.	1 400,0	260,0	60,00				42,9	461,6	energochłonny
167	Jałowcowa 34	murow. 2005	AUTO-KRAS Sp. z o.o.	1 600,0	325,0	34,00				21,3	209,3	energochłonny
168	Jana Pawła II 88		Spectrum sp. z.o.o. - styropian	2 600,0	650,0	87,00				33,5	267,8	energochłonny
169	Łagodna 11	blacha 1980	Przedsiębiorstwo „TOP-SAM"	900,0	276,0	42,00				46,7	304,4	energochłonny
170	Jana Pawła II 89		NORD AUTO Sp. z o.o.	2 500,0	800,0	110,00			30%	44,0	275,1	energochłonny
171	Gen. St. Maczka 68	cegła 2007	Pol-Mot Auto S.A. - styropian	4 900,0	1 209,0	170,00			100%	34,7	281,3	energochłonny
172	Branickiego 19	1969/1999	Automobilklub Podlaski	7 000,0	2 056,0	150,00			100%	21,4	145,9	energochłonny
173	Zwycięstwa 10A	murow. 1974	Firma „Chaniewski" - lokale hadł.- usl. od 2016 r.	11 160,0	2 188,0	650,00				58,2	594,3	energochłonny
174	Al. 1000-lecia P.P.71	stalowa	Grafix K. Łukaszewski	2 400,0	640,0	50,00	20,00	5,00	100%	20,8	156,3	energochłonny
175	Jana Pawła II 52	murow. 1975	PZ Motorowy - styropian	4 361,0	1 150,0	80,00			100%	18,3	139,2	energochłonny
176	Wierzbowa 8	murow. 1976	PZ Motorowy - styropian	5 483,0	1 190,0	235,65			100%	43,0	396,1	energochłonny
177	Proletariacka 1A	murow. 1965	PZ Motorowy - styropian	539,0	131,0	11,28			100%	20,9	172,3	energochłonny
178	Ogrodniczki 1/2	żelbet. 2004	Nordglass - styropian	2 696,0	635,0	30,00	15,00	8,00	100%	11,1	94,5	średnio energochłonny
179	Poleska 61	tradyc. 1970	PHU Motozbyt sp. z o.o. - magaz.-sklepowy	5 533,0	1 152,0	85,60			100%	15,5	148,6	średnio energochłonny
180		tradyc. 1997	PHU Motozbyt sp. z o.o. - sal. i serw. - styrop., wełna	6 764,0	1 144,0	152,40			100%	22,5	266,5	energochłonny
181		tradyc. 1970	PHU Motozbyt sp. z o.o. - portiernia	92,0	44,0	9,00			100%	97,8	409,2	energochłonny
182	Nar. Sił Zbrojnych 19B		PHU Motozbyt sp. z o.o. - docieplenie - pł. warstw.	13 500,0	2 560,0	165,76			100%	12,3	129,5	średnio energochłonny
183	Al. 1000-lecia P.P. 64	1972	Multi-car Ewa Sosnowska - styropian	400,0	70,0	14,50				36,3	414,4	energochłonny
184	Elewatorska 1/1	tradyc. 2002	Biakomex S.A.	13 293,0	2 304,0	150,00			100%	11,3	130,2	średnio energochłonny
185	Gen. F. Kleeberga 24		LOTOS Dąbrowscy i Świącicki sp.j. - styropian	2 500,0	840,0	60,00			100%	24,0	142,9	energochłonny
186	Elewatorska 31	płyta,cegła 1985	PPH „BIALMOT" Sp. z o.o. - styropian	7 000,0	1 000,0	80,00	2,00	1,00	30%	11,4	160,0	średnio energochłonny
187	Gen. Kleeberga 10		RYCAR - styropian	4 594,0	877,0	80,00	20,00	16,00	0%	17,4	182,5	średnio energochłonny
188	Handlowa 7	cegła 1974	UNIMOT 1 sp.j. Twarowski i wspólnicy - styropian	1 320,0	330,0				100%	0,0	0,0	mało energochłonny
189	Branickiego 33	murow. 2008	P.W. ANTOM T. Piskorz Sp.j. - styropian	4 211,0	574,0	40,00	15,00		100%	9,5	139,4	średnio energochłonny
190	Wojsk Ochr. Pogranicza 15		Ford Auto Hobby sp. z o.o. (st. obsługi) - elew.	6 322,0	1 920,0	70,00	25,00	10,00	100%	11,1	72,9	średnio energochłonny
191	Wysockiego 4	murow. 2008	INST-Bud Salon Firm. Viessmann - styrop.	8000,0	2000,0	84,00			100%	10,5	84,0	średnio energochłonny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
192	Bema 66		użytkowy - ZMK	572,0	124,0	17,00			100%	29,7	274,3	energochłonny
193	Bema 89/1	murowany 1975	użytkowy - ZMK	2 709,0	896,7	110,00			100%	26,9	245,4	energochłonny
194	Mickiewicza 2	murowany	użytkowy - ZMK	1 386,0	308,2	37,28				26,9	242,0	energochłonny
195	Ordonówny 1	murowany 1966	użytkowy - ZMK	2 024,0	415,0	55,00			100%	27,2	265,1	energochłonny
196	Kilińskiego 13	murowany 1929	użytkowy - ZMK	3 826,0	1 062,90	88,00			100%	23,0	165,6	energochłonny
197	Sienkiewicza 3	murowany	użytkowy - ZMK									
198	Sienkiewicza 22	murowany 1927	użytkowy - ZMK	5 620,0	799,9	139,00			100%	24,7	347,6	energochłonny
199	Skłodowskiej 15A	murowany	użytkowy - ZMK	2 359,0	761,0	48,43	81,99	54,66	100%	20,5	127,3	energochłonny
200	Skłodowskiej 4/1	murowany 1964	użytkowy - ZMK	881,0	184,0	30,00			100%	34,1	326,2	energochłonny
201	Skłodowskiej 6/1	murowany 1964	użytkowy - ZMK	806,0	184,0	30,00			100%	37,2	326,2	energochłonny
202	Skłodowskiej 8/1	murowany 1964	użytkowy - ZMK	881,0	164,0	35,00			100%	39,7	426,9	energochłonny

203	Św. Rocha 3	murowany	użytkowy - ZMK	3 616,7	1 033,30	86,80	21,20	5,20	100%	24	168,0	energochłonny
204	Pogodna 4	murowany	użytkowy - ZMK	5 000,0	868,0	80,00	40,00	20,00	100%	16	184,4	średnio energochłonny
205	Waryńskiego 8	murowany	użytkowy - ZMK	2 600,0	604,0	92,60			100%	35,6	306,7	energochłonny
206	Waryńskiego 24A	murowany 1925	użytkowy - ZMK	1 627,0	281,0	24,00			100%	8,7	170,9	mało energochłonny
207	Waryńskiego 32A	murowany 1961	użytkowy - ZMK	1 291,0	282,0	45,38			100%	35,2	321,9	energochłonny
208	Waryńskiego 41A	murowany 1961	użytkowy - ZMK	1 516,0	345,0	39,22			100%	25,9	227,4	energochłonny
209	42 Pułku Piechoty 2	murowany 1994	A-Z Papier W. i J. Piotrowska	1 764,0	504,0	23,00			100%	13,0	91,3	średnio energochłonny
210	Serwisowa 12	plyta warstwowa - 2002	Benmar Sp. z o.o.	1 574,0	449,7	50,00				31,8	222,4	energochłonny
211	Gajowa 59A	tradycyjna 1991	„LECH” Garmażeria Staropolska - docieplenie	497,4	207,2	24,00	12,00	12,00	100%	48,3	231,7	energochłonny
212	Lipowa 14	b.d.	Kinoplex BSK Sp. z o.o. - biurowy	19 131,0	2 739,2	382,50				20,0	279,3	energochłonny
213	Nowowarszawska 59	1960/2009	B.T.H. ELMES - docieplenie	1 290,0	455,0	24,00	4,00	28,00	100%	18,6	105,5	energochłonny
214	Harcerska 7	murowany 2006	Ava Sp. z o.o.	5707,00	1 274,7	134,69				23,6	211,4	energochłonny
215	Pińska 2	murowany 2007	Firma Handlowo-Uslug. „ALEX” - uslug.-mieszk.	2 616,0	713,0	55,20				21,1	154,9	energochłonny
216	Legionowa 9/1	murowany 1992	Wspólnota Lokali „PANORAMA”	24 684,0	6 111,0	380,00				15,4	124,4	średnio energochłonny
217	Maczka 66	kon. stal. 1989	Top Auto Andrzej Arefiew - salon samoch.	4 157,0	869,0	60,00	30,00		100%	14,4	138,1	średnio energochłonny
218	Choroszczańska 33	murow. 1954	KONRYS K. i K. Wierzbiccy Sp.j.	4 400,0	585,8	96,20				21,9	328,5	energochłonny
219	1000-lecia P.P. 13	1994	Centrum Ogumienia J. Tomkiewicz - dociepl.	1 158,4	289,6	134,00			100%	42,4	215,0	energochłonny mało energochłonny
220	1000-lecia P.P. 13	2001	Centrum Ogumienia J. Tomkiewicz	2 002,8	500,7			12,84				
221	Andersa 40D	stalowa	Zakład Techn. KART W. Kardasz- biurowy - docieplony	16 423,0	2 698,0	106,70	6,00	6,00	90%	6,5	79,1	mało energochłonny
222	Przędzalniana 62	2012	KARTEX Sp. j. - bud. biurowo - handlowy	9 657,00	1 533,70	162,24			100%	16,8	211,6	średnio energochłonny
223	Produkcyjna	2012	TERMITECH Sp. j. - bud. biurowo - handlowy	11 336,00	1 290,60	184,78			100%	16,3	286,4	średnio energochłonny
224	Kopernika 42	2012	PanelStyl Sp. j. - bud. handlowo - uslugowy	7 265,20	1 817,40	119,88			100%	16,5	132,0	średnio energochłonny
225	Sejneńska 16	2012	MERKURY Sp. j. - hurtownia farmaceutyczna	37 399,50	3 429,90	450,30			100%	12,0	262,6	średnio energochłonny
226	Handlowa 13	2012	PHU "BIAŁY" - hurtownia zabawek	5 053,80	1 589,20	83,00	0,00	0,00	100%	16,4	104,5	średnio energochłonny
227	Elewatorska 13	2012	PPHU KAMIR - bud. handlowo - uslugowy	12 718,70	1 434,50	212,40			100%	16,7	296,2	średnio energochłonny
228	Handlowa 9	2013	JAGAR - bud. biurowo - handlowy	7 943,00	1 757,40	79,10	0,00	0,00	100%	10,0	90,0	średnio energochłonny
229	I Armii Woj.. Polskiego 4	2013	ELMER Sp. z o.o. - bud. biurowo - uslugowy	8 014,00	1 461,30	137,04			100%	17,1	187,6	średnio energochłonny
230	Przędzalniana 29	2013	PUH "GRAFIX"	12 000,00	2 666,67	200,00	0,00	0,00	100%	16,7	150,0	średnio energochłonny
231	42 Pułku Piechoty 28	2014	"DIVERSA" Sp. j. - bud. handlowo - uslugowy	8 986,00	1 286,70	145,00	25,70	5,10	100%	16,1	225,4	średnio energochłonny
232	Gen. St. Maczka	2014	ASW Wojciula Sp. z .o.o. - bud. handlowo - uslugowy	11 860,00	1 335,90	199,25			100%	16,8	298,4	średnio energochłonny
233	Ślawińskiego	2014	"AW Narzędzia+ - bud. magazynowy	14 931,10	1 385,70	267,27			100%	17,9	385,8	średnio energochłonny
234	Ciołkowskiego 2/2	2014	PPUH SONOPAN	5 600,00	1 120,00	100,00			100%	17,9	178,6	średnio energochłonny
235	Przędzalniana 8A	2014	FPH "PROGRESJA"	10 000,00	2 000,00	179,00			100%	17,9	179,0	średnio energochłonny
236	Baranowicka 121	2015	Eugeniusz Grześ - bud. handlowo - uslugowy	14 329,20	1 255,50	250,76			100%	17,5	399,6	średnio energochłonny
237	Radzywińska	2015	AKCESS Sp. j. - bud. handlowo - magazynowy	7 090,80	1 269,30	131,18			100%	18,5	206,7	energochłonny
238	Gen. Sosabowskiego 28	2015	PPHU "WADBARK" s.c. - bud. handlowo - uslugowy	16 325,00	1 978,10	292,22			100%	17,9	295,5	średnio energochłonny
239	Ciołkowskiego 169	2015	PRO 100 DRUKARNIA - bud. magazynowy	13 333,00	1 398,80	243,99			100%	18,3	348,9	energochłonny
240	Mickiewicza 74	2015	CAMPO GRABIŃSCY Sp. j. - bud. biurowo - uslugowy	5 748,50	1 303,60	99,45			100%	17,3	152,6	średnio energochłonny
241	Sowlańska 1A	2015	LBL Property Sp. z o.o. - bud. handlowo - uslugowy	11 698,70	1 769,50	205,90			100%	17,6	232,8	średnio energochłonny
242	Wierzbowa 10	2015	FCB France - Car Sp. j. - bud. handlowo - uslugowy	4 980,00	877,00	88,00	9,30	2,30	100%	17,7	200,7	średnio energochłonny
243	Waryńskiego 26	2015	Podlaskie Przedsiębiorstwo PHU	12 000,00	2 400,00	205,00	50,00	12,20	100%	17,1	170,9	średnio energochłonny
244	Konopnickiej 1C	2015	KALTER Sp. z o.o.	8 000,00	1 777,78	130,50	77,30	21,80	100%	16,3	146,8	średnio energochłonny
245	Barszczańska 26	2015	HITECH Sp. z o.o. - bud. handlowo - uslugowy	9 027,60	1 471,60	152,57			100%	16,9	207,4	średnio energochłonny
246	Świętojańska 12A	2015	RENT Jarosław Krejza - bud. handlowo - uslugowo - biurowy	32 015,00	6 939,10	370,00	62,30	20,80	100%	11,6	106,7	średnio energochłonny
247	Dziesięciny 58A	beton żelbet 2015	Zakład Prod. Usług. Handl. Żaluzje A. Halicki	3 440,00	860,00	40,00			100%	11,6	93,0	średnio energochłonny
248	Choroszczańska 24	pustak 2015	P.U.P. „TOR” S.A.	12 820,0	2 767,6	188,70			100%	14,7	136,4	średnio energochłonny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
249	Kleberga 34A	murowany 2015	Ava Sp. z o.o.	10 440,0	3 207,4	277,00	99,75	32,45	100%	26,5	172,8	energochłonny
250	Chrobrego	2016	KALTER Sp. z o.o.	12 000,0	3 000,0	226,30	220,80	86,90	100%	18,9	150,9	energochłonny
251	42 Pułku Piechoty 46		FADBET S.A.	1 596,0	532,0	110,00			100%	68,9	413,6	energochłonny
	Razem			1 754 094,8	339 914,9	30 239,1	3 994,9	1 854,5		17,2	178,0	średnio energochłonny
			Ogółem	4 153 830,9	724 804,7	58 452,8	6 958,3	3 836,1		14,1	161,3	średnio energochłonny

Pismem pogrubionym i pochyłym zaznaczono dane, które po roku 2016 uległy zmianie i zostały skorygowane przez właścicieli budynków.

OBIEKTY HANDLOWO - USŁOGOWE - nowe obiekty powstałe po 2015 roku oraz dodatkowe												
Lp.	Adres	Techn. i rok wykon.	Właściciel budynku i opis docieplenia	Kubat.	Pow.	Zap. na moc dla c.o.	Zap. na moc dla c.w.u. max.	Zap. na moc dla c.w.u. śr.	Zaw. termost.	Wsp. qv	Wsp. E	Ocena energochłon-ności budynku
				[m³]	[m²]	[kW]	[kW]	[kW]	[%]	[W/m³]	[kWh/rok m²]	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Andersa 40	stup.-rygl. 2019	Podl. Centr. Rolno - Towarowe (hala nr 3)	20242	3270,35	260,00			100%	12,8	159,0	średnio energochłonny
2	Sienkiewicza 110	2015	Centrum Hanl. Ryska- doc. ścian, stropu, dachu, okna	3 266,9	933,4	45,00			100%	13,8	96,4	średnio energochłonny
3	Sienkiewicza 112	2016	Centrum Hanl. Ryska- doc. ścian, stropu, dachu, okna	6 127,1	1 750,6	90,00			100%	14,7	102,8	średnio energochłonny
4	Ryska 1 (bud 1A)	1989	Centrum Hanl. Ryska- doc. ścian, stropu, dachu, okna	2 170,0	620,0	78,00			100%	35,9	251,7	energochłonny
5	Ryska 1 (bud 2B)	2006	Centrum Hanl. Ryska- doc. ścian, stropu, dachu, okna	611,6	174,7	23,00			100%	37,6	263,3	energochłonny
6	Ryska 1 (bud 3C,4C,6C)	1978	Centrum Hanl. Ryska- doc. ścian, stropu, dachu, okna	7 520,1	2 148,6	285,00			100%	37,9	265,4	energochłonny
7	Ryska 1 (bud 5D)	1998	Centrum Hanl. Ryska- doc. ścian, stropu, dachu, okna	1 257,0	359,2	33,00			100%	26,3	183,8	energochłonny
8	Ryska 1 (bud 7E)	2007	Centrum Hanl. Ryska- doc. ścian, stropu, dachu, okna	4 403,5	1 258,2	60,00			100%	13,6	95,4	średnio energochłonny
9	Ryska 1 (bud 8F, 9G)	1997	Centrum Hanl. Ryska- doc. ścian, stropu, dachu, okna	3 264,2	932,6	43,00			100%	13,2	92,2	średnio energochłonny
10	Ryska 1 (bud 10H)	2002	Centrum Hanl. Ryska- doc. ścian, stropu, dachu, okna	2 608,4	745,3	95,00			100%	36,4	255,0	energochłonny
11	Ryska 1 (bud 11J)	2002	Centrum Hanl. Ryska- doc. ścian, stropu, dachu, okna	1 857,8	530,8	45,00			100%	24,2	169,6	energochłonny
12	Wyszyńskiego 2B	2016	usługowy (parter)	7 870,0	1 748,9	94,4	27,55	11,81	100%	12,0	126,4	średnio energochłonny
13	Świętojańska 12A	2016	Rent J. Krejza -biur.-usł.-handl.	32 015,0	6 939,0	384,2	112,05	48,02	100%	12,0	129,6	średnio energochłonny
14	Barszczyńska 26	2016	HITECH Sp. K. - handl.-usł.-biur.	9 027,6	1 471,6	108,3	31,60	13,54	100%	12,0	172,3	średnio energochłonny
15	Logarytmiczna 7	2016	stacja kontroli pojazdów	2 822,0	577,1	33,9	9,88	4,23	100%	12,0	137,3	średnio energochłonny
16	Zachodnia 2/A2	2016	KMM INVEST -handl.-usług	1 617,0	331,1	19,4	5,66	2,43	100%	12,0	137,1	średnio energochłonny
17	Wyszyńskiego 21	2016	Biedronka	5 453,0	1 215,9	65,4	19,09	8,18	100%	12,0	125,9	średnio energochłonny
18	Wrocławska 6	2016	usług.-biur.-handl. - przeb., rozb.	2 558,0	488,1	30,7	8,95	3,84	100%	12,0	147,2	średnio energochłonny
19	Elewatorska 39	2016	Biacomex - salon sam. z warsztatem -rozbud.	6 902,9	1 089,3	82,8	24,16	10,35	100%	12,0	178,0	średnio energochłonny
20	Elewatorska 39	2016	Biacomex - cz. serwisowa -rozbud.	3 725,1	600,9	44,7	13,04	5,59	100%	12,0	174,1	średnio energochłonny
21	Octowa 6A	2016	Zakładm Opakowań Tekt. - rozbudowa	6 810,6	1 099,1	81,7	23,84	10,22	100%	12,0	174,0	średnio energochłonny
22	Kaczorowskiego 7	2016	dot. cz. usługowej	105 819,0	17 636,5	1 269,8	370,37	158,73	100%	12,0	168,5	średnio energochłonny
23	Hetmańska 70	2016	handlowo-usług.	4 020,0	1 079,9	48,2	14,07	6,03	100%	12,0	104,5	średnio energochłonny
24	Ciołkowskiego 167A	2016	usług.-biurowy-rozbud.	995,0	201,6	11,9	3,48	1,49	100%	12,0	138,6	średnio energochłonny
25	Miętowa 22	2016	cz. usługowa	2 440,5	406,8	29,3	8,54	3,66	100%	12,0	168,5	średnio energochłonny
26	Andersa 46B	2016	biurowy - przebudowa i zmiana użyt.warsztatu na biurową	7 581,4	1 344,4	91,0	26,53	11,37	100%	12,0	158,4	średnio energochłonny
27	Boruty 5	2016	biurowo-usług.	1 374,1	141,6	16,5	4,81	2,06	100%	12,0	272,5	średnio energochłonny
28	Hallera 4	2016	Stokrotka	8 280,0	2 365,7	99,4	28,98	12,42	100%	12,0	98,3	średnio energochłonny
29	Wierzbowa 12	2016	usług.-biurowo-handl.	4 980,0	1 092,0	59,8	17,43	7,47	100%	12,0	128,1	średnio energochłonny
30	Szosa Elcka 13	2016	magazyn.-usług.	23 921,1	687,3	287,1	83,72	35,88	100%	12,0	977,4	średnio energochłonny
31	Rodzinna 16	2016	przychodnia weterynar.	1 940,7	399,0	23,3	6,79	2,91	100%	12,0	136,6	średnio energochłonny
32	Fabryczna 4	2016	usług.-biurowy z cz. mieszk.	42 979,0	8 342,0	515,7	150,43	64,47	100%	12,0	144,7	średnio energochłonny
33	Rzemieśnicza 39A	2017	handlowo-usługowy	1 415,1	305,0	14,2	4,95	2,12	100%	10,0	108,6	średnio energochłonny
34	Dąbrowskiego 20	2017	usługowy - przebudowa	3 240,0	817,0	32,4	11,34	4,86	100%	10,0	92,8	średnio energochłonny
35	Elewatorska 23/1	2017	hurtownia	1 428,4	211,7	14,3	5,00	2,14	100%	10,0	157,9	średnio energochłonny
36	Zwycięstwa 8	2017	MADRO - rozbudowa	5 091,0	1 331,2	50,9	17,82	7,64	100%	10,0	89,5	średnio energochłonny
37	Boh. Monte Cassino 12	2017	KAUFLAND	26 558,0	4 006,4	265,6	92,95	39,84	100%	10,0	155,1	średnio energochłonny
38	Wrocławska 20	2017	Centrum Handl. Ziel. Wzg.-rozb.	14 372,0	614,0	143,7	50,30	21,56	100%	10,0	547,8	średnio energochłonny
39	Żurawia 3	2017	hala magazynowa	16 820,0	3 234,8	168,2	58,87	25,23	100%	10,0	121,7	średnio energochłonny
40	Choroszczańska 28	2017	administr.-rozbudowa	2 931,2	732,8	29,3	10,26	4,40	100%	10,0	93,6	średnio energochłonny
41	Hurtowa 11	2017	hala magazynowa	2 199,7	366,0	22,0	7,70	3,30	100%	10,0	140,7	średnio energochłonny
42	Hetmańska 16	2017	AUCHAN - rozbudowa	46 972,7	6 944,5	469,7	164,40	70,46	100%	10,0	158,3	średnio energochłonny
43	Kawaleryjska (dz. 578)	2017	usługowy	3 590,0	307,6	35,9	12,57	5,39	100%	10,0	273,1	średnio energochłonny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	Raginisa 9A	2017	handlowo-usług - rozbudowa	1 225,7	287,2	12,3	4,29	1,84	100%	10,0	99,9	średnio energochłonny
45	Produkcyjna 105	2017	TERMITECH - rozbudowa	3 870,4	668,7	38,7	13,55	5,81	100%	10,0	135,5	średnio energochłonny
46	J. Brzechwy 3	2017	Bar Tęcza PSS "Społem"	6 063,0	665,4	60,6	21,22	9,09	100%	10,0	213,2	średnio energochłonny
47	Gruntowa 9/1	2017	usługowo-produkc. z cz. mieszk.	3 550,0	851,5	35,5	12,43	5,33	100%	10,0	97,6	średnio energochłonny
48	Wrocławska 5	2018	Bar "Zodiak" PSS "społem"	2 990,0	577,1	29,9	10,47	4,49	100%	10,0	121,2	średnio energochłonny
49	Sejneńska 1	2018	MERIDIA	7 119,0	930,8	71,2	24,92	10,68	100%	10,0	179,0	średnio energochłonny
50	Elewatorska 60	2018	TOYOTA	4 594,0	737,4	45,9	16,08	6,89	100%	10,0	145,8	średnio energochłonny
51	11 Listopada (dz. 1995/3)	2018	magazynowo-warsztatowy	1 995,4	244,1	20,0	6,98	2,99	100%	10,0	191,3	średnio energochłonny
52	Kopernika 95	2018	handlowo-usług.	11 642,5	2 081,2	116,4	40,75	17,46	100%	10,0	130,9	średnio energochłonny
53	Wesoła 36/4	2018	usługowy	6 238,0	1 400,0	62,4	21,83	9,36	100%	10,0	104,3	średnio energochłonny
54	Pogodna 16B	2018	handlowo-usług.	1 874,5	417,3	18,7	6,56	2,81	100%	10,0	105,1	średnio energochłonny
55	Ciołkowskiego 169	2018	hala magazynowa	19 932,0	2 846,3	199,3	69,76	29,90	100%	10,0	163,9	średnio energochłonny
56	1000 Lecia P.P.(dz. 496)	2018	usługowy z cz. mieszk.	2 494,7	568,4	24,9	8,73	3,74	100%	10,0	102,7	średnio energochłonny
57	Narodowych Sił zbrojnych 9	2018	salon samoch - rozbud.	3 513,0	689,6	35,1	12,30	5,27	100%	10,0	119,2	średnio energochłonny
58	Myśliwska 14	2019	CFT biurowo-usługowy - II etap	63 647,0	13 725,0	636,5	222,76	95,47	100%	10,0	108,5	średnio energochłonny

59	42 Pułku Piechoty 50	2019	AC S.A.	5 158,7	988,2	51,6	18,06	7,74	100%	10,0	122,2	średnio energochłonny
60	Hetmańska 76	2019	AutoSerwis	3 787,7	696,7	37,9	13,26	5,68	100%	10,0	127,2	średnio energochłonny
61	Kolejowa 7	2019	administr. - biurowy	7 904,0	1 665,7	79,0	27,66	11,86	100%	10,0	111,0	średnio energochłonny
62	Elewatorska (dz. 16/35)	2019	Digma	2 967,8	465	29,7	10,39	4,45	100%	10,0	149,4	średnio energochłonny
63	Św. Rocha 10/2	2019	handlowo-usługowy	7 217,5	1 086,7	72,2	25,26	10,83	100%	10,0	155,4	średnio energochłonny
64	Zabłudowska 71	2019	ArtPol	2 530,0	450,0	25,3	8,86	3,80	100%	10,0	131,6	średnio energochłonny
65	Paszkowskiego 8B	2019	bud. warsztatowy	1 616,0	312,6	16,2	5,66	2,42	100%	10,0	121,0	średnio energochłonny
66	Zabłudowska 48	2019	Chorten	3 073,0	478,7	30,7	10,76	4,61	100%	10,0	150,2	średnio energochłonny
67	Sejneńska 16	2019	Hurtownia MERKURY - rozb.	1 313,6	300,2	13,1	4,60	1,97	100%	10,0	102,4	średnio energochłonny
68	Nowowarszawska 1A	2019	handlowy	2 993,6	421,3	29,9	10,48	4,49	100%	10,0	166,3	średnio energochłonny
69	Traugutta 18	2019	Polski Związek Wędkarski	2 871,6	575,5	28,7	10,05	4,31	100%	10,0	116,8	średnio energochłonny
70	Boruty 74	2019	usługowo - handlowy	5 434,0	785,8	54,3	19,02	8,15	100%	10,0	161,8	średnio energochłonny
71	Bitwy Białostockiej (dz.702/2)	2019	handlowo-usług.	10 827,1	1 767,2	108,3	37,89	16,24	100%	10,0	143,4	średnio energochłonny
72	42 Pułku Piechoty 93	2019	usługowy	998,7	273,4	10,0	3,50	1,50	100%	10,0	85,5	średnio energochłonny
73	Andersa (dz. 190/46)	2019	Centrum Rolno - Towarowe	22 242,0	2 399,0	222,4	77,85	33,36	100%	10,0	217,0	średnio energochłonny
74	Boczna 6A	2019	socjalno-rekreac.	2 245,0	456,4	22,5	7,86	3,37	100%	10,0	115,1	średnio energochłonny
75	Rzeszowska 3	2019	administr. - biurowy	1 030,6	216,0	10,3	3,61	1,55	100%	10,0	111,7	średnio energochłonny
76	Komunalna 11	2020	TOOLCO	13 113,0	2 065,5	118,0	45,90	19,67	100%	9,0	133,7	mało energochłonny
77	Produkcyjna 92A	2020	biurowo-magaz.	1 346,0	255,6	12,1	4,71	2,02	100%	9,0	110,9	mało energochłonny
78	Produkcyjna 105A	2020	biurowy	5 446,9	1 228,2	49,0	19,06	8,17	100%	9,0	93,4	mało energochłonny
79	Trawiasta 1A	2020	handlowy (Lidl)	12 278,0	1 389,0	110,5	42,97	18,42	100%	9,0	186,2	mało energochłonny
80	Zagórna 10	2020	Bar "Hermes" PSS 'Społem"	7 495,5	1 203,4	67,5	26,23	11,24	100%	9,0	131,2	mało energochłonny
81	42 Pułku Piechoty 50	2020	AC S.A.	32 120,0	5 491,9	289,1	112,42	48,18	100%	9,0	123,2	mało energochłonny
82	Komunalna 5	2020	handlowo-usługowy	2 768,0	408,8	24,9	9,69	4,15	100%	9,0	142,6	mało energochłonny
83	Pogodna 6	2020	usługowy	1 802,0	357,2	16,2	6,31	2,70	100%	9,0	106,3	mało energochłonny
84	Kuronia 4	2020	MASTERPRESS	10 645,5	2 129,1	95,8	37,26	15,97	100%	9,0	105,3	mało energochłonny
85	Lwowska 1A	2020	usługowy	2 427,5	503,2	21,8	8,50	3,64	100%	9,0	101,6	mało energochłonny
	Razem			775 481,3	135 912,7	8 755,35	2 527,53	1 083,23	---	11,3	128,9	średnio energochłonny
			OGÓŁEM w 2019 roku	4 929 312,2	860 717,5	67 208,2	9 485,8	4 919,4	---	13,6	156,2	średnio energochłonny

OBIEKTY HANDLOWO - USŁOGOWE - nowe obiekty powstałe po 2020 roku												
Lp.	Adres	Techn. i rok wykon.	Właściciel budynku i opis docieplenia	Kubat.	Pow.	Zap. na moc dla c.o.	Zap. na moc dla c.w.u. max.	Zap. na moc dla c.w.u. śr.	Zaw. termost.	Wsp. qv	Wsp. E	Ocena energochłon-ności budynku
				[m³]	[m²]	[kW]	[kW]	[kW]	[%]	[W/m³]	[kWh/rok m²]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Kołqąta 50	stal.-żelbet. 2021	PSS Społem Bar KEN	5220,1	702,2	44,00	185,34	46,34	100%	8,4	125,3	mało energochłonny
2	Stroma 1G	stal.-żelbet. 2024	PSS Społem -sklep i Bar STROMA	10 546,0	1 746,0	210,80	106,00	35,50	100%	20,0	241,5	energochłonny
3	Sosabowskiego 13		Elite Home - handlowy	1 026,0	133,0	17,95		0,76	100%	17,5	270,0	średnio energochłonny
4	Razem			16 792,1	2 581,2	272,8	291,3	82,6				

OBIEKTY HANDLOWO - USŁOGOWE - nowe obiekty powstałe po 2020 roku według pozwoleń na użytkowanie

Lp.	Adres	Techn. i rok wykon.	Właściciel budynku i opis docieplenia	Kubat.	Pow.	Zap. na moc dla c.o.	Zap. na moc dla c.w.u. max.	Zap. na moc dla c.w.u. śr.
				[m³]	[m²]	[kW]	[kW]	[kW]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Komunalna 11	2020	Toolco K. Mitroszewski -produk. - magaz. -biur.	13 113,0	2 065,5	157,4	45,9	9,2
2	Produkcyjna (e. gr. 177)	2020	Zakład Rem.-Bud.- biur.-mag.	1 346,0	255,6	16,2	4,7	0,9
3	Produkcyjna (e. gr. 305/3)	2020	BUNASTA Sp.z o.o.- biur. - socjal.	5 446,9	1 228,2	65,4	19,1	3,8
4	Przędzalniana (e. gr. 337/82)	2020	PH PODLASIAK - rozbudowa -usług..	1 970,0	113,9	23,6	6,9	1,4
5	Rycerska 1	2020	S.J. ADAM - gastron., handel - rozbudowa	683,4	434,7	8,2	2,4	0,5
6	Ciołkowskiego (e.gr. 1692,1564/2)	2020	4 BUD Sp. z o.o. -handl.-usług.	2 768,0	408,8	33,2	9,7	1,9
7	Al.1000 P.P. (e.gr 34 i 36)	2020	MK-BUD- usł. magaz mieszk.	1 017,0	235,4	12,2	3,6	0,7
8	Rzemieślnicza (e.gr. 1265)	2021	Dentim Lek. Stom. - usług.	3 826,8	800,9	45,9	13,4	2,7

9	Antoniuk Fabr. 11	2021	cz. handlowo-usług.	1 182,9	363,6	14,2	4,1	0,8
10	NSZ 15A	2021	handlowy	6 371,0	1 158,0	76,5	22,3	4,5
11	Andersa 40D	2021	KarT Sp z o.o. - rozbudowa	3 428,9	609,2	41,1	12,0	2,4
12	Kościuszki 26A	2021	garazowo-socjal.-rozbudowa	480,1	124,7	5,8	1,7	0,3
13	Przędzalniana (e. gr. 337/37)	2021	ADB Sp z o.o. - hala prod.	2 431,0	1 220,4	29,2	8,5	1,7
14	Przędzalniana (e. gr. 337/37)	2021	ADB Sp z o.o.- badawczo-rozw.	17 847,0	471,6	214,2	62,5	12,5
15	Antoniuk Fabryczny 54	2021	LIDL Sp. z o.o. S. K.. - handlowy	7 779,0	1 291,2	93,3	27,2	5,4
16	Produkcyjna (e. gr. 298/3)	2021	magaz. - biurowy	5 557,7	973,4	66,7	19,5	3,9
17	Nowowarszawska 1	2021	Auto Komis ZENCAR - stacja kon.p.	1 710,8	306,9	20,5	6,0	1,2
18	Geodetów 1	2021	McDonalds	2 143,0	384,0	25,7	7,5	1,5
19	Andersa (e.gr. 1503/2)	2021	EMB s.c.- usługowo-biur.	416,0	74,8	5,0	1,5	0,3
20	Gen. Kleberga (e.gr. 329/6)	2021	AVA Sp z o.o. - garażowy	1 200,0	208,0	14,4	4,2	0,8
21	Elewatorska 39	2021	BIACOMEX S.A. - rozbud. Salonu sam. - cz. biurowa	1 302,0	202,6	15,6	4,6	0,9
22	W. Szymborskiej 2	2021	Rogowski Dev. NOVA Sp. z o.o.BIS- część bud,3 lok. handl.	985,68	246,4	11,8	3,4	0,7
23	Wysockiego 60	2021	handlowo-usług.-mieszk.	998,9	237,0	12,0	3,5	0,7
24	Bema (e.gr. 900, 899/2, 909/7)	2021	Piekarnia Kraska - hand.-biurowy	10 483,0	2 593,0	125,8	36,7	7,3
25	Gen. S. Maczka 64	2021	PPU MARK-BUD - usług.-magaz.	8 314,0	1 084,0	99,8	29,1	5,8
26	Wierzbowa 4	2022	Aldi Sp.z o.o. - handlowo-usł.	9 750,0	418,8	117,0	34,1	6,8
27	Kleeberga (e.gr. 385/3, 386/5)	2022	magaz.-biur.-handl.	12 560,0	3 028,5	150,7	44,0	8,8
28	Bacieczki 4C	2022	Hurt. Kwiatów WRZOS - handl.usł.	2 600,0	527,7	31,2	9,1	1,8
29	Bacieczki 4C	2022	usługowy	1 335,0	205,0	16,0	4,7	0,9
30	Trawiasta 2	2022	handlowy	16 023,0	2 289,0	192,3	56,1	11,2
31	Mgazynowa (e.gr.19/38)	2022	AW Narzędzia Androsiuk - hala mag.	36 670,0	2 341,2	440,0	128,3	25,7
32	Paderewskiego (e.gr. 294/2)	2022	socjalno-biurowy	2 811,9	533,6	33,7	9,8	2,0
33	Pułkowa 11A	2023	P.S. Doradze i Kons. - biurowy	4 380,0	555,0	52,6	15,3	3,1
34	Upalna 3	2023	handlowy	125,4	34,0	1,5	0,4	0,1
35	Lawendowa 62	2023	usługowo-mieszkalny - rozbudowa	320,6	86,4	3,8	1,1	0,2
36	Raginisa (e.gr.35/68)	2023	Aldi Sp.z o.o. - handlowo-usł.	9 396,0	1 549,7	112,8	32,9	6,6
37	Sw. P. Eliasza 6	2023	Polfood Log. Sp z.o. o.- magaz. biur.	37 247,0	3 014,1	447,0	130,4	26,1
38	Popietuszki 118	2023	Renton D. Ś.Sp k. - handowy nr 1	10 064,7	1 894,3	120,8	35,2	7,0
39	Popietuszki 118	2023	Renton D. Ś.Sp k. - handowy nr 2	10 850,9	1 744,5	130,2	38,0	7,6
40	Końcowa (e.gr. 105/73)	2023	usługowy - rozbudowa	676,4	118,0	8,1	2,4	0,5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	Hetmańska 90	2023	warsztatowo - magaz.-biurowy	5 105,8	1021,33	61,3	17,9	3,6
42	Szymborskiej 2	2023	Rogowski Dev. Nova-handlowy nr 9	885,8	177,2	10,6	3,1	0,6
43	Poleska 71	2023	handlowy	11 216,0	1 879,0	134,6	39,3	7,9
44	Krakowska 4	2023	usług. - handl. - biurowy	11 685,0	2 171,7	140,2	40,9	8,2
45	Nowowarszawska 10	2023	handlowy	432,0	84,9	5,2	1,5	0,3
46	św. Proroka Eliasza/Karpińskiego	2023	magazynowy z cz. handl.-biur.-soc.	45 301,0	4 026,8	543,6	158,6	31,7
47	św. Proroka Eliasza/Karpińskiego	2023	magazynowy	40 030,0	2 894,4	480,4	140,1	28,0
48	Bacieczki 217	2023	handlowy - rozbudowa	589,0	89,24	7,1	2,1	0,4
49	Lawendowa (e.gr. 174/2 i 189/8)	2023	piekarnia	16 491,8	2 257,3	197,9	57,7	11,5
50	Popietuszki (e.gr.68/11, 69/9..)	2023	handlowy	11 742,0	1 384,7	140,9	41,1	8,2
51	Elewatorska 29B	2023	Center Mebel Sp z o.o. -produk. - magaz. biur.	27 502,6	3 343,2	330,0	96,3	19,3
52	K. Wielkiego (e.gr. 57/33)	2023	Dom Pogrzebowy Gąsowski - usług.	1 799,8	522,7	21,6	6,3	1,3
53	Ciołkowskiego (e.gr. 455/18)	2023	While Hill Sp. z o.o. - hala produkc. z biur. soc.	1 038,0	181,5	12,5	3,6	0,7
54	Pogodna/Dzielnia (e.gr 258/2)	2023	handlowo-usług.	1 434,5	290,0	17,2	5,0	1,0
55	Św. Proroka Eliasza/ Kuronia	2023	Bieldruk Sp j. - zakł. poligraficzny	54 306,2	7 403,6	651,7	190,1	38,0

56	Paszkowskiego 3	2024	warsztat samochodowy z cz. biur.	4 461,0	457,1	53,5	15,6	3,1
57	Św. Rocha (e.gr. 1514/1, 1514/3)	2024	R/S INVESTMENT Sp. z o.o.-usługowy	4 159,3	948,9	49,9	14,6	2,9
58	Nowowarszawska 30B	2024	handlowo-biurowy	1 188,8	227,0	14,3	4,2	0,8
59	Hake 9	2024	magaz.-biur.-produk. (część)	34 550,0	2 879,2	414,6	120,9	24,2
60	Hake 11	2024	magaz.-biur.-produk. (część)	71 200,0	6 353,3	854,4	249,2	49,8
61	Dolistowska 5	2024	Druk. Inter-Druk - hala prod.(rozb.)	13 898,0	2 350,6	166,8	48,6	9,7
62	Elewatorska 7	2024	PPUH Technosan - magazyn.	26 616,0	2 112,2	319,4	93,2	18,6
63	Elewatorska 7	2024	A MAX Sp. K. - produkc.-magaz.	8 793,7	740,0	105,5	30,8	6,2
64	Bacieczki (e.gr. 339/2)	2024	hala prod. - magazynowa	13 243,6	1 148,8	158,9	46,4	9,3
65	Gen. J. Hallera 31	2024	Euro Ogród - magazynowy	5 315,0	1 232,8	63,8	18,6	3,7
66	Ciołkowskiego 88D	2024	usługowo-soc.- biurowy (rozbud.)	1 259,3	235,1	15,1	4,4	0,9
67	Welurowa (e.gr. 164/10)	2024	prod.-magaz.-usług. - biurowy	19 249,2	1 838,9	231,0	67,4	13,5
68	Zamenhofa 22	2024	RDM Inwest.- usługowy	13 045,1	3 195,3	156,5	45,7	9,1
69	Hetmańska 76	2024	usługowy (rozbudowa)	3 022,1	859,0	36,3	10,6	2,1
70	Stoczni Gdańskiej 5	2024	magazynowy	1 403,0	313,6	16,8	4,9	1,0
71	Ciołkowskiego 157A	2024	PW Corpig - cz. bud.usług. magaz.	3 068,9	652,2	36,8	10,7	2,1
72	Dreszera	2024	ECK Group - biurowo-usług.	13 856,9	3 101,0	166,3	48,5	9,7
73	Ciołkowskiego 157A	2024	P.W. Corpig-usług.-magaz. (część)	8 647,6	1133,82	103,8	30,3	6,1
74	Bacieczki (e.gr. 492/26, 492/20)	2024	IKP Inwestycje - handlowy	14 489,4	2 462,4	173,9	50,7	10,1
75	Andersa 62	2024	Mobirex - sklep, cz. soc. biurowa	2 736,8	468,8	32,8	9,6	1,9
	Razem			736 916,9	93 547,8	8 843,0	2 579,2	515,8
			CAŁOŚĆ w 2024 roku	5 683 021,1	956 846,4	76 323,9	12 356,4	5 517,8

BUDYNKI PRZEMYSŁOWE

Lp.	Adres	Techn. i rok wykon.	Właściciel budynku i opis docieplenia	Kubat.	Pow.	Zap. na moc dla c.o.	Zap. na moc dla c.w.u. max.	Zap. na moc dla c.w.u. śr.	Zaw. termost.	Wsp. qv	Wsp. E	Ocena energochłonności budynku
				[m³]	[m²]	[kW]	[kW]	[kW]	[%]	[W/m³]	[kWh/rok m²]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
CEDC I. Sp. z o.o. O/ Polmos Białystok												
1	Elewatorska 20	murow. 1995	Produkcyjny	12 150,0	2 072,1	128,69				10,6	124,2	średnio energochłonny
2		stal. 2007	Mag. W. Got. Nr 3 - cz. magazyn.	20 874,0	1 859,5	114,01				5,5	122,7	mało energochłonny
3		tradyc. 2007	Mag. W. Got. Nr 3 - cz. Biur.	3 159,0	2 163,6	40,99		5,00		13,0	37,9	średnio energochłonny
4		szkielet. 1972	Mag. Opak. - ściany	37 916,0	3 512,0							
5		szkielet. 1972	produkcyjny - rozl. kraj. - ściany	12 935,0	2 230,2							
6		tradyc. 1972	biur. - ściany	5 185,0	979,7	54,43				10,5	111,1	średnio energochłonny
7		tradyc. 1999	kotł. gaz. - olej. - ściany	1 611,0	225,0	91,50				56,8	813,5	energochłonny
8		tradyc. 2000	socjalno - biur. - styropian	1 104,0	202,8	25,59				23,2	252,4	energochłonny
9		tradyc. 2007	kotłownia parowa - ściany	675,2	108,7							
10		szkielet. 1972	warsztat mech. z cz. biur.- ściany	7 590,0	1 539,0							
11		stal.,p. oborn.1997	Mag. Wyr. Got. Nr 2	12 100,0	1 700,6							
12		stal.,p. warstw.2008	Rozbudowa - Mag. Wyr. Got. Nr 2	2 988,0	300,0							
13		tradyc. 1972	garaże - ściany	2 312,0	438,0							
	Razem			120 599,2	17 331,2	455,2	0,0	5,0	---	---	---	---
Kompania Piwowarska S.A. Browar Białystok												
1	Dojlidy Fabryczne 28	1998,2005,2007	hala prod. - magaz.	19 726,0	3 945,2	3 250,00				27,3	272,6	energochłonny
2		murow.	bud. warzelni hypp.	4 039,1	903,0					27,3	243,9	energochłonny
3		murow.	bud. kadzi wysokos.	612,0	64,0					27,3	521,4	energochłonny
4		żelbet.	bud. warzelni I, II, III	19 035,0	3 807,0					27,3	272,6	energochłonny
5		murow.	Komp. Piw. S.A. Browar Biał. - bud. drożdżowni CIP	1 211,0	173,9					27,3	379,7	energochłonny
6		żelbet. + mur.		39 945,0	2 634,0					27,3	826,9	energochłonny
7		murow.	administracyjny	6 817,2	813,8					27,3	456,8	energochłonny
8		murow. 1905	bud. labor. i kotłowni	4 906,6	745,4					27,3	358,9	energochłonny
9		plyty pref. 1989	magazyn surowców	11 345,0	1 575,0					27,3	392,8	energochłonny
10		żelb.,murow. 2007	bud. laborat. - biurowy	8 901,0	1 893,8					27,3	256,3	energochłonny
11		murow. 1965	bud. szatni	2 700,0	540,0					27,3	272,6	energochłonny
	Razem			119 237,9	17 095,0	3 250,0	0,0	0,0	---	---	---	---
P.P.H. „Silikaty - Białystok"												
1	Wysockiego 164	1963	bud. przemysłowy	3 345,0	620,0	5 300,0						
2			hala magazynowa	4 900,0	660,0							
3			bud. przemysłowy	9 720,0	1 601,0							
4			bud. przemysłowy	2 301,0	363,0							
5			biurowiec - styropian	1 682,0	475,0							
6			wzorcownia	980,0	221,0							
7			garaże	583,0	112,9							
8			dział sprzedaży - styropian	1 141,0	232,0							
	Razem			24 652,0	4 284,9	5 300,0	0,0	0,0	---	---	---	---
Fabryka Mebli „FORTE" S.A.												
1	Gen. Wł. Andersa 5		portiernia - styropian	513,0	67,9	19,80	pdgrzew.el.		4	38,6	583,3	energochłonny
2			hala prod. - magazynowa	28 508,0	7 270,7	554,20	pdgrzew.el.		7	19,4	152,5	energochłonny
3			bud. biurowy - ściany	7 433,0	2 026,0	385,00	pdgrzew.el.		16	51,8	380,1	energochłonny
4			bud. techniczny	5 550,0	819,1	139,70	pdgrzew.el.		3	25,2	341,2	energochłonny
5			kotłownia	1 685,0	282,0	43,30	pdgrzew.el.		0%	25,7	307,2	energochłonny
6			salon meblowy	14 940,0	2 174,0	350,70	pdgrzew.el.		0%	23,5	322,7	energochłonny
	Razem			58 629,0	12 639,7	1 492,7			---	---	---	---
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
F.P.U. i U. BISON-BIAL S.A.												
1	Łąkowa 3	cegła 1948	Oddział III	4 639,0	1 475,0	135,50				29,2	183,8	energochłonny

2		cegła 1948	Stara odlewnia	3 574,0	805,0	72,00				20,1	178,9	energochłonny
3		cegła 1955	Hala 1A i 1	127 892,0	15 440,0	1 335,91				10,4	173,1	średnio energochłonny
4		cegła 1955	Budynek „K” podstacji	310,0	82,0	brak c.o.						
5		cegła 1960	Nowa odlewnia	26 515,0	2 541,0	229,10				8,6	180,4	mało energochłonny
6		cegła 1966	Budynek usługowy 4A	955,0	165,0	brak c.o.						
7		cegła 1972	Główna Rozdzielnia Zakładowa	420,0	140,0	brak c.o.						
8		cegła 1973	Hala 1B	20 630,0	2 630,0	230,00				11,1	174,9	średnio energochłonny
9		cegła 1979	Pomieszczenie bębnowni	1 090,0	250,0	brak c.o.						
10		cegła 1988	Budynek obrubki zgrubnej	1 533,6	312,0	brak c.o.		0				
11		murow. 1996	Bud. remontowy (odlewni)	2 776,0	513,0	brak c.o.		0				
12		murow. 1987	Magazyn stali ciągnionej	4 675,0	440,0	42,60		0		9,1	193,7	średnio energochłonny
13		blacha 1973	Zadaszony magazyn stali		1 428,0	0,00		0				
14		cegła 1955	Bud. socjalny przy hali 1	11 060,0	2 765,0	142,49	227,82	28,00		12,9	103,1	średnio energochłonny
15		cegła 1960	Bud. socjalno - laboratoryjny	1 536,0	800,0	49,90		0		32,5	124,8	energochłonny
16	Andersa 36	żelbet. 1975	Hala produkcyjna CT	119 821,0	13 941,6	320,00	80,00	12,00		2,7	45,9	mało energochłonny
17		bl.ścienne 1976	Budynek administracyjny ze świetlicą	5 490,7	1 698,0	brak c.o.	0,00	0				
18		pl. ścienne 1975	Sprężarkownia	5 188,1	927,0	brak c.o.		0				
19		pl. ścienne 1982	Magazyn centralny	3 374,4	424,0	brak c.o.		0				
20		cegła 1976	Portiernia	743,8	67,0	brak c.o.		0				
21		cegła 1975	Główna Rozdzielnia Zakładowa	866,6	147,0	brak c.o.						
22		cegła 1975	Magazyn gazów technicznych	540,0	110,0	brak c.o.						
23			Magazyn składany ZBM	1 215,0	243,0	brak c.o.						
		Razem		344 845,2	47 343,6	2 557,50	307,82	40,00	---	---	---	---
Altrad Poland S.A.												
1	Nowosielska 6		Hala OTP	13 187,0	1 125,0	1100,00	500,00	500,00		8,7	205,1	mało energochłonny
2			„Stara Hala"	46 488,0	4 213,0					8,7	193,0	mało energochłonny
3			„Nowa Hala"	62 160,0	8 580,0					8,7	126,7	mało energochłonny
4			„Garaże"	657,0	153,0					8,7	75,1	mało energochłonny
5			„Stary biurowiec"	1 420,0	493,0					8,7	50,4	mało energochłonny
6			„Nowy biurowiec"	1 872,0	642,0					8,7	51,0	mało energochłonny
7			Myjka -woda technologiczna									
8			Malarnia proszkowa 1									
9			Malarnia proszkowa 1									
		Razem		125 784,0	15 206,0	1 100,0	500,0	500,0	---	---	---	---
Białostockie Zakłady Graficzne S.A.												
1	Al. 1000-lecia P.P. 2	żelb.,cegła 1972	bud. produkcyjny „A"	17 330,0	3 952,6	463,11	126,35	56,32	0%	26,7	234,4	energochłonny
2		żelb.,cegła 1972	bud. produkcyjny „B"	22 909,2	5 007,3	512,58	208,81	107,4	0%	22,4	204,8	energochłonny
3		żelb.,cegła 1972	bud. produkc.-trans.- łącznik „C"	1 209,0	298,3	31,41	22,89	6,86	0%	26,0	210,6	energochłonny
4		żelb.,cegła 1972	bud. biurowy „D"	7 404,0	1 638,7	114,76	43,86	11,33	0%	15,5	140,1	średnio energochłonny
5		żelb.,cegła 1972	bud. prod.- mag. „E" z łącz.	10 102,0	2 036,8	231,84	49,57	14,29	0%	22,9	227,7	energochłonny
6		żelb.,cegła 1990	magazyn papieru	5 310,0	1 078,3	86,45	0,00	0,00	0%	16,3	160,4	średnio energochłonny
		Razem		64 264,2	14 012,0	1 440,2	451,5	196,2	---	---	---	---
BIAFORM S.A.												
1	Dojlidy Fabryczne 24	metal. 2006	hala produkcyjna	18 118,0	3 623,6	196,60	120,00	80,00	10%	10,9	108,5	średnio energochłonny
2		tradyc. 2007	bud. brykociarni	578,5	115,7	6,00			0%	10,4	103,7	średnio energochłonny
3		tradyc. 1949	bud. administr.	5 968,0	1 193,6	114,00	132,00	90,00	50%	19,1	191,1	energochłonny
4		tradyc. 1953	bud. sklepu zakład.	928,0	185,6	38,00				40,9	409,6	energochłonny
		Razem		25 592,5	5 118,5	354,6	252,0	170,0	---	---	---	---
BIAGLASS Huta Szkła Białystok												
1	Ks. A. Syczewskiego 8	murow. 1970	gł. blok prod.	52 000,0	8 689,6	608,00	403,00	201,00		11,7	140,0	średnio energochłonny
2		murow. 1970	admin. - doc. parter	4 392,0	459,9	137,40			100%	31,3	597,7	energochłonny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3		murow. 1979	Hotel	9 228,0	2 388,7	227,20	145,00	53,00		24,6	190,3	energochłonny
4		żelb. mur.1974	matownia chemicz.	7 672,0	1 286,7	133,30				17,4	207,2	średnio energochłonny
5		murow. 1970	bud. tlenowni	160,0	40,0	4,20				26,3	210,0	energochłonny
		Razem		73 452,0	12 864,9	1 110,1	548,0	254,0	---	---	---	---
Chłodnia Białystok S.A.												

1	Pozioma 4	cegła 1977	Chłodnia Białystok S.A.	5 566,0	1 282,0	210,00				10,1	87,9	średnio energochłonny
2		stal., płyty 1979	Chłodnia Białystok S.A.	15 181,0	2 178,0					10,1	141,1	średnio energochłonny
	Razem			20 747,0	3 460,0	210,0	0,0	0,0	---	---	---	---
NIBE-BIAWAR Sp. z o.o.												
1	Al. J. Pawła II 57	murow.	NIBE-BIAWAR Sp. z o.o. - bud. produkcyjny	51 930,0	6 800,0	1 308,70				25,2	385,0	energochłonny
2		murow.	bud. Hydroforni	635,0	100,0	11,70				18,4	234,1	energochłonny
3		murow.	warsztat mech.	1 940,0	329,0	28,30				14,6	172,1	średnio energochłonny
4		murow.	magazyn wyr. got.	1 760,0	291,0							
5		murow.	administr. - styropian	9 916,0	3 617,0	130,50			100%	13,2	72,2	średnio energochłonny
6		murow.	szatnia i laborat.	4 492,0	1 080,0	85,12			100%	18,9	157,7	energochłonny
7		stalowa	hala produkcyjna	20 336,0	2 398,0	235,00				11,6	196,0	średnio energochłonny
8		murow.	bud. neutrolizat. I kotłowni	3 071,0	416,0	55,00				17,9	264,5	średnio energochłonny
9		stal., blacha	magazyn kartonów	456,0	181,0							
10		murow.	bud. portierni i sklepu	287,0	79,6	4,46				15,5	112,1	średnio energochłonny
11		murow.	bud. Hydraulików	6 286,0	99,0	5,00				0,8	101,0	mało energochłonny
12		murow.	bud. prod. magaz.	17 881,0	3 380,0	410,00				22,9	242,7	energochłonny
	Razem			118 990,0	18 770,6	2 273,8	0,0	0,0	---	---	---	---
Fabryka Dywanów Agnella S.A.												
1	Gen. Wł. Andersa 42		Przędzalnia	279 035	42 730,0	4 000,00			50%	7,3	94,8	mało energochłonny
2			Tkalnia	193 827	29 504,0					7,3	95,3	mało energochłonny
3			Wydz. Axminsterów	59 486	6 737,0					7,3	128,1	mało energochłonny
4			Farbiarnia	10 972	1 440,0					7,3	110,6	mało energochłonny
5			gł. stacja zasilania	3 450	800,0					7,3	62,6	mało energochłonny
6			łącznik	4 649	1 575,0					7,3	42,8	mało energochłonny
	Razem			551 419,0	82 786,0	4 000,0	0,0	0,0	---	---	---	---
Instal - Białystok S.A.												
1	Orzeszkowej 32	włk. płyta 1975	bud. biurowy - ocieplony	9 451,7	3 780,7	359,00	44,00	20,00	100%	38,0	190,0	energochłonny
2	Składowa	nowe	10 budynków	197 062,0	74 363,0	2 905,00	1658,00	660,00	100%	14,7	78,1	średnio energochłonny
		Razem			206 513,7	78 143,7	3 264,0	1 702,0	680,0	---	---	---
Herbapol - Lublin S.A. O/Białystok												
1	Składowa 3	szkieł., pref.1972	bud. A -wełna styropian	13 050	2 663	160,00	15,00	5,00	100%	12,3	120,2	średnio energochłonny
2		żelb.,mur. 1952	bud. B-wełna styropian	20 600,0	5 120,0	230,00	80,00	20,00	100%	11,2	89,9	średnio energochłonny
3		szkieł.,mur.1970	bud. C - dach	5 360,0	1 211,0	85,00	10,00	3,00	100%	15,9	140,4	średnio energochłonny
4		płyta warstw. 2006	bud. D	6 300,0	825,8	40,00	5,00	1,50	100%	6,3	96,9	mało energochłonny
5		beton,sipor.1973	Portier.- elewacja,dach	232,0	58,0	5,00	pdgrzew.el.	pdgrzew.el.	100%	21,6	172,5	energochłonny
	Razem			45 542,0	9 877,8	520,0	110,0	29,5	---	---	---	---
BIAZET S.A.												
1	Gen. Wł. Andersa 38	stal. 1980	hala prod. - ściany, dach	213 583,0	33 612,0	2 280,00				10,7	135,7	średnio energochłonny
2		stal. 2003	hala magazynowa	69 272,0	7 753,0	740,00				10,7	190,9	średnio energochłonny
3		żelbet.pref.1990	bud. biurowy - elewacja, wełna, blacha	25 421,0	5 748,0	280,00				11,0	97,4	średnio energochłonny
4		żelbet.pref.1985	hala magazynowa	56 780,0	7 674,0	400,00				7,0	104,3	mało energochłonny
	Razem			365 056,0	54 787,0	3 700,0	0,0	0,0	---	---	---	---
HAVO sp. z o.o.												
1	Przędzalniana 6H	murow. 1955	elewacja - styropianem	5 500,0	1 753,0	123,00	49,00	16,00	100%	22,4	140,4	energochłonny
2	Bitwy Białostockiej 9	murow. 1974	administr. - audyt	11 291,0	2 622,0	237,00	34,89	11,63	95%	21,0	180,8	energochłonny
3		murow. 1975	magazynowy	696,0	199,0	32,60			95%	46,8	327,7	energochłonny
4		murow. 1975	bud. admin. Transportu	753,0	251,0	42,00			95%	55,8	334,7	energochłonny
	Razem			18 240,0	4 825,0	434,6	83,9	27,6	---	---	---	---
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Supon Sp. z o.o.												
1	Octowa 3	tradyc. 2008	biurowy - ściany	3 878,0	33 825,0	100,00	7,25	0,60	0%	25,8	5,9	energochłonny
2		murow. 2008	hala prod.- usług. - ściany	672,8	4 216,8	879,33	40,00	3,33	0%	1307,0	417,2	energochłonny
	Razem			4 550,8	38 041,8	979,3	47,3	3,9	---	---	---	---
Promotech Sp. z o.o.												
1	Elewatorska 23/1	szkielet.	biurowy W1- dociepl.	22 300,0	4 680,0	210,00				9,4	89,8	średnio energochłonny
2		szkielet. - rozbud. 2012	biurowy W2	20 055,0	2 642,0	185,00				9,2	140,1	średnio energochłonny

	Razem			42 355,0	7 322,0	395,0	0,0	0,0	---	---	---	---
MISPOL S.A.												
1	Octowa 1	murow. 1989	biuro - styropian	1 842,0	396,0	34,00	6,00	4,00	100%	18,5	171,8	energochłonny
2		mur.,plyta 1987	biuro - zakład	1 980,0	450,0	48,00	10,00	8,00	100%	24,2	213,4	energochłonny
3	Octowa 1	murowany/prefabryk. 1990	bud. prod. główny	34 760,0	5 587,0	289,00	35,00	24,5	20%	8,3	103,5	mało energochłonny
4		plyty osłonowe 2000	magazyn wysok. skład.	19 062,0	1 579,8	163,00	b.d.	b.d.	18%	8,6	206,4	mało energochłonny
5		cegła 1968	biurowy	2 848,0	579,3	53,00	4,00	2,8	39%	18,6	183,0	energochłonny
6		prefabryk. 1989	magazynowy	18 025,0	3 757,2	194,00	8,50	5,9	22%	10,8	103,3	średnio energochłonny
7		murowany 1991	stacji uzdat. wody	935,0	124,7	15,00	b.d.	b.d.	b.d.	16,0	240,6	średnio energochłonny
8		magazynowy 1990	magazynowy 1990	3 834,0	821,0	55,00	15,00	10,5	b.d.	14,3	134,0	średnio energochłonny
	Razem			83 286,0	13 295,0	851,0	78,5	55,7	---	---	---	---
Przedsiębiorstwo Handlu Tekstyl. Sp. z o.o.												
1	Przędzalniana 8		Przeds. Handlu Tekstyl. Sp. z o.o.	179 391,8	28 296,2	1 800,00				10,0	127,3	średnio energochłonny
FADOM-BUD Sp. z o.o.												
1	Al. J. Pawła II 79	tradyc. 1972	FADOM-BUD sp. z o.o. - okna	6 404,0	2 512,0	178,00	100,00	30,00	100%	27,8	141,8	energochłonny
Prowimi Polska Sp. z o.o.												
1	Elewatorska 14	1962	Wytw. pasz - styropian	3 750,0	1 300,0	160,00	10,00	5,00	100%	42,7	246,2	energochłonny
Podlaskie Zakłady Zbożowe S.A.												
1	Elewatorska 14		PZZ S.A. - okna, styropian	3 819,6	1 273,2	150,00	60,00	16,00	0%	39,3	235,7	energochłonny
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.												
1	Wiatrakowa 36	murow. 1961	Zakład Linii Kolej.	3 842,0	911,5	60,00	20,00	15,00	0%	15,6	131,7	średnio energochłonny
2		murow. 1961	Zakład Linii Kolej.	1 797,0	397,0	30,00	10,00	8,00		16,7	151,2	średnio energochłonny
3	w pobl. ul. Poleskiej	murow. 1960	Zakład Linii Kolej.	315,0	86,0	8,00	3,00	2,00	og. elektr.	25,4	186,1	energochłonny
4	Kolejowa 26	murow. 1950	Zakład Linii Kolej.	520,0	150,0	10,00	5,50	1,50	og. elektr.	19,2	133,4	energochłonny
5	Kolejowa 3	murow. 1946	Zakład Linii Kolej.	2085,0	425,0	35,00	10,00	4,00	0%	16,8	164,7	średnio energochłonny
6	w pobl. ul. Poleskiej	murow. 1940	Zakład Linii Kolej.	448,0	89,0	10,00	3,50	3,00	og. elektr.	22,3	224,8	energochłonny
7	w pobl. ul. Konduktorskiej	murow. 1963	Zakład Linii Kolej.	173,0	40,0	5,00	2,00	0,50	og. elektr.	28,9	250,1	energochłonny
8	w pobl. ul. Poleskiej	murow. 1943	Zakład Linii Kolej.	96,0	27,0	4,00	1,00	0,50	og. elektr.	41,7	296,4	energochłonny
9	w pobl. ul. Konduktorskiej	murow. 1900	Zakład Linii Kolej.	334,0	47,0	7,00	2,00	1,00	og. elektr.	21,0	297,9	energochłonny
10	ul. Kruczkowskiego 18	murow. 1987	Zakład Linii Kolej.	176,0	304,0	5,00	1,00	0,20	0%	28,4	32,9	energochłonny
11	w pobl. dworca PKS	murow. 1957	Zakład Linii Kolej. - nastawnia BŁ 7	154,0	42,0	4,00	1,50	1,00	og. elektr.	26,0	190,5	energochłonny
12	w pobl. ul. Szkolnej	murow. 1964	Zakład Linii Kolej. - nastawnia BŁ 11	163,0	36,0	4,00	1,50	1,00	og. elektr.	24,5	222,3	energochłonny
13	w pobl. Wiaduktu im. Gen Nila	drewn. 1964	Zakład Linii Kolej. - nastawnia BŁ 4	154,0	43,0	4,00	1,50	1,00	og. elektr.	26,0	186,1	energochłonny
14	w pobl. ul. Poleskiej	murow. 1960	Zakład Linii Kolej. - nastawnia BŁ 8	425,0	90,0	12,00	4,00	2,00	og. elektr.	28,2	266,7	energochłonny
15	w pobl. dworca PKS	murow. 1957	Zakład Linii Kolej. - nastawnia BŁ 6	194,0	48,0	4,00	1,50	1,00	og. elektr.	20,6	166,7	energochłonny
16	Kolejowa	murow. 1957	Zakład Linii Kolej. - nast. dysp. Błd	422,0	85,0	14,00	5,00	2,50	og. elektr.	33,2	329,5	energochłonny
17	w pobl. ul. Towarowej	murow. 1949	Zakład Linii Kolej. - nastawnia BŁ 1	562,0	149,0	14,00	5,00	1,00	og. elektr.	24,9	188,0	energochłonny
18	w pobl. ul. Towarowej	murow. 1949	Zakład Linii Kolej.- nast. dyspon. BF	606,0	134,0	15,00	5,00	1,00	og. elektr.	24,8	223,9	energochłonny
19	Szkolna	murow. 1990	Zakład Linii Kolej. - magazyn	350,0	69,0	6,00	1,00	0,50	og. elektr.	17,1	174,0	średnio energochłonny
20	Popieluszeki	murow. 1952	Zakład Linii Kolej. - nast..wyk. BS1 - styr.	143,0	21,0	4,00	1,00	0,50	og. elektr.	28,0	381,0	energochłonny
21	w pobl. ul. Szkolnej	murow. 1977	Zakład Linii Kolej. - nast..wyk. BB1 - styr.	911,0	132,0	20,00	6,00	3,00	og. elektr.	22,0	303,1	energochłonny
22	Jana Pawła II	murow. 1948	Zakład Linii Kolej. - nast..wyk. BS	70,0	15,0	2,00	0,50	0,10	og. elektr.	28,6	266,7	energochłonny
	Razem			13 940,0	3 340,5	277,0	91,5	50,3	---	---	---	---
Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.												
1	Młynowa 52/1		Wydz. Siec Kan.-styropian	4 713,0	994,0	81,26	28,00	18,70	94%	17,2	163,5	średnio energochłonny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	1000-lecia P.P. 77	cegła ceram. 1973	Bud. Gł. SUW-ściany,strop	12 663,0	3165,8	127,12	16,00		100%	10,0	80,3	średnio energochłonny
3		cegła ceram. 1972	adm.-warszt. - ściany	2 210,0	538,0	98,41	4,50		100%	44,5	365,9	energochłonny
4		cegła ceram. 1972	kotłownia, garaże - ściany	1 345,0	238,0	19,00	4,00		100%	14,1	159,7	średnio energochłonny
5		cegła ceram. 1973	chlorownia - ściany , strop	500,0	69,8	5,30			100%	10,6	151,9	średnio energochłonny
6		cegła ceram. 1972	pompownia	2 383,0	317,20	46,10			og. elektr.	19,3	290,7	energochłonny
7		monolit.żelbet.2005	ozonownia	2 160,0	332,70	20,00	8,00		og. elektr.			
8		gazob. 1973	Przeds. Handlu Tekstyl. Sp. z o.o.	164,5	33,20	4,50	1,50		og. elektr.	27,4	271,1	energochłonny
9	Młynowa 52/1		biurowy	4 713,0	1 105,0	441,26	28,00	18,70	100%	93,6	798,8	energochłonny
10	Produkcyjna 102	żelbet. - stal. 2014	Oczyszcz. Ścieków - separator piasku	5 165,0	601,3	76,50			og. elektr.	14,8	254,5	średnio energochłonny
11	Produkcyjna 103	żelbet. - stal. 2013	Oczyszcz. Ścieków - zlewnia nieczyst.	62,0	28,0	2,00			og. elektr.	32,3	142,9	energochłonny

	Razem			36 078,5	7 423,0	921,5	90,0	37,4	---	---	---	---
Oczyszczalnia Ścieków												
1	Produkcyjna 102	płyty„Kolbet" 1983	admin.-labor. - ściany	9 326,0	1 315,00	135,00			60%	14,5	205,4	średnio energochłonny
2		płyty„Kolbet" 1992	socjalno-warszt. - ściany	16 850,0	3 474,00	265,00			30%	15,7	152,6	średnio energochłonny
3			warsztaty samochodowe			105,00			100%			
4		płyty„Kolbet" 1994	dysp. i rozdziel. - ściany	4 474,0	850,60	65,00	brak	brak	10	14,5	152,9	średnio energochłonny
5		płyty„Kolbet" 1993	oczyszczalnia ścieków	3 716,0	359,10	50,00	brak	brak	0%	13,5	278,5	średnio energochłonny
6		1993	pompownia główna- okna, drzwi, ściany	24 804,0	2 679,50	354,90	brak	brak	0%	14,3	265,0	średnio energochłonny
7		k. słup.- rygl. 1999	zagęszczanie osadu	1 641,2	377,00	25,00	brak	brak	70%	15,2	132,7	średnio energochłonny
8	Produkcyjna 104	płyty 1993	Oczyszcz. Ścieków - pompownia	5 637,0	409,9	42,00			og. elektr.	7,5	205,0	mało energochłonny
	Razem			66 448,2	9 465,1	1 041,9	0,0	0,0	---	---	---	---
Stacja Uzdatniania Wody												
1	Wysockiego 160		portiernia	168,5	38,40	7,65			100%	45,4	398,5	energochłonny
2			kotłownia	3 560,0	532,00	54,46				15,3	204,8	średnio energochłonny
3			Bud. Ozonowania Wst.	4 030,0	542,20	37,90			100%	9,4	139,8	średnio energochłonny
4			Gł. Blok Prod. - wełna,stolarka	65 737,3	8 341,50	423,38			100%	6,4	101,5	mało energochłonny
5			Stacja Uzdat. Wody (Bud. Ozonow. Pośr.i Filtrów W.)	16 454,0	2 564,40	302,60			100%	18,4	236,1	energochłonny
6			chlorownia - stolarka, wełna	3 779,4	745,30	259,57			100%	68,7	696,7	energochłonny
7			GPR - ściana zewn. - styropian	3 290,0	592,20	74,00				22,5	250,0	energochłonny
8			Pompownia III stop.- ściany, okna, dach	3 173,0	546,00	30,00			og. elektr.	9,5	109,9	
9			lab. - biurowy - stolarka, styrop.	3 265,0	708,00	106,70		48,4	100%	32,7	301,5	energochłonny
10			mieszk. i pracownik. - stolarka	1 690,0	343,00	26,19			100%	15,5	152,7	średnio energochłonny
11			mieszk. i pracownik. - stolarka	198,0	30,80	12,00			100%	60,6	779,4	energochłonny
12		2022	bud III Pulsatora	8 651,0	1 389,00	84,80			100%	9,8	122,1	średnio energochłonny
	Razem			113 996,2	16 372,8	1 419,3	0,0	48,4	---	---	---	---
PGE Obrót S.A.												
1	Świętojańska 12	murow. 1971	PGE Obrót S.A. - styropian	10 313,0	2 244,00	767,37	314,46	184,86	100%	74,4	684,1	energochłonny
2	Świętojańska 12A	murow. 1961	PGE Obrót S.A. - styropian	10 382,0	2 057,30							
3	Lipowa 17	murow. 1961	PGE Obrót S.A. - styropian	5 853,0	2 023,00	261,57	58,15	58,15		44,7	258,7	energochłonny
4	Lipowa 17/1		PGE Obrót S.A. - styropian	5 853,0	2 023,00							
	Razem			32 401,0	8 347,3	1 028,9	372,6	243,0	---	---	---	---
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Warszawie, Zakład w Białymstoku (Mazowiecka Spółka Gazownicza Sp. z o.o.)												
1	Gen. Sosabowskiego 24	tradyc. 1962	admin. „A"	5 690,2	1 136,70	70,00	elektr.	elektr.	100%	12,3	123,2	średnio energochłonny
2		uprzem.1962/2006	admin. „A1" -ściany, fund.	6 810,7	1 302,10	91,14	21,80	11,99	100%	13,4	140,0	średnio energochłonny
3		uprzem.1962/1995	admin. „A2" -ściany, fund.	3 597,8	942,50	66,00	4,00	2,50	60%	18,3	140,1	energochłonny
4		tradyc. 1962	admin. „T" -ściany, fund.	449,6	76,70	12,37	1,50	0,90	0%	27,5	322,6	energochłonny
5		tradyc.1962	admin. „P" -ściany, fund.	2 485,2	571,30	39,99	5,80	3,48	50%	16,1	140,0	średnio energochłonny
6		tradyc. 1967/2011	admin. „Z" -ściany, fund.	3 920,1	627,00	43,89	3,50	2,05	50%	11,2	140,0	średnio energochłonny
7		tradyc. 1962	garaż. socjal. - ściany, fund.	1 113,8	226,40	10,00	7,00	5,00	50%	9,0	88,4	mało energochłonny
8		tradyc. 1997	myjnia T2 - ściany, fund.	502,1	61,30	15,00	0,00			29,9	489,5	energochłonny
9		tradyc. 1975	garaż. T4	1 497,9	305,10	25,00	0,00			16,7	163,9	średnio energochłonny
10		tradyc.1963	warsztatowy	1 542,9	362,80	35,00	1,50	0,83		22,7	193,0	energochłonny
11		tradyc. 1962/2008	war.-soc.,,D"-ściany, fund.	1 791,6	559,90	50,00	30,00	21,00	50%	27,9	178,6	energochłonny
	Razem			29 401,9	6 171,8	458,4	75,1	47,8	---	---	---	---
ENEA Ciepło Sp. z o.o. Centrala												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Warszawska 25	żelbet. 1910/2005	biurowy - ściany	1 395,0	316,90	286,10	80,00	32,00	100%	28,0	339,7	energochłonny mało energochłonny mało energochłonny mało energochłonny
2	Warszawska 27	cegła cer. 1853	seg. „A" (biurowy)	3 798,1	578,40				100%			
3		cegła cer. 1853	seg. „B" (biurowy) - stolarka okienna	1 577,9	214,70				100%			
4		cegła cer. 1853	seg. „C" (biurowy)	3 445,0	574,90				100%			
5	Warszawska 29	cegła cer.	bud. Pogotowia Ciepłowniczego	141,0	64,00	7,50	14,40	14,40	100%	53,2	234,4	energochłonny
6	Grochowa 2A	cegła 1958		3 600,0	952,80	145,14	14,54	14,54	100%	40,3	304,7	energochłonny
7	Starosielce 2/1	murow.1996	Magazyn 1	1 081,0	216,00	54,05				50,0	500,6	energochłonny
8		murow.1996- rozbud. 2016	Magazyn 2	5 142,8	949,76	98,95				19,2	208,4	energochłonny
9		silik.,siporeks 1995	admin.- socjalny	1 388,8	467,50	40,12	105,54	30,04	50%	28,9	171,7	energochłonny
10		stal, blacha 2002	magazynowo - socjalny	484,4	153,70	30,74	51,94	14,78	10%	63,5	400,1	energochłonny
11		stal., szkielet. 1987	dostawny	5 908,00	863,00	112,20			10%	19,0	260,1	energochłonny

12		stal., szkielec. 1987	bud. Główny „A”	23 398,0	3 656,70	83,61	96,20	27,50	100%	3,6	45,7	mało energochłonny
13		stal., szkielec. 1998	bud. IOS	2 545,0	598,50	77,81				30,6	260,1	energochłonny
14		murowany - 2014	biurowo - socjalny	1 484,20	225,1	15	30	30	100%	10,11	133,3	średnio energochłonny
15	Tuwima 8	cegła 1963		932,0	187,90	11,40	5,70	5,70	100%	12,2	121,4	średnio energochłonny
16	Wojsk Ochr. Pogran. 41	murow., sipor. 1984	termomodernizacja, okna	3 132,0	631,90	58,62	7,44	7,44	50%	18,7	185,6	energochłonny
17	Radzyńska 28	prefabr./trad. 1981		1 035,9	207,4	15,72	6,61	2,87		15,2	151,6	średnio energochłonny
18	Stoleczna 14D	tradyc. 1964		1 296,0	218,3	9,15	4,30	4,30	100%	7,1	83,8	mało energochłonny
19	Stroma 3/1	prefabr. 1981		1 070,0	184,80	9,65	6,28	6,28	100%	9,0	104,5	średnio energochłonny
20	Upalna 48A	tradyc. 1981		942,0	179,50	9,00	1,50	1,50	100%	9,6	100,3	średnio energochłonny
21	Żabia 3	tradyc. 1963		931,8	208,00	12,21	6,16	6,16	100%	13,1	117,4	średnio energochłonny
22	Armii Krajowej 6	tradyc. 1990		294,1	84,70	1,73	0,00	0,00	0%	5,9	40,9	mało energochłonny
23	Augustowska 6	tradyc. 1947		8 343,0	1 515,00	107,80	129,40	39,70	100%	12,9	142,3	średnio energochłonny
24	Cieszyńska 7	tradyc. 1975		1 339,0	813,00	11,24	4,89	4,89	50%	8,4	27,7	mało energochłonny
25	Dziesięciny 43	tradyc. 1979		3 320,0	637,40	7,50	2,10	2,10	0%	2,3	23,5	mało energochłonny
26	Lniana 25/1	prefabr. 1998		460,7	106,90	11,50	2,00	2,00	50%	25,0	215,2	energochłonny
27	Rzemieślnicza 40	prefabr./trad. 1991		1 758,9	278,70	0,00	0,00	0,00	50%	0,0	0,0	mało energochłonny
28	Duboisa 20/1	tradyc. 1988		450,0	150,50	5,35	0,00	0,00	50%	11,9	71,1	średnio energochłonny
29	Ukośna 10B/2	prefabr./trad. 1983		352,6	103,0	4,00	0,00	0,00	50%	11,3	77,7	średnio energochłonny
30	Wierzbowa 25A	tradyc. 1963		931,8	256,8	11,54	5,58	5,58	50%	12,4	89,9	średnio energochłonny
31	Kraszewskiego 25A	tradyc. 1966		931,0	215,8	9,07	4,36	4,36	50%	9,7	84,1	średnio energochłonny
32	Dziesięciny 5	tradyc. 1977		3 686,0	547,0	38,00	5,00	5,00	50%	10,3	139,0	średnio energochłonny
33	Starosielce 2/1	murowany - 2014	biurowo - socjalny	1 484,2	225,1	15,00	30,00	30	100%	10,1	133,3	średnio energochłonny
	Razem			88 080,2	16 583,7	1 299,7	613,9	291,1	---	---	---	---
PKP Energetyka S.A.												
1	Hetmańska 109	tradyc. 1988	warszt.-admin. - <i>ściany</i>	3 795,0	713,5	83,06		1,00	100%	21,9	232,9	energochłonny
2	Hetmańska 103	tradyc. 1988	admin. - dociepl. cz. rozbud.	3 800,0	927,7	36,17			100%	9,5	78,0	średnio energochłonny
3	Hetmańska 103	tradyc. 1990	portiernia	32,0	11,8				100%			mało energochłonny
4	Hetmańska 105	tradyc. 1988	warszt.-admin. - <i>ściany</i>	3 445,0	654,0	94,23	110,49	19,02	100%	27,4	288,2	energochłonny
5	Hetmańska 107	tradyc. 1988	mieszkalny - szczyty bud.	1 405,0	240,0	23,24			100%	16,5	193,7	średnio energochłonny
	Razem			12 477,0	2 547,0	236,7	110,5	20,0	---	---	---	---
ENEA Ciepło Sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok S.A.												
1	Gen. Wł. Andersa 15	żelbet. 1967	hydrofornia	607,4	81,8	18,80			0%	31,0	459,8	energochłonny
2		żelbet. 1973	stacja o. osmozy - dach	2 314,0	385,5	92,50			0%	40,0	480,0	energochłonny
3		żebet. 1993	stacja o. osmozy - szczyty	13 170,0	1 069,3	520,00	10,00		50%	39,5	972,8	energochłonny
4		żelbet. 1993	zagęszcz. szl. - dach	1 714,0	271,3	60,00			0%	35,0	442,4	energochłonny
5		żelbet. 1993	magaz. soli	356,3	30,9							
6		murow. 1993	przyg. m. wapiennego	1 484,0	112,5	30,00			0%	20,2	533,5	energochłonny
7		żelbet. 1978	SUW 1 - demineraliz.	5 340,0	511,0	213,60			0%	40,0	836,2	energochłonny
8		żelbet. 1982	pompownia - dach, ściany	787,3	70,8	16,20			0%	20,6	457,7	energochłonny
9		żelbet. 1978	blok I - dach	99 299,0	8 181,8	288,00			0%	2,9	70,4	mało energochłonny
10		żelbet. 1973	kotły wodne - dach	55 418,6	4 391,8	114,00			0%	2,1	51,9	mało energochłonny
11		żelbet., mur.1979	b. gospod. olej. - ściany	3 371,0	326,6	91,20			0%	27,1	558,6	energochłonny
12		żelbet., sipor.1981	b. bloku II - dach	75 338,8	721,4	226,00			0%	3,0	626,7	mało energochłonny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13		żelbet., blacha 1991	Blok III i TZ4 - dach	81 502,0	2 099,4	483,00			0%	5,9	460,2	mało energochłonny
14		beton, cegła 1977	rozdzielnia 15 kV - dach, ściany	1 812,8	357,7					0,0	0,0	mało energochłonny
15		żelbet., mur.1974	rozdziel. elektr. 4 kV - ściany	216,5	161,4				0%			
16		żelbet., mur.1992	warsztat elektr. Nr 1 - ściany	767,0	201,0	152,00			0%	198,2	1512,8	energochłonny
17		żelbet. 1974	warszt. el. Nr 1WA - ściany	1 702,0	380,8	35,00			100%	20,6	183,9	energochłonny
18		żelbet. 1978	przepomp. wody chłodz.	967,6	119,3	25,00			0%	25,8	419,2	energochłonny
19		żelbet., cegła 1982	stacja transformat.	1 752,0	197,8				og. elektr.			
20		żelbet., mur. 2003	bud. wielofunk.	1 200,0	196,6							
21		cegła 1970	bud. „B” warszt. mech. Nr 2	7 527,0	804,8	430,00	11,50		100%	57,1	1068,8	0
22		żelbet., cegła 1979	bud. „B” warszt. mech. Nr 1	8 584,7	1 322,6				0%			
23		żelb., prefabr.1995	bud. „D” - ściany, dach	8 293,0	1 998,0	170,20	152,64		100%	20,5	170,4	energochłonny
24		żelb., prefabr.1973	warsztat elektr. Nr 2 - dach	806,0	170,6				og. elektr.			
25		cegła 1973	separatorium	1 633,0	226,4	110,48			0%	67,7	976,2	energochłonny
26		cegła 1973	bud. Przesypowy	541,0	41,7	93,04			0%	172,0	4463,4	energochłonny

27		żelbet 1991	bud. Nawęglania	2 898,0	720,0	671,55			0%	231,7	1865,8	energochłonny
28		cegła 1993	ustł.- warsz.Nr 2 -dach,ściany	1 118,0	186,3	30,00			0%	26,8	322,1	energochłonny
29		żelbet., mur. 1975	pompownia	256,5	55,4	15,00			0%	58,5	541,6	energochłonny
30		żelbet.,blacha 1991	pompownia	2 166,0	158,0	44,89			0%	20,7	568,4	energochłonny
31		monol.,blacha 1991	pompownia	2 424,0	263,6	70,00	2,50		0%	28,9	531,2	energochłonny
32		cegła 1993	bud. „G” - dach, ściany	839,0	298,0	63,10			0%	75,2	423,6	energochłonny
33		żelbet., mur. 1995	sprężarkownia-śc. szczyt.	490,0	102,0				0%			
34		żelbet., cegła 1968	portiernia nr 1 i garaże	2 109,0	456,0	88,00	31,00		100%	41,7	386,1	energochłonny
35		gazob., cegła 1996	bud. Mistrzówki	349,7	84,5				0%			
36		żelbet., cegła 1997	portiernia Nr 2 -ściany, dach	165,1	55,0	6,60			100%	40,0	240,1	energochłonny
37		bl.wap. piask. 2001	portiernia Nr 3 -ściany, dach	123,0	26,9				og. elektr.			
38		żelbet., mur. 2008	labor.i portier. -ściany, dach	860,5	158,9	44,61			100%	51,8	561,6	energochłonny
39		cegła 1971	wiata	679,0	190,0	23,20			og. elektr.	34,2	244,3	energochłonny
40	I Armii W. Polskiego 14	murow. 1969	„B” usług. warsztat. Nr 3	2 964,0	737,8	40,00	3,20		0%	13,5	108,5	średnio energochłonny
41		żelbet. gazob.1996	socjal. biur.	123,8	27,7				100%			
42		żelbet,cegła 1979	adm.-soc. A2 - ściany, dach	9 581,0	1 727,4	173,94			100%	18,2	201,4	energochłonny
43		żelbet,cegła 1988	adm.-soc. A3- ściany, dach	5 808,0	831,0	214,00	237,43		100%	36,8	515,2	energochłonny
44		gazob., cegła 1991	adm.-soc. C- ściany	1 109,0	396,0	62,00			100%	55,9	313,2	energochłonny
45		1974	adm.-soc. A1- ściany, dach	5 204,0	1 492,6	88,17			100%	16,9	118,2	średnio energochłonny
46		cegła 1976	bud. zajezdni lokom. spalin.	625,0	140,7	160,00	31,00		0	256,0	2274,9	energochłonny
47		tradyc. 1975	garaże na spychacze	2 416,0	324,0	85,00	57,00		0%	35,2	524,8	energochłonny
48		cegła 1987	bud. Motowozowni	3 677,0	339,8	160,00	31,00		0%	43,5	941,9	energochłonny
49		stal, blacha 1991	bud. Wywrotnicy	9 184,0	353,4	86,17			0%	9,4	487,8	średnio energochłonny
50		żelbet. 2011	bud. Pompowni UAC	764,4	133,9				og. elektr.			
51		tradyc. 2012	bud. rozdz. - dach, ściany	733,5	112,4	5			og. elektr.	6,8	89,0	mało energochłonny
52		żelbet. 2012	bud. próbopobierni	260,6	27,5	12			0	46,0	872,9	energochłonny
53		murowany 2012	bud. rozdzielni - dach, ściany	462,9	78,9	5			og. elektr.	10,8	126,8	średnio energochłonny
54		żelbet. 2012	bud. próbopobierni - ściany, strop	918,5	207,8	5			0	5,4	48,1	mało energochłonny
55		żelbet. 2012	magazyn zrębki leśnej	28 655,80	1 582,70	5			0	0,2	6,3	mało energochłonny
56		stal/żelbet. 2012	bud. poboru próbek	214	30	5				23,4	333,4	energochłonny
57		żelbet. 2015	bud. sterowni rozładunku	161	27,7	4			og. elektr.	24,8	288,9	energochłonny
58		stal/żelbet. 2015	bud. układu odzysku ciepła K6	744,3	110	11			og. elektr.	14,8	200,0	średnio energochłonny
59		stal/żelbet. 2012	bud. separacji zrębki leśnej	2 723,00	161	96			og. elektr.	35,3	1192,8	energochłonny
60	I Armii W. Polskiego 14	żelbet. 1997	biom. rolniczej - dach	9 536,0	969,0	175,00	8,40		100%	18,4	361,3	energochłonny
61		slup. rygl. 1973	magazyn ogól. - dach, ściany	3 971,0	1 032,0	210,00			100%	52,9	407,1	energochłonny
62		gazob., cegła 1997	biur.-socjal. - ściany, dach	1 372,0	479,6	175,00	8,40		100%	127,6	729,9	energochłonny
		Razem		482 191,6	38 510,3	6 003,3	584,1	0,0	---	---	---	---
KPKM Sp. z o.o.												
1	Składowa 11	gazobeton 2007	bud. stacji paliw	722,8	151,8	12,93	10,00		100%	17,9	170,4	średnio energochłonny
2		cegła/płyty kan. 1989	dyspozytornia	1 184,0	244,0	47,90	3,50		100%	40,5	392,7	energochłonny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3		mieszana 1997	stacja obsługi, biuro - dach, okna, ściany	65 616,0	8 649,0	450,00	79,50	15	90%	6,9	104,1	mało energochłonny
4		prefabr. murow. 1977	warsztat głównego mechan.	2 752,0	490,0	42,0	4,5	0,8	100%	15,3	171,5	średnio energochłonny
5		prefabr. murow. 1982	bud. pomocniczy	4 813,0	868,5	55,0	5,5	1,1	100%	11,4	126,7	średnio energochłonny
6		żelbet. stal 2007	myjnia samochodowa	394,0	104,0	11,0	67,0			27,9	211,6	energochłonny
		Razem		75 481,8	10 507,3	618,8	170,0	16,9	---	---	---	---
PKS												
1	B.M. Cassino 8	1986	PKS (bud. Dworca)	36 752,0	6 639,4	661,00			1%	18,0	199,2	średnio energochłonny
2	B.M. Cassino 10	1986	PKS	7 417,0	1 609,0	302,00			80%	40,7	375,5	energochłonny
3	Fabryczna 1	1951	PKS (stacja obsługi)	24 837,0	3 830,7	795,00			2%	32,0	415,2	energochłonny
4		1951/1986	PKS (bud. administracyjny)	8 092,0	2 428,0	189,00			20%	23,4	155,7	energochłonny
		Razem		77 098,0	14 507,1	1 947,0	0,0	0,0	---	---	---	---
Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne												
1	Składowa 7	murow.	biur. - soc. - wełna,blacha	5 285,0	704,4	940,00	150,00			31,5	348,2	energochłonny
2		murow.	Hala Napraw I - wełna	10 160,0	1 386,0							
3		murow.	Hala Napraw II - styrop.	7 610,0	1 525,7							

4		murow.	stacja paliw - styrop.	280,0	80,0							
5		murow.	bud. pomocniczy - styrop.	1 384,0	240,3							
6		murow.	biurowy II -wełna, blacha	5 092,0	1 464,0							
	Razem			29 811,0	5 400,4	940,0	150,0	0,0	---	---	---	---
Pozostałe												
1	Warsztatowa 1		Mostostal B-stok Sp. z o.o.			3 396,00	67,00	67,00				
2	Św. Rocha 16	1947	Instytut Energ. - elew., okna, drzwi	5 147,0	1 125,0	90,00	20,00	15,00	50%	17,5	160,0	średnio energochłonny
3	Jurowiecka 46A	cegła	Komunalny Zakład Komunikacyjny	27 478,6	4 833,0	880,68	20,90		30%	32,0	364,5	energochłonny
4	Popietuski 124	1982	Warszawskie P. Robót Telek.S.A. Reg. Dyrekcja	660,0	300,0	44,00			0	66,7	293,4	energochłonny
5	Kombatantów 2	1975	Białostockie Przeds. Instalacji Elektr. - docieplenie, okna	16 938,0	2 266,0	190,00			100%	11,2	167,7	średnio energochłonny
	Razem			50 223,6	8 524,0	4 600,7	107,9	82,0	---	---	---	---
PUHP LECH Sp. z o.o.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Andersa 40F	stal/żelbet. 2015	bud. procesowy	124 692,2	4 546,4	3,45	pogrz. el.	pogrz. el.		0,0	1,5	mało energochłonny
2		żelbet./płyta-gips. 2015	bud. techniczny	15 028,9	1 671,7	32,51	pogrz. el.	pogrz. el.		2,2	38,9	mało energochłonny
3		ścianowo-płytowa 2015	administr. - socjalny	2 828,3	816,4	31,43	100,00	2,34	100%	11,1	77,0	średnio energochłonny
4		murowany 2015	portiernia	122,2	23,4		0,00	0	elektr.			
5		<i>modułowy, szkieł. 2024</i>	<i>portiernia</i>	<i>92,5</i>	<i>22,4</i>	<i>10,50</i>	<i>18,00</i>		<i>elektr.</i>			
	Razem			142 764,0	7 080,3	67,4	100,0	2,3	---	---	---	---
Pozostałe przedsiębiorstwa produkcyjne												
1	Kuronia 4	2012	MASTERPRESS SA	125 845,0	15 130,4	1 824,8			100%	14,5	241,3	średnio energochłonny
2	I Armii Woj. Polskiego 6/1	2012	REMEX Sp. z o.o.	7 576,0	651,2	109,9			100%	14,5	337,5	średnio energochłonny
3	I Armii Woj. Polskiego 6/1	2015	REMEX Sp. z o.o. - zaplecze soc. - mag.	1 691,0	379,8	24,5			100%	14,5	129,1	średnio energochłonny
4	Komunalna 4C	2012	Zakład obróbki skrawaniem - Chodakowski Dariusz	5 058,4	1 178,2	73,3			100%	14,5	124,5	średnio energochłonny
5	Elewatorska 23/1	2013	PROMOTECH Sp. z .o.o. - bud. produkcyjno - biurowy	11 922,3	1 304,4	172,9			100%	14,5	265,1	średnio energochłonny
6	Andersa 38	2013/2014	BIAZET SA - bud. produkcyjno - mag.	141 811,0	18 307,8	947,0			100%	6,7	103,5	mało energochłonny
7	Myśliwska 13	2014	BISON CHUCKS SA - hala produkcyjno - magazynowa	90 189,2	14 250,4	1 317,0	550,0	125,0	100%	14,6	184,9	średnio energochłonny
8	Myśliwska 11	2014	Odlewnia Białystok SA - hala produkcyjna	104 270,3	10 057,5	1 545,0	290,0	70,0	100%	14,8	307,3	średnio energochłonny
9	Myśliwska 18	2014	BIANOR Sp. z o.o. - bud. produkcyjno - mag.	57 979,0	4 164,2	840,7			100%	14,5	403,9	średnio energochłonny
10	Karpińskiego 11	2014	Hartownia Białystok SA - hala produkcyjna	74 469,1	9 341,2	1 105,0	250,0	200,0	100%	14,8	236,6	średnio energochłonny
11	Produkcyjna	2015	Zakład Przetwórstwa Mięsnego JBB - import	5 615,2	850,3	81,4			100%	14,5	191,6	średnio energochłonny
12	Karpińskiego 5	2016	KAN Sp. z o.o. - bud. prod. - mag.	<i>175 435,0</i>	<i>18 993,0</i>	<i>771,00</i>	<i>175,00</i>	<i>50</i>	100%	4,4	81,2	mało energochłonny
13			<i>KAN Sp. z o.o. - bud. prod. - nowa część</i>	<i>69 504,0</i>	<i>13 639,0</i>	<i>434,75</i>	<i>314,00</i>	<i>80,25</i>	100%	6,3	63,8	mało energochłonny
	Razem			801 861,5	94 608,4	8 812,5	1 579,0	525,3	---	---	---	---
			CAŁOŚĆ	4 107 956,3	657 188,9	61 648,9	8 295,6	3 377,5	---	15,0	187,7	średnio energochłonny

Pismem pogrubionym i pochyłym zaznaczono dane, które po roku 2019 uległy zmianie i zostały skorygowane przez właścicieli budynków.

Nowe obiekty powstałe po 2015 roku												
Lp.	Adres	Techn. i rok wykon.	Właściciel budynku i opis docieplenia	Kubat.	Pow.	Zap. na moc dla c.o.	Zap. na moc dla c.w.u. max.	Zap. na moc dla c.w.u. śr.	Zaw. termost.	Wsp. qv	Wsp. E	Ocena energochłonności budynku
				[m³]	[m²]	[kW]	[kW]	[kW]	[%]	[W/m³]	[kWh/rok m²]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Octowa 1	2016	MISPOL S.A. -magazyn -rozbudowa	11 125,0	1 026,0	133,5	38,94	16,69	100	12,0	304,5	średnio energochłonny
2	Myśliwska 18	2017	produkcyjny - rozbud. Rosti	219 400,0	14 552,3	2 194,0	767,90	329,10	100	10,0	352,8	średnio energochłonny
3	Karpińskiego 5	2017	KAN - produkcyjny	60 175,0	5 205,8	601,8	210,61	90,26	100	10,0	270,5	średnio energochłonny
4	Nowosielska 2A	2017	produkcyjny	7 892,0	1 131,2	78,9	27,62	11,84	100	10,0	163,3	średnio energochłonny
5	Pozioma (dz. 1244/2)	2017	produkcyjny	3 649,8	721,1	36,5	12,77	5,47	100	10,0	118,4	średnio energochłonny
6	Kuronia 2	2018	Bravilor Bonamat - prod.	117 918,5	23 583,7	1 179,2	412,71	176,88	100	10,0	117,0	średnio energochłonny
7	Elewatorska 29	2018	produkcyjny	9 136,5	937,3	91,4	31,98	13,70	100	10,0	228,1	średnio energochłonny
8	Mickiewicza 95D	2018	biurowo-produkcujny	2 565,0	620,4	25,7	8,98	3,85	100	10,0	96,8	średnio energochłonny
9	Stawowa 11	2018	prod.-magaz. - rozbudowa	3 486,0	739,7	34,9	12,20	5,23	100	10,0	110,3	średnio energochłonny
10	Aksamitna 8C	2018	hala mag. prod. i pompownia	27 058,0	2 448,0	270,6	94,70	40,59	100	10,0	258,7	średnio energochłonny
11	Aksamitna 8C	2018	hala mag. prod. BU01	27 776,0	3 646,2	277,8	97,22	41,66	100	10,0	178,3	średnio energochłonny
12	Aksamitna 8C	2018	hala mag. prod. BU02	248 909,0	20 345,0	2 489,1	871,18	373,36	100	10,0	286,3	średnio energochłonny
13	Aksamitna 8C	2018	hala mag. prod. BU03	166 991,0	14 638,6	1 669,9	584,47	250,49	100	10,0	267,0	średnio energochłonny
14	Wysockiego (dz. 1648)	2019	produk. -biur. - rozbud.	23 999,0	2 948,7	240,0	84,00	36,00	100	10,0	190,5	średnio energochłonny
15	Wł. Andersa 15	Stal/żelbet. 2018	ENEA IOS – budynek główny	1728,1	416	3,245			og. elektr.	1,9	15,6	mało energochłonny

	Razem			931 808,9	92 960,0	9 326,3	3 255,3	1 395,1	---	---	---	---
Budynki nie objęte poprzednimi oprcowaniami												
1	Warsztatotwa 1D		Klimart Sp. z o.o. - audyt	1 167,0	382,0	26,1		2,07		22,4	136,7	energochłonny
2	1000-lecia P.P. 4		ABM s.c. - biurowo-usług. - audyt	13 709,5	4 524,6	39,6		14,85		2,9	17,5	mało energochłonny
3	Elewatorska 29		Lega - hala - audyt	729,0	202,5	12,5				17,2	123,9	średnio energochłonny
4	Branickiego 17		Eljo - administracyjny - audyt	17 150,0	4 220,0	164,1		8,00		9,6	77,8	średnio energochłonny
5	Andersa 44		BIAZET SA - biuro + hala - audyt	199 713,0	24 359,9	1 591,0		31,86		8,0	130,7	mało energochłonny
6	Mickiewicza 95F		APS S.A. - biuro+ hala - audyt	6 763,3	2 091,9	101,4		7,44		15,0	97,0	średnio energochłonny
7	Andersa 38		RJM Sp. z o.o. - prod.-usług. - audyt	213 082,0	33 533,0	1 593,0		6,83		7,5	95,0	mało energochłonny
8	Komunalna 4C		Darmet - produkcyjno-usług. -audyt	2 573,1	857,7	45,6		7,21		17,7	106,3	średnio energochłonny
9	Elewatorska 11		ELTOR Sp. zo.o.-biuro - audyt	4 216,3	1 497,3	65,8		5,85		15,6	87,8	średnio energochłonny
10	Hurtowa 13		EuropeGas - biuro + hala - audyt	12 525,8	1 739,7	125,0		5,00		10,0	143,7	średnio energochłonny
	Razem			239 160,5	39 719,6	1 930,7		89,11		8,1	97,2	mało energochłonny
			Razem w 2019 roku	5 278 925,7	789 868,5	72 905,9	11 550,8	4 861,7	---	---	---	---

Nowe obiekty powstałe po 2019 roku – według pozwoleń na użytkowanie								
Lp.	Adres	Techn. i rok wykon.	Właściciel budynku i opis docieplenia	Kubat.	Pow.	Zap. na moc dla c.o.	Zap. na moc dla c.w.u. max.	Zap. na moc dla c.w.u. śr.
				[m³]	[m²]	[kW]	[kW]	[kW]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Elewatorska 29B	2023	Center Mebel Sp z o.o. -produkc. - magaz. biur.	27 502,6	3 343,2	330,0	38,94	16,69
2	Ciołkowskiego (e.gr. 455/18)	2023	While Hill Sp. z o.o. - hala produkc. z biur. soc.	1 038,0	181,5	12,5	767,90	329,10
3	Bacieczki (e.gr. 339/2)	2024	hala prod. - magazynowa	13 243,6	1 148,8	158,9	210,61	90,26
4	Kalicińskiego (e.gr. 771/18)	2024	BIAWAR Prod. - prod.- mag.-biur.	12 144,7	2 756,9	145,7	27,62	11,84
5	Karpińskiego 5	2024	KAN Sp. z o.o. - produkc. (rozbud.)	85 903,0	10 149,0	1 030,8	12,77	5,47
6	Elewatorska 20	2024	CEDC Internat. - produkc. (rozbud.).	10 966,0	1 510,6	131,6	412,71	176,88
7	e.gr.15 obr.0004 Starosielce Płn.	2024	CEDC Internat. - produkc. (rozbud.).	1 214,0	195,4	14,6	31,98	13,70
	Razem			152 011,8	19 285,3	1 824,1	3 255,3	1 395,1
			CAŁOŚĆ PO 2024 ROKU	5 430 937,5	809 153,8	74 730,1	11 550,8	4 861,7

ZAŁĄCZNIK NR 2

CHARAKTERYSTYKA BUDOWNICTWA JEDNORODZINNEGO, KTÓRE POWSTAŁO W LATACH 2012 – 2015, 2016 – 2019 ORAZ 2020 – 2024

**(na podstawie pozwoleń na użytkowanie budynków, które
zostały udostępnione przez Departament Architektury
Urzędu Miasta)**

BUDOWNICTWO JEDNORODZINNE POWSTAŁE W LATACH 2012 - 2015

Lp.	Adres budynku	Kubatura [m3]	Pow. użytkowa [m2]	Zapotrzebowanie na moc cieplną [kW]			Zużycie energii cieplnej [GJ/rok]		
				dla c.o.	dla c.w.u.	Razem	dla c.o.	dla c.w.u.	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Budynki oddane do użytkowania w 2012 roku									
1	ul. Kawalerska 22	745,0	120,50	13,8	1,9	15,6	116,1	35,2	151,4
2	ul. Dojlidy Górne (dz. geod. 199/31)	766,0	184,06	14,2	1,9	16,1	119,4	36,2	155,6
3	ul. Bajeczna 21A	554,0	103,34	10,2	1,4	11,6	86,3	26,2	112,6
4	ul. Sobolewskiej 4A	438,0	125,80	8,1	1,1	9,2	68,3	20,7	89,0
5	ul. Dojnowska (dz. geod. 1297/2 i 1297/4)	1 047,0	266,90	19,4	2,6	22,0	163,2	49,5	212,7
6	ul. Jagiełowska 57A	1 152,0	276,00	21,3	2,9	24,2	179,5	54,5	234,0
7	ul. Jagiełowska 57B	1 128,0	268,60	20,9	2,8	23,7	175,8	53,4	229,2
8	ul. Jagiełowska 57C	1 128,0	268,60	20,9	2,8	23,7	175,8	53,4	229,2
9	ul. Jagiełowska 57D	1 128,0	268,60	20,9	2,8	23,7	175,8	53,4	229,2
10	ul. Jagiełowska 57E	1 128,0	268,60	20,9	2,8	23,7	175,8	53,4	229,2
11	ul. Jagiełowska 57F	1 128,0	268,60	20,9	2,8	23,7	175,8	53,4	229,2
12	ul. Jagiełowska 57G	1 148,0	282,50	21,2	2,9	24,1	178,9	54,3	233,2
13	ul. Puchalskiego 11	539,3	120,11	10,0	1,3	11,3	84,1	25,5	109,6
14	ul. Boruty 35	596,4	176,90	11,0	1,5	12,5	93,0	28,2	121,2
15	ul. Wańkowicza 37	1 140,6	257,23	21,1	2,9	24,0	177,8	54,0	231,7
16	ul. Niemeńska 130	1 037,4	221,46	19,2	2,6	21,8	161,7	49,1	210,8
17	ul. Puchalskiego (dz. geod. 192/136)	539,3	120,11	10,0	1,3	11,3	84,1	25,5	109,6
18	ul. E. Sawickiej 11	463,9	203,57	8,6	1,2	9,7	72,3	21,9	94,2
19	ul. Czarnej Hańczy 57	1 117,5	325,50	20,7	2,8	23,5	174,2	52,9	227,0
20	ul. Nadbużańska 55	884,8	93,41	16,4	2,2	18,6	137,9	41,9	179,8
Razem		17 809,2	4 220,4	329,5	44,5	374,0	2 775,7	842,4	3 618,2
Budynki oddane do użytkowania w 2013 roku									
1	ul. Wielkopolska 8	756,0	214,90	14,0	1,9	15,9	117,8	35,8	153,6
2	ul. Chelomońskiego (dz. geod. 841/3)	1 284,0	270,31	23,8	3,2	27,0	200,1	60,7	260,9
3	ul. Puchalskiego (dz. geod. 192/133)	539,3	120,11	10,0	1,3	11,3	84,1	25,5	109,6
4	ul. Puchalskiego (dz. geod. 192/130)	581,1	131,34	10,8	1,5	12,2	90,6	27,5	118,1
5	ul. Boruty 25B	3 388,0	726,68	62,7	8,5	71,1	528,1	160,3	688,3
6	ul. Ostróżki (dz. geod. 306/43)	1 062,4	225,00	19,7	2,7	22,3	165,6	50,3	215,8
7	ul. Stoczni Gdańskiej (dz. geod. 294/13)	1 180,8	139,90	21,8	3,0	24,8	184,0	55,9	239,9
8	ul. Wodna (dz. geod. 269/14)	727,0	165,70	13,4	1,8	15,3	113,3	34,4	147,7
9	ul. Wodna (dz. geod. 269/15)	650,4	140,20	12,0	1,6	13,7	101,4	30,8	132,1
10	ul. Wodna (dz. geod. 269/16)	650,4	140,20	12,0	1,6	13,7	101,4	30,8	132,1
11	ul. Wodna (dz. geod. 269/17)	727,0	164,30	13,4	1,8	15,3	113,3	34,4	147,7
12	ul. Reja (dz. geod. 1947/2)	775,0	181,76	14,3	1,9	16,3	120,8	36,7	157,5
13	ul. Puchalskiego 144/1 (EKO-SYSTEM)	149,1	56,25	4,7	0,84	5,5	39,6	15,9	55,5
14	ul. Puchalskiego 144/2 (EKO-SYSTEM)	123,2	46,49	3,8	0,84	4,6	32,0	15,9	47,9
Razem		12 593,7	2 723,1	236,4	32,5	268,9	1 992,0	614,6	2 606,7
Budynki oddane do użytkowania w 2014 roku									
1	ul. Sokola 31	1 525,2	304,80	28,2	3,8	32,0	237,7	72,1	309,9
2	ul. Wiśłana 32	1 495,0	198,98	27,7	3,7	31,4	233,0	70,7	303,7
3	ul. Zawady (dz. geod. 102/28)	865,1	210,00	16,0	2,2	18,2	134,8	40,9	175,8
4	ul. Jaracza 6	846,6	203,38	15,7	2,1	17,8	132,0	40,0	172,0
5	ul. Skrzetuskiego (dz. geod. 696/1)	1 303,0	361,29	24,1	3,3	27,4	203,1	61,6	264,7
6	ul. Rozmarynowa (dz. geod. 85/21)	1 559,0	320,50	28,8	3,9	32,7	243,0	73,7	316,7
7	ul. Puchalskiego 194/1 (EKO-SYSTEM)	149,1	56,25	4,2	0,84	5,0	35,4	15,9	51,3

8	ul. Puchalskiego 194/2 (EKO-SYSTEM)	123,2	46,49	3,6	0,84	4,4	30,3	15,9	46,2
Razem		7 866,2	1 701,7	148,3	20,7	169,0	1 249,3	391,0	1 640,3
Budynki oddane do użytkowania w 2015 roku									
1	ul. Zaściana (dz. geod. 623/5)	973,0	132,63	18,0	2,4	20,4	151,7	46,0	197,7
2	ul. Miętowa (dz. geod. 390/60)	834,1	196,40	15,4	2,1	17,5	130,0	39,5	169,5
3	ul. Grzybowski (dz. geod. 431/7, 431/8, 430/2, 430/3)	985,0	129,77	18,2	2,5	20,7	153,5	46,6	200,1
Razem		2 792,1	458,8	51,7	7,0	58,6	435,2	132,1	567,3
Budynki oddane do użytkowania w 2016 roku (do końca czerwca)									
1	ul. Ziółowa 6	961,0	354,58	17,8	2,4	20,2	149,8	45,5	195,2
2	ul. Cisowa 8	807,0	195,30	14,9	2,0	16,9	125,8	38,2	164,0
3	ul. Cisowa 8A	784,0	188,30	14,5	2,0	16,5	122,2	37,1	159,3
4	ul. Bałtycka (dz. geod. 497/14)	953,0	132,60	17,6	2,4	20,0	148,5	45,1	193,6
5	ul. Niemeńska 25	1 145,5	398,60	21,2	2,9	24,1	178,5	54,2	232,7
Razem		4 650,5	1 269,4	86,0	11,6	97,7	724,8	220,0	944,8
OGÓŁEM		45 711,7	10 373,4	851,9	116,3	968,2	7 177,0	2 200,2	9 377,2

Obliczenia zapotrzebowania na moc ciepłą wykonano dla jednostkowych wskaźników:

- na cele centralnego ogrzewania: $q_{co} = 18,5 \text{ W/m}^3$
- na cele ciepłej wody użytkowej: $q_{cwu} = 2,5 \text{ W/m}^3$

BUDOWNICTWO JEDNORODZINNE POWSTAŁE W LATACH 2016 - 2019

Lp.	Adres budynku	Kubatura [m ³]	Pow. użytkowa [m ²]	Zapotrzebowanie na moc ciepłą [kW]			Zużycie energii cieplnej [GJ/rok]		
				dla c.o.	dla c.w.u.	Razem	dla c.o.	dla c.w.u.	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Budynki oddane do użytkowania w 2016 roku									
1	Św J. Chrzyciela (e.gr. 330/15)	618,00	166,30	11,4	1,5	13,0	96,3	29,2	125,6
2	Halicka (e. gr. 9/2)	1 100,50	190,10	20,4	2,8	23,1	171,5	52,1	223,6
3	Pomorska (e.gr. 520/6)	610,00	137,70	11,3	1,5	12,8	95,1	28,9	123,9
4	Cytrusowa (e. gr. 197/28)	979,40	212,80	18,1	2,4	20,6	152,6	46,3	199,0
5	Św J. Chrzyciela (e.gr. 300/18)	986,50	232,10	18,3	2,5	20,7	153,8	46,7	200,4
6	Leśna Polana (e. gr. 728/1)	696,00	136,30	12,9	1,7	14,6	108,5	32,9	141,4
7	Zwierzyniecka (e. gr. 776/4)	991,00	203,40	18,3	2,5	20,8	154,5	46,9	201,3
8	Nowa (e. gr. 684)	988,00	210,00	18,3	2,5	20,7	154,0	46,7	200,7
9	Milowa (e. gr. 259/10)	580,10	179,20	10,7	1,5	12,2	90,4	27,4	117,9
10	Milowa (e. gr. 258/31)	623,00	114,90	11,5	1,6	13,1	97,1	29,5	126,6
11	Berberszowa (e. gr 252/40)	890,00	204,30	16,5	2,2	18,7	138,7	42,1	180,8
12	Św J. Chrzyciela (e.gr. 300/47)	824,00	168,20	15,2	2,1	17,3	128,4	39,0	167,4
13	Św J. Chrzyciela (e.gr. 333/56)	862,80	169,80	16,0	2,2	18,1	134,5	40,8	175,3
14	Marynarska (e. gr. 216/109)	684,00	176,70	12,7	1,7	14,4	106,6	32,4	139,0
15	Św J. Chrzyciela (e.gr. 333/46)	994,00	214,50	18,4	2,5	20,9	154,9	47,0	201,9
16	Stoczni Gdańskiej (e. gr. 294/9)	750,00	176,50	13,9	1,9	15,8	116,9	35,5	152,4
17	Krokusowa (e. gr 793)	580,20	122,70	10,7	1,5	12,2	90,4	27,4	117,9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	Litewska 23A (e. gr. 546/11)	1 133,00	200,20	21,0	2,8	23,8	176,6	53,6	230,2
19	Dokerów (e. gr. 221/100)	750,00	207,20	13,9	1,9	15,8	116,9	35,5	152,4
20	Skowronkowa (e. gr. 251/62)	687,00	148,20	12,7	1,7	14,4	107,1	32,5	139,6
21	Dojlidy G. (e. gr. 199/54)	635,10	180,00	11,7	1,6	13,3	99,0	30,0	129,0
22	Zakątek (e. gr. 443/4)	3 218,40	603,80	59,5	8,0	67,6	501,6	152,2	653,9
23	Liliowa (e. gr. 267/12)	532,00	167,80	9,8	1,3	11,2	82,9	25,2	108,1
24	Zdrowa (e. gr. 501)	631,60	124,00	11,7	1,6	13,3	98,4	29,9	128,3
25	Leśna Polana (e. gr. 728/2)	696,00	136,30	12,9	1,7	14,6	108,5	32,9	141,4
26	Rozmarynowa (e. gr. 85/23)	1 348,00	283,30	24,9	3,4	28,3	210,1	63,8	273,9

27	Zielone Jabłuszko (e. gr. 65/15)	1 266,00	209,60	23,4	3,2	26,6	197,3	59,9	257,2
28	P. Sapiehy (e. gr. 115/55)	892,50	184,30	16,5	2,2	18,7	139,1	42,2	181,3
29	Bałtycka (e. gr. 497/14)	953,00	132,60	17,6	2,4	20,0	148,5	45,1	193,6
30	A. Grabowskiego (e. gr. 393/29)	1 350,00	451,50	25,0	3,4	28,4	210,4	63,9	274,3
31	A. Rybnika (e. gr. 1218/11)	768,40	191,90	14,2	1,9	16,1	119,8	36,3	156,1
32	Kadłubowa (e. gr. 221/120)	520,00	162,30	9,6	1,3	10,9	81,0	24,6	105,6
33	Reja (e. gr. 1968/2)	700,00	136,70	13,0	1,8	14,7	109,1	33,1	142,2
34	Dokerów (e. gr. 221/116)	691,60	146,90	12,8	1,7	14,5	107,8	32,7	140,5
35	Marynarska (e. gr. 216/111)	684,00	176,70	12,7	1,7	14,4	106,6	32,4	139,0
36	Marynarska (e. gr. 216/112)	684,00	176,70	12,7	1,7	14,4	106,6	32,4	139,0
37	Sympatyczna (e. gr. 255/22)	460,00	148,40	8,5	1,2	9,7	71,7	21,8	93,5
38	Ks. Abp.Kisiela 12E	725,00	137,15	13,4	1,8	15,2	113,0	34,3	147,3
39	Ks. Abp.Kisiela 12D	706,00	137,15	13,1	1,8	14,8	110,0	33,4	143,4
40	Ks. Abp.Kisiela 12C	706,00	137,15	13,1	1,8	14,8	110,0	33,4	143,4
41	Ks. Abp.Kisiela 12B	706,00	137,15	13,1	1,8	14,8	110,0	33,4	143,4
42	Ks. Abp.Kisiela 12A	706,00	137,15	13,1	1,8	14,8	110,0	33,4	143,4
43	Ks. Abp.Kisiela 12	725,00	137,15	13,4	1,8	15,2	113,0	34,3	147,3
44	Ks. Abp.Kisiela 10E	621,00	110,00	11,5	1,6	13,0	96,8	29,4	126,2
45	Ks. Abp.Kisiela 10D	561,00	116,30	10,4	1,4	11,8	87,4	26,5	114,0
46	Ks. Abp.Kisiela 10C	561,00	116,30	10,4	1,4	11,8	87,4	26,5	114,0
47	Ks. Abp.Kisiela 10B	561,00	116,30	10,4	1,4	11,8	87,4	26,5	114,0
48	Ks. Abp.Kisiela 10A	560,00	116,30	10,4	1,4	11,8	87,3	26,5	113,8
49	Ks. Abp.Kisiela 10	621,00	126,80	11,5	1,6	13,0	96,8	29,4	126,2
50	Węgierska,Reja (e. gr. 1966/2 i1967/2)	1 147,00	382,10	21,2	2,9	24,1	178,8	54,3	233,0
51	Skowronkowa (e. gr. 229/20)	778,70	148,10	14,4	1,9	16,4	121,4	36,8	158,2
52	Skowronkowa (e. gr. 249/11)	907,30	127,10	16,8	2,3	19,1	141,4	42,9	184,3
53	Niezapominajki (e. gr. 251/64)	770,00	169,40	14,2	1,9	16,2	120,0	36,4	156,4
54	Marynarska 9	398,80	135,90	7,4	1,0	8,4	62,2	18,9	81,0
55	Marynarska 11	398,80	135,90	7,4	1,0	8,4	62,2	18,9	81,0
56	Horodniańska (e. gr. 538/1)	610,00	147,20	11,3	1,5	12,8	95,1	28,9	123,9
57	Brzozkowiowa 41	680,00	168,90	12,6	1,7	14,3	106,0	32,2	138,2
58	Dojlidy Górne (e. gr. 162/9)	479,80	113,20	8,9	1,2	10,1	74,8	22,7	97,5
59	Dojlidy Górne (e. gr. 162/10)	479,80	113,20	8,9	1,2	10,1	74,8	22,7	97,5
60	Dojlidy Górne (e. gr. 162/11)	479,80	113,20	8,9	1,2	10,1	74,8	22,7	97,5
61	Dojlidy Górne (e. gr. 162/12)	479,80	113,20	8,9	1,2	10,1	74,8	22,7	97,5
62	Wojsk Ochrony Pogranicza (e. gr. 133/3)	622,10	127,10	11,5	1,6	13,1	97,0	29,4	126,4
63	Wojsk Ochrony Pogranicza (e. gr. 133/4)	611,20	127,20	11,3	1,5	12,8	95,3	28,9	124,2
64	Wojsk Ochrony Pogranicza (e. gr. 133/5)	611,20	127,20	11,3	1,5	12,8	95,3	28,9	124,2
65	Wojsk Ochrony Pogranicza (e. gr. 133/6)	611,20	127,20	11,3	1,5	12,8	95,3	28,9	124,2
66	Wojsk Ochrony Pogranicza (e. gr. 133/7)	611,20	127,20	11,3	1,5	12,8	95,3	28,9	124,2
67	Wojsk Ochrony Pogranicza (e. gr. 133/8)	622,10	127,10	11,5	1,6	13,1	97,0	29,4	126,4
68	Wojsk Ochrony Pogranicza (e. gr. 133/9)	722,10	150,40	13,4	1,8	15,2	112,5	34,2	146,7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
69	Wojsk Ochrony Pogranicza (e. gr. 133/10)	711,10	150,40	13,2	1,8	14,9	110,8	33,6	144,5
70	Wojsk Ochrony Pogranicza (e. gr. 133/11)	711,10	150,40	13,2	1,8	14,9	110,8	33,6	144,5
71	Wojsk Ochrony Pogranicza (e. gr. 133/12)	711,10	150,40	13,2	1,8	14,9	110,8	33,6	144,5
72	Wojsk Ochrony Pogranicza (e. gr. 133/13)	711,10	150,40	13,2	1,8	14,9	110,8	33,6	144,5
73	Wojsk Ochrony Pogranicza (e. gr. 133/14)	711,10	150,40	13,2	1,8	14,9	110,8	33,6	144,5
74	Wojsk Ochrony Pogranicza (e. gr. 133/15)	711,10	150,40	13,2	1,8	14,9	110,8	33,6	144,5
75	Wojsk Ochrony Pogranicza (e. gr. 133/16)	711,10	150,40	13,2	1,8	14,9	110,8	33,6	144,5

76	Wojsk Ochrony Pogranicza (e. gr. 133/17)	711,10	150,40	13,2	1,8	14,9	110,8	33,6	144,5
77	Wojsk Ochrony Pogranicza (e. gr. 133/18)	711,10	150,40	13,2	1,8	14,9	110,8	33,6	144,5
78	Wojsk Ochrony Pogranicza (e. gr. 133/19)	711,10	150,40	13,2	1,8	14,9	110,8	33,6	144,5
79	Wojsk Ochrony Pogranicza (e. gr. 133/20)	722,10	150,40	13,4	1,8	15,2	112,5	34,2	146,7
80	Dolina Stawów (e. gr. 268/4)	973,00	194,80	18,0	2,4	20,4	151,7	46,0	197,7
81	Dojlidy G. (e. gr. 205/100)	695,00	142,60	12,9	1,7	14,6	108,3	32,9	141,2
82	Dojlidy G. (e. gr. 205/99)	695,00	142,60	12,9	1,7	14,6	108,3	32,9	141,2
83	Milowa (e. gr. 253/10)	508,80	111,30	9,4	1,3	10,7	79,3	24,1	103,4
84	Dojlidy G. (e. gr. 199/34)	798,70	226,40	14,8	2,0	16,8	124,5	37,8	162,3
85	Św. J. Chrzyciciela (e. gr. 333/70)	1 270,20	197,40	23,5	3,2	26,7	198,0	60,1	258,1
86	Kielecka (e. gr. 640)	1 084,30	225,30	20,1	2,7	22,8	169,0	51,3	220,3
87	Nasturcjowa (e. gr. 252/72)	480,00	104,50	8,9	1,2	10,1	74,8	22,7	97,5
88	Dolina Stawów (e. gr. 256/41)	620,00	168,70	11,5	1,6	13,0	96,6	29,3	126,0
89	Matematyczna (e. gr. 28/40)	696,70	174,00	12,9	1,7	14,6	108,6	33,0	141,5
90	Promowa (e. gr. 256/17)	934,00	211,80	17,3	2,3	19,6	145,6	44,2	189,8
91	Pierwiastkowa (e. gr. 31/50)	636,50	153,40	11,8	1,6	13,4	99,2	30,1	129,3
92	Klonowa (e. gr. 1169/1)	409,20	144,40	7,6	1,0	8,6	63,8	19,4	83,1
93	Klonowa (e. gr. 1169/2)	560,30	150,70	10,4	1,4	11,8	87,3	26,5	113,8
94	Klonowa (e. gr. 1169/3)	522,70	143,50	9,7	1,3	11,0	81,5	24,7	106,2
95	Miłosna 5	776,50	191,40	14,4	1,9	16,3	121,0	36,7	157,8
96	Miłosna 5A	776,50	191,40	14,4	1,9	16,3	121,0	36,7	157,8
97	Sowlańska 30	388,00	149,50	7,2	1,0	8,1	60,5	18,4	78,8
98	Ścianka (e. gr. 2064/5)	618,00	91,50	11,4	1,5	13,0	96,3	29,2	125,6
99	Ścianka (e. gr. 2064/3)	625,00	94,40	11,6	1,6	13,1	97,4	29,6	127,0
100	Zielna (e. gr. 540/41)	615,10	116,50	11,4	1,5	12,9	95,9	29,1	125,0
101	Zielna (e. gr. 540/23)	607,40	127,00	11,2	1,5	12,8	94,7	28,7	123,4
102	Zielna (e. gr. 540/25)	607,40	127,00	11,2	1,5	12,8	94,7	28,7	123,4
103	Zielna (e. gr. 540/27)	607,40	127,00	11,2	1,5	12,8	94,7	28,7	123,4
104	Zielna (e. gr. 540/29)	607,40	127,00	11,2	1,5	12,8	94,7	28,7	123,4
105	Zielna (e. gr. 540/31)	607,40	127,00	11,2	1,5	12,8	94,7	28,7	123,4
106	Zielna (e. gr. 540/33)	607,40	127,00	11,2	1,5	12,8	94,7	28,7	123,4
107	Zielna (e. gr. 540/35)	607,40	127,00	11,2	1,5	12,8	94,7	28,7	123,4
108	Zielna (e. gr. 540/37)	615,10	128,80	11,4	1,5	12,9	95,9	29,1	125,0
109	Wigierska (e. gr. 1010/2)	887,90	141,50	16,4	2,2	18,6	138,4	42,0	180,4
110	Marynarska 20A	684,00	176,70	12,7	1,7	14,4	106,6	32,4	139,0
111	Piracka (e. gr. 8/61)	806,00	308,00	14,9	2,0	16,9	125,6	38,1	163,7
112	Kliniczna (e. gr. 41/5)	1 120,00	177,70	20,7	2,8	23,5	174,6	53,0	227,5
113	Niska (e. gr. 683/11)	711,00	123,50	13,2	1,8	14,9	110,8	33,6	144,4
114	Promienna (e. gr. 293/2)	1 080,00	187,50	20,0	2,7	22,7	168,3	51,1	219,4
115	Motyła (e. gr. 323/1)	727,70	211,90	13,5	1,8	15,3	113,4	34,4	147,8
116	Jachtowa (e. gr. 2/40)	586,00	197,10	10,8	1,5	12,3	91,3	27,7	119,1
117	Fregatowa (e. gr. 1012/4)	895,00	188,10	16,6	2,2	18,8	139,5	42,3	181,8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
118	Fregatowa (e. gr. 1012/3)	895,00	188,10	16,6	2,2	18,8	139,5	42,3	181,8
119	Cytrusowa (e. gr. 197/17)	1 380,20	170,90	25,5	3,5	29,0	215,1	65,3	280,4
120	Cytrusowa (e. gr. 179/21)	1 190,00	24,10	22,0	3,0	25,0	185,5	56,3	241,8
121	Stoczni Gdańskiej (e. gr. 295/8)	890,00	174,00	16,5	2,2	18,7	138,7	42,1	180,8
122	Milowa (e. gr. 212/27)	923,00	206,30	17,1	2,3	19,4	143,9	43,7	187,5
123	Fiołkowa 30	980,00	179,40	18,1	2,5	20,6	152,7	46,4	199,1
124	Zielna 18C	623,80	172,90	11,5	1,6	13,1	97,2	29,5	126,7
125	Wigierska (e. gr. 864)	504,00	94,80	9,3	1,3	10,6	78,6	23,8	102,4
126	Milowa (e. gr. 212/25))	1 360,40	215,20	25,2	3,4	28,6	212,0	64,4	276,4
127	Węgierska (e. gr. 1964/2)	846,00	255,20	15,7	2,1	17,8	131,9	40,0	171,9
128	Milowa (e. gr. 212/26)	986,00	158,00	18,2	2,5	20,7	153,7	46,6	200,3
129	Stokrotki (e. gr. 184/12)	680,30	171,80	12,6	1,7	14,3	106,0	32,2	138,2
130	Celownicza (e. gr. 20/2)	572,00	124,20	10,6	1,4	12,0	89,2	27,1	116,2
131	Celownicza (e. gr. 20/2)	553,00	124,20	10,2	1,4	11,6	86,2	26,2	112,3

132	Celownicza (e. gr. 20/2)	572,00	124,20	10,6	1,4	12,0	89,2	27,1	116,2
133	Jachtowa (e. gr. 355/10)	1 342,00	280,60	24,8	3,4	28,2	209,2	63,5	272,6
134	Bacieczki (e. gr. 1314/22)	951,20	202,80	17,6	2,4	20,0	148,3	45,0	193,2
135	Bacieczki (e. gr. 1314/22)	951,20	202,80	17,6	2,4	20,0	148,3	45,0	193,2
136	Bacieczki (e. gr. 1314/20)	951,20	202,80	17,6	2,4	20,0	148,3	45,0	193,2
137	Bacieczki (e. gr. 1314/20)	951,20	202,80	17,6	2,4	20,0	148,3	45,0	193,2
138	Bacieczki (e. gr. 1314/20)	936,20	200,00	17,3	2,3	19,7	145,9	44,3	190,2
139	Bacieczki (e. gr. 1314/3)	936,20	200,00	17,3	2,3	19,7	145,9	44,3	190,2
140	Bacieczki (e. gr. 1314/8)	871,60	187,80	16,1	2,2	18,3	135,8	41,2	177,1
141	Bacieczki (e. gr. 1314/9)	871,60	187,80	16,1	2,2	18,3	135,8	41,2	177,1
142	Dojlidy Górne (e. gr. 199/51)	715,50	115,90	13,2	1,8	15,0	111,5	33,8	145,4
143	Dojlidy Górne (e. gr. 199/48)	815,60	144,70	15,1	2,0	17,1	127,1	38,6	165,7
144	Łodzińskiego (e. gr. 565/3)	1 732,00	312,90	32,0	4,3	36,4	269,9	81,9	351,9
145	Milowa (e. gr. 212/20)	835,00	132,50	15,4	2,1	17,5	130,1	39,5	169,6
146	Portowa 19	854,50	220,30	15,8	2,1	17,9	133,2	40,4	173,6
147	Portowa 13	733,40	169,40	13,6	1,8	15,4	114,3	34,7	149,0
148	Niezapominajki (e. gr. 251/63)	655,60	196,80	12,1	1,6	13,8	102,2	31,0	133,2
149	Harcerska (e. gr. 355)	2 232,00	326,50	41,3	5,6	46,9	347,9	105,6	453,5
150	Wiosłowa (e. gr. 257/18)	1 279,80	200,20	23,7	3,2	26,9	199,5	60,5	260,0
151	Motyła (e. gr. 332/7)	740,00	106,60	13,7	1,9	15,5	115,3	35,0	150,3
152	Skowronkowa (e. gr. 229/23)	895,00	322,30	16,6	2,2	18,8	139,5	42,3	181,8
153	Zakątek 7	534,70	123,30	9,9	1,3	11,2	83,3	25,3	108,6
154	Zakątek 7A	520,60	123,30	9,6	1,3	10,9	81,1	24,6	105,8
155	Zakątek 7B	525,70	121,20	9,7	1,3	11,0	81,9	24,9	106,8
156	M. Hajduka 12	708,00	189,50	13,1	1,8	14,9	110,3	33,5	143,8
157	M. Hajduka 10	701,30	191,30	13,0	1,8	14,7	109,3	33,2	142,5
158	M. Hajduka 8	720,40	193,10	13,3	1,8	15,1	112,3	34,1	146,4
159	Pogodna (e. gr. 269)	878,70	161,40	16,3	2,2	18,5	137,0	41,6	178,5
160	Sarnia (e. gr. 403)	1 582,00	210,90	29,3	4,0	33,2	246,6	74,8	321,4
161	Laurowa (e. gr. 68/38)	863,80	202,90	16,0	2,2	18,1	134,6	40,9	175,5
162	Portowa 11	733,40	169,40	13,6	1,8	15,4	114,3	34,7	149,0
163	Niska (e. gr. 679)	902,00	178,00	16,7	2,3	18,9	140,6	42,7	183,3
164	Południowa (e. gr. 399/1)	805,60	189,30	14,9	2,0	16,9	125,6	38,1	163,7
165	Skowronkowa (e. gr. 245/5)	1 740,10	261,30	32,2	4,4	36,5	271,2	82,3	353,5
166	Milowa (e. gr. 224/2)	793,00	182,60	14,7	2,0	16,7	123,6	37,5	161,1
167	Augustowska (e. gr. 21/81)	563,40	153,10	10,4	1,4	11,8	87,8	26,7	114,5
168	Augustowska (e. gr. 21/81)	339,70	102,90	6,3	0,8	7,1	52,9	16,1	69,0
169	Nasturcjowa (e. gr. 252/20)	999,00	399,10	18,5	2,5	21,0	155,7	47,3	203,0
170	Falowa 19	657,30	159,70	12,2	1,6	13,8	102,4	31,1	133,5
171	Starosielce (e. gr. 359)	600,80	134,20	11,1	1,5	12,6	93,6	28,4	122,1
172	Szkwłowa (e. gr. 155)	600,80	116,60	11,1	1,5	12,6	93,6	28,4	122,1
173	Rozmarynowa (e. gr. 85/14)	952,10	204,80	17,6	2,4	20,0	148,4	45,0	193,4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
174	Nad Potokiem (e. gr. 624/26)	670,00	182,40	12,4	1,7	14,1	104,4	31,7	136,1
175	Nowa (e. gr. 683)	570,00	130,40	10,5	1,4	12,0	88,8	27,0	115,8
176	Nowa (e. gr. 683)	591,00	139,60	10,9	1,5	12,4	92,1	28,0	120,1
177	Nowa (e. gr. 683)	570,00	133,80	10,5	1,4	12,0	88,8	27,0	115,8
178	Dojlidy Górne (e. gr. 120/2)	891,00	165,50	16,5	2,2	18,7	138,9	42,1	181,0
179	Niska (e. gr. 680)	623,00	153,60	11,5	1,6	13,1	97,1	29,5	126,6
180	Wolińska (e. gr. 370/40)	1 608,00	333,00	29,7	4,0	33,8	250,6	76,1	326,7
181	Ciasna (e. gr. 1679)	430,00	79,40	8,0	1,1	9,0	67,0	20,3	87,4
182	Strażacka (e. gr. 1104/8)	475,00	165,50	8,8	1,2	10,0	74,0	22,5	96,5
183	Diamentowa (e. gr. 16/35)	965,00	215,70	17,9	2,4	20,3	150,4	45,6	196,1
184	K. Kosińskiego (e. gr. 188/57)	819,10	154,20	15,2	2,0	17,2	127,7	38,7	166,4
185	A. Chętnika (e. gr. 58/43)	753,30	159,60	13,9	1,9	15,8	117,4	35,6	153,0
186	Rubinowicza (e. gr. 843/24)	765,00	163,80	14,2	1,9	16,1	119,2	36,2	155,4
187	Diamentowa (e. gr. 14/18)	766,90	149,10	14,2	1,9	16,1	119,5	36,3	155,8
188	Diamentowa (e. gr. 14/19)	766,90	149,10	14,2	1,9	16,1	119,5	36,3	155,8
189	Ofiar Majdanka (e. gr. 876)	880,00	220,00	16,3	2,2	18,5	137,2	41,6	178,8

190	Lodowa (e. gr. 102/69)	910,00	149,40	16,8	2,3	19,1	141,8	43,0	184,9
191	Lodowa (e. gr. 102/68)	950,00	157,60	17,6	2,4	20,0	148,1	44,9	193,0
192	Sitarska 17	2 363,70	538,30	43,7	5,9	49,6	368,4	111,8	480,2
193	Zbożowa (e. gr. 1281)	905,00	145,60	16,7	2,3	19,0	141,1	42,8	183,9
194	Dolna (e. gr. 89/28)	992,00	299,30	18,4	2,5	20,8	154,6	46,9	201,5
195	Lodowa (e. gr. 102/68)	950,00	157,60	17,6	2,4	20,0	148,1	44,9	193,0
196	Lodowa (e. gr. 102/68)	950,00	157,60	17,6	2,4	20,0	148,1	44,9	193,0
197	Dolna (e. gr. 89/14)	764,30	168,30	14,1	1,9	16,1	119,1	36,2	155,3
198	Piasta (e. gr. 40/6)	466,80	92,20	8,6	1,2	9,8	72,8	22,1	94,8
199	Piasta (e. gr. 40/5)	466,80	92,90	8,6	1,2	9,8	72,8	22,1	94,8
200	Piasta (e. gr. 40/4)	466,80	92,90	8,6	1,2	9,8	72,8	22,1	94,8
201	Piasta (e. gr. 40/3)	466,80	119,70	8,6	1,2	9,8	72,8	22,1	94,8
202	Piasta (e. gr. 40/11)	602,80	92,20	11,2	1,5	12,7	94,0	28,5	122,5
203	Piasta (e. gr. 40/10)	466,80	92,90	8,6	1,2	9,8	72,8	22,1	94,8
204	Piasta (e. gr. 40/9)	466,80	92,90	8,6	1,2	9,8	72,8	22,1	94,8
205	Dolna (e. gr. 89/28)	992,00	299,30	18,4	2,5	20,8	154,6	46,9	201,5
206	Wróblewskiego (e. gr. 517/13)	1 335,00	316,20	24,7	3,3	28,0	208,1	63,2	271,2
207	Zaścianańska 18A	625,00	138,90	11,6	1,6	13,1	97,4	29,6	127,0
208	Zacisze(e. gr. 59/1)	1 121,80	194,70	20,8	2,8	23,6	174,8	53,1	227,9
209	Ł. Prus (e. gr. 2122/23)	556,00	122,40	10,3	1,4	11,7	86,7	26,3	113,0
210	Ł. Prus (e. gr. 2122/24)	556,00	122,40	10,3	1,4	11,7	86,7	26,3	113,0
211	A. Chętnika (e. gr. 90/35)	645,90	148,70	11,9	1,6	13,6	100,7	30,6	131,2
212	Koszykowa (e. gr. 771)	428,90	84,20	7,9	1,1	9,0	66,8	20,3	87,1
213	Produkcyjna (e. gr. 1474/1)	315,00	66,10	5,8	0,8	6,6	49,1	14,9	64,0
214	Produkcyjna (e. gr. 1474/2)	309,00	66,10	5,7	0,8	6,5	48,2	14,6	62,8
215	Produkcyjna (e. gr. 1474/3)	309,00	66,10	5,7	0,8	6,5	48,2	14,6	62,8
216	Produkcyjna (e. gr. 1474/4)	315,00	66,10	5,8	0,8	6,6	49,1	14,9	64,0
217	Ł. Prus (e. gr. 2122/26)	556,00	122,40	10,3	1,4	11,7	86,7	26,3	113,0
218	Dziesięciny (e. gr. 362/8)	1 450,30	201,20	26,8	3,6	30,5	226,0	68,6	294,6
219	Dziesięciny (e. gr. 362/7)	1 450,30	201,20	26,8	3,6	30,5	226,0	68,6	294,6
220	K. Kosińskiego (e. gr. 188/55)	727,60	137,60	13,5	1,8	15,3	113,4	34,4	147,8
221	Ł. Prus (e. gr. 2121/25)	556,00	122,40	10,3	1,4	11,7	86,7	26,3	113,0
222	Wiśniowa (e. gr. 65/13)	1 150,00	194,20	21,3	2,9	24,2	179,2	54,4	233,6
223	Piasta (e. gr. 40/9; 448/3; 41/3)1	466,80	92,20	8,6	1,2	9,8	72,8	22,1	94,8
224	Piasta (e. gr. 40/9; 448/3; 41/3)2	466,80	92,90	8,6	1,2	9,8	72,8	22,1	94,8
225	Piasta (e. gr. 40/9; 448/3; 41/3)3	466,80	92,90	8,6	1,2	9,8	72,8	22,1	94,8
226	Piasta (e. gr. 40/9; 448/3; 41/3)4	602,80	119,70	11,2	1,5	12,7	94,0	28,5	122,5
227	Piasta (e. gr. 40/9; 448/3; 41/3)5	466,80	92,20	8,6	1,2	9,8	72,8	22,1	94,8
228	Piasta (e. gr. 40/9; 448/3; 41/3)6	466,80	92,90	8,6	1,2	9,8	72,8	22,1	94,8
229	Piasta (e. gr. 40/9; 448/3; 41/3)7	466,80	92,90	8,6	1,2	9,8	72,8	22,1	94,8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
230	Końcowa (e. gr. 1043/1)	767,00	175,90	14,2	1,9	16,1	119,5	36,3	155,8
231	Produkcyjna (e. gr. 648/2)	680,00	164,80	12,6	1,7	14,3	106,0	32,2	138,2
232	Lodowa (e. gr. 123/18)	1 071,30	247,90	19,8	2,7	22,5	167,0	50,7	217,6
233	A. Chętnika (e. gr. 90/34)	645,90	148,80	11,9	1,6	13,6	100,7	30,6	131,2
234	Rodzinna (e. gr. 52/21)	721,00	135,90	13,3	1,8	15,1	112,4	34,1	146,5
235	F. Malinowskiego(e. gr. 104/2)	1 037,30	235,40	19,2	2,6	21,8	161,7	49,1	210,7
236	Ciołkowskiego (e. gr. 1694/3)	696,00	142,00	12,9	1,7	14,6	108,5	32,9	141,4
237	Ciołkowskiego (e. gr. 1694/2)	709,00	138,80	13,1	1,8	14,9	110,5	33,5	144,0
238	Ciołkowskiego (e. gr. 1694/1)	709,00	138,80	13,1	1,8	14,9	110,5	33,5	144,0
239	Ciołkowskiego (e. gr. 1693/3)	709,00	138,80	13,1	1,8	14,9	110,5	33,5	144,0
240	Ciołkowskiego (e. gr. 1693/2)	709,00	138,80	13,1	1,8	14,9	110,5	33,5	144,0
241	Ciołkowskiego (e. gr. 1693/1)	696,00	142,00	12,9	1,7	14,6	108,5	32,9	141,4
242	Kol. Bagnówka (e. gr. 13/10)	1 560,00	311,70	28,9	3,9	32,8	243,1	73,8	316,9
243	Dolna (e. gr. 89/23)	930,00	175,70	17,2	2,3	19,5	144,9	44,0	188,9
244	Chmielowa (e. gr. 80/94)	860,00	173,20	15,9	2,2	18,1	134,0	40,7	174,7
245	Z. Kościakowskiego (e. gr. 2123/1)	752,50	166,10	13,9	1,9	15,8	117,3	35,6	152,9
246	Św. Józefa (e. gr. 1682)	789,30	239,80	14,6	2,0	16,6	123,0	37,3	160,4

247	A. Chętnika (e. gr. 90/28)	875,00	187,80	16,2	2,2	18,4	136,4	41,4	177,8
248	Końcowa (e. gr. 107/27)	679,30	138,90	12,6	1,7	14,3	105,9	32,1	138,0
249	Końcowa (e. gr. 107/26)	749,60	154,90	13,9	1,9	15,7	116,8	35,5	152,3
250	Końcowa (e. gr. 107/25)	685,90	138,90	12,7	1,7	14,4	106,9	32,4	139,3
251	A. Chętnika (e. gr. 90/38)	645,90	148,70	11,9	1,6	13,6	100,7	30,6	131,2
252	Bacieczki (e. gr. 1273/2)	1 363,80	308,50	25,2	3,4	28,6	212,6	64,5	277,1
253	Długa (e. gr. 1328/2)	1 160,00	184,40	21,5	2,9	24,4	180,8	54,9	235,7
254	Długa (e. gr. 1328/3)	890,00	102,00	16,5	2,2	18,7	138,7	42,1	180,8
255	Długa (e. gr. 1328/3)	890,00	102,00	16,5	2,2	18,7	138,7	42,1	180,8
256	Ł. Prus (e. gr. 190/30)	814,00	247,70	15,1	2,0	17,1	126,9	38,5	165,4
257	Reymonta 13	764,60	184,40	14,1	1,9	16,1	119,2	36,2	155,3
258	Reymonta 13A	727,20	195,50	13,5	1,8	15,3	113,3	34,4	147,7
259	Reymonta 13B	764,60	195,50	14,1	1,9	16,1	119,2	36,2	155,3
260	Reymonta 13C	778,20	187,60	14,4	1,9	16,3	121,3	36,8	158,1
261	Pieczurki (e. gr. 891/6)	1 332,00	254,80	24,6	3,3	28,0	207,6	63,0	270,6
262	Ziołowa 6	961,00	354,60	17,8	2,4	20,2	149,8	45,5	195,2
263	A. Chętnika (e. gr. 90/36)	645,90	148,70	11,9	1,6	13,6	100,7	30,6	131,2
264	Ziołowa (e. gr. 38/58)	811,00	175,80	15,0	2,0	17,0	126,4	38,4	164,8
265	Zawady 121	980,00	281,60	18,1	2,5	20,6	152,7	46,4	199,1
266	Rzędziana (e. gr. 129/63)	1 085,00	243,20	20,1	2,7	22,8	169,1	51,3	220,4
267	Polarna (e. gr. 129/23)	1 103,70	383,50	20,4	2,8	23,2	172,0	52,2	224,2
268	Rolna (e. gr. 685/4)	382,90	94,20	7,1	1,0	8,0	59,7	18,1	77,8
269	Karłowicza (e. gr. 100/10)	900,00	233,30	16,7	2,3	18,9	140,3	42,6	182,8
270	Pieczurki (e. gr. 819/2)	750,00	175,80	13,9	1,9	15,8	116,9	35,5	152,4
271	Karłowicza (e. gr. 100/1)	754,00	232,60	13,9	1,9	15,8	117,5	35,7	153,2
272	Kaprańska (e. gr. 1640)	629,00	134,10	11,6	1,6	13,2	98,0	29,8	127,8
273	Kaprańska (e. gr. 1630)	640,00	134,50	11,8	1,6	13,4	99,7	30,3	130,0
274	Kaprańska (e. gr. 1630)	635,00	136,30	11,7	1,6	13,3	99,0	30,0	129,0
275	Oriona 22A	470,00	146,70	8,7	1,2	9,9	73,3	22,2	95,5
276	Św. Józefa (e. gr. 1685)	1 219,00	234,00	22,6	3,0	25,6	190,0	57,7	247,7
277	Środkowa (e. gr. 1292/2)	1 116,20	227,60	20,6	2,8	23,4	174,0	52,8	226,8
278	Honorowych Krwiodawców 7	929,50	215,20	17,2	2,3	19,5	144,9	44,0	188,8
279	W. Wołkowa (e. gr. 191/51)	875,00	185,10	16,2	2,2	18,4	136,4	41,4	177,8
280	Pieczurki(e. gr. 685/3)	670,80	118,10	12,4	1,7	14,1	104,6	31,7	136,3
281	A. Chętnika (e. gr. 61/23)	920,50	210,70	17,0	2,3	19,3	143,5	43,5	187,0
282	A. Grabowskiego (e. gr. 394/18)	789,20	166,30	14,6	2,0	16,6	123,0	37,3	160,3
283	Końcowa (e. gr. 105/29)	837,00	118,70	15,5	2,1	17,6	130,5	39,6	170,0
284	Produkcyjna (e. gr. 648/17)	480,00	121,50	8,9	1,2	10,1	74,8	22,7	97,5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
285	Polna (e. gr. 102/58)	758,00	182,20	14,0	1,9	15,9	118,1	35,9	154,0
286	Staszica (e. gr. 739/2)	989,60	221,80	18,3	2,5	20,8	154,2	46,8	201,1
287	Siewna (e. gr. 1098/4)	587,00	149,70	10,9	1,5	12,3	91,5	27,8	119,3
288	Hanki (e. gr. 1924)	505,60	153,50	9,4	1,3	10,6	78,8	23,9	102,7
289	Brzozkwinia (e. gr. 230/8)	675,80	148,60	12,5	1,7	14,2	105,3	32,0	137,3
290	Diamantowa (e. gr. 14/21)	766,90	149,10	14,2	1,9	16,1	119,5	36,3	155,8
291	Odrzańska (e. gr. 28/51)	528,30	117,30	9,8	1,3	11,1	82,3	25,0	107,3
292	Cisowa 8	807,00	195,30	14,9	2,0	16,9	125,8	38,2	164,0
293	Cisowa 8A	784,00	188,30	14,5	2,0	16,5	122,2	37,1	159,3
294	Lodowa (e. gr. 126/36)	1 070,30	368,70	19,8	2,7	22,5	166,8	50,6	217,4
295	Orląt Lwowskich (e. gr. 789)	783,00	133,70	14,5	2,0	16,4	122,0	37,0	159,1
296	Słoweńska (e. gr. 546/30)	740,00	148,10	13,7	1,9	15,5	115,3	35,0	150,3
	RAZEM	232 825,80	50 331,00	4 307,28	582,06	4 889,34	36 288,05	11 013,59	47 301,64

Uwaga: ze względu na to, że w dalszych latach ilości pozwoleń na użytkowanie budynków jednorodzinnych były większe od przedstawionego powyżej wykazu (dla roku 2016) to odstąpiono od wypisywania wszystkich pozwoleń i opracowano ilościowe dane zbiorcze dla poszczególnych lat. Wyniki tych obliczeń zamieszczono w poniższej tabeli.

Ze względu na to, że pozwolenia na użytkowanie budynków nie zawierają danych dotyczących zapotrzebowania na moc cieplną i zapotrzebowania na energię cieplną, to do oszacowania tych parametrów przyjęto następujące dane wyjściowe:

- Dla wyznaczenia zapotrzebowania na moc cieplną na cele c.o. przyjęto następujące kubaturowe wskaźniki tego zapotrzebowania (przy uwzględnieniu ustawowych wymagań dotyczących maksymalnych wartości współczynników przenikania ciepła dla zewnętrznych przegród budowlanych):
 - dla roku 2016: $q_{co} = 18,5 \text{ W/m}^3$
 - dla roku 2017: $q_{co} = 17,0 \text{ W/m}^3$
 - dla roku 2018: $q_{co} = 16,0 \text{ W/m}^3$
 - dla roku 2019: $q_{co} = 14,0 \text{ W/m}^3$
 - dla roku 2020: $q_{co} = 12,0 \text{ W/m}^3$
- Dla wyznaczenia średniego zapotrzebowania na moc cieplną na cele c.w.u. przyjęto następujący kubaturowy wskaźnik tego zapotrzebowania: - dla wszystkich lat: $q_{cwu} = 2,5 \text{ W/m}^3$.

ZBIORCZE CHARAKTERYSTYKI BUDOWNICTWA JEDNORODZINNEGO PRZEKAZANEGO DO UŻYTKOWANIA W LATACH 2016 - 2020

Ilość bud. oddanych do użytkowania	Kubatura budynków [m ³]	Pow. użytkowa budynków [m ²]	Zapotrzebowanie na moc cieplną [kW]			Zużycie energii cieplnej [GJ/rok]		
			dla c.o.	dla c.w.u.	Razem	dla c.o.	dla c.w.u.	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budynki oddane do użytkowania w 2016 roku								
296	232 825,80	50 331,00	4 307	582	4 889	36 288	11 014	47 302
Budynki oddane do użytkowania w 2017 roku								
378	297 324,84	64 274,05	5 055	743	5 798	42 583	14 065	56 648
Budynki oddane do użytkowania w 2018 roku								
333	261 929,03	56 622,38	4 191	655	4 846	35 307	12 390	47 698
Budynki oddane do użytkowania w 2019 roku								
325	255 636,44	55 262,08	3 579	639	4 218	30 152	12 093	42 244
Budynki oddane do użytkowania w 2020 roku								
283	222 600,34	48 120,52	2 671	557	3 228	22 504	10 530	33 034
Całość budynków oddanych do użytkowania w latach 2016 - 2020								
1 615	1 270 316,44	274 610,02	19 803	3 176	22 979	166 835	60 091	226 926

BUDOWNICTWO JEDNORODZINNE POWSTAŁE W LATACH 2020 - 2024

Lp.	Adres budynku	Kubatura [m ³]	Pow. użytkowa [m ²]	Zapotrzebowanie na moc cieplną [kW]			Zużycie energii cieplnej [GJ/rok]		
				dla c.o.	dla c.w.u.	Razem	dla c.o.	dla c.w.u.	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Budynki oddane do użytkowania w 2020 roku									
1	ul. Zaścianańska (ew. gr. 1343)	560,04	116,19	6,7	1,4	8,1	56,6	26,5	83,1
2	ul. Wyspiańskiego 11	705,17	146,30	8,5	1,8	10,2	71,3	33,4	104,6
3	ul. Wyspiańskiego 11A	705,17	146,30	8,5	1,8	10,2	71,3	33,4	104,6
4	ul. Kosińskiego (ew. gr. 190/77)	692,15	143,60	8,3	1,7	10,0	70,0	32,7	102,7
5	ul. Kosińskiego (ew. gr. 190/78)	692,15	143,60	8,3	1,7	10,0	70,0	32,7	102,7
6	(ew. gr. 1063/32, 34, 36 i 38)	1 271,23	263,74	15,3	3,2	18,4	128,5	60,1	188,7
7	ul. Zaścianańska (ew. gr. 1253, nr 5)	519,30	115,44	6,2	1,3	7,5	52,5	24,6	77,1

8	ul. Zaścianańska (ew. gr. 1253, nr 6)	519,30	115,44	6,2	1,3	7,5	52,5	24,6	77,1
9	ul. Zaścianańska (ew. gr. 1253, nr 1)	519,30	115,44	6,2	1,3	7,5	52,5	24,6	77,1
10	ul. Zaścianańska (ew. gr. 1253, nr 2)	519,30	115,44	6,2	1,3	7,5	52,5	24,6	77,1
11	ul. Zaścianańska (ew. gr. 1253, nr 3)	519,30	115,44	6,2	1,3	7,5	52,5	24,6	77,1
12	ul. Zaścianańska (ew. gr. 1253, nr 4)	519,30	115,44	6,2	1,3	7,5	52,5	24,6	77,1
13	ul. K. Pużaka (ew. gr. 87/3)	587,00	125,50	7,0	1,5	8,5	59,3	27,8	87,1
14	ul. K. Pużaka (ew. gr. 88/3)	587,00	125,50	7,0	1,5	8,5	59,3	27,8	87,1
15	ul. Skalna (ew. gr. 15/28 i 15/33)	1 123,00	224,54	13,5	2,8	16,3	113,5	53,1	166,7
16	ul. Dolna (ew. gr. 272-4/9, 277/8)	534,04	110,80	6,4	1,3	7,7	54,0	25,3	79,3
17	ul. Dolna (ew. gr. 272-4/9, 277/8)	534,04	110,80	6,4	1,3	7,7	54,0	25,3	79,3
18	ul. Dolna (ew. gr. 272-4/9, 277/8)	534,04	110,80	6,4	1,3	7,7	54,0	25,3	79,3
19	ul. Dolna (ew. gr. 272-4/9, 277/8)	534,04	110,80	6,4	1,3	7,7	54,0	25,3	79,3
20	ul. Dolna (ew. gr. 272-4/9, 277/8)	534,04	110,80	6,4	1,3	7,7	54,0	25,3	79,3
21	ul. Dolna (ew. gr. 272-4/9, 277/8)	534,04	110,80	6,4	1,3	7,7	54,0	25,3	79,3
22	ul. Dolna (ew. gr. 272-4/9, 277/8)	534,04	110,80	6,4	1,3	7,7	54,0	25,3	79,3
23	ul. Dolna (ew. gr. 272-4/9, 277/8)	534,04	110,80	6,4	1,3	7,7	54,0	25,3	79,3
24	ul. Dolna (ew. gr. 272-4/9, 277/8)	534,04	110,80	6,4	1,3	7,7	54,0	25,3	79,3
25	ul. Dolna (ew. gr. 272-4/9, 277/8)	534,04	110,80	6,4	1,3	7,7	54,0	25,3	79,3
26	ul. Dolna (ew. gr. 272-4/9, 277/8)	534,04	110,80	6,4	1,3	7,7	54,0	25,3	79,3
27	ul. Dolna (ew. gr. 272-4/9, 277/8)	534,04	110,80	6,4	1,3	7,7	54,0	25,3	79,3
28	ul. Dolna (ew. gr. 272-4/9, 277/8)	534,04	110,80	6,4	1,3	7,7	54,0	25,3	79,3
29	ul. Dolna (ew. gr. 272-4/9, 277/8)	534,04	110,80	6,4	1,3	7,7	54,0	25,3	79,3
30	ul. Dolna (ew. gr. 272-4/9, 277/8)	534,04	110,80	6,4	1,3	7,7	54,0	25,3	79,3
31	ul. Dolna (ew. gr. 272-4/9, 277/8)	534,04	110,80	6,4	1,3	7,7	54,0	25,3	79,3
32	ul. Dolna (ew. gr. 272-4/9, 277/8)	534,04	110,80	6,4	1,3	7,7	54,0	25,3	79,3
33	ul. Dolna (ew. gr. 272-4/9, 277/8)	534,04	110,80	6,4	1,3	7,7	54,0	25,3	79,3
34	ul. Dolna (ew. gr. 272-4/9, 277/8)	534,04	110,80	6,4	1,3	7,7	54,0	25,3	79,3
35	ul. Lodowa (ew. gr. 128/50)	994,00	280,51	11,9	2,5	14,4	100,5	47,0	147,5
36	ul. Końcowa 34A	1 547,10	241,51	18,6	3,9	22,4	156,4	73,2	229,6
37	ul. Łącznikowa (ew. gr. 1129/2)	613,76	145,24	7,4	1,5	8,9	62,0	29,0	91,1
38	ul. Warmińska (ew. gr. 1142/7 i 8)	1 005,60	233,56	12,1	2,5	14,6	101,7	47,6	149,2
39	ul. Nowakowskiego (ew. gr. 2129)	994,60	215,90	11,9	2,5	14,4	100,6	47,0	147,6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	ul. Bagnówka (ew. gr. 182/11)	1 008,35	175,66	12,1	2,5	14,6	101,9	47,7	149,6
41	ul. Wiklinowa 47	720,00	163,60	8,6	1,8	10,4	72,8	34,1	106,8
42	ul. Pigwowa (ew. gr. 86/28 i 86/11)	750,05	120,63	9,0	1,9	10,9	75,8	35,5	111,3
43	ul. Pigwowa (ew. gr. 86/28 i 86/11)	750,05	120,63	9,0	1,9	10,9	75,8	35,5	111,3
44	ul. Pigwowa (ew. gr. 86/28 i 86/11)	750,05	120,63	9,0	1,9	10,9	75,8	35,5	111,3
45	ul. Pigwowa (ew. gr. 86/28 i 86/11)	750,05	120,63	9,0	1,9	10,9	75,8	35,5	111,3
46	ul. Pigwowa (ew. gr. 86/28 i 86/11)	750,05	120,63	9,0	1,9	10,9	75,8	35,5	111,3
47	ul. Pigwowa (ew. gr. 86/28 i 86/11)	750,05	120,63	9,0	1,9	10,9	75,8	35,5	111,3
48	ul. Pigwowa (ew. gr. 86/28 i 86/11)	750,05	120,63	9,0	1,9	10,9	75,8	35,5	111,3
49	ul. Końcowa (ew. gr. 81/36)	520,00	108,50	6,2	1,3	7,5	52,6	24,6	77,2
50	ul. Kościłkowskiego (ew. gr. 102/101 i 102/103)	905,60	233,40	10,9	2,3	13,1	91,6	42,8	134,4
51	ul. Nadrzeczna (ew. gr. 631/1) nr 1	1 620,30	315,35	19,4	4,1	23,5	163,8	76,6	240,5
52	ul. Nadrzeczna (ew. gr. 631/1) nr 2	1 620,30	315,35	19,4	4,1	23,5	163,8	76,6	240,5
53	ul. Nadrzeczna (ew. gr. 631/2) nr 3	1 620,30	315,35	19,4	4,1	23,5	163,8	76,6	240,5
54	ul. Nadrzeczna (ew. gr. 631/2) nr 4	1 620,30	315,35	19,4	4,1	23,5	163,8	76,6	240,5

55	ul. Liliowa (ew. gr. 109/65 i 66) A	899,30	174,50	10,8	2,2	13,0	90,9	42,5	133,5
56	ul. Liliowa (ew. gr. 109/65 i 66) B	907,30	183,80	10,9	2,3	13,2	91,7	42,9	134,6
57	ul. Liliowa (ew. gr. 109/65 i 66) C	907,30	183,80	10,9	2,3	13,2	91,7	42,9	134,6
58	ul. Liliowa (ew. gr. 109/65 i 66) D	907,30	183,80	10,9	2,3	13,2	91,7	42,9	134,6
59	ul. Liliowa (ew. gr. 109/65 i 66) E	899,30	174,50	10,8	2,2	13,0	90,9	42,5	133,5
60	ul. Saffa 6	964,00	249,90	11,6	2,4	14,0	97,5	45,6	143,1
61	ul. Dolna (ew. gr. 89/36-39, 41 i 43)	598,00	113,90	7,2	1,5	8,7	60,5	28,3	88,7
62	ul. Dolna (ew. gr. 89/36-39, 41 i 43)	598,00	113,90	7,2	1,5	8,7	60,5	28,3	88,7
63	ul. Dolna (ew. gr. 89/36-39, 41 i 43)	598,00	113,90	7,2	1,5	8,7	60,5	28,3	88,7
64	ul. Dolna (ew. gr. 89/36-39, 41 i 43)	598,00	113,90	7,2	1,5	8,7	60,5	28,3	88,7
65	ul. Dolna (ew. gr. 89/36-39, 41 i 43)	598,00	113,90	7,2	1,5	8,7	60,5	28,3	88,7
66	ul. Dolna (ew. gr. 89/36-39, 41 i 43)	598,00	113,90	7,2	1,5	8,7	60,5	28,3	88,7
67	ul. Dolna (ew. gr. 89/36-39, 41 i 43)	598,00	113,90	7,2	1,5	8,7	60,5	28,3	88,7
68	ul. Dolna (ew. gr. 89/36-39, 41 i 43)	598,00	113,90	7,2	1,5	8,7	60,5	28,3	88,7
69	ul. Króla Augusta Zygmunta 5	843,50	169,60	10,1	2,1	12,2	85,3	39,9	125,2
70	ul. Olimpijska (ew. gr. 1479)	1 178,19	231,80	14,1	2,9	17,1	119,1	55,7	174,8
71	ul. Olimpijska (ew. gr. 1479)	1 178,19	231,80	14,1	2,9	17,1	119,1	55,7	174,8
72	ul. Olimpijska (ew. gr. 1479)	1 178,19	231,80	14,1	2,9	17,1	119,1	55,7	174,8
73	ul. Olimpijska (ew. gr. 1479)	1 178,19	231,80	14,1	2,9	17,1	119,1	55,7	174,8
74	ul. Nowowarszawska 63	1 412,43	193,70	16,9	3,5	20,5	142,8	66,8	209,6
75	ul. Nadrzeczna (ew. gr. 629/7)	998,60	201,41	12,0	2,5	14,5	101,0	47,2	148,2
76	ul. Orłąt Lwowskich (ew. gr. 803)	589,00	121,46	7,1	1,5	8,5	59,5	27,9	87,4
77	ul. Nowakowskiego (ew. 102/151-3)	1 125,00	207,72	13,5	2,8	16,3	113,7	53,2	167,0
78	ul. Warzywna (ew. gr. 566/31)	1 046,40	254,10	12,6	2,6	15,2	105,8	49,5	155,3
79	ul. Kolonia Bagnówka (ew. gr. 24/32)	1 074,50	224,29	12,9	2,7	15,6	108,6	50,8	159,5
80	ul. Tarnowska 5	530,38	114,35	6,4	1,3	7,7	53,6	25,1	78,7
81	ul. Kasztanowa 6	1 061,90	196,36	12,7	2,7	15,4	107,4	50,2	157,6
82	ul. Jęczmienna (ew. gr. 1018/3)	1 000,00	120,00	12,0	2,5	14,5	101,1	47,3	148,4
83	ul. Lodowa (ew. gr. 123/27)	846,59	183,82	10,2	2,1	12,3	85,6	40,0	125,6
84	ul. Dobra (ew. gr. 88/37)	919,32	206,03	11,0	2,3	13,3	92,9	43,5	136,4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85	ul. Brylantowa (ew. gr. 14/52 i 53)	451,49	173,31	5,4	1,1	6,5	45,6	21,4	67,0
86	ul. Brylantowa (ew. gr. 14/51)	451,49	173,31	5,4	1,1	6,5	45,6	21,4	67,0
87	ul. Jarzębinowa (ew. gr. 339/60 i 62)	540,00	112,70	6,5	1,4	7,8	54,6	25,5	80,1
88	ul. Zawady (ew. gr. 248/2 i 249/6)	1 261,00	206,50	15,1	3,2	18,3	127,5	59,7	187,1
89	ul. Brylantowa (ew. gr. 14/55)	451,49	173,31	5,4	1,1	6,5	45,6	21,4	67,0
90	ul. Brylantowa (ew. gr. 14/54)	451,49	173,31	5,4	1,1	6,5	45,6	21,4	67,0
91	ul. Pieczurki (ew. gr. 85/15) nr 1	446,00	122,33	5,4	1,1	6,5	45,1	21,1	66,2
92	ul. Pieczurki (ew. gr. 85/15) nr 6	446,00	122,33	5,4	1,1	6,5	45,1	21,1	66,2
93	ul. Pieczurki (ew. gr. 85/15) nr 7	446,00	122,33	5,4	1,1	6,5	45,1	21,1	66,2
94	ul. Pieczurki (ew. gr. 85/15) nr 12	446,00	122,33	5,4	1,1	6,5	45,1	21,1	66,2
95	ul. Pieczurki (ew. gr. 85/15) nr 2	431,00	112,60	5,2	1,1	6,2	43,6	20,4	64,0
96	ul. Pieczurki (ew. gr. 85/15) nr 3	431,00	112,60	5,2	1,1	6,2	43,6	20,4	64,0
97	ul. Pieczurki (ew. gr. 85/15) nr 4	431,00	112,60	5,2	1,1	6,2	43,6	20,4	64,0
98	ul. Pieczurki (ew. gr. 85/15) nr 5	431,00	112,60	5,2	1,1	6,2	43,6	20,4	64,0
99	ul. Pieczurki (ew. gr. 85/15) nr 8	431,00	112,60	5,2	1,1	6,2	43,6	20,4	64,0
100	ul. Pieczurki (ew. gr. 85/15) nr 9	431,00	112,60	5,2	1,1	6,2	43,6	20,4	64,0
101	ul. Pieczurki (ew. gr. 85/15) nr 10	431,00	112,60	5,2	1,1	6,2	43,6	20,4	64,0

102	ul. Pieczurki (ew. gr. 85/15) nr 11	431,00	112,60	5,2	1,1	6,2	43,6	20,4	64,0
103	ul. Oliwkowa (ew. gr. 86/24)	794,55	135,04	9,5	2,0	11,5	80,3	37,6	117,9
104	ul. Oliwkowa (ew. gr. 86/25)	794,55	135,04	9,5	2,0	11,5	80,3	37,6	117,9
105	ul. Oliwkowa (ew. gr. 86/26)	794,55	135,04	9,5	2,0	11,5	80,3	37,6	117,9
106	ul. Oliwkowa (ew. gr. 87/7)	794,55	135,04	9,5	2,0	11,5	80,3	37,6	117,9
107	ul. Oliwkowa (ew. gr. 87/7)	794,55	135,04	9,5	2,0	11,5	80,3	37,6	117,9
108	ul. Oliwkowa (ew. gr. 87/8)	794,55	135,04	9,5	2,0	11,5	80,3	37,6	117,9
109	ul. Oliwkowa (ew. gr. 87/8)	794,55	135,04	9,5	2,0	11,5	80,3	37,6	117,9
110	ul. Oliwkowa (ew. gr. 87/9)	794,55	135,04	9,5	2,0	11,5	80,3	37,6	117,9
111	ul. Ustronna (ew. gr. 37/328)	1 003,39	210,63	12,0	2,5	14,5	101,4	47,5	148,9
112	ul. Kalinowa (ew. gr. 674, 675/2)	544,79	124,76	6,5	1,4	7,9	55,1	25,8	80,8
113	ul. Nadrzeczna (ew. gr. 635/6)	713,80	164,89	8,6	1,8	10,4	72,2	33,8	105,9
114	ul. Wschodnia (ew. gr. 1781-2) nr 1	352,42	132,96	4,2	0,9	5,1	35,6	16,7	52,3
115	ul. Wschodnia (ew. gr. 1781-2) nr 2	395,68	149,27	4,7	1,0	5,7	40,0	18,7	58,7
116	ul. Wschodnia (ew. gr. 1781-2) nr 3	395,68	149,27	4,7	1,0	5,7	40,0	18,7	58,7
117	ul. Wschodnia (ew. gr. 1781-2) nr 4	395,68	149,27	4,7	1,0	5,7	40,0	18,7	58,7
118	ul. Wschodnia (ew. gr. 1781-2) nr 5	395,68	149,27	4,7	1,0	5,7	40,0	18,7	58,7
119	ul. Wschodnia (ew. gr. 1781-2) nr 6	395,68	149,27	4,7	1,0	5,7	40,0	18,7	58,7
120	ul. Wschodnia (ew. gr. 1781-2) nr 7	395,68	149,27	4,7	1,0	5,7	40,0	18,7	58,7
121	ul. Wschodnia (ew. gr. 1781-2) nr 8	395,68	134,76	4,7	1,0	5,7	40,0	18,7	58,7
122	ul. Saturna 70	583,80	148,80	7,0	1,5	8,5	59,0	27,6	86,6
123	ul. Chmielowa (ew. gr. 78/10)	933,00	215,93	11,2	2,3	13,5	94,3	44,1	138,5
124	ul. Olecka (ew. gr. 629 i 630)	1 187,72	246,41	14,3	3,0	17,2	120,1	56,2	176,3
125	ul. Kiemliczów (ew. gr. 108/45)	796,49	161,25	9,6	2,0	11,5	80,5	37,7	118,2
126	ul. Wiklinowa (ew. gr. 2118/8)	740,30	153,59	8,9	1,9	10,7	74,8	35,0	109,9
127	ul. Wiklinowa (ew. gr. 2118/9)	740,30	153,59	8,9	1,9	10,7	74,8	35,0	109,9
128	ul. Wiklinowa (ew. gr. 2118/10)	740,30	153,59	8,9	1,9	10,7	74,8	35,0	109,9
129	ul. Wiklinowa (ew. gr. 2118/11)	740,30	153,59	8,9	1,9	10,7	74,8	35,0	109,9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
130	ul. Wiklinowa (ew. gr. 2118/12)	740,30	153,59	8,9	1,9	10,7	74,8	35,0	109,9
131	ul. Wiklinowa (ew. gr. 2118/13)	786,60	163,20	9,4	2,0	11,4	79,5	37,2	116,7
132	ul. Bacieczki (ew. gr. 1236/3,7,8) A	735,00	152,49	8,8	1,8	10,7	74,3	34,8	109,1
133	ul. Bacieczki (ew. gr. 1236/3,7,8) B	735,00	152,49	8,8	1,8	10,7	74,3	34,8	109,1
134	ul. Bacieczki (ew. gr. 1236/3,7,8) C	778,00	161,41	9,3	1,9	11,3	78,7	36,8	115,5
135	ul. Bacieczki (ew. gr. 1236/3,7,8) D	783,00	162,45	9,4	2,0	11,4	79,2	37,0	116,2
136	ul. Wołkowa 11	968,36	215,84	11,6	2,4	14,0	97,9	45,8	143,7
137	ul. Wołyńska (ew. gr. 946/1)	2 348,24	381,45	28,2	5,9	34,0	237,4	111,1	348,5
138	ul. Wenus 14B	662,95	137,54	8,0	1,7	9,6	67,0	31,4	98,4
139	ul. Wenus 14C	662,95	137,54	8,0	1,7	9,6	67,0	31,4	98,4
140	ul. Orłąt Lwowskich 19A	579,00	114,70	6,9	1,4	8,4	58,5	27,4	85,9
141	ul. Chętnika (ew. gr. 58/71 - 2)	1 226,60	254,90	14,7	3,1	17,8	124,0	58,0	182,0
142	ul. Brzostowskiego 40	666,24	138,80	8,0	1,7	9,7	67,4	31,5	98,9
143	ul. Wołkowa 3	1 124,00	233,83	13,5	2,8	16,3	113,6	53,2	166,8
144	ul. Szapiro (ew. gr. 21/28)	1 203,50	243,60	14,4	3,0	17,5	121,7	56,9	178,6
145	ul. Baranowicka (ew. 1331/3-4) nr 1	733,60	152,83	8,8	1,8	10,6	74,2	34,7	108,9
146	ul. Baranowicka (ew. 1331/3-4) nr 2	716,80	149,33	8,6	1,8	10,4	72,5	33,9	106,4
147	ul. Baranowicka (ew. 1331/3-4) nr 3	716,80	149,33	8,6	1,8	10,4	72,5	33,9	106,4
148	ul. Baranowicka (ew. 1331/3-4) nr 4	716,80	149,33	8,6	1,8	10,4	72,5	33,9	106,4

149	ul. Baranowicka (ew. 1331/3-4) nr 5	716,80	149,33	8,6	1,8	10,4	72,5	33,9	106,4
150	ul. Baranowicka (ew. 1331/3-4) nr 6	733,60	152,83	8,8	1,8	10,6	74,2	34,7	108,9
151	ul. Mościckiego (ew. gr. 194/36)	656,00	114,11	7,9	1,6	9,5	66,3	31,0	97,4
152	ul. Wielkopolska 11	779,34	270,97	9,4	1,9	11,3	78,8	36,9	115,7
153	ul. Bagnówka (ew. gr. 25/12)	840,00	180,28	10,1	2,1	12,2	84,9	39,7	124,7
154	ul. Czarnej Hańczy 25	644,00	175,00	7,7	1,6	9,3	65,1	30,5	95,6
155	ul. Kazaneckiego (ew. gr. 508/4)	1 140,00	188,79	13,7	2,9	16,5	115,3	53,9	169,2
156	ul. Warmińska (ew. gr. 1142/5-6)	1 019,20	238,06	12,2	2,5	14,8	103,0	48,2	151,3
157	ul. Bacieczki (ew. gr. 1207/8)	671,57	139,91	8,1	1,7	9,7	67,9	31,8	99,7
158	ul. Mościckiego (ew. gr. 194/54 i 67)	809,52	168,65	9,7	2,0	11,7	81,8	38,3	120,1
159	ul. Małopolska 1	578,34	245,84	6,9	1,4	8,4	58,5	27,4	85,8
160	ul. T. Torąńskiej (ew. gr. 188/17-18)	1 788,58	372,62	21,5	4,5	25,9	180,8	84,6	265,4
161	ul. Wróblewskiego 49	1 267,82	264,13	15,2	3,2	18,4	128,2	60,0	188,1
162	ul. Mościckiego (ew. gr. 194/59 i 72)	809,52	168,65	9,7	2,0	11,7	81,8	38,3	120,1
163	ul. Kluka 58A	828,48	172,60	9,9	2,1	12,0	83,8	39,2	122,9
164	ul. Zawady (ew. gr. 251/10)	1 058,83	220,59	12,7	2,6	15,4	107,0	50,1	157,1
165	ul. Skidelska (ew. gr. 58/7 i 59/7) nr 1	647,04	134,80	7,8	1,6	9,4	65,4	30,6	96,0
166	ul. Skidelska (ew. gr. 58/7 i 59/7) nr 2	649,92	135,40	7,8	1,6	9,4	65,7	30,7	96,4
167	ul. Skidelska (ew. gr. 58/7 i 59/7) nr 3	648,48	135,10	7,8	1,6	9,4	65,6	30,7	96,2
168	ul. Skidelska (ew. gr. 58/7 i 59/7) nr 4	649,92	135,40	7,8	1,6	9,4	65,7	30,7	96,4
169	ul. Skidelska (ew. gr. 58/7 i 59/7) nr 5	744,96	155,20	8,9	1,9	10,8	75,3	35,2	110,6
170	ul. Skidelska (ew. gr. 58)	764,16	159,20	9,2	1,9	11,1	77,3	36,1	113,4
171	ul. Lodowa (ew. gr. 107/9)	864,48	180,10	10,4	2,2	12,5	87,4	40,9	128,3
172	ul. Lodowa (ew. gr. 123/44) nr 2	820,51	170,94	9,8	2,1	11,9	83,0	38,8	121,8
173	ul. Lodowa (ew. gr. 123/44) nr 3	820,51	170,94	9,8	2,1	11,9	83,0	38,8	121,8
174	ul. Ogrodniczek 40 A	1 201,92	250,40	14,4	3,0	17,4	121,5	56,9	178,4
175	ul. Tarasowa (ew. gr. 796)	1 164,48	242,60	14,0	2,9	16,9	117,7	55,1	172,8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
176	ul. Starosielce (ew. gr. 170/11)	960,53	200,11	11,5	2,4	13,9	97,1	45,4	142,5
177	ul. Ks. Twardowskiego (ew. gr. 557/2)	666,82	138,92	8,0	1,7	9,7	67,4	31,5	99,0
178	ul. Kiemliczów (ew. gr. 108/83, 96, 109)	678,58	141,37	8,1	1,7	9,8	68,6	32,1	100,7
179	ul. Ks. Twardowskiego (ew. gr. 570)	448,66	93,47	5,4	1,1	6,5	45,4	21,2	66,6
RAZEM		136 652,93	28 508,28	1 639,84	341,63	1 981,47	13 815,32	6 464,23	20 279,55

ZBIORCZE CHARAKTERYSTYKI BUDOWNICTWA JEDNORODZINNEGO PRZEKAZANEGO DO UŻYTKOWANIA W LATACH 2020 - 2024

Ilość bud. oddanych do użytkowania	Kubatura budynków [m3]	Pow. użytkowa budynków [m2]	Zapotrzebowanie na moc cieplną [kW]			Zużycie energii cieplnej [GJ/rok]		
			dla c.o.	dla c.w.u.	Razem	dla c.o.	dla c.w.u.	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budynki oddane do użytkowania w 2020 roku								
179	232 825,80	50 331,00	4 307	582	4 889	36 288	11 014	47 302
Budynki oddane do użytkowania w 2021 roku								
198	151 157,16	31 165,20	1 814	378	2 192	15 282	7 150	22 432
Budynki oddane do użytkowania w 2022 roku								
121	92 373,82	19 045,40	1 108	231	1 339	9 339	4 370	13 708
Budynki oddane do użytkowania w 2023 roku								
61	46 568,62	9 601,40	559	116	675	4 708	2 203	6 911
Budynki oddane do użytkowania w 2024 roku								

32	24 429,44	5 036,80	293	61	354	2 470	1 156	3 625
Całość budynków oddanych do użytkowania w latach 2020 - 2024								
591	451 182,0	93 023,5	6 302	1 128	7 430	45 614	21 343	74 440

Zgodnie z przyjętymi założeniami dla „Drugiej aktualizacji założeń” w powyższych obliczeniach, wykonanych dla lat 2020 – 2024, przyjęte zostały następujące dane wyjściowe:

- wskaźnik zapotrzebowania na moc ciepłą dla c.o.: $q_{co} = 12,0 \text{ W/m}^3$;
- wskaźnik zapotrzebowania na moc ciepłą dla c.o.: $q_{cwo} = 2,5 \text{ W/m}^3$;
- średnia kubatura ogrzewana budynku (z 2020 r.): $763,41 \text{ m}^3/\text{budynek}$;
- średnia powierzchnia użytkowa budynku (z 2020 r.): $157,40 \text{ m}^2/\text{budynek}$.

CZĘŚĆ III – ZAŁĄCZNIKI NR 3, 4 i 5

ZAŁĄCZNIK NR 3

**CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJĄCYCH KOTŁOWNI
OBJĘTYCH ANKIETAMI ORAZ KOTŁOWNI W
BUDYNKACH, KTÓRE UZYSKAŁY POZWOLENIA
NA UŻYTKOWANIE WYDANE W LATACH
2016 – 2019 ORAZ 2020 - 2024**

CHARAKTERYSTYKA KOTŁOWNI OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH						
Lp.	Adres kotłowni	Typ kotłów	Ilość kotłów [szt.]	Moc kotłowni [kW]	Obciążenie kotłowni [kW]	Rodzaj paliwa
1	2	3	4	5	6	7
1	ENEA Ciepło Sp. z o.o. (Elektrociepłownia B-stok S.A.) ul. Gen. Andersa 15	OFB-105	2	150400	410530	biomasa
		OP-230	2	330000		miął węgl.
2	ENEA Ciepło Sp. z o.o. - Ciepłownia Zachód ul. Starosielce 2/1	WR 25-014S/WGZ25	1	33000	183000	GZ-50
		WR 25-014S	2	70000		miął węgl.
		WRm-40	1	40000		
		WRp-40-022	1	40000		
3	PUHP LECH Sp. z o.o. ul. Andersa 40F (2015 r.)	Kocioł parowy	1	17500		odpady
4	CEDC International Sp. z o.o. (rektyfikacja) ul. Elewatorska 20	Buderus SHD815WT	1	9613	9300	GZ 50
5	CEDC International Sp. z o.o. (rozlewnia oraz c.o. i c.w.u.) ul. Elewatorska 20	LOOS UL-S 3200	2	3902	3800	GZ 50
6	CEDC International Sp. z o.o. (magazyn wyrobów gotowych) ul. Elewatorska 20	Vaillant VKK	1	160	154	GZ 50
7	Zakłady Przemysłu Sklejek "Biaform" S.A. ul. Dojlidy Fabryczne 24	Polytechnik (para)	1	5250	6460	biomasa
8		ES - 125 (para)	2	4640		
	PPH "Silikaty-Białystok" ul. Wysockiego 164	E - 125/20 (para)	2	5800	5300	GZ-50
9	"NIBE-BIAWAR" Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 57	Paromat-Simplex	2	2800	2800	GZ 50
10	PZZ S.A. (produkcja) ul. Elewatorska 14	LOOS U-HD (para)	1	1360	1360	GZ 50
11	PZZ S.A. (bud. mieszkalny) ul. Elewatorska 16	De Dietrich DTG 220	1	108	100	GZ 50
12	PZZ S.A. (bud. administracyjny) ul. Elewatorska 14	De Dietrich DTG 350	1	162	150	GZ 50
13	Fabryka Mebli "FORTE" SA ul. Gen. Andersa 5	Babcock WF 160	2	5800	5500	biomasa
14	PROVIMI POLSKA Sp. z o.o. ul. Elewatorska 14	Viessmann RN-HD	1	1310	1200	GZ 50
		Paromat-Triplex	1	170	160	
15	HERBAPO L- LUBLIN SA ul. Składowa 3	Paromat-Triplex	2	570	520	GZ 50
16	MISPOL S.A. (zakład nr 2) ul. Cisowa 3	ZUG	1	48	45	GZ 50
		Vitomax - 237	1	1890	1800	
17	MISPOL S.A. (zakład nr 5) ul. Octowa 1	EO-125	1	3000	1100	GZ 50
		Jumey 3/61,1-125	1	3400	2850	
18	MISPOL S.A. (biuro) ul. Octowa 1	Saunier Duval	1	34	30	GZ 50
1	2	3	4	5	6	7
19		Ferroli (woda)	1	300	270	olej EL

	"Fadom-Bud" Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 79	Ferroli HD (para)	2	400	480	
		Rumia RPW-1000	1	680	650	
20	"Promotech" Sp. z o.o. ul. Elewatorska 23/1	Viessmann	1	225	400	GZ 50
		Vaillant	1	190		
21	KURSOR Horodeńscy Sp. j. ul. Octowa 2B	Junkers KN 99-9D	2	198	198	GZ 50
	"Białostocka Wytwórnia Tkanin" ("Energ - Tech") Sp. z o.o. ul. Przędzalniana 8	GWK HD 14,0U	1	9524	9930	GZ 50
		GWK HD 9,0U	1	6120		
22	ALTRAD POLAND SA ul. Nowosielska 6	promienniki	7	161	150	prop.-but.
		palniki gazowe	4	600	580	GZ 50
		palnik gazowy	1	800	780	
	Razem		57	750 115	649 597	
Charakterystyka kotłowni, które powstały po 2015 r. i nie były ujęte w poprzednich opracowaniach						
1	Bud. produkcyjny (2017) ul. Pozioma (dz. 1244/2)	Kocioł gazowy	1	40	36,5	GZ 50
2	LEGA Bud. produkcyjny ul. Elewatorska 29 (2018)	Kocioł gazowy	1	95	91,4	GZ 50
3	Bud. prod.-magaz. - rozbud. ul. Stawowa 11 (2018)	Kocioł gazowy	1	40	34,9	GZ 50
4	Bud. produk.-biur. - rozb. ul. Wysockiego (dz. 1648) (2019)	Kocioł gazowy	2	250	240,0	GZ 50
5	Bud. produkcyjny ul. Aksamitna 8C	Kocioł gazowy	1	280	270,6	GZ 50
6	Bud. produkcyjny ul. Aksamitna 8C	Kocioł gazowy	1	280	277,8	GZ 50
7	Bud. produkcyjny ul. Aksamitna 8C	Kocioł gazowy	4	2 600	2 489,1	GZ 50
8	Bud. produkcyjny ul. Aksamitna 8C	Kocioł gazowy	3	1 800	1 669,9	GZ 50
9	Klimart Sp. z o.o. ul. Warsztatowa 1D	Kocioł gazowy	1	35	26,1	GZ 50
10	ABM s.c. ul. 1000-lecia P.P. 4	Kocioł gazowy	1	45	39,6	GZ 50
11	LEGA (rozbudowa) ul. Elewatorska 29	Kocioł gazowy	1	25	12,5	GZ 50
12	ELJO ul. Branickiego 17	Kocioł gazowy	2	180	164,1	GZ 50
13	APS S.A. ul. Mickiewicza 95F	Kocioł gazowy	2	120	101,4	GZ 50
14	DARMAT ul. Komunalna 4C	Kocioł gazowy	1	50	45,6	GZ 50
15	ELTOR Sp. z o.o. ul. Elewatorska 11	Kocioł gazowy	1	72	65,8	GZ 50
16	EuropeGas ul. Hurtowa 13	Kocioł gazowy	2	130	125,0	GZ 50
	Razem		25	6 042	5 690	
1	2	3	4	5	6	7
	CAŁOŚĆ W 2019 R.		82	756 157	655 287	
Kotłownie powstałe po 2019 roku						

1	KAN Sp. z o.o. (nowa część) ul. Karpińskiego 5 (2021)	Pompa ciepła	2	500	435	en. elektr.
2	Center Meble Sp. z o.o. ul. Elewatorska 29B (2023)	Kocioł gazowy	3	360	330	GZ 50
3	Hala produkcyjna ul. Ciołkowskiego (2023)	Kocioł gazowy	1	25	12,5	GZ 50
4	Hala produkcyjna ul. Bacieczki (2024)	Kocioł gazowy	2	160	158,9	GZ 50
5	BIAWAR S.A. (2024) ul. Kalicińskiego	Kocioł gazowy	1	150	145,7	GZ 50
6	CEDC International (rozbudowa) ul. Elewatorska 20 (2024)	Kocioł gazowy	1	135	131,6	GZ 50
7	CEDC International (rozbudowa) ul. Elewatorska 20 (2024)	Kocioł gazowy	1	20	14,6	GZ 50
	Razem		11	1 350	1 228	
	CAŁOŚĆ NA KONIEC 2024 R.		93	757 507	656 516	

CHARAKTERYSTYKA KOTŁOWNI URZĘDÓW I INSTYTUCJI PAŃSTWOWYCH						
Lp.	Adres kotłowni	Typ kotłów	Ilość kotłów [szt.]	Moc kotłowni [kW]	Obciążenie kotłowni [kW]	Rodzaj paliwa
1	2	3	4	5	6	7
1	Drugi Urząd Skarbowy ul. Płażowa 17	Buderus GE 515	1	350	262	GZ 50
2	Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego ul. Spółdzielcza 8	De Dietrich	1	72	69	GZ 50
3	Okręgowa Izba Lekarska ul. Świętojańska 7	De Dietrich DTG 210	1	70	68	GZ 50
4	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Ciołkowskiego 2/3	De Dietrich DTG 330	1	260	218	GZ 50
5	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Elewatorska 6	Kocioł gazowy	2	84	70	GZ 50
6	Starostwo Powiatowe ul. Borsucza 2	Vaillant GP-210	1	160	153	GZ 50
7	KPKM (dyspozytornia) ul. Składowa 11	Vitodens 300	1	46	27	GZ 50
8	KPKM (stacja paliw) ul. Składowa 11	Vitodens 300	1	24	15	GZ 50
9	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ul. Wiewiórcza 64	Lumo	1	150	144	GZ 50
10	Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków ul. Dojlidy Fabryczne 23	Vitocrossal 200	1	142	124	GZ 50
11	Podlaski Urząd Wojewódzki ul. Mickiewicza 3	Vitoplex 300	1	225	181	olej EL
1	2	3	4	5	6	7
12	Areszt Śledczy ul. Kopernika 21	Vitoplex 100LS	2	570	285	GZ 50

13	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ul. Ciołkowskiego 90	Vaillant VKO	1	42	38	olej EL
14	PZU SA Al. Jana Pawła II 75	Buderus G 215	1	70	77	olej EL
15	Prokuratura Regionalna ul. Włókiennicza 32	Paromat - Simplex	1	105	97	olej EL
16	Delegatura ABW ul. Żurawia 69	Buderus G 315	1	200	165	GZ 50
17	Oddział IPN ul. Warsztatowa 1A	De Dietrich DTG 320	1	140	215	GZ 50
		De Dietrich DTG 230	1	117		
		De Dietrich City	1	24		
18	KPK Sp. z o.o. ul. Składowa 7	HM - 150	1	144	1050	GZ 50
		Radan RW-12	2	940		
19	Polska Spółka Gazownictwa (Bud. A1) ul. Sosabowskiego 24	Vaillant VK	1	105	103	GZ 50
20	Polska Spółka Gazownictwa (Bud. A2) ul. Sosabowskiego 24	De Dietrich DGT 230-9S	1	70	66	GZ 50
21	Polska Spółka Gazownictwa (Bud. A) ul. Sosabowskiego 24	Mozg BS	1	80	80	GZ 50
22	Polska Spółka Gazownictwa (Bud. D) ul. Sosabowskiego 24	Wolf NG-3E	1	90	78	GZ 50
		Torus Ekomat	1	42		
23	Polska Spółka Gazownictwa (Bud. P) ul. Sosabowskiego 24	De Dietrich DTG 54N	1	54	43	GZ 50
24	Polska Spółka Gazownictwa (Bud. S1) ul. Sosabowskiego 24	Kadam	1	50	36	GZ 50
25	Polska Spółka Gazownictwa (Bud. T1) ul. Sosabowskiego 24	Nike Star 24SE	1	23	15	GZ 50
26	Polska Spółka Gazownictwa (Bud. T2) ul. Sosabowskiego 24	Vaillant VUW	1	20	15	GZ 50
27	Polska Spółka Gazownictwa (Bud. T4) ul. Sosabowskiego 24	Wolf FNG 34	1	34	25	GZ 50
28	Polska Spółka Gazownictwa (Bud. T) ul. Sosabowskiego 24	Mora Standard	1	16	13	GZ 50
29	Polska Spółka Gazownictwa (Bud. Z) ul. Sosabowskiego 24	Torus Ekomat	1	50	46	GZ 50
30	Wodociągi Białostockie (SUW) ul. Wysockiego 160	Paromat - Triplex (rez.)	1	1400	1274	olej EL
		Paromat - Triplex	1	1400		GZ 50
31	Wodociągi Białostockie (SUW) ul. 100-lecia P. P. 77	Vitocal 300G PRO	1	150	249	olej EL
		Paromat - Triplex	2	260		
32	Oczyszczalnia ścieków ul. Produkcyjna 102	TPC 3000B	1	3488	4402	GZ 50 biogaz
		Vitoplex 300	2	2800		
		Jenbacher JMS312	2	1132		
		HE-SEC-480/510	1	510		
1	2	3	4	5	6	7
33	Zakład Karny ul. Hetmańska 89	DTG 320-11	2	360	380	GZ 50
34	PKP S.A. ul. Zwycięstwa 3a	GT 409	1	300	280	olej EL
	Razem		50	16 369	10 363	

Charakterystyka kotłowni, które powstały po 2015 r.						
1	Zakład Karny ul. Hetmańska 89 (2018)	De Dietrich	1	35	31	GZ 50
2	Ośrodek Szkoleniowy Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego ul. Wysockiego 75B	Kocioł olejowy	1	110	100	olej EL
3	Budynek pompowni głównej Oczyszczalni Ścieków ul. Produkcyjna 102	Kocioł gazowy	2	360	354,9	GZ 50
4	Budynek pompowni III stopnia na SUW Pietrasze ul. Wysockiego 160	Kocioł gazowy	2	240	212,5	GZ 50
5	Komenda Wojewódzka Policji ul. Wspólna 32	Kocioł gazowy	1	75	70	GZ 50
	Razem		7	820	768	
	CAŁOŚĆ NA KONIEC 2024 R.		57	17 189	11 131	

CHARAKTERYSTYKA KOTŁOWNI OBIEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ						
Lp.	Adres kotłowni	Typ kotłów	Ilość kotłów [szt.]	Moc kotłowni [kW]	Obciążenie kotłowni [kW]	Rodzaj paliwa
1	2	3	4	5	6	7
1	Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im. K. Dłuskiego ul. Żurawia 14	Vitomax 200HS	1	980	2948	GZ 50
		Vitomax 200HS	2	2620		
2	Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im. K. Dłuskiego Pawilon E1 ul. Żurawia 14	Kocioł gazowy	1	380	370	GZ 50
3	ZOZ WSWiA ul. Fabryczna 27	Turbomat RN-HD	2	3140	3463	olej EL
4	Wspólnota Lekmed ul. Ogrodowa 19	Schafer DGxE 90	1	91	90	GZ 50
5	Napromedica + NZOZ Virtus ul. Antonik Fabryczny 10	Eco TEC	1	47	32	GZ 50
6	NZOZ Osteo - Medic s.c. ul. Wiejska 81	brak danych	1	100	92	GZ 50
7	NZOZ Przychodnia Położniczo - Ginekologiczna ul. NMP Królowej Rodzin 21	MCR 8	1	24	24	GZ 50
8	NZOZ Visus ul. Św. Rocha 12A	Vaillant	1	60	55	GZ 50
1	2	3	4	5	6	7
9	Prywatna Klinika Położniczo - Ginekologiczna ul. Parkowa 6	brak danych	1	45	45	GZ 50
10	Centrum Medyczne Dojlidy ul. Niedźwiedzia 69	Vitoplex 100	1	170	120	GZ 50
11	NZOZ Multimedica IV i inni ul. Nowosielska 34	Vaillant	1	60	50	GZ 50

12	NZOZ Villa Med ul. Miłosna 24	Vitopend 100	1	24	19	GZ 50
12	Dom Pomocy Społecznej ul. Baranowicka 203	GT 515E	2	1460	1350	GZ 50
13		AP300/12 (para)	1	349		
14	Rodzinny Dom Dziecka ul. Nowa 32A	Auriga 670 HTE	1	67	55	GZ 50
15	Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Barszczańska 18	Evodens AMC PRO 65	1	61,5	36	GZ 50
16	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Jedynka" ul. Słonimska 8	Buderus G 524	1	418	400	GZ 50
17	Dom Opieki KChB ul. Kujawska 24	ACV HM-60	1	60	243	GZ 50
		Wolf MK-1-110	2	180		
		Fakora KZ-4	1	76		
18	Ośrodek ELEOS ul. Warszawska 47	ZWC24	1	120	110	GZ 50
19	Noclegownia Kobiet ul. Raginisa 55	Auriga 240ST	1	24	21	GZ 50
20	Nasz Dom "Dobry Pasterz" ul. Mickiewicza 13	Buderus G 215	1	70	60	GZ 50
21	Stowarzyszenie "EXODUS" ul. Wysockiego 79	De Dietrich GTU120	1	21	18	olej EL
22	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Klepacka 18 (2014 r.)	Gazowe pompy ciepła GAHP-A (moc 38,2 kW)	4	153,2	114,4	GZ 50
23	Placówka Opiekuńczo - wychowawcza "Dom pod Modrzewiem" (2015 r.) ul. Św. A. Boboli 5	Kocioł kondensacyjny	1	70	65	GZ 50
	Razem		34	10 871	9 780	
Charakterystyka kotłowni, które powstały po 2015 r.						
1	Dentico Rehabilis Clinic ul. Kujawska 36 (2017)	Kocioł gazowy	1	20	18,6	GZ 50
2	Uniw. Szpital kliniczny - Paw. E1 ul. Żurawia 14	Kocioł gazowy	3	390	380	GZ 50
3	Podlaski Woj., Ośrodek Medycyny Pracy ul. Wiewiórcza 10	Kocioł gazowy	1	60	58	GZ 50
	Razem		5	470	457	
	CAŁOŚĆ NA KONIEC 2024 R.		39	11 341	10 237	

CHARAKTERYSTYKA KOTŁOWNI OBIEKTÓW OŚWIATY, KULTURY I SPORTU						
Lp.	Adres kotłowni	Typ kotłów	Ilość kotłów [szt.]	Moc kotłowni [kW]	Obciążenie kotłowni [kW]	Rodzaj paliwa
1	2	3	4	5	6	7
1	Przedszkole Samorządowe nr 5 ul. Krańcowa 5	Schafer DGxE-60	1	60	55	GZ 50

2	Przedszkole Samorządowe nr 21 ul. Staszica 16/18	Buderus G 305	2	70	43	GZ 50
3	Przedszkole Samorządowe Nr 81 ul. Brzaskwiniowa 8	brak danych	2	110	106,3	olej EL
4	Szkoła Podstawowa nr 14 ul. Pułaskiego 25	Schafer DCN 340	3	1020	898	GZ 50
5	Szkoła Podstawowa nr 16 ul. Strażacka 25	Paromat-Simplex 225	2	450	370	GZ 50
6	Szkoła Podstawowa nr 21 ul. Polowa 7/1	De Dietrich DTG 350	2	700	542	GZ 50
7	Szkoła Podstawowa nr 28 ul. Warmińska 55	Buderus G 524	1	350	325	GZ 50
9	Szkoła Podstawowa nr 51 ul. Kluka 11A	Buderus G 434	1	300	290	GZ 50
10	V Liceum Ogólnokształcące ul. Miodowa 5	Pompa ciepła	1	70	67	en. elektr.
11	Zespół Szkół nr 1 ul. Leśna 30	Schafer DCN 270	1	270	203	GZ 50
12	Zespół Szkół nr 2 ul. Gdańska 23/1	Schafer DCN 215	2	430	380	GZ 50
13	Zespół Szkół nr 4 ul. Dojlidy Górne 48	De Dietrich DTG 350	2	700	512	GZ 50
14	Zespół Szkół nr 6 ul. Pietrasze 29	Vaillant GP210	2	268	188	GZ 50
15	Zespół Szkół nr 6 ul. Pietrasze 29	DRO22	1	225	570	olej EL
		DRO37	1	370		
16	Zespół Szkół Ogólnokształ. nr 8 ul. Żurawia 12	Paromat-Duplex	1	280	263	GZ 50
17	Zespół Szkół Sportowych nr 1 ul. Promienna 13A	Paromat-Simplex	2	260	223	GZ 50
18	Niepubliczne Przedszkole im. Piotrusia Pana ul. Żeromskiego 7C	Junkers	1	28	24	GZ 50
19	Przedszkole Niepubliczne nr 5 ul. Produkcyjna 66	Vitogas 100	1	24	21	GZ 50
20	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczne Przedszkole" ul. Gajowa 108	MC 115	1	107	80	GZ 50
21	Przedszkole Niepubliczne nr 6 ul. Zielna 16	DTG X 36N	1	36	31	GZ 50
22	Przedszkole Niepubliczne nr 3 ul. Ks. Abp. E. Kisiela 28	BOSCH	2	80	87	GZ 50
		Vitodens 200	1	28		
1	2	3	4	5	6	7
23	Prywatne Gimnazjum nr 6 ul. Św. A. Boboli 47	Ferrol	1	50	45	olej EL
24	Zespół Szkół PTO ul. Dzielna 19	Vaillant EcoTEC	1	30	29	GZ 50
25	Zespół Szkół PTO ul. Mickiewicza 95	Dom-Gaz	1	100	80	olej EL
26	Gimnazjum im. Bł. B. Lament ul. Mickiewicza 43 (szkoła)	De Dietrich DTG 320	1	130	126	GZ 50

27	Gimnazjum im. Bł. B. Lament ul. Mickiewicza 43 (zaplecze)	C210 - 130 Eco	2	260	204	GZ 50
28	Gimnazjum im. Bł. B. Lament ul. Mickiewicza 43 (hala gimn.)	C210 - 130 Eco	2	260	200	GZ 50
29	Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki ul. Mickiewicza 49	De Dietrich GT 309	1	280	275	olej EL
30	Wyższa Szkoła Menadżerska ul. Sobieskiego 3A	Junkers	1	42	40	GZ 50
31	Urząd Miasta ul. Kamienna 17	Vitogas 100	1	60	47	GZ 50
32	Wyższa Szkoła Ekonomiczna ul. Choroszczańska 31	Buderus G 305	1	130	138	GZ 50
33	Wyższa Szkoła Ekonomiczna ul. Zwycięstwa 14/2	Vitodens 111	1	26	25	GZ 50
34	Wyższa Szkoła Ekonomiczna ul. Zwycięstwa 14/3 "D"	Vitodens 200	2	200	237	GZ 50
35	Niepubliczna Wyższa Szkoła Pedagogiczna Al. Jana Pawła II 91	ZUG - OL	1	200	180	olej EL
36	MOSiR ul. Słoneczna 1	Mosina	1	40	36	olej EL
37	Klub Sportowy "Hetman" ul. Kawaleryjska 17A	Vitodens 200	1	93,4	80	GZ 50
38	Przedszkole Niepubliczne ul. Św. A. Boboli 49B	Vitodens 300	1	50	44	GZ 50
39	Prywatna Szkoła Podstawowa ul. Ks. Abp. E. Kisiela 8	De Dietrich	1	40	33	GZ 50
41	Prywatne Gimnazjum nr 9 ul. Ks. Abp. E. Kisiela 8	De Dietrich	1	90	85	GZ 50
42	Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna ul. Mickiewicza 31/2	Kadam	1	50	48	GZ 50
43	Zespół Szkół Nr 6 - wypożyczalnia ul. Pietrasze 29	brak danych	1	14	12,9	GZ-50
44	Niepubliczne Przedszkole "Przyjazny domek" ul. Przyjazna 39	Vitocell 100	1	24	24	GZ-50
45	Przedszkole "Orzełek" przy WSE ul. Zwycięstwa 14/2	Vitodens 111-W	1	26	21,8	GZ-50
46	Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Boruty 18	Junkers	1	40	90	GZ-50
		Ariston	1	24		
		Nechor	1	24		
1	2	3	4	5	6	7
47	Ośrodek Sportów Wodnych "Dojlidy" ul. Plażowa	Brotje	1	90	74,6	GZ-50
	Razem		63	8 609	7 454	
Charakterystyka kotłowni, które powstały po 2015 r.						
1	Przedszkole Samorządowe nr 7 ul. Bydgoska 4 (2019)	Kotły gazowe	2	250	212,8	GZ-50

2	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 3 "Pietrasze" ul. Pietrasze 29 (hala, basen hotel) (2018)	Vitoplex 100	1	310	340	GZ-50
3	Papieski Wydział Teologiczny Studium Teologii ul. Warszawska 50 (2017)	Vitocrossall 200	1	105	122,5	GZ-50
4	Polskie Towarzystwo Oświatowe ul. Dzielna 19 (2016)	Vaillant VV INT 466/4-5	1	40	218,8	GZ-50
		Vaillant VV INT 656/4-5	1	70		
		Vaillant VV INT 1006/5-5	1	100		
7	Hala sportowa - rozbudowa ul. Dzielna 19 (2017)	Kocioł gazowy	1	135	130,4	GZ 50
5	Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Gańska 23/1 (2017)	Kocioł gazowy	1	200	197	GZ-50
6	Przedszkole/szkoła - rozb. ul. Abp. E. Kisiela 8 (2018)	Kocioł gazowy	1	20	19,1	GZ 50
8	Centrum Szkolenia i Akt. Zaw. Młodzieży ul. Trawiasta 20B (2019)	Kocioł gazowy	1	65	59,7	GZ 50
9	Bud. sportowo-rekreac. ul. Elewatorska 4 (2019)	Kocioł gazowy	1	50	46,4	GZ 50
10	Bud. socjalno-rekreac. ul. Boczna 6A (2019)	Kocioł olejowy	1	25	22,5	Olej
Razem			13	1 370	1 369	
CAŁOŚĆ w 2019 r.			76	9 979	8 823	
Charakterystyka kotłowni, które powstały po 2019 r.						
1	II Społeczne Liceum Ogólnokształcące ul. Mickiewicza 95	Kocioł na drewno	1	95	80,0	drewno
2	Akademia Sukcesu Prywatna Szkoła nr 8 ul. kS. Abp. E. Kisiela 8	De Dietrich MICA	2	90	85,0	GZ 50
3	Zespół Szolno - Przedszkolny Nr 2 ul. Pułaskiego 25	Kocioł olejowy	2	450	407,6	Olej
Razem			5	635	573	
CAŁOŚĆ NA KONIEC 2024 R.			81	10 614	9 395	

CHARAKTERYSTYKA KOTŁOWNI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH						
Lp.	Adres kotłowni	Typ kotłów	Ilość kotłów [szt.]	Moc kotłowni [kW]	Obciążenie kotłowni [kW]	Rodzaj paliwa
1	2	3	4	5	6	7
1	Budynek mieszkalny ZMK ul. Barszczańska 1	Buderus GB 312 - 240	2	480	478	GZ 50

2	Budynek mieszkalny ZMK ul. Barszczańska 2	De Dietrich DTG 220	2	120	156	GZ 50
		De Dietrich	1	36		
3	Budynek mieszkalny ZMK ul. Barszczańska 3	Buderus GB 312 - 160	2	320	299	GZ 50
4	Budynek mieszkalny ZMK ul. Barszczańska 4	ACV HeatMaster 80TC	1	80	116	GZ 50
		Pompy ciepła	2	44		
5	Budynek mieszkalny ZMK ul. Barszczańska 5	Buderus GB 312 - 240	2	480	470	GZ 50
6	Budynek mieszkalny ZMK ul. Barszczańska 6	De Dietrich DTG 220	2	120	156	GZ 50
		De Dietrich	1	36		
7	Budynek mieszkalny ZMK ul. Barszczańska 8	De Dietrich DTG 220	2	120	120	GZ 50
8	Budynek mieszkalny ZMK ul. Barszczańska 10	De Dietrich DTG 220	2	120	120	GZ 50
9	Budynek mieszkalny ZMK ul. Barszczańska 12	De Dietrich DTG 220	2	120	120	GZ 50
10	Budynek mieszkalny ZMK ul. Barszczańska 14	De Dietrich DTG 220	2	120	120	GZ 50
11	Budynek mieszkalny ZMK ul. Barszczańska 16	ACV HeatMaster 80TC	1	80	120	GZ 50
		Pompy ciepła	1	22		en. elektr.
12	Budynek mieszkalny ZMK ul. Dojlidy Górne 48	Buderus U 052	1	24	24	GZ 50
13	Budynek mieszkalny ZMK ul. Dojnowska 80C	Buderus G 434	1	175	175	GZ 50
14	Budynek mieszkalny ZMK ul. Św. Proroka Eliasza 3	Buderus G 334	1	130	130	GZ 50
15	Budynek mieszkalny ZMK ul. Św. Proroka Eliasza 3A	Buderus G 334	2	130	130	GZ 50
16	Budynek mieszkalny ZMK ul. Klepacka 2	De Dietrich DTG 220	3	108	107	GZ 50
17	Budynek mieszkalny ZMK ul. Klepacka 2A	ACV HeatMaster 35TC	4	136,8	143	GZ 50
18	Budynek mieszkalny ZMK ul. Klepacka 2D	De Dietrich DTG 220	10	351	358	GZ 50
19	Budynek mieszkalny ZMK ul. Klepacka 4	Buderus GB 312 - 160	2	320	310	GZ 50
20	Budynek mieszkalny ZMK ul. Klepacka 6	Buderus GB 312 - 160	2	320	270	GZ 50
1	2	3	4	5	6	7
21	Budynek mieszkalny ZMK ul. Niedźwiedzia 37	Vitodens 200W	1	54	46	GZ 50
22	Budynek mieszkalny ZMK ul. Żurawia 23	Vaillant	1	47	44	GZ 50
23	Wspólnota mieszkaniowa ul. Prowiantowa 19, 17	De Dietrich DTG 320	2	520	487	GZ 50
24	Wspólnota mieszkaniowa Al. Jana Pawła II 79	Buderus GT 335	1	115	85	olej EL
25	Wspólnota mieszkaniowa ul. Kraszewskiego 12	De Dietrich DTG 220	1	154	113	GZ 50

26	Wspólnota mieszkaniowa ul. Pułaskiego 26	Vaillant VK	1	120	117	GZ 50
27	Wspólnota mieszkaniowa ul. Wiejska 65	Vaillant VK	2	330	310	GZ 50
28	Wspólnota mieszkaniowa ul. Łagodna 8	Vaillant Eco Tec	3	192	180	GZ 50
29	Budynek mieszkalny BSM ul. Trawiasta 6	De Dietrich DTG 350	2	320	298	GZ 50
30	Budynek mieszkalny BSM ul. Trawiasta 8	De Dietrich DTG 220	2	254	216	GZ 50
31	Budynek mieszkalny BSM ul. Trawiasta 12	De Dietrich DTG 320	2	400	394	GZ 50
32	Wspólnota mieszkaniowa ul. Słonimska 50	Vitoplex 100	1	150	145	GZ 50
33	Budynki mieszkalne SM "Rodzina Kolejowa" ul. Ślusarska 14, 16	brak danych	2	240	219	GZ 50
34	Wspólnota mieszkaniowa ul. Wiewiórcza 63/67	brak danych	1	127	117	GZ 50
35	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Mickiewicza 83	DeDietrich DTG 230	2	198	162	GZ 50
36	Wspólnoty Mieszkaniowe przy ul. Ałtasowej od 1 do 22	Kotły gazowe o mocy 50 kW każdy	22	1100	946	GZ 50
37	LM Nieruchomości ul. Piasta 10	Kocioł gazowy	1	120	120	GZ 50
38	LM Nieruchomości ul. Świętojańska 8	Kocioł gazowy	1	100	100	GZ 50
39	LM Nieruchomości ul. Pogodna 35	Kocioł gazowy	1	140	140	GZ 50
40	LM Nieruchomości ul. Młynowa 17	Kocioł gazowy	1	110	110	GZ 50
41	LM Nieruchomości ul. Zaulek Podlaski 1	Kocioł gazowy	1	70	70	GZ 50
42	BiG Zarządzanie Nieruchomościami ul. Puławskiego 17	Kocioł gazowy	2	250	240	GZ 50
43	SM "Budowlani" ul. Słonimska 50	Kocioł gazowy	1	110	105	GZ 50
1	2	3	4	5	6	7
44	Zespół Zarządzania Nieruchomości ul. Nowowarszawska 73 B,C,D,E,F	Kotły gazowe o mocy 20 kW każdy	5	100	75	GZ 50
45	ADM "Bojary" ul. Dojnowska 60A	Viessmann	1	100	81	GZ 50
46	ADM "Bojary" ul. Leśna 45	Vitodens 200 W	2	90	82	GZ 50
47	Zarząd Mienia komunalnego ul. Chełmońskiego 2	Kotły kondensacyjne	2	70	68	GZ 50
48	Zarząd Mienia komunalnego ul. Chełmońskiego 2	Kotły kondensacyjne	2	77	70,5	GZ 50
	Razem		117	9 651	9 063	

Charakterystyka kotłowni, które powstały po 2015 r.						
1	Budynek mieszkalny ZMK ul. Ks. J. Suchowolca 26C (2017)	Vaillant VKK 486/5 ecoVIT	1	50	40,7	GZ 50
2	Budynek mieszkalny ZMK ul. Ks. J. Suchowolca 26D (2017)	Vaillant VKK 486/5 ecoVIT	1	50	47,5	GZ 50
3	Budynek mieszkalny ZMK ul. Ks. J. Suchowolca 26E (2017)	Vaillant VKK 486/5 ecoVIT	1	50	37	GZ 50
4	Budynek mieszkalny ZMK ul. Mickiewicza 2 (2020)	Vitocrosal typ CIB	1	100	102,8	GZ 50
5	Budynek mieszkalny ZMK ul. Sukienna 5 (2020)	Vitodens 206-W	1	60	51	GZ 50
6	Budynek mieszkalny ul. Cisowa 8 i 8A (2015)	Piece 2 - funkcyjne w kazdym mieszkanui	4	50	50	GZ 50
7	Budynek mieszkalny ul. Załek Podlaski 1 (2015)	Kocioł gazowy	1	80	66	GZ 50
8	Bud. wielorodzinny ul. Żubrów 14 (2016)	Kocioł gazowy	1	50	47,9	GZ 50
9	Bud. wielorodzinny ul. Żubrów 16 (2016)	Kocioł gazowy	1	50	47,9	GZ 50
10	Bud. wielorodzinny ul. Krańcowa 16C (2016)	Kocioł gazowy	1	35	32,4	GZ 50
11	Bud. wielorodzinny ul. Krańcowa 16A (2016)	Kocioł gazowy	1	35	30,9	GZ 50
12	Bud. wielorodzinny ul. Krańcowa 16B (2016)	Kocioł gazowy	1	30	26,8	GZ 50
13	Bud. wielorodzinny ul. Żubrów 4 (2017)	Kocioł gazowy	1	35	31,5	GZ 50
14	Bud. wielorodzinny ul. Żubrów 8 (2017)	Kocioł gazowy	1	35	31,5	GZ 50
15	Bud. wielorodzinny ul. Krańcowa 7 (2018)	Kocioł gazowy	1	30	29,6	GZ 50
16	Bud. wielorodzinny cz. E ul. Transportowa 2D (2019)	Kocioł gazowy	1	45	44,2	GZ 50
17	Bud. wielorodzinny Nr 2 ul. Warzywna 1A (2019)	Kocioł gazowy	1	80	74,4	GZ 50
1	2	3	4	5	6	7
18	Bud. wielorodzinny Nr 3 ul. Warzywna 1B (2019)	Kocioł gazowy	1	80	74,4	GZ 50
19	Bud. wielorodzinny ul. Piasta 37 (2019)	Kocioł gazowy	1	35	30,9	GZ 50
20	Bud. wielorodzinny ul. Baranowicka 149 (2019)	Kocioł gazowy	1	20	16,8	GZ 50
21	Bud. wielorodzinny ul. Krańcowa 13 (2019)	Kocioł gazowy	1	45	41,1	GZ 50
	Razem		24	1045	955,3	
	CAŁOŚĆ w 2019 r.		141	10 696	10 018	
Charakterystyka kotłowni, które powstały po 2019 r. oraz których nie uwzględniono wcześniej						
1	Budynek mieszkalny ZMK ul. Ks. J. Suchowolca 25D	Kocioł gazowy	1	25	22	GZ 50

2	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Łąkowa 11	Viessmann	1	170	145	GZ 50
3	Wspólnota Mieszkaniowa BIS ul. Łąkowa 11					
4	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Podleśna 16	Viessmann	1	60	55	GZ 50
5	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Podleśna 14	Vaillant	1	60	55	GZ 50
6	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Cedrowa 10A	Kocioł gazowy	1	150	135	GZ 50
7	Mieszkalny, ZMK ul. Barszczańska 1	Kocioł gazowy	2	250	244,2	GZ 50
8	Mieszkalny, ZMK ul. Barszczańska 5	Kocioł gazowy	3	510	478	GZ 50
9	Mieszkalny, ZMK ul. Dojnowska 80 C	Kocioł gazowy	2	270	266,2	GZ 50
10	Mieszkalny, ZMK ul. Dojlidy Górne 48A	Kocioł gazowy	1	15	12	GZ 50
11	Wspólnota Mieszkaniowa (LM) ul. Skłodowskiej 5	Kocioł gazowy	1	90	85,2	GZ 50
12	Wspólnota Mieszkaniowa (LM) ul. Częstochwska 23	Kocioł gazowy	1	70	68,5	GZ 50
13	Wspólnota Mieszkaniowa (LM) ul. Sienkiewicza 2	Kocioł gazowy	1	125	125	GZ 50
14	Wspólnota Mieszkaniowa (LM) ul. Sobieskiego 26A	Kocioł gazowy	2	190	187	GZ 50
15	Wspólnota Mieszkaniowa (LM) ul. Młynowa 17	Kocioł gazowy	1	110	108	GZ 50
16	Wspólnota Mieszkaniowa (LM) ul. Cisowa 8 i 8A	Kocioł gazowy	1	20	13,5	GZ 50
17	Wspólnota Mieszkaniowa (LM) ul. Rzemieślnicza 13	Kocioł gazowy	1	110	105,8	GZ 50
18	Wspólnota Mieszkaniowa (LM) ul. Orla 2	Kocioł gazowy	1	15	12	GZ 50
19	Mieszkalny, ADM "Bojary" ul. Warszawska 5A	Kocioł gazowy	2	140	133,9	GZ 50
1	2	3	4	5	6	7
20	Mieszkalny "POSESJA" ul. Łąkowa 11 i 11BIS	Kocioł gazowy	1	70	70	GZ 50
21	Mieszkalny "POSESJA" ul. Św. Jerzego 43/60	Kocioł gazowy	1	30	27	GZ 50
22	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Sienkiewicza 63A	Kocioł gazowy	2	50	100	GZ 50
23	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Ogrodowa 3	Kocioł gazowy	2	50	89,2	GZ 50
24	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Piasta 10	Kocioł gazowy	1	70	70	GZ 50
25	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Bema 93	Kocioł gazowy	2	300	300	GZ 50
26	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Magnoliowa 11A	Kocioł gazowy	2	400	358	GZ 50
27	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Niedźwiedzia 61 i 63	Kocioł gazowy	1	15	15,0	GZ 50

28	Wspólnota Mieszkaniowa ul. 1000-lecia P.P. 75/2	Kocioł gazowy	1	15	14,6	GZ 50
29	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Antoniuk Fabryczny 11E	Kocioł gazowy	1	30	29,2	GZ 50
30	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Akademicka 26A	Kocioł gazowy	1	25	21,5	GZ 50
	Razem		39	3 435	3 346	
Charakterystyka kotłowni, które powstały w latach 2020 - 2024 według pozwokeń na użytkowanie						
1	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Fabryczna 4 (2020)	Kocioł gazowy	3	390	386,8	GZ 50
2	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Ukośna 4 (2020)	Kocioł gazowy	1	30	28	GZ 50
3	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Ukośna 38 (2021)	Kocioł gazowy	1	120	117,5	GZ 50
4	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Sudecka (e. gr. 466/36) (2021)	Kocioł gazowy	1	100	99,6	GZ 50
5	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Sudecka 6A (2021)	Kocioł gazowy	1	80	78,6	GZ 50
6	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Bełzy 3 (2021)	Kocioł gazowy	2	200	181,9	GZ 50
7	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Bełzy 9 (2021)	Kocioł gazowy	2	200	190,8	GZ 50
8	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Podlaska 2A,B,C (2021)	Kocioł gazowy	1	70	69,6	GZ 50
9	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Sudecka 4 (2021)	Kocioł gazowy	1	80	72,1	GZ 50
10	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Sudecka 4A (2021)	Kocioł gazowy	1	80	77,9	GZ 50
11	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kraszewskiego 45 (2021)	Kocioł gazowy	2	180	166,3	GZ 50
12	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Hallera 1 (2021)	Kocioł gazowy	2	200	200,1	GZ 50
1	2	3	4	5	6	7
13	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Hallera 3 (2021)	Kocioł gazowy	1	60	57,1	GZ 50
14	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Piasta 17 (2021)	Kocioł gazowy	2	420	405,4	GZ 50
15	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Sudecka 2 (2022)	Kocioł gazowy	1	110	110,3	GZ 50
16	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Sudecka 2A (2022)	Kocioł gazowy	1	80	78,6	GZ 50
17	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Warszawska 14B (2022)	Kocioł gazowy	1	30	29	GZ 50
18	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kijowska 2 (2022)	Kocioł gazowy	1	15	12,8	GZ 50
19	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kopernika 2 (2023)	Kocioł gazowy	3	1050	1028,7	GZ 50
20	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Lodowa 79 (2023)	Kocioł gazowy	2	180	165,8	GZ 50
21	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Lodowa 79A (2023)	Kocioł gazowy	1	90	83,4	GZ 50

22	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Przemysłowa 27 (2023)	Kocioł gazowy	1	100	91,9	GZ 50
23	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Transportowa 2F (2023)	Kocioł gazowy	2	340	337,1	GZ 50
24	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Św. Rocha 5A (2023)	Kocioł gazowy	2	240	232,2	GZ 50
25	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Arktyczna 4 (2023)	Kocioł gazowy	1	60	55,2	GZ 50
26	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Arktyczna 4A (2023)	Kocioł gazowy	1	25	23	GZ 50
27	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Arktyczna 4B (2023)	Kocioł gazowy	1	60	59,9	GZ 50
28	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Oleńki 9 (2023)	Kocioł gazowy	1	60	54,1	GZ 50
29	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Oleńki 7 (2023)	Kocioł gazowy	1	60	54,1	GZ 50
30	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Oleńki 5 (2023)	Kocioł gazowy	1	60	52,8	GZ 50
31	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Nowosielska 118A (2023)	Kocioł gazowy	1	15	11,8	GZ 50
32	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Słonimska 34 (2023)	Kocioł gazowy	1	70	66,5	GZ 50
33	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Ciepła 36 (2023)	Kocioł gazowy	3	390	368,2	GZ 50
34	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wysoki Stoczek 60 (2023)	Kocioł gazowy	2	220	210,1	GZ 50
35	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Bełży 15 (2024)	Kocioł gazowy	2	240	222,3	GZ 50
36	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Bełży 13 (2024)	Kocioł gazowy	2	240	224,1	GZ 50
37	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Bełży 11 (2024)	Kocioł gazowy	2	330	322,2	GZ 50
1	2	3	4	5	6	7
38	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Transportowa (2024)	Kocioł gazowy	2	310	306,6	GZ 50
39	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Rzemieślnicza 28 i 28A (2024)	Kocioł gazowy	2	160	149,1	GZ 50
40	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Nowowarszawska 136 (2024)	Kocioł gazowy	2	160	157,4	GZ 50
41	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Artyleryjska 2A (2024)	Kocioł gazowy	2	180	173,3	GZ 50
42	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wysoka (e. gr. 359) (2024)	Kocioł gazowy	1	18	15,3	GZ 50
43	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Mroźna 6 (2024)	Kocioł gazowy	1	50	46,5	GZ 50
44	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Mroźna 6A (2024)	Kocioł gazowy	1	50	48,8	GZ 50
45	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Mroźna 6B (2024)	Kocioł gazowy	1	40	36,7	GZ 50
46	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Warszawska 66 (2024)	Kocioł gazowy	1	130	128	GZ 50
47	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Lodowa 34 (2024)	Kocioł gazowy	1	80	78,4	GZ 50

48	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Bohuna 8 (2024)	Kocioł gazowy	1	120	114,5	GZ 50
	Razem		70	7 573	7 280	
	CAŁOŚĆ NA KONIEC 2024 R.		250	21 704	20 644	

CHARAKTERYSTYKA KOTŁOWNI OBIEKTÓW HANDLOWO - USŁUGOWYCH						
Lp.	Adres kotłowni	Typ kotłów	Ilość kotłów [szt.]	Moc kotłowni [kW]	Obciążenie kotłowni [kW]	Rodzaj paliwa
1	2	3	4	5	6	7
1	Ch.S.P. "Betesca" Sp. z o.o. ul. Zygmunta Augusta 26	ES-KA	1	494	617	węgiel
		KMR 350	1	350		
		Eca-IV MN	1	119		
2	KONRYS Sp. j. ul. Zwycięstwa 8F	Viessmann	1	225	200	GZ 50
		Viessmann	2	90	64,7	GZ 50
3	KONRYS Sp. j. ul. Choroszczańska 33	Buderus G334X	1	110	96,2	GZ 50
4	Auto Park Sp. j. ul. Elewatorska 60	Paromat Simplex	1	130	283	GZ 50
		Vitocrossal	1	182		
5	SIENKO i SYN Sp. z o.o. ul. Wysockiego 65	Viessmann	1	170	280	olej EL
		Vaillant	1	115		
6	Auto - Idea Sp. z o.o. ul. Narodowych Sił Zbrojnych 9	Vitoplex 100	2	260	245	olej EL
7	Top - Auto Krupniki 25	Simplex	1	130	140	olej EL
		Vitoplex	1	125		
1	2	3	4	5	6	7
8	BIACOMEX S.A. ul. Elewatorska 39	Vaillant VK-654/9	1	91	200	GZ 50
		Vaillant 108/7-2E	1	117		
9	POL-MOT Auto ul. Gen. Maczka 68	Vaillant PG 210	1	172	170	olej EL
10	Nord Auto Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 89	Vaillant	1	110	100	olej EL
11	Multi Auto Sp. z o.o. ul. Narodowych Sił Zbrojnych 3	HARZER H 14/8	1	100	80	olej EL
12	PPH "Spectrum" Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 88	TASSO T-7	1	90	87	olej EL
13	RYCAR Sp. z o.o. ul. Gen. Kleeberga 10	Vitorond 200	1	80	80	GZ 50
14	Spółdzielnia SNB ul. Kraszewskiego 26/2	Vaillant VK 60/7-2E	1	65	60	GZ 50
15	UNIMOT 1 Sp. j. ul. Handlowa 7	TIFELL	1	60	55	olej EL
16	PUH "GRAFIX" Al. 1000-lecia P. P. 71	Buderus	1	64	49	olej EL
17	WAMAR Sp. j. ul. Składowa 10	Viessmann	2	72	100	GZ 50
		Beretta	1	29		
18	BCMB Sp. z o.o. ul. Popiełuszki 115	Podlasie	1	40	80	węgiel
		Zębiec	1	44		
		Zębiec	1	15		

19	BCMB Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 1/1	brak danych	1	69	65	GZ 50
20	Biascan S.A. ul. Elewatorska 11/1	ZUG	1	100	90	olej EL
21	Kartex ul. Przędzalniana 62	Viessmann	1	60	55	GZ 50
22	"LOTOS" Sp. j. ul. Gen. Kleeberga 24	LUMO	1	60	55	olej EL
23	PPH "BIALMOT" Sp. z o.o. ul. Elewatorska 31	Ciechanów	2	60	55	olej EL
24	NORDGLASS ul. Ogrodniczki 1/2	Vaillant	1	46	45	GZ 50
25	Spółdzielnia Pracy "Elektryk" ul. Nowowarszawska 32	GG 55-V	1	20	15	olej EL
26	Dom Gościnny Lech ul. Elewatorska 12	Junkers	1	105	105	GZ 50
27	PHUP "Motozbyt" Sp. z o.o. ul. Poleska 61	De Dietrich DTG 320	1	260	247	GZ 50
28	PHUP "Motozbyt" Sp. z o.o. ul. Narodowych Sił Zbrojnych 19B	De Dietrich DTG 320	1	380	372	GZ 50
29	"MULTI - CAR" Al. 1000-lecia P. P. 64	Narmet	1	15	14	węgiel
30	Usługi Cateringowe ul. Jarzębinowa 2A	brak danych	1	45	43	GZ 50
31	"JAZ - BUD" Sp. z o.o. ul. Hetmańska 42	LUMO	1	38	35	GZ 50
1	2	3	4	5	6	7
32	PPU "MARK - BUD" Sp. z o.o. ul. Lipowa 24	Vaillant VK	1	60	57	GZ 50
33	Top - Auto (PPU MARK - BUD) ul. Gen. Maczka 66	<i>Vaillant VK</i>	<i>1</i>	<i>72</i>	<i>88</i>	<i>GZ 50</i>
34	PW "BIPOL" (PHS "Bażantarnia") ul. Składowa 10	<i>VKK-1206/3-E</i>	<i>1</i>	<i>121</i>	<i>115</i>	<i>GZ 50</i>
35	PHS "Bażantarnia" Sp. z o.o. ul. Dubois 14	MC 50	1	45	45	GZ 50
36	FERROX Sp. z o.o. ul. Marczkowska 2B	Litola	1	56	56	GZ 50
37	ELTOR (Bud. Adm.) ul. Elewatorska 11	De Dietrich	2	130	130	GZ 50
38	ELTOR (Kręgielnia) ul. Elewatorska 11					
39	ELTOR (Garaż zakładowy) ul. Elewatorska 11					
40	ELTOR (Warsztat) ul. Elewatorska 11					
41	P.W. Bistar ul. Nowosielska 2A	Viessmann	1	60	53	GZ 50
42	Starpol Sp. z o.o. ul. Handlowa 6A	Moderator	1	300	280	węgiel drewno
43	AKCESS Sp. j. ul. Elewatorska 7	Vitogas	1	48	43	GZ 50

44	AKCESS Sp. j. ul. Radzyńska 14	Paromat Simplex	1	285	260	GZ 50
45	Hurtownia SINDBAD ul. Ciołkowskiego 125	SEG - 50	1	50	45	drewno
46	KONDRUSIK i Wspólnicy ul. Raginisa 26	Logano G 234	1	50	48	GZ 50
47	Konsorcjum Stali S.A. ul. Octowa 3	Vaillant	1	45	41	GZ 50
48	ELKOND Sp. z o.o. ul. Handlowa 6C	GT 227	1	63,8	63,8	olej EL
49	ELKOND Sp. z o.o. ul. Towarowa 1	Vitorond 200	1	63	63	olej EL
50	PALISANDER Sp. z o.o. ul. Elewatorska 11B	De Dietrich	1	42	42	GZ 50
51	PALISANDER Sp. z o.o. ul. Elewatorska 11B	De Dietrich	1	36	36	GZ 50
52	S.J. Remis Malinowski i Wsp. ul. Stawowa 7	brak danych	1	200	450	węgiel
		Buderus G 405	1	190		olej EL
		Termeko T70	1	75		
53	PPH EKTO Sp. z o.o. ul. Elewatorska 17/1	Buderus GT 510	2	1010	973	GZ 50
54	Wydawnictwa Akcydensowe S.A. ul. Rzemieślnicza 1	De Dietrich DTG 135	1	33	25	GZ 50
55	"BARTOSZ" Sp. j. (biuro) ul. Sejneńska 7	brak danych	1	100	85	olej EL
1	2	3	4	5	6	7
56	"BARTOSZ" Sp. j. (hala) ul. Sejneńska 7	brak danych	1	100	85	groszek
57	"BARTOSZ" Sp. j. (magazyn) ul. Sejneńska 7	brak danych	1	23	20	groszek
58	KOSTAR ul. Gen. Kleeberga 8	VK INT 480/1	1	48	48	GZ 50
59	KOSTAR ul. Gen. Kleeberga 8	Torus T-KS	1	28	28	GZ 50
60	TECHNOSAN Sp. z o.o. ul. Elewatorska 7	SAS GRO-ECO	1	100	160	węgiel
		SAS UWT	1	100		
61	Firma "Światło" ul. Hetmańska 35/2	brak danych	1	30	26	GZ 50
62	Firma "Światło" ul. Popiełuszki 16	brak danych	1	25	22	drewno
63	Firma "Światło" ul. Poleska 73	brak danych	1	10	10	drewno
64	Firma "Światło" ul. Słowacka 12	brak danych	1	50	47	drewno
65	ALBA Sp. j. ul. Łukasiewicza 3	DomGaz	1	23	23	olej EL
66	KALTER Sp. z o.o. ul. Augustowska 8	Junkers	1	100	90	GZ 50
67	PHU "JMK" s.c. ul. Wiklinowa 10	brak danych	2	100	93	GZ 50
68	DPD Polska Sp. z o.o. ul. Przędzalniana 29	Vaillant	1	96	88	olej EL

69	"MIG" S.j. ul. Elewatorska 29A	Kocioł wodny	1	23	200	GZ 50
		Nagrzewnice pow.	6	210		
70	PW INST - BUD ul. Wysockiego 4	Viessmann	2	60	84	GZ 50
		Viessmann	1	24		
71	PW ANATOM ul. Branickiego 33	Vitodent 300	1	35	45	GZ 50 grunt
		Pompa ciepła Vitocall	1	0		
72	PHU BAWI S.A. ul. Składowa 10	Viessmann	1	80	70	GZ 50
73	BPIS PLUS Sp. z o.o. ul. Wysockiego 69	Heitz	1	90	90	węgiel GZ 50
		ZUG Gazoterm	1	64		
74	PPUH "Czyścioch" Sp. z o.o. ul. Gen. Kleeberga 20	Buderus GT 305	2	250	227	GZ 50
75	HAVO Sp. z o.o. ul. I Armii Woj. Polskiego 9	VK 120-7/2-E	2	237	312	GZ 50
		EcoTEC 466/2	2	88		
76	APS SA ul. Mickiewicza 95F	Vaillant VU	2	113	105	GZ 50
77	Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów ul. Produkcyjna 102	Paromat - Simplex	2	340	315	GZ 50
78	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Dolistowska 1	Pegasus F285T	1	85	65	prop.-but.
1	2	3	4	5	6	7
79	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Orzeszkowej 30	Moderator	2	160	70	drewno
80	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Wysockiego 63	De Dietrich	1	48	47	prop.-but.
81	ELJO Sp. z o.o. ul. Branickiego 17	Lumo 200	2	400	380	olej EL
82	BIOS Sp. z o.o. ul. Przędzalniana 31	Nagrzewnica pow.	1	350	300	GZ 50
83	RG LIDER ul. Żwirki i Wigury 26	Kocioł gazowy	1	32	30	GZ 50
84	ZPUH "Żaluzje" ul. Dziesięciny 58A	MCA 45	1	45	40	GZ 50
85	Zakład Techniczny KarT ul. Andersa 40D	Vitoplex-100	1	225	230	GZ 50
86	A-Z Papier ul. 42 Pułku Piechoty 2	WBS 22E	1	22	23	GZ 50
87	Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych SA ul. Popiełuszki 124	Zębiec	1	44	40	węgiel
88	"LECH" Garmażerka Staropolska ul. Gajowa 59A	brak danych	1	25	25	GZ 50
89	BTH ELMES ul. Nowowarszawska 59	De Dietrich MCR/II	1	34	28	GZ 50
90	Centrum Handlowe "Ryska" ul. Ryska 1	Kocioł gazowy	2	82	78	GZ 50

91	Centrum Handlowe "Ryska" ul. Ryska 2B	Kocioł gazowy	1	26	23	GZ 50
92	Centrum Handlowe "Ryska" ul. Ryska 3C, 4C, 6C	Kocioł gazowy	1	300	285	GZ 50
93	Centrum Handlowe "Ryska" ul. Ryska 5D	Kocioł gazowy	1	35	33	GZ 50
94	Centrum Handlowe "Ryska" ul. Ryska 7E	Kocioł gazowy	2	66	60	GZ 50
95	Centrum Handlowe "Ryska" ul. Ryska 8F, 9G	Kocioł gazowy	1	45	43	GZ 50
96	Centrum Handlowe "Ryska" ul. Ryska 10H	Kocioł gazowy	1	100	95	GZ 50
97	Centrum Handlowe "Ryska" ul. Ryska 11J	Kocioł gazowy	1	50	45	GZ 50
	Razem		134	12662,8	11309,7	
Charakterystyka kotłowni, które powstały po 2015 r.						
1	Centrum Handlowe "Ryska" ul. Sienkiewicza 110 (2015)	Kocioł gazowy	1	50	45	GZ 50
2	Centrum Handlowe "Ryska" ul. Sienkiewicza 112 (2016)	Kocioł gazowy	2	100	90	GZ 50
3	Bud. usługowy (2016) ul. Wyszyńskiego 2B	Kocioł gazowy	1	100	94,4	GZ 50
1	2	3	4	5	6	7
4	HITECH Sp. K. (2016) ul. Barszczńska 26	Kocioł gazowy	1	115	108,3	GZ 50
5	KMM INVEST -handl.-usług. ul. Zachodnia 2/A2 (2016)	Kocioł gazowy	1	20	19,4	GZ 50
6	Bud. usług.-biur.-handl. ul. Wrocławska 6 (2016)	Kocioł gazowy	1	35	30,7	GZ 50
7	Bud. handlowo-usługowy ul. Hetmańska 70 (2016)	Kocioł gazowy	1	50	48,2	GZ 50
8	Bud. usługowo-biurowy ul. Ciołkowskiego 167A (2016)	Kocioł gazowy	1	15	11,9	GZ 50
9	Bud. usługowy ul. Miętowa 22 (2016)	Kocioł gazowy	1	30	29,3	GZ 50
10	Bud. biurowo-usługowy ul. Boruty 5 (2016)	Kocioł gazowy	1	20	16,5	GZ 50
11	Bud. magazynowo-usługowy ul. Szosa Elcka 13 (2016)	Kocioł gazowy	2	300	287,1	GZ 50
12	Bud. handlowo-usługowy ul. Rzemieśnicza 39A (2017)	Kocioł gazowy	1	15	14,2	GZ 50
13	Bud. usługowy - przebudowa ul. Dąbrowskiego 20 (2017)	Kocioł gazowy	1	35	32,4	GZ 50
14	Hala magazynowa ul. Żurawia 3 (2017)	Kocioł gazowy	2	90	168,2	GZ 50
15	Hala magazynowa ul. Hurtowa 11 (2017)	Kocioł olejowy	1	25	22,0	Olej
16	Bud. usługowy (2017) ul. Kawaleryjska (dz. 578)	Kocioł gazowy	1	40	35,9	GZ 50
17	Bud. handl.-usług - rozbud, ul. Raginisa 9A (2017)	Kocioł gazowy	1	15	12,3	GZ 50

18	TERMITECH - rozbudowa ul. Produkcyjna 105 (2017)	Kocioł gazowy	1	40	38,7	GZ 50
19	Bud. usługowo-produkcyjny ul. Gruntowa 9/1 (2017)	Kocioł gazowy	1	40	35,5	GZ 50
20	Bud. biurowo-produkcyjny ul. Mickiewicza 95D (2018)	Kocioł gazowy	1	30	25,7	GZ 50
21	Bud. handlowo-usługowy ul. Kopernika 95 (2018)	Kocioł gazowy	1	120	116,4	GZ 50
22	Bud. handlowo-usługowy ul. Pogodna 16B (2018)	Kocioł gazowy	1	20	18,7	GZ 50
23	Bud. usługowy (2018) ul. 1000 Lecia P.P.(dz. 496)	Kocioł gazowy	1	25	24,9	GZ 50
24	Hala mag.- prod. BU01 ul. Aksamitna 8C (2018)	Kocioł gazowy	1	145	138,9	GZ 50
25	Hala mag.- prod. BU02 ul. Aksamitna 8C (2018)	Kocioł gazowy	3	1 275	1 244,6	GZ 50
26	Hala mag.- prod. BU03 ul. Aksamitna 8C (2018)	Kocioł gazowy	3	900	835,0	GZ 50
27	Hala mag.- prod. i pompow. ul. Aksamitna 8C (2018)	Kocioł gazowy	1	145	135,3	GZ 50
28	Digma (2019) ul. Elewatorska (dz. 16/35)	Kocioł gazowy	1	30	29,7	GZ 50
1	2	3	4	5	6	7
29	Bud. handlowo-usługowy ul. Św. Rocha 10/2 (2019)	Kocioł gazowy	1	80	72,2	GZ 50
30	ArtPol (2019) ul. Zabłudowska 71	Kocioł gazowy	1	30	25,3	GZ 50
31	Bud. handlowy (2019) ul. Nowowarszawska 1A	Kocioł gazowy	1	30	29,9	GZ 50
32	Bud. usługowo - handlowy ul. Boruty 74 (2019)	Kocioł gazowy	1	60	54,3	GZ 50
33	Bud. handlowo-usług.(2019) ul. Bitwy Białostockiej (dz.702/2)	Kocioł gazowy	1	110	108,3	GZ 50
34	Bud. usługowy (2019) ul. 42 Pułku Piechoty 93	Kocioł gazowy	1	15	10,0	GZ 50
35	TOOLCO (2020) ul. Komunalna 11	Kocioł gazowy	1	125	118,0	GZ 50
36	Bud. handlowo-usługowy ul. Komunalna 5 (2020)	Kocioł gazowy	1	30	24,9	GZ 50
37	Bud. usługowy ul. Lwowska 1A (2020)	Kocioł gazowy	1	25	21,8	GZ 50
	Razem		44	4330	4173,9	
	CAŁOŚĆ w 2019 r.		178	16992,8	15483,6	
Charakterystyka kotłowni, które powstały po 2019 r., według pozwoleń na użytkowanie						
1	Zakład Rem.-Bud. (2020) ul. Produkcyjna (e. gr. 177)	Kocioł gazowy	1	18	16,2	GZ 50
2	BUNASTA Sp.z o.o. (2020) ul. Produkcyjna (e. gr. 305/3)	Kocioł gazowy	1	70	65,4	GZ 50
3	PH PODLASIAK (2020) ul. Przędzalniana (e. gr. 337/82)	Kocioł gazowy	1	25	23,6	GZ 50
4	4 BUD Sp. z o.o. (2020) ul. Ciołkowskiego (e. gr. 1692)	Kocioł gazowy	1	35	33,2	GZ 50

5	Dentim Lek. Stom. (2020) ul. Rzemieślnicza (e. gr. 1265)	Kocioł gazowy	1	48	45,9	GZ 50
6	Bud. handlowy (2021) ul. NSZ 15A	Kocioł gazowy	1	80	76,5	GZ 50
7	KarT Sp z o.o. - rozbudowa (2021) ul. Andersa 40D	Kocioł gazowy	1	45	41,1	GZ 50
8	ADB Sp z o.o. (2021) ul. Przędzalniana (e. gr. 337/37)	Kocioł gazowy	1	30	29,2	GZ 50
9	ADB Sp z o.o. (2021) ul. Przędzalniana (e. gr. 337/37)	Kocioł gazowy	2	220	214,2	GZ 50
10	LIDL Sp. z o.o. (2021) ul. Antoniuk Fabryczny 54	Kocioł gazowy	1	95	93,3	GZ 50
11	Bud. magaz. - biurowy (2021) ul. Produkcyjna (e. gr. 298/3)	Kocioł gazowy	1	70	66,7	GZ 50
12	Auto Komis ZENCAR (2021) ul. Nowowarszawska 1	Kocioł gazowy	1	25	20,5	GZ 50
13	McDonalds (2021) ul. Geodetów 1	Kocioł gazowy	1	25	25,7	GZ 50
14	BIACOMEX S.A. (2021) ul. Elewatorska 39	Kocioł gazowy	1	20	15,6	GZ 50
1	2	3	4	5	6	7
15	Piekarnia Kraska (2021) ul. Bema (e. gr. 899/2, 909/7)	Kocioł gazowy	1	125	125,8	GZ 50
16	PPU MARK-BUD (2021) ul. Maczka 64	Kocioł gazowy	1	100	99,8	GZ 50
17	Aldi Sp.z o.o. (2022) ul. Wierzbowa 4	Kocioł gazowy	1	120	117,0	GZ 50
18	Bud. biurowo-handl. (2022) ul. Kleeberga (e. gr. 385/3)	Kocioł gazowy	1	150	150,7	GZ 50
19	Hurt. Kwiatów WRZOS (2022) ul. Ciołkowskiego 181A	Kocioł gazowy	1	35	31,2	GZ 50
20	Bud. usługowy (2022) ul. Bacieczki 4C	Kocioł gazowy	1	18	16,0	GZ 50
21	Bud. handlowy (2022) ul. Trawiasta 2	Kocioł gazowy	2	200	192,3	GZ 50
22	AW Narzędzia Androsiuk (2022) ul. Magazynowa (e. gr. 19/38)	Kocioł gazowy	2	440	440,0	GZ 50
23	Bud. socjalno-biurowy (2022) ul. Paderewskiego (e. gr. 294/2)	Kocioł gazowy	1	35	33,7	GZ 50
24	P.S. Doradcze i Kons.(2023) ul. Pułkowa 11A	Kocioł gazowy	1	35	52,6	GZ 50
25	Aldi Sp.z o.o. (2023) ul. Raginisa (e. gr. 35/68)	Kocioł gazowy	1	120	112,8	GZ 50
26	Polfood Log. Sp z. o.o. (2023) ul. Św. Proroka Eljasza 6	Kocioł gazowy	2	440	447,0	GZ 50
27	Renton D. Ś. Sp k. Bud. nr 1 (2023) ul. Popieuszki 118	Kocioł gazowy	1	125	120,8	GZ 50
28	Renton D. Ś. Sp k. Bud. nr 2 (2023) ul. Popieuszki 118	Kocioł gazowy	1	135	130,2	GZ 50
29	Bud. warsztatowo - biurowy (2023) ul. Hetmańska 90	Kocioł gazowy	1	70	61,3	GZ 50

30	Bud. handlowy (2023) ul. Poleska 71	Kocioł gazowy	1	135	134,6	GZ 50
31	Bud. handl. - biurowy (2023) ul. Krakowska 4	Kocioł gazowy	1	140	140,2	GZ 50
32	Bud. handl.-biurowy (2023) ul. Św. Proroka Eljasza	Kocioł gazowy	3	540	543,6	GZ 50
33	Bud. magazynowy (2023) ul. Św. Proroka Eljasza	Kocioł gazowy	3	480	480,4	GZ 50
34	Piekarnia (2023) ul. Lewandowa (e. gr. 174/2)	Kocioł gazowy	2	200	197,9	GZ 50
35	Bud. handlowy (2023) ul. Popiełuski (e. gr. 68/11)	Kocioł gazowy	1	145	140,9	GZ 50
36	Bud. handlowo-usług. (2023) ul. Pogodna (e. gr. 258/2)	Kocioł gazowy	1	20	17,2	GZ 50
37	Bieldruk Sp j. (2023) ul. Św. Proroka Eljasza	Kocioł gazowy	3	660	651,7	GZ 50
38	Warsztat samochodowy (2024) ul. Paszkowskiego 3	Kocioł gazowy	1	60	53,5	GZ 50
1	2	3	4	5	6	7
39	Bud. magaz.-biurowy (Część 1) (2024) ul. Hake 9	Kocioł gazowy	2	420	414,6	GZ 50
40	Bud. magaz.-biurowy (Część 1) (2024) ul. Hake 11	Kocioł gazowy	3	855	854,4	GZ 50
41	Drukarnia Inter-Druk (2024) ul. Dolistowska 5	Kocioł gazowy	2	170	166,8	GZ 50
42	PPUH Technosan (2024) ul. Elewatorska 7	Kocioł gazowy	2	320	319,4	GZ 50
43	Hala magazynowa (2024) ul. Bacieczki (e. gr. 339/2)	Kocioł gazowy	1	160	158,9	GZ 50
44	Euro Ogród (2024) ul. Hallera 31	Kocioł gazowy	1	70	63,8	GZ 50
45	Bud. usług. - biurowy (2024) ul. Welurowa (e. gr. 164/10)	Kocioł gazowy	2	240	231,0	GZ 50
46	RDM Inwest.- usługowy (2024) ul. Zamenhofska 22	Kocioł gazowy	2	160	156,5	GZ 50
47	P.W. Corpig (2024) ul. Ciołkowskiego 157A	Kocioł gazowy	1	40	36,8	GZ 50
48	P.W. Corpig (2024) ul. Ciołkowskiego 157A	Kocioł gazowy	1	105	103,8	GZ 50
49	ECK Group - biurowo-usług. (2024) ul. Dreszera	Kocioł gazowy	1	170	166,3	GZ 50
50	IKP Inwestycje - handlowy (2024) ul. Bacieczki (e. gr. 492/26)	Kocioł gazowy	1	170	173,9	GZ 50
51	Mobirex - sklep + cz. biurowa (2024) ul. Andersa 62	Kocioł gazowy	1	35	32,8	GZ 50
	Razem		69	8 249	8 137	
	CAŁOŚĆ NA KONIEC 2024 R.		247	25 242	23 621	

CHARAKTERYSTYKA KOTŁOWNI W BUDYNKACH PARAFIALNYCH

Lp.	Adres kotłowni	Typ kotłów	Ilość kotłów [szt.]	Moc kotłowni [kW]	Obciążenie kotłowni [kW]	Rodzaj paliwa
1	2	3	4	5	6	7
1	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława BM ul. Wiadukt 2B	Hydrotherm HEK48	1	48	38	GZ 50
2	Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Serca Maryi ul. Ks. St. Suchowolca 27	Vitodens 200W BZHA-45	1	45	33	GZ 50
		Vitodens 200W BZHA-100	1	100	80	
3	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych ul. Antoniuk Fabryczny 45	De Dietrich	1	115	90	GZ 50
4	Kościół Wszystkich Świętych ul. Antoniuk Fabryczny 45	Kocioł na pellet	1	60	55	pellet
5	Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Matki Kościoła ul. Pogodna 63	Power Plus	1	65	65	GZ 50
1	2	3	4	5	6	7
6	Kościół NMP Matki Kościoła ul. Pogodna 63	Kocioł gazowy	1	65	65	GZ-50
7	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Andrzeja Boboli ul. Św. A. Boboli 49a	Vitogas 100	1	104	100	GZ 50
8	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jadwigi Królowej ul. Słonecznikowa 8	Dom-Gaz	1	25	45	GZ 50
		Dom-Gaz	1	20		
		Pompa ciepła	2	6	5,4	en. elektr.
9	Kościół Św. Jadwigi Królowej ul. Słonecznikowa 8	kocioł gazowy	1	65	65	GZ 50
			1	35	35	
10	Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Królowej Rodzin ul. NMP Królowej Rodzin 6	Dom-Gaz	1	100	90	eko groszek
11	Parafia Rzymskokatolicka pw. Maksymiliana M. Kolbego ul. Św. Maksymiliana Kolbego 8	De Dietrich	2	214	209	GZ 50
		De Dietrich	1	35	31	
12	Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Jezusa ul. Traugutta 25	Vitogas 100	1	48	48	GZ 50
		Vitopend 100	1	20	20	
		Wolf	1	41	40	
13	Parafia Rzymskokatolicka pw. Krzyża Świętego ul. Białostocka 76	Vitogas 100	1	60	41	GZ 50
14	Kuria Prawosławna Białostocko - Gdańska ul. Św. Mikołaja 5	De Dietrich DTG 350	2	360	290	GZ 50
15	Parafia Prawosławna p.w. Zaśnięcia NMP ul. Węgierska 15	Buderus G 144 ECO	1	24	18	GZ 50
		Kocioł gazowy	1	5,2	5	GZ 50
16	Świątynia Zaśnięcia NMP ul. Węgierska 15	Kocioł gazowy	1	35	34,7	GZ 50

17	Parafia Prawosławna p.w. Św. Mikołaja Cudotwórcy ul. Św. Mikołaja 4a	Vitogas 100	1	35	30	GZ 50
18	Parafia Prawosławna p.w. Św. Proroka Eliasza ul. Ks. St. Suchowolca 37	NarMet-46	1	46	40	drewno
19	Parafia Prawosławna p.w. Św. Proroka Eliasza ul. Ks. St. Suchowolca 37	NarMet-36	1	36	35	drewno
20	Parafia Prawosławna p.w. Zmartwychwstania Pańskiego ul. Gen. Sikorskiego 9	Brotje	1	110	100	GZ 50
21	Parafia Prawosławna p.w. Wszystkich Świętych ul. Wysockiego 1	Wolf FNG-34	1	34	34	GZ 50
22	Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP z Guadalupe ul. Wrocławska 8	Vitodens 100	1	15	10	GZ 50
1	2	3	4	5	6	7
23	Dom Zakonny Sióstr Misjonarek Św. Rodziny ul. Zielna 16	De Dietrich DTG 220	1	125	117	GZ 50
24	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Zmartwychwstania Pańskiego ul. Ks. Abp. Jędrzejowskiego 5	brak danych	1	55	54	GZ 50
25	Parafia Rzymskokatolicka pw. Ducha Świętego ul. Sybiraków 2	Vitocrossal typ CI	1	210	174	GZ 50
26	<i>Kościół Ducha Świętego ul. Sybiraków 2</i>					
	Razem		36	2361,2	2097,1	

Charakterystyka kotłowni, które powstały po 2015 r.

1	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Chrystusa Króla ul. Ks. A. Ołdziejewskiego 1 (2018)	Vitodens 200-W	1	69	63	GZ 50
2	Parafia Prawosławna p.w. Wszystkich Świętych ul. Wysockiego 1 (2019)	Saunier Duval 48KKS Vaillant VC 206/5- 5	1 1	48 18	60	GZ 50
3	Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP z Guadalupe ul. Lewandowa 11 (2019)	Viessmann	1	100	80	GZ 50
4	Bud. religijny Św. Jehowy ul. Ekologiczna 9 (2018)	Kocioł gazowy	1	20	17,4	GZ 50
5	Kościół MB Fatimskiej (2020) ul. Kraszewskiego 15A	Kocioł gazowy	1	150	147,4	GZ 50
6	Parafia Rzymskokatolicka pw. MB Fatimskiej (2020) ul. Kraszewskiego 15A	Kocioł gazowy	1	25	21,4	GZ 50
	Razem		7	430	389,2	
	CAŁOŚĆ w 2019 r.		43	2791,2	2486,3	

Uzupełnienie danych z 2019 roku						
1	Kościół NMP Nieustającej Pomocy ul. Czarnej Hańczy 56 (w budowie)	Viessmann	1	85	85	GZ-50
2	Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Nieustającej Pomocy ul. Czarnej Hańczy 56	Buderus	1	36	36	GZ-50
3	Parafia Rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego Pl. Bł. Ks. Michała Sopoćki 1	Kocioł gazowy	1	150	135	GZ-50
4	Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Rodziny ul. Ogrodowa 2A	Vaillant	1	35	35	GZ-50
5	Kościół pw. Świętej Rodziny ul. Ogrodowa 2A	Viessmann	1	30	30	Olej
1	2	3	4	5	6	7
6	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Rafała Kalinowskiego ul. Nowosielska 49	Vitodens 200	1	60	60	GZ-50
7	Kościół Św. Rafała Kalinowskiego ul. Nowosielska 49					
8	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzyciela ul. Stoczni Gdańskiej 69	Kocioł węglowy	1	75	55	węgiel
9	Parafia Rzymskokatolicka pw. Bł. Bolesławy Lament ul. M. Dąbrowskiej 3	Vitodens 200	1	45	45	GZ-50
10	Kościół Bł. Bolesławy Lament ul. M. Dąbrowskiej 3	Vitodens 200	1	35	35	GZ-50
11	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Karola Boromeusza ul. Pułaskiego 94	Viessmann	1	100	100	GZ-50
12	Kościół św. Karola Boromeusza ul. Pułaskiego 94	Viessmann	1	100	100	GZ-50
	Razem		11	751	716	
Budynki Białostockiej Kurii Metropolitalnej						
1	Dom Arcybiskupów Białostockich Plac Jana Pawła II 1	Kocioł gazowy	1	60	55	GZ-50
2	Centrum Pastoralno - Administracyjne Archidiecezji Białostockiej ul. Kościelna 1	Kocioł gazowy	1	180	175	GZ-50
3	Centrum Wystawienniczo - Konferencyjne Archidiecezji Białostockiej ul. Kościelna 1A	Kocioł gazowy	1	240	230	GZ-50
4	Archiwum i Muzeum Archidiecezji B-stockiej ul. Warszawska 48	Kocioł gazowy	1	160	155	GZ-50
5	Kamienica ul. Warszawska 50	Kocioł gazowy	1	105	89	GZ-50
	Razem		5	745	704	
	CAŁOŚĆ NA KONIEC 2024 R.		95	6 648	6 003	

CHARAKTERYSTYKA KOTŁOWNI POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW						
Lp.	Adres kotłowni	Typ kotłów	Ilość kotłów [szt.]	Moc kotłowni [kW]	Obciążenie kotłowni [kW]	Rodzaj paliwa
1	2	3	4	5	6	7
1	Restauracja "7 pokus" ul. Słonimska 2	Vitocrossal 300	1	225	188	GZ 50
2	Restauracja "Savilla" ul. Gen. Kleeberga 16A	Vitodens 300	2	132	120	GZ 50
3	Centrum Konferencyjne TITANIC ul. Pogodna 16D	De Dietrich DTG 320	1	234	131	GZ 50
4	Zajazd "Bursztyn" ul. Bursztynowa 8	brak danych	1	65	50	GZ 50
1	2	3	4	5	6	7
5	Centrum Bankietowe NIAGARA ul. Paderewskiego 8A	De Dietrich	1	80	70	GZ 50
6	Hotel Gołębiowski ul. Pałacowa 7	Paromat Triplex Paromat ND	2 1	1790 285	1700	GZ 50
7	Willa Pastel ul. Waszyngtona 24	Atomo Craft	1	90	80	GZ 50
8	Hotel 3 Trio ul. Hurtowa 3	brak danych	2	450	430	GZ 50
9	Villa Tradycja ul. Włókiennicza 5	Vitopend 100	1	24	20	GZ 50
11	Hotel Pod Herbem ul. Wiejska 49	Vaillant	3	195	164	GZ 50
12	Hotel Branicki ul. Zamenhofa 25	Vitocrossal 300	1	225	224	GZ 50
13	Willa Tanona - Chaber ul. Skalna 1	Vitogas 100	1	100	90	GZ 50
14	Willa Tanona - Chaber ul. Skalna 1	Vitogas 100	1	100	90	GZ 50
15	Tow. Przyjaciół Dzieci ZMK ul. Liniarskiego 1A	Vaillant UV 260/1XE	1	26	26	GZ 50
16	Administracja Oś. "Dziesięciny II" ul. Gajowa 86	Vaillant VK	1	41	38	GZ 50
17	Pawilon Tesco (BSM) ul. Białostoczek 1	Vitodens 300	2	98	136	GZ 50
18	Baza transportu PSS "Społem" ul. Marcukowska 12	Paromat Triplex	1	225	189	GZ 50
19	Piekarnia nr 2 PSS "Społem" ul. Pogodna 6	Vitoplex 100 BLP 210	1 1	285 209	445	GZ 50
20	Pawilon handlowy PSS "Społem" ul. Wrocławska 5	Paromat Triplex	1	170	134	GZ 50
21	Pawilon handlowy PSS "Społem" ul. Pietrasze 2	Vitogas 100	1	60	59	GZ 50
22	Pawilon handlowy PSS "Społem" ul. Prusa 1	Litola	1	17	15	GZ 50
23	Piekarnia nr 5 PSS "Społem" ul. Marcukowska 12	Vitoplex 100 Vitocrossal 300	1 1	170 460	531	GZ 50

24	Pawilon handlowy PSS "Społem" ul. Antoniuk Fabryczny 8	Vitogas 100	1	60	49	GZ 50
25	Pawilon handlowy PSS "Społem" ul. Poleska 2	Atola	1	36	36	GZ 50
26	Pawilon handlowy PSS "Społem" ul. Zwierzyniecka 19/1	Vitodens 200	1	24	25	GZ 50
27	Pawilon handlowy PSS "Społem" ul. Wiejska 70	Litola	1	39	35	GZ 50
28	Pawilon handlowy PSS "Społem" ul. Niedźwiedzia 26	Litola	1	42	45	GZ 50
29	Piekarnia nr 3 PSS "Społem" ul. Gospodarcza 6	Paromat Simplex	1	170	167	GZ 50
1	2	3	4	5	6	7
30	Zakład prod. PSS "Społem" ul. Dojnowska 61	De Dietrich	1	403	297	GZ 50
31	Pawilon handlowy PSS "Społem" ul. Kopernika 41	Litola	1	23	22	GZ 50
32	Sklep "Lewiatan" ul. Konwaliowa 2	brak danych	1	37	35	olej EL
33	Lidl Polska Sp. z o.o. ul. Jesionowa 1A	Vitogas 100	1	84	79	GZ 50
34	Lidl Polska Sp. z o.o. ul. Nowowarszawska 6	Buderus G 334	1	90	85	GZ 50
35	Dom handlowy PiK ul. Konstytucji 3 Maja 34	De Dietrich GT205E	1	60	53	olej EL
36	Dom handlowy KORAL ul. Wyszńskiego 2/1	Schafer DCN 270	1	240	232	GZ 50
37	Auchan Polska Sp. z o.o. ul. Produkcyjna 84	LOOS UT1900 LOOS UT350	2 1	3300 340	3700	GZ 50
38	Gastronomia "Pruszyńska" ul. Jarzębinowa 2A	brak danych	1	59	50	GZ 50
39	Zakład Piekarniczo - Cukierniczy ul. Rycerska 2	Junkers	1	18	15	GZ 50
40	C.H. GALERIA PODLASKA ul. Wysockiego 67 (bud. A)	Buderus GE 515	2	800	840	GZ 50
41	C.H. GALERIA PODLASKA ul. Wysockiego 67 (bud. B)	Buderus GE 615	2	1362	1400	GZ 50
42	Transgourmet Polska Sp. z o.o. (SELGROS Sp. z o.o.) ul. Produkcyjna 99	Vitoplex 100	2	1560	1404	GZ 50
43	KAMLOT Sp. j. ul. Gen. Kleeberga 36	De Dietrich	3	195	189	GZ 50
44	EURO OGRÓD ul. Gen. Berlinga 31	Vitola VMO 50	1	50	40	olej EL
45	DH "WENUS" ul. Św. Rocha 14A	Schafer DXN 100	1	100	90	olej EL
46	Dom Weselny "Gracja" ul. Towarowa 5B	B1000 DTG 320	1 1	350 200	500	GZ 50
47	Błękitna Laguna ul. Zwierzyniecka 64	Hydroterm	1	25	20	GZ 50
48	Hotel Podlasie ul. 42 Pułku Piechoty 6	Vaillant GP210- 172	2	340	329	GZ 50

49	Pawilon PSS "Społem" ul. Rzemieślnicza 3	Kocioł gazowy	2	200	180	GZ 50
50	Automobilklub Podlaski ul. Branickiego 19 (2016 r.)	Buderus GB312	1	160	110	GZ 50
51	Pawilon Handlowy (BSM) ul. Białostoczek 1	Kocioł gazowy	1	140	137	GZ 50
52	Pawilon Handlowy (BSM) ul. Radzywińska 12	Kocioł gazowy	1	120	120	GZ 50
Razem			70	16383	15214	

Charakterystyka kotłowni, które powstały po 2015 r.						
1	2	3	4	5	6	7
1	Hotel Traugutta ul. Traugutta 3 (2016)	Vaillant VKK 1206/3	2	200	274	GZ 50
2	4Bud Sp. z o.o. ul. Ciofkowskiego 98 (2019)	BAXI DUO-TEC	1	24	25	GZ 50
3	Zakład prod. PSS "Społem" ul. Dojnowska 65B	Vitocrossal 200CM2-500	1	460	440	GZ 50
		Vitomax (parowy)	1	530	515	
4	Pawilon i Bar Tęcza PSS "Społem" ul. Brzechwy 3 (2017)	Vitocrossal 200CM2	2	284	250	GZ 50
5	Stacja kontroli pojazdów ul. Logarytmiczna 7 (2016)	Kocioł olejowy	1	35	33,9	Olej
6	Biacomex - rozbudowa ul. Elewatorska 39 (2016)	Kocioł gazowy	1	90	82,9	GZ 50
7	Biacomex - rozbudowa ul. Elewatorska 39 (2016)	Kocioł gazowy	1	50	44,7	GZ 50
8	Pawilon "Stokrotka" ul. Hallera 4 (2016)	Kocioł gazowy	1	100	99,4	GZ 50
9	Przychodnia weterynaryjna ul. Rodzinna 16 (2016)	Kocioł gazowy	1	25	23,3	GZ 50
10	KAUFLAND (2017) ul. Boh. Monte Cassino 12	Kocioł olejowy	2	270	265,6	Olej
11	Bud. administr.-rozbudowa ul. Choroszczańska 28 (2017)	Kocioł olejowy	1	30	29,3	Olej
12	Centrum TOYOTA ul. Elewatorska 60 (2018)	Kocioł gazowy	1	50	45,9	GZ 50
13	Salon samochod. - rozbud. ul. Narodowych Sił zbrojnych 9 (2018)	Kocioł olejowy	1	40	35,1	Olej
14	AutoSerwis ul. Hetmańska 76 (2019)	Kocioł gazowy	1	40	37,9	GZ 50
15	Pawilon "Chorten" ul. Zabłudowska 48 (2019)	Kocioł olejowy	1	35	30,7	Olej
16	Bud. warsztatowy (2019) ul. Paszkowskiego 8B	Kocioł gazowy	1	20	16,2	GZ 50
17	Bud. administr. - biurowy ul. Rzeszowska 3 (2019)	Kocioł olejowy	1	15	10,3	Olej
18	Polski Związek Wędkarski ul. Traugutta 18 (2019)	Kocioł gazowy	1	30	28,7	GZ 50
Razem na koniec 2019 r.			22	2 328	2 288	
Charakterystyka kotłowni, które powstały po 2019 r. oraz dodatkowych						

1	Pawilon LIDL ul. Trawiasta 1A (2020)	Kocioł olejowy	1	115	110,5	Olej
2	Bud. biurowo-magaz. ul. Produkcyjna 92A (2020)	Kocioł gazowy	1	15	12,1	GZ 50
3	Bud. biurowy (2020) ul. Produkcyjna 105A	Kocioł gazowy	1	50	49,0	GZ 50
4	Hotel ARISTO ul. Kilińskiego 15	Vitodens 200	2	80	75	GZ 50
1	2	3	4	5	6	7
5	Hotel Podlasie ul. 42 Pułku Piechoty 6	Vaillant GP 210-172	2	170	143,0	GZ 50
6	Hotel Trauguta ul. Trauguta 3	Vaillant VKK 1206	2	200	106,3	GZ 50
7	PBU Birkbut - Hotel ul. Kijowska 5	Vitodens 200	2	150	144,8	GZ 50
8	City Interhotels ul. Hetmańska	Kocioł gazowy	2	270	260,5	GZ 50
	Razem		13	1 050	901	
	CAŁOŚĆ NA KONIEC 2024 R.		105	19 761	18 403	

Uwaga: pismem pochyłym i pogrubionym zaznaczono korekty danych z roku 2019, które zostały przedstawione przez właścicieli kotłowni w ankietach weryfikacyjnych. Natomiast tylko pismem pochyłym zaznaczono wartości oszacowane przez autorów opracowania.

Dla kotłowni budynków, dla których wydane były pozwolenia na użytkowanie w latach 2016 -2019, obciążenia cieplne wyznaczono przyjmując poniższe jednostkowe wskaźniki kubaturowe zapotrzebowania na moc cieplną do ogrzewania budynków:

- dla budynków wykonanych w roku 2016: $q_v = 12 \text{ W/m}^3$,
- dla budynków wykonanych w latach 2017 – 2019: $q_v = 10 \text{ W/m}^3$,
- dla budynków wykonanych w roku 2020: $q_v = 9 \text{ W/m}^3$.

ZAŁĄCZNIK NR 4

CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJĄCYCH SIECI CIEPŁOWNICZYCH

(według danych udostępnionych przez ENEA Ciepło Sp. z o.o.)

SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA SIECI CIEPŁOWNICZYCH

Długość sieci ciepłowniczych wodnych	j.m.	2019	2020	2021	2022	2023	2024
wysokoparametrowe - własność Enea Ciepło sp. z o.o. + obce	mb	286 126	290 507	293 828	295 294	297 736	301 415
własność Enea Ciepło sp. z o.o.	mb	272 142	276 891	280 150	281 571	284 284	288 132
obce	mb	13 984	13 616	13 678	13 724	13 452	13 283
preizolowane - własność Enea Ciepło sp. z o.o. + obce	mb	150 975	161 513	170 843	179 396	187 830	193 472
preizolowane - własność Enea Ciepło sp. z o.o.	mb	145 329	155 894	164 985	173 471	181 905	187 606
preizolowane - obce	mb	5 646	5 619	5 858	5 925	5 925	5 866
% preizolowane - własność Enea Ciepło sp. z o.o.	%	53,4%	56,3%	58,9%	61,6%	64,0%	65,1%
% preizolowane - obce	%	40,4%	41,3%	42,8%	43,2%	44,0%	44,2%
% preizolowane - ogółem	%	52,8%	55,6%	58,1%	60,8%	63,1%	64,2%
kanatowe + budynki/komora + napowietrzna - własność Enea Ciepło + obce	mb	135 151	128 994	122 985	115 898	109 906	107 943
kanatowe + budynki/komora + napowietrzna - własność Enea Ciepło sp. z o.o.	mb	126 813	120 996	115 165	108 099	102 379	100 526
kanatowe + budynki/komora + napowietrzna - obce	mb	8 339	7 998	7 820	7 799	7 527	7 417
niskoparametrowe - własność Enea Ciepło sp. z o.o.	mb	12 531	12 389	12 737	13 049	12 872	12 646
preizolowane - własność Enea Ciepło sp. z o.o.	mb			4 915	5 042	5 171	5 055
% preizolowane - własność Enea Ciepło sp. z o.o.	%			38,6%	38,6%	40,2%	40,0%
Długość sieci ciepłowniczych parowych	j.m.	2019	2020	2021	2022	2023	2024
własność Enea Ciepło sp. z o.o. + obce	mb	14 947	14 754	15 330	15 331	15 331	15 222
własność Enea Ciepło sp. z o.o.	mb	14 684	14 492	15 150	15 150	15 150	15 041
obce	mb	263	262	181	181	181	181
preizolowane - własność Enea Ciepło sp. z o.o. + obce	mb	9 416	9 191	10 016	10 017	10 017	9 925
preizolowane - własność Enea Ciepło sp. z o.o.	mb	9 157	8 932	9 838	9 839	9 839	9 747
preizolowane - obce	mb	259	259	178	178	178	178
% preizolowane - własność Enea Ciepło sp. z o.o.	mb	62,4%	61,6%	64,9%	64,9%	64,9%	64,8%
% preizolowane - obce	mb	98,6%	99,0%	98,5%	98,5%	98,3%	98,3%
% preizolowane - ogółem	mb	63,0%	62,3%	65,3%	65,3%	65,3%	65,2%

STRATY CIEPŁA W WODNYM SYSTEMIE CIEPŁOWNICZYM

Rok	Produkcja energii cieplnej w wodzie do sieci [GJ]	Sprzedaż energii cieplnej w wodzie [GJ]	Potrzeby obiektów własnych - energia cieplna w wodzie [GJ]	Straty ciepła w wodnym systemie ciepłowniczym [GJ]	Straty ciepła w wodnym systemie ciepłowniczym [% produkcji energii cieplnej do sieci]
2019	3 806 755	3 298 042	10 606	498 107	13,1%
2020	3 730 919	3 221 760	8 778	500 381	13,4%
2021	4 365 929	3 792 988	16 078	556 863	12,8%
2022	4 064 773	3 546 103	18 523	500 147	12,3%
2023	3 806 237	3 258 823	14 806	532 608	14,0%
2024	3 723 057	3 235 528	17 626	469 903	12,6%

STRATY CIEPŁA W PAROWYM SYSTEMIE CIEPŁOWNICZYM

Rok	Produkcja energii cieplnej w parze do sieci [GJ]	Sprzedaż energii cieplnej w parze [GJ]	Straty ciepła w parowym systemie ciepłowniczym [GJ]	Straty ciepła w parowym systemie ciepłowniczym [% produkcji energii cieplnej do sieci]
2019	259 801	167 830	91 971	35,4%
2020	230 067	138 719	91 348	39,7%
2021	259 784	170 254	89 530	34,5%
2022	235 911	150 616	85 295	36,2%
2023	223 898	138 018	85 880	38,4%
2024	220 835	133 827	87 008	39,4%

W poniższej tabeli przedstawiono listę planowanych, na lata 2024 – 2028, modernizacji i rozbudowy sieci ciepłowniczych zamieszczonych w opracowaniu pt.: „Plan rozwoju miejskiego systemu ciepłowniczego Białegostoku wna lata 2024 – 2028” opracowany przez ENEA Ciepło Sp. z o.o. w Białymstoku.

Tabela 22 Lista planowanych modernizacji sieci ciepłowniczych

Numer zadania	Lokalizacja	Średnica odcinka, DN	Długość odcinka, m	Zakres prac
1	Ogrodowa (AK-203-AK-208, AK-208-213)	400	403,2	Wymiana odcinków kanałowych na sieć preizolowaną
2	Andersa – Magistrala C	600	739,0	Wymiana odcinków na sieć preizolowaną
3	Bema II	350	459,7	Wymiana odcinków kanałowych na sieć preizolowaną + przyłącza
		300	798,0	
		125	104,0	
		100	29,1	
		80	150,5	
		65	158,3	
		50	25,6	
		32	80,0	
4	Elektrociepłownia Białystok	900	216,0 (zasilanie + powrót)	Wymiana izolacji odcinka napowietrznego
		600	70 (powrót)	
5	Jarzębinowa - od BK-40 w kierunku ul. Jarzębinowa 4	200	156,0	Wymiana odcinków kanałowych na sieć preizolowaną
		150	279,0	
		125	172	
6	Stołeczna i Wyszyńskiego - od P-444 do BK-267	300	142,4	Wymiana odcinków kanałowych na sieć preizolowaną
		250	266,6	
		125	82	
		100	167,5	
		80	155,4	
		65	169,1	
		50	91,5	
		40	51,5	
7	Bema, Wiejska - od BK-12 do BK-339 wraz z przyłączami	250	388,4	Wymiana odcinków kanałowych na sieć preizolowaną
8	Warszawska - od AK-2/4 do AK-3/7 wraz z przyłączami AK-2/4 do P-185, P-328 - Warszawska 29, Warszawska 23	125	38,2	Wymiana odcinków kanałowych na sieć preizolowaną
		65	16,9	
		50	104,1	
		40	67,9	
9	Bitwy Białostockiej - od punktu P-473 do komory Kecz-10	150	744,4	Budowa sieci cieplnych + przyłącza
		40		

Numer zadania	Lokalizacja	Średnica odcinka, DN	Długość odcinka, m	Zakres prac
		100	66,0	
		80	5,0	
		65	327,4	
		32		
10	Św. Rocha i Stołeczna - od komory BK-54 do BS-268	150	178,2	Wymiana odcinków kanałowych na sieć preizolowaną
		65	124,5	
11	Piłsudskiego, Waryńskiego - od komory BK-208 do komory BK-33A	125	196,2	Wymiana odcinków kanałowych na sieć preizolowaną + przyłącza
		50	18,5	
12	Botaniczna, Piłsudskiego - od punktu P-262 do komory BK-225	400	226,4	Wymiana odcinków kanałowych na sieć preizolowaną + przyłącza
		100	21,0	
13	Hotel Cristal, Suraska 4, Liniarskiego -przebudowa wewnątrz placu	350	75,8	Wymiana odcinków kanałowych na sieć preizolowaną
		80	45,0	
		50	26,2	
14	Jednostka C Mieszka I (AK-100-AK-102)	250	207,7	Wymiana odcinków kanałowych na sieć preizolowaną
15	Wołkowa Budowa magistralnej sieci ciepłej 2xDn 300	300	732,7	Budowa magistralnej sieci ciepłej
	Puchalskiego Budowa osiedlowej sieci ciepłej	125	78,9	
16	Kaczorowskiego (Etap I) od AK-22/2 do AK-22/4	200	133	Przebudowa odcinków kanałowych na sieć preizolowaną
17	Kaczorowskiego (Etap II) od AK-22/1 do AK-22/2	150	127	Przebudowa odcinków kanałowych na sieć preizolowaną
18	1 KDL Sieć w ul. 1 KDL	350	60,8	Budowa magistralnej sieci ciepłej
		300	267,0	
19	42 Pułku Piechoty Budowa sieci ciepłej	350	508,5	Budowa magistralnej sieci ciepłej
20	Sieć do dzielnicy Zawady	250	756	Budowa magistralnej i osiedlowej sieci ciepłej
		200	1995	
		rozdzielcze	1132	
21	Klepacka	250	1437,9	Budowa osiedlowej sieci ciepłej + przyłącze
		200	77	
		125	173,4	
		65	114,8	

ZAŁĄCZNIK NR 5

CHARAKTERYSTYKA WĘZŁÓW CIEPLNYCH ZASILANYCH Z MIEJSKIEGO SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO **(według danych udostępnionych przez ENEA Ciepło Sp. z o.o.)**

Lp.	Nr węzła	Adres wezła	Data uruch. węzła	Odbiorcy	Qco [kW]	Qcwumax [kW]	Qcwuśr [kW]	Qtech [kW]	Qwent [kW]	Typ węzła	Typy i ilość wymienników	Regulator pogodowy dla c.o.	Reg. c.w.u.	Reg. różn. ciśn.	Liczniki ciepła	Zabezpieczenie inst. c.o.	Pompy obiegu c.o.	Pompy obiegu c.w.u.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	WZL_10	STAROBOJARSKA 18	1992-03-30	SM "ZACHEŃTA"	719,897	602,201	173,287	0	0	W	JAD 3/18 - 7 SZT. JAD X 6/50 - 6 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 423 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 SIŁOWNIK AMV 30 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	STRATOS 65/1-12 - 1 SZT.	32 PWR 80 C - 1 SZT.
2	WZL_11	OGRODOWA 21	1997-01-09	KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI	239,19	30	30	0	0	W	LSK 2 - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 SIŁOWNIK AMV 423 ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 200 - 1 SZT.	40 POT 120 A MAGNA 40-100 F 220 - 1 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
3	WZL_12	PIŁSUDSKIEGO 11/4	2003-12-03	UNIwersytet w Białymstoku	131	0	0	0	365	W	HL 1 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	RVD 240 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 szt. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.		DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL C66 - 1 SZT.	A 200 - 1 SZT.	40 POE 120 A/B - 1 SZT.	
4	WZL_12884	ZAMENHOFA 4	2004-11-01	BANK SPÓŁDZIELCZY	90,9	12	6	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 10 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 SIŁOWNIK AMV 30 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	A 150 - 1 SZT.	MAGNA UPED 50-60 F - 1 SZT.	UP 20-14 BX UT - 1 SZT.
5	WZL_12885	BIAŁÓWNY 1	1998-10-16	WM NIERUCHOMOŚCI UL.BIAŁÓWNY 1	93,156	75,2	20,963	0	0	W	XB 10-2 - 1 SZT. XB 20-1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT. ULTRAHEAT 50 -.	MAXIVAREM LR 150 - 1 SZT.	MAGNA 25-60 180 - 1 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
6	WZL_12886	RYNEK KOŚCIUSZKI 6	1975-01-01	EMPIK SPÓŁKA Z O.O. EXAKT 146589	46,4	0	0	0	0	W	XB 20-1 - 1 SZT.	TROVIS 5475-2 - 1 SZT. SIŁOWNIK 5824-10 - 1 SZT. ZAWÓR 3213 K - 1 SZT.		DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	NG 50 - 1 SZT.	STRATOS 25/1-6 - 1 SZT.	
7	WZL_12889 - Obcy	RYNEK KOŚCIUSZKI 16	1999-01-01	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA	243	0	0	0	88,53	W	HL 11 - 1 SZT. JAD 5/38 - 3 SZT.	ECL 2000 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 133 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.		DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 300 - 1 SZT.	UPE 25-60A 180 - 2 SZT. UPE 50-120 F - 2 SZT.	
8	WZL_12893	BIAŁÓWNY 4	1998-10-23	WM NIERUCHOMOŚCI NR 4 i NR 6 UL.BIAŁÓWNY, ZMK	284,086	135,072	50,397	0	0	W	JAD X 5/38 - 4 SZT. JAD X 6/50 - 2 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	INFOCAL 5 - 2 SZT. ULTRAHEAT 50 -	? 500 - 1 SZT.	UPE 65-120F - 2 SZT.	25 PWR 80 C - 1 SZT.
9	WZL_12894	BIAŁÓWNY 5	1975-01-01	WM NIERUCHOMOŚCI NR 5, NR 7, NR 9 i Nr 3 PRZY UL.BIAŁÓWNY,	391,295	227,075	85,942	0	0	W	JAD X 5/38 - 2 SZT. JAD X 6/50 - 2 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	CIEPLIK 2000 - 1 SZT. ULTRAHEAT 50 -	MAXIVAREM LR 300 - 1 SZT.	STRATOS 40/1-12 - 1 SZT.	ALPHA 2 25-60 N 180 - 1 SZT.
10	WZL_12895	RYNEK KOŚCIUSZKI 18	2001-07-24	PRYWATNY	42,909	32,273	8,606	0	0	W	JAD 3/18 - 2 SZT. JAD X 3/18 - 2 SZT.	ECL COMFORT 200 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 20 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	IVT-IVF - 1 SZT. SIŁOWNIK IVT - 1 SZT. ZAWÓR IVF - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	NG 50 - 1 SZT.	UPE 25-60 180 - 1 SZT.	
11	WZL_12896	RYNEK KOŚCIUSZKI 22	1975-01-01	"KRYSZYNA I JACEK" S.C K.URBANIAK, J.URBANIAK, J. MICKIEWICZ	183,58	0	0	0	0	W	JAD 6/50 - 1 SZT.	TROVIS 5475-2 - 1 SZT. SIŁOWNIK 5824-10 - 1 SZT. ZAWÓR 3213 K - 1 SZT.		DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL C66 ULTRAHEAT 50	MAXIVAREM LR 150 - 1 SZT.	MAGNA 25-100 180 - 1 SZT.	
12	WZL_12897 - Obcy	RYNEK KOŚCIUSZKI 24	1981-01-01	PRYWATNY	15,38	29	0,84	0	0	W	? - 2 SZT.	LM 24 - 1 SZT.	EVSI 15 WBD - 1 SZT. ZAWÓR ? - 1 SZT.		POLLUCOM E/EX - 1 SZT.	NG 25 - 1 SZT.	UPS 25-40 180 - 1 SZT.	
13	WZL_12900 - Obcy	RYNEK KOŚCIUSZKI 26	1998-01-01	PRYWATNY	35,21	0	0	0	0	W	? - 2 SZT.	LM 24 - 1 SZT.	LM 24 - 1 SZT.		ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	NG 25 - 1 SZT.	UPS 25-40 180 - 1 SZT.	
14	WZL_12902	LIPOWA 4	2002-11-20	SPÓŁDZIELCZE BIURO PROJEKTÓW "PROJEKT"	315,591	0	0	0	0	W	JAD XK 5/38 - 3 SZT.	ECL 9300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.		DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	N 690 - 1 SZT.	50 POT 120 A - 2 SZT.	
15	WZL_12903 - Obcy	LIPOWA 6	1998-01-01	GOSPODARSTWO ROLNE SŁAWOMIR KARPIŃSKI	63,315	0	0	0	0	W	S-1K - 1 SZT.	ECL 9300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.		DPIV AVPQ - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	N 110 - 1 SZT.	25 POE 80 C - 2 SZT.	
16	WZL_12904	LIPOWA 1	1969-01-01	WM NIERUCHOMOŚCI UL.LIPOWA 1, WM NIERUCOMOŚCI UL.RYNEK KOŚCIUSZKI 17	326,54	155	69,19	0	0	W	JAD 6/50 - 6 SZT. JAD X 6/50 - 4 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 4 SZT.	GG 800 - 1 SZT.	80 POT 120 A STRATOS 50/1-12 - 1 SZT.	32 PWR 80 C - 1 SZT.
17	WZL_12905	LIPOWA 3	2007-09-10	"CRISTAL" SP. Z O.O.	308,15	192,59	60,38	0	78,8	W	JAD X 6/50 - 6 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SKD 32.21 E ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV AIPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	A 350 - 2 SZT.	MAGNA 65-60 F - 2 SZT.	UPS 25-80 N 180 - 1 SZT.
18	WZL_12906	LINIARSKIEGO 3	1998-11-15	UNIwersytet w Białymstoku	179,102	114,556	35,123	0	0	W	JAD 3/18 - 3 SZT. JAD X 6/50 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 123 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 423 ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	MULTICAL C66 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 150 - 1 SZT.	TOP E 40/1-10 - 1 SZT.	
19	WZL_12907	SURASKA 6	2001-09-10	WM BUDYNKU PRZY UL.SURASKIEJ 6	196,62	107,58	33,61	0	0	W	JAD 3/18 - 4 SZT. JAD XK 6/50 - 1 szt.	RVD 130 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	43-2 - 1 SZT. SIŁOWNIK 2430 - 1 SZT. ZAWÓR 2432 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	UPE 50-60 F - 1 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
20	WZL_12908	SURASKA 4	2000-08-17	WM UL.SURASKA 4, WM UL.SURASKA 2	227,35	199,3	73,78	0	0	W	LSK 1 - 1 SZT. ZM-WSO 1 - 1 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	CIEPLIK 2000 - 1 SZT. MULTICAL C66 -.	MAXIVAREM LR 250 - 1 SZT.	UPED 40-120 F - 1 SZT.	32 PWR 80 C - 1 SZT.
21	WZL_12909	LINIARSKIEGO 5	2001-05-08	WM NIERUCHOMOŚCI UL.LINIARSKIEGO 5	132,16	81,5	24,66	0	0	W	JAD X 3/18 - 4 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 300 - 1 SZT.	UPE 32-80 F - 1 SZT.	UPS 25-40 N - 1 SZT.
22	WZL_12910	SURASKA 1A	1998-08-21	WM PRZY UL.SURASKA 1A	189,54	130,2	43,264	0	0	W	JAD X 5/38 - 3 SZT. JAD X 6/50 - 1 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32.21 E ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 601 ULTRAHEAT 50 -.	MAXIVAREM LR 300 - 1 SZT.	STRATOS 30/1-8 - 1 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
23	WZL_12911 - Obcy	SURASKA 3A	1969-01-01	GERENTE - SERWIS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	279,97	0	0	0	0	W	JAD XK 5/38 - 2 SZT.	RVP 97 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.		DPIV 47-1 - 1 SZT.	SUPERCAL 431 - 1 SZT.	A 150 - 1 SZT.	UPE 50-60 - 2 SZT.	
24	WZL_12912 - Obcy	SKŁODOWSKIEJ-CURIE 1	2003-01-01	SĄD OKRĘGOWY	697,463	84,899	33,948	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 3 - 1 SZT.	TROVIS 5475-2 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	TROVIS 5475-2 - 0 SZT. SIŁOWNIK 5824-10 ZAWÓR 3222 K - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	FLEXCON PRO 540 - 1 SZT.	UPS 80-120 F - 2 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
25	WZL_12914	RYNEK KOŚCIUSZKI 15B	1997-10-02	WM "BKB"	195,285	130,66	43,55	0	0	W	LSK 2 - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	MULTICAL C66 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 250 - 1 SZT.	UPE 32-120 - 2 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
26	WZL_12915 - Obcy	RYNEK KOŚCIUSZKI 15	1982-11-01	PSS "SPOŁEM"	252,5	54	13,5	0	104,5	W	JAD X 6/50 - 3 SZT.	RVP 97 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VPF 51 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 SIŁOWNIK AMV 30 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.		ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	NWP 250 - 1 SZT.	UPC 65-60 - 2 SZT. UPS 65-60/2F - 1 SZT.	15 PWR 14C - 1 SZT.
27	WZL_12916	RYNEK KOŚCIUSZKI 15A	1998-04-29	WM NIERUCHOMOSC NR 15A i NR 13 UL. Rynek Kościuszki 13	357,442	166,309	59,894	0	0	W	JAD X 5/38 - 2 SZT. JAD X 6/50 - 2 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	STRATOS 32/1-12 - 1 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
28	WZL_12918 - Obcy	LEGIONOWA 8	2005-10-01	WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZ.	190,7	82,92	34,33	0	254,6	W	HL 2 - 1 SZT. JAD 3/18 - 2 SZT. WCO 150/4 - 2 SZT.		43-2 - 1 SZT. SIŁOWNIK 2430 - 1 SZT. ZAWÓR 2432 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.		PJM - 2 SZT.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
29	WZL_12920	SIENKIEWICZA 1	2002-12-20	WM BUDYNKU PRZY UL.SIENKIEWICZA 1	150	126	42	0	0	W	JAD X 3/18 - 4 SZT. JAD X 5/38 - 2 SZT.	TROVIS 5476 - 1 SZT. SIŁOWNIK 5824 - 1 SZT. ZAWÓR 3213 K - 1 SZT.	TROVIS 5476 SIŁOWNIK 5824 - 1 SZT. ZAWÓR 3213 K - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 ULTRAHEAT 50	MAXIVAREM LR 300 - 1 SZT.	40 POE 120 A/B - 1 SZT.	UPS 25-60 B - 1 SZT.
30	WZL_12921 - Obcy	RYNEK KOŚCIUSZKI 9	2005-09-28	KURATORIUM OŚWIATY	145,491	7,932	7,932	0	0	W	WP 22 - 1 SZT. WP 4 - 1 SZT.	RVD 130 - 1 SZT. SIŁOWNIK SQS 35.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVG 549 - 1 SZT.	RVD 130 SIŁOWNIK SQS 35.53 ZAWÓR VVG 549 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	N 140 - 1 SZT.	MAGNA 32-120 F - 2 SZT.	UP 15-14 B - 1 SZT.
31	WZL_12922 - Obcy	RYNEK KOŚCIUSZKI 7	2000-09-26	BANK POLSKA KASA OPIEKI SA, UL.GRZYBOWSKA 53/57 00-950 WARSZAWA	196,61	26,4	12	0	0	W	LSK 0 - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	RVP 97 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVP 97 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 300 - 1 SZT.	UPE 40-120 F - 2 SZT.	UPS 25-40 B 180 - 1 SZT.
32	WZL_12925 - Obcy	LEGIONOWA 14/16 W1	1995-01-01	BIURO INWESTYCYJNE "GRAF" SPÓŁKA JAWNA JAROSŁAW BUCZKOWSKI	156,307	0	0	0	0	W	JAD 5/38 - 2 SZT.	ECL 9300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.		DPIV AVPQ - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 250 - 1 SZT.	32 POT 120 A/B - 1 SZT.	
33	WZL_12926 - Obcy	LEGIONOWA 14/16 W2	1995-01-01	WSPÓLNOTA WŁAŚCICIELI LOKALI UŻYTKOWYCH PRZY LEGIONOWEJ 14/16	193,779	0	0	0	0	W	JAD 3/18 - 2 SZT.	ECL 9300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.		DPIV AVPQ - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	E 420 - 1 SZT.	UPC 40-60 - 2 SZT.	
34	WZL_12927 - Obcy	LEGIONOWA 18	1995-01-01	KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZ. SPOŁECZ. ODDZIAŁ REGIONALNY	137	0	0	0	0	W	LSL 0 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 123 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.		DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 200 - 1 SZT.	UPC 40-120 - 2 SZT.	
35	WZL_12928	PIŁSUDSKIEGO 38	1997-12-01	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE WM BUDYNKU PRZY UL.Z AMENHOFA 26, WM NIERUCHOMOŚCI NR 38 i 36 PRZY UL.PIŁSUDSKIEGO.	702,59	214,396	99	0	0	W	JAD 6/50 - 4 SZT. JAD XK 9/88 - 3 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 133 ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	DPIV 42-39 - 1 SZT.	MULTICAL 402 MULTICAL 601 ULTRAHEAT 50 - 4 SZT.	GG 340 ST 600 - 2 SZT.	65 POT 180 A/B - 2 SZT. UPE 80-120 F - 1 SZT.	32 PWR 80 C - 1 SZT.
36	WZL_12929	SIENKIEWICZA 26	1974-01-01	"KAMIENICA" SP. Z O.O., WM PRZY UL.SIENKIEWICZA 26	497,38	234	99	0	0	W	HL 4 - 1 SZT. XB 51 H - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV 42-39 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT. MULTICAL 601 - 2 SZT.	GG 600 - 2 SZT.	STRATOS 30/1-12 - 1 SZT.	25 PWR 80 C - 1 SZT.
37	WZL_12930	SIENKIEWICZA 18	2000-12-29	WM PRZY UL.SIENKIEWICZA 18	270,735	140,628	48,162	0	0	W	LSK 1 - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	RVD 130 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 130 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.		MULTICAL 601 ULTRAHEAT 50	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	MAGNA 32-120 F - 1 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
38	WZL_12931 - Obcy	SIENKIEWICZA 14	1973-01-01	AKADEMIA TEATRALNA IM. A.ZELWEROWICZA WYDZ.SZTUKI LALKARSKIEJ	254,6	48,88	15,28	0	0	W	XB 20-1 - 1 SZT. XB 51 H-1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 20 - 1 SZT. ZAWÓR VM 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 30 ZAWÓR VM 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	CIEPLIK 2000 - 1 SZT.	G 400 - 1 SZT.	STRATOS 40/1-8 - 1 SZT.	STAR Z 20/4 - 1 SZT.
39	WZL_12932	SIENKIEWICZA 6	2002-12-20	WM PRZY UL.H.SIENKIEWICZA 6	238,3	141,11	48,2	0	0	W	XB 51 H - 1 SZT. XG 10-2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 20 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 2 SZT.	MAXIVAREM LR 300 - 1 SZT.	MAGNA UPE 40-120 F - 1 SZT.	UPS 25-40 N 180 - 1 SZT.
40	WZL_12933 - Obcy	RYNEK KOŚCIUSZKI 4	1977-01-01	ARCHIWUM PANSTWOWE	50,77	0	0	0	0	W	WCO 150/3 - 2 SZT.	IVT-IVF - 1 SZT. SIŁOWNIK IVT - 1 SZT. ZAWÓR IVF - 1 SZT.			ACTARIS CF 55 - 1 SZT.	E - 400 - 1 SZT.	50 PIM 120 - 2 SZT.	
41	WZL_12934	SIENKIEWICZA 4	1987-11-09	PSS "SPOŁEM"	143,87	167,62	67,05	0	320	W	HK 1 - 1 SZT. HK 2 - 1 SZT. HL 1 - 1 SZT.	RVD 240 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 240 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	FLEXCON PRO 200 - 1 SZT.	MAGNA 40-120 F - 1 SZT.	UPS 26-60 B 180 - 1 SZT.
42	WZL_12935	RYNEK KOŚCIUSZKI 2	1974-01-01	PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. WNEBOWIĘCIA NMP DZIAŁ. GOSPOD. REČKO MARIA	322,512	0	0	0	0	W	JAD X 6/50 - 2 SZT.	ECL COMFORT 200 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 20 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.		DPIV AIPQ4 - 1 SZT.	CIEPLIK 2000 MULTICAL 601	MAXIVAREM LR 250 - 1 SZT.	STRATOS 32/1-12 - 1 SZT.	
43	WZL_12937	PIŁSUDSKIEGO 44	2001-04-27	WM NIERUCHOMOŚCI UL.PIŁSUDSKIEGO 44	142,67	132,23	44,08	0	0	W	FA-004-P16 - 1 SZT. JAD XK 5/38 - 2 szł.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 ULTRAHEAT 50	MAXIVAREM LR 250 - 1 SZT.	STRATOS 25/1-6 - 1 SZT.	STRATOS PICO Z25/1-6 - 1 SZT.
44	WZL_12938	KILIŃSKIEGO 8	2007-11-08	WOJEWÓDZKI OŚRODEK ANIMACJI KULTURY	167,46	0	0	0	0	W	HL 12 - 1 SZT.	ECL 9300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.		DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT.	MAXIVAREM LR 200 - 1 SZT.	50 POS 60 A/B - 2 SZT.	
45	WZL_12939	KOŚCIELNA 8	2001-12-28	WM NIERUCHOMOŚCI NR 8 PRZY UL.KOŚCIELNEJ	95,03	30,82	15,17	0	0	W	JAD 3/18 - 2 SZT. JAD X 3/18 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 20 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 ULTRAHEAT 50	MAXIVAREM LR 150 - 1 SZT.	UPE 25-80 - 1 SZT.	32 PWR 80 C - 1 SZT.
46	WZL_12940	KILIŃSKIEGO 10	1973-01-01	WM NIERUCHOMOŚCI NR 10 ul Kilińskiego	108,16	38,36	24,42	0	0	W	LB 31 - 1 SZT. S8A-IG16-TL - 1 SZT.	TROVIS 5476 - 1 SZT. SIŁOWNIK 5824-10 - 1 SZT. ZAWÓR 3213 K - 1 SZT.	TROVIS 5476 SIŁOWNIK 5825-13 ZAWÓR 3222 K - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 150 - 1 SZT.	MAGNA 32-60 180 - 1 SZT.	UPS 25-40 N 180 - 1 SZT.
47	WZL_12941	KOŚCIELNA 6	2001-04-27	WM NIERUCHOMOŚCI NR.6 UL.KOŚCIELNA	155,25	90,42	20,12	0	0	W	JAD X 3/18 - 3 SZT. JAD XK 5/38 - 2 szł.	RVD 130 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	IVT-IVF - 1 SZT. SIŁOWNIK IVT - 1 SZT. ZAWÓR IVF - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT.	MAXIVAREM LR 300 - 1 SZT.	UPE 32-120 F - 1 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
48	WZL_12943	KOŚCIELNA 2	2000-12-29	PARAFIA WNEBOWIĘCIA N.M.P.	206,35	29,489	9,83	0	0	W	HK 11 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 20 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 30 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	CIEPLIK 2000 MULTICAL 402	A 300 - 1 SZT.	STRATOS 32/1-12 - 1 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
49	WZL_12944	KILIŃSKIEGO 14	1985-12-18	PROKURATURA OKRĘGOWA	101	0	0	0	0	W	JAD 3/18 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.		DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	N 80 - 1 SZT.	MAGNA 32-60 180 - 1 SZT.	
50	WZL_12946	KILIŃSKIEGO 16	1974-01-01	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO	123,47	0	0	0	0	W	XB 20-1 - 1 SZT.	RVD 120 - 1 SZT. SIŁOWNIK SQS 35.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVG 549 - 1 SZT.		DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	FLEXCON 300 - 1 SZT.	MAGNA 32-100 - 1 SZT.	
51	WZL_12947 - Obcy	KILIŃSKIEGO 7	1974-01-01	MUZEUM WOJSKA W BIAŁYMSTOKU	90,702	0	0	0	0	W	JAD 3/18 - 2 SZT.	ECL 9300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.		DPIV AVPQ - 1 SZT.	MULTICAL C66 - 1 SZT.	N 80 - 1 SZT.	40 POR 80 C - 1 SZT.	
52	WZL_12948	KILIŃSKIEGO 7/1	1973-01-01	PRYWATNY	104,67	0	0	0	0	W	JAD X 5/38 - 2 SZT.	ECL 9300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 123 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.		DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 150 - 1 SZT.	32 POT 60 B - 2 SZT.	
53	WZL_12951 - Obcy	WARSZAWSKA 14A	1996-11-05	WM NIERUCHOMOŚCI UL.WARSZAWSKA 14A	70,85	50,85	11,3	0	0	W	JAD 3/18 - 3 SZT.	RVP 97 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVP 97 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.50 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	N 80 - 1 SZT.	UPCD 32-120 - 1 SZT.	UP 15-13 B - 1 SZT.
54	WZL_12952 - Obcy	WARSZAWSKA 14	1996-10-01	BIELUK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA	179,05	0	0	0	0	W	JAD 3/18 - 2 SZT.	ECL 9300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 133 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.		DPIV AVPQ - 1 SZT.	MULTICAL C66 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 80 - 1 SZT.	UPC 32-60 - 1 SZT.	
55	WZL_12953 - Obcy	WARSZAWSKA 16	1977-01-01	25 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W BIAŁYMSTOKU	56,952	15,352	7,094	0	0	H/W	HYDROELEWATOR - 0 SZT. JAD 3/18 - 1 SZT.	ZAWÓR ? - 1 SZT.	AVTB - 1 SZT.	DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.			
56	WZL_12954	WARSZAWSKA 20	1986-12-22	WM NIERUCHOMOŚCI UL.WARSZAWSKA 20	73,34	51	11,34	0	0	W	JAD 3/18 - 4 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 423 ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 80 - 1 SZT.	32 POR 80 C UPS 25-40 N 180	25 POR 40 A - 2 SZT.
57	WZL_12956	WARSZAWSKA 22	1977-03-23	BIAŁOSTOCKA SM. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO- USŁUGOWE "MARKET" SP. Z O.O.	594,24	171,198	59,022	0	0	W	JAD 3/18 - 2 SZT. JAD 6/50 - 2 SZT. JAD X 6/50 - 4 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	MAXIVAREM LR 500 - 2 SZT.	STRATOS 65/1-12 - 1 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
58	WZL_12957 - Obcy	WARSZAWSKA 10	1974-01-01	POCZTA POLSKA S.A. pion infrastruktury w Białymstoku OBSZAR OPERACYJNY DŚ. NIERUCHOMOŚCI	302,38	0	0	0	0	W	? - 1 SZT.	ECL 9300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 123 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.		DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ACTARIS CF 55 - 1 SZT.	? 0 - 1 SZT.	UPC 50-120 - 1 SZT.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

59	WZL_12959	WARSZAWSKA 8 W2	1996-01-01	VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.ZYGMUNTA AUGUSTA	164,308	73,269	32,238	0	0	W	JAD X 3/18 - 4 SZT. JAD X 5/38 - 1 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV V130 D45 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 250 - 1 SZT.	UPC 40-60 - 2 SZT.	25 PWR 60 C - 2 SZT.
60	WZL_12960	WARSZAWSKA 8 W1	1996-01-01	VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.ZYGMUNTA AUGUSTA	203,048	0	0	0	0	W	S-1K - 1 SZT.	ECL 9600 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 123 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.		DPIV V130 D45 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 300 - 1 SZT.	UPC 40-60 - 1 SZT.	
61	WZL_12961	WARSZAWSKA 8 DOM NAUCZ.	1996-01-01	VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.ZYGMUNTA AUGUSTA	55,387	0	0	0	0	W	JAD 3/18 - 2 SZT.	ECL COMFORT 200 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 20 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.		DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 80 - 1 SZT.	25 POR 40 25 PWR 80 C - 1 SZT.	
62	WZL_12962	WARSZAWSKA 6	1999-10-04	IZBA RZEMIEŚLNI-CZA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WSPÓLNOTA LOKALI UŻYTK. PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 6A	309	0	0	0	0	W	JAD X 6/50 - 2 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.		DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 402 MULTICAL C66 ULTRAHEAT 50	MAXIVAREM LR 250 - 1 SZT.	UPE 50-120 F - 2 SZT.	
63	WZL_12963	SIENKIEWICZA 28A	1998-12-22	WM NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. SIENKIEWICZA 28 i 28A,	724,839	445,98	193,485	0	0	W	JAD X 6/50 - 7 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 SUPERCAL 431 ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	GG 450 ST 800 - 1 SZT.	65 POT 120 A - 3 SZT.	40 PWT 60 B - 1 SZT.
64	WZL_12964 - Obcy	FABRYCZNA 1 PKS ADM.	1969-01-01	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ SA	192,12	77	42,35	0	0	B/W	JAD 3/18 - 2 SZT.		IVT-IVF - 1 SZT. SIŁOWNIK IVT - 1 SZT. ZAWÓR IVF - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.			
65	WZL_12965 - Obcy	FABRYCZNA 1 ST. OBSŁUGI	1969-01-01	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ SA	680,68	215,12	118,32	0	335	B/W	JAD 6/50 - 3 SZT.		IVT-IVF - 1 SZT. SIŁOWNIK IVT - 1 SZT. ZAWÓR IVF - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.			40 PJMR 160 - 1 SZT.
66	WZL_12966 - Obcy	FABRYCZNA 2	1979-01-01	PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY OKRĘGOWY INSPEKTORAT PRACY	112,98	0	0	0	0	W	JAD X 5/38 - 2 SZT.	RVD 110 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.		DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 150 - 1 SZT.	UPE 50-60 F - 2 SZT.	
67	WZL_12967	FABRYCZNA 10	1975-01-01	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŁECZNYCH SPOŁ. TOWARZYST. OŚWIATOW.	237,771	0	0	0	0	W	JAD 6/50 - 2 SZT.	SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.		DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 200 - 1 SZT.	40 POT 60 A - 2 SZT.	
68	WZL_12969	SIENKIEWICZA 55A	1975-01-01	BIĄŁOSTOCKA SP. "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	199,164	0	0	0	0	W	JAD X 3/18 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.		DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	? 280 - 1 SZT.	32 POT 60 A - 2 SZT.	
69	WZL_12970 - Obcy	SIENKIEWICZA 49	2001-10-01	WSPÓLNOTA LOKALI UŻYTKOWYCH SIENKIEWICZA 49	161,3	72	36,1	0	136,1	W	JAD X 3/18 - 3 SZT. JAD X 6/50 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	SUPERCAL 432 - 1 SZT.	N 200 - 1 SZT.	50 POE 120 A/B - 2 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
70	WZL_12971	SIENKIEWICZA 53	1987-12-02	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	218,04	144,992	67	0	0	W	XB 51 H-1 - 1 SZT. XG 10-2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 2 SZT.	G 300 - 1 SZT.	MAGNA 32-120 F - 1 SZT.	UPS 25-60 N 180 - 1 SZT.
71	WZL_12972	SŁONIMSKA 1	2003-12-10	URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU	502,59	110,95	44,55	0	168,79	W	HK 12 - 1 SZT. HL 12 - 1 SZT. HL 4 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 SIŁOWNIK AMV 33 - 2 szt. ZAWÓR VB 2 - 2 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	REFLEXOMAT RG 750 - 1 SZT.	UPE 65-120F - 2 SZT.	25 PWR 60 C - 2 SZT.
72	WZL_12974	PAŁACOWA 2/1	1975-01-01	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3	261,675	50,242	20,004	0	0	W	GLP-008-M-5-SI - 1 SZT.LC 110 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	FLEXCON PRO 250 - 1 SZT.	MAGNA 3 40-100 F220 - 1 SZT.	STRATOS ECO Z 25/1-5 - 1 SZT.
73	WZL_12976 - Obcy	OGRODOWA 31	1977-01-01	SPÓŁKA Z O.O. SZMARAGDOWA KAMIENICA SPÓŁKA KOMANDYTOWA	72,5	23,9	6,11	0	0	W	JAD 3/18 - 2 SZT.	ECL 9300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 123 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	IVT-IVF - 1 SZT. SIŁOWNIK IVT - 1 SZT. ZAWÓR IVF - 1 SZT.	DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	? 0 - 1 SZT.	S 40/90R - 2 SZT.	
74	WZL_12977	KRASZEWSKIEGO 8	1995-10-01	WM NIERUCHOMOŚCI KRASZEWSKIEGO 6 i 8 WM UL. STAROBO-JARSKA 12 I, UL. Kraszewskiego 4 i 10,	471,81	320,672	128,061	0	0	W	JAD X 6/50 - 6 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 402 ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	65 POPT 120 B - 1 SZT.	32 PWR 80 C - 1 SZT.
75	WZL_12978	STAROBOJARSKA 10	1996-09-20	WM PRZY UL.STAROBOJARSKIEJ 8, 10, 12 I UL. KRASZEWSKIEGO 4	736,68	308,716	139,71	0	0	W	JAD X 5/38 - 2 SZT. JAD X 9/88 - 4 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 E - 1 SZT.	DPIV 42-39 - 1 SZT.	SUPERCAL 431 SUPERCAL 432 - 2 SZT. ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	GG 750 ST 1000 - 1 SZT.	UPE 80-120 F - 1 SZT.	32 PWR 80 C - 1 SZT.
76	WZL_12979 - Obcy	OGRODOWA 27	1978-01-27	PRYWATNY	23,3	0	0	0	0	H	HYDROELEWATO R NR 1 - 1 SZT.				MULTICAL C66 - 1 SZT.			
77	WZL_12980 - Obcy	OGRODOWA 23	1976-01-01	SZKOŁA POLICEALNA NR 1 OCHRONY ZDROWIA	689,659	189,336	104,67	0	0	W	JAD 3/18 - 4 SZT. JAD 6/50 - 3 SZT.	ECL 9600 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 230 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL 9600 - 0 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.		ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	NWP 600 - 1 SZT.	65 POT 120 B - 1 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
78	WZL_12981	OGRODOWA 10A	2001-10-12	WM NIERUCHOMOŚCI UL.OGRODOWA 10 A	54,83	37,42	8,81	0	0	W	HK 11 - 1 SZT. HL 11 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	MAXIVAREM LR 150 - 1 SZT.	UPE 32-80 F 220 - 1 SZT.	25 PWR 40C - 1 SZT.
79	WZL_12982 - Obcy	OGRODOWA 10	1975-01-01	GŁÓWNY INSPEKTORAT JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO- SPOŻYWCZYCH, OKRĘGOWA STACJA CHEMICZNO-ROLNICZA	319,825	78,503	15,7	0	0	W	JAD 3/18 - 3 SZT. JAD X 5/38 - 2 SZT.	ECL 9600 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL 9600 - 0 SZT. SIŁOWNIK AMV 423 ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	N 140 - 1 SZT.	50 POT 120 A - 2 SZT.	25 PWR 40C - 1 SZT.
80	WZL_12983	WARSZAWSKA 3	1975-01-01	KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	462	85,86	62	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. XB 51 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VM 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	FLEXCON PRO 430 - 1 SZT.	STRATOS 65/1-12 - 1 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
81	WZL_12985	WARSZAWSKA 7 (Wylączony)	1998-12-23		98,274	69,78	18,375	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 1 - 1 SZT.	RVP 97 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVP 97 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 150 - 1 SZT.	UPE 32-80 180 - 2 SZT.	UP 20-30 N150 - 1 SZT.
82	WZL_12986	WARSZAWSKA 9	2006-12-15	SPÓŁKA Z O.O. SZMARAGDOWA KAMIENICA SPÓŁKA KOMANDYTOWA	103,2	67,1	21,1	0	19,5	W	HK 1 - 1 SZT. HL 1 - 1 SZT.	RVD 240 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. SIŁOWNIK SQS 35.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT. ZAWÓR VXG 44 - 1 SZT.	RVD 240 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 40 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ACTARIS CF 55 - 1 SZT.	NG 100 - 1 SZT.	MAGNA 32-120 F - 1 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
83	WZL_12987	WARSZAWSKA 11	1988-06-07	BIŁAŁORUSKIE TOWARZYSTWO SPOŁECZNO- KULTURALNE ZARZĄD GŁÓWNY	25,5	0	0	0	0	W	JAD 3/18 - 1 SZT.	TROVIS 5475-2 - 1 SZT. SIŁOWNIK 5824-10 - 1 SZT. ZAWÓR 3213 K - 1 SZT.		DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	FLEXCON PRO 50 - 1 SZT.	25 POE 80 C - 1 SZT. 32 POT 60 A - 1 SZT.	
84	WZL_12988	WARSZAWSKA 5/1	2004-12-06	WM NIERUCHOMOŚCI. WARSZAWSKA 5/1	38,402	21,306	4,803	0	0	W	JAD 3/18 - 2 SZT. JAD X 3/18 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	N 50 - 1 SZT.	TOP E 25/1-7 - 1 SZT.	25 PWR 40C - 1 SZT.
85	WZL_12989 - Obcy	SIENKIEWICZA 46	1976-01-01	ZWIĄZEK LUSTRACYJNY SPÓŁDZIELNI PRACY 00-680 WARSZAWA, UL.ŻURAWIA 47	187,214	0	0	0	0	W	WCO 150/3 - 3 SZT.			DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	? 0 - 1 SZT.	40 TP/125 WNG - 1 SZT.	
86	WZL_12990 - Obcy	SIENKIEWICZA 42	1974-01-01	BANK POLSKA KASA OPIEKI SA, UL.GRZYBOWSKA 53/57 WARSZAWA	106,205	18,899	18,899	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 1 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 E - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 E - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ACTARIS CF 51 - 1 SZT.	A 200 - 1 SZT.	STRATOS D 32/1-8 - 1 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
87	WZL_12991	SIENKIEWICZA 44	2004-12-06	WM NIERUCHOMOŚCI UL.SIENKIEWICZA 44	77,6	72,48	18,84	0	0	W	JAD X 3/18 - 4 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	N 80 - 1 SZT.	TOP E 25/1-7 - 1 SZT.	UPS 25-40 180 - 1 SZT.

88	WZL_12993 - Obcy	SIENKIEWICZA 40	1990-01-01	BANK POLSKA KASA OPIEKI SA, UL.GRZYBOWSKA 53/57 WARSZAWA	156,56	18,86	7,86	0	39,14	W	HK 1 - 1 SZT. HL 12 - 1 SZT.	RVD 245 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 E - 1 SZT.	RVD 245 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 E - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ACTARIS CF 51 - 1 SZT.	A 250 - 1 SZT.	STRATOS 32/1-12 - 1 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
89	WZL_12994 - Obcy	WARSZAWSKA 1A	2000-11-02	QUINCE SP. Z O.O.	72,75	32,69	14,58	0	52,47	W	HK 1 - 1 SZT. HL - 1 SZT.	RVD 240 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 240 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL C66 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 200 - 1 SZT.	UPE 25-80 180 - 1 SZT.	20 PWR 30 C - 1 SZT.
90	WZL_12995	WARSZAWSKA 1A	2000-11-02	WM NIERUCHOMOŚCI UL. WARSZAWSKA 1	54,4	28,4	6,28	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 1 - 1 SZT.	RVD 130 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 130 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 150 - 1 SZT.	UPE 25-80 180 - 1 SZT.	UPS 25-40 180 - 1 SZT.
91	WZL_12997	WARSZAWSKA 29 PCK	1983-01-01	PODLASKI ODDZIAŁ OKRĘGOWY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA	57,07	42,22	42,22	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ACTARIS CF 55 - 1 SZT.	N 80 - 1 SZT.	STRATOS 30/1-12 - 1 SZT.	UPS 25-40 B 180 - 1 SZT.
92	WZL_12998	WARSZAWSKA 29 BAZA MPEC	1983-12-30	MPEC SP. Z O.O.	174,45	14,42	14,42	0	0	B/W	JAD 3/18 - 2 SZT.		IVT-IVF - 1 SZT. SIŁOWNIK IVT - 1 SZT. ZAWÓR IVF - 1 SZT.		ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.			
93	WZL_12999 - Obcy	STARY RYNEK 2	1998-10-26	WM UL. STARY RYNEK 2	49	54,47	54,47	0	0	W	JAD X 3/18 - 2 SZT.	RVP 97 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVP 97 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 60 - 1 SZT.	UPE 25-60 180 - 2 SZT.	UPS 25-60 180 - 1 SZT.
94	WZL_13000	WARSZAWSKA 27A	2004-10-11	SZKOŁA POLICEALNA NR 1 OCHRONY ZDROWIA	59,99	22,33	22,33	0	0	W	JAD X 3/18 - 3 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 20 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	N 50 - 1 SZT.	MAGNA 3 25-60 180 - 1 SZT.	ALPHA 2 25-40 N 180 - 1 SZT.
95	WZL_13001 - Obcy	PAŁACOWA 3	1998-01-01	NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE	170	0	0	0	0	W	JAD X 6/50 - 2 SZT.	ECL 9300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 133 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.		DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 200 - 1 SZT.	UPE 65-60 - 2 SZT.	
96	WZL_13002	PAŁACOWA 3/1	2005-12-30	ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW BIAŁOSTOCKA	93,68	0	0	0	0	W	HL 1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.			MULTICAL 402 - 1 SZT.	N 80 - 1 SZT.	MAGNA 3 25-60 180 - 1 SZT.	
97	WZL_13003	WARSZAWSKA 23	1984-01-01	WM NIERUCHOMOSCI UL. WARSZAWSKA 23	125,21	104,03	31,52	0	0	W	LB 31 - 1 SZT. S8A-IG16-TL - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT.	MAXIVAREM LR 200 - 1 SZT.	MAGNA 25-60 180 - 1 SZT.	UPS 25-40 N 180 - 1 SZT.
98	WZL_13004	WARSZAWSKA 27	1997-12-04	MPEC SP. Z O.O.	286,071	80	32	0	0	W	LSK 2 - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 423 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	E 525 - 1 SZT.	65 POS 60 A - 2 SZT.	40 POT 60 A - 1 SZT.
99	WZL_13006	PIŁSUDSKIEGO 34	2002-12-31	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 10, WM NIERUCHOMOŚCI AL.PIŁSUDSKIEGO 32	250,98	162,47	61,26	0	0	W	JAD X 3/18 - 4 SZT. JAD X 6/50 - 2 SZT. XB 20-1 - 1 SZT.	TROVIS 5476 - 1 SZT. SIŁOWNIK 5825-10 - 1 SZT. ZAWÓR 3213 - 1 SZT.	43-2 - 1 SZT. TROVIS 5476 SIŁOWNIK 2430 K - 1 SZT. SIŁOWNIK 5825-13 ZAWÓR 2432 K - 1 SZT. ZAWÓR 3213 K - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT. ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	MAXIVAREM LR 300 - 1 SZT.	UPE 50-60 F - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT. 25 PWR 60 C - 1 SZT.
100	WZL_13007	ZAMENHOFA 19	2002-11-15	POLIKLINIKA GINEKOLOGICZNO- POŁOŻNICZA SP. Z O.O. SP. K.	43,8	36,1	36,1	0	34,2	W	HK 11 - 1 SZT. HL 11 - 1 SZT.	TROVIS 5475-2 - 1 SZT. SIŁOWNIK 5824 - 1 SZT. ZAWÓR 3213 K - 1 SZT.	TROVIS 5475-2 - 0 SZT. SIŁOWNIK 5824 - 1 SZT. ZAWÓR 3213 K - 1 SZT.	DPIV AIPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	N 80 - 1 SZT.	UPE 32-120 F - 1 SZT.	PCO 25-6 - 1 SZT.
101	WZL_13010	MALMEDA 12	1999-11-09	WM BUDYNKU PRZY UL.MALMEDA 12	289,6	154,84	54,52	0	0	W	LSK 1 - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV AIPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 ULTRAHEAT 50	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	UPED 50-120 F - 1 SZT.	32 PWR 80 C - 1 SZT.
102	WZL_13011	MALMEDA 19	2002-12-31	WM UL.MALMEDA 19, WM UL.MALMEDA 31A	289,727	138	46,8	0	0	W	GLP-008-L-5-SI - 1 SZT. HK 1 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	TROVIS 5476 - 1 SZT. SIŁOWNIK 5825-10 - 1 SZT. ZAWÓR 3213 - 1 SZT.	TROVIS 5476 SIŁOWNIK 5825-10 ZAWÓR 3213 K - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL C66 ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	MAXIVAREM LR 300 - 1 SZT.	50 POE 120 A/B - 1 SZT.	25 PWR 80 C - 1 SZT.
103	WZL_13012	MALMEDA 31	2002-12-31	WM NIERUCHOMOŚCI UL. AL. PIŁSUDSKIEGO 30, WM NIERUCHOMOŚCI UL.MALMEDA 31 i 33.	465,772	233,9	93,9	0	0	W	LSK 1 - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	TROVIS 5476 - 1 SZT. SIŁOWNIK 5825-20 - 1 SZT. ZAWÓR 3213 - 1 SZT.	TROVIS 5476 SIŁOWNIK 5825-20 ZAWÓR 3213 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 4 SZT. MULTICAL 601	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	65 POE 120 A/B - 2 SZT.	32 PWR 80 C - 1 SZT.
104	WZL_13013	PIOTRKOWSKA 2	2002-12-31	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA NR 1	130,5	0	0	0	0	W	JAD X 3/18 - 2 SZT.	TROVIS 5475-2 - 1 SZT. SIŁOWNIK 5825-10 - 1 SZT. ZAWÓR 3213 K - 1 SZT.		DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 250 - 1 SZT.	UPE 32-120 F - 1 SZT.	
105	WZL_13014	NOWY ŚWIAT 14/1	2001-11-22	WM NIERUCHOMOŚCI UL.NOWY ŚWIAT 13 i 14/1, WM NIERUCHOMOŚCI NR 18 PRZY UL.NOWY ŚWIAT	410,94	197,76	90,39	0	0	W	HL 4 - 1 SZT. XB 51 H - 1 SZT.	RVD 130 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 130 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT. MULTICAL 601 ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	MAXIVAREM LR 500 - 2 SZT.	STRATOS 65/1-12 - 1 SZT.	UPS 32-80 B 180 - 1 SZT.
106	WZL_13015	MALMEDA 17	2001-10-19	WM NIERUCHOMOŚCI UL.MALMEDA 17	193,36	100,73	40,78	0	0	W	LB 47 - 1 SZT.	RVD 130 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 53 - 1 SZT.	RVD 130 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 53 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT.	FLEXCON C 140 - 1 SZT.	MAGNA 32-100 F 220 - 1 SZT.	UPS 25-60 N 180 - 1 SZT.
107	WZL_13016	NOWY ŚWIAT 14A	2001-11-22	PPUH "MARK" ZALEWSKI MAREK SKŁEP FIRMOWY "MARKIZA"	139,909	0	0	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 12 - 1 SZT.	RVD 130 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 130 SIŁOWNIK SKD 32.51 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.		CIEPLIK 2000 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 150 - 1 SZT.	UPED 32-120 F - 1 SZT.	25 PWR 40C - 1 SZT.
108	WZL_13017	MALMEDA 13	2001-10-19	WM NIERUCHOMOŚCI UL.MALMEDA 9 i 13	325,84	216,07	91,84	0	0	W	JAD X 6/50 - 6 SZT.	RVD 130 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 130 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 MULTICAL 601 .	NWP 600 600 - 1 SZT.	STRATOS 40/1-12 - 1 SZT.	UPS 32-80 B 180 - 1 SZT.
109	WZL_13018	MALMEDA 13A	2001-10-19	WM NIERUCHOMOŚCI UL.MALMEDA 13A	137,23	84,08	30,33	0	0	W	GLP-008-L-5-SI - 1 SZT. LB 47 - 1 SZT.	RVD 130 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 53 - 1 SZT.	RVD 130 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 53 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 ULTRAHEAT 50 -.	FLEXCON C 110 - 1 SZT.	MAGNA 32-100 F - 1 SZT.	UPS 25-60 N 180 - 1 SZT.
110	WZL_13020	POLESKA 89 POG. RAT.	1987-01-01	SP ZOZ WSPR	137,24	55,76	17,18	129,01	0	W	XB 20-1 - 3 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	NG 140 - 1 SZT.	MAGNA 32-100 180 - 1 SZT.	ALPHA 2 25-60 N 180 - 1 SZT.
111	WZL_13021	ARTYLERYJSKA 7	2007-12-01	PSS "SPOŁEM"	496	140	50	0	150	W	HL 12 - 1 SZT. LSK 1 - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 E ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SQS 35.53 ZAWÓR VVG 549 K	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	FLEXCON PRO 650 - 1 SZT.	MAGNA-D 65-120 F - 1 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
112	WZL_13023	KOZŁOWA 25	1982-01-01	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 55 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	115,277	52,591	12,386	0	0	W	JAD 3/18 - 2 SZT. WCO 150/4 - 1 SZT. WCO 150/5 - 3 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	N 200 - 1 SZT.	UPED 40-120 F - 1 SZT.	25 PWR 40C - 1 SZT.
113	WZL_13025	KOZŁOWA 10	2006-09-20	BIAŁOSTOCKA SM	370,252	200,46	70,338	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 20 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 30 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT. ULTRAHEAT 50 -	A 350 - 1 SZT.	MAGNA 40-120 F - 1 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
114	WZL_13027	KOZŁOWA 4	2005-12-15	BIAŁOSTOCKA SM	177,44	19,66	19,66	0	0	W	JAD 3/18 - 1 SZT. JAD X 5/38 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT.	N 200 - 1 SZT.	UPE 40-80F - 1 SZT.	UP 20-30 N150 - 1 SZT.
115	WZL_13028	KOZŁOWA 3	1983-04-24	BIAŁOSTOCKA SM	189,092	129,418	40,193	0	0	W	JAD 6/50 - 2 SZT. JAD X 5/38 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 10 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 30 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT. ULTRAHEAT 50 -.		MAGNA UPED 32- 120 F-1 SZT.	25 PWR 40C - 1 SZT.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
116	WZL_13029	GOŁDAPSKA 4	1982-11-30	BIAŁOSTOCKA SM	432,1	271,304	100,483	0	0	W	JAD 6/50 - 2 SZT. WCO 150/5 - 4 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 20 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 30 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT. ULTRAHEAT 50 -.		UPED 50-120 F - 1 SZT.	32 PWR 80 C - 1 SZT.

117	WZL_13030	RADZYMIŃSKA 15	1983-01-01	BIAŁOSTOCKA SM	393,675	244,375	88,865	0	0	W	JAD 6/50 - 2 SZT. WCO 150/5 - 4 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 20 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 30 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT. ULTRAHEAT 50 -.		MAGNA 50-120 F - 1 SZT.	32 PWR 80 C - 1 SZT.
118	WZL_13031	RADZYMIŃSKA 13	2005-12-05	BIAŁOSTOCKA SM	34,367	0	0	0	0	W	JAD 3/18 - 2 SZT.	ECL 9300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.		DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	N 80 - 1 SZT.	UPE 25-60 180 - 1 SZT.	
119	WZL_13032	SITARSKA 25	1982-01-01	EBL INWESTYCJE SP. Z O.O.	51,93	14,25	6,98	0	0	W	JAD 3/18 - 2 SZT.	RVP 97 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVP 97 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	N 50 - 1 SZT.	UPS 32-60 - 2 SZT.	25 PWR 40C - 1 SZT.
120	WZL_13033	HAJNOWSKA 10	1996-08-12	KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI	699,01	103,995	56,999	0	0	W	G 52 - 1 SZT. JAD 3/18 - 1 SZT. JAD 6/50 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 423 ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	DPIV 42-36 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	ST E 640 - 1 SZT.	MAGNA 3 50-120 F280 - 1 SZT.	32 PWR 80 C - 1 SZT.
121	WZL_13034	RADZYMIŃSKA 24	1985-03-30	BIAŁOSTOCKA SM	256,476	159,328	54,01	0	0	W	JAD 6/50 - 4 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 20 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 423 ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	DPIV AFPQ - 1 SZT.	MULTICAL C66 - 1 SZT. ULTRAHEAT 50 -		UPED 40-120 F - 1 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
122	WZL_13035	RADZYMIŃSKA 28	1981-01-01	BIAŁOSTOCKA SM, MPEC SP. Z O.O.	1458,006	701,149	304,846	0	0	W	G 65 - 1 SZT. JAD 6/50 - 6 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV V230 D03 - 1 SZT.	MULTICAL 402 MULTICAL 601 ULTRAHEAT 50	K 1000 - 3 SZT.	LP 65-125-128 XA-F - 3 SZT.	50 PWT 120 A/B - 2 SZT.
123	WZL_13036	RADZYMIŃSKA 40	2006-09-15	BIAŁOSTOCKA SM	375,213	228,797	82,898	0	0	W	HK 2 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 E ZAWÓR VVF 52 E - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SKD 32.21 E ZAWÓR VVF 52 E - 1 SZT.	DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT. ULTRAHEAT 50 -.	K 1000 - 1 SZT.	MAGNA 40-120 F - 1 SZT.	25 PWR 80 C - 1 SZT.
124	WZL_13037	RADZYMIŃSKA 44	1983-08-05	BIAŁOSTOCKA SM	414,875	245,172	79,807	0	0	W	GLD-013-L-5-PI - 1 SZT. LC 110 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 20 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 30 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT. ULTRAHEAT 50 -	FLEXCON PRO 430 - 1 SZT.	STRATOS 40/1-12 - 1 SZT.	ALPHA 2 25-60 N 180 - 1 SZT.
125	WZL_13038	UKOŚNA 10B/2	1983-02-01	PRYWATNY	446,08	1682,85	266,35	0	0	W	XG 50-1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 200 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 33 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.		DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	SHARKY 775 - 3 SZT. SHARKY-HEAT 773 - 36 SZT. ULTRAHEAT 50 -.	G 1000 - 1 SZT.	IP-E40/150-3/2-R1 - 2 SZT.	
126	WZL_13039	MARJAŃSKIEGO 3	2003-10-02	WSPÓLNOTA WŁAŚCICIELI LOKALI W BUDYNKU PRZY UL. MARJAŃSKIEGO 3	209,35	140,36	37,28	0	95	W	HL 2 - 2 SZT. XB 51 - 1 SZT.	RVD 240 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 E - 1 SZT.	RVD 240 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 E - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 601 SUPERCAL 432 - 2 SZT.	E 400 - 1 SZT.	UPED 50-120 F - 1 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
127	WZL_13040	SOKÓLSKA 23	1982-03-02	BIAŁOSTOCKA SM	690,165	318,406	122,464	0	0	W	JAD D - 4 SZT. WCO 150/3 - 2 SZT. WCO 150/5 - 6 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.		STRATOS 50/1-12 - 1 SZT.	UPS 25-80 N 180 - 1 SZT.
128	WZL_13041	ZAGUMIENNA 13	1984-02-07	BIAŁOSTOCKA SM	301	177,94	59,31	0	0	W	JAD 6/50 - 3 SZT. WCO 150/3 - 9 SZT. WCO 150/4 - 3 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL C66 ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	GG 450 ST 800 - 1 SZT.	50 POT 120 B - 2 SZT.	25 PWR 80 C - 1 SZT.
129	WZL_13042	RADZYMIŃSKA 16	1996-01-01	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	229,983	83,757	41,646	0	0	W	JAD 3/18 - 3 SZT. JAD 6/50 - 1 SZT.	RVD 230 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKB 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 230 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL C66 - 1 SZT.	? - 1 SZT.	40 POPT 60B - 1 SZT.	UPS 32-60 - 2 SZT.
130	WZL_13043	SOKÓLSKA 13	1985-06-29	BIAŁOSTOCKA SM	381,15	265,77	98,44	0	0	W	JAD 6/50 - 3 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 20 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 423 ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	? 340 - 1 SZT.	UPED 50-120 F - 1 SZT.	32 PWR 80 C - 1 SZT.
131	WZL_13044	SOKÓLSKA 19	1981-11-11	BIAŁOSTOCKA SM	692,75	434,728	141,528	0	0	W	JAD 3/18 - 4 SZT. WCO 150/5 - 8 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 123 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.		UPED 65-120 F - 1 SZT.	32 PWT 120 A/B - 1 SZT.
132	WZL_13045	ZAGUMIENNA 7	1981-08-27	BIAŁOSTOCKA SM	643,06	319,01	122,7	0	0	W	JAD 6/50 - 4 SZT. WCO 150/3 - 2 SZT. WCO 150/5 - 6 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 20 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 30 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.		80 POT 120 A - 2 SZT.	40 PWT 120 - 2 SZT.
133	WZL_13046	RADZYMIŃSKA 2A	1997-08-15	BIAŁOSTOCKA SM	286,34	223,6	79	0	0	W	ZM-WSO 1-30 - 1 SZT. ZM-WSW 1-48 - 1 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	50 POPT 120 B - 1 SZT.	32 PWR 80 C - 1 SZT.
134	WZL_13047 - Obcy	RADZYMIŃSKA 2	1994-11-01	SAMODZIELNY PUBLICZNY PSYCHIATRYCZNY ZOZ IM.DR ST.DERESZA W CHOROSZCZY	114,19	84,61	35,25	0	55,31	W	JAD X 3/18 - 5 SZT.	ECL 9300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	IVT-IVF - 1 SZT. SIŁOWNIK IVT - 1 SZT. ZAWÓR IVF - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	A 250 - 2 SZT.	40 POR 80 C - 2 SZT.	25 PWR 80 C - 1 SZT.
135	WZL_13048	BIAŁOSTOCZEK 22	1980-04-23	BIAŁOSTOCKA SM	1076,147	592,115	296,045	0	0	W	JAD 6/50 - 5 SZT. WCO 150/5 - 12 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	FLEXCON M 800 - 3 SZT.	LM 65-200/202 TPE 65-240/2 - 1 SZT.	40 PWT 120 40 PWT 120 A/B - 1 SZT.
136	WZL_13049	RADZYMIŃSKA 8	1979-10-10	BIAŁOSTOCKA SM	697,8	302,078	116,184	0	0	W	JAD 6/50 - 4 SZT. WCO 150/5 - 5 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	MULTICAL 402 ULTRAHEAT 50 -		UPED 65-120 F - 1 SZT.	25 PWR 80 C - 1 SZT.
137	WZL_13050	BIAŁOSTOCZEK 28	1980-02-29	BIAŁOSTOCKA SM	651,28	295,402	111,474	0	0	W	JAD 6/50 - 4 SZT. WCO 150/5 - 5 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.		UPED 65-120 - 1 SZT.	25 PWR 80 C - 1 SZT.
138	WZL_13051	SOKÓLSKA 5	1980-02-29	BIAŁOSTOCKA SM	594,945	267,065	98,913	0	0	W	JAD 6/50 - 4 SZT. WCO 150/4 - 1 SZT. WCO 150/5 - 4 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 20 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 30 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT. ULTRAHEAT 50 -	SP 600 600 - 1 SZT.	UPED 65-120 F - 1 SZT.	32 PWR 80 C - 1 SZT.
139	WZL_13052	SOKÓLSKA 1	1995-01-01	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 16 IM. BŁOGOSŁAWIANEGO KS. MICHAŁA SÓPOCKI	695,45	273,75	101,39	0	0	W	JAD X 6/50 - 5 SZT.	9000 - 1 SZT. SIŁOWNIK M 15C - 1 SZT. ZAWÓR V 298 - 1 SZT.	9000 - 0 SZT. SIŁOWNIK EM 5C - 1 SZT. ZAWÓR V 298 - 1 SZT.	DPIV V63 D45K - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	G 1000 - 1 SZT.	UPED 65-120 F - 1 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
140	WZL_13053	SOKÓLSKA 9	2005-11-04	BIAŁOSTOCKA SM	74,84	0	0,69	0	0	W	JAD 3/18 - 3 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT. ULTRAHEAT 50 -	N 100 - 1 SZT.	UPE 32-80 180 - 1 SZT.	15 PWR 14C - 1 SZT.
141	WZL_13054	ZAGUMIENNA 8	1980-02-26	BIAŁOSTOCKA SM	596,55	267,06	98,91	0	0	W	JAD 6/50 - 4 SZT. WCO 150/3 - 1 SZT. WCO 150/5 - 4 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.		UPED 65-120 F - 1 SZT.	32 PWR 80 C - 1 SZT.
142	WZL_13055	BIAŁOSTOCZEK 25	1980-02-26	BIAŁOSTOCKA SM	719,93	314,32	120,89	0	0	W	JAD 6/50 - 4 SZT. WCO 150/5 - 5 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 20 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 30 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	? 0 - 1 SZT.	80 POPT 120 B - 1 SZT.	32 PWR 80 C - 1 SZT.
143	WZL_13056	BIAŁOSTOCZEK 34	1980-09-06	BIAŁOSTOCKA SM	697,975	354,321	135,758	0	0	W	GLD-013-L-5-PI - 1 SZT. LC 110 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 20 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 30 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT. ULTRAHEAT 50 -.	FLEXCON PRO 650 - 1 SZT.	STRATOS 50/1-12 - 1 SZT.	STRATOS Z25/1-8 - 1 SZT.
144	WZL_13057	OLSZTYŃSKA 6	1980-06-14	BIAŁOSTOCKA SM	426,821	172,298	59,429	0	0	W	JAD 3/18 - 6 SZT. WCO 150/3 - 2 SZT. WCO 150/5 - 3 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 123 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.		UPED 50-120 F - 1 SZT.	32 PWR 80 C - 1 SZT.
145	WZL_13060	OLSZTYŃSKA 10	1980-12-31	BIAŁOSTOCKA SM	350,62	143,74	53,24	0	0	W	JAD 6/50 - 3 SZT. WCO 150/5 - 10 szt.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.		STRATOS 65/1-12 - 1 SZT.	TOP Z 30/10 - 1 SZT.
146	WZL_13061	SOKÓLSKA 2	1985-01-01	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4	116,253	65,128	35,565	0	0	W	XB 20-1 - 1 SZT. XG 10-2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	NG 100 - 1 SZT.	MAGNA 25-60 180 - 1 SZT.	UPS 25-40 B 180 - 1 SZT.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
147	WZL_13062	ŁAŃCUCKA 2A	1989-06-29	PRYWATNY	304,851	122,164	32,652	0	0	W	JAD 6/50 - 4 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 423 ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.		SHARKY 775 - 20 SZT.	MAXIVAREM LR 300 - 1 SZT.	UPED 50-120 F - 1 SZT.	25 PWR 80 C - 1 SZT.
148	WZL_13063	BIAŁOSTOCZEK 19A	2006-09-15	BIAŁOSTOCKA SM	499,18	276,39	102,37	0	0	W	HK 2 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 20 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 30 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT.	GG 340 ST 600 - 2 SZT.	MAGNA 50-120 F - 1 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.

149	WZL_13064	RADZYMIŃSKA 9	1986-12-29	BIAŁOSTOCKA SM	258,31	193,959	66,884	0	0	W	JAD 6/50 - 3 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 20 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 423 ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	MULTICAL C66 - 1 SZT. ULTRAHEAT 50 -.	? 250 - 1 SZT.	UPED 40-120 F - 1 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
150	WZL_13065	BIAŁOSTOCZEK 17	2005-07-15	BIAŁOSTOCKA SM	499,183	276,386	102,367	0	0	W	HK 2 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 20 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 30 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT. ULTRAHEAT 50 -.	E 600 - 1 SZT.	MAGNA 50-120 F - 1 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
151	WZL_13066	RADZYMIŃSKA 11	1988-01-01	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26 IM.STANISŁAWA STASZICA	393,33	65,88	46,12	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	N 300 - 1 SZT.	MAGNA 50-100 F - 1 SZT.	UPS 25-40 B 180 - 1 SZT.
152	WZL_13067	BIAŁOSTOCZEK 15	2007-12-07	BIAŁOSTOCKA SM	499,183	276,386	102,367	0	0	W	HK 2 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 20 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 30 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT.	GG 400 - 2 SZT.	MAGNA 50-120 F - 1 SZT.	UPS 25-60 B - 1 SZT.
153	WZL_13068	BIAŁOSTOCZEK 13A	2007-12-04	BIAŁOSTOCKA SM	499,183	276,387	81,41	0	0	W	HK 2 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 20 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 30 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT.	E 800 - 1 SZT.	MAGNA 50-120 F - 1 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
154	WZL_13069	BIAŁOSTOCZEK 11	1978-01-01	BIAŁOSTOCKA SM	499,183	276,386	102,367	0	0	W	LSK 1 - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV 42-39 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT.	MAXIVAREM LR 300 - 2 SZT.	UPE 65-60F - 1 SZT.	UPS 25-80 N 180 - 1 SZT.
155	WZL_13070	BIAŁOSTOCZEK 16	2001-10-17	BIAŁOSTOCKA SM	376,257	279,76	103,623	0	0	W	LSK 1 - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 20 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 423 ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	SP 400 400 - 1 SZT.	UPED 50-120 F - 1 SZT.	32 PWR 80 C - 1 SZT.
156	WZL_13071	SOPOĆKI 1	1990-01-01	PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO	121,82	44,56	10,555	0	0	W	JAD 3/18 - 4 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 123 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 423 ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.		UPC 32-60 - 2 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
157	WZL_13072	RADZYMIŃSKA 5	1991-12-21	BIAŁOSTOCKA SM	160,89	130,84	112	0	0	W	JAD 6/50 - 2 SZT. JAD X 5/38 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 20 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 30 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT. ULTRAHEAT 50 -.	N 200 - 1 SZT.	MAGNA 32-100 180 - 1 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
158	WZL_13073	BIAŁOSTOCZEK 14	1985-01-02	BIAŁOSTOCKA SM	161,33	134,71	40,821	0	0	W	JAD 6/50 - 4 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 20 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 30 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT.	E 250 - 1 SZT.	UPE 40-80F - 2 SZT.	25 POR 40 A - 2 SZT.
159	WZL_13074	BIAŁOSTOCZEK 12	1985-01-02	BIAŁOSTOCKA SM	142,37	120,97	43,21	0	0	W	JAD 6/50 - 4 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT. ULTRAHEAT 50 -	N 280 - 1 SZT.	UPE 32-120 F - 1 SZT.	UPS 25-60 B - 1 SZT.
160	WZL_13075	KOZŁOWA 31	2002-11-06	BIAŁOSTOCKA SM	81,294	72,199	16,049	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 11 - 1 SZT.	TROVIS 5476 - 1 SZT. SIŁOWNIK 5824-10 - 1 SZT. ZAWÓR 3213 K - 1 SZT.	TROVIS 5476 SIŁOWNIK 5824-10 ZAWÓR 3213 K - 1 SZT.	DPIV AVDSA - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT. ULTRAHEAT 50 -	N 100 - 1 SZT.	TOP E 25/1-7 - 1 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
161	WZL_13076	KOZŁOWA 29	1992-01-01	BIAŁOSTOCKA SM	218,935	165,995	55,999	0	0	W	LB 31 - 1 SZT. S9A-IG16-TMTL67 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 10 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 30 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT. ULTRAHEAT 50 -.	G 200 - 1 SZT.	STRATOS 40/1-8 - 1 SZT.	STRATOS ECO Z 25/1-5 - 1 SZT.
162	WZL_13077	KOZŁOWA 33	2003-12-31	BIAŁOSTOCKA SM	212,829	160,441	53,48	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 12 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT. MULTICAL C66 -.	A 300 - 1 SZT.	40 POE 120 A/B - 1 SZT.	UPS 25-60 B - 1 SZT.
163	WZL_13078	KOZŁOWA 35	2003-12-03	BIAŁOSTOCKA SM	113,601	101,646	26,749	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 11 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT. MULTICAL 601 - 1	N 200 - 1 SZT.	32 POE 120 A/B - 1 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
164	WZL_13079	BIAŁOSTOCZEK 9	2003-12-03	BIAŁOSTOCKA SM	159,01	130,84	40,88	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 11 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ACTARIS CF 55 - 1 SZT. MULTICAL 402 - 1	N 200 - 1 SZT.	32 POE 120 A/B - 1 SZT.	25 PWR 40C - 1 SZT.
165	WZL_13080	BIAŁOSTOCZEK 7	2003-12-01	BIAŁOSTOCKA SM	212,83	160,44	53,48	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 12 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT. MULTICAL C66 -.	A 250 - 1 SZT.	MAGNA 32-120 F - 1 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
166	WZL_13081	BIAŁOSTOCZEK 5	2002-11-04	BIAŁOSTOCKA SM	81,29	72,2	16,05	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 11 - 1 SZT.	TROVIS 5475-2 - 1 SZT. SIŁOWNIK 5824-10 - 1 SZT. ZAWÓR 3213 K - 1 SZT.	TROVIS 5475-2 SIŁOWNIK 5824-10 ZAWÓR 3213 K - 1 SZT.	DPIV AVDS - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT. MULTICAL C66 -.	N 100 - 1 SZT.	TOP E 25/1-7 - 1 SZT.	25 PWR 40C - 1 SZT.
167	WZL_13082	KOZŁOWA 28	1993-05-01	BIAŁOSTOCKA SM	193,744	162,692	54,231	0	0	W	JAD 6/50 - 2 SZT. WCO 150/5 - 4 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	ACTARIS CF 55 - 1 SZT. MULTICAL 402 -.	AS 250 - 1 SZT.	DOS 40/90 R - 1 SZT.	32 PWR 80 C - 1 SZT.
168	WZL_13083	KOZŁOWA 36	2004-10-27	BIAŁOSTOCKA SM	113,625	101,646	26,749	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 11 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT.	N 200 - 1 SZT.	TOP E 25/1-7 - 1 SZT.	UPS 25-60 B - 1 SZT.
169	WZL_13084	KOZŁOWA 32	2004-08-18	BIAŁOSTOCKA SM	161,33	130,84	40,88	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 11 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT.	N 200 - 1 SZT.	STRATOS 30/1-12 - 1 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
170	WZL_13085	KOZŁOWA 26	2004-08-26	BIAŁOSTOCKA SM	159,005	130,837	40,879	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 11 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT. ULTRAHEAT 50 -.	N 200 - 1 SZT.	STRATOS 32/1-12 - 1 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
171	WZL_13086	KOZŁOWA 30	2004-08-18	BIAŁOSTOCKA SM	161,33	130,84	40,88	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 11 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ACTARIS CF 55 - 1 SZT. MULTICAL 402 - 1	N 200 - 1 SZT.	STRATOS 30/1-12 - 1 SZT.	UPS 25-60 B - 1 SZT.
172	WZL_13087	KOZŁOWA 34	2004-10-27	BIAŁOSTOCKA SM	113,578	101,646	26,749	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 11 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT.	N 200 - 1 SZT.	TOP E 25/1-7 - 1 SZT.	UPS 25-60 B - 1 SZT.
173	WZL_13088	BIAŁOSTOCZEK 3	2002-11-04	BIAŁOSTOCKA SM	81,29	72,2	16,05	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 11 - 1 SZT.	TROVIS 5476 - 1 SZT. SIŁOWNIK 5824-10 - 1 SZT. ZAWÓR 3213 K - 1 SZT.	TROVIS 5476 SIŁOWNIK 5824-10 ZAWÓR 3213 K - 1 SZT.	DPIV AVDS - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT. MULTICAL C66 -.	N 100 - 1 SZT.	TOP E 25/1-7 - 1 SZT.	25 PWR 40C - 1 SZT.
174	WZL_13090 - Obcy	TYSIĄCLECIA P. P. 2 BUD. B	1972-01-01	BIAŁOSTOCKIE ZAKŁADY GRAFICZNE SPÓŁKA AKCYJNA	988,55	451,48	204,69	0	1410,95	B/W	JAD 3/18 - 13 SZT. WCO 150 - 2 SZT.	EZRT R-303-1 - 1 SZT. SIŁOWNIK KLIMACT - 1 SZT. ZAWÓR S 20000A - 1 SZT.	MERTIK 386 - 1 SZT.	DPIV BRU 3A - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.		50 PJM 140 - 3 SZT.	65 PJM Z 160 - 2 SZT.
175	WZL_13091 - Obcy	TYSIĄCLECIA P. P. 2 BUD. E	1972-01-01	BIAŁOSTOCKIE ZAKŁADY GRAFICZNE SPÓŁKA AKCYJNA	451,6	0	0	0	0	H	HYDROELEWATO R - 1 SZT.			DPIV BRU 3A - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.			
176	WZL_13092 - Obcy	I ARMII WOJ. POLSKIEGO 2/2	1981-01-01	URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU	196,3	31,4	7	0	64,8	W	LSK ? - 1 SZT. LSL ? - 1 SZT.	ECL 9600 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	SIŁOWNIK AMV 423 ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL C66 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 250 - 1 SZT.	UPE 40-120 F - 2 SZT.	UPS 25-60 N 180 - 1 SZT.
177	WZL_13093 - Obcy	I ARMII WOJ. POLSKIEGO 3	1979-01-01	AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	269,92	40,7	18,52	0	0	H/W	JAD 3/18 - 1 SZT.	ZAWÓR ? - 1 SZT.	AVTB - 1 SZT.	DPIV 54-9 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.			25 PWR 60 C - 1 SZT.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
178	WZL_13094	I ARMII WOJ. POLSKIEGO 29	1998-11-26	BIAŁOSTOCKA SM	152,65	120,8	38,9	0	0	W	LSK 1 - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 2 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32.21	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT.	MAXIVAREM LR 150 - 1 SZT.	UPE 32-120 F - 2 SZT.	UPS 25-60 B - 1 SZT.
179	WZL_13095 - Obcy	TYSIĄCLECIA P. P. 6 SP. INWAŁ.	1987-01-01	"MEDBIAL" SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW	439,2	139,94	60,82	0	0	W	JAD 3/18 - 5 SZT. JAD 6/50 - 5 SZT.		IVT-IVF - 1 SZT. SIŁOWNIK IVT - 1 SZT. ZAWÓR IVF - 1 SZT.	DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	MULTICAL C66 - 1 SZT.		65 PJMA 200 - 2 SZT. 65 PJMSR 190 - 1 SZT.	PJM - 2 SZT.

180	WZL_13096 - Obcy	TYSIĄCLECIA P. P. 6 BANK	1995-01-01	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA	132,1	0	0	0	0	W	LSL 1 - 1 SZT.	ECL 9600 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR AVQM - 1 SZT.		DPIV AVQM - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	ST 80 - 1 SZT.	UPE 32-120 F - 2 SZT.	
181	WZL_13098 - Obcy	TYSIĄCLECIA P. P. 8 SSO	1980-01-01	TPP SP Z O.O.	370,88	0	0	0	0	B	JAD 3/18 - 2 SZT.		IVT-IVF - 1 SZT. SIŁOWNIK IVT - 1 SZT. ZAWÓR IVF - 1 SZT.	DPIV V63 D55 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.			UPS 25-40 - 2 SZT.
182	WZL_13099 - Obcy	TYSIĄCLECIA P. P. 8 BUD. ADM.	1980-01-01	TPP SP Z O.O.	176,07	53,8	53,8	0	0	B/W	JAD 3/18 - 2 SZT.		SIŁOWNIK IVT - 1 SZT. ZAWÓR IVF - 1 SZT.	DPIV V130 D05 - 1 SZT.	MULTICAL C66 - 1 SZT.			UPS 25-40 - 1 SZT.
183	WZL_13100 - Obcy	TYSIĄCLECIA P. P. 8 UKS	1980-01-01	TPP SP Z O.O.	754,68	58,2	58,2	0	0	B/W	JAD 6/50 - 3 SZT.	EZRT R-303-1 - 1 SZT. ZAWÓR ? - 1 SZT.			ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	? 0 - 1 SZT.	40 POT 120 A - 2 SZT.	
184	WZL_13101 - Obcy	KOMBATANTÓW 2	1974-01-01	BIALOSTOCKIE PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SPÓŁKA Z O.O.	337,25	0	0	0	0	B				DPIV V130 D45 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.			
185	WZL_13103 - Obcy	I ARMII WOJ. POLSKIEGO 7	1975-01-01	BIAVITA POLSKA SP Z O O	344,11	179,92	77,11	0	0	W	LS 1 - 1 SZT. LSK 1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 20 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 30 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	G 600 - 1 SZT.	UPD 32-120/F - 1 SZT.	UPE 25-60 - 1 SZT.
186	WZL_13104 - Obcy	KOMBATANTÓW 4	1971-01-01	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-ASENIZACYJNE "ASTWA" SP. Z O.O.	382,78	0	0	0	0	B					MULTICAL 601 - 1 SZT.			
187	WZL_13107	ANTONIUKOWSKA 3B	2001-09-27	BIALOSTOCKA SM	319,81	237,47	86,35	0	0	W	LSK 1 - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 20 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 30 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	MULTICAL 601 ULTRAHEAT 50 -.	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	UPE 40-120 F - 1 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
188	WZL_13108	ANTONIUKOWSKA 3A	2001-09-27	BIALOSTOCKA SM	319,81	237,47	86,35	0	0	W	LSK 1 - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 20 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 30 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	MULTICAL 601 ULTRAHEAT 50 -.	MAXIVAREM LR 300 - 1 SZT.	UPE 40-120 F - 1 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
189	WZL_13109	ANTONIUKOWSKA 5A	2001-09-17	BIALOSTOCKA SM	319,81	237,47	86,35	0	0	W	LSK 1 - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 20 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 30 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	MULTICAL 601 ULTRAHEAT 50 -.	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	40 POE 120 A/B - 1 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
190	WZL_13111	ANTONIUKOWSKA 3	2001-09-27	BIALOSTOCKA SM	319,81	237,47	86,35	0	0	W	LSK 1 - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 20 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 30 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	MULTICAL 601 ULTRAHEAT 50 -.	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	UPE 40-120 F - 1 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
191	WZL_13112	WIATRAKOWA 18	1997-10-01	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM.HUGONA KOŁŁĄTAJA	214,8	52,9	26,5	0	0	W	JAD X 3/18 - 1 SZT. JAD XK 5/38 - 2 szt.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 300 - 1 SZT.	UPE 32-120 F - 2 SZT.	STAR Z 25/6 - 1 SZT.
192	WZL_13114	ANTONIUKOWSKA 10A	2005-12-01	SM "RODZINA KOLEJOWA"	362,158	302,799	98,902	0	0	W	HK 2 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	E 400 - 1 SZT.	MAGNA 50-120 F - 1 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
193	WZL_13118	ANTONIUKOWSKA 12A	2002-12-02	SM "RODZINA KOLEJOWA"	376,812	302,799	98,902	0	0	W	JAD X 6/50 - 2 SZT. JAD X 9/88 - 2 SZT.	TROVIS 5476 - 1 SZT. SIŁOWNIK 5824-20 - 1 SZT. ZAWÓR 3213 - 1 SZT.	TROVIS 5476 SIŁOWNIK 5824-20 ZAWÓR 3213 - 1 SZT.	DPIV AIPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 2 SZT.	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	TOP ED 50/1-10 - 1 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
194	WZL_13119	ANTONIUKOWSKA 20A	1972-01-01	SM "RODZINA KOLEJOWA"	362,1	236	97,4	0	0	W	HK 2 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	E 500 - 1 SZT.	STRATOS 50/1-12 - 1 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
195	WZL_13122	ANTONIUKOWSKA 22A	2005-12-01	SM "RODZINA KOLEJOWA"	401,177	302,799	98,903	0	0	W	GLD-013-M-5-PI - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	E 400 - 1 SZT.	MAGNA 50-120 F - 1 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
196	WZL_13124	UKOŚNA 1	1999-11-09	SM "RODZINA KOLEJOWA"	330,077	230,495	83,201	0	0	W	LSK 1 - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 123 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 423 ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	MAGNA 32-120 F - 1 SZT.	25 PWR 40C - 1 SZT.
197	WZL_13125	UKOŚNA 3	1999-11-03	SM "RODZINA KOLEJOWA"	330,077	230,495	83,201	0	0	W	LSK 1 - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 123 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 423 - 1 ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	UPE 32-120 F - 1 SZT.	25 PWR 40C - 1 SZT.
198	WZL_13126	UKOŚNA 5	2005-12-01	SM "RODZINA KOLEJOWA"	429,42	332,211	113,102	0	0	W	HL 2 - 1 SZT. XB 51 H-2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	E 500 - 1 SZT.	MAGNA 50-120 F - 1 SZT.	UPS 32-80 B 180 - 1 SZT.
199	WZL_13128	UKOŚNA 7	2004-10-29	SM "RODZINA KOLEJOWA"	429,4	270	113,4	0	0	W	HK 2 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	STRATOS 50/1-12 - 1 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
200	WZL_13131	GŁOWACKIEGO 14	2005-12-02	SM "RODZINA KOLEJOWA"	112,613	0	0	0	0	W	JAD 3/18 - 2 SZT.	ECL 9300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.		DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	N 100 - 1 SZT.	STRATOS 25/1-8 - 1 SZT.	
201	WZL_13132	UKOŚNA 9	1999-11-09	SM "RODZINA KOLEJOWA"	330,077	230,495	83,201	0	0	W	LSK 1 - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 123 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 423 ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	UPE 32-120 F - 1 SZT.	25 PWR 40C - 1 SZT.
202	WZL_13133	UKOŚNA 11	1999-11-09	SM "RODZINA KOLEJOWA"	330,077	230,495	83,201	0	0	W	LSK 1 - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 123 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 423 ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	UPE 32-120 F - 1 SZT.	25 PWR 40C - 1 SZT.
203	WZL_13134	NAREWSKA 3	1995-11-07	SM "RODZINA KOLEJOWA"	187,604	104,844	29,947	0	0	W	JAD X 5/38 - 2 SZT. JAD X 6/50 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 133 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 133 ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	GG 600 - 1 SZT.	UPCD 40-60 - 1 SZT.	UPS 25-60 B - 1 SZT.
204	WZL_13135	NAREWSKA 5	2007-07-02	SM "RODZINA KOLEJOWA"	140,84	0	0	0	0	W	HL 11 - 1 SZT.	ECL 9300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 123 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.		DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	FLEXCON C 140 - 1 SZT.	TOP E 25/1-7 - 1 SZT.	
205	WZL_13136 - Obcy	NAREWSKA 13	1988-01-01	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŁECZNYCH NR 2 SPOŁECZNEGO TOW. OŚWIATOWEGO	75,01	15	15	0	0	W	JAD X 2/11 - 1 SZT. JAD X 3/18 - 2 SZT.		AVTB - 1 SZT.		MULTICAL 402 - 1 SZT.		MAGNA 40-120 F - 2 SZT.	UP 15-13 B - 1 SZT.
206	WZL_13137	NAREWSKA 11	1998-10-20	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31, ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2	361,04	272,4	34,74	0	0	W	JAD 6/50 - 3 SZT. JAD X 5/38 - 4 SZT.	RVD 130 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 130 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	INFOCAL 5 - 1 SZT. ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	E 800 - 1 SZT.	MAGNA 50-120 F - 2 SZT.	32 PWR 80 C - 1 SZT.
207	WZL_13138	NAREWSKA 9	1978-09-15	SM "RODZINA KOLEJOWA"	313,463	201,56	77,095	0	0	W	JAD X 6/50 - 3 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 123 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 423 ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ACTARIS CF 55 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 300 - 1 SZT.	50 POT 120 B - 1 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
208	WZL_13139	NAREWSKA 7	1978-09-15	SM "RODZINA KOLEJOWA"	313,463	175,473	67,733	0	0	W	JAD X 6/50 - 3 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 123 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 423 ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 300 - 1 SZT.	50 POT 120 A - 1 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
209	WZL_13141	NAREWSKA 7A	1978-01-01	SM "RODZINA KOLEJOWA"	313,463	181,021	70,582	0	0	W	JAD X 6/50 - 3 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 123 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 423 ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 300 - 1 SZT.	MAGNA 32-120 F - 1 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
210	WZL_13142	NAREWSKA 7B	1978-01-01	SM "RODZINA KOLEJOWA"	313,463	184,38	72,33	0	0	W	JAD X 6/50 - 3 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 123 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 423 ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 300 - 1 SZT.	50 POT 120 A - 1 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
211	WZL_13143	ANTONIUKOWSKA 52	1978-01-01	SM "RODZINA KOLEJOWA"	313,463	165,67	62,77	0	0	W	JAD X 6/50 - 3 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 123 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 423 ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 300 - 1 SZT.	50 POT 120 A - 1 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.

212	WZL_13144	ANTONIUKOWSKA 50	1978-01-01	SM "RODZINA KOLEJOWA"	338,555	159,95	59,91	0	0	W	JAD X 6/50 - 3 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 123 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 423 ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 300 - 1 SZT.	50 POT 120 A - 1 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
213	WZL_13145	ANTONIUKOWSKA 54	1979-01-01	SM "RODZINA KOLEJOWA"	250,696	156,27	58,1	0	0	W	GLD-013-M-5-PI - 1 SZT.LB 31 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	GG 300 ST 400 - 1 SZT.	STRATOS 32/1-10 - 1 SZT.	ALPHA 2 25-60 N 180 - 1 SZT.
214	WZL_13147	ANTONIUKOWSKA 48	1978-09-15	SM "RODZINA KOLEJOWA"	303,671	164,15	62,01	0	0	W	B35 - 1 SZT. JAD X 6/50 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 123 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 423 ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 300 - 1 SZT.	50 POT 120 A - 1 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
215	WZL_13148	ANTONIUKOWSKA 46	1978-09-15	SM "RODZINA KOLEJOWA"	303,671	174,07	67,03	0	0	W	B35 - 1 SZT. JAD X 6/50 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 123 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 423 ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL C66 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 300 - 1 SZT.	STRATOS 40/1-8 - 1 SZT.	ALPHA 2 25-60 N 180 - 1 SZT.
216	WZL_13150	ANTONIUKOWSKA 42	1978-09-15	SM "RODZINA KOLEJOWA"	303,67	170,8	65,59	0	0	W	B35 - 1 SZT. JAD X 6/50 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 123 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 423 ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 300 - 1 SZT.	STRATOS 40/1-8 - 1 SZT.	ALPHA 2 25-60 N 180 - 1 SZT.
217	WZL_13151	NAREWSKA 2	1978-09-15	SM "RODZINA KOLEJOWA"	303,7	194,035	73,316	0	0	W	B35 - 1 SZT. JAD X 6/50 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 123 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 423 ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL C66 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 300 - 1 SZT.	STRATOS 40/1-8 - 1 SZT.	ALPHA 2 25-60 N 180 - 1 SZT.
218	WZL_13152	NAREWSKA 2A	1978-09-15	SM "RODZINA KOLEJOWA"	303,659	201,56	77,095	0	0	W	B35 - 1 SZT. JAD X 6/50 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 123 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 423 ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL C66 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 300 - 1 SZT.	STRATOS 40/1-8 - 1 SZT.	ALPHA 2 25-60 N 180 - 1 SZT.
219	WZL_13153	ANTONIUKOWSKA 26/36	1978-09-15	SM "RODZINA KOLEJOWA"	311,05	174,07	66,66	0	0	W	B35 - 1 SZT. JAD X 6/50 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 123 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 423 ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 300 - 1 SZT.	STRATOS 40/1-8 - 1 SZT.	ALPHA 2 25-60 N 180 - 1 SZT.
220	WZL_13156	ANTONIUK FABRYCZNY 1	2006-12-04	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	779,86	206,7	58,41	0	0	W	HK 2 - 1 SZT. HL 3 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 E - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SKD 32.21 E ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	E 800 - 1 SZT.	MAGNA 65-120 F - 1 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
221	WZL_13157	RZEMIEŚLNICZA 40	1987-01-01	MPEC SP. Z O.O., SM "RODZINA KOLEJOWA"	2139,389	1130,837	447,448	0	112,2	W	JAD 6/50 - 18 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKC 32.60 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 41 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKC 32.60 ZAWÓR VVF 41 - 1 SZT.	DPIV 42-39 - 1 SZT.	MULTICAL 402 MULTICAL 601		LP 65-125/117 - 2 SZT.	40 PJMR 120 - 2 SZT.
222	WZL_13158	SWOBODNA 45	1992-11-20	SM "BACIECZKI"	458,113	275,34	114,59	0	0	W	LSK 2 - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 123 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	E 640 - 1 SZT.	MAGNA 50-120 F - 1 SZT.	32 PWR 80 C - 1 SZT.
223	WZL_13159	SWOBODNA 45A	1997-07-31	SM "BACIECZKI"	229,7	156,8	55,5	0	0	W	ZM-WSO 1 - 1 SZT. ZM-WSW 1 - 1 SZT.	RVP 97 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVP 97 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 200 - 1 SZT.	UPE 40-120 - 2 SZT.	UPS 25-60 B - 1 SZT.
224	WZL_13160	ŁAGODNA 4	2006-10-20	SM "BACIECZKI"	422,69	230,8	92,32	0	0	W	HK 2 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 E ZAWÓR VVF 52 E - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SKD 32.21 E ZAWÓR VVF 52 E - 1 SZT.	DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	E 500 - 1 SZT.	MAGNA 40-120 F - 1 SZT.	32 PWR 80 C - 1 SZT.
225	WZL_13161	SWOBODNA 64	1987-08-31	SM "BACIECZKI"	601,76	356,459	131,593	0	0	W	WCO 150/3 - 2 SZT. XB 51 H-1 - 1 SZT. XB 51-2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	G 800 - 1 SZT.	STRATOS 50/1-12 - 1 SZT.	UPS 32-80 N 180 - 1 SZT.
226	WZL_13162	SWOBODNA 54	1998-08-31	SM "BACIECZKI"	720,571	420,675	161,854	0	0	W	JAD X 6/50 - 7 SZT.	RVD 130 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 130 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV AIPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	A 350 - 2 SZT.	UPE 65-120F - 2 SZT.	40 POT 60 B - 2 SZT.
227	WZL_13163	RZEMIEŚLNICZA 30A	1999-12-22	SM "RODZINA KOLEJOWA"	176,27	188,4	70,6	0	0	W	LSK 1 - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	A 200 - 1 SZT.	UPE 32-120 F - 1 SZT.	32 PWR 80 C - 1 SZT.
228	WZL_13164	ŁAGODNA 3	2006-10-20	SM "BACIECZKI"	169,914	123,86	42,717	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 12 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SQS 359.54 ZAWÓR VVG 549 K - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SQS 359.54 ZAWÓR VVG 549 K - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL C66 - 1 SZT.	N 200 - 1 SZT.	MAGNA 32-100 - 1 SZT.	UPS 25-60 B - 1 SZT.
229	WZL_13165	SWOBODNA 41	2005-11-17	SM "BACIECZKI"	237,857	159,203	54,894	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 12 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AIPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	A 250 - 1 SZT.	MAGNA 32-80 180 - 1 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
230	WZL_13166	SWOBODNA 39	1986-09-30	SM "BACIECZKI"	254,139	174,845	60,29	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. XB 51 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VM 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VM 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL C66 - 1 SZT.	FLEXCON PRO 300 - 1 SZT.	STRATOS 32/1-12 - 1 SZT.	UPS 25-40 B 180 - 1 SZT.
231	WZL_13167	ŁAGODNA 7	2007-12-05	SM "BACIECZKI"	631,241	350,772	130	0	0	W	HK 2 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 E ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SKD 32.21 E ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	FLEXCON M 800 - 1 SZT.	MAGNA 50-120 F - 1 SZT.	UPS 32-80 B - 1 SZT.
232	WZL_13168	SWOBODNA 33	1986-06-30	SM "BACIECZKI"	546,447	322,5	123,999	0	0	W	JAD 3/18 - 6 SZT. JAD XK 6/50 - 2 szt.	TA 9106 - 1 SZT. SIŁOWNIK M 15C - 1 SZT. ZAWÓR V 298 - 1 SZT.	TA 9106 - 0 SZT. SIŁOWNIK EM 5C - 1 SZT. ZAWÓR V 298 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	G 600 - 1 SZT.	UPED 50-120 F - 1 SZT.	40 PWT 60 B - 2 SZT.
233	WZL_13169	ŁAGODNA 10	1988-01-01	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 IM.JANA PAWŁA II	545,94	195,6	66,3	0	0	W	XB 51-1 - 1 SZT. XB 51-2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	N 800 - 1 SZT.	STRATOS 65/1-12 - 1 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
234	WZL_13171	ŁAGODNA 12	1991-04-11	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 65	114,369	83,352	35,82	0	0	W	JAD 3/18 - 6 SZT.	ECL 9600 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 123 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL 9600 - 0 SZT. SIŁOWNIK AMV 423 ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	NG 100 - 1 SZT.	UPED 32-120 F - 1 SZT.	25 PWR 40C - 1 SZT.
235	WZL_13172	ŁAGODNA 14	1992-10-01	SM "BACIECZKI"	262,98	168,16	62,09	0	0	W	LSK 2 - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	TA 230U - 1 SZT. SIŁOWNIK EM 15C - 1 SZT. ZAWÓR V 294 - 1 SZT.	TA 229W - 1 SZT. SIŁOWNIK EM 5C - 1 SZT. ZAWÓR V 294 - 1 SZT.	DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	E 420 - 2 SZT.	UPC 50-120 - 1 SZT.	25 PWR 80 C - 1 SZT.
236	WZL_13173	SWOBODNA 28	1986-05-27	SM "BACIECZKI"	606,934	366,345	144,212	0	0	W	JAD 3/18 - 7 SZT. JAD XK 6/50 - 2 szt.	TA 9106 - 1 SZT. SIŁOWNIK M 15C - 1 SZT. ZAWÓR V 298 - 1 SZT.	TA 9106 - 0 SZT. SIŁOWNIK EM 5C - 1 SZT. ZAWÓR V 298 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	OTTOMAT 600 - 1 SZT.	80 POS 60 B - 2 SZT.	40 PWT 120B - 2 SZT.
237	WZL_13174	SWOBODNA 34	1986-01-01	SM "BACIECZKI"	613,663	366,345	144,212	0	0	W	XB 51 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 2 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	FLEXCON PRO 650 - 1 SZT.	STRATOS 50/1-12 - 1 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
238	WZL_13175	SWOBODNA 36	1986-12-31	SM "BACIECZKI"	251,293	176,904	61,767	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. XB 51 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VM 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VM 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL C66 - 1 SZT.	FLEXCON PRO 300 - 1 SZT.	STRATOS 32/1-12 - 1 SZT.	UPS 25-40 B 180 - 1 SZT.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
239	WZL_13176	SWOBODNA 24	1992-11-01	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	161,68	75,595	75,595	0	0	W	JAD 3/18 - 1 SZT. JAD X 3/18 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 123 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 423 ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 150 - 1 SZT.	32 POT 60 B - 2 SZT.	25 PWR 40C - 2 SZT.
240	WZL_13177	SWOBODNA 27	1993-10-01	SM "BACIECZKI"	231,716	140,13	44,903	0	0	W	LSK 2 - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 33 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	E 420 - 1 SZT.	UPC 32-120A - 2 SZT.	UP 20-45 N 150 - 1 SZT.
241	WZL_13178	SWOBODNA 17	2004-10-29	SM "BACIECZKI"	593,142	366,484	146,596	0	0	W	HK 2 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AIPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	LG 800 - 1 SZT.	STRATOS 50/1-12 - 1 SZT.	UPS 32-80 B 180 - 1 SZT.

242	WZL_13179	SWOBODNA 14	1985-11-30	SM "BACIECZKI"	889,416	392,513	157,006	0	0	W	GLD-013-L-5-PI - 1 SZT. LC 110 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	FLEXCON PRO 870 - 1 SZT.	STRATOS 80/1-12 - 1 SZT.	STRATOS Z25/1-8 - 1 SZT.
243	WZL_13180	SWOBODNA 7	1985-06-29	SM "BACIECZKI"	431,984	246,184	88,97	0	0	W	JAD 3/18 - 5 SZT. JAD 6/50 - 2 SZT.	TA 2222 - 1 SZT. SIŁOWNIK M 15C - 1 SZT. ZAWÓR V 298 - 1 SZT.	TA 2222 - 0 SZT. SIŁOWNIK M 500 A ZAWÓR V 298 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	80 POS 60 B - 2 SZT.	40 PWT 60 B - 1 SZT.
244	WZL_13181	SWOBODNA 5	1985-09-30	SM "BACIECZKI"	185,638	131,814	41,449	0	0	W	XB 10-2 - 1 SZT. XB 20-1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL C66 - 1 SZT.	G 300 - 1 SZT.	A 401 - 1 SZT.	STRATOS ECO Z 25/1-5 - 1 SZT.
245	WZL_13182	SWOBODNA 2	1985-06-29	SM "BACIECZKI"	185,638	131,814	41,449	0	0	W	XB 10-2 - 1 SZT. XB 20-1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	G 300 - 1 SZT.	A 401 - 1 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
246	WZL_13183	SZEROKA 7	1986-02-07	SM "BACIECZKI"	185,638	131,814	41,449	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. XB 20-1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL C66 - 1 SZT.	G 400 - 1 SZT.	A 401 - 1 SZT.	AXW 13 - 1 SZT.
247	WZL_13184	SZEROKA 8	2004-10-29	SM "BACIECZKI"	422,018	258,592	96,064	0	0	W	HK 2 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AIPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	E 500 - 1 SZT.	STRATOS 50/1-12 - 1 SZT.	UPS 32-80 B 180 - 1 SZT.
248	WZL_13185	JĄŁBRZYKOWSKIEGO 2	2000-10-23	SM "BACIECZKI"	253	168	60,7	0	0	W	LSK 1 - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	SUPERCAL 430 ULTRAHEAT 50	MAXIVAREM LR 250 - 1 SZT.	UPE 65-120 F - 1 SZT.	UPS 25-60 B - 1 SZT.
249	WZL_13186	DWORSKA 7	1991-09-01	SM "BACIECZKI"	722,2	364,124	146,246	0	0	W	JAD 6/50 - 7 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 423 ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 700 - 1 SZT.	UPCD 65-120 - 1 SZT.	40 PWT 120 - 1 SZT.
250	WZL_13187	DWORSKA 1	1991-04-01	SM "BACIECZKI"	341,143	204,816	71,862	0	0	W	JAD 3/18 - 5 SZT. WCO 150/5 - 6 SZT.	TA 9106 - 1 SZT. SIŁOWNIK M 15C - 1 SZT. ZAWÓR V 298 - 1 SZT.	TA 9106 - 0 SZT. SIŁOWNIK EM 5C - 1 SZT. ZAWÓR V 298 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	UPE 40-120 F - 2 SZT.	32 PWR 80 C - 1 SZT.
251	WZL_13188 - Obcy	WYSOKI STOCZEK 15B	1998-01-01	WM BUD.PRZY UL.WYSOKI STOCZEK 15A I 15B	313,2	208,47	80,72	0	0	W	LSK - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	RVP 97 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVP 97 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 300 - 1 SZT.	MAGNA 50-120 F - 2 SZT.	32 PWR 80 C - 1 SZT.
252	WZL_13189 - Obcy	WYSOKI STOCZEK 54	2002-11-01	ELPRO EKON SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	252,11	0	0	0	0	W	CB 52 - 1 SZT.	RVD 110 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.		DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	E 200 - 1 SZT.	UPED 50-120 F - 1 SZT.	
253	WZL_13190 - Obcy	KOŁŁĄTAJA 7	1999-12-01	WM HUGO KOŁŁĄTAJA 7,9,11	449,6	288,4	123,8	0	0	W	JAD X 5/38 - 4 SZT. JAD X 6/50 - 3 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 133 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	SIŁOWNIK AMV 133 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV 42-39 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	UPE 80-120 F - 2 SZT.	UP 32-80 B - 1 SZT.
254	WZL_13191 - Obcy	KOŁŁĄTAJA 13	2001-01-01	WM HUGO KOŁŁĄTAJA 13,15,17,19	422,38	313,5	140,7	0	0	W	LS 1 - 1 SZT. LSK 1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV 42-39 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	UPE 80-120 F - 1 SZT.	UP 32-80 B - 1 SZT.
255	WZL_13192	DWORSKA 19	1993-02-01	WM NIERUCHOMOŚCI UL. DWORSKA 15, 17 i 19	345,2	281,5	119,79	0	0	W	XB 51 H - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 2 SZT. ULTRAHEAT 50 -.	GG 340 ST 600 - 1 SZT.	STRATOS 32/1-12 - 1 SZT.	TOP Z 30/10 - 1 SZT.
256	WZL_13193 - Obcy	STUDZIENNA 2	1989-01-01	EUROFIRMA MEDIA SP. Z O.O.	96,085	38,2	38,2	0	0	W	JAD X 3/18 - 3 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.50 E ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SKD 32.21 E ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	A 200 - 1 SZT.	UPED 32-120 F - 1 SZT.	UPS 32-80 B 180 - 1 SZT.
257	WZL_13194	KONSTYTUCJI 3-GO MAJA 22	1995-10-01	SM "RODZINA KOLEJOWA"	338,619	194,686	67,826	0	0	W	JAD 6/50 - 4 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL C66 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	MAGNA 40-100 F - 1 SZT.	Z 25 - 1 SZT.
258	WZL_13195	KONSTYTUCJI 3-GO MAJA 30	1996-07-17	SM "RODZINA KOLEJOWA"	317,33	169,63	56,42	0	0	W	JAD 6/50 - 4 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 300 - 1 SZT.	UPE 40-120 UPE 40-120A	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
259	WZL_13196	KONSTYTUCJI 3-GO MAJA 32	1997-09-01	SM "RODZINA KOLEJOWA"	218,4	175,42	64,26	0	0	W	JAD X 5/38 - 2 SZT. JAD X 6/50 - 2 SZT.	RVP 97 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVP 97 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 250 - 1 SZT.	UPE 40-120A - 2 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
260	WZL_13197	RZEMIEŚLNICZA 27	1991-06-12	SM "RODZINA KOLEJOWA"	291,376	205,35	70,809	0	0	W	B16H - 1 SZT. GLD-013-L-5-PI - 1 SZT.	RVD 140 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 140 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	G 400 - 1 SZT.	UPE 40-120 - 1 SZT.	UPS 25-60 N 180 - 1 SZT.
261	WZL_13198	STUDZIENNA 16	1993-09-21	SM "RODZINA KOLEJOWA"	617,088	463,071	135,628	0	0	W	JAD 6/50 - 4 SZT. JAD D2 - 2 SZT.	TROVIS 5476 - 1 SZT. SIŁOWNIK 5821 - 1 SZT. ZAWÓR 3214 - 1 SZT.	TROVIS 5476 SIŁOWNIK 5821 - 1 SZT. ZAWÓR 3214 - 1 SZT.	DPIV AIPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.		UPED 65-120 F - 1 SZT.	32 PWR 80 C - 1 SZT.
262	WZL_13199	STUDZIENNA 10	2007-11-01	SM "RODZINA KOLEJOWA"	445,704	256,785	77,789	0	0	W	HK 2 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 42-39 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	FLEXCON PRO 540 - 1 SZT.	MAGNA 40-120 F - 1 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
263	WZL_13200	STUDZIENNA 6	2007-12-04	SM "RODZINA KOLEJOWA"	618,681	351,997	130,402	0	0	W	HK 2 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 20 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 30 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	FLEXCON PRO 650 - 1 SZT.	MAGNA 50-120 F - 1 SZT.	UPS 32-80 B 180 - 1 SZT.
264	WZL_13201	STUDZIENNA 3	1989-01-31	SM "RODZINA KOLEJOWA"	1070,564	636,999	263,997	0	0	W	LSK 1 - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 42-39 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	ST 2500 - 1 SZT.	65 POT 180 A/B - 3 SZT.	50 PWT 180 A/B - 2 SZT.
265	WZL_13202	SCALENIOWA 17	1999-12-18	SM "RODZINA KOLEJOWA"	165,6	159,08	56,6	0	0	W	JAD X 3/18 - 6 SZT.	RVP 97 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVP 97 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ACTARIS CF 55 MULTICAL 402	MAXIVAREM LR 200 - 1 SZT.	UPE 25-80 180 - 1 SZT.	UPS 25-40 B 180 - 1 SZT.
266	WZL_13203	ANTONIUK FABRYCZNY 40	1991-09-11	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM.WALDEMAR KIKOLSKIEGO	1010,52	492,9	219,5	0	166,6	W	HK 4 - 1 SZT. HL 11 - 1 SZT. HL 4 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 E - 1 SZT.	DPIV AFPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	E 640 - 2 SZT.	UPE 80-120 F - 1 SZT.	UPS 32-80 N 180 - 1 SZT.
267	WZL_13204	ZAGÓRNA 2A	1991-01-31	SM "RODZINA KOLEJOWA"	656,763	429,601	166,027	0	0	W	JAD X 3/18 - 9 SZT. WCO 150/5 - 8 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 423 ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	E 800 - 1 SZT.	UPED 65-120 F - 1 SZT.	32 PWT 120 A/B - 1 SZT.
268	WZL_13205	BŁOKOWA 22	2011-11-30	SM "RODZINA KOLEJOWA"	291,133	283,074	70,967	0	0	W	XB 20-1 - 1 SZT. XG 20-2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	G 400 - 1 SZT.	MAGNA 32-100 180 - 1 SZT.	UPS 25-80 N 180 - 1 SZT.
269	WZL_13206	BŁOKOWA 14	1991-06-12	SM "RODZINA KOLEJOWA"	331,73	301,215	80,07	0	0	W	JAD 3/18 - 6 SZT. WCO 150/5 - 6 SZT.	RVP 97 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 42-39 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.		UPED 40-120 F - 1 SZT.	32 PWT 120 A/B - 1 SZT.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
270	WZL_13207	POCHYŁA 4	1998-11-13	SM "RODZINA KOLEJOWA"	202,76	160,5	57,1	0	0	W	JAD 3/18 - 4 SZT. JAD X 5/38 - 2 SZT.	RVP 97 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVP 97 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 250 - 1 SZT.	UPE 40-120 F - 1 SZT.	UPS 25-40 B 180 - 1 SZT.
271	WZL_13208	POCHYŁA 3	1991-06-12	SM "RODZINA KOLEJOWA"	102,621	104,7	28,26	0	0	W	B10TH - 1 SZT. GXD-007-L-5-PI - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL C66 - 1 SZT.	NG 140 - 1 SZT.	UPE 32-80 F 220 - 1 SZT.	UPS 25-40 N 180 - 1 SZT.
272	WZL_13209	ANTONIUK FABRYCZNY 13	2006-12-20	PARAFIA PRAWOSŁAWNA P.W.ŚW.DUCHA	130,31	33	12	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 12 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	RVD 235 - 2 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 - 1 SZT. SIŁOWNIK SQS 359.54 ZAWÓR VVG 41 - 1 SZT. ZAWÓR VVG 549 - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SQS 359.54 ZAWÓR VVG 549 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	FLEXCON PRO 250 - 1 SZT.	MAGNA 32-120 F - 2 SZT.	UPS 25-40 B - 1 SZT.

273	WZL_13210	SCALENIOWA 16	1991-06-12	SM "RODZINA KOLEJOWA"	404,601	319,006	99,453	0	0	W	LB 47 - 1 SZT. S7A-IG16-TKTL78 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV 42-39 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	EXPANSOMAT 400 - 1 SZT.	STRATOS 40/1-12 - 1 SZT.	STRATOS Z25/1-8 - 1 SZT.
274	WZL_13211	ANTONIUK FABRYCZNY 5/7	2005-11-18	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 9	290,1	153,52	76,76	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	G 600 - 1 SZT.	MAGNA 40-120 F - 1 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
275	WZL_13212	OGRODNICZKI 43	1991-06-12	SM "RODZINA KOLEJOWA"	504,899	357,027	106,76	0	0	W	JAD 3/18 - 7 SZT. WCO 150/5 - 8 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 20 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 30 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV 42-39 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.		65 POT 120 A - 2 SZT.	50 PWT 120 A/B - 2 SZT.
276	WZL_13213	DZIECINNA 3	1991-06-12	P.H.U. "ANDA" ANNA DASZUTA, SM "RODZINA KOLEJOWA"	481,018	231,235	93,372	0	0	W	LC 110 - 1 SZT. S7A-IG16-TKTL78 - 1 SZT.	RVD 140 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 42-39 - 1 SZT.	MULTICAL 402 ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	G 500 - 1 SZT.	STRATOS 40/1-12 - 1 SZT.	STRATOS ECO Z 25/1-5 - 1 SZT.
277	WZL_13214	DZIECINNA 7	2007-11-12	SM "RODZINA KOLEJOWA"	218,599	188,09	47,12	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 12 - 0 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	FLEXCON PRO 250 - 1 SZT.	UPED 32-120 F - 1 SZT.	32 PWR 80 C - 1 SZT.
278	WZL_13215	DZIECINNA 9	2005-11-17	SM "RODZINA KOLEJOWA"	43,69	0	0	0	0	W	JAD 3/18 - 2 SZT.	ECL 9300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.		DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	N 50 - 1 SZT.	UPS 32-60 - 1 SZT.	
279	WZL_13216	RZEMIEŚLNICZA 12/3	1997-10-01	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 11	141,4	0	0	0	0	W	JAD 3/18 - 2 SZT.	ECL 9300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.		DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 250 - 1 SZT.	UPE 32-120 - 2 SZT.	
280	WZL_13217	RZEMIEŚLNICZA 15A	1991-06-12	SM "RODZINA KOLEJOWA"	440,518	371,952	90,72	0	0	W	B16H - 1 SZT. GLD-013-L-5-PI - 1 SZT.	RVD 140 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 140 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 42-39 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	STRATOS 40/1-8 - 1 SZT.	UPS 25-80 N 180 - 1 SZT.
281	WZL_13218	FIEDOROWICZA 6	1991-06-12	SM "RODZINA KOLEJOWA"	821,168	574,214	176,441	0	0	W	LD 235 - 1 SZT. S7A-IG16-TKTL78 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	G 800 - 1 SZT.	MAGNA 3 65-120 F - 1 SZT.	STRATOS Z30/1-8 - 1 SZT.
282	WZL_13219 - Obcy	CEDROWA 16	1995-11-01	DOM KSIĘŻY EMERYTÓW	262,829	152,172	51,43	0	0	W	JAD X 3/18 - 4 SZT. JAD XK 3/18 - 3 szt.	TA 230U - 1 SZT. SIŁOWNIK M 15C - 1 SZT. ZAWÓR V 298 - 1 SZT.	TA 239W - 1 SZT. SIŁOWNIK EM 15C ZAWÓR V 298 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	MULTICAL C66 - 1 SZT.	K 200 - 1 SZT.	UPC 40-120 - 1 SZT.	UPS 25-40 B 180 - 1 SZT.
283	WZL_13222 - Obcy	DZIESIĘCINY 17A	1980-01-01	PRYWATNY	8,24	1,57	1,57	0	0	W	JAD 6/50 - 1 SZT. JAD X 6/50 - 1 SZT.				MULTICAL 601 - 1 SZT.	? 0 - 1 SZT.	UPS 25-40 180 - 1 SZT.	
284	WZL_13224	JAWOROWA 8	1983-01-01	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37 IM. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO	615,54	273,747	105,027	0	189,07	W	JAD 3/18 - 6 SZT. JAD X 6/50 - 3 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	G 800 - 1 SZT.	MAGNA 65-120 F - 1 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
285	WZL_13226	KALINOWA 13A	2001-03-13	SM "RODZINA KOLEJOWA"	112,37	188,94	70,78	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 1 - 1 SZT.	RVP 97 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVP 97 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 100 - 1 SZT.	UPED 32-120 F - 1 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
286	WZL_13227	DZIESIĘCINY 50	1982-01-01	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 71	133,454	62,802	34,541	0	0	W	JAD 3/18 - 2 SZT. JAD X 5/38 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 123 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 100 - 1 SZT.	32 POT 60 A - 2 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
287	WZL_13228	DĘBOWA 87	1987-03-16	PRYWATNY	432,638	169,65	47,41	0	0	W	JAD 3/18 - 6 SZT. JAD 6/50 - 2 SZT. WCO 250/5 - 12 szt.	TA 230U - 1 SZT. SIŁOWNIK M 15 - 1 SZT. ZAWÓR V 298 - 1 SZT.	TA 229W - 1 SZT. SIŁOWNIK EM 5C - 1 SZT. ZAWÓR V 298 - 1 SZT.	DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	SHARKY 775 - 30 SZT.		TOP ED 50/1-7 - 1 SZT.	32 PWR 80 C - 2 SZT.
288	WZL_13229	DZIESIĘCINY 43 (Wyłączony)	1980-12-17		0	0	0	0	0	W					MULTICAL 601 ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.			
289	WZL_13230	BERLINGA 38	1981-01-01	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 56	133,454	62,802	26,749	0	0	W	JAD 3/18 - 2 SZT. JAD 6/50 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 123 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	? - 1 SZT.	40 POPT 60B - 1 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
290	WZL_13231	BERLINGA 36	1980-12-15	SM "RODZINA KOLEJOWA"	4692,206	2719,268	925,708	0	0	W	JAD 3/18 - 36 SZT. WCO 250/5 - 15 szt.	TAC 2242 - 1 SZT. SIŁOWNIK M 800 - 1 SZT. ZAWÓR V 295 - 1 SZT.	TAC 2242 - 0 SZT. SIŁOWNIK M 750 - 2 SZT. ZAWÓR V 298 - 2 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.		ILE 80/5-22 - 2 SZT.	50 PJMZ140 - 2 SZT.
291	WZL_13232	BERLINGA 23	1981-01-15	SM "RODZINA KOLEJOWA"	3544,466	916,501	335,997	0	0	W	JAD 6/50 - 8 SZT. WCO 250/5 - 12 szt.	TA 2242 - 1 SZT. SIŁOWNIK M 800 - 1 SZT. ZAWÓR V 295 - 1 SZT.	TA 2242 - 0 SZT. SIŁOWNIK M 750 - 1 SZT. ZAWÓR V 295 - 1 SZT.	DPIV 42-39 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	? - 1 SZT.	CDM 150-243-7,5 - 1 SZT.	40 PJMR 140 - 1 40 PJMR 160 - 1 SZT.
292	WZL_13233	PALMOWA 26 W2	1982-02-03	SM "RODZINA KOLEJOWA"	3175,181	1205,743	426,287	0	0	W	JAD 3/18 - 24 SZT. WCO 250/5 - 12 szt.	TA 230U - 1 SZT. SIŁOWNIK M 15C - 1 SZT. ZAWÓR V 295 - 1 SZT.	TA 229W - 1 SZT. SIŁOWNIK EM 5C - 1 SZT. SIŁOWNIK M 800 - 1 SZT. ZAWÓR V 298 - 2 SZT.	DPIV 42-39 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.		TPE 100-180/2AFA - 2 SZT.	UPS 50-185F - 1 SZT.
293	WZL_13234	PALMOWA 26 W1 DOMKI	1982-01-01	PRYWATNY	413,95	141,54	48,94	0	0	W	JAD 6/50 - 3 SZT. JAD X 5/38 - 2 SZT. JAD X 6/50 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 423 ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.		SHARKY 775 - 21 SZT.		UPE 80-120 F - 2 SZT.	32 PWT 120 B - 2 SZT.
294	WZL_13235	ŚW. KAZIMIERZA 2	2000-12-11	PARAFIA ŚWIĘTEGO KAZIMIERZA	101,175	0	0	0	60	W	JAD X 3/18 - 2 SZT.	ECL COMFORT 200 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 10 - 1 SZT.		DPIV AVQM - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 150 - 1 SZT.		
295	WZL_13236	PALMOWA 28A	1981-11-27	SM "RODZINA KOLEJOWA"	2639,101	1125,544	388,853	0	0	W	JAD 3/18 - 24 SZT. WCO 250/5 - 12 szt.	TA 2222 - 1 SZT. SIŁOWNIK M 15 - 1 SZT. ZAWÓR V 295 - 1 SZT.	TA 2222 - 0 SZT. SIŁOWNIK M 750 - 2 SZT. ZAWÓR V 298 - 2 SZT.	DPIV 42-39 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	GG 1600 - 1 SZT.	TPE 100-180/2AFA - 2 SZT.	40 PJMR 120 - 2 SZT.
296	WZL_13237	PALMOWA 30	1995-11-22	SM "BUDOWLANI"	876,798	506,87	158,18	0	0	W	JAD X 6/50 - 7 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 423 ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	MULTICAL 601 SUPERCAL 430	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	80 POPT 120 B - 1 SZT.	32 PWR 80 C - 1 SZT.
297	WZL_13238 - Obcy	PALMOWA 30A	2001-12-01	SM "BUDOWLANI"	247,87	273,517	115,435	0	0	W	HL 2 - 1 SZT. XB 51 H-2 - 1 SZT.	RVD 130 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 130 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL C66 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 300 - 1 SZT.	UPED 50-120 F - 1 SZT.	25 POR 60 C - 1 SZT.
298	WZL_13239	PALMOWA 28	1991-10-23	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IM.JANA KLEMENSA BRANICKIEGO	431,77	396,51	109,22	0	0	W	JAD 3/18 - 6 SZT. JAD X 9/88 - 3 SZT.	RVD 130 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 E - 1 SZT.	RVD 130 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	N 1000 - 1 SZT.	MAGNA 65-120 F - 1 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
299	WZL_13241	PALMOWA 20A	1993-10-01	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 58 INTEGRACYJNE IM. JANA WILKOWSKIEGO	142,793	47,602	32,122	0	0	W	LSK 2 - 1 SZT. LSL 1 - 2 SZT.	ECL COMFORT 310 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 123 - 1 SZT. ZAWÓR VMO - 1 SZT.	ECL COMFORT 310 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	N 200 - 1 SZT.	STRATOS Z25/1-8 - 1 SZT.	25 PWR 40C - 1 SZT.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
300	WZL_13242	GAJOWA 66	2007-12-04	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 73	133,512	62,802	31,401	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 11 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SQS 35.53 - 1 SZT. ZAWÓR VVG 549 K - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SQS 35.50 ZAWÓR VVG 549 K	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	FLEXCON C 110 - 1 SZT.	MAGNA 32-100 180 - 1 SZT.	UPS 25-40 B 180 - 1 SZT.
301	WZL_13243	GAJOWA 64A	1997-12-01	SM "RODZINA KOLEJOWA"	278,71	214,98	83,97	0	0	W	JAD 5/38 - 2 SZT. JAD 6/50 - 2 SZT.	RVP 97 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVP 97 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	UPE 40-120 - 2 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
302	WZL_13244	ZAGÓRNA 2/3	2007-12-04	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 78	189,918	81,27	54,138	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 12 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SQS 35.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVG 549 - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SQS 35.53 ZAWÓR VVG 549 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	FLEXCON C 140 - 1 SZT.	MAGNA 32-100 180 - 1 SZT.	UPS 25-40 B 180 - 1 SZT.
303	WZL_13245	ZAGÓRNA 4	1982-11-22	WM PRZY UL.ZAGÓRNEJ 4	282,26	147,35	64,08	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. XB 51 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VM 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VM 2 - 1 SZT.	DPIV 42-39 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT.	FLEXCON PRO 300 - 1 SZT.	STRATOS 32/1-12 - 1 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.

304	WZL_13246	GAJOWA 77	1987-09-11	SM "RODZINA KOLEJOWA"	1214,687	644,104	201,217	0	0	W	JAD 6/50 - 4 SZT. WCO 250/4 - 8 SZT.	TA 2222 - 1 SZT. SIŁOWNIK M 750 H - 1 SZT. ZAWÓR V 295 - 1 SZT.	TA 2222 - 0 SZT. SIŁOWNIK M 750 - 1 SZT. ZAWÓR V 298 - 1 SZT.	DPIV 42-39 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.		UPED 80-120 F - 1 SZT.	32 PWT 120 B - 1 SZT.
305	WZL_13247	JARZĘBINOWA 20	2006-12-12	KSIĄZNICA PODŁASKA IM. L.GÓRNICZKIEGO, SM "RODZINA KOLEJOWA"	1147,738	573,983	220,381	0	0	W	HK 4 - 1 SZT. HL 4 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 E ZAWÓR VVF 40 - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SKD 32.21 E ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 42-39 - 1 SZT.	MULTICAL 402 ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	E 600 - 2 SZT.	UPE 80-120 F - 1 SZT.	UPS 32-120 FB - 1 SZT.
306	WZL_13248	GAJOWA 79	2006-12-29	"SAWTOM"S.C.ANNA i TOMASZ SAWICCY	91,46	0	0	0	0	W	JAD 3/18 - 1 SZT. JAD X 6/50 - 2 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SQS 359.54 ZAWÓR VVG 549 K - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SQS 359.54 ZAWÓR VVG 549 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ACTARIS CF 55 - CIEPLIK 2000. MULTICAL 601. MULTICAL C66	NG 140 - 1 SZT.	MAGNA 32-100 - 1 SZT.	UPS 25-40 B 180 - 1 SZT.
307	WZL_13249	GAJOWA 63	1982-12-31	SM "RODZINA KOLEJOWA"	1709,672	787,669	273,506	0	0	W	JAD 6/50 - 6 SZT. WCO 250/4 - 8 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV AFPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.		80 POPE 120 B - 1 SZT.	UPS 32-120 FB - 1 SZT.
308	WZL_13250	GAJOWA 59	1991-06-12	SM "RODZINA KOLEJOWA"	2177,276	1078,986	375,938	0	0	W	JAD 6/50 - 6 SZT. WCO 250/4 - 8 SZT.	TAC 2242 - 1 SZT. SIŁOWNIK M 750 H - 1 SZT. ZAWÓR V 295 - 1 SZT.	TAC 2242 - 0 SZT. SIŁOWNIK M 750 H ZAWÓR V 295 - 1 SZT.	DPIV 42-39 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.		80 POPE 120 B - 1 SZT.	32 PWT 120 A/B - 1 SZT.
309	WZL_13251	PORZECZKOWA 19	1982-12-28	SM "RODZINA KOLEJOWA"	2171,274	436,934	175,46	0	0	W	GLD-013-L-5-PI - 1 SZT. LC 110 - 2 SZT.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AFPQ - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	REFLEXOMAT RG 500 - 1 SZT. REFLEXOMAT RF	STRATOS 65/1-16 - 2 SZT.	STRATOS Z30/1-12 - 1 SZT.
310	WZL_13252	PORZECZKOWA 14	1986-03-20	SM "RODZINA KOLEJOWA"	894,312	344,946	136,257	0	0	W	JAD 3/18 - 6 SZT. WCO 150/5 - 8 SZT.	TA 2112 - 1 SZT. SIŁOWNIK M 15C - 1 SZT. ZAWÓR V 298 - 1 SZT.	TA 229W - 1 SZT. SIŁOWNIK M 750 H ZAWÓR V 298 - 1 SZT.	DPIV 42-39 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	E 800 - 2 SZT.	TOP ED 65/1-10 - 1 SZT.	32 PWR 80 C - 1 SZT.
311	WZL_13253	PORZECZKOWA 15	1982-10-19	SM "RODZINA KOLEJOWA"	1227,891	586,946	225,573	0	0	W	JAD 6/50 - 4 SZT. WCO 250/4 - 8 SZT.	TAC 2242 - 1 SZT. SIŁOWNIK M 750 H - 1 SZT. ZAWÓR V 295 - 1 SZT.	TAC 2242 - 0 SZT. SIŁOWNIK M 750 H ZAWÓR V 295 - 1 SZT.	DPIV 42-39 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	N 400 - 2 SZT.	UPED 80-120 F - 1 SZT.	32 PWT 120 A/B - 1 SZT.
312	WZL_13254	PORZECZKOWA 11	1998-09-19	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 15	794,23	195,62	66,29	0	0	W	JAD 3/18 - 4 SZT. JAD X 6/50 - 3 SZT.	TA 230U - 1 SZT. SIŁOWNIK M 15C - 1 SZT. ZAWÓR V 298 - 1 SZT.	TA 229W - 1 SZT. SIŁOWNIK EM 5C - 1 SZT. ZAWÓR V 298 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	? 0 - 1 SZT.	65 POT 120 A/B - 2 SZT.	25 PWR 80 C - 1 SZT.
313	WZL_13255 - Obcy	BERLINGA 10	1989-11-01	ZWIĄZEK HANDLOWCÓW-PRACODAWCÓW ADMINISTRACJA-LOKAL NR.74	221,829	0	0	0	0	W	WCO 150/4 - 3 SZT.	ECL COMFORT 200 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 10 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.		DPIV AVPQ - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	? 0 - 1 SZT.	40 POT 60 A/B - 1 SZT.	
314	WZL_13256	BERLINGA 8	1984-01-01	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	235,99	57,265	28,63	0	0	W	GLP-008-L-5-SI - 1 SZT. LB 31 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL C66 - 1 SZT.	G 200 - 1 SZT.	MAGNA 32-80 180 - 1 SZT.	UPS 25-40 N 180 - 1 SZT.
315	WZL_13257	ZAGÓRNA 2F	1996-05-10	SM "RODZINA KOLEJOWA"	642,472	399,652	153,697	0	0	W	JAD X 6/50 - 4 SZT. JAD X 9/88 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 133 ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	GG 340 ST 500 - 1 SZT.	50 POE 120 A/B - 1 SZT.	UPS 40-50 F - 1 SZT.
316	WZL_13258	ZAGÓRNA 27	2011-11-30	SM "RODZINA KOLEJOWA"	1663,09	731,351	222,809	0	0	W	XB 51 H-1 - 1 SZT. XG 20-2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AFPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	G 800 - 2 SZT.	STRATOS 80/1-12 - 1 SZT.	STRATOS Z30/1-8 - 1 SZT.
317	WZL_13259	ZAGÓRNA 25A	1993-08-12	SM "RODZINA KOLEJOWA"	342,737	263,792	92,167	0	0	W	JAD 6/50 - 5 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV 42-39 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	GG 400-300 ST 400 - 1 SZT.	E 50/1-7 - 3 SZT.	Z 20 - 2 SZT.
318	WZL_13260	ZAGÓRNA 35A	1994-10-01	SM "RODZINA KOLEJOWA"	347,271	266,583	94,203	0	0	W	JAD X 6/50 - 4 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 423 ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	UPED 50-120 F - 1 SZT.	32 PWR 80 C - 1 SZT.
319	WZL_13262	JARZĘBINOWA 14A	1996-12-23	SM "RODZINA KOLEJOWA"	346,15	229,67	82,02	0	0	W	JAD 6/50 - 3 SZT. JAD X 6/50 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 133 ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	50 POE 120 A/B - 2 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
320	WZL_13263	ZAGÓRNA 17	1985-09-30	WM NIERUCHOMOŚCI UL.ZAGÓRNA 17	334,36	64,08	46,52	0	0	W	LB 31 - 1 SZT. S7A-IG16-TKTL80 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 MULTICAL 601	G 300 - 1 SZT.	STRATOS 30/1-10 - 1 SZT.	STRATOS ECO Z 25/1-5 - 1 SZT.
321	WZL_13264	ZAGÓRNA 23	2011-11-30	SM "RODZINA KOLEJOWA"	899,557	398,211	153,749	0	0	W	XB 51 H-1 - 1 SZT. XG 20 H-2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	G 800 - 2 SZT.	MAGNA 65-120 F - 1 SZT.	UPS 32-80 N 180 - 1 SZT.
322	WZL_13266 - Obcy	ANDERSA 38	1977-01-01	PARK HANDŁOWY KWADRAT SA	2933,04	390,07	137,16	0	2929,64	B/W				DPIV 42-39 - 1 SZT.	MULTICAL 602 - 1 SZT.			
323	WZL_13274 - Obcy	ANDERSA 42 PRZESYŁ ENEA	1992-01-02		0	0	0	0	0	B/W								
324	WZL_13276 - Obcy	ANDERSA 46	1998-10-01	KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	183,46	10,89	10,89	0	0	W	LSK 1 - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	RVP 97 - 1 SZT. SIŁOWNIK SQX 31.00 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVP 97 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 42-39 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	? 430 - 2 SZT.	UPE 80-120 F - 2 SZT.	UPS 25-60 B - 1 SZT.
325	WZL_13277	TYSIĄCLECIA P. P. 44	2003-12-18	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE " PLUS " KAZIMIERZ CICHOSZ	166	160	57	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	RVD 230 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 E - 1 SZT.	RVD 230 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 E - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	A 200 - 1 SZT.	UPE 50-120 F - 1 SZT.	32 PWR 80 C - 1 SZT.
326	WZL_13279	TYSIĄCLECIA P. P. 46	2002-01-01		206	184	68	0	0	W	HK 2 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	RVD 230 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 230 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 150 - 1 SZT.	UPE 40-120 F - 2 SZT.	32 PWR 80 C - 1 SZT.
327	WZL_13280	TYSIĄCLECIA P. P. 48	2000-11-16		206	184	68	0	0	W	LSK 1 - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 150 - 1 SZT.	UPE 40-120 F - 2 SZT.	32 PWR 80 C - 1 SZT.
328	WZL_13281	TYSIĄCLECIA P. P. 50	2001-04-03	WM PRZY AL. TYSIĄCLECIA P. P. 50	223	184	68	0	0	W	LSK 1 - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 150 - 1 SZT.	MAGNA 40-120 F UPE 50-120 F	32 PWR 80 C - 1 SZT.
329	WZL_13282	TYSIĄCLECIA P. P. 14 W1 SZKOŁA	1993-01-01	ZESP.SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH IM.PROF.J.GROSZKOWSKIEGO	500,381	151,202	58,15	0	0	W	JAD 6/50 - 10 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV 42-24 B - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	? - 1 SZT.	80 POT 120 A - 2 SZT.	50 PWT 120 50 PWT 120A/B.
330	WZL_13283	WOŁKOWYSKA 1A	1990-04-25	PRYWATNY	456,202	137,04	46,058	0	0	W	GLD-013-M-5-PI - 1 SZT. LB 47 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	SHARKY 775 - 25 SZT.	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	STRATOS 40/1-12 - 1 SZT.	STRATOS Z25/1-8 - 1 SZT.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
331	WZL_13288 - Obcy	LEWANDOWSKIEGO 2	1996-01-01	WM UL. W. LEWANDOWSKIEGO 2	316,231	242,625	88,551	0	0	W	LSL 2 - 2 SZT.			DPIV 42-39 - 1 SZT.	MULTICAL 601 ULTRAHEAT 50	E 1000 - 2 SZT.	LP 80-125/424 - 3 SZT.	
332	WZL_13289 - Obcy	ANDERSA 5 BANK	1996-01-01	"PM INWESTYCJE" SP. Z O.O.	107,91	52,34	3,27	0	18	B/W	LKO - 1 SZT. LLO - 1 SZT.	ECL 9600 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 123 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL 9600 - 0 SZT. SIŁOWNIK AMV 133 ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 200 - 1 SZT.	E 40/1-5 - 2 SZT.	25 PWR 40C - 1 SZT.
333	WZL_13290 - Obcy	LEWANDOWSKIEGO 1	1988-01-01	WM UL. W. LEWANDOWSKIEGO 1	359,2	214,69	83,85	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	RVD 130 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 E - 1 SZT.	RVD 130 SIŁOWNIK SKD 32.21 E ZAWÓR VVF 52 E - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 402 MULTICAL 601	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	UPED 40-120 F - 1 SZT.	32 PWR 80 C - 1 SZT.
334	WZL_13291	LEWANDOWSKIEGO 3	1998-03-02	WM BUD.PRZY UL.LEWANDOWSKIEGO 3	194,07	148,35	51,4	0	0	W	JAD X 3/18 - 6 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 300 - 1 SZT.	UPE 50-60 - 1 SZT.	UPS 25-60 B - 1 SZT.
335	WZL_13292	MIEROSŁAWSKIEGO 15A	1998-07-15	WM BUDYNKU UL. MIEROSŁAWSKIEGO 15A i 15	261,81	265,9	99,4	0	0	W	JAD X 5/38 - 4 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32.51 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 3 SZT.	MAXIVAREM LR 100 - 1 SZT.	UPE 32-120 - 2 SZT.	25 PWR 80 C - 1 SZT.

336	WZL_13293	STAROSIELCE 2/1 B. ADM.	1987-01-01	MPEC SP. Z O.O., PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ "ZACHÓD" SPÓŁKA Z O.O.	273,213	157,48	44,82	0	0	W	XB 10-2 - 1 SZT. XB 51 H-1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	CIEPLIK 2000 - 4 SZT. MULTICAL 601	NG 140 - 1 SZT.	STRATOS 40/1-12 - 1 SZT.	STRATOS 25/1-8 - 1 SZT.
337	WZL_13294 - Obcy	PADEREWSKIEGO 10	2000-09-01	ELPRO DEVELOPMENT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE	70,56	90	20	0	244	W	JAD 3/18 - 3 SZT. JAD 6/50 - 1 SZT. JAD X 6/50 - 2 SZT.	RVP 97 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVP 97 - 0 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	EXTRAVAREM LR 40 - 1 SZT.	UPE 32-80 F - 1 SZT.	UP 15-13 B - 1 SZT.
338	WZL_13295	BEMA 102	2006-12-12	P.H.U" AUTO KIS" S.C. Z SADOWSKI, K. SADOWSKA	54,25	0	0	0	0	W	HL 11 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SQS 359.54 ZAWÓR VVG 549 - 1 SZT.		DPIV AIPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	FLEXCON C 110 - 1 SZT.	MAGNA 32-100 180 - 1 SZT.	
339	WZL_13296 - Obcy	KRĘTA 56F	1998-12-01	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE " PLUS " KAZIMIERZ CICHOSZ	696	478,71	214,42	0	0	W	JAD X 6/50 - 4 SZT. JAD X 9/88 - 2 SZT.	RVD 230 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 230 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 42-39 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	? 400 - 1 SZT.	UPE 80-120 F - 2 SZT.	32 PWR 80 C - 1 SZT.
340	WZL_13297 - Obcy	KS. ABP. E. KISIELA 15	2002-11-01	WM NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ PRZY UL. ABP.KISIELA 15,17	318	237	96	0	0	W	HK 2 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	RVD 230 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 230 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	E 400 - 1 SZT.	UPE 50-120 F - 2 SZT.	32 PWR 80 C - 1 SZT.
341	WZL_13298	ZACHODNIA 2B	2003-09-11	WM NIERUCHOMOŚCI UL.ZACHODNIA 2	465,31	296,8	128,5	0	0	W	LSK 1 - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	E 800 - 1 SZT.	UPED 65-120 F - 1 SZT.	25 PWR 40C - 1 SZT.
342	WZL_13299	POGODNA 29B	1997-08-01	WM NIERUCHOMOŚCI UL. POGODNA 29, 29A, 29B, 29C, 29D	661,46	528,74	146,012	0	0	W	JAD X 6/50 - 7 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 42-36 - 1 SZT.	MULTICAL C66 ULTRAHEAT 50	? 430 - 2 SZT.	STRATOS 50/1-12 - 1 SZT.	32 PWR 80 C - 1 SZT.
343	WZL_13300	POGODNA 27C	1998-09-29	WM UL.POGODNA 27A,27B,27C,27D	381,72	289,4	124,6	0	0	W	JAD X 5/38 - 6 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32.21 E ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 200 - 1 SZT.	UPE 50-120 F - 2 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
344	WZL_13302	POGODNA 22 WKTS	1977-01-01	SP ZOZ WSPR	337	0	0	0	0	W	XB 51-1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 200 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.		DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	G 300 - 1 SZT.	MAGNA 65-120 F - 1 SZT.	
345	WZL_13303	POGODNA 63	1988-01-01	CARITAS ARCHIDIECEZJI BIAŁOSTOCKIEJ	55,44	0	0	0	0	W	LB 31 - 1 SZT.	ECL COMFORT 200 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.		DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	NG 50 - 1 SZT.	MAGNA 25-60 180 - 1 SZT.	
346	WZL_13304	KS. ABP. E. KISIELA 5B	2002-01-11	WM PRZY UL.KS.ABP.EDWARDA KISIELA 5A,5B,5C	472,03	322,4	143,24	0	0	W	LSK 1 - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	RVD 230 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 230 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 E ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 42-39 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	FLEXCON PRO 540 - 1 SZT.	UPED 65-120 F - 1 SZT.	UPS 25-80 B 180 - 1 SZT.
347	WZL_13305	ŻEROMSKIEGO 1	2002-01-01	UNIwersytet W BIAŁYMSTOKU	463,61	331,8	103,72	0	96,58	W	LSK 1 - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	UPED 50-120 F - 1 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
348	WZL_13306	POGODNA 65 UWB	1978-01-01	UNIwersytet W BIAŁYMSTOKU	266,73	86,1	25,2	0	0	W	XB 10-2 - 1 SZT. XB 51 H - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	G 200 - 1 SZT.	STRATOS 32/1-12 - 1 SZT.	STRATOS ECO Z 25/1-5 - 1 SZT.
349	WZL_13308 - Obcy	POGODNA 63/1	1987-01-01	ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	1020,05	388,78	135,25	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV 42-39 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	E 500 - 2 SZT.	TPE 80-180 - 2 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
350	WZL_13310	TRANSPORTOWA 2	2006-12-19	KATOLICKIE STOWARZYSZENIE EZECHIASZ	237,77	27	27	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SQS 359.54 ZAWÓR VVG 55 - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SQS 359.54 ZAWÓR VVG 55 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL C66 - 1 SZT.	A 250 - 1 SZT.	MAGNA 50-120 F - 1 SZT.	UPS 25-40 - 1 SZT.
351	WZL_13313	RZYMOWSKIEGO 22 W2	1993-10-01	SM "BUDOWLANI"	318,616	261,804	93,505	0	0	W	JAD 6/50 - 6 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 123 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 423 ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	MULTICAL 402 SUPERCAL 431	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	50 POE 120 A/B - 1 SZT.	40 PWT 60 A/B - 1 SZT.
352	WZL_13314	DUBOIS 19	1992-09-24	SM "ELEMENCIK"	828,941	525,381	218,911	0	0	W	LSK 1 - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 423 ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	E 800 - 1 SZT.	65 POT 120 B UPC 65-120	UP 32-80 B 180 - 1 SZT.
353	WZL_13315	DUBOIS 5	1995-10-01	SM "ELEMENCIK"	657,071	327,873	133,129	0	0	W	JAD 6/50 - 2 SZT. JAD X 9/88 - 1 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 42-39 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	NWP 600 600 - 1 SZT.	UPC 65-120 DUO - 1 SZT.	25 PWR 80 C - 1 SZT.
354	WZL_13316	DUBOIS 7	1994-10-01	SM "ELEMENCIK"	301,74	219,689	75,746	0	0	W	LSK 2 - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	RVP 97 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VPF 51 F - 1 SZT.	RVP 97 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VPF 51 F - 1 SZT.	DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	GG 400 - 1 SZT.	TOP SD 50/10 - 1 SZT.	UPC 40-60 - 1 SZT.
355	WZL_13317	DUBOIS 15 W1	1995-11-01	SM "ELEMENCIK"	472,097	243,067	88,39	0	0	W	JAD X 6/50 - 2 SZT. JAD XK 12.114 - 1 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VPF 51 F - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VPF 51 F - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	N 200 - 1 SZT.	UPE 50-120 UPE 50-120 F	UPS 25-80 B 180 - 1 SZT.
356	WZL_13318	DUBOIS 15 W2	1999-01-01	SM "ELEMENCIK"	329,48	213,71	78,01	0	0	W	JAD X 6/50 - 2 SZT. JAD XK 9/88 - 1 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.50 - 1 SZT. ZAWÓR VPF 51 F - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VPF 51 F - 1 SZT.	DPIV 42-39 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 300 - 1 SZT.	UPE 50-120 F - 2 SZT.	32 PWR 80 C - 1 SZT.
357	WZL_13319	DUBOIS 25/1	2011-11-30	SM "ELEMENCIK"	580,796	472,236	195,907	0	0	W	XB 51 H-1 - 1 SZT. XG 20-2 - 1 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	G 800 - 1 SZT.	STRATOS 50/1-12 - 1 SZT.	STRATOS Z30/1-8 - 1 SZT.
358	WZL_13320	DUBOIS 20/1	1988-12-22	MPEC SP. Z O.O., SM "ELEMENCIK"	978,468	693,905	261,675	0	0	W	JAD 6/50 - 6 SZT. JAD X 6/50 - 2 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT. ULTRAHEAT 50 -	MAXIVAREM LR 500 - 2 SZT.	80 POT 120 A - 2 SZT.	50 PWT 120 B - 2 SZT.
359	WZL_13321	ŻEROMSKIEGO 5	1999-10-06	WM BUDYNKU PRZY UL. ŻEROMSKIEGO 5	133,16	95,36	28,65	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 1 - 1 SZT.	RVP 97 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVP 97 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	SUPERCAL 431 - 1 SZT. ULTRAHEAT 50 -.	MAXIVAREM LR 150 - 1 SZT.	UPE 40-80F 250 - 2 SZT.	UP 20-45 N 150 - 1 SZT.
360	WZL_13322	ŻEROMSKIEGO 7	1999-09-09	"IMAGINE STUDIO" JOLANTA CZEMIEL	120,01	111,88	35,39	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 1 - 1 SZT.	RVP 97 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVP 97 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 150 - 1 SZT.	UPE 32-80 - 2 SZT.	UP 20-45 N 150 - 1 SZT.
361	WZL_13323	PUŁASKIEGO 96	2001-08-01	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50 Z ODDZ. INTEGRAC. IM.ŚW.JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI	483,99	373,8	116,84	0	245,4	W	LSK 1 - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	RVD 230 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 230 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 42-39 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	UPE 80-120 F - 2 SZT.	40 PWT 120 A/B - 1 SZT.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
362	WZL_13324	PUŁASKIEGO 133	1993-06-15	SM "ELEMENCIK" W BIAŁYMSTOKU	526,921	354,529	128,571	0	0	W	LSK 2 - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 SUPERCAL 432 ULTRAHEAT 50 -	N 320 - 1 SZT.	UPCD 50-120 - 1 SZT.	UP 32-80 B 180 - 1 SZT.
363	WZL_13325	PUŁASKIEGO 115	1995-10-01	SM "ELEMENCIK" W BIAŁYMSTOKU	441,708	264,001	97,703	0	0	W	JAD X 6/50 - 2 SZT. JAD X 9/88 - 1 SZT.	RVD 130 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	NWP 600 600 - 1 SZT.	UPC 65-120 - 1 SZT.	25 PWR 80 C - 1 SZT.
364	WZL_13326	PUŁASKIEGO 109	1992-08-18	SM "ELEMENCIK" W BIAŁYMSTOKU	846,071	651,129	271,306	0	0	W	JAD D2 - 6 SZT. WCO 150 - 12 SZT.	RVP 97 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVP 97 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 E ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV AFPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	N 500 - 2 SZT.	MAGNA 65-120 F - 1 SZT.	40 PWT 120 A/B - 1 SZT.
365	WZL_13327	RZYMOWSKIEGO 38	1992-01-01	SM "BUDOWLANI"	743,61	588,56	232,564	0	0	W	XB 51 H-2 - 1 SZT. XB 70 L-1 - 1 SZT.	RVD 230 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 230 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	MULTICAL 601 - ULTRAHEAT 50	E 600 - 2 SZT.	UPED 80-120 F - 1 SZT.	40 PWT 120 A/B - 1 SZT.
366	WZL_13328	DUBOIS 12	2004-12-31	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 64 PN. "AKADEMIA JASIA I MALGOSI"	121,09	104,67	29,1	0	87,6	W	HK 1 - 1 SZT. HL 11 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	N 200 - 1 SZT.	UPED 32-120 F - 1 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.

367	WZL_13329	DUBOIS 10	2000-12-01	SM "BUDOWLANI"	210,51	198,99	73,09	0	0	W	HK 11 - 1 SZT. HL 11 - 1 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 601 SUPERCAL 431	E 500 - 1 SZT.	UPED 40-120 F - 1 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
368	WZL_13330	RZYMOWSKIEGO 19	1989-11-17	ALBUMYART SZEWCZUL BOŻENA, SM "BUDOWLANI"	796,025	560,078	229,541	0	0	W	JAD D2 - 6 SZT. WCO 150/5 - 8 SZT.	RVP 97 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKB 32.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	IVT-IVF - 1 SZT. SIŁOWNIK IVT - 1 SZT. ZAWÓR IVF - 1 SZT.	DPIV AFPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	E 500 - 2 SZT.	UPED 50-120 F - 1 SZT.	40 PWT 120 A/B - 1 SZT.
369	WZL_13332	PUŁASKIEGO 95	1992-03-30	SM "BUDOWLANI"	980,746	722,153	271,2	0	0	W	FB-014-P16 - 1 SZT. XB 51 H-1 - 2 SZT.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AFPQ - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT. MULTICAL 601 - 2 SZT. MULTICAL C66 - 2 SZT. ULTRAHEAT 50 -	MAXIVAREM LR 500 - 2 SZT.	MAGNA 3 40-120 F250 - 2 SZT.	STRATOS Z25/1-8 - 1 SZT.
370	WZL_13333	DUBOIS 2	2001-12-31	PW "BETA" BIERNACKI.TOMCZAK SPÓŁKA JAWNA	156,035	90,57	29,29	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 12 - 1 SZT.	RVD 130 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 130 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 250 - 1 SZT.	MAGNA 32-120 F - 1 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
371	WZL_13335 - Obcy	PUŁASKIEGO 109A	1996-12-02	WM BUDYNKÓW PRZY UL.PUŁASKIEGO 109 A,B,C	393,87	258,435	75,49	0	0	W	JAD X 3/18 - 4 SZT. JAD X 6/50 - 2 SZT.	RVP 97 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVP 97 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	SHARKY 775 - 1 SZT.	? 360 - 2 SZT.	50 POPT 120 B 50 POT 120 A/B	25 PWR 60 C - 1 SZT.
372	WZL_13336	ZACHODNIA 36	1997-12-01	SM "BUDOWLANI"	121,32	132,23	44,08	0	0	W	JAD X 3/18 - 2 SZT. JAD X 5/38 - 2 SZT.	RVP 97 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVP 97 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 601 SUPERCAL 431	MAXIVAREM LR 100 - 1 SZT.	UPE 25-80 - 2 SZT.	UPS 25-60 B - 1 SZT.
373	WZL_13337	PUŁASKIEGO 65	1997-01-01	SM "ELEMENCIK"	811,93	469,05	172,22	0	0	W	JAD 6/50 - 7 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 42-39 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 500 - 2 SZT.	UPE 80-120 F - 2 SZT.	UPS 32-80 - 1 SZT.
374	WZL_13338	PUŁASKIEGO 61	1995-10-01	SM "ELEMENCIK"	460,946	336,537	117,741	0	0	W	JAD 6/50 - 4 SZT. JAD X 6/50 - 2 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKB 32.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	E 500 - 1 SZT.	UPE 50-120 F - 2 SZT.	UPS 25-80 - 1 SZT.
375	WZL_13339	PUŁASKIEGO 55	1989-01-01	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32	159,08	104,67	28,51	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 11 - 1 SZT.	TROVIS 5476 - 1 SZT. SIŁOWNIK 5824-10 - 1 SZT. ZAWÓR 3213 K - 1 SZT.	TROVIS 5476 SIŁOWNIK 5825-13 ZAWÓR 3222 K - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	FLEXCON C 140 - 1 SZT.	UPED 32-120 F - 1 SZT.	STAR Z 25/6 - 1 SZT.
376	WZL_13340	RZYMOWSKIEGO 12	1993-01-01	SM "BUDOWLANI"	570,975	307,218	100,437	0	0	W	JAD 6/50 - 7 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 423 ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	SUPERCAL 431 ULTRAHEAT 50	MAXIVAREM LR 500 - 2 SZT.	TOP 50/10 - 1 SZT.	40 POT 120 A/B - 1 SZT.
377	WZL_13341	PUŁASKIEGO 47/1	1990-11-03	SM "BUDOWLANI", WM BUDYNKÓW PRZY UL.PUŁASKIEGO 47/1,47/2,51	1387,935	1030,395	467,761	0	0	W	HL 4 - 1 SZT. XB 51 H - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKC 32.60 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 41 - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 41 - 1 SZT.	DPIV AFPQ4 - 1 SZT.	INFOCAL 5 - 3 SZT. MULTICAL 601 - 4 SZT.	MAXIVAREM LR 500 - 2 SZT.	UPE 80-120 F - 2 SZT.	40 PWT 180 A/B - 1 SZT.
378	WZL_13343	ZACHODNIA 32A	2001-09-01	WM BUD.PRZY UL.ZACHODNIEJ 32A	200,96	187,29	69,01	0	0	W	JAD 5/38 - 2 SZT. JAD X 5/38 - 2 SZT.	RVD 230 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 230 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	A 150 - 1 SZT.	UPE 32-120 F - 2 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
379	WZL_13344	ZACHODNIA 30A	2000-08-01	WM BUDYNKU PRZY UL.ZACHODNIEJ 30A	200,96	187,29	69,01	0	0	W	JAD X 5/38 - 4 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL C66 ULTRAHEAT 50	MAXIVAREM LR 150 - 1 SZT.	UPE 32-120 F - 2 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
380	WZL_13345	ZACHODNIA 28A	2000-03-01	WM BUDYNKU PRZY UL.ZACHODNIEJ 28A	200,96	187,29	69,01	0	0	W	JAD X 5/38 - 4 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL C66 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 150 - 1 SZT.	UPE 32-120 F - 2 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
381	WZL_13346	ZACHODNIA 30	1997-09-01	SM "BUDOWLANI"	582,75	355,775	172,7	0	0	W	JAD 6/50 - 7 SZT.	RVP 97 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVP 97 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 42-39 - 1 SZT.	MULTICAL 601 SUPERCAL 432	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	TOP ED 65/1-10 - 1 SZT.	UP 20-45 N 150 - 1 SZT.
382	WZL_13347	ZACHODNIA 18A	1999-01-01	SM "BUDOWLANI"	322,9	210,51	81,88	0	0	W	ZM-WSO 1 - 1 SZT. ZM-WSW 1 - 1 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 601 SUPERCAL 432	MAXIVAREM LR 300 - 1 SZT.	UPE 50-120 F - 2 SZT.	32 PWR 80 C - 1 SZT.
383	WZL_13348 - Obcy	KRUCZA 6	1997-10-21	WM NIERUCHOMOŚCI PRZY UL.KRUCZEJ 6	409,97	272	121	0	0	W	JAD X 5/38 - 2 SZT. JAD XK 5/38 - 5 SZT.	RVP 97 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVP 97 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 200 - 1 SZT.	UPE 50-120 A - 2 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
384	WZL_13349 - Obcy	KRUCZA 5/1	1996-12-13	WM BUDYNKU PRZY UL.KRUCZEJ 5/1	109	111	37,1	0	0	W	JAD X 3/18 - 4 SZT. JAD X 5/38 - 2 SZT.	ECL 9600 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 123 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL 9600 - 0 SZT. SIŁOWNIK AMV 133 ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 200 - 1 SZT.	40 POT 120 A - 2 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
385	WZL_13350	KRUCZA 5/2 BUD. MIESZK.	2002-12-04	WM KRUCZA 5/2	57,426	96,89	29,36	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 1 - 1 SZT.	RVD 130 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 130 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 60 - 1 SZT.	UPE 25-80 - 1 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
386	WZL_13351	KRĘTA 14 W1	1996-01-01	WM NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH PRZY UL.KRĘTEJ 10,12,14,16,	744,422	605,828	248,697	0	0	W	LSK 1 - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	RVP 97 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKB 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVP 97 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 ZAWÓR VVF 41 - 1 SZT.	DPIV 42-39 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 300 - 2 SZT.	LM 80-200/200 UPSD 65-180 F	40 PWT 120 - 1 SZT.
387	WZL_13352	KRĘTA 14 W2	1998-01-23	UL.KRĘTEJ 10,12,14,16, 18	739,6	539,82	220	0	0	W	LSK 1 - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	RVP 97 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKB 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVP 97 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 42-39 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	GG 600 - 1 SZT.	LM 80-200/200 UPSD 65-180 F	40 PWT 120 - 1 SZT.
388	WZL_13353	ZACHODNIA 1	1999-12-22	WM ZACHODNIA 1	212,4	221,5	82,2	0	0	W	LSK 1 - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	RVP 97 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVP 97 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	A 200 - 1 SZT.	UPE 40-120 F - 2 SZT.	25 PWR 80 C - 1 SZT.
389	WZL_13354	ZACHODNIA 3	1999-11-23	WM ZACHODNIA 3,7,11	533	354	163	0	0	W	ZM-WSO 1 - 1 SZT. ZM-WSW 1 - 1 SZT.	RVP 97 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKB 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVP 97 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 42-39 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	UPE 65-120F - 2 SZT.	32 POR 80 C - 1 SZT.
390	WZL_13355	ZACHODNIA 9	2000-02-06	WM UL. ZACHODNIA 5,5A,5B,9	620	362,01	168	0	0	W	ZM-WSO 1 - 1 SZT. ZM-WSW 1 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKB 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 42-39 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	UPE 65-120F - 2 SZT.	32 POR 80 C - 1 SZT.
391	WZL_13356	POGODNA 11G	1999-03-11	VENTMAX WIESŁAW ZDANOWICZ, WM POGODNA 11 B,E,G	920,39	511,9	244,435	0	0	W	ZM-WSO 1 - 1 SZT. ZM-WSW 1 - 1 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKB 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 42-39 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	A 280 - 2 SZT.	UPE 80-120 F - 2 SZT.	32 PWT 120 B - 1 SZT.
392	WZL_13359	WIEJSKA 74A	1994-10-01	SB-M "WIELKOBLOKOWA"	204,421	156,47	52,161	0	0	W	JAD 6/50 - 3 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 423 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 . ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	A 180 - 1 SZT.	TOP 40/10 - 1 SZT. TOP E 40/1-10 - 1 SZT.	UPS 25-60 - 1 SZT.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
393	WZL_13360	WIEJSKA 72	1992-01-01	SB-M "WIELKOBLOKOWA"	347,26	245,207	89,691	0	0	W	JAD X 3/18 - 5 SZT. WCO 150/3 - 1 SZT. WCO 150/5 - 3 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 123 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 423 ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	MAGNA 40-120 F - 1 SZT.	32 PWR 80 C - 1 SZT.
394	WZL_13362	WIEJSKA 68A	1997-11-20	SB-M "WIELKOBLOKOWA"	298,263	220,505	85,969	0	0	W	JAD X 5/38 - 6 SZT.	RVP 97 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVP 97 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	A 250 - 1 SZT.	UPE 50-60 - 2 SZT.	25 PWR 40C - 1 SZT.
395	WZL_13363	POGODNA 3	1992-10-01	SB-M "WIELKOBLOKOWA"	646,849	411,446	159,017	0	0	W	GLD-013-L-5-PI - 1 SZT. LC 110 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	FLEXCON PRO 650 - 1 SZT.	STRATOS 50/1-12 - 1 SZT.	STRATOS Z25/1-8 - 1 SZT.
396	WZL_13364	POGODNA 11	1995-10-01	SB-M "WIELKOBLOKOWA"	489,565	336,119	127,814	0	0	W	JAD 6/50 - 4 SZT. JAD D1 - 3 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 250 - 1 SZT.	TOP SD 80/10 - 1 SZT.	32 PWR 80 C - 1 SZT.
397	WZL_13365	POGODNA 37A	1998-03-24	SB-M "WIELKOBLOKOWA"	155,49	118,16	38,3	0	0	W	JAD 3/18 - 6 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	A 180 - 1 SZT.	MAGNA 40-100 F 220 - 1 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
398	WZL_13366	POGODNA 7	1995-01-01	SB-M "WIELKOBLOKOWA"	423,75	252,452	92,47	0	0	W	JAD 3/18 - 2 SZT. JAD 6/50 - 4 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	UPE 50-120 F - 1 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.

399	WZL_13367	POGODNA 21	2000-01-18	SB-M "WIELKOBLOKOWA"	260,693	193,668	73,259	0	0	W	ZM-WSO 1 - 1 SZT. ZM-WSW 1 - 1 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 200 - 1 SZT.	UPE 50-120 F - 2 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 2 SZT.
400	WZL_13368	POGODNA 25	1996-01-01	SB-M "WIELKOBLOKOWA"	472,66	258,58	95,772	0	0	W	JAD 6/50 - 4 SZT. JAD D1 - 3 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	A 350 - 1 SZT.	STRATOS 50/1-12 - 1 SZT.	STAR Z 20/5 - 1 SZT.
401	WZL_13369 - Obcy	11 LISTOPADA 6	1998-01-01	PLACÓWKA OPIEKUNCZO- WYCHOWAWCZA IM. DR IRENY BIAŁOŃNY	317,95	281,1	187,395	0	0	W	LSK 1 - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	ECL 9600 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL 9600 - 0 SZT. SIŁOWNIK AMV 423 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 250 - 1 SZT.	UPE 40-120 F - 2 SZT.	32 PWR 80 C - 1 SZT.
402	WZL_13370	ŚWIERKOWA 9	1997-10-23	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	558,425	201,2	164,565	0	170,975	W	LSL 1 - 1 SZT. ZM-WSO 1 - 1 SZT. ZM-WSW - 1 SZT.	ECL COMFORT 310 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 310 SIŁOWNIK AMV 423 ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	DPIV 42-39 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	UPE 50-120 F - 2 SZT.	32 PWR 80 C - 1 SZT.
403	WZL_13371	ŚWIERKOWA 20C	2000-09-21	UNIwersytet w Białymstoku	576,244	211,387	158,587	0	0	W	LSK 1 - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	RVP 97 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVP 97 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 42-39 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 500 - 2 SZT.	50 POE 120 A/B TPE 65-180 /2AFA	32 PWR 80 C - 1 SZT.
404	WZL_13376 - Obcy	WIEJSKA 45A	1995-01-01	POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA	1005,2	0	0	0	0	B/W	JAD X 6/50 - 3 SZT.	ECL 9300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.		DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	ST 1000 - 1 SZT.	UPE 65-120A - 1 SZT.	
405	WZL_13389 - Obcy	POGODNA 6	2003-01-01	PSS "SPOŁEM"	552,08	327,72	180,25	0	510	W	LSK 1 - 1 SZT. LSL 1 - 2 SZT.	RVD 240 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 240 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 42-36 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	FLEXCON PRO 650 - 1 SZT.	MAGNA 65-120 F - 1 SZT.	UPS 32-80 B - 1 SZT.
406	WZL_13390	KOPERNIKA 3A	2005-12-30	WM NIERUCHOMOŚCI UL.KOPERNIKA 3A	556,67	270,05	100,19	0	0	W	HK 2 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 20 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	MULTICAL 601 ULTRAHEAT 50	E 400 - 2 SZT.	MAGNA 50-120 F - 1 SZT.	40 PWR 80 C - 1 SZT.
407	WZL_13391	KOPERNIKA 3	1998-10-29	BIAŁOSTOCKA SM	579,7	270,51	100,19	0	0	W	JAD X 6/50 - 2 SZT. JAD XK 6/50 - 2 sz.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	MAXIVAREM LR 500 - 2 SZT.	UPE 50-120 F - 2 SZT.	25 PWR 80 C - 1 SZT.
408	WZL_13392 - Obcy	KOPERNIKA 5	1991-01-01	RADA UŻYTK. PAWILONU H.U. "KOPERNIK". ZARZĄD WSPÓLOTY LOKALOWEJ PRZY PAWILONIE H.U. "HANDLOWIEC V"	163,59	0	0	0	0	W	WCO 150/5 - 3 SZT.	EZRT R-303-1 - 1 SZT. SIŁOWNIK KLIMACT - 1 SZT. ZAWÓR S 20000A - 1 SZT.		DPIV AVPQ - 1 SZT.	MULTICAL 601 ULTRAHEAT 50		E 50/1-7 - 2 SZT.	
409	WZL_13393	KOPERNIKA 5A	1975-01-01	WM NIERUCHOMOŚCI UL.KOPERNIKA 5A	549,4	304,3	133,56	0	0	W	JAD 6/50 - 2 SZT. JAD XK 6/50 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	GG 340 ST 600 - 2 SZT.	STRATOS 50/1-12 - 1 SZT.	UPS 25-40 N 180 - 1 SZT.
410	WZL_13394	KOPERNIKA 7	1976-01-01	WM BUDYNKU PRZY UL.KOPERNIKA 7	549,4	304,3	133,56	0	0	W	JAD X 6/50 - 2 SZT. JAD XK 6/50 - 2 sz.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	GG 340 ST 600 - 1 SZT.	65 POPT 120 B - 1 SZT.	25 PWR 80 C - 1 SZT.
411	WZL_13395	BEMA 87	1978-01-01	WM PRZY UL. GEN. J. BEMA 87	523,234	252,42	85,015	0	0	W	JAD 6/50 - 3 SZT. JAD X 6/50 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 500 - 2 SZT.	UPE 65-60A - 2 SZT.	25 PWR 80 C - 1 SZT.
412	WZL_13396 - Obcy	BEMA 11	2003-01-01	WSPÓLNOTA WŁAŚCICIELI LOKALI PAWILONU "RZEMIEŚLNIK I"	283,53	21,52	8,37	0	0	W	HK 11 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	RVD 135 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 135 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ACTARIS CF 55 - 1 SZT.	FLEXCON PRO 430 - 1 SZT.	UPE 40-120 F - 1 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
413	WZL_13397	BEMA 2	2007-12-06	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	430,217	66,873	66,873	0	57,801	W	HK 1 - 1 SZT. HL 12 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SQS 35.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVG 55 - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SQS 35.53 ZAWÓR VVG 55 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ACTARIS CF 55 - 1 SZT.	FLEXCON PRO 370 - 1 SZT.	MAGNA 40-100 F 220 - 1 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
414	WZL_13398 - Obcy	CIESZYŃSKA 3	1975-01-01	ORANGE POLSKA S.A.	156,296	49,428	49,428	0	0	W	JAD 3/18 - 4 SZT.	ECL 9300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR AVQM - 1 SZT.	IVT-IVF - 1 SZT. SIŁOWNIK IVT - 1 SZT. ZAWÓR IVF - 1 SZT.		ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	?-80 L 80 - 1 SZT.	40 POT 120 A - 2 SZT.	UPS 25-40 180 - 1 SZT.
415	WZL_13399 - Obcy	MŁYNOWA 21	1982-05-01	ZBIGNIEW GRYSAN WYNAJEM/DZIERŻAWA/PROD UKCIA	623,798	0	0	0	0	W	JAD 6/50 - 2 SZT.	EZRT R-303-1 - 1 SZT. SIŁOWNIK KLIMACT - 1 SZT. ZAWÓR ? - 1 SZT.		DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	MULTICAL C66 - 1 SZT.	E 600 - 2 SZT.	PJM - 2 SZT.	
416	WZL_13400 - Obcy	MŁYNOWA 29	2002-01-01	ZUS WARSZAWA, 01-748 WARSZAWA UL.SZAMOCKA 3, 5 ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU, UL.MŁYNOWA 29	767,825	74,48	40,83	0	53,2	W	HK 1 - 1 SZT. HL 4 - 1 SZT.	RVP 97 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVP 97 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	NWP 600 - 2 SZT.	UPE 80-120 F - 2 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
417	WZL_13401	BEMA 6	1972-01-01	OVER VP SPÓŁKA Z O. O.	177,71	0	0	0	0	H	HYDROELEWATOR - 1 SZT.			DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.			
418	WZL_13402 - Obcy	BEMA 4	2008-09-01	KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI	461,4	59,5	40	0	64,5	W	HK 11 - 0 SZT. HL 11 - 1 SZT. XB 51 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 20 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	E 800 - 1 SZT.	MAGNA 25-100 180 - 2 SZT. MAGNA 32-120 F - 2 SZT.	UPS 25-80 B 180 - 1 SZT.
419	WZL_13403	BEMA 60/1	2003-01-01	URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU	81,41	7,91	7,91	0	0	W	JAD H - 1K - 1 SZT. JAD X 5/38 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	MULTICAL C66 - 1 SZT.	E 110 - 1 SZT.	25 POR 60 C - 2 SZT.	25 PWR 40C - 1 SZT.
420	WZL_13404	BEMA 62	2006-12-04	WM NIERUCHOMOŚCI UL.BEMA 62	276,17	175,9	64,4	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 E ZAWÓR VVG 41 - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SKD 32.21 E ZAWÓR VVG 41 - 1 SZT.	DPIV AVDS - 1 SZT.	MULTICAL 601 ULTRAHEAT 50	FLEXCON PRO 300 - 1 SZT.	MAGNA 32-120 F - 1 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
421	WZL_13405	BEMA 62A	2005-11-18	WM NIERUCHOMOŚCI UL.BEMA 62A	293,26	198,09	88,5	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	MULTICAL 402 MULTICAL 601	A 300 - 1 SZT.	MAGNA 40-120 F - 1 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
422	WZL_13406	BEMA 62B	2006-12-29	WM NIERUCHOMOŚCI UL.BEMA 62B	242,76	151,12	49,06	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 E ZAWÓR VVG 41 - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SKD 32.21 E ZAWÓR VVG 41 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	MULTICAL 601 ULTRAHEAT 50	FLEXCON 300 - 1 SZT.	MAGNA 32-120 F - 1 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
423	WZL_13407	BEMA 64A	2005-07-18	WM NIERUCHOMOŚCI UL.GEN.J.BEMA 64A	242,76	151,12	49,07	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 . ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	A 250 - 1 SZT.	MAGNA 32-120 F - 1 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
424	WZL_13408	BEMA 64B	2005-07-18	WM NIERUCHOMOŚCI UL.GEN.J BEMA 64B	242,76	151,12	49,07	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	A 250 - 1 SZT.	MAGNA 32-120 F - 1 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
425	WZL_13409	KOPERNIKA 19A	1997-12-01	WM BUDYNKU PRZY UL.KOPERNIKA 19A	84,81	73,04	20,18	0	0	W	JAD X 3/18 - 3 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 133 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 133 ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	F2 - 1 SZT. MULTICAL C66 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 80 - 1 SZT.	UPE 25-80 180 - 2 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
426	WZL_13410	KOPERNIKA 19	1986-01-01	WM NIERUCHOMOŚCI UL.M.KOPERNIKA 19	156,424	189,008	71,254	0	0	W	XB 51 H - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VM 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT. ULTRAHEAT 50 -	MAXIVAREM LR 300 - 1 SZT.	STRATOS 32/1-12 - 1 SZT.	UPS 32-80 B 180 - 1 SZT.
427	WZL_13411 - Obcy	KOPERNIKA 21	1980-01-01	ARESzt ŚLEDczy	1162,302	548,355	211,666	0	0	W	CB 77 - 1 SZT. M6-MFG - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV REGULA2000 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	N 500 - 2 SZT.	TPE 80-180 - 2 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
428	WZL_13412	KOPERNIKA 20	1979-01-01	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	106,18	67,42	18,11	0	0	W	JAD X 3/18 - 4 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 123 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT. MULTICAL C66 -	N 100 - 1 SZT.	UPE 40-80F - 1 SZT.	25 PWR 40C - 1 SZT.
429	WZL_13413	WIEJSKA 4A W2	1975-01-01	WM NIERUCHOMOŚCI UL WIEJSKA 4A	263,94	198,06	75,595	0	0	W	GLP-008-L-5-SI - 1 SZT. LB 47 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	FLEXCON 250 - 1 SZT.	MAGNA 3 40-100 F220 - 1 SZT.	ALPHA 2 25-60 N 180 - 1 SZT.

430	WZL_13414	WIEJSKA 4A W1	1975-01-01	WM NIERUCHOMOŚCI UL. WIEJSKA 4A	255,8	198,41	75,6	0	0	W	GLP-008-L-5-SI - 1 SZT. LB 47 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	FLEXCON 250 - 1 SZT.	MAGNA 3 40-100 F220 - 1 SZT.	ALPHA 2 25-60 N 180 - 1 SZT.
431	WZL_13415	WIEJSKA 4B	2003-12-03	WM NIERUCHOMOŚCI UL. WIEJSKA b4B	519,74	327,86	113,04	0	0	W	HK 2 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	CIEPLIK 2000 - 1 SZT. ULTRAHEAT 50 -.	E 500 - 1 SZT.	TOP E 50/1-10 - 1 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
432	WZL_13417	POGODNA 8	2006-12-29	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 48 "BAJKOWA KRAINA"	126,186	59,313	23,725	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 11 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SQS 359.54 ZAWÓR VVG 549 K - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SQS 359.54 ZAWÓR VVG 549 K	DPIV AVDSA - 1 SZT.	MULTICAL C66 - 1 SZT.	FLEXCON C 110 - 1 SZT.	MAGNA 32-100 - 1 SZT.	UPS 25-40 B 180 - 1 SZT.
433	WZL_13418	POGODNA 2	1996-01-01	BIAŁOSTOCKA SM	701,74	446,59	220,97	0	0	W	LSK 1 - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 133 ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	DPIV V130 D05 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	MIDES 3 432 - 2 SZT.	80 POPT 120 B - 1 SZT.	32 PWR 80 C - 1 SZT.
434	WZL_13419	WIEJSKA 8	2002-12-23	BIAŁOSTOCKA SM	610,05	420,15	140,02	0	0	W	LSK 1 - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	TROVIS 5476 - 1 SZT. SIŁOWNIK 5824-20 - 1 SZT. ZAWÓR 3213 - 1 SZT.	TROVIS 5476 SIŁOWNIK 5824-20 ZAWÓR 3213 - 1 SZT.	DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	MULTICAL 601 ULTRAHEAT 50	MAXIVAREM LR 500 - 2 SZT.	TOP ED 50/1-10 - 1 SZT.	32 PWR 80 C - 1 SZT.
435	WZL_13420	WIEJSKA 6	2002-12-23	BIAŁOSTOCKA SM	610,05	420,15	140,02	0	0	W	LSK 1 - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	TROVIS 5476 - 1 SZT. SIŁOWNIK 5824-20 - 1 SZT. ZAWÓR 3213 - 1 SZT.	TROVIS 5476 SIŁOWNIK 5824-20 - ZAWÓR 3213 - 1 SZT.	DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	MULTICAL 402 ULTRAHEAT 50	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	TOP ED 50/1-10 - 1 SZT.	32 PWR 80 C - 1 SZT.
436	WZL_13421	BEMA 64	2005-07-18	WM NIERUCHOMOŚCI UL. BEMA 64, ZMK	259,74	151,12	49,07	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 601 ULTRAHEAT 50	A 250 - 1 SZT.	MAGNA 32-120 F- 1 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
437	WZL_13422	BEMA 89C	1974-01-01	WM BUDYNKU PRZY UL. BEMA 89C	523,57	455,86	182,34	0	0	W	LSK 1 - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	TROVIS 5476 - 1 SZT. SIŁOWNIK 5824-20 - 1 SZT. ZAWÓR 3213 - 1 SZT.	TROVIS 5476 SIŁOWNIK 5824-20 ZAWÓR 3213 - 1 SZT.	DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	MULTICAL 601 ULTRAHEAT 50	MAXIVAREM LR 500 - 2 SZT.	TOP ED 50/1-10 - 1 SZT.	32 PWR 80 C - 1 SZT.
438	WZL_13423	BEMA 89/1	2004-12-31	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	121,56	0	0	0	0	W	JAD X 3/18 - 2 SZT.	ECL COMFORT 200 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.		DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	N 200 - 1 SZT.	TOP E 25/1-7 - 1 SZT.	
439	WZL_13424	BEMA 89D	1974-01-01	WM NIERUCHOMOŚCI UL. BEMA 89D	147,64	0	0	0	0	W	JAD X 5/38 - 2 SZT.	ECL 9300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.			ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	FLEXCON C 110 - 1 SZT.	STRATOS 30/1-8 - 1 SZT.	
440	WZL_13425	BEMA 89B	2001-10-15	WM NIERUCHOMOŚCI UL. GEN. J. BEMA 89B	523,57	301,92	113,58	0	0	W	LSK 1 - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 20 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 30 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	CIEPLIK 2000 ULTRAHEAT 50	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	TOP ED 50/1-10 - 1 SZT.	32 PWR 80 C - 1 SZT.
441	WZL_13426	BEMA 89A	2005-12-01	WM NIERUCHOMOŚCI UL. GEN. J. BEMA 89A	523	454	181	0	0	W	HK 2 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	E 600 - 1 SZT.	MAGNA 50-120 F- 1 SZT.	UPS 32-80 B 180 - 1 SZT.
442	WZL_13428	BEMA 96A	1998-09-01	WM BUDYNKU PRZY UL. BEMA NR 96A	147,8	107,83	33,7	0	0	W	JAD X 5/38 - 3 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	CIEPLIK 2000 ULTRAHEAT 50 -	MAXIVAREM LR 200 - 1 SZT.	UPE 40-80F - 1 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
443	WZL_13430	POGODNA 16	2004-12-31	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 49 IM. JANA BRZECHWY	134,047	73,269	24,423	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 11 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL C66 - 1 SZT.	N 200 - 1 SZT.	STRATOS 30/1-12 - 1 SZT.	25 PWR 40C - 1 SZT.
444	WZL_13431	POGODNA 12	1978-01-01	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	552,43	212,83	70,94	0	0	W	JAD 3/18 - 6 SZT. JAD X 6/50 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	E 600 - 1 SZT.	UPED 50-120 F - 1 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
445	WZL_13432	BEMA 105	1998-10-20	ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	538,51	174,45	87,225	0	0	W	JAD X 5/38 - 3 SZT. JAD XK 5/38 - 3 SZT.	RVP 97 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVP 97 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	? 0 - 1 SZT.	80 POS 60A - 2 SZT.	32 PWR 80 C - 1 SZT.
446	WZL_13433	BEMA 103	1976-01-01	ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	307,346	158,75	52,917	0	0	W	JAD X 5/38 - 4 SZT.	RVP 97 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKB 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVP 97 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.		UPED 50-120 F - 1 SZT.	25 PWR 80 C - 1 SZT.
447	WZL_13437	BEMA 101	1975-05-01	WM NIERUCHOMOŚCI NR 101 PRZY UL. BEMA	615,41	314,77	139,03	0	0	W	XB 51 H-2 - 1 SZT. XB 60-1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 2 SZT.	G 600 - 1 SZT.	MAGNA 65-120 F- 1 SZT.	UPS 25-80 N - 1 SZT.
448	WZL_13441	BEMA 97	2007-12-07	WM NIERUCHOMOŚCI NR 97 PRZY UL. BEMA	615,411	457,06	182,242	0	0	W	HK 2 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 E - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 E - 1 SZT.	DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	SENSONIC PLUS ULTRAHEAT 50 -	FLEXCON PRO 650 - 1 SZT.	MAGNA 50-120 F- 1 SZT.	AW 15-2 - 1 SZT.
449	WZL_13442	BEMA 93	2005-12-01	WM BEMA 93	535,99	454,26	180,994	0	0	W	HK 2 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	TROVIS 5476 - 1 SZT. SIŁOWNIK 5825-20 - 1 SZT. ZAWÓR 3213 - 1 SZT.	TROVIS 5476 SIŁOWNIK 5825-20 ZAWÓR 3213 - 1 SZT.	DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 2 SZT.	E 600 - 1 SZT.	MAGNA 50-120 F- 1 SZT.	UPS 32-80 B 180 - 1 SZT.
450	WZL_13445	BEMA 95	2007-12-07	WM NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. BEMA 95	361,1	303,92	113,58	0	0	W	HK 2 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 E ZAWÓR VVF 52 E - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SKD 32.21 E ZAWÓR VVF 52 E - 1 SZT.	DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	CIEPLIK 2000 ULTRAHEAT 50	FLEXCON PRO 650 - 1 SZT.	MAGNA 50-120 F- 1 SZT.	STRATOS Z30/1-8 - 1 SZT.
451	WZL_13446	BEMA 91	2007-12-07	WM NIERUCHOMOŚCI NR 91 PRZY UL. BEMA	377,22	454,23	180,994	0	0	W	HK 2 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SKD 32.21 E ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV AIPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 ULTRAHEAT 50 -.	G 600 - 1 SZT.	MAGNA 50-120 F- 1 SZT.	UPS 32-80 B 180 - 1 SZT.
452	WZL_13448	BEMA 100A	1980-01-01	WM NIERUCHOMOŚCI UL. BEMA 100A	360,58	188,06	76,78	0	0	W	JAD 3/18 - 2 SZT. JAD 6/50 - 4 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 423 ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	E 400 - 1 SZT.	MAGNA 40-120 F- 1 SZT.	25 PWR 80 C - 1 SZT.
453	WZL_13449	BEMA 100B	2004-12-31	WM NIERUCHOMOŚCI UL. BEMA 100B	200,97	138,2	51,18	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 12 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 . ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV IVD-IVF.	MULTICAL 402 - 2 SZT.	A 300 - 1 SZT.	STRATOS 30/1-12 - 1 SZT.	UPS 25-60 N 180 - 1 SZT.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
454	WZL_13450 - Obcy	BEMA 100 B.1 WARTOWNIA	2001-11-01	PODLASKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ IM. GEN. DYW. H. MINKIEWICZA	35	0	0	0	0	W	WCO 100/3,8 - 3 SZT.	TA 230U - 1 SZT. SIŁOWNIK M 15C - 1 SZT. ZAWÓR V 298 - 1 SZT.		DPIV AVPQ	ULTRAHEAT 50	NG 100 - 1 SZT.	40 POR 80 C - 1 SZT.	
455	WZL_13451 - Obcy	BEMA 100 B.6 KASYNO	2006-10-20		272,21	192,5	72,4	0	183,4	W	HK 1 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT. JAD 3/18 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	A 250 - 1 SZT.	MAGNA 32-120 F- MAGNA-D 65-120 F -	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
456	WZL_13453 - Obcy	BEMA 100 B.21 WARSZTAT	1995-01-01		253,48	21,28	11,71	0	22	W	JAD 3/18 - 2 SZT.	TA 230U - 1 SZT. SIŁOWNIK M 15C - 1 SZT. ZAWÓR V 298 - 1 SZT.		DPIV AVPQ - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	N 140 - 1 SZT.	UPS 50-60/2F - 1 SZT.	
457	WZL_13454 - Obcy	BEMA 100 B.3	1989-01-01		324,41	97,4	59,6	0	0	W	JAD 6/50 - 2 SZT. JAD XK 3/18 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 33 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 200 - 1 SZT.	UPC 40-120 A - 1 SZT.	UP 15-14 B - 1 SZT.
458	WZL_13455 - Obcy	BEMA 100 B.2	1989-01-01		172,34	0	0	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 1 - 1 SZT.	TROVIS 5476 - 1 SZT. SIŁOWNIK 5825-10 - 1 SZT. ZAWÓR 3222 K - 1 SZT.	TROVIS 5476 SIŁOWNIK 5825-10 ZAWÓR 3222 K - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	FLEXCON C 110 - 1 SZT.	TOP E 25/1-7 - 1 SZT.	UP 20-30 N150 - 1 SZT.
459	WZL_13457 - Obcy	BEMA 100 B.7 ADM.	1989-01-01		126,05	0	0	0	0	W	WCO 150/5 - 3 SZT.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.		DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 602 - 1 SZT.		40 POR 80 C - 1 SZT.	

460	WZL_13458	ZWIERZYNIECKA 7	1997-01-01	BIAŁOSTOCKA SM. HANNA BIZIUK I PARTNERZY SPÓŁKA PARTNERSKA LEKARZY	775,579	309,132	139,96	0	0	W	JAD X 6/50 - 5 SZT. JAD X 9/88 - 3 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AFPQ - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 3 SZT.	MAXIVAREM LR 500 - 2 SZT.	UPE 65-120F - 1 SZT.	32 PWR 80 C - 1 SZT.
461	WZL_13459	ZWIERZYNIECKA 9A	1973-01-01	IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.CYPRIANA KAMILA NORWIDA	617,67	99,55	43,28	0	0	W	LC 110 - 1 SZT. S4A-IG16-TLA - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	MAGNA 50-120 F - 1 SZT.	UPS 25-40 N 180 - 1 SZT.
462	WZL_13460	ZWIERZYNIECKA 11	1997-01-01	BIAŁOSTOCKA SM	519,977	228,588	81,643	0	0	W	JAD 3/18 - 2 SZT. JAD 6/50 - 4 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	? 640 - 1 SZT.	40 POE 120 A/B - 1 SZT.	25 PWR 80 C - 1 SZT.
463	WZL_13461	ZWIERZYNIECKA 13	1996-01-01	BIAŁOSTOCKA SM	1121,75	436	218	0	0	W	G 65 - 1 SZT. JAD 6/50 - 1 SZT. JAD X 6/50 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 ULTRAHEAT 50 -	LG 1600 - 1 SZT.	80 POT 180 A TOP E 80/1-10	UPS 32-40 180 - 1 SZT.
464	WZL_13462	JARZĘBINOWA 4	1988-04-25	SM "RODZINA KOLEJOWA"	1876,05	927,75	312,754	0	0	W	JAD 6/50 - 6 SZT. WCO 250/4 - 8 SZT.	TA 2222 - 1 SZT. SIŁOWNIK M 750 H - 1 SZT. ZAWÓR V 295 - 1 SZT.	TA 2222 - 0 SZT. SIŁOWNIK EM 5C - 1 SZT. ZAWÓR V 295 - 1 SZT.	DPIV 42-39 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.		80 POPE 120 B - 1 SZT.	32 PWT 120 A/B - 1 SZT.
465	WZL_13463	SZEROKA 6C	1994-08-31	WM UL.SZEROKA 6	162	123	44,36	0	0	W	GLD-013-M-5-PI - 1 SZT. LB 47 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ACTARIS CF 55 CIEPLIK 2000 ULTRAHEAT 50 -.	FLEXCON C 140 - 1 SZT.	STRATOS 40/1-8 - 1 SZT.	UPS 25-60 N 180 - 1 SZT.
466	WZL_13464	SZEROKA 12A	1996-07-17	SM "BACIECZKI"	140,2	133,885	40,821	0	0	W	LSK 24 - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 23 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL C66 - 1 SZT.	A 200 - 1 SZT.	MAGNA 32-100 - 1 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
467	WZL_13465	SZEROKA 16	1995-12-19	WM NIERUCHOMOŚCI UL.SZEROKA 12,14,16,18	461,829	371,788	145,248	0	0	W	LSK - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 42-39 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	GG 340 ST 600 - 1 SZT.	UPCD 65-120 - 1 SZT.	UPS 32-80 B 180 - 1 SZT.
468	WZL_13467	BIAŁOSTOCZEK 29	1981-02-25	BIAŁOSTOCKA SM	470,794	232,116	82,922	0	0	W	JAD 3/18 - 6 SZT. WCO 1503 - 2 SZT. WCO 1504 - 2 SZT. WCO 1505 - 4 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 123 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 ULTRAHEAT 50		UPE 65-120F - 2 SZT.	32 PWR 80 C - 1 SZT.
469	WZL_13468	SITARSKA 64	1986-12-10	BIAŁOSTOCKA SM	173,618	136,304	43,961	0	0	W	JAD 6/50 - 3 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 20 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 423 ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	MULTICAL C66 ULTRAHEAT 50	? - 1 SZT.	UPED 32-120 F - 1 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
470	WZL_13469	BUSKA 10	1995-10-15	BIAŁOSTOCKA SM	548,485	253,31	93,84	0	0	W	JAD X 6/50 - 6 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 133 ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	E 525 - 1 SZT.	UPE 50-120 F - 2 SZT.	UPS 32-80 B 180 - 1 SZT.
471	WZL_13470	OLSZTYŃSKA 9	1981-01-01	BIAŁOSTOCKA SM	372,03	184,82	78,65	0	0	W	JAD 3/18 - 5 SZT. JAD 6/50 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 423 ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	DPIV AIPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	50 POT 120 B - 2 SZT.	25 PWR 80 C - 1 SZT.
472	WZL_13472	MAZOWIECKA 41	1997-01-01	BIAŁOSTOCKA SM	366,938	215,388	76,932	0	0	W	JAD 3/18 - 2 SZT. JAD 6/50 - 5 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 323 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL C66 - 1 SZT. ULTRAHEAT 50 -	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	UPE 40-120 F - 1 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
473	WZL_13473	MAZOWIECKA 39	2006-10-10	BIAŁOSTOCKA SM	345,097	256,232	75,632	0	0	W	HK 2 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SKD 32.21 E ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 ULTRAHEAT 50.	E 500 - 1 SZT.	MAGNA 50-120 F - 1 SZT.	32 PWR 80 C - 1 SZT.
474	WZL_13475	MAZOWIECKA 39A	2005-12-08	BIAŁOSTOCKA SM	235,368	115,404	32,971	0	0	W	HL 2 - 1 SZT. JAD 3/18 - 3 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT. ULTRAHEAT 50 -.	N 200 - 1 SZT.	MAGNA 40-120 F - 1 SZT.	25 PWR 40C - 1 SZT.
475	WZL_13476	MAZOWIECKA 39B	2005-11-09	BIAŁOSTOCKA SM	169,879	115,404	32,971	0	0	W	HL 12 - 1 SZT. JAD 3/18 - 4 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT. ULTRAHEAT 50 -	N 200 - 1 SZT.	STRATOS 25/1-8 - 1 SZT.	25 PWR 40C - 1 SZT.
476	WZL_13477	MAZOWIECKA 39E	2003-12-01	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 "POD SŁONKIEM"	118,347	61,406	8,723	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 11 - 1 SZT.	TROVIS 5476 - 1 SZT. SIŁOWNIK 5825-20 - 1 SZT. ZAWÓR 3213 K - 1 SZT.	TROVIS 5476 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	N 100 - 1 SZT.	32 POE 120 A/B - 1 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
477	WZL_13479	MAZOWIECKA 39D	2006-10-10	BIAŁOSTOCKA SM	112,689	0	0	0	0	W	JAD 3/18 - 3 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SQS 359.54 ZAWÓR VVG 549 - 1 SZT.		DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	FLEXCON C 110 - 1 SZT.	MAGNA 25-60 180 - 1 SZT.	
478	WZL_13481	MAZOWIECKA 37C	2002-12-12	BIAŁOSTOCKA SM	527,39	292,03	97,344	0	0	W	JAD X 5/38 - 4 SZT. JAD X 6/50 - 2 SZT.	TROVIS 5476 - 1 SZT. SIŁOWNIK 5825-20 - 1 SZT. ZAWÓR 3213 K - 1 SZT.	TROVIS 5476 SIŁOWNIK 5825-23 ZAWÓR 3213 K - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT. ULTRAHEAT 50 -	E 600 - 1 SZT.	65 POE 120 A/B - 1 SZT.	STRATOS Z25/1-8 - 1 SZT.
479	WZL_13482	MAZOWIECKA 37B	2002-12-12	BIAŁOSTOCKA SM	88,71	108,05	29,19	0	0	W	JAD 3/18 - 2 SZT. JAD X 3/18 - 2 SZT.	TROVIS 5476 - 1 SZT. SIŁOWNIK 5825-20 - 1 SZT. ZAWÓR 3213 K - 1 SZT.	TROVIS 5476 SIŁOWNIK 5825-13 ZAWÓR 3222 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT. ULTRAHEAT 50 -.	N 200 - 1 SZT.	UPE 32-80 F 220 - 1 SZT.	25 PWR 40C - 1 SZT.
480	WZL_13483	MAZOWIECKA 37A	2001-10-18	BIAŁOSTOCKA SM	88,71	108,09	21,19	0	0	W	JAD 3/18 - 3 SZT. JAD X 3/18 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 20 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	MAXIVAREM LR 200 - 1 SZT.	TOP E 25/1-7 - 1 SZT.	25 PWR 40C - 1 SZT.
481	WZL_13484	MAZOWIECKA 37D	2000-12-14	BIAŁOSTOCKA SM	201,724	108,054	29,191	0	0	W	JAD 3/18 - 4 SZT. JAD X 6/50 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 20 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 30 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL C66 - 1 SZT. ULTRAHEAT 50 -	MAXIVAREM LR 300 - 1 SZT.	UPE 32-120 F - 1 SZT.	25 PWR 40C - 1 SZT.
482	WZL_13485	WESOŁA 10	1973-01-01	ŻŁOBEK MIEJSKI NR 1 INTEGRACYJNY	135,629	40,705	5,815	0	0	W	JAD 3/18 - 1 SZT. JAD X 5/38 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 133 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 13 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	FLEXCON PRO 200 - 1 SZT.	STRATOS 25/1-6 - 1 SZT.	STAR Z 25/6 - 1 SZT.
483	WZL_13486	MAZOWIECKA 37E	2002-12-30	BIAŁOSTOCKA SM	201,42	108,05	29,19	0	0	W	HK 2 - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	TROVIS 5476 - 1 SZT. SIŁOWNIK 5825-20 - 1 SZT. ZAWÓR 3213 K - 1 SZT.	TROVIS 5476 SIŁOWNIK 5825-13 ZAWÓR 3213 K - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL C66 - 1 SZT. ULTRAHEAT 50 -.	MAXIVAREM LR 300 - 1 SZT.	STRATOS 40/1-12 - 1 SZT.	25 PWR 40C - 1 SZT.
484	WZL_13487	WESOŁA 14	2006-12-11	BIAŁOSTOCKA SM	77,473	0	0	0	0	W	JAD 3/18 - 2 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SQS 359.54 ZAWÓR VVG 549 - 1 SZT.		DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	NG 100 100 - 1 SZT.	MAGNA 25-60 - 1 SZT.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
485	WZL_13488	WESOŁA 16	2006-12-11	BIAŁOSTOCKA SM	87,62	0	0	0	0	W	JAD 3/18 - 2 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SQS 359.54 ZAWÓR VVG 549 - 1 SZT.		DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	NG 100 100 - 1 SZT.	MAGNA 25-60 - 1 SZT.	
486	WZL_13489	MAZOWIECKA 37F	2002-12-12	BIAŁOSTOCKA SM	201,42	108,054	29,191	0	0	W	JAD 3/18 - 4 SZT. JAD X 5/38 - 2 SZT.	TROVIS 5476 - 1 SZT. SIŁOWNIK 5825-20 - 1 SZT. ZAWÓR 3213 K - 1 SZT.	TROVIS 5476 SIŁOWNIK 5825-13 ZAWÓR 3213 K - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL C66 - 1 SZT. ULTRAHEAT 50 -	MAXIVAREM LR 300 - 1 SZT.	UPE 40-120 F - 1 SZT.	25 PWR 40C - 1 SZT.
487	WZL_13490	WESOŁA 20A	1969-01-01	BIAŁOSTOCKA SM	238,85	150	52,3	0	0	W	JAD 3/18 - 4 SZT. JAD X 5/38 - 4 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT.	MAXIVAREM LR 300 - 2 SZT.	MAGNA 40-120 F - 1 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
488	WZL_13491	WESOŁA 18	2007-12-20	BIAŁOSTOCKA SM	174,723	0	0	0	0	W	JAD 3/18 - 4 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SQS 35.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVG 549 - 1 SZT.		DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	FLEXCON C 140 - 1 SZT.	MAGNA 32-120 F - 1 SZT.	
489	WZL_13492	WESOŁA 20	1969-01-01	BIAŁOSTOCKA SM	238,85	150	52,3	0	0	W	JAD 3/18 - 4 SZT. JAD X 5/38 - 4 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT. ULTRAHEAT 50 -.	MAXIVAREM LR 300 - 2 SZT.	MAGNA 40-120 F - 1 SZT.	UPS 25-60 N 180 - 1 SZT.
490	WZL_13493	WESOŁA 20B	1969-01-01	BIAŁOSTOCKA SM	238,85	150	52,3	0	0	W	JAD 3/18 - 4 SZT. JAD X 5/38 - 4 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT.	MAXIVAREM LR 300 - 2 SZT.	MAGNA 40-120 F - 1 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
491	WZL_13494	WESOŁA 22	1973-01-01	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35 "WESOŁE"	126,087	58,15	10,048	0	0	W	JAD 3/18 - 4 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SQS 359.54 ZAWÓR VVG 549 - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SQS 359.54 ZAWÓR VVG 549 - 1 SZT.	DPIV V130 D45 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.		40 POPT 60B - 2 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.

492	WZL_13495	ZWIERZYNIECKA 19B	2004-12-13	BIAŁOSTOCKA SM	181,07	108,05	29,19	0	0	W	HL 12 - 1 SZT. JAD 3/18 - 3 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 601 ULTRAHEAT 50 -.	N 200 - 1 SZT.	STRATOS 32/1-12 - 1 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
493	WZL_13496	ZWIERZYNIECKA 19A	2004-12-13	BIAŁOSTOCKA SM	181,07	108,05	29,19	0	0	W	HL 12 - 1 SZT. JAD 3/18 - 3 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 601 ULTRAHEAT 50 -	N 200 - 1 SZT.	STRATOS 32/1-12 - 1 SZT.	25 PWR 40C - 1 SZT.
494	WZL_13497	ZWIERZYNIECKA 17	2001-10-31	BIAŁOSTOCKA SM	88,67	62,174	13,84	0	0	W	JAD 3/18 - 2 SZT. JAD X 3/18 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 20 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AIPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT.	MAXIVAREM LR 150 - 1 SZT.	UPE 25-60 180 - 1 SZT.	25 PWR 40C - 1 SZT.
495	WZL_13498	ZWIERZYNIECKA 19	2004-12-03	BIAŁOSTOCKA SM	181,062	124,348	34,541	0	0	W	HL 12 - 1 SZT. JAD 3/18 - 3 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 MULTICAL 601 .	A 250 - 1 SZT.	STRATOS 32/1-12 - 1 SZT.	32 PWR 80 C - 1 SZT.
496	WZL_13499	ZWIERZYNIECKA 21/1	2007-11-12	BIAŁOSTOCKA SM	88,664	62,174	13,84	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 11 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SQS 35.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVG 549 - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SQS 35.53 ZAWÓR VVG 549 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 402 ULTRAHEAT 50 -	FLEXCON C 100 - 1 SZT.	MAGNA 32-60 180 - 1 SZT.	UPS 25-40 N 180 - 1 SZT.
497	WZL_13500	WESOŁA 36	2003-12-08	BIAŁOSTOCKA SM	88,667	81,643	20,411	0	0	W	HL 11 - 1 SZT. JAD 3/18 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	MULTICAL 402 ULTRAHEAT 50 -	N 200 - 1 SZT.	32 POE 120 A/B - 1 SZT.	ALPHA 2 25-40 N - 1 SZT.
498	WZL_13501	ZWIERZYNIECKA 21	2006-12-14	BIAŁOSTOCKA SM	353,488	256,232	75,362	0	0	W	HK 2 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SKD 32.21 E ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 ULTRAHEAT 50 -.	E 500 - 1 SZT.	MAGNA 50-120 F - 1 SZT.	32 PWR 80 C - 1 SZT.
499	WZL_13503	ŚWIERKOWA 1	2001-01-01	POLSKIE RADIO - REGIONALNA ROZGŁOŚNIA "RADIO BIAŁYSTOK" SA	225,06	45,8	45,8	0	80,35	W	LSK 0 - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	RVD 130 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 130 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	? 250 - 1 SZT.	STRATOS 50/1-12 - 1 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
500	WZL_13504	WESOŁA 25	2003-12-01	BIAŁOSTOCKA SM	126,19	107,705	30,77	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 11 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 MULTICAL 601	N 200 - 1 SZT.	32 POE 120 A/B - 1 SZT.	25 PWR 40C - 1 SZT.
501	WZL_13505	WESOŁA 23	2004-12-03	BIAŁOSTOCKA SM	126,19	115,305	33,915	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 11 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 MULTICAL 601	N 200 - 1 SZT.	STRATOS 32/1-12 - 1 SZT.	25 PWR 80 C - 1 SZT.
502	WZL_13506	WESOŁA 21	2003-12-08	BIAŁOSTOCKA SM	126,19	107,705	30,77	0	0	W	JAD X 3/18 - 2 SZT. JAD X 5/38 - 2 SZT.	TROVIS 5476 - 1 SZT. SIŁOWNIK 5825-20 - 1 SZT. ZAWÓR 3222 - 1 SZT.	43-2 - 1 SZT. SIŁOWNIK 2430 - 1 SZT. ZAWÓR 2432 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 MULTICAL 601	N 200 - 1 SZT.	32 POE 120 A/B - 1 SZT.	25 PWR 40C - 1 SZT.
503	WZL_13507	WESOŁA 19	2003-12-08	BIAŁOSTOCKA SM	78,037	62,279	13,84	0	0	W	GCP-008-M-5-PI - 1 SZT. HL 11 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 ULTRAHEAT 50	N 100 - 1 SZT.	32 POE 120 A/B - 1 SZT.	UPS 25-40 B 180 - 1 SZT.
504	WZL_13508	WESOŁA 9	1985-01-01	BIAŁOSTOCKA SM	92,8	109,9	19,1	0	0	W	LB 31 - 1 SZT. S7A-IG16-TKTL83 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402	MAXIVAREM LR 200 - 1 SZT.	MAGNA 25-60 180 - 1 SZT.	UPS 25-40 N 180 - 1 SZT.
505	WZL_13510	WESOŁA 7	2006-12-14	BIAŁOSTOCKA SM	368,089	248,696	75,362	0	0	W	HK 2 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 E ZAWÓR VVG 41 - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVG 41 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL C66 ULTRAHEAT 50 -.	FLEXCON PRO 500 - 1 SZT.	MAGNA 65-60 F - 1 SZT.	32 PWR 80 C - 1 SZT.
506	WZL_13511	WESOŁA 11	1996-01-01	BIAŁOSTOCKA SM	236,23	213,3	73,6	0	0	W	LSK - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	E 500 - 1 SZT.	UPCD 32-120 - 1 SZT.	25 PWR 80 C - 1 SZT.
507	WZL_13512	WASZYNGTONA 25C	2004-12-13	BIAŁOSTOCKA SM	195,384	128,116	37,681	0	0	W	HL 12 - 1 SZT. JAD 3/18 - 4 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT. ULTRAHEAT 50 -	N 200 - 1 SZT.	STRATOS 32/1-12 - 1 SZT.	25 PWR 40C - 1 SZT.
508	WZL_13513	WASZYNGTONA 25D	2005-11-09	BIAŁOSTOCKA SM	195,38	128,12	37,68	0	0	W	HL 12 - 1 SZT. JAD 3/18 - 4 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT. ULTRAHEAT 50 -.	N 200 - 1 SZT.	MAGNA 32-120 F - 1 SZT.	25 PWR 40C - 1 SZT.
509	WZL_13514	WESOŁA 11A	1995-01-01	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM.JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA	261,7	111,6	111,6	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 11 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	A 300 - 1 SZT.	STRATOS 25/1-6 - 1 SZT.	STAR Z 25/6 - 1 SZT.
510	WZL_13515	WESOŁA 17/1	2007-09-11	BIAŁOSTOCKA SM	240,008	0	0	0	0	W	JAD X 5/38 - 2 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 E ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.		DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	FLEXCON PRO 200 - 1 SZT.	MAGNA 40-100 F - 1 SZT.	
511	WZL_13516	ŻELAZNA 38	2007-11-12	BIAŁOSTOCKA SM	272,014	212,538	75,362	0	0	W	HK 2 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 20 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 30 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 ULTRAHEAT 50	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	MAGNA 32-120 F - 1 SZT.	25 PWR 80 C - 1 SZT.
512	WZL_13517	WOŁODYJOWSKIEGO 6B	1997-01-01	BIAŁOSTOCKA SM	498,962	325,407	113,043	0	0	W	JAD X 6/50 - 6 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 20 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 601 ULTRAHEAT 50	? 640 - 1 SZT.	UPE 40-120 F - 1 SZT.	40 PWR 80 C - 1 SZT.
513	WZL_13518	WOŁODYJOWSKIEGO 6A	2004-12-03	BIAŁOSTOCKA SM	199,571	128,116	37,681	0	0	W	HL 12 - 1 SZT. JAD 3/18 - 4 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 402 MULTICAL 601.	N 200 - 1 SZT.	STRATOS 32/1-12 - 1 SZT.	25 PWR 40C - 1 SZT.
514	WZL_13519	WOŁODYJOWSKIEGO 6	2004-12-03	BIAŁOSTOCKA SM	199,571	128,116	37,681	0	0	W	FA-004-P16 - 1 SZT. HL 12 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	N 200 - 1 SZT.	STRATOS 32/1-12 - 1 SZT.	ALPHA 2 25-60 N 180 - 1 SZT.
515	WZL_13520	WOŁODYJOWSKIEGO 8E	2002-12-31	BIAŁOSTOCKA SM	194,535	108,043	29,191	0	0	W	JAD 3/18 - 4 SZT. JAD X 5/38 - 2 SZT.	TROVIS 5476 - 1 SZT. SIŁOWNIK 5825-20 - 1 SZT. ZAWÓR 3213 K - 1 SZT.	TROVIS 5476 SIŁOWNIK 5825-13 ZAWÓR 3222 K - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	MAXIVAREM LR 300 - 1 SZT.	UPE 40-120 F - 1 SZT.	25 PWR 40C - 1 SZT.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
516	WZL_13521	WOŁODYJOWSKIEGO 8D	2002-12-31	BIAŁOSTOCKA SM	194,54	108,04	29,19	0	0	W	JAD 3/18 - 4 SZT. JAD X 5/38 - 2 SZT.	TROVIS 5476 - 1 SZT. SIŁOWNIK 5825-10 - 1 SZT. ZAWÓR 3213 K - 1 SZT.	TROVIS 5476 SIŁOWNIK AMV 33 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 ULTRAHEAT 50 -	MAXIVAREM LR 300 - 1 SZT.	UPE 40-120 F - 1 SZT.	25 PWR 40C - 1 SZT.
517	WZL_13522	WOŁODYJOWSKIEGO 8C	2001-10-15	BIAŁOSTOCKA SM	215,888	128,116	37,681	0	0	W	JAD 3/18 - 4 SZT. JAD X 5/38 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 ULTRAHEAT 50 -	MAXIVAREM LR 300 - 1 SZT.	UPE 40-120 F - 1 SZT.	25 PWR 40C - 1 SZT.
518	WZL_13523	WASZYNGTONA 25	2005-12-08	BIAŁOSTOCKA SM	195,384	108,054	29,191	0	0	W	HL 12 - 1 SZT. JAD 3/18 - 4 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 402 ULTRAHEAT 50 -	N 200 - 1 SZT.	MAGNA 32-120 F - 1 SZT.	25 PWR 40C - 1 SZT.
519	WZL_13524 - Obcy	WASZYNGTONA 27	1980-01-01	"SABA" SPÓŁKA Z O.O.	70,001	0	0	0	0	W	JAD 3/18 - 1 SZT. JAD 5/38 - 1 SZT.	R 303 - 1 SZT. SIŁOWNIK EZRT - 1 SZT. ZAWÓR ? - 1 SZT.		DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	? - 1 SZT.	40 TPM 130 - 3 SZT.	50 PJM 150 - 2 SZT.
520	WZL_13525	WESOŁA 6	1998-11-19	BIAŁOSTOCKA SM	410,748	169,391	57,778	0	0	W	B16H - 1 SZT. GLD-013-L5-PI 1 szt.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 - 1 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	MAGNA 40-120 F - 1 SZT.	UPS 25-60 N 180 - 1 SZT.
521	WZL_13527	WASZYNGTONA 25B	2005-11-09	BIAŁOSTOCKA SM	195,384	128,116	37,681	0	0	W	HL 12 - 1 SZT. JAD 3/18 - 4 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 - ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 ULTRAHEAT 50 -	N 200 - 1 SZT.	MAGNA 32-120 F - 1 SZT.	25 PWR 40C - 1 SZT.
522	WZL_13528	WASZYNGTONA 25A	2005-11-04	BIAŁOSTOCKA SM	195,384	128,116	37,681	0	0	W	HL 12 - 1 SZT. JAD 3/18 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 402 ULTRAHEAT 50 -	N 200 - 1 SZT.	MAGNA-D 32-120 F - 1 SZT.	ALPHA 2 25-40 N 180 - 1 SZT.
523	WZL_13529 - Obcy	WASZYNGTONA 23	1980-10-07	UNIWERSYTET MEDYCZNY	1024,405	390,187	176,543	0	0	W	JAD 5/38 - 5 SZT. JAD X 9/88 - 3 SZT.	ECL 9600 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL 9600 - 0 SZT. SIŁOWNIK AMV 423 ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	DPIV 42-37 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	GG 800 - 2 SZT.	80 PJM 230 - 2 SZT.	50 PJM 200 - 2 SZT.

524	WZL_13530	11 LISTOPADA 28 LODOWISKO	1999-11-10	BIAŁOSTOCKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	120,24	150	82,5	0	382	W	HL 2 - 1 SZT. JAD 3/18 - 4 SZT. JAD 5/38 - 2 SZT.	RVD 240 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 E - 1 SZT.	RVD 240 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 200 - 1 SZT.	UPE 40-120 F - 2 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
525	WZL_13531	11 LISTOPADA 28 TRYBUNY	1985-01-01	BIAŁOSTOCKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	474,074	226,017	121,534	0	0	W	XB 51 H - 2 SZT.	RVD 245 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 245 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	G 300 - 1 SZT.	MAGNA 32-120 F - 1 SZT.	UPS 25-80 B 180 - 1 SZT.
526	WZL_13532	WOŁODYJOWSKIEGO 4	2001-09-20	WM NIERUCHOMOŚCI ul. Wołodjowskiego 4	89,564	86,8	25,3	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 1 - 1 SZT.	RVD 130 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKB 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 130 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	MAXIVAREM LR 80 - 1 SZT.	UPE 32-80 180 - 2 SZT.	UPS 25-40 B 180 - 1 SZT.
527	WZL_13533 - Obcy	JANA PAWŁA II 92	1998-09-01	MAKRO CASH AND CARRY POLSKA S.A.	1643,5	0	0	0	0	W	LSL 1 - 1 SZT.	UNIGYR PRV 1,64 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKC 62 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 41,804 - 1 SZT.		DPIV 42-39 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	E 640 - 2 SZT.	UPE 80-120 F - 2 SZT.	
528	WZL_13534	PIETKIEWICZA 10	2002-11-01	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	478,512	379,09	177,79	0	0	W	HK 2 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	RVD 130 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 130 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	K 800 - 1 SZT.	UPED 65-120 - 2 SZT.	UPS 32-80 B 180 - 1 SZT.
529	WZL_13535	PIETKIEWICZA 14	2002-01-01	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	285,52	259,8	107,86	0	0	W	HK 2 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	RVD 230 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 230 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	UPED 50-120 F - 2 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
530	WZL_13536	KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 3D	2003-12-04	SM "RODZINA KOLEJOWA"	243	228	91	0	0	W	RVD 230 - 1 SZT. LSK 1 - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	RVD 230 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	A 300 - 1 SZT.	UPE 50-120 F - 1 SZT.	32 PWR 80 C - 1 SZT.
531	WZL_17176	RUMIANKOWA 12	2004-12-31	ŻŁOBEK MIEJSKI NR 2	137,84	40,705	40,705	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 11 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	N 200 - 1 SZT.	UPED 32-120 F - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
532	WZL_17177	RUMIANKOWA 13	1993-01-01	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44 IM. STANISŁAWA MONIUSZKI	962,27	281,68	93,85	0	0	W	JAD 6/50 - 7 SZT.	RVP 97 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	IVT-IVF - 1 SZT. SIŁOWNIK IVT - 1 SZT. ZAWÓR IVF - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.		65 POT 120 A/B - 2 SZT.	32 PWR 80 C - 1 SZT.
533	WZL_17178 - Obcy	RUMIANKOWA 17	1987-01-01	W.KRAHEL I J.LUBERA SPÓŁKA JAWNA	62,849	68,036	27,156	0	0	W	JAD 3/18 - 3 SZT.	ECL 9600 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL 9600 - 0 SZT. SIŁOWNIK AMV 423 ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	N 110 - 1 SZT.	65 PJM Z 140 - 1 SZT.	
534	WZL_17179	RUMIANKOWA 15	2004-12-31	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 77 "RUMIANKOWE PRZEDSZKOLE"	32,1	27,39	9,13	0	17,5	W	HK 1 - 1 SZT. HL 11 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	ACTARIS CF 55 - 1 SZT.	N 200 - 1 SZT.	UPED 32-120 F - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
535	WZL_17180	SŁONECZNIKOWA 35	1987-01-01	SM "SŁONECZNY STOK"	1212,312	771,431	335,398	0	0	W	GLD-013-L-5-P - 1 SZT. GLD-013-M-5-PI - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV 42-39 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	? 500 - 2 SZT.	STRATOS 80/1-12 - 1 SZT.	MAGNA 32-100 N 180 - 1 SZT.
536	WZL_17181	ZIELONOGÓRSKA 9	1993-04-01	SM "SŁONECZNY STOK"	241,927	182,998	62	0	0	W	JAD 6/50 - 3 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32.21 E ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	AS 250 - 2 SZT.	P 50-160 R - 2 SZT.	UPS 25-60 B - 1 SZT.
537	WZL_17182	ZIELONOGÓRSKA 15	1990-01-01	SM "SŁONECZNY STOK"	1411,16	906,35	393,96	0	0	W	JAD 6/50 - 10 SZT. JAD K 6/50 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AFPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	? 1250 - 1 SZT.	65 POT 120 A - 4 SZT.	40 PWT 120 A/B - 1 SZT.
538	WZL_17185	SŁONECZNIKOWA 21	1992-12-01	SM "SŁONECZNY STOK"	902,406	500,846	204,502	0	0	W	HL 4 - 1 SZT. XB 51 - 1 SZT.	TROVIS 5476 - 1 SZT. SIŁOWNIK 5824-20 - 1 SZT. ZAWÓR 3213 - 1 SZT.	TROVIS 5476 SIŁOWNIK 5824-20 ZAWÓR 3213 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	? 800 - 1 SZT.	STRATOS 65/1-12 - 1 SZT.	UPS 32-80 B - 1 SZT.
539	WZL_17187	RUMIANKOWA 9	1986-01-01	SM "SŁONECZNY STOK"	805,3	524,51	214,09	0	0	W	GLD-013-L-5-PI - 1 SZT. HL 3 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	? 500 - 2 SZT.	UPED 50-120 F - 1 SZT.	65 PWS 60 - 1 SZT.
540	WZL_17188	RUMIANKOWA 1	1986-01-01	SM "SŁONECZNY STOK"	945,67	506,6	206,77	0	0	W	XB 51 H-1 - 1 SZT. XB 51 H-2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AFPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	OTTOMAT 800 - 1 SZT.	STRATOS 65/1-12 - 1 SZT.	UPS 32-80 B 180 - 1 SZT.
541	WZL_17189	RÓŻANA 3	1986-01-01	SM "SŁONECZNY STOK"	844,79	516,18	207,21	0	0	W	XB 51 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AFPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	GG 340 ST 600 - 2 SZT.	UPED 65-120 F - 1 SZT.	UPS 32-80 B 180 - 1 SZT.
542	WZL_17190	SOLIDARNOŚCI 2	2003-12-03	BIAŁOSTOCKA SM	704,55	353,7	138,17	0	0	W	HK 2 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV 42-24 B - 1 SZT.	MULTICAL 402 ULTRAHEAT 50	E 600 - 2 SZT.	UPED 65-120 F - 1 SZT.	32 PWR 80 C - 1 SZT.
543	WZL_17191	WŁÓKIENNICZA 23	1996-04-11	WM PRZY ul. Włókienniczej 21 i 23	155,4	190,05	67,38	0	0	W	JAD X 3/18 - 7 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SQS 35.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVG 549 - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SQS 35.53 ZAWÓR VVG 549 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	MAXIVAREM LR 200 - 1 SZT.	40 POT 120 A - 2 SZT.	25 PWR 40C - 1 SZT.
544	WZL_17193	BOH. MONTE CASSINO 15 W2	2006-10-25	SM "RODZINA KOLEJOWA"	334,63	265,4	80,1	0	0	W	HK 2 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 E ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SKD 32.21 E ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	A 350 - 1 SZT.	MAGNA 40-120 F - 1 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
545	WZL_17194	BOH. MONTE CASSINO 15 W3	2006-09-29	SM "RODZINA KOLEJOWA"	193,6977	174,21	59,7	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 12 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SQS 359.54 - 1 ZAWÓR VVG 549 K - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SQS 359.54 ZAWÓR VVG 549 K - 1.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	ACTARIS CF 55 - 1 SZT.	N 200 - 1 SZT.	MAGNA 32-120 F - 1 SZT.	UPS 25-40 B 180 - 1 SZT.
546	WZL_17195 - Obcy	ORDONÓWNY 6 W1 PAWILON	1990-01-01	BIURO RACHUNKOWE "EFEKT PLUS".	7,35	0	0	0	0	B					CIEPLIK 2000 - 1 SZT.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
547	WZL_17196 - Obcy	HETMAŃSKA 38	1971-01-01	ARGO SPÓŁKA Z O. O.	554,81	41,87	41,87	0	0	B/W	JAD 3/18 - 2 SZT. WP 6/7 2000L - 1 SZT.	RG 7 - 2 SZT. SIŁOWNIK AMV 423 - 2 SZT. ZAWÓR ? - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	MERTIK - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 423 - ZAWÓR ? - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.		ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	ERE 35 - 1 SZT.	40 POR 80 C - 1 SZT. UPS 32-60 180 - 1 SZT.	
548	WZL_17200	KONWALIOWA 1	1988-01-01	SM "SŁONECZNY STOK"	1496,432	963,229	414,119	0	0	W	GLD-013-L-5-PI - 1 SZT. LC 110 - 2 szt.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AFPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	? 1250 - 1 SZT.	MAGNA 3 80-120 F360 - 2 SZT.	STRATOS Z30/1-12 - 1 SZT.
549	WZL_17201	KONWALIOWA 2	1990-10-18	SM "SŁONECZNY STOK"	51	0	0	0	0	W	HL 11 - 1 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.		DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	FLEXCON C 35 - 1 SZT.	STRATOS 25/1-6 - 1 SZT.	
550	WZL_17202	KONWALIOWA 4	1988-01-01	SM "SŁONECZNY STOK"	1479,045	802,015	353,668	0	0	W	LD 235 - 2 SZT. S9A-IG16-TMTL57 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 40 - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SKD 32.21 E ZAWÓR VVF 40 - 1 SZT.	DPIV 42-39 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	OTTOMAT 800 - 2 SZT.	STRATOS 80/1-12 - 1 SZT.	MAGNA 32-100 N 180 - 1 SZT.
551	WZL_17203	KONWALIOWA 8	2004-12-31	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 79 "KONWALIOWY ZAKĄTEK"	169,8	107,46	24,42	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 12 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	N 200 - 1 SZT.	STRATOS 32/1-12 - 1 SZT.	25 PWR 40C - 1 SZT.
552	WZL_17204	KONWALIOWA 10	1990-01-01	SM "SŁONECZNY STOK"	1275,697	898,848	388,223	0	0	W	JAD 6/50 - 11 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 40 - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 40 - 1 SZT.	DPIV 42-39 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	? 1250 - 1 SZT.	UPED 80-120 F - 1 SZT.	50 PWT 120 A/B - 1 SZT.
553	WZL_17205	MAGNOLIOWA 4	2005-12-01	SM "SŁONECZNY STOK"	141,27	55,243	11,049	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 1 - 1 SZT.	RVD 130 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 130 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	N 200 - 1 SZT.	UPE 32-120 F - 2 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
554	WZL_17206	MAGNOLIOWA 5	1993-10-01	SM "SŁONECZNY STOK"	208,91	158,191	49,753	0	0	W	M6-MFG - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 123 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 523 ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	PD 300 - 1 SZT.	UMCD 50-60 - 1 SZT.	UP 20-45 N 150 - 1 SZT.

555	WZL_17207	STORCZYKOWA 16	1994-10-01	SM "SŁONECZNY STOK"	311,114	170,403	56,801	0	0	W	M6-MFG - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	MULTICAL C66 - 1 SZT.	GG 300 ST 400 - 1 SZT.	UPC 50-60 - 2 SZT.	UP 20-15 N 150 - 1 SZT.
556	WZL_17208	STORCZYKOWA 7	2007-11-05	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	177,27	48,16	38,48	0	56,72	W	HK 1 - 1 SZT. HL 12 - 1 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 200 - 1 SZT.	50 POS 60 A/B UPE 50-60 F	25 PWR 80 C - 1 SZT.
557	WZL_17209	STORCZYKOWA 28	1990-01-01	SM "SŁONECZNY STOK"	1234,92	863,99	380,99	0	0	W	JAD 6/50 - 13 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AFPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	EXPANSOMAT 600 - 2 SZT.	80 POT 120 A UPE 80-120 F	40 PWT 120 A/B - 1 SZT.
558	WZL_17210	MAGNOLIOWA 13	1991-01-01	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 18	576,03	521	116,6	0	239,4	W	JAD 6/50 - 3 SZT. WCO 150/5 - 8 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	? 600 - 1 SZT.	65 POT 120 A/B - 2 SZT.	32 PWR 80 C - 2 SZT.
559	WZL_17211	MAGNOLIOWA 14	2007-12-05	"EDMAR" S.C. EDYTA TWORKOWSKA MAREK TWORKOWSKI	22,899	0	0	0	0	W	HL 11 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SQS 35.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVG 55 - 1 SZT.		DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	FLEXCON TOP 50 - 1 SZT.	MAGNA 25-60 180 - 1 SZT.	
560	WZL_17212	LAWENDOWA 77A	2001-10-01	SM "SŁONECZNY STOK"	199,1	191,5	70,2	0	0	W	M6-MFG - 2 SZT.	RVD 230 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 230 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	SUPERCAL 432 ULTRAHEAT 50	MAXIVAREM LR 250 - 1 SZT.	MAGNA-D 40-120 F - 1 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
561	WZL_17213	NIEPODLEGŁOŚCI 1	1991-10-15	SM "SŁONECZNY STOK"	557,727	403,632	160,623	0	0	W	HK 2 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	SB/6 500 - 1 SZT.	65 POT 120 A UPE 65-120F	UPS 32-80 B 180 - 1 SZT.
562	WZL_17214	NIEPODLEGŁOŚCI 5	1991-10-15	SM "SŁONECZNY STOK"	879,101	574,383	237,636	0	0	W	HK 4 - 1 SZT. HL 4 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV AFPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	? 800 - 1 SZT.	UPED 80-120 F - 1 SZT.	40 PWT 120 A/B - 1 SZT.
563	WZL_17215	LAWENDOWA 48A	1990-01-01	SM "SŁONECZNY STOK"	1088,82	703,5	300,62	0	0	W	JAD 6/50 - 10 SZT.	TROVIS 5475-2 - 1 SZT. SIŁOWNIK 5824-20 - 1 SZT. ZAWÓR 3214 - 1 SZT.	TROVIS 5475-2 - 0 SZT. SIŁOWNIK 5824-20 ZAWÓR 3214 - 1 SZT.	DPIV AFPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	? 1250 - 1 SZT.	UPED 80-120 F - 1 SZT.	50 PWT 120 A - 1 SZT.
564	WZL_17216	WIEDEŃSKA 3	1998-06-19	SM "SŁONECZNY STOK"	139,6	138,8	47	0	0	W	M6-MFG - 2 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKB 32.50 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 250 - 1 SZT.	UPE 40-80F 250 - 2 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
565	WZL_17217	ZIELONOGÓRSKA 2	1992-03-22	SM "SŁONECZNY STOK"	170,205	0	0	0	0	W	HL 11 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.		DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	FLEXCON C 140 - 1 SZT.	STRATOS 30/1-8 - 1 SZT.	
566	WZL_17218	ZIELONOGÓRSKA 2A	1994-11-21	SM "SŁONECZNY STOK"	136,45	120,89	34,54	0	0	W	M6-MFG - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 123 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 423 ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	MULTICAL C66 - 1 SZT.	N 200 - 1 SZT.	UPCD 40-60 - 1 SZT.	UPS 25-60 B - 1 SZT.
567	WZL_17219	ZIELONOGÓRSKA 4	1990-05-10	SM "SŁONECZNY STOK"	1553,257	940,574	349,89	0	0	W	JAD 6/50 - 13 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV 42-39 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	? 600 - 2 SZT.	80 POT 120 A UPE 80-120 F	40 PWT 180 A/B - 1 SZT.
568	WZL_17220	STORCZYKOWA 1/1	1995-10-01	SM "SŁONECZNY STOK"	89,342	107,764	27,633	0	0	W	M6-MFG - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 123 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 150 - 1 SZT.	UPCD 32-60 - 1 SZT.	25 PWR 40C - 1 SZT.
569	WZL_17221	STORCZYKOWA 6	1990-01-01	SM "SŁONECZNY STOK"	1068,11	712,52	303,2	0	0	W	JAD 6/50 - 10 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 - ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	DPIV AFPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	? 600 - 2 SZT.	80 POT 120 A - 1 SZT. UPE 80-120 FB - 1	50 PWT 120 A - 1 SZT.
570	WZL_17222	SZKOLNA 4	2001-01-01	PODLASKIE STOWARZYSZENIE JAPONSKICH SZTUK WALKI CHO BU KAN	45,65	10	10	0	0	W	GG - 2 SZT.	R 320 L.2 - 1 SZT. SIŁOWNIK LM 25 - 1 SZT. ZAWÓR ? - 1 SZT.	R 320 L.2 - 0 SZT. SIŁOWNIK LM 24A - ZAWÓR ? - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	EXTRAVAREM LR 40 - 1 SZT.	UPS 25-40 180 - 1 SZT.	25 PWR 40C - 1 SZT.
571	WZL_17223	RÓŻANA 19	2004-12-31	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 76, "NA ZIELONYCH WZGÓRZACH"	149,43	78,5	26,17	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 11 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	N 200 - 1 SZT.	UPED 32-120 F - 1 SZT.	20 PWR 15C - 1 SZT.
572	WZL_17224	RÓŻANA 13	1986-01-01	SM "SŁONECZNY STOK"	812,78	516,06	207,26	0	0	W	HK 3 - 1 SZT. HL 3 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AFPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	?- 500 - 2 SZT.	80 POT 120 A UPE 80-120 F	UPS 32-80 B 180 - 1 SZT.
573	WZL_17226	SŁONECZNIKOWA 25	1990-01-01	NIEPUBLICZNY ZOZ "UNI-DENT" K. ZALUSKA-WINCIEWICZ, SM "SŁONECZNY STOK"	577,494	363,449	134,978	0	0	W	XB 51 H - 2 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 42-39 - 1 SZT.	MULTICAL 601 ULTRAHEAT 50	SB/6 500 - 1 SZT.	80 POT 120 A UPE 80-120 F	TOP Z 30/10 - 1 SZT.
574	WZL_17227	SZKOLNA 1	2001-01-01	PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA ŚW. ANDRZEJA BOBOLI M	98,5	672,59	88,02	0	0	W	LSK 1 - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	RVD 130 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 130 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	GG 1000 - 1 SZT.	UPED 80-120 F - 1 SZT.	UPS 32-80 B 180 - 1 SZT.
575	WZL_17228	NOWOSIELSKA BN	1999-12-31	ALTRAD POLAND SPÓŁKA AKCYJNA	1100	500	500	0	400	B/W	LSL 3 - 2 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKC 32.61 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 45 - 1 SZT.		DPIV AFPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	REFLEXOMAT GG 2000 - 1 SZT.	CR 90-2-2-A-A-ER - 3 SZT.	
576	WZL_17229	WARSZTATOWA 1 (Wyłączony)	1999-12-31		3396	67	67	0	2070	W	LSK 1 - 1 SZT. LSL 3 - 1 SZT.	RVP 97 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKC 32.61 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 45 - 1 SZT.	RVP 97 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 ZAWÓR VVF 45 - 1 SZT.	DPIV AFPQ4 - 1 SZT.	CIEPLIK 2000 MULTICAL 601	BG 3000 - 1 SZT. GG 3000 - 1 SZT.	CR 90-3 - 1 SZT. LP 80-125/424 - 2 SZT.	PML 2 40/130 - 1 SZT.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
577	WZL_17231 - Obcy	POPIELUSZKI 125	1979-01-01	WM POPIELUSZKI 125 REP PRZEZ MG DOM SP.Z O.O.	138,455	76,932	26,516	0	0	W	JAD 3/18 - 2 SZT. WCO 150/5 - 3 SZT.	TROVIS 5475-2 - 1 SZT. SIŁOWNIK 5824 - 1 SZT. ZAWÓR 3222 - 1 SZT.	TROVIS 5475-2 - 0 SZT. SIŁOWNIK 5824 - 1 SZT. ZAWÓR 3222 - 1 SZT.		ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	? - 1 SZT.	40 POR 80 C - 1 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
578	WZL_17232 - Obcy	POPIELUSZKI 123	1979-01-01	WM POPIELUSZKI 123 REP PRZEZ MG DOM SP.Z O.O.	265,048	131,884	52,893	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. WCO 150/5 - 4 SZT.	TROVIS 5475-2 - 1 SZT. SIŁOWNIK 5824 - 1 SZT. ZAWÓR 3222 - 1 SZT.	TROVIS 5475-2 - 0 SZT. SIŁOWNIK 5824 - 1 SZT. ZAWÓR 3222 - 1 SZT.		ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	N 200 - 1 SZT.	UPS 50-120 F - 1 SZT.	25 PWR 80 C - 1 SZT.
579	WZL_17233 - Obcy	POPIELUSZKI 121	1979-01-01	WM POPIELUSZKI 121 REP PRZEZ MG DOM SP.Z O.O.	206,653	115,428	33,087	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. WCO 150/4 - 1 SZT. WCO 150/5 - 3 SZT.	TROVIS 5475-2 - 1 SZT. SIŁOWNIK 5824-10 - 1 SZT. ZAWÓR 3222 - 1 SZT.	TROVIS 5475-2 - 0 SZT. SIŁOWNIK 5824-10 ZAWÓR 3222 - 1 SZT.		ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	? - 1 SZT.	UPS 40-120 F - 1 SZT.	UPS 25-40 B - 1 SZT.
580	WZL_17234 - Obcy	NOWOSIELSKA 62	1979-01-01	WM NOWOSIELSKA 62 REP.PRZEZ MG DOM SP.Z O.O.	265,048	131,884	52,893	0	0	W	WCO 150/5 - 4 SZT. WCW/6 - 6 SZT.	TROVIS 5475-2 - 1 SZT. SIŁOWNIK 5824-10 - 1 SZT. ZAWÓR 3222 - 1 SZT.	TROVIS 5475-2 - 0 SZT. SIŁOWNIK 5824-10 ZAWÓR 3222 - 1 SZT.	DPIV BRU - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	? - 1 SZT.	UPE 40-120 F - 1 SZT.	25 PWR 80 C - 1 SZT.
581	WZL_17235 - Obcy	NOWOSIELSKA 56	1979-01-01	WM NOWOSIELSKA 56 REP.PRZEZ MG DOM SP.Z O.O.	265,048	131,884	52,893	0	0	W	WCO 150/5 - 4 SZT. WCW/6 - 2 SZT.	TROVIS 5475-2 - 1 SZT. SIŁOWNIK 5824-10 - 1 SZT. ZAWÓR 3222 - 1 SZT.	TROVIS 5475-2 - 0 SZT. SIŁOWNIK 5824-10 ZAWÓR 3222 - 1 SZT.		MULTICAL C66 - 1 SZT.	N 200 - 1 SZT.	PJM - 1 SZT. UPS 40-120 F - 1 SZT.	25 PWR 80 C - 1 SZT.
582	WZL_17236 - Obcy	NOWOSIELSKA 46	1984-01-01	WM NOWOSIELSKA 46 REP PRZEZ MG DOM SP.Z O.O.	264,25	162,82	66,29	0	0	W	JAD 3/18 - 4 SZT. WCO 150/4 - 4 SZT.	TROVIS 5475-2 - 1 SZT. SIŁOWNIK 5824 - 1 SZT. ZAWÓR 3222 - 1 SZT.	TROVIS 5475-2 - 0 SZT. SIŁOWNIK 5824 - 1 SZT. ZAWÓR 3222 - 1 SZT.		ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	? - 1 SZT.	PJM - 1 SZT. UPSD 40-120 F - 1 SZT.	UPS 32-80 B - 1 SZT.
583	WZL_17237 - Obcy	NOWOSIELSKA 44	1984-01-01	WM NOWOSIELSKA 44 REP PRZEZ MG DOM SP.Z O.O.	166,31	136,31	52,62	0	0	W	JAD 3/18 - 6 SZT. WCO 150/5 - 3 SZT.	TROVIS 5475-2 - 1 SZT. SIŁOWNIK 5824-10 - 1 SZT. ZAWÓR 3222 - 1 SZT.	TROVIS 5475-2 - 0 SZT. SIŁOWNIK 5824-10 ZAWÓR 3222 - 1 SZT.	DPIV BRU - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	? - 1 SZT.	UPS 40-120 F - 1 SZT.	25 PWR 80 C - 1 SZT.
584	WZL_17238 - Obcy	NOWOSIELSKA 42	1984-01-01	WM NOWOSIELSKA 42 REP PRZEZ MG DOM SP.Z O.O.	136,536	117,463	41,449	0	0	W	JAD 3/18 - 6 SZT. WCO 150/5 - 3 SZT.	TROVIS 5475-2 - 1 SZT. SIŁOWNIK 5824 - 1 SZT. ZAWÓR 3222 - 1 SZT.	TROVIS 5475-2 - 0 SZT. SIŁOWNIK 5824 - 1 SZT. ZAWÓR 3222 - 1 SZT.	DPIV BRU - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	? - 1 SZT.	UPS 50-120 F - 1 SZT.	TOP Z 40GR - 1 SZT.
585	WZL_17239 - Obcy	NOWOSIELSKA 60	1979-01-01	WM NOWOSIELSKA 60	316,37	145,72	60,5	0	0	W	HL 2 - 1 SZT. LB 31 - 1 SZT.	RVD 135 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 135 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.		MULTICAL 402 - 1 SZT.	E 500 - 1 SZT.	PJM - 1 SZT. UPS 50-120 F - 1 SZT.	UPS 32-80 180 - 1 SZT.

586	WZL_17242 - Obcy	TRANSPORTOWA 6	2004-10-12	KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	81,124	22,2	7,4	0	129,452	W	HK 1 - 1 SZT. HK 12 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	N 100 - 1 SZT.	MAGNA 40-120 F - 2 SZT.	20 PWR 30 C - 1 SZT.
587	WZL_17243 - Obcy	HETMAŃSKA 103	1985-01-01	PKP ENERGETYKA S.A.	236,7	110,49	19,02	0	75,2	W	HK 1 - 1 SZT. XB 51 H - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 300 - 1 SZT.	80 PJMR 180 - 1 SZT.	25 PWR 80 C - 1 SZT.
588	WZL_17244	ZACHODNIA 14A	2004-08-01	SM "BUDOWLANI"	216,264	358,9	101,11	0	0	W	HK 2 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	TROVIS 5476 - 1 SZT. SIŁOWNIK 5825-10 - 1 SZT. ZAWÓR 3222 K - 1 SZT.	TROVIS 5476 SIŁOWNIK 5825-10 ZAWÓR 3222 K - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 402 MULTICAL C66	DE 300 - 1 SZT.	UPED 50-120 F - 1 SZT.	UPS 32-80 B 180 - 1 SZT.
589	WZL_17245	WROCLAWSKA 47	1996-01-01	SM "SŁONECZNY STOK"	469,62	262,55	95,67	0	0	W	M6-MFG - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	GG 800 - 1 SZT.	UPCD 65-120 - 1 SZT.	32 POR 80 C - 1 SZT.
590	WZL_17246	WROCLAWSKA 67	1993-11-01	SM "SŁONECZNY STOK"	658,745	415,006	153,378	0	0	W	M6-MFG - 2 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	GG 800 - 1 SZT.	UPC 80-120 - 1 SZT.	UPS 32-60 B 180 - 1 SZT.
591	WZL_17247	WROCLAWSKA 61	1993-01-01	SM "SŁONECZNY STOK"	340,2	322,26	94,03	0	0	W	HK 2 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	AS 250 - 2 SZT.	UPED 50-120 F - 1 SZT.	32 PWR 80 C - 1 SZT.
592	WZL_17248	POPIELUSZKI 71	1998-06-18	KOMUNALNE T B S SP.Z O.O.	329,599	360,56	166,92	0	0	W	JAD 6/50 - 4 SZT. JAD X 6/50 - 2 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVE 52 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 42-39 - 1 SZT.	CIEPLIK 2000 - 1 SZT. ULTRAHEAT 50 - 1	MAXIVAREM LR 250 - 1 SZT.	UPE 40-120 - 2 SZT.	25 PWR 80 C - 1 SZT.
593	WZL_17249	WROCLAWSKA 49A	2002-11-01	WM BUDYNKU UL. WROCLAWSKA 49 A,B,C,D,E	751,48	499,09	249,6	0	0	W	JAD X 6/50 - 4 SZT. JAD X 9/88 - 4 SZT.	RVD 230 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 230 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 42-39 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT.	N 500 - 2 SZT.	UPED 80-120 F - 1 SZT.	UPS 32-80 B 180 - 1 SZT.
594	WZL_17250	BATALIONÓW CHŁOPSKICH 7	2004-12-29	SM "SŁONECZNY STOK"	280,004	220,388	75,898	0	0	W	GLD-013-L-5-PI - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 53 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ACTARIS CF 55 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	UPED 40-120 F - 1 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
595	WZL_17251	BATALIONÓW CHŁOPSKICH 12	1989-12-11	PRYWATNY GABINET STOMATOLOGICZNY B. J. ŻEBROWSKA, SM "SŁONECZNY STOK"	489,709	353,099	134,711	0	0	W	XB 51 H-1 - 1 SZT. XB 51 H-2 - 1 SZT.	RVD 230 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 - 2 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 42-39 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 ULTRAHEAT XS 2	? 800 - 1 SZT.	UPED 50-120 F - 1 SZT.	UPS 32-80 N 180 - 1 SZT.
596	WZL_17252	ARMII KRAJOWEJ 7	2011-11-30	SM "SŁONECZNY STOK"	646	399,375	161,214	0	0	W	XB 51 H-1 - 1 SZT. XG 20-2 - 1 SZT.	RVD 230 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 230 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	EXPANSOMAT 500 - 2 SZT.	UPED 65-120 F - 1 SZT.	STRATOS Z30/1-8 - 1 SZT.
597	WZL_17253	ARMII KRAJOWEJ 1B	1993-10-01	SM "SŁONECZNY STOK"	380,99	261,698	88,188	0	0	W	M6-MFG - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 423 ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	AS 250 - 1 SZT.	UPC 50-120 - 2 SZT.	UPS 25-40 - 1 SZT.
598	WZL_17254	ARMII KRAJOWEJ 2B	1993-10-01	SM "SŁONECZNY STOK"	369,228	252,719	89,307	0	0	W	M6-MFG - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 423 ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	AS 250 - 1 SZT.	UPCD 50-120 - 1 SZT.	UPS 25-40 - 1 SZT.
599	WZL_17255	BATALIONÓW CHŁOPSKICH 3	1991-01-01	SM "SŁONECZNY STOK"	664,515	458,06	186,208	0	0	W	LC 110 - 1 SZT. S7A-IS16-TKTL78 - 1 SZT.	RVD 230 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 230 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 42-39 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	EXPANSOMAT 800 - 1 SZT.	MAGNA 65-120 F - 1 SZT.	UPS 32-80 N 180 - 1 SZT.
600	WZL_17256	ARMII KRAJOWEJ 6	1990-10-02	MPEC SP. Z O.O., SM "SŁONECZNY STOK"	605,103	406,651	163,143	0	0	W	XB 51 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT. ULTRAHEAT 50 -	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	STRATOS 50/1-12 - 1 SZT.	UPS 32-80 B 180 - 1 SZT.
601	WZL_17258	POWSTAŃCÓW 1	1991-05-21	SM "SŁONECZNY STOK"	467,491	306,055	115,032	0	0	W	B35H - 1 SZT. GLD-013-L-5-PI - 1 SZT.	RVD 140 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 140 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	G 500 - 1 SZT.	UPED 50-120 F - 1 SZT.	UPS 25-80 N 180 - 1 SZT.
602	WZL_17259	POWSTAŃCÓW 2	1990-01-01	SM "SŁONECZNY STOK"	421,5	463,176	143,188	0	0	W	GLD-013-L-5-PI - 1 SZT. LC 110 - 1 SZT.	RVD 230 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 53 - 1 SZT.	RVD 230 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 53 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	EXPANSOMAT 500 - 1 SZT.	MAGNA 3 40-100 F220 - 1 SZT.	UPS 32-80 N 180 - 1 SZT.
603	WZL_17261	POWSTAŃCÓW 8	1990-12-20	SM "SŁONECZNY STOK"	323,001	389,247	109,276	0	0	W	GLD-013-L-5-PI - 1 SZT. LB 31 - 1 SZT.	RVD 230 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 230 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	EXPANSOMAT 500 - 1 SZT.	STRATOS 40/1-8 - 1 SZT.	ALPHA 2 25-60 N 180 - 1 SZT.
604	WZL_17262	ARMII KRAJOWEJ 10	1990-10-02	SM "SŁONECZNY STOK"	391,024	427,297	128,116	0	0	W	GLD-013-L-5-PI - 1 SZT. LB 47 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	OTTOMAT 300 - 1 SZT.	MAGNA 50-60 F - 1 SZT.	ALPHA 2 25-60 N 180 - 1 SZT.
605	WZL_17263	ARMII KRAJOWEJ 15	1994-10-01	SM "SŁONECZNY STOK"	509,019	263,273	93,365	0	0	W	M6-MFG - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 523 ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	UPC 50-120 - 2 SZT.	UP 25-60B - 1 SZT.
606	WZL_17264	ARMII KRAJOWEJ 20	1992-03-31	SM "SŁONECZNY STOK"	504,089	415,669	117,753	0	0	W	XB 51 H - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	EXPANSOMAT 800 - 1 SZT.	STRATOS 50/1-12 - 1 SZT.	TOP Z 30/10 - 1 SZT.
607	WZL_17265	ARMII KRAJOWEJ 16	1995-01-01	SM "SŁONECZNY STOK"	116,416	115,021	31,087	0	0	W	M3-FG - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 133 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 133 ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 200 - 1 SZT.	UPC 40-60 - 2 SZT.	25 POR 40 C - 1 SZT.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
608	WZL_17266	ARMII KRAJOWEJ 32	1999-05-25	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49 Z ODZIAŁAMI INTREGACYJNYMI IM. ST. PIŁCZYŃSKIEGO-PRYMASA TYŚIĄCLECIA	572,2	268,8	117,6	0	133,36	W	JAD 6/50 - 3 SZT. JAD X 6/50 - 4 SZT.	ECL 9600 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL 9600 - 0 SZT. SIŁOWNIK AMV 423 ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	DPIV 42-39 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	UPE 65-120 F - 2 SZT.	UPS 25-60 - 1 SZT.
609	WZL_17267	ARMII KRAJOWEJ 34	1996-08-22	PRZEDSZKOŁE SAMORZĄDOWE NR 80	99,59	57,57	19,19	0	0	W	JAD 3/18 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 60 - 1 SZT.	UMCD 32-30 - 1 SZT.	UP 20-30 - 1 SZT.
610	WZL_17268	SZARYCH SZEREGÓW 6	1991-11-14	SM "SŁONECZNY STOK"	555,3	361,46	144,71	0	0	W	GLD-013-L-5-PI - 1 SZT. LC 110 - 1 SZT.	RVD 230 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 230 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	FLEXCON PRO 870 - 1 SZT.	STRATOS 50/1-12 - 1 SZT.	STRATOS Z30/1-12 - 1 SZT.
611	WZL_17269	SZARYCH SZEREGÓW 4	1992-10-01	SM "SŁONECZNY STOK"	575,417	354,133	131,186	0	0	W	FA-004-P16 - 1 SZT. G 50 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 133 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	G 1000 1 - 1 SZT.	STRATOS 50/1-12 - 1 SZT.	ALPHA 2 25-60 N 180 - 1 SZT.
612	WZL_17270	ARMII KRAJOWEJ 21	1992-12-31	SM "SŁONECZNY STOK"	619,345	365,555	141,292	0	0	W	M6-MFG - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 123 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 423 ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	A 350 - 3 SZT.	MAGNA 65-120 F - 1 SZT.	40 POT 60 A - 1 SZT.
613	WZL_17271	SZARYCH SZEREGÓW 9	1992-01-21	SM "SŁONECZNY STOK"	559,461	479,574	191,837	0	0	W	GLD-013-L-5-PI - 1 SZT. LC 110 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	OTTOMAT 500 - 1 SZT.	STRATOS 50/1-12 - 1 SZT.	32 PWT 120 A/B - 1 SZT.
614	WZL_17272	SZARYCH SZEREGÓW 7A	2000-09-01	SM "SŁONECZNY STOK"	327,37	350,51	160,44	0	0	W	M6-MFG - 2 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	SUPERCAL 432 ULTRAHEAT 50	MAXIVAREM LR 300 - 1 SZT.	UPE 50-120 F - 2 SZT.	UPE 32-80B 180 - 1 SZT.
615	WZL_17273	SZARYCH SZEREGÓW 9A	1992-10-09	SM "SŁONECZNY STOK"	509,371	452,15	154,494	0	0	W	LC 110 - 1 SZT. S9A-IS16-TKTL78 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	FLEXCON PRO 650 - 1 SZT.	MAGNA 50-120 F - 1 SZT.	UPS 25-80 N 180 - 1 SZT.
616	WZL_17274	BACIECZKI 225	1996-04-01	WM BUDYNKU UL. BACIECZKI 223 i 225	357	312,8	105,6	0	0	W	LSK 2 - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VM 2 - 1 SZT.	SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	CIEPLIK 2000 MULTICAL 402 ULTRAHEAT 50	A 200 - 1 SZT.	50 POE 120 A/B - 1 SZT.	32 PWR 80 C - 1 SZT.

617	WZL_17275	BACIECZKI 221	1995-10-01	WM BUD.PRZY UL.BACIECZKI 219 i 221	415	376,3	130	0	0	W	LSK 1 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	CIEPLIK 2000 ULTRAHEAT 50 - 3 SZT.	A 350 - 1 SZT.	50 POE 120 A/B - 1 SZT.	UPS 32-80 B 180 - 1 SZT.
618	WZL_17276	SZARYCH SZEREGÓW 24	1996-11-09	WM BUD.SZARYCH SZEREGÓW 24 i 22	467	383,2	186	0	0	W	LSK - 1 SZT. LSL - 1 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	MULTICAL 402 ULTRAHEAT 50 - 3 SZT.	A 350 - 1 SZT.	50 POE 120 A/B - 1 SZT.	UPS 32-80 B - 1 SZT.
619	WZL_17277	SZARYCH SZEREGÓW 23	1996-12-20	SM "SŁONECZNY STOK"	577,228	366,671	146,805	0	0	W	M6-MFG - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 133 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AFPQ - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50	GG 800 - 1 SZT.	UPS 65-120 2F - 1 SZT.	32 PWR 80 C - 1 SZT.
620	WZL_17278	ŚW. A. BOBOLI 92	1996-10-09	SM "SŁONECZNY STOK"	662,21	462	185,57	0	0	W	M6-MFG - 2 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SKD 32.21 E ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV AFPQ - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	GG 450 ST 800 - 1 SZT.	UPC 65-120 DUO - 1 SZT.	32 POR 80 C - 1 SZT.
621	WZL_17280	SZARYCH SZEREGÓW 21	1997-02-24	SM "SŁONECZNY STOK"	321,964	217,512	79,108	0	0	W	M6-MFG - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 133 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AFPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	UPC 50-120 - 1 SZT.	25 PWR 40C - 1 SZT.
622	WZL_17281 - Obcy	POPIELUSZKI 103	1998-01-01	MG DOM SP. Z O.O.	741,203	403,246	199,622	0	0	W	JAD X 6/50 - 5 SZT. JAD X 9/88 - 3 SZT.	ECL 9600 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL 9600 - 0 SZT. SIŁOWNIK AMV 423 ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.		APATOR - 1 SZT.	? - 1250 - 1 SZT.	65 POT 120 B - 1 SZT.	UPS 32-80 B - 1 SZT.
623	WZL_17282	ŚW. A. BOBOLI 63	1997-12-01	SM "SŁONECZNY STOK"	454	338,999	153,35	0	0	W	ZM-WSO-1-52/1 - 1 SZT. ZM-WSW-1-58 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 42-39 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 500 - 2 SZT.	UPSD 50-120/2 - 1 SZT.	UPS 25-60 B - 1 SZT.
624	WZL_17293	ŚW. A. BOBOLI 69	1998-05-04	SM "SŁONECZNY STOK"	363,72	219,07	79,55	0	66	W	M6-MFG - 2 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 42-39 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT. ULTRAHEAT 50 -.	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	UPE 80-120 F - 2 SZT.	25 PWR 80 C - 1 SZT.
625	WZL_17297 - Obcy	HANDLOWA 5 REKIN	2005-03-22	"REKIN"JAN MOZOLEWSKI I WSPÓLNICY SP. J.	18,77	0	0	0	0	W	HL 12 - 1 SZT.	ECL COMFORT 200 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VM 2 - 1 SZT.		DPIV AIPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL C66 - 1 SZT.	N 50 - 1 SZT.	UPE 25-60 - 1 SZT.	
626	WZL_17298	ZACHODNIA 13B	2005-01-01	WM UL.ZACHODNIA 13B,13C	174,06	162,8	58,14	0	0	W	HK 2 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	RVD 230 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 230 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	A 200 - 1 SZT.	STRATOS 40/1-12 - 1 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
627	WZL_17313 - Obcy	BEMA 100 B.4	2006-12-01	PODLASKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ IM. GEN. DYW. H. MINKIEWICZA	87,22	0	0	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. XB 51 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SKD 32.21 E ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	G 300 - 1 SZT.	MAGNA 50-120 F - 1 SZT.	UP 20-45 N 150 - 1 SZT.
628	WZL_17315	PILECKIEGO 11	2007-12-14	WM PRZY UL.KEN 52, RTM.W.PILECKIEGO 11,13,15	175	156,8	55,2	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 12 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SQS 35.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVG 549 K - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SKD 32.21 E ZAWÓR VVF 52 E - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - MULTICAL C66	FLEXCON PRO 200 - 1 SZT.	MAGNA 40-100 F 220 - 1 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
629	WZL_17316	PIETKIEWICZA 4A	2006-12-29	KOMUNALNE T B S SP.Z O.O.	421,44	547,096	269,9	0	0	W	HK 3 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 E ZAWÓR VVF 52 E - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 E - 1 SZT.	DPIV AIPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	FLEXCON PRO 370 - 1 SZT.	MAGNA 50-120 F - 1 SZT.	UPS 32-80 B 180 - 1 SZT.
630	WZL_17317 - Obcy	WŁÓKIENNICZA 9B	2006-01-01	WSPÓLNOTA LOKALI MIESZKAŁ I UŻYTK. NIERUCHOMOŚĆ UL.WŁÓKIENNICZA 9B	63,16	49,78	12,44	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 1 - 1 SZT.	RVD 230 - 1 SZT. SIŁOWNIK SQS 35.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVG 55 - 1 SZT.	RVD 230 - 0 SZT. SIŁOWNIK SQS 35.53 ZAWÓR VVG 549 K	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ACTARIS CF 55 - 1 SZT.	NG 50 - 1 SZT.	MAGNA 25-60 180 - 1 SZT.	? - 1 SZT.
631	WZL_17318	PIETKIEWICZA 2A	2007-12-05	KOMUNALNE T B S SP.Z O.O.	290,82	328,1	146,19	0	0	W	HK 2 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 E ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SKD 32.21 E ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV AIPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	FLEXCON PRO 300 - 1 SZT.	MAGNA 50-120 F - 1 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
632	WZL_17319	PIETKIEWICZA 2B	2007-12-05	KOMUNALNE T B S SP.Z O.O.	284,48	326,03	144,5	0	0	W	GLD-013-L-5-PI - 1 SZT. LB 31 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 E ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SKD 32.21 E ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV AIPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL C66 - 1 SZT.	FLEXCON PRO 300 - 1 SZT.	MAGNA 40-120 F - 1 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
633	WZL_17320	PILECKIEGO 13	2007-12-31	WM PRZY UL.KEN 52, RTM.W.PILECKIEGO 11,13,15	88,976	99,5	30,3	0	0	W	HK 2 - 1 SZT. HL 11 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SQS 35.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVG 549 - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SQS 35.53 ZAWÓR VVG 549 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 2 SZT.	NG 80 - 1 SZT.	MAGNA 32-60 180 - 1 SZT.	UPS 25-40 B 180 - 1 SZT.
634	WZL_17321	PILECKIEGO 15	2008-08-01	WM PRZY UL.KEN 52, RTM.W.PILECKIEGO 11,13,15	88	99,5	30,3	0	0	W	HK 11 - 1 SZT. HL 11 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SQS 35.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVG 549 - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SQS 35.53. ZAWÓR VVG 549 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 2 SZT.	NG 80 - 1 SZT.	MAGNA 32-60 180 - 1 SZT.	UPS 25-40 180 - 1 SZT.
635	WZL_17322	KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 3	2007-09-27	WM PRZY UL.KEN 3	126	151	53	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 1 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SKD 32.21 E - ZAWÓR VVF 52 E - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL C66 - 2 SZT.	G 200 - 1 SZT.	MAGNA 40-120 F - 1 SZT.	UPS 25-60 B - 2 SZT.
636	WZL_17323	GAJOWA 69B	2007-12-31	WM BUDYNKU GAJOWA 69B	118,8	175,2	64,1	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 11 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SQS 35.53 - 1 SZT. ZAWÓR VVG 549 K - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SQS 35.53 ZAWÓR VVG 549 K	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL C66 - 2 SZT.	FLEXCON C 140 - 1 SZT.	MAGNA 32-120 F - 1 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
637	WZL_17324	BOHATERÓW GETTA 13	2007-12-04	BIAŁOSTOCKA SM	248,38	182,9	94,27	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. XB 12 L-1 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 E ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SKD 32.21 E ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV AIPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	G 400 - 1 SZT.	MAGNA 40-100 F - 1 SZT.	UPS 32-80 B 180 - 1 SZT.
638	WZL_17325	TUWIMA 8 W2 MPEC	2007-12-14	PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ "ZACHÓD" SPÓŁKA Z O.O.	11,4	5,7	5,7	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 11 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVG 549 - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SQS 35.53 ZAWÓR VVG 549 K - 1		MULTICAL 402 - 1 SZT.	FLEXCON TOP 50 - 1 SZT.	TOP E 25/1-7 - 1 SZT.	UPS 25-40 B 180 - 1 SZT.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
639	WZL_17327	LIPOWA 35	2007-10-08	25 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W BIAŁYMSTOKU	86,91	0	0	0	0	W	HL 11 - 1 SZT.	ECL 9300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 123 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.		DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	FLEXCON C 110 - 1 SZT.	MAGNA 25-60 180 - 1 SZT.	
640	WZL_17328	ODESKA 1	2010-11-02	OPERA I FILHARMONIA PODLASKA-EUROPEJSKIE CENTRUM SZTUKI	304,54	200	70	1007,85	0	W	HL 4 - 1 SZT. XB 51 - 1 SZT. XB 51 H-2 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.50 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 2 SZT. ZAWÓR VVF 52 E - 1 SZT. ZAWÓR VXF 31 - 2 SZT.	RVD 245 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 E - 1 SZT.	DPIV AFPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	G 600 - 1 SZT.	STRATOS 32/1-12 - 1 SZT. STRATOS 40/1-12 - 1 SZT.	TOP Z 25/6 - 1 SZT.
641	WZL_17329 - Obcy	ŚWIĘTOJAŃSKA 12	1996-01-01	PGE OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ Z SIEDZIBĄ W B-STOKU	290,18	115,37	108,1	0	0	W	G - 2 SZT.	ECL 9600 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 133 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL 9600 - 0 SZT. SIŁOWNIK AMV 133 ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	DPIV 42-36 - 1 SZT.	ACTARIS CF 55 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 300 - 2 SZT.	TOP SD 80/10 - 2 SZT.	TOP Z 40 - 1 SZT.
642	WZL_17330	I ARMII WOJ. POLSKIEGO 27	2008-12-31	WM PRZY I ARMII WP 27	332,7	377,198	123,854	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 11 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VM 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VM 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 2 SZT.	FLEXCON PRO 200 - 1 SZT.	STRATOS 30/1-8 - 1 SZT.	UPS 25-40 B 180 - 1 SZT.
643	WZL_17331	I ARMII WOJ. POLSKIEGO 25	2008-12-31	WM PRZY UL.1-SZEJ ARMII WP 25	115,2	126,68	41,71	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 11 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VM 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VM 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ACTARIS CF 55 MULTICAL 601	FLEXCON PRO 200 - 1 SZT.	STRATOS 30/1-8 - 1 SZT.	UPS 25-40 B 180 - 1 SZT.
644	WZL_17332	LESZCZYNOWA 50	2007-09-24	WM NIERUCHOMOŚCI UL.LESZCZYNOWA 50	736,179	348,9	139,56	0	0	W	GLD-013-L-5-PI - 1 SZT. HL 4 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 E ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	FLEXCON M 800 - 1 SZT.	MAGNA 65-120 F - 1 SZT.	UPS 25-80 B 180 - 1 SZT.
645	WZL_17333	OGRODNICZKI 51	2009-11-13	"ORTOTRAUMA" SPÓŁKA Z O.O.	79,8	27,3	10,9	0	137	W	HK 11 - 1 SZT. HL 11 - 1 SZT. XB 20-1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	NG 80 - 1 SZT.	STRATOS 32/1-12 - 1 SZT.	STAR Z 25/6 - 1 SZT.
646	WZL_17334	GAJOWA 84	2007-12-31	SM "RODZINA KOLEJOWA"	784,188	355,068	163,038	0	0	W	HK 2 - 1 SZT. HL 3 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 E ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SKD 32.21 E ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV AFPQ4 - 1 SZT.	ACTARIS CF 55 - 2 SZT.	E 800 - 1 SZT.	MAGNA 65-120 F - 1 SZT.	25 PWR 80 C - 1 SZT.
647	WZL_17335	ZAGÓRNA 6	2007-12-31	SM "RODZINA KOLEJOWA"	873,623	258,259	107,009	0	0	W	HK 2 - 1 SZT. HL 3 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 E ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SKD 32.21 E ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ACTARIS CF 55 - MULTICAL 402	E 800 - 1 SZT.	MAGNA 65-120 F - 1 SZT.	UPS 25-60 B - 1 SZT.

648	WZL_17336	I ARMII WOJ. POLSKIEGO 45	2008-01-01	WM BUDYNKU PRZY UL.I ARMII WP 45	228	194	74	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. XB 51 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VM 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VM 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 2 SZT.	FLEXCON PRO 200 - 1 SZT.	STRATOS 32/1-12 - 1 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
649	WZL_2	MALMEDA 8	2001-11-22	WM NIERUCHOMOŚCI UL.MALMEDA 8	105,08	159,43	54,56	0	0	W	GLP-008-L-5-SI - 1 SZT. LB 47 - 1 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 53 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 53 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	FLEXCON C 110 - 1 SZT.	STRATOS 25/1-8 - 1 SZT.	UPS 25-40 N 180 - 1 SZT.
650	WZL_21470 - Obcy	SKŁODOWSKIEJ-CURIE 24A PRALNIA	1979-01-01	UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY	117,498	159,913	85,201	0	0	W	PLYTOWY - 1 SZT. WCO 150/3 - 4 SZT.	FALCORP - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	FALCORP - 0 SZT. SIŁOWNIK AMV 423 ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.		ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	NACZYNNIE <?> - 1 SZT.	50 PJM 180 - 2 SZT.	32 POR 80 C - 1 SZT. UPS 32-60 B 180
651	WZL_21472 - Obcy	SKŁODOWSKIEJ-CURIE 24A MAG.MAT.PAL.	1970-01-01	UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY	4,8	0	0	0	0	B					MULTICAL 402 - 1 SZT.			
652	WZL_21474 - Obcy	SZPITALNA 35A	1970-01-01	UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY	282,493	220,511	77,374	0	0	W	JAD 6/50 - 4 SZT.	FALCORP - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	IVT-IVF - 1 SZT. SIŁOWNIK IVT - 1 SZT. ZAWÓR IVF - 1 SZT.		ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	A 200 - 2 SZT.	80 PJM 100 - 2 SZT.	32 POR 80 C - 2 SZT.
653	WZL_21475 - Obcy	SKŁODOWSKIEJ-CURIE 24A WARSZT.-GARAŻOWY	1990-01-01	UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY	108,932	62,523	17,736	0	0	W	JAD 3/18 - 3 SZT. RUROWY - 4 SZT.	FALCORP - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	IVT-IVF - 1 SZT. SIŁOWNIK IVT - 1 SZT. ZAWÓR IVF - 1 SZT.	DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	NACZYNNIE <?> - 1 SZT.	65 PJM 180 - 3 SZT.	50 PJM 200 - 2 SZT.
654	WZL_21476	WOŁODYJOWSKIEGO 2/2	1983-01-01	WM BUDYNKU UL. WOŁODYJOWSKIEGO 2/2	145,72	98	28,6	0	0	W	G 52 - 1 SZT. JAD 3/18 - 4 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 250 - 1 SZT.	40 POPT 60B - 1 SZT.	25 PWR 40A - 1 SZT.
655	WZL_21478 - Obcy	SKŁODOWSKIEJ-CURIE 26 CHIR. GŁ.	1970-01-01	SPZOZ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. J. ŚNIADECKIEGO	688,42	417,43	229,58	0	218,83	W					ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.			
656	WZL_21479 - Obcy	SKŁODOWSKIEJ-CURIE 24A CHIR. SZCZ.	1970-01-01	UNIWERSYTET MEDYCZNY	138,188	49,195	32,797	0	0	W	JAD 3/18 - 5 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 123 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	IVT-IVF - 1 SZT. SIŁOWNIK IVT - 1 SZT. ZAWÓR IVF - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	? 0 - 1 SZT.	32 POR 80 C - 2 SZT.	25 PWR 80 C UPE 32-80 F
657	WZL_21480 - Obcy	SKŁODOWSKIEJ-CURIE 26 B. ADM.	1970-01-01	SPZOZ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO	175,939	46,055	20,934	0	0	W	JAD 6/50 - 2 SZT.	TA 9000 - 1 SZT. SIŁOWNIK M 15C - 1 SZT. ZAWÓR V 298 - 1 SZT.	TA 9000 - 0 SZT. SIŁOWNIK EM 5C - 1 SZT. ZAWÓR V 298 - 1 SZT.		RV820 - 1 SZT.	NACZYNNIE <?> - 1 SZT.	50 PJM 200 - 2 SZT.	32 PJM 120 - 1 SZT.
658	WZL_21481 - Obcy	SKŁODOWSKIEJ-CURIE 26 PRZYCHODNIA	1963-01-01		175,93	90,24	49,63	0	0	W	JAD 3/18 - 4 SZT.	TA 9000 - 1 SZT. SIŁOWNIK EM 15C - 1 SZT. ZAWÓR V 298 - 1 SZT.	TA 9000 - 0 SZT. SIŁOWNIK EM 5C - 1 SZT. ZAWÓR V 298 - 1 SZT.		ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 250 - 1 SZT.	50 PJM 150 - 2 SZT.	40 PJM 140 - 1 SZT.
659	WZL_21482 - Obcy	SKŁODOWSKIEJ-CURIE 26 OKUL. I LARYNG.	1970-01-01		324,15	131,3	72,22	0	0	W	JAD 6/50 - 4 SZT. WCO 150/3 - 4 SZT.	TA 9000 - 1 SZT. SIŁOWNIK M 15C - 1 SZT. ZAWÓR V 298 - 1 SZT.	TA 9000 - 0 SZT. SIŁOWNIK EM 5C - 1 SZT. ZAWÓR V 298 - 1 SZT.		ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	NACZYNNIE <?> - 1 SZT.	100 PJM 200 - 2 SZT.	25 POE 40 C - 1 SZT.
660	WZL_21484 - Obcy	WASZYNGTONA 13	2000-08-01	UNIWERSYTET MEDYCZNY	1149,858	200,885	50,591	0	0	B/W	JAD 6/50 - 6 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 20 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 30 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV 42-37 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	? 750 - 1 SZT.	80 POPT 120 B - 2 SZT.	32 PWR 80 C - 2 SZT.
661	WZL_21487 - Obcy	WOŁODYJOWSKIEGO 1	1997-01-01	UNIWERSYTET MEDYCZNY	33,8	128	128	0	247,8	W	LSK - 1 SZT. LSL 1 - 2 SZT.	ECL 9600 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL 9600 - 0 SZT. SIŁOWNIK AMV 423. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 25 - 1 SZT.	25 POR 60 C - 1 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
662	WZL_21488	PIETKIEWICZA 6B	2004-09-02	KOMUNALNE T B S SP.Z O.O.	317,66	325,91	115,9	0	0	W	LSK 1 - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	RVD 230 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 230 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT. ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	G 600 - 1 SZT.	UPED 50-120 F - 1 SZT.	UPS 32-80 B 180 - 1 SZT.
663	WZL_21489	ŚWIĘTOJAŃSKA 30	2001-05-08	WM NIERUCHOMOŚCI NR 30 i NR 32 PRZY UL.ŚWIĘTOJAŃSKIEJ	138,75	78,67	46,28	0	0	W	JAD 3/18 - 3 SZT. JAD XK 5/38 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 20 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 30 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT. MULTICAL 601	MAXIVAREM LR 150 - 1 SZT.	UPE 32-80 F - 1 SZT.	UPS 25-40 - 1 SZT.
664	WZL_21490	ŚWIĘTOJAŃSKA 28	2001-10-18	WM NIERUCHOMOŚCI UL.ŚWIĘTOJAŃSKA 28, ZMK	62,336	33,728	33,728	0	0	W	JAD 3/18 - 2 SZT. JAD X 3/18 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 33 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 30 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 MULTICAL 601 - 3.	MAXIVAREM LR 60 - 1 SZT.	UPE 40-80F - 1 SZT.	25 PWR 40C - 1 SZT.
665	WZL_21491	ŚWIĘTOJAŃSKA 22	2001-10-18	WM NIERUCHOMOŚCI UL.ŚWIĘTOJAŃSKA 22	99,336	52,73	25,31	0	0	W	JAD X 3/18 - 4 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 20 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 30 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 MULTICAL 601 ULTRAHEAT 50 -.	MAXIVAREM LR 200 - 1 SZT.	UPE 40-120 F - 1 SZT.	25 PWR 40C - 1 SZT.
666	WZL_21492 - Obcy	ŚWIĘTOJAŃSKA 24 WARSZTATOWY	1962-01-01	"ADM POŁUDNIE" SP. Z O.O.	5,1	0	0	0	0	B					MULTICAL 402 - 1 SZT.			
667	WZL_21493	ŚWIĘTOJAŃSKA 18/1	1998-01-01	WM BUDYNKU UL. ŚWIĘTOJAŃSKIEJ NR 18/1	128,488	78,71	78,71	0	0	W	XB 10-2 - 1 SZT. XB 20-1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL C66 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 150 - 1 SZT.	STRATOS 25/1-8 - 1 SZT.	UPS 25-40 B 180 - 1 SZT.
668	WZL_21494	ŚWIĘTOJAŃSKA 18	1998-09-01	WM BUDYNKU UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 18	65,675	54,66	36,751	0	0	W	JAD 3/18 - 3 SZT. JAD X 3/18 - 2 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL C66 - 1 SZT. ULTRAHEAT 50 -.	MAXIVAREM LR 150 - 1 SZT.	32 POE 80 C - 2 SZT.	25 PWR 40C - 1 SZT.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
669	WZL_21495	MICKIEWICZA 1	1998-10-09	UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU	351,88	46	15,35	0	146,2	W	JAD X 3/18 - 1 SZT. JAD X 6/50 - 4 SZT.	RVD 230 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 230 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	UPE 50-120 F - 2 SZT.	UPS 25-40 B - 1 SZT.
670	WZL_21496 - Obcy	MICKIEWICZA 3 URZ. WOJ.	2004-10-05	PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI	461,23	134,62	52,85	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 11 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	RVD 240 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 240 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 E ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	N 100 - 1 SZT.	UPE 32-120 F UPED 40-120 F	UPS 25-40 B - 1 SZT.
671	WZL_21497 - Obcy	MICKIEWICZA 3 UW GARAŻE	2004-10-12	PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI	141,76	0	0	0	0	W	LSL 1 - 1 SZT.	RVD 115 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 E ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.		DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	A 200 - 1 SZT.	UPED 40-120 F - 1 SZT.	
672	WZL_21498	BRANICKIEGO 1	1998-05-05	WM NIERUCHOMOŚCI UL.BRANICKIEGO 1	160,36	85,76	25	0	0	W	JAD X 5/38 - 2 SZT. JAD X 6/50 - 1 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 ULTRAHEAT 50	MAXIVAREM LR 250 - 1 SZT.	UPE 32-120 F - 2 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
673	WZL_21501	BRANICKIEGO 7	2002-12-10	WM NIERUCHOMOŚCI UL. BRANICKIEGO 7	114,44	8,96	2,56	0	0	W	JAD 3/18 - 2 SZT. JAD X 5/38 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 20 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 250 - 1 SZT.	STRATOS 32/1-12 - 1 SZT.	UPS 25-40 B - 1 SZT.
674	WZL_21502 - Obcy	BRANICKIEGO 9	1973-01-01	IZBA SKARBOWA	187,941	0	0	0	0	W	G 25 - 1 SZT. JAD 5/38 - 2 SZT.	ECL 9300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 123 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.		DPIV AVPQ - 1 SZT.		MAXIVAREM LR 300 - 1 SZT.	TOP SD 50/10 - 1 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
675	WZL_21503	WARSZAWSKA 32	1999-12-15	CARITAS ARCHIDIECEZJI BIAŁOSTOCKIEJ	82,69	65,84	65,84	0	0	W	JAD X 3/18 - 3 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 60 - 1 SZT.	UPE 32-60 180 - 2 SZT.	UPS 25-40 B - 1 SZT.
676	WZL_21504 - Obcy	WARSZAWSKA 36	1998-10-02	PHU "ANLUX" ANNA KREJZA	147,2	58,94	29,04	0	0	W	JAD X 3/18 - 2 SZT. JAD X 5/38 - 1 SZT.	RVD 130 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 130 SIŁOWNIK AMV 13 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 150 - 1 SZT.	UPE 40-120 F - 2 SZT.	25 PWR 40C - 1 SZT.
677	WZL_21505	WARSZAWSKA 38	1987-01-01	WM NIERUCHOMOŚCI UL.WARSZAWSKA40 i 42, ZMK	138,558	79,666	23,213	0	0	W	JAD XK 3/18 - 3 sz. JAD XK 5/38 - 2 sz.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 30 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 30 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT. ULTRAHEAT 50	MAXIVAREM LR 250 - 1 SZT.	32 POE 120 A/B - 1 SZT.	ALPHA 2 25-60 180 - 1 SZT.
678	WZL_21506	WARSZAWSKA 42A	1997-10-23	WM BUDYNKU UL.WARSZAWSKA 42A	125,13	107,93	34,48	0	0	W	JAD X 5/38 - 3 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 133 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	SUPERCAL 431 ULTRAHEAT 50 -.	MAXIVAREM LR 60 - 1 SZT.	UPE 25-80 180 - 2 SZT.	UPS 25-40 B 180 - 1 SZT.
679	WZL_21507 - Obcy	ELEKTRYCZNA 8	1984-03-01	PRYWATNY	38	18,04	4,36	0	0	H/W	HYDROELEWATOR - 0 SZT. JAD 3/18 - 1 SZT.			DPIV AVPQ - 1 SZT.	SHARKY 775 - 1 SZT.			

680	WZL_21508	ELEKTRYCZNA 4	2011-11-28	WM BUD.PRZY UL.ELEKTRYCZNEJ 4	392,63	79,36	79,36	0	0	W	XB 20-1 - 1 SZT. XG 10-1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 2 SZT.	- 400 - 1 SZT.	MAGNA 40-120 F - 1 SZT.	STAR Z 25/6 - 1 SZT.
681	WZL_21509 - Obcy	BRANICKIEGO 13	1970-01-01	REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA	123,115	0	0	0	0	W	JAD 6/50 - 1 SZT.	RVP 97 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKB 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.		DPIV AVPQ - 1 SZT.	MULTICAL III - 1 SZT.	? 0 - 1 SZT.	UPC 32-120 - 1 SZT.	
682	WZL_21510 - Obcy	BRANICKIEGO 15	1976-01-01	TEATR DRAMATYCZNY IM.A. WĘGIERKI	150,42	0	0	0	0	H	HYDROELEWATOR - 2 SZT.				ACTARIS CF 55 - 1 SZT.		40 POT 60 A - 1 SZT.	
683	WZL_21511 - Obcy	BRANICKIEGO 17/2	1989-01-01	BIAŁOSTOCKI TEATR LALEK	97,925	0	0	0	0	W	HL 11 - 1 SZT.	ECL 9300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 10 - 1 SZT. ZAWÓR VM 2 - 1 SZT.		DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	NG 140 - 1 SZT.	MAGNA 25-60 180 - 1 SZT.	
684	WZL_21512 - Obcy	ELEKTRYCZNA 9	2002-12-11	KONSULAT GENERALNY REPUBLIKI BIAŁORUŚ	62,72	40,4	14,9	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 1 - 1 SZT.	TROVIS 5475-2 - 1 SZT. SIŁOWNIK 5825-10 - 1 SZT. ZAWÓR 27-10 - 1 SZT.	TROVIS 5475-2 - 0 SZT. SIŁOWNIK 5825-10 - ZAWÓR 27-10 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	EXTRAVAREM LR 40 - 2 SZT.	UPED 32-120 F - 1 SZT.	25 PWR 40C - 1 SZT.
685	WZL_21513 - Obcy	ELEKTRYCZNA 1	1999-01-01	PRYWATNY	151,15	71,43	20,96	0	0	W	JAD 5/38 - 3 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 20 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	IVT-IVF - 1 SZT. SIŁOWNIK IVT - 1 SZT. ZAWÓR IVF - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	E 420 - 1 SZT.	UPE 40-120 F - 2 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
686	WZL_21514 - Obcy	WARSZAWSKA 46 PLEBANIA	1983-10-20	PARAFIA RZYMSKO- KATOLICKA ŚW.WOJCIECHA	62,74	7,92	4,62	0	0	W	JAD 3/18 - 4 SZT. JAD 6/50 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 13 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.		MULTICAL 601 - 1 SZT.	NG 200 - 1 SZT.	TOP SD 65/13 - 1 SZT.	UPS 25-40 B 180 - 1 SZT.
687	WZL_21515 - Obcy	WARSZAWSKA 46 BIBLIOTEKA	1996-12-11	ARCHIDIECEZJALNE WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE	189	0	0	0	0	W	? - 1 SZT.	ECL 9370 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 123 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.			ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	N 525 - 1 SZT.	UPE 65-60 - 1 SZT.	
688	WZL_21516	WARSZAWSKA 46 SEMINARIUM	2004-12-06		316	200	100	0	0	W	JAD X 6/50 - 7 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	A 350 - 1 SZT.	65 POE 60A/B - 1 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
689	WZL_21517 - Obcy	ELEKTRYCZNA 12	1977-01-01	TEATR DRAMATYCZNY IM.ALEKSANDRA WĘGIERKI	368,81	74,14	49,43	0	103,9	W	JAD 3/18 - 5 SZT. JAD 6/50 - 1 SZT.	TROVIS 5475-2 - 1 SZT. SIŁOWNIK 5825-10 - 1 SZT. ZAWÓR 3222 K - 1 SZT.	TROVIS 5475-2 - 0 SZT. SIŁOWNIK 5825-10 ZAWÓR 3222 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 200 - 2 SZT.	UPED 50-60 F - 1 SZT.	32 PWR 80 C - 1 SZT.
690	WZL_21518	MICKIEWICZA 30	1985-01-01	SM IM. A. MICKIEWICZA	67,22	104,565	28,261	0	0	W	JAD 3/18 - 2 SZT. JAD X 5/38 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 20 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 30 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 150 - 1 SZT.	MAGNA 32-100 180 - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
691	WZL_21519	MICKIEWICZA 14	1980-10-25	SM IM. A. MICKIEWICZA	321,918	144,794	73,269	0	0	W	JAD X 6/50 - 4 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SQS 35.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVG 549 K - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SQS 35.53 - 1 SZT. ZAWÓR VVG 549 K	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	STRATOS 32/1-12 - 1 SZT.	UPS 25-40 B - 1 SZT.
692	WZL_21521	SKŁODOWSKIEJ- CURIE 2 BANK	2003-01-01	RADA FEDERACJI STOWARZYSZEN NAUKOWO- TECHNICZNYCH NOT	18,05	0	0	0	38,7	W	HL 1 - 2 SZT.	RVD 240 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. SIŁOWNIK SQS 35.50 - 1 SZT. ZAWÓR VXG 44 - 1 SZT.		DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	N 200 - 1 SZT.	UPE 25-80 180 - 2 SZT.	
693	WZL_21522	WESOŁA 27	1969-01-01	BIAŁOSTOCKA SM	138,63	115,3	33,913	0	0	W	LSK 1 - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 402 ULTRAHEAT 50	MAXIVAREM LR 300 - 1 SZT.	STRATOS 30/1-10 - 1 SZT.	25 PWR 40C - 1 SZT.
694	WZL_21523	WOŁODYJOWSKIEGO 8	2001-10-15	BIAŁOSTOCKA SM	215,888	108,054	29,191	0	0	W	JAD 3/18 - 3 SZT. JAD X 5/38 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 20 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 ULTRAHEAT 50	MAXIVAREM LR 300 - 1 SZT.	UPE 40-120 F - 1 SZT.	25 PWR 40C - 1 SZT.
695	WZL_21524	WOŁODYJOWSKIEGO 8A	2002-12-30	BIAŁOSTOCKA SM	215,888	108,054	29,191	0	0	W	JAD 3/18 - 4 SZT. JAD X 5/38 - 2 SZT.	TROVIS 5476 - 1 SZT. SIŁOWNIK 5825-20 - 1 SZT. ZAWÓR 3213 K - 1 SZT.	TROVIS 5476 SIŁOWNIK 5825-13 ZAWÓR 3222 K - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	MAXIVAREM LR 300 - 1 SZT.	UPE 40-120 F - 1 SZT.	25 PWR 40C - 1 SZT.
696	WZL_21525	WOŁODYJOWSKIEGO 8B	2001-10-15	BIAŁOSTOCKA SM	215,888	108,054	29,191	0	0	W	JAD 3/18 - 4 SZT. JAD X 3/18 - 4 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 20 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	MAXIVAREM LR 300 - 1 SZT.	UPE 40-120 F - 1 SZT.	25 PWR 40C - 1 SZT.
697	WZL_21526 - Obcy	ZŁOTA 4	1973-01-01	CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI	200,897	0	0	0	0	W	JAD 5/38 - 2 SZT.	ECL COMFORT 200 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 123 - 1 SZT.		DPIV AVQM - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 300 - 1 SZT.	UPED 32-120 F - 1 SZT.	
698	WZL_21527	WOJSK OCHRONY POGRANICZA 41	2002-12-31	PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ "ZACHÓD" SPÓŁKA Z O.O.	58,62	7,44	7,44	0	0	W	JAD X 3/18 - 4 SZT.	TROVIS 5475-2 - 1 SZT. SIŁOWNIK 5824-10 - 1 SZT. ZAWÓR 3213 K - 1 SZT.	TROVIS 5475-2 - 0 SZT. SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.		ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	N 100 - 1 SZT.	UP 25-80 180 - 1 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
699	WZL_21528 - Obcy	KRASZEWSKIEGO 17C	2005-03-01	WM BUDYNKU UL. KRASZEWSKIEGO 17C	80,21	102,7	31,6	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 1 - 1 SZT.	RVD 230 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 230 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	2WR5 - 1 SZT.	A 200 - 1 SZT.	MAGNA-D 40-120 F - 1 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
700	WZL_21529 - Obcy	ANDERSA 73	2003-12-01	"BT SPÓŁKA Z O.O. " BRUNO-TASSI SPÓŁKA KOMANDYTOWA	16,15	0	0	0	53,08	W	HL 1 - 0 SZT. HL 1-10 - 1 SZT.	RVD 240 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.		DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	N 35 - 1 SZT.	UPED 32-120 F - 1 SZT.	
701	WZL_21530	EKOLOGICZNA 14	2006-12-15	SM "ELEMENCIK"	243,95	336,16	106,75	0	0	W	HK 2 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV AIPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	FLEXCON PRO 650 - 1 SZT.	MAGNA 50-120 F - 1 SZT.	UPS 25-80 B 180 - 1 SZT.
702	WZL_21531 - Obcy	KLEOSIN, WYSZYŃSKIEGO 10	2006-11-01	SM W KLEOSINIE	22,5	0	0	0	0	W	HL 1 - 1 SZT.	ECL COMFORT - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 20 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.		DPIV 47-1 - 1 SZT.	SHARKY 775 - 1 SZT.	NG 35 - 1 SZT.	MAGNA 25-60 - 1 SZT.	
703	WZL_21532	TRANSPORTOWA 16	2007-11-05	WM UL .TRANSPORTOWEJ 16	253	261,24	108,8	0	0	W	HK 2 - 1 SZT. HL 12 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 E ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SKD 32.21 E ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV AIPQ4 - 1 SZT.	ACTARIS CF 55 MULTICAL 402	FLEXCON PRO 370 - 1 SZT.	MAGNA 40-100 F - 1 SZT.	UPS 25-80 B 180 - 1 SZT.
704	WZL_21533	ŁÓDZIŃSKIEGO 47	2007-11-05	WM NIERUCHOMOŚCI NR.47 PRZY UL.P.ŁÓDZIŃSKIEGO	160,758	169,58	63,04	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 11 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SQS 35.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVG 44 - 1 SZT.	SIŁOWNIK SKD 32.21 E ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV AIPQ4 - 1 SZT.	ACTARIS CF 55 MULTICAL 402	FLEXCON PRO 250 - 1 SZT.	MAGNA 40-100 F - 1 SZT.	UPS 25-80 B - 1 SZT.
705	WZL_21534	TRANSPORTOWA 12	2007-12-31	SM "ELEMENCIK"	131,83	153,834	53,926	0	0	W	HL 11 - 1 SZT. XB 20-2 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SQS 35.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVG 549 K - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SQS 35.53 SZT. ZAWÓR VVG 549 K	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 2 SZT.	FLEXCON PRO 200 - 1 SZT.	MAGNA 32-100 180 - 1 SZT.	UPS 25-40 B 180 - 1 SZT.
706	WZL_21535	MAGNOLIOWA 11A	2007-12-02	WM NIERUCHOMOŚCI UL. Magnoliowa 11A	233,679	248,204	101,532	0	0	W	HK 2 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SQS 35.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVG 549 - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SKD 32.21 E ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV AIPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 ULTRAHEAT 50	FLEXCON PRO 430 - 1 SZT.	MAGNA 40-100 F - 1 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
707	WZL_21539	HERBERTA 63	2008-12-31	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 82	77,557	52,35	17,45	0	52,48	W	HK 11 - 1 SZT. HL 11 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL C66 - 1 SZT.	FLEXCON TOP 80 - 1 SZT.	STRATOS 25/1-6 - 1 SZT.	UPS 25-40 B 180 - 1 SZT.
708	WZL_21540	WIEJSKA 57	2008-01-01	WM PRZY UL. WIEJSKIEJ 57	290	214,3	83,4	0	0	W	XB 51 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VM 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VM 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 2 SZT.	FLEXCON PRO 300 - 1 SZT.	STRATOS 32/1-12 - 1 SZT.	UPS 26-60 B 180 - 1 SZT.
709	WZL_21541	ANTONIUKOWSKA 56A	2007-12-31	WM BUDYNKU PRZY UL.Antoniukowskiej 56A	493,44	419,824	203,486	0	0	W	LSK 84/2 - 1 SZT. XB 51 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 E ZAWÓR VVF 52 E - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SKD 32.21 E ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ACTARIS CF 55 - 2 SZT. ULTRAHEAT 50	G 800 - 1 SZT.	MAGNA 50-120 F - 1 SZT.	UPS 32-80 B 180 - 1 SZT.
710	WZL_21542	ANTONIUKOWSKA 56B	2008-12-31	WM BUDYNKU PRZY UL.Antoniukowskiej 56A	279,75	279,507	118,806	0	0	W	XB 51 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VM 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VM 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 2 SZT.	FLEXCON PRO 540 - 1 SZT.	STRATOS 40/1-12 - 1 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.

711	WZL_21544	SZEROKA 6D	2008-12-31	WM SZEROKA 6D	75,666	96,88	29,369	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 11 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VM 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VM 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 2 SZT.	FLEXCON C 140- 1 SZT.	STRATOS 25/1-6 - 1 SZT.	UPS 25-40 B 180 - 1 SZT.
712	WZL_21545	BRUKOWA 28A	2008-12-30	WM PRZY UL.BRUKOWEJ 28A	130	164,617	58,981	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 11 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 2 SZT.	G 200 - 1 SZT.	STRATOS 32/1-12 - 1 SZT.	STAR Z 25/6 - 1 SZT.
713	WZL_21546	DWORSKA 5B	2008-12-31	WM DWORSKA 5B	69	127,64	42,13	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VM 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VM 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 2 SZT.	FLEXCON C 110- 1 SZT.	STRATOS 25/1-6 - 1 SZT.	UPS 25-40 B 180 - 1 SZT.
714	WZL_21548 - Obcy	ŚWIĘTOKRZYSKA 3	2008-12-18	JAZ-BUD SPÓŁKA Z O.O.	64,59	0	0	0	35,05	W	HL 1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.		DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	NG 50 - 1 SZT.	MAGNA 40-100 F - 1 SZT.	
715	WZL_21549 - Obcy	ŚWIERKOWA 20	2011-02-10	UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU	603,03	223,1	74,37	0	109,08	W	XB 51 H-2 - 1 SZT. XB 70 L-1 - 1 SZT.	RVD 245 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 245 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	G 1000 - 1 SZT.	STRATOS 80/1-12 - 1 SZT.	STRATOS ECO Z 25/1-5 - 1 SZT.
716	WZL_21550	WROCŁAWSKA 49F	2009-11-02	WM BUDYNKU UL.WROCŁAWSKA 49F	133,5	157,5	55,6	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 11 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 2 SZT.	NG 100 - 1 SZT.	MAGNA 25-100 180 - 1 SZT.	ALPHA 2 25-40 N 180 - 1 SZT.
717	WZL_21551	TRANSPORTOWA 14	2008-01-01	WM UL. TRANSPORTOWA 14	129,444	152,408	53,426	0	0	W	HK 1 - 0 SZT. HL 11 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 2 SZT.	NG 140 - 1 SZT.	STRATOS 32/1-12 - 1 SZT.	STAR Z 25/6 - 1 SZT.
718	WZL_21552	PRZYRODNICZA 3	2008-01-01	WM UL. PRZYRODNICZA 3	117,115	141,478	48,417	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VM 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VM 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 MULTICAL 601	FLEXCON C 140- 1 SZT.	STRATOS 30/1-8 - 1 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
719	WZL_21553	GAJOWA 32	2008-12-01	WM NIERUCHOMOŚCI UL.GAJOWA 32	554,16	293,6	117,44	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. XB 51 H-1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VM 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VM 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 2 SZT.	G 200 - 1 SZT.	STRATOS 32/1-12 - 1 SZT.	STAR Z 25/6 - 1 SZT.
720	WZL_21554	MACKIEWICZA 9	2010-10-29	WM NIERUCHOMOŚCI UL. MACKIEWICZA 9	57,46	92,11	27,33	0	0	W	XB 10-2 - 1 SZT. XB 20-1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 2 SZT.	NG 80 - 1 SZT.	MAGNA 25-60 180 - 1 SZT.	ALPHA 2 25-40 N 180 - 1 SZT.
721	WZL_21555	PIETKIEWICZA 21	2009-10-19	KOMUNALNE T B S SP.Z O.O.	136,62	146,19	50,42	0	0	W	XB 51 H - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	G 300 - 1 SZT.	MAGNA 40-120 F - 1 SZT.	
722	WZL_21556	PIETKIEWICZA 23	2009-12-01	KOMUNALNE T B S SP.Z O.O.	77,46	101,24	31,05	0	0	W	XB 51 H - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	G 200 - 1 SZT.	MAGNA 32-120 F - 1 SZT.	
723	WZL_21557	KS. W. PIETKUNA 3	2009-10-28	KOMUNALNE T B S SP.Z O.O.	113,47	145,03	50,01	0	0	W	XB 51 H - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	G 300 - 1 SZT.	MAGNA 32-120 F - 1 SZT.	
724	WZL_21558	KS. W. PIETKUNA 1	2009-12-01	KOMUNALNE T B S SP.Z O.O.	180,32	178,7	65,94	0	0	W	XB 51 H - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	G 400 - 1 SZT.	MAGNA 50-120 F - 1 SZT.	
725	WZL_21559	PRZĘDZALNIANA 6H	2008-10-17	HAVO SP. Z O.O., UL.PRZĘDZALNIANA 6H	123,21	49	16	0	0	W	HK 11 - 1 SZT. HL 11 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	NG 80 - 1 SZT.	STRATOS 32/1-12 - 1 SZT.	STAR Z 25/6 - 1 SZT.
726	WZL_21560	PRZĘDZALNIANA 8	2008-01-01	HAVO PLUS SP. z o.o.,UL.Przędzalniana 8	340,5	0	0	0	0	W	XB 51 H - 1 SZT.	ECL COMFORT 200 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.		DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	G 300 - 1 SZT.	STRATOS 50/1-12 - 1 SZT.	
727	WZL_21561	POGODNA 18	2008-12-20	PHUP "LAMBUD" JAN GUTOWSKI	220	0	0	0	0	W	XB 51 - 1 SZT.	ECL COMFORT 200 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.		DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	G 200 - 1 SZT.	STRATOS 40/1-12 - 1 SZT.	
728	WZL_21562	BRUKOWA 28B	2009-12-01	WM BUDYNKU PRZY UL. BRUKOWEJ 28B	87,76	122,79	40,02	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 11 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 2 SZT.	NG 100 - 1 SZT.	MAGNA 32-100 180 - 1 SZT.	ALPHA 2 25-60 N 180 - 1 SZT.
729	WZL_21563	LESZCZYNOWA 31	2008-01-01	STOKROTKA SP.Z O.O.	126,78	0	0	0	0	W	HL 11 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.		DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	NG 80 - 1 SZT.	STRATOS 32/1-12 - 1 SZT.	
730	WZL_21564	LESZCZYNOWA 26	2008-12-01	PRYWATNY	22,36	11,09	1,67	0	0	W	HK 12 - 1 SZT. HL 12 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VS 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VM 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	NG 35 - 1 SZT.	ALPHA 2 25-60 180 - 1 SZT.	UP 15-14 B - 1 SZT.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
731	WZL_21565	ANTONIUKOWSKA 56 GALERIA	2008-12-31	GALERIA ANTONIUK SPÓŁKA Z O.O. SP. K.	59	0	0	0	383,1	W	XB 51 H - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.		DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	G 200 - 1 SZT.	STRATOS 32/1-12 - 1 SZT.	
732	WZL_21566	ANTONIUKOWSKA 56 FITNESS	2008-12-31	"A-ZET" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	208,42	153,83	38,45	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. XB 51 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	G 200 - 1 SZT.	STRATOS 40/1-12 - 1 SZT.	PICO 25/1-6 - 1 SZT.
733	WZL_21567	LESZCZYNOWA 30	2008-12-01	PRYWATNY	24	11,095	1,67	0	0	W	HK 12 - 1 SZT. HL 12 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VS 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VM 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	NG 35 - 1 SZT.	ALPHA 2 25-60 180 - 1 SZT.	
734	WZL_21568	POGODNA 22 URZ. PRACY	2008-12-01	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY	68,035	0	0	0	0	W	HL 1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 200 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.		DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	NG 80 - 1 SZT.	STRATOS 25/1-8 - 1 SZT.	
735	WZL_21569	LESZCZYNOWA 25	2008-12-01	PRYWATNY	26,423	11,095	1,67	0	0	W	HK 12 - 1 SZT. HL 12 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VS 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VM 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	NG 35 - 1 SZT.	ALPHA 2 25-60 180 - 1 SZT.	
736	WZL_21570	ŻABIA 3 W2 MPEC	2008-01-01	MPEC SP. Z O.O.	12,211	6,164	6,164	0	0	W	HK 11 - 1 SZT. HL 1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VM 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 - ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.		MULTICAL 601 - 1 SZT.	FLEXCON C 12 - 1 SZT.	UPS 25-40 180 - 1 SZT.	UP 15-14 B PM - 1 SZT.
737	WZL_21572	LESZCZYNOWA 28	2008-01-01	ZGROMADZENIE ZAKONNE CÓREK NAJCZYSTSZEGO SERCA NMP	22,36	11,09	1,67	0	0	W	HK 12 - 1 SZT. HL 12 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VS 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VM 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	NG 25 - 1 SZT.	ALPHA 2 25-60 180 - 1 SZT.	
738	WZL_21573	OCTOWA 3	2008-12-31	"SUPON" SPÓŁKA Z O.O.	186,62	118,5	47,25	0	729,71	W	HK 1 - 1 SZT. HL 4 - 1 SZT. XB 51 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AFPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	G 300 - 1 SZT.	STRATOS 40/1-12 - 1 SZT.	TOP Z 25/10 - 1 SZT.
739	WZL_21574	KOŁŁĄTAJA 50	2009-10-06	PSS "SPOŁEM"	112,8	0	0	0	130	W	HK 11 - 1 SZT. HL 11 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.		DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	NG 80 - 1 SZT.	STRATOS 25/1-8 - 1 SZT.	
740	WZL_21575	ŚW. A. BOBOLI 3A	2009-11-19	WM PRZY UL. ŚW. ANDRZEJA BOBOLI 3A	199,53	195,3	73,5	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. XB 51 H - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 2 SZT.	G 300 - 1 SZT.	STRATOS 32/1-12 - 1 SZT.	STAR Z 25/6 - 1 SZT.
741	WZL_21576 - Obcy	HETMAŃSKA 16 AUCHAN	2008-10-01	AUCHAN POLSKA SP.Z O.O., UL.PUŁAWSKA 46 05-500 PIASECZNO	140	340	340	0	2590	W	HL 4 - 2 SZT. XB 51 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 2 SZT. SIŁOWNIK AMV 86 - 2 SZT. ZAWÓR VFS2 - 2 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AFPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	G 1000 - 2 SZT. G 1000 - 2 SZT.	GE 90 LC2-2FI65-D MAGNA-D 32-120 F - MGE 112MC 2FF 215 MGE 90 SB2-FI115	MGE 71 A2-14 FT85 - 1 SZT.
742	WZL_21577	RZYMOWSKIEGO 51	2010-11-04	WM RZYMOWSKIEGO 51	249,2	278	117,96	0	0	W	XB 51 H-1 - 1 SZT. XB 51 H-2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 2 SZT.	G 500 - 1 SZT.	STRATOS 32/1-12 - 1 SZT.	STAR Z 25/6 - 1 SZT.

743	WZL_21579	TRANSPORTOWA 9	2009-12-04	WM PRZY UL.TRANSPORTOWEJ 9,7,7A	90,4	97,47	29,49	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. XB 20-1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 2 SZT.	NG 100 - 1 SZT.	STRATOS 30/1-12 - 1 SZT.	STRATOS ECO Z 25/1-5 - 1 SZT.
744	WZL_21580	TYSIĄCLECIA P. P. 8C	2009-01-01	"TYSIĄCLECIA" CEZARY KULESZA, T. FRANKOWSKI, M. JÓŻWIAK S. CYWILNA	199,24	418,68	95,95	35	342,98	W	LB 31 - 1 SZT. LC 110-2 - 1 SZT. XB 51 H - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 15 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT. ZAWÓR VL 3 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	NG 140 - 1 SZT.	STRATOS 40/1-12 - 1 SZT.	UPS 25-60 N 180 - 1 SZT.
745	WZL_21581	ELEKTRYCZNA 6	2008-12-01	WM NIERUCHOMOŚCI UL.ELEKTRYCZNEJ 6	54,57	37,457	8,348	0	0	W	HK 12 - 1 SZT. HL 12 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VM 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VM 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 401 MULTICAL 601	NG 50 - 1 SZT.	STRATOS 25/1-6 - 1 SZT.	STRATOS ECO Z 25/1-5 - 1 SZT.
746	WZL_21582 - Obcy	SZPITALNA 37	2009-12-08	UNIwersytet Medyczny	242,14	666,4	208,2	0	592,61	W	LSK 1 - 1 SZT. LSL 1 - 2 SZT.	RVD 240 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 240 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 41 - 1 SZT.	DPIV 42-39 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	E 600 - 1 SZT.	MAGNA-D 50-120 F - 1 SZT.	MAGNA 32-100 N 180 - 1 SZT.
747	WZL_21583	SZPITALNA 39	2009-01-01	WM PRZY UL.SZPITALNEJ 39	142	146,51	50,56	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. XB 51 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 2 SZT.	FLEXCON C 140 - 1 SZT.	STRATOS 32/1-12 - 1 SZT.	STAR Z 25/6 - 1 SZT.
748	WZL_21584	NOWY ŚWIAT 3	2009-12-30	WM PRZY ULICY NOWY ŚWIAT 3	398,8	176,05	64,46	0	46,1	W	XB 20-1 - 1 SZT. XB 51 H-1 - 1 SZT. XB 51 H-2 - 1 SZT.	RVD 245 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 245 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 2 SZT.	G 600 - 1 SZT.	STRATOS 50/1-12 - 1 SZT.	STRATOS ECO Z 25/1-5 - 1 SZT.
749	WZL_21585	MICKIEWICZA 7	2009-02-26	WM PRZY UL.A.MICKIEWICZA 7	81,5	90,8	26,9	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 11 - 1 SZT.	RVD 130 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 130 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 2 SZT.	NG 100 100 - 1 SZT.	MAGNA 32-100 F - 1 SZT.	ALPHA 25-60 N - 1 SZT.
750	WZL_21586	ORZESZKOWEJ 18	2009-11-20	WM PRZY UL.ELIZY ORZESZKOWEJ 18	129,2	133,8	45,21	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. XB 51 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 2 SZT.	NG 140 - 1 SZT.	STRATOS 25/1-8 - 1 SZT.	STAR Z 25/6 - 1 SZT.
751	WZL_21587	ORZESZKOWEJ 17	2011-12-28	WM PRZY UL. ELIZY ORZESZKOWEJ 17	321,942	355,3	136,08	0	0	W	XB 20-1 - 1 SZT. XB 51 H-1 - 1 SZT. XG 10-2 - 1 SZT. XG 20-2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 2 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 2 SZT. ZAWÓR VB 2 - 2 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 2 SZT.	DPIV AFPQ - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 3 SZT.	G 500 - 1 SZT. NG 140 - 1 SZT.	MAGNA 32-100 180 - 1 SZT. MAGNA 32-120 F 180 - 1 SZT.	UPS 25-40 N 180 - 1 SZT. UPS 25-60 N 180 - 1 SZT.
752	WZL_21589	TRANSPORTOWA 7	2009-11-04	WM PRZY UL.TRANSPORTOWEJ 9,7,7A	160,7	155,65	54,77	0	0	W	XB 10-2 - 1 SZT. XB 51-1 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SQS 35.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVG 549 - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SQS 35.53 ZAWÓR VVG 549 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 2 SZT.	NG 140 - 1 SZT.	STRATOS 32/1-12 - 1 SZT.	STRATOS ECO Z 25/1-5 - 1 SZT.
753	WZL_21590	TRANSPORTOWA 5	2010-01-28	WM PRZY UL. TRANSPORTOWEJ 5,5A	160,7	155,65	54,77	0	0	W	XB 10-2 - 1 SZT. XB 51 H-1 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SQS 35.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVG 549 K - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SQS 35.53 - 1 SZT. ZAWÓR VVG 549 K	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 2 SZT.	NG 140 - 1 SZT.	STRATOS 30/1-12 - 1 SZT.	STRATOS ECO Z 25/1-5 - 1 SZT.
754	WZL_21591	PRZYRODNICZA 5	2009-10-06	WM UL. PRZYRODNICZA 5 1 7	162,57	176,99	65,11	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. XB 51 H - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 2 SZT.	G 200 - 1 SZT.	STRATOS 40/1-12 - 1 SZT.	
755	WZL_21592	WSPÓLNA 32	2009-12-10	KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI	120	0	0	0	0	W	HL 11 - 1 SZT.	ECL COMFORT 200 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.		DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	NG 140 - 1 SZT.	STRATOS 25/1-8 - 1 SZT.	
756	WZL_21593	KAWALERYJSKA 70 JW	2009-11-17	25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w B-stoku, POCZTA POLSKA S.A. pion infrastruktury w Białymstoku,	2370	1704	527	0	170	W	XB 70 L-1 - 2 SZT.	ECL COMFORT 200 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 33 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 55 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT. ZAWÓR VFS2 - 1 SZT.		DPIV AFPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	G 1000 - 2 SZT.	IL-E 50/9-52 BF R1 - 3 SZT. STRATOS 80/1-12 - 1 SZT.	
757	WZL_21594 - Obcy	KOŚCIELNA 3	2010-01-01	ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH IM.MATKI BOŻEJ MIŁOSIERDZIA	235,23	184,05	66	0	85,24	W	XB 51 H-1 - 1 SZT. XB 51-2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK VMM 20 - 1 SZT. ZAWÓR DR 50 GFLA - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	G 400 - 1 SZT.	MAGNA 32-100 F - 1 SZT.	ALPHA 2 25-60 N 180 - 1 SZT.
758	WZL_21595	ŚWIĘTOKRZYSKA 5A	2009-10-16	WM UL. Świętokrzyska 5, 5A	350,28	385,86	182	0	0	W	XB 51 H-1 - 1 SZT. XB 51 H-2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 2 SZT.	G 600 - 1 SZT.	MAGNA 40-120 F - 1 SZT.	STRATOS 25/1- 8 - 1 SZT.
759	WZL_21596 - Obcy	PODLEŚNA 2 SZK. MUZ. + INT.	2010-01-01	ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM.I.PADEREWSKIEGO	859	157	62	0	117	W					MULTICAL 601 - 1 SZT.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
760	WZL_21597	TYSIĄCLECIA P. P. 10A	2009-11-26	WM TYSIĄCLECIA 10A	0	1178,93	239,3	0	37,13	W	XB 51 H-1 - 2 SZT. XB 51 H-2 - 2 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. RVD 245 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 2 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 E - 1 SZT.	RVD 235 RVD 245 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 2 SZT.	DPIV 42-37 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 3 SZT.	G 500 - 1 SZT. G 600 - 1 SZT.	MAGNA 40-120 F - 2 SZT.	ALPHA 2 25-60 N 180 - 2 SZT.
761	WZL_21598	I ARMII WOJ. POLSKIEGO 43	2013-12-02	WM UL. I ARMII WOJ. POLSKIEGO 43	179,9	149,64	52,32	0	0	W	LB 31 - 1 SZT. LB 47 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT.	FLEXCON C 140 - 1 SZT.	MAGNA 3 40-100 F220 - 1 SZT.	UPS 25-60 N 180 - 1 SZT.
762	WZL_21601	WARSZAWSKA 19	2009-11-20	CENTRUM IM. LUDWIKA ZAMENHOFA	97	43,61	13,63	0	41	W	HK 11 - 1 SZT. XB 51 - 1 SZT.	RVD 245 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 245 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	NG 140 - 1 SZT.	STRATOS 32/1-12 - 1 SZT.	STAR Z 25/6 - 1 SZT.
763	WZL_21602	ORZESZKOWEJ 15B	2010-10-05	WM UL. E. ORZESZKOWEJ 15 A, B	345,21	258	106,6	0	0	W	XB 51 H-1 - 1 SZT. XB 51 H-2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 2 SZT.	G 600 - 1 SZT.	MAGNA 50-120 F - 1 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
764	WZL_21603	POLESKA 89 URZĄD	2010-01-01	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO	186,18	99,54	44,22	120,83	0	W	XB 10-2 - 1 SZT. XB 20-1 - 1 SZT. XB 51 H-1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	G 400 - 1 SZT.	MAGNA 40-100 F 220 - 1 SZT.	ALPHA 2 25-60 N 180 - 1 SZT.
765	WZL_21605	WIADUKT 5	2009-10-17	WM BUDYNKU UL. WIADUKT 5	888	640,3	355,6	0	0	W	LSK 1 - 1 SZT. XG 60-1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV 42-37 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 2 SZT.	G 1500 - 1 SZT.	STRATOS 80/1-12 - 1 SZT.	STRATOS Z30/1-12 - 1 SZT.
766	WZL_21606	STOLECZNA 4/2A	2009-10-01	WM STOLECZNA 4/2A	49,62	86,7	25,3	0	0	W	XB 10-2 - 1 SZT. XB 20-1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 2 SZT.	NG 50 - 1 SZT.	STRATOS 30/1-6 - 1 SZT.	STRATOS ECO Z 25/1-5 - 1 SZT.
767	WZL_21607	LESZCZYNOWA 29	2009-12-03	PRYWATNY	20	6,57	0,84	0	0	W	HK 12 - 1 SZT. HL 12 - 1 SZT.	ECL COMFORT 200 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VS 2 - 1 SZT.	AVTQ - 1 SZT. ZAWÓR AVTQ - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	NG 35 - 1 SZT.	ALPHA 2 25-60 180 - 1 SZT.	
768	WZL_21608	LESZCZYNOWA 29/1	2009-12-03	PRYWATNY	14	8,93	1,25	0	0	W	HK 12 - 1 SZT. HL 12 - 1 SZT.	ECL COMFORT 200 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VS 2 - 1 SZT.	AVTQ - 1 SZT. ZAWÓR AVTQ - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	NG 25 - 1 SZT.	ALPHA 2 25-60 180 - 1 SZT.	
769	WZL_21609	KAWALERYJSKA 5	2009-11-05	UNIwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina	451,5	86,75	25,28	168,7	0	W	LB 31 - 1 SZT. XB 51 H-1 - 1 SZT. XB 51 H-2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	G 600 - 1 SZT.	MAGNA 50-120 F - 1 SZT.	UPS 25-40 B 180 - 1 SZT.
770	WZL_21610	BUKOWSKIEGO 1C	2009-12-18	WM "TYTONIÓWKA"	64,9	91,06	26,95	0	0	W	XB 10-2 - 1 SZT. XB 20-1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 2 SZT.	NG 80 - 1 SZT.	STRATOS 30/1-6 - 1 SZT.	STRATOS Z25/1-8 - 1 SZT.
771	WZL_21611	KRASZEWSKIEGO 7	2010-10-01	WM NIERUCHOMOŚCI UL. Kraszewskiego 7	61,4	61,2	16	0	0	W	XB 10-2 - 1 SZT. XB 20-1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 2 SZT.	NG 50 - 1 SZT.	MAGNA 25-60 180 - 1 SZT.	UPS 25-40 180 - 1 SZT.

772	WZL_21612	LEGIONOWA 3	2009-12-15	WSP. LOKALI UŻYTK. UL. LEGIONOWA 3	76,78	97,46	40,59	0	223,48	W	XB 10-2 - 1 SZT. XB 20-1 - 1 SZT. XB 51 H-1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	FLEXCON PRO 200 - 1 SZT.	MAGNA 25-100 180 - 1 SZT.	
773	WZL_21613 - Obcy	HANDLOWA 1 BAMBINO	2010-01-01	B. KOMARZEWSKA - HURTOWNIA "BAMBINO"	262,73	0	0	0	0	W	CB 76 - 1 SZT.	RVD 125 - 1 SZT. SIŁOWNIK SQX 32.00 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.		DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	N 200 - 1 SZT.	MAGNA 50-60 F - 1 SZT.	
774	WZL_21614	HANDLOWA 1 ZEFIR	2010-01-01	"ZEFIR" SPÓŁKA Z O.O.	114,6	0	0	0	112	W	XB 20-1 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.		DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	NG 100 - 1 SZT.	MAGNA 40-120 F - 1 SZT.	
775	WZL_21615	ANDRUKIEWICZA 11	2010-03-16	WM KS. ST. ANDRUKIEWICZA 11	120,14	137,77	46,75	0	0	W	XB 10-2 - 1 SZT. XB 20-1 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SQS 35.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVG 549 K - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SQS 35.53 ZAWÓR VVG 549 K	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 2 SZT.	G 200 - 1 SZT.	STRATOS 30/1-12 - 1 SZT.	STAR Z 25/6 - 1 SZT.
776	WZL_21616	TRANSPORTOWA 3	2010-12-15	WM TRANSPORTOWA 3	182	257	106	0	0	W	XB 51 H-1 - 1 SZT. XB 51 H-2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 2 SZT.	G 200 - 1 SZT.	MAGNA 32-120 F - 1 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
777	WZL_21617	WARYŃSKIEGO 31	2010-11-24	WM BUDYNKU PRZY UL. WARYŃSKIEGO 31	178	182,96	67,83	0	0	W	XB 10-2 - 1 SZT. XB 51 H-1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 2 SZT.	G 200 - 1 SZT.	STRATOS 32/1-12 - 1 SZT.	STRATOS ECO Z 25/1-5 - 1 SZT.
778	WZL_21619	KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 1A	2010-10-15	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.Z. GLOGERA	350	164	55	0	103	W	XB 10-2 - 1 SZT. XB 51 H-1 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	G 300 - 1 SZT.	MAGNA 40-120 F - 1 SZT.	UPS 32-80 N - 1 SZT.
779	WZL_21620	TYSIĄCLECIA P. P. 52	2010-08-26	WM AL.1000-LECIA PAŃSTWA POLSKIEGO 52,54	227,41	237,73	95,91	0	0	W	XB 51 H-1 - 1 SZT. XB 51 H-2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 2 SZT.	G 300 - 1 SZT.	MAGNA 32-120 F - 1 SZT.	UPS 25-40 N 180 - 1 SZT.
780	WZL_21621 - Obcy	KLEEBERGA 20	2010-08-26	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO	109,19	21,02	6,13	82,85	0	W	XB 20-1 - 3 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 20 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	NG 80 - 1 SZT.	MAGNA 25-100 - 2 SZT.	UPS 15-50 N - 2 SZT.
781	WZL_21622	LIPOWA 22	2010-08-19	WM NIERUCHOMOŚCI UL. LIPOWA 22	140	101	31	0	0	W	XG 20-1 - 1 SZT. XG 20-2 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SQS 35.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVG 549 K - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SQS 35.53 SZT. ZAWÓR VVG 549 K	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 2 SZT.	G 200 - 1 SZT.	MAGNA 32-100 180 - 1 SZT.	UPS 25-40 N 180 - 1 SZT.
782	WZL_21623	JARZĘBINOWA 6	2010-08-26	WM NIERUCHOMOŚCI UL. JARZĘBINOWA 6	395,42	200,7	76,7	0	0	W	XG 20-1 - 1 SZT. XG 20-2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 2 SZT.	G 600 - 1 SZT.	MAGNA 50-120 F - 1 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
783	WZL_21624	JANA PAWŁA II 59B	2010-10-01	WM PRZY ALEI JANA PAWŁA II 59 A I B	243,12	204,89	78,78	0	0	W	XB 51 H-1 - 1 SZT. XB 51 H-2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 - ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT.	G 400 - 1 SZT.	STRATOS 40/1-12 - 1 SZT.	STRATOS Z30/1-12 - 1 SZT.
784	WZL_21625 - Obcy	MICKIEWICZA 103	2010-04-01	SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU	765,69	260	86,8	0	539,61	W								
785	WZL_21626	SOBIESKIEGO 3	2010-10-01	WM UL. JANA III SOBIESKIEGO 3	62,27	58,96	15,17	0	0	W	XB 10-2 - 1 SZT. XB 20-1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 2 SZT.	MAXIVAREM LR 60 - 1 SZT.	MAGNA 25-60 180 - 1 SZT.	UPS 25-40 N 180 - 1 SZT.
786	WZL_21627	WARYŃSKIEGO 1A	2010-10-01	WM NIERUCHOMOSCI ul.Waryńskiego 1A	73,07	58,96	15,17	0	0	W	XB 20-1 - 1 SZT. XG 10-2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 - ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 2 SZT.	NG 80 - 1 SZT.	MAGNA 25-60 180 - 1 SZT.	UPS 25-40 N 180 - 1 SZT.
787	WZL_21628	PULASKIEGO 87	2010-10-01	WM NIERUCHOMOŚCI UL.PULASKIEGO 87	136,89	130,53	43,39	0	0	W	XB 20-1 - 1 SZT. XG 10-2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 -. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV 46-7 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 2 SZT.	G 300 - 1 SZT.	MAGNA 25-100 180 - 1 SZT.	UPS 25-40 N 180 - 1 SZT.
788	WZL_21629	BRANICKIEGO 3/5	2011-11-15	MIASTO BIAŁYSTOK - URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU	210	29	8	0	0	W	XB 20-1 - 1 SZT. XB 51 H-1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 -. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	G 200 - 1 SZT.	MAGNA 40-120 F - 1 SZT.	STAR Z 20/5 - 1 SZT.
789	WZL_21631	RYNEK KOŚCIUSZKI 10 ŁODOWISKO (Wylączony)	2007-12-31		0	0	0	42	0	W								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
790	WZL_21632	JARZĘBINOWA 8	2010-08-18	WM - UL. JARZĘBINOWA 8	510	333	150	0	0	W	XB 51 H-1 - 1 SZT. XG 20 H-2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 - ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 2 SZT.	G 600 - 2 SZT.	MAGNA 65-120 F - 1 SZT.	UPS 32-80 N 180 - 1 SZT.
791	WZL_21633	NOWY ŚWIAT 11A	2010-10-06	WM PRZY UL. NOWY ŚWIAT 11A	40	54,75	11,38	0	0	W	XB 10-1 - 1 SZT. XB 20-1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 - ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 2 SZT.	NG 35 - 1 SZT.	MAGNA 25-60 180 - 1 SZT.	UPS 25-40 180 - 1 SZT.
792	WZL_21634	BLOKOWA 4	2011-11-04	WM BLOKOWA 4	933	423,76	206,01	0	0	W	XB 51 H-1 - 2 SZT. XB 51 H-2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 - ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AFPQ4 - 1 SZT.	ACTARIS CF 55 - 1 SZT. ULTRAHEAT 50 -.	G 500 - 2 SZT.	STRATOS 80/1-12 - 2 SZT.	STRATOS Z30/1-12 - 1 SZT.
793	WZL_21635	ARMII KRAJOWEJ 31	2010-08-23	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	313,3	313,3	138,57	0	0	W	XB 51 H-1 - 1 SZT. XB 51 H-2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 - 1 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 2 SZT.	G 300 - 1 SZT.	STRATOS 50/1-12 - 1 SZT.	STRATOS Z30/1-8 - 1 SZT.
794	WZL_21636	MALMEDA 15	2010-09-27	WM NIERUCHOMOŚCI NR 15 UL.MALMEDA	82,88	75,58	21,06	0	0	W	XB 20-1 - 1 SZT. XG 10-2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 - 1 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 2 SZT.	NG 100 - 1 SZT.	MAGNA 25-100 180 - 1 SZT.	UPS 25-40 180 - 1 SZT.
795	WZL_21637	STOLECZNA 7	2010-08-25	ADMINISTRACJA BIUROWCA - USŁUGI HENRYK RUTKOWSKI	59	26,87	12,79	114	0	W	XB 20-1 - 3 SZT.	RVD 245 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 245 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 - 1 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	NG 80 - 1 SZT.	MAGNA 25-60 180 - 1 SZT.	UPS 25-40 N 180 - 1 SZT.
796	WZL_21638	ŚLUSARSKA 18	2010-08-26	WM BUDYNKU PRZY UL. ŚLUSARSKIEJ 18	630,04	597,3	324,4	0	0	W	XB 51 H-2 - 1 SZT. XB 51-1 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 - 1 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AFPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 2 SZT.	G 500 - 2 SZT.	STRATOS 80/1-12 - 2 SZT.	STRATOS Z30/1-12 - 1 SZT.
797	WZL_21639	ZAMENHOFA 8	2010-08-16	WM BUDYNKU PRZY UL.ZAMENHOFA 8	93	80,48	22,96	0	0	W	XB 20-1 - 1 SZT. XG 10-2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 - 1 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 2 SZT.	NG 100 - 1 SZT.	STRATOS 30/1-12 - 1 SZT.	STAR Z 25/6 - 1 SZT.
798	WZL_21640	ZAMENHOFA 10	2012-08-21	WM BUDYNKU PRZY UL.ZAMENHOFA 10	65,14	69,15	18,78	0	0	W	XB 20-1 - 1 SZT. XG 10-2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 - 1 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	NG 80 - 1 SZT.	STRATOS 25/1-8 - 1 SZT.	STAR Z 25/6 - 1 SZT.
799	WZL_21641	BIAŁOŃNY 2A	2012-08-21	WM NIERUCHOMOŚCI UL.BIAŁOŃNY 2A	69,06	85,95	25,04	0	0	W	XB 20-1 - 1 SZT. XG 10-2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 - 1 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	NG 140 - 1 SZT.	STRATOS 25/1-8 - 1 SZT.	STAR Z 25/6 - 1 SZT.
800	WZL_21642	SIENKIEWICZA 7A	2012-07-31	WM NIERUCHOMOŚCI UL.SIENKIEWICZA 7A	90,1	70,3	19,2	0	0	W	XB 20-1 - 1 SZT. XG 10-2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 - 1. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	NG 80 - 1 SZT.	STRATOS 25/1-8 - 1 SZT.	STAR Z 25/6 - 1 SZT.
801	WZL_21643	SIENKIEWICZA 7	2012-10-05	WM NIERUCHOMOŚCI UL.SIENKIEWICZA 7	84,11	74,88	20,87	0	0	W	XB 20-1 - 1 SZT. XG 10-2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 - 1 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	NG 140 - 1 SZT.	STRATOS 25/1-8 - 1 SZT.	STAR Z 25/6 - 1 SZT.
802	WZL_21644	SIENKIEWICZA 5	2010-08-30	WM NERUCHOMOŚCI UL.SIENKIEWICZA 5	291,66	135,91	45,91	0	0	W	XB 51 H-1 - 1 SZT. XG 10-2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 - 1 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 2 SZT.	G 300 - 1 SZT.	MAGNA 40-120 F - 1 SZT.	STAR Z 25/6 - 1 SZT.

803	WZL_21645	BIAŁÓWNY 2	2012-08-21	WM NIERUCHOMOŚCI UL.BIAŁÓWNY 2	75,29	69,15	18,78	0	0	W	XB 20-1 - 1 SZT. XG 10-2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 - 1 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	NG 100 - 1 SZT.	STRATOS 25/1-8 - 1 SZT.	STAR Z 25/6 - 1 SZT.
804	WZL_21646	KUJAWSKA 5B	2010-08-31	WM BUDYNKÓW UL. KUJAWSKIEJ 5A I 5B	105	133	45	0	0	W	XB 10-2 - 1 SZT. XB 20-1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 - 1 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 2 SZT.	NG 100 - 1 SZT.	MAGNA 40-100 F 220 - 1 SZT.	ALPHA 2 25-40 N 180 - 1 SZT.
805	WZL_21647	KUJAWSKA 5A	2010-08-31	WM BUDYNKÓW UL. KUJAWSKIEJ 5A I 5B	105	133	45	0	0	W	XB 10-2 - 1 SZT. XB 20-1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 - 1 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 2 SZT.	NG 100 - 1 SZT.	MAGNA 40-100 F 220 - 1 SZT.	ALPHA 2 25-40 N 180 - 1 SZT.
806	WZL_21648 - Obcy	SKŁODOWSKIEJ-CURIE 24A	2013-07-15	UNIwersytecki SZPITAL KLINICZNY	0	0	0	2065	0	B					RMS 621 - 1 SZT.			
807	WZL_21649 - Obcy	SKŁODOWSKIEJ-CURIE 24A WI	2012-12-11	UNIwersytecki SZPITAL KLINICZNY	550	1265	510	0	2807	W	XB 51 H-1 - 2 SZT. XB 70 L-1 - 2 SZT. XG 20 H-2 - 2 SZT.	ECL COMFORT 310 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 310 SIŁOWNIK AMV 633 ZAWÓR VFG 2 - 1	DPIV AFPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 602 - 1 SZT.	RG 400 - 1 SZT.	MAGNA 3 65-120 F - 2 SZT.	UPS - 2 SZT.
808	WZL_21650	ANTONIUKOWSKA 60 W1	2010-09-08	WM BUDYNKU PRZY UL. Antoniukowskiej 60	473,2	467,3	234,8	0	0	W	XB 51 H-1 - 1 SZT. XB 51 L-2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 - 1 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AFPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT.	G 600 - 1 SZT.	MAGNA 50-120 F - 1 SZT.	UPS 25-80 N 180 - 1 SZT.
809	WZL_21651	ANTONIUKOWSKA 60 W2	2012-06-26	WM BUDYNKU PRZY UL. Antoniukowskiej 60	235,2	254,1	104,6	0	0	W	XB 51 H-1 - 1 SZT. XB 51 L-2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 - 1 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT.	G 300 - 1 SZT.	MAGNA 32-120 F - 1 SZT.	UPS 25-80 N 180 - 1 SZT.
810	WZL_21652	ANTONIUKOWSKA 62 W3	2012-11-16	WM PRZY UL. Antoniukowskiej 62	176,2	199,1	76	0	0	W	XB 51 H-1 - 1 SZT. XB 51 H-2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 - 1 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AIPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	G 200 - 1 SZT.	MAGNA 32-120 F - 1 SZT.	UPS 25-40 N 180 - 1 SZT.
811	WZL_21653	TYSIĄCLECIA P. P. 54	2010-09-09	WM AL.1000-LECIA PAŃSTWA POL. 52,54	215,68	232,47	93,11	0	0	W	XB 51 H-1 - 1 SZT. XB 51 H-2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 - 1 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 2 SZT.	G 300 - 1 SZT.	MAGNA 32-120 F - 1 SZT.	UPS 25-40 N 180 - 1 SZT.
812	WZL_21654	WĘGŁOWA 8 KLUB BALON.	2010-09-09	STOWARZYSZENIE KLUB BALONOWY BIAŁYSTOK	30	0	0	0	0	W	XB 20-1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 200 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.		DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	NG 50 - 1 SZT.	STRATOS 25/1-8 - 1 SZT.	
813	WZL_21655	WĘGŁOWA 5 KTBS	2010-09-10	KOMUNALNE T B S SP.Z O.O.	81,62	24,2	9,52	14,83	0	W	XB 20-1 - 3 SZT.	RVD 245 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 245 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 - 1 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	NG 50 - 1 SZT.	MAGNA 40-120 F 220 - 1 SZT.	UP 20-14 BX - 1 SZT.
814	WZL_21657	MATEJKI 22	2011-12-27	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	38,2	53,79	13,44	0	0	W	XB 20-1 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 - 1 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT.	NG 35 - 1 SZT.	STRATOS 25/1-8 - 1 SZT.	STAR Z 25/6 - 1 SZT.
815	WZL_21658	MATEJKI 24	2011-12-27	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	38,2	53,79	13,44	0	0	W	XB 20-1 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 - 1 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT.	NG 35 - 1 SZT.	STRATOS 25/1-8 - 1 SZT.	STAR Z 25/6 - 1 SZT.
816	WZL_21659	MATEJKI 26	2011-12-29	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	38,2	53,79	13,44	0	0	W	XB 20-1 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 - 1 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT.	NG 35 - 1 SZT.	STRATOS 25/1-8 - 1 SZT.	STAR Z 25/6 - 1 SZT.
817	WZL_21660	MATEJKI 28	2011-12-28	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	38,2	53,79	13,44	0	0	W	XB 20-1 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 - 1 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT.	NG 35 - 1 SZT.	STRATOS 25/1-8 - 1 SZT.	STAR Z 25/6 - 1 SZT.
818	WZL_21662	MACKIEWICZA 1	2010-09-14	WM NIERUCHOMOŚCI UL. J. MACKIEWICZA 1	230	251	103	0	0	W	XB 51 H-1 - 1 SZT. XB 51 H-2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 - 1 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT.	G 300 - 1 SZT.	MAGNA 40-120 F - 1 SZT.	UPS 32-80 N 180 - 1 SZT.
819	WZL_21663	WĘGŁOWA 6	2010-09-14	NZOZ OŚRODEK OKULISTYCZNY TĘCZÓWKA	40	0	0	0	0	W	XB 20-1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.		DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	NG 50 - 1 SZT.	STRATOS 25/1-8 - 1 SZT.	
820	WZL_25767	KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 3C	2005-08-01	SM "RODZINA KOLEJOWA"	96	146	51	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 1 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 E - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SKD 32.21 E - ZAWÓR VVF 52 E - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 402 SUPERCAL 432 LBTD	A 150 - 1 SZT.	MAGNA 40-120 F - 1 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
821	WZL_25768 - Obcy	MŁYNOWA 21A	1982-05-01	IZBA SKARBOWA	99,36	14,3	4,77	0	0	W	HK 1 - 2 SZT.	ECL COMFORT 200 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	SIŁOWNIK AMV 33 - 1 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL C66 - 1 SZT.	N 100 - 1 SZT.	MAGNA 32-120 F - 2 SZT.	UPS 25-40 B 180 - 1 SZT.
822	WZL_25769 - Obcy	KRAKOWSKA 9	1974-01-01	WYŻSZA SZKOŁA MEDYCZNA	433	53,963	29,68	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	ECL 9300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	IVT-IVF - 1 SZT. SIŁOWNIK IVT - 1 SZT. ZAWÓR IVF - 1 SZT.	DPIV 46-6 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	E 500 - 1 SZT.	MAGNA-D 50-120 F - 1 SZT.	25 PWR 80 C - 2 SZT.
823	WZL_25771 - Obcy	ŁAGODNA 6	2005-07-01	WM UL.ŁAGODNA 6	173,94	109,91	43,96	0	0	W	HK 2 - 1 SZT. XB 51 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	SIŁOWNIK AMV 33 - 1 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AIPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL C66 - 1 SZT.	A 300 - 1 SZT.	STRATOS 40/1-12 - 1 SZT.	STAR Z 25/6 - 1 SZT.
824	WZL_25772	I ARMII WOJ. POLSKIEGO 32D	2005-12-02	BIAŁOSTOCKA SM	145,9	193,76	73,45	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 11 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 2 SZT.	SIŁOWNIK AMV 33 - 1 SZT.	DPIV AIPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT.	A 250 - 1 SZT.	MAGNA-D 40-120 F - 1 SZT.	UPS 32-80 B 180 - 1 SZT.
825	WZL_25773	PIŁSUDSKIEGO 20/3	2005-12-02	WM NIERUCHOMOŚCI AL.PIŁSUDSKIEGO 20/3 i 20/5	120,58	69,33	18,84	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 11 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT. MULTICAL 601 - 1	N 100 - 1 SZT.	UPE 32-80 180 - 1 SZT.	UPS 25-40 B 180 - 1 SZT.
826	WZL_25774	OLIWKOWA 5F	2005-12-02	WM OLIWKOWA 5F	165,75	160,62	57,16	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 11 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AIPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL C66 - 2 SZT.	A 250 - 1 SZT.	MAGNA 40-120 F - 1 SZT.	UPS 32-80 B 180 - 1 SZT.
827	WZL_25775 - Obcy	ANTONIUKOWSKA 11	1998-10-01	DANTUS SPÓŁKA Z O.O	200	0	0	0	0	W	JAD X 3/18 - 2 SZT.	ECL 9300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.			ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 300 - 1 SZT.	32 POT 120B - 1 SZT.	
828	WZL_25776 - Obcy	WIEJSKA 41	2005-10-21	POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA	182,76	215,77	93,84	0	206,45	W	HK 2 - 1 SZT. HL 1 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	RVD 245 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 245 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 E - ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	A 350 - 1 SZT.	MAGNA-D 50-120 F - 1 SZT.	UPS 32-80 B 180 - 1 SZT.
829	WZL_25777 - Obcy	ZWIERZYNIECKA 4	1995-01-01	POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA	2972,29	0	714,4	0	0	B/W	HK 2 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	G 800 - 1 SZT.	UPE 50-120 F - 2 SZT.	40 PWR 80 C - 2 SZT.
830	WZL_25778 - Obcy	WIEJSKA 45C	1995-01-01	POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA	3802,62	453,3	207	0	1312,88	B/W	JAD X 6/50 - 3 SZT.	ECL 9300 - 1 SZT. ECL COMFORT 200 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 123 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 15 - 1 SZT. ZAWÓR VF 3 - 1 SZT. ZAWÓR VL 3 - 1 SZT.			MULTICAL 601 - 1 SZT. ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	TOP RS 30/7 - 1 SZT. UPE 50-120 A - 1 SZT.	
831	WZL_25779 - Obcy	ANDERSA 42	1992-01-02		0	0	0	0	0	B								
832	WZL_25780	PIETKIEWICZA 4D	2005-12-30	KOMUNALNE T B S SP.Z O.O.	616,62	377,6	178,1	0	0	W	HK 2 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AIPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	A 350 - 1 SZT.	MAGNA 65-120 F - 1 SZT.	UPS 32-80 B 180 - 1 SZT.

833	WZL_25781	ŚWIERKOWA 20A	2005-12-30	UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU	109,01	120	60	0	154,74	W	HK 1 - 1 SZT. HL 11 - 2 SZT.	RVD 240 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 240 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV AIPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	N 200 - 1 SZT.	MAGNA-D 32-120 F - 1 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
834	WZL_25782 - Obcy	BEMA 100 B.10 ST. PALIW	2006-02-01	PODLASKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ IM. GEN. DYW. H. MINKIEWICZA	26,74	0	0	0	55	W	1R-26 - 1 SZT.			DPIV 20U/9 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	PD 12 - 1 SZT.	UPS 15-60 130 - 1 SZT.	
835	WZL_25783	KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 3B	2006-02-13	SM "RODZINA KOLEJOWA"	180	178	65	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SKD 32.21 E ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT. MULTICAL C66 -.	A 200 - 1 SZT.	MAGNA 40-120 F - 1 SZT.	UPS 25-60 B - 1 SZT.
836	WZL_25787	MODLIŃSKA 6	2005-12-15	WM NIERUCHOMOŚCI UL.MODLIŃSKA 6	140,724	110,58	34,88	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 11 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL C66 - 1 SZT.	A 250 - 1 SZT.	MAGNA-D 40-120 F - 1 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
837	WZL_25790	KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 52	2006-12-29	WM PRZY UL.KEN 52, RTM.W.PILECKIEGO 11,13,15	193	146,6	50,6	0	0	W	HK 2 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SQS 359.54 ZAWÓR VVG 549 - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SQS 359.54 ZAWÓR VVG 549 - 1 SZT.	DPIV AIPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	A 250 - 1 SZT.	MAGNA 50-120 F - 1 SZT.	UPS 25-60 - 1 SZT.
838	WZL_25791	KOŁŁĄTAJA 24	2006-12-29	WM NIERUCH. BUD.NR 24,26,28 UL.KOŁŁATAJA	425,87	307,4	135	0	0	W	GLD-013-L-5-PI - 1 SZT. XB 51 H - 1 szt.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 E. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SKD 32.21 E - ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV AIPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT. ULTRAHEAT 50 - 1	FLEXCON PRO 540 - 1 SZT.	MAGNA 50-120 F - 1 SZT.	UPS 25-80 B 180 - 1 SZT.
839	WZL_25792	KOŁŁĄTAJA 36	2006-12-19	WM NIERUCH BUD. NR 36,34,32,30 UL.KOŁŁATAJA	538,42	369,6	172,73	0	0	W	HK 2 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 E - 1 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SKD 32.21 E - ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV AIPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	FLEXCON PRO 800 - 1 SZT.	MAGNA 50-120 F - 1 SZT.	UPS 25-80 B 180 - 1 SZT.
840	WZL_25793	WĄSKA 15A	2006-12-22	WM NIERUCHOMOŚCI UL.WĄSKA 15,15A	161	186,3	69,5	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 11 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SQS 359.54 - IZAWÓR VVG 549 - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SKD 32.21 E - ZAWÓR VVG 41 - 1 SZT.	DPIV AIPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	FLEXCON K 300 - 1 SZT.	MAGNA 40-120 F - 1 SZT.	UPS 25-60 B - 1 SZT.
841	WZL_25794	PRZYGODNA 14	2006-12-14	WM BUDYNKU PRZY UL.PRZYGODNEJ 14	125	134,4	45,1	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 11 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 E - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SKD 32.21 E - ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV AIPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	NG 140 - 1 SZT.	MAGNA 32-120 F - 1 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
842	WZL_25795	KRASZEWSKIEGO 28	2006-12-20	WM KRASZEWSKIEGO 28,28B	237,339	219,625	86,366	0	0	W	HL 2 - 1 SZT. XG 20-2 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SQS 359.54 - 1 ZAWÓR VVG 549 - 1 SZT.	SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV AIPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	FLEXCON PRO 430 - 1 SZT.	MAGNA 40-120 F - 1 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
843	WZL_25796	KRASZEWSKIEGO 28B	2006-12-20	WM KRASZEWSKIEGO 28,28B	126,623	147,43	50,976	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 11 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SQS 35.53 ZAWÓR VVG 549 - 1 SZT.	DPIV AIPQ4 - 1 SZT.	ACTARIS CF 55 - 1 MULTICAL 402 - 1	FLEXCON PRO 200 - 1 SZT.	MAGNA 40-120 F - 1 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
844	WZL_25797	ANDRUKIEWICZA 4	2006-12-19	WM BUDYNKU PRZY UL.KS.STANISŁAWA ANDRUKIEWICZA 4	385,78	288,45	123,86	0	0	W	HL 2 - 1 SZT. S7A-IG16-TKTL78 .	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 E - 1 ZAWÓR VVF 52 E - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SKD 32.21 E - ZAWÓR VVG 41 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT. MULTICAL C66 -	FLEXCON PRO 430 - 1 SZT.	MAGNA 65-120 F - 1 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
845	WZL_25800	CHMIELNA 18A	2006-12-28	WM BUDYNKU PRZY UL.CHMIELNEJ 18,18A	195	188	70,4	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SQS 359.54 ZAWÓR VVG 41 - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	FLEXCON PRO 300 - 1 SZT.	MAGNA 40-120 F - 1 SZT.	UPS 25-60 B - 1 SZT.
846	WZL_25801 - Obcy	MIŁOSZA 2 REAL	2007-10-03	RELLA INVESTMENTS SPÓŁKA Z O.O.	490	0	0	0	0	W	HL 2 - 2 SZT.	STEROWNIK WOLNOPROGRAMOWALNY SIŁOWNIK AME 23 - 2 SZT. ZAWÓR VB 2 - 2 SZT.		DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	G 300 - 1 SZT.	TDE(D) - 2 SZT.	
847	WZL_25802 - Obcy	MIŁOSZA 2 GALERIA	2007-09-28	ATRIUM POLAND I SPÓŁKA Z O.O. BIAŁA SP. KOMAND.	505	0	0	0	2495	W	HL 4 - 3 SZT.	STEROWNIK WOLNOPROGRAMOWALNY SIŁOWNIK AME 23 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.		DPIV 42 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	RF 2000 - 2 SZT.	TPE(D) DN100 - 2 SZT. TPE(D) DN50 - 2 TPE(D) DN80 - 4	
848	WZL_25803	CHMIELNA 18	2007-12-07	WM BUDYNKU PRZY UL.CHMIELNEJ 18,18A	84,2	97,4	29,5	0	0	W	HK 11 - 1 SZT. HL 11 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SQS 35.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVG 55 - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SQS 35.53 - 1 ZAWÓR VVG 55 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 2 SZT.	NG 80 - 1 SZT.	MAGNA 32-60 - 1 SZT.	UPS 25-60 B - 1 SZT.
849	WZL_25804	SOBIESKIEGO 11	2007-12-05	WM BUDYNKU PRZY UL. SOBIESKIEGO 11	96,168	105,785	32,861	0	0	W	HK 11 - 2 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SQS 35.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVG 549 K - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SQS 35.53 - 1 SZT. ZAWÓR VVG 549 K -	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 2 SZT.	NG 80 - 1 SZT.	MAGNA 32-100 180 - 1 SZT.	UPS 32-60 B 180 - 1 SZT.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
850	WZL_25805	SKORUPSKA 24	2008-01-01	WM NIERUCHOMOŚCI UL.SKORUPSKA 24	223,144	272,476	91,842	0	0	W	HK 11 - 1 SZT. HL 11 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SQS 35.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVG 549 K - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SQS 35.53 - 1 SZT. ZAWÓR VVG 549 K -	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ACTARIS CF 55 - 1 SZT. MULTICAL 601 - 1	FLEXCON PRO 200 - 1 SZT.	MAGNA 40-120 F - 1 SZT.	UPS 25-60 B - 1 SZT.
851	WZL_25806	WRÓBLA 13	2009-09-25	PRYWATNY	10	26	26	0	0	W	HK 12 - 1 SZT. HL 12 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VM 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 - 1 ZAWÓR VM 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	NG 18 - 1 SZT.	STRATOS ECO 25/1-5 - 1 SZT.	UP 15-14 BU - 1 SZT.
852	WZL_25807 - Obcy	ŚWIĘTOJAŃSKA 15	2007-01-01	"A-JWK-MANAGEMENT SPÓŁKA Z O.O " S.j.	650	400	250	0	5100	W	2XHL4 - 2 SZT. LSK 1 - 1 SZT. XB 51 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	DPIV PCV PQ - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	G 800 - 1 SZT.	IP-E40/150-3/2 - 2 SZT.	MAGNA 40-120 FN - 1 SZT.
853	WZL_25808	WARSZAWSKA 8 SALA GIMN.	2009-12-02	VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.ZYGMUNTA AUGUSTA	87,52	153,6	48	0	84,64	W	HK 1 - 1 SZT. HL 1 - 1 SZT.	RVD 240 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 240 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 - 1 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	NG 100 - 1 SZT.	MAGNA 25-100 - 1 SZT.	UPS 25-40 B - 1 SZT.
854	WZL_25809	MODLIŃSKA 10	2007-12-05	WM MODLIŃSKA 10	122	99,575	30,33	0	0	W	HK 11 - 1 SZT. HL 11 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SQS 35.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVG 549 - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SQS 35.53 - 1 ZAWÓR VVG 549 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 2 SZT.	NG 140 - 1 SZT.	MAGNA 32-100 180 - 1 SZT.	UPS 25-40 B 180 - 1 SZT.
855	WZL_25810	WARSZAWSKA 50	2007-07-25	ZAKŁAD HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWY DYNAMIS	89,3	132,667	33,167	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 11 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SQS 35.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVG 549 - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SQS 35.53 - 1 SZT. ZAWÓR VVG 549 K -	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ACTARIS CF 55 - 1 SZT.	FLEXCON C 140 - 1 SZT.	MAGNA 32-100 180 - 1 SZT.	UPS 25-40 B 180 - 1 SZT.
856	WZL_25811	RYNEK KOŚCIUSZKI 10 RATUSZ	2007-11-12	MUZEUM PODLASKIE W BIAŁYMSTOKU	138,62	0	0	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 11 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SQS 35.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVG 549 - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SQS 35.53 - 1 ZAWÓR VVG 549 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 2 SZT.	G 300 - 1 SZT.	MAGNA 25-100 - 1 SZT.	
857	WZL_25813	ŚWIĘTOJAŃSKA 16	2008-01-01	NOVA PAWEŁ POROWSKI	20	10	10	0	0	W	HL 12 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VS 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VM 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	NG 25 - 1 SZT.	STRATOS ECO 25/1-5 - 1 SZT.	UP 15-14 BU - 1 SZT.
858	WZL_25814	KONOPNICKIEJ 7	2008-05-01	WM PRZY UL.KONOPNICKIEJ 7	173	224,15	88,68	0	0	W	XB 51 - 2 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SKD 32.21 E - ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 2 SZT.	G 200 - 1 SZT.	MAGNA 32-120 F - 1 SZT.	UPS 25-40 B 180 - 1 SZT.
859	WZL_25815	WARSZAWSKA 39	2008-12-01	WM "TYTONIÓWKA"	174,92	180,4	51,02	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. XB 51 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 2 SZT.	FLEXCON PRO 370 - 1 SZT.	STRATOS 32/1-12 - 1 SZT.	STAR Z 25/6 - 1 SZT.
860	WZL_25816	BUKOWSKIEGO 1A	2009-10-21	WM "TYTONIÓWKA"	118,52	157,46	55,61	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 11 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 2 SZT.	G 200 - 1 SZT.	STRATOS 32/1-12 - 1 SZT.	STAR Z 25/6 - 1 SZT.
861	WZL_25817	MICKIEWICZA 37	2008-01-01	WM PRZY UL. A.MICKIEWICZA 37	72,055	81,23	23,171	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 11 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VM 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VM 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 2 SZT.	FLEXCON C 110 - 1 SZT.	STRATOS 25/1-6 - 1 SZT.	UPS 25-40 B - 1 SZT.
862	WZL_25818	WASZYNGTONA 34	2008-12-01	WM PRZY UL. J. Waszyngtona30,32,34, 36	211	151	53	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. XB 51 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VM 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VM 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 2 SZT.	FLEXCON PRO 430 - 1 SZT.	STRATOS 50/1-12 - 1 SZT.	UPS 32-80 B - 1 SZT.
863	WZL_25819	WASZYNGTONA 36	2008-12-31	WM PRZY UL. J. Waszyngtona30,32,34, 36	328,46	302,5	105,3	0	0	W	HK 1 - 2 SZT. XB 51 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 2 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 2 SZT. ZAWÓR VM 2 - 2 SZT.	SIŁOWNIK AMV 33 - 2 SZT. ZAWÓR VM 2 - 2 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 3 SZT.	FLEXCON PRO 300 - 1 SZT. FLEXCON M 600	STRATOS 32/1-12 - 2 SZT.	UPS 25-60 B - 2 SZT.

864	WZL_25820	WASZYNGTONA 32	2008-12-01	WM PRZY UL. J. Waszyngtona30,32,34, 36	276	151	53	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. XB 51 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VM 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 - 1 ZAWÓR VM 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT. MULTICAL C66 - 1	FLEXCON PRO 430 - 1 SZT.	STRATOS 50/1-12 - 1 SZT.	UPS 32-80 B - 1 SZT.
865	WZL_25821	SŁOWACKIEGO 7	2009-02-01	SM IM. A. MICKIEWICZA	100,16	142,8	48,87	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 11 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VM 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 - 1 ZAWÓR VM 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 2 SZT.	FLEXCON C 200 - 1 SZT.	STRATOS 25/1-6 - 1 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
866	WZL_25822	DOBRA 18	2009-12-02	WM DOBRA 18	92	107,8	33,7	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 11 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 - 1 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 2 SZT.	NG 100 - 1 SZT.	STRATOS 25/1-8 - 1 SZT.	STAR Z 25/6 - 1 SZT.
867	WZL_25823	BUKOWSKIEGO 1B	2009-12-30	WM "TYTONIÓWKA"	54,62	51,45	12,66	0	0	W	HL 11 - 1 SZT. XB 10-2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 - 1 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 2 SZT.	NG 80 - 1 SZT.	STRATOS 25/1-8 - 1 SZT.	STAR Z 25/6 - 1 SZT.
868	WZL_25824 - Obcy	SKŁODOWSKIEJ-CURIE 24A PRALNIA-PARA	1993-01-01	UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY	0	0	0	0	0	B					RMS 621 - 1 SZT.			
869	WZL_25825 - Obcy	SKŁODOWSKIEJ-CURIE 24A PARA ZWIERZĘTARNIA-	2005-12-09	UNIWERSYTET MEDYCZNY	0	0	0	190	0	B					RMS 621 - 1 SZT.			
870	WZL_25826 - Obcy	SKŁODOWSKIEJ-CURIE 24A BUD. GL. - PARA	1980-01-01	UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY	0	0	0	1800	0	B					RMS 621 - 1 SZT.			
871	WZL_25828 - Obcy	WASZYNGTONA 17	1992-02-01	UNIWERSYTECKI DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY IM.L.ZAMENHOFA	0	0	0	600	0	B					RMS 621 - 1 SZT.			
872	WZL_25829	SKŁODOWSKIEJ- CURIE 26	2005-06-08	SPZOZ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. J. .ŚNIADECKIEGO	0	0	0	1021,32	0	B/W	JAD X 2/11 - 1 SZT.				RMS 621 - 1 SZT.			
873	WZL_25830	RYNEK KOŚCIUSZKI 10 KAWIARNIA	2008-08-22	CASABLANCA CATERING SPÓŁKA Z O.O.	30	30	30	0	0	W	HL 12 - 1 SZT. XB 30-1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VM 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VM 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL C66 - 1 SZT.	NG 18 - 1 SZT.	STRATOS 25/1-5 - 1 SZT.	UP 15-14 B - 1 SZT.
874	WZL_3	OGRODOWA 13	1990-01-12	SM "ZACHĘTA"	256,581	201,161	71,751	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. XB 51 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 20 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 30 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ACTARIS CF 55 - 1 SZT.	FLEXCON PRO 300 - 1 SZT.	STRATOS 32/1-12 - 1 SZT.	UPS 25-40 B 180 - 1 SZT.
875	WZL_30058	KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 42	2001-02-08	SM "RODZINA KOLEJOWA"	117	135	45	0	0	W	LSK 1 - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	RVP 97 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVP 97 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 100 - 1 SZT.	UPE 40-80F 250 - 2 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
876	WZL_30059	KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 40	2001-12-04	SM "RODZINA KOLEJOWA"	258	206	80	0	0	W	LSK 1 - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	RVD 130 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 130 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	N 200 - 1 SZT.	UPE 40-120 F - 2 SZT.	UP 32-80 B 180 - 1 SZT.
877	WZL_30060	KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 44	2001-01-10	SM "RODZINA KOLEJOWA"	238	228	91	0	0	W	LSK 1 - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	A 200 - 1 SZT.	UPE 40-120 F - 2 SZT.	25 PWR 80 C - 1 SZT.
878	WZL_30061	PILECKIEGO 5	2000-07-31	SM "RODZINA KOLEJOWA"	117	133	44	0	0	W	LSK 1 - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKB 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT. ULTRAHEAT 50 - 1	MAXIVAREM LR 100 - 1 SZT.	UPE 40-80F - 2 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
879	WZL_30062	PILECKIEGO 3	2000-07-31	SM "RODZINA KOLEJOWA"	265	256	106	0	0	W	LSK 1 - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKB 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	CIEPLIK 2000 - 1 SZT. ULTRAHEAT 50 - 1	A 200 - 1 SZT.	UPE 40-120 F - 2 SZT.	32 PWR 80 C - 1 SZT.
880	WZL_30063	PILECKIEGO 1	2001-07-05	SM "RODZINA KOLEJOWA"	130	135	45	0	0	W	LSK 1 - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 100 - 1 SZT.	MAGNA 3 40-80 F220 - 1 SZT. UPE 40-80F	25 PWR 60 C - 1 SZT.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
881	WZL_30064	KOŁŁĄTAJA 65	2003-06-17	SM "RODZINA KOLEJOWA"	283	221	87	0	0	W	LSK 1 - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	RVD 230 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	CIEPLIK 2000 - 1 SZT. ULTRAHEAT 50 - 1	E 500 - 1 SZT.	UPE 50-120 F - 2 SZT.	
882	WZL_30065	MACKIEWICZA 10A	2003-01-01	SM "SŁONECZNY STOK"	386,391	407,948	194,246	0	0	W	M6-MFG - 2 SZT.	RVD 230 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	UPED 65-120 F - 1 SZT.	32 PWR 80 C - 1 SZT.
883	WZL_30066	KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 5C	2001-11-01	SM "SŁONECZNY STOK"	381,54	407,948	194,246	0	0	W	M6-MFG - 2 SZT.	RVD 230 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	E 500 - 1 SZT.	UPED 65-120 F - 1 SZT.	32 PWR 80 C - 1 SZT.
884	WZL_30067 - Obcy	KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 48	2003-01-01	WM UL.KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 46,48,50	325,9	226,26	100,3	0	0	W	LSK 1 - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	RVD 230 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	E 500 - 1 SZT.	UPED 40-120 F - 1 SZT.	32 PWR 80 C - 1 SZT.
885	WZL_30068 - Obcy	PILECKIEGO 7	2003-12-23	WM UL. RTM. PILECKIEGO 7,9	500,05	490,5	242,8	0	0	W	LSK 1 - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	RVD 230 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 42-39 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	E 500 - 1 SZT.	UPED 65-120 F - 1 SZT.	UPS 25-80 B 180 - 1 SZT.
886	WZL_30069	PIETKIEWICZA 8B	2003-01-01	KOMUNALNE T B S SP.Z O.O.	354,809	388,1	189,93	0	0	W	LSK 1 - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	RVD 230 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKB 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	CIEPLIK 2000 ULTRAHEAT 50	E 500 - 1 SZT.	UPED 50-120 F - 2 SZT.	UPS 32-80 B 180 - 1 SZT.
887	WZL_30070	PIETKIEWICZA 8	2003-10-28	KOMUNALNE T B S SP.Z O.O.	313,01	361,81	158,23	0	0	W	LSK 1 - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	RVD 230 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 230 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 3 SZT. SHARKY 770 - 1	N 500 - 1 SZT.	UPE 50-120 F - 2 SZT.	UP 32-80 B 180 - 1 SZT.
888	WZL_30071	KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 1	2002-09-01	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 6 Z ODDZ.DWUJĘZYCZNY. IM. S. Nowakowskiego	494,293	109,03	36,35	0	169,856	W	LSK 1 - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 30 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	UPE 80-120 F - 2 SZT.	UPS 25-40 180 - 1 SZT.
889	WZL_30072	PIETKIEWICZA 15	2001-11-16	KOMUNALNE T B S SP.Z O.O.	562,89	329,62	147,82	0	0	W	LSK 1 - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	RVD 230 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 230 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 42-39 - 1 SZT.	CIEPLIK 2000 - 1 SZT. ULTRAHEAT 50	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	UPE 65-120F - 1 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
890	WZL_30073	PIETKIEWICZA 9	2000-10-23	KOMUNALNE T B S SP.Z O.O.	558,45	302,03	131,88	0	0	W	LSK 1 - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 42-39 - 1 SZT.	EEM-C - 1 SZT. ULTRAHEAT 50	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	UPE 65-120F - 2 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
891	WZL_30074	PIETKIEWICZA 7	2001-04-27	KOMUNALNE T B S SP.Z O.O.	287,075	192,36	69,665	0	0	W	LSK 1 - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	RVD 230 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKB 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 230 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	EEM-C - 1 SZT. ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 200 - 1 SZT.	UPE 40-120 F - 2 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
892	WZL_30075	KOŁŁĄTAJA 73	1999-09-09	KOMUNALNE T B S SP.Z O.O.	375,12	253,22	102,85	0	0	W	JAD X 5/38 - 4 SZT. JAD X 6/50 - 2 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 53 - 1 SZT.	DPIV 42-39 - 1 SZT.	MULTICAL C66 - 1 SZT. ULTRAHEAT 50	A 350 - 1 SZT.	UPE 50-120 F - 2 SZT.	32 PWR 80 C - 1 SZT.
893	WZL_30076	PIETKIEWICZA 3	1999-09-29	KOMUNALNE T B S SP.Z O.O.	481,43	288,54	122,21	0	0	W	JAD X 5/38 - 2 SZT. JAD XK 5/38 - 2 SZT. JAD XK 6/50 - 3 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 42-39 - 1 SZT.	SUPERCAL 432 - 1 SZT. ULTRAHEAT 50	A 350 - 1 SZT.	UPE 50-120 F - 2 SZT.	32 PWR 80 C - 1 SZT.
894	WZL_30077	PILECKIEGO 2	1999-11-16	KOMUNALNE T B S SP.Z O.O.	331,11	217,88	83,99	0	0	W	JAD X 5/38 - 4 SZT. JAD X 6/50 - 2 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 42-39 - 1 SZT.	SUPERCAL 432 - 1 SZT. ULTRAHEAT 50	A 350 - 1 SZT.	UPE 50-120 F - 2 SZT.	32 PWR 80 C - 1 SZT.
895	WZL_30078	KOŁŁĄTAJA 71	1999-11-10	KOMUNALNE T B S SP.Z O.O.	509,72	303,98	130,97	0	0	W	JAD X 5/38 - 4 SZT. JAD X 6/50 - 3 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 42-39 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT. ULTRAHEAT 50	MAXIVAREM LR 300 - 1 SZT.	UPE 50-120 F - 2 SZT.	32 PWR 80 C - 1 SZT.

896	WZL_30079	PRZĘDZALNIANA 4A	2000-12-20	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	101,18	95,67	40,87	0	0	W	GLP-008-L-5-SI - 1 SZT. LB 31 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 20 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 30 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT.	FLEXCON TOP 80 - 1 SZT.	MAGNA 25-60 180 - 1 SZT.	UPS 25-60 N 180 - 1 SZT.
897	WZL_30080	PRZĘDZALNIANA 4	2001-11-09	WM UL. PRZĘDZALNIANA 2, 4 i 6	263,465	186	67,69	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. XB 51 - 1 SZT.	RVD 230 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 230 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL C66 - 3 SZT. ULTRAHEAT 50 - 2	MAXIVAREM LR 300 - 1 SZT.	UPED 50-120 F - 1 SZT.	32 PWR 80 C - 1 SZT.
898	WZL_30081	PRZĘDZALNIANA 6D	2001-11-05	KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	84,825	98,14	21,89	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 1 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 150 - 1 SZT.	UPED 32-120 F - 1 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
899	WZL_30083	JESIENNA 8	1976-01-01	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	451,72	138,4	91,88	0	0	W	LC 110 - 1 SZT. S9A-IG16-TMTL67 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	GG 300 ST 400 - 1 SZT.	MAGNA 50-120 F - 1 SZT.	
900	WZL_30084 - Obcy	PULKOWA 11	1981-01-01	ORANGE POLSKA S.A.	111,3	50,4	19,25	0	45,1	W	HK 12 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 E - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SKD 32.21 E ZAWÓR VVF 52 E - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 200 - 1 SZT.	UPED 32-120 F - 1 SZT.	UPS 25-40 B 180 - 1 SZT.
901	WZL_30085 - Obcy	SYCZEWSKIEGO 8	1973-01-01	"BIAGLASS HUTA SZKŁA BIAŁYSTOK" SP.Z O.O.	1114,102	311,038	143,986	0	0	B/W	JAD 3/18 - 6 SZT. WCO 250/400 - 3 SZT.			DPIV 42-39 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	? - 1 SZT.	65 PJM Z 180 65 PM 200 - 2 SZT.	50 PJM 150 - 2 SZT.
902	WZL_30087	SOSABOWSKIEGO 6	2007-10-12	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 45	119	96	34	0	0	W	HK 11 - 1 SZT. HL 11 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SQS 35.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVG 549 K - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SQS 35.53 ZAWÓR VVG 549 K	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	NG 140 - 1 SZT.	MAGNA 32-100 180 - 1 SZT.	UP 20-14 BX - 1 SZT.
903	WZL_30088	PULKOWA 9	2000-08-09	SB-M "WIELKOBLOKOWA"	304,008	222,994	74,594	0	0	W	JAD 3/18 - 6 SZT. JAD X 9/88 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 20 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 30 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV 42-39 - 1 SZT.	ACTARIS CF 55 ULTRAHEAT 50 -	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	UPE 50-120 F - 2 SZT.	25 PWR 80 C - 1 SZT.
904	WZL_30089	PULKOWA 7	2000-08-09	SB-M "WIELKOBLOKOWA"	304,008	222,994	74,594	0	0	W	JAD 3/18 - 6 SZT. JAD X 9/88 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 20 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 30 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV 42-39 - 1 SZT.	RV820 - 1 SZT. ULTRAHEAT 50	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	MAGNA 3 40-120 F250 - 1 SZT.	25 PWR 80 C - 1 SZT.
905	WZL_30090 - Obcy	WASILKOWSKA 22/24	1981-11-09	PSS "SPOŁEM"	61,5	34,2	23,3	0	0	W	JAD 3/18 - 1 SZT. JAD 6/50 - 1 SZT.	ECL 9300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 133 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT. ZAWÓR VVG 44 - 1 SZT.	ECL 9300 - 0 SZT. SIŁOWNIK AMV 30 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	N 110 - 1 SZT.	E 50/1-7 - 2 SZT.	25 PWR 40C - 1 SZT.
906	WZL_30091	PULKOWA 7A	1998-10-20	SB-M "WIELKOBLOKOWA"	189,999	138,897	49,8	0	0	W	JAD X 5/38 - 4 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 250 - 1 SZT.	MAGNA 32-120 F - 1 SZT. UPE 40-120 F - 1	25 POR 40 A - 1 SZT.
907	WZL_30092	PULKOWA 1	1999-11-16	SB-M "WIELKOBLOKOWA"	301,25	227,16	76,51	0	0	W	JAD 3/18 - 6 SZT. JAD X 9/88 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 123 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 423 ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	DPIV 42-39 - 1 SZT.	MULTICAL 601 ULTRAHEAT 50 -	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	UPE 50-120 F - 2 SZT.	40 PWR 80 C - 1 SZT.
908	WZL_30093	PULKOWA 3	1999-11-16	SB-M "WIELKOBLOKOWA"	282,993	227,599	76,502	0	0	W	JAD 3/18 - 6 SZT. JAD X 9/88 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 123 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 423 ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	DPIV 42-39 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	STRATOS 40/1-12 - 1 SZT.	40 PWR 80 C - 1 SZT.
909	WZL_30094	PULKOWA 5	2001-09-06	SB-M "WIELKOBLOKOWA"	282,993	227,599	76,502	0	0	W	JAD 3/18 - 6 SZT. JAD X 9/88 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 20 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 30 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 250 - 2 SZT.	UPE 50-120 F - 1 SZT.	32 PWR 80 C - 1 SZT.
910	WZL_30095	PULKOWA 3A	1998-10-20	SB-M "WIELKOBLOKOWA"	189,999	138,897	49,8	0	0	W	JAD X 5/38 - 4 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 250 - 1 SZT.	STRATOS 32/1-12 - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
911	WZL_30096	PULKOWA 5A	1975-12-31	SB-M "WIELKOBLOKOWA"	189,999	138,897	49,8	0	0	W	JAD X 5/38 - 4 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 250 - 1 SZT.	MAGNA 3 40-100 F220 - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
912	WZL_30097	WASILKOWSKA 12	2003-12-10	SB-M "WIELKOBLOKOWA"	200,001	149,899	55,103	0	0	W	JAD 3/18 - 4 SZT. JAD X 5/38 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 ULTRAHEAT 50	E 500 - 1 SZT.	40 POE 120 A/B - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
913	WZL_30098	WASILKOWSKA 10	2003-12-10	SB-M "WIELKOBLOKOWA"	200,001	149,899	55,103	0	0	W	JAD 3/18 - 4 SZT. JAD X 5/38 - 2 SZT.	TROVIS 5476 - 1 SZT. SIŁOWNIK 5825-20 - 1 SZT. ZAWÓR 3213 K - 1 SZT.	TROVIS 5476 SIŁOWNIK 5825-13 ZAWÓR 3213 K - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL C66 ULTRAHEAT 50	E 500 - 1 SZT.	40 POE 120 A/B - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
914	WZL_30099	WASILKOWSKA 8	2002-11-06	SB-M "WIELKOBLOKOWA"	200,001	150,004	55,103	0	0	W	JAD 3/18 - 4 SZT. JAD X 5/38 - 2 SZT.	TROVIS 5476 - 1 SZT. SIŁOWNIK 5825-10 - 1 SZT. ZAWÓR 3213 K - 1 SZT.	TROVIS 5476 SIŁOWNIK 5825-13 ZAWÓR 3213 K - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL C66 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	MAGNA UPE 40-120 F - 1 SZT.	UPS 25-40 180 - 1 SZT.
915	WZL_30100	WASILKOWSKA 4	2001-10-12	ŻŁOBEK MIEJSKI NR 3	124,441	78,142	65,012	0	0	W	JAD 3/18 - 3 SZT. JAD X 3/18 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 20 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 30 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 200 - 1 SZT.	32 POT 120 A/B - 1 SZT.	32 POR 80 C - 1 SZT.
916	WZL_30104	WASILKOWSKA 47	1978-01-01	SB-M "WIELKOBLOKOWA"	193,105	163,599	55,429	0	0	W	JAD 3/18 - 4 SZT. JAD X 5/38 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	MULTICAL C66 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 250 - 2 SZT.	STRATOS 32/1-12 - 1 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
917	WZL_30105	WASILKOWSKA 47A	1998-08-27	SB-M "WIELKOBLOKOWA"	235,798	163,599	55,463	0	0	W	JAD X 5/38 - 4 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	G 400 - 1 SZT.	MAGNA 3 32-120 F220 - 1 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
918	WZL_30106	WASILKOWSKA 45	2001-09-06	SB-M "WIELKOBLOKOWA"	227,994	195,988	62,592	0	0	W	JAD 3/18 - 6 SZT. JAD X 5/38 - 4 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 20 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 30 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	APATOR - 1 SZT. MULTICAL	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	UPE 50-120 F - 1 SZT.	25 PWR 80 C - 1 SZT.
919	WZL_30107	WASILKOWSKA 43	2002-11-05	SB-M "WIELKOBLOKOWA"	227,994	195,988	62,592	0	0	W	JAD 3/18 - 6 SZT. JAD X 5/38 - 4 SZT.	TROVIS 5476 - 1 SZT. SIŁOWNIK 5825-20 - 1 SZT. ZAWÓR 3213 - 1 SZT.	TROVIS 5476 SIŁOWNIK 5825-20 ZAWÓR 3213 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT. ULTRAHEAT 50	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	UPE 50-120 F - 1 SZT.	25 PWR 80 C - 1 SZT.
920	WZL_30108	WASILKOWSKA 41	2002-11-05	SB-M "WIELKOBLOKOWA"	227,994	195,988	62,592	0	0	W	JAD 3/18 - 6 SZT. JAD X 5/38 - 4 SZT.	TROVIS 5476 - 1 SZT. SIŁOWNIK 5825-20 - 1 SZT. ZAWÓR 3213 - 1 SZT.	TROVIS 5476 SIŁOWNIK 5825-23 ZAWÓR 3213 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	UPE 50-120 F - 1 SZT.	25 PWR 80 C - 1 SZT.
921	WZL_30109	WASILKOWSKA 39	2003-12-10	SB-M "WIELKOBLOKOWA"	94,261	84,399	20,004	0	0	W	JAD 3/18 - 2 SZT. JAD X 3/18 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	N 200 - 1 SZT.	MAGNA 32-120 F - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
922	WZL_30110	WASILKOWSKA 37	2003-12-10	SB-M "WIELKOBLOKOWA"	94,261	84,399	20,004	0	0	W	JAD 3/18 - 2 SZT. JAD X 3/18 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	N 200 - 1 SZT.	MAGNA 32-100 180 - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
923	WZL_30111	SIEDLECKIEGO 4	2003-12-10	SB-M "WIELKOBLOKOWA"	87,12	0	0	0	0	W	JAD X 3/18 - 1 SZT.	ECL COMFORT 200 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.		DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	N 100 - 1 SZT.	MAGNA 25-60 - 1 SZT.	
924	WZL_30113	SIEWNA 2	1983-01-01	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	187,784	62,541	59,781	0	0	W	JAD X 3/18 - 2 SZT. JAD X 5/38 - 1 SZT.	RVD 140 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 140 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	FLEXCON C 140 - 1 SZT.	MAGNA 25-60 180 - 1 SZT.	UPS 25-60 N 180 - 1 SZT.
925	WZL_30115 - Obcy	BOCZNA 4	1987-10-30	SPÓŁDZIELNIA PRACY "MOTOTRANSPO"	131,1	75,52	16,2	0	0	W	JAD 3/18 - 2 SZT. JAD X 5/38 - 2 SZT.		IVT-IVF - 1 SZT. SIŁOWNIK IVT - 1 SZT. ZAWÓR IVF - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	? - 1 SZT.	80 PJM 200 - 1 SZT. UPC 40-120 A	
926	WZL_30119 - Obcy	42 PUŁKU PIECHOTY 44	1980-01-01	KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI	988,08	161,19	80,6	0	0	W	LSK 1 - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AFPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	G 600 - 1 SZT.	UPED 80-120 F - 1 SZT.	UPS 32-80 B 180 - 1 SZT.

927	WZL_30120 - Obcy	42 PUŁKU PIECHOTY 117	1985-01-01	ZAKŁAD POPRAWCZY W BIAŁYMSTOKU	389,658	159,91	60,45	0	0	W	JAD 3/18 - 4 SZT. WCO 250/450 - 3 szt.	ECL 9300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 423 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	IVT-IVF - 1 SZT. SIŁOWNIK IVT - 1 SZT. ZAWÓR IVF - 1 SZT.	DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.		65 POT 180 A/B - 1 SZT.	32 PWR 80 C - 1 SZT.
928	WZL_30121 - Obcy	42 PUŁKU PIECHOTY 46	1998-10-12	"FADBET" SPÓŁKA AKCYJNA	141,26	0	0	0	0	W	JAD 3/18 - 2 SZT.	ECL 9300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.		DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	N 50 - 1 SZT.	UPE 40-120A - 1 SZT.	
929	WZL_30122 - Obcy	42 PUŁKU PIECHOTY 48	1982-01-01	MPO SPÓŁKA Z O.O.	668,89	166,89	31,11	0	0	W	JAD 3/18 - 5 SZT. JAD 6/50 - 6 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 20 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 30 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.		65 POT 120 A - 1 SZT. 65 POT 120 A/B	40 PWT 120 - 1 SZT.
930	WZL_30123	POLESKA 13	2006-09-01	BIAŁOSTOCKA SM	239,12	158,01	53,38	0	0	W	HL 2 - 1 SZT. JAD 3/18 - 5 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	IVT-IVF - 1 SZT. SIŁOWNIK IVT - 1 SZT. ZAWÓR IVF - 1 SZT.	DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT.	A 300 - 1 SZT.	MAGNA 32-100 F - 1 SZT.	25 POR 40 C - 1 SZT. 25 POR 60 C
931	WZL_30124	POLESKA 15	2001-12-31	BIAŁOSTOCKA SM	239,12	158,01	53,38	0	0	W	JAD 6/50 - 2 SZT. JAD X 5/38 - 3 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT.	MAXIVAREM LR 300 - 1 SZT.	UPE 40-120 F - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
932	WZL_30125	CIEPŁA 21D	2002-11-04	BIAŁOSTOCKA SM	239,12	158,01	53,38	0	0	W	JAD X 6/50 - 5 SZT.	TROVIS 5476 - 1 SZT. SIŁOWNIK 5824-20 - 1 SZT. ZAWÓR 3213 - 1 SZT.	TROVIS 5476 SIŁOWNIK 5825-13 ZAWÓR 3213 - 1 SZT.	DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	ACTARIS CF 55 ULTRAHEAT 50 -	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	UPE 40-120 - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
933	WZL_30126	CIEPŁA 21B	2001-09-05	BIAŁOSTOCKA SM	381,615	201,36	70,65	0	0	W	JAD 3/18 - 3 SZT. JAD X 6/50 - 4 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 20 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	MULTICAL 402 ULTRAHEAT 50 -.	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	UPE 50-120 F - 1 SZT.	25 PWR 40C - 1 SZT.
934	WZL_30127	CIEPŁA 21	2006-09-01	BIAŁOSTOCKA SM	228,77	162,11	54,93	0	0	W	HL 12 - 1 SZT. JAD 3/18 - 3 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	IVT-IVF - 1 SZT. SIŁOWNIK IVT - 1 SZT. ZAWÓR IVF - 1 SZT.	DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	MULTICAL 402 ULTRAHEAT 50	N 400 - 1 SZT.	MAGNA 32-120 F - 1 SZT.	UPS 25-40 B - 1 SZT.
935	WZL_30128	CIEPŁA 21A	2003-12-11	BIAŁOSTOCKA SM	230,43	158,01	53,38	0	0	W	HL 12 - 1 SZT. JAD 3/18 - 4 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	MULTICAL C66 ULTRAHEAT 50 -.	A 300 - 1 SZT.	40 POE 120 A/B - 1 SZT.	25 PWR 40C - 1 SZT.
936	WZL_30129	FABRYCZNA 33	2000-03-01	WM NIERUCHOMOŚCI UL.FABRYCZNA 33	92,8	129,3	42,9	0	0	W	JAD X 3/18 - 2 SZT. JAD X 6/50 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	ACTARIS CF 55 SUPERCAL 432 -	N 80 - 1 SZT.	UPE 32-80 180 - 2 SZT.	25 PWR 40C - 1 SZT.
937	WZL_30130 - Obcy	FABRYCZNA 39	1971-01-01	HUMANA MEDICA OMEDA SPÓŁKA Z O.O.	224,63	39,25	14,62	0	0	W	JAD 3/18 - 4 SZT.	RVD 130 - 1 SZT. SIŁOWNIK SQS 35.00 - 1 SZT. ZAWÓR VVG 55 - 1 SZT.	RVD 130 SIŁOWNIK SQS 35.03 ZAWÓR VVG 55 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 250 - 1 SZT.	UPC 40-60 - 1 SZT.	UPS 25-60 B - 1 SZT.
938	WZL_30131 - Obcy	CIEPŁA 34B	1982-12-31	ZAKŁADY OSPRZĘTU SAMOCHODOWEGO "PROMOT "SP. PRACY	391,815	45,224	15,003	0	0	W	JAD 3/18 - 1 SZT. JAD 6/50 - 3 SZT.			DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.		80 PJMR 140 - 2 SZT.	50 PMJR 140 - 2 SZT.
939	WZL_30132	SIENKIEWICZA 65	1970-01-01	KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI	872,25	186,08	93,04	0	0	W	GLD-013-L-5-PI - 1 SZT. LC 110 - 1 szt.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	GG 1000 - 1 SZT.	STRATOS 50/1-12 - 1 SZT.	STRATOS Z25/1-5 - 1 SZT.
940	WZL_30133	CIEPŁA 32	1996-01-01	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	272,31	94,2	11,63	0	0	W	GLP-008-L-5-SI - 1 SZT. LB 47 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	A 350 - 1 SZT.	MAGNA 40-100 F - 1 SZT.	STRATOS ECO Z 25/1-5 - 1 SZT.
941	WZL_30134 - Obcy	FABRYCZNA 27	2003-11-01	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSW i A	873,694	98,669	66	0	0	W	LSK 2 - 1 SZT. LSL 2 - 1 SZT.	RVD 130 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKC 32.60 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 45 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 130 SIŁOWNIK SKD 32.21 E - 1 SZT.	DPIV 42-39 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	GG 450 ST 800 - 3 SZT.	LP 100-125/130 AFA - 2 SZT.	UPS 32-80 B - 2 SZT.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
942	WZL_30135 - Obcy	CIEPŁA 34	1998-01-01	WM BUDYNKU PRZY UL. CIEPLEJ NR 34	126,73	106,8	33,28	0	0	W	JAD 3/18 - 2 SZT. JAD X 3/18 - 4 SZT.	RVP 97 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVP 97 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	SUPERCAL 431 ULTRAHEAT 50 -.	MAXIVAREM LR 250 - 1 SZT.	UPE 40-80F - 2 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
943	WZL_30136 - Obcy	JAGIENKI 12	1989-01-01	STOLRAM MIKOŁAJ FILIPIUK	25,237	0	0	0	0	W	HYDROELEWATOR - 0 SZT.				MULTICAL 402 - 1 SZT.			
944	WZL_30137 - Obcy	CHMIELNA 21	1997-01-01	SP. INWALIDÓW "SPINWAR"	210	70	40	0	0	W	JAD 3/18 - 4 SZT. JAD 6/50 - 5 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 20 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 30 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	65 POE 120 A/B - 1 SZT.	25 POR 40 C - 1 SZT.
945	WZL_30138	FABRYCZNA 10/1	2004-12-20	WM NIERUCHOMOŚCI UL.FABRYCZNA 10/1	107,64	68,04	22,68	0	0	W	JAD 3/18 - 4 SZT. JAD X 3/18 - 2 SZT.	ECL COMFORT 200 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 20 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	IVT-IVF - 1 SZT. SIŁOWNIK IVT - 1 SZT. ZAWÓR IVF - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	N 100 - 1 SZT.	STRATOS 32/1-12 - 1 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
946	WZL_30139 - Obcy	CIEPŁA 12	1999-01-01	WM BLOKU PRZY UL.CIEPLEJ 12	89,26	78,97	78,97	0	0	W	JAD X 3/18 - 4 SZT.	RVP 97 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVP 97 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 80 - 1 SZT.	UPE 25-80 - 2 SZT.	UPE 25-60 - 1 SZT.
947	WZL_30140	CIEPŁA 5	2000-11-07	WM BUDYNKU PRZY UL. CIEPLEJ 5	93,8	105,7	33,1	0	0	W	CB 52-30 L - 1 SZT. CB 76-40 H - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 10 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 30 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL C66 - 1 SZT.	N 110 - 1 SZT.	32 POE 120 A/B - 2 SZT.	UPS 25-40 B - 1 SZT.
948	WZL_30141	CIEPŁA 9	2003-12-11	BIAŁOSTOCKA SM	131,448	106,763	26,69	0	0	W	JAD 3/18 - 4 SZT. JAD X 5/38 - 2 SZT.	TROVIS 5476 - 1 SZT. SIŁOWNIK 5825-20 - 1 SZT. ZAWÓR 3213 K - 1 SZT.	TROVIS 5476 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT. MULTICAL C66	N 200 - 1 SZT.	32 POE 120 A/B - 1 SZT.	25 PWR 80 C - 1 SZT.
949	WZL_30142	CIEPŁA 7	2002-11-04	BIAŁOSTOCKA SM	265,722	200,966	57,104	0	0	W	JAD X 5/38 - 2 SZT. JAD X 6/50 - 2 SZT.	TROVIS 5476 - 1 SZT. SIŁOWNIK 5824-20 - 1 SZT. ZAWÓR 3213 - 1 SZT.	TROVIS 5476 SIŁOWNIK 5825-20 ZAWÓR 3213 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT. ULTRAHEAT 50	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	MAGNA 40-120 F - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
950	WZL_30143	CIEPŁA 3A	2002-11-04	BIAŁOSTOCKA SM	121,24	100,48	25,12	0	0	W	JAD X 3/18 - 5 SZT.	TROVIS 5476 - 1 SZT. SIŁOWNIK 5824-10 - 1 SZT. ZAWÓR 3213 K - 1 SZT.	TROVIS 5476 SIŁOWNIK 5825-13 ZAWÓR 3222 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT. MULTICAL C66	N 200 - 1 SZT.	UPE 32-80 - 1 SZT.	25 PWR 80 C - 1 SZT.
951	WZL_30144	CIEPŁA 3	1982-01-01	BIAŁOSTOCKA SM	273,51	142,12	45,82	0	0	W	JAD 3/18 - 4 SZT. JAD X 5/38 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT. ULTRAHEAT 50	FLEXCON PRO 370 - 1 SZT.	32 POT 120 A/B - 2 SZT.	40 PWR 80 C - 1 SZT.
952	WZL_30145	NOWOGRÓDZKA 5/1	1977-01-01	BIAŁOSTOCKA SM	375,77	118,63	29,66	0	0	W	JAD 3/18 - 4 SZT. JAD 6/50 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 423 ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT. ULTRAHEAT 50	MAXIVAREM LR 500 - 2 SZT.	MAGNA 3 32-120 F220 - 1 SZT.	25 PWR 80 C - 2 SZT.
953	WZL_30146	NOWOGRÓDZKA 5A	1973-01-01	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8	72,432	61,406	25,586	0	0	W	JAD X 3/18 - 4 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	NG 80 - 1 SZT.	MAGNA 25-60 180 - 1 SZT.	25 PWR 40C - 1 SZT.
954	WZL_30147	JUROWIECKA 32A	1978-01-01	WM BUDYNKU PRZY UL.JUROWIECKIEJ 32A	163,049	112,53	35,7	0	0	W	JAD XK 3/18 - 7 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT. MULTICAL 601	A 300 - 1 SZT.	STRATOS 32/1-12 - 1 SZT.	25 PWR 40C - 1 SZT.
955	WZL_30148 - Obcy	JUROWIECKA 30A	2002-09-01	WM JUROWIECKA 30 A W BIAŁYMSTOKU	250,469	59,2	25,8	0	0	W	CB 26 - 1 SZT. CB 52-30 L - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	N 140 - 1 SZT.	32 POE 120 A/B - 1 SZT.	25 PWR 40C - 1 SZT.
956	WZL_30149	JUROWIECKA 30	1999-12-29	WM NIERUCHOMOŚCI UL. JUROWIECKA 30	145,48	108,59	33,97	0	0	W	JAD X 3/18 - 7 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 ULTRAHEAT 50 -.	MAXIVAREM LR 200 - 1 SZT.	40 POPT 60B - 1 SZT.	25 POR 60 C - 1 SZT.
957	WZL_30150	JUROWIECKA 28	2000-09-13	BIAŁOSTOCKA SM	158,09	126,94	38,94	0	0	W	JAD 6/50 - 2 SZT. JAD X 5/38 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 20 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 30 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 MULTICAL C66	FLEXCON PRO 250 - 1 SZT.	MAGNA 40-100 F - 1 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.

958	WZL_30152	JUROWIECKA 32	2000-09-13	BIAŁOSTOCKA SM	111,415	87,92	21,98	0	0	W	JAD 3/18 - 2 SZT. JAD X 5/38 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 20 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 30 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 ULTRAHEAT 50	FLEXCON PRO 250 - 1 SZT.	40 POT 60 A - 2 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
959	WZL_30153	JUROWIECKA 34	2004-12-14	WM NIERUCHOMOŚCI UL.JUROWIECKA 34	130,16	67,45	24,19	0	0	W	FA-004-P16 - 1 SZT. HL 11 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ACTARIS CF 55 - 1 SZT.	N 200 - 1 SZT.	STRATOS 32/1-12 - 1 SZT.	ALPHA 2 25-40 N - 1 SZT.
960	WZL_30154	JUROWIECKA 40	1974-01-01	WM NIERUCHOMOŚCI UL.JUROWIECKA 40	73,44	29,08	10,47	0	0	W	HL 11 - 1 SZT. JAD 3/18 - 2 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SQS 359.54 - ZAWÓR VVG 549 - 1 SZT.	43-2 - 1 SZT. SIŁOWNIK 2430 - 1 SZT. ZAWÓR 2432 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ACTARIS CF 55 - 1 SZT.	FLEXCON C 110 - 1 SZT.	MAGNA 25-60 180 - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
961	WZL_30155	JUROWIECKA 42	1997-08-01	WM NIERUCHOMOŚCI UL. JUROWIECKA 42	81,82	38,73	13,84	0	0	W	HK 11 - 1 SZT. HL 11 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 20 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 30 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	N 100 - 1 SZT.	MAGNA 25-60 180 - 1 SZT.	STAR Z 25/6 - 1 SZT.
962	WZL_30156	JUROWIECKA 44	2002-11-04	WM NIERUCHOMOŚCI UL.JUROWIECKA 44	112,75	65,71	23,49	0	0	W	JAD X 3/18 - 2 SZT. JAD X 5/38 - 2 SZT.	TROVIS 5476 - 1 SZT. SIŁOWNIK 5824-10 - 1 SZT. ZAWÓR 3213 K - 1 SZT.	TROVIS 5476 SIŁOWNIK 5825-13 ZAWÓR 3213 K - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	N 200 - 1 SZT.	UPE 32-80 - 1 SZT.	25 PWR 40C - 1 SZT.
963	WZL_30157 - Obcy	JUROWIECKA 46	1984-02-18	SKLEP "TIP-TOP" D. KOMOROWSKI	21,78	18,87	3,37	0	0	W	JAD 3/18 - 1 SZT. JAD 6/50 - 1 SZT.	ECL 9300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 123 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	IVT-IVF - 1 SZT. SIŁOWNIK IVT - 1 SZT. ZAWÓR IVF - 1 SZT.		CIEPLIK 2000 - 1 SZT.	ERE 35 - 1 SZT.	UPS 25-40 - 1 SZT.	STAR Z-15 - 1 SZT.
964	WZL_30158 - Obcy	JUROWIECKA 33	1976-01-01	ZARZĄD OKRĘGOWY POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO	176,026	0	0	0	0	H	HYDROELEWATOR - 0 SZT.				ACTARIS CF 55 - 1 SZT.			
965	WZL_30159	CIEPŁA 15	2006-09-01	BIAŁOSTOCKA SM	171,74	0	0	0	0	W	JAD 3/18 - 3 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SQS 35.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVG 55 - 1 SZT.		DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	NG 140 - 1 SZT.	MAGNA 32-120 F - 1 SZT.	
966	WZL_30160	CIEPŁA 13	2000-11-07	BIAŁOSTOCKA SM	264,27	155,44	51,81	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 12 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	MULTICAL 601 ULTRAHEAT 50	GG 340 ST 600 - 1 SZT.	UPE 50-60 F - 1 SZT.	UPS 25-60 N 180 - 1 SZT.
967	WZL_30161	NOWOGRÓDZKA 3	1999-01-01	WM NIERUCHOMOŚCI UL.NOWOGRÓDZKA 3	234,23	150,4	51,9	0	0	W	G 52 - 1 SZT. XB 51 H-1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT.	MAXIVAREM LR 300 - 1 SZT.	MAGNA 40-100 F 220 - 1 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
968	WZL_30162	NOWOGRÓDZKA 2	2004-12-08	BIAŁOSTOCKA SM	184,22	153,88	51,81	0	0	W	HL 12 - 1 SZT. JAD 3/18 - 4 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 MULTICAL 601	N 200 - 1 SZT.	STRATOS 32/1-12 - 1 SZT.	25 PWR 80 C - 1 SZT.
969	WZL_30163	NOWOGRÓDZKA 2A	2004-12-21	BIAŁOSTOCKA SM	182,87	153,865	51,812	0	0	W	HL 12 - 1 SZT. JAD 3/18 - 4 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT.	N 200 - 1 SZT.	STRATOS 32/1-12 - 1 SZT.	32 PWR 80 C - 1 SZT.
970	WZL_30164	NOWOGRÓDZKA 2B	2004-12-21	BIAŁOSTOCKA SM	184,452	153,865	51,812	0	0	W	HL 12 - 1 SZT. JAD 3/18 - 4 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 402 MULTICAL 601	N 200 - 1 SZT.	STRATOS 32/1-12 - 1 SZT.	32 PWR 80 C - 1 SZT.
971	WZL_30165	NOWOGRÓDZKA 2C	2004-12-21	BIAŁOSTOCKA SM	184,45	153,86	51,81	0	0	W	HL 12 - 1 SZT. JAD 3/18 - 4 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 402 MULTICAL 601	N 200 - 1 SZT.	STRATOS 32/1-12 - 1 SZT.	32 PWR 80 C - 1 SZT.
972	WZL_30166	CIEPŁA 17	2006-09-01	BIAŁOSTOCKA SM	145,189	0	0	0	0	W	JAD X 3/18 - 2 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SQS 35.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVG 55 - 1 SZT.		DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	NG 140 - 1 SZT.	MAGNA 32-120 F - 1 SZT.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
973	WZL_30167	CIEPŁA 19	2004-12-07	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26 INTEGRACYJNE IM. J. STRZAŁKOWSKIEJ-KUCZYŃSKIEJ	119,138	43,031	28,61	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 11 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	N 100 - 1 SZT.	TOP E 25/1-7 - 1 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
974	WZL_30168	CIEPŁA 19A	1974-01-01	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42 "NIEZAPOMINAJKA"	113,865	57,57	26,17	0	0	W	LB 31 - 1 SZT. S4A-IG16-TL - 1 szt.	RVD 140 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 140 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL C66 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 100 - 1 SZT.	MAGNA 32-60 180 - 1 SZT.	UPS 25-40 N 180 - 1 SZT.
975	WZL_30170	NOWOGRÓDZKA 4A	2005-12-06	BIAŁOSTOCKA SM	351,47	256,24	75,36	0	0	W	HK 2 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	A 300 - 1 SZT.	MAGNA 50-60 F - 1 SZT.	25 PWR 80 C - 1 SZT.
976	WZL_30171	NOWOGRÓDZKA 6 W2	2005-11-04	BIAŁOSTOCKA SM	167,11	130,63	71,847	0	0	W	HL 12 - 1 SZT. JAD X 5/38 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 MULTICAL 601	N 200 - 1 SZT.	MAGNA 32-120 F - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
977	WZL_30172	NOWOGRÓDZKA 6 W1	2005-11-04	BIAŁOSTOCKA SM	224,1	182,125	100,169	0	0	W	HL 12 - 1 SZT. JAD X 6/50 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 MULTICAL 601	A 250 - 1 SZT.	MAGNA 40-120 F - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
978	WZL_30173	POLESKA 19	1987-11-30	BIAŁOSTOCKA SM	363,925	261,85	97,34	0	0	W	XB 51 H-1 - 1 SZT. XB 51 H-2 - 1 SZT.	RVD 130 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 130 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	UPE 50-120 F - 1 SZT.	UPS 25-60 N 180 - 1 SZT.
979	WZL_30174	POLESKA 17	2004-10-18	BIAŁOSTOCKA SM	383,96	342,12	116,18	0	0	W	JAD X 6/50 - 7 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT.	A 300 - 1 SZT.	STRATOS 32/1-12 - 1 SZT.	40 POR 80 C - 1 SZT.
980	WZL_30175	CIEPŁA 19B	2007-09-06	BIAŁOSTOCKA SM	221,95	186,68	64,372	0	0	W	HL 12 - 1 SZT. JAD X 5/38 - 3 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SQS 35.03 - 1 SZT. ZAWÓR VVG 549 K - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	MULTICAL C66 ULTRAHEAT 50	A 250 - 1 SZT.	MAGNA 40-100 F - 1 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
981	WZL_30176	CIEPŁA 19C	2005-11-04	BIAŁOSTOCKA SM	221,95	186,68	64,37	0	0	W	HL 12 - 1 SZT. JAD X 6/50 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 ULTRAHEAT 50	A 250 - 1 SZT.	MAGNA 40-120 F - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
982	WZL_30177	CIEPŁA 21C	2003-12-11	BIAŁOSTOCKA SM	221,95	186,68	64,37	0	0	W	HL 12 - 1 SZT. JAD 3/18 - 4 SZT.	TROVIS 5475-2 - 1 SZT. SIŁOWNIK 5825-20 - 1 SZT. ZAWÓR 3213 K - 1 SZT.	TROVIS 5475-2 - 0 SZT. SIŁOWNIK 5825-10 ZAWÓR 3213 K - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL C66 ULTRAHEAT 50	A 300 - 1 SZT.	40 POE 120 A/B - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
983	WZL_30179	POLESKA 25	2006-12-22	BIAŁOSTOCKA SM	272,177	215,876	76,006	0	0	W	HK 2 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 423 ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	FLEXCON PRO 300 - 1 SZT.	50 POT 180 A/B - 2 SZT.	32 PWT 60 B - 1 SZT.
984	WZL_30180	POLESKA 27	2011-10-31	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 Z ODDZ. INTEGR. IM. K. MAKUSZYŃSKIEGO	553,09	154,68	46,4	0	0	W	XB 51 H-1 - 1 SZT. XG 20-2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	G 500 - 1 SZT.	MAGNA 50-120 F - 1 SZT.	UPS 25-60 N 180 - 1 SZT.
985	WZL_30181 - Obcy	JUROWIECKA 46A	1985-01-01	KOMUNALNY ZAKŁAD KOMUNIKACYJNY SPÓŁKA Z O.O.	1460,611	156,31	154,91	0	0	W	JAD 3/18 - 2 SZT. WCO 250 - 6 SZT.	R 303 - 1 SZT. SIŁOWNIK 52432-4004 ZAWÓR ? - 1 SZT.	IVT-IVF - 1 SZT. SIŁOWNIK IVT - 1 SZT. ZAWÓR IVF - 1 SZT.		ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.		65 PJM 180 - 2 SZT. 65 PJMA 160	25 POR 60 C - 2 SZT.
986	WZL_30182	NOWOGRÓDZKA 10 W1	2005-12-12	BIAŁOSTOCKA SM	167,11	130,63	71,847	0	0	W	HL 12 - 1 SZT. JAD 3/18 - 4 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 MULTICAL 601	N 200 - 1 SZT.	MAGNA 40-120 F - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
987	WZL_30183	NOWOGRÓDZKA 10 W2	2005-12-12	BIAŁOSTOCKA SM	224,1	182,125	100,169	0	0	W	HL 11 - 1 SZT. S7A-IG16-TKTL80 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 MULTICAL 601	N 200 - 1 SZT.	STRATOS 25/1-8 - 1 SZT.	STRATOS Z25/1-8 - 1 SZT.
988	WZL_30184	NOWOGRÓDZKA 8 W1	2005-11-04	BIAŁOSTOCKA SM	224,1	182,125	100,168	0	0	W	HL 12 - 1 SZT. JAD 3/18 - 4 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 MULTICAL 601	N 200 - 1 SZT.	MAGNA 32-120 F - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.

989	WZL_30185	NOWOGRÓDZKA 8 W2	2005-11-04	BIAŁOSTOCKA SM	167,11	130,63	71,847	0	0	W	HL 12 - 1 SZT. JAD 3/18 - 4 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 MULTICAL 601	A 250 - 1 SZT.	MAGNA 40-120 F - 1 SZT.	25 PWR 40C - 1 SZT.
990	WZL_30186	NOWOGRÓDZKA 6/1	2006-09-08	BIAŁOSTOCKA SM	72,48	0	0	0	0	W	JAD 3/18 - 2 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SQS 359,54 ZAWÓR VVG 41 - 1 SZT.		DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	NG 100 - 1 SZT.	UPE 25-80 - 1 SZT.	
991	WZL_30187	NOWOGRÓDZKA 7	2001-09-05	BIAŁOSTOCKA SM	198,326	155,435	51,812	0	0	W	JAD X 3/18 - 4 SZT. JAD X 6/50 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 20 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 30 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	MAXIVAREM LR 300 - 1 SZT.	UPE 40-120 F - 1 SZT.	UPS 25-60 N 180 - 1 SZT.
992	WZL_30188	NOWOGRÓDZKA 7A	2001-09-05	BIAŁOSTOCKA SM	198,326	155,435	51,812	0	0	W	JAD X 3/18 - 4 SZT. JAD X 5/38 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 20 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 ULTRAHEAT 50	MAXIVAREM LR 300 - 1 SZT.	UPE 40-120 F - 1 SZT.	UPS 25-40 B 180 - 1 SZT.
993	WZL_30189	NOWOGRÓDZKA 7B	2001-09-05	BIAŁOSTOCKA SM	198,326	155,435	51,812	0	0	W	JAD X 3/18 - 4 SZT. JAD X 5/38 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 20 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	MAXIVAREM LR 300 - 1 SZT.	UPE 40-120 F - 1 SZT.	UPS 25-40 N 180 - 1 SZT.
994	WZL_30190	JUROWIECKA 40A	2001-09-07	BIAŁOSTOCKA SM	198,326	155,435	51,812	0	0	W	JAD X 3/18 - 4 SZT. JAD X 6/50 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 20 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT.	MAXIVAREM LR 300 - 1 SZT.	UPE 40-120 F - 1 SZT.	UPS 25-40 B 180 - 1 SZT.
995	WZL_30191 - Obcy	WARSZAWSKA 15	1997-12-16	BIAŁOSTOCKIE CENTRUM ONKOLOGII IM. M. SKŁODOWSKIEJ	337	0	0	1151,3	0	B/W					RMS 621 - 1 SZT.			
996	WZL_30193 - Obcy	ŁĄKOWA 15/1	1974-01-01	WM UL. ŁĄKOWA 15/1	74,141	97,297	29,505	0	0	W	JAD 3/18 - 4 SZT. JAD X 6/50 - 1 SZT.	ECL COMFORT 200 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 20 - 1 SZT. ZAWÓR VS 2 - 1 SZT.	SIŁOWNIK AMV 30 ZAWÓR VS 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	NACZYNNIE <?> - 1 SZT.	UPS 25-80 180 - 1 SZT.	UPS 25-60 180 - 1 SZT.
997	WZL_30194	ŁĄKOWA 17	1974-01-01	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	55,661	71,966	24,423	0	0	W	JAD X 3/18 - 3 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	NG 80 - 1 SZT.	STRATOS 25/1-8 - 1 SZT.	STAR Z 25/6 - 1 SZT.
998	WZL_30195	RYSKA 5	2002-12-30	WM NIERUCHOMOŚCI PRZY UL.RYSKIEJ 5	300,54	254,09	105	0	0	W	JAD X 5/38 - 6 SZT.	TROVIS 5476 - 1 SZT. SIŁOWNIK 5825-20 - 1 SZT. ZAWÓR 3213 - 1 SZT.	TROVIS 5476 SIŁOWNIK 5825-10 ZAWÓR 3213 K - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	CIEPLIK 2000 MULTICAL C66	E 500 - 1 SZT.	MAGNA 3 40-100 F220 - 1 SZT.	25 PWR 80 C - 1 SZT.
999	WZL_30197 - Obcy	KRASZEWSKIEGO 26/2	1983-10-21	SPÓŁDZIELNIA SNB W BIAŁYMSTOKU	699,2	98,27	31,26	0	0	W	JAD X 5/38 - 4 SZT.	RVD 230 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 230 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	? 40 - 2 SZT.	65 POE 120 A/B - 2 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
1000	WZL_30199 - Obcy	SOBIESKIEGO 7	1999-01-01	WM UL. SOBIESKIEGO 7	101,9	90,98	28,78	0	0	W	JAD 3/18 - 4 SZT. JAD X 3/18 - 2 SZT.	RVP 97 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVP 97 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	SHARKY 775 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 100 - 1 SZT.	UPED 32-120 F - 1 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
1001	WZL_30202 - Obcy	SIENKIEWICZA 84	2005-10-01	WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY	85	41,35	11,81	0	15	W	HK 1 - 1 SZT. HL 1 - 1 SZT.	RVD 130 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 E - 1 SZT.	RVD 130 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 E - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL C66 - 1 SZT.	A 150 - 1 SZT.	UPED 40-120 F - 1 SZT.	25 PWR 40C - 1 SZT.
1002	WZL_30203 - Obcy	SIENKIEWICZA 86	1983-01-01	CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI	66,443	54,37	54,37	0	0	W	WCW 100/5 - 2 SZT.		IVT-IVF - 1 SZT. SIŁOWNIK IVT - 1 SZT. ZAWÓR IVF - 1 SZT.		ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.			
1003	WZL_30204	ZŁOTA 3	2005-12-12	WM NIERUCHOMOŚCI UL.ZŁOTA 3	89,84	83,74	26,17	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 11 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	N 80 - 1 SZT.	UPS 25-80 180 - 1 SZT.	UPS 25-40 B 180 - 1 SZT.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1004	WZL_30205	SIENKIEWICZA 82	1969-01-01	"HABACON" SPÓŁKA Z O.O.	360,53	0	0	0	0	W	XB 51 H - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.		DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	FLEXCON PRO 300 - 1 SZT.	MAGNA 3 40-120 F250 - 1 SZT.	
1005	WZL_30206	ŁĄKOWA 16A	2004-12-14	WM NIERUCHOMOŚCI UL. ŁĄKOWA 16	151,492	67,407	67,407	0	0	W	HL 11 - 1 SZT. JAD 3/18 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	N 200 - 1 SZT.	STRATOS 30/1-12 - 1 SZT.	UPS 25-40 180 - 1 SZT.
1006	WZL_30207	ŁĄKOWA 14	1991-12-30	SM "ZACHEŃA"	259,582	217,946	74,665	0	0	W	JAD 3/18 - 4 SZT. JAD X 5/38 - 4 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	N 320 - 1 SZT.	MAGNA 3 40-100 F220 - 1 SZT.	25 PWR 80 C - 1 SZT.
1007	WZL_30208	SIENKIEWICZA 90	1991-12-30	SM "ZACHEŃA"	391,931	442,056	133,352	0	0	W	JAD 3/18 - 6 SZT. JAD XK 6/50 - 2 SZT.	TROVIS 5476 - 1 SZT. SIŁOWNIK 5821 - 1 SZT. ZAWÓR 3214 - 1 SZT.	TROVIS 5476 SIŁOWNIK 5825-23 ZAWÓR 3213 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	GG 300 ST 400 - 1 SZT.	50 POT 120 A/B - 1 SZT.	40 PWR 80 C - 1 SZT.
1008	WZL_30209 - Obcy	SIENKIEWICZA 71/73	1995-10-05	CEFARM BIAŁYSTOK SPÓŁKA AKCYJNA	328,66	40,6	40,6	0	0	W	JAD 3/18 - 1 SZT. JAD 6/50 - 2 SZT.	ECL COMFORT 200 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 123 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	SIŁOWNIK 2430 - 1 SZT. ZAWÓR 2432 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	50 POT 120 A - 1 SZT. UPG 50-120/F	25 PWR 40C - 1 SZT.
1009	WZL_30210	SIENKIEWICZA 69	1995-12-15	PROKURATURA REGIONALNA, WM NIERUCHOMOŚCI UL.SIENKIEWICZA 69	104,853	37,13	12,71	0	0	W	JAD 3/18 - 1 SZT. JAD X 3/18 - 2 SZT.	RVD 230 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 230 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	ACTARIS CF 55 - 1 MULTICAL 402 - 1 MULTICAL 601 - 1	MAXIVAREM LR 200 - 1 SZT.	UPE 32-120 F - 2 SZT.	25 PWR 40C - 1 SZT. 25 PWR 60 C
1010	WZL_30211	SIENKIEWICZA 67	1997-01-01	PROKURATURA REGIONALNA, WM "CERAMIKA"	178,1	82	23,33	0	0	W	JAD X 5/38 - 3 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	EEM-C - 1 SZT. MULTICAL 402 - 2 SZT.	GG 400-300 ST 400 - 1 SZT.	UPE 40-120 - 1 SZT.	25 POR 40 C - 1 SZT.
1011	WZL_30212	PLAC WYZWOLENIA 4	1987-07-01	BIAŁOSTOCKA SM	332,48	232,74	74,58	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. XB 51 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	MULTICAL 402 ULTRAHEAT 50	FLEXCON PRO 430 - 1 SZT.	STRATOS 32/1-12 - 1 SZT.	UPS 25-60 B - 1 SZT.
1012	WZL_30213	FABRYCZNA 18	1979-02-28	BIAŁOSTOCKA SM	882,39	353,7	138,165	0	0	W	B56H - 1 SZT. GLD-013-L-5-P1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 20 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 30 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AFPQ - 1 SZT.	MULTICAL 402 ULTRAHEAT 50	G 800 - 1 SZT.	MAGNA 65-120 F - 1 SZT.	UPS 25-80 N 180 - 1 SZT.
1013	WZL_30214	FABRYCZNA 20	1972-01-01	WM FABRYCZNA 20, ZARZĄD MIENIA KOM.	329,606	248,882	97,343	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. XB 51 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 4 SZT.	MAXIVAREM LR 300 - 1 SZT.	STRATOS 32/1-12 - 1 SZT.	STAR Z 25/6 - 1 SZT.
1014	WZL_30215	FABRYCZNA 22	2006-12-07	STOKROTKA SP.Z O.O.	77,65	0	0	0	0	W	HL 11 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SQS 359,54 ZAWÓR VVG 549 - 1 SZT.		DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 60 - 1 SZT.	UPS 25-60 - 1 SZT.	
1015	WZL_30216 - Obcy	SIENKIEWICZA 77	1972-01-01	ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	265,63	108,16	43,8	0	0	W	JAD 6/50 - 1 SZT. JAD X 6/50 - 2 SZT.	ECL 9600 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	AVTB - 1 SZT. ZAWÓR ? - 1 SZT.	DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	ACTARIS CF 55 - 1 SZT.	ERE 300 - 1 SZT.	50 POT 120 A 50 POT 120 A/B	25 PWR 60 C - 1 SZT.
1016	WZL_30217	SIENKIEWICZA 79A	1999-05-06	WM NIERUCHOMOŚCI UL.SIENKIEWICZA 79A	89,11	0	0	0	0	W	JAD X 5/38 - 1 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.		DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 200 - 1 SZT.	UPE 32-80 F - 2 SZT.	
1017	WZL_30218	SIENKIEWICZA 79	1998-01-01	SAMODZIELNY SZPITAL MIEJSKI IM.PCK	192,674	127,93	52,917	0	0	W	XB 51 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VM 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 250 - 1 SZT.	STRATOS 30/1-8 - 1 SZT.	UPS 25-60 B - 1 SZT.
1018	WZL_30219 - Obcy	CIEPŁA 40	2002-01-01	WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA	832,234	206,6	75,2	0	80	W	LS 1 - 1 SZT. LSK 1 - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	TA 2222 - 1 SZT. TAC 2242 - 1 SZT. SIŁOWNIK M 750 - 1 SZT. ZAWÓR STL-SR 32 - 1 SZT. ZAWÓR V 298 - 1 SZT.	TA 2222 - 0 SZT. SIŁOWNIK AME 30 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV 42-39 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	LG 1600 - 1 SZT. MAXIVAREM LR 60 - 1 SZT.	UPE 80-120 - 2 SZT. UPED 40-120 F - 1 SZT.	32 PWT 120 A/B - 1 SZT.

1019	WZL_30220	SIENKIEWICZA 89	2003-12-11	BIAŁOSTOCKA SM	188,87	147,24	56,7	0	0	W	HL 12 - 1 SZT. JAD 3/18 - 4 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 ULTRAHEAT 50	N 200 - 1 SZT.	40 POE 120 A/B MEGA - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
1020	WZL_30221	SIENKIEWICZA 87	2003-12-11	BIAŁOSTOCKA SM	188,87	147,24	56,7	0	0	W	HL 12 - 1 SZT. JAD 3/18 - 4 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 ULTRAHEAT 50	N 200 - 1 SZT.	40 POE 120 A/B MEGA - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
1021	WZL_30222	SIENKIEWICZA 85	2003-12-11	BIAŁOSTOCKA SM	188,87	147,24	56,7	0	0	W	HL 12 - 1 SZT. JAD 3/18 - 4 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL C66 ULTRAHEAT 50	N 200 - 1 SZT.	40 POE 120 A/B MEGA - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
1022	WZL_30223	SIENKIEWICZA 83	2003-12-11	BIAŁOSTOCKA SM	188,87	147,24	56,7	0	0	W	HL 12 - 1 SZT. JAD 3/18 - 4 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL C66 ULTRAHEAT 50	N 200 - 1 SZT.	40 POE 120 A/B MEGA - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
1023	WZL_30224	SIENKIEWICZA 81/9	2006-09-04	CARITAS ARCHIDIECEZJI BIAŁOSTOCKIEJ	110,15	93	31	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 11 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SQS 359.54 ZAWÓR VVG 549 K - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SQS 35.53 ZAWÓR VVG 549 K	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	NG 100 - 1 SZT.	MAGNA 32-120 F - 1 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
1024	WZL_30225	SIENKIEWICZA 81/3	1993-06-28	BIAŁOSTOCKA SM	233,205	0	0	0	0	W	HL 12 - 1 SZT.	ECL 9300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 123 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.		DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	FLEXCON K 300 - 1 SZT.	STRATOS 32/1-12 - 1 SZT.	
1025	WZL_30226	SIENKIEWICZA 81/6	2007-09-06	BIAŁOSTOCKA SM	409,79	302,08	116,185	0	0	W	HK 2 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 20 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 30 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	MAGNA 50-120 E - 1 SZT.	UPS 25-60 B - 1 SZT.
1026	WZL_30227	FABRYCZNA 57	1980-08-01	BIAŁOSTOCKA SM	901,81	361,74	141,305	0	0	W	LD 235 - 1 SZT. S7A-IG16-TKTL77 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	MULTICAL 402 ULTRAHEAT 50	G 600 - 1 SZT.	STRATOS 65/1-12 - 1 SZT.	STRATOS Z25/1-8 - 1 SZT.
1027	WZL_30228	WĄSKA 6	1988-10-01	BIAŁOSTOCKA SM	342,55	302,08	116,185	0	0	W	XB 51 H-1 - 1 SZT. XB 51 H-2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	MULTICAL 402 ULTRAHEAT 50	G 800 - 1 SZT.	STRATOS 50/1-12 - 1 SZT.	UPS 26-60 B 180 - 1 SZT.
1028	WZL_30229 - Obcy	FABRYCZNA 24 W1 HYDROF.	1980-01-01	BIAŁOSTOCKA SM	4,06	0	0	0	0	B	HYDROELEWATOR - 0 SZT.							
1029	WZL_30230	FABRYCZNA 24 W2	1980-06-16	BIAŁOSTOCKA SM	946,33	457,3	185,895	0	0	W	GLD-013-L-5-PI - 1 SZT. HL 4 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 20 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	SIŁOWNIK AMV 30 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	MULTICAL 402 ULTRAHEAT 50 ULTRAHEAT XS 2	GG 450 ST 1000 - 2 SZT.	STRATOS 65/1-12 - 1 SZT.	STRATOS Z25/1-8 - 1 SZT.
1030	WZL_30231	WĄSKA 4	1989-11-01	BIAŁOSTOCKA SM	469,5	414,4	166,425	0	0	W	XB 51 H - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	MULTICAL 402 ULTRAHEAT 50	REFLEXOMAT RG 400 - 1 SZT.	STRATOS 50/1-12 - 1 SZT.	STAR Z 25/6 - 1 SZT.
1031	WZL_30232 - Obcy	JAGIENKI 4	1978-11-15	PHU "ZEFIR" Sp.j. M.W.J. GRYGORUK	74,327	0	0	0	0	W	WCO 150 - 7 SZT.			DPIV AVPQ - 1 SZT.	SHARKY-HEAT 773 - 1 SZT.	N 100 - 1 SZT.	65 PJMR 160 - 2 SZT.	
1032	WZL_30233	JAGIENKI 6	1994-12-08	BIAŁOSTOCKA SM	366,211	257,081	106,24	0	0	W	GLD-013-L-5-PI - 1 SZT. LC 110 - 1 szt.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT.	FLEXCON PRO 370 - 1 SZT.	STRATOS 40/1-12 - 1 SZT.	STRATOS Z25/1-8 - 1 SZT.
1033	WZL_30236	SOBIESKIEGO 18	1992-03-30	SM "ZACHĘTA"	665,585	454,617	162,006	0	0	W	XB 51 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 423 ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	STRATOS 50/1-12 - 1 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1034	WZL_30237	SPORNA 5	1991-01-09	WM NIERUCHOMOŚCI UL.SPORNA 5	48,7	42,75	9,5	0	0	W	JAD 3/18 - 1 SZT. JAD X 3/18 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 20 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	SIŁOWNIK AMV 30 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	EXTRAVAREM LR 80 - 1 SZT.	40 POR 80 C MAGNA 25-60	25 POR 40 A - 1 SZT.
1035	WZL_30238	KRASZEWSKIEGO 19A	2004-07-30	WM NIERUCHOMOŚCI UL.Kraszewskiego 19A	81,685	86,74	25,28	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 1 - 1 SZT.	TROVIS 5476 - 1 SZT. SIŁOWNIK 5825-10 - 1 SZT. ZAWÓR 3222 K - 1 SZT.	TROVIS 5476 SIŁOWNIK 5825-10 ZAWÓR 3222 K - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 250 - 1 SZT.	MAGNA UPED 40-120 F - 1 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
1036	WZL_30239	KAMIENNA 5	2001-02-12	SM "ZACHĘTA"	131,54	127,64	42,13	0	0	W	HK 11 - 1 SZT. HL 11 - 1 SZT.	RVD 230 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 230 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 150 - 1 SZT.	UPED 32-120 F - 1 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
1037	WZL_30240	ORLA 6	2000-10-23	POGOTOWIE OPIEKUŃCZE W BIAŁYMSTOKU	184,575	147,701	73,851	0	0	W	JAD 6/50 - 2 SZT. JAD XK 5/38 - 4 szt.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	N 250 - 1 SZT.	40 POT 180 A/B - 1 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
1038	WZL_30241 - Obcy	KRASZEWSKIEGO 18	2003-09-01	WM KRASZEWSKIEGO 18	106,37	89,35	29,49	0	0	W	HK 2 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	RVD 130 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 130 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 200 - 1 SZT.	UPED 32-120 F - 1 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
1039	WZL_30242	KRASZEWSKIEGO 14	1998-12-22	WM WŁAŚCICIELI UL.Kraszewskiego 14	145	142,37	48,71	0	0	W	JAD X 3/18 - 6 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	A 180 - 1 SZT.	UPE 32-120A - 2 SZT.	25 PWR 80 C - 1 SZT.
1040	WZL_30243	SŁONIMSKA 15/1	2003-01-01	STAROSTWO POWIATOWE	318,371	115,137	51,753	0	0	W	JAD X 5/38 - 6 SZT.	TROVIS 5475-2 - 1 SZT. SIŁOWNIK 5825-10 - 1 SZT. ZAWÓR 3213 K - 1 SZT.	TROVIS 5475-2 - 0 SZT. SIŁOWNIK 5825-10 ZAWÓR 3213 K - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	A 300 - 1 SZT.	MAGNA UPED 40-120 F - 1 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
1041	WZL_30244	SŁONIMSKA 5	2000-11-21	WM SŁONIMSKA 5	285,53	135,19	50,84	0	0	W	LSK 1 - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32.21 E ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	UPED 50-120 F - 1 SZT.	32 PWR 80 C - 1 SZT.
1042	WZL_30245 - Obcy	KRASZEWSKIEGO 22	2003-11-01	WM NIERUCHOMOŚCI UL.Kraszewskiego 22	271,86	215,91	81,765	0	0	W	HL 2 - 1 SZT. XB 10-2 - 1 SZT.	RVD 230 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 230 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	E 500 - 1 SZT.	UPED 50-120 F - 1 SZT.	32 PWR 80 C - 1 SZT.
1043	WZL_30246	KRASZEWSKIEGO 21A	1995-01-24	WM PRZY ULICY KRASZEWSKIEGO 21A	82,236	79,398	18,899	0	0	W	JAD X 5/38 - 3 SZT.	RVP 30 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVP 31.91 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	ELKO-FLEX SG 120/1,5 120 - 1 SZT.	UMC 32-30 - 1 SZT.	UPS 25-40 B 180 - 1 SZT.
1044	WZL_30247	KAMIENNA 15	1969-01-01	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	467,76	61,41	61,41	0	0	W	JAD 3/18 - 2 SZT. JAD 6/50 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	FLEXCON PRO 540 - 1 SZT.	65 POS 60 A - 2 SZT.	25 PWR 40C - 1 SZT.
1045	WZL_30248	PRZYGODNA 12	2000-11-02	WM "PRZYGODNA"	72,2	86,74	25,27	0	0	W	JAD X 3/18 - 6 SZT.	RVD 230 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 230 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 E ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 100 - 1 SZT.	MAGNA 32-100 UPE 32-80 180	25 PWR 60 C - 1 SZT.
1046	WZL_30250	DOBRA 14	1985-01-01	SB-M "WIELKOBŁOKOWA"	589,243	267,771	110,084	0	0	W	JAD X 6/50 - 6 SZT.	TROVIS 5476 - 1 SZT. SIŁOWNIK 5825-20 - 1 SZT. ZAWÓR 3213 - 1 SZT.	TROVIS 5476 SIŁOWNIK 5825-20 ZAWÓR 3213 - 1 SZT.	DPIV AIPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL C66 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 300 - 2 SZT.	80 POPE 120 B - 1 SZT.	32 PWR 80 C - 1 SZT.
1047	WZL_30251	TOWAROWA 2	1998-07-08	SB-M "WIELKOBŁOKOWA"	781,455	382,569	153,027	0	0	W	JAD 3/18 - 6 SZT. JAD X 5/38 - 4 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	GG 300 ST 400 - 2 SZT.	80 POPT 120 B - 1 SZT.	40 PWR 80 C - 1 SZT.
1048	WZL_30252	TOWAROWA 2A	1984-04-11	SB-M "WIELKOBŁOKOWA"	530,549	295,995	99,541	0	0	W	JAD 3/18 - 6 SZT. JAD X 5/38 - 3 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SKD 32.21 E ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	50 POE 120 A/B 65 POT 120 A.	UPS 32-80 B 180 - 1 SZT.
1049	WZL_30253	DALEKA 5	1983-06-22	SB-M "WIELKOBŁOKOWA"	658,758	336,864	129,93	0	0	W	XB 51 H-1 - 1 SZT. XB 51 H-2 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 E ZAWÓR VVF 52 E - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SKD 32.21 E ZAWÓR VVF 52 E - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	GG 340 ST 600 - 1 SZT.	MAGNA 65-120 F - 180 - 1 SZT.	UPS 25-80 N 180 - 1 SZT.
1050	WZL_30254	DALEKA 1A	1986-01-01	SB-M "WIELKOBŁOKOWA" ZMK	714,524	322,965	145,631	0	0	W	XB 51 - 2 SZT.	TROVIS 5475-2 - 1 SZT. SIŁOWNIK 5824-20 - 1 SZT. ZAWÓR 3213 - 1 SZT.	TROVIS 5475-2 - 0 SZT. SIŁOWNIK 5824-20 ZAWÓR 3213 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 500 - 2 SZT.	STRATOS 50/1-12 - 1 SZT.	32 PWR 80 C - 1 SZT.

1051	WZL_30255	DOBRA 12	1986-01-01	SB-M "WIELKOBLOKOWA"	608,906	332,618	144,619	0	0	W	B56H - 1 SZT. GLD-013-L-5-PI - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 20 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 30 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	G 400 - 1 SZT.	MAGNA 50-120 F - 1 SZT.	UPS 32-80 N 180 - 1 SZT.
1052	WZL_30256	SŁONIMSKA 38	1992-11-30	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 13 W BIAŁYMSTOKU	110	36,34	14,54	0	0	W	JAD 3/18 - 1 SZT. JAD 5/38 - 1 SZT. JAD X 3/18 - 2 SZT.	ECL 9600 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL 9600 - 0 SZT. SIŁOWNIK AMV 323 ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	NG 100 - 1 SZT.	STRATOS 30/1-6 - 1 SZT.	32 PWR 80 C - 1 SZT.
1053	WZL_30257	SŁONIMSKA 47/1	2000-09-01	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO- GEODEZYJNYCH IM.STEFANA WŁADYSŁAWA BRYŁY	424,178	571,73	151,6	0	87,168	W	LSK 1 - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 30 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV 42-39 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 300 - 2 SZT.	UPED 80-120 F - 1 SZT.	32 PWR 80 C - 1 SZT.
1054	WZL_30259	DOBRA 1	2000-10-01	ZESP.SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH IM.J.GROSZKOWSKIEGO	131,1	0	0	0	0	W	LSK 1 - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	RVD 130 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 130 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 250 - 1 SZT.	MAGNA 25-100 - 1 SZT.	UPS 25-40 B 180 - 1 SZT.
1055	WZL_30260	CHROBREGO 1B	1997-12-05	SM "ZACHĘTA"	287,72	234,85	84,79	0	0	W	LSK - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 133 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 423 ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	UPCD 50-120 - 1 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
1056	WZL_30261	CHROBREGO 1E	1995-12-13	SM "ZACHĘTA"	415,015	314,225	116,816	0	0	W	LSK - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 133 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 133 ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	DPIV 42-39 - 1 SZT.	MULTICAL C66 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	UPCD 50-120 - 1 SZT.	UP 32-80 B 180 - 1 SZT.
1057	WZL_30262	SŁONIMSKA 2/2	2004-12-09	URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU	245,8	52,89	15,47	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.		ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	N 200 - 1 SZT.	STRATOS 32/1-12 - 1 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
1058	WZL_30263	SŁONIMSKA 2/1	2005-12-06	PSS "SPOLEM"	32	98,7	24,68	0	160	W	HK 1 - 1 SZT. HL 12 - 1 SZT.	RVD 240 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 2 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT. ZAWÓR VXF 31 - 1 SZT.	RVD 240 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV AIPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	A 250 - 1 SZT.	UPE 32-80 - 1 SZT.	UPS 25-60 B - 1 SZT.
1059	WZL_30264 - Obcy	MODLIŃSKA 1	1993-10-01	"TOTALIZATOR SPORTOWY" SP.Z O.O. W WARSZAWIE OD. W BIAŁYMSTOKU	128,27	0	0	0	0	W	JAD 3/18 - 2 SZT.	ECL 9300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 423 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.		DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	ACTARIS CF 55 - 1 SZT.	N 250 - 1 SZT.	E 50/1-7 - 1 SZT. TOP E 50/1-7 - 1 SZT.	
1060	WZL_30265	STARY RYNEK 19	2000-03-02	PRYWATNY	47	27,2	5,5	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 1 - 1 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL C66 - 1 SZT.	N 12 - 1 SZT.	UPE 25-80 180 - 2 SZT.	15 PWR 13 - 1 SZT.
1061	WZL_30266 - Obcy	WARSZAWSKA 37	2002-09-12	MUZEUM PODLASKIE W BIAŁYMSTOKU	93,4	44,6	18,82	0	0	W	HL 1 - 1 SZT. JAD 3/18 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 20 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	IVT-IVF - 1 SZT. SIŁOWNIK IVT - 1 SZT. ZAWÓR IVF - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 150 - 1 SZT.	UPED 32-120 F - 1 SZT.	
1062	WZL_30267 - Obcy	WARSZAWSKA 43	1977-01-01	WOJEWÓDZKI ZWIĄZEK ROLNIKÓW. KÓŁEK I ORGANIZACJI ROLNICZYCH	275,75	0	0	0	0	W	WCO 150/5 - 4 SZT.				MULTICAL 601 - 1 SZT.	NACZYNNIE <?> - 1 SZT.	UPS 40-120 F - 1 SZT.	
1063	WZL_30268	BUKOWSKIEGO 4	1996-12-19	STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z PORAZENIEM MÓZGOWYM "JASNY CEL"	165,727	90,481	45,008	0	53,5	W	HK 1 - 1 SZT. HK 11 - 1 SZT.	RVP 97 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVP 97 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	FLEXCON C 140 - 1 SZT.	STRATOS 30/1-8 - 1 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
1064	WZL_30269	WARSZAWSKA 55A	1994-11-18	SM LOKATORSKO- WŁASNOŚCIOWA "ALTERNATYWA"	331,5	120	44,3	0	0	W	LSK 1 - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV 42-39 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	GG 450 ST 800 - 1 SZT.	UPC 50-120 - 1 SZT.	UPS 32-80 B 180 - 1 SZT.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1065	WZL_30270	MODLIŃSKA 12	1995-10-01	WM UL.MODLIŃSKA 12	238,438	173,706	59,895	0	0	W	JAD X 5/38 - 2 SZT. JAD X 6/50 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SKD 32.51 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	E 420 - 1 SZT.	UPCD 50-60 F - 1 SZT.	UP 20-30 N - 1 SZT.
1066	WZL_30271 - Obcy	WARSZAWSKA 57A	1974-01-01	POWIATOWA STACJA SANITARNO- EPIDEMIOLOGICZNA	84,12	10,467	10,467	0	0	H/W	HYDROELEWATOR NR 1 - 1 SZT. JAD 3/18 - 1 SZT.		43-2 - 1 SZT. SIŁOWNIK 2430 - 1 SZT. ZAWÓR 2432 - 1 SZT.		MULTICAL 402 - 1 SZT.			
1067	WZL_30272	WARSZAWSKA 63	1993-12-01	UNIwersytet w BIAŁYMSTOKU	315,94	82,31	82,31	0	0	W	GLP-008-M-4-SI - 1 SZT. LC 110 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	FLEXCON PRO 250 - 1 SZT.	STRATOS 40/1-12 - 1 SZT.	STRATOS ECO Z 25/1-5 - 1 SZT.
1068	WZL_30273	WARSZAWSKA 65	1997-10-01	KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI	529,215	0	0	0	0	W	JAD X 6/50 - 3 SZT.	ECL 9300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.		DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	GG 400 - 2 SZT.	STRATOS 65/1-12 - 1 SZT.	
1069	WZL_30274 - Obcy	SKORUPSKA 9	1986-01-01	CENTRUM INFORMATYKI "ZETO" S.A.	312,324	93,04	31,014	0	0	W	? - 2 SZT.	TROVIS 5475-2 - 1 SZT. SIŁOWNIK 5824-10 - 1 SZT. ZAWÓR 3222 K - 1 SZT.	TROVIS 5475-2 - 0 SZT. SIŁOWNIK 5824-10 ZAWÓR 3222 K - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	FLEXCON PRO 540 - 1 SZT.	UPSD 40-120 F - 1 SZT.	UPS 32-60 B 180 - 1 SZT.
1070	WZL_30275 - Obcy	SKORUPSKA 22	2003-12-10	WM SKORUPSKA 22	121,14	169	61	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 1 - 1 SZT.	RVD 230 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 230 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	A 300 - 1 SZT.	UPE 32-120 F - 2 SZT.	UPS 25-40 B 180 - 1 SZT.
1071	WZL_30276	CHROBREGO 1G	1996-05-15	SM "ZACHĘTA"	322,349	276,538	99,855	0	0	W	LSK 58 - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 423 ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL C66 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	UPC 50-120 DUO - 1 SZT.	UP 32-80 B 180 - 1 SZT.
1072	WZL_30277	SKORUPSKA 30	1987-01-01	SM "ZACHĘTA"	186,514	212,515	75,363	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. XB 51 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	FLEXCON PRO 250 - 1 SZT.	STRATOS 32/1-12 - 1 SZT.	UPS 25-40 B 180 - 1 SZT.
1073	WZL_30278	SKORUPSKA 17	2003-12-10	ORANGE POLSKA S.A.	131,216	46,52	46,52	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 11 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	N 200 - 1 SZT.	32 POE 120 A/B - 1 SZT.	UPS 25-40 180 - 1 SZT.
1074	WZL_30279	SKORUPSKA 34	1988-01-01	SM "ZACHĘTA"	398,374	350,772	134,396	0	0	W	LSK 1 - 1 SZT. XB 51 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	N 400 - 1 SZT.	STRATOS 32/1-12 - 1 SZT.	UPS 32-80 B 180 - 1 SZT.
1075	WZL_30280	SKORUPSKA 28/1	2011-10-31	SM "ZACHĘTA"	157,691	98,913	33,073	0	0	W	XB 20-1 - 1 SZT. XG 10-2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	G 200 - 1 SZT.	STRATOS 30/1-8 - 1 SZT.	UPS 25-40 B 180 - 1 SZT.
1076	WZL_30281	MIESZKA 1 2A W1	1980-12-06	SM "ZACHĘTA"	148,203	150,527	50,114	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 11 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 20 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	FLEXCON PRO 140 - 1 SZT.	STRATOS 25/1-6 - 1 SZT.	UPS 25-40 B 180 - 1 SZT.
1077	WZL_30282	MIESZKA 1 2A W2	1980-12-06	SM "ZACHĘTA"	231,807	118,265	33,413	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 11 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 30 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 30 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	FLEXCON PRO 300 - 1 SZT.	STRATOS 30/1-8 - 1 SZT.	UPS 25-40 B 180 - 1 SZT.
1078	WZL_30283	MIESZKA 1 2/1 W1	2003-12-01	SM "ZACHĘTA"	110,194	104,414	29,831	0	0	W	JAD XK 3/18 - 3 szt. JAD XK 5/38 - 2 szt.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	N 200 - 1 SZT.	32 POE 120 A/B - 1 SZT.	ALPHA 2 25-40 N - 1 SZT.
1079	WZL_30284	MIESZKA 1 2/1 W2	2003-12-01	SM "ZACHĘTA"	198,873	169,565	56,522	0	0	W	FA-004-P16 - 1 SZT. JAD XK 6/50 - 2 szt.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	A 250 - 1 SZT.	40 POE 120 A/B - 1 SZT.	STRATOS ECO Z 25/1-5 - 1 SZT.
1080	WZL_30285	MIESZKA 1 2/1 W3	2003-12-01	SM "ZACHĘTA"	220,947	169,565	56,522	0	0	W	JAD 3/18 - 5 SZT. JAD X 6/50 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	A 250 - 1 SZT.	40 POE 120 A/B - 1 SZT.	UPS 25-40 B 180 - 1 SZT.
1081	WZL_30286	MIESZKA 1 2	2000-10-30	SM "ZACHĘTA"	221,092	160,145	53,382	0	0	W	JAD X 3/18 - 4 SZT. JAD X 6/50 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 20 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 300 - 1 SZT.	UPE 40-120 F - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.

1082	WZL_30287	SKORUPSKA 30/1	2000-10-30	SM "ZACHĘTA"	218,795	160,145	53,382	0	0	W	JAD X 3/18 - 4 SZT. JAD X 6/50 - 1 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 E ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 300 - 1 SZT.	MAGNA 40-120 F - 1 SZT.	UPS 25-40 180 - 1 SZT.
1083	WZL_30288	SKORUPSKA 32/1	1999-11-03	SM "ZACHĘTA"	110,13	163,925	56,522	0	0	W	JAD X 3/18 - 4 SZT. JAD X 6/50 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 30 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 300 - 1 SZT.	UPE 40-120 F - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
1084	WZL_30289	PIASTA 50	1987-01-01	SM "ZACHĘTA"	161,442	156,995	53,382	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 11 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VM 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VM 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL C66 - 1 SZT.	AS 250 - 1 SZT.	STRATOS 30/1-8 - 1 SZT.	UPS 25-40 B 180 - 1 SZT.
1085	WZL_30291	PIASTA 52	1987-01-01	SM "ZACHĘTA"	196,78	176,043	60,29	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 11 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VM 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VM 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL C66 - 1 SZT.	? 250 - 1 SZT.	STRATOS 30/1-8 - 1 SZT.	STAR Z 25/6 - 1 SZT.
1086	WZL_30292	MIESZKA I 4 W3	2005-12-05	SM "ZACHĘTA"	451,93	261,094	96,703	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. XB 51 H - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ DPIV AVPQ4	MULTICAL C66 - 1 SZT.	GG 340 ST 600 - 2 SZT.	STRATOS 32/1-12 - 1 SZT.	STAR Z 25/6 - 1 SZT.
1087	WZL_30293	MIESZKA I 4 W2	2005-11-09	SM "ZACHĘTA"	295,286	180,265	62,162	0	0	W	JAD X 6/50 - 4 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	MULTICAL C66 - 1 SZT.	GG 300 ST 400 - 2 SZT.	MAGNA 50-120 F - 1 SZT.	UPS 25-60 N 180 - 1 SZT.
1088	WZL_30294	MIESZKA I 4 W1	2005-11-09	SM "ZACHĘTA"	306,683	190,383	65,651	0	0	W	JAD X 6/50 - 4 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	MULTICAL C66 - 1 SZT.	GG 300 ST 400 - 2 SZT.	STRATOS 32/1-12 - 1 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
1089	WZL_30295	SPACEROWA 6	1984-01-01	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3	431,47	88,5	56,7	0	0	W	FA-004-P16 - 1 SZT. XB 61 L-1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	FLEXCON PRO 250 - 1 SZT.	STRATOS 40/1-8 - 1 SZT.	STRATOS PICO Z25/1-6 - 1 SZT.
1090	WZL_30296	MIESZKA I 1 W4	2002-11-18	SM "ZACHĘTA"	218,597	163,867	56,522	0	0	W	JAD 3/18 - 4 SZT. JAD X 6/50 - 2 SZT.	TROVIS 5475-2 - 1 SZT. SIŁOWNIK 5824-20 - 1 SZT. ZAWÓR 3213 - 1 SZT.	IVT-IVF - 1 SZT. SIŁOWNIK IVT - 1 SZT. ZAWÓR IVF - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL C66 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 250 - 1 SZT.	UPE 40-120 F - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
1091	WZL_30297	MIESZKA I 1 W3	2002-11-18	SM "ZACHĘTA"	105,22	98,76	26,69	0	0	W	JAD 3/18 - 4 SZT. JAD X 3/18 - 2 SZT.	TROVIS 5475-2 - 1 SZT. SIŁOWNIK 5824-20 - 1 SZT. ZAWÓR 3213 K - 1 SZT.	IVT-IVF - 1 SZT. SIŁOWNIK IVT - 1 SZT. ZAWÓR IVF - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL C66 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 250 - 1 SZT.	MAGNA UPE 32-120 F - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
1092	WZL_30298	MIESZKA I 1 W1	2002-11-18	SM "ZACHĘTA"	218,35	163,91	56,52	0	0	W	JAD 3/18 - 4 SZT. JAD X 6/50 - 2 SZT.	TROVIS 5475-2 - 1 SZT. SIŁOWNIK 5824-20 - 1 SZT. ZAWÓR 3213 - 1 SZT.	IVT-IVF - 1 SZT. SIŁOWNIK IVT - 1 SZT. ZAWÓR IVF - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL C66 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 250 - 1 SZT.	MAGNA UPE 40-120 F - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
1093	WZL_30299	MIESZKA I 1 W2	2002-11-18	SM "ZACHĘTA"	204,98	173,02	59,66	0	0	W	JAD 3/18 - 4 SZT. JAD X 6/50 - 2 SZT.	TROVIS 5475-2 - 1 SZT. SIŁOWNIK 5824-20 - 1 SZT. ZAWÓR 3213 - 1 SZT.	IVT-IVF - 1 SZT. SIŁOWNIK IVT - 1 SZT. ZAWÓR IVF - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL C66 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 250 - 1 SZT.	MAGNA 40-120 F - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
1094	WZL_30300	MIESZKA I 3 W3	2002-10-11	SM "ZACHĘTA"	223,37	163,91	56,52	0	0	W	JAD 3/18 - 4 SZT. JAD X 5/38 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 20 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL C66 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 250 - 1 SZT.	STRATOS 40/1-12 - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
1095	WZL_30301	MIESZKA I 3 W2	2002-10-11	SM "ZACHĘTA"	203,51	173,02	59,66	0	0	W	JAD X 3/18 - 5 SZT. JAD X 5/38 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 20 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL C66 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 250 - 1 SZT.	MAGNA UPE 40-120 F - 1 SZT.	UPS 25-40 B 180 - 1 SZT.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1096	WZL_30302	MIESZKA I 3 W1	2002-10-11	SM "ZACHĘTA"	225,99	160,14	53,82	0	0	W	JAD 3/18 - 4 SZT. JAD X 5/38 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 20 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL C66 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 250 - 1 SZT.	40 POE 120 A/B - 1 SZT.	STRATOS ECO Z 25/1-5 - 1 SZT.
1097	WZL_30303	TOWAROWA 12 W3	2002-12-31	SM "ZACHĘTA"	215,004	163,913	56,522	0	0	W	JAD 3/18 - 4 SZT. JAD X 6/50 - 2 SZT.	TROVIS 5475-2 - 1 SZT. SIŁOWNIK 5824-20 - 1 SZT. ZAWÓR 3213 - 1 SZT.	IVT-IVF - 1 SZT. SIŁOWNIK IVT - 1 SZT. ZAWÓR IVF - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 250 - 1 SZT.	UPE 40-120 F - 1 SZT.	25 POR 40 C - 1 SZT.
1098	WZL_30304	TOWAROWA 12 W2	2002-12-19	SM "ZACHĘTA"	214,701	160,145	53,382	0	0	W	JAD X 3/18 - 5 SZT. JAD X 6/50 - 2 SZT.	TROVIS 5475-2 - 1 SZT. SIŁOWNIK 5824-20 - 1 SZT. ZAWÓR 3213 - 1 SZT.	IVT-IVF - 1 SZT. SIŁOWNIK IVT - 1 SZT. ZAWÓR IVF - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 250 - 1 SZT.	UPE 40-120 - 1 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
1099	WZL_30305	TOWAROWA 12 W1	2002-12-20	SM "ZACHĘTA"	216,341	160,145	53,382	0	0	W	JAD 6/50 - 4 SZT.	TROVIS 5475-2 - 1 SZT. SIŁOWNIK 5824-20 - 1 SZT. ZAWÓR 3213 - 1 SZT.	IVT-IVF - 1 SZT. SIŁOWNIK IVT - 1 SZT. ZAWÓR IVF - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 250 - 1 SZT.	UPE 40-120 F - 1 SZT.	UPS 25-40 180 - 1 SZT.
1100	WZL_30306	TOWAROWA 10 W1	2002-11-18	SM "ZACHĘTA"	216,26	160,145	53,382	0	0	W	JAD X 3/18 - 5 SZT. JAD X 6/50 - 2 SZT.	TROVIS 5476 - 1 SZT. SIŁOWNIK 5824-20 - 1 SZT. ZAWÓR 3213 - 1 SZT.	TROVIS 5476 SIŁOWNIK 5825-13 ZAWÓR 3213 K - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 250 - 1 SZT.	MAGNA UPE 40-120 F - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
1101	WZL_30307	TOWAROWA 10 W2	2002-11-18	SM "ZACHĘTA"	112,136	98,762	26,691	0	0	W	JAD X 3/18 - 5 SZT. JAD X 6/50 - 2 SZT.	TROVIS 5476 - 1 SZT. SIŁOWNIK 5825-10 - 1 SZT. ZAWÓR 3213 - 1 SZT.	TROVIS 5476 SIŁOWNIK 5825-13 ZAWÓR 3213 K - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 250 - 1 SZT.	MAGNA UPE 40-120 F - 1 SZT.	UPS 25-40 180 - 1 SZT.
1102	WZL_30309	TOWAROWA 10 W3	2002-11-07	SM "ZACHĘTA"	210,701	160,145	53,382	0	0	W	JAD 3/18 - 3 SZT. JAD X 3/18 - 4 SZT.	TROVIS 5476 - 1 SZT. SIŁOWNIK 5824-20 - 1 SZT. ZAWÓR 3213 K - 1 SZT.	TROVIS 5476 SIŁOWNIK 5825-13 ZAWÓR 3213 K - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 250 - 1 SZT.	MAGNA UPE 32-120 F - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
1103	WZL_30310	TOWAROWA 10 W4	2002-11-07	SM "ZACHĘTA"	209,281	173,02	59,662	0	0	W	JAD X 3/18 - 5 SZT. JAD X 6/50 - 2 SZT.	TROVIS 5476 - 1 SZT. SIŁOWNIK 5824-20 - 1 SZT. ZAWÓR 3213 - 1 SZT.	TROVIS 5476 SIŁOWNIK 5825-13 ZAWÓR 3213 K - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 250 - 1 SZT.	MAGNA UPE 40-120 F - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
1104	WZL_30311	TOWAROWA 4 W3	2007-11-13	SM "ZACHĘTA"	195,419	167,053	59,662	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 12 - 1 SZT.	TROVIS 5476 - 1 SZT. SIŁOWNIK 5825-10 - 1 SZT. ZAWÓR 3213 K - 1 SZT.	TROVIS 5476 SIŁOWNIK 5825-13 ZAWÓR IVF - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	FLEXCON PRO 250 - 1 SZT.	MAGNA 40-100 F - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
1105	WZL_30312	TOWAROWA 4 W4	2007-11-13	SM "ZACHĘTA"	211,747	167,053	59,662	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 12 - 1 SZT.	TROVIS 5476 - 1 SZT. SIŁOWNIK 5825-10 - 1 SZT. ZAWÓR 3213 K - 1 SZT.	TROVIS 5476 SIŁOWNIK 5825-13 ZAWÓR 3213 K - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	FLEXCON PRO 250 - 1 SZT.	MAGNA 40-100 F - 1 SZT.	UPS 25-40 180 - 1 SZT.
1106	WZL_30313	TOWAROWA 4 W2	2007-10-10	SM "ZACHĘTA"	213,794	167,053	59,662	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 12 - 1 SZT.	TROVIS 5476 - 1 SZT. SIŁOWNIK 5825-10 - 1 SZT. ZAWÓR 3213 K - 1 SZT.	TROVIS 5476 SIŁOWNIK 5825-13 ZAWÓR IVF - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	FLEXCON PRO 250 - 1 SZT.	MAGNA 40-100 F - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
1107	WZL_30314	TOWAROWA 4 W1	2007-12-04	SM "ZACHĘTA"	222,633	167,053	59,662	0	0	W	HK 11 - 1 SZT. HL 11 - 1 SZT.	TROVIS 5476 - 1 SZT. SIŁOWNIK 5825-10 - 1 SZT. ZAWÓR 3213 K - 1 SZT.	TROVIS 5476 SIŁOWNIK 5825-13 ZAWÓR 3213 K - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	NG 140 - 1 SZT.	MAGNA 32-60 180 - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
1108	WZL_30315	TOWAROWA 8A W1	1983-12-28	SM "ZACHĘTA"	306,683	190,383	65,651	0	0	W	JAD X 6/50 - 4 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	GG 300 ST 400 - 2 SZT.	STRATOS 32/1-12 - 1 SZT.	STRATOS 25/1-6 - 1 SZT.
1109	WZL_30316	TOWAROWA 8A W2	1983-12-28	SM "ZACHĘTA"	295,286	180,265	62,162	0	0	W	JAD X 6/50 - 4 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	GG 300 ST 400 - 2 SZT.	STRATOS 32/1-12 - 1 SZT.	STAR Z 25/6 - 1 SZT.
1110	WZL_30318	TOWAROWA 8A W3	1983-12-28	SM "ZACHĘTA"	451,93	261,094	96,703	0	0	W	LSL 1 - 1 SZT. XB 51 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	GG 340 ST 600 - 2 SZT.	STRATOS 32/1-12 - 1 SZT.	STAR Z 25/6 - 1 SZT.
1111	WZL_30319	MIESZKA I 7 W2	1977-11-14	SM "ZACHĘTA"	111,171	101,414	26,691	0	0	W	JAD X 3/18 - 5 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 20 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 150 - 1 SZT.	32 POE 120 A/B - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
1112	WZL_30320	MIESZKA I 7 W1	2001-10-30	SM "ZACHĘTA"	215,248	160,145	53,382	0	0	W	JAD X 3/18 - 5 SZT. JAD X 6/50 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 20 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 250 - 1 SZT.	40 POE 120 A/B - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
1113	WZL_30321	MIESZKA I 11 W3	1979-05-31	SM "ZACHĘTA"	451,93	261,09	96,7	0	0	W	XB 51 H-1 - 1 SZT. XB 51-2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	GG 450 ST 800 - 1 SZT.	STRATOS 32/1-12 - 1 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.

1114	WZL_30322	MIESZKA I 11 W2	1979-05-31	SM "ZACHĘTA"	295,286	180,265	62,162	0	0	W	XB 10-2 - 1 SZT. XB 51 H-1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	MAGNA 40-120 F - 1 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
1115	WZL_30323	MIESZKA I 11 W1	1979-05-31	SM "ZACHĘTA"	302,58	190,38	65,65	0	0	W	XB 10-2 - 1 SZT. XB 51-1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	MAGNA 40-120 F - 1 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
1116	WZL_30324	TOWAROWA 14 W3	2001-11-30	SM "ZACHĘTA"	217,179	169,565	56,522	0	0	W	JAD X 3/18 - 5 SZT. JAD X 6/50 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 20 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 250 - 1 SZT.	40 POE 120 A/B - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
1117	WZL_30325	TOWAROWA 14 W2	2001-07-20	SM "ZACHĘTA"	204,793	169,565	56,522	0	0	W	JAD X 3/18 - 5 SZT. JAD X 6/50 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 20 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 250 - 1 SZT.	UPE 40-120 F - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
1118	WZL_30326	TOWAROWA 14 W1	2001-10-30	SM "ZACHĘTA"	213,236	178,986	59,662	0	0	W	JAD X 3/18 - 5 SZT. JAD X 6/50 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 20 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 250 - 1 SZT.	UPE 40-120 F - 1 SZT.	25 POR 60 C - 1 SZT.
1119	WZL_30327	TOWAROWA 16 W2	2000-10-30	SM "ZACHĘTA"	111,16	98,762	26,691	0	0	W	LSK 1 - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	RVP 97 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 2 SZT.	RVP 97 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 150 - 1 SZT.	UPE 32-120 F - 1 SZT.	25 PWR 40C - 1 SZT.
1120	WZL_30328	TOWAROWA 16 W1	2000-10-30	SM "ZACHĘTA"	215,248	160,145	53,382	0	0	W	LSK 1 - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.		ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 250 - 1 SZT.	MAGNA 40-100 F - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
1121	WZL_30329 - Obey	MIESZKA I 5	1979-01-01	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŁECZNEGO TOW. OŚWIATOWEGO	100,25	0	0	0	0	W	JAD X 6/50 - 1 SZT.				MULTICAL C66 - 1 SZT.	? - 1 SZT.	65 PM 180 - 2 SZT.	
1122	WZL_30330	SYBIRAKÓW 7	2000-01-25	WM SYBIRAKÓW 7,9	466,31	332,165	144,295	0	0	W	JAD X 5/38 - 7 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 42-39 - 1 SZT.	ACTARIS CF 55 ULTRAHEAT 50	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	UPE 65-120F - 2 SZT.	40 PWR 80 C - 1 SZT.
1123	WZL_30331	SYBIRAKÓW 1	1998-10-01	WM WŁAŚC. LOKALI UL.SYBIRAKÓW 1,3,5	597,7	367,68	167,06	0	0	W	ZM-WSO 1 - 1 SZT. ZM-WSW 1 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKB 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 42-39 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	UPE 80-120 - 2 SZT.	32 PWT 120 B - 1 SZT.
1124	WZL_30332	SYBIRAKÓW 15	2000-11-07	WM WŁAŚC.LOK. UL.SYBIRAKÓW 15,17,19	328,43	221,5	87,2	0	0	W	LSK 1 - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 300 - 1 SZT.	UPED 65-120 F - 1 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
1125	WZL_30334	SYBIRAKÓW 17	2001-11-01	WM WŁAŚC.LOK. UL.SYBIRAKÓW 15,17,19	129,23	157,6	55,7	0	0	W	HK 2 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	RVD 130 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 130 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 200 - 1 SZT.	UPED 32-120 F - 1 SZT.	UPS 25-40 180 - 1 SZT.
1126	WZL_30335	ANDRUKIEWICZA 2	2003-12-01	WM BUDYNKU PRZY UL. KS.ST. ANDRUKIEWICZA 2	244,426	252,8	104,5	0	0	W	HK 2 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	RVD 130 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 130 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	A 300 - 1 SZT.	UPED 50-120 F - 1 SZT.	UPS 32-80 B 180 - 1 SZT.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1127	WZL_30336	SYBIRAKÓW 19	2002-03-01	WM WŁAŚC.LOK. UL.SYBIRAKÓW 15,17,19	137,36	160,39	56,9	0	0	W	LSK 1 - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	RVD 130 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 130 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 200 - 1 SZT.	UPED 32-120 F - 1 SZT.	UPS 25-40 B 180 - 1 SZT.
1128	WZL_30337	SYBIRAKÓW 11	2000-07-01	WM BUDYNKU PRZY ULICY SYBIRAKÓW 11	361,1	258,412	107,72	0	0	W	LSK 1 - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	SUPERCAL 432 ULTRAHEAT 50	MAXIVAREM LR 300 - 1 SZT.	UPED 50-120 F - 1 SZT.	32 PWR 80 C - 1 SZT.
1129	WZL_30338	MIESZKA I 17	1999-11-26	SM "ZACHĘTA"	265,08	422,693	136,886	0	0	W	JAD X 6/50 - 8 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 2 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32.21	DPIV 42-39 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	UPE 65-120 F - 1 SZT.	UPS 32-80 B 180 - 1 SZT.
1130	WZL_30339	MIESZKA I 15 W2	2001-12-19	SM "ZACHĘTA"	207,119	155,435	51,812	0	0	W	JAD X 5/38 - 2 SZT. JAD X 6/50 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 20 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 250 - 1 SZT.	MAGNA 40-100 F - 1 SZT.	UPS 25-60 N 180 - 1 SZT.
1131	WZL_30340	MIESZKA I 15 W1	2001-11-30	SM "ZACHĘTA"	112,974	101,414	26,691	0	0	W	JAD X 3/18 - 4 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 20 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 150 - 1 SZT.	MAGNA 32-60 180 - 1 SZT.	UPS 25-40 N 180 - 1 SZT.
1132	WZL_30342	TOWAROWA 22 W2	2002-12-20	SM "ZACHĘTA"	101,78	163,913	56,522	0	0	W	JAD X 3/18 - 5 SZT. JAD X 6/50 - 2 SZT.	TROVIS 5476 - 1 SZT. SIŁOWNIK 5824-20 - 1 SZT. ZAWÓR 3213 - 1 SZT.	TROVIS 5476 SIŁOWNIK 5825-13 ZAWÓR 3213 K - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 250 - 1 SZT.	UPE 40-120 F - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
1133	WZL_30343	TOWAROWA 22 W1	2002-12-30	SM "ZACHĘTA"	103,3	163,913	56,522	0	0	W	JAD X 3/18 - 5 SZT. JAD X 6/50 - 2 SZT.	TROVIS 5476 - 1 SZT. SIŁOWNIK 5824-20 - 1 SZT. ZAWÓR 3213 - 1 SZT.	TROVIS 5476 SIŁOWNIK 5825-13 ZAWÓR 3213 K - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 250 - 1 SZT.	UPE 40-120 F - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
1134	WZL_30344	TOWAROWA 20 W1	2004-12-17	SM "ZACHĘTA"	105,3	160,145	53,382	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 12 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	N 200 - 1 SZT.	32 POE 120 A/B - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
1135	WZL_30345	TOWAROWA 20 W2	2004-12-17	SM "ZACHĘTA"	101,62	160,145	53,382	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 12 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 30 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	N 200 - 1 SZT.	STRATOS 32/1-12 - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
1136	WZL_30346	TOWAROWA 20 W3	2004-12-17	SM "ZACHĘTA"	109,37	160,145	53,382	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 12 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	N 200 - 1 SZT.	STRATOS 32/1-12 - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
1137	WZL_30347	MIESZKA I 19A	1993-10-01	SM "ZACHĘTA"	200,315	115,428	32,971	0	0	W	B10TH - 1 SZT. GXD-007-L-5-PI	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 300 - 1 SZT.	MAGNA 40-120 F - 1 SZT.	UPS 25-40 N 180 - 1 SZT.
1138	WZL_30348	PIASTOWSKA 25	2001-11-21	JERONIMO MARTINS POLSKA SA	138,193	29,075	29,075	0	247,138	W	JAD 6/50 - 1 SZT. JAD X 5/38 - 2 SZT.	RVD 245 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 245 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL C66 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 300 - 1 SZT.	UPED 32-120 F - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
1139	WZL_30349	MIESZKA I 19	1975-01-01	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 68 IM. J. KORCZAKA	91,675	59,239	35,26	0	0	W	GLP-008-L-5-SI - 1 SZT. LB 47 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	N 100 - 1 SZT.	STRATOS 25/1-8 - 1 SZT.	ALPHA 2 25-40 N - 1 SZT.
1140	WZL_30350	MIESZKA I 21 W2	2011-11-28	SM "ZACHĘTA"	210,44	163,925	56,522	0	0	W	XB 20-1 - 1 SZT. XG 10-2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL C66 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 250 - 1 SZT.	MAGNA 40-100 F - 1 SZT.	STAR Z 25/6 - 1 SZT.
1141	WZL_30351	MIESZKA I 21 W1	2011-11-28	SM "ZACHĘTA"	212,85	163,92	56,52	0	0	W	XB 20-1 - 1 SZT. XG 10-2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL C66 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 250 - 1 SZT.	MAGNA 40-100 F - 1 SZT.	STAR Z 25/6 - 1 SZT.
1142	WZL_30352	MIESZKA I 23 W1	2011-11-28	SM "ZACHĘTA"	165,39	111,474	41,752	0	0	W	XB 20-1 - 1 SZT. XG 10-2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL C66 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 200 - 1 SZT.	MAGNA 32-100 180 - 1 SZT.	STAR Z 25/6 - 1 SZT.
1143	WZL_30353	MIESZKA I 23 W2	2011-11-28	SM "ZACHĘTA"	152,865	111,474	41,752	0	0	W	XB 20-1 - 1 SZT. XG 10-2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL C66 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 200 - 1 SZT.	MAGNA 32-100 180 - 1 SZT.	STAR Z 25/6 - 1 SZT.
1144	WZL_30354	PIASTOWSKA 23 W2	2000-08-29	SM "ZACHĘTA"	159,738	117,44	34,541	0	0	W	LSK 1 - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 200 - 1 SZT.	UPE 32-120 F - 1 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.

1145	WZL_30355	PIASTOWSKA 23 W1	2000-08-29	SM "ZACHĘTA"	148,957	138,874	45,531	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 1 - 1 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 200 - 1 SZT.	UPE 32-120 F - 1 SZT.	25 PWR 40C - 1 SZT.
1146	WZL_30356	PIASTOWSKA 21 W1	2005-11-09	SM "ZACHĘTA"	148,957	138,874	45,531	0	0	W	HL 11 - 1 SZT. JAD 6/50 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 30 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	N 200 - 1 SZT.	MAGNA 32-120 F - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
1147	WZL_30357	PIASTOWSKA 21 W2	2005-12-05	SM "ZACHĘTA"	157,744	124,348	37,681	0	0	W	HL 11 - 1 SZT. JAD 6/50 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	N 200 - 1 SZT.	MAGNA 32-120 F - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
1148	WZL_30358	PIASTOWSKA 19 W2	2004-12-17	SM "ZACHĘTA"	157,744	124,348	37,681	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 11 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	N 200 - 1 SZT.	STRATOS 32/1-12 - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
1149	WZL_30359	PIASTOWSKA 19 W1	2004-12-17	SM "ZACHĘTA"	148,957	138,874	45,531	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 11 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	N 200 - 1 SZT.	STRATOS 32/1-12 - 1 SZT.	UPS 25-40 B 180 - 1 SZT.
1150	WZL_30360	PIASTOWSKA 17 W1	2005-08-03	SM "ZACHĘTA"	148,957	138,874	45,531	0	0	W	HL 11 - 1 SZT. JAD X 3/18 - 4 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	N 200 - 1 SZT.	STRATOS 30/1-12 - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
1151	WZL_30361	PIASTOWSKA 17 W2	2005-08-03	SM "ZACHĘTA"	157,744	123,883	37,681	0	0	W	HL 11 - 1 SZT. JAD X 3/18 - 4 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	N 200 - 1 SZT.	STRATOS 30/1-12 - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
1152	WZL_30362	PIASTOWSKA 15 W1	2000-08-29	SM "ZACHĘTA"	149,166	138,874	45,531	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 20 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 30 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 200 - 1 SZT.	UPE 32-120 F - 1 SZT.	25 PWR 40C - 1 SZT.
1153	WZL_30363	PIASTOWSKA 15 W2	2000-08-29	SM "ZACHĘTA"	149,166	138,874	45,531	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 1 - 1 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 200 - 1 SZT.	UPE 32-120 F - 1 SZT.	25 PWR 40C - 1 SZT.
1154	WZL_30364	PIASTOWSKA 15A W2	2007-12-14	SM "ZACHĘTA"	109,892	109,904	31,401	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 12 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SQS 35.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVG 549 K - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SQS 35.53 ZAWÓR VVG 549 K	DPIV AVPQ - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	FLEXCON PRO 250 - 1 SZT.	MAGNA 40-100 F 220 - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
1155	WZL_30365	PIASTOWSKA 15A W1	2007-12-14	SM "ZACHĘTA"	199,064	136,28	43,961	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 11 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SQS 35.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVG 549 K - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SQS 35.53 - 1 SZT. ZAWÓR VVG 549 K-	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	FLEXCON C 140 - 1 SZT.	MAGNA 32-60 180 - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
1156	WZL_30366	PIASTOWSKA 15B W1	2004-12-11	SM "ZACHĘTA"	157,912	124,348	37,681	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 11 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	N 200 - 1 SZT.	STRATOS 32/1-12 - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
1157	WZL_30367	PIASTOWSKA 15B W2	2004-12-11	SM "ZACHĘTA"	149,166	138,874	45,531	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 11 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	N 200 - 1 SZT.	STRATOS 32/1-12 - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1158	WZL_30368	PIASTOWSKA 13D W2	2005-12-12	SM "ZACHĘTA"	153,964	138,874	45,531	0	0	W	HL 11 - 1 SZT. JAD 3/18 - 4 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL C66 - 1 SZT.	N 200 - 1 SZT.	MAGNA 25-100 180 - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
1159	WZL_30369	PIASTOWSKA 13D W1	2005-12-06	SM "ZACHĘTA"	147,393	124,348	37,681	0	0	W	HL 11 - 1 SZT. JAD 3/18 - 4 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	N 200 - 1 SZT.	UPE 25-80 180 - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
1160	WZL_30370	PIASTOWSKA 13C W1	2005-11-09	SM "ZACHĘTA"	147,393	124,348	37,681	0	0	W	HL 11 - 1 SZT. JAD 3/18 - 4 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	N 200 - 1 SZT.	STRATOS 25/1-8 - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
1161	WZL_30371	PIASTOWSKA 13C W2	2005-12-12	SM "ZACHĘTA"	153,964	138,874	45,531	0	0	W	HL 11 - 1 SZT. JAD 3/18 - 4 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	N 200 - 1 SZT.	MAGNA 25-80 180 - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
1162	WZL_30372	PIASTOWSKA 13B W2	2005-12-12	SM "ZACHĘTA"	156,703	138,979	45,357	0	0	W	HL 11 - 1 SZT. JAD X 3/18 - 4 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL C66 - 1 SZT.	N 200 - 1 SZT.	STRATOS 25/1-8 - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
1163	WZL_30373	PIASTOWSKA 13B W1	2005-12-12	SM "ZACHĘTA"	160,994	124,441	37,798	0	0	W	HL 11 - 1 SZT. JAD X 3/18 - 4 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	N 200 - 1 SZT.	STRATOS 25/1-8 - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
1164	WZL_30374	PIASTOWSKA 13A W1	2005-12-13	SM "ZACHĘTA"	135,112	109,904	31,401	0	0	W	HL 11 - 1 SZT. JAD 3/18 - 3 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL C66 - 1 SZT.	N 200 - 1 SZT.	STRATOS 25/1-8 - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
1165	WZL_30375	PIASTOWSKA 13A W2	2005-12-13	SM "ZACHĘTA"	173,159	136,071	44,194	0	0	W	HL 12 - 1 SZT. JAD 6/50 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	N 200 - 1 SZT.	UPE 25-80 180 - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
1166	WZL_30378	PIASTOWSKA 13 W2	2005-12-28	SM "ZACHĘTA"	156,703	138,979	45,357	0	0	W	HL 11 - 1 SZT. JAD 3/18 - 3 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	N 200 - 1 SZT.	STRATOS 25/1-8 - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
1167	WZL_30379	PIASTOWSKA 13 W1	2005-12-30	SM "ZACHĘTA"	160,994	124,441	37,798	0	0	W	HL 11 - 1 SZT. JAD 3/18 - 4 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	N 200 - 1 SZT.	MAGNA 25-100 180 - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
1168	WZL_30380	PIASTOWSKA 11	2007-07-10	SM "ZACHĘTA"	145,4	145,4	54	0	125,7	W	HK 1 - 1 SZT. HL 12 - 1 SZT. XB 12 L-1 - 1 SZT.	RVD 260 - 1 SZT. SIŁOWNIK SQS 359.54 ZAWÓR VVG 549 K - 1 SZT.	RVD 260 - 0 SZT. SIŁOWNIK SQS 359.54 ZAWÓR VVG 549 K	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	N 200 - 1 SZT.	MAGNA 32-120 F - 1 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
1169	WZL_30381	PIASTOWSKA 11A	2004-12-11	SM "ZACHĘTA"	220,534	28,784	28,784	0	0	W	JAD 3/18 - 2 SZT. JAD X 6/50 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	N 200 - 1 SZT.	32 POE 120 A/B - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
1170	WZL_30382	MIESZKA I 18	1982-01-01	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 IM.MIESZKA I	959,48	195,62	65,24	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. XB 51 H - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	G 400 - 1 SZT.	STRATOS 50/1-12 - 1 SZT.	STAR Z 25/6 - 1 SZT.
1171	WZL_30383	MIESZKA I 16	1983-03-31	SM "ZACHĘTA"	83,422	0	0	0	0	W	JAD X 3/18 - 2 SZT.	ECL COMFORT 200 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.		DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	NG 50 - 1 SZT.	STRATOS 25/1-6 - 1 SZT.	
1172	WZL_30384	MIESZKA I 14	1991-10-24	ZESPÓŁ PAWILONÓW HAND. – USŁUGO. "MIESZKO" ROGALSKI CZESŁAW	397,9	56,55	43,725	0	0	W	JAD 3/18 - 2 SZT. JAD X 6/50 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 MULTICAL 602	EXP/200 200 - 1 SZT.	65 POS 60 A/B UPS 65-180 F	25 PWR 60 C - 1 SZT.
1173	WZL_30385	MIESZKA I 10 W1	2004-12-13	SM "ZACHĘTA"	160,459	127,581	39,251	0	0	W	JAD X 5/38 - 4 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	N 200 - 1 SZT.	40 POE 120 A/B - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
1174	WZL_30386	MIESZKA I 10 W2	2004-12-13	SM "ZACHĘTA"	142,909	130,605	40,821	0	0	W	JAD X 5/38 - 4 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	N 200 - 1 SZT.	40 POE 120 A/B - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
1175	WZL_30387	MIESZKA I 8 W1	2006-08-08	SM "ZACHĘTA"	142,909	130,605	40,821	0	0	W	HL 11 - 1 SZT. JAD X 3/18 - 3 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL C66 - 1 SZT.	N 200 - 1 SZT.	MAGNA 25-100 180 - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.

1176	WZL_30388	MIESZKA I 8 W2	2006-08-08	SM "ZACHĘTA"	159,785	133,512	42,391	0	0	W	HL 12 - 1 SZT. JAD X 5/38 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL C66 - 1 SZT.	N 200 - 1 SZT.	UPE 25-80 180 - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
1177	WZL_30389	MIESZKA I 8A W2	2005-11-09	SM "ZACHĘTA"	159,785	127,581	39,251	0	0	W	GLP-008-L-5-SI - 1 SZT. HL 11 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	N 200 - 1 SZT.	MAGNA 32-120 F - 1 SZT.	UPS 25-60 B - 1 SZT.
1178	WZL_30390	MIESZKA I 8A W1	2005-11-09	SM "ZACHĘTA"	142,909	130,605	40,821	0	0	W	GLP-008-L-5-SI - 1 SZT. HL 11 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	N 200 - 1 SZT.	MAGNA 32-120 F - 1 SZT.	UPS 25-60 B - 1 SZT.
1179	WZL_30391	MIESZKA I 8B W1	2005-11-09	SM "ZACHĘTA"	142,909	130,605	40,821	0	0	W	HL 11 - 1 SZT. JAD X 5/38 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	N 200 - 1 SZT.	MAGNA 32-120 F - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
1180	WZL_30392	MIESZKA I 8B W2	2005-11-09	SM "ZACHĘTA"	159,785	133,512	42,391	0	0	W	HL 1 - 1 SZT. JAD X 5/38 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	N 200 - 1 SZT.	MAGNA 32-120 F - 1 SZT.	HUP 25-60 180 - 1 SZT.
1181	WZL_30393 - Obcy	MIESZKA I 6	2001-10-01	PSS "SPOŁEM"	40,63	27,6	12,5	0	81,5	W	HK 1 - 1 SZT. HL 1 - 1 SZT.	RVD 240 - 1 SZT. SIŁOWNIK SQS 35.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVG 44 - 1 SZT.	RVD 240 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	N 140 - 1 SZT.	UPED 32-120 F - 1 SZT.	25 PWR 40C - 1 SZT.
1182	WZL_30394	MIESZKA I 4A	1996-12-20	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 46	132,35	62,8	26,285	0	0	W	LB 31 - 1 SZT. S7A-IG16-TKTL81 -	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 100 - 1 SZT.	STRATOS 30/1-8 - 1 SZT.	STAR Z 20/5 - 1 SZT.
1183	WZL_30395 - Obcy	MIESZKA I 4B	1976-01-01	UNIWERSYTET MEDYCZNY	187,196	62,802	34,495	0	0	W	JAD 3/18 - 2 SZT. JAD 6/50 - 1 SZT.	ECL 9600 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 10 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL 9600 - 0 SZT. SIŁOWNIK AMV 423 ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 200 - 1 SZT.	50 PJM 140 - 2 SZT.	25 PWR 40C - 1 SZT.
1184	WZL_30397	CHROBREGO 5D W1	2006-10-10	SM "ZACHĘTA"	199,14	174,217	59,836	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 12 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SQS 359.54 ZAWÓR VVG 549 K - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SQS 35.53 - 1 SZT. ZAWÓR VVG 549 K	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	N 200 - 1 SZT.	MAGNA 32-120 F - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
1185	WZL_30398	CHROBREGO 5D W2	2006-09-28	SM "ZACHĘTA"	199,885	141,305	47,102	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 12 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SQS 359.54 ZAWÓR VVG 549 K - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SQS 359.54 - 1 SZT. ZAWÓR VVG 549 K	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	A 250 - 1 SZT.	MAGNA 32-120 F - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
1186	WZL_30399	CHROBREGO 5C W2	2006-09-05	SM "ZACHĘTA"	199,14	174,217	59,836	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 12 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SQS 359.54 ZAWÓR VVG 549 K - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SQS 359.54 - 1 SZT. ZAWÓR VVG 549 K	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	A 250 - 1 SZT.	MAGNA 32-120 F - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
1187	WZL_30400	CHROBREGO 5C W1	2006-09-05	SM "ZACHĘTA"	199,885	141,305	47,102	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 12 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SQS 359.54 ZAWÓR VVG 549 K - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SQS 359.54 - 1 SZT. ZAWÓR VVG 549 K	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	A 250 - 1 SZT.	MAGNA 32-120 F - 1 SZT.	UPS 25-40 N 180 - 1 SZT.
1188	WZL_30401	CHROBREGO 5B W1	2006-12-04	SM "ZACHĘTA"	199,885	141,305	47,102	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 12 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SQS 359.54 ZAWÓR VVG 549 K - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SQS 359.54 - 1 SZT. ZAWÓR VVG 549 K	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	N 200 - 1 SZT.	MAGNA 32-120 F - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1189	WZL_30402	CHROBREGO 5B W2	2006-12-19	SM "ZACHĘTA"	199,14	174,217	59,836	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 12 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SQS 359.54 ZAWÓR VVG 549 K - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SQS 359.54 - 1 SZT. ZAWÓR VVG 549 K	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	A 250 - 1 SZT.	MAGNA 32-120 F - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
1190	WZL_30403	CHROBREGO 5A W1	2006-10-10	SM "ZACHĘTA"	199,885	141,305	47,102	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 12 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SQS 359.54 ZAWÓR VVG 549 K - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SQS 359.54 - 1 SZT. ZAWÓR VVG 549 K	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	N 200 - 1 SZT.	MAGNA 32-120 F - 1 SZT.	25 POR 40 C - 1 SZT.
1191	WZL_30404	CHROBREGO 5A W2	2006-10-10	SM "ZACHĘTA"	199,14	174,217	59,836	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 12 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SQS 359.54 ZAWÓR VVG 549 K - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SQS 359.54 - 1 SZT. ZAWÓR VVG 549 K	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	N 200 - 1 SZT.	MAGNA 32-120 F - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
1192	WZL_30405	CHROBREGO 5G W1	1973-01-01	SM "ZACHĘTA"	116,765	124,441	37,798	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 12 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SQS 359.54 ZAWÓR VVG 549 K - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SQS 359.54 - 1 SZT. ZAWÓR VVG 549 K	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	FLEXCON PRO 200 - 1 SZT.	MAGNA 32-100 180 - 1 SZT.	UPS 25-40 B 180 - 1 SZT.
1193	WZL_30406	CHROBREGO 5G W2	2007-12-13	SM "ZACHĘTA"	185,615	138,979	45,357	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 11 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SQS 359.54 ZAWÓR VVG 549 K - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SQS 359.54 - 1 SZT. ZAWÓR VVG 549 K	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	FLEXCON C 140 - 1 SZT.	MAGNA 32-60 180 - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
1194	WZL_30407	CHROBREGO 5H W2	2007-12-12	SM "ZACHĘTA"	186,033	138,979	45,357	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 11 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SQS 359.54 ZAWÓR VVG 549 K - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SQS 359.54 - 1 SZT. ZAWÓR VVG 549 K	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	FLEXCON C 140 - 1 SZT.	MAGNA 32-60 180 - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
1195	WZL_30408	CHROBREGO 5H W1	2007-12-03	SM "ZACHĘTA"	115,742	142,441	37,798	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 12 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SQS 35.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVG 549 K - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SQS 359.54 - 1 SZT. ZAWÓR VVG 549 K	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	FLEXCON PRO 200 - 1 SZT.	MAGNA 32-100 180 - 1 SZT.	UPS 25-40 - 1 SZT.
1196	WZL_30409	CHROBREGO 3	1993-12-07	SM "ZACHĘTA"	368,892	250,591	88,551	0	0	W	LSK - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 20 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 423 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	GG 450 ST 800 - 1 SZT.	STRATOS 40/1-12 - 1 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
1197	WZL_30410	CHROBREGO 3E	1994-01-14	SM "ZACHĘTA"	342,643	241,706	84,783	0	0	W	LSK 50/2 - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 423 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 30 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	GG 340 ST 600 - 1 SZT.	STRATOS 40/1-12 - 1 SZT.	UPS 25-40 B 180 - 1 SZT.
1198	WZL_30412	CHROBREGO 3C	1994-12-16	SM "ZACHĘTA"	538,016	459,07	177,101	0	0	W	LSK 94/2 - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 30 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	GG 340 ST 600 - 1 SZT.	STRATOS 50/1-12 - 1 SZT.	32 PWR 80 C - 1 SZT.
1199	WZL_30413	CHROBREGO 2	1986-01-01	SM "ZACHĘTA"	140,8	0	0	0	34,5	W	XB 51 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.		DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	NG 80 - 1 SZT.	STRATOS 32/1-12 - 1 SZT.	
1200	WZL_30414	WARSZAWSKA 75A	1977-01-01	ŻŁOBEK MIEJSKI NR 7	114,87	49,509	41,257	0	0	W	B10TH - 1 SZT. GCP-008-M-5-PI - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 80 - 1 SZT.	STRATOS 30/1-6 - 1 SZT.	STAR Z 20/4 - 1 SZT.
1201	WZL_30415	ŚW. WOJCIECHA 16	2011-10-31	SM "ZACHĘTA"	470,085	224,203	80,073	0	0	W	XB 51 H-1 - 1 SZT. XG 20-2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	GG 340 ST 600 - 2 SZT.	MAGNA 40-120 F - 1 SZT.	UPS 25-60 N 180 - 1 SZT.
1202	WZL_30416	ŚW. WOJCIECHA 8 W1	1986-11-29	SM "ZACHĘTA"	173,022	164,157	58,627	0	0	W	JAD X 5/38 - 3 SZT. JAD X 6/50 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 250 - 1 SZT.	MAGNA 32-100 180 - 1 SZT.	UPS 25-60 180 - 1 SZT.
1203	WZL_30417	ŚW. WOJCIECHA 8 W2	1986-11-29	SM "ZACHĘTA"	135,947	127,488	36,425	0	0	W	JAD X 3/18 - 4 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 250 - 1 SZT.	MAGNA 32-60 180 - 1 SZT.	UPS 25-60 180 - 1 SZT.
1204	WZL_30418	ŚW. WOJCIECHA 6 W2	1978-08-18	SM "ZACHĘTA"	107,287	104,414	29,831	0	0	W	JAD 3/18 - 4 SZT. JAD X 5/38 - 2 SZT.	TROVIS 5476 - 1 SZT. SIŁOWNIK 5825-10 - 1 SZT. ZAWÓR 3213 K - 1 SZT.	TROVIS 5476 SIŁOWNIK 5825-10 ZAWÓR 3213 K - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	N 200 - 1 SZT.	UPE 32-80 F - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
1205	WZL_30419	ŚW. WOJCIECHA 6 W1	2003-12-05	SM "ZACHĘTA"	201,897	178,986	59,662	0	0	W	JAD X 3/18 - 5 SZT. JAD X 6/50 - 2 SZT.	TROVIS 5476 - 1 SZT. SIŁOWNIK 5824-20 - 1 SZT. ZAWÓR 3213 - 1 SZT.	TROVIS 5476 SIŁOWNIK 5825-13 ZAWÓR 3213 K - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	A 250 - 1 SZT.	MAGNA UPE 40-120 F - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
1206	WZL_30420	ŚW. WOJCIECHA 12 W2	2003-12-05	SM "ZACHĘTA"	106,054	104,414	29,831	0	0	W	JAD 3/18 - 3 SZT. JAD X 5/38 - 2 SZT.	TROVIS 5476 - 1 SZT. SIŁOWNIK 5825-10 - 1 SZT. ZAWÓR 3213 K - 1 SZT.	TROVIS 5476 SIŁOWNIK 5825-13 ZAWÓR 3213 K - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	N 200 - 1 SZT.	UPE 40-120 F - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
1207	WZL_30421	ŚW. WOJCIECHA 12 W1	2003-12-05	SM "ZACHĘTA"	203,13	169,565	56,522	0	0	W	JAD X 5/38 - 3 SZT. JAD X 6/50 - 2 SZT.	TROVIS 5476 - 1 SZT. SIŁOWNIK 5825-10 - 1 SZT. ZAWÓR 3213 K - 1 SZT.	TROVIS 5476 SIŁOWNIK 5825-13 ZAWÓR 3213 K - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	A 250 - 1 SZT.	MAGNA UPE 40-120 F - 1 SZT.	STRATOS ECO Z 25/1-5 - 1 SZT.

1208	WZL_30422	ŚW. WOJCIECHA 10 W1	2003-12-05	SM "ZACHĘTA"	203,13	169,565	56,522	0	0	W	JAD X 5/38 - 3 SZT. JAD X 6/50 - 2 SZT.	TROVIS 5476 - 1 SZT. SIŁOWNIK 5825-10 - 1 SZT. ZAWÓR 3213 K - 1 SZT.	TROVIS 5476 SIŁOWNIK 5825-13 ZAWÓR 3213 K - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	A 250 - 1 SZT.	STRATOS 30/1-10 - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
1209	WZL_30423	ŚW. WOJCIECHA 10 W2	2003-12-01	SM "ZACHĘTA"	106,054	134,245	29,831	0	0	W	JAD X 3/18 - 3 SZT. JAD X 5/38 - 2 SZT.	TROVIS 5476 - 1 SZT. SIŁOWNIK 5825-10 - 1 SZT. ZAWÓR 3213 K - 1 SZT.	TROVIS 5476 SIŁOWNIK 5825-13 ZAWÓR 3213 K - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	N 200 - 1 SZT.	MAGNA 32-100 F 220 - 1 SZT.	25 POR 40 C - 1 SZT.
1210	WZL_30424	ŚW. WOJCIECHA 18	1983-04-20	SM "ZACHĘTA"	322,442	169,565	56,522	0	0	W	B16H - 1 SZT. GLD-013-L-5-PI - 1 SZT.	TROVIS 5476 - 1 SZT. SIŁOWNIK 5825-20 - 1 SZT. ZAWÓR 3213 - 1 SZT.	TROVIS 5476 SIŁOWNIK 5825-10 ZAWÓR 3213 K - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	G 600 - 1 SZT.	STRATOS 40/1-12 - 1 SZT.	STAR Z 25/6 - 1 SZT.
1211	WZL_30425	CHROBREGO 4	1983-04-20	SM "ZACHĘTA"	322,442	170,205	58,092	0	0	W	B16H - 1 SZT. GLD-013-L-5-PI - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	G 600 - 1 SZT.	STRATOS 40/1-12 - 1 SZT.	STAR Z 25/6 - 1 SZT.
1212	WZL_30426	ŚW. WOJCIECHA 14	1998-08-12	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 47 "Z UŚMIECHEM"	132,3	62,8	25,1	0	0	W	LB 31 - 1 SZT. S7A-IG16-TKTL81 -	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 -.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 150 - 1 SZT.	STRATOS 30/1-8 - 1 SZT.	STAR Z 20/5 - 1 SZT.
1213	WZL_30427	CHROBREGO 6A W1	2006-10-12	SM "ZACHĘTA"	159,157	130,628	40,821	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 11 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SQS 359.54 ZAWÓR VVG 549 K - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SQS 359.54 ZAWÓR VVG 549 K	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL C66 - 1 SZT.	N 200 - 1 SZT.	MAGNA 32-120 F - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
1214	WZL_30428	CHROBREGO 6A W2	2006-10-12	SM "ZACHĘTA"	165,966	127,569	39,251	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 11 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SQS 359.54 ZAWÓR VVG 549 K - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SQS 359.54 - 1 SZT. ZAWÓR VVG 549 K	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.		N 200 - 1 SZT.	MAGNA 32-120 F - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
1215	WZL_30429	CHROBREGO 6 W2	2006-11-07	SM "ZACHĘTA"	165,972	127,569	39,251	0	0	W	HL 11 - 1 SZT. JAD 3/18 - 4 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SQS 359.54 ZAWÓR VVG 549 K - 1 SZT.	IVT-IVF - 1 SZT. SIŁOWNIK IVT - 1 SZT. ZAWÓR IVF - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL C66 - 1 SZT.	N 200 - 1 SZT.	MAGNA 32-120 F - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
1216	WZL_30430	CHROBREGO 6 W1	2006-09-28	SM "ZACHĘTA"	159,157	130,628	40,821	0	0	W	HL 11 - 1 SZT. JAD 6/50 - 2 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SQS 359.54 ZAWÓR VVG 549 K - 1 SZT.	IVT-IVF - 1 SZT. SIŁOWNIK IVT - 1 SZT. ZAWÓR IVF - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL C66 - 1 SZT.	N 200 - 1 SZT.	MAGNA 32-120 F - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
1217	WZL_30431	CHROBREGO 8 W1	2006-12-20	SM "ZACHĘTA"	159,157	130,628	40,821	0	0	W	HL 11 - 1 SZT. JAD 6/50 - 4 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SQS 35.03 - 1 SZT. ZAWÓR VVG 549 K - 1 SZT.	IVT-IVF - 1 SZT. SIŁOWNIK IVT - 1 SZT. ZAWÓR IVF - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	MULTICAL II - 1 SZT.	FLEXCON PRO 200 - 1 SZT.	MAGNA 32-120 F - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
1218	WZL_30432	CHROBREGO 8 W2	2006-12-20	SM "ZACHĘTA"	165,966	127,569	39,251	0	0	W	HL 12 - 1 SZT. JAD 3/18 - 4 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SQS 359.54 ZAWÓR VVG 549 K - 1 SZT.	IVT-IVF - 1 SZT. SIŁOWNIK IVT - 1 SZT. ZAWÓR IVF - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	MULTICAL C66 - 1 SZT.	FLEXCON PRO 250 - 1 SZT.	MAGNA 32-120 F - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
1219	WZL_30433	CHROBREGO 10 W2	2006-12-19	SM "ZACHĘTA"	165,966	127,569	39,251	0	0	W	HL 12 - 1 SZT. JAD 6/50 - 2 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SQS 359.54 ZAWÓR VVG 549 K - 1 SZT.	IVT-IVF - 1 SZT. SIŁOWNIK IVT - 1 SZT. ZAWÓR IVF - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	A 250 - 1 SZT.	MAGNA 32-120 F - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1220	WZL_30434	CHROBREGO 10 W1	2006-12-19	SM "ZACHĘTA"	159,157	130,628	40,821	0	0	W	HL 11 - 1 SZT. JAD 3/18 - 3 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SQS 359.54 ZAWÓR VVG 549 K - 1 SZT.	IVT-IVF - 1 SZT. SIŁOWNIK IVT - 1 SZT. ZAWÓR IVF - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	FLEXCON PRO 200 - 1 SZT.	MAGNA 32-120 F - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
1221	WZL_30435	NOWY ŚWIAT 11	2004-11-30	WM PRZY UL.NOWY ŚWIAT 11	75	66	17	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	CIEPLIK 2000 MULTICAL 601	N 200 - 1 SZT.	TOP E 25/1-7 - 1 SZT.	UPS 25-40 B 180 - 1 SZT.
1222	WZL_30436	NOWY ŚWIAT 11C	2004-11-30	LEKARSKA SPECJALISTYCZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ESKULAP"	102	25,8	17,2	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ACTARIS CF 55 - 1 SZT.	N 200 - 1 SZT.	TOP E 25/1-7 - 1 SZT.	UPS 25-40 B 180 - 1 SZT.
1223	WZL_30437	PIASTOWSKA 3D	1975-01-01	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 13 IM. ŚW. KRÓLOWEJ JADWIGI	564,8	148,86	55,82	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. XB 51 H - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 2 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	STRATOS 50/1-12 - 1 SZT.	UPS 25-40 B 180 - 1 SZT.
1224	WZL_30438	PIASTOWSKA 5 INTERNAT	2011-12-28	VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC IM.KRÓLA KAZIMIERZA WLK.	215,06	160,49	65,92	0	0	W	XB 51 H-1 - 1 SZT. XG 20-2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 200 - 1 SZT.	MAGNA 32-100 180 - 1 SZT.	UPS 25-40 N 180 - 1 SZT.
1225	WZL_30439	PIASTOWSKA 5 SZKOŁA	1999-09-09		384,27	81,41	33,96	0	0	W	XB 10-2 - 1 SZT. XB 51 H-1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	MAGNA 50-120 F - 1 SZT.	UPS 25-60 N 180 - 1 SZT.
1226	WZL_30440	CHROBREGO 16A	2007-12-14	J.P. DEVELOPMENT SPÓŁKA JAWNA JAN TRZCINKA, PIOTR TRZCINKA	44,96	0	0	0	96,54	W	HL 11 - 1 SZT. WP 7L - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.		DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	NG 80 - 1 SZT.	MAGNA 25-100 180 - 1 SZT.	
1227	WZL_30441	CHROBREGO 10A	2007-07-10	GROFARM SPÓŁKA JAWNA GROMADA I WSPÓLNICY	285,91	0	0	0	0	W	HL 2 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVG 41 - 1 SZT.		DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	FLEXCON PRO 250 - 1 SZT.	MAGNA 32-120 F - 1 SZT.	
1228	WZL_30442	CHROBREGO 12 W2	2006-12-07	SM "ZACHĘTA"	182,591	127,569	39,251	0	0	W	HL 12 - 1 SZT. JAD 6/50 - 2 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SQS 359.54 ZAWÓR VVG 549 K - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SQS 359.54 ZAWÓR VVG 549 K	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	FLEXCON PRO 250 - 1 SZT.	UPE 32-120 F - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
1229	WZL_30443	CHROBREGO 12 W1	2006-12-07	SM "ZACHĘTA"	174,45	130,628	40,821	0	0	W	HL 12 - 1 SZT. JAD 3/18 - 4 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SQS 359.54 ZAWÓR VVG 549 K - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SQS 359.54 ZAWÓR VVG 549 K	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	FLEXCON PRO 250 - 1 SZT.	MAGNA 32-120 F - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
1230	WZL_30444	CHROBREGO 14 W1	2007-12-14	SM "ZACHĘTA"	174,45	130,628	40,821	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 11 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SQS 35.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVG 549 K - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SQS 359.54 ZAWÓR VVG 549 K	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	FLEXCON PRO 200 - 1 SZT.	MAGNA 32-100 180 - 1 SZT.	UPS 25-40 - 1 SZT.
1231	WZL_30445	CHROBREGO 14 W2	2007-12-14	SM "ZACHĘTA"	182,591	127,569	39,251	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 12 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SQS 35.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVG 549 K - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SQS 359.54 ZAWÓR VVG 549 K	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	FLEXCON PRO 200 - 1 SZT.	MAGNA 32-100 180 - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
1232	WZL_30446	CHROBREGO 12A W2	2007-10-04	SM "ZACHĘTA"	182,591	127,569	70,163	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 11 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SQS 35.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVG 549 K - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SQS 359.54 ZAWÓR VVG 549 K	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	FLEXCON PRO 200 - 1 SZT.	MAGNA 32-100 180 - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
1233	WZL_30447	CHROBREGO 12A W1	2007-10-08	SM "ZACHĘTA"	176,101	130,628	71,845	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 12 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SQS 35.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVG 549 K - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SQS 359.54 ZAWÓR VVG 549 K	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	FLEXCON PRO 200 - 1 SZT.	MAGNA 32-100 180 - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
1234	WZL_30448	CHROBREGO 16 W2	2007-10-08	SM "ZACHĘTA"	182,591	127,569	39,251	0	0	W	HL 12 - 1 SZT. JAD 3/18 - 4 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SQS 35.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVG 549 K - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SQS 359.54 ZAWÓR VVG 549 K	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	FLEXCON PRO 200 - 1 SZT.	MAGNA 32-100 180 - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
1235	WZL_30449	CHROBREGO 16 W1	2007-10-05	SM "ZACHĘTA"	174,45	130,628	40,821	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 11 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SQS 35.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVG 549 K - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SQS 359.54 ZAWÓR VVG 549 K	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	FLEXCON PRO 200 - 1 SZT.	MAGNA 32-100 180 - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
1236	WZL_30450	PIASTOWSKA 5A	2007-09-05	SM "ZACHĘTA"	151,2	39,54	19,8	0	0	W	HL 11 - 1 SZT. JAD 3/18 - 2 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SQS 359.54 1 SZT. ZAWÓR VVG 549 K - 1 SZT.	IVT-IVF - 1 SZT. SIŁOWNIK IVT - 1 SZT. ZAWÓR IVF - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	FLEXCON PRO 200 - 1 SZT.	MAGNA 32-120 F 180 - 1 SZT.	
1237	WZL_30451	CHROBREGO 18	1998-11-17	SM "ZACHĘTA"	170,12	258,197	80,072	0	0	W	JAD X 6/50 - 5 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SQS 359.54 ZAWÓR VVG 549 K		MULTICAL C66 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	UPED 50-120 F - 1 SZT.	UPS 32-80 B 180 - 1 SZT.
1238	WZL_30452	CHROBREGO 20	1998-11-17	SM "ZACHĘTA"	355,727	258,197	80,072	0	0	W	JAD X 6/50 - 5 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SQS 359.54 ZAWÓR VVG 549 K		MULTICAL C66 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	UPED 50-120 F - 1 SZT.	UPS 32-80 B 180 - 1 SZT.

1239	WZL_30453	PIASTOWSKA 7 W2	2002-11-13	SM "ZACHĘTA"	177,701	150,609	51,928	0	0	W	JAD X 3/18 - 3 SZT. JAD X 5/38 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 20 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 200 - 1 SZT.	40 POE 120 A/B - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
1240	WZL_30454	PIASTOWSKA 7 W1	2001-11-21	SM "ZACHĘTA"	178,032	150,609	51,928	0	0	W	JAD X 3/18 - 3 SZT. JAD X 5/38 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 20 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 200 - 1 SZT.	40 POE 120 A/B - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
1241	WZL_30455	PIASTOWSKA 9 W2	1970-01-01	SM "ZACHĘTA"	177,701	150,609	51,928	0	0	W	JAD X 3/18 - 3 SZT. JAD X 5/38 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 20 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 200 - 1 SZT.	40 POE 120 A/B - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
1242	WZL_30456	PIASTOWSKA 9 W1	2001-10-09	SM "ZACHĘTA"	178,032	150,609	51,928	0	0	W	JAD X 3/18 - 3 SZT. JAD X 5/38 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 20 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 200 - 1 SZT.	40 POE 120 A/B - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
1243	WZL_30457	PIASTOWSKA 3 W2	2007-09-10	SM "ZACHĘTA"	241,904	155,144	53,498	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 12 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SQS 35.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVG 549 K - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SQS 359.54 ZAWÓR VVG 549 K	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL C66 - 1 SZT.	A 250 - 1 SZT.	MAGNA 40-100 F 220 - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
1244	WZL_30458	PIASTOWSKA 3 W1	2007-09-10	SM "ZACHĘTA"	241,904	155,144	53,498	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 12 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SQS 35.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVG 549 K - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SQS 359.54 ZAWÓR VVG 549 K	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL C66 - 1 SZT.	A 250 - 1 SZT.	MAGNA 40-100 F 220 - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
1245	WZL_30459	PIASTOWSKA 3A W1	2006-12-07	SM "ZACHĘTA"	241,904	155,144	53,498	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. LC 110 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SQS 359.54 ZAWÓR VVG 549 K - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SQS 359.54 ZAWÓR VVG 549 K	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	FLEXCON PRO 430 - 1 SZT.	MAGNA 32-120 F - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
1246	WZL_30460	PIASTOWSKA 3A W2	2007-11-12	SM "ZACHĘTA"	241,904	155,144	53,498	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 12 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SQS 35.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVG 549 K - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SQS 359.54 ZAWÓR VVG 549 K	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	FLEXCON PRO 250 - 1 SZT.	MAGNA 40-100 F 220 - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
1247	WZL_30461	PIASTOWSKA 3B W1	2007-12-03	SM "ZACHĘTA"	241,904	155,144	53,498	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 12 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SQS 35.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVG 549 K - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SQS 359.54 ZAWÓR VVG 549 K	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	A 250 - 1 SZT.	MAGNA 40-100 F 220 - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
1248	WZL_30462	PIASTOWSKA 3B W2	2007-12-14	SM "ZACHĘTA"	241,904	155,144	53,498	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 12 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SQS 35.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVG 549 K - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SQS 359.54 ZAWÓR VVG 549 K	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	A 250 - 1 SZT.	MAGNA 40-100 F 220 - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
1249	WZL_30463	PIASTOWSKA 3C W1	2007-12-03	SM "ZACHĘTA"	241,904	155,144	53,498	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 12 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SQS 35.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVG 549 K - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SQS 359.54 ZAWÓR VVG 549 K	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	FLEXCON PRO 250 - 1 SZT.	MAGNA 40-100 F 220 - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
1250	WZL_30464	PIASTOWSKA 3C W2	2007-11-13	SM "ZACHĘTA"	241,904	155,144	53,498	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 12 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SQS 35.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVG 549 K - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SQS 359.54 ZAWÓR VVG 549 K	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	FLEXCON PRO 250 - 1 SZT.	MAGNA 40-100 F 220 - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1251	WZL_30465	PROLETARIACKA 9	2004-11-30	WM NIERUCHOMOŚCI UL.PROLETARIACKA11, 13 i 9	364,651	209,32	81,18	0	0	W	HK 2 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SQS 359.54 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 2 SZT. ULTRAHEAT 50	E 600 - 1 SZT.	STRATOS 50/1-12 - 1 SZT.	UPS 32-80 B 180 - 1 SZT.
1252	WZL_30466	ŚW. WOJCIECHA 2	1998-12-02	SM "ZACHĘTA"	357,855	296,682	84,782	0	0	W	JAD X 6/50 - 5 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVG 52 - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SQS 359.54 ZAWÓR VVG 549 K	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	UPE 50-120 F - 1 SZT.	UPS 32-80 B 180 - 1 SZT.
1253	WZL_30467	ŚW. WOJCIECHA 4 W2	2004-12-09	SM "ZACHĘTA"	169,74	148,341	42,391	0	0	W	JAD 3/18 - 4 SZT. JAD XK 5/38 - 2 szt.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 2 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	N 200 - 1 SZT.	40 POE 120 A/B - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
1254	WZL_30468	ŚW. WOJCIECHA 4 W1	2004-12-09	SM "ZACHĘTA"	188,115	148,341	42,391	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 12 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 2 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	N 200 - 1 SZT.	STRATOS 32/1-12 - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
1255	WZL_30469	WARSZAWSKA 67 W2	2003-12-05	SM "ZACHĘTA"	169,74	148,341	42,391	0	0	W	GLP-008-L-5-SI - 1 SZT. LB 47 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 2 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL C66 - 1 SZT.	N 200 - 1 SZT.	40 POE 120 A/B - 1 SZT.	UPS 25-60 N 180 - 1 SZT.
1256	WZL_30470	WARSZAWSKA 67 W1	2003-12-01	SM "ZACHĘTA"	188,115	148,341	42,391	0	0	W	GLP-008-L-5-SI - 1 SZT. LB 47 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 2 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL C66 - 1 SZT.	N 200 - 1 SZT.	40 POE 120 A/B - 1 SZT.	UPS 25-60 N 180 - 1 SZT.
1257	WZL_30471	WARSZAWSKA 69 W1	2003-12-08	SM "ZACHĘTA"	188,115	148,341	42,391	0	0	W	JAD 3/18 - 4 SZT. JAD XK 5/38 - 2 szt.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 2 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL C66 - 1 SZT.	N 200 - 1 SZT.	40 POE 120 A/B - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
1258	WZL_30472	WARSZAWSKA 69 W2	2003-12-08	SM "ZACHĘTA"	169,74	148,341	42,391	0	0	W	JAD 3/18 - 4 SZT. JAD XK 5/38 - 2 szt.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 2 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL C66 - 1 SZT.	N 200 - 1 SZT.	40 POE 120 A/B - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
1259	WZL_30473	WARSZAWSKA 73 W1	2003-12-01	SM "ZACHĘTA"	188,115	148,341	42,391	0	0	W	JAD XK 5/38 - 5 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 2 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL C66 - 1 SZT.	N 200 - 1 SZT.	40 POE 120 A/B - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
1260	WZL_30474	WARSZAWSKA 73 W2	2003-12-01	SM "ZACHĘTA"	169,74	148,341	42,391	0	0	W	JAD 3/18 - 4 SZT. JAD XK 5/38 - 2 szt.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 2 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL C66 - 1 SZT.	N 200 - 1 SZT.	40 POE 120 A/B - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
1261	WZL_30475	WARSZAWSKA 71 W2	2003-12-01	SM "ZACHĘTA"	169,74	148,341	42,391	0	0	W	GLP-008-L-5-SI - 1 SZT. JAD XK 5/38 - 2 szt.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 2 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL C66 - 1 SZT.	N 200 - 1 SZT.	40 POE 120 A/B - 1 SZT.	STRATOS ECO Z 25/1-5 - 1 SZT.
1262	WZL_30476	WARSZAWSKA 71 W1	2003-12-01	SM "ZACHĘTA"	188,115	148,341	42,391	0	0	W	FA-004-P16 - 1 SZT. JAD XK 5/38 - 2 szt.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 2 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL II - 1 SZT.	N 200 - 1 SZT.	40 POE 120 A/B - 1 SZT.	ALPHA 2 25-60 N 180 - 1 SZT.
1263	WZL_30477	WARSZAWSKA 77 W2	2003-12-01	SM "ZACHĘTA"	169,74	148,341	42,391	0	0	W	JAD X 3/18 - 5 SZT. JAD XK 5/38 - 2 szt.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 2 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL C66 - 1 SZT.	N 200 - 1 SZT.	UPE 40-120 - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
1264	WZL_30478	WARSZAWSKA 77 W1	2003-12-01	SM "ZACHĘTA"	188,115	148,341	42,391	0	0	W	JAD X 3/18 - 5 SZT. JAD XK 5/38 - 2 szt.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 2 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL C66 - 1 SZT.	N 200 - 1 SZT.	40 POE 120 A/B - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
1265	WZL_30479	WARSZAWSKA 75 W2	1974-01-01	SM "ZACHĘTA"	169,74	148,341	42,391	0	0	W	JAD 3/18 - 4 SZT. JAD XK 5/38 - 2 szt.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 2 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL C66 - 1 SZT.	N 200 - 1 SZT.	MAGNA 50-120 F - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
1266	WZL_30480	WARSZAWSKA 75 W1	2003-12-01	SM "ZACHĘTA"	188,115	148,341	42,391	0	0	W	JAD 6/50 - 2 SZT. JAD XK 5/38 - 2 szt.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 2 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL C66 - 1 SZT.	N 200 - 1 SZT.	40 POE 120 A/B - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
1267	WZL_30481	ŚWIĘTOJAŃSKA 4	1979-11-30	SM IM. A. MICKIEWICZA	346,9	175,38	60,476	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. XB 51 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 20 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 2 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	G 500 - 1 SZT.	STRATOS 32/1-12 - 1 SZT.	UPS 25-60 B - 1 SZT.
1268	WZL_30482 - Obcy	BRANICKIEGO 19	1980-01-01	AUTOMOBILKLUB PODLASKI	210	0	0	0	0	W	JAD 6/50 - 2 SZT.	ECL 9300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.		DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 300 - 1 SZT.	UPC 65-120 - 1 SZT.	
1269	WZL_30483	ŚWIĘTOJAŃSKA 1	1969-01-01	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. KPT. W. Wysockiego	648,146	118,736	44,02	0	0	W	JAD 6/50 - 1 SZT. JAD X 6/50 - 3 SZT. JAD XK 5/38 - 1 szt.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 2 SZT.	DPIV 42-36 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 500 - 2 SZT.	STRATOS 65/1-12 - 2 SZT.	32 PWR 80 C - 2 SZT.
1270	WZL_30484	ORZESZKOWEJ 21	1984-02-10	SM IM. A. MICKIEWICZA	152,12	90,435	22,609	0	0	W	JAD X 3/18 - 6 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 20 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 2 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	G 200 - 1 SZT.	MAGNA 40-100 F 220 - 1 SZT.	UPS 25-40 N 180 - 1 SZT.

1271	WZL_30485	ORZESZKOWEJ 36	2001-11-29	WM NIERUCHOMOŚCI UL.ORZESZKOWEJ 36	108,996	94,075	29,331	0	0	W	LB 31 - 1 SZT. S7A-IG16-TKTL81 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 2 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 150 - 1 SZT.	STRATOS 25/1-8 - 1 SZT.	STRATOS ECO Z 25/1-5 - 1 SZT.
1272	WZL_30486	WARSZAWSKA 70	1999-01-01	WM BUDYNKU PRZY UL.WARSZAWSKIEJ 70	65,06	65,2	17,42	0	0	W	JAD X 3/18 - 3 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	APATOR - 1 SZT. MULTICAL 402 - 1 SZT.	G 80 - 1 SZT.	UPE 32-80 180 - 2 SZT.	25 PWR 40C - 1 SZT.
1273	WZL_30487	WARSZAWSKA 79A	2005-07-01	SM "ZACHĘTA"	237,554	0	0	0	0	W	JAD X 6/50 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.		DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	N 200 - 1 SZT.	STRATOS 32/1-12 - 1 SZT.	
1274	WZL_30488	WARSZAWSKA 79	1999-11-03	SM "ZACHĘTA"	701,882	187,464	62,488	0	0	W	JAD 6/50 - 2 SZT. JAD X 6/50 - 3 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 2 SZT.	DPIV 42-39 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	65 POT 120 A/B - 1 SZT.	STAR Z 25/6 - 1 SZT.
1275	WZL_30489	PIASTOWSKA 1A	1995-01-01	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30 IM. JANA PAWŁA II "RADOSNE"	80,6	57,569	25,121	0	0	W	XB 10-2 - 1 SZT. XB 20-1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 2 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	NG 100 - 1 SZT.	MAGNA 32-100 180 - 1 SZT.	25 PWR 40C - 1 SZT.
1276	WZL_30490	WARSZAWSKA 81	1977-12-10	SM "ZACHĘTA"	91,772	48,846	24,423	0	0	W	JAD 3/18 - 2 SZT. JAD X 3/18 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 2 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 150 - 1 SZT.	25 POE 80 C - 1 SZT.	20 PWR 30 C - 1 SZT.
1277	WZL_30491 - Obcy	WARSZAWSKA 72	1997-01-06	WM BLOKU PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 72	223,27	161,4	57,5	0	0	W	LSK 52 - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	RVP 97 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVP 97 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	CIEPLIK 2000 MULTICAL 402	N 500 - 1 SZT.	UPE 65-120F - 1 SZT.	UPE 32-80B - 1 SZT.
1278	WZL_30492	WARSZAWSKA 74	1999-01-01	SM IM. A. MICKIEWICZA	72,9	76,65	21,5	0	0	W	LSK 0 - 1 SZT. LSL 0 - 1 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	SUPERCAL 432 ULTRAHEAT 50	MAXIVAREM LR 100 - 1 SZT.	UPE 32-80 F 220 - 2 SZT.	25 PWR 40C - 1 SZT.
1279	WZL_30493	WARSZAWSKA 76	2007-12-07	SM IM. A. MICKIEWICZA	605,923	251,79	112,23	0	0	W	HK 2 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 20 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 2 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	80 POT 120 A MAGNA 50-120	32 POR 80 C - 1 SZT.
1280	WZL_30494	WARSZAWSKA 78	2007-12-07	SM IM. A. MICKIEWICZA	513,255	252,371	93,622	0	0	W	HK 2 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 2 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 500 - 2 SZT.	80 POT 120 A STRATOS 65/1-12	32 POR 80 C - 1 SZT.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1281	WZL_30495	WARSZAWSKA 72/3	1978-10-19	WM NIERUCHOMOŚCI UL.WARSZAWSKA72/3	103,32	104,67	59,9	0	0	W	JAD 3/18 - 5 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 20 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 2 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL C66 - 1 SZT.	N 200 - 1 SZT.	MAGNA 3 25-60 180 - 1 SZT.	UPS 25-40 B - 1 SZT.
1282	WZL_30496	WARSZAWSKA 72/2	1977-01-01	WM NIERUCHOMOŚCI UL.WARSZAWSKA72/3	84,32	66,15	17,64	0	0	W	JAD 3/18 - 4 SZT.	RVD 130 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 130 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 150 - 1 SZT.	MAGNA 25-60 180 - 2 SZT.	UPS 25-40 N 180 - 1 SZT.
1283	WZL_30497 - Obcy	ORZESZKOWEJ 32	1978-01-01	INSTAL BIAŁYSTOK S.A.	339,433	43,554	19,771	0	0	W	JAD - 7 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 20 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 30 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV BRU 2A - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.		TOP E 65/1-10 UPS 80-120 F	TOP Z 40 - 1 SZT.
1284	WZL_30498	BRANICKIEGO 25	1977-01-01	SM IM. A. MICKIEWICZA	606,411	252,371	93,622	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. XB 51 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VM 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VM 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 500 - 2 SZT.	STRATOS 32/1-12 - 1 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
1285	WZL_30499	BRANICKIEGO 27	1978-09-30	SM IM. A. MICKIEWICZA	606,411	236,089	79,2	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. XB 51 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VM 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 500 - 2 SZT.	STRATOS 40/1-12 - 1 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
1286	WZL_30500	BRANICKIEGO 27A	2002-11-01	SM IM. A. MICKIEWICZA	56,221	83,2	22,1	0	0	W	JAD X 3/18 - 4 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	CIEPLIK 2000 ULTRAHEAT 50	N 50 - 1 SZT.	MAGNA 25-60 180 - 1 SZT.	25 PWR 40C - 1 SZT.
1287	WZL_30501	BRANICKIEGO 29A	2001-11-01	SM IM. A. MICKIEWICZA	96,2	139,4	45,4	0	0	W	JAD XK 5/38 - 4 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	CIEPLIK 2000 ULTRAHEAT 50	NG 80 - 1 SZT.	MAGNA 25-60 180 - 1 SZT.	25 PWR 40C - 1 SZT.
1288	WZL_30502	BRANICKIEGO 29	1977-11-30	SM IM. A. MICKIEWICZA	606,411	252,371	93,622	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. XB 51 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VM 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VM 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 500 - 2 SZT.	STRATOS 32/1-12 - 1 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
1289	WZL_30506	ZACHODNIA 13	2005-09-01	WM PRZY UL.ZACHODNIEJ 13,13A	146,26	140,7	48	0	0	W	HK 2 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	RVD 230 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKB 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 230 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	A 150 - 1 SZT.	MAGNA-D 32-120 F - 1 SZT.	UPS 25-60 B - 1 SZT.
1290	WZL_30507	KRASZEWSKIEGO 14	1998-01-01	SM W KLEOSINIE	395,4	363,17	117,4	0	0	W	JAD XK 5/38 - 8 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 42-39 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	AS 250 - 2 SZT.	UPE 50-120 F - 2 SZT.	32 PWR 80 C - 1 SZT.
1291	WZL_30508	KRASZEWSKIEGO 2D	2000-12-01	SM W KLEOSINIE	83	88,56	26,05	0	0	W	LSK 1 - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 80 - 1 SZT.	UPE 25-80 - 2 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
1292	WZL_30509	KRASZEWSKIEGO 2B	1999-06-30	SM W KLEOSINIE	302,16	226,04	89,72	0	0	W	JAD X 6/50 - 5 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL C66 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 300 - 1 SZT.	UPED 40-120 F - 1 SZT.	UPS 25-40 B - 1 SZT.
1293	WZL_30510	KRASZEWSKIEGO 2	1999-06-30	SM W KLEOSINIE	807,49	495,69	247,85	0	0	W	JAD X 6/50 - 6 SZT. JAD X 9/88 - 3 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	GG 450 ST 800 - 1 SZT.	UPE 80-120 F - 2 SZT.	32 PWT 120 A/B - 1 SZT.
1294	WZL_30511	ZAMBROWSKA 20	1995-01-01	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W KLEOSINIE	457,4	143,92	47,97	0	87,48	W	JAD X 3/18 - 4 SZT. JAD X 6/50 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV ZSN-ST - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	UPED 50-120 F - 1 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
1295	WZL_30512 - Obcy	OJCA ST. TARASIUKA 2	2004-01-01	POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA	1000	0	0	0	0	W	LS 2 - 1 SZT.	RVD 130 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 41 - 1 SZT.		DPIV 42-39 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	G 1000 - 1 SZT.	EU VO2 65-180/2 - 2 SZT.	
1296	WZL_30513	OJCA ST. TARASIUKA 3	2005-12-01	SM W KLEOSINIE	95,25	85,75	24,855	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 11 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	N 100 - 1 SZT.	32 POR 80 C - 2 SZT.	UPS 25-40 B 180 - 1 SZT.
1297	WZL_30514 - Obcy	OJCA ST. TARASIUKA 20A	2005-01-01	URZĄD GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY	60	0	0	0	0	W	HL 1 - 1 SZT.	RVD 115 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.		DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	N 80 - 1 SZT.	UPE 32-60 180 - 2 SZT.	
1298	WZL_30515 - Obcy	KRUCZKOWSKIEGO 25	1977-01-01	SM "WRZOS" W KLEOSINIE	202,09	221,32	87,55	0	0	W	HK 2 - 1 SZT. HL 12 - 1 SZT.	ECL COMFORT 66 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AIPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL II - 1 SZT.	A 300 - 1 SZT.	STRATOS 30/1-12 - 1 SZT.	32 PWR 80 C - 1 SZT.
1299	WZL_30516	KRUCZKOWSKIEGO 19	2001-06-01	SM W KLEOSINIE	696,951	437,253	214,67	0	0	W	JAD X 5/38 - 4 SZT. JAD X 6/50 - 4 SZT.	RVD 230 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 500 - 2 SZT.	UPED 80-120 F - 1 SZT.	32 PWR 80 C - 1 SZT.
1300	WZL_30517	KLEOSIN, WYSZYŃSKIEGO 6	2000-01-01	SM W KLEOSINIE	744,166	427,027	215,285	0	0	W	JAD 6/50 - 6 SZT. JAD X 6/50 - 5 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 500 - 2 SZT.	STRATOS 65/1-12 - 1 SZT.	40 PWT 120 A/B - 1 SZT.
1301	WZL_30518	KLEOSIN, WYSZYŃSKIEGO 4	2000-01-01	SM W KLEOSINIE	977,365	432,302	211,913	0	0	W	JAD X 6/50 - 5 SZT. JAD X 9/88 - 4 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	UPE 80-120 F - 2 SZT.	40 PWT 120 A/B - 1 SZT.

1302	WZL_30519	ZAMBROWSKA 18	1991-01-01	URZĄD GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY	35	0	0	0	0	W	JAD 5/38 - 1 SZT.	RVP 62 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.		DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 150 - 1 SZT.	32 POT 120 A/B - 2 SZT.	
1303	WZL_30520	KRUCZA 5/2 CERKIEW	2005-12-01	PARAFIA PRAWOSŁAWNA ŚW.WŁKM.JERZEGO	30,99	0	0	0	0	W	HL 1 - 1 SZT.	RVD 130 - 1 SZT. SIŁOWNIK SQS 35.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVG 55 - 1 SZT.		DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	N 35 - 1 SZT.	MAGNA 32-120 F - 1 SZT.	
1304	WZL_30521	NISKA 23	2006-10-16	SM "SŁONECZNY STOK"	195,39	244,04	99,61	0	0	W	HK 2 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AIPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 MULTICAL C66	A 300 - 1 SZT.	MAGNA-D 32-120 F - 1 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
1305	WZL_30522	KLEOSIN, WYSZYŃSKIEGO 6A	2007-12-31	WM WYSZYŃSKIEGO 4A,6A KLEOSIN	124,536	163,8	58,8	0	0	W	HK 11 - 1 SZT. HL 11 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SQS 35.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVG 44 - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SKD 32.21 E ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 2 SZT.	G 200 - 1 SZT.	MAGNA 40-120 F - 1 SZT.	UPS 25-40 B 180 - 1 SZT.
1306	WZL_30524	WROCŁAWSKA 20	2007-11-05	CARREFOUR POLSKA SPÓŁKA Z O.O.	684,44	180	90	0	1847,11	W	HK 2 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT. HL 4 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AFPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	FLEXCON PRO 540 - 1 SZT.	TPE 65-180/2S - 2 SZT.	ALPHA PRO 25-60 B - 1 SZT.
1307	WZL_30525	ŻEROMSKIEGO 3B	2007-12-31	WM PRZY UL.ŻEROMSKIEGO 3B,3C	109,09	93,23	27,81	0	0	W	HK 11 - 1 SZT. HL 11 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SQS 35.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVG 549 - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SQS 35.53 ZAWÓR VVG 549 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 2 SZT.	G 200 - 1 SZT.	MAGNA 32-100 180 - 1 SZT.	UPS 25-40 B 180 - 1 SZT.
1308	WZL_30526	ŚW. A. BOBOLI 93	2008-12-31	SM "SŁONECZNY STOK"	375,61	344,42	156,56	0	0	W	XB 51 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VM 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 2 SZT.	FLEXCON PRO 650 - 1 SZT.	STRATOS 50/1-12 - 1 SZT.	TOP Z 30/10 - 1 SZT.
1309	WZL_30528	ZAGÓRNA 37	2009-09-06	WM ZAGÓRNA 37	117,5	175	64	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 11 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 2 SZT.	NG 140 - 1 SZT.	STRATOS 30/1-8 - 1 SZT.	STAR Z 25/6 - 1 SZT.
1310	WZL_34354	WIATRAKOWA 5	2004-10-15	SM "RODZINA KOLEJOWA"	156,7	177,87	65,33	0	0	W	HK - 1 SZT. HK 1 - 1 SZT.	RVD 130 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 130 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	A 250 - 1 SZT.	UPED 40-120 F - 1 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 2 SZT.
1311	WZL_34355	CZĘSTOCHOWSKA 18	2004-09-08	WM NIERUCHOMOŚCI UL. CZĘSTOCHOWSKIEJ 16 i 18	488,528	452,2	188	0	0	W	HK 2 - 1 SZT. HL 12 - 1 SZT.	RVD 130 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 130 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT. ULTRAHEAT 50	A 250 - 1 SZT.	UPED 50-120 F - 1 SZT.	UPS 25-60 B - 1 SZT.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1312	WZL_34356	PIETKIEWICZA 6	2004-11-03	KOMUNALNE T B S SP.Z O.O.	430,18	443,4	218,41	0	0	W	LSK 1 - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	RVD 230 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 230 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 42-39 - 1 SZT.	MULTICAL 402 ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	G 600 - 1 SZT.	UPED 50-120 F - 1 SZT.	UP 32-80 B 180 - 1 SZT.
1313	WZL_34357	ANDRUKIEWICZA 7	2004-09-17	WM ANDRUKIEWICZA 7	194,839	148,426	56,877	0	0	W	HK 2 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	RVD 135 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 135 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	A 300 - 1 SZT.	UPED 50-120 F - 1 SZT.	STAR STG 30/8 - 1 SZT.
1314	WZL_34358 - Obcy	ŚWIĘTOJAŃSKA 13	1969-01-01	IZBA SKARBOWA W BIAŁYMSTOKU	475,237	0	0	0	0	W	JAD 6/50 - 2 SZT.	RVP 97 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.			ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 700 - 1 SZT.	65 POT 120 A - 2 SZT.	
1315	WZL_34359	ŚWIĘTOJAŃSKA 13A	2006-11-06	SM IM. A. MICKIEWICZA	238,508	189,918	65,942	0	0	W	HL 2 - 1 SZT. JAD 3/18 - 5 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 33 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ACTARIS CF 55 - 1 SZT.	A 300 - 1 SZT.	MAGNA 32-120 F - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
1316	WZL_34360	ŚWIĘTOJAŃSKA 13B	2006-11-06	SM IM. A. MICKIEWICZA	235,403	189,918	65,942	0	0	W	HL 2 - 1 SZT. JAD 3/18 - 5 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 E ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	IVT-IVF - 1 SZT. SIŁOWNIK IVT - 1 SZT. ZAWÓR IVF - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ACTARIS CF 55 - 1 SZT.	A 350 - 1 SZT.	MAGNA 32-120 F - 1 SZT.	UPS 25-40 N 180 - 1 SZT.
1317	WZL_34361	ŚWIĘTOJAŃSKA 13/2	2001-12-13	SM IM. A. MICKIEWICZA	372,944	359,716	124,034	0	0	W	HL 2 - 1 SZT. XB 51 L-2 - 1 SZT.	TROVIS 5475-2 - 1 SZT. SIŁOWNIK 5825-20 - 1 SZT. ZAWÓR 3213 - 1 SZT.	TROVIS 5475-2 - 0 SZT. SIŁOWNIK 5825-23 ZAWÓR 3213 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	CIEPLIK 2000 MULTICAL 601	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	MAGNA 50-120 F - 1 SZT.	32 PWR 80 C - 1 SZT.
1318	WZL_34362	ŚWIĘTOJAŃSKA 13/1	2006-10-12	SM IM. A. MICKIEWICZA	187,836	0	0	0	0	W	JAD 3/18 - 4 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SQS 359.54 ZAWÓR VVG 549 - 1 SZT.		DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	FLEXCON C 200 - 1 SZT.	MAGNA 32-120 F - 1 SZT.	
1319	WZL_34363	ORZESZKOWEJ 9A	2011-11-28	SM IM. A. MICKIEWICZA	295,132	266,21	109,78	0	0	W	XB 51 H-1 - 1 SZT. XG 20-2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	G 400 - 1 SZT.	MAGNA 40-120 F - 1 SZT.	25 PWR 40C - 1 SZT.
1320	WZL_34364	ORZESZKOWEJ 7A	2006-11-13	SM IM. A. MICKIEWICZA	208,386	170,089	56,696	0	0	W	HL 12 - 1 SZT. JAD 3/18 - 5 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ACTARIS CF 55 - 1 SZT.	FLEXCON PRO 300 - 1 SZT.	MAGNA 32-120 F - 1 SZT.	STRATOS ECO Z 25/1-5 - 1 SZT.
1321	WZL_34365	ORZESZKOWEJ 9	2005-12-27	SM IM. A. MICKIEWICZA	205,345	170,089	53,789	0	0	W	HL 12 - 1 SZT. JAD X 3/18 - 5 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL C66 - 1 SZT.	A 300 - 1 SZT.	MAGNA 40-120 F - 1 SZT.	25 PWR 80 C - 1 SZT.
1322	WZL_34366	ORZESZKOWEJ 14	1995-07-31	SM IM. A. MICKIEWICZA	333,613	311,556	112,264	0	0	W	JAD 6/50 - 2 SZT. JAD X 6/50 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 133 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	UPC 50-120 DUO - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
1323	WZL_34367 - Obcy	MICKIEWICZA 9	1987-12-21	PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI	122	0	0	0	0	W	JAD 3/18 - 1 SZT.	R 303 - 1 SZT. SIŁOWNIK KLIMACT MKT 1 - 1 SZT.		DPIV BRU 2A - 1 SZT.	ACTARIS CF 55 - 1 SZT.		40 PJM 150 - 2 SZT.	
1324	WZL_34368	ŚWIĘTOJAŃSKA 13/4B	1975-01-01	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 41 INTEGRACYJNE	108,665	61,639	8,723	0	0	W	JAD 3/18 - 2 SZT. JAD X 3/18 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 20 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 150 - 1 SZT.	UPE 40-80F - 1 SZT.	UPS 25-40 B - 1 SZT.
1325	WZL_34369	ŚWIĘTOJAŃSKA 13/3	2006-11-13	SM IM. A. MICKIEWICZA	188,313	141,828	47,276	0	0	W	HL 12 - 1 SZT. JAD 3/18 - 5 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 30 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ACTARIS CF 55 - 1 SZT.	A 250 - 1 SZT.	MAGNA 32-120 F - 1 SZT.	UPS 32-60 B 180 - 1 SZT.
1326	WZL_34370	ŚWIĘTOJAŃSKA 13/4	2000-09-19	SM IM. A. MICKIEWICZA	206	191	90	0	0	W	JAD 3/18 - 5 SZT. JAD X 5/38 - 2 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 200 - 1 SZT.	STRATOS 40/1-12 - 1 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
1327	WZL_34371	MICKIEWICZA 17	2000-11-21	SM IM. A. MICKIEWICZA	153,61	200,109	75,549	0	0	W	JAD X 5/38 - 4 SZT. JAD X 6/50 - 2 SZT.	RVP 97 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	IVT-IVF - 1 SZT. SIŁOWNIK IVT - 1 SZT. ZAWÓR IVF - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 300 - 1 SZT.	UPED 50-60 F - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
1328	WZL_34372	ORZESZKOWEJ 3A	2006-11-13	SM IM. A. MICKIEWICZA	207,026	141,805	47,276	0	0	W	JAD 3/18 - 5 SZT. JAD 6/50 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 30 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ACTARIS CF 55 - 1 SZT.	A 250 - 1 SZT.	MAGNA 32-120 F - 1 SZT.	UPS 25-40 N 180 - 1 SZT.
1329	WZL_34373	ORZESZKOWEJ 5A	2006-11-13	SM IM. A. MICKIEWICZA	202,618	141,77	47,241	0	0	W	HL 12 - 1 SZT. JAD 3/18 - 4 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 33 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ACTARIS CF 55 - 1 SZT.	A 250 - 1 SZT.	MAGNA 32-120 F - 1 SZT.	25 PWR 40C - 1 SZT.
1330	WZL_34374	ORZESZKOWEJ 5	1984-10-12	ZGROMADZENIE SŁUŻEBNIC MATKI DOBREGO PASTERZA	105,63	42,16	29,95	0	0	W	LSK 1 - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 100 - 1 SZT.	UPE 32-80 F 220 - 2 SZT.	25 PWR 40C - 1 SZT.
1331	WZL_34375	MICKIEWICZA 27	1985-01-01	SM IM. A. MICKIEWICZA	268,54	274,561	101,693	0	0	W	GLD-013-L-5-PI - 1 SZT. LC 110 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	FLEXCON M 600 - 1 SZT.	STRATOS 50/1-12 - 1 SZT.	STRATOS Z25/1-8 - 1 SZT.
1332	WZL_34376	ORZESZKOWEJ 2	2002-12-13	SM IM. A. MICKIEWICZA	374,637	371,439	138,606	0	0	W	HK 2 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	TROVIS 5476 - 1 SZT. SIŁOWNIK 5825-20 - 1 SZT. ZAWÓR 3213 - 1 SZT.	TROVIS 5476 SIŁOWNIK 5825-20 ZAWÓR 3213 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	CIEPLIK 2000 MULTICAL 402	E 600 - 1 SZT.	50 POE 120 A/B - 1 SZT.	32 PWR 80 C - 1 SZT.

1333	WZL_34377	ORZESZKOWEJ 6	2002-12-13	SM IM. A. MICKIEWICZA	374,626	370,997	138,697	0	0	W	HK 2 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	TROVIS 5476 - 1 SZT. SIŁOWNIK 5825-20 - 1 SZT. ZAWÓR 3213 - 1 SZT.	TROVIS 5476 SIŁOWNIK 5825-20 ZAWÓR 3213 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	CIEPLIK 2000 MULTICAL 402	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	50 POE 120 A/B - 1 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
1334	WZL_34378	KONOPNICKIEJ 1	1977-01-01	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23 "BASŃOWE"	71,09	58,15	8,14	0	0	W	JAD XK 3/18 - 4 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 30 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	N 50 - 1 SZT.	32 POE 120 A/B - 1 SZT.	25 PWR 40C - 1 SZT.
1335	WZL_34379	KONOPNICKIEJ 3	1995-12-08	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO IM.M.KONOPNICKIEJ	242,358	29,61	16,049	0	0	W	LB 31 - 1 SZT. XB 51 H - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	N 400 - 1 SZT.	STRATOS 32/1-12 - 1 SZT.	25 PWR 40C - 1 SZT.
1336	WZL_34380	KONOPNICKIEJ 8	1975-01-01	SM IM. A. MICKIEWICZA	236,01	191,63	65,63	0	0	W	LB 31 - 1 SZT. S9A-IG16-TMTL66 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	STRATOS 40/1-8 - 1 SZT.	STRATOS ECO Z 25/1-5 - 1 SZT.
1337	WZL_34381	KONOPNICKIEJ 10	1975-01-01	SM IM. A. MICKIEWICZA	208,933	187,243	63,907	0	0	W	LB 31 - 1 SZT. S9A-IG16-TMTL66 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	STRATOS 40/1-8 - 1 SZT.	STRATOS ECO Z 25/1-5 - 1 SZT.
1338	WZL_34382	KONOPNICKIEJ 12A	2005-11-08	SM IM. A. MICKIEWICZA	127,83	182,707	62,976	0	0	W	HL 2 - 1 SZT. JAD 3/18 - 5 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	A 300 - 1 SZT.	MAGNA 40-120 F - 1 SZT.	32 POR 80 C - 1 SZT.
1339	WZL_34383	KONOPNICKIEJ 12	2000-09-27	SM IM. A. MICKIEWICZA	158,94	252,9	104,5	0	0	W	JAD 3/18 - 5 SZT. JAD X 5/38 - 2 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 200 - 1 SZT.	UPED 40-120 F - 1 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
1340	WZL_34384	KONOPNICKIEJ 5A	2002-12-19	SM IM. A. MICKIEWICZA	239,787	164,448	56,696	0	0	W	JAD 3/18 - 5 SZT. JAD X 5/38 - 4 SZT.	TROVIS 5476 - 1 SZT. SIŁOWNIK 5824-20 - 1 SZT. ZAWÓR 3213 - 1 SZT.	TROVIS 5476 SIŁOWNIK 5824-10 ZAWÓR 3213 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	UPE 40-120 F - 1 SZT.	STRATOS ECO Z 25/1-5 - 1 SZT.
1341	WZL_34385	KONOPNICKIEJ 12B	1998-11-19	SM IM. A. MICKIEWICZA	150,85	121,62	39,54	0	0	W	JAD X 3/18 - 6 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	NG 140 - 1 SZT.	UPE 25-80 180 - 2 SZT.	UPS 25-40 B - 1 SZT.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1342	WZL_34386	KONOPNICKIEJ 14	2000-11-21	SM IM. A. MICKIEWICZA	334,793	170,089	53,789	0	0	W	GLD-013-M-5-PI - 1 SZT. LB 47 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 53 - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 53 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 300 - 1 SZT.	STRATOS 40/1-8 - 1 SZT.	UPS 25-60 N 180 - 1 SZT.
1343	WZL_34387	KONOPNICKIEJ 12C	2000-10-01	WM "NAD BIAŁKĄ"	115,01	135,2	45,5	0	0	W	JAD X 5/38 - 4 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 100 - 1 SZT.	UPE 32-80 180 - 2 SZT.	UPS 25-40 B - 1 SZT.
1344	WZL_34388 - Obcy	KONOPNICKIEJ 16	1975-01-01	SM "ZACHEŃTA"	132,349	0	0	0	0	H	HYDROELEWATO R - 0 SZT.				ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.			
1345	WZL_34389	KONOPNICKIEJ 6	1975-01-01	SM IM. A. MICKIEWICZA	227,401	187,23	63,91	0	0	W	JAD 3/18 - 5 SZT. JAD X 3/18 - 3 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL C66 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	UPC 50-60 DUO - 1 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
1346	WZL_34390	MICKIEWICZA 33A	2005-11-08	SM IM. A. MICKIEWICZA	260,018	164,448	56,696	0	0	W	JAD X 6/50 - 4 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	A 300 - 1 SZT.	MAGNA 40-120 F - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
1347	WZL_34391	KONOPNICKIEJ 2A	2005-11-08	SM IM. A. MICKIEWICZA	235,287	182,707	62,976	0	0	W	HL 2 - 1 SZT. JAD X 3/18 - 5 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	A 250 - 1 SZT.	MAGNA 40-120 F - 1 SZT.	32 POR 80 C - 1 SZT.
1348	WZL_34392	KONOPNICKIEJ 2	2005-12-06	SM IM. A. MICKIEWICZA	235,287	188,988	62,976	0	0	W	HL 2 - 1 SZT. JAD 3/18 - 5 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	A 250 - 1 SZT.	MAGNA 40-120 F - 1 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
1349	WZL_34393	KONOPNICKIEJ 4	2005-11-04	SM IM. A. MICKIEWICZA	171,81	212,37	68,22	0	0	W	HK 2 - 1 SZT. HL 12 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	N 200 - 1 SZT.	MAGNA 32-120 F - 1 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
1350	WZL_34394	MICKIEWICZA 35	2002-12-13	WM UL. MICKIEWICZA 35	87,274	90,72	26,87	0	0	W	LSK 1 - 2 SZT.	RVD 230 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 230 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 150 - 1 SZT.	STRATOS 25/1-8 UPE 25-80 180	UPS 25-40 B 180 - 1 SZT.
1351	WZL_34395	MICKIEWICZA 48	1998-10-25	WSPÓLNOTA LOKALI UL.MICKIEWICZA 48	93	122,9	37,9	0	48	W	JAD 5/38 - 2 SZT. JAD X 3/18 - 2 SZT.	RVP 97 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVP 97 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 100 - 1 SZT.	UPE 32-120 - 2 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
1352	WZL_34396 - Obcy	MICKIEWICZA 50	2002-01-01	BANK ZACHODNI WBK S.A.	160,86	48	24	0	142,6	W	JAD - 1 SZT. JAD 5/38 - 2 SZT. JAD 6/50 - 2 SZT.	RVP 97 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVP 97 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.		40 POE 120 A/B - 2 SZT.	25 PWR 40C - 1 SZT.
1353	WZL_34397 - Obcy	MICKIEWICZA 46	1996-11-21	WM NIERUCHOMOŚCI MICKIEWICZA 46 I 46A	295,67	220,5	88,91	0	0	W	JAD X 3/18 - 2 SZT. JAD X 5/38 - 4 SZT.	RVP 97 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVP 97 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 200 - 1 SZT.	UPE 50-120 A UPE 50-120 F	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
1354	WZL_34398 - Obcy	MICKIEWICZA 46B	1997-10-08	WM NIERUCHOMOŚCI MICKIEWICZA 46 I 46A	341,286	220,501	88,907	0	0	W	JAD 5/38 - 6 SZT. JAD X 5/38 - 2 SZT.	RVP 97 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVP 97 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 250 - 1 SZT.	UPE 50-120 F - 2 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
1355	WZL_34399	SŁOWACKIEGO 4	2001-10-09	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. J. SŁOWACKIEGO	372,27	148,86	44,54	0	0	W	JAD 6/50 - 4 SZT. JAD X 3/18 - 4 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	STRATOS 40/1-12 - 1 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
1356	WZL_34400 - Obcy	SŁOWACKIEGO 1	1976-01-01	KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI	131,093	8,49	8,49	0	0	W	HL 11 - 1 SZT. JAD - 2 SZT.	RVD 130 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKB 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.		DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL C66 - 1 SZT.	N 200 - 1 SZT.	32 POE 80 C - 1 SZT.	TOP Z 40 - 1 SZT.
1357	WZL_34401	MICKIEWICZA 44	2005-12-06	SM IM. A. MICKIEWICZA	253,29	174,45	174,45	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 423 ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	N 200 - 1 SZT.	MAGNA 40-120 F - 1 SZT.	UPS 25-40 B 180 - 1 SZT.
1358	WZL_34402	MICKIEWICZA 44A	2004-12-10	SM IM. A. MICKIEWICZA	109,05	196,617	74,758	0	0	W	JAD X 5/38 - 4 SZT. JAD XK 5/38 - 4 szt.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	N 200 - 1 SZT.	STRATOS 30/1-12 - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
1359	WZL_34403	SŁOWACKIEGO 3A	2004-12-12	SM IM. A. MICKIEWICZA	235,496	226,204	89,842	0	0	W	FA-004-P16 - 1 SZT. HL 12 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	N 200 - 1 SZT.	STRATOS 32/1-12 - 1 SZT.	STRATOS ECO Z 25/1-5 - 1 SZT.
1360	WZL_34404	SŁOWACKIEGO 5A	2004-12-12	SM IM. A. MICKIEWICZA	191,383	184,336	68,617	0	0	W	FA-004-P16 - 1 SZT. HL 12 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	N 200 - 1 SZT.	STRATOS 32/1-12 - 1 SZT.	STRATOS ECO Z 25/1-5 - 1 SZT.
1361	WZL_34405	SŁOWACKIEGO 9A	2004-12-12	SM IM. A. MICKIEWICZA	235,484	197,71	69,199	0	0	W	HL 12 - 1 SZT. JAD 3/18 - 6 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	N 200 - 1 SZT.	STRATOS 32/1-12 - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
1362	WZL_34406	SŁOWACKIEGO 11	2003-12-05	SM IM. A. MICKIEWICZA	78,985	0	0	0	0	W	JAD 3/18 - 3 SZT.	ECL COMFORT 200 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.			MULTICAL 402 - 1 SZT.	N 100 - 1 SZT.	32 POE 120 A/B - 1 SZT.	

1363	WZL_34407	MICKIEWICZA 42	2007-12-07	SM IM. A. MICKIEWICZA	237,03	314,498	116,009	0	0	W	HK 2 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	- ok. 500-600 MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	80 POT 120 B - MAGNA 40-100 F	32 POR 80 C - 1 SZT.
1364	WZL_34408	MICKIEWICZA 38/1	1979-11-30	SM IM. A. MICKIEWICZA	48,14	85,364	21,341	0	0	W	JAD X 3/18 - 6 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 20 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	N 140 - 1 SZT.	STRATOS 25/1-6 - 1 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
1365	WZL_34409	SŁOWACKIEGO 2A	2004-12-14	SM IM. A. MICKIEWICZA	160,75	168,682	60,895	0	0	W	HL 11 - 1 SZT. JAD 3/18 - 3 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	N 200 - 1 SZT.	STRATOS 32/1-12 - 1 SZT.	UPS 25-40 N 180 - 1 SZT.
1366	WZL_34410	GROTTGERA 1	1995-01-01	SM IM. A. MICKIEWICZA	51,21	70,943	15,759	0	0	W	G 25 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 150 - 1 SZT.	UPC 32-60 - 2 SZT.	25 PWR 40C - 1 SZT.
1367	WZL_34411	PODLEŚNA 15	1998-03-03	WM UL. PODLEŚNA15, WM UL.GROTTGERA 11	214,125	198,66	60,53	0	0	W	JAD X 5/38 - 5 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	CIEPLIK 2000 MULTICAL 402 ULTRAHEAT 50	MAXIVAREM LR 300 - 1 SZT.	UPE 50-60 A UPE 50-60 F - 1 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
1368	WZL_34412 - Obcy	PODLEŚNA 17	1996-01-01	WM BLOKU PRZY UL.PODLEŚNEJ17	231	130,13	45,79	0	0	W	JAD 3/18 - 4 SZT. JAD XK 5/38 - 4 szt.	MM-C - 1 SZT. SIŁOWNIK ALE 1376 - 1 SZT. ZAWÓR ? - 1 SZT.	MM-C - 0 SZT. SIŁOWNIK ALI 1576 - 1 SZT. ZAWÓR ? - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	E 400 - 1 SZT.	50 POS 60 A - 2 SZT.	UPS 32-40 - 1 SZT.
1369	WZL_34413	PODLEŚNA 17A	1961-01-01	SM IM. A. MICKIEWICZA	144,794	158,912	56,278	0	0	W	JAD X 5/38 - 4 SZT.	TROVIS 5476 - 1 SZT. SIŁOWNIK 5825-10 - 1 SZT. ZAWÓR 3213 K - 1 SZT.	TROVIS 5476 SIŁOWNIK 5825-10 ZAWÓR 3213 K - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL C66 - 1 SZT.	N 200 - 1 SZT.	40 POE 120 A/B - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
1370	WZL_34414	SŁOWACKIEGO 10	2004-12-10	SM IM. A. MICKIEWICZA	149,911	141,305	47,102	0	0	W	JAD 3/18 - 4 SZT. JAD X 5/38 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	N 200 - 1 SZT.	STRATOS 32/1-12 - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
1371	WZL_34415	GROTTGERA 10	2004-12-02	WM NIERUCHOMOŚCI UL.GROTTGERA 10	139	122,44	40	0	0	W	JAD 3/18 - 2 SZT. JAD XK 5/38 - 2 szt.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	N 200 - 1 SZT.	32 POE 120 A/B - 1 SZT.	UPS 25-40 - 1 SZT.
1372	WZL_34416 - Obcy	GROTTGERA 8	1968-01-01	STOWARZYSZENIE NA RZECZ REHABILITACJI PSYCHIATRYCZNEJ	24,6	0	0	0	0	W	P 22-25 - 1 SZT.	ABV - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV - 1 SZT. ZAWÓR ? - 1 SZT.			MULTICAL 601 - 1 SZT.	N 36 - 1 SZT.	UPS 25-40 - 1 SZT.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1373	WZL_34417	GROTTGERA 3	1998-03-18	WM PRZY UL.GROTTGERA 3	464,3	322,96	143,2	0	0	W	JAD X 6/50 - 7 SZT.	RVD 140 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 140 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT.	- 600 - 1 SZT.	UPE 50-120 F - 2 SZT.	UPS 32-80 B 180 - 1 SZT.
1374	WZL_34418	GROTTGERA 4	2005-11-04	SM IM. A. MICKIEWICZA	162,82	162,82	58,15	0	0	W	JAD 3/18 - 4 SZT. JAD X 6/50 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	N 200 - 1 SZT.	MAGNA 25-100 - 1 SZT.	32 POR 80 C - 1 SZT.
1375	WZL_34419	GROTTGERA 2B	2004-12-10	WM BUDYNKU PRZY UL.GROTTGERA 2B	107,52	45,94	45,94	0	0	W	JAD X 3/18 - 4 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	N 200 - 1 SZT.	STRATOS 32/1-12 - 1 SZT.	STRATOS ECO Z 25/1-5 - 1 SZT.
1376	WZL_34420	GROTTGERA 2/I	2004-12-10	SM IM. A. MICKIEWICZA	119,789	127,255	41,996	0	0	W	JAD 3/18 - 4 SZT. JAD XK 5/38 - 2 szt.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	N 100 - 1 SZT.	40 POE 120 A/B - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
1377	WZL_34421 - Obcy	MICKIEWICZA 32A	1976-01-01	PRYWATNY	19	11,62	2,39	0	0	W	HK 12 - 1 SZT. HL 12 - 1 SZT.	RX3 - 1 SZT. SIŁOWNIK ABV-NC - 1 SZT. ZAWÓR VMA - 1 SZT.	AVTB - 1 SZT. ZAWÓR ? - 1 SZT.		ACTARIS CF 55 - 1 SZT.		UPS 25-40 - 1 SZT.	
1378	WZL_34422	MICKIEWICZA 32	2004-12-14	SM IM. A. MICKIEWICZA	194,302	172,124	62,802	0	0	W	HL 12 - 1 SZT. JAD X 3/18 - 5 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ACTARIS CF 55 - 1 SZT.	N 200 - 1 SZT.	STRATOS 32/1-12 - 1 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
1379	WZL_34423	MICKIEWICZA 38	2002-12-13	SM IM. A. MICKIEWICZA	194,302	172,601	62,994	0	0	W	JAD X 5/38 - 6 SZT.	TROVIS 5476 - 1 SZT. SIŁOWNIK 5825-10 - 1 SZT. ZAWÓR 3213 K - 1 SZT.	TROVIS 5476 SIŁOWNIK 5825-13 ZAWÓR 3213 K - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ISTA T 25 - 1 SZT. MULTICAL 601	MAXIVAREM LR 250 - 1 SZT.	UPE 32-120 F - 1 SZT.	STRATOS Z25/1-8 - 1 SZT.
1380	WZL_34424	KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 3E	2004-08-16	SM "RODZINA KOLEJOWA"	86	100	31	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 1 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SKD 32.21 E ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	A 150 - 1 SZT.	UPE 40-120 F - 1 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 2 SZT.
1381	WZL_34426 - Obcy	WŁÓKIENNICZA 9	2005-01-01	WSPÓLNOTA LOKALI UL.WŁÓKIENNICZA 9	41,3	31	8,3	0	31	W	HK 1 - 1 SZT. HL 1 - 1 SZT.	RVD 240 - 1 SZT. SIŁOWNIK SQS 359.54 ZAWÓR VVG 55 - 1 SZT.	RVD 240 - 0 SZT. SIŁOWNIK SQS 35.53 ZAWÓR VVG 55 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	N 80 - 1 SZT.	UPE 25-60A 180 - 1 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
1382	WZL_34427 - Obcy	ZWYCIĘSTWA 16	2004-11-19	WM 'ZWYCIĘSTWA'	116	122,97	34,8	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 1 - 1 SZT.	TROVIS 5475-2 - 1 SZT. SIŁOWNIK 5825-10 - 1 SZT. ZAWÓR 3213 K - 1 SZT.	TROVIS 5475-2 - 0 SZT. SIŁOWNIK 5825-10 ZAWÓR 3213 K - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	A 300 - 1 SZT.	UPED 50-120 F - 1 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
1383	WZL_34428	KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 3F	2005-03-23	SM "RODZINA KOLEJOWA"	235	219	86	0	0	W	HK 2 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKB 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 402 SUPERCAL 432	A 200 - 1 SZT.	UPE 50-120 F - 2 SZT.	UPS 32-80 B 180 - 2 SZT.
1384	WZL_34429	PALMOWA 30B	2005-03-01	SM "BUDOWLANI"	96	135,295	45,5	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 1 - 1 SZT.	RVD 135 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 135 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 E ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 402 MULTICAL C66	A 200 - 1 SZT.	UPED 40-120 F - 1 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
1385	WZL_34475	JANA PAWŁA II 52 MYJNIA	2009-11-12	"DAKS"S.C. D. SNARSKI, A. KWIATKOWSKI	15	85	85	0	0	W	XB 10-1 - 1 SZT. XB 20-1 - 1 SZT.	RVD 245 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. SIŁOWNIK SQK 349.00 ZAWÓR VBG 31.20 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 245 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	S 25 - 1 SZT.	STRATOS 30/1-12 - 1 SZT.	UPS 25-80 N - 1 SZT.
1386	WZL_34477	MICKIEWICZA 39	2010-11-22	WM PRZY UL. MICKIEWICZA 39	216,67	132,2	44,2	0	0	W	XB 10-2 - 1 SZT. XB 51 H-1 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SQS 35.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVG 549 - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SQS 35.53	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 2 SZT.	G 400 - 1 SZT.	MAGNA 32-120 F - 1 SZT.	ALPHA 2 25-60 N 180 - 1 SZT.
1387	WZL_34478	ANDRUKIEWICZA 15	2011-11-16	WM PRZY UL. KS. ST. ANDRUKIEWICZA 15	117,64	134,04	45,08	0	0	W	XB 10-2 - 1 SZT. XB 20-1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT.	G 200 - 1 SZT.	STRATOS 30/1-12 - 1 SZT.	STAR Z 25/6 - 1 SZT.
1388	WZL_34479	ANDRUKIEWICZA 13	2010-12-15	WM PRZY UL. KS. ST. ANDRUKIEWICZA 13	80,03	106,83	33,39	0	0	W	XB 10-2 - 1 SZT. XB 20-1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 2 SZT.	NG 140 - 1 SZT.	STRATOS 25/1-8 - 1 SZT.	STAR Z 25/6 - 1 SZT.
1389	WZL_34480	WOŁYŃSKA 148	2011-02-07	WM BUDYNKU PRZY ULICY WOŁYŃSKA 148	74,62	87,68	25,64	0	0	W	XB 10-2 - 1 SZT. XB 20-1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 2 SZT.	NG 100 - 1 SZT.	STRATOS 25/1-8 - 1 SZT.	STAR Z 25/6 - 1 SZT.
1390	WZL_38650	ŚW. A. BOBOLI 75	1999-11-30	SM "SŁONECZNY STOK"	457	427,14	163,78	0	214,9	W	M10-BFG - 1 SZT. M6-MFG - 1 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 42-39 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	UPED 80-120 F - 1 SZT.	40 PWT 120 - 1 SZT.
1391	WZL_38651	ŚW. A. BOBOLI 89	2000-11-16	SM "SŁONECZNY STOK"	372,439	385	176,6	0	0	W	CB 76 - 1 SZT. CB 76-70 H - 1 SZT.	RVD 130 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 130 SIŁOWNIK SKD 32.21 E ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	N 500 - 1 SZT.	UPED 65-120 F - 1 SZT.	25 POEP 60C - 1 SZT.
1392	WZL_38652 - Obcy	UPALNA 3	1985-01-01	"PROFI" SP. JAWNA FIAŁKOWSKI I WSP.	138,664	0	0	0	0	W	WCW 100/3,8 - 3 SZT.	R 303 - 1 SZT. SIŁOWNIK EZRT - 1 SZT. ZAWÓR EZRT - 1 SZT.		DPIV AVPQ - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	NACZYNNIE ? 0 - 1 SZT.	40 PJM 160 - 2 SZT.	
1393	WZL_38653	UPALNA 5A	1999-05-18	WM PRZY UL. UPALNEJ 5A	157,99	129,69	43,29	0	0	W	JAD X 3/18 - 6 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 601 ULTRAHEAT 50	MAXIVAREM LR 250 - 1 SZT.	UPE 32-120 F - 2 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.

1394	WZL_38654 - Obcy	UPALNA 36	1985-01-01	ORANGE POLSKA S.A.	146,25	51,75	51,75	0	0	W	JAD 3/18 - 1 SZT. WCO 150/3 - 2 SZT. WCO 150/4 - 2 SZT.	R 303 - 1 SZT.	R 303 - 0 SZT. SIŁOWNIK IVT - 1 SZT. ZAWÓR IVF - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.		UPS 32-60 F - 2 SZT.	UPS 32-80 B - 1 SZT.
1395	WZL_38655	UPALNA 1A	1993-10-01	SM "SŁONECZNY STOK"	295,22	0	0	0	0	W	JAD X 5/38 - 3 SZT.	RVP 97 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.		DPIV AFPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	N 300 - 1 SZT.	UPED 40-120 F - 1 SZT.	
1396	WZL_38656	UPALNA 58	1983-01-01	ŻŁOBEK MIEJSKI NR 6	127,93	32,56	32,56	0	0	W	JAD 3/18 - 2 SZT. JAD X 5/38 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 123 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	NG 100 - 1 SZT.	32 POT 60 A/B - 2 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
1397	WZL_38657	UPALNA 70	1980-10-27	SM "SŁONECZNY STOK"	1203,435	588,583	245,255	0	0	W	JAD 6/50 - 6 SZT. JAD X 9/88 - 4 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 40 - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 42-39 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	N 500 - 2 SZT.	80 POT 120 A UPE 80-120 F	32 PWU 120 A/B - 1 SZT.
1398	WZL_38658	UPALNA 68	2003-12-01	SM "SŁONECZNY STOK"	1349,5	607,702	232,135	0	0	W	HK 4 - 1 SZT. HL 4 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV 42-39 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	N 600 - 2 SZT.	80 POE 120 A - 2 SZT.	UPS 32-80 N - 1 SZT.
1399	WZL_38659	UPALNA 9	1999-12-23	WM NIERUCHOMOŚCI UL.UPALNA 7A, 7, oraz UL.UPALNA 9, 11	573,24	376,8	176,9	0	0	W	LSK 1 - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 42-39 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 3 SZT.	MAXIVAREM LR 300 - 1 SZT.	UPED 65-120 F - 1 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
1400	WZL_38660	UPALNA 13	2000-12-21	WM NIERUCHOMOŚCI UL.UPALNA 13,15,17,19	407,28	234	110	0	0	W	LSK 1 - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32.50 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 402 ULTRAHEAT 50	MAXIVAREM LR 300 - 1 SZT.	UPED 50-120 F - 1 SZT.	UPS 40-50 FB - 1 SZT.
1401	WZL_38661	UPALNA 84	1981-01-01	JERZY DUNAJ SKLEP MONOPOLOWY	49,31	0	0	0	0	W	HL 11 - 1 SZT.	ECL COMFORT 200 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.		DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	NG 50 - 1 SZT.	MAGNA 25-60 180 - 1 SZT.	
1402	WZL_38662	STROMA 37	2003-12-01	SM "SŁONECZNY STOK"	830,85	456,87	167,53	0	0	W	HK 2 - 1 SZT. HL 4 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV 42-39 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	E 500 - 2 SZT.	80 POE 120 B 80 POT 120 A	32 PWT 120 A/B - 1 SZT.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1403	WZL_38663 - Obcy	STROMA 33	1992-12-01	SM "SŁONECZNY STOK"	50,37	0	0	0	0	W	JAD 3/18 - 1 SZT. WCO 150/3 - 3 SZT.	R 303 - 1 SZT. ZAWÓR EZRT - 1 SZT.	R 303 - 0 SZT. ZAWÓR 386.40 - 1 SZT.	DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.		25 POR 80 C - 2 SZT.	? - 1 SZT.
1404	WZL_38664	UPALNA 86	2003-12-01	SM "SŁONECZNY STOK"	798,226	440,883	158,541	0	0	W	HK 3 - 1 SZT. HL 4 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV 42-39 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	E 500 - 2 SZT.	80 POT 120 A - UPED 80-120 F	32 PWR 80 C - 1 SZT.
1405	WZL_38665	UPALNA 96	2004-12-31	SM "SŁONECZNY STOK"	1585,541	745,565	285,667	0	0	W	HK 4 - 1 SZT. LSL 3 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 413 - 1 SZT. ZAWÓR VFG 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AFPQ - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	- 1000 - 1 SZT. OTTOMAT 1000 - 1 SZT.	80 POT 120 A UPED 80-120 F	40 PWT 120 A/B - 1 SZT.
1406	WZL_38666	SIKORSKIEGO 4	1984-01-23	SM "SŁONECZNY STOK"	1880,1	704,64	306,37	0	0	W	JAD X 6/50 - 4 SZT. LSL 3 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 413 - 1 SZT. ZAWÓR VFG 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AFPQ - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	EXPANSOMAT 1000 - 2 SZT.	80 POT 120 A - 2 SZT.	40 PWT 120B - 1 SZT.
1407	WZL_38667	SIKORSKIEGO 6A	2011-10-31	SM "SŁONECZNY STOK"	331,211	120,894	34,541	0	0	W	XB 20-1 - 1 SZT. XG 10-2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	A 300 - 1 SZT.	MAGNA 32-100 180 - 1 SZT.	UPS 25-40 N 180 - 1 SZT.
1408	WZL_38668	WITOSA 25	2011-10-31	SM "SŁONECZNY STOK"	283,249	120,894	34,541	0	0	W	XB 51 H-1 - 1 SZT. XG 10-2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	G 300 - 1 SZT.	MAGNA 40-120 F - 1 SZT.	UPS 25-40 N 180 - 1 SZT.
1409	WZL_38669	STROMA 32	2007-12-12	SM "SŁONECZNY STOK"	762,55	444,4	160,96	0	0	W	HK 2 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKB 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 42-39 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	FLEXCON PRO 430 - 2 SZT.	UPED 80-120 F - 1 SZT.	25 PWR 80 C - 1 SZT.
1410	WZL_38670	STROMA 27	1982-03-23	SM "SŁONECZNY STOK"	787,422	483,505	175,126	0	0	W	HL 4 - 1 SZT. XB 51 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV 42-39 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	N 500 - 2 SZT.	STRATOS 50/1-12 - 1 SZT.	TOP Z 30/10 - 1 SZT.
1411	WZL_38671	STROMA 28	1983-01-13	SM "SŁONECZNY STOK"	1401,217	893,59	371,906	0	0	W	HK 4 - 1 SZT. HL 4 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKB 32.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 42-39 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	FLEXCON PRO 870 - 2 SZT.	STRATOS 80/1-12 - 1 SZT.	32 PWT 120 A/B - 1 SZT.
1412	WZL_38672 - Obcy	STROMA 26	1985-01-01	ELPRO Development S.A. z siedzibą w WARSZAWIE	107,46	0	0	0	0	H	HYDROELEWATO R - 1 SZT.			DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.			
1413	WZL_38673	STROMA 11/1	2004-12-29	SM "SŁONECZNY STOK"	851,735	454,896	164,762	0	0	W	HK 2 - 1 SZT. HL 4 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV 42-39 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	N 400 - 2 SZT.	80 POT 120 A - 1 SZT.	MAGNA 32-100 N 180 - 1 SZT.
1414	WZL_38674	STROMA 3/1	1981-09-14	MPEC SP. Z O.O., SM "SŁONECZNY STOK"	1132,8	564,83	234,26	0	0	W	JAD X 6/50 - 4 SZT. JAD X 9/88 - 0 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 E ZAWÓR VVF 40 - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SKD 32.21 E ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV ZSN-9M - 1 SZT.	MULTICAL 402 MULTICAL 601	GG 800 - 1 SZT.	80 POT 120 A - 2 SZT.	32 PWR 80 C - 1 SZT.
1415	WZL_38675	STROMA 1A	1999-09-29	BIAŁOSTOCKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	76,2	396,1	201,5	194,6	201	W					MULTICAL 601 - 1 SZT.			
1416	WZL_38676	UPALNA 26	2005-12-02	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 9 W BIAŁYMSTOKU	705,02	662,91	245,52	0	0	W	HK 4 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	RVP 97 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVP 97 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV AFPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	E 800 - 1 SZT.	65 POT 120 A MAGNA 65-120 F	32 PWR 80 C - 1 SZT.
1417	WZL_38677	UPALNA 48A	1981-01-01	MPEC SP. Z O.O., SM "SŁONECZNY STOK"	1132,15	559,74	229,45	0	0	W	JAD X 6/50 - 4 SZT. JAD X 9/88 - 3 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 40 - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV ZSN-9 - 1 SZT.	MULTICAL 402 MULTICAL 601	GG 600 - 2 SZT.	80 POT 120 B - 2 SZT.	32 PWR 80 C - 1 SZT.
1418	WZL_38678	UPALNA 16A	2003-12-01	SM "SŁONECZNY STOK"	394,275	235,212	91,167	0	0	W	HK 2 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 423 ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	DPIV 42-39 - 1 SZT.	MULTICAL 402 MULTICAL 601	G 800 - 1 SZT.	UPED 65-120 F - 1 SZT.	32 PWR 80 C - 1 SZT.
1419	WZL_38679	UPALNA 24	2003-12-01	SM "SŁONECZNY STOK"	650,914	365,182	122,219	0	0	W	HK 2 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV 42-39 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	G 1000 - 1 SZT.	80 POE 120 A 80 POT 120 B	40 POT 60 A - 1 SZT.
1420	WZL_38680	STROMA 16	1998-01-01	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	565,31	195,62	65,21	0	104,01	W	LC 110 - 1 SZT. S7A-IG16-TKTL78 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 E - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SKD 32.21 E ZAWÓR VVF 52 E - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	G 400 - 1 SZT.	STRATOS 50/1-12 - 1 SZT.	32 PWR 80 C - 1 SZT.
1421	WZL_38681	STROMA 22	1982-10-15	SM "SŁONECZNY STOK"	1097,43	647,779	269,41	0	0	W	HK 4 - 1 SZT. JAD X 6/50 - 4 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 E - 1 SZT.	DPIV 42-39 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.		80 POT 120 A - 2 SZT.	UPS 32-120 FB - 1 SZT.
1422	WZL_38683	WITOSA 9A	2003-12-01	SM "SŁONECZNY STOK"	571,356	374,196	145,038	0	0	W	HK 2 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV 42-24 B - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	NACZYNNIE ZAMKNIĘTE 0 - 1 SZT.	40 POT 120 A/B UPE 80-120 F	50 POS 60 A - 1 SZT.
1423	WZL_38684	WITOSA 8	2007-12-11	SM "SŁONECZNY STOK"	742,83	364,25	143,97	0	0	W	HK 2 - 0 SZT. HL 2 - 1 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 E - 1 SZT.	DPIV 42-24 B - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	FLEXCON PRO 430 - 2 SZT.	50 POT 120 A MAGNA 50-60 F	50 PWT 120 B - 1 SZT.
1424	WZL_38685	WITOSA 26	2007-12-11	SM "SŁONECZNY STOK"	378,83	194,68	69,53	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 E - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	FLEXCON PRO 430 - 1 SZT.	50 POT 120 A STRATOS 50/1-12	25 PWR 60 C - 1 SZT.

1425	WZL_38686	WITOSA 30	1991-07-25	SM "SŁONECZNY STOK"	517,08	459,38	115,14	0	0	W	GLD-013-L-5-PI - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	RVD 140 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 140 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV AIPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	E 500 - 1 SZT.	MAGNA 50-120 F - 1 SZT.	UPS 25-80 N 180 - 1 SZT.
1426	WZL_38687	WITOSA 34	1985-01-01	SM "SŁONECZNY STOK"	274,933	0	0	0	0	W	B16H - 1 SZT.	RVD 120 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.		DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 300 - 1 SZT.	STRATOS 40/1-12 - 1 SZT.	
1427	WZL_38688	SIKORSKIEGO 10	2006-12-12	SM "SŁONECZNY STOK"	743,89	539,63	217,59	0	0	W	HL 3 - 1 SZT. S9A-IG16-TMTL64 - 1 SZT.	RVD 140 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 E - 1 SZT.	RVD 140 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 42-39 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	E 800 - 1 SZT.	STRATOS 80/1-12 - 1 SZT.	STRATOS Z30/1-8 - 1 SZT.
1428	WZL_38689	WITOSA 36	1987-01-01	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	167,77	48,17	38,48	0	62,28	W	JAD X 3/18 - 1 SZT. JAD X 5/38 - 2 SZT.	RVD 140 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 140 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL C66 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 200 - 1 SZT.	UPE 50-60 - 1 SZT.	UPS 25-40 - 1 SZT.
1429	WZL_38690	SIKORSKIEGO 14A	1995-10-01	SM "SŁONECZNY STOK"	89,423	103,623	27,075	0	0	W	M3-FG - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 123 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AIPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 150 - 1 SZT.	UPC 32-60 - 2 SZT.	UPS 25-80 B 180 - 1 SZT.
1430	WZL_38691	WITOSA 22	2011-10-31	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 39	279,6	103,37	24,42	0	0	W	XB 51 H-1 - 1 SZT. XG 10-2 - 1 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 140 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	ACTARIS CF 55 - 1 SZT.	G 200 - 1 SZT.	UPED 40-120 F - 1 SZT.	UPS 25-40 N 180 - 1 SZT.
1431	WZL_38692	WITOSA 24	2007-12-11	SM "SŁONECZNY STOK"	454,42	215,09	79,12	0	0	W	HK 2 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 140 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	FLEXCON PRO 540 - 1 SZT.	50 POT 120 A/B STRATOS 50/1-10	UPS 25-60 N 180 - 1 SZT.
1432	WZL_38693	SIKORSKIEGO 18	2006-12-12	SM "SŁONECZNY STOK"	461,25	288,31	124,25	0	0	W	HK 4 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 140 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 42-24 B - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	FLEXCON PRO 540 - 1 SZT.	UPED 50-120 F - 1 SZT.	UPS 32-80 B - 1 SZT.
1433	WZL_38694	SIKORSKIEGO 22	2006-12-29	SM "SŁONECZNY STOK"	377,58	252	103,66	0	0	W	HK 2 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 140 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	FLEXCON PRO 430 - 1 SZT.	50 POT 120 A MAGNA 50-120 F	25 PWR 80 C - 1 SZT.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1434	WZL_38695	SKRAJNA 13	1991-01-01	SM "SŁONECZNY STOK"	829,91	534,75	187,6	0	0	W	JAD X 9/88 - 6 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SKD 32.21 E ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 42-39 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	G 1000 - 1 SZT.	STRATOS 80/1-12 - 1 SZT.	UPS 32-80 180 - 1 SZT.
1435	WZL_38696	SKRAJNA 12	1995-09-01	SM "SŁONECZNY STOK"	705,409	336,444	127,954	0	0	W	M10-MFG - 1 SZT. M6-MFG - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV 42-39 - 1 SZT.	MULTICAL C66 - 1 SZT.	GG 750 ST 1000 - 1 SZT.	STRATOS 65/1-16 - 1 SZT.	MAGNA 32-80 N - 1 SZT.
1436	WZL_4	STAROBOJARSKA 25	1990-07-19	SM "ZACHĘTA"	540,059	536,522	148,096	0	0	W	JAD X 6/50 - 4 SZT. JAD X 9/88 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 20 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	STRATOS 50/1-12 - 1 SZT.	UPS 32-80 B 180 - 1 SZT.
1437	WZL_42940	PARKOWA 2A	2001-09-25	SM IM. A. MICKIEWICZA	194,221	166,169	56,522	0	0	W	JAD X 3/18 - 4 SZT. JAD X 5/38 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 20 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	ACTARIS CF 55 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 300 - 1 SZT.	UPE 40-120 F - 1 SZT.	32 POR 80 C - 1 SZT.
1438	WZL_42941	PARKOWA 4A	2001-09-20	SM IM. A. MICKIEWICZA	194,221	145,375	52,335	0	0	W	JAD X 3/18 - 4 SZT. JAD X 5/38 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 20 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 300 - 1 SZT.	UPED 40-120 F - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
1439	WZL_42942	PARKOWA 6A	2004-12-10	SM IM. A. MICKIEWICZA	194,221	187,825	70,362	0	0	W	JAD 5/38 - 2 SZT. JAD XK 5/38 - 3 szł.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	N 200 - 1 SZT.	40 POE 120 A/B - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
1440	WZL_42944	PARKOWA 8	2004-12-14	SM IM. A. MICKIEWICZA	194,221	189,453	71,873	0	0	W	GLP-008-L-5-SI - 1 SZT. JAD X 5/38 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	N 200 - 1 SZT.	STRATOS 32/1-12 - 1 SZT.	ALPHA 2 25-60 N 180 - 1 SZT.
1441	WZL_42945	PODLEŚNA 3A	2005-10-21	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 12 "TĘCZOWE"	71,41	71,2	28,42	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	N 80 - 1 SZT.	MAGNA-D 32-120 F - 1 SZT.	UPS 25-40 B 180 - 1 SZT.
1442	WZL_42946 - Obcy	PODLEŚNA 3	1966-01-01	PRYWATNY	70,129	0	0	0	0	W	JAD 6/50 - 2 SZT.	ECL COMFORT 200 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.			MULTICAL 402 - 1 SZT.		STRATOS 40/1-12 - 1 SZT.	
1443	WZL_42949 - Obcy	PODLEŚNA 2 FILH.	1969-01-01	OPERA I FILHARMONIA PODLASKA-EUROPEJSKIE CENTRUM SZTUKI	137,8	0	0	0	79,3	W	HL 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 200 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 20 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.		DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 250 - 1 SZT.	UPE 32-120 - 2 SZT.	
1444	WZL_42950	ŚWIĘTOJAŃSKA 17	2007-12-10	MUZEUM PODLASKIE W BIAŁYMSTOKU	190,616	71,641	71,641	0	0	W	HK 11 - 1 SZT. HL 11 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SQS 35.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVG 549 - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SQS 35.53 ZAWÓR VVG 549 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	NG 100 - 1 SZT.	MAGNA 25-100 - 1 SZT.	UP 15-14 B - 1 SZT.
1445	WZL_42951	ŚWIĘTOJAŃSKA 17/1	2002-11-14	PRYWATNY	30,676	5,815	3,663	0	0	W	JAD X 3/18 - 2 SZT.	TROVIS 5475-2 - 1 SZT. SIŁOWNIK 5825-10 - 1 SZT. ZAWÓR 3213 K - 1 SZT.	IVT-IVF - 1 SZT. SIŁOWNIK IVT - 1 SZT. ZAWÓR IVF - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ACTARIS CF 55 - 1 SZT.	N 50 - 1 SZT.	UPS 25-40 - 1 SZT.	UP 15-13 B - 1 SZT.
1446	WZL_42952	ŚWIĘTOJAŃSKA 19	1987-01-01	SB-M "WIELKOBŁOKOWA"	162,704	119,998	40,996	0	0	W	XB 10-2 - 1 SZT. XB 20-1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL C66 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 150 - 1 SZT.	STRATOS 32/1-12 - 1 SZT.	UPS 25-60 180 - 1 SZT.
1447	WZL_42953	PODLEŚNA 1	1996-01-01	SB-M "WIELKOBŁOKOWA"	112,997	84,294	25,702	0	0	W	JAD 3/18 - 6 SZT.	ECL 9600 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL 9600 - 0 SZT. SIŁOWNIK AMV 423 ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	DPIV ZSN-9T - 1 SZT.	MULTICAL 601 ULTRAHEAT 50	MAXIVAREM LR 150 - 1 SZT.	40 POT 60 B - 2 SZT.	25 PWR 40C - 1 SZT.
1448	WZL_42954	ŚWIĘTOJAŃSKA 21	1996-01-01	ALDA PARK DANUTA I ALEKSANDER CECERKO S.C.	42	8	8	0	0	W	JAD 3/18 - 2 SZT. JAD X 3/18 - 1 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 80 - 1 SZT.	MAGNA 25-60 180 - 1 SZT.	UP 15-14 B - 1 SZT.
1449	WZL_42955	PODLEŚNA 5A	2001-10-01	SM IM. A. MICKIEWICZA	118,37	151,19	56,987	0	0	W	GLD-013-M-5-PI - 1 SZT. LB 47 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 20 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	A 350 - 1 SZT.	MAGNA 3 40-100 F220 - 1 SZT.	STRATOS ECO Z 25/1-5 - 1 SZT.
1450	WZL_42956	PODLEŚNA 5	1998-12-15	WM NIERUCHOMOŚCI UL. PODLEŚNA 5	79,01	73,29	20,21	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 1 - 1 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	SIŁOWNIK SKD 32.51 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 150 - 1 SZT.	UPE 32-80 180 - 1 SZT.	UPS 25-40 N - 1 SZT.
1451	WZL_42957	PODLEŚNA 9	2007-11-08	"R PROJEKT" S.C. MARIUSZ ARCISZ, KRZYSZTOF MATYS, MARIUSZ KOZIOL	27	0	0	0	0	W	HL 11 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SQS 35.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVG 549 - 1 SZT.		DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	FLEXCON C 50 - 1 SZT.	MAGNA 25-60 180 - 1 SZT.	
1452	WZL_42958	PARKOWA 18	2002-12-30	WM UL.PARKOWA 18	141,89	105,78	32,86	0	0	W	JAD 3/18 - 4 SZT. JAD X 5/38 - 2 SZT.	TROVIS 5476 - 1 SZT. SIŁOWNIK 5825-20 - 1 SZT. ZAWÓR 3213 K - 1 SZT.	TROVIS 5476 SIŁOWNIK 5825-13 ZAWÓR 3222 K - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	A 250 - 1 SZT.	MAGNA 40-120 UPE 40-120 F	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
1453	WZL_42959	PARKOWA 14 W1	2004-12-12	SM IM. A. MICKIEWICZA	114,52	151,19	53,428	0	0	W	HL 12 - 1 SZT. S7A-IG16-TKTL80 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	N 200 - 1 SZT.	STRATOS 32/1-12 - 1 SZT.	STRATOS ECO Z 25/1-5 - 1 SZT.
1454	WZL_4296	PIOTRKOWSKA 4	2000-11-10	WM PRZY UL.PIOTRKOWSKIEJ 4	118,98	77,51	32,74	0	0	W	B10TH - 1 SZT. GXD-007-L-5-PI - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 ULTRAHEAT 50	NG 140 - 1 SZT.	STRATOS 30/1-8 - 1 SZT.	UPS 25-40 N 180 - 1 SZT.
1455	WZL_42960	PARKOWA 14 W2	2004-12-12	SM IM. A. MICKIEWICZA	93,69	162,82	57,871	0	0	W	HL 12 - 1 SZT. JAD 3/18 - 4 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	N 200 - 1 SZT.	STRATOS 32/1-12 - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
1456	WZL_42961 - Obcy	PARKOWA 16	1976-01-01	PRYWATNY	7,257	2,326	2,326	0	0	H/W	HYDROELEWATOR - 0 SZT. JAD 3/18 - 1 SZT.		AVTB - 1 SZT. ZAWÓR ? - 1 SZT.		SHARKY 775 - 1 SZT.			

1457	WZL_42962	PARKOWA 7	2005-12-07	SM IM. A. MICKIEWICZA	155,842	182,01	67,454	0	0	W	JAD X 5/38 - 4 SZT. JAD X 6/50 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	N 200 - 1 SZT.	MAGNA 25-100 180 - 1 SZT.	32 POR 80 C - 1 SZT.
1458	WZL_42963	GROTTGERA 10/1	2006-09-06	ŻŁOBEK MIEJSKI NR 5	110,485	33,801	16,282	0	0	W	JAD 3/18 - 2 SZT. JAD 6/50 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	N 200 - 1 SZT.	MAGNA 25-60 180 - 1 SZT.	STAR Z 20/4 - 1 SZT.
1459	WZL_42964	PODLEŚNA 13	1998-03-03	WM NIERUCHOMOŚCI UL.PODLEŚNA 13	232,6	146,3	50,52	0	0	W	JAD X 5/38 - 4 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT.	MAXIVAREM LR 300 - 1 SZT.	UPE 32-120 - 1 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
1460	WZL_42965	GROTTGERA 14A	2004-09-16	HANDEL-USŁUGI-PRODUKCJA TADEUSZ ZIMNOCH	77,473	0	0	0	0	W	JAD XK 3/18 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.		DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	N 80 - 1 SZT.	UPE 25-60 - 1 SZT.	
1461	WZL_42967	PARKOWA 23	2001-06-29	WM BUDYNKU PRZY UL.PARKOWEJ 23	150,01	125,6	25,412	0	0	W	JAD X 5/38 - 2 SZT. JAD XK 5/38 - 2 szt.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 150 - 1 SZT.	MAGNA 32-100 F - 1 SZT.	UPS 25-40 N 180 - 1 SZT.
1462	WZL_42968	GROTTGERA 12	2001-10-09	SM IM. A. MICKIEWICZA	148,852	142,374	49,835	0	0	W	JAD 3/18 - 4 SZT. JAD X 5/38 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 20 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	ACTARIS CF 55 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 250 - 1 SZT.	UPE 32-120 F - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
1463	WZL_42969	GROTTGERA 9	1996-01-01	XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ROTMISTRZA W. PILECKIEGO	344,295	93,04	51,172	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. XB 51 H - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	FLEXCON 300 - 1 SZT.	40 POE 120 A/B - 1 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
1464	WZL_4297 - Obcy	MODLIŃSKA 8B	2002-11-01	WM PRZY UL. MODLIŃSKIEJ 8B I 8C	90,45	103,86	34,97	0	0	W	LS 1 - 1 SZT. LSK 1 - 1 SZT.	RVD 130 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 130 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 200 - 1 SZT.	UPED 32-120 F - 1 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1465	WZL_42970 - Obcy	MICKIEWICZA 3 UW BUD. KONF.	2004-10-12	PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI	173,91	110,6	21,81	0	186,12	W	LSK 1 - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	RVD 135 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 135 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	E 500 - 1 SZT.	UPED 65-120 F - 1 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
1466	WZL_42971 - Obcy	MICKIEWICZA 5	2008-11-24	SĄD APELACYJNY	693,032	0	0	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 423 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	GG 600 - 1 SZT.	UPC 65-120 - 2 SZT.	UPS 25-40 B - 1 SZT.
1467	WZL_42973 - Obcy	ELEKTRYCZNA 13 GARAŻE	1995-11-01	PGE DYSTRYBUCJA S.A.	685,11	91,8	10,43	0	0	W	G - 3 SZT.	ECL 9300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL 9300 - 0 SZT. SIŁOWNIK AMV 423 ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	DPIV 42 - 1 SZT.	ACTARIS CF 55 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	? - 2 SZT.	? - 1 SZT.
1468	WZL_42974 - Obcy	ELEKTRYCZNA 13 EC-I	1992-01-01	PGE DYSTRYBUCJA S.A.	361,91	35,28	35,28	0	0	W	G - 2 SZT.	ECL 9300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL 9300 - 0 SZT. SIŁOWNIK AMV 123 ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	DPIV AIPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	TOP SD 65/13 - 1 SZT.	UP 15-14 BU - 1 SZT.
1469	WZL_42975	SIENKIEWICZA 2	2004-12-23	WM BUDYNKU PRZY UL.SIENKIEWICZA 2	160,32	71,253	23,171	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. LB 31 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT.	MAXIVAREM LR 250 - 1 SZT.	STRATOS 40/1-12 - 1 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
1470	WZL_42976	BIĄŁYSTOK, MODLIŃSKA 8	2004-12-02	WM UL.MODLIŃSKA 8	158,15	121,68	39,51	0	0	W	HK 11 - 1 SZT. HL 11 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SKD 32.21 E ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 402 ULTRAHEAT 50	A 200 - 1 SZT.	UPED 40-120 F - 1 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
1471	WZL_42977	BIĄŁYSTOK, AUGUSTOWSKA 6	2005-01-24	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.	107,8	129,4	39,7	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	N 80 - 1 SZT.	STRATOS 30/1-12 - 1 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
1472	WZL_42978	Marii SKŁODOWSKIEJ-CURIE 14A	2004-12-08	KSIĄŻNICA PODLASKA IM. Ł. GÓRNICKIEGO	245	60	30	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 2 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AIPQ - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	A 250 - 1 SZT.	STRATOS 50/1-12 - 1 SZT.	UPS 26-60 B 180 - 1 SZT.
1473	WZL_42979	BRANICKIEGO 25A	2005-02-04	SM IM. A. MICKIEWICZA	74,34	99	30,2	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 1 - 1 SZT.	RVD 135 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 135 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 402 MULTICAL C66	A 150 - 1 SZT.	MAGNA 32-120 F - 1 SZT.	UPS 25-40 B - 1 SZT.
1474	WZL_4298	MALMEDA 10	2000-11-10	WM NIERUCHOMOŚCI UL.MALMEDA 10	227,95	150,57	49,69	0	0	W	LSK 1 - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	MAXIVAREM LR 200 - 1 SZT.	UPED 40-120 F - 1 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
1475	WZL_42980	DOBRA 1A	2004-12-29	PRZEDSZKOLE SIÓSTR MISSIONAREK ŚW. RODZINY IM. BE. B. LAMENT	88,9	0	0	0	0	W	HL 11 - 1 SZT.	ECL COMFORT 200 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.		DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	A 150 - 1 SZT.	STRATOS 30/1-12 - 1 SZT.	
1476	WZL_42982 - Obcy	ANDERSA 11	1992-01-01	FABRYKI MEBLI "FORTE" S.A.W OSTROWI MAZOWIECKIEJ ODDZIAŁ W B-STOKU	4422,998	138,9	138,899	0	0	B	JAD 6/50 - 3 SZT.	ECL 9600 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL 9600 - 0 SZT. SIŁOWNIK AMV 423 ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	DPIV 42-39 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 300 - 1 SZT.	50 POS 60 A - 2 SZT.	25 PWR 40C - 1 SZT.
1477	WZL_42984	TOWAROWA 6 W1	1980-02-07	SM "ZACHĘTA"	211,747	167,053	59,662	0	0	W	JAD X 5/38 - 4 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 200 - 1 SZT.	MAGNA 40-120 F - 1 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
1478	WZL_42985	TOWAROWA 6 W2	1980-02-07	SM "ZACHĘTA"	213,945	167,053	59,662	0	0	W	JAD X 5/38 - 4 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 200 - 1 SZT.	STRATOS 32/1-12 - 1 SZT.	UPS 25-40 N 180 - 1 SZT.
1479	WZL_42988	ANDRUKIEWICZA 9	2005-10-03	WM PRZY UL.KS.S. ANDRUKIEWICZA 9	199,78	143,59	49,17	0	0	W	HL 2 - 1 SZT. XB 51 L-2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AIPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	A 300 - 1 SZT.	MAGNA D 40-120 F - 1 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
1480	WZL_42990	ŚWIĘTOJAŃSKA 2A	2005-12-30	STOWARZYSZENIE PENITENCJARNE "PATRONAT"	32,21	26,73	5,81	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	MULTICAL C66 - 1 SZT.	N 50 - 1 SZT.	TOP E 25/1-7 - 1 SZT.	UPS 25-60 B - 1 SZT.
1481	WZL_42991	42 PUŁKU PIECHOTY 80 W4	2005-12-06	WM NIERUCHOMOŚCI UL.27-GO LIPCA 80	153,12	62,36	26,46	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 12 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	A 350 - 1 SZT.	MAGNA 40-120 F - 1 SZT.	UPS 25-40 B 180 - 1 SZT.
1482	WZL_42992	42 PUŁKU PIECHOTY 80A	2005-12-06	WM NIERUCHOMOSCI UL 27-GO LIPCA 80A	114,37	62,365	19,63	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	A 250 - 1 SZT.	MAGNA 40-120 F - 1 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
1483	WZL_42993 - Obcy	WOŁYŃSKA 144	2005-11-17	WM BUDYNKU PRZY UL.WOŁYŃSKIEJ 144	297,67	218,64	85,74	0	0	W	HK 2 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	RVD 130 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 130 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	E 400 - 1 SZT.	UPED 50-120 F - 1 SZT.	25 PWR 80 C - 1 SZT.
1484	WZL_42995	KONOPNICKIEJ 5	2005-10-27	SM IM. A. MICKIEWICZA	234,94	223,3	88,26	0	0	W	HL 2 - 1 SZT. LC 110-2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AIPQ4 - 1 SZT.	INFOCAL 5 - 1 SZT. MULTICAL 402 - 1 SZT.	A 350 - 1 SZT.	MAGNA-D 40-120 F - 1 SZT.	UPS 32-80 B 180 - 1 SZT.
1485	WZL_42996 - Obcy	SKŁODOWSKIEJ-CURIE 24A ZWIERZĘTARNIA	2005-12-01	UNIwersytet MEDYCZNY	77,402	250,924	76,519	0	596,079	W	PLYTOWY - 2 SZT. WP 8M - 1 SZT.	RVD 230 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 230 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 42-37 - 1 SZT.	MULTICAL C66 - 1 SZT.	A 350 - 1 SZT.	MAGNA 32-120 F - 1 SZT.	UPC 25-60 B 180 - 1 SZT.
1486	WZL_42998	WĄSKA 15	2005-12-30	WM NIERUCHOMOŚCI UL.WĄSKA 15, 15A	223,94	185,2	63,2	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 12 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	A 350 - 1 SZT.	MAGNA 32-120 F MAGNA 40-120 F	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
1487	WZL_4301	PLAC UNIwersYTECKI 1	2001-11-05	UNIwersytet W BIAŁYMSTOKU	383,5	75,65	12	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	GG 340 ST 600 - 1 SZT.	UPED 50-120 F - 1 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.

1488	WZL_4303 - Obcy	ŚW. MIKOŁAJA 1	2001-01-01	WSPÓLNOTA WŁAŚCICIELI LOKALI. UL.ŚW.MIKOŁAJA 1	150,204	63	25,26	0	200	W	HK 1 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	RVD 240 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 240 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	UPED 40-120 F - 1 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
1489	WZL_4304	ŚW. MIKOŁAJA 9	2000-12-06	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36 IM. MARII MONTESSORI	138,1	61,25	30,62	0	0	W	LSK 0 - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 10 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL C66 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 200 - 1 SZT.	UPE 32-80 F 220 - 2 SZT.	25 PWR 40C - 1 SZT.
1490	WZL_4305	ŚW. MIKOŁAJA 7A	2000-10-30	WM BUDYNKU PRZY UL.ŚW.MIKOŁAJA 7 i 7A	214,99	117,3	45,46	0	0	W	LSK 1 - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 ULTRAHEAT 50	N 320 - 2 SZT.	MAGNA 40-120 F - 1 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
1491	WZL_4306	LEGIONOWA 5	1998-09-07	BIĄŁOSTOCKI OŚRODEK KULTURY	243,055	0	0	0	110,3	W	JAD X 5/38 - 3 SZT.	ECL 9300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.		DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 300 - 1 SZT.	STRATOS 40/1-12 - 1 SZT.	
1492	WZL_4307 - Obcy	SKŁODOWSKIEJ-CURIE 3	2004-10-11	PPUH "DEKOM" SPÓŁKA Z O.O.	328,3	0	0	0	0	W	HL 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 200 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 20 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.		DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	E 400 - 1 SZT.	MAGNA 50-120 F - 1 SZT.	
1493	WZL_4308	SKŁODOWSKIEJ-CURIE 2 NOT	2003-01-01	RADA FEDERACJI STOWARZYSZEŃ NAUKOWO-TECHNICZNYCH NOT	134,68	0	0	0	31,8	W	HL 2 - 2 SZT.	RVD 240 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. SIŁOWNIK SQS 35.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVG 44.32 - 1 SZT.		DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL C66 - 1 SZT.	A 300 - 1 SZT.	MAGNA 40-120 F - 1 SZT.	
1494	WZL_4309 - Obcy	SKŁODOWSKIEJ-CURIE 2/I	1977-01-01	PSS "SPOŁEM"	536,6	132,6	126,3	0	937,6	B/W	JAD 3/18 - 4 SZT. JAD 6/50 - 2 SZT.	? - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 62 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	? - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 62 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 42-39 - 1 SZT.	MULTICAL C66 - 1 SZT.	A 250 - 2 SZT.	UPCD 65-120 - 2 SZT.	50 PJM 120 - 1 SZT.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1495	WZL_4311	AKADEMICKA 2	1998-10-02	UNIwersytet w Białymstoku	140	0	0	0	0	W	JAD X 5/38 - 1 SZT.	ECL 9300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 123 - 1 SZT. ZAWÓR AVQM - 1 SZT.		DPIV AVQM - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 150 - 1 SZT.	UPE 32-80 - 2 SZT.	
1496	WZL_4312	LEGIONOWA 28	2002-01-18	WSPÓLNOTA WŁAŚCICIELI LOKALI UŻYTKOWYCH PRZY UL. LEGIONOWEJ 28	255,79	101,56	33,85	0	201	W	LSK 1 - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	RVD 240 - 1 SZT. RVP 45.500 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. SIŁOWNIK SQS 35.00 - 1 SZT. SIŁOWNIK SQS 35.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT. ZAWÓR VVG 44 - 1 SZT.	RVD 240 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 500 - 2 SZT.	UPE 50-120 F - 2 SZT. UPS 40-180F - 1 SZT.	UPE 32-80B 180 - 1 SZT.
1497	WZL_4313 - Obcy	PIĘKNA 5	1999-01-05	"NICOL" S.C. MAREK ŁUBIAN EWA ŁUBIAN	103,58	33,47	7,06	0	0	W	JAD X 3/18 - 1 SZT. JAD X 5/38 - 1 SZT.	RVP 97 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVP 97 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 60 - 1 SZT.	UPE 32-80 F 220 - 2 SZT.	UPE 15-13B - 1 SZT.
1498	WZL_4314 - Obcy	PIĘKNA 1	1993-02-23	NARODOWY BANK POLSKI	375,3	78,36	17,31	0	0	W		TROVIS 5476 - 1 SZT. SIŁOWNIK 5824-10 - 1 SZT. ZAWÓR 3222 - 1 SZT.	TROVIS 5476 SIŁOWNIK 5825-20 ZAWÓR 3213 K - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	NWP 600 - 1 SZT.	UPE 50-120 F - 2 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
1499	WZL_4316 - Obcy	LEGIONOWA 30	1997-01-01	WSPÓLNOTA WŁ. LOKALI CENTRUM HANDLOWE SIENNY RYNEK	162	0	0	0	38	W	JAD 6/50 - 1 SZT.	ECL 9600 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 133 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.		DPIV AVPQ - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	AS 250 - 1 SZT.	UPE 40-120 - 2 SZT.	
1500	WZL_4317 - Obcy	CIESZYŃSKA 3A	2001-11-01	NTP1 SP. Z O.O.	148,1	66,25	26,5	0	293	W	LS 3 - 2 SZT.	DX-9100-8454 - 1 SZT. SIŁOWNIK FA 1040-2100 ZAWÓR VVG 84 - 1 SZT.	DX-9100-8454 - 0 SZT. SIŁOWNIK FA 1040-2100 - ZAWÓR VVG 84 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 200 - 1 SZT.	UPED 32-120 F - 2 SZT.	25 PWR 40C - 1 SZT.
1501	WZL_4320	LEGIONOWA 9/I	1992-12-01	WSPÓLNOTA LOKALI "PANORAMA"	428,007	0	0	0	0	W	JAD 6/50 - 2 SZT.	ECL 9300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.		DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	- 230 - 1 SZT.	P 65-160R - 1 SZT.	
1502	WZL_4322	SKŁODOWSKIEJ-CURIE 4	1962-01-01	WM BUDYNKU UL.SKŁODOWSKIEJ 4	191,43	140,78	46,927	0	0	W	JAD 3/18 - 4 SZT. JAD X 6/50 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SQS 35.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVG 549 K - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SQS 35.53 - 1 SZT. ZAWÓR VVG 549 K	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 300 - 1 SZT.	UPE 40-120 F - 2 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
1503	WZL_4323	LEGIONOWA 7	1992-11-01	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2 IM. 42 PUŁKU PIECHOTY	486,47	158,17	78,5	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. XB 51 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VM 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	E 800 - 1 SZT.	STRATOS 50/1-12 - 1 SZT.	40 PWR 80 C - 1 SZT.
1504	WZL_4324	SKŁODOWSKIEJ-CURIE 6	1999-11-04	WM NIERUCHOMOŚCI UL.SKŁODOWSKIEJ 6, ZMK	221,2	140,78	46,93	0	0	W	JAD 3/18 - 4 SZT. JAD X 5/38 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 123 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 423 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	CIEPLIK 2000 MULTICAL 601	MAXIVAREM LR 250 - 1 SZT.	UPE 32-120 F - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
1505	WZL_4325	SKŁODOWSKIEJ-CURIE 8	2000-10-06	WM BUDYNKU PRZY UL.SKŁODOWSKIEJ 8, ZMK	205,553	98,39	29,97	0	0	W	JAD 3/18 - 4 SZT. JAD X 5/38 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 20 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 30 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 MULTICAL 601 ULTRAHEAT 50	MAXIVAREM LR 250 - 1 SZT.	UPE 32-120 F - 2 SZT.	25 PWR 40C - 1 SZT.
1506	WZL_4326	SKŁODOWSKIEJ-CURIE 10	1999-11-04	WM BUDYNKU PRZY UL.SKŁODOWSKIEJ NR 10, ZMK	218,882	137,76	46,64	0	0	W	JAD 3/18 - 4 SZT. JAD X 3/18 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 423 ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	CIEPLIK 2000 MULTICAL 402 - 2 SZT.	MAXIVAREM LR 250 - 1 SZT.	40 POR 80 C UPE 32-120 F.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
1507	WZL_4327 - Obcy	SKŁODOWSKIEJ-CURIE 7A	1999-01-01	UNIwersytet Medyczny	70,22	133,33	44,84	0	0	W	JAD 3/18 - 5 SZT.	RVP 97 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVP 97 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 40 - 1 SZT.	UPE 25-80 180 - 2 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
1508	WZL_4328	SKŁODOWSKIEJ-CURIE 5	1997-01-01	WM PRZY UL .M.SKŁODOWSKIEJ 5	175,04	138,79	46,43	0	0	W	JAD X 5/38 - 2 SZT. JAD X 6/50 - 1 SZT.	RVD 140 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 140 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 2 SZT.	MAXIVAREM LR 300 - 1 SZT.	MAGNA 3 40-120 F250 - 1 SZT.	UPS 25-60 N 180 - 1 SZT.
1509	WZL_4329	SKŁODOWSKIEJ-CURIE 5A	1998-05-15	WM NIERUCHOMOŚCI UL.SKŁODOWSKIEJ 5A	179,29	151,54	52,92	0	0	W	JAD X 6/50 - 1 SZT. JAD XK 5/38 - 2 szt.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 20 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 323 ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	MULTICAL 402 MULTICAL 601	MAXIVAREM LR 300 - 1 SZT.	MAGNA 3 40-100 F220 - 1 SZT.	UPS 25-60 N 180 - 1 SZT.
1510	WZL_4331	AKADEMICKA 6	1997-01-01	WM BUDYNKU UL. AKADEMICKA NR 6	146,54	74,931	20,808	0	0	W	JAD X 3/18 - 2 SZT. JAD XK 5/38 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 133 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 133 ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ACTARIS CF 55 - 1 SZT.	FLEXCON PRO 250 - 1 SZT.	STRATOS 25/1-6 - 1 SZT.	25 PWR 40C - 1 SZT.
1511	WZL_4332	SKŁODOWSKIEJ-CURIE 7	1998-05-12	WM NIERUCHOMOŚCI UL.SKŁODOWSKIEJ 7	309,44	222,13	87,81	0	0	W	JAD X 5/38 - 2 SZT. JAD X 6/50 - 2 SZT.	RVP 97 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVP 97 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	UPE 50-120 F - 1 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
1512	WZL_4333	SKŁODOWSKIEJ-CURIE 9	1998-05-12	WM NIERUCHOMOŚCI UL.SKŁODOWSKIEJ 9	175,04	153,58	52,96	0	0	W	JAD X 5/38 - 2 SZT. JAD X 6/50 - 1 SZT.	RVP 97 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVP 97 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 300 - 1 SZT.	50 POS 60 A/B - 1 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
1513	WZL_4334	AKADEMICKA 12A	1998-05-12	WM PRZY UL. AKADEMICKIEJ 12A	175,04	153,575	52,957	0	0	W	JAD X 5/38 - 2 SZT. JAD X 6/50 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 300 - 1 SZT.	50 POS 60 A - 2 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
1514	WZL_4335	AKADEMICKA 10	1998-05-12	WM NIERUCHOMOSCI UL. AKADEMICKA 10	327,85	245,45	100,1	0	0	W	JAD X 5/38 - 6 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 300 - 1 SZT.	MAGNA 3 40-100 F220 - 1 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
1515	WZL_4336	AKADEMICKA 8	1997-12-02	WM BUDYNKU PRZY UL. AKADEMICKA 8	112,23	58,464	18,236	0	0	W	JAD X 3/18 - 2 SZT. JAD X 5/38 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 133 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT.		32 POR 80 C - 2 SZT.	25 PWR 80 C - 1 SZT.
1516	WZL_4338 - Obcy	AKADEMICKA 24	1976-01-01	PRYWATNY	20,934	0	0	0	0	W	JAD 3/18 - 1 SZT.				MULTICAL 402 - 1 SZT.	N 50 - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.	

1517	WZL_4339	SKŁODOWSKIEJ-CURIE 9A	1998-05-12	WM PRZY UL. M.SKŁODOWSKIEJ 9A	175,04	138,79	46,43	0	0	W	JAD X 5/38 - 2 SZT. JAD X 6/50 - 1 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 300 - 1 SZT.	UPE 40-120 F - 1 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
1518	WZL_4341	WASZYNGTONA 4	1996-01-01	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25 KRAINA UŚMIECHU	121,72	65,419	27,261	0	0	W	JAD X 3/18 - 2 SZT. JAD X 5/38 - 1 SZT.	RVP 97 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVP 97 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	N 80 - 1 SZT.	40 POT 60 A - 2 SZT.	25 PWR 40C - 1 SZT.
1519	WZL_4344	WASZYNGTONA 6	2000-11-08	WM BUDYNKU PRZY UL. WASZYNGTONA 6	68,93	35	35	0	0	W	LSK 1 - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	RVP 97 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVP 97 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	CIEPLIK 2000 ULTRAHEAT 50	MAXIVAREM LR 150 - 1 SZT.	STRATOS 32/1-12 - 1 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
1520	WZL_4345 - Obcy	SKŁODOWSKIEJ-CURIE 12	1998-12-03	SM "PIASKI"	214,15	196,61	74,76	0	0	W	JAD X 5/38 - 6 SZT.	RVP 97 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 2 SZT.	RVP 97 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	AS 250 - 1 SZT.	UPE 32-120 F - 2 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
1521	WZL_4348	SKŁODOWSKIEJ-CURIE 14 UWB	2000-08-11	UNIwersytet w Białymstoku	402,63	51,04	51,04	0	0	W	LSK 0 - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	RVP 97 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVP 97 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 300 - 1 SZT.	UPE 50-120 F - 2 SZT.	UP 20-45 N - 1 SZT.
1522	WZL_4349 - Obcy	SKŁODOWSKIEJ-CURIE 14 BPUSB	2000-11-01	BIAVITA POLSKA SP Z O O	106,3	67,5	32,95	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 1 - 1 SZT.	RVD 130 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 130 SIŁOWNIK SKD 32.51 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 80 - 1 SZT.	UPE 40-80F - 2 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
1523	WZL_4350	LIPOWA 15	2006-12-12	PARAFIA PRAWOSŁAWNA ŚW.MIKOŁAJA	110	0	0	0	0	W	HL 11 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SQS 359.54 ZAWÓR VVG 549 K - 1 SZT.			MULTICAL 402 - 1 SZT.	FLEXCON C 110 - 1 SZT.	MAGNA 25-60 180 - 1 SZT.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1524	WZL_4351 - Obcy	LIPOWA 17	2004-01-01	WM NIERUCHOMOŚCI UL. LIPOWA 17, 17/1	290,75	143,96	41,77	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	RVD 230 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 230 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT.	E 500 - 1 SZT.	UPE 40-120 F - 2 SZT.	25 POR 40 C - 1 SZT.
1525	WZL_4355	WASZYNGTONA 24A	1977-01-01	SM "PIASKI"	4160,288	1702,632	772,232	0	0	W	JAD 6/50 - 16 SZT. JAD X 9/88 - 9 SZT.	RVD 240 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKC 32.60 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 45 - 1 SZT.	RVD 240 - 0 SZT. SIŁOWNIK AMV 423 - 2 SZT. ZAWÓR VF 2 - 2 SZT.	DPIV 42-39 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 2 SZT.		LP 100-125/137 - 3 SZT.	LP 65-125-128 XA-F - 2 SZT.
1526	WZL_4357	ŻELAZNA 9 W1 KL. VIII	2001-11-01	WM NIERUCHOMOŚCI UL. ŻELAZNA 5,9	254,3	139,2	56	0	0	W	LSK 1 - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	RVD 230 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 230 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52	DPIV 42-39 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	UPED 65-120 F - 1 SZT.	UPS 25-80 - 1 SZT.
1527	WZL_4358	ŻELAZNA 9 W2 KL. IV	2001-11-01		313,7	173,2	66,5	0	0	W	LSK 1 - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	RVD 230 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 230 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 42-39 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	UPED 65-120 F - 1 SZT.	UPS 25-80 - 1 SZT.
1528	WZL_4359	KACZOROWSKIEGO 5 (Wyłączony)	1999-12-07		66,21	30,21	30,21	0	0	W	JAD X 5/38 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.		MULTICAL 601 - 1 SZT.	N 200 - 1 SZT.	UPE 32-120 F - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
1529	WZL_4360	WASZYNGTONA 16	1977-01-01	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 52 "KUBUSIA PUCHATKA"	127,93	50,009	35,006	0	0	W	JAD X 3/18 - 4 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 20 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	NACZYNNIE ? - 1 SZT.	STRATOS 25/1-8 - 1 SZT.	UPS 25-40 B - 1 SZT.
1530	WZL_4361	WASZYNGTONA 14B W3	1997-09-17	SM "PIASKI" W BIAŁYMSTOKU	266,49	180,265	59,848	0	0	W	XB 10-2 - 1 SZT. XB 51 H-1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	MULTICAL 601 ULTRAHEAT 50	GG 300 ST 400 - 1 SZT.	MAGNA 40-120 F - 1 SZT.	UPS 25-60 N 180 - 1 SZT.
1531	WZL_4362	WASZYNGTONA 14B W2	1997-09-17	SM "PIASKI"	250,766	180,265	59,848	0	0	W	XB 10-2 - 1 SZT. XB 51 H-1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	MULTICAL 402 MULTICAL 601	GG 300 ST 400 - 1 SZT.	MAGNA 40-120 F - 1 SZT.	UPS 25-60 N 180 - 1 SZT.
1532	WZL_4363	WASZYNGTONA 14B W1	1997-09-17	SM "PIASKI"	427,937	251,801	93,552	0	0	W	XB 10-2 - 1 SZT. XB 51 H-1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	ACTARIS CF 55 ULTRAHEAT 50	GG 340 ST 600 - 1 SZT.	MAGNA 3 50-120 F280 - 1 SZT.	UPS 25-60 N 180 - 1 SZT.
1533	WZL_4364	WASZYNGTONA 14 W2	1972-01-01	SM "PIASKI"	376,056	175,613	64,895	0	0	W	XB 10-2 - 1 SZT. XB 51 H-1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	MULTICAL 402 MULTICAL 601	MAXIVAREM LR 500 - 2 SZT.	MAGNA 50-120 F - 1 SZT.	UPS 25-60 B - 1 SZT.
1534	WZL_4365	WASZYNGTONA 14 W1	1996-09-10	SM "PIASKI"	376,056	175,613	64,895	0	0	W	XB 10-2 - 1 SZT. XB 51 H-1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	MULTICAL 601 ULTRAHEAT 50	MAXIVAREM LR 500 - 2 SZT.	MAGNA 50-120 F - 1 SZT.	UPS 25-60 B - 1 SZT.
1535	WZL_4366	WASZYNGTONA 14A	2011-11-28	SM "PIASKI" W BIAŁYMSTOKU	380,301	175,613	64,895	0	0	W	LSK 1 - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	SENSONIC . ULTRAHEAT 50	G 300 - 2 SZT.	MAGNA 50-120 F - 1 SZT.	UPS 25-60 N 180 - 1 SZT.
1536	WZL_4367	WASZYNGTONA 12 W3	1996-09-10	SM "PIASKI"	390,861	175,613	64,895	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. XB 51 H - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	MULTICAL 402 MULTICAL 601	GG 340 ST 600 - 1 SZT.	STRATOS 50/1-12 - 1 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
1537	WZL_4368	WASZYNGTONA 12 W2	1996-01-01	SM "PIASKI"	237,078	125,023	43,147	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. XB 51 H - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	MULTICAL 601 ULTRAHEAT 50	GG 300 ST 400 - 1 SZT.	STRATOS 32/1-12 - 1 SZT.	STAR Z 25/6 - 1 SZT.
1538	WZL_4369	WASZYNGTONA 12 W1	1996-01-01	SM "PIASKI"	249,661	125,023	43,147	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. XB 51 H - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	MULTICAL 601 ULTRAHEAT 50	GG 400 - 1 SZT.	STRATOS 32/1-12 - 1 SZT.	UPS 25-60 N 180 - 1 SZT.
1539	WZL_4370 - Obcy	SKŁODOWSKIEJ-CURIE 16	1982-01-01	SM "PIASKI"	205,3	0	0	0	155	W	JAD X 5/38 - 3 SZT.	ECL 2000 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 423 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.		DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	A 400 - 1 SZT.	UPE 50-120 F - 2 SZT.	
1540	WZL_4371	SKŁODOWSKIEJ-CURIE 11	1997-10-09	WM UL. M.SKŁODOWSKIEJ 11	308,22	194,66	73,73	0	0	W	JAD X 5/38 - 3 SZT. JAD X 6/50 - 2 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 300 - 1 SZT.	50 POT 120 A - 1 SZT.	25 POR 60 C - 1 SZT.
1541	WZL_4372	WASZYNGTONA 9	1987-12-21	WM UL. WASZYNGTONA 9 i 11	71,22	49,51	12	0	0	W	JAD 3/18 - 6 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 20 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 80 - 1 SZT.	UPE 32-120 F - 1 SZT.	UPS 25-40 N - 1 SZT.
1542	WZL_4373	WASZYNGTONA 5	1999-01-19	PRYWATNY	30,82	26,96	5,3	0	0	W	JAD X 3/18 - 2 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 53 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	EXTRAVAREM LR 25 - 1 SZT.	UPE 25-60 - 2 SZT.	UP 15-13 B - 1 SZT.
1543	WZL_4374 - Obcy	WASZYNGTONA 1	1993-01-01	WM UL. WASZYNGTONA 1	175,706	130,384	40,24	0	0	W	M6 - 2 SZT.	ECL 9600 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 423 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL 9600 - 0 SZT. SIŁOWNIK AMV 423 ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	N 250 - 1 SZT.	UPC 50-60 - 1 SZT.	UPS 32-80 - 1 SZT.
1544	WZL_4376	SKŁODOWSKIEJ-CURIE 13	1975-01-01	WM UL. M.SKŁODOWSKIEJ 13	319,28	178,47	39,03	0	0	W	B16H - 1 SZT. GLD-013-L-5-PI - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 20 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 33 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 700 - 1 SZT.	MAGNA 40-120 F - 1 SZT.	STAR Z 25/6 - 1 SZT.
1545	WZL_4377 - Obcy	CZACKIEGO 8	1978-01-01	SZKOŁA POLICEALNA NR 1 OCHRONY ZDROWIA	68,22	0	0	0	0	W	WCO 150/4 - 4 SZT.				ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 100 - 1 SZT.	40 POR 80 C - 2 SZT.	
1546	WZL_4378	SKŁODOWSKIEJ-CURIE 15	2001-12-31	WM NIERUCHOMOŚCI UL.SKŁODOWSKIEJ 15, ZMK	223,86	138,21	67,22	0	0	W	JAD 6/50 - 2 SZT. JAD X 5/38 - 4 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 20 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 3 SZT. ULTRAHEAT 50	MAXIVAREM LR 200 - 1 SZT.	UPE 32-120 F - 1 SZT.	25 PWR 80 C - 1 SZT.
1547	WZL_4379	AKADEMICKA 28A	2001-12-31	WM UL.AKADEMICKA 28A	183,26	158,81	56,31	0	0	W	JAD X 5/38 - 2 SZT. JAD X 6/50 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 250 - 1 SZT.	UPE 32-120 - 1 SZT.	25 PWR 40C - 1 SZT.

1548	WZL_4380	AKADEMICKA 28	2001-12-31	WM NIERUCHOMOŚCI AKADEMICKA 28	183,26	165	59	0	0	W	JAD X 5/38 - 4 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 250 - 1 SZT.	UPE 32-120 F - 1 SZT.	25 POR 40 C - 1 SZT.
1549	WZL_4381	SKŁODOWSKIEJ-CURIE 19	2000-11-08	WM NIERUCHOMOŚCI UL.SKŁODOWSKIEJ 19	253,32	135,3	45,5	0	0	W	JAD X 3/18 - 2 SZT. JAD X 5/38 - 4 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	? 420 - 1 SZT.	MAGNA 40-120 F - 1 SZT.	25 POR 60 C - 1 SZT.
1550	WZL_4382	KRASIŃSKIEGO 2	2001-06-27	WM BUDYNKU UL.KRASIŃSKIEGO 2	187,93	153,02	53,72	0	0	W	JAD 3/18 - 4 SZT. JAD X 5/38 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 20 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	CIEPLIK 2000 MULTICAL 402	MAXIVAREM LR 150 - 1 SZT.	STRATOS 40/1-12 - 1 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
1551	WZL_4386 - Obcy	SKŁODOWSKIEJ-CURIE 23	1992-01-01	REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA	147,29	96,02	38,4	0	0	W	JAD 3/18 - 4 SZT. WCO 150/3 - 3 SZT.	ECL 9300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 123 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	IVT-IVF - 1 SZT. SIŁOWNIK IVT - 1 SZT. ZAWÓR IVF - 1 SZT.	DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 250 - 1 SZT.	40 POT 60 A - 2 SZT.	40 PJM 140 - 2 SZT.
1552	WZL_4388	AKADEMICKA 34	1995-12-06	SB-M "WIELKOBŁOKOWA"	222,993	131,105	45,997	0	0	W	JAD X 3/18 - 4 SZT. JAD X 5/38 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL C66 ULTRAHEAT 50	MAXIVAREM LR 200 - 1 SZT.	STRATOS 32/1-12 - 1 SZT.	25 PWR 40C - 1 SZT.
1553	WZL_4389 - Obcy	MICKIEWICZA 2C AK. MED.	1984-01-01	UNIwersytet MEDYCZNY	3644,089	997,698	545,917	0	0	W	? - 2 SZT. LSK 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VFS2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV 42 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	RG 3000 - 1 SZT.	LP 100-125/130A - 3 SZT.	UPS 40-180F - 2 SZT.
1554	WZL_4391	LEGIONOWA 6	1977-01-01	WM PRZY UL.LEGIONOWEJ 4 i 6	209,308	73,956	28,772	0	0	W	JAD X 5/38 - 3 SZT. JAD X 6/50 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 MULTICAL 601 ULTRAHEAT 50 - 2	MAXIVAREM LR 300 - 2 SZT.	STRATOS 32/1-12 - 1 SZT.	25 PWR 40C - 1 SZT.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1555	WZL_4392	RYNEK KOŚCIUSZKI 5	2005-12-02	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2-DOM ŚW.MARCINA	116,391	39,251	25,586	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 11 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	N 100 - 1 SZT.	MAGNA 25-100 - 1 SZT.	UPS 25-40 B - 1 SZT.
1556	WZL_4393	LEGIONOWA 2/1	1998-04-29	WM NIERUCHOMOŚCI UL .LEGIONOWEJ 2 i 2/1, WM NIERUCHOM. ul RYNEK KOŚCIUSZKI 3	312,08	222,13	87,81	0	0	W	JAD X 5/38 - 2 SZT. JAD X 6/50 - 2 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT. MULTICAL 601 - 2 SZT.	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	STRATOS 40/1-10 - 1 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
1557	WZL_4395	KILIŃSKIEGO 13	1997-11-03	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	88,26	0	0	0	0	W	S-1K - 2 SZT.	ECL 9300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.		DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 200 - 1 SZT.	40 POR 80 C - 2 SZT.	
1558	WZL_4398 - Obcy	WASZYNGTONA 17	1990-01-01	UNIwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny Im. L.ZAMENHOFA	2510	804	0	0	3101	B/W	JAD 6/50 - 6 SZT. JAD X 2/11 - 3 SZT. JAD X 6/50 - 5 SZT.	RVD 130 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKC 32.61 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 41 - 1 SZT.	RVD 130 SIŁOWNIK SKC 32.61 ZAWÓR VVF 41 - 1 SZT.	DPIV 42-39 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	ZAMKNIĘTE 0 - 1 SZT.	LP 100-125/130 A/B - 3 SZT.	UPS 65-120 F B - 2 SZT.
1559	WZL_4400	PRZEJAZD 2A	2003-10-01	WSP. WŁ. LOKALI UL.PRZEJAZD 2 A	120,8	0	0	0	0	W	WP 4 - 1 SZT.	ECL 9300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.		DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 200 - 1 SZT.	UPED 32-120 F - 1 SZT.	
1560	WZL_47235	BUKOWSKIEGO 1	2009-12-30	WM "TYTONIÓWKA"	229,9	202,42	77,53	0	0	W	XB 51 H - 1 SZT. XB 51 H-1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 2 SZT.	G 300 - 1 SZT.	STRATOS 40/1-12 - 1 SZT.	STAR Z 25/6 - 1 SZT.
1561	WZL_47236	HETMAŃSKA 36	2009-11-06	"ANLEX" LESZEK PERKOWSKI	50	0	0	0	0	W	HL 11 - 1 SZT.	ECL COMFORT 200 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.		DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	NG 50 - 1 SZT.	STRATOS 30/1-6 - 1 SZT.	
1562	WZL_47239	WŁÓKIENNICZA 7A	2009-12-02	AUTORSKIE STUDIO PROJEKTÓW B i M ŚWIANIEWICZ Sp.C	50	73,4	20,2	0	0	W	XB 10-2 - 1 SZT. XB 20-1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 2 SZT.	NG 50 - 1 SZT.	STRATOS 30/1-6 - 1 SZT.	STRATOS ECO Z 25/1-5 - 1 SZT.
1563	WZL_47240 - Obcy	MICKIEWICZA 2D FARMACJA	2010-11-26	UNIwersytet MEDYCZNY	340	115	55	700	0	W	XB 10-2 - 1 SZT. XB 51-1 - 1 SZT. XB 70-1 - 1 SZT.	RVD 240 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 240 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 42 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	G 400 - 1 SZT.	MAGNA 40-120 F - 1 SZT.	ALPHA 2 25-60 N 180 - 1 SZT.
1564	WZL_47242	STAROSIELCE 2/1 HAŁA	2009-01-01	PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ "ZACHÓD" SPÓŁKA Z O.O.	83,61	96,2	27,5	0	0	W	HK 11 - 1 SZT. HL 11 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	NG 100 - 1 SZT.	MAGNA 32-100 - 1 SZT.	UPS 25-60 B - 1 SZT.
1565	WZL_47243	POGODNA 65 ZDZ	2009-12-11	POLSKIE STOWARZYSZENIE SHINDOKAI KARATE	97,7	153,5	51,2	0	0	W	HL 11 - 1 SZT. XB 51 H - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SQS 35.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVG 549 K - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SQS 35.53 - 1 SZT. ZAWÓR VVG 549 K	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	NG 80 - 1 SZT.	MAGNA 25-100 180 - 1 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
1566	WZL_47244	JANA PAWŁA II 59	2009-12-23	WM AL. JANA PAWŁA II 59	781,91	543,73	286,48	0	0	W	XB 51 H - 1 SZT. XB 70 L-1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV 42-37 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 2 SZT.	G 600 - 1 SZT.	STRATOS 80/1-12 - 1 SZT.	STRATOS Z25/1-8 - 1 SZT.
1567	WZL_5	STAROBOJARSKA 21	1992-11-27	SM "ZACHĘTA"	248,882	136,815	44,275	0	0	W	JAD 3/18 - 4 SZT. JAD XK 5/38 - 4 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 20 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	FLEXCON PRO 200 - 1 SZT.	UPE 40-120 F - 2 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
1568	WZL_55822	BOH. MONTE CASSINO 11	2012-01-03	WM BLOKU PRZY UL. BOH. M. CASSINO 11	107,5	176,05	64,46	0	0	W	B10TH - 1 SZT. B35H - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT.	NG 140 - 1 SZT.	MAGNA 32-100 180 - 1 SZT.	UPS 25-40 N 180 - 1 SZT.
1569	WZL_55823	PUCHALSKIEGO W1	2010-11-05	PRYWATNY	284,82	149,86	45	0	0	W	XB 70 H-1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.		DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 SHARKY 775 - 9 sz. SHARKY-HEAT 773 - 49 SZT.	G 400 - 1 SZT.	IP-E 40/120-1,5 5/2. IP-E 40/120-1,5 5/2-R1 - 1 SZT.	
1570	WZL_55824	WARSZAWSKA 52	2010-09-30	WM PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 52	129,82	106,83	33,39	0	0	W	XB 10-2 - 1 SZT. XB 20-1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 2 SZT.	G 200 - 1 SZT.	STRATOS 30/1-12 - 1 SZT.	STAR Z 25/6 - 1 SZT.
1571	WZL_55825	KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 38	2013-10-16	KOMUNALNE T B S SP.Z O.O.	233,6	259	107,5	0	0	W	LC 110 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.		DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	G 500 - 1 SZT.	MAGNA 50-120 F - 1 SZT.	
1572	WZL_55826	KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 38B	2015-08-26	KOMUNALNE T B S SP.Z O.O.	191,3	249,7	102,5	0	0	W	XB 51 H-1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.		DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	G 300 - 1 SZT.	MAGNA 3 50-120 F280 - 1 SZT.	
1573	WZL_55828	KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 38A	2014-08-27	KOMUNALNE T B S SP.Z O.O.	92,2	148,8	51,7	0	0	W	LC 110 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.		DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	FLEXCON C 140 - 1 SZT.	MAGNA 40-120 F - 1 SZT.	
1574	WZL_55829	SOBIESKIEGO 1	2010-11-08	HOSPICJUM "DOM OPATRZNOŚCI BOŻEJ" NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ	220	136,8	46,2	0	47,1	W	XB 51-1 - 1 SZT. XG 10-2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	G 300 - 1 SZT.	MAGNA 40-120 F - 1 SZT.	UPS 25-60 180 - 1 SZT.
1575	WZL_55830 - Obcy	WIERZBOWA 10	2010-11-29	SPÓŁDZIELNIA PRACY "MOTOTRANSPORT"	182,3	19,25	9,63	0	0	W	XB 20-1 - 1 SZT. XB 51 H-1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	G 200 - 1 SZT.	MAGNA 40-120 F - 2 SZT.	
1576	WZL_55831 - Obcy	RYNEK KOŚCIUSZKI 11	2010-12-03	MEP-POL SPÓŁKA Z O.O., SPÓŁKA KOM. -AKCYJNA	192	178,08	50,88	300	0	W					MULTICAL 601 - 1 SZT.			
1577	WZL_55832	I ARMII WOJ. POLSKIEGO 23	2012-11-05	WM I ARMII WOJSKA POLSKIEGO 23	70,84	97,62	29,49	0	0	W	XB 10-2 - 1 SZT. XB 20-1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	NG 80 - 1 SZT.	STRATOS 25/1-8 - 1 SZT.	STAR Z 25/6 - 1 SZT.
1578	WZL_55833	MAZOWIECKA 39C	2010-12-21	BIAŁOSTOCKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	61,49	224,28	56,07	28,34	114,81	W	XB 10-1 - 1 SZT. XB 20-1 - 2 SZT. XG 20-2 - 1 SZT.	RVD 265 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 E - 1 SZT.	RVD 265 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 E - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	NG 50 - 1 SZT.	MAGNA 25-100 180 - 1 SZT.	UPS 25-40 N - 1 SZT.
1579	WZL_55834	WŁÓKIENNICZA 4	2010-12-22	BIAŁOSTOCKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	154,63	367,24	174,439	168,5	181,65	W	XB 10-1 - 1 SZT. XB 51 H-1 - 2 SZT.	RVD 265 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 E - 1 SZT.	RVD 265 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 E ZAWÓR VVF 52 E - 1 SZT.	DPIV 42-39 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	NG 140 - 1 SZT.	MAGNA 40-100 F 220 - 1 SZT.	UPS 25-60 N 180 - 1 SZT.

											XG 20 H - 1 SZT. XG 20 H-1 - 1 SZT.							UPS 50-30 FB - 1 SZT.
1580	WZL_55835	SIENKIEWICZA 57	2010-12-23	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ST. STASZICA	454,52	199,98	38,46	0	25,81	W	XB 10-1 - 1 SZT. XB 60-1 - 1 SZT. XG 20-2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	G 600 - 1 SZT.	MAGNA-D 65-120 F - 1 SZT.	UPS 25-80 N 180 - 1 SZT.
1581	WZL_55836	CHOROSZCZAŃSKA 24	2011-01-21	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "TOR" SPÓŁKA AKCYJNA	650,896	173,11	86,55	0	0	W	XB 60-1 - 1 SZT. XG 20-2 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT.	G 800 - 1 SZT.	STRATOS 80/1-12 - 1 SZT.	STAR Z 25/6 - 1 SZT.
1582	WZL_55837	KAWALERYJSKA 70/57	2011-01-24	AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO 00-911 WARSZAWA, UL. NOWOWIEJSKA 26A, ODDZIAŁ REGIONALNY W OLSZTYNIE	63,28	99,19	30,02	0	0	W	XB 10-2 - 1 SZT. XB 20-1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT.	NG 100 - 1 SZT.	STRATOS 25/1-8 - 1 SZT.	STAR Z 25/6 - 1 SZT.
1583	WZL_55838	LEGIONOWA 10	2012-01-24	ADMINISTRACJA BIUROWCA - USŁUGI HENRYK RUTKOWSKI	198,03	161,1	77,6	0	253,6	W	B16H - 3 SZT.	ECL COMFORT 310 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 3 SZT.		MAGNA 40-120 F - 1 SZT.	UPS 25-60 N 180 - 1 SZT.
1584	WZL_55839	SŁONECZNA 1 W1	2011-10-01	STADION MIEJSKI SP. Z. O.O.	1362,8	911	200	0	1063,8	W	XG 20-1 - 2 SZT. XG 31 H - 1 SZT. XG 40-1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV 42-39 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	G 600 - 2 SZT. G 600 - 2 SZT.	MAGNA 40-100 F - MAGNA 50-120 F TPE 65-340/25	UPS 32-120 FB - 1 SZT.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1585	WZL_55840 - Obcy	SŁONECZNA 1 W2 MURAWA	2011-01-27	STADION MIEJSKI SP. Z. O.O.	0	0	0	1500	0	W					MULTICAL 601 - 1 SZT.			
1586	WZL_55841	SEJNEŃSKA 16	2011-03-21	MERKURY SPÓŁKA AKCYJNA	75,34	0	0	375	0	W	XB 20-1 - 1 SZT. XB 51 H-1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.		DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	NG 80 - 1 SZT.	MAGNA 25-60 180 - 1 SZT.	
1587	WZL_55842	GAJOWA 72	2011-11-05	WM WŁAŚCICIELI UL.GAJOWA 70 i 72	247,85	164	59	0	0	W	XB 51 H-1 - 1 SZT. XG 20-2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 MULTICAL 601	G 600 - 1 SZT.	STRATOS 32/1-12 - 1 SZT.	STAR Z 25/6 - 1 SZT.
1588	WZL_55843	GAJOWA 70	2011-03-22	WM WŁAŚCICIELI UL.GAJOWA 70 i 72	247,85	164	59	0	0	W	XB 51 H-1 - 1 SZT. XG 20-2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 MULTICAL 601	G 600 - 1 SZT.	STRATOS 32/1-12 - 1 SZT.	STAR Z 25/6 - 1 SZT.
1589	WZL_55844	ANDRUKIEWICZA 6	2011-03-23	WM PRZY UL. KS. ST. ANDRUKIEWICZA 6	198,39	175,97	64,46	0	0	W	XB 10-2 - 1 SZT. XB 51 H-1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT.	G 400 - 1 SZT.	STRATOS 40/1-12 - 1 SZT.	STAR Z 25/6 - 1 SZT.
1590	WZL_55847 - Obcy	SKŁODOWSKIEJ-CURIE 24A W-III	2014-11-06	UNIwersytecki SZPITAL KLINICZNY	340	0	0	0	614	W					MULTICAL C66 - 1 SZT.			
1591	WZL_55848 - Obcy	SKŁODOWSKIEJ-CURIE 24A W-II	2014-11-06	UNIwersytecki SZPITAL KLINICZNY	1045	0	0	0	2480	W					MULTICAL 602 - 1 SZT.			
1592	WZL_55850	WRÓBLA 10	2012-01-31	PRYWATNY	10	26	26	0	0	W	XB 30-1 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 33 - 1 SZT. ZAWÓR VM 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	NG 18 - 1 SZT.	STRATOS ECO 25/1-5 - 1 SZT.	UP 15-14 BU - 1 SZT.
1593	WZL_6	SOBIESKIEGO 4	2004-10-11	SM "ZACHĘTA"	309,707	218,76	72,92	0	0	W	JAD 3/18 - 4 SZT. JAD X 6/50 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 123 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	GG 300 ST 400 - 1 SZT.	E 50/1-7 - 2 SZT.	32 PWR 80 C - 1 SZT.
1594	WZL_7	SOBIESKIEGO 6	1999-07-06	WM BUDYNKU PRZY UL. SOBIESKIEGO 6. WM SOBIESKIEGO 12, 14, 14A, PROŻNA 3	452,74	333,5	150,3	0	0	W	LSK 1 - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKB 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32.51 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 42-39 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	A 280 - 1 SZT.	UPE 50-120 F - 2 SZT.	32 PWR 80 C - 1 SZT.
1595	WZL_77292	KILIŃSKIEGO 12	2012-05-28	WM NIERUCHOMOŚCI UL.KILIŃSKIEGO 12	65,32	50,09	12,22	0	0	W	XB 20-1 - 1 SZT. XG 10-1 - 1 SZT.	TROVIS 5476 - 1 SZT. SIŁOWNIK 5824-10 - 1 SZT. ZAWÓR 3222 - 1 SZT.	TROVIS 5476 SIŁOWNIK 5825-13 ZAWÓR 3222 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 ULTRAHEAT 50	NG 100 100 - 1 SZT.	STRATOS 30/1-8 - 1 SZT.	STAR Z 20/4 - 1 SZT.
1596	WZL_77293	TYSIĄCLECIA P. P. 56	2011-06-02	WM PRZY AL. 1000-LECIA P.P. 56	438	363,15	167,46	0	0	W	XB 51 H-1 - 1 SZT. XB 51 H-2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AME 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT.	G 500 - 1 SZT.	MAGNA 50-120 F - 1 SZT.	UPS 32-80 N 180 - 1 SZT.
1597	WZL_77295	BIAŁA 3	2011-06-03	WM NIERUCHOMOŚCI UL.BIAŁA 3	93,27	69,8	18,96	0	0	W	XB 20-1 - 1 SZT. XG 10-2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT.	NG 100 - 1 SZT.	MAGNA 25-100 180 - 1 SZT.	UPS 25-40 N 180 - 1 SZT.
1598	WZL_77296	ZAMENHOFA 29 (Wyłączony)	2011-06-03		93,04	0	0	0	72,21	W	XB 20-1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 200 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.		DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	G 200 - 1 SZT.	MAGNA 40-100 F 220 - 1 SZT.	
1599	WZL_77297	ZAMENHOFA 27	2011-06-03	WM NIERUCHOMOŚCI UL.ZAMENHOFA 27	40,24	37,81	8,43	0	0	W	XB 20-1 - 1 SZT. XG 10-1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT.	NG 50 - 1 SZT.	MAGNA 25-60 180 - 1 SZT.	UPS 25-40 N 180 - 1 SZT.
1600	WZL_77298	PRZĘDZALNIANA 4B	2011-06-07	WM NIERUCHOMOSCI UL. Przędzalniana 4B	77,19	120,68	39,18	0	0	W	XB 20-1 - 1 SZT. XG 10-2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT.	NG 80 - 1 SZT.	STRATOS 30/1-8 - 1 SZT.	STAR Z 20/5 - 1 SZT.
1601	WZL_77299	JANA PAWŁA II 59A	2011-06-10	WM AL. JANA PAWŁA II 59 A I B	252,93	204,89	78,78	0	0	W	XB 51 H-1 - 1 SZT. XB 51 H-2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT.	G 400 - 1 SZT.	STRATOS 40/1-12 - 1 SZT.	STRATOS Z30/1-12 - 1 SZT.
1602	WZL_77300	DUBOIS 6	2011-06-10	WM NIERUCHOMOŚCI UL.DUBOISA 6	183,44	135,29	45,5	0	0	W	XB 51 H - 1 SZT. XG 10-2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT.	G 300 - 1 SZT.	MAGNA 40-120 F - 1 SZT.	UPS 25-40 N 180 - 1 SZT.
1603	WZL_77301	PIASTA 152	2012-02-27	WM UL. PIASTA 152	131,4	137,17	46,34	0	0	W	B16H - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	NG 140 - 1 SZT.	STRATOS 32/1-12 - 1 SZT.	STAR Z 25/6 - 1 SZT.
1604	WZL_77302	ANTONIUK FABRYCZNY 56	2011-06-17	WM NIERUCHOMOŚCI UL.Antoniuk Fabryczny 56	115,32	117,87	37,92	0	0	W	XB 20-1 - 1 SZT. XG 10-2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT.	NG 140 - 1 SZT.	MAGNA 40-120 F - 1 SZT.	UPS 25-40 N - 1 SZT.
1605	WZL_77303	WARYŃSKIEGO 2	2011-06-17	WM NIERUCHOMOŚCI UL.WARYŃSKIEGO 2	59,78	73,29	20,22	0	0	W	XB 20-1 - 1 SZT. XG 10-2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT.	NG 50 - 1 SZT.	MAGNA 40-100 F 220 - 1 SZT.	ALPHA 2 25-60 N 180 - 1 SZT.
1606	WZL_77304 - Obcy	WARSZAWSKA 18	2011-06-24	UNIwersytecki SZPITAL KLINICZNY	223,55	199,3	79,74	0	0	W					MULTICAL 402 - 1 SZT.			
1607	WZL_77306	PIŁSUDSKIEGO 26	2011-06-24	WM PRZY AL.PIŁSUDSKIEGO 26	250,39	137,18	46,34	0	0	W	XB 51 H-1 - 1 SZT. XG 10-2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT.	G 600 - 1 SZT.	MAGNA 50-120 F - 1 SZT.	UPS 25-40 N 180 - 1 SZT.
1608	WZL_77307	PIŁSUDSKIEGO 28	2011-06-24	WM AL.PIŁSUDSKIEGO 28	153,28	132,44	44,27	0	0	W	XB 20-1 - 1 SZT. XG 10-2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.		MULTICAL 402 - 2 SZT.	G 300 - 1 SZT.	MAGNA 32-100 F 220 - 1 SZT.	UPS 25-40 N 180 - 1 SZT.
1609	WZL_77308	ŁĄKOWA 19	2012-01-09	WM PRZY UL. ŁĄKOWEJ 19	68	69,8	18,96	0	0	W	XB 10-2 - 1 SZT. XB 20-1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT.	NG 50 - 1 SZT.	MAGNA 25-60 180 - 1 SZT.	UPS 25-40 180 - 1 SZT.

1610	WZL_77310	ZACHODNIA 14B	2012-05-24	WM PRZY ULICY ZACHODNIEJ 14B	125,99	132,44	44,24	0	0	W	B10TH - 1 SZT. B16H - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	NG 140 - 1 SZT.	MAGNA 32-120 F - 1 SZT.	UPS 25-40 N 180 - 1 SZT.
1611	WZL_77311	KAWALERYJSKA 70/50	2011-08-18	AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO 00-911 WARSZAWA, UL	60,82	99,19	30,24	0	0	W	B10TH - 1 SZT. B10TX 105/25 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 MULTICAL 601	NG 80 - 1 SZT.	STRATOS 25/1-6 - 1 SZT.	STAR Z 25/6 - 1 SZT.
1612	WZL_77312	KAWALERYJSKA 70/59	2012-07-16	Nowowiejska 26A ODZIAŁ REGIONALNY W OLSZTYNIE	64,02	99,19	30,24	0	0	W	LB 31 - 1 SZT. LB 31-2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	NG 80 - 1 SZT.	STRATOS 25/1-6 - 1 SZT.	STAR Z 25/6 - 1 SZT.
1613	WZL_77313	KAWALERYJSKA 70 PRZEDSZK.	2011-08-18	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	70	86,5	25	0	0	W	XB 20-1 - 1 SZT. XG 10-2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	NG 100 - 1 SZT.	STRATOS 25/1-8 - 1 SZT.	STAR Z 25/6 - 1 SZT.
1614	WZL_77314	TRANSPORTOWA 11	2011-08-23	WM PRZY UL. TRANSPORTOWEJ 11	261	298,78	129,76	0	0	W	B16H - 1 SZT. B35H - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT.	G 300 - 1 SZT.	MAGNA 40-120 F - 1 SZT.	STRATOS 25/1-8 - 1 SZT.
1615	WZL_77315	TRANSPORTOWA 13	2011-08-23	WM PRZY UL. TRANSPORTOWEJ 13	252	298,78	129,76	0	0	W	B16H - 1 SZT. B35H - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT.	G 300 - 1 SZT.	STRATOS 40/1-12 - 1 SZT.	STRATOS Z25/1-8 - 1 SZT.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1616	WZL_77316	TRANSPORTOWA 15	2011-08-23	WM PRZY UL. TRANSPORTOWEJ 15	144,27	189,8	71,2	0	0	W	B10TH - 1 SZT. B35H 85/2S - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT.	G 200 - 1 SZT.	STRATOS 32/1-12 - 1 SZT.	STRATOS Z25/1-8 - 1 SZT.
1617	WZL_77317	HANDLOWA 9	2012-12-06	JAGAR HALINA ŁOZOWICKA	79,01	0	0	0	0	W	LB 31 - 1 SZT.	RVD 260 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. SIŁOWNIK SQK 33.00 - 2 SZT. ZAWÓR VBG 31.20 - 2 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.		DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	NG 80 - 1 SZT.	STRATOS 30/1-10 - 2 SZT.	
1618	WZL_77318	42 PUŁKU PIECHOTY 50	2011-10-18	AC SPÓŁKA AKCYJNA	824,2	0	0	660	132,8	W	B35 - 1 SZT. HL 4 - 1 SZT. LC 110 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 2 SZT. ZAWÓR VB 2 - 2 SZT.		DPIV AFPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	G 300 300 - 1 SZT. G 400 400 - 1 SZT.	STRATOS 65/1-12 STRATOS 80/1-12	
1619	WZL_77319	SOBIESKIEGO 13	2013-09-25	WM PRZY UL. JANA III SOBIESKIEGO 13	277,5	157,38	55,61	0	0	W	XB 51 H-1 - 1 SZT. XB 51 H-2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT.	FLEXCON PRO 300 - 1 SZT.	MAGNA 3 40-120 F250 - 1 SZT.	UPS 15-50 N - 1 SZT.
1620	WZL_81587	GŁOWACKIEGO 3	2011-09-01	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	70,46	61,17	14,27	0	0	W	XB 20-1 - 1 SZT. XG 10-2 - 1 SZT.	TROVIS 5476 - 1 SZT. SIŁOWNIK 5825-10 - 1 SZT. ZAWÓR 3222 K - 1 SZT.	TROVIS 5476 SIŁOWNIK 5825-10 ZAWÓR 3213 K - 1 SZT.		MULTICAL 402 - 1 SZT.	NG 80 - 1 SZT.	MAGNA 25-60 180 - 1 SZT.	UPS 20-60 N 150 - 1 SZT.
1621	WZL_81588	TRANSPORTOWA 4	2011-09-09	PW "JARD" JAROSŁAW DZIEMIĄN	120	90	30	0	0	W	XB 20-1 - 1 SZT. XG 10-2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	NG 100 - 1 SZT.	STRATOS 30/1-12 - 1 SZT.	UPS 25-60 N 180 - 1 SZT.
1622	WZL_81589	TRAUGUTTA 1	2011-10-06	PSS "SPOŁEM"	45	0	0	0	35	W	XB 20-1 - 2 SZT.	SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.		DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	NG 18 - 1 SZT.	MAGNA 25-100 180 - 1 SZT.	
1623	WZL_81590 - Obcy	SKŁODOWSKIEJ-CURIE 25	2011-10-06	SPZOZ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. J. ŚNIADECKIEGO	295,1	311,219	163,809	0	0	W	XB 70 L-1 - 2 SZT. XG 20-1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AFPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	G 1000 - 3 SZT.	TPE 80-150/4S - 2 SZT.	MAGNA 32-100 N 180 - 2 SZT.
1624	WZL_81602	LNIANA 41	2013-12-05	TOMAS CONSULTING S.A.	85	44	9,8	0	0	W	LB 31 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT.	FLEXCON 50 - 1 SZT.	STRATOS 25/1-8 - 1 SZT.	STRATOS ECO Z 25/1-5 - 1 SZT.
1625	WZL_81603	CIOŁKOWSKIEGO 2/2	2014-10-08	PHU SONOPAN SP.Z O.O.	100	0	0	0	0	W	LB 47 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 - 0 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	FLEXCON TOP 35 - 1 SZT.	MAGNA 25-80 180 - 1 SZT.	
1626	WZL_81604 - Obcy	DŁUGA 41A	2013-12-24	PRYWATNY	10	26	26	0	0	W	XB 30-1 - 2 SZT.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VS 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VM 2 - 1 SZT.		MULTICAL 602 - 1 SZT.	- 18 - 1 SZT.	ALPHA 2 25-60 180 - 1 SZT.	UP 15-14 BU - 1 SZT.
1627	WZL_81605 - Obcy	DŁUGA 41B	2013-12-24	PRYWATNY	10	26	26	0	0	W	XB 30-1 - 2 SZT.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VS 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VM 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 602 - 1 SZT.	NACZYNNIE <?> - 18 - 1 SZT.	ALPHA 2L 25-60 180 - 1 SZT.	UP 15-14 BU - 1 SZT.
1628	WZL_81606	MYŚLIWSKA 13 HALA PROD.	2014-06-02	"BISON CHUCKS" SPÓŁKA AKCYJNA	1317	550	125	0	0	W	LC 110 - 3 SZT. S9A-IG16-TMTL62 - 1 SZT.	ECL COMFORT 310 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 35 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT. ZAWÓR VRB 3 - 1 SZT.	ECL COMFORT 310 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV 42-39 - 1 SZT.	MULTICAL 602 - 1 SZT.	FLEXCON PRO 540 - 1 SZT.	STRATOS 50/1-12 - 1 SZT. STRATOS 80/1-12 - 2 SZT.	STRATOS Z30/1-12 - 1 SZT.
1629	WZL_81607	KALINOWA 5	2014-09-09	BIĄŁOSTOCKIE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE	122,74	32	8	0	8,83	W	GLP-008-M-5-SI - 1 SZT. LB 47 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	FLEXCON PRO 200 - 1 SZT.	STRATOS 30/1-10 - 1 SZT.	STAR Z 20/4 - 1 SZT.
1630	WZL_81608	KILIŃSKIEGO 11	2014-10-06	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO	62	0	0	0	0	W	LB 31 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.		DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	FLEXCON TOP 50 - 1 SZT.	MAGNA 25-60 - 1 SZT.	
1631	WZL_81609	HERBERTA 18	2014-12-01	SM "RODZINA KOLEJOWA"	94,75	90,83	26,88	0	0	W	LB 31 - 1 SZT. LB 47 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	FLEXCON TOP 80 - 1 SZT.	MAGNA 3 25-80 180 - 1 SZT.	UPS 25-40 N 180 - 1 SZT.
1632	WZL_81610	MAZOWIECKA 35	2014-10-09	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 2	46	0	0	0	0	W	LB 31 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.		DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	FLEXCON TOP 25 - 1 SZT.	MAGNA 25-60 180 - 1 SZT.	
1633	WZL_81611	NARODOWYCH SIŁ ZBROJNYCH 15A	2013-12-11	JERONIMO MARTINS POLSKA SA	6,85	0	0	0	90	W	LB 31 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.		DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	FLEXCON TOP 12 - 1 SZT.	STRATOS 25/1-6 - 1 SZT.	
1634	WZL_81612	PUŁASKIEGO 89	2014-09-05	WM NIERUCHOMOŚCI UL.PUŁASKIEGO 89	185	107,83	33,7	0	0	W	GLD-013-L-5-PI - 1 SZT. LB 47 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT.	FLEXCON PRO 250 - 1 SZT.	MAGNA 3 40-120 F250 - 1 SZT.	UPS 25-40 N 180 - 1 SZT.
1635	WZL_81617	KAWALERYJSKA 70 MYJNIA	2015-05-26	25 WOJSKOWY OD. GOSPODARCZY W BIAŁYMSTOKU	35	8	1,1	80	180	W	LB 31 - 2 SZT. LC 110 - 2 SZT.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	FLEXCON TOP 35 - 1 SZT.	MAGNA 25-60 180 - 1 SZT.	ALPHA 2 25-60 180 - 1 SZT.
1636	WZL_81623	WIERZBOWA 15	2014-09-02	WM NIERUCHOMOŚCI UL.WIERZBOWA 15	180	142,29	51,87	0	0	W	GLD-013-L-5-PI - 1 SZT. LB 47 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT.	FLEXCON C 140 - 1 SZT.	STRATOS 30/1-10 - 1 SZT.	STRATOS ECO Z 25/1-5 - 1 SZT.
1637	WZL_81624	GRADOWA 6	2014-09-17	WM NIERUCHOMOŚCI UL GRADOWA 6	32,7	31,89	7,11	0	0	W	LB 31 - 2 SZT.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	FLEXCON TOP 18 - 1 SZT.	MAGNA 25-60 180 - 1 SZT.	ALPHA 2 25-40 N 180 - 1 SZT.
1638	WZL_81625	SZEROKA 10A	2014-09-30	WM SZEROKA 10	49,7	54,87	14,57	0	0	W	GLP-008-M-5-SI - 1 SZT. LB 31 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	FLEXCON TOP 50 - 1 SZT.	STRATOS 25/1-6 - 1 SZT.	STRATOS ECO Z 25/1-5 - 1 SZT.
1639	WZL_81626	SZEROKA 10B	2014-09-30	WM SZEROKA 10	102,8	87,49	27,01	0	0	W	GLP-008-L-5-SI - 1 SZT. LB 47 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	FLEXCON C 140 - 1 SZT.	STRATOS 30/1-10 - 1 SZT.	STRATOS ECO Z 25/1-5 - 1 SZT.

1640	WZL_81627	SZEROKA 10D	2014-09-30	WM SZEROKA 10	47,6	60,84	16,7	0	0	W	GLP-008-M-5-SI - 1 SZT. LB 31 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	FLEXCON TOP 50 - 1 SZT.	STRATOS 25/1-6 - 1 SZT.	STRATOS ECO Z 25/1-5 - 1 SZT.
1641	WZL_81629	ANDERSA 46B	2015-12-03	CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE.AL.UJAZD OWSKIE 9 00-583 W-WA	70	13	5	0	80	W					MULTICAL 602 - 1 SZT.			
1642	WZL_81630 - Obcy	SKŁODOWSKIEJ-CURIE 25	2014-01-01	SPZOZ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. J. ŚNIADECKIEGO	0	0	0	2336,61	0	B								
1643	WZL_81631	PIŁSUDSKIEGO 5	2014-11-06	WM NIERUCHOMOŚCI AL.PIŁSUDSKIEGO 5	170,24	135,81	45,78	0	0	W	GLD-013-M-5-PI - 1 SZT. LB 47 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	FLEXCON PRO 250 - 1 SZT.	STRATOS 30/1-12 - 1 SZT.	STRATOS ECO Z 25/1-5 - 1 SZT.
1644	WZL_82014	SIENKIEWICZA 3	2012-12-21	TOFRA - INVEST T. FRANKOWSKI SP. J.	179	182,13	67,45	0	469,48	W	LB 31 - 1 SZT. LB 31-2 - 1 SZT. LC 110 - 1 SZT.	ECL COMFORT 310 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	G 200 - 1 SZT.	MAGNA 40-120 F - 1 SZT.	UPS 25-40 N - 1 SZT.
1645	WZL_82015	LEWANDOWSKIEGO 6 BUD_DZ553/31	2012-09-24	WM PRZY UL. LEWANDOWSKIEGO 6	375	324,27	144,4	0	0	W	LC 110 - 1 SZT. LC 110-2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	G 600 - 1 SZT.	MAGNA 50-120 F - 1 SZT.	ALPHA 2 25-60 N 180 - 1 SZT.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1646	WZL_82016	ŻEROMSKIEGO 1B	2012-11-07	WM PRZY UL. ŻEROMSKIEGO 1A, 1B	523	278,84	118,52	0	0	W	LC 110 - 1 SZT. LC 110-2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	G 600 - 1 SZT.	STRATOS 65/1-12 - 1 SZT.	STRATOS Z30/1-12 - 1 SZT.
1647	WZL_82017	SPACEROWA 8	2012-10-26	WM UL. SPACEROWA 8	177,5	151,1	52,66	0	0	W	GLD-013-L-5-PI - 1 SZT.LB 31 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	G 200 - 1 SZT.	MAGNA 40-120 F - 1 SZT.	ALPHA 2 25-60 N 180 - 1 SZT.
1648	WZL_82018	SKORUPSKA 25	2012-10-17	WM "SŁONECZNA PIERZEJA" UL. SKORUPSKA 25	95,84	100,62	30,76	0	0	W	XB 10-2 - 1 SZT. XB 20-1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 310 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 602 - 1 SZT.	NG 140 - 1 SZT.	MAGNA 32-100 180 - 1 SZT.	UPS 25-60 N 180 - 1 SZT.
1649	WZL_82019	JANA PAWŁA II 72	2012-11-05	WM PRZY ALEI JANA PAWŁA II 72	509	307,54	134,82	0	0	W	LC 110 - 1 SZT. LC 110-2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AFPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	G 600 - 1 SZT.	MAGNA 50-120 F - 1 SZT.	UPS 25-60 N 180 - 1 SZT.
1650	WZL_82020 - Obcy	PIŁSUDSKIEGO DZ_1442	2013-12-30	URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU	13	14	4	0	0	W					MULTICAL 602 - 1 SZT.			
1651	WZL_82506	PUCHALSKIEGO W2	2011-11-18	OSOBY PRYWATNE	197,4	1180,554	40,32	0	0	W	B35H - 1 SZT.	ECL COMFORT 200 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.		DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 SHARKY 775 - 42 szł. ULTRAHEAT 50 - 2	G 300 - 1 SZT.	STRATOS 40/1-12 - 2 SZT.	
1652	WZL_82507	WARMIŃSKA 31	2012-01-05	WM BUDYNKÓW UL. WARMIŃSKA 29 I 31	207	199	76	0	0	W	B16H - 1 SZT. B35H - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT.	G 200 - 1 SZT.	STRATOS 40/1-8 - 1 SZT.	STRATOS ECO Z 25/1-5 - 1 SZT.
1653	WZL_82508	BORSUCZA 10	2012-02-27	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	132,24	173,44	63,53	0	0	W	B10TH - 1 SZT. B35H - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AFPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT.	NG 100 - 1 SZT.	MAGNA 32-100 180 - 1 SZT.	UPS 25-40 N 180 - 1 SZT.
1654	WZL_82510	PRZĘDZALNIANA 4C	2013-09-06	WM UL. PRZĘDZALNIANA 4C	0	0	0	0	0			ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT.			
1655	WZL_82511	DZIESIĘCINY 5 W2 MPEC	2014-12-11	MPEC SP. Z O.O.	38	5	5	0	0	W	GLD-013-L-5-PI - 1 SZT LB 31 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	FLEXCON TOP 18 - 1 SZT.	MAGNA 25-60 180 - 1 SZT.	UPS 25-40 N 180 - 1 SZT.
1656	WZL_82512	KALINOWSKIEGO 8A	2012-08-09	WM BUDYNKU UL. KALINOWSKIEGO 8A	87,07	75,58	21,06	0	0	W	GXD-007-L-5-PI - 1 SZT. LB 31 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	NG 100 - 1 SZT.	MAGNA 40-120 F - 1 SZT.	UPS 25-40 N 180 - 1 SZT.
1657	WZL_82513	ŚW. ROCHA 14	2012-10-04	WOJEWÓDZKI OŚRODEK ANIMACJI KULTURY	177,2	0	0	0	0	W	LB 31 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.		DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	NG 100 - 1 SZT.	STRATOS 40/1-12 - 1 SZT.	
1658	WZL_82514	PUŁASKIEGO 119	2012-12-18	WM NIERUCHOMOSCI UL.PUŁASKIEGO 119	96,4	117,87	37,92	0	0	W	GLD-013-L-5-PI - 1 SZT. LB 31 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	NG 140 - 1 SZT.	MAGNA 40-100 F 220 - 1 SZT.	ALPHA 2 25-40 N - 1 SZT.
1659	WZL_82515	RZYMOWSKIEGO 40	2012-10-08	WM NIERUCHOMOŚCI UL. Rzymowskiego 40	301,6	287,5	123,4	0	0	W	GLD-013-L-5-PI - 1 SZT. LC 110 - 1 szł.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV 42-39 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	G 500 - 1 SZT.	MAGNA 40-120 F - 1 SZT.	UPS 25-80 N 180 - 1 SZT.
1660	WZL_82516	TYSIĄCLECIA P. P. 58	2012-11-05	WM PRZY UL. AL. 1000-LECIA P.P. 58	221,1	226,88	90,16	0	0	W	LB 31 - 1 SZT. LB 31-2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 33 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	G 300 - 1 SZT.	MAGNA 32-120 F - 1 SZT.	UPS 25-40 N 180 - 1 SZT.
1661	WZL_82517	LIPOWA 18A	2012-10-18	WM PRZY UL.LIPOWEJ 18A	53,72	80,11	22,75	0	0	W	GXD-007-L-5-PI - 1 SZT. LB 31 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	NG 50 - 1 SZT.	MAGNA 25-60 180 - 1 SZT.	ALPHA 2 25-40 N 180 - 1 SZT.
1662	WZL_82519	GAJOWA 68/1	2012-10-12	SM "RODZINA KOLEJOWA"	73,73	0	0	0	0	W	LB 31 - 1 SZT.	ECL COMFORT 200 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.		DPIV AVPQ - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	NG 35 - 1 SZT.	STRATOS 25/1-6 - 1 SZT.	
1663	WZL_82520	GAJOWA 68/1	2012-10-02	SM "RODZINA KOLEJOWA"	144,06	8,7	3	0	0	W	LB 31 - 2 SZT.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	NG 80 - 1 SZT.	STRATOS 30/1-10 - 1 SZT.	STRATOS ECO Z 25/1-5 - 1 SZT.
1664	WZL_82521	GAJOWA 74	2012-11-07	SM "RODZINA KOLEJOWA"	195,68	208	81	0	0	W	GLD-013-L-5-PI - 1 SZT. LB 31 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	G 300 - 1 SZT.	STRATOS 30/1-12 - 1 SZT.	STRATOS ECO Z 25/1-5 - 1 SZT.
1665	WZL_82522	GAJOWA 76	2012-10-02	SM "RODZINA KOLEJOWA"	146,76	175	64	0	0	W	GLD-013-L-5-PI - 1 SZT. LB 31 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	G 300 - 1 SZT.	STRATOS 30/1-10 - 1 SZT.	STRATOS ECO Z 25/1-5 - 1 SZT.
1666	WZL_82523	GAJOWA 78	2012-10-02	SM "RODZINA KOLEJOWA"	146,76	175	64	0	0	W	GLD-013-L-5-PI - 1 SZT. LB 31 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	G 300 - 1 SZT.	STRATOS 30/1-10 - 1 SZT.	STRATOS ECO Z 25/1-5 - 1 SZT.
1667	WZL_82524	LIPOWA 43	2012-12-31	WM BUD.UL.LIPOWA 43	48,36	31,94	6,74	0	0	W	GCP-008-M-5-PI - 1 SZT. LB 31 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	NG 80 - 1 SZT.	MAGNA 25-100 180 - 1 SZT.	UPS 25-40 N 180 - 1 SZT.
1668	WZL_82525	SŁONECZNIKOWA 4	2012-11-28	LIDL POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	10,16	0	0	0	98,3	W	LB 31 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.		DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	NG 18 - 1 SZT.	STRATOS 25/1-6 - 1 SZT.	
1669	WZL_82526	BEMA 99	2012-08-22	WM NIERUCHOMOŚCI UL.BEMA 99	362	302,9	132,3	0	0	W	GLD-013-L-5-PI - 1 SZT. LC 110 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	E 600 - 1 SZT.	STRATOS 65/1-12 - 1 SZT.	STRATOS Z25/1-8 - 1 SZT.
1670	WZL_82527	PUŁASKIEGO 91	2012-10-08	SM "BUDOWLANI"	134	107,83	33,7	0	0	W	GLD-013-L-5-PI - 1 SZT. LB 31 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	G 300 - 1 SZT.	MAGNA 25-100 180 - 1 SZT.	UPS 25-40 B(N) 180 - 1 SZT.
1671	WZL_82528	LEWANDOWSKIEGO 5	2012-11-05	LIGA OBRONY KRAJU STOWARZYSZENIE	40	0	0	0	0	W	LB 31 - 1 SZT.	ECL COMFORT 200 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.		DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	NG 35 - 1 SZT.	MAGNA 25-60 180 - 1 SZT.	

				OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO KIEROWCÓW														
1672	WZL_82529	KRĘTA 8	2012-09-28	SB-M "WIELKOBLOKOWA"	82	107,57	33,62	0	0	W	GLD-013-L-5-PI - 1 SZT. LB 31 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 20 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	NG 140 - 1 SZT.	STRATOS 25/1-8 - 1 SZT.	STRATOS ECO Z 25/1-5 - 1 SZT.
1673	WZL_82530	KRĘTA 6	2012-09-28	SB-M "WIELKOBLOKOWA"	88	121,52	39,51	0	0	W	GLD-013-L-5-PI - 1 SZT. LB 31 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	NG 140 - 1 SZT.	STRATOS 25/1-8 - 1 SZT.	STRATOS ECO Z 25/1-5 - 1 SZT.
1674	WZL_82531	KRĘTA 8/1	2012-09-28	SB-M "WIELKOBLOKOWA"	96,5	121,52	39,51	0	0	W	GLD-013-L-5-PI - 1 SZT. LB 31 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	NG 140 - 1 SZT.	STRATOS 25/1-8 - 1 SZT.	STRATOS ECO Z 25/1-5 - 1 SZT.
1675	WZL_82532	WIEJSKA 76	2012-09-28	SB-M "WIELKOBLOKOWA"	280	277,34	117,68	0	0	W	GLD-013-L-5-PI - 1 SZT. LC 110 - 1 szt.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 20 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 3 SZT.	G 400 - 1 SZT.	STRATOS 40/1-12 - 1 SZT.	STRATOS Z25/1-8 - 1 SZT.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1676	WZL_82533	WIEJSKA 78	2012-09-28	SB-M "WIELKOBLOKOWA"	112	146,16	50,44	0	0	W	GLD-013-L-5-PI - 1 SZT. LB 31 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	NG 140 - 1 SZT.	STRATOS 32/1-12 - 1 SZT.	STRATOS Z25/1-8 - 1 SZT.
1677	WZL_82534	KRASZEWSKIEGO 2E	2012-11-28	SM W KLEOSINIE	98,4	123,4	40,3	0	0	W	LB 31 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	NG 100 - 1 SZT.	MAGNA 25-60 180 - 1 SZT.	UPS 25-60 180 - 1 SZT.
1678	WZL_82535	CIOŁKOWSKIEGO 1M MAT	2012-11-20	UNIwersytet W BIAŁYMSTOKU	324,64	161	50,2	0	314,38	W	LB 31 - 1 SZT. LB 47 - 1 SZT. LC 110 - 1 SZT.	ECL COMFORT 310 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 310 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	G 400 - 1 SZT.	STRATOS 50/1-12 - 1 SZT.	STRATOS Z25/1-8 - 1 SZT.
1679	WZL_82536	CIOŁKOWSKIEGO 1L FIZ	2012-11-26	UNIwersytet W BIAŁYMSTOKU	274	112	62	0	467	W	LB 31-2 - 1 SZT. LC 110 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	G 300 - 1 SZT.	STRATOS 40/1-12 - 1 SZT.	STRATOS Z25/1-8 - 1 SZT.
1680	WZL_82537	CIOŁKOWSKIEGO 1J BIO	2012-11-20	UNIwersytet W BIAŁYMSTOKU	390	325,42	180,79	0	796	W	LC 110 - 1 SZT. LC 110-2 - 1 SZT. LD 235 - 1 SZT.	SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AFPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	G 400 - 1 SZT.	STRATOS 50/1-12 - 1 SZT.	STRATOS Z25/1-8 - 1 SZT.
1681	WZL_82538	CIOŁKOWSKIEGO 1K CHE	2012-11-22	UNIwersytet W BIAŁYMSTOKU	357	310	172,1	0	926	W	LC 110 - 3 SZT.	ECL COMFORT 310 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 310 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AFPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	G 400 - 1 SZT.	STRATOS 50/1-12 - 1 SZT.	STRATOS Z25/1-8 - 1 SZT.
1682	WZL_82539	SŁONIMSKA 3	2012-10-26	WM UL SŁONIMSKA 3	156,59	146,51	50,56	0	0	W	GLD-01 L-5-PI - 1 SZT. LB 31 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	G 200 - 1 SZT.	MAGNA 40-120 F - 1 SZT.	ALPHA 2 25-60 N 180 - 1 SZT.
1683	WZL_82540	WASZYNGTONA 26A	2012-12-11	WM WASZYNGTONA 26,26A	108	100,7	30,8	0	0	W	LB 31 - 1 SZT. LB 31-2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	NG 100 - 1 SZT.	MAGNA 32-120 F - 1 SZT.	UPS 25-40 N - 1 SZT.
1684	WZL_82541	WASZYNGTONA 26	2012-12-14	WM WASZYNGTONA 26,26A	153	118,7	38,3	0	0	W	LB 31 - 1 SZT. LB 31-2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	G 200 - 1 SZT.	MAGNA 40-100 F - 1 SZT.	UPS 25-40 N - 1 SZT.
1685	WZL_82542	KALINOWSKIEGO 8	2012-08-22	WM BLOKU PRZY UL.KALINOWSKIEGO 8	196,53	146,51	50,56	0	0	W	GLD-013-L-5-PI - 1 SZT. LB 31 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	G 300 - 1 SZT.	MAGNA 40-120 F - 1 SZT.	UPS 25-40 N 180 - 1 SZT.
1686	WZL_82543	KALINOWSKIEGO 6A	2012-09-24	WM NIERUCHOMOŚCI ul.Kalinowskiego 6A	86,98	69,8	18,96	0	0	W	GXD-007-L-5-PI - 1 SZT. LB 31 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	NG 100 - 1 SZT.	MAGNA 40-120 F - 1 SZT.	UPS 25-40 N 180 - 1 SZT.
1687	WZL_82544	KALINOWSKIEGO 6	2013-02-05	WM NIERUCHOMOŚCI UL.KALINOWSKIEGO 6	146,18	127,65	42,13	0	0	W	GLD-013-L-5-PI - 1 SZT. LB 31 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	G 200 - 1 SZT.	MAGNA 40-100 F - 1 SZT.	UPS 25-40 N 180 - 1 SZT.
1688	WZL_82545	GROCHOWA 6	2012-12-28	WM PRZY UL.GROCHOWA 6	155	107,83	33,7	0	0	W	GLD-013-L-5-PI - 1 SZT. LB 31 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	G 300 - 1 SZT.	MAGNA 40-100 F 220 - 1 SZT.	UPS 25-40 N 180 - 1 SZT.
1689	WZL_82546	OGRODOWA 3	2013-12-18	WM BUDYNKÓW UL. FABRYCZNA 8 i UL. OGRODOWA 3	89,2	107,8	33,7	0	0	W	LB 31 - 1 SZT. S7A-IG16-TKTL80 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT.	NG 100 - 1 SZT.	MAGNA 25-60 180 - 1 SZT.	ALPHA 2 25-40 N 180 - 1 SZT.
1690	WZL_82547	FABRYCZNA 8	2014-01-15		242,6	173,2	63,2	0	0	W	LB 31 - 1 SZT. S7A-IS16-TKTL78 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT.	G 400 - 1 SZT.	MAGNA 3 32-120 F220 - 1 SZT.	ALPHA 2 25-60 N 180 - 1 SZT.
1691	WZL_82548	RZYMOWSKIEGO 22 W1	2012-08-24	WM NIERUCHOMOŚCI UL. Rzymowskiego 22	153,565	53,753	13,435	0	0	W	GCP-008-M-5-PI - 1 SZT. LB 31 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 33 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 2 SZT.	ECL COMFORT 210 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	NG 100 - 1 SZT.	STRATOS 30/1-10 - 1 SZT.	STRATOS ECO Z 25/1-5 - 1 SZT.
1692	WZL_82549	BRUKOWA 26	2015-07-01	WM NIERUCHOMOŚCI UL. BRUKOWA 26	76,16	102,7	31,6	0	0	W	LB 31 - 1 SZT. S7A-IG16-TKTL80 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT.	NG 80 - 1 SZT.	MAGNA 32-100 180 - 1 SZT.	ALPHA 2 25-40 N 180 - 1 SZT.
1693	WZL_82550	PIŁSUDSKIEGO 24	2012-10-03	WM NIERUCHOMOŚCI AL.PIŁSUDSKIEGO 24	210,4	142,8	48,87	0	0	W	GLD-013-L-5-PI - 1 SZT. LB 31 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	G 300 300 - 1 SZT.	MAGNA 40-120 F - 1 SZT.	UPS 25-40 N - 1 SZT.
1694	WZL_82551	OGRODOWA 2	2012-10-26	WM NIERUCHOMOŚCI UL. OGRODOWA 2	88,33	91,09	26,96	0	0	W	LB 31 - 1 SZT. XG 10-2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	NG 100 - 1 SZT.	MAGNA 32-100 F - 1 SZT.	ALPHA 2 25-40 N 180 - 1 SZT.
1695	WZL_82552	POGODNA 63A	2012-10-31	LIDL POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	9,85	0	0	0	108,7	W	LB 31 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 25 - 1 SZT. ZAWÓR VL 3 - 1 SZT.		DPIV AFPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	NG 35 - 1 SZT.	MAGNA 25-60 180 - 1 SZT.	
1696	WZL_82553	KRASZEWSKIEGO 30	2012-10-01	SB-M "WIELKOBLOKOWA"	130,57	0	0	0	0	W	B10TH - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT.		DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.		STRATOS 40/1-8 - 1 SZT.	
1697	WZL_82554	WASILKOWSKA 1	2012-10-10	SB-M "WIELKOBLOKOWA"	170	0	0	0	0	W	B16H - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT.		DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	NG 140 - 1 SZT.	STRATOS 50/1-12 - 1 SZT.	
1698	WZL_82555 - Obcy	NOWOSIELSKA 48	2012-10-12	WM NOWOSIELSKA 48 REP PRZEZ MG DOM SP.Z O.O.	125,43	146,61	50,56	0	0	W	XB 20-1 - 1 SZT. XG 10-2 - 1 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SQS 35.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVG 549 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SQS 35.53 ZAWÓR VVG 549 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 602 - 1 SZT.	AFE 300 - 1 SZT.	STRATOS 30/1-8 - 1 SZT.	25 PWR 80 C - 1 SZT.
1699	WZL_82559	TUWIMA 6	2013-09-12	WM UL.TUWIMA 6	57,75	63,85	16,85	0	0	W	LB 31 - 1 SZT. S7A-IG16-TKTL83 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 ULTRAHEAT 50	NG 80 - 1 SZT.	MAGNA 25-60 180 - 1 SZT.	UPS 25-40 N 180 - 1 SZT.
1700	WZL_82560	LIPOWA 45	2013-06-05	WM BUD.PRZY UL.LIPOWEJ 45	115,81	58,96	15,17	0	0	W	LB 31 - 1 SZT. S8A-IG16-TL - 1 szt.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT.	NG 100 - 1 SZT.	MAGNA 25-100 180 - 1 SZT.	UPS 25-40 N 180 - 1 SZT.
1701	WZL_82561	KONOPNICKIEJ 1C BUD_DZ2159/4	2015-10-20	KALTER SPÓŁKA Z O.O.	130,45	77,29	21,77	0	0	W	XB 12 L-1 - 1 SZT. XB 12 L-2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	FLEXCON C 140 - 1 SZT.	STRATOS 30/1-10 - 1 SZT.	STRATOS ECO Z 25/1-5 - 1 SZT.

1702	WZL_82562	MALMEDA 15A	2013-07-01	WM NIERUCHOMOŚCI UL.MALMEDA 15A	72	107,83	33,7	0	0	W	LB 31 - 1 SZT. S7A-IG16-TKTL80 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT.	FLEXCON TOP 80 - 1 SZT.	MAGNA 25-80 180 - 1 SZT.	UPS 25-40 N 180 - 1 SZT.
1703	WZL_82563	PIOTRKOWSKA 2A BUD_DZ1354/1	2013-07-02	WM PRZY UL. PIOTRKOWSKIEJ 2A	96,7	84,3	24,4	0	0	W	LB 31 - 2 SZT.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	NG 140 - 1 SZT.	STRATOS 30/1-8 - 1 SZT. Z 25 - 1 SZT.	
1704	WZL_82564	PRZĘDZALNIANA 29	2013-10-03	PHU "GRAFIX" K. ŁUKASZEWSKI	91,2	0	0	0	108,8	W	LB 31 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.		DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	NG 35 - 1 SZT.	STRATOS 30/1-10 - 1 SZT.	
1705	WZL_82565	TKACKA 9 BUD_DZ362/2	2012-12-28	AKWEN HURTOWNIA RYB KRYSZYNA GROCHULSKA	15,35	0	0	0	50,07	W	LB 31 - 2 SZT.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.		DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	NG 12 - 1 SZT.	STRATOS 25/1-6 - 1 SZT.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1706	WZL_82566	ZAGÓRNA 21	2013-08-19	WM NIERUCHOMOŚCI UL.ZAGÓRNA 19 i 21	266,42	190,64	71,62	0	0	W	LB 47 - 1 SZT. S7A-IG16-TKTL78 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT.	G 300 - 1 SZT.	MAGNA 3 40-120 F250 - 1 SZT.	UPS 25-60 180 - 1 SZT.
1707	WZL_82567 - Obcy	AKADEMICKA 4	2012-10-18	NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU	59,73	0	0	0	0	W	LB 31 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.		DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.		STRATOS 25/1-8 - 1 SZT.	
1708	WZL_82568	ŚWIERKOWA 24	2013-10-11	WM NIERUCHOMOŚCI UL. ŚWIERKOWA 24	93	92,9	27,7	0	0	W	LB 31 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT.	NG 100 - 1 SZT.	MAGNA 32-100 F 220 - 1 SZT.	ALPHA 2 25-40 N 180 - 1 SZT.
1709	WZL_82569 - Obcy	SKŁADOWA 12	2012-10-22	REFLEKS RÓŻKO SPÓŁKA JAWNA	500	0	0	0	0	W					SONOMETER 1100 - 1 SZT.			
1710	WZL_82570	BEMA 89/2	2013-09-24	PSS "SPOŁEM"	20,7	0	0	0	73,3	W	LB 31 - 3 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.		DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	NG 18 - 1 SZT.	STRATOS 25/1-6 - 1 SZT.	
1711	WZL_82571	ZAGÓRNA 19	2013-08-19	WM NIERUCHOMOŚCI UL.ZAGÓRNA 19 i 21	266,3	190,64	71,62	0	0	W	LB 47 - 1 SZT. S7A-IG16-TKTL78 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT.	G 300 - 1 SZT.	MAGNA 3 40-120 F250 - 1 SZT.	UPS 25-60 N 180 - 1 SZT.
1712	WZL_82572	I ARMII WOJ. POLSKIEGO 37	2013-11-18	WM UL. I ARMII WO. POLSKIEGO 35A, 37	347	379	178	0	0	W	LC 110 - 1 SZT. LC 110-2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT.	G 600 - 1 SZT.	STRATOS 40/1-12 - 1 SZT.	STRATOS ECO Z 25/1-5 - 1 SZT.
1713	WZL_82573	BEMA 100C	2015-11-09	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	225,1	251,31	103,22	0	0	W	XB 51 L-2 - 1 SZT. XB 61 L-1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	FLEXCON PRO 200 - 1 SZT.	MAGNA 3 32-120 F220 - 1 SZT.	UPS 25-40 N 180 - 1 SZT.
1714	WZL_82576	KRAKOWSKA 7 A	2013-08-05	WM PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 7, 7A	109,7	74,69	20,92	0	0	W	LB 31 - 1 SZT. LB 31-2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	NG 100 - 1 SZT.	MAGNA 32-60 180 - 1 SZT.	ALPHA 2 25-60 N 180 - 1 SZT.
1715	WZL_82577	KRAKOWSKA 7A B	2013-08-05	WM PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 7, 7A	257,6	259,03	107,43	0	0	W	LB 31 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	G 300 - 1 SZT.	MAGNA 3 40-120 F250 - 1 SZT.	ALPHA 2 25-60 N 180 - 1 SZT.
1716	WZL_82578	WOŁODYJOWSKIEGO 2/1	2013-09-16	SPZOZ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOŁONY IM. J. ŚNIADECKIEGO	229,6	195,42	160,76	0	0	W	LB 31 - 1 SZT. LC 110 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	NG 140 - 1 SZT.	STRATOS 40/1-12 - 1 SZT.	TOP Z 25/6 - 1 SZT.
1717	WZL_82579	HANDLOWA 13	2012-11-12	PHU "BIAŁY" ANDRZEJ PAWELSKI	83	0	0	0	0	W	LB 31 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.		DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	NG 80 - 1 SZT.	MAGNA 25-60 180 - 1 SZT.	
1718	WZL_82580	SKŁODOWSKIEJ- CURIE 24	2015-11-02	PRYWATNY	32	34,91	7,58	0	0	W	FA-004-P16 - 1 SZT. XB 12 L-1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	FLEXCON TOP 25 - 1 SZT.	MAGNA 3 25-60 180 - 1 SZT.	UPS 25-40 - 1 SZT.
1719	WZL_82581	WASZYNGTONA 8	2013-11-12	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	31	46,25	9,1	0	0	W	XB 30-1 - 2 SZT.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VM 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	FLEXCON TOP 35 - 1 SZT.	ALPHA 2 25-60 180 - 1 SZT.	UP 15-14 BU - 1 SZT.
1720	WZL_82582	42 PUŁKU PIECHOTY 35 BUD_DZ1096/4	2012-11-15	WM PRZY UL. 42 PUŁKU PIECHOTY 35	176	183,82	68,25	0	0	W	LB 31 - 1 SZT. LB 31-2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	G 200 - 1 SZT.	MAGNA 40-120 F - 1 SZT.	UPS 25-40 N 180 - 1 SZT.
1721	WZL_82583 - Obcy	42 PUŁKU PIECHOTY 70C W3 ETIPOL	2015-06-01	PRZEDSIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNE "ETIPOL" SP. Z O.O.	12	0	0	0	45	B/W					MULTICAL 602 - 1 SZT.			
1722	WZL_82584	JESIENNA 2	2013-12-13	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	52,04	52,66	13,06	0	0	W	LB 31 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT.	FLEXCON TOP 35 - 1 SZT.	MAGNA 25-60 180 - 1 SZT.	UPS 25-40 N 180 - 1 SZT.
1723	WZL_82585	JESIENNA 2A	2014-09-26	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	59,79	58,96	15,17	0	0	W	LB 31 - 1 SZT. LB 31-2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT.	FLEXCON TOP 35 - 1 SZT.	MAGNA 25-60 180 - 1 SZT.	UPS 25-40 N 180 - 1 SZT.
1724	WZL_82586	WARSZAWSKA 13	2013-02-22	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	71,73	53,38	14,11	0	0	W	LB 31 - 2 SZT.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	NG 35 - 1 SZT.	MAGNA 40-100 F 220 - 1 SZT.	UPS 25-40 N 180 - 1 SZT.
1725	WZL_82587	PUŁASKIEGO 93	2013-09-24	WM NIERUCHOMOŚCI UL.PUŁASKIEGO 93	94,03	107,83	33,7	0	0	W	LB 31 - 1 SZT. S7A-IG16-TKTL80 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT.	G 200 - 1 SZT.	MAGNA 25-80 180 - 1 SZT.	UPS 25-40 N 180 - 1 SZT.
1726	WZL_82588	MAZOWIECKA 48	2012-11-16	WM UL. MAZOWIECKA 48	163,8	110,22	32,75	0	59,21	W	LB 31 - 2 SZT. LB 31-2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 310 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 3 SZT.	G 300 - 1 SZT.	STRATOS 40/1-8 - 1 SZT.	STRATOS ECO Z 25/1-5 - 1 SZT.
1727	WZL_82589	JANA PAWŁA II 51 DECATHLON SP. Z O.O.	2012-12-18	DECATHLON SP. Z O.O.	11,8	0	0	0	426,2	W	XB 10-1 - 1 SZT. XB 51 H-1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 310 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.		DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	SONOMETER 1100 - 1 SZT.	NG 18 - 1 SZT.	ALPHA 2 25-60 180 - 1 SZT.	
1728	WZL_82591	42 PUŁKU PIECHOTY 127 BUD_DZ252/17	2013-01-28	WM PRZY UL. 42 PUŁKU PIECHOTY 127	252	199	76	0	0	W	LB 31 - 1 SZT. LB 31-2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	G 300 - 1 SZT.	MAGNA 3 40-120 F250 - 1 SZT.	ALPHA 2 25-60 N 180 - 1 SZT.
1729	WZL_82592	NOWOSIELSKA 58	2013-10-04	WM NOWOSIELSKA 58	120	86,75	25,28	0	0	W	LB 31 - 1 SZT. S7A-IG16-TKTL83 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT.	NG 80 - 1 SZT.	MAGNA 25-80 180 - 1 SZT.	UPS 25-40 N 180 - 1 SZT.
1730	WZL_82593 - Obcy	ŁAGODNA 11	2012-12-07	EDIS EDYTA KUŹMICH I WSPÓLNICY S.C.	40	0	0	0	0	W	XB 30-1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 + ECA 30 SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VS 2 - 1 SZT.		DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	NG 18 - 1 SZT.	ALPHA 2 25-60 180 - 1 SZT.	
1731	WZL_82594	ŚW. ROCHA 3 W2 ZMK	2012-11-05	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	86,8	58,7	58,7	0	19	W	LB 31 - 1 SZT. LB 31-2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 310 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 435 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT. ZAWÓR VRB 3 - 1 SZT.	ECL COMFORT 310 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	NG 80 - 1 SZT.	MAGNA 40-100 F 220 - 1 SZT.	ALPHA 2 25-60 N 180 - 1 SZT.

1732	WZL_82595	SWOBODNA 26 BUD_DZ1754/9	2013-10-28	WM "SWOBODNA"	148,4	172,95	63,02	0	0	W	LB 31 - 1 SZT. LB 31-2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT.	G 300 - 1 SZT.	STRATOS 32/1-12 - 1 SZT.	STAR Z 25/6 - 1 SZT.
1733	WZL_82596 - Obcy	LIPOWA 32	2013-01-10	STREB POLSKA SP. Z O.O.	100	0	0	0	0	W					SONOMETER 1100 - 1 SZT.			
1734	WZL_82597	KIJOWSKA 7 BUD_DZ490/5	2013-11-21	WM PRZY UL. KIJOWSKIEJ 7	364,5	256,72	106,17	0	68	W	LB 31 - 2 SZT. LC 110 - 1 SZT.	ECL COMFORT 310 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 310 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT.	G 400 - 1 SZT.	MAGNA 50-120 F - 1 SZT.	UPS 25-60 180 - 1 SZT.
1735	WZL_82598	NOWY ŚWIAT 9A	2014-01-16	BUDINWEST SP. Z O.O.	245	139	44	0	0	W	LB 31 - 1 SZT. LC 110 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT.	FLEXCON PRO 370 - 1 SZT.	MAGNA 40-100 F - 1 SZT.	ALPHA 2 25-40 N 180 - 1 SZT.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1736	WZL_82601	OGRODOWA 7	2013-10-22	WM PRZY UL. OGRODOWEJ 7	138,08	190,91	71,62	0	0	W	LB 31 - 1 SZT. S7A-IG16-TKTL78 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT.	FLEXCON PRO 200 - 1 SZT.	MAGNA 40-100 F 220 - 1 SZT.	ALPHA 2 25-60 N 180 - 1 SZT.
1737	WZL_82602 - Obcy	WASZYNGTONA 13A	2014-12-23	UNIwersytet MEDYCZNY	61	27	10	48	0	W	XB 20-1 - 2 SZT. XG 10-1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 310 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 310 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 602 - 1 SZT.	NG 35 - 1 SZT.	MAGNA 25-100 180 - 1 SZT.	UP 15-14 B - 1 SZT.
1738	WZL_82603	RYNEK KOŚCIUSZKI 5A	2013-08-30	WM BUDYNKU UL. RYNEK KOŚCIUSZKI 5A	85,6	53	13	0	0	W	LB 31 - 1 SZT. S8A-IG16-TL - 1 szt.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT.	FLEXCON 80 - 1 SZT.	STRATOS 25/1-8 - 1 SZT.	STRATOS Z25/1-8 - 1 SZT.
1739	WZL_82604	MALMEDA 13B	2013-08-09	WM BUDYNKU PRZY UL.MALMEDA 13B	137,24	80,95	23,09	0	0	W	LB 31 - 1 SZT. S7A-IG16-TKTL83 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT.	NG 100 - 1 SZT.	STRATOS 30/1-10 - 1 SZT.	STRATOS Z25/1-8 - 1 SZT.
1740	WZL_82606	PUCHALSKIEGO W4	2013-11-07	OSOBY PRYWATNE	302,7	2233	64,68	0	0	W	LD 235 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 33 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.		DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 SHARKY 775 - 77 SZT.	G 800 - 1 SZT.	IP-E 40/120-1,5 5/2 - 1 SZT.	
1741	WZL_82607	ŚWIĘTOJAŃSKA 24 MIESZK.-USŁ.	2013-09-17	WM NIERUCHOMOŚCI UL.ŚWIĘTOJAŃSKA 24	24,41	28,38	16,69	0	0	W	LB 31 - 1 SZT. S8A-IG16-TL - 1 szt.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT.	FLEXCON TOP 35 - 1 SZT.	MAGNA 25-60 180 - 1 SZT.	UP 15-14 B - 1 SZT.
1742	WZL_82608	PAŁACOWA 1	2013-10-14	PROXER ART. BIUROWE PIOTR GAŁKIN	15	30	30	0	0	W	XB 30-1 - 2 SZT.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VM 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	FLEXCON TOP 12 - 1 SZT.	STRATOS 25/1-5 - 1 SZT.	UP 15-14 BU - 1 SZT.
1743	WZL_82609	PARKOWA 1	2013-09-27	WM UL. PARKOWA 1	116,27	100,27	30,65	0	0	W	LB 31 - 1 SZT. S7A-IG16-TKTL80 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT.	FLEXCON 110 - 1 SZT.	STRATOS 30/1-10 - 1 SZT.	STRATOS Z25/1-8 - 1 SZT.
1744	WZL_82610	PARKOWA 3	2013-10-04	WM NIERUCHOMOŚCI UL. PARKOWA 3	116,88	92,91	27,31	0	0	W	LB 31 - 1 SZT. S7A-IG16-TKTL83 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT.	FLEXCON C 110 - 1 SZT.	STRATOS 30/1-10 - 1 SZT.	STRATOS Z25/1-8 - 1 SZT.
1745	WZL_82612	OLSZTYŃSKA 3	2013-08-01	BIAŁOSTOCKA SM	142,8	88,4	27,4	0	0	W	LB 31 - 1 SZT. S7A-IG16-TKTL83 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT.	G 300 - 1 SZT.	MAGNA 40-100 F 220 - 1 SZT.	ALPHA 2 25-40 N 180 - 1 SZT.
1746	WZL_82613	OLSZTYŃSKA 5	2013-08-01	BIAŁOSTOCKA SM	60	50,8	13,1	0	0	W	LB 31 - 1 SZT. S8A-IG16-TL - 1 szt.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT.	NG 100 - 1 SZT.	MAGNA 25-60 180 - 1 SZT.	ALPHA 2 25-40 N 180 - 1 SZT.
1747	WZL_82614	BIAŁOSTOCZEK 36	2013-08-01	BIAŁOSTOCKA SM	62	54,87	14,6	0	0	W	LB 31 - 1 SZT. S8A-IG16-TL - 1 szt.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT.	FLEXCON 140 - 1 SZT.	MAGNA 25-60 180 - 1 SZT.	ALPHA 2 25-40 N 180 - 1 SZT.
1748	WZL_82615	ZAGUMIENNA 38	2013-09-30	BIAŁOSTOCKA SM	84	57,9	15,6	0	0	W	LB 31 - 1 SZT. S8A-IG16-TL - 1 szt.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT.	FLEXCON 200 - 1 SZT.	MAGNA 32-60 180 - 1 SZT.	ALPHA 2 25-40 N 180 - 1 SZT.
1749	WZL_82616	ZAGUMIENNA 40	2013-09-30	BIAŁOSTOCKA SM	106,45	75,9	22,4	0	0	W	LB 31 - 1 SZT. S7A-IG16-TMTL83 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT.	FLEXCON PRO 200 - 1 SZT.	MAGNA 32-80 180 - 1 SZT.	ALPHA 2 25-40 N 180 - 1 SZT.
1750	WZL_82617	ZAGUMIENNA 52	2013-09-26	BIAŁOSTOCKA SM	84,9	55,5	14,9	0	0	W	LB 31 - 1 SZT. S8A-IG16-TL - 1 szt.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT.	NG 140 - 1 SZT.	MAGNA 25-60 180 - 1 SZT.	ALPHA 2 25-40 N 180 - 1 SZT.
1751	WZL_82618	ZAGUMIENNA 54	2013-09-26	BIAŁOSTOCKA SM	54,9	33,1	7,5	0	0	W	LB 31 - 1 SZT. S4A-IG16-TL - 1 szt.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT.	NG 80 - 1 SZT.	MAGNA 25-60 180 - 1 SZT.	ALPHA 2 25-40 N 180 - 1 SZT.
1752	WZL_82619	DOBRA 3	2013-09-26	BURSA SZKOLNA	407,48	156,5	57,5	0	0	W	LC 110 - 1 SZT. S9A-IG16-TMTL66 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	FLEXCON PRO 430 - 1 SZT.	STRATOS 50/1-12 - 1 SZT.	STRATOS Z25/1-8 - 1 SZT.
1753	WZL_82620	TRANSPORTOWA 2B	2014-01-15	SONATA PARK SP Z O.O.	908,5	443,66	218,55	0	0	W	LC 110 - 2 SZT. LC 110-2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AFPQ - 1 SZT.	MULTICAL 402 MULTICAL 602	FLEXCON M 600 - 2 SZT.	MAGNA 3 80-120 F360 - 2 SZT.	UPS 32-80 N 180 - 1 SZT.
1754	WZL_82621 - Obcy	BRZECHWY 20	2014-01-23	PRYWATNY	22	24,72	3,72	0	0	W					SHARKY 775 - 1 SZT.			
1755	WZL_82622	KLEEBERGA 34A	2014-11-26	AVA SP. Z O.O.	180	99,75	32,45	0	64	W	LB 31 - 1 SZT. LC 110 - 1 SZT.	ECL COMFORT 310 - 1 SZT. ZAWÓR VL 3 - 1 SZT.	ECL COMFORT 310 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	FLEXCON C 140 - 1 SZT.	MAGNA 32-120 F - 1 SZT.	ALPHA 2 25-60 N 180 - 1 SZT.
1756	WZL_82623	TRANSPORTOWA 2C	2014-12-15	SONATA PARK SP Z O.O.	354,5	206,83	79,86	0	0	W	LB 31 - 1 SZT. LC 110 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT.	FLEXCON PRO 300 - 1 SZT.	MAGNA 3 50-120 F280 - 1 SZT.	ALPHA 2 25-40 N 180 - 1 SZT.
1757	WZL_82624	ZWYCIĘSTWA 8 W3	2013-12-05	"MADRO" BIAŁYSTOK SPÓŁKA Z O.O.	34,1	88,09	29,08	0	328,3	W	LB 31 - 1 SZT. LC 110 - 1 SZT.	ECL COMFORT 310 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 435 - 1 SZT. ZAWÓR VRB 3 - 1 SZT.	ECL COMFORT 310 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	FLEXCON C 110 - 1 SZT.	STRATOS 30/1-10 - 1 SZT.	STRATOS ECO Z 25/1-5 - 1 SZT.
1758	WZL_82625	STAROSIELCE 2/1 MAGAZYN	2013-12-09	ENEA LOGISTYKA SPÓŁKA Z O.O., PEC "ZACHÓD" SP Z O.O.	15	30	30	0	0	W	XB 30-1 - 2 SZT.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VS 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	FLEXCON 12 - 1 SZT.	STRATOS ECO 25/1-5 - 1 SZT.	UP 15-14 BU - 1 SZT.
1759	WZL_82626	ZACHODNIA 2G	2013-11-26	WM PRZY UL. ZACHODNIEJ 2F, 2G	603,99	340,27	154,25	0	0	W	LC 110 - 1 SZT. LC 110-2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AFPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT.	FLEXCON M 600 - 1 SZT.	MAGNA 3 80-120 F360 - 1 SZT.	UPS 25-60 N 180 - 1 SZT.
1760	WZL_82627	42 PUŁKU PIECHOTY 125	2014-01-15	WM PRZY UL. 42 PUŁKU PIECHOTY 125	193	139	53	0	0	W	LB 31 - 1 SZT. LB 31-2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT.	G 200 - 1 SZT.	MAGNA 3 32-120 F220 - 1 SZT.	UPS 25-60 N 180 - 1 SZT.
1761	WZL_82628	SWOBODNA 29	2014-01-21	WM PRZY UL. SWOBODNEJ 29	153	117,4	39,8	0	0	W	LB 31 - 1 SZT. LB 31-2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT.	FLEXCON PRO 200 - 1 SZT.	STRATOS 32/1-12 - 1 SZT.	STRATOS Z25/1-8 - 1 SZT.
1762	WZL_82629	HERBERTA 16	2014-09-11	WM PRZY UL. Z. HERBERTA 16	95,1	90,83	26,87	0	0	W	LB 31 - 1 SZT. LB 47 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT.	FLEXCON TOP 80 - 1 SZT.	MAGNA 32-100 F 220 - 1 SZT.	UPS 25-40 N 180 - 1 SZT.
1763	WZL_82630	HERBERTA 14	2014-01-02	WM PRZY UL. Z. HERBERTA 14	95,1	90,83	26,87	0	0	W	LB 31-2 - 1 SZT. LB 47 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT.	FLEXCON TOP 80 FLEXCON TOP 80	MAGNA 32-100 F 220 - 1 SZT.	UPS 25-40 N 180 - 1 SZT.

1764	WZL_82631	KARPIŃSKIEGO 11	2014-03-01	HARTOWNIA BIAŁYSTOK S.A.	1105	250	200	0	0	W	LC 110 - 2 SZT. S7A-IG16-TKTL79 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV 42-39 - 1 SZT.	MULTICAL 602 - 1 SZT.	FLEXCON PRO 370 - 1 SZT.	STRATOS 80/1-12 - 2 SZT.	STRATOS Z25/1-8 - 1 SZT.
1765	WZL_82632	42 PUŁKU PIECHOTY 123	2014-08-26	WM PRZY UL. 42 PUŁKU PIECHOTY 123	103	140	48	0	0	W	LB 31 - 1 SZT. LB 47 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT.	FLEXCON TOP 80 - 1 SZT.	STRATOS 30/1-8 - 1 SZT.	STRATOS ECO Z 25/1-5 - 1 SZT.
1766	WZL_82633 - Obcy	WARSZAWSKA 15	2013-09-27	BIAŁOSTOCKIE CENTRUM ONKOLOGII IM. M. SKŁODOWSKIEJ	1172,3	519,38	237,7	0	496	W					MULTICAL 602 - 1 SZT.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1767	WZL_82634	JANA PAWŁA II 59C	2013-10-07	WM PRZY AL. JANA PAWŁA II 59C I 59D	269,91	225,28	89,32	0	0	W	LB 31 - 1 SZT. LC 110 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	G 400 - 1 SZT.	STRATOS 40/1-12 - 1 SZT.	STRATOS ECO Z 25/1-5 - 1 SZT.
1768	WZL_82635	JANA PAWŁA II 59D	2013-11-21	WM PRZY AL. JANA PAWŁA II 59C I 59D	256,58	224,53	89,1	0	0	W	LB 31 - 1 SZT. LB 47 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	G 400 - 1 SZT.	STRATOS 40/1-12 - 1 SZT.	STRATOS ECO Z 25/1-5 - 1 SZT.
1769	WZL_82636	MIESZKA I 8C	2013-10-29	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	140,64	90,74	30,24	0	0	W	LB 31 - 1 SZT. S7A-IG16-TKTL83 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT.	FLEXCON C 110 - 1 SZT.	STRATOS 30/1-12 - 1 SZT.	STRATOS Z25/1-8 - 1 SZT.
1770	WZL_82637	BERLINGA 46	2013-11-07	WM - UL. GEN. BERLINGA NR 46	205,81	273,26	115,43	0	0	W	LB 31 - 1 SZT. S7A-IS16-TKTL78 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT.	G 300 - 1 SZT.	MAGNA 3 40-120 F250 - 1 SZT.	ALPHA 2 25-60 N 180 - 1 SZT.
1771	WZL_82638	OGRODNICZKI 41	2014-06-10	KOSACKI BUDOWNICTWO SP Z O.O. SP. KOM.	58	75,58	21,07	0	0	W	LB 31 - 1 SZT. LB 31-2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT.	FLEXCON TOP 50 - 1 SZT.	MAGNA 25-60 180 - 1 SZT.	UPS 25-40 N 180 - 1 SZT.
1772	WZL_82639	MALMEDA 6	2014-09-08	WM NIERUCHOMOŚCI UL.MALMEDA 6	128,42	63,87	16,85	0	0	W	GLP-008-L-5-Si - 1 SZT. LB 47 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT.	FLEXCON PRO 200 - 1 SZT.	STRATOS 30/1-8 - 1 SZT.	STRATOS ECO Z 25/1-5 - 1 SZT.
1773	WZL_82640	TUWIMA 1	2014-07-25	WM NIERUCHOMOŚCI UL.TUWIMA 1	148,78	151,49	52,9	0	0	W	GLD-013-L-5-P - 1 SZT. LB 47 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT.	FLEXCON PRO 200 - 1 SZT.	MAGNA 25-100 180 - 1 SZT.	ALPHA 2 25-60 180 - 1 SZT.
1774	WZL_82641	GAJOWA 75	2014-09-26	SM "RODZINA KOLEJOWA"	85	0	0	0	0	W	LB 47 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.		DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	NG 50 - 1 SZT.	STRATOS 25/1-8 - 1 SZT.	
1775	WZL_82642	PULASKIEGO 85	2014-08-19	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	78,9	114,53	36,54	0	0	W	GLP-008-L-5-Si - 1 SZT. LB 31 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT.	FLEXCON C 110 - 1 SZT.	MAGNA 25-100 180 - 1 SZT.	STRATOS Z25/1-8 - 1 SZT.
1776	WZL_82643 - Obcy	42 PUŁKU PIECHOTY 3	2014-02-28	"PROFI" SPÓŁKA JAWNA FIAŁKOWSKI I WSPÓLNICY	67	0	0	0	0	W	LB 31 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.		DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 602 - 1 SZT.	NG 50 - 2 SZT.	STRATOS 25/1-8 - 1 SZT.	
1777	WZL_82644	42 PUŁKU PIECHOTY 129	2014-11-17	WM UL. 42 PUŁKU PIECHOTY 129	167	196	75	0	0	W	LB 31 - 1 SZT. LB 47 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	FLEXCON PRO 200 - 1 SZT.	STRATOS 40/1-8 - 1 SZT.	STAR Z 25/6 - 1 SZT.
1778	WZL_82645	CHOROSZCZAŃSKA 26	2013-12-03	CARLAKIER MARIUSZ MICHNIEWICZ	32	33,19	6,53	0	0	W	XB 30-1 - 2 SZT.	ECL COMFORT 210 + ECA 32 SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VM 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	NG 50 - 1 SZT.	ALPHA 2L 25-60 180 - 1 SZT.	UP 15-14 BU - 1 SZT.
1779	WZL_82646	ŚW. A. BOBOLI 1	2014-10-02	KOSACKI BUDOWNICTWO SP Z O.O. SP. KOMAN.	50,28	75,58	21,07	0	0	W	LB 31 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT.			
1780	WZL_82648	PULASKIEGO 97	2014-08-14	WM NIERUCHOMOŚCI UL.PULASKIEGO 97	97,68	107,83	33,7	0	0	W	GLD-013-L-5-PI - 1 SZT. LB 47 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT.	FLEXCON C 140 - 1 SZT.	MAGNA 25-80 180 - 1 SZT.	UPS 25-40 N 180 - 1 SZT.
1781	WZL_83003	WĘGŁOWA 6A DELTA	2011-10-13	"DELTA"SP.J. KRENTOWSKI,HUS	110	92,04	23,02	0	0	W	XB 10-2 - 1 SZT. XB 20-1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AFPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	NG 100 - 1 SZT.	STRATOS 30/1-12 - 1 SZT.	STRATOS ECO Z 25/1-5 - 1 SZT.
1782	WZL_83006	TYSIĄCLECIA P. P. 10 W1	2012-01-10	WM TYSIĄCLECIA 10A	357	186	55	0	0	W	B10TH - 2 SZT. B16H - 2 SZT.	RVD 250 - 2 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 2 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 2 SZT.	SIŁOWNIK SKD 32.21 - 2 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 2 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 3 SZT.	G 300 - 2 SZT. G 300 - 2 SZT.	STRATOS 32/1-10 STRATOS 32/1-12	STRATOS ECO Z 25/1-5 - 2 SZT.
1783	WZL_83007	TYSIĄCLECIA P. P. 10 PAWILON	2012-11-19	JERONIMO MARTINS POLSKA SA	21	0	0	0	125	W	B10TH - 1 SZT.	RVD 260 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.		DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	NG 100 - 1 SZT.	STRATOS 32/1-8 - 1 SZT.	
1784	WZL_83009	TRANSPORTOWA 2A	2012-07-01	WM "ETIUDA" UL. TRANSPORTOWA 2A	400,2	228,48	91	0	0	W	B35H - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT.	G 600 - 1 SZT.	STRATOS 50/1-12 - 1 SZT.	STRATOS Z25/1-8 - 1 SZT.
1785	WZL_83010	NARODOWYCH SIŁ ZBROJNYCH 13	2011-12-23	CASTORAMA POLSKA SP. Z O.O.	136	0	0	0	555,6	W	B16H - 1 SZT. B56H - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.		DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	NG 80 - 1 SZT. S 200 - 1 SZT.	STRATOS 40/1-8 - 1 SZT.	
1786	WZL_83011	KRĘTA 2	2011-12-21	WM UL. KRĘTA 2	687	370,98	171,98	0	0	W	B35H - 1 SZT. B50M - 1 SZT.	ECL COMFORT 200 - 1 SZT. ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. SIŁOWNIK VMM 20 - 1 SZT. ZAWÓR DR 50 GFLA - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AFPQ - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT. MULTICAL 601 - 1 SZT.	REFLEXOMAT RG 300 - 1 SZT.	MAGNA 40-120 F - 1 SZT. MAGNA 50-120 F - 1 SZT. MAGNA 65-120 F - 1 SZT.	UPS 32-120 FB - 1 SZT.
1787	WZL_83012	SIENKIEWICZA 63	2012-01-17	WM PRZY SIENKIEWICZA 63	100	86	25	0	0	W	B10TH - 2 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT.	NG 140 - 1 SZT.	STRATOS 25/1-8 - 1 SZT.	STAR Z 25/6 - 1 SZT.
1788	WZL_83014	WARMIŃSKA 29	2011-12-30	WM BUDYNKÓW UL. WARMIŃSKA 29 i 31	125	135	45	0	0	W	B10TH - 1 SZT. B16H - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT.	G 200 - 1 SZT.	STRATOS 30/1-8 - 1 SZT.	STRATOS ECO Z 25/1-5 - 1 SZT.
1789	WZL_83015	BORSUCZA 8	2012-01-02	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	88,43	130,3	43,58	0	0	W	B10TH - 1 SZT. B16H - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT.	NG 80 - 1 SZT.	MAGNA 32-100 F - 1 SZT.	UPS 25-40 N 180 - 1 SZT.
1790	WZL_83016	TYSIĄCLECIA P. P. 10 W2	2012-01-04	WM TYSIĄCLECIA 10A	570	342	124	0	49	W	B16H - 3 SZT. B35H - 1 SZT. B8TH - 1 SZT.	RVD 250 - 1 SZT. RVD 260 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 2 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 2 SZT.	SIŁOWNIK SKD 32.21 - 2 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 2 SZT.	DPIV AFPQ - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 4 SZT.	NG 12 - 1 SZT. G 600 - 1 SZT.	STRATOS 40/1-12 - 1 SZT. STRATOS 40/1-8 - 1 SZT.	STAR Z 25/6 - 2 SZT.
1791	WZL_83018	ZAGÓRNA 11	1985-09-30	WM NIERUCHOMOŚCI UL.ZAGÓRNA 11	709,78	285,81	114,32	0	0	W	GLD-013-L-5-PI - 1 SZT., GLD-013-M-5-PI - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AFPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	G 800 - 1 SZT.	MAGNA 40-120 F - 1 SZT.	UPS 25-80 N 180 - 1 SZT.
1792	WZL_83020	PODLEŚNA 12	2012-07-26	WM PRZY UL. PODLEŚNEJ 12	218	199,7	74,1	0	0	W	GLD-013-L-5-PI - 1 SZT. LB 31 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	G 200 - 1 SZT.	MAGNA 40-120 F - 1 SZT.	UPS 25-60 N 180 - 1 SZT.
1793	WZL_83022	RYSKA 3	2012-12-18	WM BUDYNKU PRZY UL. RYSKIEJ 3 I 3A	477	389,9	184,8	0	0	W	GLD-013-L-5-PI - 1 SZT. LC 110 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	G 800 - 1 SZT.	MAGNA 50-120 F - 1 SZT.	UPS 25-80 N 180 - 1 SZT.

1794	WZL_83023	ŁĄKOWA 7	2014-11-24	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE JAZ-BUD SPÓŁKA Z O.O.	576,6	486,02	198,64	0	0	W	LB 31 - 2 SZT. LC 110 - 2 SZT.	ECL COMFORT 210 - 2 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 2 SZT. ZAWÓR VB 2 - 2 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AFPQ - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 3 SZT.	FLEXCON M 600. FLEXCON PRO 250 - 1 SZT.	MAGNA 3 50-120 F280 - 2 SZT.	ALPHA 2 25-60 N 180 - 1 SZT. UPS 25-80 N
1795	WZL_83024	RYSKA 3A	2012-11-28	WM BUDYNKU PRZY UL. RYSKIEJ 3 I 3A	274,48	322,6	144	0	0	W	GLD-013-L-5-PI - 1 SZT. LC 110 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AFPQ - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	G 500 - 1 SZT.	MAGNA 40-120 F - 1 SZT.	UPS 25-80 N 180 - 1 SZT.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1796	WZL_83025	HERBERTA 12	2013-10-25	WM PRZY UL. Z. HERBERTA 12	96,66	90,83	26,87	0	0	W	LB 31 - 1 SZT. LB 31-2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT.	NG 100 - 1 SZT.	MAGNA 32-100 F 220 - 1 SZT.	UPS 25-40 N 180 - 1 SZT.
1797	WZL_83027	HERBERTA 10	2012-07-26	WM PRZY UL. Z. HERBERTA 10	96,66	90,83	26,86	0	0	W	LB 31 - 1 SZT. LB 31-2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	NG 100 - 1 SZT.	MAGNA 32-100 F 220 - 1 SZT.	UPS 25-40 N 180 - 1 SZT.
1798	WZL_83502	ŚW. ROCHA 3 W1 OŚRODEK	2011-10-27	OŚRODEK DIAGNOSTYCZNO-BADAWCZY CHORÓB PRZENOSZONYCH DROGĄ PŁCICOWĄ	187,31	68,88	29,74	0	0	W	B10TH - 1 SZT. GCP-008-M-5-PI - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	NG 100 - 1 SZT.	STRATOS 30/1-8 - 1 SZT.	STAR Z 20/4 - 1 SZT.
1799	WZL_83504	STOLECZNA 2	2011-11-16	WM LOKALI UŻYTKOWYCH PRZY UL. STOLECZNEJ 2	158	38,5	19,25	0	152	W	B16H - 2 SZT. B8TH - 1 SZT.	RVD 260 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 260 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	NG 140 - 1 SZT.	MAGNA 40-120 F - 1 SZT.	UPS 32-80 N 180 - 1 SZT.
1800	WZL_83505	ZWYCIĘSTWA 8 BUD. BIUROWY	2011-11-16	"MADRO" BIAŁYSTOK SPÓŁKA Z O.O.	143	76,32	25,44	0	0	W	B10TH - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	G 300 - 1 SZT.	MAGNA 40-100 F 220 - 1 SZT.	UPS 25-40 N - 1 SZT.
1801	WZL_83506	ZWYCIĘSTWA 8 GALERIA	2011-11-18	"MADRO" BIAŁYSTOK SPÓŁKA Z O.O.	188,04	0	0	0	0	W	B16H - 1 SZT.	ECL COMFORT 200 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.		DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	NG 80 - 1 SZT.	MAGNA 40-120 F - 1 SZT.	
1802	WZL_84006 - Obcy	HETMAŃSKA 16 LER. MERL.	2011-10-28	LEROY MERLIN INWESTYCJE SP. Z O.O.	40	0	0	0	1113	W					MULTICAL 601 - 1 SZT.			
1803	WZL_84007	ŻYTANIA 15	2012-03-01	WM NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. ŻYTNIEJ 15	70	56,46	15,65	0	0	W	B10TH - 1 SZT. B8TH - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	NG 80 - 1 SZT.	MAGNA 40-100 F 220 - 1 SZT.	ALPHA 2 25-40 N 180 - 1 SZT.
1804	WZL_84008	LESZCZYNOWA 49	2012-02-27	WM UL. LESZCZYNOWA 49	102,49	97,48	29,49	0	0	W	B10TH - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT.	NG 80 - 1 SZT.	STRATOS 30/1-12 - 1 SZT.	STRATOS ECO Z 25/1-5 - 1 SZT.
1805	WZL_84009	ŻURAWIA 71 INKUBATOR	2012-11-05	URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU	214	176,74	58,91	0	163	W	XB 10-2 - 1 SZT. XB 51 H-1 - 2 SZT.	ECL COMFORT 310 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	G 300 - 1 SZT. G 400 - 1 SZT.	MAGNA 40-120 F - 1 SZT.	UPS 25-60 N 180 - 1 SZT.
1806	WZL_84010 - Obcy	MAGAZYNOWA 2	2012-02-27	REFLEKS ROŻKO SPÓŁKA JAWNA	525,14	0	0	0	229,98	W					ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.			
1807	WZL_84011	ŻEROMSKIEGO 1A	2012-03-29	WM PRZY UL. ŻEROMSKIEGO 1A, 1B	532,5	289,76	124,73	0	0	W	B35H - 1 SZT. B56H - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	G 600 - 1 SZT.	STRATOS 65/1-12 - 1 SZT.	STRATOS Z25/1-8 - 1 SZT.
1808	WZL_84013	ŻURAWIA 71A CENTRUM	2012-12-07	URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU	273,8	96,71	32,24	0	263,3	W	XB 10-2 - 1 SZT. XB 51 H-1 - 2 SZT.	ECL COMFORT 310 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	G 200 - 1 SZT.	MAGNA 50-120 F - 1 SZT.	UPS 25-40 180 - 1 SZT.
1809	WZL_84014	PUCHALSKIEGO W3	2012-10-25	OSOBY PRYWATNE	165	105,2	33,6	0	0	W	LC 110 - 1 SZT.	ECL COMFORT 200 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.		DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	SHARKY 775 - 40 szt. ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	G 300 - 1 SZT.	STRATOS 40/1-12 - 1 SZT.	
1810	WZL_84015	WIEJSKA 68	2013-09-24	SB-M "WIELKOBŁOKOWA"	203,3	194,37	73,55	0	0	W	LB 31 - 1 SZT. S7A-IG16-TKTL78 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT.	G 400 - 1 SZT.	STRATOS 40/1-12 - 1 SZT.	STRATOS Z25/1-8 - 1 SZT.
1811	WZL_84016	WIEJSKA 70	2013-09-24	SB-M "WIELKOBŁOKOWA"	162	165,11	59,26	0	0	W	LB 31 - 1 SZT. S9A-IG16-TMTL66 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT.	G 300 - 1 SZT.	STRATOS 32/1-12 - 1 SZT.	STRATOS Z25/1-8 - 1 SZT.
1812	WZL_84017	WIEJSKA 62	2013-09-24	SB-M "WIELKOBŁOKOWA"	219,5	202,75	77,75	0	0	W	LB 31 - 1 SZT. S7A-IG16-TKTL79 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT.	G 400 - 1 SZT.	STRATOS 40/1-12 - 1 SZT.	STRATOS Z25/1-8 - 1 SZT.
1813	WZL_84018	WIEJSKA 60	2013-09-24	SB-M "WIELKOBŁOKOWA"	142,2	188,5	70,61	0	0	W	LB 31 - 1 SZT. S7A-IG16-TKTL78 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT.	G 300 - 1 SZT.	STRATOS 32/1-12 - 1 SZT.	STRATOS Z25/1-8 - 1 SZT.
1814	WZL_84019	SOBIESKIEGO 2	2012-10-05	WM NR 2 PRZY UL. SOBIESKIEGO	23,68	43,4	10,11	0	0	W	GCP-008-M-5-PI - 1 SZT. LB 31 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	NG 18 - 1 SZT.	MAGNA 25-60 180 - 1 SZT.	ALPHA 2 25-60 N 180 - 1 SZT.
1815	WZL_84020 - Obcy	MATEJKI 44	2012-07-31	PRYWATNY	22	25	25	0	0	W	XB 30-1 - 2 SZT.	TP 7000-RF + RX1 - 1 SZT. SIŁOWNIK ABV-NC - 1 SZT. ZAWÓR VMA - 1 SZT.	AVTQ - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	SHARKY 775 - 1 SZT.	ERE 18 - 1 SZT.	ALPHA 2 25-60 N 180 - 1 SZT.	UP 15-14 BU - 1 SZT.
1816	WZL_85500	WRÓBLA 4	2014-10-27	PRYWATNY	10	26	26	0	0	W	XB 30-1 - 2 SZT.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VS 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VM 2 - 1 SZT.		ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	FLEXCON TOP 12 - 1 SZT.	ALPHA 2L 25-60 180 - 1 SZT.	UP 15-14 BU - 1 SZT.
1817	WZL_85501	PUŁASKIEGO 99	2014-08-11	WM NIERUCHOMOŚCI NR 99,101,103 PRZY UL. PUŁASKIEGO U	400	239,59	96,9	0	0	W	GLD-013-L-5-PI - 1 SZT. LC 110 - 1 szt.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VM 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	FLEXCON PRO 540 - 1 SZT.	MAGNA 3 50-120 F280 - 1 SZT.	UPS 25-60 N 180 - 1 SZT.
1818	WZL_85502	LEGIONOWA 9A	2014-12-16	SM "PIASKI"	3600,915	1459,042	758,76	0	0	W	XB 70 L-1 - 2 SZT. XG 20 H-2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VM 2 - 1 SZT.	DPIV AFPQ - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	REFLEXOMAT RG 750 - 1 SZT. RF 750 - 1 SZT.	IP-E 80/115-2,2/2-R1 - 1 SZT.	CRIE 5-4 A-FGJ-1-E-HQQE - 2 SZT.
1819	WZL_85503	ŻYTANIA 16	2014-12-01	WM NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. ŻYTNIEJ 16	78,77	92,17	27,38	0	0	W	GLP-008-L-5-PI - 1 SZT. LB 31 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VM 2 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	FLEXCON TOP 50 F220 - 1 SZT.	MAGNA 3 40-100 F220 - 1 SZT.	UPS 25-60 N 180 - 1 SZT.
1820	WZL_85504	KRASZEWSKIEGO 23A	2014-09-11	WM NIERUCHOMOŚCI UL. Kraszewskiego 23A	171,33	177	68	0	0	W	GLD-013-L-5-PI - 1 SZT. LB 47 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VM 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	FLEXCON TOP 80 - 1 SZT.	STRATOS 40/1-8 - 1 SZT.	STRATOS Z25/1-8 - 1 SZT.
1821	WZL_85505	KRASZEWSKIEGO 23	2014-09-18	WM NIERUCHOMOŚCI UL. Kraszewskiego 23	179,95	189	75	0	0	W	GLD-013-L-5-PI - 1 SZT. LB 47 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VM 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	FLEXCON TOP 80 - 1 SZT.	STRATOS 40/1-8 - 1 SZT.	STRATOS Z25/1-8 - 1 SZT.
1822	WZL_85506	SOBIESKIEGO 26A	2014-09-10	WM NIERUCHOMOŚCI UL. SOBIESKIEGO 26	187,04	159	59	0	0	W	GLD-013-L-5-PI - 1 SZT. LB 47 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VM 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	FLEXCON TOP 80 - 1 SZT.	STRATOS 40/1-8 - 1 SZT.	STRATOS Z25/1-8 - 1 SZT.
1823	WZL_85507	SOBIESKIEGO 26	2014-09-10	WM NIERUCHOMOŚCI UL. SOBIESKIEGO 26	222,78	189	75	0	0	W	GLD-013-L-5-PI - 1 SZT. LC 110 - 1 szt.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VM 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	FLEXCON TOP 80 - 1 SZT.	STRATOS 40/1-12 - 1 SZT.	STRATOS Z25/1-8 - 1 SZT.
1824	WZL_85508	KACZOROWSKIEGO 7	2014-11-25	WM PRZY KACZOROWSKIEGO 7	1313,245	691	317,32	0	174	W	LB 31-2 - 1 SZT. LB 47 - 1 SZT. LC 110 - 3 SZT. LC 110-2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT. ECL COMFORT 310 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 2 SZT. ZAWÓR VB 2 - 2 SZT.	ECL COMFORT 310 SIŁOWNIK AMV 33 - 2 szt. ZAWÓR VB 2 - 2 SZT.	DPIV AFPQ - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 4 SZT.	FLEXCON M 600 - 4 SZT. FLEXCON M 600 - 4 SZT.	MAGNA 3 65-120 F - 1 SZT. MAGNA 3 80-120 F360 - 2 SZT.	MAGNA 3 40-120 F250 TOP Z 25/6 - 1 SZT.

1825	WZL_85509	BERLINGA 6	2015-11-02	WM PRZY UL. GEN. Z. BERLINGA 6	190,2	184,7	72,5	0	0	W	XB 51 H-1 - 1 SZT. XB 51 L-2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	FLEXCON PRO 200 - 1 SZT.	STRATOS 30/1-12 - 1 SZT.	STRATOS ECO Z 25/1-5 - 1 SZT.
1826	WZL_85511	RZEMIEŚLNICZA 35	2015-09-21	WM NIERUCHOMOŚCI UL. RZEMIEŚLNICZEJ 35	62,6	83,45	24,01	0	0	W	LB 31 - 2 SZT.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	NG 50 - 1 SZT.	MAGNA 3 25-60 180 - 1 SZT.	UPS 25-40 N 180 - 1 SZT.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1827	WZL_85512	FABRYCZNA 4	2015-11-18	NOVI INVEST SPÓŁKA Z O.O., SP.K.	464,02	83,13	24,49	0	0	W	XB 12 L-2 - 1 SZT. XB 51 H-1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 310 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.		ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	G 300 - 1 SZT.	MAGNA 3 50-120 F280 - 1 SZT.	UPS 25-60 N 180 - 1 SZT.
1828	WZL_85513	MALMEDA 11	2014-10-06	WM NIERUCHOMOŚCI UL.MALMEDA 11	96,53	74,38	26,96	0	0	W	GLP-008-L-5-SI - 1 SZT. LB 47 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	FLEXCON C 110 - 1 SZT.	MAGNA 25-80 180 - 1 SZT.	UPS 25-40 N 180 - 1 SZT.
1829	WZL_85514	MŁAWSKA 4	2015-10-09	WM MŁAWSKA 4	167	169,7	61,5	0	0	W	XB 12 L-1 - 1 SZT. XB 12 L-2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	FLEXCON PRO 200 - 1 SZT.	MAGNA 3 40-100 F220 - 1 SZT.	UPS 25-60 N 180 - 1 SZT.
1830	WZL_85515	KOMBATANTÓW 18	2015-12-02	"ROGOWSKI DEVELOPMENT NOVA" SP. Z O.O. JEDYNKA SP. K.	593,34	486,15	197,59	0	0	W	XB 51 H-1 - 2 SZT. XB 51 L-2 - 2 SZT.	ECL COMFORT 210 - 2 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 2 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AFPQ - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 3 SZT.	FLEXCON PRO 650 – FLEXCON M 600.	MAGNA 3 40-120 F250 - 2 SZT.	ALPHA 2 25-60 N 180 - 2 SZT.
1831	WZL_85516	DZIESIĘCINY 7	2014-11-24	WM NIERUCHOMOŚCI UL. DZIESIĘCINY 7	565,02	269,86	113,48	0	0	W	LC 110 - 2 SZT.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 33 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AFPQ - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	FLEXCON M 600 - 1 SZT.	MAGNA 3 50-120 F280 - 1 SZT.	MAGNA 32-80 180 - 1 SZT.
1832	WZL_85517	WASZYNGTONA 38	2015-12-01	WM NIERUCHOMOŚCI UL.WASZYNGTONA 38	282,7	164,6	59	0	0	W	XB 12 L-2 - 1 SZT. XB 51 H-1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	FLEXCON PRO 300 - 1 SZT.	MAGNA 3 32-120 F220 - 1 SZT.	TOP Z 25/6 - 1 SZT.
1833	WZL_85518	PIŁSUDSKIEGO 3	2014-09-11	WM NIERUCHOMOŚCI AL.PIŁSUDSKIEGO 3	169,4	146,97	50,82	0	0	W	GLD-013-L-5-PI - 1 SZT. LB 47 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	FLEXCON PRO 250 - 1 SZT.	STRATOS 30/1-12 - 1 SZT.	STRATOS ECO Z 25/1-5 - 1 SZT.
1834	WZL_85519	KALINOWA 7	2014-11-19	SM "RODZINA KOLEJOWA"	2602,885	1059,928	379,53	0	0	W	OMC 110 - 2 SZT. S9A-IG16-TMTL64 - 1 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 329.51 ZAWÓR VVF 53 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32.50 E ZAWÓR VVF 53 - 1 SZT.	DPIV 42-39 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	EFLEXOMAT RG 800 - 1 SZT. RF 800 - 1 SZT.	STRATOS 80/1-12 - 2 SZT.	IP-E 32/160-1,1/2 - 1 SZT.
1835	WZL_85520 - Obcy	42 PUŁKU PIECHOTY 28	2014-07-29	DIVERSA SOSNOWSCY SP.J.	50	25,7	5,06	0	95	W					ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.			
1836	WZL_85521	DZIESIĘCINY 5 W1	2014-12-11	SM "RODZINA KOLEJOWA"	1476,115	1049,848	349,516	0	0	W	OMC 110 - 2 SZT. S9A-IG16-TMTL64 - 1 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 329.51 ZAWÓR VVF 53 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32.21 E ZAWÓR VVF 53 - 1 SZT.	DPIV 42-39 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	REFLEXOMAT RG 800 - 1 SZT.	STRATOS 80/1-12 - 2 SZT.	STRATOS Z30/1-12 - 2 SZT.
1837	WZL_85522	ZACHODNIA 2F	2014-12-04	WM PRZY UL. ZACHODNIEJ 2F, 2G	484,5	270,08	113,48	0	0	W	LB 31 - 1 SZT. LC 110 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	FLEXCON M 400 - 1 SZT.	MAGNA 3 65-120 F - 1 SZT.	STRATOS ECO Z 25/1-5 - 1 SZT.
1838	WZL_85523	MYŚLIWSKA 11	2014-05-22	ODLEWNIA BIAŁYSTOK S.A.	1545	290	70	0	0	W	LC 110 - 3 SZT. S14A-ST16-TKTL87 - 1 SZT.	ECL COMFORT 310 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 310 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV 42-39 - 1 SZT.	MULTICAL 602 - 1 SZT.	FLEXCON PRO 430 - 1 SZT.	STRATOS 80/1-12 - 2 SZT.	STRATOS Z25/1-8 - 1 SZT.
1839	WZL_85524	I ARMII WO. POLSKIEGO 35A	2014-09-01	WM PRZY UL. I ARMII WOJ. POLSKIEGO 35A, 37	106,22	111	35	0	0	W	LB 31 - 1 SZT. LB 47 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT.	FLEXCON C 110 - 1 SZT.	STRATOS 25/1-8 - 1 SZT.	STRATOS ECO Z 25/1-5 - 1 SZT.
1840	WZL_85525	MŁYNOWA 38	2014-11-14	WM NIERUCHOMOŚCI UL. MŁYNOWA 388	457,6	292,89	126,39	0	50	W	LB 31 - 1 SZT. LB 31-2 - 1 SZT. LC 110 - 1 SZT.	SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT.	FLEXCON M 400 - 1 SZT.	MAGNA 3 50-120 F280 - 1 SZT.	UPS 25-60 N 180 - 1 SZT.
1841	WZL_85526	SURASKA 1	2014-10-01	REGION PODLASKI NSZZ 'SOLIDARNOŚĆ'	199	0	0	0	24	W	LC 110 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.		DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	FLEXCON PRO 200 - 1 SZT.	MAGNA 40-100 F - 1 SZT.	
1842	WZL_85527	BRONIEWSKIEGO 14	2014-07-31	ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁ. PRAKTYCZ. NR 2 IM. ŚW.JÓZEFA	301,28	273,442	103,796	0	269,48	W	GLD-013-L-5-PI - 1 SZT. LB 47 - 1 SZT. LC 110 - 1 SZT.	ECL COMFORT 310 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 310 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	A 350 - 1 SZT.	STRATOS 40/1-8 - 1 SZT.	STRATOS Z25/1-8 - 1 SZT.
1843	WZL_85529 - Obcy	BEMA 100 BUD. NR. 8 SZTAB	2014-10-16	PODLASKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ IM. GEN. DYW. H. MINKIEWICZA	93,43	0	0	0	0	W					MULTICAL 602 - 1 SZT.			
1844	WZL_85531	PRZĘDZALNIANA 8A	2014-10-15	FIRMA PRODUKCYJNO - HANDLOWA "PROGRESJA" T.W.R WALENTYNOWICZ SPÓŁKA JAWNA	179	0	0	0	0	W	LB 47 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.		DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	FLEXCON TOP 80 - 1 SZT.	STRATOS 30/1-12 - 1 SZT.	
1845	WZL_85532	CHROBREGO BUD_DZ 999/3	2016-01-07	KALTER SPÓŁKA Z O.O.	226,26	220,79	86,93	0	0	W	XB 51 L-2 - 1 SZT. XB 61 L-1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	FLEXCON PRO 200 - 1 SZT.	MAGNA 3 40-120 F250 - 1 SZT.	ALPHA 2 25-60 N 180 - 1 SZT.
1846	WZL_85533 - Obcy	LIPOWA 28	2015-08-04	PRYWATNY	85,12	72,4	21	0	0	W					MULTICAL 602 - 1 SZT.			
1847	WZL_85534 - Obcy	WROCŁAWSKA 51A	2015-11-04	KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI	110,5	68	18,4	0	28	W					MULTICAL 602 - 1 SZT.			
1848	WZL_85537	TYSIĄCLECIA P. P. 60	2014-11-17	WM PRZY UL. AL. 1000-LECIA P.P. 60	358	295,97	127,93	0	0	W	LB 31 - 1 SZT. LC 110 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	FLEXCON PRO 300 - 1 SZT.	MAGNA 3 50-120 F280 - 1 SZT.	ALPHA 2 25-60 N 180 - 1 SZT.
1849	WZL_85538	MACKIEWICZA 3	2015-11-18	WM UL. JÓZEFA MACKIEWICZA 3	153,69	186,84	69,72	0	0	W	XB 12 L-1 - 1 SZT. XB 51 L-2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	FLEXCON C 140 - 1 SZT.	STRATOS 30/1-12 - 1 SZT.	UPS 25-40 N 180 - 1 SZT.
1850	WZL_85539	SIENKIEWICZA 9	2014-10-31	WM NIERUCHOMOŚCI UL.SIENKIEWICZA 9	219	92,58	27,64	0	0	W	GLP-008-L-5-SI - 1 SZT. LC 110 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	FLEXCON C 140 - 1 SZT.	STRATOS 32/1-12 UPS 25-60 N 180	
1851	WZL_85540	PRZĘDZALNIANA 8A	2014-10-06	ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI "NF" SP. Z O.O.	20	0	0	0	0	W	LB 31 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.		DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	FLEXCON 25 - 1 SZT.	STRATOS 25/1-6 - 1 SZT.	
1852	WZL_85542	NOWOGRÓDZKA 4 (Nieczynny)	2012-06-26		0	0	0	0	0						ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.			
1853	WZL_85543	NOWOSIELSKA 40	2015-10-09	WM NOWOSIELSKA 40	90,144	81,23	23,17	0	0	W	FA-004-P16 - 1 SZT. XB 12 L-1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	FLEXCON TOP 80 - 1 SZT.	MAGNA 3 25-80 180 - 1 SZT.	UPS 25-40 N - 1 SZT.
1854	WZL_85544	NARODOWYCH SIŁ ZBROJNYCH 11	2015-06-17	"AGATA MEBLE" AGATA SA	182,5	0	0	0	258,1	W	LC 110 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR HRB 3 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.		DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	FLEXCON PRO 200 - 1 SZT.	STRATOS 25/1-8 - 1 SZT.	
1855	WZL_85545	KARPIŃSKIEGO 5	2016-01-21	KAN SP. Z O.O.	904,6	178	72	0	124,7	W					MULTICAL 602 - 1 SZT.			

1856	WZL_85547 - Obcy	SKŁODOWSKIEJ- CURIE 26 BUD. 8	2015- 10-09	SPZOZ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. J. ŚNIADECKIEGO	367	215	75	0	340	W					MULTICAL 602 - 1 SZT.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1857	WZL_85549	NARODOWYCH SIŁ ZBROJNYCH 15B	2015- 03-31	OUTLET CENTER XXVIII RETAIL MANAGEMENT SA, SK	85	0	0	1269,5	218,5	W	LB 31 - 2 SZT. LC 110 - 1 SZT.	ECL COMFORT 310 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.		DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	FLEXCON TOP 35 - 1 SZT.	STRATOS 30/1-10 - 1 SZT.	
1858	WZL_85550	ZAMENHOFA 1	2014- 10-17	WM NIERUCHOMOŚCI UL.ZAMENHOFA 1	130	102,78	31,62	0	0	W	GLP-008-L-5-SI - 1 SZT. LB 31 - 1 SZT.	ECL COMFORT 310 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 310 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	FLEXCON C 140 - 1 SZT.	MAGNA 25-80 180 - 1 SZT.	STRATOS ECO Z 25/1-5 - 1 SZT.
1859	WZL_85551	ZWYCIĘSTWA 26C	2015-10- 09	PRYWATNY	45	0	0	0	0	W	XB 12 L-1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.		DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	FLEXCON TOP 50 - 1 SZT.	MAGNA 25-60 180 - 1 SZT.	
1860	WZL_85552	ZWYCIĘSTWA 26B	2015- 10-01	POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII	60	15	5,79	0	0	W	FA-004-P16 - 1 SZT. XB 12 L-1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	FLEXCON TOP 50 - 1 SZT.	MAGNA 3 25-60 180 - 1 SZT.	ALPHA 25-60 N - 1 SZT.
1861	WZL_85553	ZWYCIĘSTWA 26B	2015- 10-01		40	0	0	0	0	W	XB 12 L-1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.		DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	FLEXCON TOP 35 - 1 SZT.	MAGNA 3 25-60 180 - 1 SZT.	
1862	WZL_85554	ZWYCIĘSTWA 26B	2015- 10-01	WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICZWA	75	28	6,2	0	0	W	FA-004-P16 - 1 SZT. XB 12 L-1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	FLEXCON TOP 50 - 1 SZT.	MAGNA 3 25-80 180 - 1 SZT.	ALPHA 25-60 N - 1 SZT.
1863	WZL_85555	ZWYCIĘSTWA 26B	2015- 10-06	WM "ZWYCIĘSTWA 26B"	50	0	0	0	0	W	XB 12 L-1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.		DPIV AVPQ4 - 1 SZT.		FLEXCON TOP 35 - 1 SZT.	MAGNA 3 25-60 180 - 1 SZT.	
1864	WZL_85556	42 PUŁKU PIECHOTY 131	2015- 01-07	WM PRZY UL. 42 PUŁKU PIECHOTY 131	242,56	213,3	83	0	0	W	LB 31 - 1 SZT. LC 110 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	G 300 - 1 SZT.	MAGNA 3 32-120 F220 - 1 SZT.	ALPHA 2 25-60 N 180 - 1 SZT.
1865	WZL_85558	ŚWIĘTOJAŃSKA 12A	2015- 11-25	RENT JAROSŁAW KREJZA	115	62,3	20,8	0	255	W	XB 12 L-1 - 2 SZT. XB 51 H-1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 310 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 3 SZT.	FLEXCON C 110 - 1 SZT.	MAGNA 3 32-120 F220 - 1 SZT.	ALPHA 25-60 N - 1 SZT.
1866	WZL_85559	SŁONIMSKA 56	2015- 10-08	WM NIERUCHOMOŚCI UL. SŁONIMSKA 56	181,63	148,56	51,58	0	11,66	W	XB 12 L-2 - 1 SZT. XB 61 L-1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	FLEXCON C 110 - 1 SZT.	STRATOS Z30/1- 12 - 1 SZT.	STRATOS ECO Z 25/1-5 - 1 SZT.
1867	WZL_85560	KAWALERYJSKA 3	2015- 10-26	WM PRZY UL. KAWALERYJSKIEJ 3	140,5	212,65	82,75	0	0	W	XB 12 L-1 - 1 SZT. XB 51 L-2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	FLEXCON C 140 - 1 SZT.	MAGNA 3 40-100 F220 - 1 SZT.	TOP Z 25/6 - 1 SZT.
1868	WZL_85561	ŚW. A. BOBOLI 97	2015- 12-07	WM BUDYNKU PRZY UL. ŚW. A. BOBOLI 97	120	127,64	42,13	0	0	W	XB 12 L-1 - 2 SZT.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	FLEXCON C 140 - 1 SZT.	MAGNA 32-100 180 - 1 SZT.	UPS 25-40 N 180 - 1 SZT.
1869	WZL_85562	ŚW. A. BOBOLI 95	2015- 02-12	PSS "SPOŁEM"	20	46	14,7	0	90	W	LB 31 - 2 SZT. LB 47 - 1 SZT.	ECL COMFORT 310 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 310 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	FLEXCON TOP 18 - 1 SZT.	MAGNA 25-60 180 - 1 SZT.	UPS 25-40 N 180 - 1 SZT.
1870	WZL_85565	CZĘSTOCHOWSKA 25	2015- 10-06	WM NIERUCHOMOŚCI UL.Częstochowska 25	188,29	151,38	55,77	0	0	W	FA-004-P16 - 1 SZT. XB 12 L-1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	FLEXCON PRO 200 - 1 SZT.	STRATOS 32/1-12 - 1 SZT.	STAR Z 25/6 - 1 SZT.
1871	WZL_85566	WARYŃSKIEGO 32A	2015- 07-16	URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU	20	0	0	0	0	W	XB 30-1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VM 2 - 1 SZT.		DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	FLEXCON TOP 35 - 1 SZT.	ALPHA 2L 25-60 180 - 1 SZT.	
1872	WZL_85567	WARYŃSKIEGO 34	2015- 10-05	BIAŁOSTOCKA SM	103,03	85,72	26,51	0	0	W	FA-004-P16 - 1 SZT. XB 12 L-1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 - 2 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 2 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	FLEXCON C 140 - 1 SZT.	STRATOS 30/1-10 - 1 SZT.	STRATOS Z25/1-8 - 1 SZT.
1873	WZL_85568	WARYŃSKIEGO 38	2015- 10-05	WM UL. WARYŃSKIEGO 38	142,76	99	32	0	0	W	FA-004-P16 - 1 SZT. XB 12 L-1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 33 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	FLEXCON PRO 200 - 1 SZT.	STRATOS 30/1-12 - 1 SZT.	STRATOS Z25/1-8 - 1 SZT.
1874	WZL_85569	JANA PAWŁA II 59E	2015- 10-08	WM PRZY AL. JANA PAWŁA II 59E I 59F	401,63	271,93	114,74	0	0	W	XB 51 H-1 - 1 SZT. XB 51 L-2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	FLEXCON M 400 - 1 SZT.	MAGNA 3 50-120 F280 - 1 SZT.	ALPHA 2 25-60 N 180 - 1 SZT.
1875	WZL_85570	PIŁSUDSKIEGO 13	2015- 10-28	WM NIERUCHOMOŚCI NR 13 PRZY AL.PIŁSUDSKIEGO	128,1	113,5	36,11	0	0	W	FA-004-P16 - 1 SZT. XB 12 L-1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	FLEXCON PRO 200 - 1 SZT.	MAGNA 3 40-100 F220 - 1 SZT.	ALPHA 2 25-60 N 180 - 1 SZT.
1876	WZL_85572	SIENKIEWICZA 22	2015- 10-05	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	98	0	0	0	0	W	XB 12 L-1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.		ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	FLEXCON TOP 80 - 1 SZT.		
1877	WZL_85573	KOŁŁĄTAJA 22	2015- 11-02	SPRINT BAKONIUK SPÓŁKA JAWNA	44,5	0	0	0	12,9	W	XB 12 L-1 - 2 SZT.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.		DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	FLEXCON TOP 18 - 1 SZT.	MAGNA 3 25-60 180 - 1 SZT.	
1878	WZL_85574	WIERZBOWA 10	2015- 11-13	FRANCE-CAR-BARUCH S.C. MARIUSZ BARUCH I MAŁGORZATA JAŻWIŃSKA-BARUCH	88	9,3	2,33	0	0	W	XB 12 H-1 - 1 SZT. XB 12 L-1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	FLEXCON C 110 - 1 SZT.		ALPHA 2 25-40 N - 1 SZT.
1879	WZL_85575	42 PUŁKU PIECHOTY 133 NR 1 (Nieczynny)	2015- 03-30		0	0	0	0	0						ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.			
1880	WZL_85578	STAŁOWA 5	2015- 11-05	WM PRZY UL. STAŁOWEJ 5	476,78	411,64	198,38	0	0	W	XB 51 H-1 - 1 SZT. XB 51 L-2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	FLEXCON M 600 - 1 SZT.		ALPHA 2 25-60 N 180 - 1 SZT.
1881	WZL_85579	42 PUŁKU PIECHOTY 133A	2016- 01-11	PPUH KOMBINAT BUDOWLANY SP. Z O.O.	281,7	251,82	103,63	0	0	W	XB 51 L-2 - 1 SZT.			DPIV AVPQ - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.			
1882	WZL_85581	WARYŃSKIEGO 24A	2015- 12-16	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	24	0	0	0	0	W	XB 12 L-1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT.		DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	FLEXCON TOP 18 - 1 SZT.	STRATOS 25/1-6 - 1 SZT.	
1883	WZL_85582	WARYŃSKIEGO 43	2015- 10-22	WM UL.WARYŃSKIEGO 43	245	161,47	60,75	0	0	W	FA-004-P16 - 1 SZT. XB 61 L-1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	FLEXCON PRO 200 - 1 SZT.	STRATOS 40/1-12 - 1 SZT.	STRATOS Z30/1-8 - 1 SZT.
1884	WZL_85583	WARYŃSKIEGO 41A	2016- 01-01	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	24	0	0	0	0	W	XB 12 L-1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.		DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	FLEXCON TOP 25 - 1 SZT.	STRATOS 25/1-6 - 1 SZT.	
1885	WZL_85584	ŻYTANIA 13	2015- 10-21	WM PRZY UL.ŻYTNIEJ 13	143,36	125,87	43,7	0	0	W	FA-004-P16 - 1 SZT. XB 12 L-1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	FLEXCON C 140 - 1 SZT.	STRATOS 30/1-12 - 1 SZT.	STRATOS Z30/1-8 - 1 SZT.
1886	WZL_85586	ŻYTANIA 11	2015- 11-05	WM UL.ŻYTANIA 11	106,12	130,49	45,83	0	0	W	FA-004-P16 - 1 SZT. XB 12 L-1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	FLEXCON C 140 - 1 SZT.	STRATOS 30/1-10 - 1 SZT.	STRATOS 30/1- 10 - 1 SZT.

1887	WZL_85587	WARYŃSKIEGO 26	2015-10-19	PODLASKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PHU "EWA" J. HRYNIEWICKI	205,031	50	12,2	0	0	W	XB 12 L-1 - 1 SZT. XB 61 L-1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	FLEXCON PRO 200 - 1 SZT.	STRATOS 40/1-12 - 1 SZT.	TOP Z 25/6 - 1 SZT.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1888	WZL_85589 - Obcy	PIŁSUDSKIEGO 25 HOTEL	2015-11-24	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE KONSTANTY STRUS	302,87	255,51	127,75	0	0	W					ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.			
1889	WZL_85590	JANA PAWŁA II 59F	2015-12-16	WM PRZY AL. JANA PAWŁA II 59E I 59F	399,6	271,08	113,9	0	0	W	XB 51 H-1 - 1 SZT. XB 51 L-2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	FLEXCON M 400 - 1 SZT.	MAGNA 3 50-120 F280 - 1 SZT.	ALPHA 2 25-60 N 180 - 1 SZT.
1890	WZL_85591	KALINOWSKIEGO 2	2015-10-01	WM NIERUCHOMOŚCI UL.KALINOWSKIEGO 2	108	109,5	34,6	0	0	W	FA-004-P16 - 1 SZT. XB 12 L-1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	FLEXCON C 140 - 1 SZT.	STRATOS 32/1-10 - 1 SZT.	STRATOS ECO Z 25/1-5 - 1 SZT.
1891	WZL_85592	WROCŁAWSKA 51B	2015-10-14	IKP NIERUCHOMOŚCI GODLEWSCY SP. C.	229,78	61,44	19,2	0	0	W	XB 12 L-2 - 1 SZT. XB 51 H-1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 310 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	FLEXCON TOP 80 - 1 SZT.	STRATOS 25/1-6 - 1 SZT.	STRATOS ECO Z 25/1-5 - 1 SZT.
1892	WZL_85593	42 PUŁKU PIECHOTY 131A	2015-10-12	WM PRZY UL. 42 PUŁKU PIECHOTY 131 A	207	238,1	96	0	0	W	XB 51 L-2 - 1 SZT. XB 61 L-1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	FLEXCON PRO 200 - 1 SZT.	MAGNA 3 32-120 F220 - 1 SZT.	ALPHA 2 25-60 N 180 - 1 SZT.
1893	WZL_8588	ZAMENHOF A 15	1989-01-01	UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU, WM NIERUCHOMOŚCI UL.ZAMENHOF A 17, WM NIERUCHOMOŚCI UL.ZAMENHOF A 21	309,527	138,321	60,424	0	0	W	JAD X 5/38 - 1 SZT. JAD X 6/50 - 7 SZT.	ECL 9600 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 133 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	SIŁOWNIK 2231 - 1 SZT. SIŁOWNIK SQS 35.53 ZAWÓR 2114 - 1 SZT. ZAWÓR VVG 549 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT. ULTRAHEAT 50 - 4 SZT.	E 400 - 1 SZT.	50 POE 120 A/B - 1 SZT. 80 POT 180 A - 1 SZT.	25 PWR 80 C - 1 SZT. UPS 25-40 B 180 - 1 SZT.
1894	WZL_8591	LIPOWA 18	1999-11-05	WM NIERUCHOMOŚCI UL. LIPOWA 18	254,2	0	97,932	0	0	W	LSK 1 - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT.	FLEXCON PRO 370 - 1 SZT.	STRATOS 40/1-12 - 1 SZT.	UPS 25-80 N 180 - 1 SZT.
1895	WZL_8593	LIPOWA 20	1999-11-08	KANTOR WYMIANY WALUT "FORTUNA" Z. T. JAWOROWSKI; BAJKOLAND. WM NIERUCHOM. UL. LIPOWA 20	150,284	81,18	31,96	0	0	W	XB 20-1 - 1 SZT. XG 10-2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 2 SZT. ULTRAHEAT 50	N 200 1 - 1 SZT.	MAGNA 32-100 180 - 1 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
1896	WZL_8596	PIŁSUDSKIEGO 16	1998-07-20	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14, WM NIERUCHOMOŚCI AL.PIŁSUDSKIEGO 16 I 20A	869,335	340,14	123,88	0	0	W	JAD X 6/50 - 2 SZT. LSK 1 - 1 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 601 ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	MAXIVAREM LR 500 - 2 SZT.	80 POT 120 B - 2 SZT.	25 PWR 80 C - 1 SZT.
1897	WZL_8598	GROCHOWA 2A ZMK	1975-10-01	STOWARZYSZENIE "KU DOBREJ NADZIEI"	145,14	14,54	14,54	0	0	W	JAD 3/18 - 1 SZT. JAD 6/50 - 2 SZT.	TA 230U - 1 SZT. SIŁOWNIK M 15C - 1 SZT. ZAWÓR V 298 - 1 SZT.	TA 239W - 1 SZT. SIŁOWNIK EM 5C - 1 SZT. ZAWÓR V 298 - 1 SZT.		ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	N 100 - 1 SZT.	UPC 50-60 - 1 SZT.	UP 20-30 N - 1 SZT.
1898	WZL_8599 - Obcy	LIPOWA 35A	1978-01-01	SILOAM PIOTR LUSSA	75,78	23,97	7,07	0	0	W	LSK 0 - 1 SZT. LSL 0 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 10 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 30 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL C66 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 100 - 1 SZT.	UPE 25-80 180 - 2 SZT.	UP 15-13 B - 1 SZT.
1899	WZL_86002	BORSUCZA 6	2014-09-01	WM NIERUCHOMOŚCI UL. BORSUCZA 6	150	104	34	0	0	W	JAD X 5/38 - 4 SZT.	RVD 135 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 135 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.		ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	N 200 - 1 SZT.	STRATOS D 50/1-8 - 1 SZT.	STAR Z 25/2 STRATOS ECO Z 25/1-5 - 1 SZT.
1900	WZL_86005	STAROSIELCE 2/1 HALA NAGRZ.	2014-10-10		2104	0	0	0	0	ZP		RVD 120 - 1 SZT.		DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 801 - 1 SZT.		STRATOS 80/1-12 - 1 SZT.	
1901	WZL_86007 - Obcy	JUROWIECKA 1	2014-12-19	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE KONSTANTY STRUS	193,83	430,35	210,39	783,38	0	W					ULTRAHEAT 50 - 3 SZT.			
1902	WZL_86008	KRASZEWSKIEGO 23A	2014-12-31	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.	9,07	4,36	4,36	0	0	W		RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK AMV 30 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL C66 - 1 SZT.	N 35 - 1 SZT.	TOP E 25/1-7 - 1 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
1903	WZL_8601	CZĘSTOCHOWSKA 6A	2006-10-10	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. SYBIRAKÓW	287,84	61,23	61,23	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. LB 31 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 E ZAWÓR VVF 52 E	RVD 235 SIŁOWNIK SQS 359.54 ZAWÓR VVG 549 K	DPIV AVPQ - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	E 420 - 1 SZT.	MAGNA 40-120 F - 1 SZT.	UPS 25-40 B - 1 SZT.
1904	WZL_86011 - Obcy	ANDERSA 42A MYJNIA AUTOM.	2015-01-01		0	0	0	0	0	W								
1905	WZL_86012	DUBOIS 25/1 ZAPLECZE MPEC (Nieczynny)	2015-06-08		0	0	0	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 11 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.		MULTICAL 402 - 1 SZT.	S18 18 - 1 SZT.	UPE 25-40 - 1 SZT.	
1906	WZL_8603 - Obcy	WŁÓKIENNICZA 2	1994-01-01	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE"EXCL USIVE" MICHAŁ SAJEWICZ	67,7	0	0	0	0	B					ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.			
1907	WZL_8605	WŁÓKIENNICZA 7	1997-12-22	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	56	60	9,3	0	0	W	XB 10-2 - 1 SZT. XB 20-1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ACTARIS CF 55 - 1 SZT.	A 200 - 1 SZT.	MAGNA 25-60 180 - 1 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
1908	WZL_8606 - Obcy	WŁÓKIENNICZA 16A	1997-11-27	TELEWIZJA POLSKA SA UL.WORONICZA17,00-999 W-WA ODDZ.W BIAŁYMSTOKU	177,337	35,7	12	0	0	W	WSO 1 - 1 SZT. WSW 1 - 1 SZT.	RVP 97 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVP 97 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	SUPERCAL 531 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 200 - 1 SZT.	MAGNA 32-120 F - 1 SZT. UPE 32-120	UPS 25-40 B - 1 SZT.
1909	WZL_8607	WŁÓKIENNICZA 1	1969-01-01	BIAŁOSTOCKA SM	266,5	204,21	71,9	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	TROVIS 5476 - 1 SZT. SIŁOWNIK 5824-20 - 1 SZT. ZAWÓR 3213 - 1 SZT.	TROVIS 5476 SIŁOWNIK 5825-20 ZAWÓR 3213 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	MAXIVAREM LR 700 - 1 SZT.	MAGNA 32-120 F - 1 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
1910	WZL_8608	PIŁSUDSKIEGO 19	2003-12-03	BIAŁOSTOCKA SM	266,501	204,217	71,908	0	0	W	HK 2 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	MULTICAL C66 ULTRAHEAT 50	E 600 - 1 SZT.	32 POE 120 A/B - 1 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
1911	WZL_8609	PIŁSUDSKIEGO 21	1969-01-01	BIAŁOSTOCKA SM	266,501	204,217	71,908	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	TROVIS 5476 - 1 SZT. SIŁOWNIK 5825-20 - 1 SZT. ZAWÓR 3213 - 1 SZT.	TROVIS 5476 SIŁOWNIK 5825-20 ZAWÓR 3213 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 601 ULTRAHEAT 50	E 600 - 1 SZT.	MAGNA 32-120 F - 1 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
1912	WZL_8610	PIŁSUDSKIEGO 19/1	2003-12-03	BIAŁOSTOCKA SM	62,523	0	0	0	0	W	JAD X 3/18 - 2 SZT.	ECL 9300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 123 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.		DPIV AVPQ - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	N 100 - 1 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.	
1913	WZL_8611	WARYŃSKIEGO 3/5	1998-12-04	WM LUDWIKA WARYŃSKIEGO 3/5	122,21	68,62	18,54	0	0	W	LSK 1 - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 133 ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL C66 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 200 - 1 SZT.	UPED 32-120 F - 1 SZT.	UPS 25-40 B 180 - 1 SZT.
1914	WZL_8612 - Obcy	WARYŃSKIEGO 6	1997-11-06	WM WARYŃSKIEGO 6	80	66,7	23,6	0	0	W	JAD X 3/18 - 3 SZT.	RVP 97 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVP 97 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKB 32.51 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 60 - 1 SZT.	32 POT 120B - 2 SZT.	25 PWR 80 C - 1 SZT.
1915	WZL_8613	WARYŃSKIEGO 4	2004-10-29	WM NIERUCHOMOŚCI UL.WARYŃSKIEGO 4, ZMK	179,457	132,18	29,37	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	A 350 - 1 SZT.	STRATOS 32/1-12 - 1 SZT.	UPS 32-80 B 180 - 1 SZT.

1916	WZL_8614	WARYŃSKIEGO 8	1998-01-01	KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI	92,6	0	0	0	0	W	JAD X 3/18 - 2 SZT.	PJ 100S - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 123 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.		DPIV AVPQ - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	NG 100 - 1 SZT.	32 POR 80 C - 2 SZT.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1917	WZL_8615 - Obcy	NOWY ŚWIAT 1	1983-01-01	ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	289,81	127,93	47,38	0	0	W	JAD 3/18 - 2 SZT. JAD 6/50 - 3 SZT.	EZRT - 1 SZT. ZAWÓR ? - 1 SZT.	MERTIK - 1 SZT. ZAWÓR ? - 1 SZT.	DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.		80 PJM 140 - 2 SZT.	40 PT 125 - 1 SZT.
1918	WZL_8616	NOWY ŚWIAT 8	1999-11-19	"RUCH" SA. FIRMA HANDLOWA "BLASK" M. KOCISZ, FIRMA "ROB-CAR" J. ROBAKOWSKI, WM BUDYNKU PRZY UL.NOWY ŚWIAT 10.	309,032	250,72	100,29	0	0	W	LSK 1 - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 ULTRAHEAT 50	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	UPED 65-120 F - 1 SZT.	32 PWR 80 C - 1 SZT.
1919	WZL_8617	NOWY ŚWIAT 6	2000-12-29	WM NIERUCHOMOŚCI UL.NOWY ŚWIAT 4, WM NIERUCHOMOŚCI UL.NOWY ŚWIAT 6	305,98	125,91	41,62	0	0	W	JAD 6/50 - 6 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 MULTICAL 601 ULTRAHEAT 50	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	UPED 40-120 F - 1 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
1920	WZL_8618	BIALÓWNY 11	1972-01-01	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	382,953	69,78	27,912	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. XB 51 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VM 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VM 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	A 350 - 1 SZT.	STRATOS 32/1-12 - 1 SZT.	UPS 25-40 B 180 - 1 SZT.
1921	WZL_8619 - Obcy	LIPOWA 14	1973-01-01	"KINOPLEX-BSK" SPÓŁKA Z O.O.	306,683	9,886	9,886	0	102,254	W	JAD X 3/18 - 1 SZT. JAD X 6/50 - 3 SZT.	RVP 97 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVP 97 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	65 POT 120 A - 2 SZT.	STAR RS 25/50 - 1 SZT.
1922	WZL_8620	LIPOWA 12	1996-01-01	WM NIERUCHOMOŚCI UL.LIPOWA 12	260,74	145,87	49,4	0	0	W	JAD X 5/38 - 2 SZT. JAD X 6/50 - 1 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 MULTICAL 601	MAXIVAREM LR 300 - 1 SZT.	50 POT 120 A - 1 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
1923	WZL_8622	LIPOWA 16	1999-11-19	WM NIERUCHOMOŚCI PRZY UL.LIPOWEJ 16	680,59	365,96	154,61	0	0	W	LSK 1 - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 42-39 - 1 SZT.	CIEPLIK 2000 ULTRAHEAT 50	MAXIVAREM LR 500 - 2 SZT.	UPED 80-120 F - 1 SZT.	32 PWR 80 C - 1 SZT.
1924	WZL_8624	LIPOWA 31/33	2002-12-23	BIALOŚTOCKA SM, P.H.U."LUCA" KRZYSZTOF PIOTR GODLEWSKI	220,3	68,6	18,5	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 12 - 1 SZT.	TROVIS 5476 - 1 SZT. SIŁOWNIK 5825-10 - 1 SZT. ZAWÓR 3213 K - 1 SZT.	TROVIS 5476 SIŁOWNIK 5825-10 ZAWÓR 3213 K - 1 SZT.	DPIV V63 D45K - 1 SZT.	CIEPLIK 2000 MULTICAL 402 MULTICAL 601	MAXIVAREM LR 300 - 1 SZT.	50 POE 120 A/B - 1 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
1925	WZL_8625	GROCHOWA 2	2002-12-23	"VEGETARIUS" ADAM EJIRD-ZALESKI, ERDOL ADRIAN RACZYŃSKI USŁUGI KSERO, SAMOWAR ALEKSANDRA SOBOLEWSKA, SEMPER KAMIL PIEKARSKI, STL SPÓŁKA Z O.O.	344,375	120,448	40,69	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	TROVIS 5476 - 1 SZT. SIŁOWNIK 5825-20 - 1 SZT. ZAWÓR 3213 - 1 SZT.	TROVIS 5476 SIŁOWNIK 5825-10 ZAWÓR 3213 K - 1 SZT.	DPIV AIPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 3 SZT. ULTRAHEAT 50	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	MAGNA 40-120 F - 1 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
1926	WZL_8627	GROCHOWA 11	2000-10-19	WM NIERUCHOMOŚCI UL.GROCHOWA 11, WM NIERUCHOMOŚCI ul. KALINOWSKIEGO 4	425,89	189,1	63,67	0	0	W	LSK 1 - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	CIEPLIK 2000 MULTICAL 402 ULTRAHEAT 50	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	STRATOS 50/1-12 - 1 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
1927	WZL_8628	GROCHOWA 1	2002-12-09	"SZTUKA LUDOWA" SPÓŁDZIELNIA WYTWÓRCÓW RĘKODZIELA LUDOWEGO I ARTYSTYCZNEGO, "WŁADEK" S.C., FOTO SZYMBORSKI TADEUSZ -DOT POW.MIESZKAŁNEJ, KAMIL KRZYSZTOF GŁOWACKI, MARTA ŻAK, ROSZKOWSKA DANUTA, WSPÓLNOTA	299,21	46,4	13	0	0	W	HK 12 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	TROVIS 5476 - 1 SZT. SIŁOWNIK 5825-10 - 1 SZT. ZAWÓR 3213 K - 1 SZT.	TROVIS 5476 SIŁOWNIK 5825-20 ZAWÓR 3213 - 1 SZT.	DPIV AIPQ4 - 1 SZT.	ACTARIS CF 55 MULTICAL 402 MULTICAL 601 - 3 SZT. ULTRAHEAT 50 - 3 SZT.	MAXIVAREM LR 300 - 1 SZT.	65 POE 120 A/B - 1 SZT.	25 PWR 40C - 1 SZT.
1928	WZL_8629	ŚW. MIKOŁAJA 12	2001-11-30	BIALOŚTOCKA SM	79,78	74,21	20,56	0	0	W	LSK 0 - 1 SZT. LSL 0 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	CIEPLIK 2000 MULTICAL C66 ULTRAHEAT 50	MAXIVAREM LR 250 - 1 SZT.	UPE 32-80 F 220 - 1 SZT.	25 PWR 40C - 1 SZT.
1929	WZL_8630	ŚW. MIKOŁAJA 6	2000-12-29	WM BUDYNKU PRZY UL.ŚW.MIKOŁAJA 6	118,98	81,88	23,52	0	0	W	HK 11 - 1 SZT. HL 11 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	CIEPLIK 2000 MULTICAL C66	MAXIVAREM LR 250 - 1 SZT.	UPED 32-120 F - 1 SZT.	25 PWR 40C - 1 SZT.
1930	WZL_8632	PIŁSUDSKIEGO 22	1997-08-01	BIALOŚTOCKA SM	452,424	234,573	97,333	0	0	W	JAD 6/50 - 2 SZT. JAD X 9/88 - 1 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	80 POPS 60 B - 1 SZT.	25 PWR 80 C - 1 SZT.
1931	WZL_8634	PIŁSUDSKIEGO 8	1998-12-29	"CITKO-STAROSTA NIERUCHOMOŚCI-INWESTYCJE-DORADZTWO" SP.C., WM ALEJA PIŁSUDSKIEGO 6 i 8, WYNAJEM LOKALI MONIKA I JACEK KARWOWSCY SP. C.	1047,953	361,78	134,1	0	0	W	JAD X 6/50 - 4 SZT. JAD X 9/88 - 2 SZT.	RVP 97 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKB 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 41 - 1 SZT.	43-2 - 1 SZT. SIŁOWNIK 2430 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR 2432 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV AFPQ4 - 1 SZT.	METRONIC 3 MULTICAL 601 ULTRAHEAT 50 - 4 SZT.	MAXIVAREM LR 500 - 2 SZT.	LP 65-125/104 - 3 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT. 32 PWR 80 C - 1 SZT.
1932	WZL_8635	PIŁSUDSKIEGO 10	1997-12-29	BIALOŚTOCKA SM, PSS "SPOŁEM"	497,572	210,33	71,31	0	0	W	JAD 3/18 - 2 SZT. JAD 6/50 - 4 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 3 SZT.	GG 340 ST 600 - 1 SZT.	UPE 50-120 F - 1 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
1933	WZL_8636	PIŁSUDSKIEGO 12	1969-01-01	WM NIERUCHOMOŚCI AL.J.PIŁSUDSKIEGO 12	210,61	159,7	35	0	0	W	JAD X 6/50 - 5 SZT.	PJ 100S - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	43-2 - 1 SZT. SIŁOWNIK 2430 K - 1 SZT. ZAWÓR 2432 K - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 ULTRAHEAT 50	FLEXCON PRO 370 - 1 SZT.	UPED 32-120 F - 1 SZT.	25 PWR 80 C - 1 SZT.
1934	WZL_8637	PIŁSUDSKIEGO 11/2	1984-12-27	BIALOŚTOCKA SM	1225,791	367,822	142,002	0	0	W	JAD X 6/50 - 5 SZT. JAD X 9/88 - 3 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 423 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	REFLEXOMAT RG 500 - 1 SZT.	LM 80-200/200 TPE 80-120	32 PWT 120 A/B - 1 SZT.
1935	WZL_8638	BOHATERÓW GETTA 3	1999-10-22	BIALOŚTOCKA SM	171,37	99,575	30,33	0	0	W	JAD X 3/18 - 6 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	MAXIVAREM LR 300 - 1 SZT.	UPE 50-60 - 2 SZT.	UPS 25-40 180 - 1 SZT.
1936	WZL_8639	WARYŃSKIEGO 29	1975-01-01	WM NIERUCHOMOŚCI NR 29 PRZY UL.WARYŃSKIEGO	270,446	177	65,1	0	0	W/ZP	JAD X 5/38 - 2 SZT. JAD X 6/50 - 1 SZT.	RVP 97 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 41 - 1 SZT.	RVP 97 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 42-24 B - 1 SZT.	ACTARIS CF 55 CIEPLIK 2000 ULTRAHEAT 50		UPCD 50-120 - 1 SZT.	32 PWR 80 C - 1 SZT.
1937	WZL_8641	BOHATERÓW GETTA 7	2001-11-16	WM UL.ZABIA 18 i 16, WM NIERUCHOMOŚCI UL.Boh.GETTA 5 i 7, WM UL.ZABIA 9	771,61	503,791	168,106	0	0	W	LSK 1 - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	RVD 130 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKB 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 130 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 42-24 B - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 3 SZT. ULTRAHEAT 50 - 3 SZT.	MAXIVAREM LR 500 - 2 SZT.	TOP ED 80/1-10 - 1 SZT.	32 PWR 80 C - 1 SZT.
1938	WZL_8643	BOHATERÓW GETTA 11	2007-12-03	WM NIERUCHOMOŚCI UL.Boh.GETTA 11	113,2	142,758	73,587	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 12 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SQS 35.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVG 549 K - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SQS 35.53 ZAWÓR VVG 549 K	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 2 SZT.	FLEXCON PRO 200 - 1 SZT.	MAGNA 32-100 180 - 1 SZT.	UPS 25-40 B 180 - 1 SZT.
1939	WZL_8644 - Obcy	CZĘSTOCHOWSKA 14	1998-01-01	"ALFATOM" GRZEGORZ ANDRZEJEWSKI	186,08	0	0	0	0	W	JAD 6/50 - 2 SZT.	ECL 9300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.		DPIV 47-1 - 1 SZT.	SHARKY 775 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 200 - 1 SZT.	40 POT 120 A - 2 SZT.	
1940	WZL_8645	PIŁSUDSKIEGO 17	1969-01-01	WM NIERUCHOMOŚCI AL.PIŁSUDSKIEGO 17	222,97	128,866	45,173	0	0	W	FA-004-P16 - 1 SZT. XB 12 L-1 - 1 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 53 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	FLEXCON PRO 250 - 1 SZT.	STRATOS 40/1-8 - 1 SZT.	STRATOS PICO 225/1-6 - 1 SZT.
1941	WZL_8646 - Obcy	PIŁSUDSKIEGO 13/1	1994-10-01	BANK MILLENNIUM S.A.	204,57	16,7	16,7	0	0	W	JAD X 2/11 - 1 SZT. JAD X 5/38 - 1 SZT. JAD X 6/50 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 423 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	IVT-IVF - 1 SZT. SIŁOWNIK IVT - 1 SZT. ZAWÓR IVF - 1 SZT.	DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	A 280 - 1 SZT.	TOP SD 50/7 - 1 SZT.	UP 15-14 B - 1 SZT.
1942	WZL_8647	PIŁSUDSKIEGO 15	1998-04-29	BIALOŚTOCKA SM	200,65	119,58	39,86	0	0	W	JAD 6/50 - 3 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 423 ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	MAXIVAREM LR 250 - 1 SZT.	UPE 25-80 180 - 1 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
1943	WZL_8649	WARYŃSKIEGO 30	1995-01-01	STOWARZYSZENIE BRACTWO PRAWOŚLAWNE ŚW. ŚW. CYRYLA I METODEGO	217,19	48,846	34,192	0	0	W	JAD 3/18 - 2 SZT. JAD XK 6/50 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 123 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	NACZYNNIE ? - 1 SZT.	40 POT 120 A - 2 SZT.	UPS 25-40 N 180 - 1 SZT.

				ZESPÓŁ SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH ŚW. ŚW. CYRYLA I METODEGO														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1944	WZL_8650	WŁÓKIENNICZA 17	1997-01-01	WM UL.WŁÓKIENNICZA 17	256,36	166,33	84	0	0	W/ZP	JAD X 6/50 - 5 SZT.	RVP 97 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKB 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVP 97 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 42-24 B - 1 SZT.	CIEPLIK 2000 - 2 SZT. MULTICAL 402		80 POT 120 B - 1 SZT.	32 PWR 80 C - 1 SZT.
1945	WZL_86501 - Obcy	PIŁSUDSKIEGO 11/3	2015-12-17	"DELTA"SP.J. KRENTOWSKI,HUS	55	0	0	0	0	W					MULTICAL 602 - 1 SZT.			
1946	WZL_86503 - Obcy	ANTONIUKOWSKA 54A	2015-11-13	ELEKTROKOMPLEX WOJCIECH JARMOC	45	0	0	0	10	W					MULTICAL 402 - 1 SZT.			
1947	WZL_86507 - Obcy	ZWYCIĘSTWA 28	2015-10-15	MIEDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY W BIAŁYMSTOKU	0	0	0	0	472	W					ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.			
1948	WZL_8651	PROLETARIACKA 8	2002-12-23	DOM OPIEKI SPOŁECZNEJ ZGROMADZ.SIOSTR FRANCISZKANEK OD CIERPIĄCYCH	94,33	42,39	9,42	0	0	W	JAD 3/18 - 1 SZT. JAD 6/50 - 2 SZT.	TROVIS 5475-2 - 1 SZT. SIŁOWNIK 5824-10 - 1 SZT. ZAWÓR 3213 K - 1 SZT.	TROVIS 5475-2 - 0 SZT. SIŁOWNIK 5824-10 ZAWÓR 3222 - 1 SZT.	DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	MULTICAL C66 - 1 SZT.	A 150 - 1 SZT.	UPE 32-80 F 200 - 1 SZT.	25 PWR 40C - 1 SZT.
1949	WZL_86510 - Obcy	WITOSA 15B	2015-08-03	APARTAMENTY WITOSA WOLF DEVELOPMENT SPOŁKA Z O.O., SP. KOMANDYTOWA	83,2	51,1	12,6	0	0	W					MULTICAL 602 - 1 SZT.			
1950	WZL_86515	DZIESIĘCINY 43	2015-09-24	MPEC SP. Z O.O., SM "RODZINA KOLEJOWA"	2087,12	952,271	343,057	0	0	W	FB-014-P16 - 1 SZT. XB 51 H-1 - 2 SZT.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AFPQ4 - 1 SZT.		REFLEXOMAT RG 750 - 1 SZT.	STRATOS 65/1-16 - 2 SZT.	STRATOS Z40/1-12 - 2 SZT.
1951	WZL_86520 - Obcy	BIAŁYSTOK,	2011-09-01		0	0	0	0	0	B								
1952	WZL_86531 - Obcy	ANDERSA 44	2013-03-01		0	0	0	0	0	W								
1953	WZL_8654	PROLETARIACKA 21	2007-12-04	STOWARZYSZENIE POMOCY RODZINIE-"DROGA"	42,217	13,84	7,56	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 1 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SQS 35.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVG 549 K - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SQS 35.53 ZAWÓR VVG 549 - 1 SZT.	DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	FLEXCON C 110 - 1 SZT.	MAGNA 32-120 F - 2 SZT.	25 PWR 40C - 1 SZT.
1954	WZL_8655	WŁÓKIENNICZA 25	1995-07-13	BIAŁOSTOCKA SM	216,52	158	53,38	0	0	W	JAD 6/50 - 3 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 133 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 133 ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	GG 400-300 ST 400 - 1 SZT.	DOS 40/90 R - 1 SZT.	25 PWR 80 C - 1 SZT.
1955	WZL_8658	NOWY ŚWIAT 7A	2006-12-29	WM NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. NOWY ŚWIAT 7 i 7A	310	185,83	50	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 E ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SKD 32.21 E ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	A 350 - 1 SZT.	MAGNA 40-120 F - 1 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
1956	WZL_8663	GROCHOWA 4	2000-10-19	WM NIERUCHOMOŚCI NR 4A i NR 4 PRZY UL.GROCHOWEJ,	297,37	139,26	48,67	0	0	W	LSK 1 - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 ULTRAHEAT 50 - 3 SZT.	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	UPC 40-120 - 1 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
1957	WZL_8666	PIŁSUDSKIEGO 9	2002-11-12	W. ORZECHOWICZ ZAKŁAD FRYZJERSKI, WM AL. PIŁSUDSKIE- GO 9 i 11, WM NIERUCHOMOŚCI PRZY UL.ŻABIEJ 14	433,87	301,092	132,063	0	0	W	LSK 1 - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	TROVIS 5476 - 1 SZT. SIŁOWNIK 5825-20 - 1 SZT. ZAWÓR 3213 - 1 SZT.	TROVIS 5476 SIŁOWNIK 5825-20 ZAWÓR 3213 - 1 SZT.	DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	MULTICAL 402 MULTICAL 601 MULTICAL C66 ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	E 600 - 1 SZT.	UPCD 50-60 F - 1 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
1958	WZL_8667	PIŁSUDSKIEGO 7	1997-06-20	BIAŁOSTOCKA SM	270,44	178,64	65,72	0	0	W	JAD X 6/50 - 3 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	UPSD 50-60/4 - 1 SZT.	UPS 25-60 - 1 SZT.
1959	WZL_8668	ŻABIA 3 W1	2002-12-23	SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE "PODLASIE" WM NIERUCHOMOŚCI NR 10, Nr 8 i NR 12 PRZY UL.ŻABIEJ,	781,05	481,187	245,806	0	0	W	LSK 1 - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 42-24 B - 1 SZT.	MULTICAL 402 MULTICAL C66 ULTRAHEAT 50 - 5 SZT.	E 800 - 1 SZT.	65 POPE 120 A/B - 1 SZT.	32 PWR 80 C - 1 SZT.
1960	WZL_8669	PROLETARIACKA 2A	1998-10-22	BIAŁOSTOCKA SM	200,27	147,47	50,985	0	0	W	JAD X 5/38 - 3 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 ULTRAHEAT 50	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	UPE 50-60 - 1 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
1961	WZL_8670	PROLETARIACKA 2	2000-10-30	POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY OKRĘGOWY ZESPÓŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SPOŁKA Z O.O., WM PRZY UL. PROLETARIACKIEJ 1 i 2,	839,21	585,24	316,35	0	0	W	LSK 1 - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	ACTARIS CF 55 MULTICAL C66 ULTRAHEAT 50 - 6 SZT.	MAXIVAREM LR 500 - 2 SZT.	UPED 80-120 F - 1 SZT.	40 PWT 120 A/B - 1 SZT.
1962	WZL_8671	ŻABIA 5 PRZEDSZK.	2006-09-18	CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	126,41	61,64	26,8	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 11 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SQS 359.54 ZAWÓR VVG 549 K - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SQS 35.53 ZAWÓR VVG 549 K	DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	NG 140 - 1 SZT.	MAGNA 25-60 - 1 SZT.	UPS 25-40 B 180 - 1 SZT.
1963	WZL_8672	PIŁSUDSKIEGO 2 W1	1979-01-01	ANNA KARPOWICZ, BEST TOURS Ł. AUCHIMIK, BIAŁOSTOCKA SM, KWACIARNIA BUKIETY JANA, JAN STANKIEWICZ, PHU MIX JAROSŁAW MATYJASEK, PPH "REVMOD" SP. Z O.O., SEMPER KAMIL PIEKARSKI, ZARZĄD	1179,734	447,86	227,78	0	0	W	JAD 9/88 - 3 SZT. JAD X 6/50 - 5 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKB 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 45 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV AFPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 ULTRAHEAT 50 - 3 SZT.		80 POT 120 A - 3 SZT.	32 PWR 80 C - 2 SZT.
1964	WZL_8673 - Obcy	PIŁSUDSKIEGO 2 W2 SPOŁEM	1997-04-01	PSS "SPOŁEM"	66,68	0	0	0	0	W	JAD XK 3/18 - 1 SZT.	RVP 97 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VPF 51 - 1 SZT.			ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	- 25 - 1 SZT.	UPS 32-40 - 2 SZT.	
1965	WZL_8675 - Obcy	LIPOWA 32A	1979-01-01	STREB POLSKA SP. Z O.O.	127,93	0	0	0	0	W	WCO 150/3 - 3 SZT.			DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	MULTICAL C66 - 1 SZT.	? 100 - 1 SZT.	50 PM 180 - 1 SZT. 65 PJMA 110 - 1 SZT.	
1966	WZL_8677 - Obcy	LIPOWA 26	1986-01-01	EBANKNOT POLSKA GRUPA KAPITAŁOWA SP. Z O.O. SP. K., OPTYKA OKULAROWA GRZEGORZ POPLAWSKI, PROMETEUSZ FINANSE SP. Z O.O.	21,097	0	0	0	0	W	JAD 3/18 - 1 SZT.				MULTICAL 402 - 1 SZT.	N 25 - 1 SZT.	25 POR 40 A - 2 SZT.	
1967	WZL_8678	PRZEJAZD 2	1987-12-15	WM NIERUCHOMOŚCI NR 2 PRZ UL. PRZEJAZD	78,23	55,21	12,27	0	0	W	JAD 3/18 - 3 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 423 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.		32 POR 80 C - 2 SZT.	25 PWR 60 C - 2 SZT.
1968	WZL_8679	LIPOWA 30	2005-04-01	P.P.U.H. "LAMA" MIROSLAW RADEK	203,9	130	38,5	0	98	W	HK 1 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	RVD 240 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 2 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 240 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	A 300 - 1 SZT.	MAGNA 40-120 F - 1 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
1969	WZL_8680	PIŁSUDSKIEGO 8A	2007-11-02	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27 IM. MARSZAŁKA J. PIŁSUDSKIEGO	96,762	65,71	21,167	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 11 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SQS 35.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVG 549 K - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SQS 35.53 ZAWÓR VVG 549 K	DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	ACTARIS CF 55 - 1 SZT.	FLEXCON TOP 80 - 1 SZT.	MAGNA 32-60 180 - 1 SZT.	UPS 25-40 B - 1 SZT.
1970	WZL_8681 - Obcy	KALINOWSKIEGO 1	2003-10-01	BIAŁOSTOCKI TEATR LALEK	199,862	0	0	0	0	W	HL 2 - 1 SZT.	RVD 110 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.		DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	N 500 - 1 SZT.	UPED 50-120 F - 1 SZT.	
1971	WZL_8683	LIPOWA 41D	2005-12-15	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	152,71	143,05	49,2	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.		N 200 - 1 SZT.	UPE 32-120 F - 1 SZT.	UPS 25-40 B 180 - 1 SZT.
1972	WZL_8684	KRAKOWSKA 19	1970-01-01	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12	76,29	69,78	15,47	0	0	W	JAD 3/18 - 3 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 123 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL C66 - 1 SZT.	NG 50 - 1 SZT.	MAGNA 32-100 180 - 1 SZT.	25 PWR 40C - 1 SZT.

1973	WZL_8685 - Obcy	KRAKOWSKA 13	2000-01-01	URZĄD STATYSTYCZNY	116,9	0	0	0	0	W	LSL 1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 200 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 20 - 1 SZT. ZAWÓR AVQM - 1 SZT.		DPIV AVQM - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 100 - 1 SZT.	UPED 32-120 F - 1 SZT.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1974	WZL_8686	KRAKOWSKA 17	1980-03-05	BIAŁOSTOCKA SM	459,12	169,45	56,64	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. XB 51 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VM 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VM 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	MULTICAL 402 ULTRAHEAT 50	FLEXCON M 600 - 1 SZT.	STRATOS 32/1-12 - 1 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
1975	WZL_8689 - Obcy	KRAKOWSKA 5	2000-01-01	PODLASKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "JUBILAT"	221,7	44,2	22,1	0	0	W	JAD 3/18 - 1 SZT. JAD XK 6/50 - 1 SZT.	ECL 9600 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 123 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL 9600 - 0 SZT. SIŁOWNIK AMV 423 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 250 - 1 SZT.	UPE 40-120 UPE 40-120 F.	UPS 25-40 180 - 1 SZT.
1976	WZL_8690 - Obcy	LIPOWA 51	1989-01-01	REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH	294,24	0	0	0	0	W	JAD 3/18 - 3 SZT.	RVP 45.500 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.		DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	GG 400 - 1 SZT.	50 POT 120 A/B - 2 SZT.	
1977	WZL_8691	KRAKOWSKA 1	2004-08-25	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO	150,7	112,13	35,38	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 11 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.		MAXIVAREM LR 200 - 1 SZT.	STRATOS 30/1-12 - 1 SZT.	UPS 25-40 B 180 - 1 SZT.
1978	WZL_8693	KRAKOWSKA 3/1	1999-12-10	WM NIERUCHOMOŚCI UL.KRAKOWSKA 3/1	203,53	137,94	46,92	0	0	W	LSK 1 - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 123 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 423 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 SUPERCAL 431	MAXIVAREM LR 200 - 1 SZT.	UPED 32-120 F - 1 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
1979	WZL_8694	LIPOWA 47/1	2001-10-22	BIAŁOSTOCKA SM. WOJSKOWA SPECJAL. PRZYCHODNIA LEKARSKA SP ZOZ	144,32	46,455	11,035	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 1 - 1 SZT.	RVD 130 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 130 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	CIEPLIK 2000 MULTICAL C66 ULTRAHEAT 50	MAXIVAREM LR 250 - 1 SZT.	UPED 32-120 F - 1 SZT.	25 PWR 40C - 1 SZT.
1980	WZL_8695	LIPOWA 37	2001-11-29	WM UL.LIPOWA 37	216,32	90,16	31,97	0	0	W	LSK 1 - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT.	FLEXCON PRO 200 - 1 SZT.	STRATOS 30/1-10 - 1 SZT.	UPS 25-60 N 180 - 1 SZT.
1981	WZL_8696	LIPOWA 49	1999-11-05	WM UL.LIPOWA 49	107,8	79,93	22,83	0	0	W	LSK 1 - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 133 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	CIEPLIK 2000 MULTICAL C66	MAXIVAREM LR 100 - 1 SZT.	UPE 25-80 180 - 2 SZT.	25 PWR 40C - 1 SZT.
1982	WZL_8697	BRUKOWA 2	2000-01-01	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.A. MICKIEWICZA	508,74	378,88	123,69	0	58	W	JAD X 6/50 - 6 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV 42-39 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	GG 340 ST 600 - 1 SZT.	UPE 80-120 F - 1 SZT.	32 PWR 80 C 40 PWR 80 C
1983	WZL_8698	STOLECZNA 5	1987-01-01	ZGROMADZENIE SIÓSTR MIJONAREK ŚW.RODZINY	83,396	32	8	0	0	W	GLP-008-M-5-SI - 1 SZT. LB 47 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	FLEXCON TOP 80 - 1 SZT.	MAGNA 25-60 180 - 1 SZT.	UPS 25-40 N 180 - 1 SZT.
1984	WZL_8699	BRUKOWA 7	1998-03-20	WM UL.BRUKOWA 719	330	229	96,2	0	0	W	JAD X 5/38 - 6 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 402 ULTRAHEAT 50	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	50 POE 120 A/B - 1 SZT.	25 PWR 80 C - 1 SZT.
1985	WZL_8700	BRUKOWA 24	1994-11-01	WSPÓLNOTA PRZY UL. BRUKOWEJ 28 WM BUDYNKÓW PRZY UL.MARMUROWEJ 3 i 3A, WM UL. BRUKOWA 24	454,874	261,047	94,936	0	0	W	JAD X 6/50 - 6 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 4 SZT. MULTICAL 601 - 2 SZT. SUPERCAL 430 ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	UPCD 65-120 - 1 SZT.	UPS 32-80 B 180 - 1 SZT.
1986	WZL_8701	SUKIENNA 9	1990-01-12	SM "RODZINA KOLEJOWA"	375,184	313,951	122,569	0	0	W	JAD 6/50 - 2 SZT. JAD X 5/38 - 4 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 123 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 423 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	UPED 50-120 F - 1 SZT.	32 PWR 80 C - 1 SZT.
1987	WZL_8702 - Obcy	SOSNOWA 64	1974-01-01	POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA	347,21	0	0	0	0	W	WCO 150/4 - 3 SZT.	ECL COMFORT 200 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 10 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.			MULTICAL 601 - 1 SZT.		65 PJMR 160 - 1 SZT.	
1988	WZL_8703	STOLECZNA 12	1979-05-16	SM "RODZINA KOLEJOWA"	948,414	443,086	207,374	0	0	W	JAD 6/50 - 4 SZT. JAD XK 6/50 - 4 szl.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV 42-39 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	E 500 - 2 SZT.	80 POT 180 B - 3 SZT.	32 PWR 80 C - 1 SZT.
1989	WZL_8704	GRUNWALDZKA 18	1980-01-01	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. GEN. W. ANDERSA	323,95	62,87	41,87	0	0	W	HK 11 - 1 SZT. XB 51 H - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	G 400 - 1 SZT.	STRATOS 32/1-12 - 1 SZT.	STAR Z 25/6 - 1 SZT.
1990	WZL_8706 - Obcy	SOSNOWSKIEGO 11/15	1975-01-01	POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA	401,06	0	0	0	124,5	W	HL 2 - 1 SZT.	RVD 115 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKB 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.		DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 602 - 1 SZT.	A 350 - 1 SZT.	UPE 50-120 F - 2 SZT.	
1991	WZL_8707	MŁYNOWA 52/1	1999-12-09	WODOCIĄGI BIAŁOSTOCKIE SP. Z O.O.	441,26	28	28	0	0	W	LSK 0 - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKB 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32.21 E ZAWÓR VVF 52	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	UPE 50-120 F - 2 SZT.	UP 20-45 N 150 - 1 SZT.
1992	WZL_8708	GROCHOWA 2A PGK	1988-01-01	PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.	106,62	0	0	0	0	W	HL 2 - 1 SZT.	ECL 9300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.			MULTICAL 601 ULTRAHEAT 50	E 600 - 1 SZT.	80 POT 120 A 80 POT 120 B	
1993	WZL_8709	WYSZYŃSKIEGO 8B	2004-12-31	SM "RODZINA KOLEJOWA"	329,4	194,14	73,4	0	0	W	HK 2 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AIPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	E 500 - 1 SZT.	STRATOS 32/1-12 - 1 SZT.	UPS 32-80 B 180 - 1 SZT.
1994	WZL_8711	STOLECZNA 21	1980-01-01	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. GEN. W. ANDERSA	490,135	102,344	92,11	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. XB 51 H - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 200 - 1 SZT.	STRATOS 50/1-12 - 1 SZT.	STAR Z 25/6 - 1 SZT.
1995	WZL_8712	WYSZYŃSKIEGO 9	1978-01-01	SM "RODZINA KOLEJOWA"	264,805	251,801	93,296	0	0	W	JAD 6/50 - 2 SZT. JAD XK 5/38 - 2 szl.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 500 - 2 SZT.	UPE 50-60 - 2 SZT.	TOP Z 25/6 - 1 SZT.
1996	WZL_8713	WYSZYŃSKIEGO 15	1978-02-03	SM "RODZINA KOLEJOWA"	530,398	323,302	124,301	0	0	W	JAD 6/50 - 3 SZT. JAD XK 5/38 - 3 szl.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 423 ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 500 - 2 SZT.	UPED 50-120 F - 1 SZT.	25 POR 40 A - 1 SZT.
1997	WZL_8714	WYSZYŃSKIEGO 21	1980-01-01	JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA	15,29	0	0	0	112,42	W	HL 11 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.		DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	NG 50 - 1 SZT.	MAGNA 25-60 - 1 SZT.	
1998	WZL_8715	WYSZYŃSKIEGO 19	1978-11-27	SM "RODZINA KOLEJOWA"	529,805	353,703	138,199	0	0	W	JAD 6/50 - 3 SZT. JAD XK 5/38 - 3 szl.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 500 - 2 SZT.	UPED 50-120 F - 1 SZT.	UPS 25-80 N 180 - 1 SZT.
1999	WZL_8716 - Obcy	WYSZYŃSKIEGO 2	1986-01-01	RADA UŻYTKOWNIKÓW PAWILONU "LIDER"	278,387	0	0	0	0	W					ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.			
2000	WZL_8717	WYSZYŃSKIEGO 2A	1976-01-01	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 53 IM. MARII KOWNACKIEJ "PLASTUŚ"	86,202	47,102	25,906	0	0	W	JAD X 3/18 - 2 SZT. JAD X 5/38 - 1 SZT.	RVP 97 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVP 97 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL C66 - 1 SZT.	FLEXCON TOP 80 - 1 SZT.	32 POPT 60 B - 1 SZT.	25 POR 40 C - 1 SZT.
2001	WZL_8718	WYSZYŃSKIEGO 4 W3	2005-11-22	SM "RODZINA KOLEJOWA"	227,768	170,205	58,103	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 12 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	A 250 - 1 SZT.	MAGNA 40-120 F - 1 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
2002	WZL_8719	WYSZYŃSKIEGO 4 W2	2005-11-20	SM "RODZINA KOLEJOWA"	342,364	259,093	76,898	0	0	W	HK 2 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	A 350 - 1 SZT.	MAGNA 50-120 F - 1 SZT.	UPS 32-80 B 180 - 1 SZT.
2003	WZL_8721	WYSZYŃSKIEGO 4B W1	2007-12-31	SM "RODZINA KOLEJOWA"	227,96	139,8	45	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 12 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SQS 35.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVG 549 K - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SQS 359.54 ZAWÓR VVG 549 K	DPIV AVPQ - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	FLEXCON PRO 250 - 1 SZT.	MAGNA 32-100 - 1 SZT.	UPS 25-40 B 180 - 1 SZT.

2004	WZL_8722	WYSZYŃSKIEGO 4B W2	2007-12-31	SM "RODZINA KOLEJOWA"	337,537	283,6	91	0	0	W	HK 2 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 E - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SKD 32.21 E - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52	DPIV AVPQ - 1 SZT.	MULTICAL C66 - 1 SZT.	FLEXCON PRO 370 - 1 SZT.	MAGNA 32-120 F - 1 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2005	WZL_8724	WYSZYŃSKIEGO 4A	2006-09-27	SM "RODZINA KOLEJOWA"	433,194	332,304	113,102	0	0	W	HK 2 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 E - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SKD 32.21 E - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52	DPIV AVPQ - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	E 500 - 1 SZT.	MAGNA 50-120 F - 1 SZT.	UPS 32-80 B 180 - 1 SZT.
2006	WZL_8726	WYSZYŃSKIEGO 6	1977-08-25	PSS "SPOŁEM"	97,553	27,214	9,07	0	23	W	HK 11 - 1 SZT. HL 11 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	NG 80 - 1 SZT.	STRATOS 32/1-12 - 1 SZT.	STAR Z 25/6 - 1 SZT.
2007	WZL_8727	WYSZYŃSKIEGO 6A	1993-01-08	RADA UŻYTKOWNIKÓW PAWILONU HANDLOWO-USŁUGOWEGO "KUPIEC"	65,43	0	0	0	0	W	WCO 150/4 - 3 SZT.	ECL 9600 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 123 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.		DPIV AVPQ - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.		UPE 25-80 180 - 2 SZT.	
2008	WZL_8728	WYSZYŃSKIEGO 6B	2006-09-27	SM "RODZINA KOLEJOWA"	401,502	246,7	90,02	0	0	W	HK 2 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 E - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SKD 32.21 E - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	E 500 - 1 SZT.	MAGNA 40-120 F - 1 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
2009	WZL_8729 - Obcy	WYSZYŃSKIEGO 8	1986-01-01	ANDROMEDA MARIAN ROMANOWSKI HURTOWNIA OBUWIA EXCLUSIVE. STANISŁAW ROKICKI, IGNATOWICZ MICHAŁ, INFODRUK SYSTEMS (POLSKA) BERNARD RADZISZEWSKI, JASS SP. Z O.O., SOKÓŁ TADEUSZ, SZKLANA POGODA MARTA RUTKOWSKA, WIŚNIEWSKI RYSZARD	30,28	0	0	0	0	W	JAD 3/18 - 1 SZT.				MULTICAL 402 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 150 - 1 SZT.	32 POR 80 C - 2 SZT.	
2010	WZL_8730	WYSZYŃSKIEGO 8A W1	2007-12-06	SM "RODZINA KOLEJOWA"	212,3	166,2	56,5	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 12 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SQS 35.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVG 549 K - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SQS 35.53 - 1 SZT. ZAWÓR VVG 549 K	DPIV AVPQ - 1 SZT.	MULTICAL C66 - 1 SZT.	FLEXCON PRO 250 - 1 SZT.	MAGNA 32-100 - 1 SZT.	UPS 25-40 B 180 - 1 SZT.
2011	WZL_8731	WYSZYŃSKIEGO 8A W2	2007-12-06	SM "RODZINA KOLEJOWA"	326,1	265,4	80,1	0	0	W	HK 2 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 E - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SKD 32.21 E - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52	DPIV AVPQ - 1 SZT.	MULTICAL C66 - 1 SZT.	FLEXCON PRO 250 - 1 SZT.	MAGNA 32-120 F - 1 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
2012	WZL_8733	WYSZYŃSKIEGO 8C W2	2007-12-31	SM "RODZINA KOLEJOWA"	246,963	158,005	54,3	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 12 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SQS 35.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVG 549 - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SQS 35.53 - 1 SZT. ZAWÓR VVG 549	DPIV AVPQ - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	FLEXCON PRO 250 - 1 SZT.	MAGNA 32-120 F - 1 SZT.	UPS 25-40 B 180 - 1 SZT.
2013	WZL_8734	WYSZYŃSKIEGO 8C W1	2007-12-31	SM "RODZINA KOLEJOWA"	137,001	112,799	29,796	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 11 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SQS 35.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVG 549 - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SQS 35.53 - 1 SZT. ZAWÓR VVG 549	DPIV AVPQ - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	FLEXCON PRO 140 - 1 SZT.	MAGNA 32-100 - 1 SZT.	UPS 25-40 B 180 - 1 SZT.
2014	WZL_8735	MŁYNOWA 62	1992-12-01	SM "RODZINA KOLEJOWA"	375,369	231,275	81,794	0	0	W	JAD X 6/50 - 3 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32.21 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52	DPIV AVPQ - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	A 280 - 2 SZT.	UPC 40-120 A DUO - 1 SZT.	UP 20-30 N - 1 SZT.
2015	WZL_8736	BOH. MONTE CASSINO 21 W1	2007-12-06	SM "RODZINA KOLEJOWA"	331,723	265,396	74,699	0	0	W	HK 2 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 E - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SKD 32.21 E - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52	DPIV AVPQ - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	FLEXCON PRO 370 - 1 SZT.	MAGNA 32-120 F - 1 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
2016	WZL_8738	BOH. MONTE CASSINO 21 W3	2007-12-06	SM "RODZINA KOLEJOWA"	202,187	174,206	59,697	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 12 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SQS 35.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVG 549 K - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SQS 359.54 - 1 SZT. ZAWÓR VVG 549 K	DPIV AVPQ - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	FLEXCON PRO 200 - 1 SZT.	MAGNA 32-100 - 1 SZT.	UPS 25-40 B 180 - 1 SZT.
2017	WZL_8740	BOH. MONTE CASSINO 19	2006-09-29	SM "RODZINA KOLEJOWA"	424,036	333,408	112,998	0	0	W	HK 2 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 E - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SKD 32.21 E - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52	DPIV AVPQ - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	E 500 - 1 SZT.	MAGNA 50-120 F - 1 SZT.	UPS 32-80 B 180 - 1 SZT.
2018	WZL_8741	BOH. MONTE CASSINO 25	1982-01-01	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM.KS.JANA TWARDOWSKIEGO	567,507	271,143	124,307	0	0	W	JAD 6/50 - 7 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	E 800 - 1 SZT.	UPED 50-120 F - 1 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
2019	WZL_8742	BOH. MONTE CASSINO 17	1977-01-01	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 51 "PRZYJAZNE"	133,454	62,802	20,934	0	0	W	JAD X 3/18 - 2 SZT. JAD X 5/38 - 2 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32.21 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	NACZYNNIE ? - 1 SZT.	UPED 32-120 F - 1 SZT.	25 PWR 40C - 1 SZT.
2020	WZL_8743	BOH. MONTE CASSINO 23	2005-11-02	SM "RODZINA KOLEJOWA"	329,943	271,909	83,201	0	0	W	HK 2 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	A 350 - 1 SZT.	MAGNA 40-120 F - 1 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
2021	WZL_8747	STOŁECZNA 14D W2 MPEC	2000-01-01	MPEC SP. Z O.O.	0	4,3	4,3	0	0	W	JAD 3/18 - 1 SZT.		AVTB - 1 SZT.		ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.			
2022	WZL_8748	STOŁECZNA 14D W1	1979-01-01	MPEC SP. Z O.O., SM "RODZINA KOLEJOWA", WM BUDYNKU PRZY UL.STOŁECZNEJ 14D	655,986	419,87	163,858	0	0	W	G 52 - 1 SZT. JAD X 6/50 - 2 SZT. JAD XK 6/50 - 2 SZT.	PJ 100S - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	IVT-IVF - 1 SZT. SIŁOWNIK IVT - 1 SZT. ZAWÓR IVF - 1 SZT.	DPIV V73 D53 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 3 SZT. MULTICAL 601 ULTRAHEAT 50	E 600 - 1 SZT.	80 POT 120 A - 2 SZT.	32 PWR 80 C - 2 SZT.
2023	WZL_8749	WYSZYŃSKIEGO 3	1988-01-12	SM "RODZINA KOLEJOWA"	106,199	0	0	0	0	W	JAD 3/18 - 1 SZT.	ECL 9300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 123 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.		DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 200 - 1 SZT.	UPE 25-80 - 1 SZT.	
2024	WZL_8751	STOŁECZNA 25	2005-12-01	SM "RODZINA KOLEJOWA"	550,192	332,408	112,998	0	0	W	HK 2 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AIPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	N 600 - 1 SZT.	MAGNA 50-120 F - 1 SZT.	UPS 32-80 B 180 - 1 SZT.
2025	WZL_8752 - Obcy	WYSZYŃSKIEGO 1	2004-01-01	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO	229,71	0	0	56	0	W	LSK 1 - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	RVD 245 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.		DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	E 500 - 1 SZT.	MAGNA UPED 50-60 F - 1 SZT.	
2026	WZL_8754	ABRAMOWICZA 1	1988-01-01	PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA ŚW.ROCHA	250	33,4	7,16	0	0	W	XB 20-1 - 1 SZT. XB 51 H-1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	G 500 - 1 SZT.	MAGNA 32-120 F - 1 SZT.	UPS 25-40 N - 1 SZT.
2027	WZL_8755	MŁYNOWA 80	1992-01-01	SM "MALUTKA" W BIAŁYMSTOKU	750,402	431,88	163,606	0	0	W	XB 51 H 0-2 - 1 SZT. XB 51-1 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SKD 32.21 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52	DPIV AVPQ - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	E 800 - 2 SZT.	STRATOS 65/1-12 - 1 SZT.	UPS 32-80 B - 1 SZT.
2028	WZL_8756	STOŁECZNA 4	1980-12-29	SM "RODZINA KOLEJOWA"	409,814	220,9	73,434	0	0	W	JAD X 5/38 - 7 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	STRATOS 40/1-8 - 1 SZT.	UPS 25-80 N 180 - 1 SZT.
2029	WZL_8757 - Obcy	ŚW. ROCHA 5	1997-11-03	WSP. LOKALI UŻYTK. PRZY UL.ŚW.ROCHA 5	205,6	55,5	55,5	0	70	W	LSK 1 - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	ECL 9600 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 123 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL 9600 - 0 SZT. SIŁOWNIK AMV 323 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 250 - 1 SZT.	UPE 50-120 F - 2 SZT.	UP 20-30 N - 1 SZT.
2030	WZL_8759	STOŁECZNA 6	2002-12-31	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 7	539,63	116,3	34,89	0	0	W	JAD 3/18 - 1 SZT. JAD 6/50 - 1 SZT. JAD X 6/50 - 4 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	E 600 - 1 SZT.	UPE 65-60 - 1 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
2031	WZL_8760	ŚW. ROCHA 11/1	1982-01-01	BIAŁOSTOCKA SM	373,777	0	0	0	0	W	HL 2 - 1 SZT.	RVL 46 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 E - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 E		DPIV AVPQ - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	E 800 - 1 SZT.	MAGNA 40-120 F - 1 SZT.	
2032	WZL_8761 - Obcy	ŚW. ROCHA 13/15	1980-01-01	WSP. LOKALOWA PAWILONU "RZEMIEŚLNIK II"	340,17	0	0	0	0	W	JAD 6/50 - 2 SZT.	ECL 9300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 123 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.		DPIV AVPQ - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 200 - 1 SZT.	80 PM 150 - 1 SZT. 80 PM 160 - 1 SZT.	
2033	WZL_8762 - Obcy	ŚW. ROCHA 10	1994-01-01	WSPÓLNOTA LOKALOWA 'PASAŻ'	114,4	24,8	6,3	0	0	W	G 52 - 1 SZT. JAD 3/18 - 2 SZT.	ECL 9300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	AVTB - 1 SZT. ZAWÓR ? - 1 SZT.	DPIV AIPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL C66 - 1 SZT.	? 200 - 1 SZT.	TOP E 40/1-4 - 1 SZT.	Z 25 - 1 SZT.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2034	WZL_8763	ŚW. ROCHA 6	1999-01-01	WW LOKALI UŻYTKOWYCH UL.ŚW.ROCHA 6	159,25	20,92	20,92	0	0	W	JAD X 3/18 - 3 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 133 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 133 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 150 - 1 SZT.	UPE 40-120 F - 2 SZT.	UPS 25-40 B - 2 SZT.
2035	WZL_8764	SUKIENNA 2A	1980-12-29	SM "RODZINA KOLEJOWA"	713,988	320,627	127,582	0	0	W	XB 51 H - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV 42-39 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	G 800 - 1 SZT.	STRATOS 50/1-12 - 1 SZT.	32 PWR 80 C - 1 SZT.
2036	WZL_8765	ŚW. ROCHA 23	1983-01-01	WM NIERUCHOMOŚCI NR 23 PRZY UL.ŚW.ROCHA	91,07	28,68	5,86	0	0	W	JAD 3/18 - 2 SZT. JAD X 2/11 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 150 - 1 SZT.	32 POR 80 C - 2 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
2037	WZL_8766	BOH. MONTE CASSINO 5A	2006-10-25	SM "RODZINA KOLEJOWA"	499,904	336,7	124,197	0	0	W	HK 2 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 E - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SKD 32.21 E - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52	DPIV 42-39 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	FLEXCON PRO 650 - 1 SZT.	MAGNA 40-120 F - 1 SZT.	UPS 32-80 B 180 - 1 SZT.
2038	WZL_8767	BOH. MONTE CASSINO 5	2006-10-25	SM "RODZINA KOLEJOWA"	587,803	335,898	123,801	0	0	W	HK 2 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 E - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SKD 32.21 E - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52	DPIV 42-39 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	E 600 - 1 SZT.	MAGNA 50-120 F - 1 SZT.	UPS 32-80 B 180 - 1 SZT.
2039	WZL_8768 - Obcy	ŚW. ROCHA 16	1999-10-01	INSTYTUT ENERGETYKI-ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY W BIAŁYMSTOKU	155	117,86	31,5	0	0	W	JAD X 5/38 - 4 SZT.	ECL 9600 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL 9600 - 0 SZT. SIŁOWNIK AMV 423 ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 200 - 1 SZT.	UPE 40-120 F - 2 SZT.	25 PWR 40C - 1 SZT.
2040	WZL_8769 - Obcy	DĄBROWSKIEGO 28	1999-01-01	"PODLASKIE LABORATORIUM OCENY MLEKA" SPÓŁKA Z O.O.	189,2	0	0	0	0	W	HL 1 - 1 SZT.	ECL 9300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 123 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.		DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 200 - 1 SZT.	UPE 32-120 F - 1 SZT.	
2041	WZL_8770 - Obcy	DĄBROWSKIEGO 30A	1970-01-01	WM PRZY UL.Dąbrowskiego 30 A	138,48	107,35	29,01	0	0	H/W	HD-15 - 1 SZT. JAD 3/18 - 3 SZT.	AVTB - 1 SZT. ZAWÓR ? - 1 SZT.			MULTICAL C66 - 1 SZT.			25 PWR 60 C - 1 SZT.
2042	WZL_8771	KNYSZYŃSKA 12	1974-01-01	ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH	822,14	125,6	63,96	0	0	W	GLD-013-L-5-PI - 1 SZT. XB 51 H - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	E 800 - 1 SZT.	STRATOS 65/1-12 - 1 SZT.	TOP Z 25/10 - 1 SZT.
2043	WZL_8772	KNYSZYŃSKA 12A	1994-01-01	CARITAS ARCHIDIECEZJI BIAŁOSTOCKIEJ-WTZ	153,84	65,2	18,18	0	0	W	HL 11 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	NG 80 - 1 SZT.	STRATOS 30/1-6 - 1 SZT.	STAR Z 25/6 - 1 SZT.
2044	WZL_8773	WIATRAKOWA 8	2006-12-12	SM "RODZINA KOLEJOWA"	504,789	168,635	69,78	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 E ZAWÓR VVF 52 E - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SKD 32.21 E ZAWÓR VVF 52 E - 1 SZT.	DPIV 42-39 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	GG 450 ST 800 - 1 SZT.	MAGNA 50-120 F - 1 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
2045	WZL_8774	WIATRAKOWA 4/1	1992-01-21	SM "RODZINA KOLEJOWA"	706,987	454,151	165,17	0	0	W	XB 51 H-2 - 1 SZT. XB 60-1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 423 ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 500 - 2 SZT.	UPED 50-120 F - 1 SZT.	32 PWR 80 C - 1 SZT.
2046	WZL_8775	BRONIEWSKIEGO 4 W1	1975-01-01	BIAŁOSTOCKA SM	175,72	63,03	39,76	0	0	W	JAD 3/18 - 3 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VM 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 ULTRAHEAT 50	FLEXCON TOP 80 - 1 SZT.	STRATOS 30/1-8 - 1 SZT.	UPS 25-40 B - 1 SZT.
2047	WZL_8776	BRONIEWSKIEGO 4 W2	2007-12-31	BIAŁOSTOCKA SM	253,38	0	0	0	0	W	JAD 3/18 - 2 SZT.	ECL 9300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.		DPIV AIPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	G 200 - 1 SZT.	UPE 32-80 F - 1 SZT.	
2048	WZL_8777	BRONIEWSKIEGO 4 W3	1970-01-01	BIAŁOSTOCKA SM	331,76	69,78	38,38	0	0	W	JAD 3/18 - 1 SZT. JAD 5/38 - 2 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SQS 35.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVG 549 - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SQS 35.53 - 1 SZT. ZAWÓR VVG 549	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 ULTRAHEAT 50	FLEXCON C 110 - 1 SZT.	STRATOS 30/1-12 - 1 SZT.	UPS 25-40 B - 1 SZT.
2049	WZL_8778	WIERZBOWA 3A	1992-01-01	BIAŁOSTOCKA SM	242,928	228,39	78,747	0	0	W	XB 10-2 - 1 SZT. XB 51 H-1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 ULTRAHEAT 50	G 400 - 1 SZT.	MAGNA 40-120 F - 1 SZT.	UPS 25-60 B - 1 SZT.
2050	WZL_8779	WIERZBOWA 1	2006-11-09	STOKROTKA SP.Z O.O.	30,073	0	0	0	82,4	W	HL 1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.		DPIV AIPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	FLEXCON C 140 - 1 SZT.	MAGNA 32-100 180 - 1 SZT.	
2051	WZL_8780	WIERZBOWA 3	1999-09-09	BIAŁOSTOCKA SM	513,26	251,81	93,26	0	0	W	LSK 1 - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52	DPIV AIPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	MAXIVAREM LR 500 - 2 SZT.	MAGNA 50-60 F - 1 SZT.	UP 20-45 N 150 - 1 SZT.
2052	WZL_8781	ANTONIUKOWSKA 23	2001-09-28	BIAŁOSTOCKA SM	513,26	251,81	93,26	0	0	W	LSK 1 - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	RVD 130 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 130 SIŁOWNIK SKD 32.21 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52	DPIV AIPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	MAXIVAREM LR 500 - 2 SZT.	UPE 50-60 F - 1 SZT.	STAR Z 25/6 - 1 SZT.
2053	WZL_8782	ANTONIUKOWSKA 21	2005-11-02	CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE,AL.UJAZDOWSKIE 9 00-583 W-WA	154,26	13,96	13,96	0	0	W	JAD 3/18 - 1 SZT. JAD X 3/18 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	N 80 - 1 SZT.	MAGNA 25-60 180 - 1 SZT.	UP 15-14 B - 1 SZT.
2054	WZL_8783	ANTONIUKOWSKA 19	2005-12-01	BIAŁOSTOCKA SM	330,01	237,47	86,35	0	0	W	HK 2 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	MULTICAL 402 ULTRAHEAT 50	A 350 - 1 SZT.	MAGNA 32-120 F - 1 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
2055	WZL_8784	ANTONIUKOWSKA 19A	2005-12-01	BIAŁOSTOCKA SM	327,09	237,47	86,35	0	0	W	HK 2 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	MULTICAL 402 ULTRAHEAT 50	A 350 - 1 SZT.	MAGNA 32-120 F - 1 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
2056	WZL_8785	ANTONIUKOWSKA 19B	2004-10-29	BIAŁOSTOCKA SM	320,59	237,47	86,35	0	0	W	HK 2 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	MULTICAL 402 ULTRAHEAT 50	E 500 - 1 SZT.	STRATOS 32/1-12 - 1 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
2057	WZL_8786	ANTONIUKOWSKA 9	1974-01-01	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 44	131,419	61,639	26,284	0	0	W	JAD 3/18 - 4 SZT. JAD X 5/38 - 1 SZT.	ECL 9300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 123 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	43-2 - 1 SZT. SIŁOWNIK 2430 - 1 SZT. ZAWÓR 2432 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	MULTICAL C66 - 1 SZT.	NG 140 - 1 SZT.	32 POT 60 A - 2 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
2058	WZL_8787	BRONIEWSKIEGO 1A	1975-01-01	ŻŁOBEK MIEJSKI NR 4	116,033	49,509	42,101	0	0	W	B10TH - 1 SZT. GCP-008-M-5-PI - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	FLEXCON C 110 - 1 SZT.	STRATOS 30/1-6 - 1 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
2059	WZL_8788	ANTONIUKOWSKA 11A	2004-08-25	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ "COR-MED"S.C.	96,48	24,91	10,38	0	0	W	JAD 3/18 - 3 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	N 200 - 1 SZT.	STRATOS 25/1-8 - 1 SZT.	25 PWR 40C - 1 SZT.
2060	WZL_8789	SOLIDARNOŚCI 8	2003-12-03	BIAŁOSTOCKA SM	704,55	353,7	138,17	0	0	W	HK 2 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV 42-24 B - 1 SZT.	MULTICAL 402 ULTRAHEAT 50	E 600 - 2 SZT.	UPED 65-120 F - 1 SZT.	32 PWR 80 C - 1 SZT.
2061	WZL_8790	SOLIDARNOŚCI 6	2003-12-03	BIAŁOSTOCKA SM	706,67	353,7	138,17	0	0	W	HK 2 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV 42-24 B - 1 SZT.	MULTICAL 402 ULTRAHEAT 50	E 600 - 2 SZT.	UPED 65-120 F - 1 SZT.	32 PWR 80 C - 1 SZT.
2062	WZL_8791	ANTONIUKOWSKA 15B	2004-10-29	BIAŁOSTOCKA SM	314,7	237,47	86,35	0	0	W	HK 2 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	E 500 - 1 SZT.	STRATOS 32/1-12 - 1 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
2063	WZL_8792	ANTONIUKOWSKA 15A	2004-10-29	BIAŁOSTOCKA SM	322,66	237,47	86,35	0	0	W	HK 2 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	MULTICAL 402 ULTRAHEAT 50	E 500 - 1 SZT.	STRATOS 32/1-12 - 1 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
2064	WZL_8793	ANTONIUKOWSKA 15	2004-10-29	BIAŁOSTOCKA SM	329,31	237,47	86,35	0	0	W	HK 2 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	E 500 - 1 SZT.	STRATOS 32/1-12 - 1 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

2065	WZL_8794	ANTONIUKOWSKA 17B	2005-11-17	BIAŁOSTOCKA SM	306,91	237,47	86,35	0	0	W	HK 2 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	MULTICAL 402 ULTRAHEAT 50	A 350 - 1 SZT.	STRATOS 32/1-12 - 1 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
2066	WZL_8795	ANTONIUKOWSKA 17A	2005-11-17	BIAŁOSTOCKA SM	311,39	237,47	86,35	0	0	W	HK 2 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	A 350 - 1 SZT.	STRATOS 32/1-12 - 1 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
2067	WZL_8796	ANTONIUKOWSKA 17	2005-11-17	BIAŁOSTOCKA SM	311,9	237,47	86,35	0	0	W	HK 2 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	MULTICAL 402 ULTRAHEAT 50	A 350 - 1 SZT.	STRATOS 32/1-12 - 1 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
2068	WZL_8797	BRONIEWSKIEGO 1	1973-01-01	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM.M.SKŁODOWSKIEJ	562,473	148,864	55,824	0	0	W	JAD 3/18 - 5 SZT. JAD 6/50 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	80 POPS 60 B - 1 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
2069	WZL_8798	BRONIEWSKIEGO 14A	2000-01-01	ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁ. PRAKTYCZ. NR 2 IM. ŚW.JÓZEFA	1042,95	70,01	55,01	0	0	W	FA-008-P16 - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKB 32.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 41 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 42-39 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	E 500 - 2 SZT.	UPED 80-120 F - 1 SZT.	25 PWR 80 C - 1 SZT.
2070	WZL_8800	BRONIEWSKIEGO 6A	2006-10-02	BIAŁOSTOCKA SM	429,81	351,46	120,89	0	0	W	HK 2 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 E ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SKD 32.21 E ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	MULTICAL 402 ULTRAHEAT 50	E 500 - 1 SZT.	MAGNA 50-120 F - 1 SZT.	UPS 32-80 B 180 - 1 SZT.
2071	WZL_8801	BRONIEWSKIEGO 6	2006-10-01	BIAŁOSTOCKA SM	429,81	351,46	120,89	0	0	W	HK 2 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 E ZAWÓR VVF 52 E - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SKD 32.21 E ZAWÓR VVF 52 E - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	MULTICAL 402 ULTRAHEAT 50	E 500 - 1 SZT.	MAGNA 50-120 F - 1 SZT.	UPS 32-80 - 1 SZT.
2072	WZL_8803	BRONIEWSKIEGO 8	1998-12-07	WM NIERUCHOMOŚCI UL.BRONIEWSKIEGO 8	302,8	235,77	94,37	0	0	W	JAD X 5/38 - 6 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 402 MULTICAL 601	MAXIVAREM LR 300 - 1 SZT.	UPE 40-120 F - 2 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
2073	WZL_8804 - Obcy	WIERZBOWA 6	1975-01-01	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "JARD" JAROSŁAW DZIEMIAN	184,301	64,45	25,78	0	0	B/W	LB 31 - 1 SZT.				MULTICAL 402 - 1 SZT.			UP 15-14 B - 1 SZT.
2074	WZL_8805	WIERZBOWA 5	2002-12-12	BIAŁOSTOCKA SM	427,03	353,68	162,2	0	0	W	HK 2 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	TROVIS 5476 - 1 SZT. SIŁOWNIK 5825-20 - 1 SZT. ZAWÓR 3213 - 1 SZT.	TROVIS 5476 SIŁOWNIK 5825-20 ZAWÓR 3213 - 1 SZT.	DPIV AIPQ - 1 SZT.	MULTICAL 402 MULTICAL 601	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	50 POE 120 A/B - 1 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
2075	WZL_8806	WIERZBOWA 5A	2002-12-02	BIAŁOSTOCKA SM	427,03	353,68	162,2	0	0	W	HK 2 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	TROVIS 5476 - 1 SZT. SIŁOWNIK 5825-20 - 1 SZT. ZAWÓR 3213 - 1 SZT.	TROVIS 5476 SIŁOWNIK 5825-20 ZAWÓR 3213 - 1 SZT.	DPIV AIPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	50 POE 120 A/B - 1 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
2076	WZL_8807	WIERZBOWA 7	1970-01-01	VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. NAUCZYCIELI TAJNEGO NAUCZANIA	395,54	108,16	32,56	0	0	W	JAD 3/18 - 4 SZT. JAD X 5/38 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 123 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	65 POPS 60 B - 1 SZT.	UPS 25-60 B - 1 SZT.
2077	WZL_8808	WIERZBOWA 5B W2	1995-01-01	BIAŁOSTOCKA SM	244,71	197,57	69,08	0	0	W	JAD X 3/18 - 4 SZT. JAD X 6/50 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	MAGNA UPE 32-120 F - 1 SZT.	25 PWR 40C - 1 SZT.
2078	WZL_8809	WIERZBOWA 5B W1	1995-01-01	BIAŁOSTOCKA SM	182,32	153,88	51,81	0	0	W	JAD 6/50 - 1 SZT. JAD X 3/18 - 4 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 133 ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	MAGNA UPE 32-120 F - 1 SZT.	UPS 25-40 N - 1 SZT.
2079	WZL_8810	BRONIEWSKIEGO 8C	1998-06-08	WM ul. Broniewskiego 8C	234,15	355,39	161,44	0	0	W	JAD X 6/50 - 6 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 MULTICAL 601	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	UPE 50-120 F - 2 SZT.	32 PWR 80 C - 1 SZT.
2080	WZL_8811	BRONIEWSKIEGO 6C	2002-12-02	BIAŁOSTOCKA SM	434,13	353,68	162,2	0	0	W	HK 2 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	TROVIS 5476 - 1 SZT. SIŁOWNIK 5825-20 - 1 SZT. ZAWÓR 3213 - 1 SZT.	TROVIS 5476 SIŁOWNIK 5825-20 ZAWÓR 3213 - 1 SZT.	DPIV AIPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	50 POE 120 A/B - 1 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
2081	WZL_8812	BRONIEWSKIEGO 6B	2002-12-02	BIAŁOSTOCKA SM	434,13	353,68	162,2	0	0	W	HK 2 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	TROVIS 5476 - 1 SZT. SIŁOWNIK 5825-20 - 1 SZT. ZAWÓR 3213 - 1 SZT.	TROVIS 5476 SIŁOWNIK 5825-20 ZAWÓR 3213 - 1 SZT.	DPIV AIPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	50 POE 120 A/B - 1 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
2082	WZL_8813	BRONIEWSKIEGO 8B	1998-06-08	WM NIERUCHOMOŚCI UL.Broniewskiego 8B	304,44	272,93	115,27	0	0	W	JAD X 5/38 - 6 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32.21 ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 MULTICAL 601	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	MAGNA 40-120 F - 1 SZT.	32 PWR 80 C - 1 SZT.
2083	WZL_8814	BRONIEWSKIEGO 8A	2001-11-23	WM NIERUCHOMOŚCI UL.Broniewskiego 8A	244,52	236,88	95,12	0	0	W	JAD X 6/50 - 4 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	MULTICAL 402 MULTICAL 601	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	UPE 40-120 F - 1 SZT.	25 PWR 80 C - 1 SZT.
2084	WZL_8815 - Obcy	SOLIDARNOŚCI 15	2003-01-01	PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA SZKÓŁ "CEZAS" SP.Z O.O.	273,31	0	0	0	0	W	JAD 6/50 - 1 SZT.	ECL COMFORT 200 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 20 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.		DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	N 250 - 1 SZT.	32 POT 120 A/B - 2 SZT.	
2085	WZL_8816 - Obcy	ZWYCIĘSTWA 26A	1978-01-01	WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W BIAŁYMSTOKU	281,086	0	0	0	0	W	CB - 1 SZT.	RVD 115 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 E ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.		DPIV ZSN-8T - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	FLEXCON C 425 - 1 SZT.	STRATOS 40/1-12 - 1 SZT.	
2086	WZL_8818 - Obcy	ZWYCIĘSTWA 10A (Wyłączony)	1972-01-01		420,81	88,39	88,39	0	0	B/W	JAD 3/18 - 3 SZT.	ZAWÓR ? - 1 SZT.	AVTB - 1 SZT. SIŁOWNIK AVTB - 1 SZT.	DPIV ZSN-8M - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.			
2087	WZL_8819 - Obcy	ZWYCIĘSTWA 14/I	1983-01-01	"MATOWICKI I SYN" SPÓŁKA JAWNA	114	0	0	0	0	W	JAD 3/18 - 1 SZT.	ECL 9300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 323 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.			MULTICAL 601 - 1 SZT.	N 50 - 1 SZT.	32 POT 60 A/B - 1 SZT.	
2088	WZL_8820 - Obcy	ZWYCIĘSTWA 26D	1974-01-01	PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA FARMACEUTYCZNO - WETERYNARYJNEGO "CENTROWET" SPÓŁKA Z O.O.	136,93	0	0	0	0	W	JAD 3/18 - 2 SZT.	ECL COMFORT 200 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 20 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.		DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	N 100 - 1 SZT.	32 POT 60 A/B - 1 SZT.	
2089	WZL_8822	BRONIEWSKIEGO 11	2002-12-03	WM NIERUCHOMOŚCI UL.Broniewskiego 11	187,07	158,5	56,2	0	0	W	JAD 3/18 - 4 SZT. JAD X 6/50 - 2 SZT.	TROVIS 5476 - 1 SZT. SIŁOWNIK 5825-10 - 1 SZT. ZAWÓR 3213 K - 1 SZT.	TROVIS 5476 SIŁOWNIK 5825-13 ZAWÓR 3213 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL C66 ULTRAHEAT 50	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	MAGNA UPE 32-120 F - 1 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
2090	WZL_8823	BRONIEWSKIEGO 13	2002-12-02	WM NIERUCHOMOŚCI UL.Broniewskiego 13	187,06	161	57,17	0	0	W	JAD X 5/38 - 2 SZT. JAD X 6/50 - 2 SZT.	TROVIS 5476 - 1 SZT. SIŁOWNIK 5825-10 - 1 SZT. ZAWÓR 3213 K - 1 SZT.	TROVIS 5476 SIŁOWNIK 5825-13 ZAWÓR 3222 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT.	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	STRATOS 32/1-12 - 1 SZT.	25 PWR 40C - 1 SZT.
2091	WZL_8825	BRONIEWSKIEGO 7	2002-12-03	BIAŁOSTOCKA SM	182,24	137,7	42,39	0	0	W	JAD 3/18 - 4 SZT. JAD X 6/50 - 2 SZT.	TROVIS 5476 - 1 SZT. SIŁOWNIK 5825-10 - 1 SZT. ZAWÓR 3213 K - 1 SZT.	TROVIS 5476 SIŁOWNIK 5825-13 ZAWÓR 3222 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 402 MULTICAL 601	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	MAGNA UPE 32-120 F - 1 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
2092	WZL_8826	BRONIEWSKIEGO 9	2002-12-02	WM PRZY UL.BRONIEWSKIEGO 9	208,67	158,81	56,31	0	0	W	JAD X 3/18 - 4 SZT. JAD X 6/50 - 2 SZT.	TROVIS 5476 - 1 SZT. SIŁOWNIK 5825-10 - 1 SZT. ZAWÓR 3213 - 1 SZT.	TROVIS 5476 SIŁOWNIK 5825-13 ZAWÓR 3222 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 402 MULTICAL 601	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	MAGNA UPE 32-120 F - 1 SZT.	25 PWR 40C - 1 SZT.
2093	WZL_8827	BRONIEWSKIEGO 5	2000-12-28	BIAŁOSTOCKA SM	706,67	353,7	138,17	0	0	W	HK 2 - 1 SZT. HL 3 - 1 SZT.	RVD 130 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVE 52 - 1 SZT.	RVD 130 SIŁOWNIK SKD 32.21 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52	DPIV 42-24 B - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	NWP 600 - 2 SZT.	UPE 65-120 F - 1 SZT.	UPS 32-80 N 180 - 1 SZT.
2094	WZL_8828	BRONIEWSKIEGO 17	2001-12-31	WM UL.Broniewskiego 17	135,54	159,7	56,62	0	0	W	JAD 3/18 - 4 SZT. JAD X 6/50 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 601 MULTICAL C66	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	MAGNA UPE 32-120 F - 1 SZT.	25 PWR 40C - 1 SZT.
2095	WZL_8829	BRONIEWSKIEGO 19	2001-12-31	WM UL.Broniewskiego 19	208,67	159,7	56,62	0	0	W	JAD 3/18 - 4 SZT. JAD X 6/50 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 402 MULTICAL 601	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	MAGNA UPE 32-120 F - 1 SZT.	STAR Z 25/6 - 1 SZT.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2096	WZL_8830	BRONIEWSKIEGO 21	2001-11-23	WM NIERUCHOMOŚCI UL.Broniewskiego 21	208,67	159,7	56,62	0	0	W	JAD 3/18 - 4 SZT. JAD X 6/50 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 402 MULTICAL 601	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	STRATOS 32/1-12 - 1 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.

2097	WZL_8831	WIERZBOWA 9	1996-01-01	WM PRZY UL.WIERZBOWEJ 9	188,82	235,7	95,08	0	0	W	B16H - 1 SZT. GLD-013-L-5-PI - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 MULTICAL C66	G 400 - 1 SZT.	MAGNA 40-120 F - 1 SZT.	STAR Z 25/6 - 1 SZT.
2098	WZL_8832	ORDONÓWNY 4	1997-10-30	WM NIERUCHOMOŚCI UL.ORDONÓWNY 4	324,27	232,6	93,1	0	0	W	JAD X 5/38 - 2 SZT. JAD XK 5/38 - 4 szl.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32.21 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 300 - 1 SZT.	UPE 40-120 - 2 SZT.	UPS 25-60 B - 1 SZT.
2099	WZL_8833	BRONIEWSKIEGO 10	1998-09-23	WM PRZY UL.Broniewskiego 10	286,41	235,7	95,1	0	0	W	JAD XK 5/38 - 6 szl.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32.21 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 MULTICAL C66	A 350 - 1 SZT.	UPE 40-120 - 2 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
2100	WZL_8834	ORDONÓWNY 6 W2	1998-09-24	WM UL.Ordonówny 6	195,43	235,77	94,37	0	0	W	JAD XK 5/38 - 6 szl.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32.21 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52	DPIV AVPQ - 1 SZT.	MULTICAL 601 MULTICAL C66	MAXIVAREM LR 300 - 1 SZT.	UPE 40-120 F - 2 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
2101	WZL_8835	BRONIEWSKIEGO 12	2001-12-05	WM NIERUCHOMOŚCI UL.Broniewskiego 12	292,96	233,66	93,84	0	0	W	JAD X 6/50 - 4 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 MULTICAL 601	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	UPE 40-120 F - 1 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
2102	WZL_8836	BRONIEWSKIEGO 15	2001-12-31	WM NIERUCHOMOŚCI UL.Broniewskiego 15	108,13	164,57	59	0	0	W	JAD 3/18 - 4 SZT. JAD X 6/50 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK 2430 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	MAGNA UPE 32-120 F - 1 SZT.	UPS 25-40 N - 1 SZT.
2103	WZL_8837 - Obcy	ORDONÓWNY 1/1	2002-01-01	PSS "SPOŁEM"	36	31,25	12,73	0	104	W	JAD 3/18 - 3 SZT.	RVD 230 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 230 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	N 25 - 1 SZT.	UPE 25-80 180 - 2 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
2104	WZL_8838	BRONIEWSKIEGO 25	1996-01-01	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29 "FANTAZJA"	113,974	69,082	69,082	0	0	W	JAD 3/18 - 2 SZT. JAD X 5/38 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 123 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	MULTICAL C66 - 1 SZT.	NACZYNNIE - 1 SZT. NG 80 - 1 SZT.	40 POT 60 B - 2 SZT.	
2105	WZL_8839	BRONIEWSKIEGO 23	2001-09-28	WM NIERUCHOMOŚCI UL.Broniewskiego 23	208,67	158,5	56,2	0	0	W	JAD 3/18 - 4 SZT. JAD X 6/50 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 MULTICAL 601	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	UPE 32-120 F - 1 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
2106	WZL_8840	ORDONÓWNY 2	1998-11-18	WM NIERUCHOMOŚCI UL.ORDONÓWNY 2	324,27	235,77	94,37	0	0	W	JAD X 5/38 - 6 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 2 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32.21 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 2 SZT.	MAXIVAREM LR 300 - 1 SZT.	UPE 40-120 UPE 40-120 F	UPS 25-60 N 180 - 1 SZT.
2107	WZL_8841	ORDONÓWNY 1	2007-12-04	ZMK W BIAŁYMSTOKU	93,44	0	0	0	0	W	JAD 3/18 - 2 SZT.	ECL 9300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 123 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.		DPIV AVPQ - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	FLEXCON TOP 80 - 1 SZT.	MAGNA 32-60 180 - 1 SZT.	
2108	WZL_8842	ORDONÓWNY 3	2007-12-04	PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW.ŚW.FLORIANA	90	30	30	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 11 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SQS 35.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 549 - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SQS 35.53 - 1 SZT. ZAWÓR VVG 549 K	DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	ACTARIS CF 55 - 1 SZT.	FLEXCON C 110 - 1 SZT.	MAGNA 25-60 180 - 1 SZT.	UPS 25-40 B 180 - 1 SZT.
2109	WZL_8843	TUWIMA 1/2	2003-12-03	MEDIMED I.PANASIUK, T.PIECHOCKA, A.GRYKO-SP.PART.- PRZYCHLEKARZY RODZINNYCH, PPUH "MARK" ZALEWSKI MAREK SKLEP FIRMOWY "MARKIZA", S.C. "PIRAMID" TOMASZ BOGDANOWICZ, PIOTR KLEBUS	118,58	0	0	0	0	W	JAD XK 5/38 - 2 SZT.	ECL COMFORT 200 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.		DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 MULTICAL 601 - 2 SZT. MULTICAL C66	N 200 - 1 SZT.	MAGNA 32-120 F - 1 SZT.	
2110	WZL_8844	TUWIMA 1/3	1998-09-23	WM NIERUCHOMOŚCI UL. TUWIMA 1/3	235,4	214,86	83,91	0	0	W	JAD X 5/38 - 2 SZT. JAD XK 5/38 - 4 szl.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 ULTRAHEAT 50	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	MAGNA 3 40-100 F220 - 1 SZT.	32 PWR 80 C - 1 SZT.
2111	WZL_8845	TUWIMA 1/1	1998-09-23	WM NIERUCHOMOŚCI UL. TUWIMA 1/1	167,31	215,83	83,91	0	0	W	JAD X 5/38 - 6 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	MAGNA 3 40-100 F220 - 1 SZT.	32 PWR 80 C - 1 SZT.
2112	WZL_8846	ZWYCIĘSTWA 28 PŁYWALNIA	2005-11-02	MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY W BIAŁYMSTOKU	265,47	314,01	251,7	0	0	W	HL 2 - 1 SZT. XB 51 H-2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 DPIV IVD-IVF	MULTICAL 601 - 1 SZT.	E 600 - 1 SZT.	MAGNA UPE 40-120 F - 1 SZT.	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
2113	WZL_8847	ZWYCIĘSTWA 28 SZKOŁA	1991-01-01	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16	701,93	172,7	52,33	0	0	W	HL 3 - 1 SZT. XB 51 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	G 800 - 1 SZT.	STRATOS 65/1-12 - 1 SZT.	STAR Z 25/6 - 1 SZT.
2114	WZL_8848 - Obcy	KOLEJOWA 26	1983-01-01	POCZTA POLSKA S.A. PION INFRASTRUKTURY W BIAŁYMSTOKU OBSZAR OPERACYJNY DS. NIERUCHOMOŚCI	688,31	260,81	142,94	0	0	W	JAD XK 5/38 - 6 SZT.	ECL 9300 - 1 SZT. ECL 9600 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 123 - 2 SZT. ZAWÓR VF 2 - 2 SZT.	ECL 9600 - 0 SZT. SIŁOWNIK AMV 423 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.		MULTICAL 402 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 250 - 1 SZT. MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	50 POT 120 A - 3 SZT.	32 PWR 80 C - 1 SZT.
2115	WZL_8849	ANTONIUKOWSKA 1A	1993-07-01	BIAŁOSTOCKA SM	392,12	258,47	76,93	0	0	W	GLD-013-L-5-PI - 1 SZT. LC 110 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 210 - 0 SZT. SIŁOWNIK AMV 33 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 601 ULTRAHEAT 50	FLEXCON PRO 370 - 1 SZT.	STRATOS 40/1-12 - 1 SZT.	ALPHA 2 25-60 N 180 - 1 SZT.
2116	WZL_8850	TUWIMA 5	2002-12-02	WM NIERUCHOMOŚCI UL.TUWIMA 5 i 9	401,42	319,08	113,15	0	0	W	LSK 1 - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	TROVIS 5476 - 1 SZT. SIŁOWNIK 5825-20 - 1 SZT. ZAWÓR 3213 - 1 SZT.	SIŁOWNIK 5825-20 ZAWÓR 3213 - 1 SZT.	DPIV AIPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 ULTRAHEAT 50 - 2 SZT.	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	65 POE 120 A/B - 1 SZT.	32 PWR 80 C - 1 SZT.
2117	WZL_8851	WIERZBOWA 25A W1	2000-10-31	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28, SM "RODZINA KOLEJOWA", WM NIERUCHOMOŚCI NR 21 i Nr 29 PRZY UL.WIERZBOWEJ,	1465,33	795,71	462,1	0	0	W	LSK 1 - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKC 32.61 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 45 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKC 32.61 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 45	DPIV AFPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 2 SZT. MULTICAL 601 - 2 SZT. ULTRAHEAT 50 - 5 SZT.	GG 1000 ST 1600 - 1 SZT.	80 POT 180 A 80 POT 180 B - 2 SZT.	32 PWT 120 A/B - 1 SZT.
2118	WZL_8852	WIERZBOWA 25A W2 MPEC	2000-01-01	MPEC SP. Z O.O.	11,54	5,58	5,58	0	0	W	JAD 3/18 - 2 SZT.	PJ 100S - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 123 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	43-2 - 1 SZT. SIŁOWNIK 2430 K - 1 SZT. ZAWÓR 2432 - 1 SZT.		ACTARIS CF 55 - 1 SZT.		25 POR 40 A - 1 SZT.	
2119	WZL_8853	KOLEJOWA 16	1984-01-01	BIAŁOSTOCKA SM	424,5	206,6	87,32	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. XB 51 - 1 SZT.	TROVIS 5476 - 1 SZT. SIŁOWNIK 5825-10 - 1 SZT. ZAWÓR 3222 - 1 SZT.	TROVIS 5476 SIŁOWNIK 5825-10 ZAWÓR 3222 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 402 ULTRAHEAT 50	FLEXCON PRO 540 - 1 SZT.	STRATOS 32/1-12 - 1 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
2120	WZL_8854	KOLEJOWA 12	1995-01-01	ABM SPÓŁKA CYWILNA, EMAR SPÓŁKA JAWNA MAREK RUTKOWSKI I SPÓŁKA. PHU „MARKET” SP. Z O.O.	996	0	0	0	0	W	JAD X 6/50 - 6 SZT.	ECL 9300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 410 - 1 SZT. ZAWÓR V 131 K - 1 SZT.		DPIV V131K DA5 - 1 SZT.	MULTICAL 601 ULTRAHEAT 50 - 4 SZT.	G 600 - 2 SZT.	80 POT 120 A - 2 SZT.	
2121	WZL_8855 - Obcy	KOLEJOWA 14	1981-01-01	PHU "MARKET" SP. Z O.O.	241,52	0	0	0	0	W	JAD X 5/38 - 2 SZT.			DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	MULTICAL C66 - 1 SZT.		50 PJM 140 - 2 szl. 50 POS 60 A	
2122	WZL_8856 - Obcy	KOLEJOWA 4A	1983-01-01	PHU "MARKET" SP. Z O.O.	345,74	0	0	0	0	W	WCO 150/4 - 4 SZT.			DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	MULTICAL C66 - 1 SZT.	NACZYNNIE - 1 SZT.	50 POT 120 A PM 140 - 1 SZT.	
2123	WZL_8857 - Obcy	CHOROSZCZAŃSKA 17	1976-01-01	ORANGE POLSKA S.A.	87,6	67,8	18,8	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 10 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 30 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	UPE 25-100 180 UPE 25-80 180	UPS 25-60 B 180 - 1 SZT.
2124	WZL_8858 - Obcy	ZWYCIĘSTWA 2	1974-01-01	GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU	232,6	0	0	0	0	W	JAD X 5/38 - 2 SZT.	ECL COMFORT 210 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.		DPIV AVPQ - 1 SZT.	MULTICAL C66 - 1 SZT.	N 200 - 1 SZT.	40 POT 120 A/B - 2 SZT.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2125	WZL_8860 - Obcy	ZWYCIĘSTWA 3	1978-01-01	WM UL.ZWYCIĘSTWA 3	155,68	117,76	40,06	0	0	W	CB - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 10 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 30 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 601 ULTRAHEAT 50	N 200 - 1 SZT.	40 POE 120 A/B - 2 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.

2126	WZL_8861	ZWYCIĘSTWA 29	1999-10-20	SM "RODZINA KOLEJOWA"	267,967	204,2	71,897	0	0	W	LSK 1 - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 123 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 423 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 250 - 2 SZT.	UPE 32-120 F - 1 SZT.	25 PWR 40C - 1 SZT.
2127	WZL_8862	ZWYCIĘSTWA 27	1999-10-20	SM "RODZINA KOLEJOWA"	267,967	204,2	71,897	0	0	W	GLD-013-L-5-PI - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	ECL 9600 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 123 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL 9600 - 0 SZT. SIŁOWNIK AMV 423 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 250 - 2 SZT.	MAGNA 32-120 F - 1 SZT.	25 PWR 40C - 1 SZT.
2128	WZL_8863	ZWYCIĘSTWA 25/1	2006-10-23	SM "RODZINA KOLEJOWA"	387,878	0	0	0	0	W	JAD 6/50 - 2 SZT.	ECL 9300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 123 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.		DPIV AVPQ - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	A 300 - 1 SZT.	MAGNA 40-120 F - 1 SZT.	
2129	WZL_8864	ZWYCIĘSTWA 31	1999-10-13	SM "RODZINA KOLEJOWA"	267,967	204,2	71,897	0	0	W	LSK 1 - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 123 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 423 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 300 - 2 SZT.	UPE 32-120 - 1 SZT.	UPS 25-60 N 180 - 1 SZT.
2130	WZL_8865	ZWYCIĘSTWA 33	1999-10-13	SM "RODZINA KOLEJOWA"	267,967	204,2	71,897	0	0	W	LSK 1 - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 123 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 423 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 250 - 2 SZT.	UPE 32-120 F - 1 SZT.	UPS 25-40 B 180 - 1 SZT.
2131	WZL_8866	GRUNTOWA 1	1974-01-01	SM "RODZINA KOLEJOWA"	335,799	211,34	86,63	0	0	W	JAD X 5/38 - 4 SZT. JAD XK 5/38 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 423 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 300 - 1 SZT.	UPE 50-60 - 2 SZT.	UPS 25-60 B - 1 SZT.
2132	WZL_8867	GRUNTOWA 3	1974-01-01	SM "RODZINA KOLEJOWA"	324,162	207,38	84,49	0	0	W	JAD X 5/38 - 4 SZT. JAD XK 5/38 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 423 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 300 - 1 SZT.	UPE 50-60 - 2 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
2133	WZL_8868	GRUNTOWA 5	1974-01-01	SM "RODZINA KOLEJOWA"	336,02	190,62	75,58	0	0	W	JAD X 5/38 - 4 SZT. JAD XK 5/38 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 423 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 300 - 1 SZT.	UPE 50-60 - 2 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
2134	WZL_8869	GRUNTOWA 7	1974-01-01	SM "RODZINA KOLEJOWA"	335,799	183,77	72,01	0	0	W	JAD X 5/38 - 4 SZT. JAD XK 5/38 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 423 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	DPIV AVPQ - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 300 - 1 SZT.	UPE 50-60 - 2 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
2135	WZL_8870	GRUNTOWA 9	1974-01-01	SM "RODZINA KOLEJOWA"	335,799	217,23	89,83	0	0	W	JAD X 5/38 - 4 SZT. JAD XK 5/38 - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 423 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 300 - 1 SZT.	UPE 50-60 F - 1 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
2136	WZL_8871	GRUNTOWA 8	2000-12-28	SM "RODZINA KOLEJOWA"	383,95	341,86	156,09	0	0	W	LSK 1 - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 20 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 30 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV V130 D45 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	UPED 50-120 F - 1 SZT.	UPS 32-80 B 180 - 1 SZT.
2137	WZL_8872	GRUNTOWA 6C	1994-10-01	SM "RODZINA KOLEJOWA"	1231,353	858,273	369,93	0	0	W	JAD 6/50 - 9 SZT.	ECL 9300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	IVT-IVF - 1 SZT. SIŁOWNIK IVT - 1 SZT. ZAWÓR IVF - 1 SZT.	DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	GG 340 ST 600 GG 450 ST 800	STRATOS D 50/-12 - 1 SZT.	40 PWT 120 A/B - 1 SZT.
2138	WZL_8873	ASNYKA 14	2003-06-01	SM "RODZINA KOLEJOWA"	246,7	175,18	64,04	0	0	W	HK 2 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	RVD 230 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 230 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 300 - 1 SZT.	UPED 50-120 F - 1 SZT.	UPS 25-60 B - 1 SZT.
2139	WZL_8875	TUWIMA 13	2002-12-02	WM NIERUCHOMOŚCI NR 13 PRZY UL.TUWIMA	200,71	138,83	47	0	0	W	HK 2 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	TROVIS 5476 - 1 SZT. SIŁOWNIK 5825-20 - 1 SZT. ZAWÓR 3213 - 1 SZT.	TROVIS 5476 SIŁOWNIK 5825-20 ZAWÓR 3213 - 1 SZT.	DPIV AIPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 601 ULTRAHEAT 50	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	65 POE 120 A/B - 1 SZT.	32 PWR 80 C - 1 SZT.
2140	WZL_8876	TUWIMA 8 W1	2002-09-19	WM NIERUCHOMOŚCI NR 2, Nr 4 i Nr 8 PRZY UL.TUWIMA.	258,78	187,23	49,14	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	TROVIS 5476 - 1 SZT. SIŁOWNIK 5825-20 - 1 SZT. ZAWÓR 3213 - 1 SZT.	TROVIS 5476 SIŁOWNIK 5825-10 ZAWÓR 3213 K - 1 SZT.	DPIV V63 D45K - 1 SZT.	CIEPLIK 2000 - 2 SZT. MULTICAL 402 ULTRAHEAT 50	MAXIVAREM LR 500 - 1 SZT.	MAGNA 65-120 F - 1 SZT.	32 PWR 80 C - 1 SZT.
2141	WZL_8878	GRUNTOWA 2	1998-01-05	SM "RODZINA KOLEJOWA", TUKAN ANDRZEJ KIEDA	361,6	253	101	0	0	W	JAD X 5/38 - 7 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32.21 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 601 ULTRAHEAT 50	A 350 - 1 SZT.	UPE 50-120 F - 2 SZT.	STAR Z 25/6 - 1 SZT.
2142	WZL_8879	BOH. MONTE CASSINO 13	1998-07-31	SM "RODZINA KOLEJOWA"	491,4	337,575	152,51	0	0	W	JAD X 6/50 - 7 SZT.	RVP 97 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVP 97 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52	DPIV 42-39 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 500 - 2 SZT.	UPED 65-120 - 1 SZT.	32 PWR 80 C - 1 SZT.
2143	WZL_8880	BOH. MONTE CASSINO 13A	2000-09-01	SM "RODZINA KOLEJOWA"	80,91	70,65	19,3	0	0	W	LSK 0 - 1 SZT. LSL 0 - 1 SZT.	RVD 130 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 130 SIŁOWNIK SKD 32.21 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL C66 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 150 - 1 SZT.	UPE 25-80 180 - 2 SZT.	UPS 25-40 B 180 - 1 SZT.
2144	WZL_8881	BYDGOSKA 4	2003-01-01	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 7 "KASZTANOWY ZAKĄTEK"	177,939	112,811	34,89	0	0	W	JAD XK 5/38 - 4 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	NACZYNNIE ? - 1 SZT.	STRATOS 32/1-12 - 1 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
2145	WZL_8882	CELOWNICZA 37	1998-09-01	WM CELOWNICZA 37	139,6	97	53,35	0	0	W	LSK 1 - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	RVP 97 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVP 97 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 2 SZT.	MAXIVAREM LR 200 - 1 SZT.	UPE 40-120 F - 2 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
2146	WZL_8883 - Obcy	KOPERNIKA 85	1989-01-01	"VIVA"PRZEDSIĘBIORST WO KONFEKCYJNE ALICJA SIENKIEWICZ	46,485	0	0	0	0	W	JAD 3/18 - 2 SZT.	RVP 97 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR ? - 1 SZT.		DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	N 50 - 1 SZT.	UPS 25-60 180 - 2 SZT.	
2147	WZL_8884	KOPERNIKA 89	2001-08-28	OKRĘGOWY URZĄD MIAR	113,27	0	0	0	0	W	JAD X 5/38 - 2 SZT.	ECL COMFORT 200 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 10 - 1 SZT.		DPIV AVQM - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 150 - 1 SZT.	UPE 32-80 F - 1 SZT.	
2148	WZL_8885 - Obcy	OCTOWA 2	1998-01-01	IZBA CELNA KOD: 675	202,608	101,76	29,07	0	0	W	LSK 1 - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	ECL 9600 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 523 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL 9600 - 0 SZT. SIŁOWNIK AMV 423 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 200 - 1 SZT.	MAGNA 40-120 F - 1 SZT.	UPS 32-80 B 180 - 1 SZT.
2149	WZL_8886 - Obcy	OCTOWA 10	2001-09-01	IZBA CELNA KOD: 669	185,205	64,84	24,6	0	64,1	W	LSK 1 - 0 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	RVD 230 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 230 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 200 - 1 SZT.	UPED 65-120 F - 1 SZT.	25 PWR 40C - 1 SZT.
2150	WZL_8887 - Obcy	HANDLOWA 4	1974-01-01	SPÓŁDZIELNIA OBROTU TOWAROWEGO PRZEMYSŁU MLECZARSKIEGO	582,66	225,04	123,39	0	0	B/W	JAD X 6/50 - 2 SZT.	RVL 46 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	IVT-IVF - 1 SZT. SIŁOWNIK IVT - 1 SZT. ZAWÓR IVF - 1 SZT.		MULTICAL 402 - 1 SZT.		UPC 60-120 - 1 SZT.	65 PJMA 120 - 2 SZT.
2151	WZL_8888 - Obcy	HANDLOWA 7	1982-01-01	"ŻALUZJE"ZAKŁAD PROD. - USŁUG. EWA BURACZEWSKA	1157,462	0	0	0	0	B		ECL COMFORT - 1 SZT. SIŁOWNIK AMB 162 - 1 SZT. ZAWÓR ? - 1 SZT.		DPIV AIPQ4 - 1 SZT.	ACTARIS CF 55 - 2 SZT. MULTICAL C66		32 POE 120 A/B - 1 SZT. 32 POU 120 A/B	
2152	WZL_8889 - Obcy	HANDLOWA 5 DEF	1974-01-01	DEF SPÓŁKA Z O.O.	143,87	0	0	0	0	W	WCO 250 - 3 SZT.	ECL COMFORT - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.		DPIV AVPQ - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.		? - 2 SZT.	
2153	WZL_8895 - Obcy	SEJNEŃSKA 5	1985-01-01	GRUPA OŻARÓW S.A.,UL.KS.I.SKORUPKI 5 00- 546 WARSZAWA	83,35	0	0	0	0	W	WCO 150 - 3 SZT.				MULTICAL 402 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 150 - 2 SZT.	40 POR 80C - 1 SZT.	
2154	WZL_8896 - Obcy	HURTOWA 2	1974-01-01	DEF SPÓŁKA Z O.O.	824,59	0	0	0	0	B/W	JAD X 6/50 - 4 SZT.			DPIV AVPQ - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	NACZYNNIE <?> - 1 SZT.	80 POT 120 B - 1 SZT.	
2155	WZL_8897	HURTOWA 1	2001-10-02	UNIwersytet W BIAŁYMSTOKU	145,61	52,34	17,45	0	241,8	W	LSK 0 - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	N 140 - 1 SZT.	UPE 50-120 F - 2 SZT.	UPS 25-40 B 180 - 1 SZT.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2156	WZL_8898 - Obcy	SKŁADOWA 11 KPKM	1975-01-01	KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORST. KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ SP. Z O.O.	2510,4	0	0	0	0	B	WCW 100/3,8 - 12 SZT.		IVT-IVF - 1 SZT. SIŁOWNIK IVT - 1 SZT. ZAWÓR IVF - 1 SZT.	DPIV 42-39 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.			PJM - 1 SZT.

2157	WZL_8899 - Obcy	SKŁADOWA 11 URZ. MIEJSKI	1996- 01-01	URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU	250,08	147,1	84,2	0	0	W	JAD X 6/50 - 3 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.21 E - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SKD 32.21 E - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52	DPIV 42-39 - 1 SZT.	ACTARIS CF 55 - 1 SZT.		UPC 50-60A - 2 SZT.	UP 20-15 N 150 UP 20-45 N 150 - 2 SZT.
2158	WZL_8901 - Obcy	BOH. MONTE CASSINO 8	1985- 01-01	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA	523,5	250	137,5	0	0	B/W	HYDROELEWATOR - 0 SZT. JAD 3/18 - 5 SZT.		IVT-IVF - 1 SZT. SIŁOWNIK IVT - 1 SZT. ZAWÓR IVF - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.			
2159	WZL_8902 - Obcy	BOH. MONTE CASSINO 10	1985- 01-01		230,59	129,84	71,41	0	0	W	HYDROELEWATOR - 1 SZT. JAD D1 - 4 SZT.		IVT-IVF - 1 SZT. SIŁOWNIK IVT - 1 SZT. ZAWÓR IVF - 1 SZT.	DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.			
2160	WZL_8912 - Obcy	GRUNWALDZKA 76	1992- 12-01	PKP CARGO S.A. UL. GROJECKA 17. 01-252 WARSZAWA. CENTRALNY ZAKŁAD SPÓŁKI	4029,24	1055,8	328,35	0	2186,54	B/W					MULTICAL 601 - 2 SZT.			
2161	WZL_8917 - Obcy	KOLEJOWA 1	1992- 12-01	PKP S.A. ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W WARSZAWIE	524,52	299,53	166,55	0	140,36	B/W	LSK ? - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	ECL 9600 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 13 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.	ECL 9600 - 0 SZT. SIŁOWNIK AMV 423 - 1 SZT. ZAWÓR VF 2 - 1 SZT.		ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	LG 525 - 1 SZT.	UPC 50-120 - 1 SZT.	UPE 20-45N150 - 1 SZT.
2162	WZL_8918 - Obcy	HETMAŃSKA 10	1976- 01-01	DREW - MET BIAŁYSTOK SP. Z O.O.	469,69	0	0	0	0	B					MULTICAL 601 - 1 SZT.			
2163	WZL_8921 - Obcy	RYNEK KOŚCIUSZKI 30	1998- 01-01	"DEFNE" SP. C. PHU "ALEKSANDER" K. RAKOWSKI	14,665	0	0	0	0	W	? - 1 SZT.	LM 24 - 1 SZT.			ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	NWPN 18 - 1 SZT.	UPS 25-40 - 1 SZT.	
2164	WZL_8923	ZACHODNIA 20	2004- 06-26	SM "BUDOWLANI"	876,68	397,96	189,59	0	0	W	HK 2 - 1 SZT. HL 4 - 1 SZT.	TROVIS 5476 - 1 SZT. SIŁOWNIK 5825-20 - 1 SZT. ZAWÓR 3222 K - 1 SZT.	TROVIS 5476 SIŁOWNIK 5825-20 ZAWÓR 3222 K - 1 SZT.	DPIV 42-39 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	E 1000 - 2 SZT.	UPED 80-120 F - 1 SZT.	UPS 32-80 B 180 - 1 SZT.
2165	WZL_8924 - Obcy	HETMAŃSKA 44	2003- 01-01	PSS "SPOŁEM"	292,63	65,3	40,2	0	235,97	W	HK 1 - 1 SZT. HL 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 10 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 30 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV DKH 512 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	FLEXCON PRO 300 - 1 SZT.	UPED 40-120 F - 1 SZT.	UPS 25-60 B - 1 SZT.
2166	WZL_8925	JANA PAWŁA II 54	2007- 12-14	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "JARD" JAROSŁAW DZIEMIAN	151,19	124,441	52,335	0	0	W	HK 1 - 1 SZT. HL 11 - 1 SZT.	RVD 235 - 1 SZT. SIŁOWNIK SQS 35.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVG 549 K - 1 SZT.	RVD 235 SIŁOWNIK SQS 35.53 - 1 SZT. ZAWÓR VVG 549 K	DPIV AVPQ4 - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	FLEXCON PRO 200 - 1 SZT.	STRATOS 30/1-10 - 1 SZT.	UPS 25-40 B 180 - 1 SZT.
2167	WZL_8927 - Obcy	WIERZBOWA 8	1999- 01-01	POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY OKRĘGOWY ZESPÓŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SPÓŁKA Z O.O.	246,51	211,92	67,7	0	0	W	LSK 1 - 1 SZT. LSL 1 - 1 SZT.	RVP 97 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVP 97 - 0 SZT. SIŁOWNIK SKD 32. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	MULTICAL 601 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 250 - 1 SZT.	UPE 50-120 F - 1 SZT.	25 PWR 60 C - 1 SZT.
2168	WZL_8928 - Obcy	JANA PAWŁA II 52 PZMOT	1998- 01-01		118,63	0	0	0	0	W	S-1K - 1 SZT.	RVP 97 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.50 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVP 97 - 0 SZT.	DPIV 47-1 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 150 - 1 SZT.	E 40/1-5 - 2 SZT.	
2169	WZL_8929	RUMIANKOWA 33	1993- 10-01	SM "SŁONECZNY STOK"	95,75	97,971	25,121	0	0	W	M3-FG - 2 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 123 - 1 SZT. ZAWÓR VMO - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 423 - 1 SZT. ZAWÓR VMO	DPIV IVD-IVF - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	MAXIVAREM LR 200 - 1 SZT.	UPC 32-60 - 1 SZT.	UPS 25-40 A 180 - 1 SZT.
2170	WZL_8930	RUMIANKOWA 29	2011- 11-30	SM "SŁONECZNY STOK"	877,451	617,993	237,704	0	0	W	XB 51 H-1 - 1 SZT. XG 20-2 - 1 SZT.	ECL COMFORT 300 - 1 SZT. SIŁOWNIK AMV 23 - 1 SZT. ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	ECL COMFORT SIŁOWNIK AMV 33 ZAWÓR VB 2 - 1 SZT.	DPIV AFPQ4 - 1 SZT.	ULTRAHEAT 50 - 1 SZT.	EXPANSOMAT 1000 - 1 SZT.	STRATOS 80/1-12 - 1 SZT.	STRATOS Z30/1-8 - 1 SZT.
2171	WZL_9	KRASZEWSKIEGO 11A	1996- 03-05	WM BUD. PRZY UL.KRASZEWSKIEGO 7A,9,9A,11A	361,891	253,852	95,116	0	0	W	JAD X 6/50 - 8 SZT.	RVD 145 - 1 SZT. SIŁOWNIK SKD 32.51 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 52 - 1 SZT.	RVD 145 SIŁOWNIK SKD 32.21 - 1 SZT. ZAWÓR VVF 41	DPIV ZSN-9T - 1 SZT.	MULTICAL 402 - 1 SZT.	G 400 - 1 SZT.	STRATOS 65/1-12 - 1 SZT.	32 PWR 80 C - 1 SZT.
RAZEM					666271,2	376262,2	143743,6	17042,6	61122,9									

WĘZŁY CIEPŁOWNICZE PODŁĄCZONE DO SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO W LATACH 2016 - 2019 (według danych ENEA Ciepło Sp. z o.o. w Białymstoku)

Rok 2016

Lp	Numer węzła	Adres	Rok powstania	Odbiorcy	Qco [kW]	Qcwu max [kW]	Qcwu śr [kW]	Qtech [kW]	Qwent [kW]	Suma Q [kW]
1	2	3	4	5	6	8	7	9	10	11
1	96521	Nowogródzka 4	2016	SM-BSM	131	125,2	43,4	0	0	174,4
2	73080	KEN 36	2016	K.T.B.S.	260,69	275,63	116,75	0	0	377,44
3	95571	Bema 100d	2016	MIASTO BIAŁYSTOK (ZMK)	215,7	212,3	82,57	0	0	298,27
4	95572	Bema 100e	2016	MIASTO BIAŁYSTOK (ZMK)	115,5	152,01	53,08	0	0	168,58
5	98007	Borsucza 6a	2016	MIASTO BIAŁYSTOK (ZMK)	87,06	116,13	37,96	0	0	125,02
6	95598	Puchalskiego 176/1	2016	OSoba FIZYCZNA	4,2	29	0,84	0	0	5,04
7	95599	Puchalskiego 174/1	2016	OSoba FIZYCZNA	4,2	29	0,84	0	0	5,04
8	95608	Puchalskiego 172/2	2016	OSoba FIZYCZNA	3,7	29	0,84	0	0	4,54
9	95609	Puchalskiego 170/2	2016	OSoba FIZYCZNA	3,7	29	0,84	0	0	4,54
10	95610	Puchalskiego 168/2	2016	OSoba FIZYCZNA	3,7	29	0,84	0	0	4,54
11	95611	Puchalskiego 166/2	2016	OSoba FIZYCZNA	4	29	0,84	0	0	4,84
12	95622	Puchalskiego 146/1	2016	OSoba FIZYCZNA	4,7	29	0,84	0	0	5,54
13	95643	Puchalskiego 144/1	2016	OSoba FIZYCZNA	4,7	29	0,84	0	0	5,54
14	95662	Puchalskiego 226/1	2016	OSoba FIZYCZNA	4,2	29	0,84	0	0	5,04
15	95665	Puchalskiego 220/1	2016	OSoba FIZYCZNA	4,2	29	0,84	0	0	5,04
16	95671	Puchalskiego 208/2	2016	OSoba FIZYCZNA	3,6	29	0,84	0	0	4,44
17	95684	Puchalskiego 204/1	2016	OSoba FIZYCZNA	4,6	29	0,84	0	0	5,44
18	95702	Puchalskiego 196/2	2016	OSoba FIZYCZNA	3,6	29	0,84	0	0	4,44
19	95703	Puchalskiego 198/2	2016	OSoba FIZYCZNA	3,6	29	0,84	0	0	4,44
1	2	3	4	5	6	8	7	9	10	11
20	95706	Puchalskiego 204/2	2016	OSoba FIZYCZNA	3,9	29	0,84	0	0	4,74
21	95715	Puchalskiego 212/2	2016	OSoba FIZYCZNA	3,6	29	0,84	0	0	4,44
22	95718	Puchalskiego 206/2	2016	OSoba FIZYCZNA	3,9	29	0,84	0	0	4,74

23	98024	Pogodna 4c	2016	KOSACKI BUDOWNICTWO S.K.	175	164,62	58,98	0	0	233,98
24	26114	Wrocławska 71	2016	WM UL. WROCŁAWSKA PARK	183,29	188,1	67,9	0	0	251,19
25	26278	Hetmańska 83	2016	WM UL. HETMAŃSKA 79, 83	245,3	186,39	69,51	0	0	314,81
26	96516	Skorupska 20	2016	WM KOMFORTOWA SKORUPSKA	226,26	220,79	86,93	0	0	313,19
27	96538	42 Pułku Piechoty 133	2016	WM UL. 42 PUŁKU PIECHOTY 133	188,7	228,4	91	0	0	279,7
28	96539	Działkowa 6	2016	WM UL. DZIAŁOKOWA 6	168	179,9	70,1	0	0	238,1
29	96541	42 Pułku Piechoty 133a	2016	WM UL. 42 PUŁKU PIECHOTY 133A	281,7	251,82	103,63	0	0	385,33
30	96542	Młynowa 60	2016	WM UL. MŁYNOWA 60	688,5	571,86	306,3	0	0	994,8
31	98009	Sybiraków 6	2016	WM UL. SYBIRAKÓW 6	153	151,1	52,66	0	0	205,66
32	98014	Mławska 6	2016	WM UL. MŁAWSKA 6	164,64	192,28	72,29	0	0	236,93
33	98016	Sybiraków 12	2016	WM UL. SYBIRAKÓW 8,9 i 12	336,16	267,2	111,8	0	0	447,96
34	98023	Sybiraków 8	2016	WM UL. SYBIRAKÓW 8,9 i 12	121,75	142,37	48,76	0	0	170,51
35	98026	Sybiraków 10	2016	WM UL. SYBIRAKÓW 8,9 i 12	110,64	123,46	40,35	0	0	150,99
36	98033	Leśna 39	2016	WM UL. LEŚNA 39	0	0	0	0	0	0
37	98035	Pozioma 2a	2016	WM UL. POZIOMA 2 A	230	0	0	0	0	230
38	98044	42 Pułku Piechoty 72	2016	WM UL. 42 PUŁKU PIECHOTY 72,72A	150,3	191,5	72	0	0	222,3
39	98045	42 Pułku Piechoty 72a	2016	WM UL. 42 PUŁKU PIECHOTY 72,72A	175,5	221,7	87,63	0	0	263,13
40	98048	Dziesięciny 9	2016	WM UL. DZIESIĘCINY 9	102,1	121,4	39,5	0	0	141,6
41	98049	Jurowiecka 21	2016	WW UL. JUROWIECKIEJ	686,32	530,06	260,59	0	0	946,91
42	98050	1000-lecia PP 54a	2016	WM AL. TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO 54A	126,66	157,46	55,61	0	0	182,27
43	98055	Kręta 54	2016	WM UL. KRĘTA 52,54	489,9	328,98	147,52	0	0	637,42
44	98060	Młynowa 60a	2016	WM UL. MŁYNOWA 60	0	0	0	0	0	0
RAZEM					5881,77	5793,66	2191,1	0	0	8072,87

Rok 2017

Lp	Numer węzła	Adres	Rok powstania	Odbiorcy	Qco [kW]	Qcwu max [kW]	Qcwu śr [kW]	Qtech [kW]	Qwent [kW]	Suma Q [kW]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	95633	Puchalskiego 144/2	2017	OSOBA FIZYCZNA	3,8	29	0,84	0	0	4,64
2	95663	Puchalskiego 224/2	2017	OSOBA FIZYCZNA	3,6	29	0,84	0	0	4,44
3	95664	Puchalskiego 222/2	2017	OSOBA FIZYCZNA	3,6	29	0,84	0	0	4,44
4	95670	Puchalskiego 210/2	2017	OSOBA FIZYCZNA	3,6	29	0,84	0	0	4,44
5	95672	Puchalskiego 206/1	2017	OSOBA FIZYCZNA	4,6	29	0,84	0	0	5,44
6	95688	Puchalskiego 236/2	2017	OSOBA FIZYCZNA	3,9	29	0,84	0	0	4,74
7	95691	Puchalskiego 242/2	2017	OSOBA FIZYCZNA	3,9	29	0,84	0	0	4,74
8	95693	Puchalskiego 246/2	2017	OSOBA FIZYCZNA	3,9	29	0,84	0	0	4,74
9	95694	Puchalskiego 248/2	2017	OSOBA FIZYCZNA	3,9	29	0,84	0	0	4,74
10	95701	Puchalskiego 194/2	2017	OSOBA FIZYCZNA	3,6	29	0,84	0	0	4,44
11	95707	Puchalskiego 228/2	2017	OSOBA FIZYCZNA	3,9	29	0,84	0	0	4,74
12	95708	Puchalskiego 226/2	2017	OSOBA FIZYCZNA	3,6	29	0,84	0	0	4,44
13	95709	Puchalskiego 224/1	2017	OSOBA FIZYCZNA	4,2	29	0,84	0	0	5,04
14	95710	Puchalskiego 222/1	2017	OSOBA FIZYCZNA	4,2	29	0,84	0	0	5,04
15	95713	Puchalskiego 216/2	2017	OSOBA FIZYCZNA	3,6	29	0,84	0	0	4,44
16	95717	Puchalskiego 208/1	2017	OSOBA FIZYCZNA	4,2	29	0,84	0	0	5,04
17	95720	Puchalskiego 252/2	2017	OSOBA FIZYCZNA	4,1	29	0,84	0	0	4,94
18	95721	Puchalskiego 230/1	2017	OSOBA FIZYCZNA	4,9	29	0,84	0	0	5,74
19	95722	Puchalskiego 232/1	2017	OSOBA FIZYCZNA	4,3	29	0,84	0	0	5,14
20	95723	Puchalskiego 234/1	2017	OSOBA FIZYCZNA	4,3	29	0,84	0	0	5,14
21	95724	Puchalskiego 236/1	2017	OSOBA FIZYCZNA	4,3	29	0,84	0	0	5,14
22	95725	Puchalskiego 238/1	2017	OSOBA FIZYCZNA	4,3	29	0,84	0	0	5,14
23	95726	Puchalskiego 240/1	2017	OSOBA FIZYCZNA	4,3	29	0,84	0	0	5,14
24	95727	Puchalskiego 242/1	2017	OSOBA FIZYCZNA	4,3	29	0,84	0	0	5,14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	95728	Puchalskiego 244/1	2017	OSOBA FIZYCZNA	4,3	29	0,84	0	0	5,14
26	95731	Puchalskiego 250/2	2017	OSOBA FIZYCZNA	3,9	29	0,84	0	0	4,74
27	96056	Puchalskiego 31	2017	OSOBA FIZYCZNA	7,5	5,26	1,68	0	0	9,18
28	96057	Puchalskiego 33	2017	OSOBA FIZYCZNA	7,5	5,26	1,68	0	0	9,18

29	98017	Stary Rynek 15	2017	OSOBA FIZYCZNA	18,2	22,3	4,2	0	0	22,4
30	97517	Stary Rynek 9	2017	WM UL. STARY RYNEK 9-13	0	0	0	0	0	0
31	98015	Sybiraków 4a	2017	WM UL. SYBIRAKÓW 4A	75,1	91,12	26,96	0	0	102,06
30	98018	Stary Rynek 13	2017	WM UL. STARY RYNEK 9-13	28	37,8	8,42	0	0	36,42
31	98019	Stary Rynek 11	2017	WM UL. STARY RYNEK 9-13	53	56,4	14,32	0	0	67,32
32	98021	Słonimska 24	2017	WM UL. SŁONIMSKA 24	202,8	169,04	61,09	0	0	263,89
33	98022	Słonimska 24	2017	WM UL. SŁONIMSKA 24	140,4	117,87	37,92	0	0	178,32
34	98025	Gajowa 83	2017	WM UL. GAJOWA 83	143,07	160,15	56,88	0	0	199,95
35	98043	Stroma 1f	2017	WM UL. STROMA 1F	78,2	107,83	33,7	0	0	111,9
36	98046	42 Pułku Piechoty 72b	2017	WM UL. 42 PUŁKU PIECHOTY 72B, 72C	209,6	281,1	119,6	0	0	329,2
37	98047	42 Pułku Piechoty 72c	2017	WM UL. 42 PUŁKU PIECHOTY 72B, 72C	120,5	153,6	53,9	0	0	174,4
38	98051	Piasta 5	2017	WM UL. PIASTA 5	134,3	155,6	54,8	0	0	189,1
39	98076	Grażyny 1a	2017	WM UL. GRAŻYNY 1A	141,052	161,522	60,767	0	0	201,819
40	98077	Solidarności 13	2017	WM AL SOLIDARNOŚCI 13	380,6	340,27	154,67	0	0	535,27
41	98079	Dziesięciny 27	2017	WM UL. DZIESIĘCINY 27	46,3	63,32	16,71	0	0	63,01
42	98080	Łąkowa 1	2017	WM UL. ŁĄKOWA 1	773,4	709,2	335,1	0	0	1108,5
43	98086	Jana Pawła II 59g	2017	WM AL. JANA PAWŁA II 59G	382,23	283,24	121,04	0	0	503,27
44	98088	42 Pułku Piechoty 72j	2017	WM UL. 42 PUŁKU PIECHOTY 72D,72E,72J	204,5	198,7	79,9	0	0	284,4
45	98089	42 Pułku Piechoty 72d	2017	WM UL. 42 PUŁKU PIECHOTY 72D,72E,72J	218	217,2	89,9	0	0	307,9
46	98091	Botaniczna 9a	2017	WM UL. BOTANICZNA 9A	320	252,84	104,15	0	0	424,15
47	98104	Jurowiecka 19	2017	WM UL. JUROWIECKA 19	911,73	513,32	259,84	0	0	1171,57
RAZEM					4701,08	4856,94	1719,07	0	0	6420,15

Rok 2018

Lp	Numer węzła	Adres	Rok powstania	Odbiorcy	Qco [kW]	Qcwu max [kW]	Qcwu śr [kW]	Qtech [kW]	Qwent [kW]	Suma Q [kW]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	73064	KEN 38c	2018	K.T.B.S.	66,3	115,5	37	0	0	103,3
2	95666	Puchalskiego 218/1	2018	OSOBA FIZYCZNA	4,2	29	0,84	0	0	5,04
3	95667	Puchalskiego 216/1	2018	OSOBA FIZYCZNA	4,2	29	0,84	0	0	5,04
4	95668	Puchalskiego 214/1	2018	OSOBA FIZYCZNA	4,2	29	0,84	0	0	5,04
5	95669	Puchalskiego 212/1	2018	OSOBA FIZYCZNA	4,2	29	0,84	0	0	5,04
6	95692	Puchalskiego 244/2	2018	OSOBA FIZYCZNA	3,9	29	0,84	0	0	4,74
7	95711	Puchalskiego 220/2	2018	OSOBA FIZYCZNA	3,6	29	0,84	0	0	4,44
8	95712	Puchalskiego 218/2	2018	OSOBA FIZYCZNA	3,6	29	0,84	0	0	4,44
9	95714	Puchalskiego 214/2	2018	OSOBA FIZYCZNA	3,6	29	0,84	0	0	4,44
10	95716	Puchalskiego 210/1	2018	OSOBA FIZYCZNA	4,2	29	0,84	0	0	5,04
11	95719	Puchalskiego 250/1	2018	OSOBA FIZYCZNA	4,3	29	0,84	0	0	5,14
12	95729	Puchalskiego 246/1	2018	OSOBA FIZYCZNA	4,3	29	0,84	0	0	5,14
13	95732	Puchalskiego 252/1	2018	OSOBA FIZYCZNA	4,9	29	0,84	0	0	5,74
14	97512	Hetmańska 79	2018	WM UL. HETMAŃSKA 79, 83	189,3	119,97	38,97	0	0	228,27
15	97522	Bełzy 7	2018	WM UL. BEŁZY 5 i 7	0	0	0	0	0	0
16	97528	Hetmańska 81	2018	WM UL. HETMAŃSKA 81	256	184	69	0	0	325
17	98075	Wysoki Stoczek 58	2018	WM UL. WYSOKI STOCZEK 58	224	319,5	142	0	0	366
18	98081	Łąkowa 3	2018	WM UL. ŁĄKOWA 3	784,8	613,3	335,1	0	0	1119,9
19	98090	42 Pułku Piechoty 72e	2018	WM UL. 42 PUŁKU PIECHOTY 72D,72E,72J	91,1	108	35,6	0	0	126,7
20	98102	Bełzy 5	2018	WM UL. BEŁZY 5 i 7	450,4	396,58	189,75	0	0	640,15
21	98103	Sybiraków 14	2018	WM UL. SYBIRAKÓW 14, 16 i 16A	328,46	305,75	134,07	0	0	462,53
22	98106	42 Pułku Piechoty 72f	2018	WM UL. 42 PUŁKU PIECHOTY 72F, 72G, 72H	107,5	130,2	45,6	0	0	153,1
23	98107	Towarowa 28	2018	WM UL. TOWAROWA 28	358,4	360,2	175,7	0	0	534,1
24	98108	Jana Pawła II 59h	2018	WM AL. JANA PAWŁA II 59H	409	243,5	104,6	0	0	513,6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	98142	Wiadukt 7	2018	WM UL. WIADUKT 7	352,74	303,91	132,71	0	0	485,45
26	98143	Wiadukt 1	2018	WAM MAZOWSZE	71	87	27	0	0	98
27	98144	Wiadukt 3	2018	WAM MAZOWSZE	101	104	33	0	0	134
28	98146	Kawaleryjska 9	2018	WM UL. KAWALERYJSKA 9	144,03	143,19	51,88	0	27	222,91
29	98147	Antoniuk Fabryczny 11a	2018	WM UL. ANTONIUK FABRYCZNY 11A	335,09	318,33	141,22	0	0	476,31

30	98156	42 Pułku Piechoty 72g	2018	WM UL. 42 PUŁKU PIECHOTY 72F, 72G, 72H	105,3	93,8	29,6	0	0	134,9
31	98157	42 Pułku Piechoty 72h	2018	WM UL. 42 PUŁKU PIECHOTY 72F, 72G, 72H	179,7	194,7	77,7	0	0	257,4
32	98187	Sybiraków 16	2018	WM PRZY UL. SYBIRAKÓW 14,16 i 16A	248,73	233,31	93,73	0	0	342,46
33	98189	Kraszewskiego 12a	2018	WM UL. KRASZEWSKIEGO 12A	38,2	37,29	8,31	0	0	46,51
34	98193	Wiosenna 12	2018	WM UL. WIOSENNA 8,10, 12	106,63	101,8	32,2	0	0	138,83
35	98194	Wiosenna 10	2018	WM UL. WIOSENNA 8,10, 12	245,01	203,6	80,5	0	0	325,51
36	98195	Wiosenna 8	2018	WM UL. WIOSENNA 8,10, 12	142,81	133,4	46	0	0	188,81
37	98197	Kręta 50	2018	PROJEKT NOWE MIASTO SP. Z O.O.	512,03	373,22	174,4	0	0	686,43
38	98100	Pogodna 4b	2018	5K SP. Z O.O.	180,2	173,43	63,19	0	0	243,39
RAZEM					5896,73	5572,05	2245,72	0	27	8169,45

Rok 2019

Lp	Numer węzła	Adres	Rok powstania	Odbiorcy	Qco [kW]	Qcwu max [kW]	Qcwu śr [kW]	Qtech [kW]	Qwent [kW]	Suma Q [kW]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	95661	Puchalskiego 228/1	2019	OSOBA FIZYCZNA	4,6	29	0,84	0	0	5,44
2	95730	Puchalskiego 248/1	2019	OSOBA FIZYCZNA	4,3	29	0,84	0	0	5,14
3	97526	Plażowa 7	2019	WM UL. PLAŻOWA 7	665,9	377,73	176,94	0	0	842,84
4	98148	Antoniuk Fabryczny 11b	2019	WM APARTAMENTY ANTONIUK UL. ANTONIUK FABRYCZNY 11B	140,4	223,13	88,26	0	0	228,66
5	98181	Młynowa 40	2019	WM UL. MŁYNOWA 40	331	238,37	95,54	0	0	426,54
6	98182	Klimkiewiczowej 3	2019	WM UL. KLIMKIEWICZOWEJ 3	215	236	95	0	0	310
7	98185	Filipowicza 4	2019	WM UL. FILIPOWICZA 4	327,17	257,87	107	0	0	434,17
8	98188	Piasta 35	2019	WM UL. PIASTA 35, 37	210,5	188,95	70,78	0	0	281,28
9	98198	Wiatrakowa 12	2019	WM UL. WIATRAKOWA 12	95,2	99,5	32	0	0	127,2
10	98205	Kochanowskiego 20	2019	WM UL. J.KOCHANOWSKIEGO 20	304	252,8	109,8	0	0	413,8
11	98209	Transportowa 2d	2019	WM UL. TRANSPORTOWA 2D	489,69	520,32	272,42	0	0	762,11
12	98215	Filipowicza 6	2019	WM UL. F. FILIPOWICZA	462,82	449,25	222,4	0	0	685,22
13	98221	42 Pułku Piechoty 70d	2019	WM UL. 42 PUŁKU PIECHOTY 70E, 70D	139,8	174,1	67	0	0	206,8
14	98222	42 Pułku Piechoty 70e	2019	WM PRZY UL. 42 PUŁKU PIECHOTY 70E, 70D	52,4	77,1	22,8	0	0	75,2
15	98223	Solidarności 11	2019	WM AL. SOLIDARNOŚCI 11	125	100	31	0	0	156
16	98225	Jurowiecka 17	2019	WM UL. JUROWIECKA 17	1171	689,04	384,24	0	0	1555,24
17	98227	Ukośna 40	2019	WM UL. UKOŚNA 40	105	117,87	37,92	0	0	142,92
18	98231	Plażowa 15	2019	WM UL. PLAŻOWA 13, 15	433,9	265,91	111,22	0	0	545,12
19	98232	Plażowa 13	2019	WM UL. PLAŻOWA 13, 15	408,7	261,3	108,7	0	0	517,4
20	98237	42 Pułku Piechoty 72m	2019	WM UL. 42 PUŁKU PIECHOTY 72K,72L,72M	224,69	201,4	81,3	0	0	305,99
21	98253	Wesoła 17	2019	WW I LOKALI PRZY UL. WESOŁEJ 17 W	54,55	65,9	17,39	0	0	71,94
22	98184	Fabryczna 35	2019	BELVEDER PODLASKI SP. Z O.O.	174,39	164,16	58,84	0	0	233,23
23	98192	Kaczorowskiego 14	2019	APARTAMENTY ROGOWSKI SP. K.	1016	563	300	0	0	1316
24	98219	Sybiraków 18	2019	ROGOWSKI INVEST SP. KOMANDYTOWA	341	233	92,88	0	0	433,88
25	98220	Sybiraków 20	2019	ROGOWSKI INVEST SP. KOMANDYTOWA	102	115,84	37,01	0	0	139,01
26	98228	Wierzbowa 2	2019	JAZ-BUD Sp. z o.o. Sp. K.	903,58	773,12	383,8	0	0	1287,38
27	98229	Młynowa 46	2019	KALTER NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	842,61	555	302,38	0	55	1199,99
28	98248	Wyszyńskiego 10	2019	ROG-DEVELOP	622,7	178,3	69,2	0	0	691,90
29	98257	Szendzielarza bud.1	2019	ROG-DEVELOP	437,3	365,43	169,36	0	0	606,66
RAZEM					10405,2	7802,39	3546,86	0	55	14007,06

WĘZŁY CIEPŁOWNICZE PODŁĄCZONE DO SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO W LATACH 2020 - 2024
(według danych ENEA Ciepło Sp. z o.o. w Białymstoku)

NOWI ODBIORCY CIEPŁA PODŁĄCZENI W 2020 ROK								
Lp.	Adres inwestycji	Odbiorcy ciepła	Moc zamówiona dla CO [MW]	Moc zamówiona dla CW [MW]	Moc zamówiona dla WENT [MW]	Moc zamówiona dla TECH [MW]	Moc zamówiona dla CG [MW]	Suma mocy zamówionej [MW]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Puchalskiego 232/2	Indywidualni					0,005	0,005
2	Puchalskiego 230/2	Indywidualni					0,005	0,005
3	Puchalskiego 234/2	Indywidualni					0,005	0,005
4	Puchalskiego 240/2	Indywidualni					0,005	0,005
5	Puchalskiego 238/2	Indywidualni					0,005	0,005
6	Ciołkowskiego 1r	Uczelnie Wyższe					0,469	0,469
7	Ciepła 4	Jednostki Budżetowe	0,053	0,006				0,059
8	42 Pułku Piechoty 72n	Wspólnoty Mieszkaniowe	0,157	0,050				0,207
9	42 Pułku Piechoty 72p	Wspólnoty Mieszkaniowe	0,084	0,040				0,123
10	42 Pułku Piechoty 72k	Wspólnoty Mieszkaniowe	0,112	0,028				0,139
11	42 Pułku Piechoty 72l	Wspólnoty Mieszkaniowe	0,111	0,041				0,152
12	Hallera 12	Wspólnoty Mieszkaniowe	0,149	0,059				0,208
13	Fabryczna 10	Szkolnictwo Publiczne	0,168					0,168
14	Wiatrakowa 3	Wspólnoty Mieszkaniowe	0,230	0,070				0,300
15	Magazynowa 3	Wspólnoty Mieszkaniowe	0,557	0,287				0,843
16	Czarna 2	Wspólnoty Mieszkaniowe	0,614	0,255		0,022	0,000	0,890
1	2	3	4	5	6	7	8	9

17	Jana Pawła II 61b	Wspólnoty Mieszkaniowe	0,267	0,095				0,362
18	Jana Pawła II 61a	Wspólnoty Mieszkaniowe	0,276	0,095				0,371
19	Warmińska 27	Wspólnoty Mieszkaniowe	0,205	0,085				0,290
20	Hajnowska 12	Służby Mundurowe	0,175	0,008				0,183
21	Łagodna 1	Spółdzielnie Mieszkaniowe	0,049	0,011				0,060
22	Łagodna 3	Spółdzielnie Mieszkaniowe	0,059	0,013				0,071
23	Łagodna 5	Spółdzielnie Mieszkaniowe	0,111	0,025				0,136
24	Łagodna 7	Spółdzielnie Mieszkaniowe	0,136	0,030				0,166
25	Łagodna 9	Spółdzielnie Mieszkaniowe	0,111	0,025				0,136
26	Jurowiecka 15	Wspólnoty Mieszkaniowe	0,855	0,238				1,093
27	MOŚCICKIEGO 2J	Przedszkola - Żłobki					0,157	0,157
28	Prowiantowa 15	Wspólnoty Mieszkaniowe	0,475	0,210				0,685
29	Kopernika 9	Pawilony Handlowe	0,087					0,087
30	Swobodna 35	Spółdzielnie Mieszkaniowe	0,082	0,020				0,101
31	Swobodna 37	Spółdzielnie Mieszkaniowe	0,082	0,020				0,101
32	Łagodna 2	Spółdzielnie Mieszkaniowe	0,150	0,033				0,182
33	Łagodna 4	Spółdzielnie Mieszkaniowe	0,082	0,018				0,100
34	Swobodna 33	Spółdzielnie Mieszkaniowe	0,135	0,032				0,168
35	Popiełuszki 101	Wspólnoty Mieszkaniowe	0,150	0,072				0,222
36	Popiełuszki 107	Wspólnoty Mieszkaniowe	0,150	0,074				0,224
37	Popiełuszki 103	Wspólnoty Mieszkaniowe	0,150	0,072				0,222
38	Popiełuszki 103A	Wspólnoty Mieszkaniowe	0,022	0,004				0,026
39	Słonimska 28	Wspólnoty Mieszkaniowe	0,096	0,035				0,131
40	Ogrodowa 23	Służba Zdrowia Publiczna	0,420	0,102				0,522
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	Pułaskiego 109ABC	Spółdzielnie Mieszkaniowe	0,425	0,067				0,492

42	Mazowiecka 35	Jednostki Budżetowe					0,036	0,036
43	Jagienki 4	Pawilony Handlowe	0,060					0,060
44	ŚW. Jerzego 34	Spółdzielnie Mieszkaniowe	0,129	0,063				0,192
45	ŚW. Jerzego 36	Spółdzielnie Mieszkaniowe	0,055	0,030				0,085
46	ŚW. Jerzego 38	Spółdzielnie Mieszkaniowe	0,258	0,118				0,376
47	Hurtowa 17	Usługi	0,150					0,150
48	Rzemieślnicza 40	Wspólnoty Mieszkaniowe	0,357	0,122		0,100	0,000	0,579
49	Filipowicza 10	Wspólnoty Mieszkaniowe	0,214	0,106				0,320
50	Filipowicza 8	Wspólnoty Mieszkaniowe	0,214	0,106				0,320
51	Boh. Monte Cassino	Wspólnoty Mieszkaniowe	0,324	0,123				0,447
52	Skłodowskiej 23		0,112	0,022				0,133
53	Kołłątaja 50	Pawilony Handlowe	0,044	0,046		0,100	0,000	0,190
54	Grunwaldzka 18	Szkolnictwo Publiczne	0,198	0,009		0,199	0,000	0,406
	Razem		9,097	2,962	0,000	0,421	0,686	13,167

NOWI ODBIORCY CIEPŁA PODŁĄCZENI W 2021 ROK								
Lp.	Adres inwestycji	Odbiorcy ciepła	Moc zamówiona dla CO [MW]	Moc zamówiona dla CW [MW]	Moc zamówiona dla WENT [MW]	Moc zamówiona dla TECH [MW]	Moc zamówiona dla CG [MW]	Suma mocy zamówionej [MW]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Puchalskiego 274/1	Indywidualni					0,006	0,006
2	Puchalskiego 270/1	Indywidualni					0,006	0,006
3	Puchalskiego 268/1	Indywidualni					0,006	0,006
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Puchalskiego 266/1	Indywidualni						0,000
5	Puchalskiego 262/1	Indywidualni					0,006	0,006

6	Puchalskiego 258/1	Indywidualni					0,006	0,006
7	Puchalskiego 264/2	Indywidualni					0,005	0,005
8	Puchalskiego 266/2	Indywidualni					0,005	0,005
9	Puchalskiego 270/2	Indywidualni					0,005	0,005
10	Puchalskiego 274/2	Indywidualni					0,005	0,005
11	Plażowa 11	Wspólnoty Mieszkaniowe	0,229	0,121				0,350
12	Grottgera 9	Szkolnictwo Publiczne	0,097	0,012	0,070	0,000	0,264	0,443
13	Magazynowa bud. F	Wspólnoty Mieszkaniowe	0,518	0,229				0,747
14	Jana Pawła II 56b	Wspólnoty Mieszkaniowe	0,500	0,217				0,717
15	Jana Pawła II 61d	Wspólnoty Mieszkaniowe	0,275	0,104				0,379
16	Jana Pawła II 61c	Wspólnoty Mieszkaniowe	0,359	0,104				0,463
17	Kawaleryjska 70 BIUROWY	Służby Mundurowe					0,095	0,095
18	Św. Rocha 5	Usługi					0,150	0,150
19	Ogrodowa 4	Wspólnoty Mieszkaniowe	0,120	0,035				0,155
20	Grochowa 4A	Wspólnoty Mieszkaniowe	0,108	0,024				0,132
21	Rynek Kościuszki 13	Wspólnoty Mieszkaniowe	0,124	0,018				0,142
22	Sukienna 8	Wspólnoty Mieszkaniowe	0,419	0,161				0,579
23	Rzemieślnicza 12/3	Szkolnictwo Publiczne	0,194	0,035				0,229
24	Knyszyńska 8A	Wspólnoty Mieszkaniowe	0,440	0,137				0,577
25	Kawaleryjska 70 garaże	Służby Mundurowe					0,129	0,129
26	Warszawska 64	Wspólnoty Mieszkaniowe	0,070	0,043				0,112
27	Handlowa 6	Jednostki Budżetowe	0,066					0,066
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	Rynek Kościuszki 4	Jednostki Budżetowe					0,079	0,079
29	Wspólna 32	Służby Mundurowe					0,120	0,120
30	Zaścianańska 84	Jednostki Budżetowe	0,127	0,022				0,149

31	Skłodowskiej 24A	Uczelnie Wyższe					0,315	0,315
32	Depowa 9d	Wspólnoty Mieszkaniowe	0,190	0,093				0,283
33	Depowa 9e	Wspólnoty Mieszkaniowe	0,158	0,095				0,253
34	Kołłątaja 50	Pawilony Handlowe	0,044	0,046		0,100	0,000	0,190
35	Jurowiecka 11	Wspólnoty Mieszkaniowe	0,799	0,243				1,042
36	Skłodowskiej 24A	Służba Zdrowia Publiczna					0,315	0,315
37	Transportowa 8	Usługi					0,066	0,066
38	Żubrów 18b	Wspólnoty Mieszkaniowe	0,256	0,080				0,335
39	Skłodowskiej 7A	Uczelnie Wyższe					0,115	0,115
40	Pileckiego 2	Spółdzielnie Mieszkaniowe					0,098	0,098
41	Augustowska 3	Wspólnoty Mieszkaniowe	0,027	0,018				0,044
42	Tuwima 1/2	Służba Zdrowia Niepubliczna	0,027				0,075	0,102
43	42 Pułku Piechoty 72s	Wspólnoty Mieszkaniowe	0,106	0,051				0,157
44	42 Pułku Piechoty 72r	Wspólnoty Mieszkaniowe	0,069	0,030				0,099
45	42 Pułku Piechoty 74b	Wspólnoty Mieszkaniowe	0,116	0,043				0,159
46	42 Pułku Piechoty 74	Wspólnoty Mieszkaniowe	0,148	0,050				0,198
47	Filipowicza 12	Wspólnoty Mieszkaniowe	0,385	0,182				0,567
48	Filipowicza 14	Wspólnoty Mieszkaniowe	0,213	0,102				0,315
49	Filipowicza 16	Wspólnoty Mieszkaniowe	0,213	0,102				0,315
	Razem		6,395	2,395	0,070	0,100	1,869	10,829

NOWI ODBIORCY CIEPŁA PODŁĄCZENI W 2022 ROK								
Lp.	Adres inwestycji	Odbiorcy ciepła	Moc zamówiona dla CO [MW]	Moc zamówiona dla CW [MW]	Moc zamówiona dla WENT [MW]	Moc zamówiona dla TECH [MW]	Moc zamówiona dla CG [MW]	Suma mocy zamówionej [MW]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Puchalskiego	Indywidualni						0,200
2	1000-lecia PP 14	Szkolnictwo Publiczne	0,244	0,029				0,273
3	PLAŻOWA 5	Wspólnoty Mieszkaniowe	0,437	0,121				0,559
4	Rzemieślnicza 28 (bud. A i B)	Wspólnoty Mieszkaniowe	0,326	0,158				0,484
5	Słonimska 38 SP nr 46	Szkolnictwo Publiczne	0,326	0,158				0,484
6	CHROBREGO 3E - GRUPOWY zasila 3D	Spółdzielnie Mieszkaniowe	0,143	0,060				0,203
7	CHROBREGO 3D	Spółdzielnie Mieszkaniowe	0,114	0,048				0,162
8	CHROBREGO 3c - grupowy zasila (3B; 5e; 5f)	Spółdzielnie Mieszkaniowe	0,094	0,052				0,146
9	CHROBREGO 3B	Spółdzielnie Mieszkaniowe	0,094	0,050				0,144
10	CHROBREGO 5E	Spółdzielnie Mieszkaniowe	0,109	0,054				0,163
11	CHROBREGO 5F	Spółdzielnie Mieszkaniowe	0,103	0,052				0,155
12	ANTONIUK FABRYCZNY 40 ZSZ NR 5	Szkolnictwo Publiczne	0,465	0,174				0,639
13	ANTONIUK FABRYCZNY 40 SOS-W	Szkolnictwo Publiczne	0,191	0,050				0,241
14	Warzywna bud. 2 (42 PP 74A)	Wspólnoty Mieszkaniowe	0,249	0,079				0,328
15	Warzywna bud. 4	Wspólnoty Mieszkaniowe	0,178	0,059				0,236
16	Tuwima 9	Wspólnoty Mieszkaniowe	0,163	0,048				0,211
17	Filipowicza 18	Wspólnoty Mieszkaniowe	0,289	0,140				0,429
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	Wołodyjowskiego 1	Uczelnie Wyższe					0,129	0,129
19	Depowa BUD. B4	Wspólnoty Mieszkaniowe	0,334	0,426				0,761
20	Jurowiecka 13	Wspólnoty Mieszkaniowe	1,150	0,351				1,501
21	Krakowska 1	Gospodarka Komunalna	0,140	0,035				0,175
22	Oskara Sosnowskiego 9	Wspólnoty Mieszkaniowe	0,537	0,133				0,669

23	Jurowiecka 22	Wspólnoty Mieszkaniowe	0,812					0,812
24	Warszawska 64 nr 2 (66)	Wspólnoty Mieszkaniowe	0,070	0,043				0,112
25	Wyszyńskiego 27	Wspólnoty Mieszkaniowe	0,376	0,103		0,025		0,504
26	Marczukowska 30	Wspólnoty Mieszkaniowe	0,372	0,166				0,538
27	Lewandowskiego 5	Wspólnoty Mieszkaniowe	0,137	0,054				0,191
28	Pileckiego 2	Spółdzielnie Mieszkaniowe					0,098	0,098
29	Kuronia dz. 767/39 - centrum obrazowania molekularnego	Uczelnie Wyższe					0,103	0,103
30	Bełzy 15	Wspólnoty Mieszkaniowe	0,893	0,390				1,283
31	Kraszewskiego dz. 20/2 Kleosin	Wspólnoty Mieszkaniowe	0,158	0,061				0,219
32	Hetmańska 68	Indywidualni	0,055					0,055
33	Ciołkowskiego 88D	Pozostali	0,052					0,052
34	Marczukowska 18	Wspólnoty Mieszkaniowe	0,255	0,080				0,335
35	Magazynowa 4 (6)	Pozostali	0,300					0,300
36	Rynek Kościuszki 6	Usługi	0,046	0,017				0,063
37	Słonimska 34	Wspólnoty Mieszkaniowe	0,065	0,021				0,087
38	Wierzbowa 2	Wspólnoty Mieszkaniowe/Usługi	1,181	0,404				1,585
39	Marczukowska 18	Wspólnoty Mieszkaniowe	0,255	0,080				0,335
40	Wierzbowa 4	Usługi					0,100	0,100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	Składowa 11	Gospodarka Komunalna					1,002	1,002
42	11 Listopada 28	Jednostki Budżetowe					0,347	0,347
43	ŻUBRÓW 18,18A	Wspólnoty Mieszkaniowe	0,255	0,080				0,335
44	Ciołkowskiego 88/1	Pozostali					0,238	0,238
45	Elektryczna 12	Jednostki Budżetowe					0,281	0,281
46	Branickiego 15	Jednostki Budżetowe	0,150					0,150

47	Pałacowa 7	Usługi	0,803	0,375	0,294			1,472
48	Nowowarszawska 134	Wspólnoty Mieszkaniowe	0,209	0,079				0,288
	Razem		12,127	4,230	0,294	0,025	2,299	19,176

NOWI ODBIORCY CIEPŁA PODŁĄCZENI W 2023 ROK								
Lp.	Adres inwestycji	Odbiorcy ciepła	Moc zamówiona dla CO [MW]	Moc zamówiona dla CW [MW]	Moc zamówiona dla WENT [MW]	Moc zamówiona dla TECH [MW]	Moc zamówiona dla CG [MW]	Suma mocy zamówionej [MW]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sosnowskiego 4		0,389	0,102				0,491
2	Węglowa 8 bud. 24	Administracyjny						0,035
3	Waryńskiego 7	Usługi	0,025	0,015				0,040
4	Magazynowa 7	Wspólnoty Mieszkaniowe	0,290	0,114				0,404
5	Absolwentów 4	Gospodarka Komunalna	0,330	0,235				0,565
6	Warszawska 18/1	Pozostali					0,034	0,034
7	Skorupska 30	Spółdzielnie Mieszkaniowe	0,039	0,018				0,057
8	Skorupska 34	Spółdzielnie Mieszkaniowe	0,126	0,071				0,197
9	Skorupska 32	Spółdzielnie Mieszkaniowe	0,127	0,036				0,162
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Skorupska 28	Spółdzielnie Mieszkaniowe	0,105	0,036				0,140
11	42 PP 74c	Wspólnoty Mieszkaniowe	0,158	0,059				0,216
12	42 PP 74f	Wspólnoty Mieszkaniowe	0,147	0,047				0,194
13	Leszczynowa 27	Wspólnoty Mieszkaniowe	0,036	0,016				0,052
14	Kołtąja 23	Wspólnoty Mieszkaniowe	0,382	0,134		0,020		0,536
15	Artyleryjska 2A dz. 198/2	Wspólnoty Mieszkaniowe	0,496	0,050				0,546
16	Bema 40 dz. 734/5	Wspólnoty Mieszkaniowe	0,205	0,074				0,278

17	Zamenhofa 21	Wspólnoty Mieszkaniowe	0,044	0,011				0,055
18	Zamenhofa 25	Usługi					0,304	0,304
19	ANGIELSKA DZ.865/1	Wspólnoty Mieszkaniowe	1,075	0,263				1,338
20	Sienkiewicza 55b	Wspólnoty Mieszkaniowe	0,162	0,053				0,215
21	Złota 2	Wspólnoty Mieszkaniowe	0,312	0,098				0,410
22	Gajowa 73	Jednostki Budżetowe					0,041	0,041
23	Choroszczańska 30	Wspólnoty Mieszkaniowe	0,336	0,137				0,473
24	Wspólna 2	Wspólnoty Mieszkaniowe	0,127	0,035				0,162
25	Zwycięstwa 28	Jednostki Budżetowe					0,016	0,016
26	Sikorskiego 7, 7a, 7b	Wspólnoty Mieszkaniowe	0,173	0,058				0,231
27	Ciepła 36	Wspólnoty Mieszkaniowe	1,140	0,386				1,526
28	Ukośna 42	Wspólnoty Mieszkaniowe	0,220	0,093				0,313
29	Warszawska 109	Wspólnoty Mieszkaniowe	0,122	0,050				0,172
30	Prowiantowa 17	Wspólnoty Mieszkaniowe	0,398	0,102				0,500
31	Prowiantowa 19	Wspólnoty Mieszkaniowe	0,392	0,098				0,490
32	Piękna 3	Wspólnoty Mieszkaniowe	0,318	0,082				0,400
33	Sopoćki 1	Pozostali	0,282	0,011				0,293
1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	Waszyngtona 23	Uczelnie Wyższe	0,841	0,107	0,183			1,131
35	Zamenhofa 21	Wspólnoty Mieszkaniowe	0,044	0,011				0,055
36	Borsucza 2	Wspólnoty Mieszkaniowe					0,157	0,157
37	Kilińskiego 7	Jednostki Budżetowe					0,091	0,091
38	Suraska 2	Wspólnoty Mieszkaniowe	0,131	0,036				0,167
39	Przędzalniana 8	Usługi					0,450	0,450
40	Św. Rocha 11	Jednostki Budżetowe					0,037	0,037

41	Zamenhofa 25 (Hotel Branicki)	Usługi					0,304	0,304
42	Warszawska 37	Pozostali					0,070	0,070
43	Narewska 11	Szkolnictwo Publiczne					0,408	0,408
44	Św. Mikołaja 3 i 5	Pozostali	0,220	0,028				0,248
45	Andersa 38	Usługi	2,000					2,000
46	Ciołkowskiego 88F	Pozostali					0,140	0,140
47	Św. Rocha 9	Wspólnoty Mieszkaniowe	0,064	0,017				0,080
48	Cedrowa 16	Pozostali					0,121	0,121
49	Mieszka I 6	Pawilony Handlowe	0,108	0,028	0,026			0,161
	Razem		11,360	2,707	0,208	0,020	2,173	16,504

NOWI ODBIORCY CIEPŁA PODŁĄCZENI W 2024 ROK								
Lp.	Adres inwestycji	Odbiorcy ciepła	Moc zamówiona dla CO [MW]	Moc zamówiona dla CW [MW]	Moc zamówiona dla WENT [MW]	Moc zamówiona dla TECH [MW]	Moc zamówiona dla CG [MW]	Suma mocy zamówionej [MW]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Magazynowa bud. J	Wspólnoty Mieszkaniowe	0,284	0,114				0,398
2	ul.Kraszewskiego 45B	Wspólnoty Mieszkaniowe	0,812	0,348				1,160
3	BOH. GETTA 5	Wspólnoty Mieszkaniowe	0,122	0,033				0,154
4	Żabia 18	Wspólnoty Mieszkaniowe	0,094	0,018				0,112

5	Ogrodowa 11	Spółdzielnie Mieszkaniowe	0,059	0,032				0,091
6	Ogrodowa 13	Spółdzielnie Mieszkaniowe	0,104	0,058				0,162
7	Warzywna 74e	Wspólnoty Mieszkaniowe	0,189	0,057				0,246
8	Knyszyńska 12	Szkolnictwo Publiczne					0,142	0,142
9	Kijowska 3	Wspólnoty Mieszkaniowe						0,040
10	Jarzębinowa 16	Spółdzielnie Mieszkaniowe	0,241	0,063				0,304
11	Jarzębinowa 18	Spółdzielnie Mieszkaniowe	0,221	0,054			0,068	0,343
12	Jarzębinowa 20	Spółdzielnie Mieszkaniowe	0,096	0,027				0,123
13	Grunтова 8B	Spółdzielnie Mieszkaniowe	0,252	0,078				0,330
14	Grunтова 8C	Spółdzielnie Mieszkaniowe	0,252	0,065				0,317
15	Grunтова 6C	Spółdzielnie Mieszkaniowe	0,086	0,019				0,105
16	Kawaleryjska 70 dz. 805/162 (garaż)	Służby Mundurowe						0,250
17	Żubrów bud. 4	Wspólnoty Mieszkaniowe	0,134	0,061				0,194
18	Łąkowa 16 dz. 420/3	Wspólnoty Mieszkaniowe	0,252	0,062		0,011		0,324
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	Ciepła 2 i 2/1	Spółdzielnie Mieszkaniowe						0,165
20	Łąkowa 13	Wspólnoty Mieszkaniowe	0,057	0,013				0,069
21	Stroma / Marczukowska dz. 800/3	Pawilony Handlowe	0,106	0,036		0,105	0,000	0,246
22	Kręta bud. 3 (Kręta 38)	Wspólnoty Mieszkaniowe	0,620	0,172				0,793
23	Żabia 16	Wspólnoty Mieszkaniowe	0,094	0,018				0,112
24	Oj. Walerowskiego/ Oj. Tarasiuka (żłobek)	Szkolnictwo Publiczne						0,113
25	Sejneńska 10	Usługi	0,100					0,100
26	Heke/Dywizjonu 303 bud 1	Usługi/Wspólnoty Mieszkaniowe	0,395					0,395

27	Hake/Dywizjonu 303 bud 2	Usługi/Wspólnoty Mieszkaniowe	0,757					0,757
28	Proletariacka dz. 63/2	Wspólnoty Mieszkaniowe	0,223	0,080				0,303
29	1000-lecia PP 14	Szkolnictwo Publiczne	0,244	0,029				0,273
30	Nowy Świat 13	Wspólnoty Mieszkaniowe	0,061	0,018				0,079
31	Kolejowa 17	Pozostali	0,027	0,008				0,035
32	Elektryczna 12	Jednostki Budżetowe	0,000				0,281	0,281
33	Pałacowa 7	Usługi	0,803	0,375	0,294		0,000	1,472
34	Czysta dz. 75/4	Wspólnoty Mieszkaniowe	0,262	0,059				0,321
35	Głowackiego DZ. 273	Prywatny						0,080
36	Młynowa/Odeska dz. 1701/7	Jednostki Budżetowe						0,250
37	Hetmańska bud A	Wspólnoty Mieszkaniowe	0,052	0,021				0,074
38	Hetmańska bud B	Wspólnoty Mieszkaniowe	0,040	0,016				0,055
39	Hetmańska bud C	Wspólnoty Mieszkaniowe	0,040	0,016				0,056
40	Al. Piłsudskiego 20/4	Przedszkola - Żłobki	0,038	0,015				0,053
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	Kołłątaja/Kamieńskiego bud nr B1	Wspólnoty Mieszkaniowe						0,353
42	Kołłątaja/Kamieńskiego bud nr B2	Wspólnoty Mieszkaniowe						0,199
43	Warszawska 65	Służby Mundurowe	0,529	0,009				0,538
44	Św. Rocha 14	Jednostki Budżetowe					0,202	0,202
45	Al. 1000 lecia PP 8	Pozostali	0,222	0,018			0,640	0,880
46	Kijowska dz nr 1686/11	Wspólnoty Mieszkaniowe	0,133	0,019			0,000	0,152
47	Modlińska 5	Wspólnoty Mieszkaniowe						0,022
48	Ks. J. Popiełuszki 121	Wspólnoty Mieszkaniowe	0,095	0,043				0,138
49	Czackiego 8	szpital						0,066

50	Nowosielska 56	Wspólnoty Mieszkaniowe	0,130	0,050				0,180
51	Popiełuszki 125	Wspólnoty Mieszkaniowe	0,070	0,025				0,095
52	Ciołkowskiego C11	Uczelnie Wyższe	0,258	0,163		0,230		0,651
	Razem		8,553	2,289	0,294	0,346	1,332	14,351

Zestawienie węzłów w systemie wodnym Gmina Białystok i Juchnowiec Kościelny stan na 31-12-2019				
magistrala	własne/obce	grupowe	indywidualne	łącznie
Mag A	własne	66	457	523
	obce	15	132	147
	ogółem	81	589	670
Mag B	własne	119	505	624
	obce	26	83	109
	ogółem	145	588	733
Mag C	własne	25	327	352
	obce	5	32	37
	ogółem	30	359	389
Mag D	własne	149	156	305
	obce	10	23	33
	ogółem	159	179	338
Mag E	własne	41	105	146
	obce	7	18	25
	ogółem	48	123	171
Suma	własne	400	1 550	1 950
	obce	63	288	351
	ogółem	463	1 838	2 301

Zestawienie węzłów zasilanych z sieci wodnej wewnętrznej EC Oddział stan na 31-12-2019				
EC	własne	5	9	14
	ogółem	5	9	14

Zestawienie węzłów w systemie parowym Gmina Białystok i Juchnowiec Koscielny stan na 31-12-2019				
	własne/obce	grupowe	indywidualne	łącznie
Para	własne	4	3	7
	obce	4	6	10
Para/woda	własne		3	3
	obce			
ogółem		8	12	20

Zestawienie węzłów w systemie wodnym Gmina Białystok i Juchnowiec Kościelny stan na 31-12-2020				
magistrala	własne/obce	grupowe	indywidualne	łącznie
Mag A	własne	66	463	529
	obce	15	129	144
	ogółem	81	592	673
Mag B	własne	120	518	638
	obce	24	83	107
	ogółem	144	601	745
Mag C	własne	25	338	363
	obce	5	32	37
	ogółem	30	370	400
Mag D	własne	145	176	321
	obce	9	23	32
	ogółem	154	199	353
Mag E	własne	40	115	155
	obce	7	18	25
	ogółem	47	133	180
Suma	własne	396	1 610	2 006
	obce	60	285	345
	ogółem	456	1 895	2 351

Zestawienie węzłów zasilanych z sieci wodnej wewnętrznej EC Oddział stan na 31-12-2020				
EC	własne	5	9	14
	ogółem	5	9	14

Zestawienie węzłów w systemie parowym Gmina Białystok i Juchnowiec Koscielny stan na 31-12-2020				
	własne/obce	grupowe	indywidualne	łącznie
Para	własne	5	1	6
	obce	4	7	11
Para/woda	własne		2	2
	obce		3	3
ogółem		9	13	22

Zestawienie węzłów w systemie wodnym				

Gmina Białystok i Juchnowiec Kościelny
stan na 31-12-2021

magistrala	własne/obce	grupowe	indywidualne	łącznie
Mag A	własne	65	472	537
	obce	15	128	143
	ogółem	80	600	680
Mag B	własne	119	529	648
	obce	23	82	105
	ogółem	142	611	753
Mag C	własne	26	343	369
	obce	6	32	38
	ogółem	32	375	407
Mag D	własne	145	180	325
	obce	9	22	31
	ogółem	154	202	356
Mag E	własne	40	131	171
	obce	7	19	26
	ogółem	47	150	197
Suma	własne	395	1 655	2 050
	obce	60	283	343
	ogółem	455	1 938	2 393

Zestawienie węzłów zasilanych z sieci wodnej wewnętrznej EC
Oddział

stan na 31-12-2021

EC	własne	5	8	13
	ogółem	5	8	13

Zestawienie węzłów w systemie parowym

Gmina Białystok i Juchnowiec Kościelny

stan na 31-12-2021

	własne/obce	grupowe	indywidualne	łącznie
Para	własne	4	1	5
	obce	4	6	10
Para/woda	własne		2	2
	obce			0
ogółem		8	9	17

Zestawienie węzłów w systemie wodnym

Gmina Białystok i Juchnowiec Kościelny

stan na 31-12-2022

magistrala	własne/obce	grupowe	indywidualne	łącznie
Mag A	własne	66	476	542
	obce	15	127	142
	ogółem	81	603	684
Mag B	własne	119	538	657
	obce	20	83	103
	ogółem	139	621	760
Mag C	własne	25	354	379
	obce	6	31	37
	ogółem	31	385	416
Mag D	własne	144	188	332
	obce	9	22	31
	ogółem	153	210	363
Mag E	własne	40	135	175
	obce	7	20	27
	ogółem	47	155	202
Suma	własne	394	1 691	2 085
	obce	57	283	340
	ogółem	451	1 974	2 425

Zestawienie węzłów zasilanych z sieci wodnej wewnętrznej EC
Oddział

stan na 31-12-2022

EC	własne	5	8	13
	ogółem	5	8	13

Zestawienie węzłów w systemie parowym

Gmina Białystok i Juchnowiec Koscielny

stan na 31-12-2022

	własne/obce	grupowe	indywidualne	łącznie
Para	własne	4	1	5
	obce	4	6	10
Para/woda	własne		3	4
	obce			
ogółem		8	10	18

Zestawienie węzłów w systemie wodnym Gmina Białystok i Juchnowiec Kościelny stan na 31-12-2023				
magistrala	własne/obce	grupowe	indywidualne	łącznie
Mag A	własne	64	490	554
	obce	15	126	141
	ogółem	79	616	695
Mag B	własne	119	551	670
	obce	19	85	104
	ogółem	138	636	774
Mag C	własne	23	363	386
	obce	5	30	35
	ogółem	28	393	421
Mag D	własne	144	194	338
	obce	9	22	31
	ogółem	153	216	369
Mag E	własne	40	136	176
	obce	7	20	27
	ogółem	47	156	203
Suma	własne	390	1 734	2 124
	obce	55	283	338
	ogółem	445	2 017	2 462

Zestawienie węzłów zasilanych z sieci wodnej wewnętrznej EC Oddział stan na 31-12-2023				
EC	własne	5	8	13
	ogółem	5	8	13

Zestawienie węzłów w systemie parowym Gmina Białystok i Juchnowiec Koscielny stan na 31-12-2023				
	własne/obce	grupowe	indywidualne	łącznie
Para	własne	4	1	5
	obce	4	6	10
Para/woda	własne		4	4
	obce			
ogółem		8	11	19

Zestawienie węzłów w systemie wodnym Gmina Białystok i Juchnowiec Kościelny stan na 31-12-2024				
magistrala	własne/obce	grupowe	indywidualne	łącznie
Mag A	własne	63	498	561
	obce	15	124	139
	ogółem	78	622	700
Mag B	własne	117	569	686
	obce	19	85	104
	ogółem	136	654	790
Mag C	własne	24	363	387
	obce	5	29	34
	ogółem	29	392	421
Mag D	własne	144	197	341
	obce	9	21	30
	ogółem	153	218	371
Mag E	własne	40	141	181
	obce	7	21	28
	ogółem	47	162	209
Suma	własne	388	1 768	2 156
	obce	55	280	335
	ogółem	443	2 048	2 491

Zestawienie węzłów zasilanych z sieci wodnej wewnętrznej EC Oddział stan na 31-12-2024				
EC	własne	5	8	13
	ogółem	5	8	13

Zestawienie węzłów w systemie parowym Gmina Białystok i Juchnowiec Koscielny stan na 31-12-2024				
	własne/obce	grupowe	indywidualne	łącznie
Para	własne	4	1	5
	obce	4	5	9
Para/woda	własne		4	4
	obce			
ogółem		8	10	18

Węzły ciepłne Gmina Białystok i Gmina Juchnowiec Kościelny Rok 2024													
	Gmina	System woda własne	System woda obce	System woda własne + obce	System para własne	System para obce	System para własne + obce	System para/woda własne	System para/woda obce	System para/woda własne + obce	Razem własne	Razem obce	Razem własne + obce
Węzły	Białystok	2 154	331	2 485	5	9	14	4		4	2 163	340	2 503
	Juchnowiec Kościelny	15	4	19							15	4	19
	ogółem	2 169	335	2 504	5	9	14	4		4	2 178	344	2 522

Węzły ciepłne Gmina Białystok i Gmina Juchnowiec Kościelny Rok 2023													
	Gmina	System woda własne	System woda obce	System woda własne + obce	System para własne	System para obce	System para własne + obce	System para/woda własne	System para/woda obce	System para/woda własne + obce	Razem własne	Razem obce	Razem własne + obce
Węzły	Białystok	2 122	334	2 456	5	10	15	4		4	2 131	344	2 475
	Juchnowiec Kościelny	15	4	19							15	4	19
	ogółem	2 137	338	2 475	5	10	15	4		4	2 146	348	2 494

Węzły ciepłne Gmina Białystok i Gmina Juchnowiec Kościelny

Rok 2022

	Gmina	System woda własne	System woda obce	System woda własne + obce	System para własne	System para obce	System para własne + obce	System para/woda własne	System para/woda obce	System para/woda własne + obce	Razem własne	Razem obce	Razem własne + obce
Węzły	Białystok	2 083	336	2 419	5	10	15	3		3	2 091	346	2 437
	Juchnowiec Kościelny	15	4	19							15	4	19
	ogółem	2 098	340	2 438	5	10	15	3		3	2 106	350	2 456

Węzły ciepłne Gmina Białystok i Gmina Juchnowiec Kościelny

Rok 2021

	Gmina	System woda własne	System woda obce	System woda własne + obce	System para własne	System para obce	System para własne + obce	System para/woda własne	System para/woda obce	System para/woda własne + obce	Razem własne	Razem obce	Razem własne + obce
Węzły	Białystok	2 049	339	2 388	5	10	15	2		2	2 056	349	2 405
	Juchnowiec Kościelny	14	4	18							14	4	18
	ogółem	2 063	343	2 406	5	10	15	2		2	2 070	353	2 423

Węzły ciepłne Gmina Białystok i Gmina Juchnowiec Kościelny

Rok 2020

	Gmina	System woda własne	System woda obce	System woda własne + obce	System para własne	System para obce	System para własne + obce	System para/woda własne	System para/woda obce	System para/woda własne + obce	Razem własne	Razem obce	Razem własne + obce
Węzły	Białystok	2 020	327	2 347	6	11	17	2	3	5	2 028	341	2 369
	Juchnowiec Kościelny	14	4	18							14	4	18
	ogółem	2 034	331	2 365	6	11	17	2	3	5	2 042	345	2 387

Węzły ciepłne Gmina Białystok i Gmina Juchnowiec Kościelny

Rok 2019

	Gmina	System woda własne	System woda obce	System woda własne + obce	System para własne	System para obce	System para własne + obce	System para/woda własne	System para/woda obce	System para/woda własne + obce	Razem własne	Razem obce	Razem własne + obce
Węzły	Białystok	1 964	334	2 298	7	10	17	3		3	1 974	344	2 318
	Juchnowiec Kościelny	13	4	17							13	4	17
	ogółem	1 977	338	2 315	7	10	17	3		3	1 987	348	2 335

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WĘZŁÓW W SYSTEMIE WODNYM

Gmina Białystok i Gmina Juchnowiec Kościelny

Stan na dzień 31-12-2024

Własność	Hydroelewatory			Wymienniki			Odbiór Bezpośredni			Zmieszanie pompowe			Łącznie		Ogółem
	CO	CO/CW/ inny	RAZEM	CO	CO/CW/ inny	RAZEM	CO	CO/CW/ inny	RAZEM	CO	CO/CW/ inny	RAZEM	CO	CO/CW/ inny	WĘZŁY
Enea Ciepło sp. z o.o.				180	1 985	2 165	1	2	3	1		1	182	1 987	2 169
obce	3	3	6	95	212	307	13	9	22				111	224	335
ogółem	3	3	6	275	2 197	2 472	14	11	25	1		1	293	2 211	2 504

Stan na dzień 31-12-2023

Własność	Hydroelewatory			Wymienniki			Odbiór Bezpośredni			Zmieszanie pompowe			Łącznie		Ogółem
	CO	CO/CW/in ny	RAZEM	CO	CO/CW/in ny	RAZEM	CO	CO/CW/in ny	RAZEM	CO	CO/CW/in ny	RAZEM	CO	CO/CW/inny	WĘZŁY
Enea Ciepło sp. z o.o.				180	1 953	2 133	1	2	3	1		1	182	1 955	2 137
obce	3	3	6	95	215	310	12	10	22				110	228	338
ogółem	3	3	6	275	2 168	2 443	13	12	25	1		1	292	2 183	2 475

Stan na dzień 31-12-2022

Własność	Hydroelewatory			Wymienniki			Odbiór Bezpośredni			Zmieszanie pompowe			Łącznie		Ogółem
	CO	CO/CW/in ny	RAZEM	CO	CO/CW/in ny	RAZEM	CO	CO/CW/in ny	RAZEM	CO	CO/CW/in ny	RAZEM	CO	CO/CW/inny	WĘZŁY
Enea Ciepło sp. z o.o.	1		1	175	1 918	2 093	2	1	3	1		1	179	1 919	2 098
obce	3	3	6	96	216	312	13	9	22			0	112	228	340
ogółem	4	3	7	271	2 134	2 405	15	10	25	1		1	291	2 147	2 438

Stan na dzień 31-12-2021

Własność	Hydroelewatory			Wymienniki			Odbiór Bezpośredni			Zmieszanie pompowe			Łącznie		Ogółem
	CO	CO/CW/inny	RAZEM	CO	CO/CW/inny	RAZEM	CO	CO/CW/inny	RAZEM	CO	CO/CW/inny	RAZEM	CO	CO/CW/inny	WĘZŁY
Enea Ciepło sp. z o.o.	1		1	171	1 887	2 058	2	1	3	1		1	175	1 888	2 063
obce	4	3	7	94	217	311	15	10	25				113	230	343
ogółem	5	3	8	265	2 104	2 369	17	11	28	1		1	288	2 118	2 406

Stan na dzień 31-12-2020

Własność	Hydroelewatory			Wymienniki			Odbiór Bezpośredni			Zmieszanie pompowe			Łącznie		Ogółem
	CO	CO/CW/inny	RAZEM	CO	CO/CW/inny	RAZEM	CO	CO/CW/inny	RAZEM	CO	CO/CW/inny	RAZEM	CO	CO/CW/inny	WĘZŁY
Enea Ciepło sp. z o.o.	1		1	169	1 846	2 015	2	1	3	1		1	173	1 847	2 020
obce	5	3	8	95	216	311	16	10	26				116	229	345
ogółem	6	3	9	264	2 062	2 326	18	11	29	1		1	289	2 076	2 365

Stan na dzień 31-12-2019

Własność	Hydroelewatory			Wymienniki			Odbiór Bezpośredni			Zmieszanie pompowe			Łącznie		Ogółem
	CO	CO/CW/inny	RAZEM	CO	CO/CW/inny	RAZEM	CO	CO/CW/inny	RAZEM	CO	CO/CW/inny	RAZEM	CO	CO/CW/inny	WĘZŁY
Enea Ciepło sp. z o.o.	1		1	165	1 794	1 959	2	1	3	1		1	169	1 795	1 964
obce	5	4	9	102	214	316	16	10	26			0	123	228	351
ogółem	6	4	10	267	2 008	2 275	18	11	29	1		1	292	2 023	2 315

CZEŚĆ IV – ZAŁĄCZNIKI NR 6 i 7

ZAŁĄCZNIK NR 6

**CHARAKTERYSTYKA ODBIORCÓW
PLANOWANYCH PRZEZ ENEA CIEPŁO SP. Z O.O.
DO PODŁĄCZENIA DO MIEJSKIEJ SIECI
CIEPŁOWNICZEJ**

Zestawienie umów przyłączeniowych na 2020 rok

Lp.	Adres inwestycji	Inwestor	Całkowita moc zamówiona z warunków technicznych (kW)
1	2	3	4
1	Augustowska 3	Autorskie Studio Projektów	47,20
2	1000-lecia PP 14	URZĄD MIEJSKI	412,00
3	JASPIS 1, PERŁA 2	EKO-SYSTEM	1300,00
4	Kręta bud. 3	PROJEKT NOWE MIASTO	1121,50
5	Sosnowa	Kombinat Budowlany	634,01
6	Branickiego 3	MIASTO BIAŁYSTOK	166,00
7	Ciołkowskiego Plażowa bud. A	Kombinat Budowlany	365,00
8	Ciołkowskiego Plażowa bud. F	Kombinat Budowlany	410,03
9	Czysta 3	UM - ZMK	100,00
10	Węglowa 8 bud. 24	UM - ZMK	58,00
11	Grottgera 9	UM XI LO	145,00
12	Waryńskiego 7	ZMK	50,00
13	Brukowa	Rogowski Development	135,00
14	Kombatantów bud. 6	Rogowski Development	300,00
15	Magazynowa bud. F	Kombinat Budowlany	737,00
16	Kawalerska 70 BIUROWY	RZI OLSZTYN	105,00
17	Rzemieślnicza	JAZ-BUD	545,80
18	Św. Rocha	ASKO	380,00
19	Czysta	KOMBINAT BUDOWLANY	112,00
20	Towarowa (etap II)	JAZ-BUD	850,00
21	Towarowa (etap III)	JAZ-BUD	1154,00
22	STAROBOJARSKA	YUNIVERSAL PODLASKI	459,95
23	Depowa bud. A	ZMK	763,00
24	Kawalerska 70 garaże	RZI Olsztyn	129,00
25	42 PP bud. P	Kombinat Budowlany	202,60
26	42 PP bud. R	Kombinat Budowlany	126,00
27	Skłodowskiej 26 bud. 14	Szpital Śniadecja	922,00
28	Jarzębinowa	SM Rodzina Kolejowa	193,00
29	Rynek Kościuszki 4	Galeria Ślędzńskich	75,00
30	Studzienne i Ogrodnicze	Kombinat Budowlany	158,90
31	Depowa BUD. B2	YUNIVERSAL	255,00
32	Zacisze	KZK	1170,00
33	Ciołkowskiego C11	UwB	1020,00
34	Ciołkowskiego hala widowiskowo - sportowa	MIASTO BIAŁYSTOK	2235,00
35	KORAL 7AB	EKO-SYSTEM	18,36
36	KORAL 8AB	EKO-SYSTEM	18,36
37	JASIPR 2 PERŁA 3	EKO-SYSTEM	
38	Ciołkowskiego C10	UwB	520,00
Razem			17393,71

Zestawienie umów przyłączeniowych na 2021 rok

Lp.	Adres inwestycji	Inwestor	Całkowita moc zamówiona z warunków technicznych (kW)
1	2	3	4
1	Narewska bud. nr 1	SM Rodzina Kolejowa	410,00
2	Parkowa	KARO	100,00
3	Magazynowa bud. I	Kombinat Budowlany	370,00
4	Magazynowa bud. H	Kombinat Budowlany	445,00
5	Sienkiewicza Ogrodowa	BIRKBUD	215,00
6	Rzemieślnicza 12/3	MIASTO BIAŁYSTOK	253,00
7	Stonimska 38 SP	MIASTO BIAŁYSTOK	174,05
8	Wiadukt	AMW	314,00
9	Handlowa 6	Urząd Marszałkowski	75,00
10	Antoniuk Fabryczny 40 ZSZ NR 5	MIASTO BIAŁYSTOK	230,00
11	Antoniuk Fabryczny 40 SOS-W	MIASTO BIAŁYSTOK	540,00
12	Skłodowskiej 26 bud. 13	Szpital Śniadecja	682,00
13	Knyszyńska 8A	IG Sp. z o.o. Sp. k.	621,00
14	Wysoki Stoczek	EKOMASA	328,00
15	Wspólna 32	KWP	74,00
16	Leszczynowa	SOKOŁOWSCY Sp. z o.o.	66,00
17	Zaściana 84	MIASTO BIAŁYSTOK	152,20
18	Filipowicza bud. 7	YUNIVERSAL PODLASKI	368,00
19	Filipowicza bud. 8	YUNIVERSAL PODLASKI	368,00
20	Filipowicza bud. 9	YUNIVERSAL PODLASKI	502,00
21	Boh. Monte Cassino i Wyszyńskiego	KOPERNIK DEVELOPMENT	
22	Depowa BUD. B3	YUNIVERSAL	588,00
23	Depowa BUD. B4	YUNIVERSAL	544,00
24	Andersa 40C	PARTNER SP.J.	400,00
25	Kołtąja 50	PSS SPOŁEM	170,00
26	Warszawska 64	Warszawska 64	260,00
27	Narewska 13	TO NAREWSKA	
28	Jurowiecka etap 5	Apartamenty Jagiellońskie	905,00
29	Rzemieślnicza	PBM Śródmieście	117,00
30	Kołtąja	Kombinat Budowlany	592,00
31	Artyleryjska	Yuniversal Podlaski	371,60
32	TURKUS 1	EKO-SYSTEM	
Razem			10234,85

Zestawienie umów przyłączeniowych na 2022 rok

Lp.	Adres inwestycji	Inwestor	Całkowita moc zamówiona z warunków technicznych (kW)
1	2	3	4
1	Ogrodowa	KWP	108,00
2	Warszawska 18	BCO	870,00
3	Jurowiecka etap 6	Apartamenty Jagiellońskie	1357,00
4	Studzienna	Rutkowski Development	996,00
5	Ciepła 34B	PROMOT	1407,00
6	Kijowska 3	ZMK	39,89
7	Warszawska 64 nr 2	Warszawska 64	284,80
8	Marczukowska	Yuniversal Podlaski	650,00
Razem			5712,69

Zestawienie umów przyłączeniowych na 2023 rok

Lp.	Adres inwestycji	Inwestor	Całkowita moc zamówiona z warunków technicznych (kW)
1	2	3	4
1	Knyszyńska 12	MIASTO BIAŁYSTOK	175
2	Kawaleryjska	RZI Olsztyn	250,21
Razem			425,21

Zestawienie nowych umów przyłączeniowych na 2025 rok

Lp.	ADRES INWESTYCJI	Całkowita moc zamówiona z war. tech. (kW)
1	2	3
1	Zacisze (Pomocna) dz. 75/4	863,2
2	Skłodowskiej 26 bud. 13	682,0
3	Skłodowskiej 26 bud. 8A	503,0
4	Jarzębinowa dz. 1918/1	193,0
5	Św. Rocha dz. 288	405,0
6	Studzienna dz. 1403/10	996,0
7	Kijowska 3	39,9
8	Kawaleryjska 70 dz. 805/162 (garaż)	250,2
9	Fabryczna /Jurowiecka nr 1 Etap II segmenty 1A, 1F, 1G	1 313,0
10	Żubrów bud. 5	310,0
11	Ubocze dz. 1185 obr. 6	240,1
12	Jurowiecka dz. 178/1	1 422,0
13	Młynowa Angielska dz. 624	1 524,0
1	2	3
14	Klepacka nr 1 (dz. 946/4)	244,0
15	Klepacka nr 2	246,0
16	Klepacka nr 3	180,0

17	42 Pułku Piechoty dz. 25	1 430,0
18	Węglowa 3 (dawniej 8) bud. 10	220,0
19	Piłsudskiego / Getta	439,3
20	Konopnickiej 2169/7	328,8
21	Słonimska 26	184,2
22	Towarowa/Piastowska dz. 1660/128	424,0
23	Andrukiewicza dz. nr 72/74	590,2
24	Warsztatowa bud. 1	850,0
25	Tuwima 1A	195,0
26	Wysoki Stoczek nr 15	532,0
27	Wysoki Stoczek nr 16	148,4
28	Młynowa M1	428,0
29	Przędzalniana 25B dz. 361/5	180,0
30	Dywizjonu 303 dz. 1/37	935,0
31	Kołłątaja/Kamińskiego bud nr B3	309,0
32	Kawaleryjska 38 żłobek	480,0
33	Sienkiewicza dz. nr 215 (cefarm)	474,0
34	Nowosielska bud A	84,0
35	Zwycięstwa 28 bud nr 722 Internat	283,6
36	Zwycięstwa 28 bud nr 721	330,9
37	Ukośna dz. nr 246/2	120,0
38	Kawaleryjska dz. 487/11; itd.	180,0
39	Pietkiewicza dz. 437/2	556,0
40	Barszczańska 1	480,0
41	Barszczańska 3	310,0
42	Barszczańska 5	480,0
43	Klepacka 4	315,4
44	Klepacka 6	315,4
45	Wiatrakowa dz. nr 305	97,4
46	Mickiewicza 11	65,0
47	Modzelewskiego dz. nr 762/90	176,0
48	Oj. J. Walerowskiego 19	129,8
49	Żółta dz. nr 486/4	197,0
50	Nowowarszawska bud nr 5	226,0
51	Depowa dz. nr 105	68,0
52	Kaczorowskiego/Bułgarska dz. 1037/2 W1 - cz. Mieszkalna	1 642,9
53	Czysta dz. nr 146/2	246,1
54	Warszawska / Piastowska dz. 1105, 1106/1	395,0
55	Andersa 38	297,5
56	Dąbrowskiego dz. nr 210/2	85,0
57	Żelazna dz. nr 1784/29	208,0
58	Mickiewicza bud. "B" dz. nr 1744/8	430,0
59	Jagienki, Chmielna, Polska bud. nr 1	299,8
60	Jagienki, Chmielna, Polska bud. nr 2	310,0
1	2	3
61	Andersa dz. nr 192/2	68,0
62	Ciepła 34	152,2
63	Parkowa dz. nr 2057, 2058, 2059	258,8
64	Zambrowska 20 w Kleosinie	135,0
65	Wiewiórcza dz. nr 694, 695	272,4

66	Szpitalna dz. nr 1784/28	1 010,0
67	Żurawia dz. nr 761/6	222,0
68	Popieluszki 123	220,0
	Razem	28 226,5

Zestawienie nowych umów przyłączeniowych na 2026 rok

Lp.	ADRES INWESTYCJI	Całkowita moc zamówiona z war. tech. (kW)
1	2	3
1	Ciołkowskiego C10	520,0
2	Depowa bud. B	673,0
3	Depowa bud. C	983,0
4	Depowa bud. D	808,0
5	Studzienna i Ogrodniczki	158,9
6	Narewska 13	90,0
7	Klepacka nr 2	246,0
8	Klepacka nr 3	180,0
9	Sienkiewicza 26A	19,4
10	Czysta 6 dz. 29/1	210,0
11	Młynowa M2	442,0
12	Wierzbowa 7	185,0
13	Dywizjonu 303 dz. nr 1/39	640,0
14	Ciołkowskiego dz. nr 1486/4	108,0
15	Świętojańska dz. nr 1775/2	155,4
16	Kaczorowskiego/Bułgarska dz. 1037/2 W2 - cz. Usługowa	176,0
17	Kaczorowskiego i Bułgarska - etap 2	601,0
18	Św. Mikołaja 8	595,0
19	Heweliusza	269,2
20	Kolejowa W1	778,0
21	Rynek Kościuszki 10	159,0
22	Towarowa/Kraszewskiego bud "J" etap I	773,0
23	Jagienki, Chmielna, Polska bud. nr 1	299,8
24	jagienki, Chmielna, Polska bud. nr 3	590,2
25	Asnyka i Gruntowa bud. nr 1	549,6
26	Gruntowa bud. nr 2	396,3
27	Jana Pawła II dz. nr 1665	280,0
28	Kijowska dz. nr 1685/4	238,0
29	Nowosielska bud. B	82,0
30	1000lecia PP 14	84,7
31	Składowa 11	252,0
1	2	3
32	Wierzbowa dz. nr 448/62	465,0
33	Przędzalniana 10A	115,5
34	Klepacka bud. nr 4	239,0
35	Piotrkowska dz. nr 1340/28, 1341	387,0
	Razem	12 748,9

Zestawienie nowych umów przyłączeniowych na 2027 rok

Lp.	ADRES INWESTYCJI	Całkowita moc zamówiona z war. tech. (kW)
1	2	3
1	Warszawska 18	870,0
2	Towarowa/Kraszewskiego bud "J" etap II	890,0
3	Zwycięstwa bud nr 3	814,9
4	Wierzbowa 6	61,0
5	Kawaleryjska 70	113,0
6	Częstochowska 6A	129,0
	Razem	2 877,9

Zestawienie nowych umów przyłączeniowych na 2027 rok

Lp.	ADRES INWESTYCJI	Całkowita moc zamówiona z war. tech. (kW)
1	2	3
1	Towarowa/Kraszewskiego bud "J" etap III	466,0

ZAŁĄCZNIK NR 7

MOŻLIWE DO UZYSKANIA EFEKTY ENERGETYCZNE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW

UWAGA: W wykonanej analizie przyjęto docelową wartość kubaturowego wskaźnika jednostkowego zapotrzebowania na moc cieplną na cele c.o. w wysokości 9 W/m^3 . Natomiast w poniższych tabelach zamieszczono tylko budynki, dla których oszacowany efekt energetyczny ich termomodernizacji wynosił co najmniej 30 % analitycznie wyznaczonego zużycia użytkowej energii cieplnej do ogrzewania budynku przed jego termomodernizacją.

EFEKTY TERMOMODERNIZACJI BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO

Lp.	Adres	Inwestor i rodzaj budynku	Kubatura	Powierzchnia	Zap. na moc dla c.o.	Obecny wsp. q _v	Redukcja zap. na moc dla c.o.	Redukcja zap. na energię ciepłą dla c.o.	
			[m ³]	[m ²]	[kW]	[W/m ³]	[kW]	[GJ/rok]	[%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Budynki Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej									
1	Antoniukowska 1	mieszkalny - stropodach i ściany	6 012,0	1 248,2	272,21	13,5	90,6	763	33,3
2	Antoniukowska 1A	mieszkalny - stropodach i ściany	14 170,0	2 908,5					
3	Antoniukowska 15	mieszkalny - stropodach i ściany	12 697,0	3 390,0	199,91	15,7	85,6	721	42,8
4	Antoniukowska 15A	mieszkalny - stropodach i ściany	12 697,0	3 950,0	199,91	15,7	85,6	721	42,8
5	Antoniukowska 15B	mieszkalny - stropodach i ściany	12 697,0	3 390,0	197,34	15,5	83,1	700	42,1
6	Antoniukowska 17	mieszkalny - stropodach i ściany	12 697,0	3 390,0	197,34	15,5	83,1	700	42,1
7	Antoniukowska 17A	mieszkalny - stropodach i ściany	12 697,0	3 390,0	197,34	15,5	83,1	700	42,1
8	Antoniukowska 17B	mieszkalny - stropodach i ściany	12 697,0	3 390,0	197,34	15,5	83,1	700	42,1
9	Antoniukowska 19	mieszkalny - stropodach i ściany	12 607,0	3 390,0	189,65	15,0	76,2	642	40,2
10	Antoniukowska 19A	mieszkalny - stropodach i ściany	12 697,0	3 390,0	189,65	14,9	75,4	635	39,7
11	Antoniukowska 19B	mieszkalny - stropodach i ściany	12 697,0	3 390,0	189,65	14,9	75,4	635	39,7
12	Antoniukowska 23	mieszkalny - stropodach i ściany	17 174,0	3 919,6	269,24	15,7	114,7	966	42,6
13	Al. Solidarności 2	mieszkalny - doc. ściany	23 222,7	5 269,4	452,47	19,5	243,5	2 051	53,8
14	Al. Solidarności 6	mieszkalny - doc. ściany	23 222,7	5 269,4	452,47	19,5	243,5	2 051	53,8
15	Al. Solidarności 8	mieszkalny - doc. ściany	23 222,7	5 269,4	452,47	19,5	243,5	2 051	53,8
16	Broniewskiego 5	mieszkalny - doc. ściany	23 222,7	5 269,4	452,47	19,5	243,5	2 051	53,8
17	Broniewskiego 6	mieszkalny - stropodach i ściany	18 062,0	5 535,0	267,76	14,8	105,2	886	39,3
18	Broniewskiego 6A	mieszkalny - stropodach i ściany	18 062,0	5 535,0	267,76	14,8	105,2	886	39,3
19	Broniewskiego 6B	mieszkalny - stropodach i ściany	18 062,0	5 535,0	267,76	14,8	105,2	886	39,3
20	Broniewskiego 6C	mieszkalny - stropodach i ściany	18 062,0	5 535,0	267,76	14,8	105,2	886	39,3
21	Broniewskiego 7	mieszkalny - stropodach i ściany	7 637,0	1 774,8	107,88	14,1	39,1	330	36,3
22	Wierzbowa 3	mieszkalny - termomod. 2019	17 174,2	3 950,4	269,24	15,7	114,7	966	42,6
23	Wierzbowa 5	mieszkalny - stropodach i ściany	18 062,0	5 535,0	267,76	14,8	105,2	886	39,3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

24	Wierzbowa 5A	mieszkalny - stropodach i ściany	18 062,0	5 535,0	267,76	14,8	105,2	886	39,3
25	Wierzbowa 5B	mieszkalny - stropodach i ściany	18 062,0	5 535,0	267,76	14,8	105,2	886	39,3
26	Białostoczek 3	mieszkalny - doc. ściany	3 084,0	647,7	43,85	14,2	16,1	136	36,7
27	Białostoczek 5	mieszkalny - doc. ściany	3 119,5	647,7	54,81	17,6	26,7	225	48,8
28	Białostoczek 7	mieszkalny - doc. ściany	8 993,9	2 159,0	161,86	18,0	80,9	682	50,0
29	Białostoczek 9	mieszkalny - doc. ściany	6 770,0	1 622,0	118,91	17,6	58,0	488	48,8
30	Białostoczek 11	mieszkalny - doc. ściany	17 447,4	4 081,8	336,83	19,3	179,8	1 515	53,4
31	Białostoczek 13A	mieszkalny - doc. ściany	17 447,4	4 081,8	298,00	17,1	141,0	1 188	47,3
32	Białostoczek 14	mieszkalny - doc. ściany	7 093,0	1 621,5	91,65	12,9	27,8	234	30,3
33	Białostoczek 15	mieszkalny - doc. ściany	17 447,4	4 097,2	318,96	18,3	161,9	1 364	50,8
34	Białostoczek 17	mieszkalny - doc. ściany	17 447,4	4 081,8	289,19	16,6	132,2	1 113	45,7
35	Białostoczek 19A	mieszkalny - doc. ściany	17 447,4	4 077,3	348,75	20,0	191,7	1 615	55,0
36	Białostoczek 16	mieszkalny - doc. ściany	11 417,0	2 459,0	298,13	13,3	96,4	812	32,3
37	Białostoczek 18	mieszkalny - doc. ściany	10 995,0	2 355,6					
38	Białostoczek 22	mieszkalny - doc. ściany	14 936,0	3 385,0	760,55	17,5	369,4	3 112	48,6
39	Białostoczek 24	mieszkalny - doc. ściany	16 314,0	3 365,3					
40	Radzywińska 10	mieszkalny - doc. ściany	12 208,0	2 523,8					
41	Białostoczek 26	mieszkalny - doc. ściany	10 331,0	2 415,0	351,84	15,3	144,7	1 219	41,1
42	Białostoczek 28	mieszkalny - doc. ściany	7 046,0	1 637,0					
43	Białostoczek 30	mieszkalny - doc. ściany	5 643,5	1 324,0					
44	Białostoczek 23	mieszkalny - doc. ściany	6 858,5	1 636,3	337,00	16,2	149,5	1 260	44,4
45	Zagumienna 4	mieszkalny - doc. ściany	4 768,3	1 091,2					
46	Zagumienna 8	mieszkalny - doc. ściany	9 203,3	2 178,0					
47	Białostoczek 25	mieszkalny - doc. ściany	4 722,2	1 091,2	338,50	13,3	108,9	917	32,2
48	Sokóleńska 11	mieszkalny - doc. ściany	11 669,9	2 728,5					
49	Zagumienna 10	mieszkalny - doc. ściany	9 123,4	2 178,2					
50	Buska 10	mieszkalny	8 834,0	1 651,9	472,81	13,3	152,0	1 281	32,2
51	Buska 12	mieszkalny	2 510,0	361,3					
52	Buska 14	mieszkalny	6 169,0	1 224,6					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Buska 19	mieszkalny	5 771,0	1 063,8					

54	Buska 21	mieszkalny	6 179,0	1 232,0					
55	Buska 23	mieszkalny	6 179,0	1 231,3					
56	Kozłowa 3	mieszkalny - doc. śc. szczyt., stropod.	4 486,0	864,0	149,08	15,3	61,4	517	41,2
57	Kozłowa 5	mieszkalny - doc. śc. szczyt., stropod.	5 255,0	1 057,0					
58	Kozłowa 26	mieszkalny - termomod. 2018	5 302,3	1 622,0	80,03	15,1	32,3	272	40,4
59	Kozłowa 29	mieszkalny - doc. ściany	6 772,0	1 622,0	153,37	14,4	57,3	483	37,4
60	Kozłowa 29A	mieszkalny	3 901,0	1 359,8					
61	Kozłowa 30	mieszkalny - termomod. 2018	6 770,0	1 622,0	116,76	17,2	55,8	470	47,8
62	Kozłowa 31	mieszkalny - doc. ściany	3 074,2	647,6	60,75	19,8	33,1	279	54,5
63	Kozłowa 33	mieszkalny - doc. ściany	8 993,9	2 159,0	145,55	16,2	64,6	544	44,4
64	Kozłowa 35	mieszkalny - doc. ściany	4 533,3	1 079,3	70,95	15,7	30,2	254	42,5
65	Kozłowa 8	mieszkalny - stropodach i ściany	4 013,0	651,0	261,99	14,6	100,4	846	38,3
66	Kozłowa 10	mieszkalny - stropodach i ściany	6 583,0	1 302,0					
67	Gołdapska 10	mieszkalny - stropodach i ściany	7 362,0	1 519,0					
68	Gołdapska 4	mieszkalny - stropodach i ściany	7 898,4	1 619,2	358,00	15,6	151,9	1 280	42,4
69	Gołdapska 6	mieszkalny - stropodach i ściany	6 132,9	1 338,0					
70	Gołdapska 8	mieszkalny - stropodach i ściany	8 864,8	1 875,4					
71	Olsztyńska 2	mieszkalny - doc. ściany	2 949,0	654,8	240,70	17,7	118,1	995	49,1
72	Olsztyńska 4	mieszkalny - doc. ściany	2 949,0	654,8					
73	Olsztyńska 6	mieszkalny - doc. ściany	7 724,9	1 637,1					
74	Olsztyńska 7	mieszkalny - doc. ściany	6 260,4	1 309,4	250,51	17,8	123,9	1 044	49,5
75	Olsztyńska 9	mieszkalny - doc. ściany	4 676,1	982,4					
76	Olsztyńska 11	mieszkalny - doc. ściany	3 130,2	654,7					
77	Radzywińska 4	mieszkalny - doc. ściany	7 153,0	1 637,0	345,22	14,0	123,2	1 038	35,7
78	Radzywińska 6	mieszkalny - doc. ściany	5 643,5	1 324,0					
79	Radzywińska 8	mieszkalny - doc. ściany	11 868,8	2 727,5					
80	Radzywińska 42	mieszkalny - stropodach i ściany	6 244,5	1 320,7	297,60	14,0	106,7	899	35,8
81	Radzywińska 44	mieszkalny - stropodach i ściany	10 493,0	2 154,0					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
82	Radzywińska 46	mieszkalny - stropodach i ściany	4 474,9	864,2					
83	Radzywińska 15	mieszkalny - doc. ściany	13 900,2	2 941,0	305,57	15,3	125,6	1 058	41,1

84	Radzywińska 17	mieszkalny - doc. ściany	6 092,0	1 251,0					
85	Radzywińska 18	mieszkalny - doc. ściany	16 296,4	3 379,2	923,54	14,2	336,9	2 838	36,5
86	Radzywińska 20	mieszkalny - doc. ściany	16 296,4	3 379,2					
87	Radzywińska 22	mieszkalny - doc. ściany	16 296,4	3 379,2					
88	Radzywińska 26	mieszkalny - doc. ściany	16 296,4	3 379,2					
89	Radzywińska 24	mieszkalny - stropodach i ściany	13 652,6	2 637,3	179,80	13,2	56,9	480	31,7
90	Radzywińska 40	mieszkalny - doc. ściany	17 741,8	3 872,0	258,71	14,6	99,0	834	38,3
91	Radzywińska 5	mieszkalny - termomod. 2015	10 627,0	2 069,5	139,83	13,2	44,2	372	31,6
92	Sokółska 3	mieszkalny - doc. ściany	7 133,0	1 638,0	325,52	15,2	132,9	1 119	40,8
93	Sokółska 5	mieszkalny - doc. ściany	7 133,0	1 638,0					
94	Sokółska 7	mieszkalny - doc. ściany	7 140,0	1 633,0					
95	Zagumienna 5	mieszkalny - stropodach i ściany	6 788,3	1 637,3	329,35	13,3	107,2	903	32,5
96	Zagumienna 7	mieszkalny - stropodach i ściany	6 895,8	1 148,9					
97	Zagumienna 9	mieszkalny - stropodach i ściany	4 676,0	1 627,0					
98	Zagumienna 11	mieszkalny - stropodach i ściany	6 326,0	1 591,0					
99	Zagumienna 13	mieszkalny - doc. śc. szczyt., stropod.	6 092,0	1 251,0	208,30	17,8	103,3	870	49,6
100	Zagumienna 13A	mieszkalny	1 496,0	347,6					
101	Zagumienna 15	mieszkalny - stropodach i ściany	2 041,0	646,0					
102	Sitarska 52	mieszkalny - stropodach i ściany	2 041,0	646,0					
103	Sokółska 21	mieszkalny - stropodach i ściany	5 608,0	1 248,9	448,97	17,4	216,7	1 826	48,3
104	Sokółska 23	mieszkalny - stropodach i ściany	3 157,0	654,0					
105	Sokółska 27	mieszkalny - stropodach i ściany	5 670,0	1 309,4					
106	Sokółska 29	mieszkalny - stropodach i ściany	4 584,0	982,4					
107	Sokółska 31	mieszkalny - stropodach i ściany	6 788,0	1 637,0					
108	Sitarska 64	mieszkalny - stropodach i ściany	4 357,0	862,4	146,64	13,7	50,4	425	34,4
109	Sitarska 68	mieszkalny - stropodach i ściany	6 335,0	1 295,8					
110	Sokółska 13	mieszkalny - stropodach i ściany	4 714,5	1 078,0	268,58	15,4	111,9	943	41,7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
111	Zagumienna 9/1	mieszkalny - stropodach i ściany	12 695,0	3 173,0					
112	Zagumienna 38	mieszkalny - stropodach i ściany	4 609,7	1 089,9	84,00	18,2	42,5	358	50,6
113	Zagumienna 40	mieszkalny - stropodach i ściany	5 856,7	1 309,8	106,45	17,7	51,0	429	47,9

114	Zagumienna 52	mieszkalny - stropodach i ściany	4 723,6	981,9	84,90	17,7	41,1	346	48,4
115	Zagumienna 54	mieszkalny - stropodach i ściany	3 057,4	652,3	54,90	17,7	26,6	224	48,5
116	Białostoczek 1	sklep	5 495,0	982,0	136,39	24,8	86,9	732	63,7
117	Białostoczek 21	poczta - doc. ścian	369,0	106,2	13,82	37,5	10,5	88	76,0
118	Kozłowa 4	biurowo -uśł.-han. - doc. ścian	7 490,0	1 686,6	115,30	15,4	47,9	403	41,5
119	Radzymińska 12	sklep	6 594,0	1 283,0	120,00	18,2	60,7	511	50,5
120	Radzymińska 13	sklep - doc. ścian szczytowych	1 054,8	290,3	26,66	25,3	17,2	145	64,4
121	Piłsudskiego 2	mieszkalny - stropodach i ściany	11 751,2	1 795,4	232,17	19,8	126,4	1 065	54,4
122	Piłsudskiego 11/2	mieszkalny - doc. śc. Podłużne	17 536,4	4 668,3	393,55	22,4	235,7	1 986	59,9
123	Piłsudskiego 15	mieszkalny - stropodach i ściany	9 585,0	1 770,4	130,31	13,6	44,0	371	33,8
124	Piłsudskiego 19	mieszkalny - stropodach i ściany	12 789,9	2 856,7	167,67	13,1	52,6	443	31,3
125	Piłsudskiego 19/1	doc. ściany	1 938,8	548,9	32,42	16,7	15,0	126	46,2
126	Piłsudskiego 20	mieszkalny - stropodach i ściany	7 255,0	1 466,7	151,77	20,9	86,5	729	57,0
127	Piłsudskiego 21	mieszkalny - doc. ściany	12 789,9	2 799,2	184,60	14,4	69,5	585	37,6
128	Boh. Getta 3	mieszkalny - doc. stropodach i ściany	8 581,0	2 414,8	127,11	14,8	49,9	420	39,2
129	Boh. Getta 13	mieszkalny - stropodach i ściany	3 540,0	1 011,3	51,40	14,5	19,5	165	38,0
130	Św. Mikołaja 12	mieszkalny - stropodach i ściany	4 123,0	877,8	79,78	19,3	42,7	360	53,5
131	Proletariacka 2A	mieszkalny - doc. stropodach i ściany	9 130,0	2 203,3	166,50	18,2	84,3	710	50,6
132	Proletariacka 4	mieszkalny - stropodach i ściany	9 864,0	2 048,1	196,98	20,0	108,2	912	54,9
133	Krakowska 17	mieszkalny - stropodach i ściany	15 497,0	2 698,0	200,00	12,9	60,5	510	30,3
134	Kolejowa 16	mieszkalny - stropodach i ściany	19 410,0	3 908,6	250,44	12,9	75,8	638	30,2
135	Lipowa 47/1	mieszkalny - ściany, stropodach	4 093,0	707,0	53,70	13,1	16,9	142	31,4
136	Lipowa 31/33	mieszkalny - ściany, stropodach	12 582,0	1 893,2	164,47	13,1	51,2	432	31,1
137	Lipowa 34	mieszkalny - doc. ściany	24 365,0	5 938,4	519,96	21,3	300,7	2 533	57,8
138	Włókiennicza 1	mieszkalny - doc. ściany	12 790,0	2 849,0	176,50	13,8	61,4	517	34,8
139	Waryńskiego 34	mieszkalny - doc. stropodach i ściany	6 364,0	1 765,0	103,03	16,2	45,8	385	44,4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
140	Warszawska 22	mieszkalny - doc. ściany	4 020,0	640,3	77,13	19,2	41,0	345	53,1
141	Żabia 20	mieszkalny - doc. śc. podłużne	17 911,0	4 877,0	273,28	15,3	112,1	944	41,0
142	Św. Rocha 11/1	doc. ściany	14 539,0	3 077,2	373,77	25,7	242,9	2 047	65,0
143	Ciepła 3	mieszkalny - doc. ściany	12 076,0	2 287,1	160,09	13,3	51,4	433	32,1

144	Ciepła 3A	mieszkalny - doc. ściany	5 907,0	1 151,0	82,63	14,0	29,5	248	35,7
145	Ciepła 9	mieszkalny - doc. ściany	4 516,4	1 636,2	109,34	24,2	68,7	579	62,8
146	Ciepła 13	mieszkalny - ściany, stropodach	11 136,0	2 423,0	166,30	14,9	66,1	557	39,7
147	Ciepła 19B	mieszkalny - stropodach i ściany	11 136,0	2 423,2	171,98	15,4	71,8	605	41,7
148	Ciepła 19C	mieszkalny - stropodach i ściany	11 136,0	2 404,4	171,98	15,4	71,8	605	41,7
149	Ciepła 21	mieszkalny - stropodach i ściany	8 682,2	2 153,0	173,77	20,0	95,6	806	55,0
150	Ciepła 21A	mieszkalny - stropodach i ściany	8 682,2	2 147,0	155,33	17,9	77,2	650	49,7
151	Ciepła 21B	mieszkalny - stropodach i ściany	12 284,0	2 645,7	188,84	15,4	78,3	660	41,5
152	Ciepła 21C	mieszkalny - stropodach i ściany	11 136,0	2 404,4	166,33	14,9	66,1	557	39,7
153	Ciepła 21D	mieszkalny - stropodach i ściany	8 682,2	2 157,0	144,41	16,6	66,3	558	45,9
154	Poleska 13	mieszkalny - stropodach i ściany	8 682,2	2 150,0	138,06	15,9	59,9	505	43,4
155	Poleska 15	mieszkalny - stropodach i ściany	8 682,2	2 157,0	138,06	15,9	59,9	505	43,4
156	Poleska 17	mieszkalny - stropodach i ściany	19 887,2	4 311,1	260,44	13,1	81,5	686	31,3
157	Poleska 19	mieszkalny - stropodach i ściany	8 116,0	1 790,9	263,30	13,8	91,4	770	34,7
158	Poleska 21	mieszkalny - stropodach i ściany	10 986,0	2 998,8					
159	Poleska 23	mieszkalny - stropodach i ściany	8 061,0	1 720,0	214,86	13,1	67,2	566	31,3
160	Poleska 25	mieszkalny - stropodach i ściany	8 345,3	1 760,0					
161	Nowogródzka 2	mieszkalny - stropodach i ściany	8 552,0	1 879,9	119,45	14,0	42,5	358	35,6
162	Nowogródzka 2C	mieszkalny - stropodach i ściany	8 558,0	1 876,6	112,14	13,1	35,1	296	31,3
163	Nowogródzka 5/1	mieszkalny - doc. ściany	10 660,0	2 747,8	287,08	26,9	191,1	1 610	66,6
164	Nowogródzka 6	mieszkalny - stropodach i ściany	16 542,0	3 589,0	237,13	14,3	88,3	744	37,2
165	Nowogródzka 8	mieszkalny - stropodach i ściany	16 542,0	3 634,0	239,62	14,5	90,7	764	37,9
166	Nowogródzka 10	mieszkalny - stropodach i ściany	16 542,0	3 583,5	249,00	15,1	100,1	844	40,2
167	Nowogródzka 7	mieszkalny - stropodach i ściany	8 294,7	1 796,4	138,44	16,7	63,8	537	46,1
168	Nowogródzka 7A	mieszkalny - stropodach i ściany	8 294,7	1 781,3	153,85	18,5	79,2	667	51,5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
169	Nowogródzka 7B	mieszkalny - termomod. 2017	8 408,0	1 830,4	118,98	14,2	43,3	365	36,4
170	Fabryczna 18	mieszkalny - doc. ściany	34 629,9	8 501,7	537,32	15,5	225,7	1 901	42,0
171	Fabryczna 24	mieszkalny - doc. ściany	38 456,5	9 510,7	631,28	16,4	285,2	2 403	45,2
172	Fabryczna 57	mieszkalny - doc. ściany	37 296,5	8 782,5	593,28	15,9	257,6	2 170	43,4
173	Sienkiewicza 83	mieszkalny - stropodach i ściany	8 877,0	2 154,3	135,44	15,3	55,5	468	41,0

174	Sienkiewicza 85	mieszkalny - stropodach i ściany	8 877,0	2 154,0	135,44	15,3	55,5	468	41,0
175	Sienkiewicza 87	mieszkalny - stropodach i ściany	8 877,0	2 154,0	135,44	15,3	55,5	468	41,0
176	Sienkiewicza 89	mieszkalny - stropodach i ściany	8 877,0	2 154,0	132,89	15,0	53,0	446	39,9
177	Jurowiecka 28	mieszkalny - stropodach i ściany	8 455,0	1 818,6	122,30	14,5	46,2	389	37,8
178	Jurowiecka 32	mieszkalny - stropodach i ściany	6 400,0	1 267,1	87,62	13,7	30,0	253	34,3
179	Jurowiecka 40A	mieszkalny - termomod. 2017	8 294,7	1 807,0	117,47	14,2	42,8	361	36,4
180	Sienkiewicza 81/3	pawilon	13 074,4	2 381,0	168,62	12,9	51,0	429	30,2
181	Ciepła 15	pawilon - ściany, stropod., regul. c.o.	3 977,0	1 281,7	64,79	16,3	29,0	244	44,8
182	Ciepła 17	doc. ściany	3 635,0	745,0	64,79	17,8	32,1	270	49,5
183	Nowogródzka 6/1	pawilon - ściany, stropod., regul. c.o.	2 637,0	627,6	44,30	16,8	20,6	173	46,4
184	Mazowiecka 37C	mieszkalny - śc. szczytowe	23 100,0	5 025,4	308,57	13,4	100,7	848	32,6
185	Mazowiecka 37D	mieszkalny - śc. szczytowe	6 839,0	1 444,0	96,65	14,1	35,1	296	36,3
186	Mazowiecka 37E	mieszkalny - śc. szczytowe	6 939,0	1 456,6	94,80	13,7	32,3	273	34,1
187	Mazowiecka 37F	mieszkalny - śc. szczytowe	6 839,0	1 448,6	94,66	13,8	33,1	279	35,0
188	Mazowiecka 39B	mieszkalny - stropodach i ściany	8 234,0	1 768,9	108,82	13,2	34,7	292	31,9
189	Mazowiecka 41	mieszkalny - stropodach i ściany	19 107,0	4 154,8	261,48	13,7	89,5	754	34,2
190	Zwierzyniecka 1	mieszkalny - stropodach i ściany	8 214,0	1 742,0	498,76	15,2	203,1	1 711	40,7
191	Zwierzyniecka 3	mieszkalny - stropodach i ściany	8 214,0	1 755,5					
192	Zwierzyniecka 5	mieszkalny - stropodach i ściany	8 214,0	1 783,2					
193	Zwierzyniecka 7	mieszkalny - stropodach i ściany	8 214,0	1 774,8					
194	Zwierzyniecka 9	mieszkalny - termomod. 2020	2 152,0	486,2	61,48	28,6	42,1	355	68,5
195	Zwierzyniecka 17	mieszkalny - doc. ściany	3 802,0	771,3	51,38	13,5	17,2	145	33,4
196	Wołodajowskiego 6	mieszkalny - śc. szczytowe	8 616,0	1 911,4	118,48	13,8	40,9	345	34,6
197	Wołodajowskiego 6A	mieszkalny - śc. szczytowe	8 616,0	1 915,1	118,49	13,8	40,9	345	34,6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
198	Wesoła 14		2 437,0	470,7	35,40	14,5	13,5	113	38,0
199	Wesoła 16		2 730,0	460,6	41,20	15,1	16,6	140	40,4
200	Wesoła 17/1		6 080,0	890,9	104,62	17,2	49,9	420	47,7
201	Żelazna 38	mieszkalny - termomod. 2015	13 334,0	3 570,5	202,59	15,2	82,6	696	40,8
202	Pogodna 2	mieszkalny - stropodach i ściany	21 926,0	5 384,0	435,25	15,5	182,1	1 534	41,8
203	Pogodna 2A	mieszkalny - stropodach i ściany	6 198,0	1 288,0					

204	Wiejska 6	mieszkalny - stropodach i ściany	21 926,0	5 384,0	336,57	15,4	139,2	1 173	41,4
205	Wiejska 8	mieszkalny - stropodach i ściany	21 926,0	5 384,0	362,64	16,5	165,3	1 393	45,6
206	Kopernika 3	mieszkalny - doc. ściany	17 222,0	409,6	265,86	15,4	110,9	934	41,7
207	Olsztyńska 3	mieszkalny	10 984,6	3 051,3	142,80	13,0	43,9	370	30,8
208	Olsztyńska 5	mieszkalny	4 615,4	1 282,1	60,00	13,0	18,5	156	30,8
209	Białostoczek 36	mieszkalny	4 769,2	1 324,8	62,00	13,0	19,1	161	30,8
210	Zagumienna 38	mieszkalny	6 461,5	1 794,9	84,00	13,0	25,8	218	30,8
211	Zagumienna 40	mieszkalny	8 188,5	2 274,6	106,45	13,0	32,8	276	30,8
212	Zagumienna 52	mieszkalny	6 530,8	1 814,1	84,90	13,0	26,1	220	30,8
213	Zagumienna 54	mieszkalny	4 223,1	1 173,1	54,90	13,0	16,9	142	30,8
214	Nowogródzka	mieszkalny	12 307,7	3 418,8	160,00	13,0	49,2	415	30,8
215	Waryńskiego 34	mieszkalny	7 925,4	2 201,5	103,03	13,0	31,7	267	30,8
	Razem		2 144 710,7	496 524,5	33 685,0		14 378	121 130	
Budynki Spółdzielni Mieszkaniowej „ZACHĘTA”									
1	Piastowska 3	mieszkalny - stropodach i ściany	17 433,0	4 306,0	229,00	13,1	72,1	607	31,5
2	Piastowska 3A	mieszkalny - stropodach i ściany	17 433,0	4 306,0	228,91	13,1	72,0	607	31,5
3	Piastowska 3B	mieszkalny - stropodach i ściany	17 433,0	4 306,0	228,91	13,1	72,0	607	31,5
4	Piastowska 3C	mieszkalny - stropodach i ściany	17 433,0	4 300,0	228,30	13,1	71,4	602	31,3
5	Piastowska 13	mieszkalny - stropodach i ściany	13 031,0	3 217,0	179,50	13,8	62,2	524	34,7
6	Piastowska 13B	mieszkalny - stropodach i ściany	13 035,0	3 232,0	180,80	13,9	63,5	535	35,1
7	Piastowska 13C	mieszkalny - stropodach i ściany	11 989,0	3 223,7	180,19	15,0	72,3	609	40,1
8	Piastowska 13D	mieszkalny - stropodach i ściany	13 045,0	3 232,3	180,20	13,8	62,8	529	34,8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Piastowska 15	mieszkalny - stropodach i ściany	13 313,0	3 239,5	181,40	13,6	61,6	519	33,9
10	Piastowska 15A	mieszkalny - stropodach i ściany	12 318,0	2 892,0	160,99	13,1	50,1	422	31,1
11	Piastowska 15B	mieszkalny - stropodach i ściany	13 313,0	3 227,0	180,63	13,6	60,8	512	33,7
12	Piastowska 17	mieszkalny - stropodach i ściany	13 313,0	3 230,5	179,95	13,5	60,1	507	33,4
13	Piastowska 19	mieszkalny - stropodach i ściany	13 313,0	3 230,5	180,80	13,6	61,0	514	33,7
14	Piastowska 21	mieszkalny - stropodach i ściany	13 313,0	3 230,5	180,80	13,6	61,0	514	33,7
15	Piastowska 23	mieszkalny - stropodach i ściany	13 313,0	3 232,5	180,20	13,5	60,4	509	33,5

16	Chrobrego 6	mieszkalny - stropodach i ściany	13 099,0	3 244,0	174,84	13,3	56,9	480	32,6
17	Chrobrego 6A	mieszkalny - stropodach i ściany	13 099,0	3 244,0	174,85	13,3	57,0	480	32,6
18	Chrobrego 8	mieszkalny - stropodach i ściany	13 099,0	3 244,0	174,85	13,3	57,0	480	32,6
19	Chrobrego 10	mieszkalny - stropodach i ściany	13 099,0	3 244,0	174,00	13,3	56,1	473	32,2
20	Chrobrego 12	mieszkalny - stropodach i ściany	13 099,0	3 244,1	174,84	13,3	56,9	480	32,6
21	Chrobrego 12A	mieszkalny - stropodach i ściany	13 168,0	3 244,0	174,85	13,3	56,3	475	32,2
22	Chrobrego 14	mieszkalny - stropodach i ściany	13 099,0	3 238,1	174,25	13,3	56,4	475	32,3
23	Chrobrego 16	mieszkalny - stropodach i ściany	13 170,0	3 238,1	174,00	13,2	55,5	467	31,9
24	Św. Wojciecha 6	mieszkalny - stropodach i ściany	13 381,0	3 264,7	183,30	13,7	62,9	530	34,3
25	Św. Wojciecha 8	mieszkalny - stropodach i ściany	13 381,0	3 278,0	176,62	13,2	56,2	473	31,8
26	Św. Wojciecha 10	mieszkalny - stropodach i ściany	13 381,0	3 262,0	175,44	13,1	55,0	463	31,4
27	Św. Wojciecha 12	mieszkalny - stropodach i ściany	13 861,0	3 276,0	184,03	13,3	59,3	499	32,2
28	Warszawska 69	mieszkalny - stropodach i ściany	13 053,0	3 236,5	174,17	13,3	56,7	478	32,5
29	Warszawska 71	mieszkalny - stropodach i ściany	13 035,0	3 237,0	174,10	13,4	56,8	478	32,6
30	Warszawska 73	mieszkalny - stropodach i ściany	13 053,0	3 236,8	174,08	13,3	56,6	477	32,5
31	Warszawska 75	mieszkalny - stropodach i ściany	13 053,0	3 236,0	174,08	13,3	56,6	477	32,5
32	Warszawska 77	mieszkalny - stropodach i ściany	13 035,0	3 241,1	174,84	13,4	57,5	485	32,9
33	Chrobrego 1G	mieszkalny - stropodach	11 584,7	2 294,4	154,28	13,3	50,0	421	32,4
34	Chrobrego 3A	mieszkalny - stropodach	12 791,0	2 530,2	169,40	13,2	54,3	457	32,0
35	Chrobrego 3D	mieszkalny	8 671,4	1 804,1	257,10	12,9	78,3	660	30,5
36	Chrobrego 3E	mieszkalny	11 194,3	2 306,8					
37	Piastowska 5A	mieszkalny - stropodach i ściany	3 568,0	639,0	97,30	27,3	65,2	549	67,0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	Piastowska 11	pawilon	9 580,0	1 943,0	145,40	15,2	59,2	499	40,7
39	Piastowska 11A	pawilon	6 377,0	1 245,0	173,10	27,1	115,7	975	66,8
40	Warszawska 79	pawilon	32 387,0	6 602,0	535,40	16,5	243,9	2 055	45,6
41	Warszawska 79A	-	9 904,0	1 967,6	182,70	18,4	93,6	788	51,2
42	Warszawska 81	ściany, drzwi	3 081,0	620,6	72,10	23,4	44,4	374	61,5
43	Konopnickiej 16	zakład	3 353,2	332,8	101,40	30,2	71,2	600	70,2
44	Chrobrego 1A	-	960,0	178,3	23,40	24,4	14,8	124	63,1
45	Chrobrego 5A	mieszkalny - termomod.	11 995,0	4 310,0	223,70	18,6	115,7	975	51,7

46	Chrobrego 5B	mieszkalny - termomod.	11 995,0	4 310,0	213,26	17,8	105,3	887	49,4
47	Chrobrego 5C	mieszkalny - termomod.	11 959,0	4 317,0	231,80	19,4	124,2	1 046	53,6
48	Chrobrego 5D	mieszkalny - termomod.	12 282,5	4 310,0	212,88	17,3	102,3	862	48,1
49	Chrobrego 5G	mieszkalny - termomod.	8 939,0	3 225,5	147,06	16,5	66,6	561	45,3
50	Chrobrego 5H	mieszkalny - termomod.	8 983,0	3 226,5	168,35	18,7	87,5	737	52,0
51	Łąkowa 14	mieszkalny - termomod.	8 502,0	3 036,9	121,51	14,3	45,0	379	37,0
52	Mieszka I 1	mieszkalny - termomod.	20 967,5	7 541,5	372,88	17,8	184,2	1 552	49,4
53	Mieszka I 2	mieszkalny - termomod.	6 024,0	2 168,0	108,37	18,0	54,2	456	50,0
54	Mieszka I 2A	mieszkalny - termomod.	10 346,0	3 730,4	173,86	16,8	80,7	680	46,4
55	Mieszka I 2/1	mieszkalny - termomod.	15 016,0	5 423,1	251,62	16,8	116,5	981	46,3
56	Mieszka I 3	mieszkalny - termomod.	17 818,0	6 505,4	322,89	18,1	162,5	1 369	50,3
57	Mieszka I 4	mieszkalny - termomod.	29 790,0	9 956,8	442,65	14,9	174,5	1 470	39,4
58	Mieszka I 7	mieszkalny - termomod.	9 034,8	3 251,5	161,02	17,8	79,7	671	49,5
59	Mieszka I 8	mieszkalny - termomod.	9 000,3	3 234,5	169,02	18,8	88,0	742	52,1
60	Mieszka I 8A	mieszkalny - termomod.	8 954,0	3 231,5	149,22	16,7	68,6	578	46,0
61	Mieszka I 8B	mieszkalny - termomod.	8 957,0	3 232,5	154,95	17,3	74,3	626	48,0
62	Mieszka I 10	mieszkalny - termomod.	8 865,0	3 235,0	158,45	17,9	78,7	663	49,6
63	Mieszka I 11	mieszkalny - termomod.	29 615,0	9 886,5	474,13	16,0	207,6	1 749	43,8
64	Mieszka I 15	mieszkalny - termomod.	8 660,0	3 114,0	143,18	16,5	65,2	550	45,6
65	Mieszka I 17	mieszkalny - termomod.	14 986,0	5 390,5	265,08	17,7	130,2	1 097	49,1
66	Mieszka I 21	mieszkalny - termomod.	11 959,0	4 320,0	207,26	17,3	99,6	839	48,1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
67	Mieszka I 23	mieszkalny - termomod.	9 025,0	3 233,0	169,20	18,7	88,0	741	52,0
68	Ogrodowa 11	mieszkalny - termomod.	3 361,0	1 228,0	53,45	15,9	23,2	195	43,4
69	Ogrodowa 13	mieszkalny - termomod.	6 112,0	2 182,0	100,15	16,4	45,1	380	45,1
70	Piasta 50	mieszkalny - termomod.	7 075,0	2 597,0	109,82	15,5	46,1	389	42,0
71	Piasta 52	mieszkalny - termomod.	8 106,0	2 950,8	128,32	15,8	55,4	466	43,1
72	Próżna 2	mieszkalny - termomod.	5 259,0	1 847,5	79,85	15,2	32,5	274	40,7
73	Próżna 4	mieszkalny - termomod.	6 076,0	2 168,0	97,56	16,1	42,9	361	43,9
74	Sobieskiego 16	mieszkalny - termomod.	5 109,0	1 790,0	75,61	14,8	29,6	250	39,2
75	Sobieskiego 18	mieszkalny - termomod.	3 376,0	1 234,0	53,70	15,9	23,3	196	43,4

76	Sienkiewicza 50	mieszkalny - termomod.	2 864,0	1 523,3	48,40	16,9	22,6	191	46,7
77	Sienkiewicza 52	mieszkalny - termomod.	2 762,0	1 277,0	47,62	17,2	22,8	192	47,8
78	Starobojarska 25	mieszkalny - termomod.	4 778,0	2 288,1	68,97	14,4	26,0	219	37,7
79	Starobojarska 27	mieszkalny - termomod.	2 866,0	1 498,3	45,80	16,0	20,0	169	43,7
80	Sienkiewicza 90	mieszkalny - termomod.	8 842,0	3 180,8	142,39	16,1	62,8	529	44,1
81	Sienkiewicza 92	mieszkalny - termomod.	5 851,0	2 165,5	94,85	16,2	42,2	355	44,5
82	Skorupska 28	mieszkalny - termomod.	6 545,5	2 411,0	109,43	16,7	50,5	426	46,2
83	Skorupska 30	mieszkalny - termomod.	3 378,0	1 368,5	74,53	22,1	44,1	372	59,2
84	Skorupska 28/1	mieszkalny - termomod.	4 521,0	1 633,5	72,44	16,0	31,8	267	43,8
85	Skorupska 30/1	mieszkalny - termomod.	6 021,5	2 167,0	110,43	18,3	56,2	474	50,9
86	Skorupska 32	mieszkalny - termomod.	7 224,0	2 656,5	113,41	15,7	48,4	408	42,7
87	Skorupska 34	mieszkalny - termomod.	8 588,0	3 134,5	137,29	16,0	60,0	506	43,7
88	Skorupska 32/1	mieszkalny - ściany, stropodach	5 943,0	2 170,0	110,13	18,5	56,6	477	51,4
89	Sobieskiego 4	mieszkalny - ściany, stropodach	7 435,0	2 548,9	153,27	20,6	86,4	728	56,3
90	Starobojarska 18	mieszkalny - termomod. 2021	9 163,4	2 727,4	180,47	19,7	98,0	826	54,3
91	Starobojarska 20	mieszkalny - termomod.	4 651,8	1 451,5	92,63	19,9	50,8	428	54,8
92	Starobojarska 22	mieszkalny - termomod.	4 328,3	1 347,0	81,11	18,7	42,2	355	52,0
93	Starobojarska 21	mieszkalny - termomod.	7 602,7	2 969,8	172,00	22,6	103,6	873	60,2
94	Towarowa 4	mieszkalny - termomod.	21 079,0	7 615,2	373,27	17,7	183,6	1 546	49,2
95	Towarowa 6	mieszkalny - termomod.	12 126,0	4 383,6	208,04	17,2	98,9	833	47,5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
96	Towarowa 8A	mieszkalny - termomod.	29 615,0	9 908,1	475,21	16,0	208,7	1 758	43,9
97	Towarowa 10	mieszkalny - termomod.	20 822,0	7 513,4	365,53	17,6	178,1	1 501	48,7
98	Towarowa 12	mieszkalny - termomod.	18 020,0	6 508,2	317,40	17,6	155,2	1 308	48,9
99	Towarowa 14	mieszkalny - termomod.	17 961,0	6 484,5	301,65	16,8	140,0	1 179	46,4
100	Towarowa 16	mieszkalny - termomod.	8 988,5	3 233,0	159,59	17,8	78,7	663	49,3
101	Towarowa 20	mieszkalny - termomod.	17 631,3	6 430,3	316,29	17,9	157,6	1 328	49,8
102	Towarowa 22	mieszkalny - termomod.	11 843,0	4 249,0	221,65	18,7	115,1	969	51,9
103	Mieszka I 14		10 450,0	2 692,0	156,75	15,0	62,7	528	40,0
104	Mieszka I 16		3 945,0	990,0	63,70	16,1	28,2	238	44,3
105	Piastowska 25	budynek po kapitalnym remoncie	6 500,0	1 292,8	97,50	15,0	39,0	329	40,0

	Razem		1 171 137,7	350 083,9	18 431,8		7 892	66 485	
Budynki Spółdzielni Mieszkaniowej „BACIECZKI”									
1	Swobodna 2	mieszkalny - węża + blacha	9 028,0	2 061,2	140,35	15,5	59,1	498	42,1
2	Swobodna 5	mieszkalny - węża + blacha	9 028,0	2 061,2	140,36	15,5	59,1	498	42,1
3	Swobodna 7	mieszkalny - styropian, szczyty	12 136,0	2 770,8	271,68	13,8	94,0	792	34,6
4	Swobodna 9	mieszkalny - styropian, szczyty	7 604,0	1 736,1					
5	Swobodna 12	mieszkalny - styropian, szczyty	7 571,0	1 728,5	529,57	14,5	201,0	1 693	37,9
6	Swobodna 14	mieszkalny - styropian, szczyty	10 212,0	2 331,5					
7	Swobodna 16	mieszkalny - styropian, szczyty	5 064,0	1 156,2					
8	Swobodna 18	mieszkalny - styropian, szczyty	13 665,0	3 119,9					
9	Swobodna 36	mieszkalny - styropian, szczyty	14 349,0	3 276,0	188,82	13,2	59,7	503	31,6
10	Swobodna 33	mieszkalny - styropian, szczyty	13 224,0	3 019,2	398,11	13,6	135,4	1 141	34,0
11	Swobodna 35	mieszkalny - styropian, szczyty	7 982,0	1 822,4					
12	Swobodna 37	mieszkalny - styropian, szczyty	7 982,0	1 822,4					
13	Swobodna 39	mieszkalny - styropian, szczyty	13 980,0	3 191,8	211,35	15,1	85,5	721	40,5
14	Swobodna 41	mieszkalny - styropian, szczyty	12 786,0	2 919,2	167,26	13,1	52,2	440	31,2
15	Swobodna 43	mieszkalny	17 063,0	3 895,7	346,20	15,2	141,4	1 192	40,9
16	Swobodna 45	mieszkalny	5 688,0	1 298,6					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	Szeroka 6	mieszkalny - styropian, szczyty	6 657,0	1 519,9	325,04	13,4	107,4	905	33,0
18	Szeroka 8	mieszkalny - styropian, szczyty	9 772,0	2 231,1					
19	Szeroka 10	mieszkalny - styropian, szczyty	7 752,0	1 769,9					
20	Szeroka 7	mieszkalny - węża, blacha trap.	9 028,0	2 061,2	148,92	16,5	67,7	570	45,4
21	Łagodna 14	mieszkalny	14 437,0	3 296,1	259,75	13,2	82,1	692	31,6
22	Swobodna 25	mieszkalny - węża, blacha trap.	5 300,0	1 210,0					
23	Łagodna 5	mieszkalny - węża, blacha trap.	10 525,0	2 403,0	476,86	14,0	171,3	1 443	35,9
24	Łagodna 7	mieszkalny - węża, blacha trap.	12 903,0	2 945,9					
25	Łagodna 9	mieszkalny - węża, blacha trap.	10 525,0	2 403,0					
26	Łagodna 1	mieszkalny - styropian, szczyty	4 344,0	991,8	144,86	15,2	59,3	500	40,9
27	Łagodna 3	mieszkalny - styropian, szczyty	5 162,0	1 178,5					

28	Łagodna 2	mieszkalny - styropian, szczyty	14 090,0	3 216,9	308,97	14,2	112,6	948	36,4
29	Łagodna 4	mieszkalny - styropian, szczyty	7 734,0	1 765,8					
30	Swobodna 60	mieszkalny - styropian, szczyty	6 502,0	1 484,5	601,76	19,8	328,0	2 764	54,5
31	Swobodna 62	mieszkalny - styropian, szczyty	13 134,0	2 998,6					
32	Swobodna 64	mieszkalny - styropian, szczyty	10 779,0	2 461,0					
33	Dworska 1	mieszkalny - styropian, szczyty	4 892,0	1 116,9	341,14	30,8	241,4	2 034	70,8
34	Dworska 3	mieszkalny - styropian, szczyty	6 187,0	1 412,6					
35	Jałbrzykowskiego 2	mieszkalny	12 687,0	2 896,6	212,61	16,8	98,4	829	46,3
	Razem		339 772,0	77 573,5	5 213,6		2 156	18 161	
Budynki Spółdzielni Mieszkaniowej „Elemencik”									
1	Dubois 15	mieszkalny - 1 szczyt	28 477,0	5 679,3	801,90	28,2	545,6	4 597	68,0
2	Dubois 23	mieszkalny - stropodach i ściany	1 125,0	248,1	580,80	22,2	345,2	2 908	59,4
3	Dubois 25	mieszkalny - stropodach i ściany	11 370,0	2 551,8					
4	Dubois 27	mieszkalny - stropodach i ściany	13 684,0	3 165,9					
5	Dubois 5	mieszkalny - stropodach i ściany	13 450,0	3 184,2	242,22	18,0	121,2	1 021	50,0
6	Dubois 5A	mieszkalny	16 171,7	3 248,8	402,90	15,4	166,8	1 405	41,4
7	Rzymowskiego 51A	mieszkalny - stropodach i ściany	10 065,0	2 052,5					
	Razem		94 342,7	20 130,6	2 027,8		1 178,7	9 931	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Budynki Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej „WIELKOBŁOKOWA”									
1	Akademicka 34	mieszkalny	8 560,0	2 340,0	200,70	23,4	123,7	1 042	61,6
2	Podleśna 1	mieszkalny - ściany	6 033,0	1 190,0	113,00	18,7	58,7	495	51,9
3	Pułkowa 7A	mieszkalny - szczyty	10 572,0	2 357,0	180,50	17,1	85,4	719	47,3
4	Pułkowa 5A	mieszkalny - szczyty	10 572,0	2 355,0	190,00	18,0	94,9	799	49,9
5	Pułkowa 9	mieszkalny - szczyty	17 632,0	3 975,0	304,00	14,5	115,6	974	38,0
6	Pułkowa 9A	mieszkalny - szczyty	3 300,0	1 000,0					
7	Pułkowa 5	mieszkalny - szczyty	17 213,0	3 827,5	283,00	16,4	128,1	1 079	45,3
8	Pułkowa 7	mieszkalny - szczyty	17 632,0	3 975,0	304,00	17,2	145,3	1 224	47,8
9	Pułkowa 3A	mieszkalny - szczyty	10 572,0	2 357,0	190,00	18,0	94,9	799	49,9
10	Pułkowa 3	mieszkalny - stropodach i ściany	17 632,0	3 975,0	268,90	15,3	110,2	929	41,0
11	Pułkowa 1	mieszkalny - szczyty	17 256,0	3 861,0	301,00	17,1	142,7	1 202	47,4

12	Pułkowa 1A	mieszkalny - szczyty	330,0	132,0					
13	Wasilkowska 8	mieszkalny - stropodach i ściany	10 532,0	2 732,0	200,00	19,0	105,2	886	52,6
14	Wasilkowska 10	mieszkalny - stropodach i ściany	10 532,0	2 695,4	200,00	19,0	105,2	886	52,6
15	Wasilkowska 12	mieszkalny - stropodach i ściany	10 532,0	2 696,8	200,00	19,0	105,2	886	52,6
16	Wasilkowska 41	mieszkalny - stropodach i ściany	12 992,0	3 248,7	228,00	17,5	111,1	936	48,7
17	Wasilkowska 43	mieszkalny - stropodach i ściany	12 992,0	3 248,7	228,00	17,5	111,1	936	48,7
18	Wasilkowska 45	mieszkalny - stropodach i ściany	12 992,0	3 248,7	228,00	17,5	111,1	936	48,7
19	Wasilkowska 47A	mieszkalny - stropodach i ściany	11 554,0	2 641,3	203,00	17,6	99,0	834	48,8
20	Wasilkowska 47	mieszkalny - stropodach i ściany	11 554,0	2 641,3	165,00	13,1	51,4	433	31,1
21	Wasilkowska 47C	mieszkalny - ściana frontowa	1 069,0	215,0					
22	Wasilkowska 39	mieszkalny - stropodach	5 490,0	1 070,1	94,00	17,1	44,6	376	47,4
23	Wasilkowska 37	mieszkalny - stropodach	5 490,0	1 070,0	94,00	17,1	44,6	376	47,4
24	Wasilkowska 1	usługowy	9 497,0	1 660,0	170,00	17,9	84,5	712	49,7
25	Świętojańska 19	mieszkalny	8 410,0	2 186,0	163,00	14,4	61,3	517	37,6
26	Akademicka 34/1	mieszkalny - strop poddasza	2 887,6	558,0					
27	Daleka 3	mieszkalny - doc. ściany	7 919,0	1 871,5	496,60	20,9	282,8	2 382	56,9
28	Daleka 5	mieszkalny - doc. ściany	7 919,0	1 871,5					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	Daleka 7	mieszkalny - doc. ściany	7 919,0	1 871,9					
30	Daleka 9	mieszkalny - doc. ściany	7 919,0	1 871,9	414,60	20,1	228,6	1 926	55,1
31	Towarowa 2A	mieszkalny - ściany + stropodach	12 744,2	2 948,4					
32	Towarowa 2	mieszkalny - stropodach	12 744,2	2 948,4	547,10	19,4	292,7	2 466	53,5
33	Kraszewskiego 34	mieszkalny - doc. ściany	7 725,0	1 942,8					
34	Kraszewskiego 30A	mieszkalny - doc. ściany	7 802,4	1 948,0					
35	Dobra 14	mieszkalny - ściany + stropodach	10 476,0	2 262,5	441,30	20,7	249,1	2 099	56,5
36	Dobra 14A	użytkowy - DIPOL	2 365,9	478,9					
37	Kraszewskiego 18A	mieszkalny - doc. ściany	8 510,0	1 904,8					
38	Dobra 10	mieszkalny - ściany + stropod.	18 016,6	4 001,8	481,40	26,7	319,3	2 690	66,3
39	Dobra 12	biurowy - Książnica Podlaska	7 607,1	1 083,5	127,90	16,8	59,4	501	46,5
40	Daleka 1	mieszkalny - doc. ściany	6 444,0	1 383,6	461,80	21,9	271,8	2 290	58,9
41	Daleka 1A	mieszkalny - doc. ściany	9 095,0	2 035,0					

42	Dobra 8	mieszkalny - doc. ściany	5 573,6	1 833,2					
43	Daleka 1B	doc. ściany	2 086,7	450,0	56,34	27,0	37,6	316	66,7
44	Kraszewskiego 30	usługowy - ściana frontowa	8 215,0	1 825,6	130,50	15,9	56,6	477	43,3
45	Wiejska 78	mieszkalny - ściany	8 351,0	1 874,0	112,00	13,4	36,8	310	32,9
46	Wiejska 72	mieszkalny	24 194,0	4 781,8	347,00	14,3	129,3	1 089	37,2
47	Pogodna 3	mieszkalny	16 848,0	3 249,3	537,70	14,9	212,9	1 794	39,6
48	Pogodna 1	mieszkalny	19 241,0	4 000,6					
49	Wiejska 70	mieszkalny	11 282,0	2 667,3	162,00	14,4	60,5	509	37,3
50	Kręta 8/1	mieszkalny - ściany	7 006,0	1 559,0	96,50	13,8	33,4	282	34,7
51	Wiejska 60	mieszkalny	10 459,0	2 565,7	142,20	13,6	48,1	405	33,8
52	Wiejska 62	mieszkalny	17 029,0	3 232,5	219,50	12,9	66,2	558	30,2
53	Wiejska 74A	mieszkalny	12 411,0	2 858,6	166,30	13,4	54,6	460	32,8
54	Pogodna 25	mieszkalny	22 694,0	4 748,8	425,70	13,1	134,2	1 131	31,5
55	Pogodna 27	mieszkalny	9 696,0	2 100,2					
56	Wiejska 68A	mieszkalny	19 164,0	4 688,6	269,10	14,0	96,6	814	35,9
57	Pogodna 23	mieszkalny	7 364,0	1 820,4	139,30	18,9	73,0	615	52,4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58	Pogodna 21	mieszkalny	7 057,0	1 680,6	121,40	17,2	57,9	488	47,7
59	Kręta 6	mieszkalny	6 769,2	1 574,2	88,00	13,0	27,1	228	30,8
60	Kręta 8	mieszkalny	6 307,7	1 466,9	82,00	13,0	25,2	213	30,8
61	Kręta 8/1	mieszkalny	7 423,1	1 726,3	96,50	13,0	29,7	250	30,8
62	Wiejska 76	mieszkalny	21 538,5	5 008,9	280,00	13,0	86,2	726	30,8
63	Wiejska 78	mieszkalny	8 615,4	2 003,6	112,00	13,0	34,5	290	30,8
64	Kraszewskiego 30	mieszkalny	10 043,8	2 335,8	130,57	13,0	40,2	338	30,8
65	Wasilkowska 1	mieszkalny	13 076,9	3 041,1	170,00	13,0	52,3	441	30,8
66	Wiejska 60	mieszkalny	10 938,5	2 543,8	142,20	13,0	43,8	369	30,8
67	Wiejska 62	mieszkalny	16 884,6	3 926,7	219,50	13,0	67,5	569	30,8
68	Wiejska 68	mieszkalny	15 638,5	3 636,9	203,30	13,0	62,6	527	30,8
69	Wiejska 70	mieszkalny	12 461,5	2 898,0	162,00	13,0	49,8	420	30,8
	Razem		737 403,0	167 779,4	12 090,4		5 454	45 947	
Budynki Zarządu Mienia Komunalnego									

1	Barszczańska 1	mieszkalny	25 998,0	4 705,9	398,00	15,3	164,0	1 382	41,2
2	Barszczańska 2	mieszkalny	6 174,0	1 096,3	117,00	19,0	61,4	518	52,5
3	Barszczańska 3	mieszkalny - dach, ost. kondyg.	16 551,0	2 917,8	244,22	14,8	95,3	803	39,0
4	Barszczańska 5	mieszkalny - dach, ost. kondyg.	27 112,0	4 883,0	397,86	14,7	153,9	1 296	38,7
5	Barszczańska 6	mieszkalny	6 174,0	1 347,1	117,00	19,0	61,4	518	52,5
6	Barszczańska 8	mieszkalny	4 772,0	1 046,4	85,30	17,9	42,4	357	49,7
7	Barszczańska 10	mieszkalny	4 772,0	1 010,9	85,30	17,9	42,4	357	49,7
8	Barszczańska 12	mieszkalny	4 772,0	1 029,7	85,30	17,9	42,4	357	49,7
9	Barszczańska 14	mieszkalny	4 772,0	1 030,1	85,30	17,9	42,4	357	49,7
10	Barszczańska 16	mieszkalny	4 772,0	1 034,9	66,45	13,9	23,5	198	35,4
11	Dojlidy Górne 48A	mieszkalny	908,0	107,0	15,00	16,5	6,8	58	45,5
12	Klepacka 2	mieszkalny	2 646,0	671,0	56,10	21,2	32,3	272	57,6
13	Klepacka 2A	mieszkalny	3 512,0	905,9	74,10	21,1	42,5	358	57,3
14	Żurawia 23	mieszkalny	2 734,0	509,0	44,30	16,2	19,7	166	44,5
15	Armii Krajowej 31	mieszkalny	23 584,3	4 914,0	313,30	13,3	101,0	851	32,3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Częstochowska 3	mieszkalny	3 334,0	566,3	48,42	14,5	18,4	155	38,0
17	Fabryczna 51	mieszkalny	3 794,0	751,9	50,00	13,2	15,9	134	31,7
18	Krakowska 1	mieszkalny	10 620,0	1 510,0	140,00	13,2	44,4	374	31,7
19	Matejki 22	mieszkalny	1 960,0	348,0	38,20	19,5	20,6	173	53,8
20	Matejki 24	mieszkalny	1 960,0	348,0	38,20	19,5	20,6	173	53,8
21	Matejki 26	mieszkalny	2 400,0	359,0	38,20	15,9	16,6	140	43,5
22	Matejki 28	mieszkalny	1 960,0	349,0	38,20	19,5	20,6	173	53,8
23	KEN 9	mieszkalny	10 037,0	2 585,1	478,51	16,2	212,2	1 788	44,3
24	Pietkiewicza 10	mieszkalny	19 551,0	6 674,5					
25	Pietkiewicza 12	mieszkalny	10 037,0	2 585,0	285,52	13,7	97,6	822	34,2
26	Pietkiewicza 14	mieszkalny	10 841,0	3 690,4					
27	Suchowolca 26C	mieszkalny	742,7	195,5	15,00	20,2	8,3	70	55,4
28	Suchowolca 26D	mieszkalny	930,5	244,9	18,00	19,3	9,6	81	53,5
29	Suchowolca 26E	mieszkalny	1 180,4	310,6	28,00	23,7	17,4	146	62,1
30	Świętojańska 26	mieszkalny	1 482,0	271,0	28,00	18,9	14,7	124	52,4

31	Warszawska 38	mieszkalny	2 512,0	703,2	91,00	36,2	68,4	576	75,2
32	Zamenhofa 5C	mieszkalny	2 032,0	363,8	50,13	24,7	31,8	268	63,5
33	Antoniuk Fabr. 1B	mieszkalny	1 153,0	233,8	24,21	21,0	13,8	117	57,1
34	Artyleryjska 5	mieszkalny	914,0	196,8	19,19	21,0	11,0	92	57,1
35	Chełmońskiego 2	mieszkalny - stropodach i ściany	6 939,8	1 734,9	125,03	18,0	62,6	527	50,0
36	Dojnowska 80A	mieszkalny	8 539,0	1 963,2	179,32	21,0	102,5	863	57,1
37	Dojnowska 80B	mieszkalny	8 136,0	1 845,6	170,86	21,0	97,6	823	57,1
38	Jesienna 2	mieszkalny - termomod.	3 132,0	520,8	52,04	16,6	23,9	201	45,8
39	Jesienna 2A	mieszkalny - termomod.	3 132,0	536,3	59,79	19,1	31,6	266	52,9
40	Mickiewicza 34	mieszkalny - piece kaflowe	487,8	116,1	13,66	28,0	9,3	78	67,9
41	Suchowolca 25B	mieszkalny	559,0	115,9	15,65	28,0	10,6	89	67,9
42	Suchowolca 25C	mieszkalny	592,0	103,7	16,58	28,0	11,2	95	67,9
43	Suchowolca 25E	mieszkalny - piece kaflowe	689,2	147,9	19,30	28,0	13,1	110	67,9
44	Suchowolca 25G	mieszkalny - piece kaflowe	715,4	141,4	20,03	28,0	13,6	115	67,9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	Warszawska 13	użytkowy	4 627,7	1 156,9	71,73	15,5	30,1	253	41,9
46	Waszyngtona 8	mieszkalny	1 208,0	251,0	33,82	28,0	23,0	193	67,9
47	Żółwia 22D	mieszkalny	1 826,0	421,8	48,00	26,3	31,6	266	65,8
48	Błękitna 23	użytkowy - piece kaflowe	1 844,2	439,1	47,21	25,6	30,6	258	64,8
49	Bema 89/1	użytkowy	1 850,0	411,1	51,85	28,0	35,2	297	67,9
50	Mickiewicza 2	użytkowy	5 061,9	1 205,2	102,80	20,3	57,2	482	55,7
51	Sienkiewicza 22	mieszkalny - stropodach i ściany	3 700,0	799,9	98,00	26,5	64,7	545	66,0
52	Waryńskiego 24A	użytkowy	1 516,0	345,0	24,00	15,8	10,4	87	43,2
53	Waryńskiego 41A	użytkowy	1 516,0	345,0	24,00	15,8	10,4	87	43,2
54	Klepacka 16	mieszkalny	3 421,0	824,6	53,03	15,5	22,2	187	41,9
55	Klepacka 16A	mieszkalny	3 421,0	824,6	53,03	15,5	22,2	187	41,9
56	Klepacka 16B	mieszkalny	3 421,0	824,6	53,03	15,5	22,2	187	41,9
57	Bema 100 C	mieszkalny	16 514,0	3 310,0	225,10	13,6	76,5	644	34,0
58	Waszyngtona 8	mieszkalny	2 000,0	500,0	31,00	15,5	13,0	110	41,9
59	Jesienna 2	mieszkalny	3 357,4	839,4	52,04	15,5	21,8	184	41,9
60	Jesienna 2A	mieszkalny	3 857,4	964,4	59,79	15,5	25,1	211	41,9

61	Warszawska 13	mieszkalny	4 627,7	1 156,9	71,73	15,5	30,1	253	41,9
62	Św. Rocha 3	mieszkalny	5 600,0	1 400,0	86,80	15,5	36,4	307	41,9
63	Mieszka I 8C	Przychodnia Lek.	9 073,5	2 268,4	140,64	15,5	59,0	497	41,9
64	Pułaskiego 85	mieszkalny	5 090,3	1 272,6	78,90	15,5	33,1	279	41,9
65	Bema	bud. A	16 193,5	4 048,4	251,00	15,5	105,3	887	41,9
66	Bema	bud. B	7 612,9	1 903,2	118,00	15,5	49,5	417	41,9
	Razem		366 955,8	82 233,6	6 061,1		2 758	23 239	
Budynki Spółdzielni Mieszkaniowej „SŁONECZNY STOK”									
1	Upalna 16	mieszkalny - cały budynek	6 435,2	1 387,2	302,23	15,7	128,5	1 082	42,5
2	Upalna 18	mieszkalny - szczyty + podłużne	6 435,2	1 387,9					
3	Upalna 20	mieszkalny - szczyty + podłużne	6 435,2	1 362,0					
4	Upalna 24	mieszkalny - szczyty + podłużne	6 626,4	1 337,4	504,98	16,0	220,9	1 861	43,7
5	Upalna 22	mieszkalny - szczyty + podłużne	6 435,0	1 342,5					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Upalna 30	mieszkalny - szczyty + podłużne	6 169,0	1 393,0					
7	Upalna 32	mieszkalny - szczyty + podłużne	6 169,0	1 389,9					
8	Upalna 34	mieszkalny - szczyty + podłużne	6 169,0	1 423,9					
9	Upalna 48	mieszkalny - cały budynek	9 028,4	2 154,0	736,42	16,3	329,0	2 772	44,7
10	Upalna 50	mieszkalny - cały budynek	9 028,4	2 154,0					
11	Upalna 52	mieszkalny - cały budynek	9 028,4	2 154,0					
12	Upalna 54	mieszkalny - cały budynek	9 028,4	2 149,0					
13	Upalna 56	mieszkalny - cały budynek	9 158,6	2 179,5					
14	Upalna 60	mieszkalny - cały budynek	7 579,6	1 682,7	787,50	16,3	353,5	2 979	44,9
15	Upalna 62	mieszkalny - cały budynek	10 989,7	2 499,6					
16	Upalna 64	mieszkalny - cały budynek	11 445,6	2 574,8					
17	Upalna 66	mieszkalny - cały budynek	9 081,0	1 992,9					
18	Upalna 68	mieszkalny - cały budynek	9 122,0	2 001,0					
19	Upalna 70	mieszkalny - cały budynek	3 781,0	856,8	863,87	16,1	380,7	3 207	44,1
20	Upalna 72	mieszkalny - cały budynek	13 992,6	2 793,3					
21	Upalna 74	mieszkalny - cały budynek	5 319,0	906,4					
22	Upalna 76	mieszkalny - cały budynek	5 176,2	1 133,0					

23	Upalna 78	mieszkalny - cały budynek	3 781,0	856,8					
24	Upalna 80	mieszkalny - cały bud.15 cm	13 992,6	2 830,5					
25	Upalna 82	mieszkalny - cały budynek	7 579,6	1 637,6					
26	Upalna 86	mieszkalny - szczyty + podłużne	11 499,3	2 546,1	566,39	17,2	269,8	2 273	47,6
27	Upalna 88	mieszkalny - szczyty + podłużne	6 264,8	1 135,1					
28	Upalna 90	mieszkalny - szczyty + podłużne	3 781,0	856,8					
29	Upalna 92	mieszkalny - szczyty + podłużne	3 781,0	856,8					
30	Upalna 94	mieszkalny - szczyty + podłużne	7 579,6	1 743,8					
31	Upalna 96	mieszkalny - cały budynek	24 401,4	5 428,0	1 022,96	16,5	464,4	3 912	45,4
32	Sikorskiego 2	mieszkalny - cały budynek	37 666,0	8 615,4					
33	Stroma 5	mieszkalny - cały budynek	9 028,4	2 154,0	788,93	17,5	382,7	3 224	48,5
34	Stroma 7	mieszkalny - cały budynek	9 028,4	2 155,5					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	Stroma 9	mieszkalny - cały budynek	9 028,4	2 107,1					
36	Stroma 11	mieszkalny - cały budynek	9 028,4	2 106,6					
37	Stroma 18	mieszkalny - cały budynek	9 028,4	2 150,5					
38	Stroma 13	mieszkalny - cały budynek	11 794,5	2 660,2	515,31	16,0	225,7	1 901	43,8
39	Stroma 15	mieszkalny - cały budynek	11 314,5	2 575,5					
40	Stroma 17	mieszkalny - cały budynek	9 074,9	2 040,4					
41	Stroma 20	mieszkalny - szczyty + podłużne	5 045,2	1 134,0	966,08	18,1	485,8	4 093	50,3
42	Stroma 22	mieszkalny - szczyty + podłużne	9 431,8	2 115,9					
43	Stroma 24	mieszkalny - szczyty + podłużne	13 730,3	3 111,1					
44	Witosa 15	mieszkalny - szczyty + podłużne	11 446,4	3 233,7					
45	Witosa 17	mieszkalny - szczyty + podłużne	13 730,3	2 997,2					
46	Stroma 19	mieszkalny - cały budynek	4 736,1	1 133,0	584,49	19,4	312,9	2 636	53,5
47	Stroma 21	mieszkalny - szczyty + podłużne	4 043,3	856,8					
48	Stroma 23	mieszkalny - cały budynek	4 736,1	1 133,0					
49	Stroma 25	mieszkalny - cały budynek	4 736,1	1 133,0					
50	Stroma 27	mieszkalny - cały budynek	7 787,0	1 606,5					
51	Stroma 29	mieszkalny - cały budynek	4 043,3	856,8					
52	Stroma 28	mieszkalny - szczyty + podłużne	10 922,5	3 162,4	949,55	16,2	422,5	3 560	44,5

53	Stroma 30	mieszkalny - szczyty + podłużne	13 556,8	3 111,0					
54	Witosa 19	mieszkalny - cały budynek	5 045,2	1 134,0					
55	Witosa 19A	mieszkalny - cały budynek	5 045,2	1 134,0					
56	Witosa 21	mieszkalny - cały budynek	9 431,8	2 057,8					
57	Witosa 23	mieszkalny - szczyty + podłużne	14 683,0	3 540,5					
58	Stroma 37	mieszkalny - cały budynek	7 091,2	1 606,5	682,36	18,5	350,9	2 956	51,4
59	Stroma 39	mieszkalny - cały budynek	9 028,4	1 133,0					
60	Stroma 41	mieszkalny - cały budynek	9 024,9	2 040,5					
61	Stroma 43	mieszkalny - cały budynek	7 091,2	1 606,5					
62	Stroma 45	mieszkalny - cały budynek	4 701,2	1 071,0					
63	Stroma 31	mieszkalny - cały budynek	4 843,0	856,8	523,28	16,3	234,8	1 978	44,9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
64	Stroma 32	mieszkalny - cały budynek	7 787,0	1 606,5					
65	Stroma 34	mieszkalny - cały budynek	14 683,0	3 540,5					
66	Stroma 35	mieszkalny - cały budynek	4 736,1	1 135,5					
67	Sikorskiego 4	mieszkalny - cały budynek	24 401,4	5 363,2	1 100,45	17,3	526,7	4 438	47,9
68	Sikorskiego 6	mieszkalny - cały budynek	39 343,1	9 033,6					
69	Sikorskiego 18	mieszkalny - szczyty + podłużne	7 805,0	1 819,5	264,00	13,7	90,3	761	34,2
70	Sikorskiego 24	mieszkalny - szczyty + podłużne	6 342,5	1 413,6					
71	Sikorskiego 30	mieszkalny - szczyty + podłużne	5 148,8	1 092,3					
72	Sikorskiego 8	mieszkalny - cały bud.15 cm	6 623,7	1 592,0	674,81	17,4	326,5	2 750	48,4
73	Sikorskiego 10	mieszkalny - cały bud.15 cm	9 312,1	2 140,0					
74	Sikorskiego 14	mieszkalny - cały bud.15 cm	8 212,2	1 924,5					
75	Sikorskiego 16	mieszkalny - cały bud.15 cm	8 212,2	1 924,5					
76	Sikorskiego 20	mieszkalny - cały bud.15 cm	6 505,7	1 456,4					
77	Sikorskiego 14A	mieszkalny	5 905,0	1 217,9	81,85	13,9	28,7	242	35,1
78	Witosa 2	mieszkalny - szczyty + podłużne	5 077,8	1 085,6	638,18	20,5	358,5	3 020	56,2
79	Witosa 4	mieszkalny - szczyty + podłużne	6 345,1	1 413,6					
80	Witosa 6	mieszkalny - szczyty + podłużne	4 583,9	1 028,0					
81	Witosa 8	mieszkalny - szczyty + podłużne	4 411,9	985,2					
82	Witosa 10	mieszkalny - szczyty + podłużne	4 410,6	981,6					

83	Witosa 12	mieszkalny - szczyty + podłużne	6 342,5	1 439,3					
84	Witosa 26	mieszkalny - szczyty + podłużne	4 412,1	985,2	273,70	17,3	131,1	1 104	47,9
85	Witosa 20	mieszkalny - szczyty + podłużne	6 844,7	1 536,8					
86	Witosa 18	mieszkalny - szczyty + podłużne	4 587,7	1 028,0					
87	Witosa 14	mieszkalny - szczyty i podłużne	7 022,2	2 066,4	369,93	19,1	195,6	1 648	52,9
88	Witosa 16	mieszkalny - szczyty + podłużne	4 582,1	1 028,0					
89	Witosa 24	mieszkalny - szczyty + podłużne	7 770,4	1 712,0					
90	Witosa 1	mieszkalny - cały budynek	5 045,2	1 134,0	410,62	13,6	139,2	1 173	33,9
91	Witosa 3	mieszkalny - cały budynek	5 045,2	1 134,0					
92	Witosa 5	mieszkalny - cały budynek	5 045,2	1 134,0					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93	Witosa 7	mieszkalny - cały budynek	5 045,2	1 134,0					
94	Witosa 9	mieszkalny - cały budynek	5 045,2	1 134,0					
95	Witosa 11	mieszkalny - cały budynek	5 045,2	1 134,0					
96	Witosa 28	mieszkalny - szczyty + podłużne	9 312,1	2 140,0	389,67	14,9	153,6	1 294	39,4
97	Witosa 30	mieszkalny - szczyty + podłużne	9 312,1	2 140,0					
98	Sikorskiego 12	mieszkalny - szczyty + podłużne	7 603,9	1 767,0					
99	Skrajna 2	mieszkalny - cały budynek	5 495,5	1 148,7	603,50	16,3	270,6	2 279	44,8
100	Skrajna 4	mieszkalny - cały budynek	5 495,5	1 157,3					
101	Skrajna 6	mieszkalny - cały budynek	4 115,5	745,5					
102	Skrajna 8	mieszkalny - cały budynek	4 115,5	745,5					
103	Skrajna 10	mieszkalny - cały budynek	4 115,5	745,5					
104	Skrajna 12	mieszkalny - cały bud.15 cm	4 115,5	745,5					
105	Skrajna 14	mieszkalny - cały bud.15 cm	5 495,5	1 157,3					
106	Skrajna 16	mieszkalny - cały bud.15 cm	4 115,5	747,5	704,86	15,9	367,6	3 097	52,2
107	Skrajna 3	mieszkalny - cały budynek	5 274,6	1 157,0					
108	Skrajna 5	mieszkalny - cały budynek	5 274,6	1 157,0					
109	Skrajna 7	mieszkalny - cały budynek	5 274,6	1 157,0					
110	Skrajna 9	mieszkalny - cały budynek	5 274,6	1 157,0					
111	Skrajna 11	mieszkalny - cały budynek	7 649,1	1 332,0					
112	Skrajna 13	mieszkalny - cały budynek	13 520,8	2 365,2					

113	Skrajna 15	mieszkalny - cały budynek	11 008,4	1 982,6					
114	Różana 1	mieszkalny - cały budynek	5 045,2	1 134,0	586,08	14,1	212,2	1 788	36,2
115	Różana 3	mieszkalny - cały budynek	11 383,0	2 526,5					
116	Słonecznikowa 11	mieszkalny - cały budynek	6 953,1	1 510,2					
117	Rumiankowa 2	mieszkalny - cały budynek	13 111,1	2 945,0					
118	Rumiankowa 4	mieszkalny - cały budynek	5 045,2	1 134,0					
119	Różana 7	mieszkalny - cały budynek	5 045,2	1 134,0	571,42	13,1	177,5	1 496	31,1
120	Różana 9	mieszkalny - cały budynek	5 045,2	1 134,0					
121	Różana 13	mieszkalny - cały budynek	9 426,4	2 113,5					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
122	Różana 15	mieszkalny - cały budynek	5 045,2	1 134,0					
123	Rumiankowa 8	mieszkalny - cały budynek	14 158,7	3 154,0					
124	Rumiankowa 10	mieszkalny - cały budynek	5 045,2	1 134,0					
125	Słonecznikowa 17	mieszkalny - cały budynek	15 380,2	3 030,9					
126	Słonecznikowa 21	mieszkalny - cały budynek	12 327,0	2 454,5	729,89	16,5	332,5	2 801	45,5
127	Różana 2	mieszkalny - cały budynek	6 361,1	1 278,3					
128	Różana 4	mieszkalny - cały budynek	5 045,2	1 134,0					
129	Różana 6	mieszkalny - cały budynek	5 045,2	1 134,0					
130	Słonecznikowa 23	mieszkalny - cały budynek	5 045,2	1 134,0					
131	Słonecznikowa 25	mieszkalny - cały budynek	18 768,5	4 117,8	362,90	14,0	130,2	1 097	35,9
132	Różana 8	mieszkalny - cały budynek	2 045,2	500,0					
133	Słonecznikowa 27	mieszkalny - śc. podł. i szczyt.	5 274,6	1 160,2					
134	Słonecznikowa 29	mieszkalny - śc. podł. i szczyt.	5 274,6	1 160,2	863,57	15,3	356,3	3 002	41,3
135	Słonecznikowa 31	mieszkalny - śc. podł. i szczyt.	5 274,6	1 160,2					
136	Słonecznikowa 33	mieszkalny - śc. podł. i szczyt.	6 518,0	2 007,6					
137	Słonecznikowa 35	mieszkalny - śc. podł. i szczyt.	6 743,3	2 095,8					
138	Zielonogórska 3	mieszkalny - śc. podł. i szczyt.	11 628,9	3 653,1					
139	Zielonogórska 5	mieszkalny - śc. podł. i szczyt.	5 588,7	1 223,6					
140	Zielonogórska 7	mieszkalny - śc. podł. i szczyt.	10 255,0	2 061,9					
141	Zielonogórska 15	mieszkalny - śc. podł. i szczyt.	6 201,9	1 371,9	987,50	13,3	318,9	2 686	32,3
142	Zielonogórska 17	mieszkalny - śc. podł. i szczyt.	8 588,0	1 876,1					

143	Zielonogórska 19	mieszkalny - śc. podł. i szczyt.	11 083,0	2 447,2					
144	Rumiankowa 20	mieszkalny - śc. podł. i szczyt.	5 989,0	1 300,0					
145	Rumiankowa 22	mieszkalny - śc. podł. i szczyt.	5 274,6	1 160,2					
146	Rumiankowa 24	mieszkalny - śc. podł. i szczyt.	14 374,5	3 386,2					
147	Rumiankowa 18	mieszkalny - śc. podł. i szczyt.	5 274,6	1 151,9					
148	Rumiankowa 14	mieszkalny - śc. podł. i szczyt.	12 091,0	2 696,5					
149	Rumiankowa 16	mieszkalny - śc. podł. i szczyt.	5 274,6	1 160,2					
150	Rumiankowa 19	mieszkalny - śc. podł. i szczyt.	8 450,7	1 878,0	877,45	18,0	438,0	3 690	49,9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
151	Rumiankowa 21	mieszkalny - śc. podł. i szczyt.	7 630,0	1 644,0					
152	Rumiankowa 23	mieszkalny - śc. podł. i szczyt.	5 274,6	1 160,2					
153	Rumiankowa 25	mieszkalny - śc. podł. i szczyt.	5 274,6	1 161,0					
154	Rumiankowa 27	mieszkalny - śc. podł. i szczyt.	5 274,6	1 161,0					
155	Rumiankowa 29	mieszkalny - śc. podł. i szczyt.	6 991,7	1 377,7					
156	Rumiankowa 31	mieszkalny - śc. podł. i szczyt.	9 769,2	2 242,9					
157	Konwaliowa 4	mieszkalny - śc. podł. i szczyt.	6 992,0	1 444,7	1 194,55	14,0	426,3	3 592	35,7
158	Konwaliowa 6	mieszkalny - śc. podł. i szczyt.	9 861,0	2 321,8					
159	Zielonogórska 16	mieszkalny - śc. podł. i szczyt.	8 558,0	1 854,3					
160	Zielonogórska 18	mieszkalny - śc. podł. i szczyt.	5 469,0	1 223,6					
161	Zielonogórska 20	mieszkalny - śc. podł. i szczyt.	12 338,0	2 658,4					
162	Magnoliowa 1	mieszkalny - śc. podł. i szczyt.	6 804,0	1 471,2					
163	Magnoliowa 11	mieszkalny - śc. podł. i szczyt.	10 968,0	2 242,9					
164	Magnoliowa 7	mieszkalny - śc. podł. i szczyt.	8 558,0	1 854,3					
165	Magnoliowa 9	mieszkalny - śc. podł. i szczyt.	9 560,0	1 948,7					
166	Magnoliowa 3	mieszkalny - śc. podł. i szczyt.	6 153,0	1 173,7					
167	Zielonogórska 14	mieszkalny - śc. podł. i szczyt.	11 676,0	2 711,1	1 333,10	15,5	557,3	4 695	41,8
168	Zielonogórska 36	mieszkalny - śc. podł. i szczyt.	10 133,0	2 176,9					
169	Zielonogórska 36	mieszkalny - śc. podł. i szczyt.	10 133,0	2 176,9					
170	Zielonogórska 36	mieszkalny - śc. podł. i szczyt.	10 133,0	2 176,9					
171	Zielonogórska 10	mieszkalny - śc. podł. i szczyt.	8 429,0	1 835,4					
172	Zielonogórska 12	mieszkalny - śc. podł. i szczyt.	6 631,0	1 390,4					

173	Magnoliowa 2	mieszkalny - śc. podł. i szczyt.	10 968,0	2 235,6	658,80	13,2	209,7	1 767	31,8
174	Storczykowa 1	mieszkalny - śc. podł. i szczyt.	12 305,0	2 683,7					
175	Storczykowa 3	mieszkalny - śc. podł. i szczyt.	5 326,0	1 223,6					
176	Niepodległości 13	mieszkalny - śc. podł. i szczyt.	9 608,0	2 061,5					
177	Niepodległości 5	mieszkalny - śc. podł. i szczyt.	8 755,0	1 854,3					
178	Niepodległości 7	mieszkalny - śc. podł. i szczyt.	5 580,0	1 223,6	658,80	13,2	209,7	1 767	31,8
179	Niepodległości 7A	mieszkalny - śc. podł. i szczyt.	5 580,0	1 223,6					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
180	Niepodległości 9	mieszkalny - śc. podł. i szczyt.	9 450,0	3 034,5	869,16	13,1	272,9	2 299	31,4
181	Niepodległości 11	mieszkalny - śc. podł. i szczyt.	10 962,0	2 447,2					
182	Lawendowa 48	mieszkalny - śc. podł. i szczyt.	5 275,0	1 159,6					
183	Lawendowa 48A	mieszkalny - śc. podł. i szczyt.	5 275,0	1 159,7					
184	Lawendowa 48B	mieszkalny - śc. podł. i szczyt.	5 275,0	1 159,6					
185	Lawendowa 48C	mieszkalny - śc. podł. i szczyt.	5 275,6	1 159,6	869,16	13,1	272,9	2 299	31,4
186	Lawendowa 48D	mieszkalny - śc. podł. i szczyt.	5 274,6	1 159,6					
187	Lawendowa 48E	mieszkalny - śc. podł. i szczyt.	5 274,6	1 159,6					
188	Lawendowa 52	mieszkalny - śc. podł. i szczyt.	11 634,2	2 478,3					
189	Lawendowa 56	mieszkalny - śc. podł. i szczyt.	11 634,2	2 478,3					
190	Lawendowa 58	mieszkalny - śc. podł. i szczyt.	11 634,2	2 478,3	527,40	13,1	164,8	1 389	31,3
191	Wrocławska 67	mieszkalny - śc. podł. i szczyt.	7 125,4	1 525,2					
192	Wrocławska 65	mieszkalny - śc. podł. i szczyt.	3 905,0	718,6					
193	Wrocławska 69	mieszkalny - śc. podł. i szczyt.	5 377,5	984,0					
194	Wrocławska 63	mieszkalny - śc. podł. i szczyt.	7 678,1	1 346,2					
195	Wrocławska 59	mieszkalny - śc. podł. i szczyt.	5 377,5	984,0	527,40	13,1	164,8	1 389	31,3
196	Wrocławska 57	mieszkalny - śc. podł. i szczyt.	5 377,5	984,0					
197	Wrocławska 57A	mieszkalny - śc. podł. i szczyt.	5 361,0	1 012,8					
198	Magnoliowa 4	mieszkalny	9 410,4	540,4	121,34	12,9	36,6	309	30,2
199	Barszczańska 24	mieszkalny	11 920,0	2 390,6	721,00	26,8	479,2	4 037	66,5
200	Barszczańska 20A	mieszkalny	8 960,0	1 797,4					
201	Barszczańska 20A	mieszkalny	5 990,0	1 191,8					
202	Wiedeńska 3	mieszkalny	10 165,0	1 908,8	138,80	13,7	47,3	399	34,1

203	Armii Krajowej 15	mieszkalny - ściany	8 793,5	1 535,6	318,46	18,3	162,3	1 367	51,0
204	Armii Krajowej 17	mieszkalny - szczyt - ściany	1 016,2	250,0					
205	Szarych Szeregów 1	mieszkalny - ściany	981,0	240,0					
206	Szarych Szeregów 3	mieszkalny - ściany	6 564,7	1 205,1					
207	Armii Krajowej 21	mieszkalny - szczyt - ściany	7 066,0	1 347,7	532,49	13,2	169,9	1 431	31,9
208	Armii Krajowej 23	mieszkalny - strop - ściany	6 385,0	1 116,0					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
209	Armii Krajowej 23A	mieszkalny - elewacja + strop	3 835,8	762,9					
210	Armii Krajowej 25	mieszkalny - elewacja + strop	6 085,2	1 122,5					
211	Armii Krajowej 27	mieszkalny - elewacja + strop	6 085,2	1 122,5					
212	Armii Krajowej 29	mieszkalny - strop - ściany	10 998,0	1 939,6					
213	Armii Krajowej 3	mieszkalny - elewacja	7 047,2	1 386,0	520,25	15,1	212,2	1 788	40,8
214	Armii Krajowej 5	mieszkalny - elewacja	4 242,8	890,8					
215	Bat. Chłopskich 2	mieszkalny - elewacja	8 674,6	1 848,8					
216	Bat. Chłopskich 6	mieszkalny - elewacja	8 697,8	1 894,6					
217	Bat. Chłopskich 8	mieszkalny - elewacja	5 757,0	1 230,0					
218	Powstańców 3	mieszkalny - elewacja	5 757,0	1 230,0	402,09	14,8	157,3	1 325	39,1
219	Powstańców 5	mieszkalny - elewacja	6 687,4	1 251,0					
220	Armii Krajowej 9	mieszkalny - elewacja	14 751,9	2 853,7					
221	Szarych Szeregów 23	mieszkalny - ściany	9 198,0	2 090,8	440,95	13,3	212,2	1 788	48,1
222	Św. Boboli 96	mieszkalny - elewacja	7 804,6	1 607,1					
223	Św. Boboli 98	mieszkalny - elewacja	4 423,7	885,2					
224	Św. Boboli 102	mieszkalny - ściany	6 494,7	1 400,4					
225	Św. Boboli 100	mieszkalny - ściany	5 140,0	1 131,6					
226	Armii Krajowej 2	mieszkalny - elewacja	3 603,0	499,7	316,61	13,6	212,2	1 788	67,0
227	Armii Krajowej 2A	mieszkalny - elewacja	3 973,7	807,5					
228	Armii Krajowej 2B	mieszkalny - elewacja	6 505,0	1 227,0					
229	Bat. Chłopskich 16	mieszkalny - elewacja	6 505,0	1 227,0					
230	Bat. Chłopskich 18	mieszkalny - elewacja	2 700,4	414,8					
231	Amii Krajowej 1D	mieszkalny - elewacja	6 505,0	1 227,0	327,39	15,6	212,2	1 788	64,8
232	Amii Krajowej 1	mieszkalny - elewacja	2 876,5	422,5					

233	Amii Krajowej 1A	mieszkalny - elewacja	2 452,0	985,8					
234	Amii Krajowej 1B	mieszkalny - elewacja	6 505,0	1 227,0					
235	Amii Krajowej 1C	mieszkalny - elewacja	2 700,0	414,8					
236	Szarych Szeregów 2	mieszkalny - ściany	7 030,0	1 327,0	494,97	18,0	247,3	2 084	50,0
237	Szarych Szeregów 4	mieszkalny - śc. podł. i szczyt.	7 782,5	1 578,5					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
238	Amii Krajowej 19A	mieszkalny - ściany	6 351,0	1 116,0					
239	Amii Krajowej 19	mieszkalny - ściany	6 351,1	1 116,0					
240	Św. Boboli 75	mieszkalny - cały bud.15 cm	4 655,0	813,4	535,21	14,9	212,2	1 788	39,7
241	Św. Boboli 77	mieszkalny - cały bud.15 cm	7 465,2	1 417,2					
242	Św. Boboli 79	mieszkalny	7 981,3	1 509,6					
243	Św. Boboli 81	mieszkalny	8 277,0	1 520,4					
244	Św. Boboli 83	mieszkalny	7 616,8	1 386,8					
245	Armii Krajowej 10	mieszkalny - elewacja + strop	7 251,4	1 563,6	427,30	16,5	194,0	1 634	45,4
246	Armii Krajowej 14	mieszkalny - elewacja + strop	7 849,7	1 618,1					
247	Armii Krajowej 12	mieszkalny - elewacja + strop	10 820,9	2 230,6					
248	Powstańców 2	mieszkalny - elewacja	7 251,4	1 563,6	463,20	16,4	209,3	1 763	45,2
249	Powstańców 4	mieszkalny - elewacja	7 251,4	1 563,6					
250	Armii Krajowej 11	mieszkalny - elewacja	13 708,1	2 854,4					
251	Powstańców 8	mieszkalny - elewacja + strop	5 757,0	1 230,0	389,20	18,2	197,0	1 660	50,6
252	Powstańców 12	mieszkalny - elewacja	10 322,1	2 115,9					
253	Powstańców 10	mieszkalny - elewacja	5 274,6	1 157,0					
254	Św. Boboli 71	mieszkalny - cały bud.12 cm	4 977,0	1 244,3	331,42	13,8	115,7	975	34,9
255	Św. Boboli 73	mieszkalny - cały bud.12 cm	5 995,0	1 498,8					
256	Św. Boboli 67	mieszkalny - cały bud.12 cm	5 003,0	1 250,8					
257	Św. Boboli 69	mieszkalny - cały bud.12 cm	7 995,0	1 998,8					
	Razem		1 991 068,4	431 806,5	31 348,4		13 824,1	116 466	
Budynki Spółdzielni Mieszkaniowej im. A. Mickiewicza									
1	Branickiego 25A	mieszkalny	5 451,0	1 362,8	229,50	42,1	180,4	1 520	78,6
2	Konopnickiej 2A	mieszkalny - ściany, stropod.	10 899,0	2 479,0	150,35	13,8	52,3	440	34,8
3	Konopnickiej 5A	mieszkalny - ściany	9 726,0	2 123,1	130,00	13,4	42,5	358	32,7

4	Mickiewicza 17	mieszkalny - ściany, stropod.	9 750,0	2 200,0	153,61	15,8	65,9	555	42,9
5	Mickiewicza 27	mieszkalny - ściany, dach	38 033,0	8 500,0	500,00	13,1	157,7	1 329	31,5
6	Mickiewicza 30	mieszkalny - ściany, dach	7 852,0	1 963,0	122,27	15,6	51,6	435	42,2
7	Mickiewicza 33A	mieszkalny - ściany, stropod.	10 360,0	2 244,5	143,97	13,9	50,7	427	35,2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Orzeszkowej 3A	mieszkalny - ściany	10 199,0	1 998,8	133,00	13,0	41,2	347	31,0
9	Orzeszkowej 6	mieszkalny - ściany, stropod.	16 542,0	3 733,1	243,44	14,7	94,6	797	38,8
10	Orzeszkowej 9	mieszkalny - ściany, stropodach	10 491,0	1 883,1	139,94	13,3	45,5	384	32,5
11	Orzeszkowej 16	mieszkalny	7 636,0	1 548,0	114,54	15,0	45,8	386	40,0
12	Orzeszkowej 21	mieszkalny - ściany	3 700,0	1 261,6	93,60	25,3	60,3	508	64,4
13	Podleśna 5A	mieszkalny - ściany, stropod.	11 172,0	2 408,0	150,50	13,5	50,0	421	33,2
14	Świętojańska 4	mieszkalny - ściany	5 366,0	703,1	194,79	36,3	146,5	1 234	75,2
15	Świętojańska 6	mieszkalny - ściany, stropodach	9 480,0	1 673,7					
16	Świętojańska 13A	mieszkalny - ściany, stropodach	11 307,0	2 497,2	164,73	14,6	63,0	530	38,2
17	Warszawska 76	mieszkalny - ściany, stropodach	17 417,0	4 132,2	790,73	45,4	634,0	5 341	80,2
18	Warszawska 78	mieszkalny - ściany, stropodach	17 417,0	4 201,3	819,90	47,1	663,1	5 587	80,9
	Razem		212 798,0	46 912,4	4 274,9		2 445	20 599	
Budynki Spółdzielni Mieszkaniowej „PIASKI”									
1	Waszyngtona 12	mieszkalny (+ usługi) - ściany	32 692,2	13 137,4	699,65	21,4	405,4	3 416	57,9
2	Waszyngtona 14	mieszkalny (+ usługi) - ściany	27 531,7	11 057,5	632,60	23,0	384,8	3 242	60,8
3	Waszyngtona 14A	mieszkalny (+ usługi) - ściany	14 166,8	5 690,5	334,54	23,6	207,0	1 744	61,9
4	Waszyngtona 14B	mieszkalny (+ usługi) - ściany	32 654,0	13 122,2	665,72	20,4	371,8	3 133	55,9
5	Waszyngtona 18	mieszkalny (+ usługi) - ściany	46 773,0	18 740,8	856,95	18,3	436,0	3 673	50,9
6	Waszyngtona 22	mieszkalny (+ usługi) - ściany	24 854,2	9 967,4	433,12	17,4	209,4	1 764	48,4
7	Waszyngtona 22A	mieszkalny (+ usługi) - ściany	14 081,9	5 656,7	256,91	18,2	130,2	1 097	50,7
8	Waszyngtona 24	mieszkalny (+ usługi) - ściany	43 542,4	17 459,6	811,75	18,6	419,9	3 537	51,7
9	Legionowa 9	mieszkalny (+ usługi) - ściany	28 299,3	10 851,5	492,70	17,4	238,0	2 005	48,3
10	Legionowa 11	mieszkalny (+ usługi) - ściany	27 375,8	10 844,5	495,37	18,1	249,0	2 098	50,3
11	Legionowa 13	mieszkalny (+ usługi) - ściany	14 490,6	3 622,7	273,09	18,8	142,7	1 202	52,2
12	Legionowa 15	mieszkalny (+ usługi) - ściany	32 328,3	8 082,1	579,25	17,9	288,3	2 429	49,8

	Razem		338 790,2	128 233,0	6 531,7		3 483	29 340	
Budynki Spółdzielni Mieszkaniowej L. W. „ALTERNATYWA”									
1	Warszawska 57	mieszkalny	4 862,0	1 809,0	104,50	21,5	60,7	512	58,1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Budynki Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o.									
1	Kołątaja 67	mieszkalny	16 011,6	6 350,6	219,26	13,7	75,2	633	34,3
2	Kołątaja 71	mieszkalny	4 208,0	1 693,7	63,43	15,1	25,6	215	40,3
3	Kołątaja 73	mieszkalny - termomod 2021	4 208,9	1 693,7	63,43	15,1	25,5	215	40,3
4	Kołątaja 75	mieszkalny - termomod 2021	13 520,4	3 380,1	199,69	14,8	78,0	657	39,1
5	Pileckiego 2	mieszkalny-docieplenie	9 475,0	2 368,8	179,90	19,0	94,6	797	52,6
6	Pileckiego 4	mieszkalny	11 430,2	2 857,6	155,91	13,6	53,0	447	34,0
7	Pietkiewicza 1	mieszkalny - termomod 2021	14 191,4	3 547,9	272,73	19,2	145,0	1 222	53,2
8	Pietkiewicza 3	mieszkalny - termomod 2021	4 208,3	1 052,1	85,64	20,4	47,8	402	55,8
9	Pietkiewicza 5	mieszkalny - termomod 2021	4 219,8	1 055,0	86,19	20,4	48,2	406	55,9
10	Pietkuna 5	usługowy	2 305,0	576,3	46,00	20,0	25,3	213	54,9
11	Pileckiego 8	mieszkalny	23 389,0	5 847,3	317,04	13,6	106,5	898	33,6
12	Pietkiewicza 7	mieszkalny	6 518,0	1 629,5	89,53	13,7	30,9	260	34,5
13	Pietkiewicza 11	mieszkalny	11 581,0	2 895,3	152,54	13,2	48,3	407	31,7
14	Pietkiewicza 13	mieszkalny	14 614,0	3 653,5	191,78	13,1	60,3	508	31,4
15	Akademicka 10	mieszkalny	16 078,0	4 019,5	327,85	20,4	183,1	1 543	55,9
16	Antoniuk Fabryczny 56	mieszkalny	4 509,2	1 127,3	115,32	25,6	74,7	630	64,8
17	Białówny 6	mieszkalny	2 970,0	742,5	86,94	29,3	60,2	507	69,3
18	Branickiego 7	mieszkalny	3 649,5	912,4	114,00	31,2	81,2	684	71,2
19	Broniewskiego 15	mieszkalny	7 240,0	1 810,0	209,00	28,9	143,8	1 212	68,8
20	Jarzębinowa 6	mieszkalny	9 830,0	2 457,5	348,00	35,4	259,5	2 186	74,6
21	Kraszewskiego 7	mieszkalny	2 829,6	707,4	61,40	21,7	35,9	303	58,5
22	Malmeda 8	mieszkalny	7 584,0	1 457,2	123,54	16,3	55,3	466	44,7
23	Piłsudskiego 38	mieszkalny	9 229,8	1 941,4	240,00	26,0	156,9	1 322	65,4
24	Przejazd 2	mieszkalny	2 366,9	591,7	78,23	33,1	56,9	480	72,8
25	Przędzalniana 4B	mieszkalny	5 015,8	1 254,0	98,77	19,7	53,6	452	54,3

26	Pułaskiego 87	mieszkalny	6 933,3	1 762,1	136,89	19,7	74,5	628	54,4
27	Rzymowskiego 40	mieszkalny	20 359,0	4 320,5	404,03	19,8	220,8	1 860	54,6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	Tuwima 1/1	mieszkalny	11 030,0	2 600,0	235,38	21,3	136,1	1 147	57,8
29	Waryńskiego 1A	mieszkalny	2 727,0	681,8	59,07	21,7	34,5	291	58,5
30	Zagórna 11	mieszkalny	12 729,6	3 182,4	579,40	45,5	464,8	3 916	80,2
31	Waryńskiego 2	mieszkalny	2 725,0	681,3	59,78	21,9	35,3	297	59,0
32	Piłsudskiego 24	mieszkalny	9 569,3	2 904,3	280,72	29,3	194,6	1 639	69,3
33	Pułaskiego 119	mieszkalny	5 626,9	1 406,7	113,99	20,3	63,3	534	55,6
34	Brukowa 26	mieszkalny	4 730,0	1 056,0	76,17	16,1	33,6	283	44,1
35	Berlinga 46	mieszkalny - ściany, stropodach	17 650,8	4 303,8	340,00	19,3	181,1	1 526	53,3
36	Sobieskiego 2	mieszkalny; piece kaflowe	1 814,0	453,5	29,57	16,3	13,2	112	44,8
37	Jarzębinowa 8	mieszkalny - ściany	9 513,1	2 378,3	510,00	53,6	424,4	3 575	83,2
38	Proletariacka 11	usługowy	1 521,0	380,3	37,00	24,3	23,3	196	63,0
39	Lipowa 16A	mieszkalny; ogrz. indywidualne	2 380,0	595,0	38,32	16,1	16,9	142	44,1
40	Jurowiecka 42	mieszkalny	2 448,0	612,0	66,00	27,0	44,0	370	66,6
41	Bema 89D	usługowy	4 087,0	1 021,8	147,64	36,1	110,9	934	75,1
42	KEN 38	mieszkalny	17 969,2	4 178,9	233,60	13,0	71,9	606	30,8
43	KEN 38 A	mieszkalny	7 092,3	1 649,4	92,20	13,0	28,4	239	30,8
44	KEN 38 B	mieszkalny	14 715,4	3 422,2	191,30	13,0	58,9	496	30,8
45	KEN 4A	mieszkalny	10 814,0	2 771,9	140,58	13,0	43,3	364	30,8
46	Kołątaja	bud. 1	28 461,5	6 619,0	370,00	13,0	113,8	959	30,8
47	Kołątaja	bud. 2	24 615,4	5 724,5	320,00	13,0	98,5	830	30,8
	Razem		430 695,3	108 327,3	8 387,8		4 512	38 009	
Budynki S.M. „MALUTKA”									
1	Młynowa 70-82	mieszkalne	27 825,0	10 500,0	750,40	27,0	500,0	4 212	66,6
Budynki SM „Budowlani”									
5	Pułaskiego 91	mieszkalny - styropian 6 cm	6 933,0	1 734,8	134,00	19,3	71,6	603	53,4
15	Rzymowskiego 30	mieszkalny - styropian 8 cm	17 714,0	4 211,6	666,20	16,5	384,0	3 235	57,6
16	Rzymowskiego 32	mieszkalny - styropian 8 cm	7 361,0	1 821,7					

17	Puławskiego 95	mieszkalny - styropian 12 cm	26 119,5	6 121,5					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	Rzymowskiego 34	mieszkalny - styropian 6 cm	12 373,0	2 950,9	535,60	14,3	221,5	1 866	41,4
19	Rzymowskiego 36	mieszkalny	5 810,0	1 118,6					
20	Rzymowskiego 38	mieszkalny - styropian 12 cm	23 607,0	5 642,7					
21	Zachodnia 10	mieszkalny	5 790,0	1 033,6	582,50	20,2	451,1	3 801	77,5
22	Puławskiego 48	mieszkalny	3 170,0	541,5					
23	Zachodnia 18	mieszkalny - ściany, styrop.	7 125,0	1 196,8					
24	Zachodnia 20	mieszkalny - ściany	4 140,0	1 349,9					
25	Zachodnia 20A	mieszkalny - styropian 8 cm	6 176,0	1 125,0					
26	Zachodnia 22	mieszkalny - ściany, styrop.	4 140,0	1 471,1					
27	Zachodnia 24	mieszkalny - styropian 8 cm	4 140,0	1 286,4					
28	Zachodnia 26	mieszkalny - ściany, styrop.	5 600,0	1 017,4					
41	Palmowa 30A	mieszkalny	15 084,4	4 205,6	230,50	15,3	94,7	798	41,1
42	Palmowa 30B	mieszkalny	6 732,4	1 610,3	89,30	13,3	28,7	242	32,1
43	Palmowa 30	mieszkalny - styropian 8 cm	17 724,4	3 153,0	524,40	13,7	242,3	2 041	46,2
44	Palmowa 32	mieszkalny - styropian 8 cm	12 838,5	2 506,2					
45	Palmowa 34	mieszkalny - styropian 8 cm	10 199,3	2 109,6					
46	Palmowa 36	mieszkalny - styropian 8 cm	2 276,4	404,1					
47	Palmowa 36A	mieszkalny - styropian 8 cm	2 979,0	417,6					
48	Palmowa 38	mieszkalny - styropian 8 cm	5 537,6	983,0					
51	Puławskiego 91		8 815,8	2 050,2	134,00	15,2	54,7	460	40,8
	Razem		222 386,3	50 062,8	2 896,5		1 549	13 047	
Budynki S.M. „Rodzina Kolejowa"									
„Os. Młodych"									
1	Ślusarska 14	mieszkalny	7 578,0	1 515,0	218,50	14,9	86,9	732	39,8
2	Ślusarska 16	mieszkalny	7 049,0	1 351,0					
„Os. Przydworcowe"									
1	Sukienna 2	mieszkalny - styropian	8 630,0	1 589,0	398,90	15,2	214,7	1 809	53,8
2	Sukienna 2A	mieszkalny - styropian	8 630,0	1 583,3					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Sukienna 2B	mieszkalny - styropian	8 535,0	1 597,5					
4	Sukienna 2C	mieszkalny - styropian	8 829,0	1 742,4					
5	Sukienna 4	mieszkalny - styropian	11 628,0	2 629,0	443,10	17,0	340,7	2 870	76,9
6	Stołeczna 12	mieszkalny - styropian	4 228,0	659,2					
7	Stołeczna 14	mieszkalny - styropian	8 909,0	2 031,0					
8	Stołeczna 14A	mieszkalny - styropian	8 909,0	2 037,0					
9	Stołeczna 14B	mieszkalny - styropian	8 909,0	2 036,0	73,40	14,1	89,0	750	121,3
10	Stołeczna 4	mieszkalny - styropian	8 630,0	2 272,0					
11	Stołeczna 4/2B	mieszkalny - styropian	8 829,0	1 856,4					
12	Wyszyńskiego 9	mieszkalny - blacha, wełna	17 533,0	3 990,2	250,00	14,3	92,2	777	36,9
13	Wyszyńskiego 15	mieszkalny - blacha, wełna	22 037,0	5 428,6	327,10	14,8	128,8	1 085	39,4
14	Wyszyńskiego 19	mieszkalny - blacha, wełna	23 269,0	5 419,8	319,20	13,7	109,8	925	34,4
15	Boh. Monte Cassino 15	mieszkalny - filarki, styropian	22 564,0	5 397,5	319,00	14,1	115,9	977	36,3
16	Boh. Monte Cassino 19	mieszkalny - filarki, styropian	18 075,0	4 321,0	254,30	14,1	91,6	772	36,0
17	Boh. Monte Cassino 21	mieszkalny - filarki, styropian	22 564,0	5 397,5	324,40	14,4	121,3	1 022	37,4
18	Boh. Monte Cassino 23	mieszkalny - filarki - styropian	12 514,0	3 238,0	192,07	15,3	79,4	669	41,4
19	Wyszyńskiego 8A	mieszkalny - filarki - styropian	22 564,0	5 396,0	322,10	14,3	119,0	1 003	37,0
20	Wyszyńskiego 8B	mieszkalny - filarki - styropian	13 493,0	3 237,5	191,90	14,2	70,5	594	36,7
21	Wyszyńskiego 4	mieszkalny - styropian	22 564,0	5 395,5	323,60	14,3	120,5	1 015	37,2
22	Wyszyńskiego 4A	mieszkalny - styropian	18 075,0	4 320,0	254,10	14,1	91,4	770	36,0
23	Wyszyńskiego 4B	mieszkalny - styropian	22 564,0	5 397,5	322,80	14,3	119,7	1 009	37,1
	Razem		332 482,0	76 971,9	4 316,0		1 905	16 046	
„Os. Sady Antoniukowskie”									
1	Narewska 3	mieszkalny	11 083,0	1 850,3	217,90	19,7	118,2	995	54,2
2	Narewska 7	mieszkalny - ściany, szczyty	14 873,0	3 825,5	257,00	17,3	123,1	1 037	47,9
3	Narewska 7A	mieszkalny - ściany, szczyty	14 873,0	3 825,5	198,20	13,3	64,3	542	32,5
4	Narewska 7B	mieszkalny - ściany, szczyty	14 873,0	3 825,5	208,90	14,0	75,0	632	35,9
5	Narewska 9	mieszkalny - ściany, szczyty	14 873,0	3 825,5	196,60	13,2	62,7	529	31,9
6	Ukośna 1	mieszkalny - filarki międzyokienne	13 046,4	3 237,5	192,00	14,7	74,6	628	38,8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7	Ukośna 3	mieszkalny - filarki międzyokienne	13 046,4	3 237,5	192,00	14,7	74,6	628	38,8
8	Ukośna 7	mieszkalny - filarki międzyokienne	17 380,5	4 317,1	253,60	14,6	97,2	819	38,3
9	Ukośna 9	mieszkalny - filarki międzyokienne	13 046,4	3 237,5	192,00	14,7	74,6	628	38,8
10	Ukośna 11	mieszkalny - filarki międzyokienne	13 046,4	3 237,5	192,00	14,7	74,6	628	38,8
11	Wiatrakowa 4	mieszkalny	13 975,0	3 550,5	698,10	14,6	268,6	2 263	38,5
12	Wiatrakowa 4/1	mieszkalny	17 121,3	3 315,1					
13	Wiatrakowa 4/2	mieszkalny	16 867,7	3 227,4					
	Razem		188 105,1	44 512,4	2 798,3		1 108	9 331	
„Os. Dziesięciny II”									
1	Gajowa 59	mieszkalny - filarki, ściany szczyt.	23 987,0	5 852,0	883,90	13,9	312,7	2 634	35,4
2	Gajowa 61	mieszkalny - filarki, ściany szczyt.	24 684,0	5 389,0					
3	Zagórna 39	mieszkalny - filarki, ściany szczyt.	15 145,0	3 524,0					
4	Gajowa 63	mieszkalny - filarki, ściany szczyt.	7 183,0	1 624,8	737,70	14,4	277,6	2 338	37,6
5	Gajowa 65	mieszkalny - filarki, ściany szczyt.	7 183,0	1 471,0					
6	Gajowa 67	mieszkalny - filarki, ściany szczyt.	6 404,0	1 471,0					
7	Gajowa 69	mieszkalny - filarki, ściany szczyt.	8 470,0	1 954,0					
8	Gajowa 71	mieszkalny - filarki, ściany szczyt.	22 159,0	5 386,7					
9	Gajowa 76	mieszkalny - filarki, ściany szczyt.	12 022,0	2 775,0	191,70	15,9	83,5	703	43,6
10	Gajowa 74	mieszkalny - filarki, ściany szczyt.	16 561,0	3 837,9	250,30	15,1	101,3	853	40,5
11	Gajowa 78	mieszkalny - filarki, ściany szczyt.	12 022,0	2 769,8	191,70	15,9	83,5	703	43,6
12	Gajowa 80	mieszkalny - filarki, ściany szczyt.	8 942,0	2 885,0	368,60	13,6	123,5	1 040	33,5
13	Gajowa 82	mieszkalny - filarki	8 942,0	2 885,0					
14	Gajowa 84	mieszkalny - filarki	8 943,0	2 885,0					
15	Porzeczkowa 13	mieszkalny - filarki, ściany szczyt.	8 842,3	2 793,0	539,80	16,2	240,1	2 023	44,5
16	Porzeczkowa 15	mieszkalny - filarki, ściany szczyt.	13 258,0	3 230,0					
17	Porzeczkowa 17	mieszkalny - filarki, ściany szczyt.	11 246,3	2 749,6					
18	Porzeczkowa 19	mieszkalny - filarki, ściany szczyt.	11 877,4	2 700,0	1 139,00	16,2	224,0	1 887	19,7
19	Gajowa 57	mieszkalny - filarki, ściany szczyt.	19 231,0	4 597,7					
20	Palmowa 2	mieszkalny - filarki	8 150,0	1 977,0	1 306,20	29,4	905,7	7 631	69,3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Palmowa 4	mieszkalny - filarki	8 151,0	1 977,0					

22	Palmowa 6	mieszkalny - filarki, ściany szczyt.	8 281,3	1 918,4					
23	Palmowa 8	mieszkalny - filarki, stropodach	2 393,7	3 836,8					
24	Palmowa 10	mieszkalny - filarki, ściany szczyt.	2 393,7	3 836,8					
25	Palmowa 12	mieszkalny - filarki, ściany szczyt.	2 393,7	3 836,8					
26	Palmowa 18	mieszkalny - filarki, stropodach	12 734,5	3 003,0					
27	Zagórna 2E	mieszkalny	11 615,0	2 187,5	524,79	13,6	177,5	1 495	33,8
28	Zagórna 2F	mieszkalny - stropy, ściany	8 162,0	2 357,3					
29	Zagórna 2G	mieszkalny	8 162,0	2 135,0					
30	Zagórna 2H	mieszkalny	10 640,0	2 818,7					
31	Zagórna 6	mieszkalny - filarki, ściany szczyt.	7 324,0	1 950,0	388,60	18,3	197,9	1 667	50,9
32	Zagórna 8	mieszkalny - filarki, ściany szczyt.	13 952,0	2 642,0					
33	Zagórna 23	mieszkalny - filarki, ściany szczyt.	25 264,0	6 000,0	370,60	14,7	143,2	1 207	38,6
34	Zagórna 27	mieszkalny - filarki, ściany szczyt.	9 350,0	2 085,0	758,80	14,9	300,5	2 531	39,6
35	Zagórna 29	mieszkalny - filarki, ściany szczyt.	13 858,0	3 022,0					
36	Zagórna 31	mieszkalny - filarki, ściany szczyt.	13 859,0	3 020,5					
37	Zagórna 33	mieszkalny - filarki, ściany szczyt.	13 859,0	3 020,5					
38	Jarzębinowa 2	mieszkalny - filarki, ściany szczyt.	10 623,0	2 399,8	763,70	14,4	286,6	2 415	37,5
39	Jarzębinowa 4	mieszkalny - filarki, ściany szczyt.	9 388,0	2 155,0					
40	Jarzębinowa 10	mieszkalny - filarki, ściany szczyt.	9 388,0	2 155,0					
41	Jarzębinowa 12	mieszkalny - filarki, ściany szczyt.	13 159,3	2 879,3					
42	Jarzębinowa 14	mieszkalny - filarki, ściany szczyt.	10 523,0	2 315,0					
43	Jarzębinowa 14A	mieszkalny	18 173,4	4 698,4	306,80	20,0	213,7	1 801	69,7
44	Jarzębinowa 18A	mieszkalny	1 256,7	314,2					
	Razem		500 156,3	129 321,4	8 722,2		3 671	30 929	
„Os. Dziesięciny I”									
1	Dziesięciny 1	mieszkalny - szczyty, ściany podł.	8 796,0	2 161,0	192,45	21,9	113,3	954	58,9
2	Dziesięciny 3	mieszkalny - szczyty, ściany podł.	17 619,0	4 312,0	384,09	21,8	225,5	1 900	58,7
3	Gajowa 28	mieszkalny - szczyty, ściany podł.	8 769,0	2 161,0	192,45	21,9	113,5	956	59,0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Gajowa 30	mieszkalny - szczyty, ściany podł.	8 778,0	2 155,0	191,91	21,9	112,9	951	58,8
5	Gajowa 30B	mieszkalny	8 276,0	2 371,7	136,30	16,5	61,8	521	45,4

6	Kalinowa 9	mieszkalny - filarki, ściany szczyt.	13 148,0	3 232,0	277,37	21,1	159,0	1 340	57,3
7	Kalinowa 11	mieszkalny - filarki, ściany szczyt.	13 149,0	3 186,0	277,37	21,1	159,0	1 340	57,3
8	Kalinowa 13	mieszkalny - filarki, ściany szczyt.	11 423,5	2 901,0	249,01	21,8	146,2	1 232	58,7
9	Kalinowa 15	mieszkalny - filarki, ściany szczyt.	8 778,8	2 155,4	435,32	49,6	356,3	3 002	81,9
10	Leszczynowa 44	mieszkalny - filarki, ściany szczyt.	17 681,0	4 506,9	369,99	20,9	210,9	1 776	57,0
11	Kalinowa 13A	mieszkalny	10 500,5	2 928,3	142,55	13,6	48,0	405	33,7
12	Dziesięciny 41	mieszkalny - filarki, ściany szczyt.	22 780,4	5 568,0	481,49	21,1	276,5	2 329	57,4
13	Dziesięciny 45	mieszkalny - filarki, ściany szczyt.	14 510,0	3 628,0	313,71	21,6	183,1	1 543	58,4
14	Dziesięciny 45A	mieszkalny - filarki, ściany szczyt.	14 680,0	3 770,0	313,97	21,4	181,9	1 532	57,9
15	Dziesięciny 47	mieszkalny - filarki, ściany szczyt.	13 271,0	3 232,0	279,51	21,1	160,1	1 349	57,3
16	Leszczynowa 56	mieszkalny - filarki, ściany szczyt.	9 116,1	2 697,4	184,01	20,2	102,0	859	55,4
17	Leszczynowa 55	mieszkalny - filarki, ściany szczyt.	27 482,6	6 508,2	550,59	20,0	303,2	2 555	55,1
18	Hallera 42	mieszkalny - filarki, ściany szczyt.	26 683,3	6 459,8	551,02	20,7	310,9	2 619	56,4
19	Hallera 40	mieszkalny - filarki, ściany szczyt.	62 732,3	14 859,2	1 305,31	20,8	740,7	6 240	56,7
20	Hallera 34	mieszkalny - filarki, ściany szczyt.	23 924,0	5 677,8	481,71	20,1	266,4	2 244	55,3
21	Hallera 17	mieszkalny - filarki, ściany szczyt.	8 281,0	2 427,4	164,30	19,8	89,8	756	54,6
22	Hallera 19	mieszkalny - filarki, ściany szczyt.	27 898,0	6 369,0	531,85	19,1	280,8	2 365	52,8
23	Hallera 21	mieszkalny - filarki, ściany szczyt.	27 899,0	5 820,2	533,36	19,1	282,3	2 378	52,9
24	Gajowa 58	mieszkalny - filarki, ściany szczyt.	10 602,0	3 097,0	210,62	19,9	115,2	971	54,7
25	Gajowa 60	mieszkalny - filarki, ściany szczyt.	8 281,0	2 427,4	164,30	19,8	89,8	756	54,6
26	Gajowa 62	mieszkalny - filarki, ściany szczyt.	27 898,0	6 119,1	535,80	19,2	284,7	2 399	53,1
27	Gajowa 64A	mieszkalny	16 975,0	3 581,3	314,42	18,5	161,6	1 362	51,4
28	Hallera 27	mieszkalny - filarki, ściany szczyt.	8 292,0	2 427,4	123,74	14,9	49,1	414	39,7
29	Hallera 25	mieszkalny - filarki, ściany szczyt.	27 899,0	5 916,6	401,74	14,4	150,6	1 269	37,5
30	Palmowa 22	mieszkalny - filarki, ściany szczyt.	27 899,0	5 926,6	402,19	14,4	151,1	1 273	37,6
31	Palmowa 24	mieszkalny - filarki, ściany szczyt.	8 292,0	2 427,4	123,74	14,9	49,1	414	39,7
32	Palmowa 20	mieszkalny - filarki, ściany szczyt.	10 602,0	3 097,0	158,64	15,0	63,2	533	39,9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	Palmowa 14	mieszkalny - filarki, ściany szczyt.	12 735,0	3 001,8	193,02	15,2	78,4	661	40,6
34	Palmowa 16	mieszkalny - filarki, ściany szczyt.	12 734,5	3 007,4	194,02	15,2	79,4	669	40,9
	Razem		578 386,0	140 116,2	11 361,9		6 156	51 867	

„Wysoki Stoczek Południe”									
1	Dziesięcinna 7	mieszkalny - ściany szczytowe	5 076,0	1 077,0	146,30	14,1	52,8	445	36,1
2	Dziesięcinna 11	mieszkalny - ściany szczytowe	5 274,0	1 197,5					
3	Studzienna 6	mieszkalny - ściany szczytowe	16 241,0	3 508,7	315,50	13,1	99,0	834	31,4
4	Studzienna 8	mieszkalny - ściany szczytowe	7 915,0	1 741,5					
5	Studzienna 10	mieszkalny - ściany szczytowe	9 926,0	2 081,1	260,20	13,8	90,5	762	34,8
6	Studzienna 12	mieszkalny - ściany szczytowe	8 928,0	1 897,4					
7	Studzienna 16	mieszkalny - ściany szczytowe	8 888,0	1 898,4	331,00	13,1	103,7	874	31,3
8	Studzienna 18	mieszkalny - ściany szczytowe	7 893,0	1 732,0					
9	Studzienna 9	mieszkalny - ściany szczytowe	8 509,0	1 859,5					
10	Konst. 3-Maja 30	mieszkalny	13 051,0	3 706,2	336,60	25,8	219,1	1 846	65,1
11	Konst. 3-Maja 32	mieszkalny	16 572,0	3 216,6	311,85	18,8	162,7	1 371	52,2
12	Pochyła 3	mieszkalny - ściany szczytowe	5 967,0	1 315,0	137,00	23,0	83,3	702	60,8
13	Pochyła 4	mieszkalny	14 000,0	2 885,3	231,00	16,5	105,0	885	45,5
14	Rzemieślnicza 30	mieszkalny - ściany, poddasze	35 520,0	8 268,7	1 065,60	13,7	366,8	3 090	34,4
15	Rzemieślnicza 32	mieszkalny - ściany, poddasze	15 595,0	3 502,0					
16	Rzemieślnicza 34	mieszkalny - ściany szczytowe	15 595,0	3 463,6					
17	Działkowa 11	mieszkalny - ściany, poddasze	11 325,0	2 563,0					
18	Rzemieślnicza 30A	mieszkalny	7 320,0	1 316,1	165,90	13,3	53,4	450	32,2
19	Rzemieślnicza 30B	mieszkalny	5 110,0	1 277,5					
20	Scaleniowa 17	mieszkalny	12 888,0	2 234,6	168,80	13,1	52,8	445	31,3
21	Rzemieślnicza 15	mieszkalny - ściany szczytowe	4 700,0	1 082,5	274,80	14,6	105,7	890	38,5
22	Rzemieślnicza 15A	mieszkalny - ściany szczytowe	4 804,0	1 079,0					
23	Fiedorowicza 3	mieszkalny - ściany szczytowe	4 795,0	1 079,4					
24	Fiedorowicza 5	mieszkalny - ściany szczytowe	4 570,0	1 082,5					
25	Rzemieślnicza 11	mieszkalny - ściany szczytowe	4 983,0	1 078,0	340,90	13,9	120,5	1 015	35,3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	Ogrodnicki 43	mieszkalny - ściany szczytowe	10 028,0	2 155,0	189,50	14,7	73,3	617	38,7
27	Rzemieślnicza 12/1	mieszkalny - ściany szczytowe	9 582,0	2 033,5					
28	Rzemieślnicza 27	mieszkalny - ściany szczytowe	5 419,0	1 201,0					
29	Gromadzka 4	mieszkalny - ściany szczytowe	7 434,0	1 861,0					

30	Scaleniowa 16	mieszkalny - ściany szczytowe	13 394,0	2 930,5	261,70	13,6	88,4	744	33,8
31	Scaleniowa 20	mieszkalny - ściany szczytowe	5 813,0	1 316,0					
32	Scaleniowa 21	mieszkalny - ściany szczytowe	11 605,0	2 563,6	604,10	13,0	186,1	1 568	30,8
33	Scaleniowa 23	mieszkalny - ściany szczytowe	11 643,0	2 557,6					
34	Scaleniowa 25	mieszkalny - ściany szczytowe	23 286,0	5 115,5					
	Razem		353 649,0	77 876,8	5 140,8		1 963	16 539	
„Os. Bacieczki”									
1	Pileckiego 1	mieszkalny	8 295,0	1 718,5	130,00	15,7	55,3	466	42,6
2	Pileckiego 3	mieszkalny	17 185,0	3 580,0	261,30	15,2	106,6	898	40,8
3	Pileckiego 5	mieszkalny	7 760,0	1 477,8	115,40	14,9	45,6	384	39,5
4	KEN 42	mieszkalny	7 079,0	1 498,4	115,40	16,3	51,7	435	44,8
5	KEN 44	mieszkalny	17 185,0	3 030,0	234,70	13,7	80,0	674	34,1
6	H. Kołłątaja 65	mieszkalny	16 250,0	3 277,9	235,80	14,5	89,6	754	38,0
7	KEN 3D	mieszkalny	15 225,0	3 024,0	243,00	16,0	106,0	893	43,6
8	KEN 3E	mieszkalny	5 626,0	1 127,0	86,00	15,3	35,4	298	41,1
9	KEN 3F	mieszkalny	15 180,0	3 031,2	235,00	15,5	98,4	829	41,9
10	Gajowa 86	administracyjny - styropian	2 019,0	504,8	38,20	18,9	20,0	169	52,4
11	Gajowa 68/1	mieszkalny	16 753,1	4 653,6	217,79	13,0	67,0	565	30,8
12	Gajowa 74	mieszkalny	15 052,3	4 181,2	195,68	13,0	60,2	507	30,8
13	Gajowa 76	mieszkalny	11 289,2	3 135,9	146,76	13,0	45,2	380	30,8
14	Gajowa 78	mieszkalny	11 289,2	3 135,9	146,76	13,0	45,2	380	30,8
15	Gajowa 75	mieszkalny	6 538,5	1 816,2	85,00	13,0	26,2	220	30,8
16	Kalinowa 7	mieszkalny	200 222,3	55 617,3	2 602,89	13,0	800,9	6 747	30,8
17	Dziesięciny 5	mieszkalny	113 547,7	31 541,0	1 476,12	13,0	454,2	3 826	30,8
18	Dziesięciny 43	mieszkalny	160 547,7	44 596,6	2 087,12	13,0	642,2	5 410	30,8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Kołłątaja	bud. 4	8 461,5	2 350,4	110,00	13,0	33,8	285	30,8
20	Herberta	bud. 7	19 230,8	5 341,9	250,00	13,0	76,9	648	30,8
	Razem		674 736,3	178 639,6	9 012,9		2 940	24 771	
	Razem SM "Rodzina Kolejowa"		2 635 092,7	648 953,3	41 570,5		17 830	150 214	
	RAZEM S.M + ZMK + KBTS		10 717 839,7	2 620 929,9	173 374,3		78 018,4	1 168 519,7	

Budynki Wspólnot Mieszkaniowych									
Budynki administrowane przez P.U.H. „OVEN”									
1	Ordonówny 4	mieszkalny	12 776,0	3 052,0	198,30	15,5	83,3	702	42,0
2	27 Lipca 80A	mieszkalny	6 906,0	1 504,0	97,50	14,1	35,3	298	36,3
3	Broniewskiego 12	mieszkalny	12 656,0	3 035,7	202,21	16,0	88,3	744	43,7
4	27 Lipca 80	mieszkalny	5 805,0	1 403,8	103,00	17,7	50,8	428	49,3
5	Łąkowa 15/1	mieszkalny	2 880,2	1 050,0	85,23	29,6	59,3	500	69,6
6	Baranowicka 113	mieszkalny	7 320,2	1 337,9	99,35	13,6	33,5	282	33,7
7	Marmurowa 3 i 3A	mieszkalny	12 121,2	2 579,9	161,17	13,3	52,1	439	32,3
8	Skłodowskiej 13	mieszkalny	11 725,0	2 347,2	137,12	11,7	31,6	266	23,0
9	Lipowa 1	mieszkalny	7 000,0	1 610,2	123,12	17,6	60,1	507	48,8
10	Kraśńskiego 2	mieszkalny	9 047,1	1 948,8	138,17	15,3	56,7	478	41,1
	Razem		88 236,8	19 869,5	1 345,2		551	4 642	
Budynki administrowane przez MG DOM Sp. z o.o.									
1	Popiełuszki 101	mieszkalny - szczyty, stropodach	8 772,0	2 155,0	249,25	28,4	170,3	1 435	68,3
2	Popiełuszki 103	mieszkalny - szczyty, stropodach	5 432,0	1 358,0	165,56	30,5	116,7	983	70,5
3	Popiełuszki 107	mieszkalny - ściany, stropodach	8 806,0	2 161,0	245,37	27,9	166,1	1 399	67,7
4	Nowosielska 56	mieszkalny - ściany, stropodach	8 815,0	2 186,0	265,05	30,1	185,7	1 565	70,1
5	Nowosielska 58	mieszkalny - ściany, stropodach	4 862,0	1 215,0	157,40	32,4	113,6	957	72,2
6	Nowosielska 62	mieszkalny - ściany, stropodach	8 815,0	2 186,0	265,05	30,1	185,7	1 565	70,1
7	Popiełuszki 121	mieszkalny - szczyty, stropodach	6 620,0	1 635,0	146,64	22,2	87,1	733	59,4
8	Popiełuszki 123	mieszkalny - szczyty	8 815,0	2 186,0	265,05	30,1	185,7	1 565	70,1
9	Popiełuszki 125	mieszkalny - ściany, stropodach	4 404,0	1 093,0	138,46	31,4	98,8	833	71,4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Nowosielska 40	mieszkalny - szczyt, stropodach	4 712,9	1 070,0	90,14	19,1	47,7	402	52,9
11	Nowosielska 42	mieszkalny - ściany, stropodach	7 532,4	1 731,4	136,54	18,1	68,7	579	50,3
12	Nowosielska 44	mieszkalny - szczyty, stropodach	6 656,0	1 664,0	118,58	17,8	58,7	494	49,5
13	Nowosielska 46	mieszkalny - stropodach	11 600,6	2 900,2	264,25	22,8	159,8	1 347	60,5
14	Nowosielska 48	mieszkalny - szczyty, stropodach	9 447,0	2 361,8	209,50	22,2	124,5	1 049	59,4
	Razem		105 289,8	25 902,3	2 716,8		1 769,2	14 905	

Budynki administrowane przez ADM „BOJARY” SP. z o.o.									
1	Branickiego 1	mieszkalny	8 343,0	1 854,0	160,36	19,2	85,3	718	53,2
2	Biała 3	mieszkalny - ściany, poddasze	3 420,0	760,0	62,59	18,3	31,8	268	50,8
3	Gradowa 6	mieszkalny - ściany	2 290,0	508,9	32,70	14,3	12,1	102	37,0
4	Jurowiecka 34	mieszkalny - ściany, strop poddasza	6 239,0	1 386,4	93,00	14,9	36,8	310	39,6
5	Kilińskiego 10	mieszkalny	3 816,0	848,0	88,00	23,1	53,7	452	61,0
6	Leśna 39	mieszkalny - ściany	5 179,0	1 150,9	70,00	13,5	23,4	197	33,4
7	Leśna 45	mieszkalny - ściany	4 683,0	1 040,7	70,00	14,9	27,9	235	39,8
8	Legionowa 2/1	mieszkalny - ściany	5 463,0	1 214,0	99,00	18,1	49,8	420	50,3
9	Parkowa 1	mieszkalny - ściany, stropodach	13 548,0	3 010,7	212,80	15,7	90,9	766	42,7
10	Świętojańska 5	mieszkalny	1 525,0	338,9	35,08	23,0	21,4	180	60,9
11	Świętojańska 28	mieszkalny	1 525,0	338,9	28,00	18,4	14,3	120	51,0
12	Sporna 5	mieszkalny	2 743,0	609,6	38,00	13,9	13,3	112	35,0
13	Sienkiewicza 69	mieszkalny	2 504,0	556,4	42,00	16,8	19,5	164	46,3
14	Traugutta 6	mieszkalny	2 736,0	608,0	62,93	23,0	38,3	323	60,9
15	Warszawska 2	mieszkalny	2 336,0	519,1	53,73	23,0	32,7	276	60,9
16	Warszawska 5	mieszkalny	624,0	155,6	14,35	23,0	8,7	74	60,9
17	Warszawska 5A	mieszkalny	5 820,0	1 455,0	133,86	23,0	81,5	686	60,9
18	Warszawska 5/1	mieszkalny - ściany	2 394,0	532,0	38,40	16,0	16,9	142	43,9
19	Warszawska 42	mieszkalny	800,0	152,0	16,20	20,3	9,0	76	55,6
20	Wiewiórcza 55	mieszkalny - ściany	1 027,0	250,0	17,77	17,3	8,5	72	48,0
21	Wiewiórcza 63/67	mieszkalny - ściany	3 616,8	724,8	62,57	17,3	30,0	253	48,0
22	Złota 3	mieszkalny - ściany	4 157,0	833,2	71,92	17,3	34,5	291	48,0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	Żurawia 17		2 131,0	550,0	49,01	23,0	29,8	251	60,9
	Razem		86 919,8	19 397,0	1 552,3		770,0	6 487	
Budynki administrowane przez ADM Centrum									
1	Akademicka 8	mieszkalny - termomodernizacja	4 447,0	1 111,8	63,06	14,2	23,0	194	36,5
2	Piłsudskiego 5	mieszkalny - termomodernizacja	12 816,0	3 204,0	170,24	13,3	54,9	462	32,2
3	Piłsudskiego 6	mieszkalny - termomodernizacja	18 300,0	4 575,0	287,00	15,7	122,3	1 030	42,6

4	Piłsudskiego 20A	mieszkalny - termomodernizacja	12 022,0	3 005,5	193,94	16,1	85,7	722	44,2
5	Piłsudskiego 30	mieszkalny	8 765,0	2 191,3	138,91	15,8	60,0	506	43,2
6	Piłsudskiego 36	mieszkalny - termomodernizacja	8 765,0	2 191,3	125,85	14,4	47,0	396	37,3
7	Białówny 4	mieszkalny - termomodernizacja	3 622,6	905,7	79,00	21,8	46,4	391	58,7
8	Malmeda 10	mieszkalny - termomodernizacja	10 895,0	2 723,8	165,32	15,2	67,3	567	40,7
9	Skłodowskiej 8	mieszkalny - termomodernizacja	7 624,0	1 906,0	131,95	17,3	63,3	534	48,0
10	Nowy Świat 4	mieszkalny	5 266,0	1 316,5	100,86	19,2	53,5	450	53,0
11	Nowy Świat 11	mieszkalny	4 093,0	1 023,3	56,94	13,9	20,1	169	35,3
12	Rynek Kościuszki 15A	mieszkalny - termomodernizacja	6 128,0	1 532,0	86,62	14,1	31,5	265	36,3
13	Zamenhofa 1	mieszkalny - termomodernizacja	5 650,0	1 412,5	130,00	23,0	79,2	667	60,9
14	Zamenhofa 8	mieszkalny	6 525,0	1 631,3	93,00	14,3	34,3	289	36,9
15	Zamenhofa 21	mieszkalny	2 845,0	711,3	43,94	15,4	18,3	154	41,7
16	Zamenhofa 27	mieszkalny	2 154,0	538,5	40,24	18,7	20,9	176	51,8
17	Kościelna 8	mieszkalny	2 367,0	591,8	74,10	31,3	52,8	445	71,3
18	Waryńskiego 38	mieszkalny - ściany + dach	10 198,0	2 549,5	140,78	13,8	49,0	413	34,8
	Razem		132 482,6	33 120,7	2 121,8		929,4	7 830	
Budynki administrowane przez P.P.U.H. „KOMBINAT BUDOWLANY” SP. Z O.O.									
1	Transportowa 9	mieszkalny	6 792,0	1 698,0	99,40	14,6	38,3	322	38,5
2	1000 - lecia P. P. 56	mieszkalny	20 955,0	5 238,8	438,00	20,9	249,4	2 101	56,9
3	1000 - lecia P. P. 58	mieszkalny	13 278,0	3 016,0	221,10	16,7	101,6	856	46,0
4	Krakowska 7	mieszkalny	6 075,0	1 292,4	109,70	18,1	55,0	464	50,2
5	I Armii W. Polskiego 35A	mieszkalny	6 957,0	1 739,3	106,22	15,3	43,6	367	41,1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Stalowa 5	mieszkalny	22 731,2	5 682,8	476,78	21,0	272,2	2 293	57,1
	Razem		76 788,2	18 667,2	1 451,2		760,1	6 404	
Budynki administrowane przez POSESJA Usługi Zarządzania i Administrowania Nieruchomościami Sp. z o.o. (poprzednio Zespół Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o.)									
1	Bema 64	mieszkalny -	11 041,0	2 409,0	235,47	21,3	136,1	1 147	57,8
2	Kopernika 3A	mieszkalny - wełna, blacha falista	17 980,7	4 254,1	279,83	15,6	118,0	994	42,2
3	Gajowa 32	mieszkalny - wełna + blacha falista	8 779,0	2 156,0	167,15	19,0	88,1	743	52,7
4	Leszczynowa 50	mieszkalny - ściany szczyt, stropod.	29 150,0	7 182,0	390,00	13,4	127,7	1 075	32,7

5	Zagórna 19	mieszkalny - ściany szczyt, stropod.	11 106,0	3 854,0	210,00	18,9	110,0	927	52,4
6	Zagórna 21	mieszkalny - ściany szczyt, stropod.	11 106,0	3 794,0	210,19	18,9	110,2	929	52,4
7	Tuwima 6	mieszkalny - ściany, stropodach	2 850,0	712,5	113,00	39,6	87,4	736	77,3
8	Malmeda 19	mieszkalny - ściany, stropodach	8 345,0	2 086,3	161,51	19,4	86,4	728	53,5
9	Rynek Kościuszki 3	mieszkalny	3 612,0	903,0	67,50	18,7	35,0	295	51,8
10	Rzymowskiego 43/60	mieszkalny - ściany, stropodach	1 423,0	355,8	26,04	18,3	13,2	111	50,8
11	Lipowa 35		3 429,0	857,3	56,74	16,5	25,9	218	45,6
12	Broniewskiego 11	mieszkalny - ściany, stropodach	7 701,0	1 925,3	100,00	13,0	30,7	259	30,7
13	Tuwima 1A	mieszkalny - ściany, stropodach	8 909,0	2 227,3	161,02	18,1	80,8	681	50,2
14	Tuwima 4	mieszkalny - ściany, stropod.	2 858,0	714,5	56,00	19,6	30,3	255	54,1
15	Malmeda 31A	mieszkalny	4 432,0	1 108,0	73,74	16,6	33,9	285	45,9
16	Proletariacka 13	mieszkalny - ściany, stropodach	7 500,0	1 875,0	136,65	18,2	69,2	583	50,6
17	Zamenhofa 17	mieszkalny - ściany, strop	2 883,0	720,8	44,05	15,3	18,1	153	41,1
18	Waryńskiego 6	mieszkalno - użytkowy	3 704,0	926,0	80,00	21,6	46,7	393	58,3
19	Żytnia 15	mieszkalny	3 620,6	827,4	113,80	31,4	81,2	684	71,4
20	M. Skłod.-Curie 19	mieszkalny	9 371,0	1 961,0	130,00	13,9	45,7	385	35,1
21	Brukowa 7	mieszkalno - użytkowy	13 713,00	3 151,0	183,40	13,4	60,0	505	32,7
22	Brukowa 9	mieszkalno - użytkowy	10 452,00	2 570,5	149,60	14,3	55,5	468	37,1
23	Podleśna 16	mieszkalno - użytkowy	5 876,00	1 299,6	86,96	14,8	34,1	287	39,2
24	Nowowarszawska 73B	mieszkalny	524,2	109,8	8,13	15,5	3,4	29	41,9
25	Nowowarszawska 73C	mieszkalny	524,2	109,8	8,13	15,5	3,4	29	41,9
26	Nowowarszawska 73D	mieszkalny	524,2	109,8	8,13	15,5	3,4	29	41,9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	Nowowarszawska 73E	mieszkalny	524,2	113,3	8,13	15,5	3,4	29	41,9
28	Nowowarszawska 73F	mieszkalny	524,2	109,8	8,13	15,5	3,4	29	41,9
29	Wierzbowa 29A	mieszkalny	11 490,0	2 872,5	225,00	19,6	121,6	1 024	54,0
30	Waryńskiego 4	mieszkalny	4 395,0	1 098,8	81,20	18,5	41,6	351	51,3
31	Warszawska 23	mieszkalny	6 053,0	1 513,3	88,00	14,5	33,5	282	38,1
32	Dziesięciny 27	wielorodzinny	1 992,0	498,0	33,29	16,7	15,4	129	46,1
33	Stroma 1F	wielorodzinny	3 380,0	845,0	46,3	13,7	15,9	134	34,3
34	Legionowa 3	mieszkalny	8 040,0	2 010,0	125,00	15,5	52,6	443	42,1

35	Słonimska 28	mieszkalny	4 970,0	1 242,5	96,00	19,3	51,3	432	53,4
36	Malmeda 31	mieszkalny - jedna ściana + dwa szczyty	8 622,0	2 155,5	151,56	17,6	74,0	623	48,8
	Razem		241 404,4	60 658,3	4 119,6		1 947,0	16 403	
Budynki administrowane przez S. A. RAWBUD DEVELOPMENT - Sp. komandytowa									
1	Warszawska 39	mieszkalny	13 197,0	2 642,3	174,92	13,3	56,1	473	32,1
Budynki administrowane przez RED - BUD - Sp. z o.o.									
1	Andersa 5	mieszkalny - ściany zewn.	10 153,0	2 538,3	316,20	31,1	224,8	1 894	71,1
2	Andersa 5A	mieszkalny	21 428,0	5 357,0	359,20	16,8	166,3	1 401	46,3
3	Bema 97	mieszkalny - ściany zewn.	21 925,0	5 393,4	615,40	28,1	418,1	3 522	67,9
4	Bema 101	mieszkalny - ściany + dach	21 927,0	5 394,0	615,40	28,1	418,1	3 522	67,9
5	Białówny 9	mieszkalny - ściany + dach	4 565,0	931,8	130,00	28,5	88,9	749	68,4
6	Boh. Getta 5	mieszkalny - ściany + dach	8 186,0	2 046,5	182,10	22,2	108,4	913	59,5
7	Broniewskiego 8A	mieszkalny - ściany zewn.	12 697,0	3 004,4	244,52	19,3	130,2	1 097	53,3
8	Broniewskiego 8B	mieszkalny - ściany zewn.	12 697,0	3 000,8	241,95	19,1	127,7	1 076	52,8
9	Broniewskiego 10	mieszkalny - ściany zewn.	12 645,0	2 974,9	304,00	24,0	190,2	1 602	62,6
10	Broniewskiego 17	mieszkalny - ściany zewn.	7 701,0	1 792,6	208,70	27,1	139,4	1 174	66,8
11	Broniewskiego 19	mieszkalny - ściany zewn.	7 701,0	1 792,3	208,70	27,1	139,4	1 174	66,8
12	Broniewskiego 21	mieszkalny - ściany zewn.	7 701,0	1 791,8	208,70	27,1	139,4	1 174	66,8
13	Broniewskiego 23	mieszkalny - ściany zewn.	7 701,0	1 793,0	208,70	27,1	139,4	1 174	66,8
14	Broniewskiego 9	mieszkalny - ściany zewn.	7 701,0	1 792,7	208,70	27,1	139,4	1 174	66,8
15	Ciepła 1	mieszkalny - ściany + dach	5 599,0	1 333,3	102,46	18,3	52,1	439	50,8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Celownicza 37	mieszkalny	8 391,0	1 573,0	139,60	16,6	64,1	540	45,9
17	Elektryczna 4	mieszkalny - ściany + dach	8 457,0	1 609,5	392,60	46,4	316,5	2 666	80,6
18	Elektryczna 6	mieszkalny	1 430,0	289,6	54,60	38,2	41,7	352	76,4
19	Gajowa 70	mieszkalny - ściany	12 895,3	2 474,5	247,90	19,2	131,8	1 111	53,2
20	Gajowa 72	mieszkalny - ściany	12 895,3	2 474,7	247,90	19,2	131,8	1 111	53,2
21	Grochowa 4A	mieszkalny - ściany + dach	4 964,0	1 608,3	140,14	28,2	95,5	804	68,1
22	Hetmańska 107	mieszkalny - ściany	1 405,0	351,3	25,71	18,3	13,1	110	50,8
23	Jana Pawła II 79	mieszkalny - ściany + dach	5 653,0	2 125,0	103,45	18,3	52,6	443	50,8
24	Jurowiecka 32A	mieszkalny - ściany + dach	7 800,0	1 508,8	163,00	20,9	92,8	782	56,9

25	Kalinowskiego 6	mieszkalny - ściany + dach	13 531,0	2 492,7	247,62	18,3	125,8	1 060	50,8
26	Kraszewskiego 23A	mieszkalny - ściany + dach	16 457,0	4 114,3	276,58	16,8	128,5	1 082	46,4
27	Kraszewskiego 12	mieszkalny	9 630,0	1 521,8	205,12	21,3	118,4	998	57,7
28	Krucza 6A	mieszkalny	5 887,4	1 133,4	125,40	21,3	72,4	610	57,7
29	Łagodna 8	mieszkalny - ściany	10 153,0	2 153,6	185,80	18,3	94,4	795	50,8
30	Malmeda 33	mieszkalny - jedna ściana + dwa szczyty	4 617,0	1 154,3	84,49	18,3	42,9	362	50,8
31	Ordonówny 6	mieszkalny - ściany + dach	12 697,0	3 019,8	195,43	15,4	81,2	684	41,5
32	Ordonówny 2	mieszkalny - ściany + dach	12 766,0	3 060,9	324,30	25,4	209,4	1 764	64,6
33	Piłsudskiego 3	mieszkalny - ściany + dach	12 919,0	2 623,2	169,40	13,1	53,1	448	31,4
34	Piłsudskiego 28	mieszkalny - śc. zewnętrzne	8 765,0	1 682,2	160,40	18,3	81,5	687	50,8
35	Piłsudskiego 11	mieszkalny - ściany + dach	6 779,0	1 418,9	100,00	14,8	39,0	328	39,0
36	Piłsudskiego 13	mieszkalny - ściany + dach	9 585,0	1 810,9	128,10	13,4	41,8	352	32,7
37	Piłsudskiego 17	mieszkalny - ściany szczyt. + dach	12 919,0	3 229,8	241,50	18,7	125,2	1 055	51,9
38	Piłsudskiego 32	mieszkalny - śc. zewnętrzne	8 765,0	1 920,3	160,40	18,3	81,5	687	50,8
39	Piłsudskiego 8	mieszkalny	18 474,0	4 618,5	393,50	21,3	227,2	1 914	57,7
40	Piłsudskiego 9	mieszkalny - śc. zewnętrzne	6 779,0	1 416,0	124,06	18,3	63,0	531	50,8
41	Proletariacka 9	mieszkalny - śc. zewnętrzne	7 500,0	1 637,9	137,25	18,3	69,8	588	50,8
42	Pułaskiego 26	mieszkalny	12 272,2	1 827,5	261,40	21,3	150,9	1 272	57,7
43	Pułaskiego 47/1	mieszkalny - śc. zewnętrzne	31 786,0	7 503,3	581,68	18,3	295,6	2 490	50,8
44	Pułaskiego 47/2	mieszkalny - śc. zewnętrzne	10 590,0	2 246,1	193,80	18,3	98,5	830	50,8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	Pułaskiego 51	mieszkalny - śc. zewnętrzne	25 250,0	5 848,7	462,08	18,3	234,8	1 978	50,8
46	Rynek Kościuszki 5A	mieszkalny - brak zgody konserwat.	5 559,9	1 390,0	118,43	21,3	68,4	576	57,7
47	Rzymowskiego 22	mieszkalny-użytkowy	7 595,6	2 170,2	152,50	20,1	84,1	709	55,2
48	Sienkiewicza 18	mieszkalny - śc. od dziedzińca	14 090,0	2 381,9	300,12	21,3	173,3	1 460	57,7
49	Sienkiewicza 26	mieszkalny - śc. od dziedzińca	18 831,0	3 960,6	401,10	21,3	231,6	1 951	57,7
50	Sienkiewicza 28	mieszkalny	17 797,0	3 611,0	372,50	20,9	212,3	1 789	57,0
51	Sienkiewicza 28A	mieszkalny	16 828,0	3 272,3	352,30	20,9	200,8	1 692	57,0
52	Suraska 2	mieszkalny - śc. od dziedzińca, brak zgody	6 236,0	2 012,8	132,83	21,3	76,7	646	57,7
53	Św. Boboli 41/43	mieszkalny	3 270,0	614,4	69,65	21,3	40,2	339	57,7

54	Tuwima 1/3	mieszkalny - ściany + dach	11 030,0	2 200,0	235,40	21,3	136,1	1 147	57,8
55	Tuwima 2	mieszkalny - ściany + dach	3 603,0	900,8	76,74	21,3	44,3	373	57,7
56	Tuwima 5	mieszkalny - ściany + dach	10 604,0	2 808,8	162,35	15,3	66,9	564	41,2
57	Tuwima 8	mieszkalny - ściany + dach	3 603,0	727,6	63,00	17,5	30,6	258	48,5
58	Tuwima 9	mieszkalny - ściany + dach	10 604,0	2 291,1	162,63	15,3	67,2	566	41,3
59	Waryńskiego 29	mieszkalny - ściany + dach	12 919,0	3 229,8	223,50	17,3	107,2	903	48,0
60	Waryńskiego 43	mieszkalny - ściany + dach	16 522,0	4 130,5	285,83	17,3	137,1	1 155	48,0
61	Wierzbowa 15	mieszkalny	8 909,0	2 055,2	180,00	20,2	99,8	841	55,5
62	Wierzbowa 29	mieszkalny - ściany + dach	8 909,0	2 227,3	176,42	19,8	96,2	811	54,6
63	Wierzbowa 29A	mieszkalny - śc. zewnętrzne	11 499,0	2 874,8	198,93	17,3	95,4	804	48,0
64	Wierzbowa 9	mieszkalny - ściany + dach	12 697,0	3 174,3	188,82	14,9	74,5	628	39,5
65	Włókiennicza 17	mieszkalny - ściany + dach	9 371,1	3 711,0	256,36	27,4	172,0	1 449	67,1
66	Zagórna 4	mieszkalny - śc. zewnętrzne	8 927,0	2 153,3	282,30	31,6	202,0	1 701	71,5
67	Zwycięstwa 3	mieszkalny	5 365,0	1 520,8	155,70	29,0	107,4	905	69,0
68	Żabia 9	mieszkalny - ściany + dach	6 958,0	1 432,0	95,00	13,7	32,4	273	34,1
69	Żabia 10	mieszkalny - ściany + dach	9 130,0	2 249,5	155,00	17,0	72,8	614	47,0
70	Żabia 12	mieszkalny - ściany + dach	9 130,0	2 246,7	162,85	17,8	80,7	680	49,5
71	Żabia 18	mieszkalny	6 958,0	1 407,3	155,00	22,3	92,4	778	59,6
72	Żytnia 11	mieszkalny - ściany + dach	9 130,0	2 296,1	191,13	20,9	109,0	918	57,0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	Żytnia 13	mieszkalny - ściany + dach	9 130,0	2 258,0	191,14	20,9	109,0	918	57,0
74	Kilińskiego 12	mieszkalny - ściany	4 362,0	969,3	65,32	15,0	26,1	220	39,9
75	Grochowa 6	mieszkalny - ściany + dach	11 018,0	1 732,0	155,0	14,1	55,8	470	36,0
	Razem		782 924,9	179 394,4	16 145,8		9 099,5	76 661	
Budynki administrowane przez Socha Nieruchomości Sp. K.									
1	Jana Pawła II 72	mieszkalno - użytkowy	28 443,0	7 050,0	509,00	17,9	253,0	2 132	49,7
Budynki administrowane przez BiG s.c. Zarządzanie Nieruchomościami									
1	Pułaskiego 17	mieszkalno - usług.	21 845,0	7 509,3	300,00	13,7	103,4	871	34,5
Budynki administrowane przez LM Nieruchomości									
1	Częstochowska 23	mieszkalny	2 915,6	647,9	68,52	23,5	42,3	356	61,7
2	Kalinowskiego 8A	mieszkalny - ściany zewn.	3 802,0	809,0	87,07	22,9	52,9	445	60,7

3	Legionowa 4	mieszkalny - ściany zewn., fund.,okna	3 980,0	711,6	75,66	19,0	39,8	336	52,7
4	Legionowa 6	mieszkalny - ściany zewn.,okna	6 384,0	1 142,0	133,60	20,9	76,1	641	57,0
5	Lipowa 45	mieszkalny - ściany zewn., okna	8 162,6	1 669,4	118,81	14,6	45,3	382	38,2
6	Malmeda 13B	mieszkalny - <i>termomod.</i>	6 572,0	1 143,2	137,24	20,9	78,1	658	56,9
7	Sienkiewicza 2	mieszkalny - termomodernizacja	7 526,0	1 632,0	125,00	16,6	57,3	482	45,8
8	Skłodowskiej 9A	mieszkalny - termomodernizacja	7 516,0	1 631,0	117,20	15,6	49,6	418	42,3
9	Św. Mikołaja 6	mieszkalny - <i>termomod.</i>	5 059,8	1 868,7	79,09	15,6	33,6	283	42,4
10	Św. Mikołaja 7	mieszkalny - <i>docieplenie ścian</i>	6 405,0	1 356,0	100,52	15,7	42,9	361	42,7
11	Św. Rocha 7	mieszkalny - docieplenie	9 837,0	1 564,6	169,20	17,2	80,7	680	47,7
12	Świętojańska 18	mieszkalny - termomodernizacja	4 057,0	726,6	60,94	15,0	24,4	206	40,1
13	Skłodowskiej 9	mieszkalny - termomodernizacja	7 526,0	1 629,0	117,20	15,6	49,5	417	42,2
14	Sobieskiego 26A	mieszkalny - termomodernizacja	11 915,0	4 203,0	187,04	15,7	79,8	672	42,7
15	Młynowa 17	mieszkalny - ściany, okna	6 400,0	1 184,8	108,00	16,9	50,4	425	46,7
16	Św. Rocha 6	mieszkalny	6 644,0	1 274,0	159,08	23,9	99,3	836	62,4
17	Rzemieślnicza 13	mieszkalny	6 050,0	2 012,5	105,78	17,5	51,3	432	48,5
	Razem		110 752,0	25 205,3	1 949,9		953,2	8 030	
Budynki administrowane przez E. Kowalcuk „Administrowanie Nieruchomościami”									
1	Mickiewicza 83		9 170,0	2 203,0	162,00	17,7	79,5	670	49,1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Budynki pozostałych Wspólnot Mieszkaniowych									
1	Legionowa 30	mieszkalny	15 100,0	2 036,3	321,63	21,3	185,7	1 565	57,7
2	Malmeda 31A	mieszkalny	4 432,0	786,5	94,40	21,3	54,5	459	57,7
3	Piłsudskiego 26	mieszkalny	12 612,0	2 387,6	268,64	21,3	155,1	1 307	57,7
4	Sienkiewicza 6	mieszkalny	11 905,0	2 299,9	238,30	20,0	131,2	1 105	55,0
5	Kraszewskiego 8	mieszkalny	12 960,0	2 791,2	276,05	21,3	159,4	1 343	57,7
6	Szkołna 6	mieszkalny	1 700,0	359,1	36,21	21,3	20,9	176	57,7
7	Tuwima 1/2	mieszkalny	3 427,0	591,4	73,00	21,3	42,2	355	57,7
8	Wiejska 65	mieszkalny	17 811,0	3 533,9	379,37	21,3	219,1	1 846	57,7
9	Pułaskiego 99	mieszkalny	8 282,0	1 931,0	400,00	17,5	194,7	1 640	48,7
10	Pułaskiego 101	mieszkalny	6 246,0	1 356,0					
11	Pułaskiego 103	mieszkalny	8 282,0	1 928,0					

12	Skłodowskiej 24	mieszkalny	1 644,0	329,7	32,00	19,5	17,2	145	53,8
13	Mieszka I 12		1 050,0	300,0	16,28	15,5	6,8	57	41,9
14	Grottgera 2B	mieszkalny	6 375,0	1 157,0	100,00	15,7	42,6	359	42,6
15	Kręta 2	mieszkalny	48 801,7	6 791,8	687,00	14,1	247,8	2 088	36,1
16	Piotrowska 2A	mieszkalny	10 181,0	1 677,9	170,00	16,7	78,4	660	46,1
17	Fabryczna 8	mieszkalny	8 899,3	3 170,0	242,60	27,3	162,5	1 369	67,0
18	Ogrodowa 3	mieszkalny	4 126,6	1 243,1	89,20	21,6	52,1	439	58,4
19	Sienkiewicza 63A	mieszkalny	6 909,7	1 158,8	100,00	14,5	37,8	319	37,8
20	Transportowa 2B	Sonata Park - mieszkalny	58 616,1	10 222,8	908,50	15,5	381,0	3 209	41,9
21	Transportowa 2C	Sonata Park - mieszkalny	23 441,5	3 917,6	354,50	15,1	143,5	1 209	40,5
22	Ślonimska 56	mieszkalny	10 107,5	2 634,5	193,29	19,1	102,3	862	52,9
23	Zachodnia 2F	mieszkalny	24 893,0	5 050,0	484,50	19,5	260,5	2 194	53,8
24	Jana Pawła II 59E	mieszkalny	24 367,0	5 165,9	401,63	16,5	182,3	1 536	45,4
25	Kaczorowskiego 7	mieszkalny	105 819,0	24 423,1	1 487,25	14,1	534,9	4 506	36,0
26	Nowy Świat 9A	mieszkalny	11 025,6	1 846,9	245,00	22,2	145,8	1 228	59,5
27	Fabryczna 4	mieszkalny	24 872,1	4 715,9	464,02	18,7	240,2	2 023	51,8
28	Piasta 10	mieszkalny	4 165,0	712,4	70,00	16,8	32,5	274	46,5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	Bema 93	mieszkalny - ściany, dach	21 857,0	5 376,0	300,00	13,7	103,3	870	34,4
30	Bema 95	mieszkalny - docieplenie	21 927,0	5 514,0	361,00	16,5	163,7	1 379	45,3
31	Kopernika 5 A	mieszkalny - docieplenie	17 194,0	3 995,0	312,12	18,2	157,4	1 326	50,4
32	Magnoliowa 11 A	mieszkalny - szczyty	19 350,0	4 226,6	357,98	18,5	183,8	1 549	51,4
33	Rzemieślnicza 35	mieszkalny	4 289,1	934,5	62,60	14,6	24,0	202	38,3
34	Ślonimska 56	mieszkalny	8 358,4	1 857,4	129,56	15,5	54,3	458	41,9
35	Łącznikowa 26, 28, 30	mieszkalny	11 701,4	2 600,3	181,37	15,5	76,1	641	41,9
36	Zaulek Podlaski 1	mieszkalny	2 826,0	529,3	45,00	15,9	19,6	165	43,5
	Razem		585 554,0	119 551,2	9 883,0		4 613,0	38 864	
	Razem Wspólnoty Mieszkaniowe		2 283 007,4	521 170,4	42 431,5		21 884,4	184 372	
	OGÓŁEM		13 000 847,1	3 142 100,4	215 805,8		99 902,8	1 352 892	

EFEKTY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW URZĘDÓW I INSTYTUCJI

Lp.	Adres	Właściciel budynku i opis docieplenia	Kubatura	Pow.	Zap. na moc dla c.o.	Obecny wsp. qv	Redukcja zap. na moc dla c.o.	Redukcja zap. na energię cieplną dla c.o.	
			[m³]	[m²]	[kW]	[W/m³]	[kW]	[GJ/rok]	[%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego									
1	Wyszyńskiego 1	Urząd Marszałkowski Woj. Podlaskiego	24 017,4	5337,2	350,00	14,6	133,8	1 050	38,2
2	Gen. F. Kleeberga 20	Urząd Marszałkowski Woj. Podlaskiego	5 760,0	1302,9	139,00	24,1	87,2	684	62,7
3	Poleska 89	Urząd Marszałkowski Woj. Podl. - bud. A	9 374,6	2101,6	144,31	15,4	59,9	470	41,5
4		Urząd Marszałkowski Woj. Podl. - bud. C	9 219,5	2497,2	162,70	17,6	79,7	625	49,0
5	Skłodowskiej - Curie 14	Urząd Marszałkowski Woj. Podl.	16 010,0	3076	459,67	28,7	315,6	2 475	68,7
6	Kilińskiego 16	Urząd Marszałkowski Woj. Podl. - remont	5 744,0	1498,7	123,47	21,5	71,8	563	58,1
7	Handlowa 6	Urząd Marszałkowski Woj. Podl	3 000,0	960	75,00	25,0	48,0	377	64,0
	Razem		73 125,5	16 773,6	1 454,2		796,0	6 244	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podlaski Urząd Wojewódzki									
1	Mickiewicza 3	Podlaski Urząd Wojewódzki - term. 2006	29 319,0	5193,0	461,23	15,7	197,4	1 548	42,8
2		Podlaski Urząd Wojewódzki - dociep. 2009	6 109,0	1382,0	141,76	23,2	86,8	681	61,2
3		Podlaski Urząd Wojewódzki - dociep. 2004	7 406,7	2260,5	360,04	48,6	293,4	2 301	81,5
4	Mickiewicza 9	Podlaski Urząd Wojewódzki- <i>docieplenie</i>	4 961,0	1002,4	122,00	24,6	77,4	607	63,4
5	Szosa Baranowicka 35	Podlaski Urząd Wojewódzki	10 220,0	2141,6	181,20	17,7	89,2	700	49,2
6	Wysockiego 75B	Podlaski Urząd Wojewódzki - Ośr. Szkol. - ściany	3 302,0	690,77	100,00	30,3	70,3	551	70,3
	Razem		61 317,7	12 670,3	1 366,2		814,4	6 387,8	
Urząd Miasta									
1	Stonimska 1	biurowy cz. A - okna, ściany, dach	24 454,0	6595,0	502,59	16,6	229,4	1 800	45,7
2		biurowy cz. B - okna, ściany, dach	2 687,0	499,0					
3		biurowy cz. C - okna, ściany, dach	3 209,0	640,0					
4	Stonimska 2/2	biurowy	5 607,0	1483,0	245,80	43,8	195,3	1 532	79,5
5	Kilińskiego 9	Pałac Góscinny - dach, poddasze	4 293,0	821,0	56,46	13,2	17,8	140	31,6
6	Składowa 11	biurowy - okna, ściany, dach	8 917,0	1640,0	250,08	18,9	131,0	1 028	52,4

7		biurowy - okna, ściany, dach	4 313,0	943,0					
8	Bema 60/1	biurowy	2 608,0	448,0	81,41	31,2	57,9	454	71,2
9	Warszawska 21	biurowy	2 320,0	441,0	72,40	31,2	51,5	404	71,2
10	Branickiego 3/5	biurowy	17 455,0	3491,0	210,00	12,0	52,9	415	25,2
11	Wojska Polskiego 2/2	brak ociepl. - od Uniw. Medycz.	4 396,0	1 455,0	121,71	27,7	82,1	644	67,5
12	Bitwy Białostockiej 2/2	mag.-biurowy - remont-nowa elewacja,okna	3 250,0	858,1	124,34	17,3	59,8	469	48,1
13	Bitwy Białostockiej 2/2	biurowy - <i>audyt 2022</i>	2 223,7	680,9					
14	Bitwy Białostockiej 2/2	Nadzór Farmaceutyczny	1 700,0	433,7					
15	Św. Rocha 3	biurowy - remont 2016, termomod.	7 774,8	1 532,7	88,31	11,4	18,3	144	20,8
	Razem		95 207,5	21 961,3	1 753,1		896,2	7 029,9	
Starostwo Powiatowe									
1	Borsucza 2	Starostwo Powiatowe - styrop, tynk min.	7 996,5	2098,8	160,00	20,0	88,0	691	55,0
2	Słonimska 15/1	Starostwo Powiatowe - <i>docieplenie</i>	9 864,0	2463,3	160,00	16,2	71,2	559	44,5
	Razem		17 860,5	4 562,1	320,0	17,9	159,3	1 249	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sądy i Prokuratura									
1	Mickiewicza 103	Sąd Rejonowy	98 296,8	24462,2	1 305,00	13,3	420,3	3 297	32,2
2	Skłodowskiej-Curie 1	Sąd Okręgowy - skrzydła bud., śc. zewn.	27 203,0	8647,6	558,00	20,5	313,2	2 456	56,1
3	Mickiewicza 5	Sąd Apelacyjny - dach, stropodach	31 593,0	6528,5	693,03	21,9	408,7	3 206	59,0
4	Kilińskiego 14	Prokuratura Okręgowa - dociepl. 1997	7 198,0	1765,3	101,00	14,0	36,2	284	35,9
5	Sienkiewicza 67	Prokuratura Apelacyjna (biurowy) - śc. zewn.	5 154,0	1096,6	104,90	20,4	58,5	459	55,8
6	Sienkiewicza 69	Prokuratura Apelacyjna (biurowy) - śc. zewn., rem. inst. c.o., planowana wym. stolarki i docieplenie	3 215,0	603,6	63,02	19,6	34,1	267	54,1
7	Włokiennicza 34	Prokuratura Apelacyjna (biurowy) - styropian	5 962,0	1020,3	105,00	17,6	51,3	403	48,9
	Razem		178 621,7	44 124,0	2 930,0		1 322,4	10 372,3	
Komenda Wojewódzka Policji									
1	Warszawska 65	Komenda Wojewódzka Policji	2 869,0	493,0	520,22	22,5	312,1	2 448	60,0
2		Komenda Wojewódzka Policji	1 304,0	154,0					
3		Komenda Wojewódzka Policji	1 001,0	175,0					
4		Komenda Wojewódzka Policji - docieplenie	430,0	116,0					
5		Komenda Wojewódzka Policji	1 426,0	407,4					

6		Komenda Wojewódzka Policji	2 288,0	395,0					
7		Komenda Wojewódzka Policji	1 303,0	235,0					
8		Komenda Wojewódzka Policji - termomod.	896,0	163,0					
9		Komenda Wojewódzka Policji	1 770,0	284,0					
10		Komenda Wojewódzka Policji - docieplenie	9 840,0	1764,0					
11	Hajnowska 8, 10	Komenda Wojewódzka Policji - docieplenie	5 793,0	1041,0	487,80	34,8	361,6	2 837	74,1
12		Komenda Wojewódzka Policji - termomodern.	4 904,0	1143,0					
13		Komenda Wojewódzka Policji - nieogrzewany	447,0	102,0					
14		Komenda Wojewódzka Policji - termomod.	2 875,0	394,0					
15	42 Pułku Piechoty 44	Komenda Wojewódzka Policji - docieplony	14 412,0	2673,0	834,96	20,1	461,4	3 619	55,3
16		Komenda Wojewódzka Policji	1 105,0	158,0					
17		Komenda Wojewódzka Policji	2 271,0	418,0					
18		Komenda Wojewódzka Policji - docieplony	4 610,0	834,0					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19		Komenda Wojewódzka Policji	6 484,0	1590,0					
20		Komenda Woj. Policji (strzel.) - docieplony	2 686,0	488,0					
21		Komenda Wojewódzka Policji	482,0	104,0					
22		Komenda Wojewódzka Policji - docieplony	5 118,0	1132,0					
23		Komenda Wojewódzka Policji - docieplony	1 776,0	393,0					
24		Komenda Wojewódzka Policji	255,0	58,0					
25		Komenda Wojewódzka Policji - docieplony	2 303,0	360,0					
26	Bema 4	Komenda Wojewódzka Policji - doc. w 2012	33 923,0	7410,0	461,40	13,6	156,1	1 224	33,8
27	Słowackiego 1	Komenda Wojewódzka Policji - docieplony	4 850,0	1036,0	56,51	11,7	12,9	101	22,8
28	Wrocławska 51A	Komenda Wojewódzka Policji -Komisariat III	8 295,0	1 839,2	138,5	16,7	63,8	501	46,1
	Razem		125 716,0	25 359,6	2 499,4		1 367,9	10 730	
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej									
1	Warszawska 3	administracyjny - po termomodernizacji	2 640,0	659,5	462,00	26,5	304,9	2 391	66,0
		Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 1 - po termomodernizacji	5 380,0	1196,0					
		socjalny - po termomodernizacji	2 263,7	522,3					
		magazynowo-garaż.	2 700,0	555,5					

		warsztatowy - planowana term.	1 494,2	275,6					
		garażowo - magazyn. (nieogrzewany)	1 310,4	327,6					
		wieża strażacka	142,1	24,0					
		myjnia samoch.	1 529,5	185,6					
2	Gen. Andersa 46	Jednostka Rat.- Gaś. nr 2 - po termomod.	8 262,8	1686,2	183,46	10,4	24,7	194	13,5
		mag. środków gaśn. - docieplony	2 138,0	422,6					
		warsztatowy - docieplony	7 240,5	1383,1					
3	Przędzalniana 6D	Jednostka Rat.- Gaś. nr 3 - po termomod.	3 226,3	640,0	84,82	24,7	53,9	423	63,6
		garażowo - magazyn. - po termomod.	208,4	81,7					
1	Transportowa 6	Jednostka Rat.- Gaś. nr 4 - po termomod.	5 178,0	1404,6	81,12	15,7	34,5	271	42,6
	Razem		43 714,0	9 364,4	811,4		418,0	3 279	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podlaski Oddział Straży Granicznej									
1	Bema 100	bud. Nr 1 - ściany, stolar.	1 652,0	294,0	35,00	21,2	20,1	158	57,5
2		bud. Nr 30- stolarka	11 380,0	1080,0	187,71	16,5	85,3	669	45,4
3		bud. Nr 4 - przebudowa 2017	6 568,6	1017,0	87,29	13,3	28,2	221	32,3
4		bud. Nr 6 - stolarka	8 453,0	1303,6	272,21	32,2	196,1	1 538	72,1
5		bud. Nr 5A	782,0	131,6	12,80	16,4	5,8	45	45,0
6		bud. Nr 56 - ściany, stolar.	1 998,3	1161,5	36,80	18,4	18,8	148	51,1
7		bud. Nr 7 - stolarka	14 090,0	1888,0	187,24	13,3	60,4	474	32,3
8		bud. Nr 8 - stolarka	6 932,0	1082,0	133,74	19,3	71,4	560	53,4
9		bud. Nr 21 - stolarka	1 445,5	368,0	25,48	17,6	12,5	98	48,9
10		bud. Nr 22 - stolarka	1 690,0	351,0	53,57	31,7	38,4	301	71,6
11		bud. Nr 23	3 373,0	587,0	106,80	31,7	76,4	600	71,6
12		bud. Nr 10	688,9	1118,3	13,66	19,8	7,5	59	54,6
13		bud. Nr 11	688,9	101,0	13,08	19,0	6,9	54	52,6
	Razem		59 742,1	10 483,0	1 165,4		627,7	4 923,6	
Koszary Wojskowe									
1	Warszawska 16	Koszary Wojskowe - remont	3 422,0	500,0	78,24	22,9	47,4	372	60,6
2	Lipowa 35	Koszary Wojskowe	5 575,0	704,0	99,00	17,8	48,8	383	49,3

3	Kawaleryjska 70	Koszary Wojskowe - bud Nr 1	6 172,0	712,0	107,00	17,3	51,5	404	48,1
4		Koszary Wojskow - bud Nr 2	4 504,0	505,0	108,00	24,0	67,5	529	62,5
5		Koszary Wojskow - bud Nr 3 - ściany, okna	11 945,0	1427,0	192,00	16,1	84,5	663	44,0
6		Koszary Wojskow- bud Nr 5 - drzwi, okna, dociepl.	5 124,0	586,0	93,00	18,1	46,9	368	50,4
7		Koszary Woj.- bud Nr 7 - ściany, drzwi, okna	2 970,0	302,0	59,00	19,9	32,3	253	54,7
8		Koszary Wojskow- bud Nr 8- remont docieplenie	3 358,0	474,0	47,00	14,0	16,8	132	35,7
9		Koszary Wojskow- bud Nr 9 - drzwi, okna	2 906,0	380,0	53,00	18,2	26,8	211	50,7
10		Koszary Wojskow- bud Nr 11 - okna	5 579,0	808,0	104,00	18,6	53,8	422	51,7
11		Koszary Wojskow- bud Nr 12 - dociepl.	933,0	146,0	21,00	22,5	12,6	99	60,0
12		Koszary Wojskow- bud Nr 13 - termom.	12 267,0	1315,0	156,00	12,7	45,6	358	29,2
13		Koszary Wojskow- bud Nr 15	859,0	178,0	22,00	25,6	14,3	112	64,9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14		Koszary Wojskow- bud Nr 16	1 530,0	1266,0	32,00	20,9	18,2	143	57,0
15		Koszary Woj.- bud Nr 21 -ściany, drzwi, okna	13 268,0	2102,0	174,00	13,1	54,6	428	31,4
16		Koszary Wojskow- bud Nr 22	90,0	30,0	2,00	22,2	1,2	9	59,5
17		Koszary Wojskow- bud Nr 24 - termomod.	627,0	213,0	11,00	17,5	5,4	42	48,7
18		Koszary Wojskow- bud Nr 25	549,0	41,0	10,00	18,2	5,1	40	50,6
19		Koszary Wojskow- bud Nr 32	1 590,0	300,0	36,00	22,6	21,7	170	60,3
20		Koszary Wojskow- bud Nr 33	2 165,0	399,0	43,00	19,9	23,5	184	54,7
21		Koszary Wojskow- bud Nr 38	1 264,0	103,0	30,00	23,7	18,6	146	62,1
22		Koszary Wojskow- bud Nr 40 - okna, drzwi	1 560,0	299,0	36,00	23,1	22,0	172	61,0
23		Koszary Wojskow- bud Nr 42 -termomod.	4 768,0	953,0	70,00	14,7	27,1	212	38,7
24		Koszary Wojskow- bud Nr 43- termomod.	2 856,0	720,0	56,40	19,7	30,7	241	54,4
25		Koszary Wojskow- bud Nr 48 - stolarka	2 091,0	342,0	42,00	20,1	23,2	182	55,2
26		Koszary Wojskow- bud Nr 55	1 023,0	199,0	25,00	24,4	15,8	124	63,2
27		Koszary Wojskow- bud Nr 75	5 078,0	976,0	77,00	15,2	31,3	245	40,6
28		Koszary Wojskow- bud Nr 76	5 078,0	976,0	77,00	15,2	31,3	245	40,6
29		Koszary Wojskow- bud Nr 78	9 870,0	1531,0	159,00	16,1	70,2	550	44,1
30		Koszary Wojskow- bud Nr 79 - okna	1 601,0	608,0	33,00	20,6	18,6	146	56,3
31		Koszary Wojskow- bud Nr 86 - termomod.	10 284,0	2602,0	126,00	12,3	33,4	262	26,5
32		Koszary Wojskow- bud Nr 87 - okna	10 284,0	1804,0	115,00	11,2	22,4	176	19,5

33		Koszary Wojskow- bud Nr 91 - okna	520,0	101,0	16,00	30,8	11,3	89	70,8
34		Koszary Wojskow- bud Nr 92	5 078,0	982,0	77,00	15,2	31,3	245	40,6
35		Koszary Wojskow- bud Nr 95	580,0	70,0	16,00	27,6	10,8	85	67,4
36		Koszary Wojskow- bud Nr 108	1 871,0	1179,0	34,00	18,2	17,2	135	50,5
37		Koszary Wojskow- bud Nr 126	12 126,0	2224,0	203,00	16,7	93,9	736	46,2
	Razem		161 365,0	28 057,0	2 639,6		1 187,4	9 313	
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego									
1	Żurawia 69	Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	13 879,3	3976,9	165,10	11,9	40,2	315	24,3
2	I Armii Woj. Polskiego 3	Agencja Bezpieczeństwa Wewn.-termomod.	9 192,0	1920,0	230,48	25,1	147,8	1 159	64,1
	Razem		23 071,3	5 896,9	395,6		187,9	1 474	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Oddział Instytutu Pamięci Narodowej									
1	Warsztatowa 1A	Oddział IPN cz. „stara” - styropian	9 915,0	1504,0	137,00	13,8	47,8	375	34,9
2		Oddział IPN cz. „nowa” - styropian	12 798,0	2 866,2	210,00	16,4	94,8	744	45,2
	Razem		22 713,0	4 370,2	347,0		142,6	1 118	
IAS Białystok -Urzędy Skarbowe									
1	Młynowa 21A	Podlaski Urząd Skarbowy	10 025,0	1956,4	104,13	10,4	13,9	109	13,4
2	Świętojańska 13	Pierwszy Urząd Skarbowy - docieplenie 2001	14 885,0	4888,0	427,50	28,7	293,5	2 302	68,7
3	Plażowa17	Drugi Urząd Skarbowy - elewacja 1996- okna 90%	16 155,0	2727,8	261,69	16,2	116,3	912	44,4
4	1000 - lecia P. P. 8	Podlaski Urząd Celno Skarbowy -admin.	11 983,4	3456,1	263,00	21,9	155,1	1 217	59,0
5	Branickiego 13	Regionalna Izba Obrachunkowa -ści., okna	5 718,0	1566,0	120,00	21,0	68,5	538	57,1
	Razem		58 766,4	14 594,3	1 176,3		647,4	5 078	
Zakłady Ubezpieczeń									
1	Jana Pawła II 75	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	3 972,0	728,0	77,40	19,5	41,7	327	53,8
2	Suraska 3A	Pow. Zakład Ubezpieczeń S.A. - okna, ściany	14 361,1	4269,5	279,97	19,5	150,7	1 182	53,8
3	Legionowa 18	Kasa Rol. Ubezp. Społecznego - ściany	5 800,0	1561,3	137,00	23,6	84,8	665	61,9
4	Młynowa 29	Zakład Ubezp. Społ. Bud. „A” - całość	22 710,0	3428,8	626,02	11,7	143,6	1 127	22,9
5		Zakład Ubezp. Społ. Bud. „B”	30 887,3	4817,1					
	Razem		77 730,4	14 804,7	1 120,4		420,8	3 301	
IAS - Podlaski Urząd Celno skarbowy									
1	Octowa 10	Urząd Celny (adm.)-okna,drzwi,ściany	6 567,0	1323,0	100,82	15,4	41,7	327	41,4

2		Urząd Celny - ściany	6 028,0	1137,0	73,84	12,2	19,6	154	26,5
3		Urząd Celny (magazyn)- okna, drzwi, ściany	357,0	93,0	7,35	20,6	4,1	32	56,3
4		Urząd Celny (portiernia) - ściany	101,0	19,4	3,20	31,7	2,3	18	71,6
	Razem		13 053,0	2 572,4	185,2		67,7	531	
Zakład Karny									
1	Hetmańska 89	bud. Administracyjny	3 126,2	1378,4	79,08	25,3	50,9	400	64,4
2		bud. Penitencjarny	6 502,7	2297,8	247,63	38,1	189,1	1 483	76,4
3	Hetmańska 89	magazynowo-produkcyjny	2 380,0	437,2	161,75	68,0	140,3	1 101	86,8
	Razem		12 008,9	4 113,4	488,5		380,4	2 984	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zakład Poprawczy									
1	42 Pułku Piechoty 117	Zakład Poprawczy - płyta wiór.-cem., strop.	17 000,0	4738,0	516,00	22,7	311,0	2 440	60,3
2		Zakład Poprawczy - strop	4 795,0	856,0					
3		Zakład Poprawczy	821,0	134,0					
4		Zakład Poprawczy - ściany, strop	160,0	50,0					
	Razem		22 776,0	5 778,0	516,0		311,0	2 440	
Areszt Śledczy									
1	Kopernika 21	Areszt Śl. „A”- pawilon zakwat. skazanych	22 502,2	4250,0	463,54	20,6	261,0	2 047	56,3
2		Areszt Śl. „B”- pawilon zakw. skaz.-wymiana inst. c.o., doc. stropu	2 930,0	308,1	145,38	49,6	119,0	933	81,9
3		Areszt Śledczy (admin.) - mod. c.o., stolarka, doc. stropu	8 085,8	1696,7	302,38	37,4	229,6	1 801	75,9
4		Areszt Śl. „D”- pawilon zakwat. osadzonych	1 505,0	337,4	24,32	16,2	10,8	85	44,3
5		Areszt Śledczy (warsz., magazyn) - cz. okien i drzwi	4 570,0	999,0	95,97	21,0	54,8	430	57,1
6		Areszt Śledczy - pawilon „C” - cześć.stolarka , doc. poddasza	9 822,0	1696,7	209,34	21,3	120,9	949	57,8
7	Kopernika 21	Areszt Śledczy - hala sport. i hotel	3 067,0	438,5	86,00	28,0	58,4	458	67,9
	Razem		52 481,9	9 726,4	1 326,9		854,6	6 703	
Orange Polska S.A. (Telekomunikacja Polska S.A.)									
1	Pułkowa 11	ściany, styropian	10 190,0	2043,0	111,30	10,9	19,6	154	17,6
2	Skorupska 17	ściany, styropian	9 700,0	1959,0	131,22	13,5	43,9	344	33,5
3	Cieszyńska 3	ściany, styropian	10 160,0	1935,4	156,30	15,4	64,9	509	41,5
4	Upalna 36	ściany, styropian	10 190,0	2074,0	146,25	14,4	54,5	428	37,3

	Razem		40 240,0	8 011,4	545,1		182,9	1 435	
Poczta Polska S.A.									
1	I Armii W. Polskiego 8A	Poczta Polska S.A. - styropian	6 920,0	1564,0	152,00	22,0	89,7	704	59,0
Banki									
1	Piękna 1	Narodowy Bank Polski - <i>okna</i>	24 787,0	5476,0	375,53	15,2	152,4	1 196	40,6
2	Al. 1000-lecia P.P. 6	PKO Bank Polski S.A.	8 308,5	2807,7	132,10	15,9	57,3	450	43,4
3	Rynek Kościuszki 16	PKO Bank Polski S.A.	15 545,0	3367,0	331,53	21,3	191,6	1 503	57,8
4	Sienkiewicza 40	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	11 700,0	2098,5	203,00	17,4	97,7	766	48,1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Sienkiewicza 42	Bank Polska Kasa Opieki S.A. II Oddz.	8 200,0	2011,6	125,00	15,2	51,2	402	41,0
6	Rynek Kościuszki 7	Bank Polska Kasa Opieki S.A. - styropian	14 962,0	3042,7	208,60	13,9	73,9	580	35,4
7	Zamenhofa 4	Bank Spółdzielczy - styropianm, cz. <i>okien</i>	6 998,0	1518,8	90,90	13,0	27,9	219	30,7
8	Warszawska 14	Kredyt Bank S.A.	1 839,7	375,4	140,00	76,1	123,4	968	88,2
9	Gen. Andersa 5	Podl.-Maz. Bank Spółdz. w Zabłudowie - styr.	12 367,5	2550,0	178,00	14,4	66,7	523	37,5
10	Piłsudskiego 13/1	Bank Milenium S.A.	6 000,0	1965,0	204,57	34,1	150,6	1 181	73,6
	Razem		110 707,7	25 212,7	1 989,2		992,9	7 788	
Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego									
1	Spółdzielcza 8	Podlaska Fund. Rozw. Regionalnego - ściany, podd.	4 426,0	1057,6	69,23	15,6	29,4	231	42,5
2	Starobojarska15	Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego	1 688,1	511,9	65,17	38,6	50,0	392	76,7
	Razem		6 114,1	1 569,5	134,4		79,4	623	
Telewizja Polska S.A. O. Białystok									
1	Włókiennicza 16A	Telewizja Polska S.A. O. Białystok - dociepl.	10 777,0	2049,2	146,57	11,5	32,1	252	21,9
2		Telewizja Polska S.A. O. Białystok - dociepl.	1 943,8	462,8					
	Razem		12 720,8	2 512,0	146,6		32,1	252	
Polskie Radio									
1	Świerkowa 1	Polskie Radio (gospodarczy)- dociepl.	3 175,0	514,3	351,00	27,0	233,8	1 834	66,6
2		Polskie Radio (bud.studyjny) - dociepl. 2013	9 844,0	988,9					
	Razem		13 019,0	1 503,2	351,0		233,8	1 834	
Wojewódzki Insp. Ochrony Roślin i Nasiennictwa									
1	Zwycięstwa 26B	Woj. Insp. Ochr. Roślin i Nasiennictwa - <i>dociepl.</i>	4 030,0	851,6	48,36	12,0	12,1	95	25,0

2	Myśliwska 9A	Woj. Insp. Ochr. Roślin i Nasiennictwa	2 299,0	621,6	41,38	18,0	20,7	162	50,0
	Razem		6 329,0	1 473,2	89,7		32,8	257	
Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne									
1	Warszawska 57A	Pow. Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna	4 150,0	922,2	92,00	22,2	54,7	429	59,4
2	Legionowa 8	Woj. Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna	14 700,0	2912,0	190,70	13,0	58,4	458	30,6
	Razem		18 850,0	3 834,2	282,7		113,1	887	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Agencja Mienia Wojskowego - Oddział terenowy w Olsztynie									
1	Bema 100	bud. Nr 18	998,0	146,0	25,00	25,1	16,0	126	64,1
2		bud. Nr 19	1 431,0	255,0	45,50	31,8	32,6	256	71,7
	Razem		2 429,0	401,0	70,5		48,6	382	
Pozostałe Instytucje									
1	Fabryczna 2	Państwowa Insp. Pracy, Okr. Insp. Pracy-okna,elew.	7 973,0	1824,5	112,98	14,2	41,2	323	36,5
2	Rynek Kościuszki 9	Kuratorium Oświaty - docieplenie ścian	5 345,0	749,3	145,49	27,2	97,4	764	66,9
3	Dojlidy Fabryczne 23	Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków	9 500,0	1500,0	124,23	13,1	38,7	304	31,2
4	Akademicka 4	NIK Del. W Białymstoku - ocieplenie, izol. fund. i ścian	4 879,0	985,0	59,73	12,2	15,8	124	26,5
5	Pałacowa 3	Podlaski O. Woj. Narodowego Funduszu Zdrowia	6 500,0	2163,7	170,00	26,2	111,5	875	65,6
6	Warszawska 32	CARITAS Arcidiecezji Białostockiej - styropian	540,0	180,0	36,00	66,7	31,1	244	86,5
7	Jurowiecka 33	Polski Związek Łowiecki, Zarząd Okręgowy	4 845,0	1124,0	176,00	36,3	132,4	1 038	75,2
8	Ogrodowa 10	Główny Insp. Jakości Handlowej Art. Spoż.	8 310,0	1321,0	112,00	13,5	37,2	292	33,2
9	Kopernika 89	Obwodowy Urząd Miar	5 592,0	1229,6	119,27	21,3	68,9	541	57,8
10	Lipowa 51	Lasy Państwowe, Regionalna Dyrekcja	14 794,0	3627,9	294,00	19,9	160,9	1 262	54,7
11	Rynek Kościuszki 4	Galeria im. Słędzińskich	3 263,0	402,0	50,00	15,3	20,6	162	41,3
12	Świętojańska 7	Okręgowa Izba Lekarska	3 779,0	734,4	68,00	18,0	34,0	267	50,0
13	Krakowska 13	Urząd Statystyczny - styropian	5 787,4	1448,2	81,83	14,1	29,7	233	36,3
14	Pogodna 22	Wojewódzki Urząd Pracy - styropian	5 661,0	1359,8	68,04	12,0	17,1	134	25,1
15	Skłodowskiej-Curie 2	NOT- okna, drzwi, elewacje, stropodach	11 650,0	2194,8	223,23	19,2	118,4	929	53,0
16	Akademicka 36	Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa- bud. byłej tlenowni SPZOZ im. J. Śniadeckiego	418,5	93,0	7,95	19,0	4,2	33	52,6

17	Pałacowa 3/1	Związek Harcerstwa Polskiego - Chor. Białostocka	2 645,0	388,8	30,00	11,3	6,2	49	20,7
18	Elewatorska 6	Podlaski Zarz. Dróg Woj. - okna, drzwi, ściany, stropod.	2 619,0	582,0	103,50	39,5	79,9	627	77,2
19	Produkcyjna 102	Przeds. Eksploat. Ulic i Mostów (bud. warszt.) - okna	8 223,0	1906,7	150,00	18,2	95,5	749	63,7
20		Przeds. Eksploatacji Ulic i Mostów - ściany, okna	2 116,0	430,0					
21	Wiewiórcza 64	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego	6 277,2	1184,6	144,30	23,0	87,8	689	60,8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	Lipowa 35	Wojskowa Komenda Uzupełnień	5 575,0	704,0	65,00	11,7	14,8	116	22,8
23	Lipowa 32A	„RUCH” S.A.	6 500,0	1557,0	220,51	33,9	162,0	1 271	73,5
24	Ciołkowskiego 90	Gen. Dyr. Dróg Kraj. i Autostrad - styropian	3 000,0	671,8	38,00	12,7	11,0	86	28,9
25	Zwycięstwa 2	Gen. Dyr. Dróg Kraj. i Autostrad - styropian	11 608,0	2207,1	233,00	20,1	128,5	1 008	55,2
26	Warszawska 29	Podlaski Oddział Okręgowy PCK	3 372,0	450,9	68,00	20,2	37,7	295	55,4
27	Branickiego 9	Izba Admin. Skarbowej w Białymstoku - bud.były UM po rem. - termom.	10 000,0	1788,7	136,14	13,6	46,1	362	33,9
28	Branickiego 9	Izba Admin. Skarbowej w Białymstoku - bud.były UM po rem. - termom.	3 829,3	1276,4	52,08	13,6	17,6	138	33,8
29	Żurawia 71	Białostocki Park Naukowo - Technologiczny - budynek Inkubatora i administracji	30 177,1	5 550,8	377,0	12,5	105,4	827	28,0
30	Żurawia 71 A	Białostocki Park Naukowo - Technologiczny - budynek Centrum technologicznego	44 442,0	7 226,3	537,1	12,1	137,1	1 076	25,5
31	Hetmańska	Oddział Urzędu Dozoru Technicznego - budynek biurowy	14 608,0	2 043,1	182,6	12,5	51,1	401	28,0
32	Bema 100	Podlaski Oddział Straży Granicznej - bud. nr 8 (Sztab)	6 226,7	1 556,7	93,4	15,0	37,4	293	40,0
33	Suraska 1	Region Podlaski NSZZ "Solidarność"	14 866,7	3 716,7	223,0	15,0	89,2	700	40,0
34	Zwycięstwa 26A	Powiatowy Inspektorat Weterynarii - termomod.	5 000,0	790,0	52,0	10,4	7,0	55	13,5
35	Zwycięstwa 26A/1	Powiatowy Inspektorat Weterynarii - termomod.	3 821,0	1 376,0	39,0	10,2	4,6	36	11,8
36	Zwycięstwa 26B	Powiatowy Inspektorat Weterynarii	6 666,7	1 666,7	100,0	15,0	40,0	314	40,0
37		Woj. Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa	5 000,0	1 250,0	75,0	15,0	30,0	235	40,0
38	Andersa 46B	Centralne Biuro Antykorupcyjne	10 000,0	2 500,0	150,0	15,0	60,0	471	40,0
	Razem		305 409,5	61 761,4	4 918,4		2 208,3	17 321	
IAS Białystok - Podlaski Urząd Celno - Skarbowy									
1	Octowa 2	Izba Celna - administracyjny-stolarka, ściany, <i>okna 30%</i>	8255	2025	131,05	15,9	56,8	445	43,3
2		Izba Celna - administracyjny B-stolarka, ściany	3 100,0	792	44,23	14,3	16,3	128	36,9

	Razem		11 355,0	2 817,0	175,3		73,1	573	
	Całość		1 621 577,3	344 419,4	29 350,0		14 688,3	115 212	

EFEKTY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW OŚWIATY

Lp.	Adres	Nazwa budynku i opis docieplenia	Kubatura	Pow.	Zap. na moc dla c.o.	Obecny wsp. qv	Redukcja zap. na moc dla c.o.	Redukcja zap. na energię cieplną dla c.o.	
			[m³]	[m²]	[kW]	[W/m³]	[kW]	[GJ/rok]	[%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Publiczne Szkoły Podstawowe									
1	Słowackiego 4	SP Nr 1 - termomod. 2007	16 590,0	3 310,0	372,27	22,4	223,0	1 749	59,9
2	Boh. M. Cassino 25	SP Nr 2 - termomod. 2007	29 661,0	5 833,0	567,51	19,1	300,6	2 358	53,0
3	Gdańska 23/1	SP Nr 3 - termom. 2018 okna ,dach	8 760,0	1 922,0	215,00	24,5	136,2	1 068	63,3
4	Częstochowska 6A	SP Nr 4 - termomod. 2006	12 050,0	3 314,0	215,65	17,9	107,2	841	49,7
5	Kamienna 15	SP Nr 5 - termomod. 2005	19 853,0	3 938,0	529,00	26,6	350,3	2 748	66,2
6	Wesoła 11A	SP Nr 6 - termomod. 2006	11 349,0	2 789,0	198,87	17,5	96,7	759	48,6
7	Jesienna 8	SP Nr 8- termomod. 2003	40 333,0	6 948,0	547,72	13,6	184,7	1 449	33,7
8	Spacerowa 6	SP Nr 10 - term. 2008	11 159,0	2 681,0	223,30	20,0	122,9	964	55,0
9	Poleska 27	SP Nr 11 z Oddz. Integracyjnymi- termomod. 2022	22 703,0	4 874,0	400,00	17,6	195,7	1 535	48,9
10	K. Pułaskiego 25	SP Nr 14 z Oddz. Integr. ZSP Nr 2 - nowy budynek- 2023 r. wym. okien, dociepl. poddasza, panele pv	27 613,0	5 068,0	900,00	32,6	651,5	5 110	72,4
11	W. Broniewskiego 1	SP Nr 15 - termomod. 2006	22 447,0	4 720,0	545,03	24,3	343,0	2 690	62,9
12	Strażacka 25	SP Nr 16 ZSP Nr 1, Przedszk. Sam. Nr 84	12 950,0	2 847,0	370,00	28,6	253,5	1 988	68,5
13	Rzemieślnicza 12/3	SP Nr 17 Specjalna - termomod. 2005	5 570,0	1 237,8	193,75	34,8	143,6	1 127	74,1
14	Mieszka I 18	SP Nr 19 - termomod. 2007	24 540,0	5 132,0	484,00	19,7	263,1	2 064	54,4
15	Leśna 30	SP Nr 20- termomod 2007- okna, c.o., poddasze - audyt	6 402,0	1 981,0	135,67	21,2	78,1	612	57,5
16	Polowa 7/1	SP Nr 21 - termomod. 2005	41 710,0	8 666,0	542,10	13,0	166,7	1 308	30,8
17	Radzywińska 11	SP Nr 26 - termomod. 2002	22 957,0	5 101,6	379,40	16,5	172,8	1 355	45,5
18	Warmińska 55	SP Nr 28 - termomod. 2004	14 367,0	3 192,7	325,00	22,6	195,7	1 535	60,2

19	Promienna 13A	SP Nr 29	10 834,0	2 407,6	223,00	20,6	125,5	984	56,3
20	Orla 2	SP Nr 30 (Spec.)	3 000,0	666,7	42,00	14,0	15,0	118	35,7
21	Żurawia 12	SP Nr 31 - term. 2007	10 663,0	2 369,6	300,00	28,1	204,0	1 600	68,0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	Pietrasze 29	kompleks sportowy	18 690,0	4 153,3	370,00	19,8	201,8	1 583	54,5
23	Podgodna 12	SP Nr 34 - termomod. 2006	21 537,0	4 229,0	441,90	20,5	248,1	1 946	56,1
24	Jaworowa 8	SP Nr 37 - termomod. 2008	28 703,0	5 789,0	604,00	21,0	345,7	2 711	57,2
25	Sokólska 1	SP Nr 42 - term. 2009	32 032,0	6 870,0	695,45	21,7	407,2	3 194	58,5
26	Stroma 16	SP Nr 43	22 032,0	6 041,0	565,31	25,7	367,0	2 879	64,9
27	Rumiankowa 13	SP Nr 44	38 540,0	6 044,0	962,27	25,0	615,4	4 827	64,0
28	Łagodna 10	SP Nr 45	29 609,0	6 000,0	407,81	13,8	141,3	1 109	34,7
29	J. K. Kluka 11A	SP Nr 51 - nowy budynek	51 409,0	10 600,0	781,00	15,2	318,3	2 497	40,8
30	Dojlidy Górne 48	SP Nr 52 : I -nowy bud.,II - term. 2007	15 943,0	3 683,0	512,00	32,1	368,5	2 891	72,0
	Razem		634 006,0	132 408,1	13 049,0		7 342,9	57 597	
Zespoły Szkół Publicznych									
1	Krakowska 19	Zespół Plac. Szkolno-Wych., SP Nr 35	3 377,0	667,0	80,00	23,7	49,6	389	62,0
2	Piastowska 3D	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 , SP Nr 33, Przedszk. Sam. Nr 85	16 454,0	4 543,0	450,00	27,3	301,9	2 368	67,1
3	Porzeczkowa 11	Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 4, SP Nr 38, Przedszk. Sam. Nr 86	27 010,0	5 760,0	423,50	15,7	180,4	1 415	42,6
4	Magnoliowa 13	Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 5, SP NR 48, Przedszkole Sam. Nr 87	50 228,0	10 129,0	700,00	13,9	247,9	1 945	35,4
	Razem		97 069,0	21 099,0	1 653,5		779,9	6 117	
Szkoły średnie i pozostałe jednostki oświatowe									
1	Ciepła 32	Centrum Kształcenia Ustawicznego	12 832,0	2 955,0	272,31	21,2	156,8	1 230	57,6
2	K. Pułaskiego 25	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 (Publiczne Gimnazjum Nr 5) - termomod. 2010 - <i>audyt</i>	19 011,9	5 998,5	407,60	22,0	247,2	1 939	60,6
3	Brukowa 2	I Liceum Ogólnokształcące - term. 2008, cz. Sportowa - częściowe ociepl.	36 270,0	7 134,0	552,00	15,2	225,6	1 769	40,9
4	Zwierzyniecka 9A	IV Liceum Ogólnokształcące - term. 2004	21 714,0	4 634,0	293,00	13,5	97,6	765	33,3
5	Miodowa 5	V Liceum Ogólnokształcące - term. 2002	13 211,0	2 950,0	350,00	26,5	231,1	1 813	66,0
6	Piastowska 5	VIII Liceum Ogólnokształcące - term. 2008	13 527,0	3 292,0	384,27	28,4	262,5	2 059	68,3
7		Internat - wymiana okien 80%	9 222,0	2 152,0	215,06	23,3	132,1	1 036	61,4
8	Stołeczna 6	X Liceum Ogólnokształcące- wym. okien - 56%	12 800,0	3 454,0	469,00	36,6	353,8	2 775	75,4

9	A. Grottgera 9	XI Liceum Ogólnokształcące - term. 2009	13 526,0	3 060,0	263,66	19,5	141,9	1 113	53,8
10	M. Konopnickiej 3	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego , SP Nr 22	11 170,0	2 576,0	242,36	21,7	141,8	1 112	58,5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Pałacowa 2/1	Zesp. Szkół Ogólnokszt. Nr 3 - term. 2005	17 693,0	3 966,0	261,68	14,8	102,4	804	39,1
12	Upalna 26	Zesp. Szkół Ogólnokszt. Nr 9 - term. 2007	37 125,0	8 385,0	705,02	19,0	370,9	2 909	52,6
13	Ślonimska 47/1	Zesp. Szkół Bud.-Geod. - termomod. 2015	44 305,0	6 657,0	596,65	13,5	197,9	1 552	33,2
14	Al. 1000-Lecia P.P.14	Zesp. Szkół Elektrycznych	29 780,0	7 026,0	505,00	17,0	237,0	1 859	46,9
15	Al. 1000-Lecia P.P. 14	Ośrodek Kształc. Zawod. i Egzam. przy ZS Elektrycznych	13 812,0	4 272,4	272,72	19,7	148,4	1 164	54,4
16	Knyszyńska 12	Zesp. Szkół Gastronomicznych - term. 2005	26 639,0	5 693,0	891,00	33,4	651,2	5 108	73,1
17	Gen. J. Bema 105	Zesp. Szkół Hand.-Ekonom. - okna 100%	22 363,0	5 158,0	538,51	24,1	337,2	2 645	62,6
18	Gen. J. Bema 103	Internat Zesp. Szk. Handl. Ekon.- okna 90%- termomod.	20 062,0	4 489,0	297,00	14,8	116,4	913	39,2
19	W. Broniewskiego 14	Zesp. Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 Bud. „A” - termomod. 2003	16 800,0	3 200,0	772,80	21,4	447,3	3 508	57,9
		łącznik	532,0	153,0					
		Internat - termomod. 2007 - 2008	12 839,0	2 900,0					
		warsztaty mechaniczne - term. 2004	6 000,0	900,0					
		Budynek „B” - termomod. 2004	10 964,0	2 340,0					
		Hala wielofunk.	13 227,0	1 771,5					
		Sala sport.	16 807,4	2 248,5					
23	Antoniuk Fabryczny 1	Zesp. Szkół Ogólnokszt. i Tech. - termomod. 2010	12 955,0	2 513,0	441,59	13,4	145,0	1 137	32,8
		lewe skrzydło szkoły „B” - termomod. 2010	9 061,0	1 346,0					
		Internat - termomod. 2010	6 941,0	2 216,0					
		dydaktyczny	3 999,0	582,0					
24	Zwycięstwa 28	Zesp. Szkół Nr 16	18 054,0	3 198,0	754,00	23,0	459,4	3 603	60,9
		Internat - wymiana okien 75%	14 684,0	3 834,0					
25	Letnia 1/1	Zesp. Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	14 311,0	3 514,0	560,00	30,1	392,4	3 078	70,1
		ZSP stara szkoła	4 015,0	597,0					
		ZSP sekretariat	301,0	82,0					
26	Boboli 33	ZSP - internat - wymiana okien 47%	5 540,0	860,0	116,34	23,2	78,7	617	67,6
27	Szkołna	ZSP sala gimnastyczna	1 138,0	210,0	55,65	48,9	45,4	356	81,6
28	Sienkiewicza 57	Zesp. Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi - termomod. 2016, 2020	17 747,0	5 311,0	454,52	25,6	294,8	2 312	64,9

29	Świętojańska 1	Zesp. Szkół Zawodowych Nr 2 - term. 2003	18 244,0	3 990,0	490,00	17,0	229,8	1 803	46,9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	Warszawska 62	Internat - wymiana okien 100% - <i>termomod.</i>	9 156,0	3 032,0					
31	Świętojańska 1	Pomocniczy pawilon szkoleniowy	1 508,0	264,0					
32	Antoniuk Fabryczny 40	Zesp. Szkół Zawodowych Nr 5 - okna 70%	12 333,0	2 731,0	326,50	26,5	215,5	1 690	66,0
33	Lipowa 41 D	Zesp. Szkół Nr 16 - wym. okien 16%	9 054,0	1 578,0	201,91	22,3	120,4	945	59,6
34	Żabia 5	Centrum Kszt. Ustawicznego - okna 100%	4 108,0	625,0	126,41	30,8	89,4	702	70,8
35	Dobra 3	Bursa Szkolna- termomod. ściany, strop, okna, drzwi, c.o.	21 531,0	5 555,0	407,48	18,9	213,7	1 676	52,4
36	Dobra 3	Bursa szkolna	20 375,0	5 821,4	407,5	20,0	224,1	1 758	55,0
37	Zwycięstwa 28	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - term. bud. głów. 2008	14 079,0	1 812,0	301,70	21,4	175,0	1 373	58,0
38	Piotrkowska 2	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 - termomod. 2007	4 619,0	1 095,0	130,50	28,3	88,9	698	68,1
39	Mazowiecka 35	Poradnia Psychol.-Pedagog. Nr 2 - wym. okien 100%	2 750,0	775,0	46,00	16,7	21,3	167	46,2
40	A. Mickiewicza 31/2	Specjalistyczna Poradnia Psychol.-Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży - wym. okien 100%	1 170,0	259,0	48,00	41,0	37,5	294	78,1
41	J. Piłsudskiego 7B	Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Podlasie” ZPO Nr 1 - nowa elewacja (siding), izolacja z wełny min. I folii	833,8	233,4	24,25	29,1	16,7	131	69,1
42	Podleśna 2	Zespół Szkół Muzycznych	42 344,0	10 180,8	711,6	16,8	330,5	2 593	46,4
43	Ciepła 32	Centrum Kształcenia Ustawicznego - term. 2010	12 832,0	2 955,0	190,40	14,8	74,9	588	39,3
	Razem		735 915,1	162 534,4	14 887,9		8 287,5	65 006	
Przedszkola Samorządowe									
1	Kawalerska 70A	Przedszkole S. nr 1 - termomod. 2019, dociepl. piwnic, poddasza, c.o.	2 925,0	376,0	70,00	23,9	43,7	343	62,4
2	Mazowiecka 39E	Przedszkole S. nr 2 -term. 2017, wym. okien 95%	1 813,0	648,0	152,00	83,8	135,7	1 064	89,3
3	Sokołska 2	Przedszkole S. nr 4 - term. 2008	4 849,0	1 240,0	90,00	18,6	46,4	364	51,5
4	Krańcowa 5	Przedszkole S. nr 5 - wym. okien - 100%	1 302,0	457,0	55,00	42,2	43,3	339	78,7
5	Bydgoska 4	Przedszkole S. nr 7 - termom. 2020 - audyt ex post	1 500,0	570,0	59,25	39,5	45,8	359	77,2
6	J. Piłsudskiego 34	Przedszkole S. nr 10 - term. 2010	2 603,0	793,0	58,00	22,3	34,6	271	59,6
7	Podleśna 3A	Przedszkole S. nr 12 - term. 2005	3 780,0	1 037,0	100,00	26,5	66,0	518	66,0
8	J. Piłsudskiego 20/4	Przedszkole S. Nr 14 - term. 2009	2 920,0	378,0	86,00	29,5	59,7	468	69,4
9	Łąkowa 17	Przedszkole S. Nr 22 - term. 2005	3 034,0	732,0	56,00	18,5	28,7	225	51,2
10	M. Konopnickiej 1	Przedszkole S. Nr 23 - term. 2008	1 431,0	572,0	65,00	45,4	52,1	409	80,2
11	J. Waszyngtona 4	Przedszkole S. Nr 25 - term. 2006	4 253,0	781,0	100,00	23,5	61,7	484	61,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	Ciepła 19	Przedszk. S. Nr 26 Integr.-term. 2011	4 376,0	862,0	86,00	19,7	46,6	366	54,2
13	J. Piłsudskiego 8A	Przedszkole S. Nr 27 - wym. okien 90%	4 097,0	553,0	97,00	23,7	60,1	472	62,0
14	Wierzbowa 21A	Przedszkole S. Nr 28 - term. 2016	4 097,0	994,0	77,62	18,9	40,7	320	52,5
15	W. Broniewskiego 25	Przedszkole S. Nr 29 - termomodern. 2014	3 008,0	733,0	45,00	15,0	17,9	141	39,8
16	Piastowska 1A	Przedszkole S. Nr 30 - term. 2010	3 916,0	826,0	91,00	23,2	55,8	437	61,3
17	Świętokrzyska 4	Przedszkole S. Nr 31 - wym. okien 75%, <i>doc. ścian, okna, c.o.</i>	5 330,0	1 202,3	79,00	14,8	31,0	243	39,3
18	K. Pułaskiego 55	Przedszkole S. Nr 32 - term. 2016	13 467,0	2 398,0	240,00	17,8	118,8	932	49,5
19	Wesoła 22	Przedszkole S. Nr 35 - termomod. 2015	4 306,0	1 043,0	125,04	29,0	86,3	677	69,0
20	Św. Mikołaja 9	Przedszkole S. Nr 36 - term. 2011	4 325,0	1 372,0	64,00	14,8	25,1	197	39,2
21	W. Witosa 22	Zespół Przedszkoli nr 1 - wym. okien 28%- audyt en.	7 350,0	2 323,6	150,95	20,5	84,8	665	56,2
22	K. E. Narodowej 58	Przedszkole S. Nr 40 - TBS	2 716,0	784,6	83,90	30,9	59,5	466	70,9
23	Świętojańska 13/4B	Przedszkole S. Nr 41 Integr. - term. 2010	4 503,0	1 155,0	80,00	17,8	39,5	310	49,3
24	Ciepła 19A	Przedszkole S. Nr 42 - wym. okien 98%-termomod.-audyt	3 361,0	912,0	56,20	16,7	26,0	204	46,2
25		budynek Filia - term. 2005	593,0	87,0	8,90	15,0	3,6	28	40,0
26	B. Głowackiego 3	Przedszkole S. Nr 43	3 774,0	749,0	70,00	18,5	36,0	283	51,5
27	Antoniukowska 9	Przedszkole S. Nr 44 - term. 2017	4 108,0	912,9	85,00	20,7	48,0	377	56,5
28	Sosabowskiego 6	Przedszkole S. Nr 45 - term. 2007	4 108,0	873,0	119,00	29,0	82,0	643	68,9
29	Mieszka I 4A	Przedszkole S. Nr 46 - wym. okien 75% - <i>audyt en.</i>	2 654,0	851,0	79,22	29,8	55,3	434	69,8
30	Św. Wojciecha 14	Przedszkole S. Nr 47 - wym. okien 75% - <i>audyt en.</i>	2 654,0	851,0	79,22	29,8	55,3	434	69,8
31	Pogodna 8	Przedszkole S. Nr 48 - wym. okien 100%	4 108,0	625,0	111,00	27,0	74,0	581	66,7
32	Pogodna 16	Przedszkole S. Nr 49 - term. 2009	4 684,0	625,0	134,00	28,6	91,8	720	68,5
33	Boh. M. Cassino 17	Przedszkole S. Nr 51- term. 2016	4 791,0	1 272,0	133,45	27,9	90,3	709	67,7
34	J. Waszyngtona 16	Przedszkole S. Nr 52 - term.-ściany, okna - audyt ex post	4 276,0	982,0	70,88	16,6	32,4	254	45,7
35	Kard. S. Wyszyńskiego 2A	Przedszkole S. Nr 53 - wym. okien 100%	2 157,0	583,0	112,00	51,9	92,6	726	82,7
36	Kozłowa 25	Przedszkole S. Nr 55 - term. 2007	9 300,0	2 260,0	134,00	14,4	50,3	395	37,5
37	Gen. Hallera 38	Przedszkole S. Nr 56 - wym. okien 100%	4 040,0	919,0	136,00	33,7	99,6	782	73,3
38	Palmowa 20A	Przedszkole S. Nr 58 - wym. okien 3%	8 700,0	2 433,0	143,00	16,4	64,7	507	45,2
39	S. Dubois 12	Przedszkole S. Nr 64 - term. 2017	11 143,0	2 607,4	212,80	19,1	112,5	883	52,9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

40	Łagodna 12	Przedszkole S. Nr 65 - wym. okien 30%	6 926,0	1 074,0	120,00	17,3	57,7	452	48,1
41	Mieszka 1 19	Przedszkole S. Nr 68 - wym. okien 95% - <i>audyt en.</i>	3 385,9	1 159,6	76,99	22,7	46,5	365	60,4
42	A. Karpowicza 1	Przedszkole S. Nr 69 - wym. okien 100%	1 050,0	224,0	35,00	33,3	25,6	200	73,0
43	Dziesięciny 50	Przedszkole S. Nr 71 - termomo. 2020 - <i>audyt en.</i>	4 040,0	950,0	70,05	17,3	33,7	264	48,1
44	Gajowa 66	Przedszkole S. Nr 73 - term. 2020 - <i>audyt en.</i>	4 011,0	935,0	70,10	17,5	34,0	267	48,5
45	Różana 19	Przedszkole S. Nr 76- termomodernizacja 2013	6 223,0	1 514,0	129,00	20,7	73,0	573	56,6
46	Zagórna 2/3	Przedszkole S. Nr 78 - wym. okien 50% - <i>audyt en.</i>	6 974,7	2 416,7	94,43	13,5	31,7	248	33,5
47	Konwaliowa 8	Przedszkole S. Nr 79 - wym. okien 40%	9 294,0	2 302,0	166,00	17,9	82,4	646	49,6
48	Armii Krajowej 34	Przedszkole S. Nr 80 - wym. okien 100%	6 811,0	1 491,0	100,00	14,7	38,7	304	38,7
	Razem		215 067,6	51 439,0	4 657,0		2 721,4	21 346	
Szkoły niepubliczne									
1	Kalinowa 5	Białostockie Towarzystwo Oświatowe: Społeczne Przedszkole BTO, Społeczna SP BTO	7 933,0	2 064,8	122,74	15,5	51,3	403	41,8
2	Mieszka 1 5	ZS Społ. Tow. Oświatowego: Społ. SP nr 1 STO, Przedszkole	4 844,0	939,0	100,00	20,6	56,4	442	56,4
3	Słowackiego 4	ZSO Mistrz. Sportowego, SP nr 1 - doc. bud., okna	16 590,0	3 310,0	372,27	22,4	223,0	1 749	59,9
4	Fabryczna 10	Zespół Szkół Społecznego STO	3 170,0	893,9	49,63	15,7	21,1	166	42,5
5	Fabryczna 10A	Zespół Szkół Społecznego STO - docieplony	909,0	325,0	26,00	28,6	17,8	140	68,5
6	Dzielna 19	Podlaskie Towarzystwo Oświatowe	13 041,0	2 589,6	197,80	15,2	80,4	631	40,7
7	Mickiewicza 95	II Społeczne Liceum Ogólnokształcące	5 403,0	1 791,6	80,00	14,8	31,4	246	39,2
8	Mickiewicza 43	SP Sióstr Misjonarek Św. Rodziny	7 730,0	1 513,0	126,00	16,3	56,4	443	44,8
9	Sitarska 25	Zespół Szkół Katolickich-dociepl.	3 440,0	653,4	66,00	19,2	35,0	275	53,1
10	Transportowa 2	Katot. SP	8 836,0	1 927,7	237,77	26,9	158,2	1 241	66,6
11	Kościelna 3	Kat. SP sala gimnastyczna	16 484,0	2 015,0	70,00	20,0	181,3	1 422	259,0
12	Waryńskiego 30	Niepubliczna SP - wymiana okien 90%	11 455,0	2 384,0	244,00	21,3	140,9	1 105	57,7
13	Narewska 13	Zespół Szkół Społecznych Nr 2	4 823,0	948,5	90,00	18,7	46,6	365	51,8
14	Hetmańska 8	Świat Ucznia Prywatna SP	7 974,0	2 848,0	223,27	28,0	151,5	1 188	67,9
	Razem		112 632,0	24 203,4	2 005,5		1 251,5	9 816	
Przedszkola niepubliczne									
1	Rynek Kościuszki 5	Niepubl. Przedszkole nr 2 Zgrom. Sióstr Miłosierdzia	8 251,0	1 335,0	136,00	16,5	61,7	484	45,4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Produkcyjna 66	Przedszkole Niepubl. Nr 5 - docieplone	1 122,0	164,0	24,00	21,4	13,9	109	57,9

3	Gajowa 108	Przedszk. Niepubl. „Słoneczne Przedszkole” - dociepl.	2 334,0	747,0	80,00	34,3	59,0	463	73,7
4	Zielna 16	Przedszkole Niepubl. nr 6 Zgrom. Sióstr Misjonarek	1 050,0	300,0	31,00	29,5	21,6	169	69,5
5	Zielna 16	Dom Zakonny Zgrom. Sióstr Misjonarek - dociepl.	3 437,0	982,0	109,00	31,7	78,1	612	71,6
6	Żeromskiego 7C	Niepubliczne Przedszkole im. Piotrusia Pana - dociepl.	660,0	220,0	28,00	42,4	22,1	173	78,8
7		cz. mieszkalna	595,0	170,0	25,00	42,0	19,6	154	78,6
8	Św. A. Boboli 49B	„Domowe Przedszkole” Przedsz. Niepubl.-część. ociepl.	1 003,0	314,0	17,05	17,0	8,0	63	47,1
9	Ks. Abpa E. Kisiela 28	Przedszkole Niepubl. nr 3 „Promyczek”-ściany, strop, posadzki	3 839,0	927,0	74,00	19,3	39,4	309	53,3
10	Przyjazna 39	Niepubliczne Przedszkole „Przyjazny Domek”	828,0	202,7	24,00	23,2	11,8	92	49,1
11			205,0	68,1					
	Razem		23 324,0	5 429,8	548,1		335,2	2 629	
Żłobki									
1	Wesoła 10	Żłobek Miejski nr 1 Integracyjny - term. 2007	4 507,0	1 066,0	135,63	30,1	95,1	746	70,1
2	Warszawska 75A	Żłobek Miejski nr 3 Filia - strop, ściany	4 566,0	876,0	90,00	19,7	48,9	384	54,3
3	Wasilkowska 4	Żłobek Miejski nr 3 - strop, ściany, grzejniki	4 807,0	948,0	90,00	18,7	46,7	367	51,9
4	Broniewskiego 1A	Żłobek Miejski nr 4	4 566,0	876,0	99,77	21,9	58,7	460	58,8
5	Grottgera 10/1	Żłobek Miejski nr 5 - term. 2010	4 931,0	900,0	126,35	25,6	82,0	643	64,9
6	Upalna 58	Żłobek Miejski nr 6 - term.	5 366,0	832,0	127,93	23,8	79,6	625	62,2
7	Warszawska 75A	Żłobek Miejski nr 7	4 566,0	876,5	90,00	19,7	48,9	384	54,3
8	Oriona 38	Żłobek Miejski nr 8 - term.	8 246,3	1 034,3	115,00	13,9	40,8	320	35,5
	Razem		41 555,3	7 408,8	874,7		500,7	3 927	
Zakład Doskonalenia Zawodowego									
1	Sienkiewicza 77	budynek szkolno-administracyjny	8 501,0	2 241,0	309,00	23,0	188,1	1 475	60,9
2		zabytkowa kamienica	4 934,0	1 053,0					
3	Nowy Świat 1	budynek	8 277,0	2 759,0	324,00	39,1	249,5	1 957	77,0
4	Pogodna 65	hala sportowa	3 348,0	423,0	148,90	44,5	118,8	932	79,8
	Razem		25 060,0	6 476,0	781,90		556,4	4 364	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Centrum Kształcenia Ustawicznego									
1	Żabia 5	okna	4 108,0	625,0	126,00	30,7	89,0	698	70,7

SZKOLNICTWO WYŻSZE									
Uniwersytet Medyczny									
1	Skłodowskiej 24A	Centr. Dyd. Stomatologicznej - term. 2011	9 622,0	1 635,0	138,20	14,4	51,6	405	37,3
2	Skłodowskiej 7A	budynek dydaktyczny - ociepl.	5 000,0	974,0	70,22	14,0	25,2	198	35,9
3	Kilińskiego 1 + Mickiewicza 2	Kampus Akademicki - brak ociepl.	173 728,0	30 603,0	3647,40	21,0	2083,8	16 345	57,1
4	Waszyngtona 13	Collegium Pathologicum - term. 2012	34 782,0	9 550,0	883,87	25,4	570,8	4 478	64,6
5	Waszyngtona 23	Dom Studenta nr 2 - <i>audyt en.</i>	22 220,9	8 897,1	498,27	22,4	298,3	2 340	59,9
6	Szpitalna	Centrum Symulacji Medycznych	9 020,8	1 882,6	148,90	16,5	67,7	531	45,5
	Razem		254 373,8	53 541,7	5 386,86		3 097,5	24 296	
Uniwersytet w Białymstoku									
1	Świerkowa 20	Wydział Pedagogiki i Psychologii - śc. zew.	24 037,0	5 205,0	494,97	20,6	278,6	2 186	56,3
2		Aula Wudziału PIP	17 065,0	3 926,0	217,14	12,7	63,6	499	29,3
3	Świerkowa 20B	Rektorat UwB (były Inst. Biologii)- termom. 2018	17 166,2	4 912,8	232,77	13,6	78,3	614	33,6
4	Świerkowa 20C	mieszkalny	6 255,0	1 266,0	115,81	18,5	59,5	467	51,4
5	Pogodna 65	Dom Studenta nr 3 i Instytutu Chemii	8 930,0	2 395,0	266,70	29,9	186,3	1 462	69,9
6	Żeromskiego 1	Dom Studenta nr 1	30 660,0	7 937,0	590,19	19,2	314,3	2 465	53,2
7	Plac Uniwersytecki 1	Wydział Historyczno-Socjolog. I Wydz. Filologiczny	23 000,0	4 223,0	383,50	16,7	176,5	1 384	46,0
8	Liniarskiego 3	Wydział Filologiczny	7 197,0	1 375,0	179,10	24,9	114,3	897	63,8
9	Zamenhofa 15	Dom Profesora, mieszkalny	5 194,0	1 032,0	111,36	21,4	64,6	507	58,0
10	Mickiewicza 1	Wydział Prawa	25 320,0	3 981,0	498,08	19,7	270,2	2 119	54,2
11		Aula Wydziału Prawa	4 650,0	761,3	139,50	30,0	97,7	766	70,0
12	Świerkowa 20A	hala sportowa	19 958,0	2 575,4	263,75	13,2	84,1	660	31,9
13	Ciołkowskiego 1M	Kampus UwB, Bud. wydz. Matematyki i Inform.	38 191,8	4 719,5	639,02	16,7	295,3	2 316	46,2
14	Ciołkowskiego 1J	Kampus UwB, Bud. Wydziału Biologii	57 493,8	7 339,0	1186,00	20,6	668,6	5 244	56,4
15	Ciołkowskiego 1L	Kampus UwB, Bud. Wydziału Fizyki i UCK	18 138,0	3 085,0	741,00	40,9	577,8	4 532	78,0
16	Ciołkowskiego 1K	Kampus UwB, Bud. Wydziału Chemii	52 162,0	6 437,0	1283,00	24,6	813,5	6 381	63,4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Razem		355 417,8	61 170,1	7 341,9		4 143,1	32 498	
Budynki byłego Uniwersytetu w Białymstoku - sprzedane									
1	Lipowa 41	Wydział Fiz. - Rogowski Developmment Nova	12 340,0	1 954,0	327,00	26,5	215,9	1 694	66,0

2	Lipowa 41A	bud. magaz. Inst. Chemii - Rogowski D.Nova	1 564,0	331,0	43,79	28,0	29,7	233	67,9
3	Krakowska 9A	Dom Stud. nr 2 - Rogowski Devel. Nova	11 260,0	2 652,0	200,16	17,8	98,8	775	49,4
4	Hurtowa 1	Instytut Chemii - dociepl. Całkowite - Adam Rożko	9 089,0	2 027,6	387,41	42,6	305,6	2 397	78,9
5	Piłsudskiego 11/4	Instytut Chemii	6 627,0	1 244,0	496,00	74,8	436,4	3 423	88,0
6		bud. magazynowy Instytutu Chemii	263,0	56,0	5,26	20,0	2,9	23	55,0
7	Akademicka 2	Instytut Matematyki - cz.st. niedocieplona	2 710,0	1 226,0	140,00	51,7	115,6	907	82,6
8	Skłodowskiej 14	adm. - dydaktyczny - śc. klatki schod.	16 010,0	3 076,0	402,63	25,1	258,5	2 028	64,2
	Razem		59 863,0	12 566,6	2 002,3		1 463,5	11 479	
Politechnika Białostocka									
1	Wiejska 45A	Budynek Ogólnotechniczny A,B,C - <i>audyt en.</i>	44 152,0	13 456,0	884,04	20,0	486,7	3 817	55,1
2	Wiejska 45E	Wydział Budownictwa A,B,B1	62 748,0	11 314,0	1100,00	17,5	535,3	4 199	48,7
3	Zwierzyniecka	Budynek CNK - styropian	48 013,0	7 642,1	850,00	17,7	417,9	3 278	49,2
4	O. Tarasiuka 2	W. Zarządzania- Bud. Główny - styropian	5 746,0	1 102,0	1000,00	16,9	467,3	3 665	46,7
5		W. Zarządzania- Bud. Dziekanatu- styropian	4 450,0	462,0					
6		W. Zarządzania- bud. 1-piętrowy- styropian	7 085,0	1 848,0					
7		W. Zarządzania - Hala Berlin- styropian	27 217,0	3 157,0					
8		W. Zarządzania - „warsztat”- dociep.	3 314,0	726,0					
9		W. Zarządzania - Inst. Innow. i Tech.	11 380,0	1 220,0					
10	Zamenhofa 29	Zakład Chemii	4 650,0	840,0	165,00	35,5	123,2	966	74,6
11	Zwierzyniecka 14	Dom Studenta nr 1 - styropian	25 801,0	5 050,0	340,00	13,2	107,8	845	31,7
12	Zwierzyniecka 12	Dom Studenta nr 2 - styropian	25 801,0	5 050,0	340,00	13,2	107,8	845	31,7
13	Zwierzyniecka 8	Dom Studenta nr 3 - styropian	25 801,0	5 050,0	340,00	13,2	107,8	845	31,7
14	Zwierzyniecka 6	Dom Studenta nr 4 - styropian	25 801,0	5 050,0	340,00	13,2	107,8	845	31,7
15	Zwierzyniecka 4	Hotel Asystenta - <i>audyt en.</i>	25 826,0	7 572,3	442,25	17,1	209,8	1 646	47,4
16	Wiejska	INNO - EKO - TECH	42 240,0	8 047,3	1 109,0	26,3	728,8	5 717	65,7
	Razem		390 025,0	77 586,7	6 910,29		3 400,1	26 669	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Akademia Teatralna									
1	Sienkiewicza 14	Akad. Teatralna Wydz. Sztuki Łalkarskiej - doc. 2006	16 147,0	2 487,0	254,60	15,8	109,3	857	42,9
Uniwersytet Muzyczny F. Chopina									
1	Kawalerska 5	Budynek Dydaktyczny	13 550,0	2 892,0	369,20	27,2	247,3	1 939	67,0

2	Kawalerska 5	Budynek dydaktyczny	5 800,0	1 241,6	196,00	33,8	143,8	1 128	73,4
	Razem		19 350,0	4 133,6	565,20		391,1	3 067	
Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne									
1	Warszawska 46	AWSD - okna	20 888,0	5 898,0	316,00	15,1	128,0	1 004	40,5
2		Profesorówka I	5 786,0	1 231,0	144,65	25,0	92,6	726	64,0
3		Profesorówka II - okna	1 980,0	690,0	49,50	25,0	31,7	248	64,0
4		Biblioteka i archiwum - okna	5 892,0	2 056,0	189,00	32,1	136,0	1 067	71,9
	Razem		34 546,0	9 875,0	699,15		388,2	3 045	
Wyższa Szkoła Ekonomiczna									
1	Choroszczańska 31		8 540,0	1 886,0	138,40	16,2	61,5	483	44,5
2	Zwycięstwa 14/2		1 180,0	327,0	262,00	18,6	135,3	1 061	51,6
3	Zwycięstwa 14/3		12 900,0	3 216,0					
	Razem		22 620,0	5 429,0	400,40		196,8	1 544	
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania + Humana Medica "OMEDA" (bud F i G)									
1	Ciepła 40	Budynek A - styropian	1 955,0	434,4	325,00	29,5	225,9	1 772	69,5
2		Budynek B - styropian	2 267,0	503,8					
3		Budynek C - styropian	1 323,0	294,0					
4		Budynek D	1 872,0	416,0					
5		Budynek E	3 599,0	799,8					
6	Fabryczna 39	Budynek F	1 356,0	301,3	98,00	42,5	77,3	606	78,8
7		Budynek G	949,0	210,9					
	Razem		13 321,0	2 960,2	423,00		303,1	2 378	
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej									
1	Dojlidy Fabryczne 26	Pałac Lubomirskich	9 162,0	1 764,0	320,67	35,0	238,2	1 868	74,3
2	Ks. St. Suchowolca 6	WSAP Collegium Nowum - styropian	26 068,0	4 330,0	437,00	16,8	202,4	1 587	46,3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3		WSAP Collegium Uniwersum - styropian	22 760,0	3 213,0	327,00	14,4	122,2	958	37,4
	Razem		57 990,0	9 307,0	764,00		562,8	4 414	
Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna									
1	Jana Pawła II 91		7 560,0	2 720,0	240,00	31,7	172,0	1 349	71,7
Wyższa Szkoła Menedżerska									

1	Sobieskiego 3		1 662,0	544,0	40,00	24,1	25,0	196	62,6
	Razem Szkolnictwo wyższe		1 232 875,6	242 320,9	25 027,6		14 252,4	111 794	
	OGÓŁEM		3 121 612,5	653 944,4	63 611,2		36 116,9	283 295	

EFEKTY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW SŁUŻBY ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

Lp.	Adres	Rodzaj budynku i opis docieplenia	Kubatura	Pow.	Zap. na moc dla c.o.	Wsp. qv	Redukcja zap. na moc dla c.o.	Redukcja zap. na energię cieplną dla c.o.	
			[m³]	[m²]	[kW]	[W/m³]	[kW]	[GJ/rok]	[%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego									
1	M. Skłodowskiej 26	Bud. nr 12 Oddział Neurologii i Rehabilitacji rozb. 2020	28 530,0	3 740,0	750,00	24,5	474,0	3 718	63,2
2		Budynek warsztatowo - socjalny	328,5	73,0					
4		Warsztat Elektryczno - Mechaniczny	1 471,5	327,0					
5		Budynek Administracyjno - Techniczny	333,0	74,0					
6		Pawilon Administracyjno - Biurowy	3 357,0	746,0	100,00	29,8	69,8	547	69,8
7		Pawilon Pediatrii- <i>dociepl ścian, stropu, okna</i>	21 856,5	4 857,0	529,00	24,2	332,3	2 606	62,8
8		Woj.. Przychodnia Chorób Wewn.	2 745,0	610,0	100,00	36,4	75,3	591	75,3
9		Pawilon Laryngologiczno-Okulistyczny	7 996,5	1 777,0	200,00	20,1	110,5	866	55,2
10		Pawilon Diagnostyki Laboratoryjnej	1 953,0	434,0					
11		Bud. Interny z hydriterapią C - ściany	17 154,0	3 812,0	1 491,75	31,3	1063,1	8 339	71,3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12		Budynek Interny A - ściany	22 342,5	4 965,0					
13		Pawilon Interny OIT	8 131,5	1 807,0					
14	Wołodyjowskiego 2/1	Zakład Piel. Opiek. - ściany, okna, drzwi	8 034,0	2 588,0	390,00	48,5	317,7	2 492	81,5
15	Warszawska 15	Bud. Nr 18 kuchenno - warsztatowy	8 579,7	1 906,6	252,14	17,8	124,8	979	49,5
16		Bud. Nr 16 administr. - gospodarczy	4 929,8	1 095,5					
17		+	305,1	67,8					
18		Łącznik	330,0	73,3					
19	Warszawska 15	Budynek Ginekologii nr 31	17 840,0	3 965,0	500,00	28,0	339,4	2 663	67,9

20	Skłodowskiej 25	Bud. nr 6 - Blok Operacyjny	25 200,0	6 006,0	745,00	29,6	518,2	4 065	69,6
21	Skłodowskiej 26	Budynek nr 8	24 807,0	5 512,7	707,00	28,5	483,7	3 794	68,4
22	Skłodowskiej 25	Budynek nr 1B	8 525,0	2 520,0	645,00	47,5	522,7	4 100	81,0
23	Skłodowskiej 25	Budynek nr 2	5 063,0	935,0					
	Razem		219 812,6	47 891,9	6 409,9		4 431,6	34 760	
Uniwersytecki Szpital Kliniczny									
1	M. Skłodowskiej -C. 24A	Budynek Główny	123 253,3	34 622,0	1 728,00	14,0	618,7	4 853	35,8
2		Pralnia	4 918,0	885,2	118,00	24,0	73,7	578	62,5
3		Budynek warsztatowo-magazynowy	1 646,0	391,0	40,60	24,7	25,8	202	63,5
4	Waszyngtona 15	„Collegium Novum” - wełna min.	42 831,0	8 620,0	442,00	10,3	56,5	443	12,8
5	Wołodyjowskiego 2	Budynek administracyjny	1 470,0	625,0	70,00	47,6	56,8	445	81,1
6	Szpitalna 35	Budynek mieszkalny	17 311,0	3 670,0	283,00	16,3	127,2	998	44,9
7	Waszyngtona 15	były Blok M Dziec. Szpit. Klin.	42 831,0	8 620,0	442,00	10,3	56,5	443	12,8
	Razem		234 260,3	57 433,2	3 123,6		1 015,3	7 963	
Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny									
1	Waszyngtona 17	Uniwersytecki DSK - wełna, styropian	140 605,0	25 902,0	2 073,00	14,7	807,6	6 334	39,0
2	Waszyngtona 17	Blok B	1 682,0	391,0	28,00	16,6	12,9	101	45,9
3	Waszyngtona 17	Blok AI.	3 549,0	650,0	48,00	13,5	16,1	126	33,5
	Razem		145 836,0	26 943,0	2 149,0		836,5	6 561	
Białostockie Centrum Onkologii									
1	Ogrodowa 12	Zakład Radioterapii - ściany ,dach, stropod.	10 772,0	2 199,9	153,10	14,2	56,2	440	36,7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Warszawska 15	Bud. administrac. - termom. 2020	5 769,8	915,0	98,27	17,0	46,3	363	47,2
3	Warszawska 15	Białostockie Centrum Onkologii	145 069,6	26 376,3	1 668,30	11,5	362,7	2 845	21,7
	Razem		161 611,4	29 491,2	1 919,7		465,2	3 649	
ZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji									
1	Fabryczna 27	Bud. Przychodni A - docieplony	10 791,0	2 579,0	133,90	12,4	36,8	289	27,5
2		Bud. Administracyjny F	15 876,0	3 739,7	174,00	11,0	31,1	244	17,9
	Razem		26 667,0	6 318,7	307,9		67,9	533	
Samodzielny Szpital Miejski im. PCK									

1	Sienkiewicza 79	Bud. szpitala - ściany	24 401,2	4 231,5	315,00	12,9	95,4	748	30,3
Specjalistyczny ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc									
1	Warszawska 18	Bud. szpitala - ściany, stropodachy, stropy, okna, drzwi, instal. c.o. i c.w.u.	13 886,3	4 492,0	223,55	16,1	98,6	773	44,1
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. K. Dłuskiego									
1	Żurawia 14	Pawilon C	11 848,1	2 632,9	132,00	11,1	25,4	199	19,2
2		Pawilon D	11 116,4	2 470,3	135,00	12,1	35,0	274	25,9
3		Pawilon E	12 242,7	2 720,6	137,00	11,2	26,8	210	19,6
4		Pawilon łóżkowy B ze stac. dializ	11 589,3	2 575,4	156,00	13,5	51,7	405	33,1
5		Bud. administr., kuchnia, oddz. dermatol.	12 700,8	2 822,4	165,00	13,0	50,7	398	30,7
6		B. Poradni Dermatolog. H	2 524,5	561,0	52,00	20,6	29,3	230	56,3
7		B. Poradni Zakażn. G	2 178,0	484,0	44,00	20,2	24,4	191	55,5
8		Apteka i laboratorium F - ściany, okna, drzwi	4 893,3	1 087,4	52,00	10,6	8,0	62	15,3
9		Apteka ogólnowstępna - okna	504,0	112,0	10,00	19,8	5,5	43	54,6
10		Laboratorium II K - docieplenie, część okien	697,5	155,0	22,00	31,5	15,7	123	71,5
	Razem		70 295	15 621,0	905,0		272,3	2 136	
Lekarska Specjalistyczna Spółdzielnia Pracy „ESKULAP”									
1	Nowy Świat 11C	Przychodnia nr 1 - <i>audyt</i>	2 898,0	828	102,00	35,2	75,9	595	74,4
2	Malmeda 6	Przychodnia nr 2 - ocieplony w 2011	892,2	255	15,17	17,0	7,1	56	47,1
3	Białówny 9/1	Przychodnia nr 3	1 798,7	514	44,97	25,0	28,8	226	64,0
	Razem		5 588,9	1 596,8	162,1		111,8	877	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kliniki, Przychodnie									
1	Parkowa 6	Prywatna Klinika Poł. - Ginekologiczna	1 800,0	514,3	45,00	25,0	28,8	226	64,0
2	Zamenhofa 19	Poliklinika Ginekol.-Położnicza NZOZ-styrop.	2 800,0	1 000,0	60,00	21,4	34,8	273	58,0
3	Wiejska 81	NZOZ OSTEO-MEDIC s.c. A. Racewicz, J. Supronik	5 764,0	1 550,0	90,00	15,6	38,1	299	42,4
4	NMP Królowej Rodzin 21	NZOZ Przychodnia Położniczo - Ginekologiczna	1 260,0	360,0	21,00	16,7	9,7	76	46,0
5	Niedźwiedzia 69	Centrum Medyczne "DOJLIDY" Sp. z o.o.	8 820,0	2 262,9	108,00	12,2	28,6	224	26,5
6	Miłosna 24	NZOZ Villa Med. - styropian	868,0	202,7	16,00	18,4	8,2	64	51,2
7	Wiewiórcza 10	Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy - ściany	2 875,5	829,5	58,00	20,2	32,1	252	55,4

8	Antoniuk Fabryczny 10	NAPROMEDICA, Wasilewski i wsp. sp. J. - ściany	1 360,0	463,0	32,00	23,5	19,8	155	61,8
9	Ogrodowa 19	Wspólnota LEKMED	3 913,0	1 057,6	90,00	23,0	54,8	430	60,9
10	A. Krzywoń	Przychodnia Lekarska „LORANTHUS” - ściany, strop	3 350,0	680,0	59,50	17,8	29,4	230	49,3
11	Bema 2	przychodnia - ZMK	13 429,70	3 665,60	240,00	22,3	178,6	1 401	74,4
12	Berlinga 8	przychodnia - ZMK	11 128,00	2 622,30	116,37	10,5	16,7	131	14,3
13	Białówny 11	przychodnia - ZMK	11 694,00	2 543,00	280,00	23,9	174,2	1 367	62,2
14	Bukowskiego 4	przychodnia - ZMK	5 000,00	1 149,00	110,00	22,0	65,0	510	59,1
15	Dobra 6	przychodnia - ZMK	1 166,70	369,4	37,10	45,4	42,5	333	114,5
16	Mieszka I 8C	przychodnia - ZMK - termomodernizacja	11 880,00	2 553,60	140,64	23,3	169,9	1 333	120,8
17	Piłsudskiego 4A	przychodnia - ZMK - termomodernizacja	7 019,00	1 719,00	68,72	15,7	47,0	369	68,4
18	Radzyńska 16	przychodnia - ZMK	9 983,00	2 560,10	118,35	11,9	29,0	227	24,5
19	Sienkiewicza 53	przychodnia - ZMK - termomodernizacja	7 890,40	796,1	139,38	11,6	20,5	161	14,7
20	Sienkiewicza 53B	przychodnia - ZMK - termomodernizacja	4 129,10	825,8					
21	Siewna 2	przychodnia - ZMK	8 980,00	1 567,70	90,00	10,0	9,0	70	10,0
22	Storczykowa 5	przychodnia - ZMK - termomodernizacja	7 434,00	1 486,80	109,02	10,9	14,3	112	13,1
23	Storczykowa 7	przychodnia - ZMK - termomodernizacja	2 549,00	509,8					
24	Swobodna 24	przychodnia - ZMK - termomodernizacja	10 179,00	1 527,60	85,00	11,0	20,4	160	24,0
25	Witosa 36	przychodnia - ZMK	9 515,00	2 445,10	160,00	13,6	43,9	344	27,4
26	Witosa 38	przychodnia - ZMK	2 237,00	372,8					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	Ogrodnicki 51	"OTOTRAUMA" Sp.z o.o. - pawilon usług medycznych	8 181,0	1 055,4	216,80	26,5	143,2	1 123	66,0
	Razem		165 205,5	36 689,0	2 490,9		1 258,3	9 870	
Domy Opieki Społecznej, Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze									
1	Wysockiego 79	Stowarzyszenie Dzieła Nieustającej Pomocy - Katolicki Młodz. Ośrodek Socjoterapii „EXODUS”	560,0	160,0	18,00	32,1	13,0	102	72,0
2	Sobieskiego 1	Towarzystwo Przyj. Chorych „HOSPICIUM” - ściany	2 400,0	800,0	60,00	25,0	38,4	301	64,0
3		Towarzystwo Przyj. Chorych „HOSPICIUM” - ściany	8 000,0	2 200,0	160,00	20,0	88,0	690	55,0
4	11 Listopada 6	Wielof. Plac. Opiek.- Wychow., „DWÓJKA”-term. 2006- okna, ociepl. fundament.	10 847,0	2 193,0	345,00	22,3	205,8	1 614	59,6
5		Wielof. Plac. Opiek.- Wychow., „DWÓJKA”-term. 2006	4 622,0	1 027,1					

6	Słonimska 8	Plac. Opiek.- Wychow.,„Jedynka" - ściany	11 743,0	3 173,8	200,00	15,2	81,5	640	40,8
7		Plac. Opiek.- Wychow.,„Jedynka"- ściana	1 419,0	383,5					
8	Nowa 32A	CARITAS-Rodzinny Dom Dziecka - styropian	1 279,0	535,1	38,00	29,7	26,5	208	69,7
9	Świerkowa 9	Dom Pomocy Społecznej - styropian	27 865,0	6 899,0	294,00	10,6	43,2	339	14,7
10	Baranowicka 203	Dom Pomocy Społecznej 3A - docieplony	8 061,0	2 425,8	874,50	14,4	327,0	2 565	37,4
11	Baranowicka 203	Dom Pomocy Społecznej 3B - docieplony	11 480,0	2 899,0					
12	Baranowicka 203	Dom Pomocy Społecznej 3C - docieplony	22 234,0	2 725,0					
13	Baranowicka 203	Dom Pomocy Społecznej IB - docieplony	1 564,0	336,4					
14	Baranowicka 203	Dom Pomocy Społ., bud. admin.- sport. <i>-termomod.</i>	16 482,0	4 591,0					
15	Baranowicka 203	Dom Pomocy Społ., warszt.-szk. - dociepl.	1 010,0	224,5					
16	Mickiewicza 13	„Nasz Dom: Dobry Pasterz"	2 082,0	239,4	60,00	28,8	41,3	324	68,8
17	Barszczańska 18	Dzienny Dom Pomocy Społecznej - świetlica	1 648,3	478,0	36,00	21,8	21,2	166	58,8
18	Orla 2	Pogotowie Opiekuńcze - ściany, stolarka, c.o.	8 300,0	2 299,0	184,58	22,2	109,9	862	59,5
19	Raginisa 55	Caritas Archid. Białost. - Noclegownia dla Kobiet - styrop.	676,0	163,1	21,00	31,1	14,9	117	71,0
20	Sienkiewicza 81/9	Caritas Archid. Białostockiej - Dom dla Bezdomnych i Noclegownie Caritas	5 624,0	605,0	110,15	19,6	59,5	467	54,0
21	Warszawska 47	ELEOS Prawosł. Oś. Miłosierdzia - dociepl.	1 248,0	416,0	110,00	88,1	98,8	775	89,8
22	Kujawska 24	Dom Opieki Kościoła Chrześcijan Baptystów	6 106,0	1 690,0	180,00	29,5	125,0	981	69,5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	Włókiennicza 7	Ośrodek Interwencji Kryzysowej - okna, drzwi,grzejniki,elewacja	3 490,8	706,3	56,00	16,0	24,6	193	43,9
24	Biała 13/33	Środowiskowy Dom Samopom. - ściany, okna, drzwi	4 537,0	957,9	121,50	26,8	80,7	633	66,4
25	Świętojańska 2A	Stowarzyszenie Penit. „PATRONAT"- ściany	1 898,4	513,1	32,21	17,0	15,1	119	47,0
26	Proletariacka 21	Stowarzysz. Pomocy Rodzinie „DROGA" - docieplony	2 787,0	1 043,5	42,20	15,1	17,1	134	40,6
27	Proletariacka 22	Stowarzysz. Pomocy Rodzinie „DROGA" (gospodarczy) - docieplony	1 665,0	450,0	29,97	18,0	15,0	118	50,0
28	Stołeczna 5	Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Św. Rodziny	5 797,0	1 350,0	85,00	14,7	32,8	257	38,6
29	Św. A. Boboli 5	Plac. Opiek. Wych. „Dom pod Modrzewiem"	2 261,0	234,5	65,00	28,7	44,7	350	68,7
	Razem		192 057,4	44 309,0	3 247,9		1 523,9	3 248	
	OGÓŁEM		1 259 621,1	275 017,3	21 254,5		10 176,7	79 824	

EFEKTY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW KULTURY, SPORTU I HOTELI

Lp.	Adres	Rodzaj budynku i opis docieplenia	Kubatura	Pow.	Zap. na moc dla c.o.	Obecny wsp. qv	Redukcja zap. na moc dla c.o.	Redukcja zap. na energię cieplną dla c.o.	
			[m³]	[m²]	[kW]	[W/m3]	[kW]	[GJ/rok]	[%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Branickiego 15	Teatr Dramatyczny (zapł. tech.)	3 560,0	803,9	150,42	35,9	112,7	883,7	81,6
2		Teatr Dramatyczny (zapł. tech.)	635,7	101,8					
3	Podleśna 2	Filharmonia - ściany	10 200,0	2 033,0	195,00	19,1	103,2	809,5	57,6
4	Kalinowskiego 1	Białostocki Teatr Lalek - styropian	13 485,9	2 559,2	200,00	14,8	78,6	616,7	42,8
5	Branickiego 17/2	Białostocki Teatr Lalek - styropian	1 775,0	566,0	49,00	27,6	33,0	259,0	73,4
6	Zamenhofa 26/11	Białostocki Teatr Lalek	135,0	52,0	3,17	23,5	2,0	15,4	67,2
7	Rynek Kosciuszki10	Muzeum Podl. - Ratusz	9 975,0	1 425,0	138,60	13,9	48,8	383,0	38,4
8	Warszawska 37	Muzeum Podl.	4 668,0	778,0	112,20	24,0	70,2	550,5	68,1
9	Świętojańska 17	Muzeum Podl.	3 628,2	604,7	180,00	33,1	87,4	685,6	52,9
10		Muzeum Podl.	1 811,1	301,9					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Kilińskiego 7	Muzeum Wojska - elewacja	3 630,8	688,7	90,70	25,0	58,0	455,1	69,7
12	Kilińskiego 13	Dom Kultury „Śródmieście"	528,3	132,1	12,68	24,0	7,9	62,2	68,1
13	Legionowa 5	Białostocki Ośrodek Kultury	14 604,0	1 420,0	353,35	24,2	221,9	1740,7	68,4
14	Gajowa 73	Książnica Podlaska- ściany	2 400,0	581,7	66,00	27,5	44,4	348,3	73,3
15	Skłodowskiej-Curie 14A	Książnica Podlaska	34 802,0	8 324,0	695,00	20,0	381,8	2994,6	59,8
16	Kilińskiego 8	Wojewódzki Ośr. Anim. Kultury	8 003,9	1 252,3	111,00	13,9	39,0	305,6	38,2
17	Św. Rocha 14	WOAK - elewacja, okna	10 328,0	2 052,3	177,20	17,2	84,2	660,8	51,8
18	Warszawska 19	Centrum im. L. Zamenhofa	3 923,4	1 837,3	138,00	35,2	102,7	805,5	81,0
19	Mazowiecka 39C	Pływalnia Kameralna	3 633,0	610,0	61,49	16,9	28,8	225,8	51,0
20	11 Listopada 28	Lodowisko	6 680,0	1 908,0	96,94	14,5	36,8	288,8	41,4
21	Wołodyjowskiego 5	Trybuny i bud. pod - termomod.	5 871,0	1 838,3	327,83	22,4	78,6	616,5	26,1
22	Zamenhofa 25	Hotel Branicki - styropian	7 860,0	1 898,0	214,00	27,2	143,3	1123,7	72,9
23	Pałacowa 7	Hotel Gołębiwski - styropian	55 389,1	12 297,1	1 096,91	19,8	598,4	4693,8	59,4
24	Towarowa 5B	Dom Weselny „Gracja"- dociepl.	7 843,0	1 359,6	120,00	15,3	49,4	387,6	44,8

25	Wiejska 49	Hotel „Pod Herbem” - wynajęty bud.	685,0	235,0	11,65	17,0	5,5	43,0	51,3
26	Jana Pawła II 77	Hotel „Gromada”- termomod.	10 281,9	2 870,5	163,90	15,9	71,4	559,8	47,4
27	Waszyngtona 24A	Willa Pastel - styropian	4 000,0	1 000,0	70,00	17,5	34,0	266,7	52,9
28	Hurtowa 3	Hotel 3 TRIO	8 800,0	2 200,0	180,00	20,5	100,8	790,7	61,0
29		Hotel 3 TRIO	8 879,0	1 973,1	250,00	28,2	170,1	1334,2	74,1
30	Paderewskiego 8A	„NIAGARA” Centrum Bankietowe	4 280,0	775,0	70,00	16,4	31,5	246,9	49,0
31	Bursztynowa 8	Zajazd „Bursztyn”	1 030,0	397,0	40,00	38,8	30,7	241,0	83,7
32	Rumiankowa 17	Restauracja „ MOZART”	4 463,7	1 144,6	75,88	17,0	35,7	280,1	51,3
33	I Armii Woj. Pol. 7	Zajazd „Budowlani”	11 143,0	3 297,0	344,11	16,3	154,4	1211,0	48,9
34		Bud. Usług. - Handlowy	9 937,6	2 275,0					
35	Al. Jana Pawła II 54	„Hotel Turkus” - wełna,styrop. stolarka	10 430,0	3 680,0	237,72	22,8	143,9	1128,3	65,9
36	Wierzbowa 6	Klub Rozrywki „Krag”	9 140,0	1 340,0	169,00	18,5	86,7	680,4	55,9
37	Transportowa 4	Dom Turystyczny- docieplenie	11 062,0	2 861,0	120,00	10,8	20,4	160,3	18,6
38	Kolejowa 26A	ILONA s.c.	1 609,0	360,0	35,00	21,8	20,5	160,9	63,9
39	Włókiennicza 5	„Villa Tradycja”	833,3	219,3	15,00	18,0	7,5	58,8	54,5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	Pogodna 16D	Centrum Konf.-Bankiet. „TITANIC”	7 500,0	1 400,0	131,00	17,5	63,5	498,1	52,8
41	Zwierzyniecka 64	Pensjonat „Błękitna Laguna”	1 767,0	344,0	25,00	14,1	9,1	71,4	39,6
42	Jagienki 12	Hotel „JAGIENKA”	1 880,0	360,0	25,00	13,3	8,1	63,4	35,2
43	Elewatorska 12	Sala Bankietowa „LECH” - dociepl.	3 024,0	756,0	48,21	15,9	21,0	164,7	47,4
44	Sienkiewicza 24	Kamienica sp. z o.o.	1 540,0	592,4	73,08	47,5	59,2	464,5	88,3
45	Kawalerska 17A	BKS Hetman (adm.- biur.) - ściany	278,0	99,4	5,00	18,0	2,5	19,6	54,5
46	J.K. Branickiego 3	BKS Hetman	5 343,0	676,0	107,23	20,1	59,1	463,9	60,1
47	Zwycięstwa 28	Międzyszkolny Ośr. Sport. - termom.	14 079,0	1 812,1	301,70	21,4	175,0	1372,6	63,2
48	Plażowa	Ośr. Sportów Wod.,,Dojlidy”- styropian	3 270,0	701,6	43,10	13,2	13,7	107,2	34,5
49	Kawalerska 17B	BKS Hetman - nowa hala	5 840,0	774,0	92,00	15,8	39,4	309,4	46,7
50	Legionowa 10	Casablanka Catering Sp. z .o.	18 365,3	3 720,6	451,60	24,6	286,3	2245,8	69,1
	Razem		374 831,2	81 288,2	7 674,7		4 061,2	31 855	

EFEKTY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW HANDLOWO - USŁUGOWYCH

Lp.	Adres	Właściciel budynku i opis docieplenia	Kubat.	Pow.	Zap. na moc dla c.o.	Obecny wsk. qv	Redukcja zap. na moc dla c.o.	Redukcja zap. na energię cieplną dla c.o.	
			[m³]	[m²]	[kW]	[W/m³]	[kW]	[GJ/rok]	[%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Octowa 3	Konsorcjum Stali S.A. - pom. biurowo-socjalne	3 269,2	426,0	45,00	13,8	15,6	112,2	34,6
2	Serwisowa 10	Palisander sp. z o.o. - bud. Biur.-ściany, strop.	2 009,0	412,0	48,00	23,9	29,9	215,5	62,3
4	Elewatorska 11B	Palisander sp. z o.o. - docieplenie	1 421,0	216,9	36,00	25,3	23,2	167,2	64,5
6	Wysockiego 69	BIS PLUS Sp. z o.o. - styropian, wełna	3 650,0	950,0	90,00	24,7	57,2	411,6	63,5
7	Octowa 5	Grupa Ożarów S.A. - garaż, lokomotywy	942,0	145,0	54,00	57,3	45,5	327,8	84,3
8		Grupa Ożarów S.A. - bud. admin. boczniczy	936,0	177,0	38,33	41,0	29,9	215,4	78,0
9		Grupa Ożarów S.A. - sprężarkownia	1 223,0	197,0	27,00	22,1	16,0	115,2	59,2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Ks. J. Popiełuszki 115	BCMB Sp. z o.o. - admin. biurowy - styropian	650,0	226,0	18,00	27,7	12,2	87,5	67,5
11		BCMB Sp. z o.o. - handl. - cz. stolarki, tynk	13 720,0	1 620,0	343,00	25,0	219,5	1580,9	64,0
12		BCMB Sp. z o.o. - admin. - płyta pilśniowa	5 268,0	1 007,0	65,00	12,3	17,6	126,7	27,1
13	Składowa 10	PHU BAWI S.A. - doc. stropu styropianem	5 864,5	1 585,0	70,00	11,9	17,2	124,0	24,6
15	Jarzębinowa 2A	„Pruszyńska” Gastr. P. Pruszyński - styrop.	2 800,0	800,0	40,00	14,3	14,8	106,6	37,0
16	Sienkiewicza 55a	Biał. Spółdz. „Sam. Chłopska” - styropian	10 070,0	2 893,0	199,00	19,8	108,4	780,4	54,5
17	Marczukowska 20	FERROX Sp. z o.o. - usług. - handl. - biurowy	2 078,0	659,0	31,00	14,9	12,3	88,6	39,7
18	Kombatantów 4	PU-A ASTWA - wełna, styropian	13 500,0	4 136,0	383,00	28,4	261,5	1883,2	68,3
19	Elewatorska 11	P. „ELTOR” (admin.)	5 989,0	1 472,0	140,00	23,4	86,1	620,1	61,5
20		P. „ELTOR” (garaż)	1 383,0	274,0	35,00	25,3	22,6	162,4	64,4
21		P. „ELTOR” (portier.)- ściany	65,0	10,0	1,63	25,0	1,0	7,5	64,0
22	Nowosielska 2A	P.W. „BISTAR” s.k. - styropian	980,0	380,0	50,00	51,0	41,2	296,6	82,4
23	Handlowa 6A	Stalpol Biuroserwis Sp. z o.o. (administr.)	2 615,0	614,0	56,22	21,5	32,7	235,4	58,1
24		Stalpol Biuroserwis Sp. z o.o. (hala)	6 552,0	910,0	163,80	25,0	104,8	755,0	64,0
25		Stalpol Biuroserwis Sp. z o.o. (hala) - styropod.	1 200,0	170,0	30,00	25,0	19,2	138,3	64,0
26	Radzymińska 12	AKCESS Starosta i wsp. Sp. J. - elewacja	19 665,0	2 732,0	270,00	13,7	93,0	669,9	34,5

27	Elewatorska 7	AKCESS Starosta i wsp. Sp. J. - elewacja	1 100,0	387,0	45,00	40,9	35,1	252,8	78,0
28	Al. Solidarności 15	P.Z.S. Cezas Sp. z o.o. - ściany, okna	6 604,5	1 785,0	180,00	27,3	120,6	868,2	67,0
29	Świętojańska 40	W. Lipnicki	1 200,0	330,0	30,00	25,0	19,2	138,3	64,0
30	Rycerska 2	Zakład Piekarniczo-Cukierniczy - ściany	870,0	290,0	15,00	17,2	7,2	51,6	47,8
31	Towarowa 1	ELKOND Sp. z o.o. - styropian	1 950,0	442,0	63,00	32,3	45,5	327,3	72,1
32	Stawowa 7	S.J. REMIS Malinowski i Wspóln.	7 707,0	1 674,0	200,00	26,0	130,6	940,8	65,3
33		S.J. REMIS Malinowski i Wspóln.	1 183,0	369,0	29,58	25,0	18,9	136,3	64,0
34		S.J. REMIS Malinowski i Wspóln.	1 062,0	256,0	26,55	25,0	17,0	122,4	64,0
35		S.J. REMIS Malinowski i Wspóln.	7 022,0	1 704,0	265,00	37,7	201,8	1453,3	76,2
36	Elewatorska 17/1	P.P.H. EKTO Sp. z o.o. - styropian	27 255,0	5 889,0	960,00	24,0	599,8	4319,3	62,5
37	Elewatorska 17	P.P.H. EKTO Sp. z o.o. - styropian	12 771,0	2 357,0					
38	Rzemieślnicza 1	Wydawnictwa Akcydensowe Skł. Firm. Nr 1	1 080,0	260,00	25,00	23,1	15,3	110,0	61,1
39	Sejneńska 7	Firma „BARTOSZ” Sp. J. (bud. h.- biur.)	2 144,0	517,00	100,00	46,6	80,7	581,2	80,7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40		Firma „BARTOSZ” Sp. J. (bud. magazyn.)	976,0	190,00	20,00	20,5	11,2	80,8	56,1
41	Gen. F. Kleegerga 8	KOSTAR E. Barszczewska	1 186,0	282,00	28,00	23,6	17,3	124,8	61,9
42	Elewatorska 7	P.P.U.H. TECHNOSAN Sp. z o.o. (adm.)- styr.	939,0	313,00	23,48	25,0	15,0	108,2	64,0
43		P.P.U.H. TECHNOSAN Sp. z o.o. (magaz.)	780,0	256,00	19,50	25,0	12,5	89,9	64,0
44	Hetmańska 35/2	Centrum Oświetlenia „Światło”	1 500,0	500,00	30,00	20,0	16,5	118,8	55,0
45	Popiełuski 16	Centrum Oświetlenia „Światło”	1 110,0	370,00	25,00	22,5	15,0	108,1	60,0
46	Poleska 73	Centrum Oświetlenia „Światło”	180,0	60,00	10,00	55,6	8,4	60,3	83,8
47	Słowacka 12	Centrum Oświetlenia „Światło”	1 080,0	360,00	50,00	46,3	40,3	290,1	80,6
48	Wiklinowa 10	P.H.U. J.M.K. -pawilon handl. - styropian	4000	860,0	100,0	25,0	64,0	460,9	64,0
49	Choroszczańska 24	P.U.P. „TOR” S.A. - styropian	4 500,0	900,0	112,50	25,0	72,0	518,5	64,0
50		P.U.P. „TOR” S.A. - styropian	1 100,0	350,0	27,50	25,0	17,6	126,7	64,0
51		P.U.P. „TOR” S.A. - styropian	4 700,0	900,0	117,50	25,0	75,2	541,6	64,0
52	Choroszczańska 24	P.U.P. „TOR” S.A. - styropian	5 900,0	1 312,0	147,50	25,0	94,4	679,8	64,0
53	I Armii W. Polskiego 2C	„PARTNER” S.j. - wełna, elewacja blaszana	6 070,0	1 410,0	90,00	14,8	35,4	254,7	39,3
54	Elewatorska 29A	MIG Import-Export Głowiacki Sp.j. (hala)	1 650,0	1 050,0	128,00	77,6	113,2	814,9	88,4
55		MIG Import-Export Głowiacki Sp.j. (hala)	3 300,0	1 100,0	105,00	31,8	75,3	542,3	71,7

56	Branickiego 17	Centrum Finansowe ELJO Sp. Z o.o. - styropian	3 143,0	898,0	45,64	14,5	17,4	125,0	38,0
57	Branickiego 17 A	Centrum Finansowe ELJO Sp. Z o.o. - styropian	8 239,0	2 354,0	118,50	14,4	44,3	319,4	37,4
58	Branickiego 17 D	Centrum Finansowe ELJO Sp. Z o.o. - styropian	2 562,0	732,0	64,05	25,0	41,0	295,2	64,0
59	Branickiego 17 E	Centrum Finansowe ELJO Sp. Z o.o. - styropian	1 351,0	386,0	33,78	25,0	21,6	155,7	64,0
60	Elewatorska 11/1	BIASCAN S.A. - styropian, płyty warstwowe	6 480,0	1 150,0	162,00	25,0	103,7	746,7	64,0
61	Magazynowa 2	Refleks Rożko Sp. j. (biurowiec, hala)-styrop.	38 500,0	11 000,0	755,00	19,6	408,5	2941,9	54,1
62	Kolejowa 4A	P.H.U. „Market” Sp. z o.o.	13 478,0	2 300,0	189,00	14,0	67,7	487,5	35,8
63	Kolejowa 14	P.H.U. „Market” Sp. z o.o.	8 985,0	887,0	181,00	20,1	100,1	721,1	55,3
64	Kolejowa 12	P.H.U. „Market” Sp. z o.o.	12 520,0	2 370,0	220,00	17,6	107,3	772,9	48,8
65	Piłsudskiego 29	P.H.U. „Market” Sp. z o.o.	4 851,0	1 120,0	130,00	26,8	86,3	621,8	66,4
66	Grochowa 3	„Sztuka Ludowa”Sp. Wyt. Ręk. Lud. i Artyst.	2 593,0	740,9	64,83	25,0	41,5	298,8	64,0
67	Wierzbowa 10	S.P. MOTOTRANSPORT	3 603,0	653,0	202,00	56,1	169,6	1221,2	83,9
68	Zacisze 3	S.P. MOTOTRANSPORT (st. obsł. i adm.)-płyty	3 853,0	1 467,0	147,00	38,2	112,3	808,9	76,4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
69	Pogodna 18	P.H.U.P. Lambud J. Gutowski - styropian	3 614,0	713,0	150,00	41,5	117,5	846,0	78,3
70	Bema 102	P.H.U.P. Lambud J. Gutowski - styropian	3 500,0	1 000,0	70,00	20,0	38,5	277,3	55,0
71	Gen. Kleeberga 36	Kamlot J.Grygoruk i wsp.Sp.j.	10 400,0	2 052,0	180,00	17,3	86,4	622,2	48,0
72	Eweliny Sawickiej 8	Spół. Inw.,„Podlasie” (handl.-gosp.)	1 603,0	458,0	40,00	25,0	25,6	184,2	63,9
73	Prowiantowa 3	Spół. Inw.,„Podlasie” (handl.)	409,5	117,0	35,00	85,5	31,3	225,5	89,5
74	Strażacka 2	Spół. Inw.,„Podlasie” -cz. magaz. doc.	1 631,0	466,0	50,00	30,7	35,3	254,4	70,6
75	Grochowa 2A	Przeds. Gosp. Komunalnej Sp. z o.o.-okna+ doc.15 cm	4 000,0	1 008,0	69,25	17,3	33,3	239,5	48,0
76	Dolistowska 1	Przeds. Gospod. Komunalnej Sp. z o.o. - okna	1 526,0	509,0	55,00	36,0	41,3	297,2	75,0
77	Orzeszkowej 30	Przeds. Gospod. Komunalnej Sp. z o.o.	2 427,0	693,0	120,00	49,4	98,2	706,9	81,8
78	Wysockiego 63	Przeds. Gospod. Komunalnej Sp. z o.o.	1 198,0	287,0	41,00	34,2	30,2	217,6	73,7
79	Nowogródzka 11	Przeds. Gospod. Komunalnej Sp. z o.o.	213,0	81,0	15,00	70,4	13,1	94,2	87,2
80	Nowogródzka 13	Przeds. Gospod. Komunalnej Sp. z o.o.	714,0	151,0	15,00	21,0	8,6	61,7	57,2
81	Słonimska 2 (dz.721/1)	Przeds. Gospod. Komunalnej Sp. z o.o.	1 295,0	233,0	46,00	35,5	34,3	247,3	74,7
82	Przędzalniana 31	BIOS Sp. z o.o. - styropian	20 140,0	3 636,0	300,00	14,9	118,7	855,1	39,6
83	Świętokrzyska 3	P.B. JAZ-BUD Sp. z o.o. (biurowy)	2 700,0	878,0	65,00	24,1	40,7	293,1	62,6
84	Krakowska 5	Podl. Spółdz. Pracy „JUBILAT”	7 660,0	2 077,0	192,80	25,2	123,9	892,0	64,2

85	1000-lecia P.P. 6	Med Biał Spółdz. Inwalidów (bud. „B”)	1 718,0	380,0	42,95	25,0	27,5	198,0	64,0
86		Med Biał Spółdz. Inwalidów (portier.)	32,0	13,0	0,80	25,0	0,5	3,7	64,0
87	Nowowarszawska 32	S.P. „ELEKTRYK” - styropian	395,0	101,0	9,88	25,0	6,3	45,5	64,0
88	Kraszewskiego 26/2	Spółdz. SNB (Hotel) - styropian	5 150,0	1 442,0	76,00	14,8	29,7	213,5	39,0
89		Spółdz. SNB (admin. prod.)	12 819,0	2 536,0	623,00	48,6	507,6	3655,8	81,5
90		Spółdz. SNB (prod.) - termomod. 2017	10 667,0	2 700,0	187,00	17,5	91,0	655,3	48,7
91		Spółdz. SNB (rozbud. bud. prod.) - styropian	3 227,0	817,0	80,68	25,0	51,6	371,8	64,0
92		Spółdz. SNB (admin. socjal.) - termomod. 2017	1 950,0	640,0	44,00	22,6	26,5	190,5	60,1
93		Spółdz. SNB (magazyn. prod.)	3 733,0	802,0	93,33	25,0	59,7	430,1	64,0
94	Króla Z. Augusta 26	Ch. S. P. „BETESCA” (produkcyjny)	5 513,0	1 352,0	180,00	32,7	130,4	939,0	72,4
95		Ch. S. P. „BETESCA” (laboratorium)	559,0	109,0	15,00	26,8	10,0	71,8	66,5
96		Ch. S. P. „BETESCA” (warsztatowy)	1 462,0	333,0	45,00	30,8	31,8	229,3	70,8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
97		Ch. S. P. „BETESCA” (magazynowy)	1 151,0	224,0	30,00	26,1	19,6	141,4	65,5
98		Ch. S. P. „BETESCA” (wózkownia)	286,0	54,0	8,00	28,0	5,4	39,1	67,8
99	Przędzalniana 8	Andropol S.A. - dociepl. częściowe	2 647,0	418,2	105,00	39,7	81,2	584,6	77,3
100	Skłódowskiej 3	PPUH "DEKOM" użytkowy	16 894,0	951,0	257,00	15,2	105,0	755,8	40,8
101		łącznik (użytkowy)	1 996,0	284,0	49,90	25,0	31,9	230,0	64,0
102	Mickiewicza 95F	Automatyka Pomiary Sterowane S.A.	6 313,0	2 010,0	145,60	23,1	88,8	639,4	61,0
103	Octowa 2B	Kursor Horodeńscy Sp.j. - ściany, sufit	3 658,0	1 045,0	99,00	27,1	66,1	475,9	66,7
104	Octowa 2A	Kursor Horodeńscy Sp.j. - ściany, sufit	3 065,0	876,0	99,00	32,3	71,4	514,3	72,1
105	Skorupska 9	Centr. Informat. ZETO S.A.	20 361,0	3 604,0	312,30	15,3	129,1	929,4	41,3
106	Nar. Sił Zbrojnych 3	Multi Auto Sp. z o.o. - styropian	3 330,0	750,0	80,00	24,0	50,0	360,3	62,5
107	Krupniki 25	TOP-AUTO - styropian	4 500,0	1 000,0	130,00	28,9	89,5	644,5	68,8
108		TOP-AUTO	6 000,0	1 400,0	125,00	20,8	71,0	511,3	56,8
109	Zwycięstwa 8F	KONRYS K. i K. Wierzbiccy Sp.j.-serwis - - styropian	10 546,0	1 922,0	200,00	19,0	105,1	756,8	52,5
110		KONRYS K. i K. Wierzbiccy Sp.j. - wełna	1 078,0	1 165,3	64,70	60,0	55,0	396,1	85,0
111	Elewatorska 60	Autopark Czarnik i S-ka, sp.j.	12 572,0	2 013,0	283,00	22,5	169,9	1223,2	60,0
112	Orzechowa 42	AUTO-KRAS Sp. z o.o.	1 700,0	476,0	45,00	26,5	29,7	213,9	66,0
113	Orzechowa 42	AUTO-KRAS Sp. z o.o.	1 400,0	260,0	60,00	42,9	47,4	341,4	79,0

114	Jałowcowa 34	AUTO-KRAS Sp. z o.o.	1 600,0	325,0	34,00	21,3	19,6	141,2	57,6
115	Jana Pawła II 88	Spectrum sp. z o.o. - styropian	2 600,0	650,0	87,00	33,5	63,6	458,0	73,1
116	Łagodna 11	Przedsiębiorstwo „TOP-SAM”	900,0	276,0	42,00	46,7	33,9	244,1	80,7
117	Jana Pawła II 89	NORD AUTO Sp. z o.o.	2 500,0	800,0	110,00	44,0	87,5	630,1	79,5
118	Gen. St. Maczka 68	Pol-Mot Auto S.A. - styropian	4 900,0	1 209,0	170,00	34,7	125,9	906,7	74,1
119	Branickiego 19	Automobilklub Podlaski	7 000,0	2 056,0	150,00	21,4	87,0	626,5	58,0
120	Zwycięstwa 10A	Firma „Chaniewski” - lokale hadl.- ust. od 2016 r.	11 160,0	2 188,0	650,00	58,2	549,6	3957,7	84,5
121	Al. 1000-lecia P.P.71	Grafix K. Łukaszewski	2 400,0	640,0	50,00	20,8	28,4	204,5	56,8
122	Jana Pawła II 52	PZ Motorowy - styropian	4 361,0	1 150,0	80,00	18,3	40,8	293,5	50,9
123	Wierzbowa 8	PZ Motorowy - styropian	5 483,0	1 190,0	235,65	43,0	186,3	1341,7	79,1
124	Proletariacka 1A	PZ Motorowy - styropian	539,0	131,0	11,28	20,9	6,4	46,3	57,0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
125	Poleska 61	PHU Motozbyt sp. z o.o. - magaz.-sklepowy	5 533,0	1 152,0	85,60	15,5	35,8	257,8	41,8
126		PHU Motozbyt sp. z o.o. - sal. i serw. - styrop., wełna	6 764,0	1 144,0	152,40	22,5	91,5	659,1	60,1
127	Nar. Sił Zbrojnych 19B	PHU Motozbyt sp. z o.o. - docieplenie - pł. warstw.	13 500,0	2 560,0	165,76	12,3	44,3	318,7	26,7
128	Al. 1000-lecia P.P. 64	Multi-car Ewa Sosnowska - styropian	400,0	70,0	14,50	36,3	10,9	78,5	75,2
129	Gen. F. Kleeberga 24	LOTOS Dąbrowscy i Świącicki sp.j. - styropian	2 500,0	840,0	60,00	24,0	37,5	270,1	62,5
130	Gen. Kleeberga 10	RYCAR - styropian	4 594,0	877,0	80,00	17,4	38,7	278,4	48,3
131	Bema 66	użytkowy - ZMK	572,0	124,0	17,00	29,7	11,8	85,3	69,6
132	Bema 89/1	użytkowy - ZMK	2 709,0	896,7	110,00	26,9	48,5	349,2	44,1
133	Mickiewicza 2	użytkowy - ZMK	1 386,0	308,2	37,28	26,9	24,8	178,7	66,5
134	Ordonówny 1	użytkowy - ZMK	2 024,0	415,0	55,00	27,2	36,8	265,3	67,0
135	Kilińskiego 13	użytkowy - ZMK	3 826,0	1 062,90	88,00	23,0	53,6	385,8	60,9
136	Sienkiewicza 22	użytkowy - ZMK	5 620,0	799,9	139,00	24,7	88,2	635,4	63,5
137	Skłodowskiej 15A	użytkowy - ZMK	2 359,0	761,0	48,43	20,5	27,1	195,4	56,0
138	Skłodowskiej 4/1	użytkowy - ZMK	881,0	184,0	30,00	34,1	22,1	159,3	73,7
139	Skłodowskiej 6/1	użytkowy - ZMK	806,0	184,0	30,00	37,2	22,7	163,7	75,8
140	Skłodowskiej 8/1	użytkowy - ZMK	881,0	164,0	35,00	39,7	27,0	194,8	77,3
141	Św. Rocha 3	użytkowy - ZMK	3 616,7	1 033,30	86,80	24,0	54,3	390,7	62,5
142	Pogodna 4	użytkowy - ZMK	5 000,0	868,0	80,00	16,0	35,0	252,1	43,8

143	Waryńskiego 8	użytkowy - ZMK	2 600,0	604,0	92,60	35,6	69,2	498,1	74,7
144	Waryńskiego 32A	użytkowy - ZMK	1 291,0	282,0	45,38	35,2	33,8	243,6	74,5
145	Waryńskiego 41A	użytkowy - ZMK	1 516,0	345,0	39,22	25,9	25,6	184,5	65,3
146	Serwisowa 12	Benmar Sp. z o.o.	1 574,0	449,7	50,00	31,8	35,8	258,1	71,7
147	Gajowa 59A	„LECH” Garmazeria Staropolska - docieplenie	497,4	207,2	24,00	48,3	19,5	140,6	81,3
148	Lipowa 14	Kinoplex BSK Sp. z o.o. - biurowy	19 131,0	2 739,2	382,50	20,0	210,3	1514,7	55,0
149	Nowowarszawska 59	B.T.H. ELMES - docieplenie	1 290,0	455,0	24,00	18,6	12,4	89,2	51,6
150	Harcerska 7	Ava Sp. z o.o.	5707,00	1 274,7	134,69	23,6	83,3	600,1	61,9
151	Pińska 2	Firma Handlowo-Usług. „ALEX” - usług.-mieszk.	2 616,0	713,0	55,20	21,1	31,7	228,0	57,3
152	Legionowa 9/1	Wspólnota Lokali „PANORAMA”	24 684,0	6 111,0	380,00	15,4	157,8	1136,7	41,5
153	Maczka 66	Top Auto Andrzej Arefiew - salon samoch.	4 157,0	869,0	60,00	14,4	22,6	162,7	37,6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
154	Choroszczańska 33	KONRYS K. i K. Wierzbiccy Sp.j.	4 400,0	585,8	96,20	21,9	56,6	407,6	58,8
155	Przędzalniana 62	KARTEX Sp. j. - bud. biurowo - handlowy	9 657,00	1 533,70	162,24	16,8	75,3	542,5	46,4
156	Produkcyjna	TERMITECH Sp. j. - bud. biurowo - handlowy	11 336,00	1 290,60	184,78	16,3	82,8	596,0	44,8
157	Kopernika 42	PanelStyl Sp. j. - bud. handlowo - usługowy	7 265,20	1 817,40	119,88	16,5	54,5	392,4	45,5
158	Sejneńska 16	MERKURY Sp. j. - hurtownia farmaceutyczna	37 399,50	3 429,90	450,30	12,0	113,7	818,9	25,3
159	Handlowa 13	PHU "BIAŁY" - hurtownia zabawek	5 053,80	1 589,20	83,00	16,4	37,5	270,2	45,2
160	Elewatorska 13	PPHU KAMIR - bud. handlowo - usługowy	12 718,70	1 434,50	212,40	16,7	97,9	705,3	46,1
161	I Armii Woj.. Polskiego 4	ELMER Sp. z o.o. - bud. biurowo - usługowy	8 014,00	1 461,30	137,04	17,1	64,9	467,5	47,4
162	Przędzalniana 29	PUH "GRAFIX"	12 000,00	2 666,67	200,00	16,7	92,0	662,6	46,0
163	42 Pułku Piechoty 28	"DIVERSA" Sp. j. - bud. handlowo - usługowy	8 986,00	1 286,70	145,00	16,1	64,1	461,8	44,2
164	Gen. St. Maczka	ASW Wojciula Sp. z .o.o. - bud. handlowo - usługowy	11 860,00	1 335,90	199,25	16,8	92,5	666,2	46,4
165	Sławińskiego	"AW Narzędzia+ - bud. magazynowy	14 931,10	1 385,70	267,27	17,9	132,9	957,0	49,7
166	Ciołkowskiego 2/2	PPUH SONOPAN	5 600,00	1 120,00	100,00	17,9	49,6	357,2	49,6
167	Przędzalniana 8A	FPH "PROGRESJA"	10 000,00	2 000,00	179,00	17,9	89,0	640,9	49,7
168	Baranowicka 121	Eugeniusz Grześ - bud. handlowo - usługowy	14 329,20	1 255,50	250,76	17,5	121,8	877,2	48,6
169	Radzywińska	AKCESS Sp. j. - bud. handlowo - magazynowy	7 090,80	1 269,30	131,18	18,5	67,4	485,1	51,4
170	Gen. Sosabowskiego 28	PPHU "WADBARK" s.c. - bud. handlowo - usługowy	16 325,00	1 978,10	292,22	17,9	145,3	1046,3	49,7
171	Ciołkowskiego 169	PRO 100 DRUKARNIA - bud. magazynowy	13 333,00	1 398,80	243,99	18,3	124,0	893,0	50,8

172	Mickiewicza 74	CAMPO GRABIŃSCY Sp. j.	5 748,50	1 303,60	99,45	17,3	47,7	343,6	48,0
173	Sowlańska 1A	LBL Property Sp. z o.o. - bud. handlowo - usługowy	11 698,70	1 769,50	205,90	17,6	100,6	724,6	48,9
174	Wierzbowa 10	FCB France - Car Sp. j. - bud. handlowo - usługowy	4 980,00	877,00	88,00	17,7	43,2	311,0	49,1
175	Waryńskiego 26	Podlaskie Przedsiębiorstwo PHU	12 000,00	2 400,00	205,00	17,1	97,0	698,6	47,3
176	Konopnickiej 1C	KALTER Sp. z o.o.	8 000,00	1 777,78	130,50	16,3	58,5	421,3	44,8
177	Barszczańska 26	HITECH Sp. z o.o. - bud. handlowo - usługowy	9 027,60	1 471,60	152,57	16,9	71,3	513,6	46,7
178	Choroszczańska 24	P.U.P. „TOR” S.A.	12 820,0	2 767,6	188,70	14,7	73,3	528,0	38,9
179	Kleberga 34A	Ava Sp. z o.o.	10 440,0	3 207,4	277,00	26,5	183,0	1318,2	66,1
180	Chrobrego	KALTER Sp. z o.o.	12 000,0	3 000,0	226,30	18,9	118,3	852,0	52,3
181	Sienkiewicza 110	Centrum Hanl. Ryska- doc. ścian, stropu, dachu, okna	3 266,9	933,4	45,00	13,8	15,6	112,3	34,7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
182	Sienkiewicza 112	Centrum Hanl. Ryska- doc. ścian, stropu, dachu, okna	6 127,1	1 750,6	90,00	14,7	34,9	251,0	38,7
183	Ryska 1 (bud 1A)	Centrum Hanl. Ryska- doc. ścian, stropu, dachu, okna	2 170,0	620,0	78,00	35,9	58,5	421,1	75,0
184	Ryska 1 (bud 2B)	Centrum Hanl. Ryska- doc. ścian, stropu, dachu, okna	611,6	174,7	23,00	37,6	17,5	126,0	76,1
185	Ryska 1 (bud 3C,4C,6C)	Centrum Hanl. Ryska- doc. ścian, stropu, dachu, okna	7 520,1	2 148,6	285,00	37,9	217,3	1565,1	76,3
186	Ryska 1 (bud 5D)	Centrum Hanl. Ryska- doc. ścian, stropu, dachu, okna	1 257,0	359,2	33,00	26,3	21,7	156,2	65,7
187	Ryska 1 (bud 7E)	Centrum Hanl. Ryska- doc. ścian, stropu, dachu, okna	4 403,5	1 258,2	60,00	13,6	20,4	146,7	33,9
188	Ryska 1 (bud 8F, 9G)	Centrum Hanl. Ryska- doc. ścian, stropu, dachu, okna	3 264,2	932,6	43,00	13,2	13,6	98,1	31,7
189	Ryska 1 (bud 10H)	Centrum Hanl. Ryska- doc. ścian, stropu, dachu, okna	2 608,4	745,3	95,00	36,4	71,5	515,1	75,3
190	Ryska 1 (bud 11J)	Centrum Hanl. Ryska- doc. ścian, stropu, dachu, okna	1 857,8	530,8	45,00	24,2	28,3	203,7	62,8
	Razem		1 036 258,5	213 554,9	22 502,2		13 138,6	94 620	

EFEKTY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW PARAFIALNYCH

Lp.	Adres	Rodzaj budynku i opis docieplenia	Kubatura	Pow.	Zap. na moc dla c.o.	Obecny wsp. qv	Redukcja zap. na moc dla c.o.	Redukcja zap. na energię cieplną dla c.o.	
			[m³]	[m²]	[kW]	[W/m³]	[kW]	[GJ/rok]	[%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Wiadukt 2B	Parafia rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława B.M. - plebania - okna	2 200,0	550,0	30,00	13,6	10,2	80,0	34,0

2		kościół - dach (ogrz. elektr.)	4 200,0	600,0	24,00	nie oceniano			
3	Ks. St. Suchowolca 27	Parafia rzymsk. p.w. N. Serca Maryi - kościół	6 251,7	801,5	110,85	nie oceniano			
4		plebania - szalówka, styropian, okna	780,0	300,0	30,00	38,5	23,0	180,3	76,6
5	Ks. St. Suchowolca 27A	wikariat - okna	490,0	196,0	22,00	44,9	17,6	138,0	80,0
6	Ks. A. Abramowicza 1	Parafia rzymskokatolicka p.w. Św. Rocha - okna	11 492,2	3 052,8	250,00	21,8	146,6	1 149,7	58,6
7	Antoniuk Fabryczny 45	Parafia rzymskokat. p.w. Wszystkich Świętych - plebania	5 356,0	913,9	110,00	20,5	61,8	484,7	56,2
8		kościół	5 320,0	428,0	97,00	nie oceniano			
9	Pogodna 65	Parafia rzymskokatolicka p.w. NMP Matki Kościoła - plebania	4 780,0	1 097,5	114,00	23,8	71,0	556,8	62,3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Św. A. Boboli 49A	Parafia rzymskokatolicka Św. A. Boboli M. - plebania - strop	4 000,0	1 000,0	100,00	25,0	64,0	502,0	64,0
11	Słonecznikowa 8	Parafia rzymskokatolicka Św. Jadwigi Królowej - kościół	5 623,0	4 589,8	65,00	nie oceniano			
12		plebania	550,0	130,0	50,70	92,2	45,8	358,9	90,2
13		plebania	700,0	210,0	35,00	50,0	28,7	225,1	82,0
14	Św. M. M. Kolbego 8	Parafia rzymskokatolicka p.w. M. M. Kolbego - plebania - stolarka, styropian	2 210,5	589,0	44	20,0	24,3	190,7	55,0
15		dom katechetyczny - <i>audyt ex post 2022</i>	2 443,5	531,8	35	20,0	26,9	210,8	77,0
16	Św. M. M. Kolbego 8	Kościół - audyt <i>ex post 2022</i>	21 577,7	2 336,2	195	nie oceniano			
17	Warszawska 46A	Archidiecezja Białostocka Parafia rzymskokatolicka p.w. Św. Wojciecha B.M. - plebania	2 668,1	592,9	62,70	23,5	38,7	303,5	61,7
18		kościół				nie oceniano			
19	Traugutta 25	Parafia rzymskokatolicka p.w. Najśw. Serca Jezusa - styropian	2 000,0	450,0	48,00	24,0	30,0	235,3	62,5
20		Stara plebania	1 200,0	350,0	40,00	33,3	29,2	229,0	73,0
21		Salki	698,0	251,0	24,00	34,4	17,7	139,0	73,8
22	Białostocka 76	Archidiecezja Białostocka Parafia rzymskokatolicka p.w. Krzyża Świętego - plebania	1 800,0	450,0	29,00	16,1	12,8	100,4	44,1
23	R. Kaczorowskiego 5	Archidiecezja Białostocka Parafia rzymskokatolicka p.w. Św. Anny - kaplica i plebania - styropian	2 764,1	578,6	66,20	24,0	41,3	324,1	62,4
24	R. Kaczorowskiego 6	kościół (w budowie)	11 912,3	906,0		nie oceniano			
25	Polna 4	Archidiecezja Białostocka Parafia rzymskokatolicka p.w. Św. Krzysztofa - plebania (w budowie)	2 893,1	413,3	28,79	10,0	2,8	21,6	9,6
26		budynek duszpasterski	585,9	252,2	15,01	25,6	9,7	76,4	64,9
27	Wrocławska 8	Archidiecezja Białostocka Parafia rzymsk. p.w. NMP z Guadalupe - termom. 2019	192,2	71,2	10,00	52,0	8,3	64,9	82,7

28	Lipowa 15	Par. prawosławna p.w. Św. M. Cudotwórcy-katedra	4 106,0	450,1	90,00	nie oceniano			
29	Św. Mikołaja 4	Parafia prawosławna p.w.Św. Mikołaja Cudotwórcy	1 180,0	287,0	30,00	25,4	19,4	152,0	64,6
30	Ks. St. Suchowolca 37	Par. prawosławna Św. Prokopa Eliasza - świątynia	1 600,0	234,0	36,00	nie oceniano			
31		Dom Spok. Starości - styropian	540,0	180,0	23,00	42,6	18,1	142,3	78,9
32		plebania - styropian	660,0	120,0	23,00	34,8	17,1	133,8	74,2
33	Pułaskiego 36	Parafia prawosławna p.w. Św. Jerzego - dolna świątynia	2 000,0	400,0		nie oceniano			
34	Wysockiego 1	Parafia prawosławna p.w. Wszystkich Świętych - plebania	655,6	163,9	34,00	51,9	28,1	220,4	82,6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35		świątynia - okna, dach, ściany (ogrz. el.)	1 654,0	102,3		nie oceniano			
36	Sikorskiego 9	Parafia prawosławna p.w. Zmartwychwstania Pańskiego - świątynia	6 776,0	462,5	100,00	nie oceniano			
37		plebania - styropian	2 718,0	467,8	60,00	22,1	35,5	278,8	59,2
38	Św. Mikołaja 3	Prawosławna Kancelaria Biskupia	3 264,6	978,2	96,83	29,7	67,4	529,1	69,7
39	Św. Mikołaja 5		9 340,0	2 270,7	194,16	20,8	110,1	863,6	56,7
40	Węgierska 15	Parafia prawosł. p.w. Zaśnięcia NMP - styrop. - plebania	660,0	220,0	21,60	32,7	15,7	122,8	72,5
41	Czarnej Hańczy	Parafia rzymskokatolicka p.w. Najświętszej Marii Panny Nieustającej Pomocy - plebania	2 324,6	614,7	36,73	15,8	15,8	124,0	43,0
42	Św. Józefa	Parafia rzymskokatolicka p.w. Św. Józefa Oblubieńca - plebania	1 409,5	304,7	21,57	15,3	8,9	69,7	41,2
43		Parafia rzymskokatolicka p.w. Św. Józefa Oblubieńca - kościół	8 717,3	732,4		nie oceniano			
44	Ks. Abp. Jalbzykowskiego 5	Parafia rzymskokatolicka p.w. Zmartwychwstania Pańskiego - nowa plebania	3 495,0	1 200,0	54,00	15,5	22,5	176,8	41,8
45	Sybiraków 2	Parafia rzymskokatolicka p.w. Ducha Św. - nowa i pomieszc. Parafialne	5 232,0	1 495,0	174,00	33,3	126,9	995,5	72,9
46	Pl. Ks. A. Ołdziejewskiego 1	Parafia rzymskokatolicka p.w. Chrystusa Króla - Kościół - stol. okienna i drzwiowa	13 688,0	1 608,0	63,00	nie oceniano			
47	Wysockiego 1	Parafia prawosławna p.w. Wszystkich Świętych - plebania	3 013,0	658,6	48,00	15,9	20,9	163,8	43,5
48	Pulaskiego 94	Parafia rzymskokat. p.w. św. K. Boromeusza - plebania	4 382,0	1 275,0	100,0	22,8	60,6	475,0	60,6
49		Parafia rzymskokat. p.w. św. K. Boromeusza - Kościół	20 190,0	1 173,0	100,0	nie oceniano			
50	Pl. J. Pawła II 1	Archidiecezja Białost. Kuria Metrop. Białost. - Dom Arcybiskupów B.	3 600,9	800,2	61,2	17,0	28,8	226,0	47,1
51	Kościelna 1	Archidiecezja Białost. Kuria Metrop. Białost. - Centrum Pastoralno - Admin.	8 496,9	1 888,2	144,4	17,0	68,0	533,2	47,1
52	Kościelna 1A	Archidiecezja Białost. Kuria Metrop. Białost. - Centrum Wystawienniczo - Konferencyjne	14 289,8	3 175,5	242,9	17,0	114,3	896,7	47,1

53	Warszawska 48	Archidiecezja Białost. Kuria Metrop. Białost. Archiwum i Muzeum	4 815,2	1 070,1	81,9	17,0	38,5	302,2	47,1
54	Cedrowa 16A	Budynek gościnny-Archidiecezja Białostocka - audyt	1 723,0	638,2	22,9	13,3	7,4	57,9	32,3
55	Pogodna 63	Parafia rzymskokatolicka p.w. NMP Matki Kościoła - kościół	27 400,0	2 530,0		nie oceniano			
56	Ogrodowa 2A	Parafia rzymskokatolicka p.w. Świętej Rodziny-kościół	12 223,0	1 407,0		nie oceniano			
57	Ogrodowa 2A	Parafia rzymskokatolicka p.w. Świętej Rodziny-plebania	3 246,0	652,0	55,2	17,0	26,0	203,7	47,1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58	Nowosielska 49	Parafia rzymskokatolicka p.w. Św. R. Kalinowskiego - kościół	6 941,2	513,0		nie oceniano			
59	Nowosielska 49	Parafia rzymskokatolicka p.w. Św. R. Kalinowskiego - plebania	2 679,0	662,0	35,0	13,1	10,9	85,4	31,1
60	Antoniuk Fabryczny 13	Parafia prawosławna Świętego Ducha - świątynia	5 757,7	2 402,6		nie oceniano			
	Razem		293 466,7	52 778,4	3 586,0		1 571,1	12 324	

UZASADNIENIE

w sprawie: uchwalenia trzeciej aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Białegostoku na lata 2012-2030.

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, zwłaszcza zaopatrzenie w energię elektryczną, ciepłą oraz paliwa gazowe jest jednym z zadań własnych gminy, określonych w ustawie o samorządzie gminnym. Zadanie to, zostało ujęte w ustawie „Prawo energetyczne”, w art. 18 ust. 1 pkt 1 sprecyzowano, że w ramach zadania znajduje się realizacja „planowania i organizacji zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy”.

Prezydent Miasta Białegostoku przedstawia do uchwalenia opracowanie pn.: „Trzecia aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Białegostoku na lata 2012-2030”, co stanowi trzecią aktualizację „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Białegostoku na lata 2012-2030” zatwierdzonego Uchwałą nr XLVIII/548/13 Rady Miasta Białystok z dnia 25 czerwca 2013 r.

Analiza potencjału rozwojowego przedsiębiorstw energetycznych i potrzeb rozwojowych miasta zawarta w „Trzeciej aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Białegostoku na lata 2012-2030” wskazuje, że bieżące i przyszłe potrzeby energetyczne miasta będą zaspokojone w sposób, który zapewni bezpieczeństwo, niezawodność dostaw, optymalizację kosztów zakupu oraz minimalizację zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Przyjęcie uchwałą „Trzeciej aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Białegostoku na lata 2012-2030”, da podstawy stworzenia mechanizmów koordynacji inwestycji energetycznych realizowanych przez wszystkie przedsiębiorstwa branżowe w celu zaspokojenia potrzeb wynikających z urbanistycznego rozwoju miasta, oraz modernizacji istniejących zasobów i pozyskiwania nowych źródeł energii, w szczególności ze źródeł odnawialnych.

Zgodnie z wymaganiami art. 19 ust. 5 ustawy Prawo energetyczne, „Trzecia aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Białegostoku na lata 2012-2030” uzyskała pozytywną opinię Zarządu Województwa Podlaskiego, w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz w zakresie zgodności z polityką energetyczną państwa. Ponadto „Trzecia aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Białegostoku na lata 2012-2030” została wyłożona do wglądu publicznego, w trakcie którego nie wniesiono żadnych wniosków i zastrzeżeń.

Prezydent Miasta Białegostoku przedstawia do uchwalenia opracowanie pn.: „Trzecia aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Białegostoku na lata 2012-2030”